BA01120F/38/PT/04.18
71521324
2018-04-12
01.01.zz (Firmware do dispositivo)

Instruções de operação
Micropilot FMR50 FOUNDATION Fieldbus

Radar de onda livre

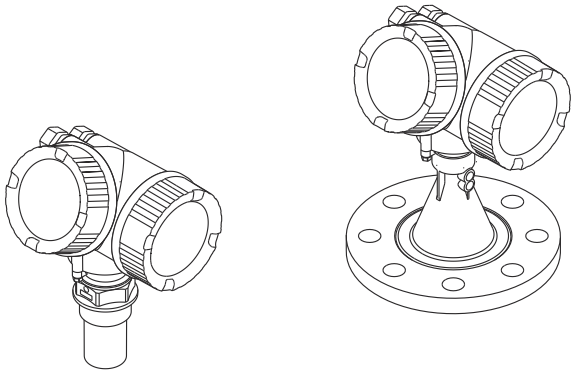

Endress+Hauser
People for Process Automation

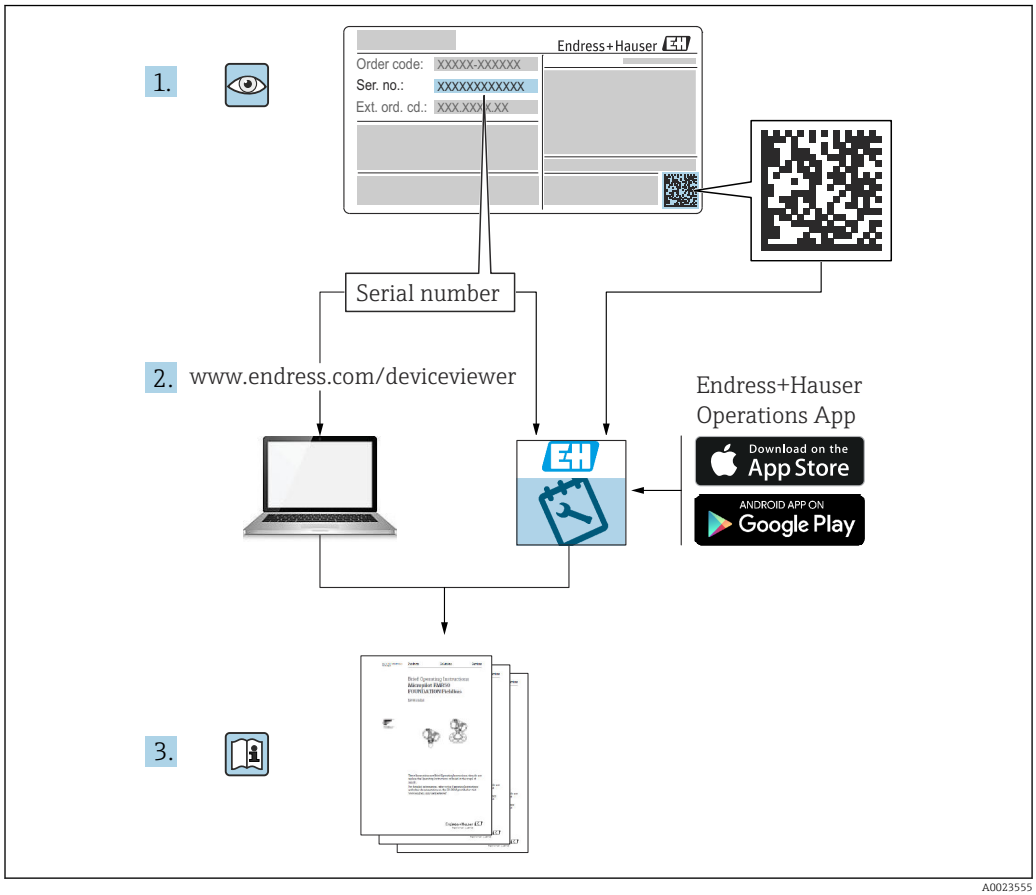
1.
Endress+Hauser
Order code: XXXXX-XXXXXX
Ser. no.: XXXXXXXXXXX
Ext. ord. cd.: XXX XXX XX
Serial number
2. www.endress.com/deviceviewer
Endress+Hauser
Operations App
Download on the App Store
ANDROID APP ON Google Play
3.
A0023555

Sumário

1 Informações importantes sobre o documento 6
1.1 Função do documento 6
1.2 Símbolos 6
1.2.1 Símbolos de segurança 6
1.2.2 Símbolos elétricos 6
1.2.3 Símbolos da ferramenta 7
1.2.4 Símbolos para determinados tipos de informações . . . 7
1.2.5 Símbolos em gráficos 7
1.2.6 Símbolos no equipamento 8
1.3 Documentação adicional 8
1.4 Termos e abreviações 9
1.5 Marcas registradas 10

2 Instruções de segurança básicas 11
2.1 Especificações para o pessoal 11
2.2 Uso indicado 11
2.3 Segurança no local de trabalho 12
2.4 Segurança operacional 12
2.5 Segurança do produto 12
2.5.1 Identificação CE 12
2.5.2 Conformidade EAC 13
2.6 Instruções de segurança (XA) 13

3 Descrição do produto 16
3.1 Desenho do produto 16
3.1.1 Micropilot FMR50 16
3.1.2 Invólucro dos componentes eletrônicos 16

4 Aceitação de entrada e identificação de produto 17
4.1 Recebimento 17
4.2 Identificação do produto 17
4.2.1 Etiqueta de identificação 18

5 Armazenamento, transporte 19
5.1 Condições de armazenamento 19
5.2 Transporte do produto até o ponto de medição 19

6 Instalação 20
6.1 Condições de instalação 20
6.1.1 Posição de montagem 20
6.1.2 Instalações do reservatório 21
6.1.3 Redução dos ecos de interferência . . . 21
6.1.4 Medição em um reservatório plástico 22
6.1.5 Opções de otimização 22
6.1.6 Ângulo do feixe 23
6.2 Condições de medição 23
6.3 Instalação no reservatório (espaço livre) 25
6.3.1 Antena piramidal encapsulada (FMR50) 25
6.3.2 Antena piramidal com flange de deslizamento (FMR50) 26
6.3.3 Antena piramidal com suporte de montagem (FMR50) 28
6.3.4 Medição a partir da parte externa através de paredes de plástico (FMR50/FMR51) 28
6.4 instalação em tubo de calma 29
6.4.1 Recomendações para tubo de calma . . 29
6.4.2 Exemplos para a construção de tubos de calma 30
6.5 Instalação em bypass 31
6.5.1 Recomendações para o tubo de bypass 31
6.5.2 Exemplo para a construção de um bypass 32
6.6 Contêiner com isolamento térmico 33
6.7 Virando o invólucro do transmissor 33
6.8 Girando o display 34
6.8.1 Abrindo a tampa 34
6.8.2 Girando o módulo do display 34
6.8.3 Fechar a tampa do compartimento dos componentes eletrônicos 35
6.9 Verificação após instalação 35

7 Conexão elétrica 36
7.1 Condições de conexão 36
7.1.1 Esquema elétrico 36
7.1.2 Especificação do cabo 38
7.1.3 Conectores tipo fêmea do equipamento 39
7.1.4 Tensão de alimentação 40
7.1.5 Proteção contra sobretensão 40
7.2 Conexão do medidor 41
7.2.1 Abrindo a tampa do compartimento de conexão 41
7.2.2 Conexão 42
7.2.3 Conectar terminais por força de mola 42
7.2.4 Fechando a tampa do compartimento de conexão 43
7.3 Verificação pós-conexão 43

8 Opções de operação 45
8.1 Visão geral 45
8.1.1 Operação local 45
8.1.2 Operação com display remoto e módulo de operação FHX50 46
8.1.3 Operação remota 46

8.2 Estrutura e função do menu de operação 48
8.2.1 Estrutura geral do menu de operação 48
8.2.2 Funções de usuário e autorização de acesso relacionada 49
8.2.3 Acesso de dados - Segurança 49
8.3 Módulo de display e de operação 55
8.3.1 Aparência do display 55
8.3.2 Elementos de operação 58
8.3.3 Inserir números e texto 59
8.3.4 Abertura do menu de contexto 61
8.3.5 Curva de envelope no módulo de display e de operação 62

9 Integração com a rede FOUNDATION Fieldbus 63
9.1 Descrição do equipamento (DD) 63
9.2 Integração com a rede FOUNDATION Fieldbus 63
9.3 Identificação e endereçamento do equipamento 63
9.4 Modelo do bloco 65
9.4.1 Blocos do software do equipamento . . 65
9.4.2 Configuração do bloco quando o equipamento é fornecido 66
9.5 Atribuição dos valores medidos (CANAL) em um bloco AI 66
9.6 Tabelas de Índice remissivo dos parâmetros Endress+Hauser 66
9.6.1 Bloco do transdutor de Setup 67
9.6.2 Bloco do transdutor de Setup avançado 68
9.6.3 Bloco do transdutor do display 69
9.6.4 Bloco do transdutor de diagnóstico . . . 69
9.6.5 Configuração especializada do bloco do transdutor 70
9.6.6 Informações especializadas do bloco do transdutor 72
9.6.7 Bloco do transdutor do sensor de manutenção 74
9.6.8 Bloco do transdutor de informações de manutenção 74
9.6.9 Bloco do transdutor de diagnóstico avançado 74
9.7 Métodos 76

10 Comissionamento através do assistente 77

11 Comissionamento através do menu de operação 78
11.1 Instalação e verificação da função 78
11.2 Configuração do idioma de operação 78
11.3 Configuração de uma medição de nível 79
11.4 Registro da curva de referência 81
11.5 Configuração do display local 82
11.5.1 Ajustes de fábrica do display local . . . 82
11.5.2 Ajuste no display local 82
11.6 Gerenciamento de configuração 83
11.7 Proteção dos ajustes contra alterações não autorizadas 84

12 Comissionamento (operação baseada em bloco) 85
12.1 Verificação da função 85
12.2 Configuração do bloco 85
12.2.1 Etapas preparatórias 85
12.2.2 Configuração do Bloco de Recursos . . . 85
12.2.3 Configuração dos Blocos do Transdutor 85
12.2.4 Configuração dos blocos de entrada analógica 85
12.2.5 Configurações adicionais 86
12.3 Faça o redimensionamento do valor medido em um Bloco AI 86
12.4 Seleção do idioma 87
12.5 Configuração para medição de nível 88
12.6 Configuração do display local 89
12.6.1 Ajustes de fábrica do display local para medições de nível 89
12.7 Gerenciamento de configuração 89
12.8 Configuração do comportamento do evento de acordo com a especificação FOUNDATION Fieldbus FF912 91
12.8.1 Grupos de eventos 92
12.8.2 Parâmetros de alocação 94
12.8.3 Área configurável 97
12.8.4 Transmissão de mensagens de evento para o barramento 98
12.9 Proteção dos ajustes contra alterações não autorizadas 98

13 Diagnóstico e resolução de problemas 100
13.1 Resolução de falhas gerais 100
13.1.1 Erros gerais 100
13.1.2 Erros de parametrização 100
13.2 Informações de diagnóstico no display local . 102
13.2.1 Mensagem de diagnóstico 102
13.2.2 Recorrendo a medidas corretivas . . . 104
13.3 Evento de diagnóstico na ferramenta de operação 105
13.4 Mensagens de diagnóstico no Bloco Transdutor de DIAGNÓSTICO (TRDDIAG) . . . 106
13.5 Lista de diag 106
13.6 Visão geral dos eventos de diagnóstico 107
13.7 Registro de eventos 109
13.7.1 Histórico do evento 109
13.7.2 Filtragem do registro de evento 109
13.7.3 Visão geral dos eventos de informações 109
13.8 Histórico do firmware 110

14 Manutenção 111
14.1 Limpeza externa 111
14.2 Substituição das vedações 111

15 Reparos 112
15.1 Informações gerais sobre reparos 112
15.1.1 Conceito de reparo 112
15.1.2 Reparos em equipamentos aprovados Ex 112
15.1.3 Substituição de um módulo de componentes eletrônicos 112
15.1.4 Substituição de um equipamento . . . 112
15.2 Peças de reposição 113
15.3 Devolução 113
15.4 Descarte 113

16 Acessórios 114
16.1 Acessórios específicos para equipamentos . . . 114
16.1.1 Tampa de proteção contra tempo . . . 114
16.1.2 Porca de montagem G1-1/2 114
16.1.3 Vedação de flange variável para FMR50/FMR56 115
16.1.4 Suporte de montagem para instalação em parede ou teto do FMR50/FMR56 116
16.1.5 Suporte de instalação para FMR50 . . 117
16.1.6 Display remoto FHX50 118
16.1.7 Proteção contra sobretensão 119
16.1.8 Módulo Bluetooth para equipamentos HART 120
16.2 Acessórios específicos de comunicação 121
16.3 Acessórios específicos do serviço 121
16.4 Componentes do sistema 121

17 Menu de operação 122
17.1 Visão geral do menu de operação (módulo do display) 122
17.2 Visão geral do menu de operação (ferramenta de operação) 128
17.3 Menu "Configuração" 134
17.3.1 Assistente "Mapeamento" 141
17.3.2 Submenu "Analog input 1 para 5" . . . 142
17.3.3 Submenu "Configuração avançada" . . 144
17.4 Menu "Diagnóstico" 182
17.4.1 Submenu "Lista de diagnóstico" 184
17.4.2 Submenu "Livro de registro de eventos" 185
17.4.3 Submenu "Informações do equipamento" 186
17.4.4 Submenu "Valor medido" 188
17.4.5 Submenu "Analog input 1 para 5" . . . 189
17.4.6 Submenu "Registro de dados" 191
17.4.7 Submenu "Simulação" 194
17.4.8 Submenu "Verificação do aparelho" . . 199
17.4.9 Submenu "Heartbeat" 201

Índice 202

1 Informações importantes sobre o documento

1.1 Função do documento

Essas instruções de operação contêm todas as informações necessárias em várias fases do ciclo de vida do equipamento: da identificação do produto, recebimento e armazenamento, até a instalação, conexão, operação e comissionamento, incluindo a localização de falhas, manutenção e descarte.

1.2 Símbolos

1.2.1 Símbolos de segurança

Símbolo	Significado
PERIGO	**PERIGO!** Este símbolo alerta sobre uma situação perigosa. A falha em evitar esta situação resultará em sérios danos ou até morte.
ATENÇÃO	**AVISO!** Este símbolo alerta sobre uma situação perigosa. A falha em evitar esta situação pode resultar em sérios danos ou até morte.
CUIDADO	**CUIDADO!** Este símbolo alerta sobre uma situação perigosa. A falha em evitar esta situação pode resultar em danos pequenos ou médios.
AVISO	**OBSERVAÇÃO!** Este símbolo contém informações sobre procedimentos e outros dados que não resultam em danos pessoais.

1.2.2 Símbolos elétricos

Símbolo	Significado
⎓	Corrente contínua
~	Corrente alternada
≂	Corrente contínua e corrente alternada
⏚	**Conexão de aterramento** Um terminal aterrado que, pelo conhecimento do operador, está aterrado através de um sistema de aterramento.
⊜	**Aterramento de proteção (PE)** Um terminal que deve ser conectado ao terra antes de estabelecer quaisquer outras conexões. Os terminais de aterramento são situados dentro e fora do equipamento: ▪ Terminal de terra interno: conecta o aterramento de proteção à rede elétrica. ▪ Terminal de terra externo: conecta o equipamento ao sistema de aterramento da fábrica.

1.2.3 Símbolos da ferramenta

Símbolo	Significado
A0013442	Chave de fenda Torx
A0011220	Chave de fenda plana
A0011219	Chave de fenda Phillips
 A0011221	Chave Allen
A0011222	Chave hexagonal

1.2.4 Símbolos para determinados tipos de informações

Símbolo	Significado
	Permitido Procedimentos, processos ou ações que são permitidas.
	Preferido Procedimentos, processos ou ações que são preferidas.
	Proibido Procedimentos, processos ou ações que são proibidas.
	Dica Indica informação adicional.
	Referência à documentação.
	Referência à página.
	Referência ao gráfico.
	Nota ou etapa individual a ser observada.
1. , 2. , 3. ...	Série de etapas.
	Resultado de uma etapa.
	Ajuda em casos de problema.
	Inspeção visual.

1.2.5 Símbolos em gráficos

Símbolo	Significado
1, 2, 3 ...	Números de itens
1. , 2. , 3. ...	Série de etapas
A, B, C, ...	Visualizações
A-A, B-B, C-C, ...	Seções

Símbolo	Significado
	Área classificada Indica uma área classificada.
	Área segura (área não classificada) Indica a área não classificada.

1.2.6 Símbolos no equipamento

Símbolo	Significado
	Instruções de segurança Observe as instruções de segurança contidas nas instruções de operação correspondentes.
	Resistência à temperatura dos cabos de conexão Especifica o valor mínima da resistência à temperatura dos cabos de conexão.

1.3 Documentação adicional

Documento	Objetivo e conteúdo do documento
Informações técnicas TI01039F (FMR50)	**Auxílio de planejamento para seu equipamento** O documento contém todos os dados técnicos do equipamento e fornece uma visão geral dos acessórios e outros produtos que podem ser solicitados para o equipamento.
Resumo das instruções de operação KA01124F (FMR50, FOUNDATION Fieldbus)	**Guia que leva rapidamente ao primeiro valor medido** O Resumo das instruções de operação contém todas as informações essenciais desde o recebimento até o comissionamento inicial.
Descrição dos parâmetros do equipamento GP01017F (FMR5x, FOUNDATION Fieldbus)	**Referência para seus parâmetros** O documento fornece uma explicação detalhada de cada parâmetro individual no menu de operação. A descrição destina-se àqueles que trabalham com o equipamento em todo seu ciclo de vida e executam configurações específicas.
Documentação especial SD01087F	**Manual de segurança funcional** O documento faz parte das Instruções de operação e serve como referência para parâmetros e notas específicos da aplicação.
Documentação especial SD01870F	**Manual para verificação Heartbeat e monitoramento Heartbeat** O documento contém uma descrição dos parâmetros adicionais e dados técnicos que estão disponíveis com os pacotes de aplicativos de **Verificação Heartbeat** e de **Monitoramento Heartbeat**.

Para as características gerais do escopo da documentação técnica associada, consulte o seguinte:
- O *W@M Device Viewer*: Insira o número de série da etiqueta de identificação (www.endress.com/deviceviewer)
- O *Endress+Hauser Operations App*: digite o número de série da etiqueta de identificação ou analise o código da matriz 2-D (código QR) na etiqueta de identificação.

1.4 Termos e abreviações

Termo/abreviação	Explicação
BA	Tipo de documento "Instruções de operação"
KA	Tipo de documento "Resumo das instruções de operação"
TI	Tipo de documento "Informações técnicas"
SD	Tipo de documento "Documentação especial"
XA	Tipo de documento "Instruções de segurança"
PN	Pressão nominal
MWP	Pressão máxima de operação O MWP também pode ser encontrado na etiqueta de identificação.
ToF	Tempo de Voo (Time of Flight)
FieldCare	Ferramenta de software dimensionável para configuração e soluções integradas de gerenciamento de ativos da planta
DeviceCare	Software de configuração universal para Endress+Hauser HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus e dispositivos de campo ethernet
DTM	Device Type Manager (gerenciador do tipo de dispositivo)
DD	Device Description (descrição do dispositivo) para protocolo de comunicação HART
ε_r (valor CC)	Constante dielétrica relativa
Ferramenta de operação	O terno "ferramenta de operação" é usado no lugar do seguinte software operacional: ▪ FieldCare / DeviceCare, para operação através de comunicação HART e PC ▪ SmartBlue (aplicativo) para operação utilizando um smartphone ou tablet Android ou iOS.
BD	Distância de bloqueio (Blocking distance - BD): nenhum sinal é analisado dentro da BD.
PLC	Controlador lógico programável
CDI	Interface de dados comum
PFS	Status de frequência de pulso (saída comutada)
MBP	Barramento alimentado Manchester
PDU	Unidade de dados de protocolo

1.5 Marcas registradas

FOUNDATION™ Fieldbus
Marca registrada do grupo FieldComm, Austin, Texas, EUA

Bluetooth®
A marca Bluetooth® e seus logotipos são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas por parte da Endress + Hauser está sob licença. Outras marcas registradas e nomes comerciais são aqueles dos respectivos proprietários.

Apple®
Apple, o logotipo da Apple, iPhone e iPod touch são marcas registradas da Apple Inc., nos EUA e outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.

Android®
Android, Google Play e o logo da Google Play são marcas registradas da Google Inc.

KALREZ®, VITON®
Marca registrada da DuPont Performance Elastomers L.L.C., Wilmington, USA

TEFLON®
Marca registrada da E.I. DuPont de Nemours & Co., Wilmington, USA

TRI CLAMP®
Marca registrada da Alfa Laval Inc., Kenosha, USA

2 Instruções de segurança básicas

2.1 Especificações para o pessoal

O pessoal para a instalação, comissionamento, diagnósticos e manutenção deve preencher as seguintes especificações:
- Especialistas treinados e qualificados devem ter qualificação relevante para esta função e tarefa específica.
- Estejam autorizados pelo dono/operador da planta.
- Estejam familiarizados com as regulamentações federais/nacionais.
- Antes de iniciar o trabalho, leia e entenda as instruções no manual e documentação complementar, bem como nos certificados (dependendo da aplicação).
- Siga as instruções e esteja em conformidade com condições básicas.

O pessoal de operação deve preencher as seguintes especificações:
- Ser instruído e autorizado de acordo com as especificações da tarefa pelo proprietário-operador das instalações.
- Siga as instruções desse manual.

2.2 Uso indicado

Aplicação e materiais medidos
O medidor descrito nas Instruções de operação foi projetado somente para medição de nível contínuo, sem contato, de líquidos, pastas e lodo. O equipamento pode ser livremente montado do lado de fora de reservatórios metálicos fechados (p. ex.: reservatórios acima, canais abertos ou pilhas abertas) em função da sua frequência de operação de aprox. 26 GHz, uma alimentação pulsada radiada máxima de 5.7 mW e uma saída de potência média de 0.015 mW (para a versão com dinâmica avançada: alimentação máxima de pulso: 23.3 mW; alimentação média: 0.076 mW). A operação é completamente inofensiva para seres humanos e animais.

Observando os valores limite especificados nos "Dados técnicos" e relacionados nas Instruções de Operação, bem como na documentação suplementar, o medidor pode ser usado apenas para a seguintes medições:
- Variáveis de processo medidas: nível, distância, intensidade do sinal
- Variáveis de processo calculadas: Volume ou massa em tanques de formato irregular; fluxo através da medição de barragens ou calhas (calculado a partir do nível pela funcionalidade de linearização)

Para garantir que o medidor permaneça em condições adequadas para o tempo de operação:
- Use o medidor apenas para materiais medidos e cujas partes molhadas do processo sejam adequadamente resistentes.
- Observe os valores limites nos "Dados técnicos".

uso incorreto
O fabricante não é responsável por danos causados pelo uso impróprio ou não indicado.

Verificação de casos limites:
- Para materiais especiais medidos e agentes de limpeza, a Endress+Hauser tem o prazer de fornecer assistência na verificação da resistência à corrosão das partes molhadas, mas não fornece nenhuma garantia nem assume qualquer responsabilidade.

Risco residual
O invólucro e seus componentes incorporados como display, eletrônica principal e módulo de E/S dos componentes eletrônicos podem aquecer até 80 °C (176 °F) durante a operação devido à transferência de calor do processo, bem como a dissipação de energia junto aos componentes eletrônicos. Durante a operação, o sensor pode presumir uma temperatura próxima da temperatura do material medido.

Perigo de queimaduras devido à superfícies quentes!
- ▶ Para altas temperaturas de processo: instale uma proteção contra contato a fim de evitar queimaduras.

2.3 Segurança no local de trabalho

Ao trabalhar no e com o equipamento:
- ▶ Use o equipamento de proteção individual de acordo com as regulamentações federais/ nacionais.

2.4 Segurança operacional

Risco de ferimento.
- ▶ Opere o equipamento em condições técnicas adequadas e apenas em condição de segurança contra falhas.
- ▶ O operador é responsável pela operação livre de interferências do equipamento.

Conversões aos equipamentos

Modificações não-autorizadas no equipamento não são permitidas e podem ocasionar riscos imprevisíveis.
- ▶ Se, apesar disso, modificações forem exigidas, consulte o fabricante.

Reparos

Para assegurar segurança e confiança operacional contínua,
- ▶ Faça reparos no equipamento apenas se eles forem expressamente permitidos.
- ▶ Observe as regulamentações nacionais /federais referentes ao reparo de um equipamento elétrico.
- ▶ Use apenas peças sobressalentes originais e acessórios do fabricante.

Área classificada

Para eliminar o risco para pessoas ou para as instalações quando o equipamento for usado em áreas classificadas (por exemplo, proteção contra explosão, segurança de contêiner de pressão):
- ▶ Baseado na etiqueta de identificação, verifique se o equipamento pedido é permitido para o uso pretendido na área classificada.
- ▶ Observe as especificações na documentação adicional separada que é parte integral destas Instruções.

2.5 Segurança do produto

Este medidor foi projetado em conformidade com as boas práticas de engenharia para satisfazer os requisitos de segurança mais avançados, foi testado e deixou a fábrica em condições seguras de operação. Atende as normas gerais de segurança e aos requisitos legais.

AVISO

Perda de grau de proteção ao abrir o equipamento em ambientes úmidos
- ▶ Se o equipamento estiver aberto em um ambiente úmido, o grau de proteção indicado na etiqueta de identificação não é mais válido. Isso também pode prejudicar a operação segura do equipamento.

2.5.1 Identificação CE

O sistema de medição atende aos requisitos legais das diretrizes CE aplicáveis. Elas estão listadas na Declaração de Conformidade CE correspondente junto com as normas aplicadas.

A Endress+Hauser confirma que o equipamento foi testado com sucesso, com base na identificação CE fixada no produto.

2.5.2 Conformidade EAC

O sistema de medição atende aos requisitos legais das diretrizes EAC aplicáveis. Elas estão listadas na Declaração de Conformidade EAC correspondente junto com as normas aplicadas.

A Endress+Hauser confirma que o equipamento foi testado com sucesso, com base na identificação EAC fixada no produto.

2.6 Instruções de segurança (XA)

Dependendo da aprovação, são fornecidas juntamente com o equipamento as seguintes Instruções de segurança (XA). Elas são parte integrante das instruções de operação.

Recurso 010	Aprovação	Disponível para	Recurso 020: "fonte de alimentação; Saída"				
			A [1]	B [2]	C [3]	E [4]/G [5]	K [6]/L [7]
BA	ATEX: II 1 G Ex ia IIC T6-T1 Ga	FMR50	XA00677F	XA00677F	XA00677F	XA00685F	-
BB	ATEX:II 1/2 G Ex ia IIC T6-T1 Ga/Gb	FMR50	XA00677F	XA00677F	XA00677F	XA00685F	-
BC	ATEX: II 1/2 G Ex d [ia] IIC T6-T1 Ga/Gb	FMR50	XA00680F	XA00680F	XA00680F	XA00688F	XA00680F
BG	ATEX: II 3 G Ex nA IIC T6-T1 Gc	FMR50	XA00679F	XA00679F	XA00679F	XA00687F	XA00679F
BH	ATEX: II 3 G Ex ic IIC T6-T1 Gc	FMR50	XA00679F	XA00679F	XA00679F	XA00687F	XA00679F
B2	ATEX:II 1/2 G Ex ia IIC T6-T1 Ga/Gb ATEX: II 1/2 D Ex ia IIIC Txx˚C Da/Db	FMR50	XA00683F	XA00683F	XA00683F	XA00691F	-
B3	ATEX: II 1/2 G Ex d [ia] IIC T6-T1 Ga/Gb ATEX: II 1/2 D Ex ta IIIC Txx˚C Da/Db	FMR50	XA00684F	XA00684F	XA00684F	XA00692F	XA00684F
B4	ATEX:II 1/2 G Ex ia IIC T6-T1 Ga/Gb ATEX: II 1/2 G Ex d [ia] IIC T6-T1 Ga/Gb	FMR50	XA00681F	XA00681F	XA00681F	XA00689F	-
CB	CSA C/US XP Cl.I Div.1 Gr.A-D	FMR50	XA01112F	XA01112F	XA01112F	XA01114F	-
CC	CSA C/US XP Cl.I Div.1 Gr.A-D	FMR50	XA01113F	XA01113F	XA01113F	XA01115F	XA01113F
C2	CSA C/US IS Cl.I,II,III Div.1 Gr.A-G, NI Cl.1 Div.2, Ex ia	FMR50	XA01112F	XA01112F	XA01112F	XA01114F	-
C3	CSA C/US XP Cl.I,II,III Div.1 Gr.A-G, NI Cl.1 Div.2, Ex d	FMR50	XA01113F	XA01113F	XA01113F	XA01115F	XA01113F
FA	FM IS Cl.I Div.1 Gr.A-D	FMR50	XA01116F	XA01116F	XA01116F	XA01118F	-
FB	FM IS Cl.I,II,III Div.1 Gr.A-G, AEx ia, NI Cl.1 Div.2	FMR50	XA01116F	XA01116F	XA01116F	XA01118F	-
FC	FM XP Cl.I Div.1 Gr.A-D	FMR50	XA01117F	XA01117F	XA01117F	XA01119F	XA01117F
FD	FM XP Cl.I,II,III Div.1 Gr.A-G, AEx d, NI Cl.1 Div.2	FMR50	XA01117F	XA01117F	XA01117F	XA01119F	XA01117F
IA	IECEx: Ex ia IIC T6-T1 Ga	FMR50	XA00677F	XA00677F	XA00677F	XA00685F	-
IB	IECEx: Ex ia IIC T6-T1 Ga/Gb	FMR50	XA00677F	XA00677F	XA00677F	XA00685F	-
IC	IECEx: Ex d [ia] IIC T6-T1 Ga/Gb	FMR50	XA00680F	XA00680F	XA00680F	XA00688F	XA00680F
IG	IECEx: Ex nA IIC T6-T1 Gc	FMR50	XA00679F	XA00679F	XA00679F	XA00687F	XA00679F
IH	IECEx: Ex ic IIC T6-T1 Gc	FMR50	XA00679F	XA00679F	XA00679F	XA00687F	XA00679F
I2	IECEx: Ex ia IIC T6-T1 Ga/Gb IECEx: Ex ia IIIC Txx˚C Da/Db	FMR50	XA00683F	XA00683F	XA00683F	XA00691F	-
I3	IECEx: Ex d [ia] IIC T6-T1 Ga/Gb IEXEx: Ex ta IIIC Txx˚C Da/Db	FMR50	XA00684F	XA00684F	XA00684F	XA00692F	XA00684F

Recurso 010	Aprovação	Disponível para	Recurso 020: "fonte de alimentação; Saída"				
			A [1]	B [2]	C [3]	E [4]/G [5]	K [6]/L [7]
I4	IECEx: Ex ia IIC T6-T1 Ga/Gb IECEx: Ex d [ia] IIC T6-T1 Ga/Gb	FMR50	XA00681F	XA00681F	XA00681F	XA00689F	-
JI	JPN Ex ia IIC T6 Ga/Gb	FMR50	XA01716F	XA01716F	-	-	-
JJ	JPN Ex [ia] IIC T6 Ga/Gb	FMR50	XA01717F	XA01717F	-	-	-
KA	KC Ex ia IIC T6 Ga	FMR50	XA01045F	XA01045F	XA01045F	XA01047F	-
KB	KC Ex ia IIC T6 Ga/Gb	FMR50	XA01045F	XA01045F	XA01045F	XA01047F	-
KC	KC Ex d[ia] IIC T6	FMR50	XA01046F	XA01046F	XA01046F	XA01048F	XA01046F
MA	INMETRO: Ex ia IIC T6 Ga	FMR50	XA01286F	XA01287F	XA01288F	XA01296F	-
MC	INMETRO: Ex d[ia] IIC T6 Ga/Gb	FMR50	XA01292F	XA01292F	XA01293F	XA01298F	XA01294F
MH	INMETRO: Ex ic IIC T6 Gc	FMR50	XA01289F	XA01290F	XA01291F	XA01297F	-
NA	NEPSI Ex ia IIC T6 Ga	FMR50	XA01199F	XA01199F	XA01199F	XA01208F	-
NB	NEPSI Ex ia IIC T6 Ga/Gb	FMR50	XA01199F	XA01199F	XA01199F	XA01208F	-
NC	NEPSI Ex d[ia] IIC T6 Ga/Gb	FMR50	XA01202F	XA01202F	XA01202F	XA01211F	XA01202F
NG	NEPSI Ex nA II T6 Gc	FMR50	XA01201F	XA01201F	XA01201F	XA01210F	XA01201F
NH	NEPSI Ex ic IIC T6 Gc	FMR50	XA01201F	XA01201F	XA01201F	XA01210F	XA01201F
N2	NEPSI Ex ia IIC T6 Ga/Gb, Ex iaD 20/21 T85...90°C	FMR50	XA01205F	XA01205F	XA01205F	XA01214F	-
N3	NEPSI Ex d[ia] IIC T6 Ga/Gb, DIP A20/21 T85...90°C IP66	FMR50	XA01206F	XA01206F	XA01206F	XA01215F	XA01206F
8A	FM/CSA IS+XP Cl.I,II,III Div.1 Gr.A-G	FMR50	▪ XA01112F ▪ XA01113F ▪ XA01116F ▪ XA01117F	▪ XA01112F ▪ XA01113F ▪ XA01116F ▪ XA01117F	▪ XA01112F ▪ XA01113F ▪ XA01116F ▪ XA01117F	▪ XA01114F ▪ XA01115F ▪ XA01118F ▪ XA01119F	-

1) 2 fios; 4-20 mA HART
2) 2 fios; 4-20 mA HART, saída comutada
3) 2 fios; 4-20 mA HART, 4-20 mA
4) 2 fios; FOUNDATION Fieldbus, saída comutada
5) 2 fios; PROFIBUS PA, saída comutada
6) 4 fios 90-253 Vca; 4-20 mA HART
7) 4 fios 10.4-48 Vcc; 4-20 mA HART

Para equipamentos certificados, as instruções de segurança pertinentes (XA) estão indicadas na etiqueta de identificação.

Se o equipamento for preparado para display remoto FHX50 (estrutura do produto: recurso 030: Display, operação", opção L ou M), a marcação Ex em alguns certificados muda de acordo com a tabela a seguir [1]:

Recurso 010 ("Aprovação")	Recurso 030 ("Display, operação")	Marcação Ex
BG	L, M ou N	ATEX II 3G Ex nA [ia Ga] IIC T6-T1 Gc
BH	L, M ou N	ATEX II 3G Ex ic [ia Ga] IIC T6-T1 Gc
B3	L, M ou N	ATEX II 1/2G Ex d [ia] IIC T6-T1 Ga/Gb, ATEX II 1/2D Ex ta [ia Db] IIIC Txx°C Da/Db
IG	L, M ou N	IECEx Ex nA [ia Ga] IIC T6-T1 Gc
IH	L, M ou N	IECEx Ex ic [ia Ga] IIC T6-T1 Gc

1) A marcação dos certificados não mencionados nesta tabela não são afetadas pelo FHX50.

Recurso 010 ("Aprovação")	Recurso 030 ("Display, operação")	Marcação Ex
I3	L, M ou N	IECEx Ex d [ia] IIC T6-T1 Ga/Gb, IECEx Ex ta [ia Db] IIIC Txx°C Da/Db
MH	L, M ou N	Ex ic [ia Ga] IIC T6 Gc
NG	L, M ou N	NEPSI Ex nA [ia Ga] IIC T6-T1 Gc
NH	L, M ou N	NEPSI Ex ic [ia Ga] IIC T6-T1 Gc
N3	L, M ou N	NEPSI Ex d [ia] IIC T6-T1 Ga/Gb, DIP A20/21 [ia D] TA, Txx°C IP6X

3 Descrição do produto

3.1 Desenho do produto

3.1.1 Micropilot FMR50

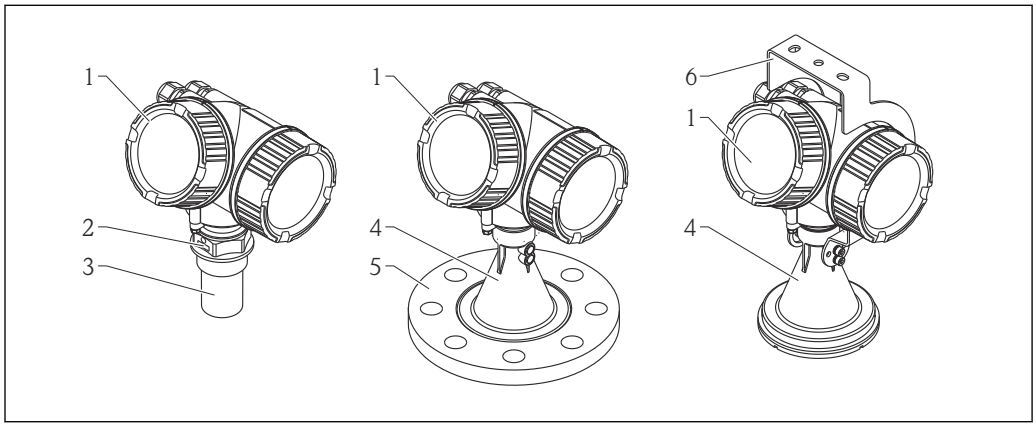

1 Design do Micropilot FMR50 (26 GHz)

1 Invólucro dos componentes eletrônicos
2 Conexão do processo (Rosca)
3 Antena piramidal de 40 mm (1-1/2 polegadas), encapsulada com PVDF
4 Antena piramidal de 80 mm/100 mm (3 polegadas/4 polegadas), revestida com PP
5 Flange de deslizamento
6 Suporte de montagem

3.1.2 Invólucro dos componentes eletrônicos

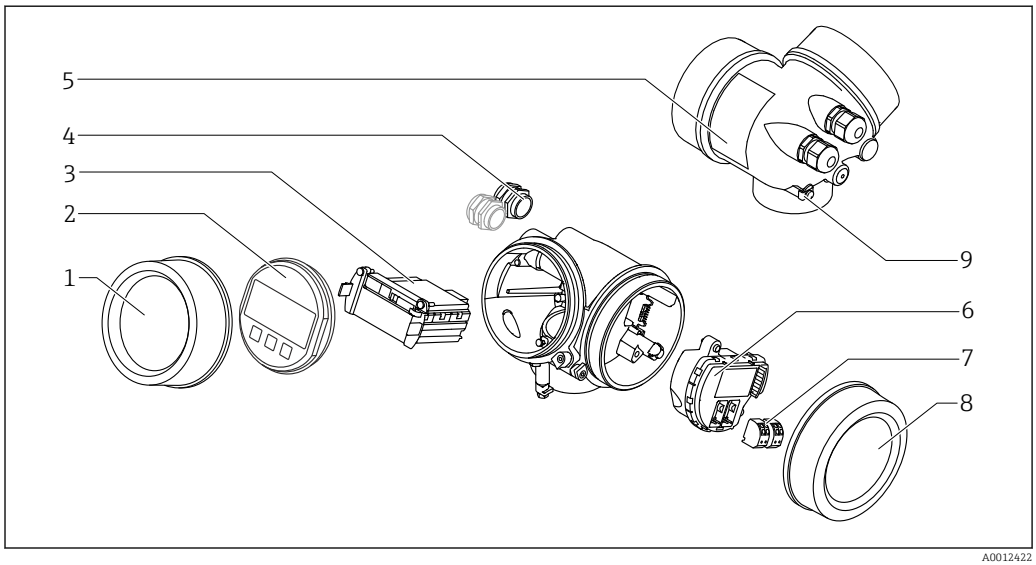

2 Projeto do invólucro dos componentes eletrônicos

1 Tampa do compartimento dos componentes eletrônicos
2 Módulo do display
3 Módulo da eletrônica principal
4 Prensas-cabo (1 ou 2, dependendo da versão do equipamento)
5 Etiqueta de identificação
6 Módulo dos componentes eletrônicos de E/S
7 Terminais (conectáveis de mola)
8 Tampa do compartimento de conexão
9 Terminal de terra

4 Aceitação de entrada e identificação de produto

4.1 Recebimento

Após o recebimento das mercadorias, verifique o seguinte:
- Os códigos de pedidos na nota de entrega e na etiqueta do produto são idênticos?
- Os produtos estão intactos?
- Os dados na etiqueta de identificação correspondem às informações para pedido na nota de entrega?
- O DVD está com a ferramenta de operação presente?
  Se exigido (consulte etiqueta de identificação): as instruções de segurança (XA) estão presentes?

Se uma dessas condições não estiver de acordo, entre em contato com o escritório de venda da Endress+Hauser.

4.2 Identificação do produto

As seguintes opções estão disponíveis para a identificação do medidor:
- Especificações da etiqueta de identificação
- Código de pedido estendido com detalhamento dos recursos do equipamento contidos na nota de entrega
- Insira os números de série das etiquetas de identificação em *W@M Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): Todas as informações sobre o medidor são exibidas.
- Digite o número de série das etiquetas de identificação no *Endress+Hauser Operations App* ou analise o código da matriz 2-D (código QR) na etiqueta de identificação com o *Endress+Hauser Operations App*: todas as informações do medidor serão exibidas.

Para as características gerais do escopo da documentação técnica associada, consulte o seguinte:
- O *W@M Device Viewer* : Insira o número de série da etiqueta de identificação (www.endress.com/deviceviewer)
- O *Endress+Hauser Operations App*: digite o número de série da etiqueta de identificação ou analise o código da matriz 2-D (código QR) na etiqueta de identificação.

4.2.1 Etiqueta de identificação

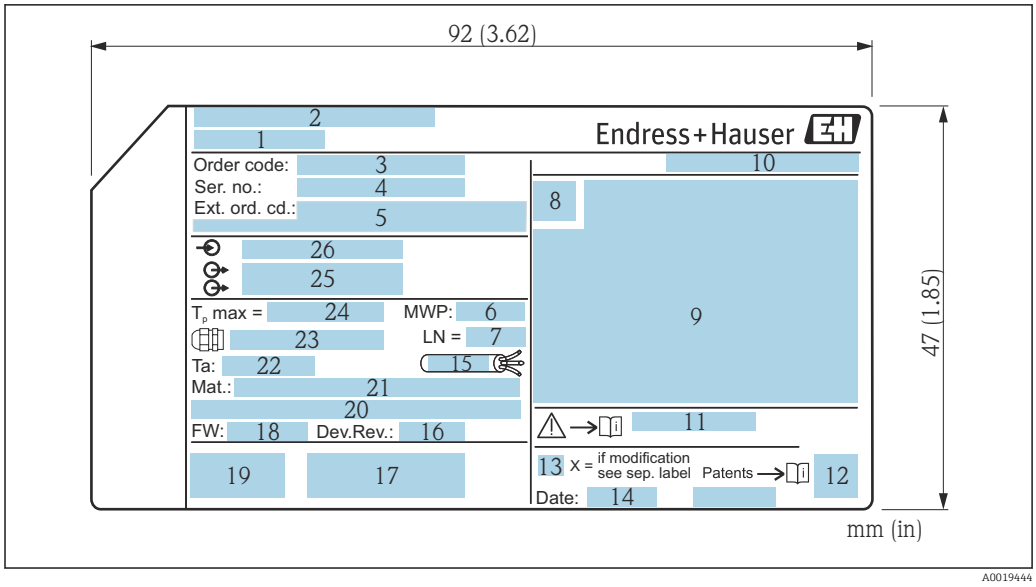

3 *Etiqueta de identificação do Micropilot*

1 *Nome do equipamento*
2 *Endereço do fabricante*
3 *Código de pedido*
4 *Número de série (Ser. n°.)*
5 *Código de pedido estendido (Ext. ord. cd.)*
6 *Pressão de processo*
7 *Comprimento da antena (apenas para FMR51 com extensão de antena)*
8 *Símbolo de certificado*
9 *Dados relevantes do certificado e aprovação*
10 *Grau de proteção: por exemplo, IP, NEMA*
11 *Números das instruções de segurança: por exemplo, XA, ZD, ZE*
12 *Código da matriz de dados*
13 *Marca de modificação*
14 *Data de fabricação: ano-mês*
15 *Resistência à temperatura do cabo*
16 *Revisão do equipamento*
17 *Informações adicionais sobre a versão do equipamento (certificados, aprovações, comunicação): por exemplo, SIL, PROFIBUS*
18 *Versão do firmware (FW)*
19 *Identificação CE, C-Tick*
20 *Profibus PA: versão de perfil; FOUNDATION Fieldbus: ID do equipamento*
21 *Material em contato com o processo*
22 *Temperatura ambiente permitida (T_a)*
23 *Tamanho da rosca das buchas de aperto*
24 *Temperatura máxima do processo*
25 *Saídas de sinal*
26 *Tensão de operação*

Somente 33 dígitos do código de pedido estendido podem ser indicados na etiqueta de identificação. Se o código de pedido estendido exceder os 33 dígitos, o resto não será exibido. No entanto, o código de pedido estendido completo pode ser visualizado no menu de operação do equipamento no parâmetro **Código estendido do equipamento 1 para 3**:

5 Armazenamento, transporte

5.1 Condições de armazenamento

- Temperatura de armazenamento permitida: −40 para +80 °C (−40 para +176 °F)
- Use a embalagem original.

5.2 Transporte do produto até o ponto de medição

AVISO

O invólucro ou a antena piramidal podem ser danificados ou serem quebrados.
Risco de ferimento!

- ▶ Transporte o medidor até o ponto de medição em sua embalagem original ou na conexão de processo.
- ▶ Não fixe equipamentos de içamento (eslingas de suspensão, olhais de içamento etc.) no invólucro ou na antena piramidal, mas sim na conexão de processo. Leve em consideração o centro de gravidade do equipamento para evitar inclinação indesejada.
- ▶ Siga as instruções de segurança e as condições de transporte para equipamentos acima de 18kg (39,6 lbs) (IEC61010).

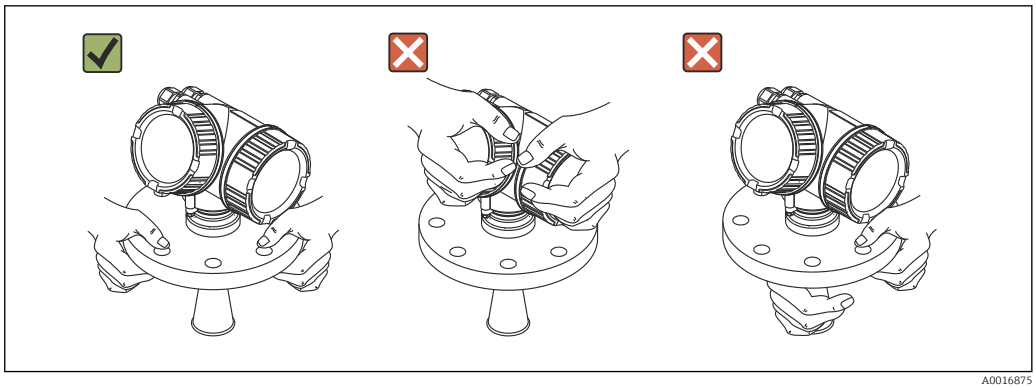

A0016875

6 Instalação

6.1 Condições de instalação

6.1.1 Posição de montagem

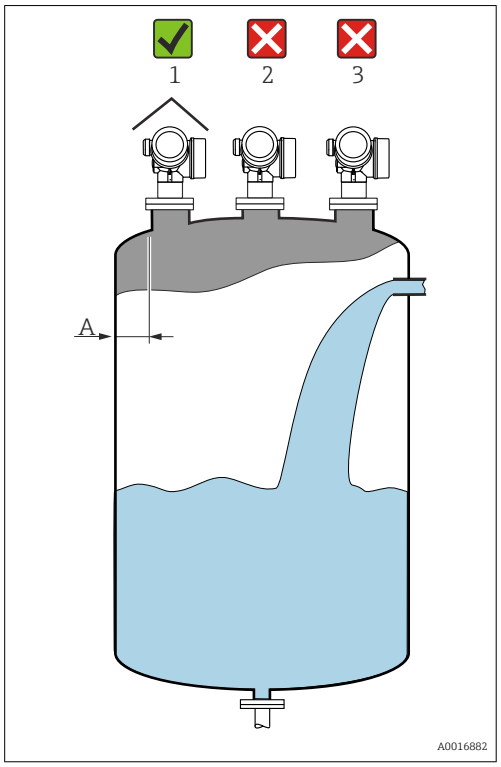

- Distância recomendada **A** da parede até a borda externa do bocal: ~1/6 do diâmetro do tanque.
  No entanto, o equipamento não deve ser instalado a menos de 15 cm (5.91 in) da parede do tanque.
- Não no centro (2), pois a interferência pode causar perda do sinal.
- Não acima do fluxo do enchimento (3).
- Recomenda-se usar uma cobertura de proteção contra intempéries (1) para proteger o equipamento contra irradiação solar direta ou chuva.

6.1.2 Instalações do reservatório

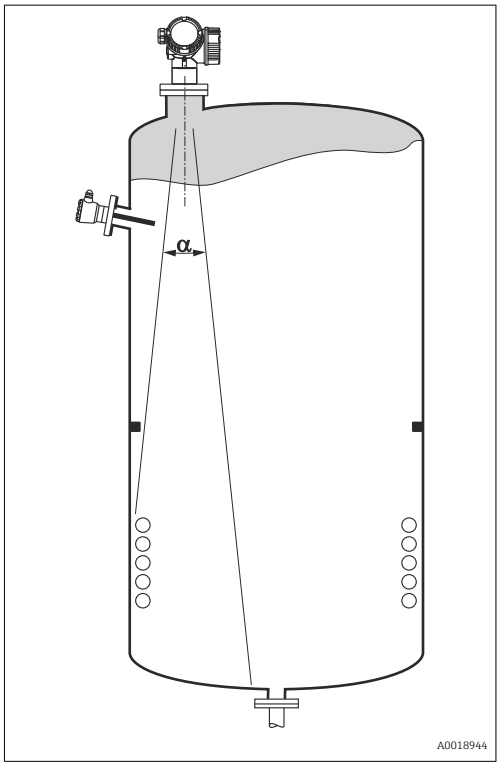

Evite qualquer instalação (chave de nível pontual, sensores de temperatura, amarras, anéis de vácuo, bobinas de aquecimento, chicanas etc.) dentro do feixe de sinal. Tome em consideração o ângulo do feixe → 23.

6.1.3 Redução dos ecos de interferência

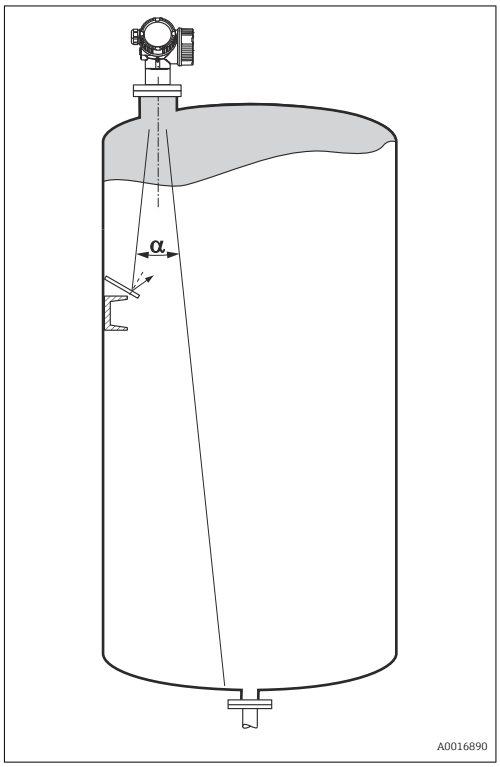

As telas metálicas montadas em uma inclinação propagam o sinal do radar e, portanto, podem reduzir os ecos de interferência.

6.1.4 Medição em um reservatório plástico

Se a parede externa do recipiente for de material não-condutor (ex. GRP), as micro-ondas também podem ser refletidas, interferindo nas instalações fora do recipiente (ex. tubos metálicos (1), escadas (2) e grades (3), ...). Portanto, não pode haver instalações deste tipo que interfiram no feixe de sinal. Entre em contato com a Endress+Hauser para mais informações.

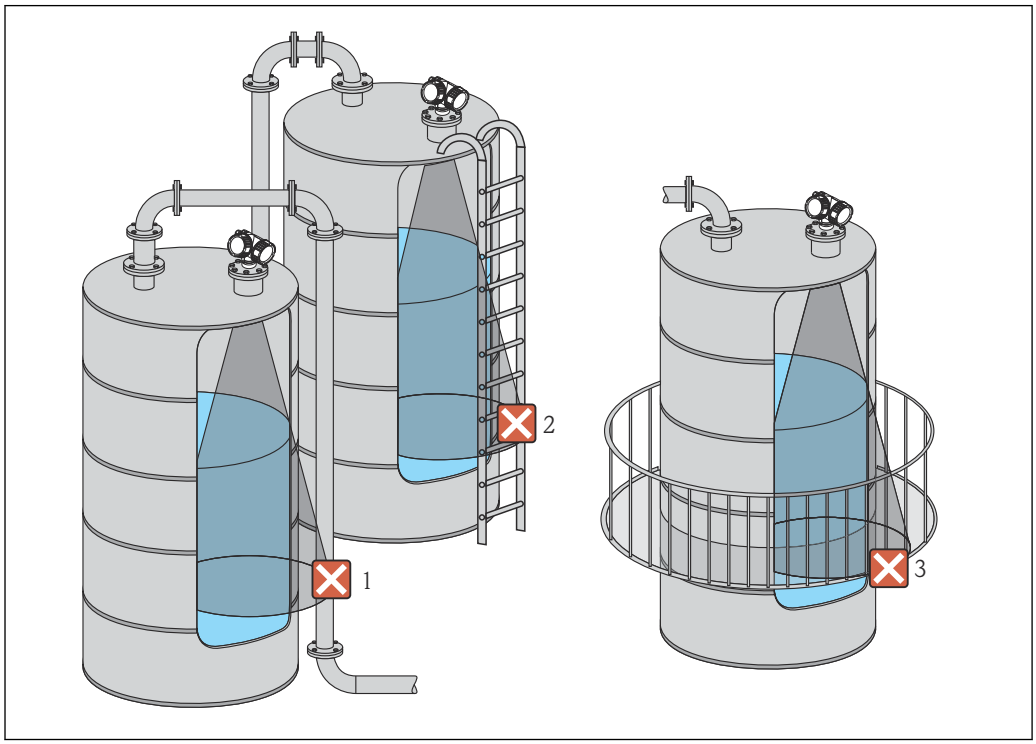

6.1.5 Opções de otimização

- tamanho da antena
  Quanto maior a antena, menor será o ângulo do feixe α e mais reduzidos serão os ecos de interferência → 🖹 23.
- Mapeamento
  A medição pode ser otimizada por meio da supressão eletrônica dos ecos de interferência.
  Consulte parâmetro **Confirmar distância** (→ 🖹 138) para maiores detalhes.
- Alinhamento da antena
  Considere o marcador no flange ou na conexão de rosca → 🖹 25 → 🖹 26.
- Tubo de calma
  Um tubo de calma pode ser aplicado para evitar interferências → 🖹 29.
- Telas metálicas montadas em uma inclinação
  Elas propagam os sinais de radar e, portanto, podem reduzir os ecos de interferência.

6.1.6 Ângulo do feixe

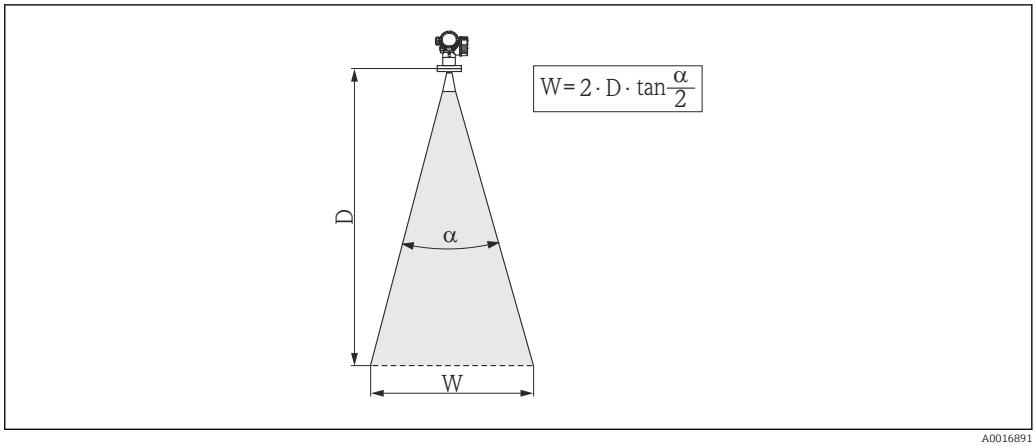

4 *Relação entre o ângulo do feixe α, a distância D e o diâmetro da largura do feixe W*

O ângulo do feixe é definido como o ângulo α em que a densidade da energia das ondas do radar alcança metade do valor da densidade máxima de energia (largura 3 dB). As micro-ondas também são emitidas fora do feixe do sinal e podem ser refletidas para fora das instalações de interferência.

Diâmetro do feixe **W** como uma função do ângulo do feixe **α** e da distância de medição **D**:

FMR50			
tamanho da antena	40 mm (1½ pol)	80 mm (3 pol)	100 mm (4 pol)
Ângulo do feixeα	23°	10°	8°
Distância de medição (D)	**Diâmetro da largura do feixe W**		
3 m (9.8 ft)	1.22 m (4 ft)	0.53 m (1.7 ft)	0.42 m (1.4 ft)
6 m (20 ft)	2.44 m (8 ft)	1.05 m (3.4 ft)	0.84 m (2.8 ft)
9 m (30 ft)	3.66 m (12 ft)	1.58 m (5.2 ft)	1.26 m (4.1 ft)
12 m (39 ft)	4.88 m (16 ft)	2.1 m (6.9 ft)	1.68 m (5.5 ft)
15 m (49 ft)	6.1 m (20 ft)	2.63 m (8.6 ft)	2.10 m (6.9 ft)
20 m (66 ft)	8.14 m (27 ft)	3.50 m (11 ft)	2.80 m (9.2 ft)
25 m (82 ft)	10.17 m (33 ft)	4.37 m (14 ft)	3.50 m (11 ft)
30 m (98 ft)	-	5.25 m (17 ft)	4.20 m (14 ft)
35 m (115 ft)	-	6.12 m (20 ft)	4.89 m (16 ft)
40 m (131 ft)	-	7.00 m (23 ft)	5.59 m (18 ft)

6.2 Condições de medição

- Em caso de **superfícies em ebulição**, **borbulhantes** ou com tendência à **formação de espuma**, use FMR53 ou FMR54. Dependendo da consistência, a espuma pode absorver as micro-ondas ou refleti-las para fora da superfície da espuma. É possível medir em determinadas condições. Para FMR50, FMR51 e FMR52, recomenda-se a opção adicional "Dinâmica avançada" nestes casos (recurso 540: "Pacote de aplicação", opção EM).
- Em caso de forte **desenvolvimento de vapor** ou **condensado**, a faixa máxima de medição do FMR50, FMR51 e FMR52 pode diminuir dependendo da densidade, temperatura e composição do vapor, → use FMR53 ou FMR54.

- Para a medição de absorção de gases como **amônia NH_3** ou alguns **fluorcarbonos** [2], use o Levelflex ou o Micropilot FMR54 em um tubo de calma.
- A faixa de medição começa quando o feixe alcança o fundo do tanque. Especialmente com fundos em forma de prato ou saídas cônicas, o nível não pode ser detectado abaixo desse ponto.
- Em aplicações com tubo de calma, as ondas eletromagnéticas não se propagam totalmente fora do tubo. É necessário considerar que a precisão pode ser reduzida na área **C**. Para garantir a precisão necessária nesses casos, recomenda-se posicionar no ponto zero a uma distância **C** acima da extremidade do tubo (veja a figura).
- No caso de meios com uma constante dielétrica baixa (ε_r = 1.5 para 4) [3] o fundo do tanque pode estar visível através do meio em níveis baixos (altura baixa **C**). A precisão reduzida deve ser esperada nessa faixa. Se isso não for aceitável, recomenda-se o posicionamento do ponto zero a uma distância **C** (veja a figura) acima do fundo do tanque nessas aplicações.
- Em princípio, é possível medir até a ponta da antena com FMR51, FMR53 e FMR54. No entanto, devido às considerações referindo-se à corrosão e acúmulo, o final da faixa de medição não deve ser escolhido mais próximo que **A** (veja a figura) em relação à ponta da antena.
- Ao usar FMR54 com antena plana, especialmente para meios com baixa constante dielétrica, o fim da faixa de medição não deve estar mais próxima do que **A: 1 m (3.28 ft)** em relação ao flange.
- A menor faixa de medição possível **B** depende da versão da antena (veja a figura).
- A altura do tanque deve ser de pelo menos **H** (veja a tabela).

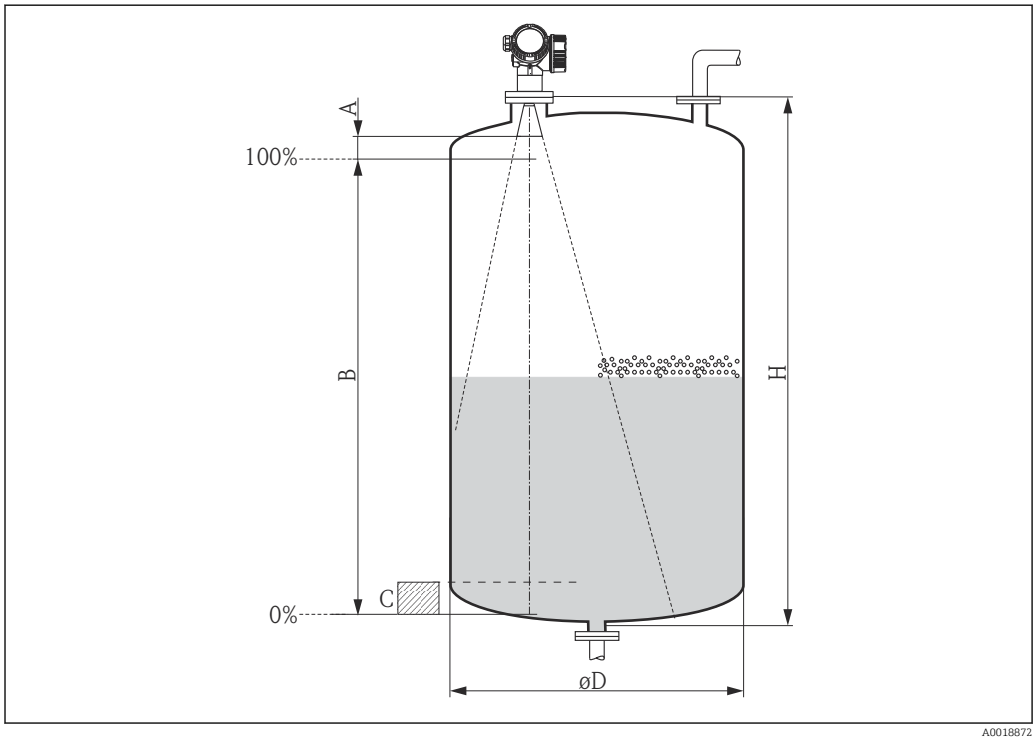

A0018872

Equipamento	A [mm (polegadas)]	B [m (pés)]	C [mm (polegadas)]	H [m (pés)]
FMR50	150 (5.91)	> 0.2 (0.7)	50 para 250 (1.97 para 9.84)	> 0.3 (1.0)

2) Os componentes afetados são ex. R134a, R227, Dymel 152a.
3) As constantes dielétricas de meios importantes normalmente utilizadas em várias indústrias encontram-se resumidas no manual DC (CP01076F) e no "DC Values App" da Endress+Hauser (disponível para Android e iOS).

6.3 Instalação no reservatório (espaço livre)

6.3.1 Antena piramidal encapsulada (FMR50)

Alinhamento

- Alinhe a antena verticalmente em relação à superfície do produto.
- Uma marcação na conexão de rosca permite o alinhamento da antena. Esta marcação deve ser alinhada o melhor possível em direção ao tanque.

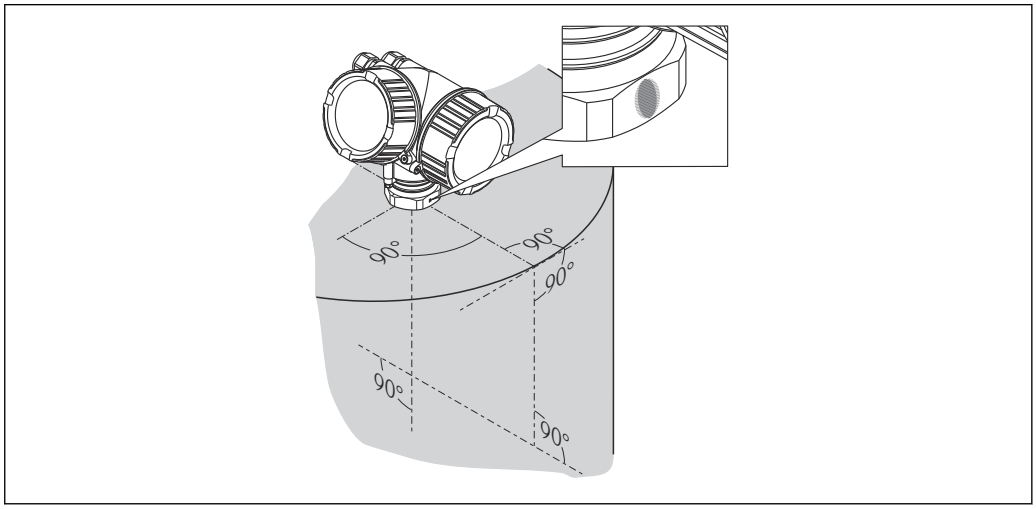

A0019434

Dependendo da versão do equipamento, a marcação pode ser um círculo ou duas linhas paralelas curtas.

Montagem do bocal

Para uma medição ideal, a ponta da antena deve se estender abaixo do bocal. Isso é alcançado pela altura do bocal de até $H_{máx}$ = 60 mm (2.36 in).

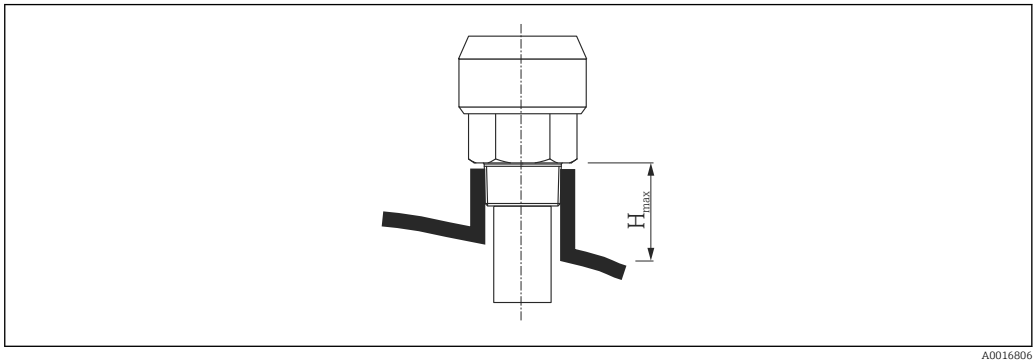

A0016806

5 *Altura do bocal para antena piramidal, encapsulado (FMR50); $H_{máx}$ = 60 mm (2.36 in)*

Condição para bocais mais longos

Se o meio apresentar boas propriedades de reflexão, bocais mais longos são aceitáveis. Neste caso, a altura máxima do bocal, H_{max}, depende do diâmetro do bocal, D:

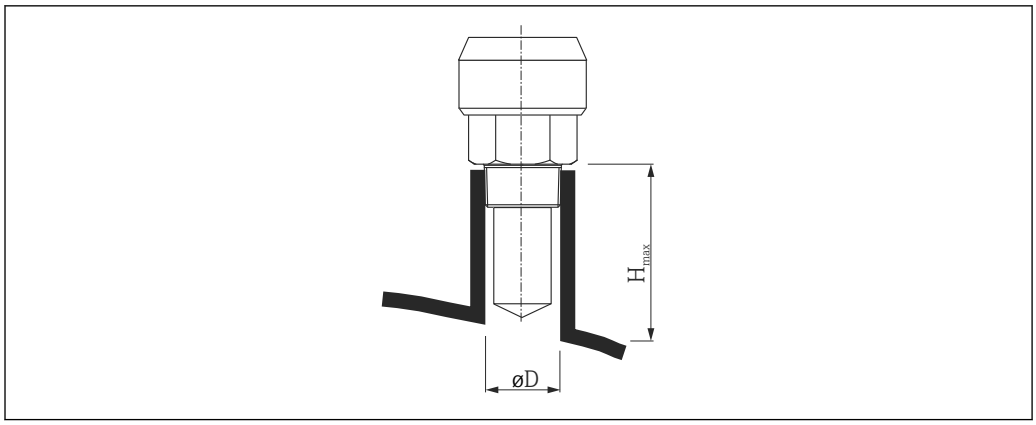

A0023612

Diâmetro do bocal *D*	Altura máxima do bocal $H_{máx}$
40 mm (1.5 in)	200 mm (7.9 in)
50 mm (2 in)	250 mm (9.9 in)
80 mm (3 in)	300 mm (11.8 in)
100 mm (4 in)	400 mm (15.8 in)
150 mm (6 in)	500 mm (19.7 in)

Se a antena não se estender abaixo do bocal, observe o seguinte:
- A extremidade do bocal deve ser lisa e sem rebarbas. Se possível, sua borda deve ser arredondada.
- Deve-se realizar uma supressão de eco de interferência.
- Entre em contato com a Endress+Hauser para aplicações com bocais mais altos do que os indicados na tabela.

Conexão de rosca

- Aperte somente com a porca hexagonal.
- Ferramental : 50 mm chave hexagonal
- Torque máximo permitido: 35 Nm (26 lbf ft)

6.3.2 Antena piramidal com flange de deslizamento (FMR50)

Alinhamento

Ao usar o Micropilot com um flange de deslizamento em áreas com risco de explosão, observe estritamente todas as especificação nas instruções de segurança (XA) pertinentes.

- Alinhe a antena verticalmente em relação à superfície do produto.
  De maneira opcional, uma vedação de flange variável, disponível como acessório, pode ser usada para o alinhamento (consulte as informações técnica BA01048F, capítulo "Acessórios").
- Uma marcação na passagem permite o alinhamento da antena. Esta marcação deve ser alinhada o melhor possível em direção ao tanque.

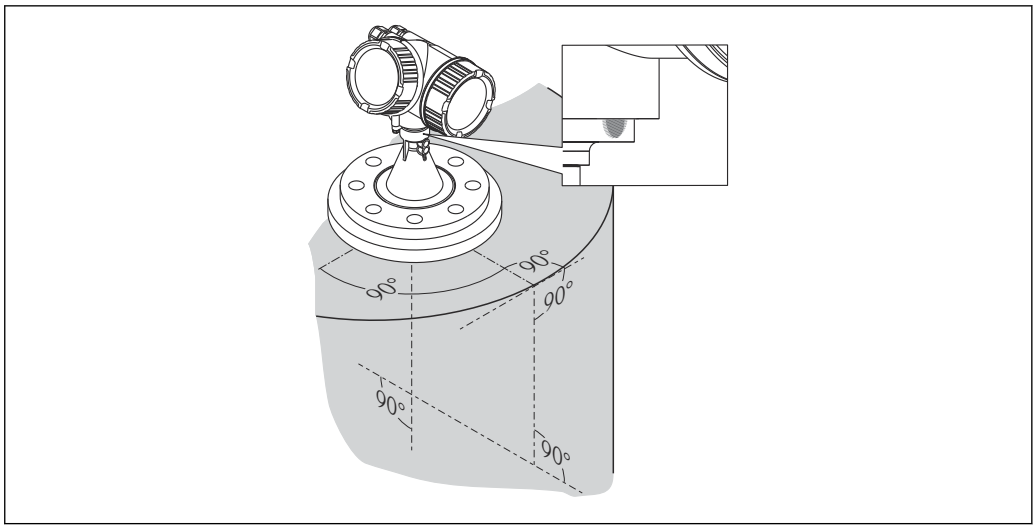

A0019439

Dependendo da versão do equipamento, a marcação pode ser um círculo ou duas linhas paralelas curtas.

Montagem do bocal

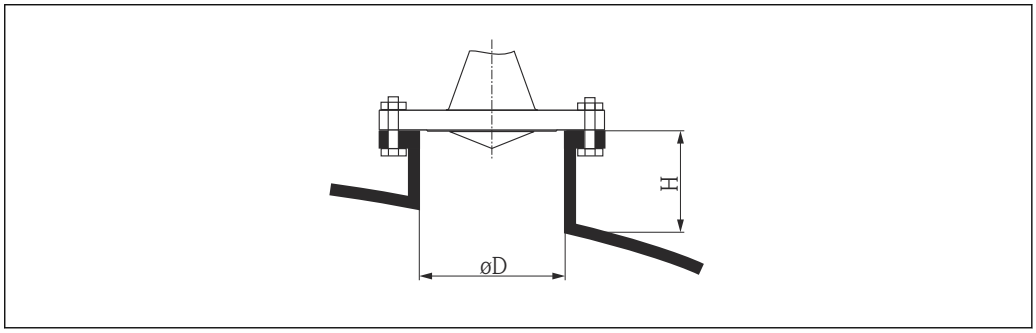

A0016868

6 *Altura do bocal e diâmetro da antena piramidal com flange de deslizamento*

Diâmetro do bocal *D*	**Altura máxima do bocal** $H_{máx}$
80 mm (3 in)	300 mm (11.8 in)
100 mm (4 in)	400 mm (15.8 in)
150 mm (6 in)	500 mm (19.7 in)

6.3.3 Antena piramidal com suporte de montagem (FMR50)

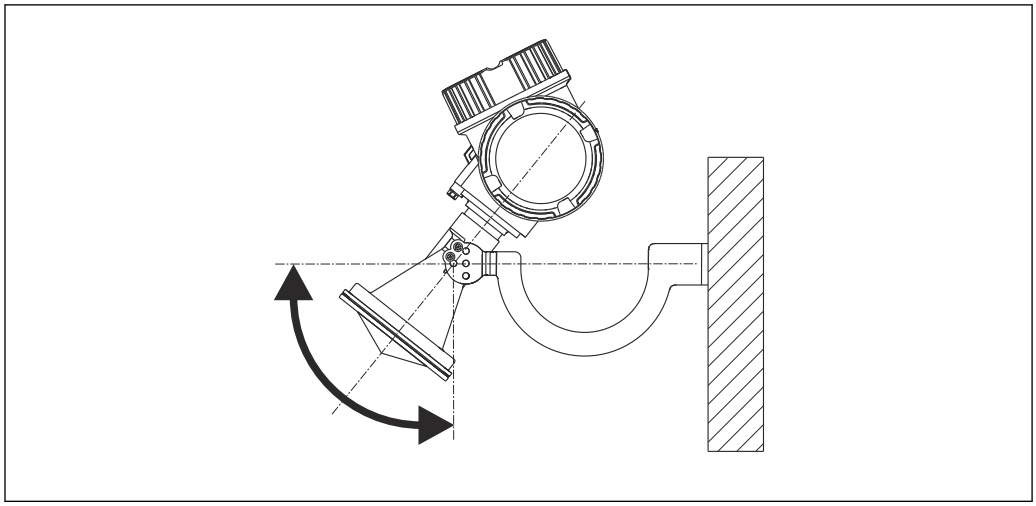

7 *Instalação da antena piramidal com suporte de montagem*

Alinhe a antena verticalmente em relação à superfície do produto usando o suporte de montagem.

AVISO

O suporte de montagem não possui nenhuma conexão condutiva ao invólucro do transmissor.

Perigo de carga eletrostática

► Conecte o suporte de montagem no sistema local de equalização de potencial.

6.3.4 Medição a partir da parte externa através de paredes de plástico (FMR50/FMR51)

- Constante dielétrica do meio: $\varepsilon_r > 10$
- Se possível, use uma antena 100 mm (4 in).
- A distância entre a borda inferior da antena até o teto do tanque deve ser de aprox. 100 mm (4 in).
- Se possível, evite locais de montagem onde possa ocorrer condensação ou acúmulo.
- Em caso de montagem ao ar livre, o espaço entre a antena e o reservatório deve ser protegido contra intempéries.
- Não monte nenhum refletor de potencial (por exemplo, tubos) fora do tanque dentro do feixe de sinal.

Espessura adequada do teto do tanque:

Material penetrado	PE	PTFE	PP	Perspex
DK / ε_r	2.3	2.1	2.3	3.1
Espessura ideal [1]	3.8 mm (0.15 in)	4.0 mm (0.16 in)	3.8 mm (0.15 in)	3.3 mm (0.13 in)

1) Outros valores possíveis para a espessura são múltiplos dos valores listados (por exemplo, para PE: 7,6 mm (0,3 polegadas), 11,4 mm (0,45 polegadas)

6.4 instalação em tubo de calma

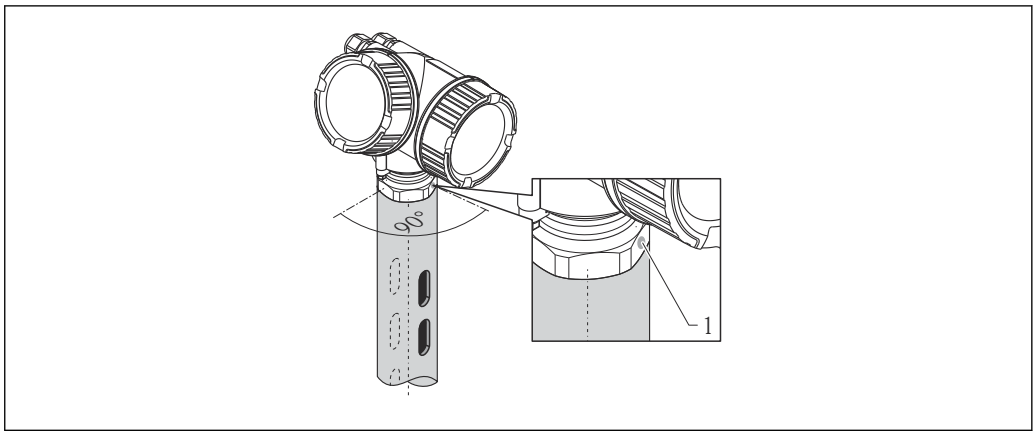

8 instalação em tubo de calma

1 Marcação para o alinhamento da antena

- Para antena piramidal: alinhe a marcação em direção aos canais do tubo de calma.
- As medições podem ser realizadas através de uma válvula de esfera totalmente aberta sem nenhum problema.
- Após a montagem, o invólucro pode ser girado em 350° para facilitar o acesso ao display e ao compartimento do terminal → 🖹 33.

6.4.1 Recomendações para tubo de calma

- Metal (sem pintura esmaltada; plástico sob encomenda).
- Diâmetro constante.
- Diâmetro do tubo de calma não maior do que o diâmetro da antena.
- Diferença de diâmetro entre a antena piramidal e o diâmetro interno do tubo de calma a menor possível.
- Emenda de solda o mais macia possível e no mesmo eixo que os canais.
- Deslocamento dos canais 180° (não 90°).
- Largura do slot ou diâmetro dos orifícios máx. 1/10 do diâmetro do tubo, sem rebarbas. Comprimento e número não têm nenhuma influência na medição.
- Selecione a maior antena piramidal possível. Para tamanhos intermediários (ex.: 180 mm (7 in)), selecione a segunda maior antena e adapte-a mecanicamente (para antenas piramidais)
- Em todas as transições (ou seja, ao usar uma válvula de esfera ou segmentos de emenda de tubos), não pode ser deixado um espaço com mais de 1 mm (0.04 in).
- O tubo de calma deve ser liso em seu interior (rugosidade média $R_z \leq 6.3$ µm (248 µin)). Use tubos de metal extrudado ou com solda paralela. Uma extensão do tubo é possível com flanges soldados ou luvas de tubos. O flange e o tubo precisam estar corretamente alinhados na parte interna.
- Não solde através da parede do tubo. A parte interna do tubo de calma deve permanecer suave. Em caso de solda acidental através do tubo, a emenda de vedação e qualquer irregularidade na parte interna precisam ser cuidadosamente removidas e suavizadas. Caso contrário, fortes ecos de interferência serão gerados e ocorrerá o acúmulo de material.
- No caso de larguras nominais menores, os flanges devem ser soldados ao tubo de modo que permitam uma orientação correta (marcador alinhado na direção dos slots).

6.4.2 Exemplos para a construção de tubos de calma

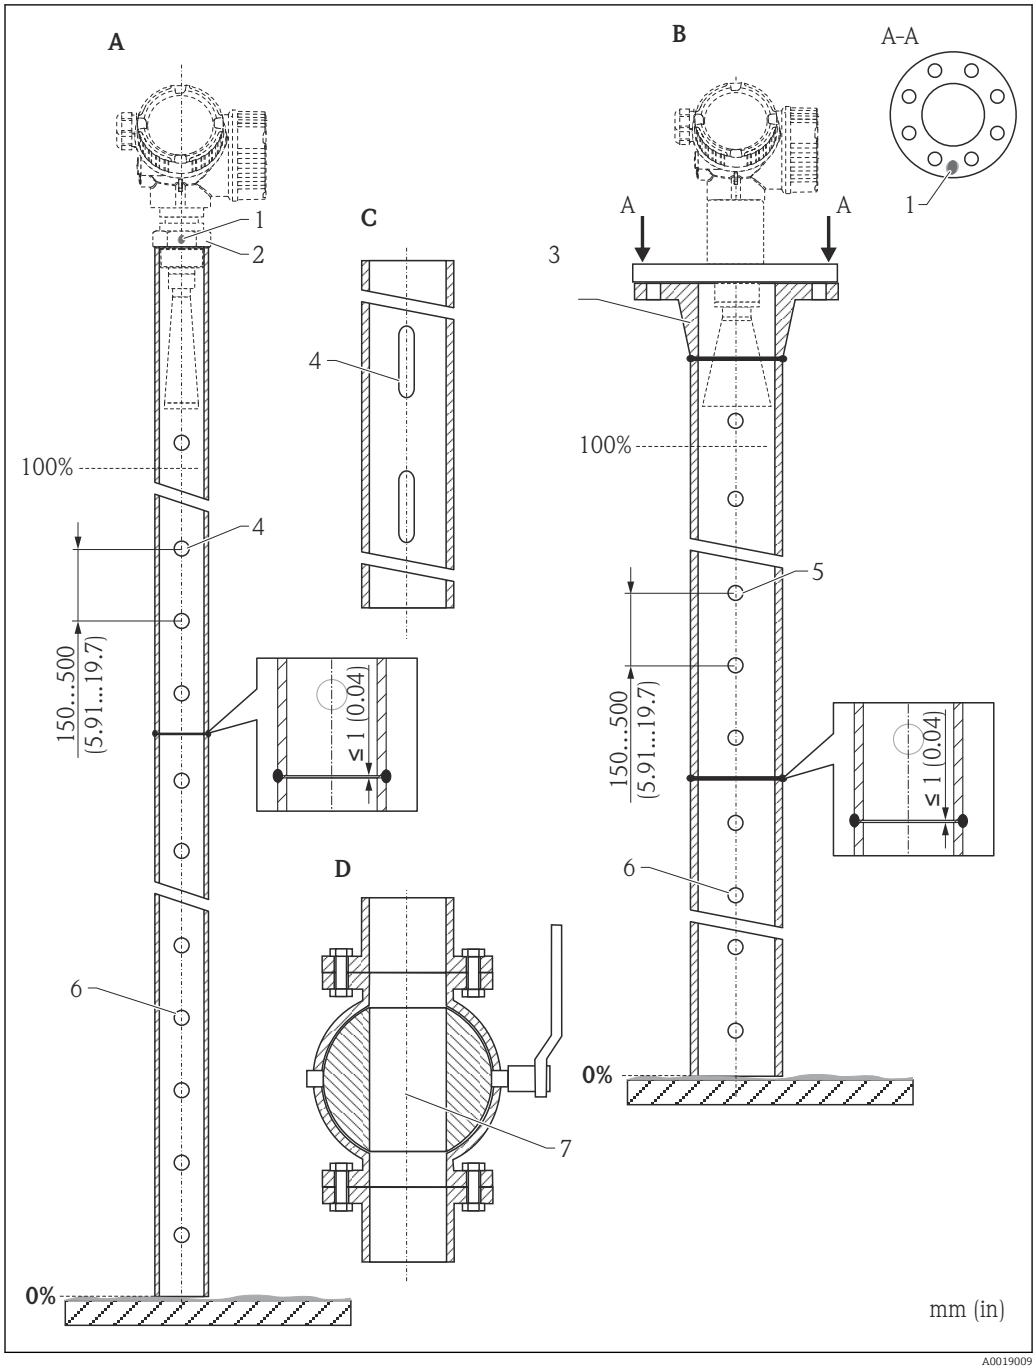

A Micropilot FMR50/FMR51: Piramidal 40 mm(1½")
B Micropilot FMR50/FMR51/FMR52/FMR54: Piramidal 80 mm(3")
C Tubo de calma com canais
D Válvula de esfera com furo completo
1 Marcação para o alinhamento axial
2 Conexão de rosca
3 por exemplo, flange do canal de solda DIN2633
4 Φ abertura máx. 1/10Φ: tubo de calma
5 Φ abertura máx. 1/10 Φ tubo de calma; lado único ou perfurado
6 Parte interna dos furos rebarbada
7 Diâmetro de abertura da válvula de esfera sempre deve ser equivalente ao diâmetro do tubo; evite bordas e estrangulamentos.

6.5 Instalação em bypass

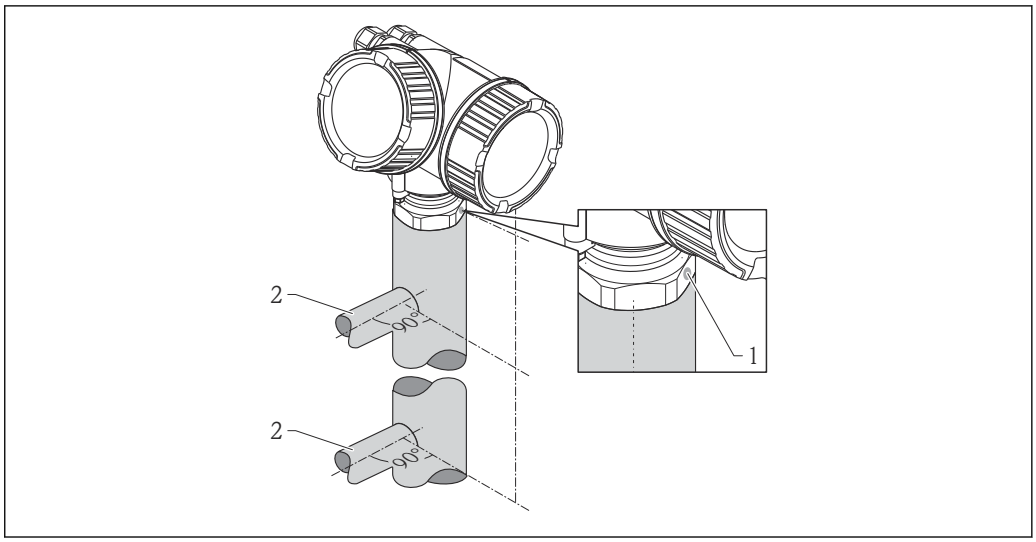

9 *Instalação em bypass*

1 Marcação para o alinhamento da antena
2 Conectores de tanque

- Alinhe o marcador perpendicularmente (90°) em relação aos conectores do tanque.
- As medições podem ser realizadas através de uma válvula de esfera totalmente aberta sem nenhum problema.
- Após a montagem, o invólucro pode ser girado em 350° para facilitar o acesso ao display e ao compartimento do terminal → 33.

6.5.1 Recomendações para o tubo de bypass

- Metal (sem cobertura plástica ou de esmalte).
- Diâmetro constante.
- Selecione a maior antena piramidal possível. Para tamanhos intermediários (ex.: 95 mm (3.5 in)), selecione a segunda maior antena e adapte-a mecanicamente (para antenas piramidais).
- Diferença de diâmetro entre a antena piramidal e o diâmetro interno do bypass a menor possível.
- Em todas as transições (ou seja, ao usar uma válvula de esfera ou segmentos de emenda de tubos), não pode ser criado um espaço com mais de 1 mm (0.04 in).
- Na área das conexões de tanque (~ ±20 cm (7.87 in)) deve ser esperada uma menor exatidão da medição.

6.5.2 Exemplo para a construção de um bypass

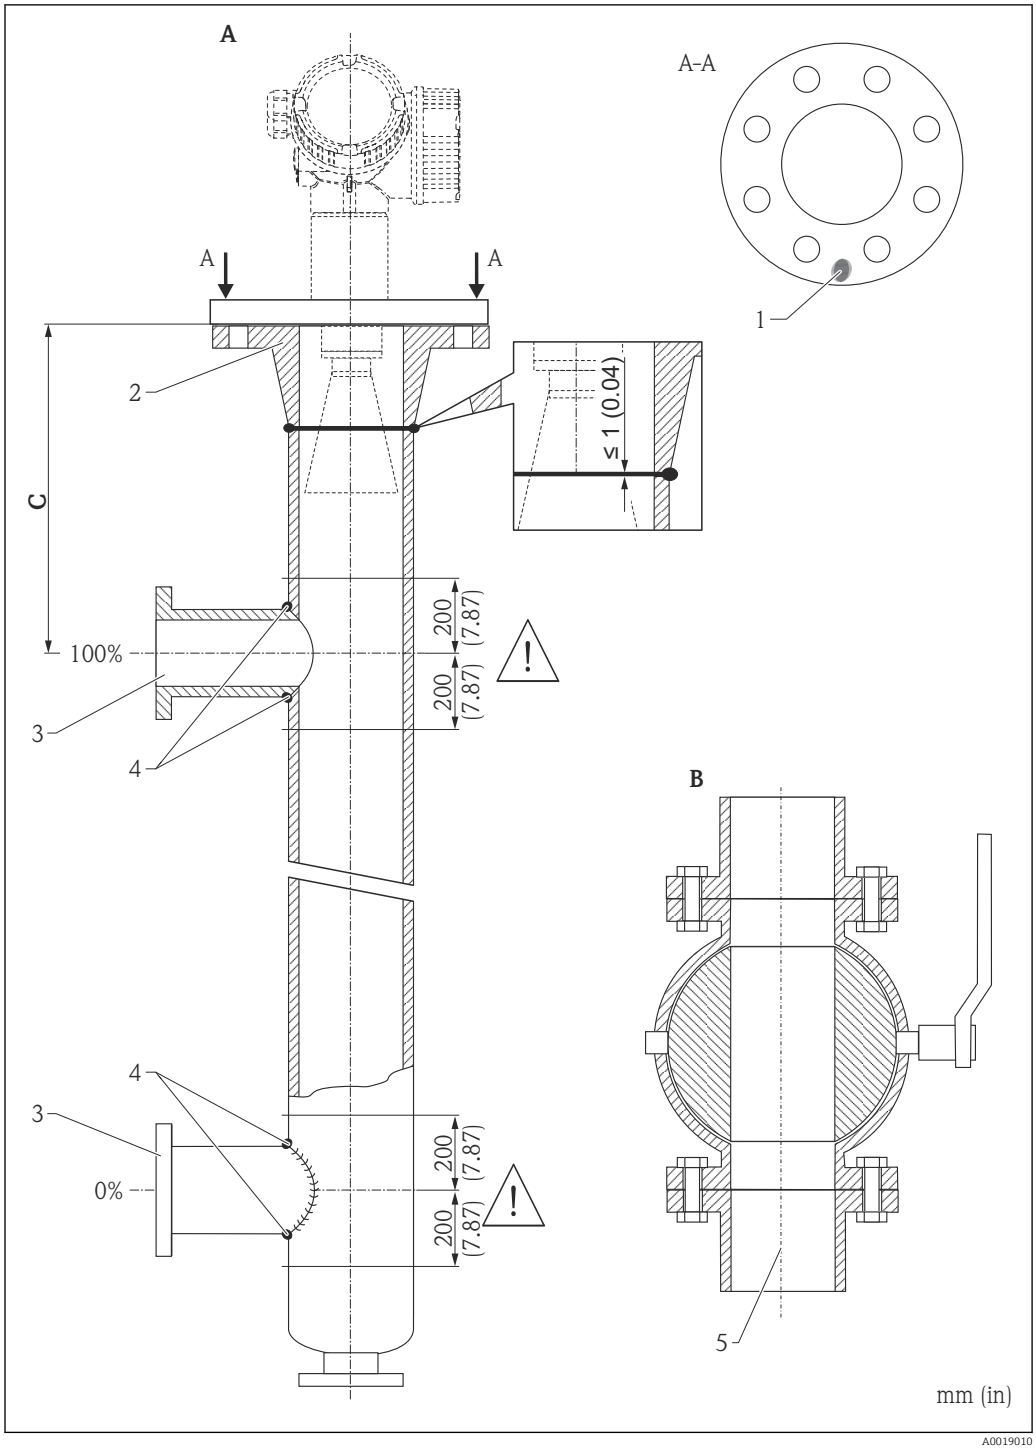

A Micropilot FMR50/FMR51/FMR52/FMR54: Piramidal 80 mm(3")
B Válvula de esfera com furo completo
C Distância mínima até o tubo de conexão superior: 400 mm (15,7 polegadas)
1 Marcação para o alinhamento axial
2 por exemplo, flange do canal de solda DIN2633
3 Diâmetro dos tubos de conexão o menor possível
4 Não solde através da parede do tubo; o interior do bypass deve permanecer liso.
5 Diâmetro de abertura da válvula de esfera sempre deve ser equivalente ao diâmetro da tubulação. Evite bordas e constrições.

6.6 Contêiner com isolamento térmico

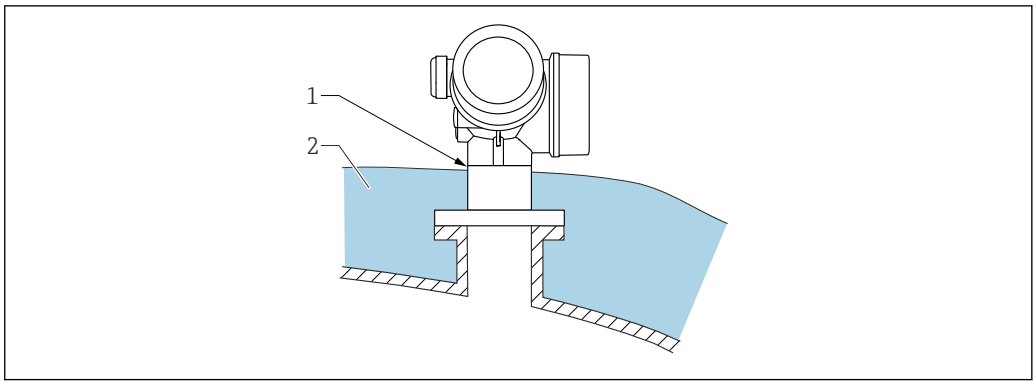

A0032207

Caso as temperaturas do processo sejam muito altas, o equipamento deve ser colocado no sistema de isolamento normal do contêiner (2) para evitar o aquecimento dos componentes eletrônicos como resultado de uma radiação ou propagação de calor. O isolamento não deve ser superior ao do pescoço do equipamento (1).

6.7 Virando o invólucro do transmissor

Para proporcionar acesso mais fácil ao compartimento de conexão ou ao módulo do display, o invólucro do transmissor pode ser virado:

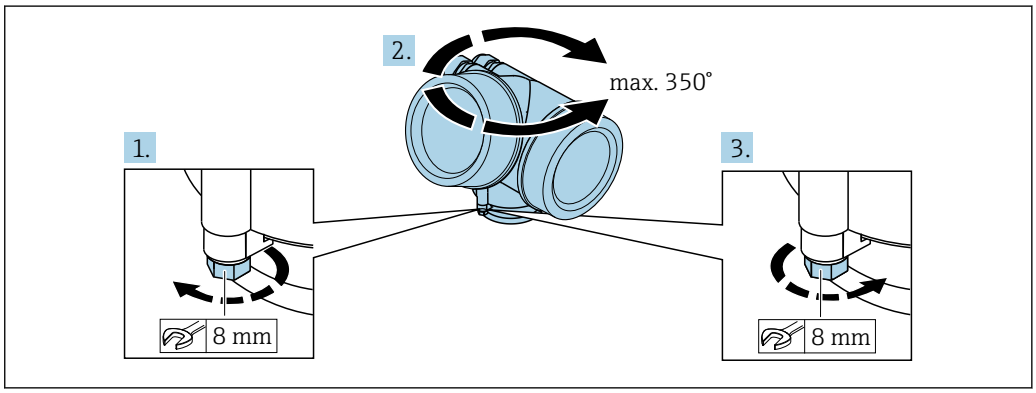

A0032242

1. Solte o parafuso de segurança com uma chave de boca fixa.
2. Gire o invólucro na direção desejada.
3. Aperte os parafusos de fixação (1.5 Nm para invólucros plásticos; 2.5 Nm para invólucros de alumínio ou aço inoxidável).

6.8 Girando o display

6.8.1 Abrindo a tampa

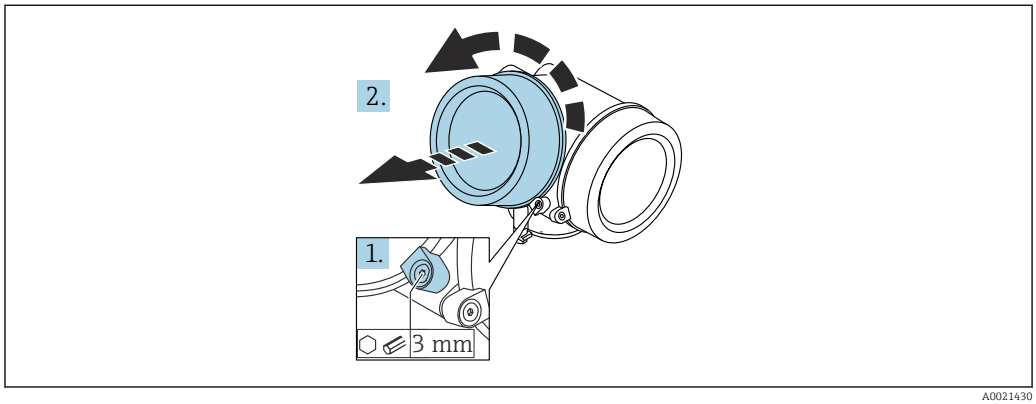

A0021430

1. Solte o parafuso da braçadeira de segurança da tampa do compartimento de componentes eletrônicos usando uma chave Allen (3 mm) e girando a braçadeira 90 ° no sentido anti-horário.
2. Desparafusar a tampa, verificar a junta e substituí-la, se necessário.

6.8.2 Girando o módulo do display

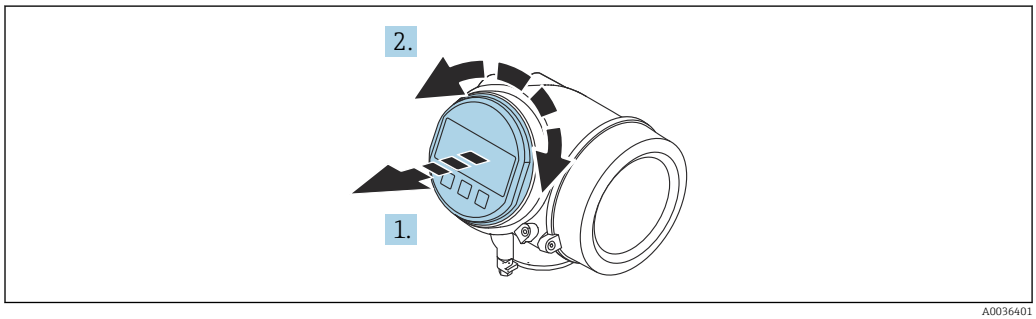

A0036401

1. Puxe o módulo do display para fora com um suave movimento de rotação.
2. Gire o módulo do display para a posição desejada: máx. 8 × 45 ° em cada direção.
3. Coloque o cabo no vão entre o invólucro e o módulo dos componentes eletrônicos principal e conecte o módulo do display no compartimento dos componentes eletrônicos até encaixar.

6.8.3 Fechar a tampa do compartimento dos componentes eletrônicos

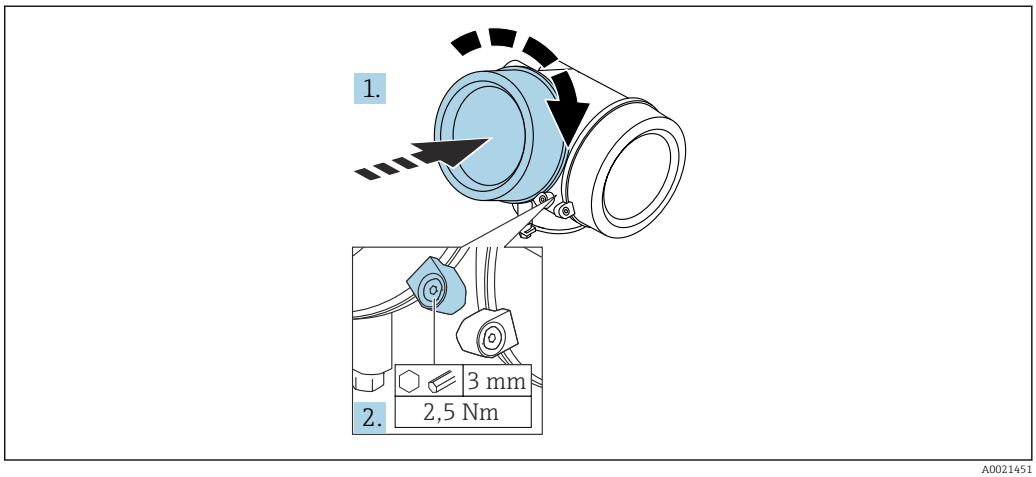

A0021451

1. Parafusar a tampa do compartimento dos componentes eletrônicos novamente.
2. Girar a braçadeira de segurança 90 ° no sentido horário e apertar a braçadeira com 2.5 Nm usando a chave Allen (3 mm).

6.9 Verificação após instalação

❑	O equipamento está sem danos (inspeção visual)?
❑	O equipamento está de acordo com as especificações do ponto de medição? Por exemplo: ▪ Temperatura do processo ▪ Pressão do processo (consulte o capítulo sobre "Curvas de carga de material" do documento "Informações técnicas") ▪ Faixa de temperatura ambiente ▪ Faixa de medição
❑	O ponto de identificação e o tagueamento estão corretos (inspeção visual)?
❑	O equipamento está adequadamente protegido contra precipitação e luz solar direta?
❑	O parafuso de segurança e a braçadeira estão apertados de modo seguro?

7 Conexão elétrica

7.1 Condições de conexão

7.1.1 Esquema elétrico

Esquema de ligação elétrica 4 fios: 4-20 mA HART (90 para 253 V_{AC})

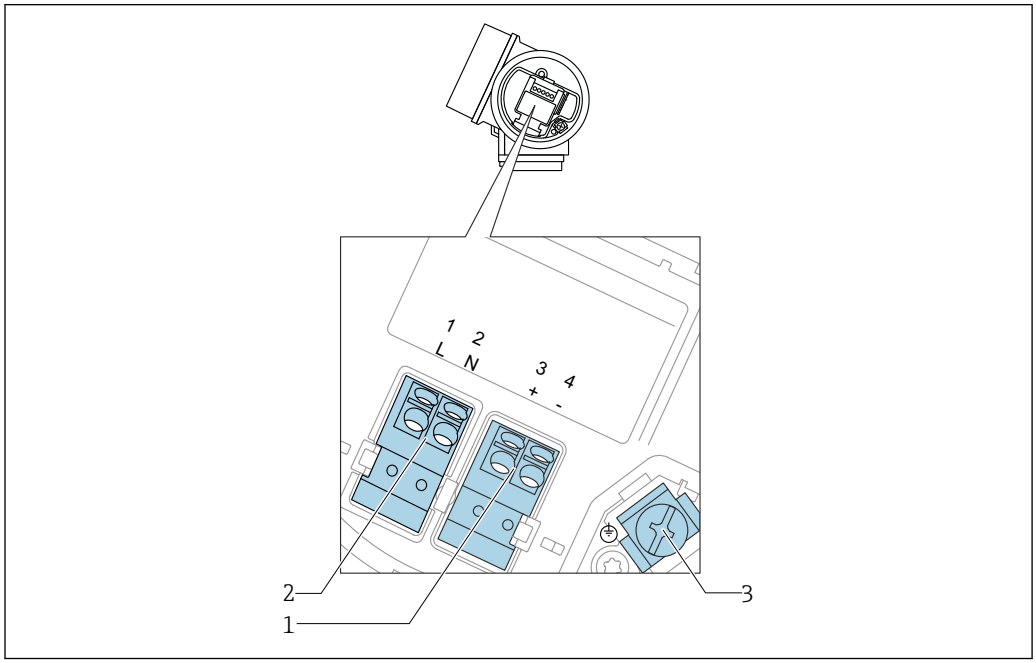

10 Esquema de ligação elétrica 4 fios: 4-20 mA HART (90 para 253 V_{AC})

1 Conexão 4-20 mA HART (ativo): terminais 3 e 4
2 Fonte de alimentação da conexão: terminais 1 e 2
3 Terminal para blindagem do cabo

⚠ CUIDADO

Para garantir a segurança elétrica:

- ▶ Não desligue a conexão de proteção.
- ▶ Desconecte a tensão de alimentação antes de desconectar o aterramento de proteção.

Conecte o aterramento de proteção ao terminal de terra interno (3) antes de conectar a tensão de alimentação. Se necessário, conecte a linha de adequação de potencial ao terminal de terra externo.

A fim de garantir a compatibilidade eletromagnética (EMC): **não** aterre o equipamento somente através do condutor de aterramento de proteção do cabo de alimentação. Ao invés disso, o aterramento funcional também deve estar conectado à conexão do processo (flange ou conexão de rosca) ou ao terminal de terra externo.

Instale também uma chave seletora que seja de fácil acesso nas proximidades do equipamento. O interruptor deve ser identificado como um desconector para o equipamento (IEC/EN61010).

Esquema de ligação elétrica PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus

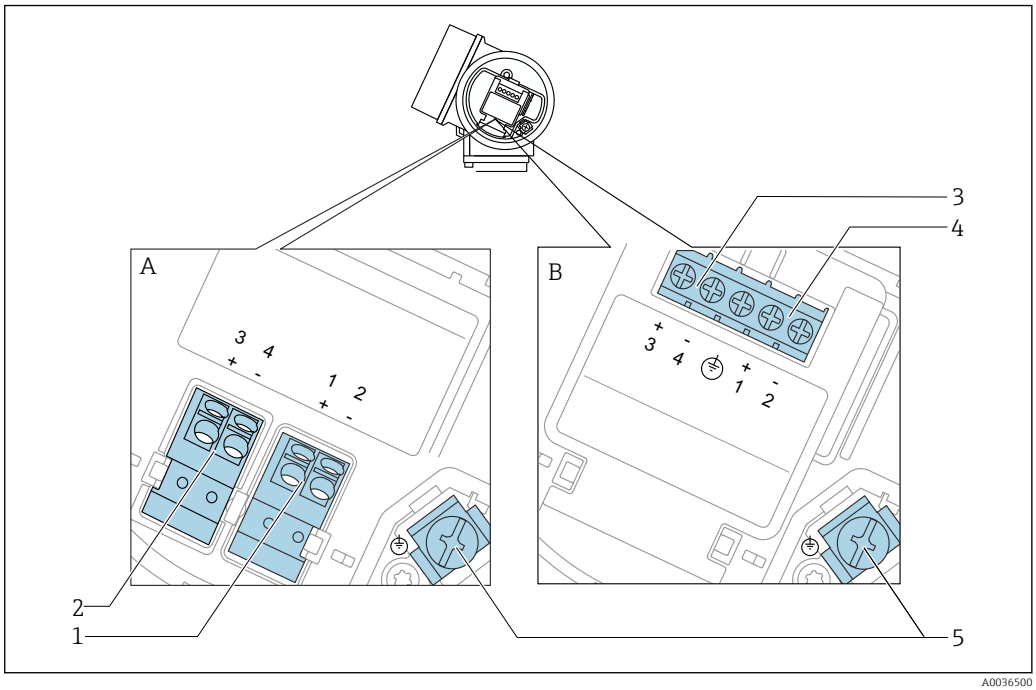

11 *Esquema de ligação elétrica PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus*

A Sem proteção contra sobretensão integrada
B Com proteção contra sobretensão integrada
1 Conexão PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus: terminais 1 e 2, sem proteção contra sobretensão integrada
2 Saída comutada da conexão (coletor aberto): terminais 3 e 4, sem proteção integrada contra sobretensão
3 Saída comutada da conexão (coletor aberto): terminais 3 e 4, com proteção integrada contra sobretensão
4 Conexão PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus: terminais 1 e 2, com proteção contra sobretensão integrada
5 Terminal para blindagem do cabo

Diagrama de bloco PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus

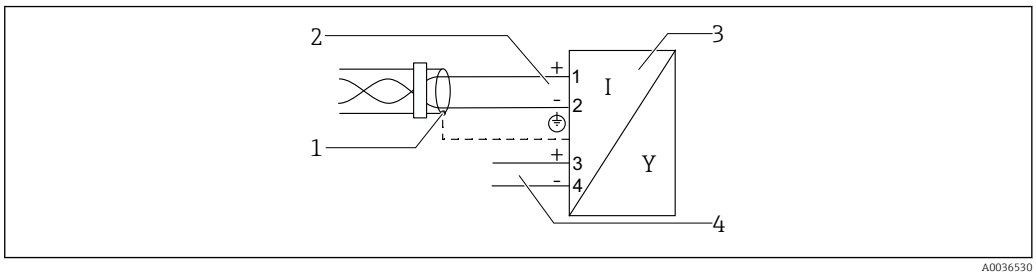

12 *Diagrama de bloco PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus*

1 Blindagem do cabo; observe as especificações do cabo
2 Conexão PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus
3 Medidor
4 Saída comutada (coletor aberto)

Exemplos de conexão para a saída da seletora



13 Conexão de um relé

Relés adequados (exemplos):
- Relé de estado sólido: contato Phoenix OV-24CC/480AC/5 com conector de trilho de montagem UMK-1 OM-R/AMS
- Relé eletromecânico: contato Phoenix PLC-RSC-12CC/21

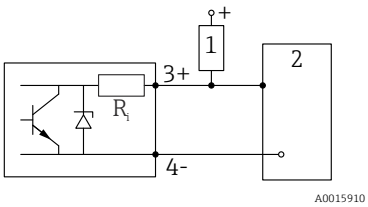

14 Conexão de uma entrada digital

1 Resistor de alta impedância
2 Entrada digital

Para imunidade a interferência otimizada, recomendamos conectar um resistor externo (resistência interna do relé ou resistor de alta impedância) de < 1 000 Ω.

7.1.2 Especificação do cabo

- **Equipamentos sem proteção contra sobretensão integrada**
  Terminais por força de mola para seções transversais dos fios 0.5 para 2.5 mm² (20 para 14 AWG)
- **Equipamentos com proteção contra sobretensão integrada**
  Terminais de parafuso para seções transversais dos fios 0.2 para 2.5 mm² (24 para 14 AWG)
- Para temperatura ambiente T_U≥60 °C (140 °F): use cabo para temperatura T_U +20 K.

FOUNDATION Fieldbus

Endress+Hauser recomenda o uso de cabos blindados de dois fios torcidos.

Para mais informações sobre as especificações do cabo, consulte as Instruções de Operação BA00013S "Visão geral FOUNDATION Fieldbus", Orientação FOUNDATION Fieldbus e IEC 61158-2 (MBP).

7.1.3 Conectores tipo fêmea do equipamento

Para as versões com conector tipo fêmea fieldbus (M12 ou 7/8"), a linha de sinal pode ser conectada sem abrir o invólucro.

Atribuição do pino do conector tipo fêmea M12

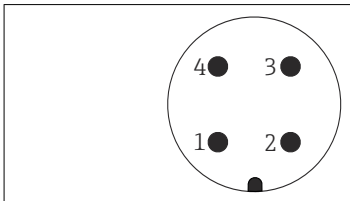

Pino	Significado
1	Sinal +
2	não conectado
3	Sinal –
4	Aterramento

Atribuição do pino do conector tipo fêmea 7/8"

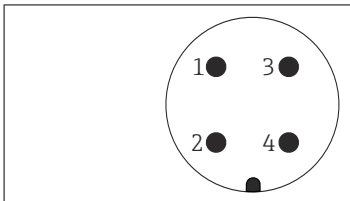

Pino	Significado
1	Sinal –
2	Sinal +
3	Não conectado
4	Blindagem

7.1.4 Tensão de alimentação

PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

"Alimentação de energia; saída" [1]	"Aprovação" [2]	Tensão do terminal
E: saída comutada, de 2 fios FOUNDATION Fieldbus **G:** 2 fios; PROFIBUS PA, saída digital	▪ Não Ex ▪ Ex nA ▪ Ex nA(ia) ▪ Ex ic ▪ Ex ic(ia) ▪ Ex d(ia) / XP ▪ Ex ta / DIP ▪ CSA GP	9 para 32 V [3]
	▪ Ex ia / IS ▪ Ex ia + Ex d(ia) / IS + XP	9 para 30 V [3]

1) Recurso 020 da estrutura do produto
2) Recurso 010 da estrutura do produto
3) Tensões de entrada de até 35 V não irão danificar o equipamento.

Sensível à polaridade	Não
Compatível com FISCO/ FNICO de acordo com a IEC 60079-27	Sim

7.1.5 Proteção contra sobretensão

Se o medidor for usado para medição de nível em líquidos inflamáveis que requeira o uso de proteção contra sobretensão de acordo com DIN EN 60079-14, norma para procedimentos de teste 60060-1 (10 kA, pulso 8/20 µs), um módulo de proteção contra sobretensão deverá ser instalado.

Módulo de proteção contra sobretensão integrado

Um módulo de proteção de sobretensão integrado está disponível para 2-fios HART assim como equipamentos PROFIBUS PA e FOUNDATION Fieldbus.

Estrutura do produto: recurso 610 "Acessório montado", opção NA "Proteção contra sobretensão".

Dados técnicos	
Resistência por canal	2 × 0.5 Ω máx.
Limite de tensão CC	400 para 700 V
Limite de tensão de impulso	< 800 V
Capacitância em 1 MHz	< 1.5 pF
Tensão de impulso de parada nominal (8/20 µs)	10 kA

Módulo de proteção contra sobretensão externo

HAW562 ou HAW569 da Endress+Hauser são adequados como proteção contra sobretensão externa.

7.2 Conexão do medidor

⚠ ATENÇÃO

Risco de explosão!

- Observar as normas nacionais aplicáveis.
- Estar em conformidade com as especificações nas instruções de segurança (XA).
- Use somente os prensa-cabos especificados.
- Certifique-se de que a fonte de alimentação corresponda à tensão indicada na etiqueta de identificação.
- Desligue a fonte de alimentação antes de conectar o dispositivo.
- Antes de finalizar a ligação elétrica, conecte a linha de adequação de potencial ao terminal de terra externo do transmissor.

Ferramentas e acessórios necessários:

- Para equipamentos com uma trava para tampa: chave Allen AF3
- Desencapador de fio
- Ao usar cabos encalhados: uma arruela para cada fio a ser conectado.

7.2.1 Abrindo a tampa do compartimento de conexão

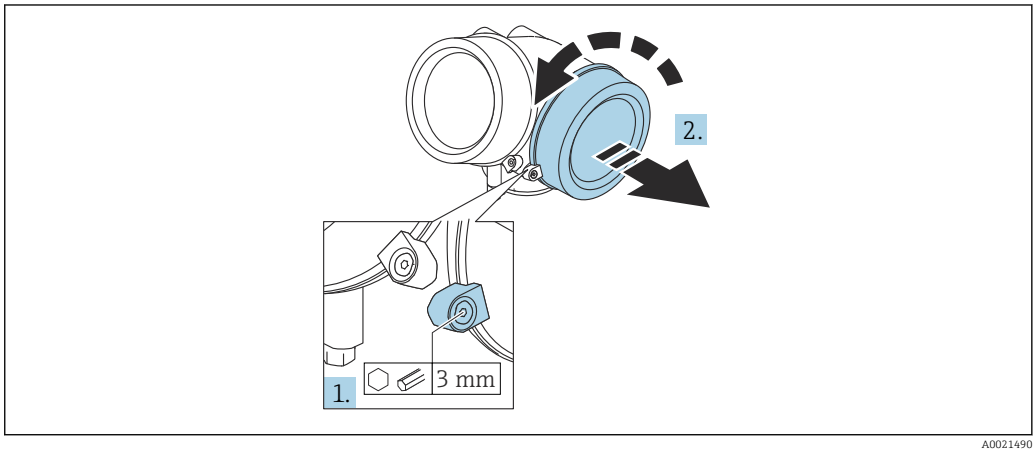

A0021490

1. Solte o parafuso da braçadeira de segurança da tampa do compartimento de componentes eletrônicos usando uma chave Allen (3 mm) e girando a braçadeira 90 ° no sentido horário.
2. Em seguida, desparafuse a tampa do compartimento de conexão, verifique a junta da tampa e substitua, se necessário.

7.2.2 Conexão

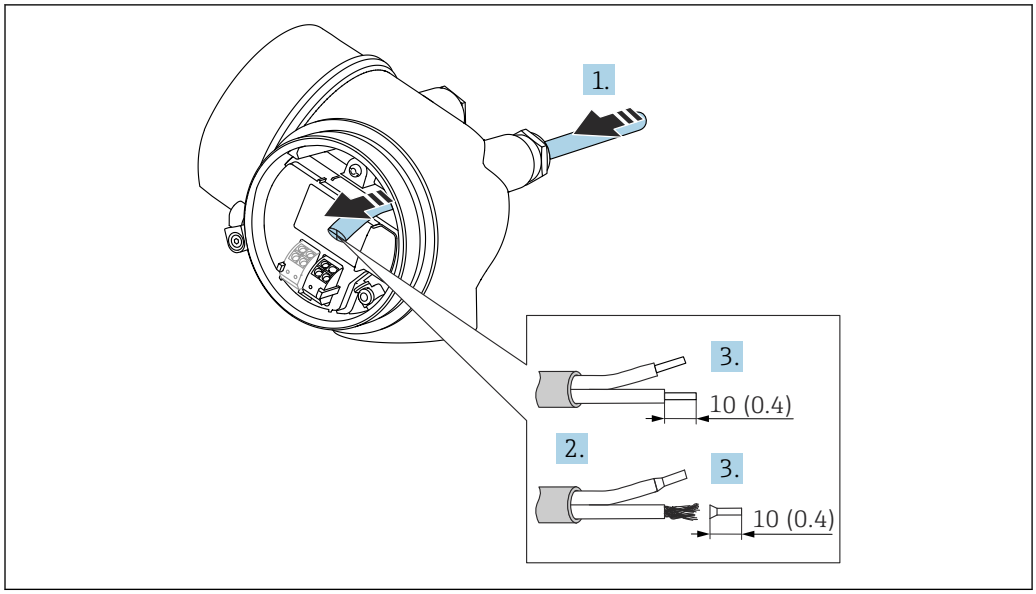

15 *Dimensões: mm (pol.)*

1. Empurre o cabo através da entrada para cabo. Para assegurar total vedação, não remova o anel de vedação da entrada para cabo.
2. Remova a bainha do cabo.
3. Retirar as extremidades do cabo por um comprimento de 10 mm (0.4 in). No caso de cabos trançados, ajuste também as arruelas.
4. Aperte os prensa-cabos com firmeza.
5. Conectar o cabo de acordo com o esquema de ligação elétrica.

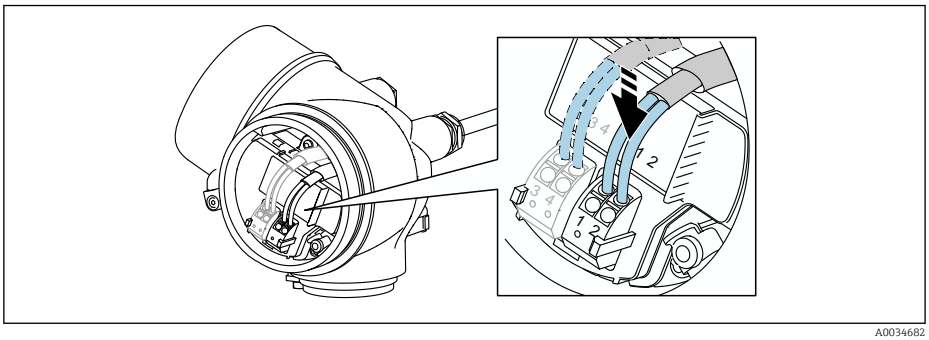

6. Se utilizar cabos blindados: Conectar a blindagem do cabo ao terminal de terra.

7.2.3 Conectar terminais por força de mola

No caso de equipamentos sem proteção de sobretensão integrada, a conexão elétrica é feita através de conector de terminais por força de mola. Os condutores rígidos ou condutores flexíveis com arruelas podem ser inseridos diretamente no terminal sem usar a alavanca e criar um contato automaticamente.

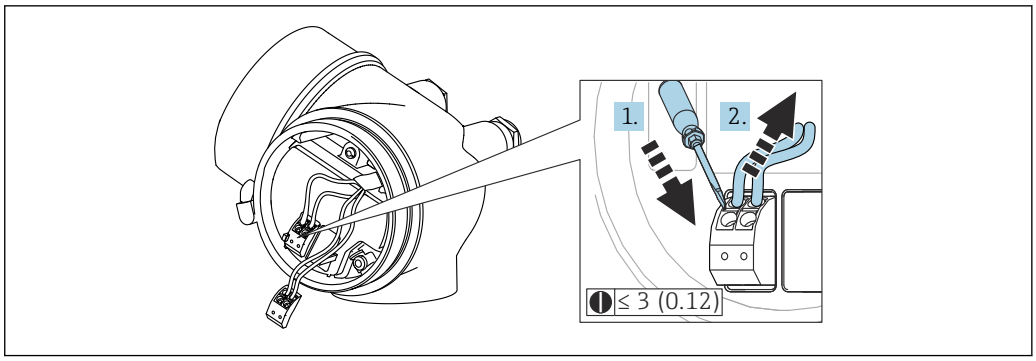

A0013661

16 *Dimensões: mm (pol.)*

Para retirar os cabos do terminal:

1. Usando uma chave de fenda de lâmina plana ≤ 3 mm, pressione para baixo o slot entre os dois orifícios terminais
2. enquanto puxa simultaneamente a extremidade do cabo para fora do terminal.

7.2.4 Fechando a tampa do compartimento de conexão

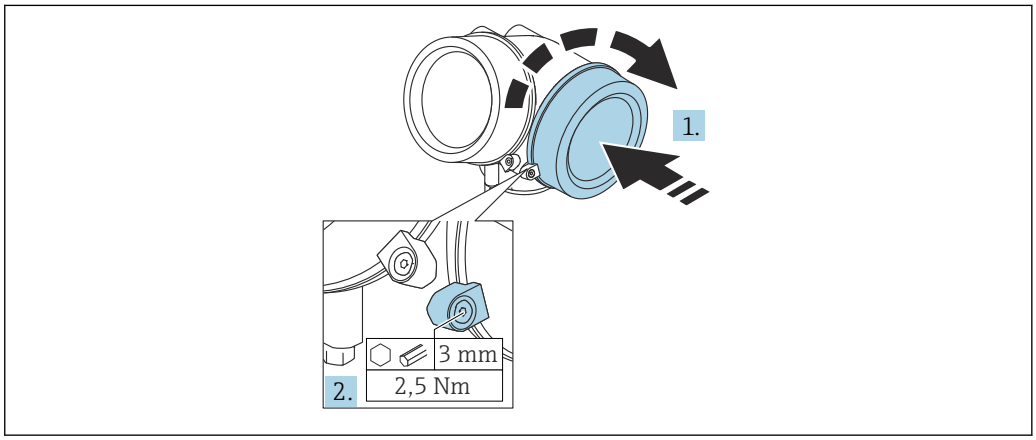

A0021491

1. Parafusar de volta firmemente a tampa do compartimento de conexão.
2. Girar a braçadeira de segurança 90 ° no sentido anti-horário e apertar a braçadeira 2.5 Nm (1.84 lbf ft) novamente, usando a chave Allen (3 mm).

7.3 Verificação pós-conexão

❑	O equipamento e o cabo não estão danificados (inspeção visual)?
❑	Os cabos estão em conformidade com as especificações?
❑	Os cabos têm espaço adequado para deformação?
❑	Todos os prensa-cabos estão instalados, firmemente apertados e vedados?
❑	A fonte de alimentação corresponde às especificações na etiqueta de identificação?
❑	O esquema de ligação elétrica está correto?

❑	Se exigido: A conexão terra de proteção foi estabelecida?
❑	Caso haja fonte de alimentação, o equipamento está pronto para funcionar e os valores aparecem no módulo do display?
❑	Todas as tampas do invólucro estão instaladas e firmemente apertadas?
❑	A braçadeira de fixação está corretamente apertada?

8 Opções de operação

8.1 Visão geral

8.1.1 Operação local

Operação com	*Botões*	*Controle de toque*
Código do pedido para "Display; operação"	Opção **C** "SD02"	Opção **E** "SD03"
	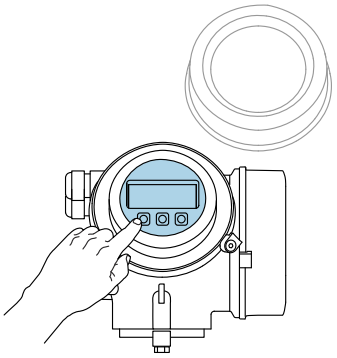 A0036312	 A0036313
Elementos do display	display de 4 linhas	display de 4 linhas iluminação branca de fundo: muda para vermelha no caso de falhas do equipamento
	O formato para exibição das variáveis medidas e variáveis de status pode ser configurado individualmente	
	Temperatura ambiente permitida para o display: −20 para +70 °C (−4 para +158 °F) A leitura do display pode ser prejudicada em temperaturas fora da faixa de temperatura.	
Elementos de operação	operação local com 3 botões (⊞, ⊟, Ⓔ)	operação externa por controle de toque; 3 teclas ópticas: ⊞, ⊟, Ⓔ
	Os elementos de operação também são acessíveis em diversas áreas classificadas	
Funcionalidade adicional	Função de cópia de segurança dos dados A configuração do equipamento pode ser salva no módulo do display.	
	Função de comparação de dados A configuração do equipamento salva no módulo do display pode ser comparada à configuração do equipamento atual.	
	Função da transferência de dados A configuração do transmissor pode ser transmitida para outro equipamento por meio do módulo do display do transmissor.	

8.1.2 Operação com display remoto e módulo de operação FHX50

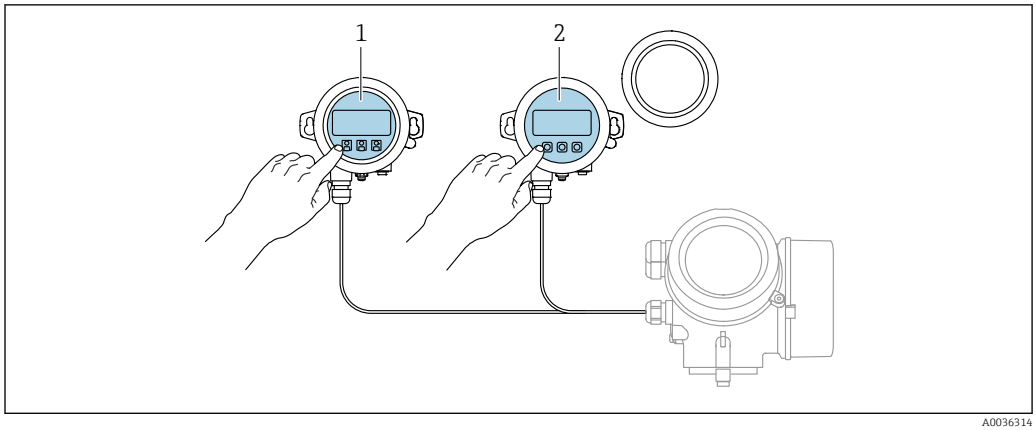

17 Opções de funcionamento do FHX50

1 Módulo de display e módulo de operação SD03, teclas óticas: podem ser operados através do vidro da tampa
2 O display e o módulo de operação SD02, os botões de pressão e a tampa, deves ser removidos

8.1.3 Operação remota

Pelo FOUNDATION Fieldbus

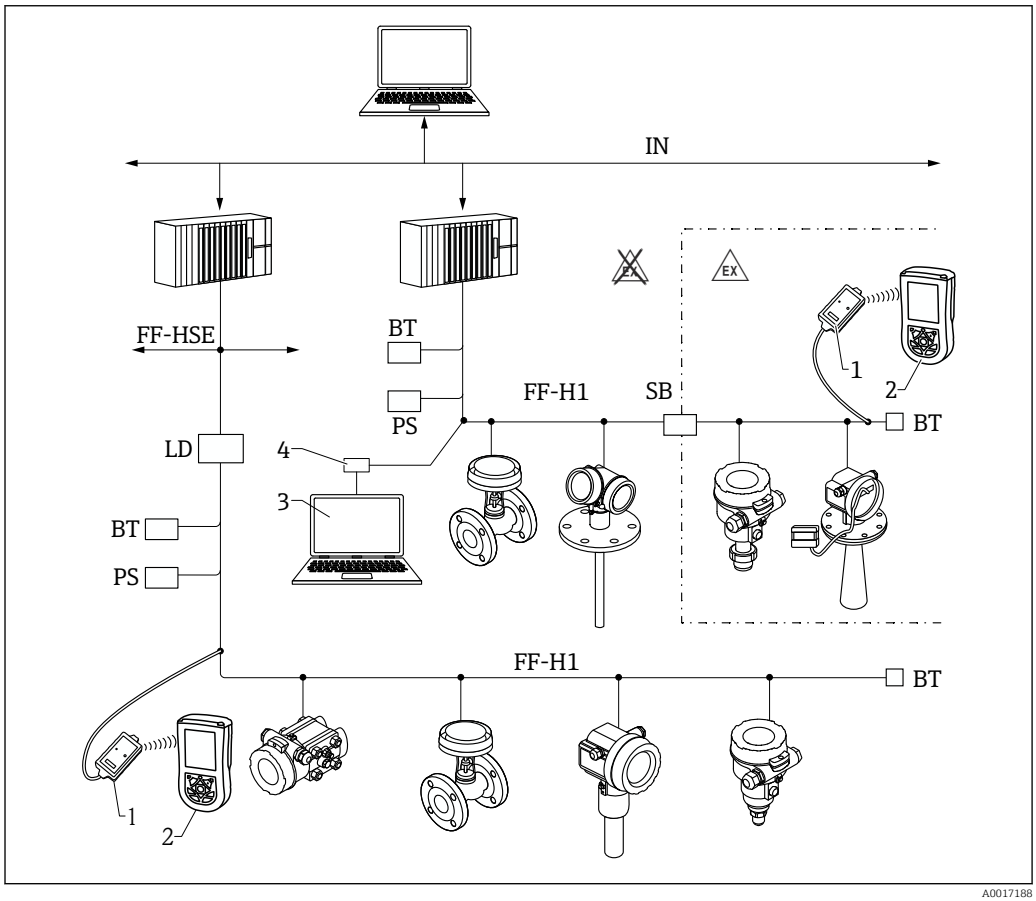

18 A arquitetura do sistema da FOUNDATION Fieldbus com componentes associados

1 Modem FFblue Bluetooth
2 Field Xpert SFX350/SFX370
3 DeviceCare/FieldCare
4 Cartão de interface NI-FF

IN	Rede industrial
FF-HSE	Ethernet de alta velocidade
FF-H1	FOUNDATION Fieldbus-H1
LD	Equipamento de linking FF-HSE/FF-H1
PS	Fonte de alimentação do barramento
SB	Barreira de segurança
BT	Terminador de Barramento

DeviceCare/FieldCare através da interface de operação (CDI)

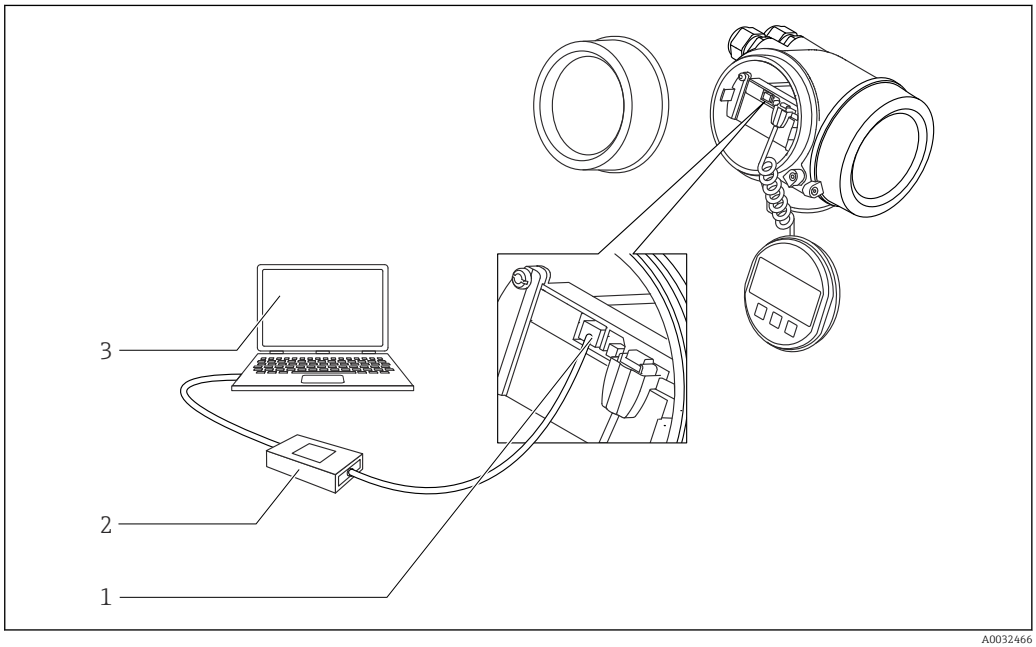

19 DeviceCare/FieldCare através da interface de operação (CDI)

1 Interface de operação (CDI) do instrumento (= Interface de dados comum Endress+Hauser)
2 Commubox FXA291
3 Computador com ferramenta de operação DeviceCare/FieldCare

8.2 Estrutura e função do menu de operação

8.2.1 Estrutura geral do menu de operação

Menu	Submenu / parâmetro	Significado
	Language [1]	Define o idioma de operação do display local
Comissionamento [2]		Inicia o assistente interativo para comissionamento guiado. Configurações adicionais geralmente não precisam ser feitas nos outros menus quando o assistente for concluído.
Configuração	Parâmetro 1 ... Parâmetro N	Uma vez que os valores foram selecionados para tais parâmetros, a medição deve, de modo geral, estar completamente configurada.
	Configuração avançada	Contém submenus e parâmetros adicionais: ▪ para adaptar o equipamento a condições especiais de medição. ▪ para processar o valor medido (dimensionamento, linearização). ▪ para configurar a saída do sinal.
Diagnóstico	**Lista de diagnóstico**	Contém até 5 mensagens de erro atualmente ativas.
	Livro de registro de eventos [3]	Contém as últimas 20 mensagens (que não estão mais ativas).
	Informações do equipamento	Contém informações para identificar o equipamento.
	Valor medido	Contém todos os valores correntes medidos.
	Registro de dados	Contém o histórico dos valores de medição individuais.
	Simulação	Usado para simular valores medidos ou valores de saída.
	Verificação do aparelho	Contém todos os parâmetros necessários para verificar a capacidade de medição do equipamento.
	Heartbeat [4]	Contém todos os assistentes para os pacotes de aplicação **Heartbeat Verification** e **Heartbeat Monitoring**.
Especialista [5] Contém todos os parâmetros do equipamento (incluindo aqueles que já estão em um dos outros menus). Este menu é organizado de acordo com os blocos de funções do equipamento. Os parâmetros do menu Expert estão descritos em: GP01017F (FOUNDATION Fieldbus)	**Sistema**	Contém todos os parâmetros prioritários do equipamento que não afetam a comunicação da medição ou do valor medido.
	Sensor	Contém todos os parâmetros necessários para configurar a medição.
	Saída	Contém todos os parâmetros necessários para configurar a saída comutada (PFS).
	Comunicação	Contém todos os parâmetros necessários para configurar a interface de comunicação digital.
	Diagnóstico	Contém todos os parâmetros necessários para detectar e analisar os erros operacionais.

1) Se operar através de ferramentas de operação (por exemplo, FieldCare), o parâmetro "Language" estará localizado em "Configuração→Configuração avançada→Exibir"
2) Somente se operar através de um sistema FDT/DTM
3) disponível apenas com operação local
4) disponível apenas se operar através de DeviceCare ou FieldCare
5) Ao acessar o menu "Especialista", será sempre solicitado um código de acesso. Se não tiver sido definido um código de acesso específico do cliente, inserir "0000".

8.2.2 Funções de usuário e autorização de acesso relacionada

As duas funções de usuário**Operador** e**Manutenção** têm acesso de gravação diferente aos parâmetros, se um código de acesso específico do equipamento tiver sido definido. Isso protege a configuração do equipamento por meio do display local contra acesso não autorizado → 49.

Autorização de acesso aos parâmetros

Função de usuário	Acesso para leitura		Acesso para escrita	
	Sem código de acesso (de fábrica)	Com código de acesso	Sem código de acesso (de fábrica)	Com código de acesso
Operador	✔	✔	✔	--
Manutenção	✔	✔	✔	✔

Se um código de acesso incorreto for inserido, o usuário obtém os direitos de acesso da função **Operador**.

A função do usuário com a qual o usuário está conectado atualmente é indicada pelo parâmetro **Display de status de acesso** (para operação de display) ou parâmetro **Acessar ferramentas de status** (para operação de ferramentas).

8.2.3 Acesso de dados - Segurança

Proteção contra gravação através do código de acesso

Usando o código de acesso específico do equipamento, os parâmetros para a configuração do medidor são protegidos contra gravação e seus valores não podem mais ser mudados através de operação local.

Definir código de acesso através do display local

1. Navegar para: Configuração → Configuração avançada → Administração → Definir código de acesso → Definir código de acesso
2. Defina um código numérico com no máximo 4 dígitos como um código de acesso.
3. Repita o mesmo código em parâmetro **Confirmar código de acesso**.
   ↳ O símbolo aparece na frente de todos os parâmetros protegidos contra gravação.

Defina o código de acesso por meio da ferramenta de operação (por exemplo, FieldCare)

1. Navegar para: Configuração → Configuração avançada → Administração → Definir código de acesso
2. Defina um código numérico com no máximo 4 dígitos como um código de acesso.
   ↳ A proteção contra gravação está ativa.

Parâmetros que podem ser alterados sempre

A proteção contra gravação não inclui certos parâmetros que não afetam a medição. Apesar do código de acesso definido, estes parâmetros podem sempre ser modificados, mesmo que outros parâmetros estejam bloqueados.

O equipamento automaticamente bloqueia os parâmetros protegidos contra gravação novamente se uma tecla não for pressionada por 10 minutos na visualização de navegação e de edição. O equipamento bloqueia os parâmetros protegidos contra gravação

automaticamente após 60 s se o usuário voltar ao modo de display de operação a partir da visualização de navegação e de edição.

- Se o acesso à gravação for ativado através do código de acesso, ele também pode ser desativado somente através do código de acesso → 51.
- Nos documentos de "Descrição dos Parâmetros do Equipamento", cada parâmetro protegido contra gravação é identificado com -símbolo.

Desabilitação da proteção contra gravação através do código de acesso

Se o símbolo aparece no display local em frente a um parâmetro, o parâmetro é protegido contra gravação por um código de acesso específico do equipamento e seu valor não pode ser mudado no momento usando o display local → 49.

O bloqueio de acesso à gravação através da operação local pode ser desativado inserindo o código de acesso específico do equipamento.

1. Após pressionar E, o prompt de entrada para o código de acesso aparece.
2. Insira o código de acesso.
   ↳ O símbolo na frente dos parâmetros desaparece, todos os parâmetros previamente protegidos contra gravação tornam-se reabilitados.

Desativação da proteção contra gravação através do código de acesso

Através do display local

1. Navegar para: Configuração → Configuração avançada → Administração → Definir código de acesso → Definir código de acesso
2. Insira **0000**.
3. Repita **0000** em parâmetro **Confirmar código de acesso**.
   ↳ A proteção contra gravação está desativada. Os parâmetros podem ser modificados sem inserir um código de acesso.

Através de uma ferramenta de operação (por exemplo, FieldCare)

1. Navegar para: Configuração → Configuração avançada → Administração → Definir código de acesso
2. Insira **0000**.
   ↳ A proteção contra gravação está desativada. Os parâmetros podem ser modificados sem inserir um código de acesso.

Proteção contra gravação por meio da chave de proteção contra gravação

Diferente da proteção contra gravação do parâmetro através do código de acesso específico para o usuário, isto permite que o acesso de gravação a todo o menu de operação - exceto p**orparâmetro "Contraste da tela"** - seja bloqueado.

Os valores de parâmetro são agora somente leitura e não podem mais ser editados (exceto por **parâmetro "Contraste da tela"**):
- Através do display local
- Pelo FOUNDATION Fieldbus

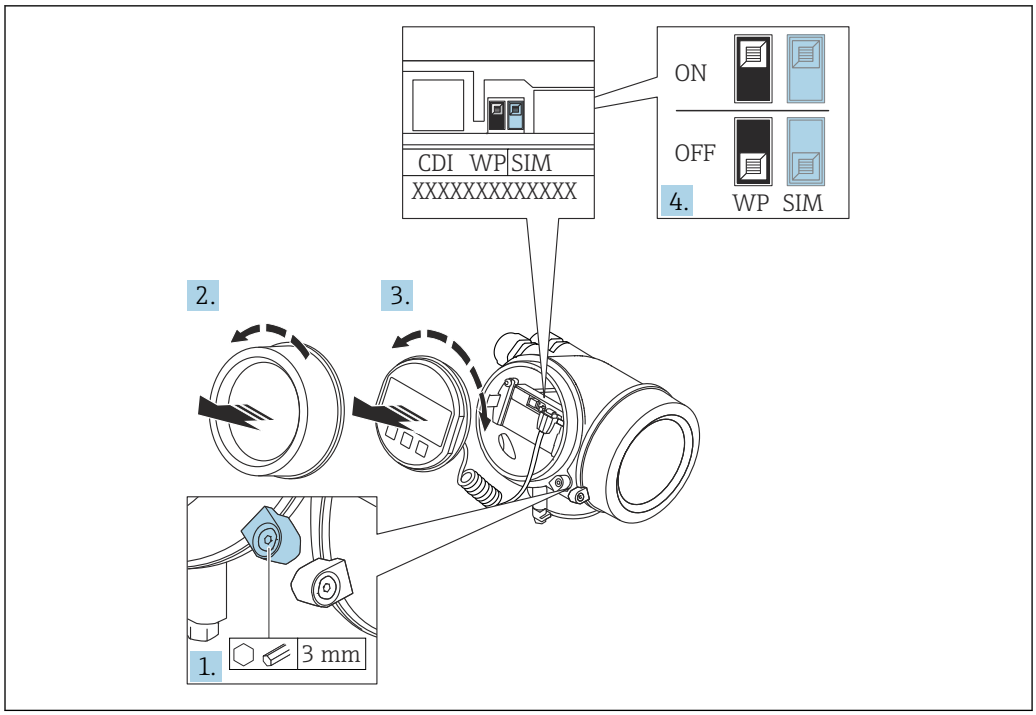

A0021474

1. Solte a braçadeira de fixação.
2. Desaparafuse a tampa do compartimento de componentes eletrônicos.
3. Puxe o módulo do display para fora com um suave movimento de rotação. Para facilitar o acesso à chave de bloqueio, instale o módulo de display na borda do compartimento de componentes eletrônicos.

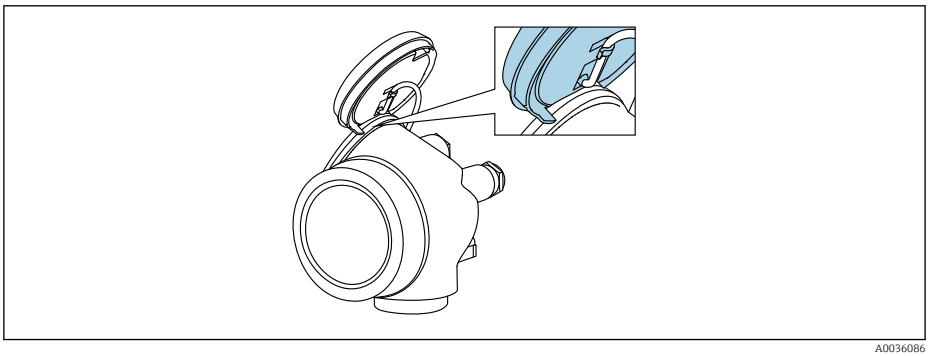

A0036086

4. O ajuste da chave de proteção contra gravação (WP) no módulo de componentes eletrônicos principal para a posição **ON** habilita a proteção contra gravação de hardware. O ajuste da chave de proteção (WP) contra gravação no módulo de componentes eletrônicos principal para a posição **OFF** (ajuste de fábrica) desabilita a proteção contra gravação de hardware.
   ↳ Caso a proteção contra gravação de hardware esteja habilitada: o opção **Hardware bloqueado** é exibido no parâmetro **Status de bloqueio**. Além disso, no display local o 🔒-símbolo aparece na frente dos parâmetros no cabeçalho do display de operação e na visualização de navegação.

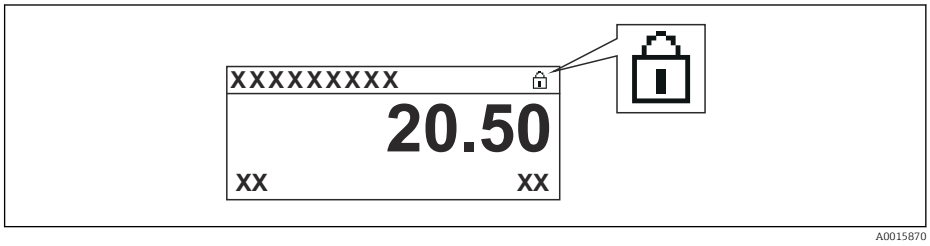

A0015870

   Caso a proteção contra gravação de hardware esteja desabilitada, nenhuma opção é exibida no parâmetro **Status de bloqueio**. No display local o 🔒-símbolo desaparece da frente dos parâmetros no cabeçalho do display de operação e na visualização de navegação.

5. Coloque o cabo no vão entre o invólucro e o módulo da eletrônica principal e conecte o módulo do display no compartimento dos componentes eletrônicos na direção desejada até encaixar.
6. Para reinstalar o transmissor, faça o procedimento reverso à remoção.

Habilitação e desabilitação do bloqueio do teclado

O bloqueio do teclado permite bloquear o acesso a todo o menu de operação através de operação local. Como resultado, não se torna mais possível navegar pelo menu de operação ou mudar os valores dos parâmetros individuais. Os usuários podem somente ler os valores medidos no display de operação.

O bloqueio do teclado é ativado e desativado no menu de contexto.

Ativação do bloqueio do teclado

Somente para o display SD03
O bloqueio do teclado é ativado automaticamente:
- Se o equipamento não foi operado através do display por > 1 minuto.
- Sempre que o equipamento é reiniciado.

Para ativar o bloqueio manualmente:

1. O equipamento está no display do valor medido.
   Pressione E por pelo menos 2 segundos.
   ↳ Aparece o menu de contexto.
2. No menu de contexto, selecione **Chave de bloqueio ativadaa opção** .
   ↳ O bloqueio do teclado está ativado.

Se o usuário tentar acessar o menu de operação enquanto o bloqueio estiver ativo, a mensagem **Teclado bloqueado** também aparece.

Desativação do bloqueio do teclado

1. O bloqueio do teclado está ativado.
   Pressione E por pelo menos 2 segundos.
   ↳ Aparece o menu de contexto.
2. No menu de contexto, selecione **Chave de bloqueio desativadoa opção** .
   ↳ O bloqueio do teclado está desativado.

Tecnologia sem fio Bluetooth®

A transmissão de sinal através da tecnologia sem fio Bluetooth® usa uma técnica criptográfica testada pelo Instituto Fraunhofer
- O equipamento não é visível através da tecnologia sem fio *Bluetooth*® sem o aplicativo SmartBlue
- É estabelecida somente uma conexão ponto a ponto entre **um** sensor e **um** smartphone ou tablet

8.3 Módulo de display e de operação

8.3.1 Aparência do display

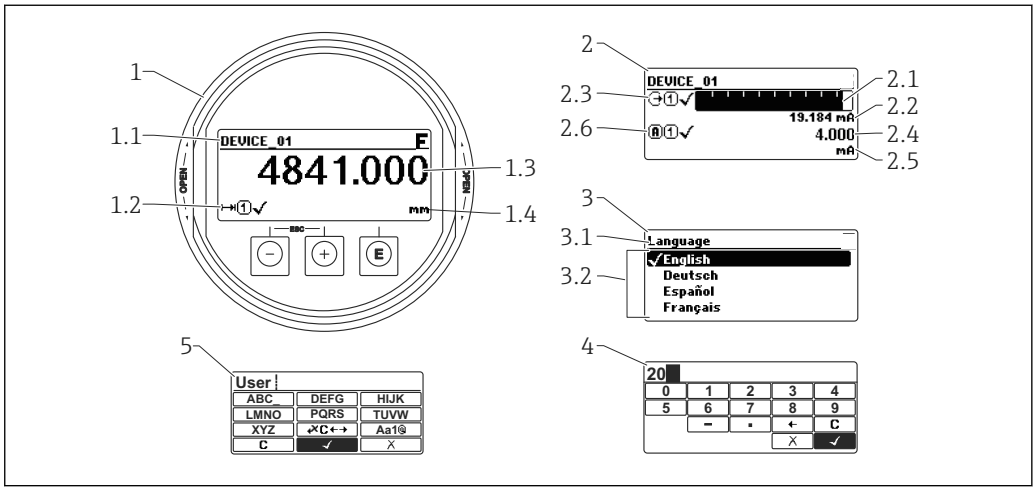

20 Aparência do módulo de display e de operação para operação local

1 Display do valor medido (tamanho máx. de 1 valor)
1.1 Cabeçalho contendo tag e símbolo do erro (se um erro estiver ativo)
1.2 Símbolos de valor medido
1.3 Valor medido
1.4 Unidade
2 Valor medido exibido (1 gráfico de barras + 1 valor)
2.1 Gráfico de barras para o valor medido 1
2.2 Valor medido 1 (incluindo unidade)
2.3 Símbolos de valor medido para o valor medido 1
2.4 Valor medido 2
2.5 Unidade para o valor medido 2
2.6 Símbolos de valor medido para o valor medido 2
3 Representação de um parâmetro (aqui: um parâmetro com lista de seleção)
3.1 Cabeçalho contendo o nome do parâmetro e o símbolo de erro (se um erro estiver ativo)
3.2 Lista de seleção; ☑ marca o valor do parâmetro da corrente.
4 Matriz de entrada para números
5 Matriz de entrada para caracteres alfanuméricos e especiais

Símbolos de display para os submenus

Símbolo	Significado
A0018367	**Display/operação** É exibido: ▪ No menu principal próximo à seleção "Display/operation" ▪ No cabeçalho, se você estiver no menu "Display/operation"
A0018364	**Setup** É exibido: ▪ No menu principal próximo à seleção "Setup" ▪ No cabeçalho, se você estiver no menu "Setup"
A0018365	**Expert** É exibido: ▪ No menu principal próximo à seleção "Expert" ▪ No cabeçalho, se você estiver no menu "Expert"
A0018366	**Diagnóstico** É exibido: ▪ No menu principal próximo à seleção "Diagnostics" ▪ No cabeçalho, se você estiver no menu "Diagnostics"

Sinais de status

F A0032902	**"Falha"** Existe um erro de equipamento. O valor medido não é mais válido.
C A0032903	**"Verificação da função"** O equipamento está em modo de serviço (por exemplo, durante uma simulação).
S A0032904	**"Fora da especificação"** O equipamento é operado: ▪ fora de suas especificações técnicas (por exemplo, durante a partida ou uma limpeza) ▪ fora da configuração realizada pelo usuário (por exemplo, nível fora da amplitude configurada)
M A0032905	**"Manutenção necessária"** A manutenção é necessária. O valor medido ainda é válido.

Símbolos de display para o estado de bloqueio

Símbolo	Significado
A0013148	**Parâmetro de display** Identifica somente parâmetros de exibição que não podem ser editados.
A0013150	**Equipamento bloqueado** ▪ Em frente a uma denominação do parâmetro: O equipamento é bloqueado através do software e /ou hardware. ▪ No cabeçalho da tela do valor medido: O equipamento está bloqueado através do hardware.

Símbolos de valor medido

Símbolo	Significado
Valores medidos	
A0032892	**Nível**
A0032893	**Distância**
A0032908	**Saída de corrente**
A0032894	**Corrente medida**
A0032895	**Tensão do terminal**
A0032896	**Temperatura dos componentes eletrônicos ou do sensor**
Canais de medição	
A0032897	**Canal de medição 1**
A0032898	**Canal de medição 2**
Status do valor medido	
A0018361	**Status "Alarme"** A medição é interrompida. A saída assume o valor definido do alarme. É gerada uma mensagem de diagnóstico.
A0018360	**Status "Aviso"** O equipamento continua medindo. É gerada uma mensagem de diagnóstico.

8.3.2 Elementos de operação

Tecla	Significado
A0018330	**Tecla "menos"** *Para menu, submenu* Move a barra de seleção para cima em uma lista de opções. *Para editor de texto e numérico* Na máscara de entrada, move a barra de seleção para a esquerda (para trás).
A0018329	**Tecla mais** *Para menu, submenu* Move a barra de seleção para baixo em uma lista de opções. *Para editor de texto e numérico* Na máscara de entrada, move a barra de seleção para a direita (para frente).
A0018328	**Tecla Enter** *Para display de valor medido* ▪ Pressione a tecla abre rapidamente o menu de operação. ▪ Pressione a tecla para 2 sabrir o menu de contexto. *Para menu, submenu* ▪ Pressionar a tecla brevemente Abre o menu, submenu ou o parâmetro selecionado. ▪ Pressione a tecla para 2 s o parâmetro: Se houver, abre o texto de ajuda para a função do parâmetro. *Para editor de texto e numérico* ▪ Pressionar a tecla brevemente ▪ Abre o grupo selecionado. ▪ Executa a ação selecionada. ▪ Pressione a tecla para 2 s confirmar o valor do parâmetro editado.
A0032909	**Combinação da tecla "Esc" (pressionar teclas simultaneamente)** *Para menu, submenu* ▪ Pressionar a tecla brevemente ▪ Sai do nível de menu atual e vai para o próximo nível mais alto. ▪ Se o texto de ajuda estiver aberto, fecha o texto de ajuda do parâmetro. ▪ Pressione a tecla para 2 s retornar para o display de valor medido ("posição inicial"). *Para editor de texto e numérico* Fecha o editor de texto ou numérico sem aplicar as mudanças.
A0032910	**Combinação das teclas Menos/Enter (pressionar e manter pressionadas as teclas simultaneamente)** Reduz o contraste (ajuste mais brilhante).
A0032911	**Combinação da tecla Mais/Enter (pressionar e manter pressionadas as teclas simultaneamente)** Aumenta o contraste (ajuste mais escuro).

8.3.3 Inserir números e texto

Editor numérico	Editor de texto
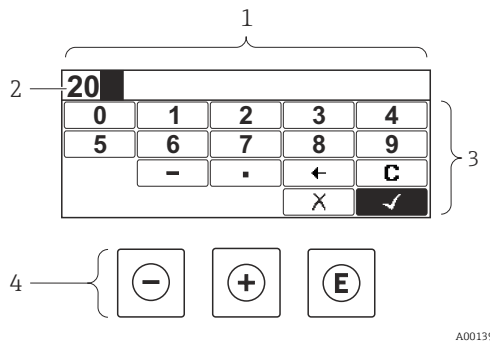	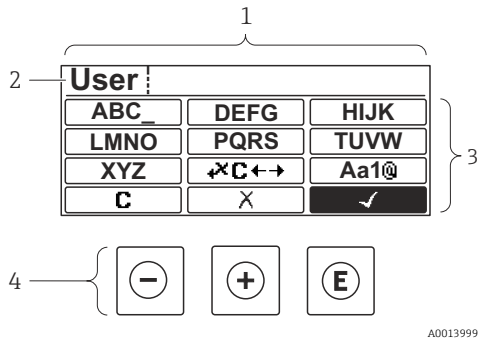

1 Visualização de edição
2 Área do display dos valores de entrada
3 Máscara de entrada
4 Elementos de operação

Máscara de entrada

Os seguintes símbolos de entrada estão disponíveis na máscara de entrada do editor numérico e de texto:

Símbolos do editor numérico

Símbolo	Significado
A0013998	Seleção de números de 0 a 9.
A0016619	Insere um separador decimal na posição de entrada.
A0016620	Insere um sinal de menos na posição de entrada.
A0013985	Confirma seleção.
A0016621	Move a posição de entrada uma posição para a esquerda.
A0013986	Sai da entrada sem aplicar as alterações.
A0014040	Limpa todos os caracteres inseridos.

Símbolos do editor de texto

Símbolo	Significado
 A0013997	Seleção de letras de A a Z

 A0013981	Alternar ▪ Entre letras minúsculas e maiúsculas ▪ Para inserir números ▪ Para inserir caracteres especiais
A0013985	Confirma seleção.
A0013987	Alterna para a seleção das ferramentas de correção.
A0013986	Sai da entrada sem aplicar as alterações.
A0014040	Limpa todos os caracteres inseridos.

Símbolos de correção em

Símbolo	Significado
A0032907	Limpa todos os caracteres inseridos.
A0018324	Move a posição de entrada uma posição para a direita.
A0018326	Move a posição de entrada uma posição para a esquerda.
A0032906	Exclui um caractere imediatamente à esquerda da posição de entrada.

8.3.4 Abertura do menu de contexto

Usando o menu de contexto, o usuário pode acessar os seguintes menus rápida e diretamente a partir do display operacional:

- Setup
- Conf. backup disp.
- Env.curve
- Bloqueio do teclado ligado

Kontextmenü aufrufen und schließen

O usuário está no display operacional.

1. Pressione E para 2 s.
   ↳ O menu de contexto abre.

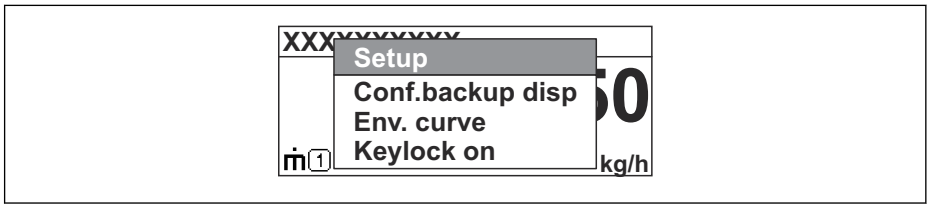

2. Pressione − + + simultaneamente.
   ↳ O menu de contexto é fechado e o display operacional aparece.

Acessando o menu por meio do menu de contexto

1. Abra o menu de contexto.
2. Pressione + para navegar no menu desejado.
3. Pressione E para confirmar a seleção.
   ↳ O menu selecionado abre.

8.3.5 Curva de envelope no módulo de display e de operação

Para avaliar o sinal de medição, podem ser exibidas a curva de envelope e - se um mapeamento tiver sido registrado - a curva de mapeamento:

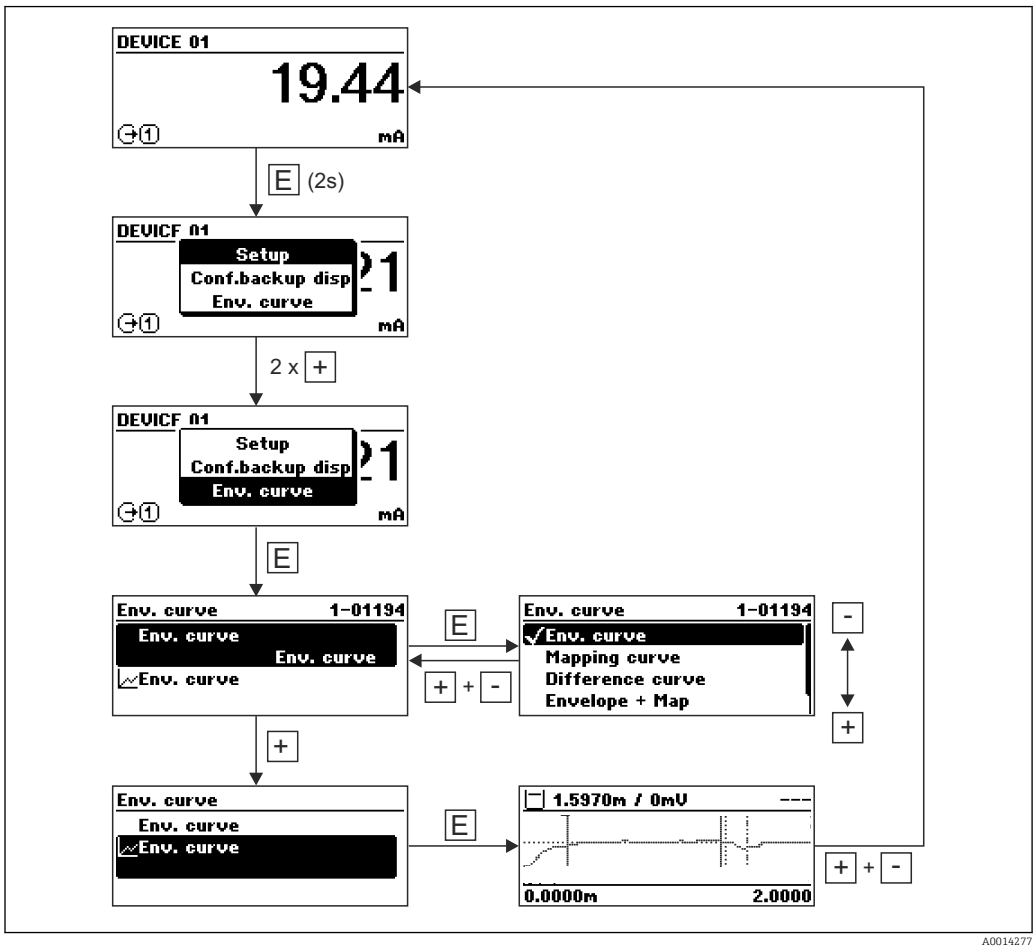

9 Integração com a rede FOUNDATION Fieldbus

9.1 Descrição do equipamento (DD)

É necessário o seguinte para configurar um equipamento e integrá-lo à rede FF:
- Um programa de configuração FF
- O arquivo Cff (Common File Format: *.cff)
- A descrição do equipamento (DD) em um dos formatos a seguir
  - Formato de descrição de equipamento 4 : *sym, *ffo
  - Formato de descrição de equipamento 5 : *sy5, *ff5

Informações sobre o DD específico para o equipamento

ID do fabricante	0x452B48
Tipo de equipamento	0x1028
Revisão equipamento	0x01
Revisão DD	Informações e arquivos em: ▪ www.endress.com ▪ www.fieldcommgroup.org
Revisão CFF	

9.2 Integração com a rede FOUNDATION Fieldbus

- Para informações mais detalhadas sobre a integração do equipamento ao sistema FF, consulte a descrição para o software de configuração usado.
- Ao integrar os equipamentos de campo ao sistema FF, certifique-se de usar os arquivos corretos. É possível ler a versão especificada por meio dos parâmetros Device Revision/DEV_REV e DD Revision/ DD_REV no bloco de recursos.

O equipamento é integrado à rede FF, da seguinte maneira:

1. Abra o programa de configuração da FF.
2. Faça o download dos arquivos Cff e de descrição de equipamento (*.ffo, *.sym (para formato 4) *ff5, *sy5 (para formato 5) no sistema.
3. Configure a interface.
4. Configure o equipamento para a atividade de medição e o sistema FF.

9.3 Identificação e endereçamento do equipamento

O FOUNDATION Fieldbus identifica o equipamento usando seu código ID (ID do equipamento) e atribui automaticamente um endereço de campo adequado. O código de identidade não pode ser alterado. O equipamento aparece no display de rede assim que o programa de configuração FF for inicializado e o equipamento for integrado à rede. Os blocos disponíveis são exibidos abaixo do nome do equipamento.

Se a descrição do equipamento ainda não foi carregada, os blocos informam "Unknown" ou "(UNK)".

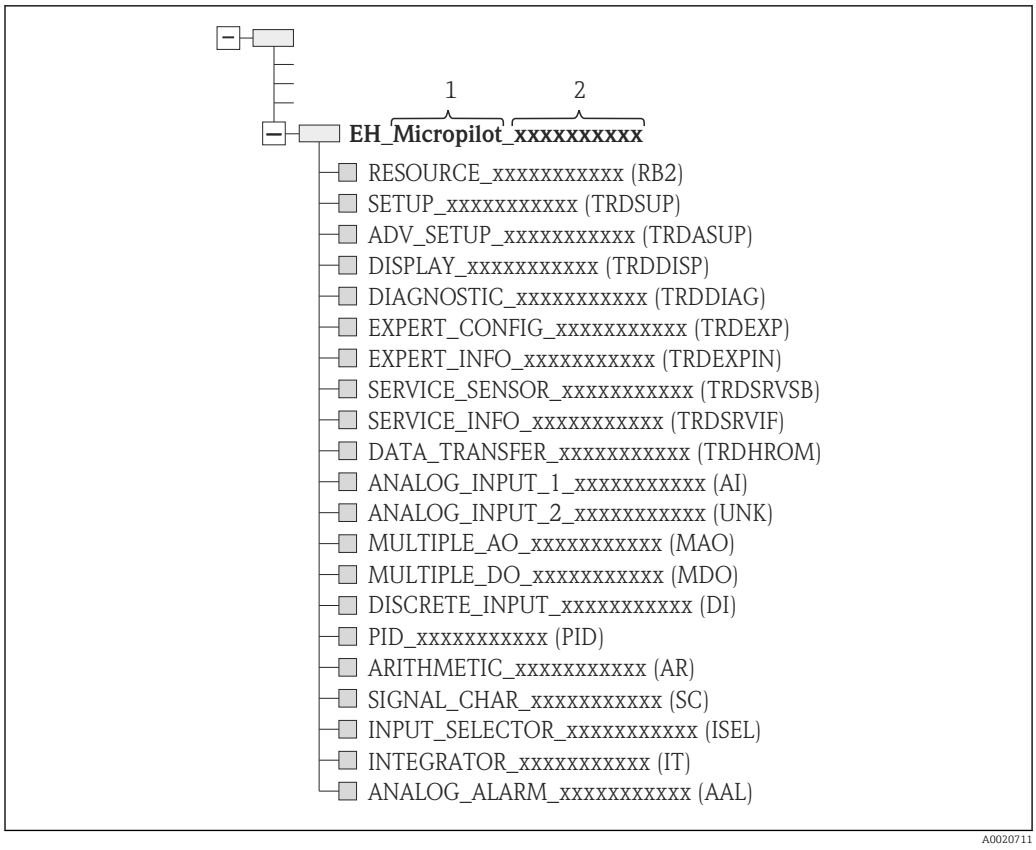

21 Display típico em um programa de configuração após a conexão ser estabelecida

1 Nome do equipamento
2 Número de série

9.4 Modelo do bloco

9.4.1 Blocos do software do equipamento

O equipamento possui os seguintes blocos:
- Bloco de recursos (bloco de equipamento)
- Blocos do transdutor
  - Bloco do transdutor de Setup (TRDSUP)
  - Bloco do transdutor de Setup avançado (TRDASUP)
  - Display do bloco do transdutor (TRDDISP)
  - Diagnóstico do bloco do transdutor (TRDDIAG)
  - Bloco do transdutor de diagnóstico avançado (TRDADVDIAG)
  - Configuração especializada do bloco do transdutor (TRDEXP)
  - Informações especializadas do bloco do transdutor (TRDEXPIN)
  - Sensor de manutenção do bloco do transdutor (TRDSRVSB)
  - Informações de manutenção do bloco do transdutor (TRDSRVIF)
  - Transferência de dados do bloco do transdutor (TRDHROM)
- Bloco de funções
  - 2 Blocos AI (AI)
  - 1 Bloco de entrada discreta (DI)
  - 1 Bloco de saída analógica múltipla (MAO)
  - 1 Bloco de saída discreta múltipla (MDO)
  - 1 Bloco PID (PID)
  - 1 Bloco aritmético (AR)
  - 1 Bloco caracterizador do sinal (SC)
  - 1 Bloco seletor de entrada (ISEL)
  - 1 Bloco integrador (IT)
  - 1 Bloco de alarme analógico (AAL)

Além dos blocos pré-instanciados já mencionados, os blocos a seguir também podem ser instanciados:
- 3 Blocos AI (AI)
- 2 Blocos de entrada discreta (DI)
- 1 Bloco PID (PID)
- 1 Bloco aritmético (AR)
- 1 Bloco caracterizador do sinal (SC)
- 1 Bloco seletor de entrada (ISEL)
- 1 Bloco integrador (IT)
- 1 Bloco de alarme analógico (AAL)

Ao todo, até 20 blocos podem ser instanciados no equipamento, incluindo blocos já instanciados. Para instanciar os blocos, consulte as instruções de operação apropriadas para o programa de configuração usado.

Endress+Hauser Orientação BA00062S.

A orientação fornece uma visão geral dos blocos de função padrões que são descritos nas Especificações do FOUNDATION Fieldbus FF 890 - 894. Ela foi projetada para ajudar os operadores a usarem os blocos implementados nos equipamentos de campo Endress+Hauser.

9.4.2 Configuração do bloco quando o equipamento é fornecido

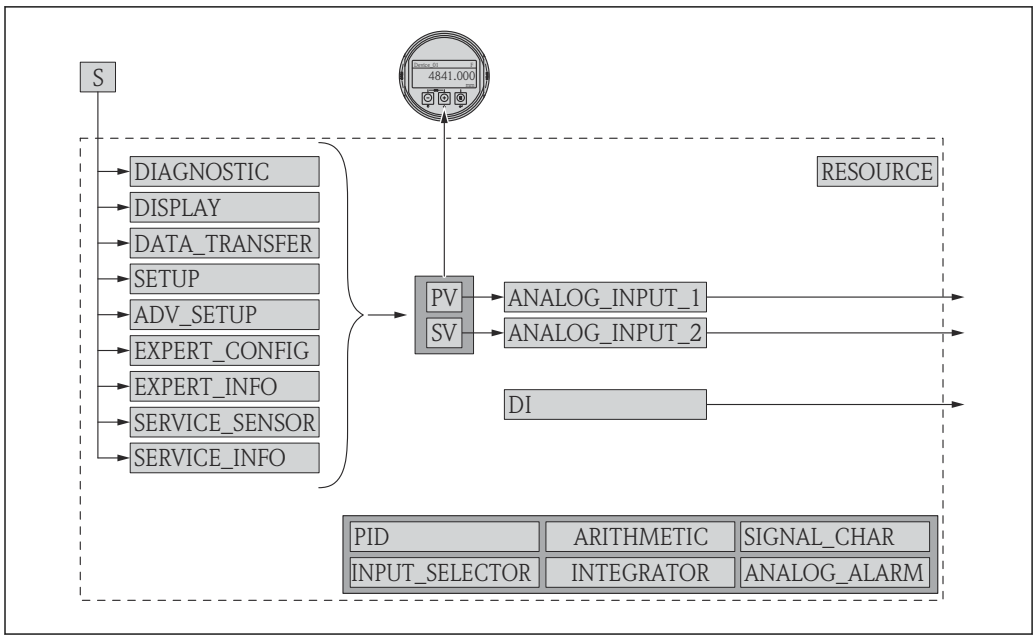

22 *Configuração do bloco quando o equipamento é fornecido*

S Sensor
PV Valor primário: Nível linearizado
SV Valor secundário: Distância

9.5 Atribuição dos valores medidos (CANAL) em um bloco AI

O valor de entrada de um bloco de entrada analógica é definido pelo parâmetro **CHANNEL**.

Channel	Valor medido
0	Não-inicializado
211	Tensão do terminal
773	Diagnóstico avançado 1 da saída analógica
774	Diagnóstico avançado 2 da saída analógica
32786	Amplitude absoluta do eco
32856	Distância
32885	Temperatura eletrônica
32949	Nível linearizado
33044	Amplitude relativa do eco

9.6 Tabelas de Índice remissivo dos parâmetros Endress +Hauser

As tabelas a seguir listam os parâmetros de equipamento específicos do fabricante para os blocos de recursos. Para os parâmetros FOUNDATION Fieldbus, consulte o documento BA062S "Orientações - Blocos de função FOUNDATION Fieldbus", o qual pode ser baixado pelo endereço www.endress.com.

9.6.1 Bloco do transdutor de Setup

Nome	Registro	Índice remissivo	Tipo de dados	Dimensões (Bytes)	Classe de armazenamento	Acesso para gravação	MODE_BLK
operating_mode	Modo de operação	15	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS
distance_unit	Unidade de distância	16	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS
tank_type	Tipo de tanque	17	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS
tube_diameter	Diâmetro do tubo	18	FLOAT	4	Estática	Manutenção	OOS
bin_type	Tipo de Bin	19	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS
solid_filling_speed_range	Velocidade máx. de enchimento de sólidos	20	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS
solid_draining_speed_range	Velocidade máx. de drenagem de sólidos	21	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS
medium_group	Grupo de meios	22	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS
empty_calibration	Calibração vazio	23	FLOAT	4	Estática	Manutenção	OOS
full_calibration	Calibração cheio	24	FLOAT	4	Estática	Manutenção	OOS
level_unit_ro	Unidade de nível	25	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS
PrimLevOut	Valor Primário	26	Padrão	5	Dinâmica		
output_unit_after_linearization	Unidade após a linearização	27	ENUM16	2	Estática	Manutenção	
filtered_distance	Distância	28	Padrão	5	Dinâmica		
signal_quality	Qualidade do sinal	29	ENUM16	2	Dinâmica		
confirm_distance	Confirme a distância	30	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS
mapping_start_point	Ponto inicial do mapeamento	31	FLOAT	4	Estática	Manutenção	OOS
mapping_end_point	Ponto final do mapeamento	32	FLOAT	4	Estática	Manutenção	OOS
end_map_ampl	Fim da amplitude de mapeamento	33	FLOAT	4	Estática	Manutenção	OOS
map_end_x	Mapeamento presente	34	FLOAT	4	Dinâmica		
map_end_y	Fim do mapeamento Y	35	FLOAT	4	Dinâmica		
record_map	Mapa de registro	36	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS
prepare_recording_map	Prepara mapa de registro	37	ENUM16	2	Estática	Desenvolvimento	OOS
end_of_mapping	Fim do mapeamento	38	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS
empty_scale		39	FLOAT	4	Estática	Manutenção	OOS
full_scale		40	FLOAT	4	Estática	Manutenção	OOS
empty_distance	Altura do tanque/silo	41	FLOAT	4	Estática	Manutenção	OOS
sw_option_active_overview	Visão geral da opção de software	42	BIT_ENUM32	4			
sensor_type_ro	Tipo de sensor	43	ENUM16	2	Estática	Serviço	OOS
medium_type	Tipo de meio	44	ENUM16	2	Estática	Serviço	OOS
decimal_places_menu	Menu de casas decimais	45	ENUM16	2	Estática	Manutenção	AUTO
evaluation_mode_ro	Modo de avaliação	46	ENUM16	2	Dinâmica	Manutenção	OOS
access_status_tooling	Acessa o status de ferramental	47	ENUM16	2	Dinâmica		
locking_status	Status de bloqueio	48	BIT_ENUM16	2	Dinâmica		

9.6.2 Bloco do transdutor de Setup avançado

Nome	Registro	Índice remissivo	Tipo de dados	Dimensões (Bytes)	Classe de armazenamento	Acesso para gravação	MODE_BLK
medium_type	Tipo de meio	15	ENUM16	2	Estática	Serviço	OOS
medium_property	medium property	16	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS
calculated_dc_value_ee	Valor CC calculado	17	FLOAT	4	Dinâmica	Produção	AUTO
liquid_filling_speed_range	Velocidade máx. de enchimento de líquidos	18	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS
liquid_draining_speed_range	Velocidade máx. de drenagem de líquidos	19	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS
advanced_process_conditions	Condições de processamento avançado	20	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS
level_unit	Unidade de nível	21	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS
blocking_distance	Distância de bloqueio	22	FLOAT	4	Estática	Manutenção	OOS
level_correction	Correção de nível	23	FLOAT	4	Estática	Manutenção	OOS
empry_distance	Altura do tanque/silo	24	FLOAT	4	Estática	Manutenção	OOS
linearization_type	Tipo de linearização	25	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS
unit_after_linearization	Unidade após a linearização	26	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS
free_text	Texto livre	27	GRUPO		Estática	Manutenção	AUTO
maximum_value	Valor máximo	28	FLOAT	4	Estática	Manutenção	OOS
level_linearized_ds	Nível linearizado	29	Padrão	5	Dinâmica		
diâmetro	Diâmetro	30	FLOAT	4	Estática	Manutenção	OOS
intermediate_height	Altura intermediária	31	FLOAT	4	Estática	Manutenção	OOS
table_number	Número da tabela	32	UINT8	1	Estática	Manutenção	OOS
table_mode	Modo de tabela	33	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS
activate_table	Ativar tabela	34	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS
custom_table_sel_level	Nível	67	FLOAT	4	Estática	Manutenção	OOS
custom_table_sel_value	Valor personalizado	68	FLOAT	4	Estática	Manutenção	OOS
level_semiautomatic	Nível	69	FLOAT	4	Dinâmica		
output_echo_lost	Eco de saída perdido	70	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS
value_echo_lost	Valor de eco perdido	71	FLOAT	4	Estática	Manutenção	OOS
ramp_at_echo_lost	Rampa no eco perdida	72	FLOAT	4	Estática	Manutenção	OOS
switch_output_function	Função de saída da seletora	73	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS
assign_status	Atribuir status	74	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS
assign_limit	Atribuir limite	75	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS
assign_diag_behavior	Atribui o comportamento de diagnóstico	76	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS
switch_on_value	Valor de ligar	77	FLOAT	4	Estática	Manutenção	OOS
switch_on_delay	Atraso de ligar	78	FLOAT	4	Estática	Manutenção	OOS
switch_off_delay	Valor de desligar	79	FLOAT	4	Estática	Manutenção	OOS
switch_off_delay	Atraso de desligar	80	FLOAT	4	Estática	Manutenção	OOS
switch_output_failure_mode	Modo de falha	81	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS
switch_status	Status da seletora	82	ENUM16	2	Dinâmica		
invert_output_signal	Inverter sinal de saída	83	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS

9.6.3 Bloco do transdutor do display

Nome	Registro	Índice remissivo	Tipo de dados	Dimensões (Bytes)	Classe de armazenamento	Acesso para gravação	MODE_BLK
locking_status_display	Status de bloqueio	15	ENUM16	2	Dinâmica		
access_status_display	Acessar display de status	16	ENUM16	2	Dinâmica		
access_code_for_display	Inserir código de acesso	17	UINT16	2	Estática	Operador	AUTO
define_access_code	Definir código de acesso	18	UINT16	2	Estática	Manutenção	AUTO
language	Idioma	19	ENUM16	2	Estática	Operador	AUTO
foramt_display	Exibição do formato	20	ENUM16	2	Estática	Operador	AUTO
value_1_display	Exibição do valor 1	21	ENUM16	2	Estática	Manutenção	AUTO
decimal_places_1	Casas decimais 1	22	ENUM16	2	Estática	Manutenção	AUTO
value_2_display	Exibição do valor 2	23	ENUM16	2	Estática	Manutenção	AUTO
decimal_places_2	Casas decimais 2	24	ENUM16	2	Estática	Manutenção	AUTO
value_3_display	Exibição do valor 3	25	ENUM16	2	Estática	Manutenção	AUTO
decimal_places_3	Casas decimais 3	26	ENUM16	2	Estática	Manutenção	AUTO
value_4_display	Exibição do valor 4	27	ENUM16	2	Estática	Manutenção	AUTO
decimal_places_4	Casas decimais 4	28	ENUM16	2	Estática	Manutenção	AUTO
display_interval	Exibir intervalo	29	FLOAT	4	Estática	Operador	AUTO
display_damping	Amortecimento do display	30	FLOAT	4	Estática	Manutenção	AUTO
cabeçalho	Cabeçalho	31	ENUM16	2	Estática	Manutenção	AUTO
header_text	Texto do cabeçalho	32	GRUPO	12	Estática	Manutenção	AUTO
display_separator	Separador	33	ENUM16	2	Estática	Manutenção	AUTO
number_format	Formato dos números	34	ENUM16	2	Estática	Manutenção	AUTO
decimal_places_menu	Menu de casas decimais	35	ENUM16	2	Estática	Manutenção	AUTO
contrast_display	Contraste do display	36	FLOAT	4	Estática	Operador	AUTO
backlight	Backlight	37	ENUM16	2	Estática	Operador	AUTO
operating_time	Tempo em operação	38	GRUPO	14	Dinâmica		
last_backup	Último backup	39	GRUPO	14	Estática	Produção	AUTO
configuration_management	Gerenciamento de configuração	40	ENUM16	2	Estática	Manutenção	AUTO
comparison_result	Resultado da comparação	41	ENUM16	2	Estática	Produção	AUTO

9.6.4 Bloco do transdutor de diagnóstico

Nome	Registro	Índice remissivo	Tipo de dados	Dimensões (Bytes)	Classe de armazenamento	Acesso para gravação	MODE_BLK
actual diagnostics	Diagnósticos efetivos	15	UINT32	4	Dinâmica		
present_timestamp	Registro de data e hora	16	GRUPO	14	Dinâmica		
previous diagnostics	Último diagnóstico	17	UINT32	4	Dinâmica		
previous_timestamp	Registro de data e hora	18	GRUPO	14	Dinâmica		
operating_time_from_restart	Tempo em operação desde a reinicialização	19	GRUPO	14	Dinâmica		
operating_time	Tempo em operação	20	GRUPO	14	Dinâmica		
diagnostics_1	Diagnósticos 1	21	UINT32	4	Dinâmica		
diag_1_timestamp	Registro de data e hora	22	GRUPO	14	Dinâmica		

Nome	Registro	Índice remissivo	Tipo de dados	Dimensões (Bytes)	Classe de armazenamento	Acesso para gravação	MODE_BLK
diagnostics_2	Diagnósticos 2	23	UINT32	4	Dinâmica		
diag_2_timestamp	Registro de data e hora	24	GRUPO	14	Dinâmica		
diagnostics_3	Diagnósticos 3	25	UINT32	4	Dinâmica		
diag_3_timestamp	Registro de data e hora	26	GRUPO	14	Dinâmica		
diagnostics_4	Diagnósticos 4	27	UINT32	4	Dinâmica		
diag_4_timestamp	Registro de data e hora	28	GRUPO	14	Dinâmica		
diagnostics_5	Diagnósticos 5	29	UINT32	4	Dinâmica		
diag_5_timestamp	Registro de data e hora	30	GRUPO	14	Dinâmica		
filter_options	Opções de filtro	31	ENUM8	1	Estática	Manutenção	AUTO
clear_event_list	Apagar lista de eventos	32	ENUM16	2	Estática	Serviço	AUTO
simulation_distance_ro	Distância de simulação	33	ENUM16	2	Estática	Desenvolvimento	AUTO
value_of_simulated_distance	Valor da distância simulada	34	FLOAT	4	Estática	Manutenção	AUTO
assign_sim_meas	Atribui variável de medição	35	ENUM16	4	Estática	Manutenção	OOS
sim_value_process_variable	Valor da variável de processo	36	FLOAT	4	Estática	Manutenção	OOS
switch_output_simulation	Simulação da saída da seletora	37	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS
sim_switch_status	Status da seletora	38	ENUM16	2	Estática	Manutenção	AUTO
simulation_device_alarm	Simulação do alarme do equipamento	39	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS
simulation_diagnostic_event	Simulação do evento de diagnóstico	40	UINT32	4	Estática	Serviço	OOS
start_device_check	Iniciar a verificação do equipamento	41	ENUM16	2	Estática	Manutenção	AUTO
result_device_check	Resultado da verificação do equipamento	42	ENUM16	2	Estática	Desenvolvimento	AUTO
last_check_time	Hora da última verificação	43	GRUPO	14	Dinâmica		
level_signal	Sinal de nível	44	ENUM16	2	Estática	Desenvolvimento	AUTO
device_check_timestamp	Registro de data e hora	45	UINT32	14	Estática	Desenvolvimento	AUTO
assign_channel_1	Atribuir canal 1	54	ENUM16	2	Estática	Manutenção	AUTO
assign_channel_2	Atribuir canal 2	55	ENUM16	2	Estática	Manutenção	AUTO
assign_channel_3	Atribuir canal 3	56	ENUM16	2	Estática	Manutenção	AUTO
assign_channel_4	Atribuir canal 4	57	ENUM16	2	Estática	Manutenção	AUTO
logging_interval	Intervalo de registro	58	FLOAT	4	Estática	Manutenção	AUTO
clear_logging_data	Apagar dados de registro	59	ENUM16	2	Estática	Manutenção	AUTO
alarm_delay	Retardo do alarme	60	FLOAT	4	Estática	Manutenção	AUTO

9.6.5 Configuração especializada do bloco do transdutor

Os parâmetros do **Bloco do transdutor de configuração Expert** são descritos em GP01017F: "Micropilot FMR5x - Descrição dos parâmetros do equipamento - FOUNDATION Fieldbus"

Nome	Registro	Índice remissivo	Tipo de dados	Dimensões (Bytes)	Classe de armazenamento	Acesso para gravação	MODE_BLK
locking status	Status de bloqueio	15	ENUM16	2			
access_status_tooling	Acessa o status de ferramental	16	ENUM16	2			
enter_access_code	Inserir código de acesso	17	UINT16	2	Estática	Operador	AUTO
distance_unit_ro	Unidade de distância	18	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS
operating_mode_ro	Modo de operação	19	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS
free_field_special	Campo livre especial	20	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS
sensor_type	Tipo de sensor	21	ENUM16	2	Estática	Serviço	OOS
distance_offset	Defasagem da distância	22	FLOAT	4	Estática	Manutenção	OOS
level_unit_ro	Unidade de nível	23	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS
level_limit_mode	Modo de limite de nível	24	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS
level_high_limit	Limite alto	25	FLOAT	4	Estática	Manutenção	OOS
level_low_limit	Limite baixo	26	FLOAT	4	Estática	Manutenção	OOS
output_mode	Modo de saída	27	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS
filter_dead_time	Tempo desligado	28	FLOAT	4	Estática	Manutenção	OOS
integration_time	Tempo de integração	29	FLOT	4	Estática	Manutenção	OOS
velocity_filter	Filtro de velocidade	30	ENUM16	2	Estática	Serviço	OOS
gpc_mode	Modo GPC	31	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS
external_pressure_selector	Seletor de pressão externa	32	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS
gas_phase_compens_factor	Fator de compensação de fase gasosa	33	FLOAT	4	Estática	Manutenção	OOS
reference_distance	Distância de referência	34	FLOAT	4	Estática	Manutenção	OOS
present_reference_distance	Distância da referência existente	35	FLOAT	4	Dinâmica		
reference_echo_threshold	Limite de referência do eco	36	FLOAT	4	Estática	Manutenção	OOS
const_gpc_factor	Fator GPC Const.	37	FLOAT	4	Estática	Manutenção	OOS
external_pressure	Pressão externa	38	FLOAT	4	Estática	Desenvolvimento	AUTO
start_self_check	Inicia auto-verificação	39	ENUM16	2	Estática	Manutenção	AUTO
result_self_check	Resultado da auto-verificação	40	ENUM16	2	Estática	Desenvolvimento	AUTO
delay_time_echo_lost	Tempo de retardo do eco perdido	41	FLOAT	4	Estática	Manutenção	OOS
safety_distance	Distância de segurança	42	FLOAT	4	Estática	Manutenção	OOS
in_safety_distance	Em distância de segurança	43	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS

Nome	Registro	Índice remissivo	Tipo de dados	Dimensões (Bytes)	Classe de armazenamento	Acesso para gravação	MODE_BLK
acknowledge_alarm	Reconhece o alarme	44	ENUM16	2	Estática	Manutenção	AUTO
evaluation_mode	Modo de avaliação	45	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS
history_reset	Reinicialização do histórico	46	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS
history_learning_control	Controle de aprendizado de histórico	47	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS
history_learning	Aprendizado de histórico	48	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS
level_external_input_1	Entrada externa de nível 1	49	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS
function_input_1_level	Entrada de função 1 nível	50	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS
fixed_value_input_1	Entrada de valor fixo 1	51	FLOAT	4	Estática	Manutenção	OOS
binary_input_1_level_control	Entrada binária 1 de controle de nível	52	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS
level_external_input_2	Entrada externa de nível 2	53	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS
function_input_2_level	Entrada de função 2 nível	54	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS
fixed_value_input_2	Entrada de valor fixo 2	55	FLOAT	4	Estática	Manutenção	OOS
binary_input_2_level_control	Entrada binária 2 de controle de nível	56	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS
control_measurement	Medição de controle	57	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS
measurement_on	Medição	58	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS
sensor_module	Módulo do sensor	59	ENUM16	2	Estática	Desenvolvimento	AUTO
sensor_module_ee	Módulo do sensor	60	ENUM16	2	Estática	Produção	OOS
decimal_places_menu_ro	Menu de casas decimais	61	ENUM16	2	Estática	Manutenção	AUTO
sw_option_active_overview	Visão geral ativa da opção de software	62	BIT_ENUM32	4			
fieldbus_type	Tipo de barramento de campo	63	ENUM8	1			
medium_type_ro	Tipo de meio	64	ENUM16	2	Estática	Serviço	OOS

9.6.6 Informações especializadas do bloco do transdutor

Os parâmetros do **Bloco do transdutor de informações Expert** são descritos em GP01017F: "Micropilot FMR5x - Descrição dos parâmetros do equipamento - FOUNDATION Fieldbus"

Nome	Registro	Índice remissivo	Tipo de dados	Dimensões (Bytes)	Classe de armazenamento	Acesso para gravação	MODE_BLK
abs_echo_ampl	Amplitude absoluta do eco	15	Padrão	5			
rel_echo_ampl	Amplitude relativa do eco	16	Padrão	5	Dinâmica		
rel_eop_ampl	Amplitude do eco do fundo do tanque	17	Padrão	5	Dinâmica		
noise_signal_val	Ruído do sinal	18	FLOAT	4	Dinâmica		
electronic_temperature	Temperatura eletrônica	19	Padrão	5	Dinâmica		
found_echoes	Encontrados ecos	20	ENUM16	2	Dinâmica		
temperature_unit	Unidade de temperatura	21	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS
max_electr_temp	Temperatura máx. dos componentes eletrônicos	22	FLOAT	4	Estática	Desenvolvimento	AUTO
application_parameter	Parâmetro da aplicação	23	ENUM16	2	Dinâmica		
time_max_electr_temp	Tempo máx. da temperatura dos componentes eletrônicos	24	GRUPO	14	Dinâmica		
measurement_frequency	Frequência de medição	25	FLOAT	4	Dinâmica		
min_electr_temp	Temperatura dos componentes eletrônicos mín.	26	FLOAT	4	Estática	Desenvolvimento	AUTO
time_min_electr_temp	Tempo mín. da temperatura dos componentes eletrônicos	27	GRUPO	14	Dinâmica		
reset_min_max_temp	Reinicializa mín./ máx. Temp.	28	ENUM16	2	Estática	Serviço	AUTO
used_calculation	Cálculo usado	29	ENUM16	2	Dinâmica		
tank_trace_state	Status do rastreamento do tanque	30	ENUM16	2	Dinâmica		
max_draining_speed	Velocidade máx. de drenagem	31	FLOAT	4	Estática	Desenvolvimento	AUTO
max_filling_speed	Velocidade máx. de enchimento	32	FLOAT	4	Estática	Desenvolvimento	AUTO
time_max_level	Tempo máx. do nível	33	GRUPO	14	Dinâmica		
max_level_value	Valor máx. do nível	34	FLOAT	4	Estática	Desenvolvimento	AUTO
time_min_level	Tempo mín. do nível	35	GRUPO	14	Dinâmica		
min_level_value	Nível mín.	36	FLOAT	4	Estática	Desenvolvimento	AUTO
reset_min_max	Reinicializa mín./ máx.	37	ENUM16	2	Estática	Serviço	AUTO
appl_param_changed_flags	Parâmetro da aplicação	38	UINT16	2	Estática	Produção	AUTO
terminal_voltage_ds	Tensão do terminal	39	Padrão	5	Dinâmica		

Nome	Registro	Índice remissivo	Tipo de dados	Dimensões (Bytes)	Classe de armazenamento	Acesso para gravação	MODE_BLK
area_of_incoupling	Área de acoplamento	40	Padrão	5	Dinâmica		
linearization_type_ro	Tipo de linearização	41	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS
operating_mode	Modo de operação	42	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS
decimal_places_menu_ro	Menu de casas decimais	43	ENUM16	2	Estática	Manutenção	AUTO
activat_sw_option	Opção SW ativa	44	UINT32	4	Estática	Manutenção	AUTO
sw_option_active_overview	Visão geral ativa da opção SW	45	BIT_ENUM32	4	Dinâmica		
debug_status		107	UINT8	1	Dinâmica	x	AUTO

9.6.7 Bloco do transdutor do sensor de manutenção

Os parâmetros do bloco transdutor do **sensor de manutenção** somente podem ser operados por pessoal de manutenção autorizado pela Endress+Hauser.

9.6.8 Bloco do transdutor de informações de manutenção

Os parâmetros do bloco transdutor de **informações de manutenção** somente podem ser operados por pessoal de manutenção autorizado pela Endress+Hauser.

9.6.9 Bloco do transdutor de diagnóstico avançado

Os parâmetros do **Bloco do transdutor de diagnósticos avançados** são descritos em GP01017F: "Micropilot FMR5x - Descrição dos parâmetros do equipamento - FOUNDATION Fieldbus"

Nome	Registro	Índice remissivo	Tipo de dados	Dimensões (Bytes)	Classe de armazenamento	Acesso para gravação	MODE_BLK
assign_diag_signal_ad1	Atribuir sinal de diagnóstico 1	15	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS
link_ad1_to	Link AD1 a	16	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS
linking_logic_ad1	Lógica de link AD1	17	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS
sample_time_ad1	Tempo de amostragem 1	18	UINT16	2	Estática	Manutenção	OOS
calc_type_ad1	Tipo de cálculo 1	19	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS
check_mode_ad1	Modo de verificação 1	20	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS
calculation_unit_ad1	Unidade de cálculo 1	21	ENUM16	2	Estática	Operador	OOS
upper_limit_ad1	Limite superior 1	22	FLOAT	4	Estática	Manutenção	OOS
lower_limit_ad1	Limite inferior 1	23	FLOAT	4	Estática	Manutenção	OOS
hysteresis_ad1	Histerese 1	24	FLOAT	4	Estática	Manutenção	OOS
max_value_ad1	Valor máximo 1	25	FLOAT	4	Dinâmica		
min_value_ad1	Valor mínimo 1	26	FLOAT	4	Dinâmica		
reset_min_max_ad1	Reinicializa mín./máx. 1	27	ENUM16	2	Estática	Manutenção	AUTO
assign_status_sig_ad1	Atribuir sinal de status a evento AD 1	28	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS

Nome	Registro	Índice remissivo	Tipo de dados	Dimensões (Bytes)	Classe de armazenamento	Acesso para gravação	MODE_BLK
assign_event_behaviour_ad1	Atribuir comportamento de evento 1	29	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS
alarm_delay_ad1	Retardo do alarme	30	FLOAT	4	Estática	Manutenção	OOS
assign_diag_ signal_ad2	Atribuir sinal de diagnóstico 2	31	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS
link_ad2_to	Link AD2 a	32	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS
linking_logic_ad2	Lógica de link AD2	33	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS
sample_time_ad2	Tempo de amostragem 2	34	UINT16	2	Estática	Manutenção	OOS
calc_type_ad2	Tipo de cálculo 2	35	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS
check_mode_ad2	Modo de verificação 2	36	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS
calculation_unit_ad2	Unidade de cálculo 2	37	ENUM16	2	Estática	Operador	OOS
upper_limit_ad2	Limite superior 2	38	FLOAT	4	Estática	Manutenção	OOS
lower_limit_ad2	Limite inferior 2	39	FLOAT	4	Estática	Manutenção	OOS
hysteresis_ad2	Histerese 2	40	FLOAT	4	Estática	Manutenção	OOS
max_value_ad2	Valor máximo 2	41	FLOAT	4	Dinâmica		
min_value_ad2	Valor mínimo 2	42	FLOAT	4	Dinâmica		
reset_min_max_ad2	Reinicializa mín./máx. 2	43	ENUM16	2	Estática	Manutenção	AUTO
assign_status_sig_ad2	Atribuir sinal de status a evento AD 2	44	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS
assign_event_behaviour_ad2	Atribuir comportamento de evento 2	45	ENUM16	2	Estática	Manutenção	OOS
alarm_delay_ad2	Retardo do alarme 2	46	FLOAT	4	Estática	Manutenção	OOS

9.7 Métodos

A especificação do FOUNDATION Fieldbus inclui o uso de métodos para facilitar a operação do equipamento. Um método é uma sequência de etapas interativas executadas em uma ordem específica de forma a configurar determinadas funções do equipamento.

Os métodos a seguir estão disponíveis para o equipamento:

- **Reinicialização**
  Este método está localizado no bloco de recursos e solicita diretamente o ajuste do parâmetro de **reinicialização do equipamento**. Isto reinicializa a configuração do equipamento em um estado definido.
- **Reinicialização ENP**
  Este método está localizado no bloco de recursos e solicita diretamente o ajuste do parâmetro da etiqueta de identificação eletrônica (ENP).
- **Setup**
  Este método está localizado no bloco transdutor de SETUP e permite definir os parâmetros mais importantes neste bloco para a configuração do equipamento (unidades de medição, tipo de tanque ou de tanque, tipo de meio, calibração vazia e cheia).
- **Linearização**
  Este método está localizado no bloco do transdutor ADV_SETUP e permite gerenciar a tabela de linearização pela qual o valor medido é convertido em volume , massa ou vazão.
- **Auto-verificação**
  Este método está localizado no bloco do transdutor EXPERT_CONFIG e solicita os parâmetros de auto-verificação do equipamento.

10 Comissionamento através do assistente

Um assistente que orienta o usuário através da configuração inicial está disponível no FieldCare e o DeviceCare [4].

1. Conecte o equipamento ao FieldCare ou ao DeviceCare → 46.
2. Abra o equipamento no FieldCare ou no DeviceCare.
   ↳ O painel de instrumentos (página inicial) do equipamento mostra:

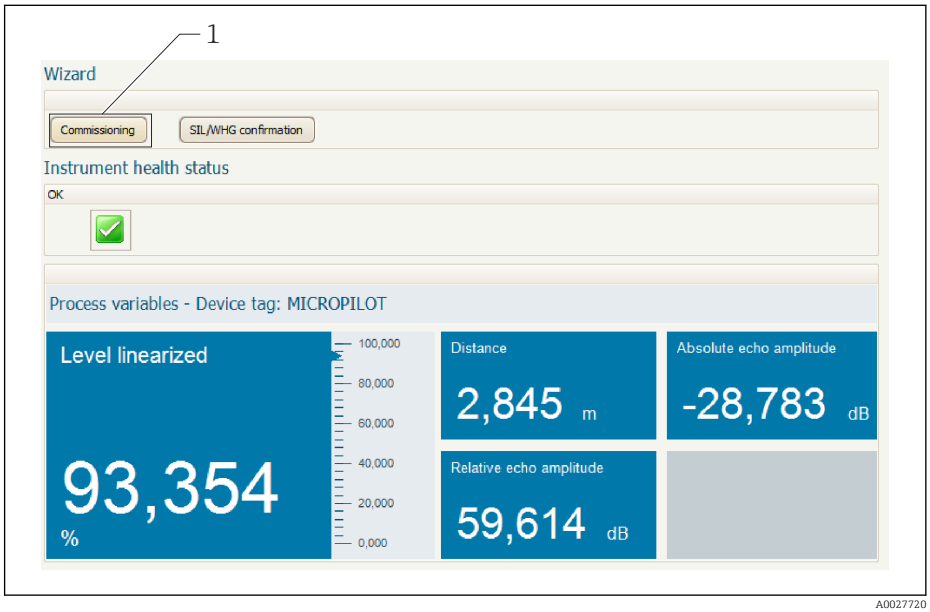

1 Botão "comissionamento" convoca o assistente.

3. Clique em "comissionamento" para convocar o assistente.
4. Insira ou selecione o valor adequado para cada parâmetro. Esses valores são imediatamente gravados no equipamento.
5. Clique em "Próximo" para mudar para a página seguinte.
6. Após concluir a última página, clique em "Final da sequência" para fechar o assistente.

Se o assistente for cancelado antes da definição de todos os parâmetros necessários, o equipamento poderá ficar em estado indefinido. Neste caso, recomenda-se um reset para os padrões de fábrica.

4) DeviceCare está disponível para download em www.software-products.endress.com. O download requer um registro no portal de software Endress+Hauser.

11 Comissionamento através do menu de operação

11.1 Instalação e verificação da função

Antes de iniciar seu ponto de medição, certifique-se de que todas as verificações finais foram concluídas:

- Lista de verificação "Controle pós-instalação" → 35
- Checklist "Verificação pós-conexão" → 43

11.2 Configuração do idioma de operação

Ajuste de fábrica: inglês ou idioma local solicitado

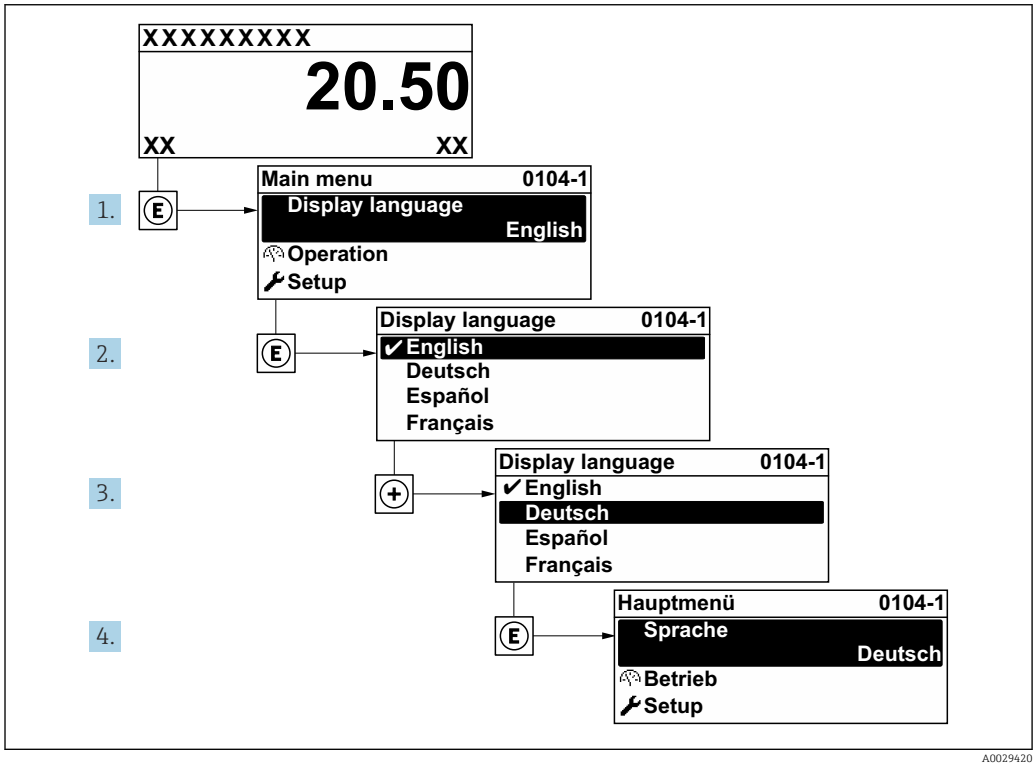

23 Uso do display local como exemplo

11.3 Configuração de uma medição de nível

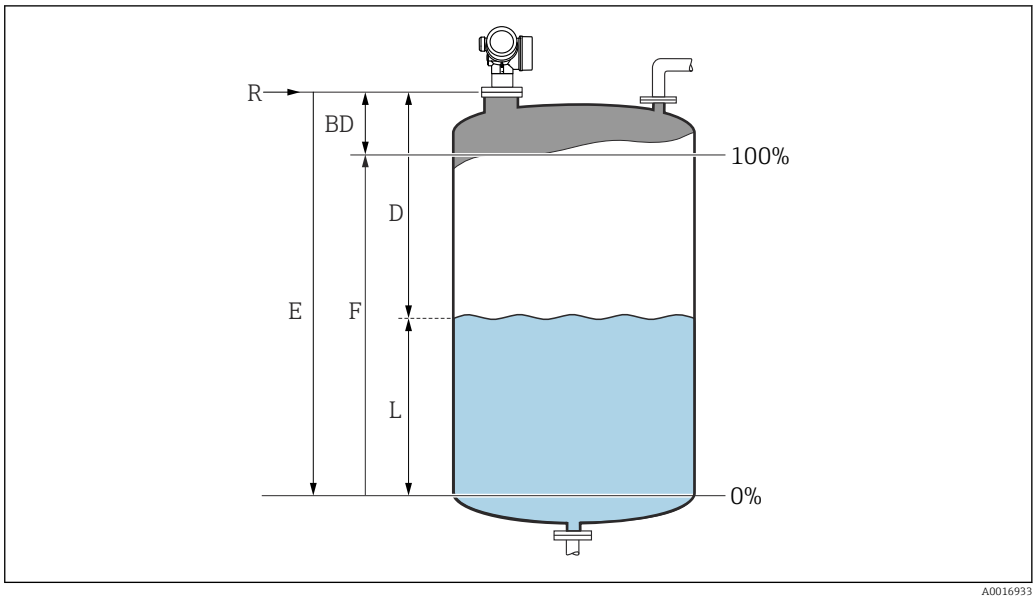

24 *Parâmetros de configuração para as medições de nível em líquidos*

R Ponto de referência da medição
D Distância
L Nível
E Calibração vazia (= zero)
F Calibração cheia (= span)

1. Navegar para: Configuração → Tag do equipamento
   ↳ Insira a tag do equipamento.
2. Navegar para: Configuração → Unidade de distância
   ↳ Selecione a unidade de distância.
3. Navegar para: Configuração → Tipo de tanque
   ↳ Selecione o tipo de tanque.
4. Para parâmetro **Tipo de tanque** = Bypass / tubo:
   Navegar para: Configuração → Diâmetro do tubo
   ↳ Insira o diâmetro do tubo de calma ou do bypass.
5. Navegar para: Configuração → Grupo do meio
   ↳ Especifique o grupo do meio: (**À base de água (DC >= 4)** ou **Outros**)
6. Navegar para: Configuração → Calibração vazia
   ↳ Insira a distância de esvaziamento E (distância do ponto de referência R até o nível de 0%) [5)]
7. Navegar para: Configuração → Calibração cheia
   ↳ Insira a distância total F (distância do nível de 0% até o nível de 100%).
8. Navegar para: Configuração → Nível
   ↳ Indica o nível medido L.
9. Navegar para: Configuração → Distância
   ↳ Indica a distância medida do ponto de referência R até o nível L.
10. Navegar para: Configuração → Qualidade do sinal
    ↳ Indica a qualidade do sinal de eco avaliado.

5) Se, por exemplo, a faixa de medição abrange somente a parte superior do tanque (E << altura do tanque), é obrigatório inserir a altura efetiva do tanque no parâmetro "Setup → Advanced Setup → Level → Tank/silo height".

11. Quando operando através do display local:
    Navegar para: Configuração → Mapeamento → Confirmar distância
    ↳ Compara a distância indicada no display com a distância real para iniciar o registro de um mapa de eco de interferência.
12. Quando operando através da ferramenta de operação:
    Navegar para: Configuração → Confirmar distância
    ↳ Compara a distância indicada no display com a distância real para iniciar o registro de um mapa de eco de interferência.
13. Navegar para: Configuração → Configuração avançada → Nível → Unidade do nível
    ↳ Selecione a unidade de nível: %, m, mm, pés, pol. (ajuste de fábrica: %)

O tempo de resposta do equipamento é predefinido pelo parâmetro **Tipo de tanque** (→ 134). Configurações mais detalhadas são possíveis no submenu **Configuração avançada**.

11.4 Registro da curva de referência

Após a configuração da medição é recomendado registrar a curva envelope atual como uma curva de referência. A curva de referência pode ser usada posteriormente no processo para fins de diagnóstico. Para registrar a curva de referência, utilize parâmetro **Salvar curva de referência**.

Navegação no menu
Especialista → Diagnóstico → Diagnóstico envelope → Salvar curva de referência

Significado das opções
- Não
  Sem ação
- Sim
  A curva envelope atual é memorizada como curva de referência.

Nos equipamentos equipados com versões de software 01.00.zz, este submenu só é visível para a função de usuário "Serviço".

A curva de referência só pode ser exibida no gráfico da curva envelope do FieldCare após ter sido carregada do equipamento para o FieldCare. Isso é executado através da função "Carregar Curva de Referência" no FieldCare.

25 *A função "Carregar Curva de Referência"*

11.5 Configuração do display local

11.5.1 Ajustes de fábrica do display local

Parâmetro	Ajuste de fábrica
Formato de exibição	1 valor, tamanho máx.
Exibir valor 1	Nível linearizado
Exibir valor 2	Nenhum
Exibir valor 3	Nenhum
Exibir valor 4	Nenhum

11.5.2 Ajuste no display local

O display local pode ser ajustado pelo seguinte submenu:
Configuração → Configuração avançada → Exibir

11.6 Gerenciamento de configuração

Após o comissionamento, é possível salvar a configuração do equipamento atual, copiá-la para outro ponto de medição ou restaurar a configuração de equipamento anterior. Você pode fazer isso usando o parâmetro **Gerenciamento de configuração** e suas opções.

Caminho de navegação no menu de operação
Configuração → Configuração avançada → Exibição do backup de configuração → Gerenciamento de configuração

Significado das opções
- **Cancelar**
  Nenhuma medida é executada e o usuário sai do parâmetro.
- **Executar backup**
  Uma cópia de backup da configuração atual do equipamento no HistoROM (embutido no equipamento) é memorizada no módulo do display do equipamento. A cópia de backup compreende os dados do transmissor e do sensor do equipamento.
- **Restaurar**
  A última cópia de backup da configuração do equipamento é copiada do módulo do display para o HistoROM do equipamento. A cópia de backup compreende os dados do transmissor e do sensor do equipamento.
- **Duplicar**
  A configuração do transmissor é duplicada para outro equipamento por meio do módulo do display transmissor. Os seguintes parâmetros, que caracterizam o ponto de medição individual, **não** são incluídos na configuração transmitida:
  Tipo de meio
- **Comparar**
  A configuração do equipamento memorizada no módulo do display é comparada à configuração atual do equipamento do HistoROM. O resultado dessa comparação é exibido no parâmetro **Resultado da comparação**.
- **Excluir dados de backup**
  A cópia de backup da configuração do equipamento é excluída do módulo de display do equipamento.

Enquanto a ação está em andamento, a configuração não pode ser editada através do display local e uma mensagem do status de processamento aparece no display.

Se um backup existente for restaurado para um equipamento diferente usando o opção **Restaurar**, pode ocorrer que algumas funcionalidades do equipamento não estejam mais disponíveis. Em alguns casos, até mesmo a reinicialização do equipamento → 179 não restaurará o status original.

Para transmitir uma configuração a um equipamento diferente, o opção **Duplicar** sempre deve ser utilizado.

11.7 Proteção dos ajustes contra alterações não autorizadas

Há duas maneiras de proteger o ajustes contra alterações não autorizadas:

- Através de configurações de parâmetro (bloqueio de software) → 📄 49
- Através de seletor de bloqueio (bloqueio de hardware) → 📄 51

12 Comissionamento (operação baseada em bloco)

12.1 Verificação da função

Execute um controle pós-instalação e pós-conexão conforme a lista de verificação antes de realizar o comissionamento do equipamento:

- Lista de verificação "Verificação pós-instalação" → 🖹 35
- Lista de verificação "Verificação pós-conexão"→ 🖹 43

12.2 Configuração do bloco

12.2.1 Etapas preparatórias

1. Ligue o equipamento.
2. Observe o DEVICE_ID → 🖹 63.
3. Abra o programa de configuração do FOUNDATION Fieldbus.
4. Carregue os arquivos Cff e os de descrição do equipamento no sistema host ou o programa de configuração. Certifique-se de usar os arquivos de sistema corretos.
5. Identifique o equipamento usando o **DEVICE_ID** (consulte Ponto 2). Atribua o nome de tag desejado ao equipamento por meio do parâmetro **Pd-tag/FF_PD_TAG**.

12.2.2 Configuração do Bloco de Recursos

1. Abra o Bloco de Recursos.
2. Se necessário, desabilite a operação de bloqueio do equipamento.
3. Se necessário, mude o nome do bloco. Ajuste de fábrica: RS-xxxxxxxxxxx (RB2)
4. Se necessário, atribua uma descrição ao bloco por meio do parâmetro **Tag Description/TAG_DESC**.
5. Se necessário, mude outros parâmetros de acordo com as especificações.

12.2.3 Configuração dos Blocos do Transdutor

Os módulos de medição e de display são configurados usando os blocos do transdutor. O procedimento geral é o mesmo para todos os blocos do transdutor:

1. Se necessário, mude o nome do bloco.
2. Defina o modo do bloco como OOS por meio do parâmetro **Block Mode/MODE_BLK**, elemento **TARGET**.
3. Configure o nível de medição→ 🖹 88.
4. Defina o modo do bloco como **Auto** por meio do parâmetro **Block Mode/ MODE_BLK**, elemento **TARGET**.

O modo do bloco deve ser definido como **Auto** para que o medidor funcione corretamente.

12.2.4 Configuração dos blocos de entrada analógica

O equipamento possui 2 blocos de entrada analógica de instância permanente que podem ser atribuídos conforme a necessidade às diversas variáveis de processo. Se necessário, até

5 blocos de entrada analógica podem ter a instância definida através da ferramenta de configuração do FOUNDATION Fieldbus.

Ajuste de parâmetro padrão	
Bloco de entrada analógica	**CANAL**
AI 1	32949: Nível linearizado
AI 2	32856: Distância

1. Se necessário, mude o nome do bloco.
2. Defina o modo do bloco como **OOS** por meio do parâmetro **Block Mode/MODE_BLK**, elemento **TARGET**.
3. Use o parâmetro **Channel/CHANNEL** para selecionar a variável de processo que deverá ser usada como o valor de entrada para o bloco de entrada analógica .
4. Utilizar o parâmetro **Transducer Scale/XD_SCALE** para selecionar a unidade desejada e faixa do bloco de entrada para o processo variável → 86. Certifique-se de que a unidade selecionada seja adequada à variável de processo selecionada. Se a variável de processo não se adequar à unidade, o parâmetro **Block Error/ BLOCK_ERR** informa **Erro de Configuração do Bloco** e o modo do bloco não pode ser definido como **Auto**.
5. Use o parâmetro **Linearization Type/L_TYPE** para selecionar o tipo de linearização para a variável de entrada (ajuste de fábrica: **Direct**). Certifique-se de que as definições para os parâmetros **Transducer Scale/XD_SCALE** e **Output Scale/ OUT_SCALE** sejam as mesmas para o tipo de linearização **Direct**. Se os valores e as unidades não corresponderem, o parâmetro **Block Error/BLOCK_ERR** informa **Erro de Configuração do Bloco** e o modo do bloco não pode ser definido como **Auto**.
6. Insira o alarme e as mensagens de alarme críticas por meio dos parâmetros **High High Limit/HI_HI_LIM**, **High Limit/HI_LIM**, **Low Low Limit/LO_LO_LIM** e **Low Limit/LO_LIM**. Os valores limite inseridos devem estar dentro da faixa de valor especificada para o parâmetro **Output Scale/ OUT_SCALE**→ 86.
7. Especifique as prioridades de alarme por meio dos parâmetros **High High Priority/ HI_HI_PRI**, **High Priority/ HI_PRI**, **Low Low Priority/LO_LO_PRI** e **Low Priority/ LO_PRI**. O relatório ao sistema host de campo somente é efetuado com alarmes cuja prioridade seja superior a 2.
8. Defina o modo do bloco como **Auto** usando o parâmetro **Block Mode/MODE_BLK**, elemento **TARGET**. Para isto, o bloco de recursos e o bloco do transdutor de Setup também deverão ser ajustados no modo de bloco **Auto**.

12.2.5 Configurações adicionais

1. Conexão dos blocos de funções e dos blocos de saída.
2. Após especificar o LAS ativo, faça o download de todos os dados e parâmetros para o equipamento de campo.

12.3 Faça o redimensionamento do valor medido em um Bloco AI

Se o tipo de linearização **L_TYPE** = **indirect** foi selecionado em um bloco AI, o valor medido pode ser redimensionado dentro do bloco. A faixa de entrada é definida pelo parâmetro **XD_SCALE** através de seus elementos **EU_0** e **EU_100**. Esta faixa é mapeada linearmente para a faixa de saída definida pelo parâmetro **OUT_SCALE** através de seus elementos **EU_0** e **EU_100**.

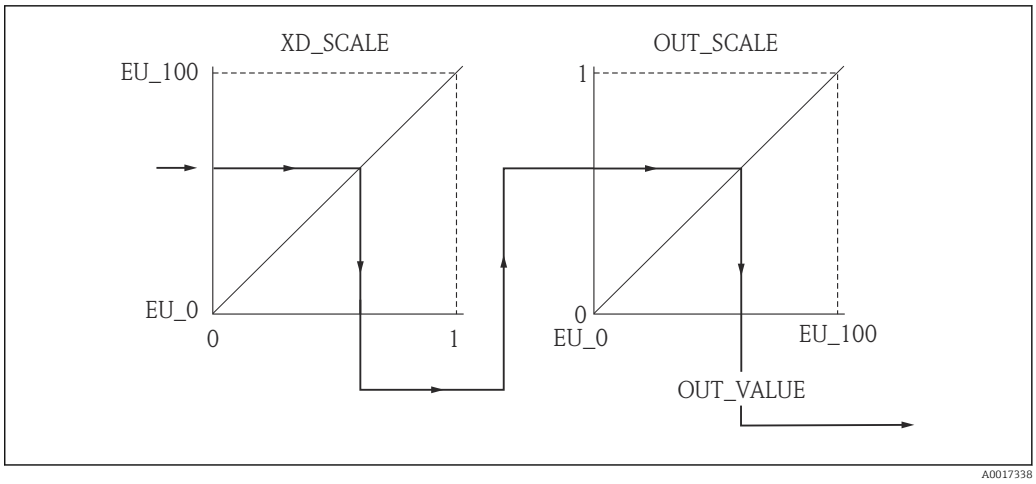

26 Faça o redimensionamento do valor medido em um Bloco AI

- Se o modo **Direto** foi selecionado para o parâmetro **L_TYPE**, não é possível alterar os valores e as unidades de **XD_SCALE** e **OUT_SCALE**.
- Os parâmetros **L_TYPE**, **XD_SCALE** e **OUT_SCALE** somente podem ser alterados no modo de bloco OOS.

12.4 Seleção do idioma

Etapa	Bloco	Parâmetro	Ação
1	DISPLAY (TRDDISP)	Idioma	Selecione o idioma [1]. **Seleção:** ▪ 1268: Sueco ▪ 32805: Árabe ▪ 32824: Chinês simplificado ▪ 32842: Checo ▪ 32881: Holandês ▪ 32888: Inglês ▪ 32917: Francês ▪ 32920: Alemão ▪ 32945: Italiano ▪ 32946: Japonês ▪ 32948: Coreano ▪ 33026: Polaco ▪ 33027: Português ▪ 33062: Russo ▪ 33083: Espanhol ▪ 33103: Tailandês ▪ 33120: Vietnamita ▪ 33155: Bahasa (Indonésio) ▪ 33166: Turco

1) Ao solicitar um equipamento o conjunto de idiomas disponíveis é definido. Consulte a estrutura do produto, recurso 500 "Additional Operation Language".

12.5 Configuração para medição de nível

O método de **Setup** também pode ser usado para configurar a medição. Ele é chamado por meio do bloco do transdutor de SETUP (TRDSUP).

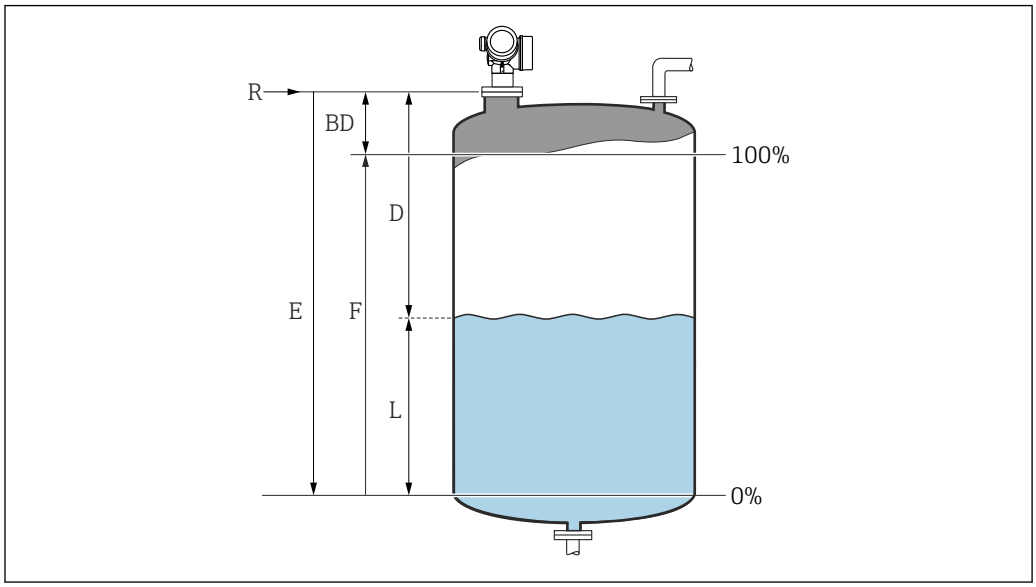

R = Ponto de referência da medição
D = Distância
L = Nível
E = Calibração vazia (= Ponto zero)
F = Calibração cheio (= span)

Etapa	Bloco	Parâmetro	Ação
1	SETUP (TRDSUP)	Unidade de distância (distance_unit)	Selecione a unidade de distância. **Seleção:** ▪ 1010: m ▪ 1013: mm ▪ 1018: ft ▪ 1019: in
2	SETUP (TRDSUP)	Tipo de tanque (tank_type)	Selecione o tipo de tanque. **Seleção:** ▪ 1271: recipiente de processo com agitador ▪ 1272: recipiente de processo padrão ▪ 1273: recipiente de armazenamento ▪ 1274: antena de guia de onda ▪ 1279: esfera ▪ 32816: Bypass / tubo ▪ 33013: canal aberto ▪ 33094: tubo de calma
3	SETUP (TRDSUP)	Diâmetro do tubo (tube_diameter) [1)]	Insira o diâmetro do bypass ou do tubo de calma.
4	SETUP (TRDSUP)	Grupo de meios (medium_group)	Selecione o grupo de meios. **Seleção:** ▪ 316: base de água (CC>4) ▪ 256: outro (CC≥ 1,9)
5	SETUP (TRDSUP)	Calibração vazia (empty_calibration)	Insira a distância entre o ponto de referência R e o nível mínimo (0%).
6	SETUP (TRDSUP)	Calibração cheia (full_calibration)	Insira a distância F entre os níveis mínimo (0%) e máximo (100%).
7	SETUP (TRDSUP)	Nível (level)	Exibe o nível L medido.

Etapa	Bloco	Parâmetro	Ação
8	SETUP (TRDSUP)	Distância (filtered_dist_val)	Exibe a distância D entre o ponto de referência R e o nível L.
9	SETUP (TRDSUP)	Qualidade do sinal (signal_quality)	Exibe a qualidade do sinal de eco de nível.
10	SETUP (TRDSUP)	Confirmação da distância (confirm_distance)	Compare a distância exibida com a distância real para iniciar o registro da curva de mapeamento. **Seleção:** ▪ 179: Mapa manual ▪ 32847: Mapa de fábrica ▪ 32859: Distância ok ▪ 32860: Distância muito grande ▪ 32861: Distância muito pequena ▪ 32862: Distância desconhecida ▪ 33100: Tanque vazio

1) apenas disponível para "Tank type" = "Bypass/pipe"

12.6 Configuração do display local

12.6.1 Ajustes de fábrica do display local para medições de nível

Parâmetro	Ajuste de fábrica
Exibição do formato	1 valor, tamanho máx.
Exibição do valor 1	Nível linearizado
Exibição do valor 2	Nenhum
Exibição do valor 3	Nenhum
Exibição do valor 4	Nenhum

O display local pode ser ajustado no bloco do transdutor **DISPLAY (TRDDISP)**.

12.7 Gerenciamento de configuração

Após o comissionamento, é possível salvar a configuração do equipamento atual, copiá-la para outro ponto de medição ou restaurar a configuração de equipamento anterior. Também é possível fazer isto usando o parâmetro **Configuration management** e suas opções.

Caminho de navegação no menu de operação
Setup → Advanced setup → Conf.backup disp → Config. managem.

Operação do bloco
Bloco: **DISPLAY (TRDDISP)**
Parâmetro: **Gerenciamento de configuração (configuration_management)**

Funções das opções de parâmetro

Opções	Descrição
33097: Executar backup	Uma cópia backup da configuração do equipamento atual no HistoROM é salva no módulo do display do equipamento. A cópia backup é formada pelos dados do transmissor do equipamento.
33057: Recuperar	A última cópia de backup da configuração do equipamento é copiada do módulo do display para o HistoROM do equipamento. A cópia backup é formada pelos dados do transmissor do equipamento.

Opções	Descrição
33838: Duplicar	A configuração do transmissor de outro equipamento é duplicada para o equipamento que está usando o módulo display.
265: Compare	A configuração do equipamento memorizada no módulo do display é comparada à configuração atual do equipamento do HistoROM.
32848: Limpar dados de backup	A cópia de backup da configuração do equipamento é excluída do módulo de display do equipamento.

HistoROM
Um HistoROM é uma memória de equipamento "não-volátil" em forma de um EEPROM.

Enquanto a ação está em andamento, a configuração não pode ser editada através do display local e uma mensagem do status de processamento aparece no display.

12.8 Configuração do comportamento do evento de acordo com a especificação FOUNDATION Fieldbus FF912

O equipamento está de acordo com a especificação FOUNDATION Fieldbus FF912. Isto tem - entre outras coisas - as seguintes consequências:

- A categoria de diagnóstico de acordo com a recomendação NAMUR NE107 é transmitida através do barramento de campo em um formato independente do fabricante:
  - F: Falha
  - C: Verificação da função
  - S: Fora da especificação
  - M: Manutenção necessária
- A categoria de diagnóstico dos grupos predefinidos de eventos pode ser ajustada pelo usuário de acordo com as especificações da aplicação específica.
- Alguns eventos podem ser separados de seu grupo e tratados individualmente:
  - 941: Eco perdido
  - 942: Em distância de segurança
  - 950: Ocorreu diagnóstico avançado
- As informações adicionais e as medidas corretivas são transmitidas junto com a mensagem de evento através do barramento de campo.

As mensagens de diagnóstico de acordo com FF912 estarão disponível no host apenas se a opção **Multi-bit support** tiver sido ativada no parâmetro **FEATURE_SEL** do bloco de recursos. Por questões de compatibilidade, está opção **não** se encontra ativada na entrega:

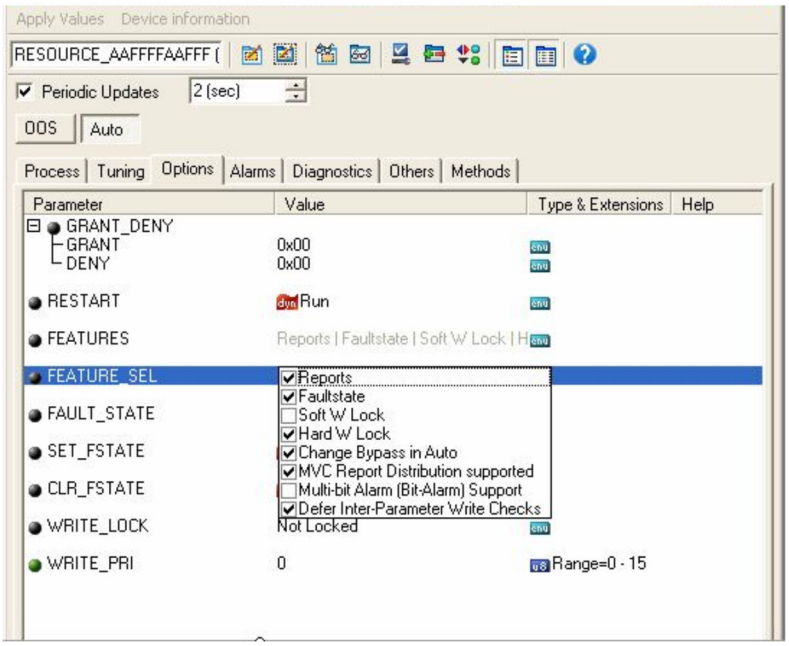

12.8.1 Grupos de eventos

As mensagens de diagnóstico são classificadas em 16 grupos de acordo com a **origem** e a **severidade** do evento em questão. Uma **categoria de diagnóstico padrão** está alocada a cada grupo. Cada grupo também é representado por um bit dos parâmetros de alocação.

Severidade do evento	Categoria de diagnóstico padrão	Origem do evento	Bit	Eventos dentro do grupo
Altíssima severidade	Falha (F)	Sensor	31	▪ F003: Sonda quebrada detectada ▪ F046: Incrustação detectada ▪ F083: Conteúdo da memória ▪ F104: Cabo HF ▪ F105: Cabo HF ▪ F106: Sensor
		Componentes eletrônicos	30	▪ F242: Software incompatível ▪ F252: Módulos incompatíveis ▪ F261: Módulos eletrônicos ▪ F262: Conexão do módulo ▪ F270: Falha eletrônica principal ▪ F271: Falha eletrônica principal ▪ F272: Falha eletrônica principal ▪ F273: Falha eletrônica principal ▪ F275: Falha do módulo de E/S ▪ F276: Falha do módulo de E/S ▪ F282: Armazenamento de dados ▪ F283: Conteúdo da memória ▪ F311: Falha eletrônica
		Configuração	29	▪ F410: Transferência de dados ▪ F435: Linearização ▪ F437: Configuração incompatível ▪ F482: Bloco em OOS
		Processo	28	▪ F803: Malha de corrente 1 ▪ F825: Malha de corrente 1 ▪ F936: Interferência EMC ▪ F941: Eco perdido [1)] ▪ F970: Linearização

1) Este evento pode ser removido do grupo de forma a definir o seu comportamento individualmente; consulte a seção "Área configurável".

Severidade do evento	Categoria de diagnóstico padrão	Origem do evento	Bit	Eventos dentro do grupo
Alta severidade	Verificação da função (C)	Sensor	27	não usado em Micropilot
		Componentes eletrônicos	26	não usado em Micropilot
		Configuração	25	▪ C411: Upload/download ▪ C484: Simulação de modo de falha ▪ C485: Simulação de valor medido ▪ C492: Simulação de saída de frequência ▪ C493: Simulação de saída de pulso ▪ C494: Simulação de saída de seletora ▪ C495: Simulação de saída de bloco ▪ C585: Simulação de distância ▪ C586: Mapa de registro
		Processo	24	não usado em Micropilot

Severidade do evento	Categoria de diagnóstico padrão	Origem do evento	Bit	Eventos dentro do grupo
Baixa severidade	Fora de especificação (S)	Sensor	23	não usado em Micropilot
		Componentes eletrônicos	22	não usado em Micropilot
		Configuração	21	▪ S442: Saída de frequência ▪ S443: Saída de pulso
		Processo	20	▪ S801: Energia muito baixa ▪ S825: Temperatura de operação ▪ S921: Troca de referência ▪ S942: Em distância de segurança [1)] ▪ S943: Em distância de bloqueio ▪ S944: Faixa de nível ▪ S968: Nível limitado

1) Este evento pode ser removido do grupo de forma a definir o seu comportamento individualmente; consulte a seção "Área configurável".

Severidade do evento	Categoria de diagnóstico padrão	Origem do evento	Bit	Eventos dentro do grupo
Baixíssima severidade	Manutenção necessária (M)	Sensor	19	não usado em Micropilot
		Componentes eletrônicos	18	▪ M272: Falha da eletrônica principal ▪ M311: Falha de componentes eletrônicos
		Configuração	17	M438: Conjunto de dados
		Processo	16	M950: Ocorreu diagnóstico avançado

12.8.2 Parâmetros de alocação

A alocação das categorias de eventos em relação aos grupos de eventos é controlada por intermédio dos parâmetros de alocação. Eles estão contidos no bloco **RESOURCE (RB2)**:

- **FD_FAIL_MAP**: para a categoria de evento **Falha (F)**
- **FD_CHECK_MAP**: para a categoria de evento **Verificação da função (C)**
- **FD_OFFSPEC_MAP**: para a categoria de evento **Fora da especificação (S)**
- **FD_MAINT_MAP**: para a categoria de evento **Manutenção necessária (M)**

Cada parâmetro de alocação consiste em 32 bits com o seguinte significado:

- **Bit 0:** reservado pelo Fieldbus Foundation
- **Bits 1 a 15:** área configurável; aqui um número predefinido de eventos de diagnóstico pode ser alocado independentemente do grupo de eventos a qual eles pertencem. Neste caso, eles são removidos do seu grupo e o seu comportamento pode ser configurado individualmente. Com Micropilot, os seguintes parâmetros podem ser alocados para a área configurável:
  - 941: Eco perdido
  - 942: Em distância de segurança
  - 950: Ocorreu diagnóstico avançado
- **Bits 16 ... 31:** área padrão; estes bits estão alocados de maneira permanente em um grupo específico de eventos. Se um bit é definido como **1**, a categoria de evento correspondente é atribuída ao grupo.

A tabela a seguir representa o ajuste padrão dos parâmetros de alocação. No ajuste padrão há uma relação única entre a severidade do evento e a sua categoria (ou seja, seu parâmetro de alocação).

Ajuste padrão dos parâmetros de alocação

	Área padrão																**Área configurável**
Severidade do evento	**Altíssima severidade**				**Alta severidade**				**Baixa severidade**				**Baixíssima severidade**				
Origem do evento [1]	S	E	C	P	S	E	C	P	S	E	C	P	S	E	C	P	
Bit	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15 ... 1
FD_FAIL_MAP	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FD_CHECK_MAP	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FD_OFFSPEC_MAP	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
FD_MAINT_MAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0

1) S: sensor; E: componentes eletrônicos; C: configuração; P: processo

Para alterar o comportamento de diagnóstico de um grupo de eventos, proceda como segue:

1. Abra o parâmetro de alocação no qual o grupo está atualmente alocado.
2. Mude o bit do grupo de **1** para **0**. Em caso de operação via FieldCare, isto é feito por meio da desativação da caixa de seleção correspondente (veja o exemplo abaixo).
3. Abra o parâmetro de alocação no qual o grupo deve ser alocado.
4. Mude o bit do grupo de **0** para **1**. Em caso de operação via FieldCare, isto é feito por meio da desativação da caixa de seleção correspondente (veja o exemplo abaixo).

Exemplo

O grupo **Altíssima severidade / Configuração** contém as mensagens **410: Transferência de dados**, **411: Upload/download**, **435: Linearização** e **437: Configuração**

incompatível. Estas mensagens não devem mais ser classificadas como **Falha (F)**, mas sim como **Verificação da função (C)**.

1. 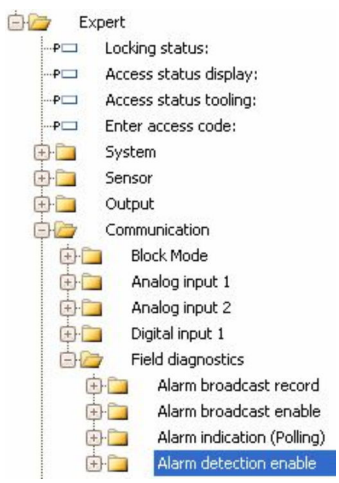

Usar a janela de navegação FieldCare para navega na seguinte janela: **Expert → Communication → Field diagnostics → Alarm detection enable**.

2. 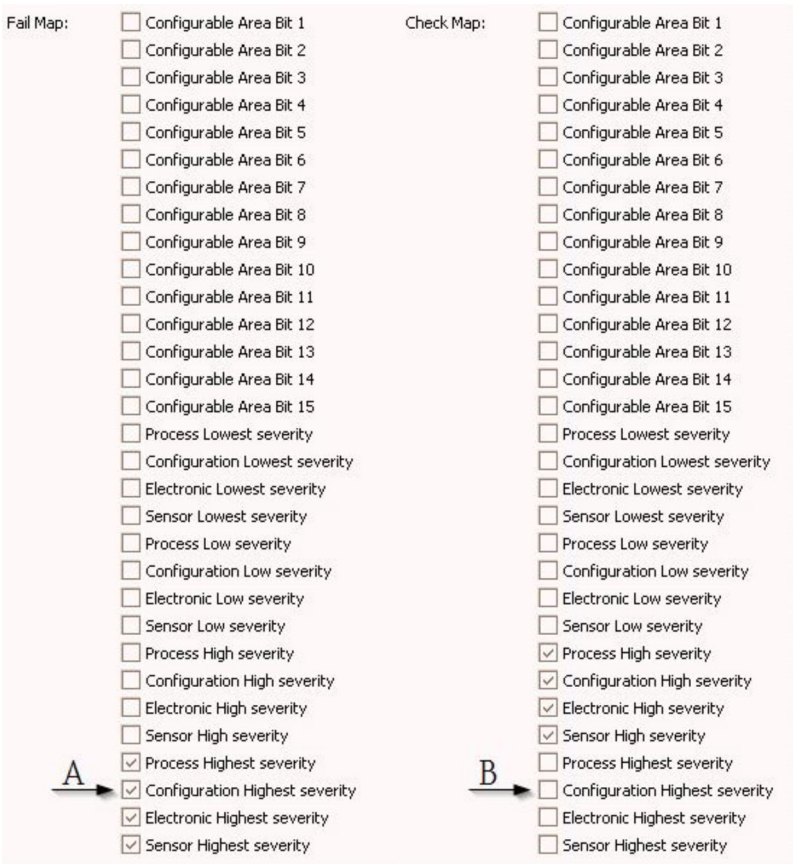

27 *Estado padrão das colunas "Fail Map" e "Check Map"*

Procure o grupo **Configuration Highest Severity** na coluna **Fail Map** e desative a caixa de seleção correspondente (A). Ative a caixa de seleção correspondente na coluna **Check Map** (B). Lembre-se de confirmar todas as alterações pressionando a tecla Enter.

28 *Estado alterado das colunas "Fail Map" e "Check Map"*

Certifique-se de que para cada grupo o bit correspondente esteja definido como **1** em pelo menos um dos parâmetros de alocação. Caso contrário, nenhuma categoria de evento será transmitida com a mensagem de evento. Como consequência, a mensagem não será reconhecida pelo sistema de controle.

A tela **Alarm detection enable** é usada para configurar a detecção de eventos de diagnóstico, mas não para a transmissão de mensagens de evento ao barramento. O citado em último é configurado na tela **Alarm broadcast enable**, cuja operação é exatamente idêntica à da tela **Alarm detection enable**. As informações de status só são transmitidas ao barramento se o bloco de recursos estiver no modo **Auto**.

12.8.3 Área configurável

Uma categoria de evento pode ser definida de maneira individual para os seguintes parâmetros - independentemente do grupo de eventos ao qual eles pertençam como padrão.

- **F941**: Eco perdido
- **S942:** Em distância de segurança
- **M950:** Ocorreu diagnóstico avançado

Antes de alterar a categoria do evento, este último deve ser alocado em um dos bits 1 a 15. Isto é realizado por meio dos parâmetros **FF912 ConfigArea_1** a **FF912ConfigArea_15** no bloco **DIAGNOSTIC (TRDDIAG)**. Depois disto, o bit selecionado pode ser alterado de **0** para **1** no parâmetro de alocação desejado.

Exemplo

Para alterar a categoria do erro **942 "Em distância de segurança"** de **Fora da especificação (S)** (padrão) para **Verificação da função (C)**, proceda como segue.

1.

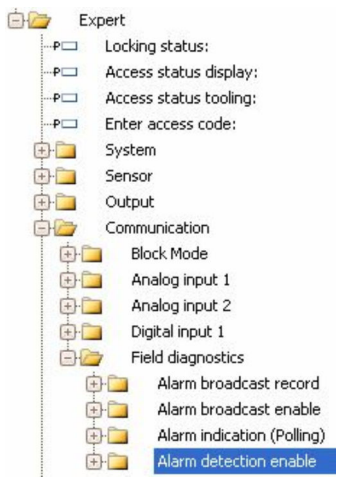

Usar a janela de navegação FieldCare para navega na seguinte janela: **Expert → Communication → Field diagnostics → Alarm detection enable**.

2.

Como padrão, todos os **bits da área configurável** estão definidos como **não usados**.

3.

Selecione um destes bits (no exemplo: Bit 1 da área configurável) e selecione **Em distância de segurança** a partir do menu suspenso. Confirme a seleção pressionando a tecla Enter.

4.

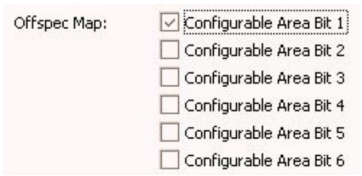

Vá para a coluna **Offspec Map** e ative a caixa de seleção do bit correspondente (no exemplo: **Bit 1 da área configurável**). Confirme a seleção pressionando a tecla Enter.

Uma mudança na categoria de erro de **Em distância de segurança** não irá afetar um erro que já esteja presente. A nova categoria só será atribuída a um novo erro deste tipo que ocorra após a mudança.

12.8.4 Transmissão de mensagens de evento para o barramento

Prioridade do evento

As mensagens de evento só são transmitidas para o barramento se a sua prioridade for entre 2 e 15. Eventos de prioridade 1 são indicados no display, mas não transmitidos para o barramento. Os eventos de prioridade 0 são ignorados. Como padrão, todos os eventos são de prioridade 0. A prioridade pode ser ajustada individualmente para cada parâmetro de alocação. Isto é feito por meio dos quatro parâmetros de prioridade a seguir:

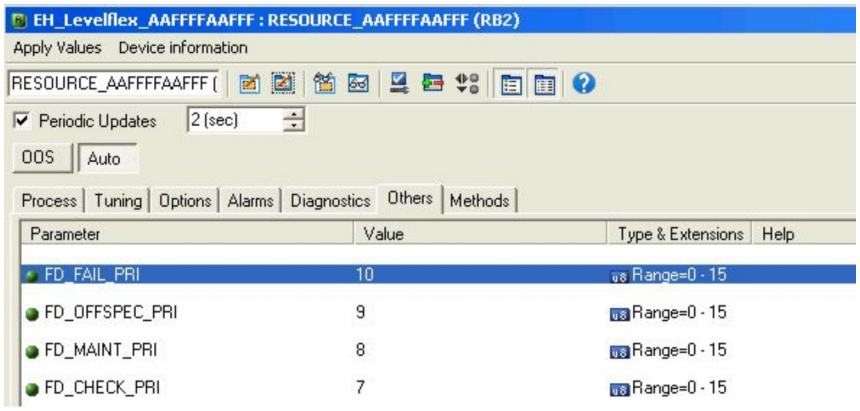

Supressão de eventos individuais

Para eventos individuais, a transmissão para o barramento pode ser suprimida usando uma máscara. Os eventos correspondentes serão exibidos, mas não transmitidos para o barramento. Em FieldCare, esta máscara pode ser encontrada em **Expert → Communication → Field diagnostics → Alarm broadcast enable**. Esta máscara funciona como máscara negativa, o que significa que se um campo estiver marcado, os eventos correspondentes **não** serão transmitidos para o barramento.

12.9 Proteção dos ajustes contra alterações não autorizadas

Há duas maneiras de proteger o ajustes contra alterações não autorizadas:

- Através de seletor de bloqueio (bloqueio de hardware) → 📄 51
- Através do menu de operação (bloqueio de software) → 📄 49
- Por meio de operação do bloco:
  - Bloco: **DISPLAY (TRDDISP)**; parâmetro: **Definição do código de acesso (define_access_code)**
  - Bloco: **EXPERT_CONFIG (TRDEXP)**; parâmetro: **Insira código de acesso (enter_access_code)**

13 Diagnóstico e resolução de problemas

13.1 Resolução de falhas gerais

13.1.1 Erros gerais

Erro	Possível causa	Medida corretiva
O equipamento não responde.	Fonte de alimentação não conectada.	Conecte a tensão correta.
	Há mau contato entre os cabos e os terminais.	Verifique se há um contato elétrico entre o cabo e o terminal.
Os valores no display estão invisíveis	A configuração de contraste está fraca ou forte demais.	▪ Aumente o contraste pressionando ⊞ e Ⓔ simultaneamente. ▪ Diminua o contraste pressionando ⊟ e Ⓔsimultaneamente.
	O conector do cabo do display não está conectado de modo correto.	Conecte corretamente.
	O display está com falha.	Substitua o display.
"Erro de comunicação" é indicado no display ao iniciar o equipamento ou conectar o display	Interferência eletromagnética	Verifique o aterramento do equipamento.
	Conector do cabo do display ou plugue do display quebrado(s).	Troque o display.
Duplicar os parâmetros de um equipamento a outro através do display não está funcionando. Somente as opções "Salvar" e "Cancelar" estão disponíveis.	O display com backup não é reconhecido se não tiver sido realizado nenhum backup de dados no equipamento anteriormente.	Conecte o display (com backup) e reinicie o equipamento.
A comunicação CDI não funciona.	Configuração errada da porta COM no computador.	Verifique a configuração da porta COM no computador e altere-a se necessário.
O equipamento faz medições incorretamente.	Erro de parametrização	Verifique e ajuste a parametrização.

13.1.2 Erros de parametrização

Erro	Possível causa	Solução
Valor medido incorreto	Se a distância medida (Configuração → Distância) corresponder à distância real: Erro de calibração	▪ Verifique e ajuste Parâmetro **Calibração vazia** (→ 🖹 135) se necessário. ▪ Verifique e ajuste a parâmetro **Calibração cheia** (→ 🖹 136) se necessário. ▪ Verifique e ajuste a linearização, se necessário (submenu **Linearização** (→ 🖹 153)).
	Para medições em bypass/tubo de calma: ▪ Tipo de tanque errado ▪ Diâmetro do tubo incorreto	▪ Selecione**Tipo de tanque (→ 🖹 134)** = **Bypass / tubo**. ▪ Insira o diâmetro correto em parâmetro **Diâmetro do tubo** (→ 🖹 135).
	Correção de nível incorreta	Insira o valor correto em parâmetro **Correção do nível** (→ 🖹 150).

Erro	Possível causa	Solução
	Se a distância medida (Configuração → Distância) não corresponder à distância real: Eco de interferência	Realize o mapeamento do tanque (parâmetro **Confirmar distância** (→ 138)).
Nenhuma mudança no valor medido ao encher/esvaziar	Eco de interferência de instalações, bico ou incrustação na antena.	▪ Realize o mapeamento do tanque (parâmetro **Confirmar distância** (→ 138)). ▪ Limpe a antena se necessário ▪ Se necessário, selecione uma posição de instalação melhor
Caso a superfície não esteja calma (por ex. enchimento, esvaziamento, agitador em funcionamento), o valor medido muda esporadicamente para um nível mais alto	O sinal é enfraquecido pela superfície irregular - os ecos de interferência às vezes são mais fortes.	▪ Realize o mapeamento do tanque (parâmetro **Confirmar distância** (→ 138)). ▪ Selecione**Tipo de tanque (→ 134)** = **Tanque de processo com agitador**. ▪ Aumente o tempo de integração (Especialista → Sensor → Distância → Tempo de integração) ▪ Otimize a orientação da antena ▪ Se necessário, selecione uma posição de instalação melhor e/ou uma antena maior..
Durante o enchimento/ esvaziamento o valor medido cai	Múltiplos ecos	▪ Verifique o parâmetro **Tipo de tanque** (→ 134). ▪ Se possível, não selecione a posição central de instalação. ▪ Se apropriado, use um tubo de calma.
Mensagem de erro F941 ou S941 "Eco perdido"	O eco de nível está muito fraco.	▪ Verifique o parâmetro **Grupo do meio** (→ 135). ▪ Se necessário, selecione uma configuração mais detalhada na parâmetro **Propriedade do meio** (→ 146). ▪ Otimize o alinhamento da antena ▪ Se necessário, selecione uma posição de instalação melhor e/ou uma antena maior.
	Eco de nível suprimido.	Exclua o mapeamento e registre-o novamente.
O equipamento exibe um nível quando o tanque está vazio.	Eco de interferência	Execute o mapeamento ao longo de toda a faixa de medição quando o tanque estiver vazio (parâmetro **Confirmar distância** (→ 138)).
Inclinação errada do nível em toda a faixa de medição	Tipo de tanque errado selecionado.	Defina o parâmetro **Tipo de tanque** (→ 134) corretamente.

13.2 Informações de diagnóstico no display local

13.2.1 Mensagem de diagnóstico

Os erros detectados pelo sistema de auto-monitoramento são exibidos como mensagem de diagnóstico alternado com o valor medido exibido.

Valor medido exibido em condição de alarme	Mensagem de diagnóstico

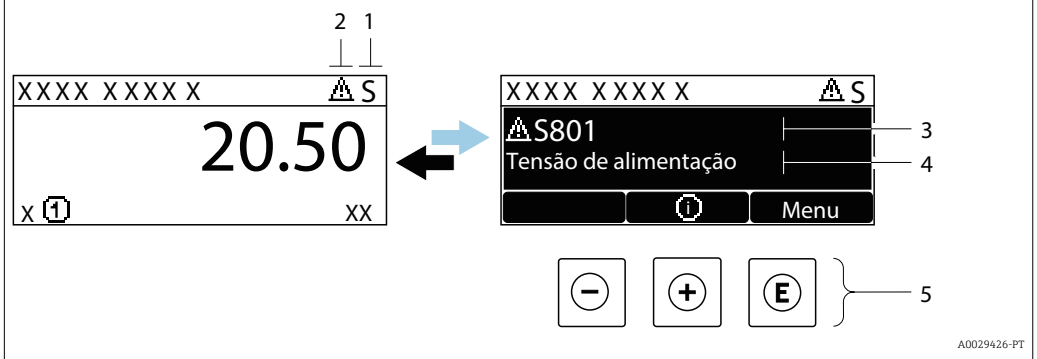

1 *Sinal de status*
2 *Símbolo de status (símbolo para o nível de evento)*
3 *Símbolo de status com evento de diagnósticos*
4 *Texto de evento*
5 *Elementos de operação*

Sinais de status

F A0032902	**Opção "Falha (F)"** Existe um erro de equipamento. O valor medido não é mais válido.
C A0032903	**Opção "Verificação da função (C)"** O equipamento está em modo de serviço (por exemplo, durante uma simulação).
S A0032904	**Opção "Fora de especificação (S)"** O equipamento é operado: ▪ fora de suas especificações técnicas (por exemplo, durante o startup ou uma limpeza) ▪ fora da configuração realizada pelo usuário (por exemplo, nível fora da amplitude configurada)
M A0032905	**Opção "Necessário Manutenção (M)"** A manutenção é necessária. O valor medido ainda é válido.

Símbolo de status (símbolo para o nível de evento)

⊗	**Status "Alarm"** A medição é interrompida. As saídas do sinal assumem a condição de alarme definida. É gerada uma mensagem de diagnóstico.
⚠	**Status de "Warning"** O equipamento continua a medir. É gerada uma mensagem de diagnóstico.

Evento de diagnóstico e texto de evento

A falha pode ser identificada usando o evento de diagnósticos. O texto de evento auxilia oferecendo informações sobre o erro. Além disso, o símbolo correspondente é exibido antes do evento de diagnósticos.

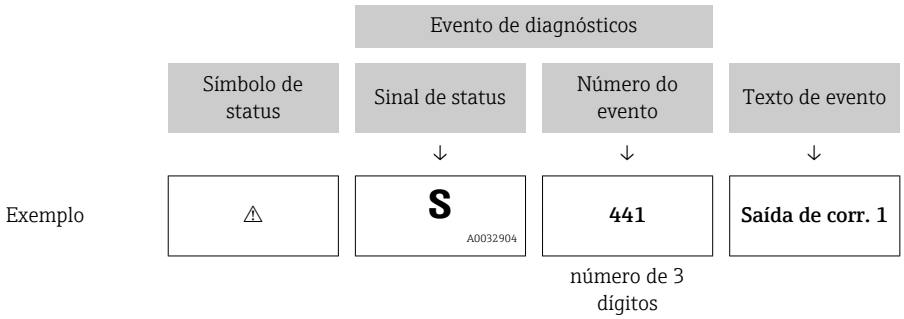

Caso duas ou mais mensagens de diagnósticos estejam pendentes ao mesmo tempo, somente sera exibida aquela mensagem com o nível de prioridade mais alto. Mensagens adicionais de diagnósticos pendentes podem ser mostradas na submenu **Lista de diagnóstico**.

Mensagens de diagnósticos anteriores que não estão mais pendentes são mostradas da seguinte maneira:
- No display local:
  Nosubmenu **Livro de registro de eventos**
- No FieldCare:
  através da função "Lista de Eventos/HistoROM".

Elementos de operação

Funções de operação no menu, submenu	
⊞	**Tecla mais** Abre a mensagem sobre medidas corretivas.
Ⓔ	**Tecla Enter** Abre o menu de operações.

13.2.2 Recorrendo a medidas corretivas

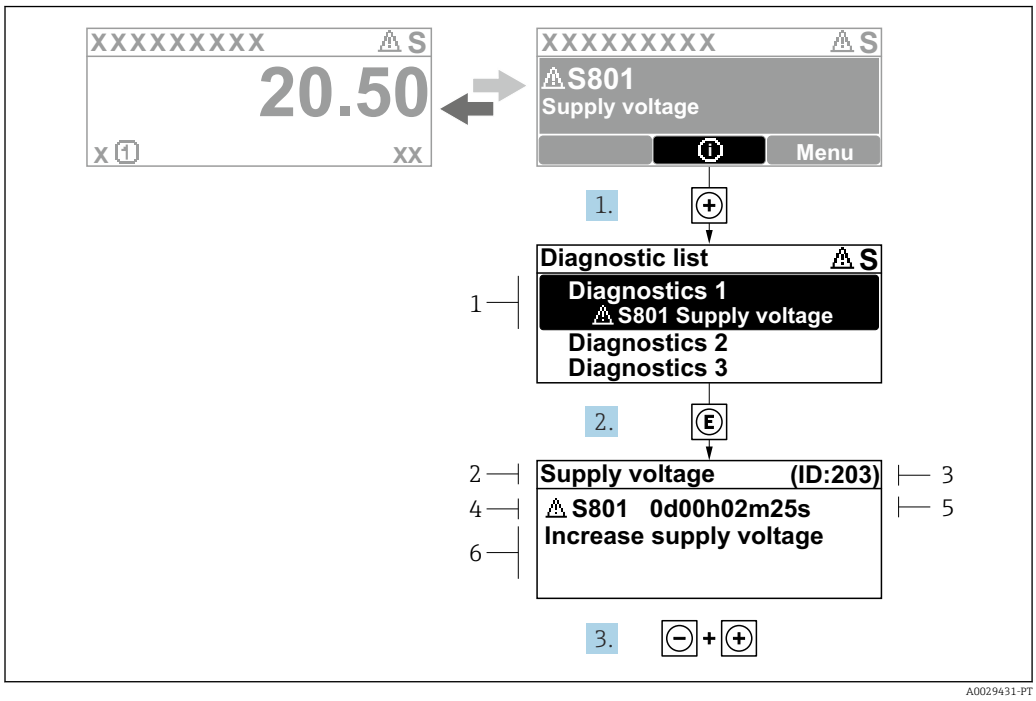

29 *Mensagem para medidas corretivas*

1 *Informações de diagnóstico*
2 *Texto curto*
3 *Identificação do Serviço*
4 *Comportamento de diagnóstico com código de diagnóstico*
5 *Horário da ocorrência da operação*
6 *Medidas corretivas*

O usuário está na mensagem de diagnóstico.

1. Pressione ⊞ (símbolo ⓘ).
   ↳ Submenu **Lista de diagnóstico** se abre.
2. Selecione o evento de diagnóstico desejado com ⊞ ou ⊟ e pressione Ⓔ.
   ↳ Abre a mensagem para medidas corretivas para o evento de diagnóstico selecionado.
3. Pressione ⊟ + ⊞ simultaneamente.
   ↳ A mensagem para medidas corretivas fecha.

O usuário está no menu **Diagnóstico** em uma entrada para um evento de diagnósticos, p. ex., no submenu **Lista de diagnóstico** ou no **Diagnóstico anterior**.

1. Pressione Ⓔ.
   ↳ Abre a mensagem para medidas corretivas para o evento de diagnóstico selecionado.
2. Pressione ⊟ + ⊞ simultaneamente.
   ↳ A mensagem para medidas corretivas fecha.

13.3 Evento de diagnóstico na ferramenta de operação

Se um evento de diagnóstico estiver presente no equipamento, o sinal de status aparece no status superior esquerdo na ferramenta de operação junto com o símbolo correspondente para o nível de evento de acordo com a NAMUR NE 107:

- Falha (F)
- Verificação da função (C)
- Fora de especificação (S)
- Necessário Manutenção (M)

A: Através do menu de operação

1. Navegue até menu **Diagnóstico**.
   ↳ No parâmetro **Diagnóstico atual**, o evento de diagnóstico é mostrado com o texto do evento.
2. À direita, na faixa do display, passe o cursor sobre parâmetro **Diagnóstico atual**.
   ↳

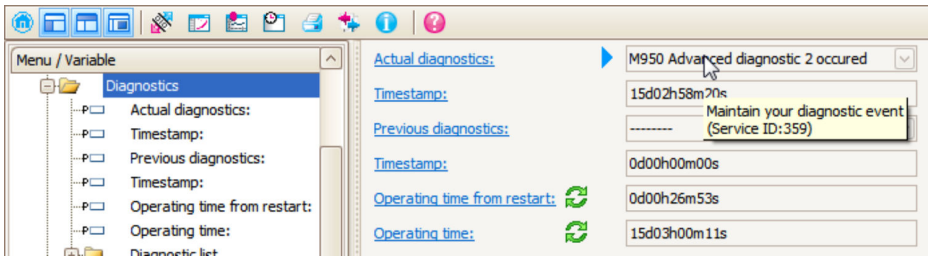

Uma dica de ferramenta com medidas corretivas para o evento de diagnósticos é exibida.

B: Através da função "Criar documentação"

1. 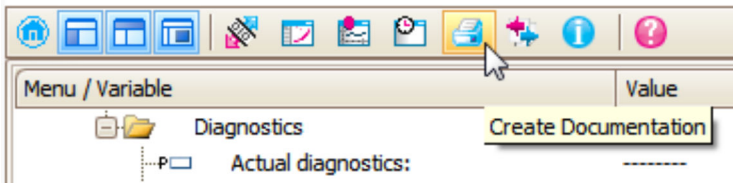

Selecione a função "Criar documentação".

2. 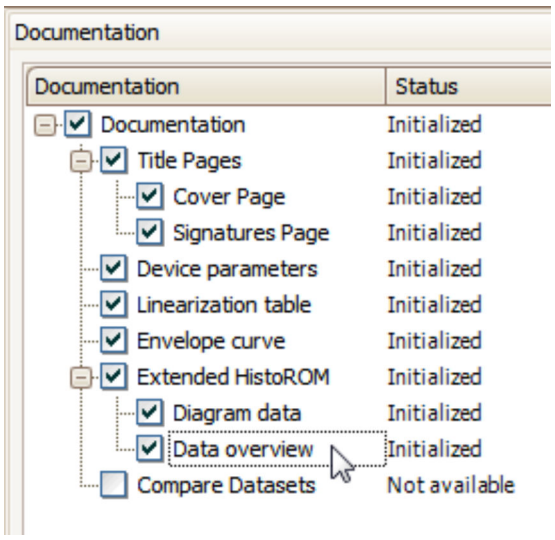

Certifique-se de que a opção "Visão geral de dados" esteja selecionada.

3. Clique em "Salvar como ..." e salve um PDF do protocolo.
   ↳ O protocolo contém mensagens de diagnóstico e informações de correção.

C: Através da função "Lista de eventos/HistoROM estendido"

1. 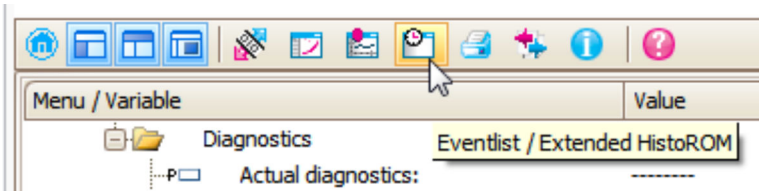

   Selecione a função "Lista de eventos/HistoROM estendido".

2. 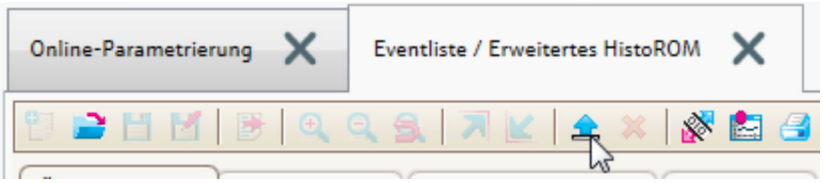

   Selecione a função "Carregar lista de eventos".
   ↳ A lista de eventos, incluindo as informações de correção, é mostrada na janela "Visão geral de dados".

13.4 Mensagens de diagnóstico no Bloco Transdutor de DIAGNÓSTICO (TRDDIAG)

- O parâmetro **Actual Diagnostics** mostra a mensagem com a prioridade máxima. Cada mensagem é também emitida de acordo com as Especificações FOUNDATION Fieldbus através dos parâmetros **XD_ERROR** e **BLOCK_ERROR**.
- Uma lista de mensagens de diagnóstico é exibida nos parâmetros **Diagnostics 1** e **Diagnostics 5**. Se mais de 5 mensagens estiverem atualmente ativas, somente aquelas com maior prioridade serão exibidas.
- Você pode visualizar uma lista de alarmes que não estão mais ativos (event log) através do parâmetro **Previous diagnostics**.

13.5 Lista de diag

No submenu submenu **Lista de diagnóstico** , pendentes podem ser exibidas até 5 mensagens de diagnóstico atualmente pendentes. Se mais de 5 mensagens estiverem pendentes, o display exibe as de prioridade máxima.

Caminho de navegação
Diagnóstico → Lista de diagnóstico

Recorrendo e encerrando as medidas corretivas

1. Pressione E.
   ↳ Abre a mensagem para medidas corretivas para o evento de diagnóstico selecionado.
2. Pressione − + + simultaneamente.
   ↳ A mensagem sobre medidas corretivas fecha.

13.6 Visão geral dos eventos de diagnóstico

Número do diagnóstico	Texto resumido	Ação de reparo	Sinal de status [da fábrica]	Comportamento do diagnóstico [da fábrica]
Diagnóstico dos componentes eletrônicos				
242	Software incompatível	1. Verificar software 2. Atualizar ou alterar módulo eletrônico principal	F	Alarm
252	Módulos incompatíveis	1. Verificar módulos eletrônicos 2. Alterar módulo de E/S ou módulo eletrônico principal	F	Alarm
261	Módulos eletrônicos	1. Reiniciar aparelho 2. Verificar módulos eletrônicos 3. Alterar módulo E/S ou eletrônico principal	F	Alarm
262	Módulo de conexão	1. Verificar conexões do módulo 2. Alterar módulos eletrônicos	F	Alarm
270	Falha eletrônica princípal	Alterar módulo eletrônico principal	F	Alarm
271	Falha eletrônica princípal	1. Reiniciar equip. 2. Alterar módulo eletrônico principal	F	Alarm
272	Falha eletrônica princípal	1. Reiniciar aparelho 2. Contactar suporte	F	Alarm
273	Falha eletrônica princípal	1. Operação de emergência via display 2. Alterar eletrônicas principais	F	Alarm
275	Falha do módulo de E/S	Alterar módulo de E/S	F	Alarm
276	Falha do módulo de E/S	1. Reiniciar aparelho 2. Alterar módulo de E/S	F	Alarm
282	Armazenamento de dados	1. Reiniciar aparelho 2. Contactar suporte	F	Alarm
283	Conteúdo da memória	1. Transferir dados ou resetar o aparelho 2. Contatar suporte	F	Alarm
311	Falha da eletrônica	1. Transferir dados ou resetar o aparelho 2. Contatar suporte	F	Alarm
311	Falha da eletrônica	Manutenção necessária! 1. Não executar reset 2. Contatar manutenção	M	Warning
Diagnóstico de configuração				
410	Transferência de dados	1. Verificar conexão 2. Tentar transferência de dados	F	Alarm
411	Up-/download ativo	Up-/download ativo, aguarde	C	Warning
412	Processing Download	Download active, please wait	C	Warning
435	Linearização	Verificar tabela de linearização	F	Alarm
437	Configuração incompatível	1. Reiniciar aparelho 2. Contactar suporte	F	Alarm

Número do diagnóstico	Texto resumido	Ação de reparo	Sinal de status [da fábrica]	Comportamento do diagnóstico [da fábrica]
438	Conjunto de dados	1. Verificar arquivo de conjunto de dados 2. Verificar configuração do equipamento 3. Up- e download uma nova configuração	M	Warning
482	Bloquear OOS	Bloquear modo AUTO	F	Alarm
484	Modo de simulação de falha	Desativar simulação	C	Alarm
485	Valor de simulação medido	Desativar simulação	C	Warning
494	Simulação saída chave	Desativar simulação da saída de chave	C	Warning
495	Evento do diagnóstico de simulação	Desativar simulação	C	Warning
497	Bloqueio de saída simulação	Desativar simulação	C	Warning
585	Distância de simulação	Desativar simulação	C	Warning
586	Gravar mapa	Gravando mapeamento por favor aguarde	C	Warning
Diagnóstico do processo				
801	Energia muito baixa	Tensão de alimentação muito baixa, aumentar tensão de alimentação	S	Warning
825	Temperatura de operação	1. Verificar temperatura ambiente 2. Verificar temperatura do processo	F	Alarm
921	Mudança de referência	1. Verificar configuração de referência 2. Verificar pressão 3. Verificar sensor	S	Warning
941	Eco perdido	Verificar parâmetro 'valor DC'	F	Alarm [1)]
942	Na distância de segurança	1. Verificar nível 2. Verificar distância de segurança 3. Reset de autorretenção	S	Alarm [1)]
943	Na banda morta	Precisão reduzida Verificar nível	S	Warning
950	Diagnóstico avançado 1 para 2	Manter evento de diagnóstico	M	Warning [1)]

1) O comportamento de diagnóstico pode ser alterado.

13.7 Registro de eventos

13.7.1 Histórico do evento

Uma visão geral cronológica das mensagens de evento que ocorreram é fornecida no submenu **Lista de eventos** [6].

Caminho de navegação
Diagnóstico → Livro de registro de eventos → Lista de eventos

Um máximo de 100 mensagens de evento podem ser exibidas em ordem cronológica.

Die Ereignishistorie umfasst Einträge zu:
- Eventos de diagnóstico
- Eventos de informações

Além da hora de operação em que ocorreu, cada evento recebe também um símbolo que indica se o evento ocorreu ou foi concluído:
- Evento de diagnóstico
  - : o evento ocorreu
  - : o evento terminou
- Evento de informação
  : o evento ocorreu

Recorrendo e encerrando as medidas corretivas

1. Pressione E
   ↳ Abre a mensagem para medidas corretivas para o evento de diagnóstico selecionado.
2. Pressione − + + simultaneamente.
   ↳ A mensagem sobre medidas corretivas fecha.

13.7.2 Filtragem do registro de evento

Usando parâmetro **Opções de filtro**, você pode definir qual categoria de mensagens de evento é exibida na submenu **Lista de eventos**.

Caminho de navegação
Diagnóstico → Livro de registro de eventos → Opções de filtro

Categorias de filtro
- Todos
- Falha (F)
- Verificação da função (C)
- Fora de especificação (S)
- Necessário Manutenção (M)
- Informação

13.7.3 Visão geral dos eventos de informações

Número da informação	Nome da informação
I1000	--------(Instrumento ok)
I1089	Ligado
I1090	Reset da configuração
I1091	Configuração alterada

6) . Esse submenu só está disponível para operação através do display local. Em caso de operação através do FieldCare, a lista de eventos pode ser exibida com a funcionalidade "Lista de eventos/HistoROM" do FieldCare.

Número da informação	Nome da informação
I1092	Trend de dados excluída
I1110	Chave de proteção de escrita alterada
I1137	Eletrônica alterada
I1151	Reset do histórico
I1154	Reset da tensão mín./máx. do terminal
I1155	Reset da temperatura da eletrônica
I1156	Trend do erro de memória
I1157	Lista de eventos de erros na memória
I1185	Backup do display concluído
I1186	Restauração via display concluído
I1187	Configurações baixadas com o display
I1188	Dados do display removidos
I1189	Backup comparado
I1256	Display: direito de acesso alterado
I1264	Sequencia de segurança abortada
I1335	Firmware Alterado
I1397	Fieldbus: direito de acesso alterado
I1398	CDI: direito de acesso alterado
I1512	Download started
I1513	Download finished
I1514	Upload started
I1515	Upload finished

13.8 Histórico do firmware

Data	Versão do firmware	Modificações	Documentação (FMR50, FOUNDATION Fieldbus)		
			Instruções de operação	Descrição de parâmetros	Informações técnicas
06.2012	01.00.zz	Software original	BA01120F/00/PT/01.13	GP01017F/00/PT/01.13	TI01039F/00/EN/03.13
05.2015	01.01.zz	▪ Idiomas adicionais ▪ Funcionalidade HistoROM aprimorada ▪ Aperfeiçoamentos e correções de bug	BA01120F/00/PT/02.15 BA01120F/00/EN/03.16 [1]	GP01017F/00/PT/02.15	TI01039F/00/EN/05.15 TI01039F/00/EN/07.16 [1]

1) Contém informações sobre os assistentes Heartbeat disponíveis na versão atualizada do DTM para DeviceCare e FieldCare.

A versão do firmware pode ser explicitamente solicitada através da estrutura do produto. Dessa forma, é possível garantir a compatibilidade da versão do firmware com uma integração de sistema existente ou planejada.

14 Manutenção

O medidor não necessita de manutenção especial.

14.1 Limpeza externa

Quando limpar a área externa do equipamento, use sempre agentes de limpeza que não agridam a superfície do invólucro e dos selos.

14.2 Substituição das vedações

As vedações de processo dos sensores (na conexão de processo) devem ser substituídas periodicamente, especialmente se vedações moldadas (construção asséptica) forem usadas. O intervalo entre as substituições depende da frequência dos ciclos de limpeza, da temperatura da substância medida e da temperatura de limpeza.

15 Reparos

15.1 Informações gerais sobre reparos

15.1.1 Conceito de reparo

O conceito de reparo da Endress+Hauser assume que os equipamentos possuem um projeto modular e que os reparos podem ser feitos pelo serviço da Endress+Hauser ou por clientes especialmente treinados.

Peças sobressalentes estão contidas em kits adequados. que contêm as instruções de substituição relacionadas.

Para mais informações sobre manutenção e peças sobressalentes, contate o Departamento de Serviço na Endress+Hauser.

15.1.2 Reparos em equipamentos aprovados Ex

Quando executar reparos em equipamentos aprovados Ex, observe o seguinte:

- Reparos em equipamentos aprovados Ex somente podem ser realizados por pessoal treinado ou pelo Serviço da Endress+Hauser,.
- que estão de acordo com padrões existentes, regulamentos nacionais da área Ex, instruções de segurança (XA) e certificados.
- Use somente peças sobressalentes originais da Endress+Hauser.
- Quando solicitar uma peça sobressalente, observe a denominação do equipamento na etiqueta de identificação. As peças devem ser substituídas somente por peças idênticas.
- Execute os reparos de acordo com as instruções. Ao concluí-los, execute o teste de rotina especificado no equipamento.
- Somente a assistência da Endress+Hauser pode converter um equipamento certificado em uma variante diferente certificada.
- Documente todo o trabalho de reparo e as conversões.

15.1.3 Substituição de um módulo de componentes eletrônicos

Se um módulo de componentes eletrônicos for substituído, não é necessário executar um novo setup básico, já que os parâmetros de calibração estão armazenados no HistoROM, localizado no invólucro. Entretanto, após trocar o módulo dos componentes eletrônicos principais, pode ser necessário registrar um novo mapeamento (supressão de eco de interferência).

15.1.4 Substituição de um equipamento

Após substituir um equipamento ou módulo de componentes eletrônicos completo, os parâmetros podem ser baixados no equipamento novamente da seguinte maneira:

- Através do módulo do display
  Condição: A configuração do equipamento antigo foi memorizada no módulo do display → 🖹 176.
- Através de FieldCare
  Condição: A configuração do equipamento antigo foi memorizada no computador através do FieldCare.

Você pode continuar a medir sem realizar um novo setup. Somente uma linearização e um mapa do tanque (supressão do eco de interferência) precisam ser registrados novamente.

15.2 Peças de reposição

- Alguns componentes intercambiáveis do medidor são identificados por uma etiqueta de identificação contendo informações. sobre a peça sobressalente.
- Na tampa do compartimento de conexão do equipamento, há uma etiqueta de peças sobressalentes que contém as seguintes informações:
  - Uma lista das peças de reposição mais importantes para o medidor, incluindo as informações sobre o pedido.
  - URL para o *W@M Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): Lá, estão listadas todas as peças sobressalentes para o medidor, incluindo o código do pedido para que sejam solicitadas. Se disponíveis, as Instruções de instalação correspondentes também podem ser baixadas de lá.

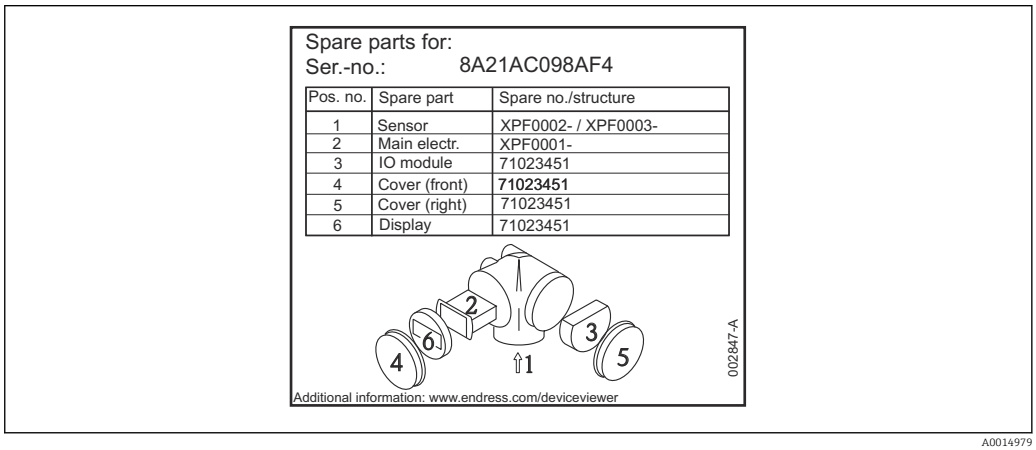

30 Exemplo de uma etiqueta de identificação de peça sobressalente na tampa do compartimento de conexão

Número de série do medidor:
- Está localizado no equipamento e na etiqueta de identificação da peça sobressalente.
- Pode ser lido através do parâmetro "Número de série" no submenu "Informações do equipamento".

15.3 Devolução

O medidor deve ser devolvido se for necessário reparo, calibração de fábrica ou se o medidor errado tiver sido solicitado ou entregue. Especificações legais necessárias a Endress+Hauser, como uma empresa certificada ISO, para acompanhar certos procedimentos ao manusear produtos que estão em contato com o meio.

Para garantir devoluções de equipamento seguras, rápidas e profissionais, consulte o procedimento e as condições para os equipamentos devolvidos, fornecidos no website da Endress+Hauser em http://www.endress.com/support/return-material

15.4 Descarte

Siga as observações seguintes durante o descarte:
- Verifique as regulamentações federais/nacionais.
- Garanta a separação adequada e o reuso dos componentes do equipamento.

16 Acessórios

16.1 Acessórios específicos para equipamentos

16.1.1 Tampa de proteção contra tempo

Acessório	Descrição
Tampa de proteção contra tempo	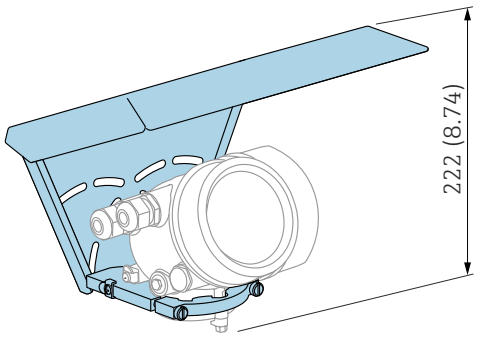 A0015466 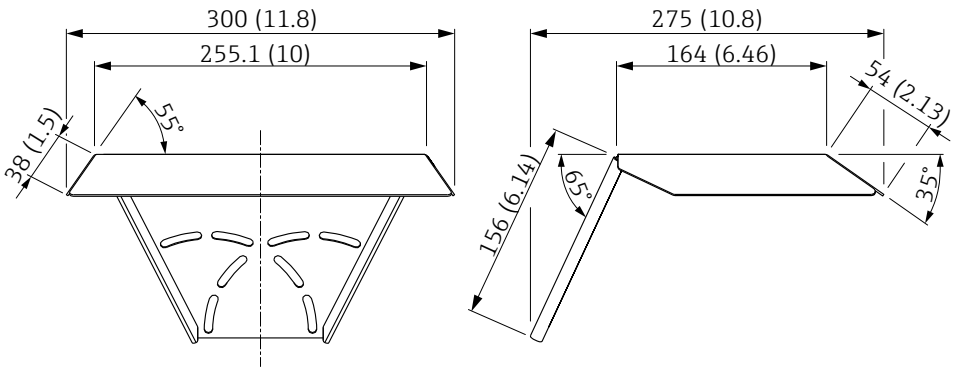 A0015472 *31 Tampa de proteção contra tempo, dimensões: mm (pol.)* A cobertura de proteção contra intempéries pode ser solicitada juntamente com o equipamento (estrutura do produto, recurso 620 "Acessório incluído", opção PB "Cobertura de proteção contra intempéries"). Alternativamente, também pode ser solicitado separadamente como acessório (código de pedido 71162242).

16.1.2 Porca de montagem G1-1/2

Acessório	Descrição
Porca de montagem G1-1/2	Desenho em preparação Para FMR50 com antena piramidal 40 mm/1-1/2" e rosca G1-1/2" Material: PC Código do pedido: 52014146

16.1.3 Vedação de flange variável para FMR50/FMR56

Acessório	Descrição
Vedação de flange variável para FMR50/ FMR56	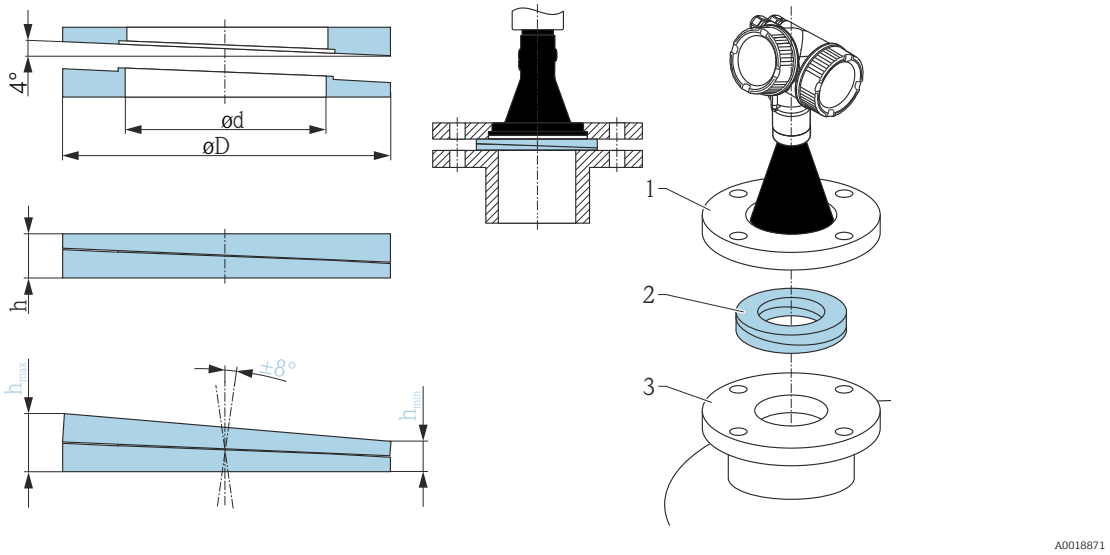 *1 Flange de deslizamento UNI* *2 Vedação de flange variável* *3 Bocal* O material e as condições de processo da vedação de flange ajustável devem ser adequados às propriedades do processo (temperatura, pressão, resistência).

Dados técnicos: versão DN/JIS			
Código do pedido	71074263	71074264	71074265
Compatível com	DN80 PN10/40	DN100 PN10/16	▪ DN150 PN10/16 ▪ JIS 10K 150A
Comprimento dos parafusos	100 mm (3.9 in)	100 mm (3.9 in)	110 mm (4.3 in)
Tamanho dos parafusos	M14	M14	M18
Material	EPDM		
Pressão de processo	−0.1 para 0.1 bar (−1.45 para 1.45 psi)		
Temperatura do processo	−40 para +80 °C (−40 para +176 °F)		
D	142 mm (5.59 in)	162 mm (6.38 in)	218 mm (8.58 in)
d	89 mm (3.5 in)	115 mm (4.53 in)	169 mm (6.65 in)
h	22 mm (0.87 in)	23.5 mm (0.93 in)	26.5 mm (1.04 in)
$h_{mín.}$	14 mm (0.55 in)	14 mm (0.55 in)	14 mm (0.55 in)
$h_{máx.}$	30 mm (1.18 in)	33 mm (1.3 in)	39 mm (1.45 in)

Acessório	Descrição			
	Dados técnicos: versão ASME/JIS			
	Código do pedido	71249070	71249072	71249073
	Compatível com	▪ ASME 3" 150 lbs ▪ JIS 80A 10K	ASME 4" 150 lbs	ASME 6" 150 lbs
	Comprimento dos parafusos	100 mm (3.9 in)	100 mm (3.9 in)	110 mm (4.3 in)
	Tamanho de parafuso recomendado	M14	M14	M18
	Material	EPDM		
	Pressão de processo	−0.1 para 0.1 bar (−1.45 para 1.45 psi)		
	Temperatura do processo	−40 para +80 °C (−40 para +176 °F)		
	D	133 mm (5.2 in)	171 mm (6.7 in)	219 mm (8.6 in)
	d	89 mm (3.5 in)	115 mm (4.53 in)	168 mm (6.6 in)
	h	22 mm (0.87 in)	23.5 mm (0.93 in)	26.5 mm (1.04 in)
	$h_{mín.}$	14 mm (0.55 in)	14 mm (0.55 in)	14 mm (0.55 in)
	$h_{máx.}$	30 mm (1.18 in)	33 mm (1.3 in)	39 mm (1.45 in)

16.1.4 Suporte de montagem para instalação em parede ou teto do FMR50/FMR56

Acessório	Descrição
Suporte de montagem para instalação em parede ou teto do FMR50/ FMR56	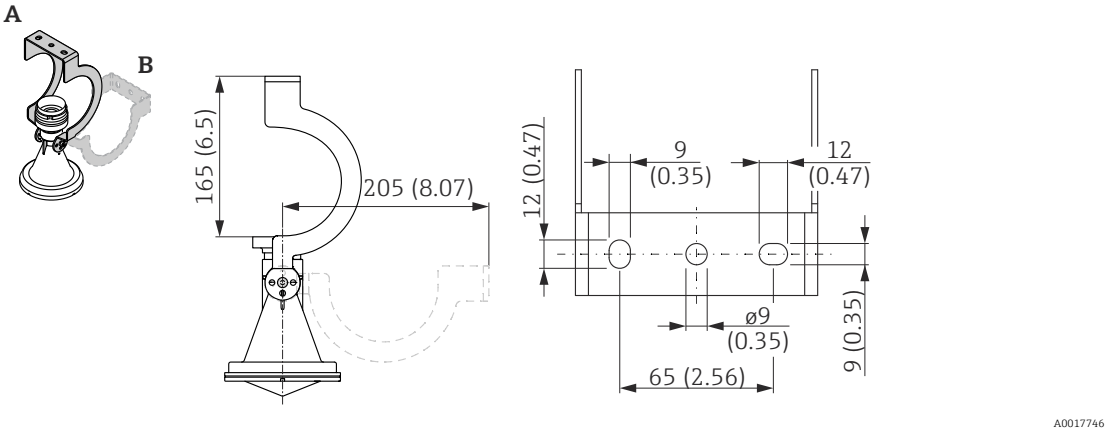 *32 Suporte de montagem do FMR50/FMR56 com antena piramidal* *A Instalação no teto* *B Instalação na parede* ▪ **Material:** ▪ Suporte de montagem: 304 (1.4301) ▪ Parafusos: A2 ▪ Arruela Nordlock: A4 ▪ **Código do pedido:** 71162776

16.1.5 Suporte de instalação para FMR50

Acessório	Descrição
Suporte de instalação para FMR50	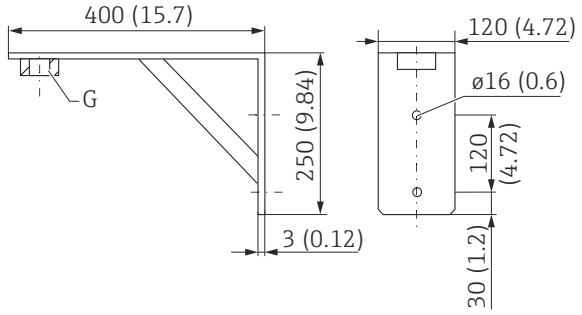 A0019346 ▪ **Material:** 316Ti (1.4571) ▪ **Adequado para versão da antena** [1]: BM: corneta 40 mm (1½"), encapsulado em PVDF, -40...130 °C (-40...266 °F) ▪ **Adequado para conexão do processo** [2]: ▪ GGF: rosca ISO228 G1½, PVDF ▪ RGF: rosca ANSI MNPT1½, PVDF ▪ **Código de pedido:** 942669-0000 O suporte de instalação não possui conexão condutiva com o invólucro do sensor. Risco de carga eletrostática. Conecte o suporte de instalação ao sistema local de equalização potencial.

1) Recurso 070 da estrutura do produto
2) Recurso 100 da estrutura do produto

16.1.6 Display remoto FHX50

Acessórios	Descrição
Display remoto FHX50	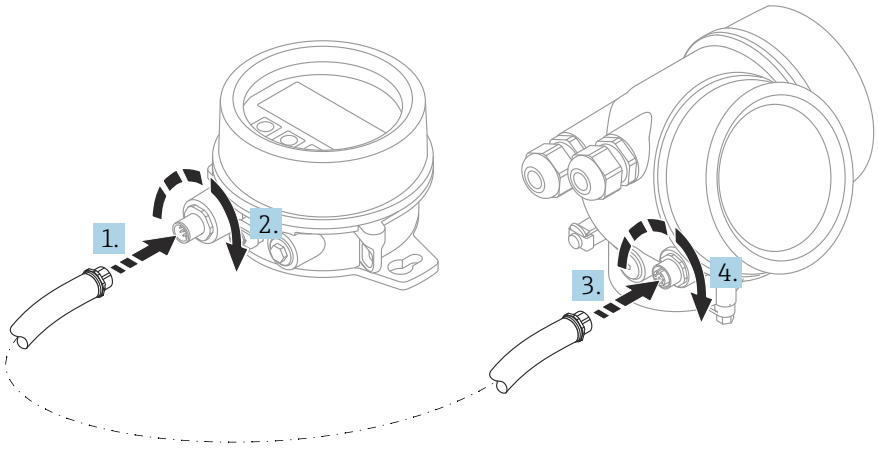 A0019128 ▪ Material: ▪ PBT plástico ▪ 316L/1.4404 ▪ Alumínio ▪ Grau de proteção: IP68 / NEMA 6P e IP66 / NEMA 4x ▪ Adequado para módulos do display: ▪ SD02 (botões) ▪ SD03 (controle de toque) ▪ Cabo de conexão: ▪ Cabo fornecido com equipamento até 30 m (98 ft) ▪ Cabo padrão fornecido pelo cliente até 60 m (196 ft) ▪ Faixa de temperatura ambiente–40 para 80 °C (–40 para 176 °F): ▪ Faixa de temperatura ambiente (opção): –50 para 80 °C (–58 para 176 °F) [1] ▪ Se o display remoto deve ser usado, solicite a versão do equipamento "Preparado para exibir FHX50" (recurso 030, versão L, M ou N). Para o FHX50, você deve selecionar a opção A: "Preparado para exibir o FHX50" na versão do medidor". ▪ Se a versão do equipamento "Preparado para display FHX50" não foi originalmente solicitado e um display FHX50 deve ser modernizado (retrofit), Não preparado para display FHX50" no recurso 050: "Versão do medidor" ao solicitar o FHX50. Neste caso, um kit de retrofit para o equipamento é fornecido com o FHX50. O kit pode ser usado para preparar o equipamento de tal forma que o FHX50 pode ser usado. O uso do FHX50 pode ser restrito para transmissores com aprovação. O equipamento só pode ser modernizado (retrofit) com FHX50 se a opção L, M ou N ("Preparado para o FHX50 ") está listado em *Especificações básicas*, item 4 "Display, operação" nas Instruções de segurança (XA) do equipamento. Preste também atenção às instruções de segurança (XA) do FHX50. O retrofit não é possível nos transmissores com: ▪ Uma aprovação para uso em áreas com poeira inflamável (aprovação de ignição à prova de poeira) ▪ Tipo de proteção Ex nA Para mais detalhes, consulte o documento SD01007F.

1) Essa faixa é válido se a opção JN "Transmissor de temperatura ambiente –50 °C (–58 °F)" foi selecionada no recurso de emissão de pedido 580 "Teste, certificado". Se a temperatura estiver permanentemente abaixo –40 °C (–40 °F), as taxas de falha podem ser aumentadas.

16.1.7 Proteção contra sobretensão

Acessório	Descrição
Proteção contra sobretensão para equipamentos de 2 fios OVP10 (canal 1) OVP20 (canal 2)	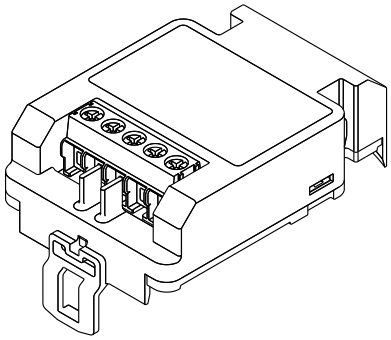 A0021734 **Dados técnicos** ▪ Resistência por canal: 2 * 0.5 $\Omega_{máx}$ ▪ Limite de tensão CC: 400 para 700 V ▪ Limite de tensão de impulso: < 800 V ▪ Capacitância em 1 MHz: < 1.5 pF ▪ Tensão de impulso de parada nominal (8/20 µs): 10 kA ▪ Adequado para seções transversais de fios: 0.2 para 2.5 mm^2 (24 para 14 AWG) **Pedido com equipamento** O módulo de proteção contra sobretensão é preferencialmente solicitado com o equipamento. Ver a estrutura do produto, recurso 610 "Acessório montado", opção NA "Proteção contra sobretensão". O pedido separado do módulo só é necessária se um equipamento for modernizado (retrofit) com a proteção contra sobretensão. **Código do pedido para retrofit** ▪ Para equipamentos de 1 canal (recurso 020, opção A) OVP10: 71128617 ▪ Para equipamentos de 2 canais (recurso 020, opções B, C, E ou G) OVP20 : 71128619 **Tampa do invólucro do retrofit** Para manter as distâncias de segurança necessárias, a tampa do invólucro precisa ser substituída se o equipamento for modernizado (retrofit) com proteção contra sobretensão. Dependendo do tipo de invólucro, o código de pedido da tampa adequada é o seguinte: ▪ Invólucro GT18: Tampa 71185516 ▪ Invólucro GT19: Tampa 71185518 ▪ Invólucro GT20: Tampa 71185516 **Restrições de retrofit** Dependendo da aprovação do transmissor, o uso do módulo OVP pode ser restrito. O equipamento só pode ser modernizado (retrofit) com um módulo OVP, se a opção *NA* (Proteção contra sobretensão) for especificada em *Especificações opcionais* nas Instruções de segurança (XA) pertencente ao equipamento. Para detalhes, consulte SD01090F.

16.1.8 Módulo Bluetooth para equipamentos HART

Acessório	Descrição
Módulo Bluetooth	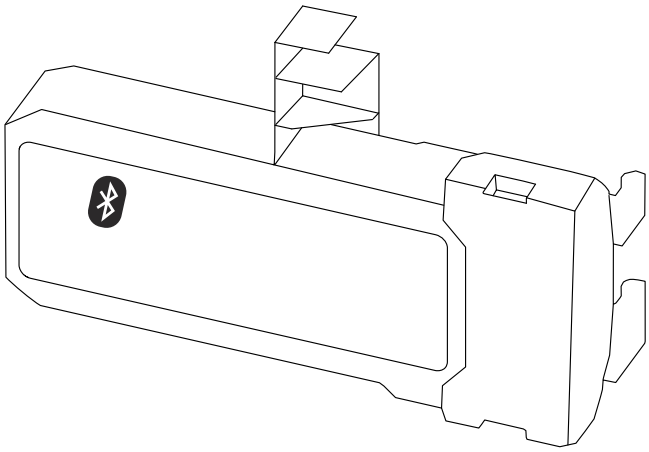 A0036493 ▪ Comissionamento rápido e fácil via SmartBlue (app) ▪ Sem necessidade de ferramentas adicionais ou adaptadores ▪ Curva de sinal via SmartBlue (app) ▪ Transmissão única criptografada de dados ponto a ponto (testado pelo Fraunhofer Institute) e comunicação protegida por senha através da tecnologia sem fio Bluetooth® ▪ Faixa em condições de referência: > 10 m (33 ft) Ao usar o módulo Bluetooth, a fonte de alimentação mínima aumenta em até 3 V. **Pedido com equipamento** O módulo Bluetooth é preferencialmente solicitado com o equipamento. Consulte a estrutura do produto, o recurso 610 "Acessório instalado", opção NF "Bluetooth" . Uma ordem separada só é necessária em caso de retrofit. **Código do pedido para retrofit** Módulo Bluetooth (BT10): 71377355 **Restrições em caso de retrofit** Dependendo da aprovação do transmissor, a aplicação do módulo Bluetooth pode ser restrita. Um equipamento só pode ser atualizado com um módulo Bluetooth se a opção *NF* (Bluetooth) estiver listada nas Instruções de seguranças associadas (XA) em *Especificações opcionais*. Para detalhes, consulte SD02252F.

16.2 Acessórios específicos de comunicação

Acessório	Descrição
Commubox FXA291	Conecta os equipamentos de campo da interface CDI da Endress+Hauser (= Interface de Dados Comuns da Endress+Hauser) com a interface USB de um computador. Código do pedido: 51516983 Para detalhes, consulte as informações técnicas TI00405C

Acessório	Descrição
Field Xpert SFX350	OField Xpert SFX350 é um computador móvel para comissionamento e manutenção. Permite a configuração e diagnósticos eficientes dos equipamentos HART e FOUNDATION fieldbus em **non-Ex area**. Para detalhes, consulte Instruções de operação BA01202S

Acessório	Descrição
Field Xpert SFX370	OField Xpert SFX370 é um computador móvel para comissionamento e manutenção. Permite a configuração e diagnósticos eficientes dos equipamentos HART e FOUNDATION fieldbus em **non-Ex area** e **Ex area**. Para detalhes, consulte Instruções de operação BA01202S

16.3 Acessórios específicos do serviço

Acessório	Descrição
DeviceCare SFE100	Ferramenta de configuração para equipamentos HART, PROFIBUS e FOUNDATION Fieldbus Informações técnicas TI01134S ▪ DeviceCare está disponível para download em www.software-products.endress.com. O download requer um registro no portal de software Endress+Hauser. ▪ Alternativamente, um DVD DeviceCare pode ser encomendado com o equipamento. Estrutura do produto: Recurso 570 "Serviço", Opção IV "Tooling DVD (DeviceCare Setup)".
FieldCare SFE500	Ferramenta de Gerenciamento de ativos de fábrica baseada em FDT. Ajuda a configurar e manter todos os equipamentos de campo de sua planta. Ao fornecer as informações sobre o status, também confirma o diagnóstico dos equipamentos. Informações técnicas TI00028S

16.4 Componentes do sistema

Acessório	Descrição
Gerenciador de dados gráficos Memograph M	O gerenciador de dados gráficos Memograph M fornece informações sobre todas as variáveis de processos relevantes. Os valores medidos são corretamente gravados, os valores limite são monitorados e os pontos de medição são analisados. Os dados são armazenados na memória interna de 256MB, bem como em um cartão SD ou pen drive USB. Para detalhes, consulte as "Informações técnicas" TI00133R e as Instruções de operação BA00247R

17 Menu de operação

17.1 Visão geral do menu de operação (módulo do display)

Navegação Menu de operação

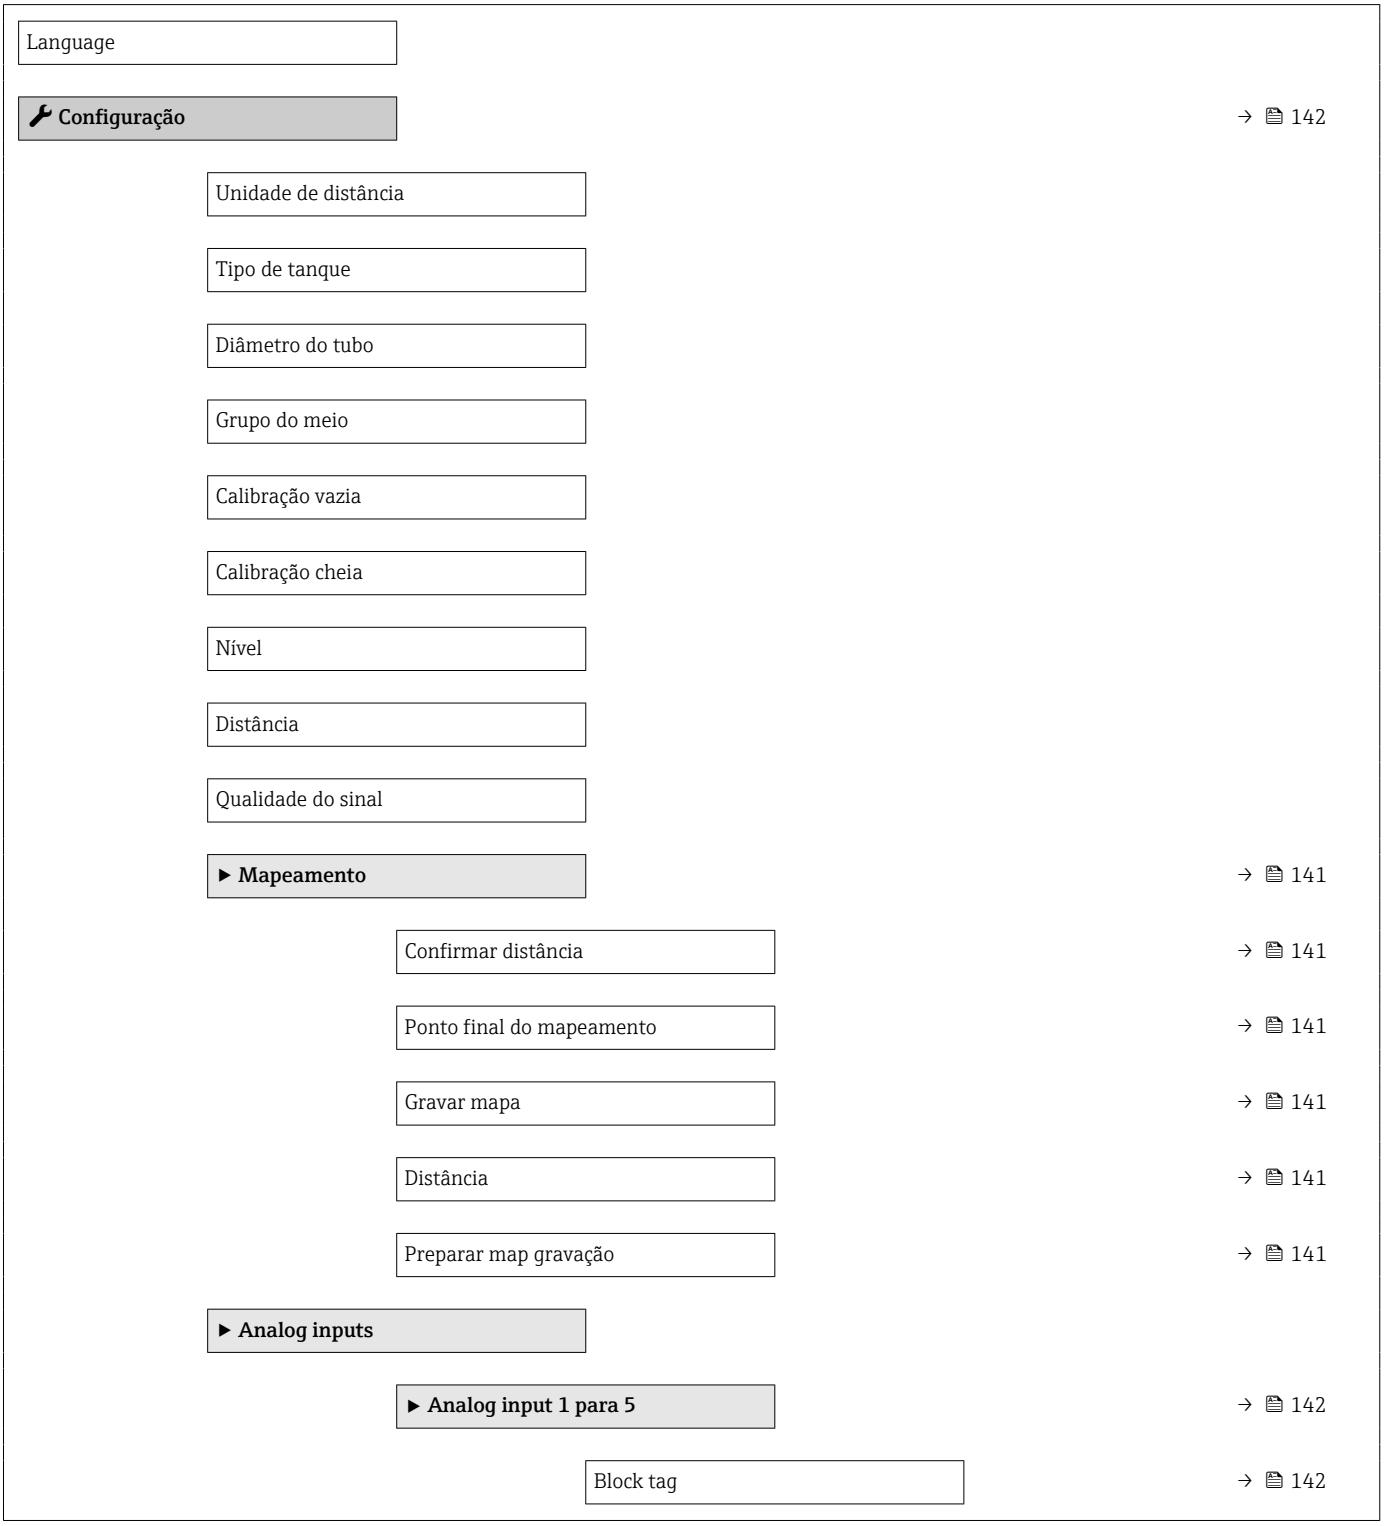

- Channel → 142
- Process Value Filter Time → 143
- ▶ **Configuração avançada** → 144
  - Status de bloqueio → 144
  - Display de status de acesso → 144
  - Inserir código de acesso → 145
  - ▶ **Nível** → 146
    - Tipo de meio → 146
    - Propriedade do meio → 146
    - Veloc. máx. de enchimento de líquido → 147
    - Veloc. máx. de dreno de líquido → 147
    - Condições de processo avançadas → 148
    - Unidade do nível → 149
    - Banda morta → 149
    - Correção do nível → 150
    - Altura do tanque/silo → 150
  - ▶ **Linearização** → 153
    - Tipo de linearização → 155
    - Unidade após linearização → 156
    - Texto livre → 157
    - Valor máximo → 158
    - Diâmetro → 158
    - Altura intermediária → 158
    - Modo de tabela → 159

- ▶ **Editar tabela**
  - Nível
  - Valor do cliente
- Ativar tabela → 161
- ▶ **Configurações de segurança** → 162
- Eco de saída perdido → 162
- Valor do eco perdido → 162
- Rampa no eco perdido → 163
- Banda morta → 149
- ▶ **Saída chave** → 165
- Função de saída chave → 165
- Atribuir status → 165
- Atribuir limite → 166
- Atribuir nível de diagnóstico → 166
- Valor para ligar → 166
- Atraso para ligar → 168
- Valor para desligar → 168
- Atraso para desligar → 168
- Modo de falha → 168
- Status da chave (contato) → 169
- Inverter sinal de saída → 169
- ▶ **Exibir** → 170
- Language → 170
- Formato de exibição → 170
- Exibir valor 1 para 4 → 172

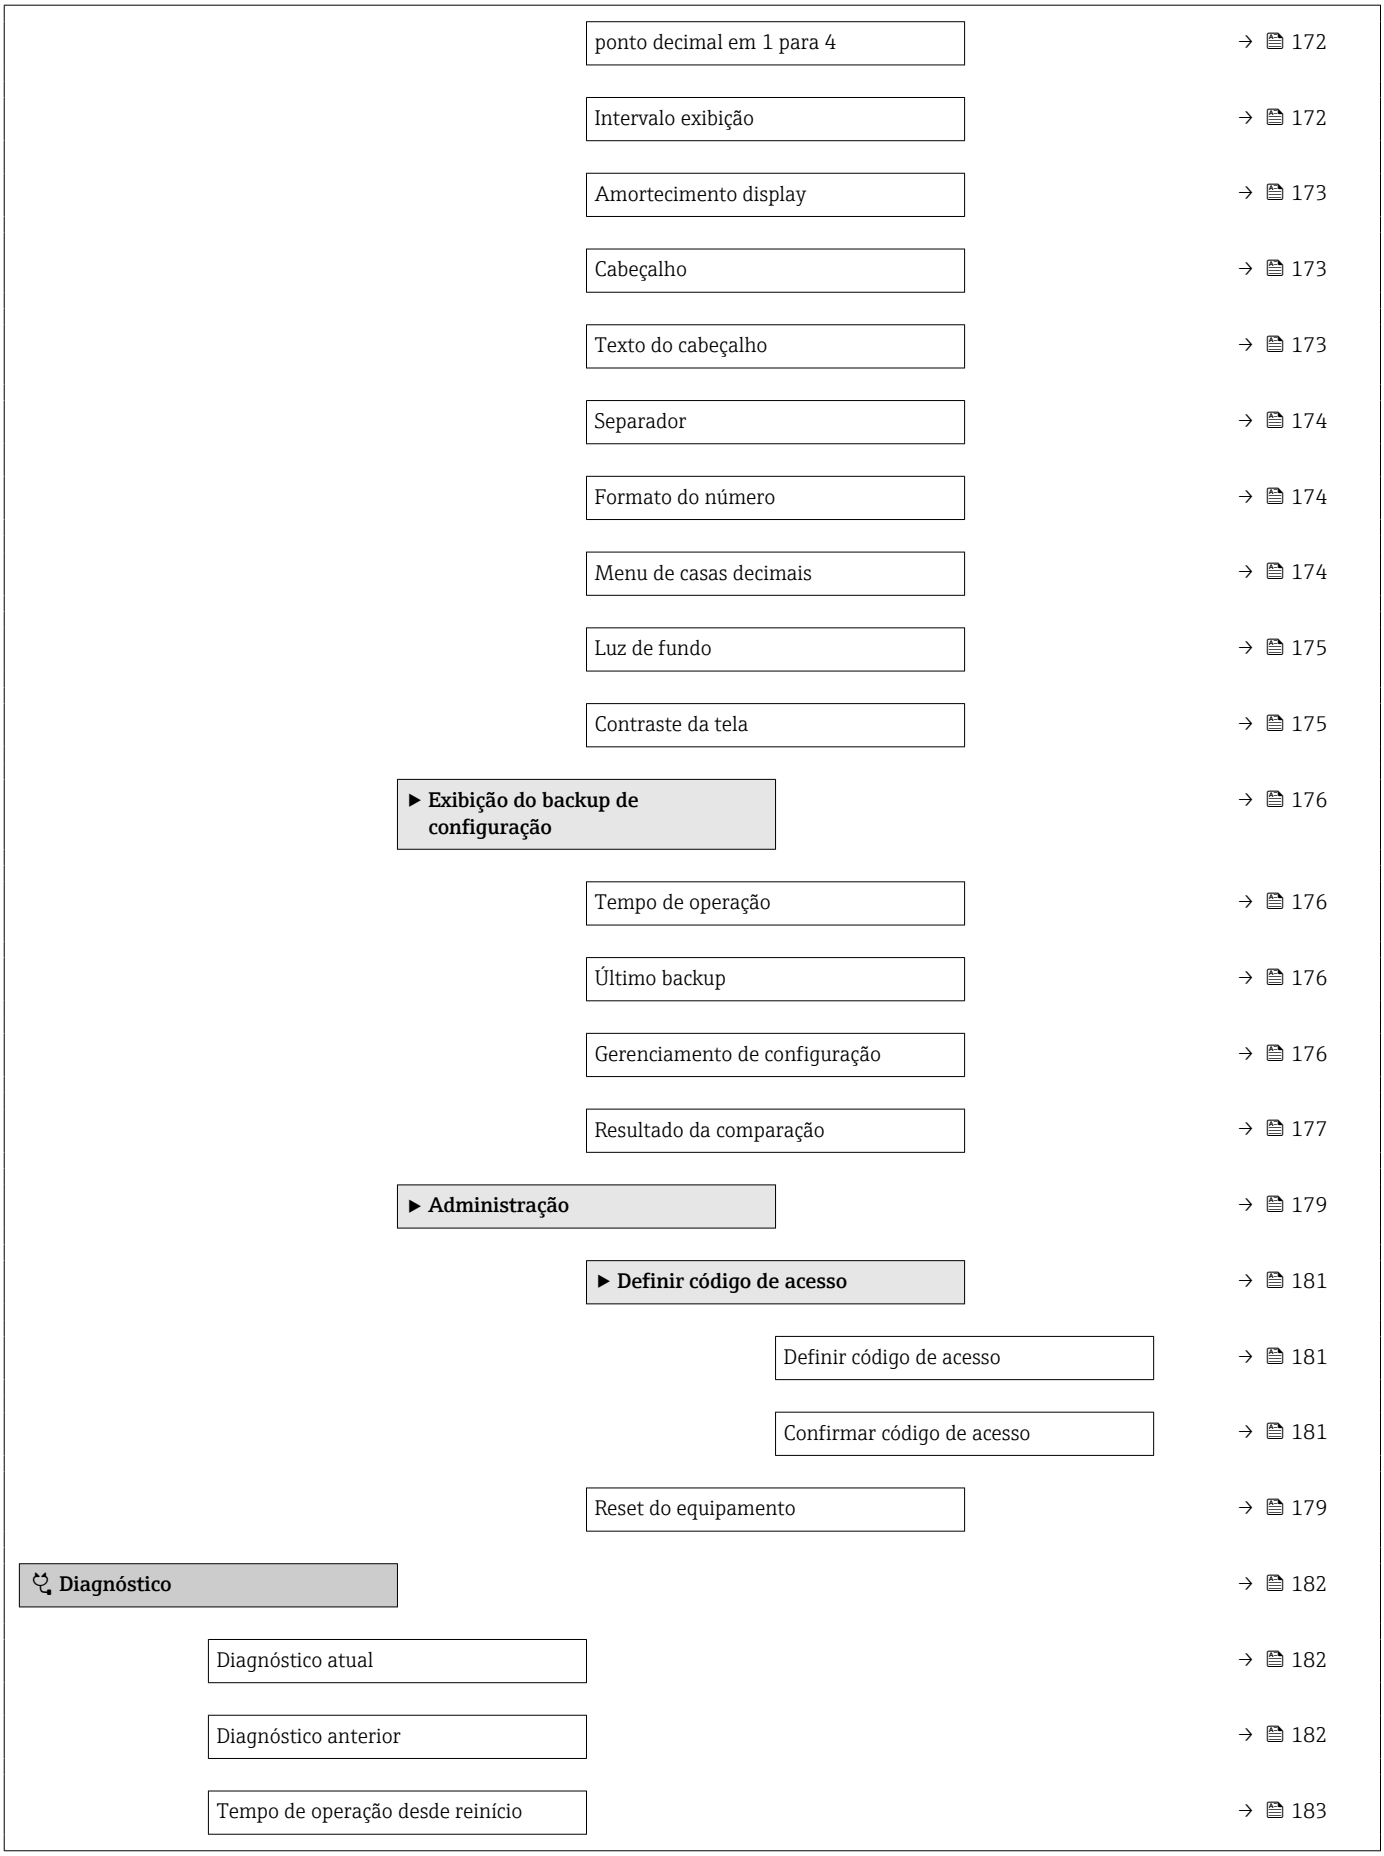
ponto decimal em 1 para 4 → 172
Intervalo exibição → 172
Amortecimento display → 173
Cabeçalho → 173
Texto do cabeçalho → 173
Separador → 174
Formato do número → 174
Menu de casas decimais → 174
Luz de fundo → 175
Contraste da tela → 175
▶ Exibição do backup de configuração → 176
Tempo de operação → 176
Último backup → 176
Gerenciamento de configuração → 176
Resultado da comparação → 177
▶ Administração → 179
▶ Definir código de acesso → 181
Definir código de acesso → 181
Confirmar código de acesso → 181
Reset do equipamento → 179
Diagnóstico → 182
Diagnóstico atual → 182
Diagnóstico anterior → 182
Tempo de operação desde reinício → 183

- Tempo de operação → 176
- ▶ **Lista de diagnóstico** → 184
  - Diagnóstico 1 para 5 → 184
- ▶ **Livro de registro de eventos** → 185
  - Opções de filtro
  - ▶ **Lista de eventos** → 185
- ▶ **Informações do equipamento** → 186
  - Tag do equipamento → 186
  - Número de série → 186
  - Versão do firmware → 186
  - Nome do equipamento → 187
  - Código do equipamento → 187
  - Código estendido do equipamento 1 para 3 → 187
- ▶ **Valor medido** → 188
  - Distância → 137
  - Nível linearizado → 157
  - Tensão do terminal 1 → 189
  - Temperatura da eletrônica → 189
- ▶ **Analog inputs**
  - ▶ **Analog input 1 para 5** → 189
    - Block tag → 142
    - Channel → 142
    - Status → 190

Value	→ 190
Units index	→ 190
▶ **Registro de dados**	→ 191
Atribuir canal 1 para 4	→ 191
Intervalo de registro	→ 191
Limpar dados do registro	→ 192
▶ **Exibir canal 1 para 4**	→ 193
▶ **Simulação**	→ 196
Atribuir variável de medição	→ 197
Valor variável do processo	→ 197
Simulação saída chave	→ 197
Status da chave (contato)	→ 197
Simulação de alarme	→ 198
Categoria Evento diagnóstico	
Evento do diagnóstico de simulação	→ 198
▶ **Verificação do aparelho**	→ 199
Iniciar verificação do aparelho	→ 199
Resultado de verificação do aparelho	→ 199
Hora da última verificação	→ 199
Nível do sinal	→ 200

17.2 Visão geral do menu de operação (ferramenta de operação)

Navegação Menu de operação

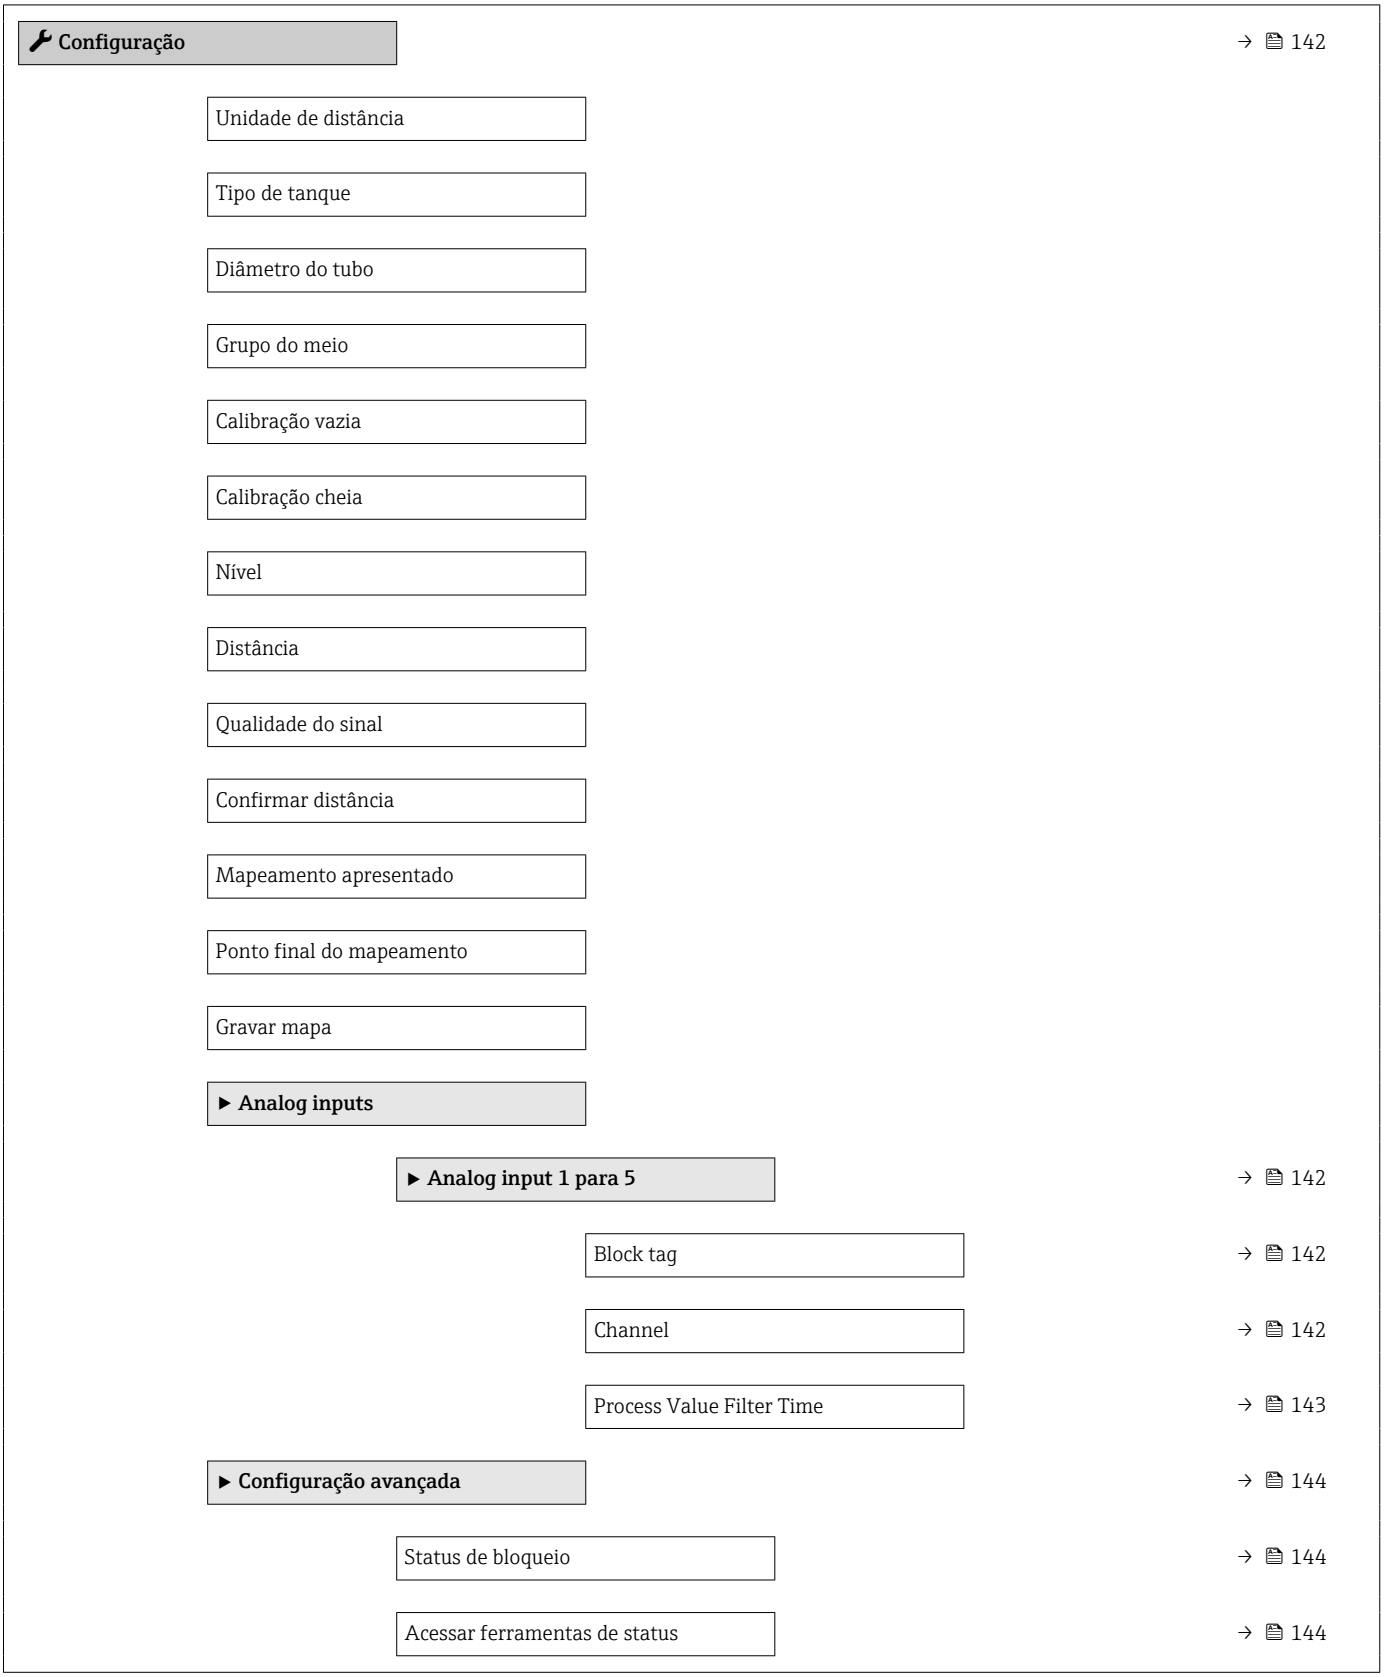

- Inserir código de acesso → 145
- ▶ **Nível** → 146
  - Tipo de meio → 146
  - Propriedade do meio → 146
  - Veloc. máx. de enchimento de líquido → 147
  - Veloc. máx. de dreno de líquido → 147
  - Condições de processo avançadas → 148
  - Unidade do nível → 149
  - Banda morta → 149
  - Correção do nível → 150
  - Altura do tanque/silo → 150
- ▶ **Linearização** → 153
  - Tipo de linearização → 155
  - Unidade após linearização → 156
  - Texto livre → 157
  - Nível linearizado → 157
  - Valor máximo → 158
  - Diâmetro → 158
  - Altura intermediária → 158
  - Modo de tabela → 159
  - Número da tabela → 160
  - Nível → 160
  - Nível → 160
  - Valor do cliente → 161
  - Ativar tabela → 161

▶ **Configurações de segurança**	→ 162
Eco de saída perdido	→ 162
Valor do eco perdido	→ 162
Rampa no eco perdido	→ 163
Banda morta	→ 149
▶ **Saída chave**	→ 165
Função de saída chave	→ 165
Atribuir status	→ 165
Atribuir limite	→ 166
Atribuir nível de diagnóstico	→ 166
Valor para ligar	→ 166
Atraso para ligar	→ 168
Valor para desligar	→ 168
Atraso para desligar	→ 168
Modo de falha	→ 168
Status da chave (contato)	→ 169
Inverter sinal de saída	→ 169
▶ **Exibir**	→ 170
Language	→ 170
Formato de exibição	→ 170
Exibir valor 1 para 4	→ 172
ponto decimal em 1 para 4	→ 172
Intervalo exibição	→ 172
Amortecimento display	→ 173
Cabeçalho	→ 173

- Texto do cabeçalho → 173
- Separador → 174
- Formato do número → 174
- Menu de casas decimais → 174
- Luz de fundo → 175
- Contraste da tela → 175
- ▶ **Exibição do backup de configuração** → 176
  - Tempo de operação → 176
  - Último backup → 176
  - Gerenciamento de configuração → 176
  - Estado de backup → 177
  - Resultado da comparação → 177
- ▶ **Administração** → 179
  - Definir código de acesso
  - Reset do equipamento → 179

Diagnóstico → 182

- Diagnóstico atual → 182
- Reg. de data e hora → 182
- Diagnóstico anterior → 182
- Reg. de data e hora → 183
- Tempo de operação desde reinício → 183
- Tempo de operação → 176

- ▶ **Lista de diagnóstico** → 184
  - Diagnóstico 1 para 5 → 184
  - Reg. de data e hora 1 para 5 → 184
- ▶ **Informações do equipamento** → 186
  - Tag do equipamento → 186
  - Número de série → 186
  - Versão do firmware → 186
  - Nome do equipamento → 187
  - Código do equipamento → 187
  - Código estendido do equipamento 1 para 3 → 187
- ▶ **Valor medido** → 188
  - Distância → 137
  - Nível linearizado → 157
  - Tensão do terminal 1 → 189
  - Temperatura da eletrônica → 189
- ▶ **Analog inputs**
  - ▶ **Analog input 1 para 5** → 189
    - Block tag → 142
    - Channel → 142
    - Status → 190
    - Value → 190
    - Units index → 190
- ▶ **Registro de dados** → 191
  - Atribuir canal 1 para 4 → 191

Intervalo de registro	→ 191
Limpar dados do registro	→ 192
▶ Simulação	→ 196
Atribuir variável de medição	→ 197
Valor variável do processo	→ 197
Simulação saída chave	→ 197
Status da chave (contato)	→ 197
Simulação de alarme	→ 198
Evento do diagnóstico de simulação	→ 198
▶ Verificação do aparelho	→ 199
Iniciar verificação do aparelho	→ 199
Resultado de verificação do aparelho	→ 199
Hora da última verificação	→ 199
Nível do sinal	→ 200
▶ Heartbeat	→ 201

17.3 Menu "Configuração"

- : Identifica o caminho de navegação para o parâmetro através do módulo do display e de operação.
- : Identifica o caminho de navegação para o parâmetro através de uma ferramenta de operação (por exemplo, FieldCare).
- : Identifica os parâmetros que podem ser bloqueados através do bloqueio de software .

Navegação Configuração

Unidade de distância

Navegação Configuração → Unid distância

Descrição Unidade de comprimento para cálculo de distância.

Seleção

Unidade SI	*Unidade US*
▪ mm	▪ ft
▪ m	▪ in

Tipo de tanque

Navegação Configuração → Tipo de tanque

Pré-requisitos **Tipo de meio (→ 146)** = **Líquido**

Descrição Selecione o tipo de tanque.

Seleção
- Bypass / tubo
- Tubo de calma
- Teste de bancada
- Canal aberto
- Esféra
- Tanque armazenamento
- Tanque de processo padrão
- Tanque de processo com agitador
- Antena guia de onda

Ajuste de fábrica Dependendo da antena

Informações adicionais Dependendo da antena, algumas das opções mencionadas acima podem não estar disponíveis ou pode haver opções adicionais.

Diâmetro do tubo

Navegação Configuração → Diâmetro do tubo

Pré-requisitos **Tipo de tanque (→ 134) = Bypass / tubo**

Descrição Especifique o diâmetro do bypass ou do tubo de calma.

Entrada do usuário 0 para 9.999 m

Grupo do meio

Navegação Configuração → Grupo do meio

Pré-requisitos **Tipo de meio (→ 146) = Líquido**

Descrição Selecione o grupo de meios.

Seleção
- Outros
- À base de água (DC >= 4)

Informações adicionais Este parâmetro especifica aproximadamente a constante dielétrica (DC) do meio. Para uma definição mais detalhada da DC, use a parâmetro **Propriedade do meio** (→ 146).

O parâmetro **Grupo do meio** predefine a parâmetro **Propriedade do meio** (→ 146) como se segue:

Grupo do meio	Propriedade do meio (→ 146)
Outros	Desconhecido
À base de água (DC >= 4)	DC 4 … 7

A parâmetro **Propriedade do meio** pode ser alterada em um momento posterior. No entanto, ao fazer isso, o parâmetro **Grupo do meio** mantém seu valor. Apenas a parâmetro **Propriedade do meio** é relevante para a avaliação do sinal.

A faixa de medição pode ser reduzida para pequenas constantes dielétricas. Para detalhes, consulte as informações técnicas (TI) do respectivo equipamento.

Calibração vazia

Navegação Configuração → Calibração vazia

Descrição Conexão do processo de distância ao nível mín.

Entrada do usuário Dependendo da antena

Ajuste de fábrica Dependendo da antena

Informações adicionais

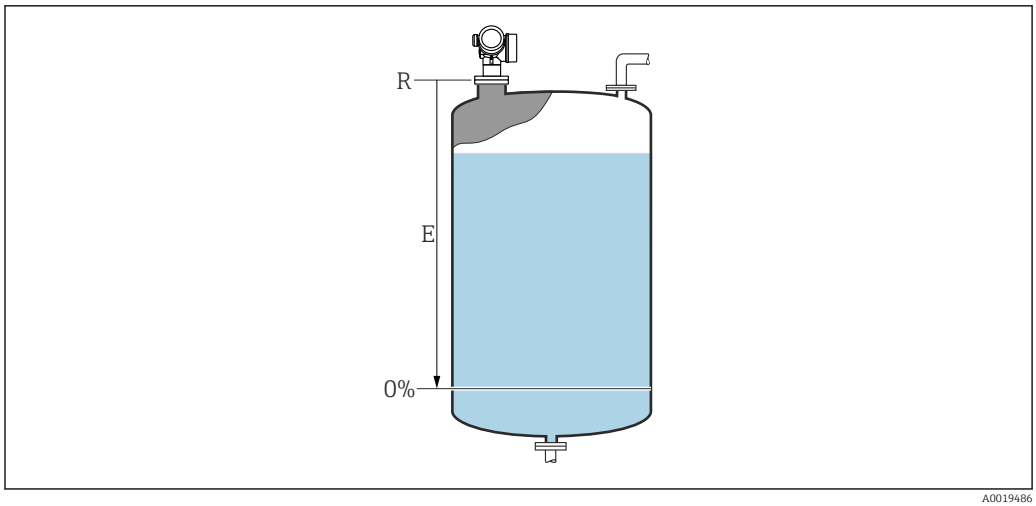

33 *Calibração vazia (E) para medições de nível em líquidos*

A faixa de medição começa no ponto em que o feixe do radar atinge o fundo do silo ou do tanque. No caso das extremidades da caldeira abafada ou das saídas cônicas, os níveis abaixo deste ponto não podem ser medidos.

Calibração cheia

Navegação Configuração → Calibração cheia

Descrição Alcance: nível máx. - nível mín.

Entrada do usuário Dependendo da antena

Ajuste de fábrica Dependendo da antena

Informações adicionais

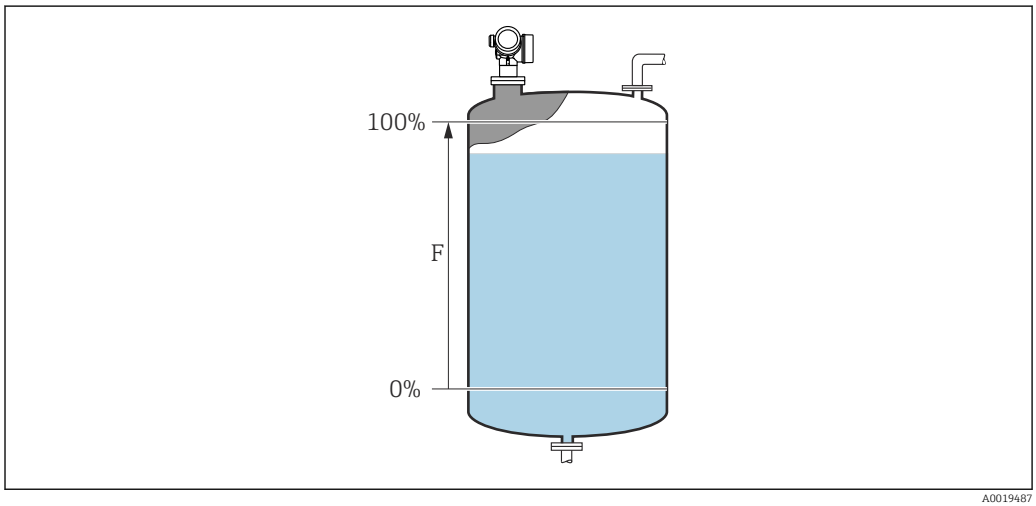

34 *Calibração cheia (F) para medições de nível em líquidos*

Nível

Navegação Configuração → Nível

Descrição Exibe o nível medido L (antes da linearização).

Informações adicionais

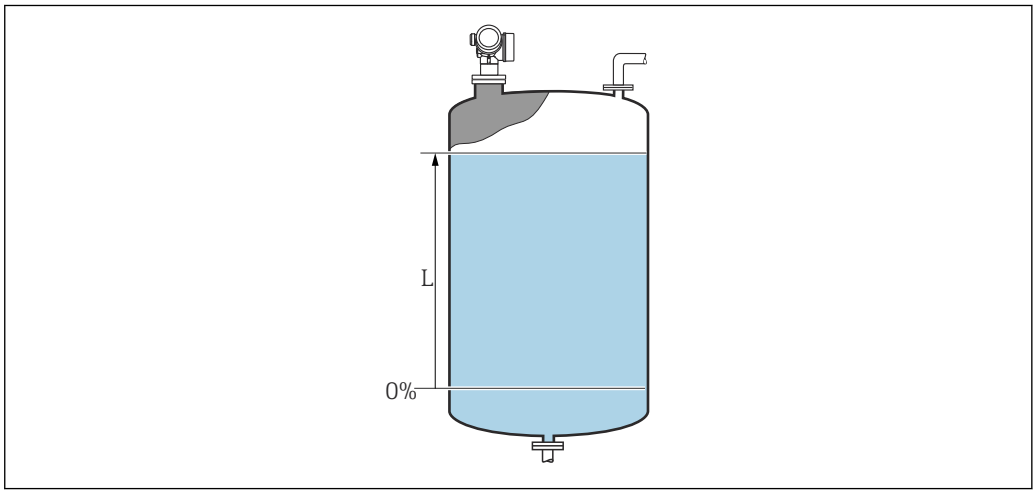

35 *Nível em caso de medições de líquidos*

A unidade é definida na parâmetro **Unidade do nível** (→ 149).

Distância

Navegação Configuração → Distância

Descrição Exibe a distância medida D entre o ponto de referência (borda inferior do flange ou da conexão de rosca) e o nível.

Informações adicionais

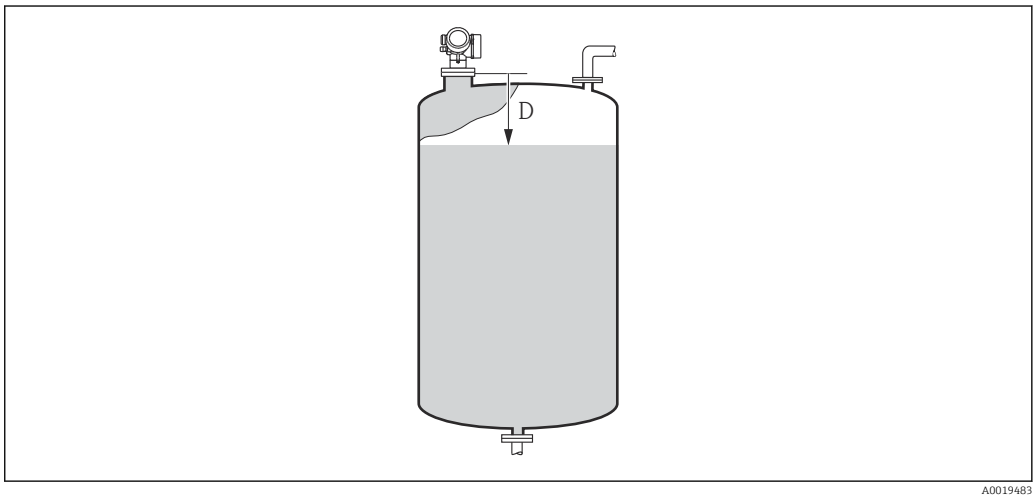

36 *Distância para medições de líquidos*

A unidade é definida na parâmetro **Unidade de distância** (→ 134).

Qualidade do sinal

Navegação Configuração → Qualidade sinal

Descrição Exibe a qualidade do sinal de eco de nível.

Informações adicionais

Significado das opções do display
- **Forte**
  O eco avaliado excede o limite em pelo menos 10 dB.
- **Médio**
  O eco avaliado excede o limite em pelo menos 5 dB.
- **Fraco**
  O eco avaliado excede o limite em menos de 5 dB.
- **Sem sinal**
  O equipamento não encontra um eco utilizável.

A qualidade do sinal indicada neste parâmetro sempre se refere ao valor atualmente avaliado do eco: o eco de nível ou o eco do fundo do tanque. Para diferenciar entre esses dois, a qualidade do eco do fundo do tanque é sempre exibida em colchetes.

No caso de um eco perdido (**Qualidade do sinal = Sem sinal**), o equipamento gera a seguinte mensagem de erro:
- F941, para **Eco de saída perdido (→ 162) = Alarme**.
- S941, se outra opção tiver sido selecionada em **Eco de saída perdido (→ 162)**.

Confirmar distância

Navegação Configuração → Confirmar dist

Descrição Especifique se a distância medida corresponde à distância real.

Dependendo da seleção, o equipamento configura automaticamente a faixa de mapeamento.

Seleção
- Mapa manual
- Distância ok
- Distância desconhecida
- Distância muito pequena *
- Distância muito grande *
- Tanque vazio
- Mapa de fábrica

Informações adicionais

Significado das opções
- **Mapa manual**
  Selecionar se a faixa de mapeamento tiver que ser definida manualmente no parâmetro **Ponto final do mapeamento** (→ 139). Neste caso, não é necessário confirmar a distância.
- **Distância ok**
  Selecionar se a distância medida corresponder à distância real. O equipamento executa um mapeamento.
- **Distância desconhecida**
  Selecionar se a distância real for desconhecida. Um mapeamento não pode ser executado neste caso.

* Visibilidade depende das opções ou configurações do equipamento.

- **Distância muito pequena**
  Selecionar se a distância medida for menor que a distância real. O equipamento procura pelo próximo eco e retorna para parâmetro **Confirmar distância**. A distância é recalculada e exibida. A comparação deve ser repetida até que a distância exibida corresponda à distância real. Em seguida, o registro do mapa pode ser iniciado ao selecionar **Distância ok**.
- **Distância muito grande** [7)]
  Selecionar se a distância medida corresponder à distância real. O equipamento ajusta a evolução do sinal e retorna para parâmetro **Confirmar distância**. A distância é recalculada e exibida. A comparação deve ser repetida até que a distância exibida corresponda à distância real. Em seguida, o registro do mapa pode ser iniciado ao selecionar **Distância ok**.
- **Tanque vazio**
  Selecionar se o tanque estiver completamente vazio. O equipamento registra um mapeamento, cobrindo a faixa de medição completa pelo parâmetro **Altura do tanque/silo** (→ 150). Por padrão, **Altura do tanque/silo** = **Calibração vazia**.
  Levar em conta que, no caso de saídas cônicas, por exemplo, uma medição só é possível até o ponto em que o radar atinge o fundo do silo ou do tanque. Se o opção **Tanque vazio** for usado, a **Calibração vazia (→ 135)** e a **Altura do tanque/silo** podem não atingir abaixo deste ponto, caso contrário, o sinal é suprimido.
- **Mapa de fábrica**
  Selecionar se a curva de mapeamento apresentada (se houver) tiver que ser excluída. O equipamento retorna para o parâmetro **Confirmar distância** e um novo mapeamento pode ser registrado.

Ao operar através do módulo do display, a distância medida é exibida juntamente com este parâmetro para fins de referência.

Se o procedimento de instruções com a opção **Distância muito pequena** ou a opção **Distância muito grande** for encerrado antes de a distância ser confirmada, o mapa **não** é registrado e o procedimento de instruções é reiniciado após 60s.

Mapeamento apresentado

Navegação Configuração → Mapeam apresent

Descrição Exibe até qual distância um mapeamento já foi registrado.

Ponto final do mapeamento

Navegação Configuração → Pnt final map.

Pré-requisitos **Confirmar distância (→ 138)** =**Mapa manual** ou **Distância muito pequena**

Descrição Especifique o novo final do mapeamento.

Entrada do usuário 0.1 para 999 999.9 m

7) Disponível apenas para "Especialista → Sensor → Rastreamento do eco → parâmetro **Modo de avaliação**" = "Histórico de intervalo curto" ou "Histórico de intervalo longo"

Informações adicionais Este parâmetro define até que distância até o novo mapeamento deve ser registrado. A distância é medida partindo do ponto de referência (borda inferior do flange de instalação ou da conexão de rosca).

Para fins de referência, o parâmetro **Mapeamento apresentado** (→ 139) é exibido juntamente com este parâmetro. Exibe até qual distância um mapeamento já foi registrado.

Gravar mapa

Navegação Configuração → Gravar mapa

Pré-requisitos **Confirmar distância (→ 138)** =**Mapa manual** ou **Distância muito pequena**

Descrição Comece a registrar o mapa.

Seleção
- Não
- Gravar mapa
- Sobrepor mapeamento
- Mapa de fábrica
- Apagar mapa parcial

Informações adicionais

Significado das opções
- **Não**
  O mapa não é registrado.
- **Gravar mapa**
  O mapa é registrado. Quando o registro é concluído, a nova distância medida e a nova faixa de mapeamento aparecem no display. Ao operar através do display local, esses valores devem ser confirmados, pressionando ☑.
- **Sobrepor mapeamento**
  A nova curva de mapeamento é gerada ao sobrepor as curvas envelope antigas e atuais.
- **Mapa de fábrica**
  O mapa de fábrica armazenado no ROM do equipamento é usado.
- **Apagar mapa parcial**
  A curva de mapeamento é apagada até **Ponto final do mapeamento (→ 139)**.

17.3.1 Assistente "Mapeamento"

O assistente **Mapeamento** só está disponível ao operar através do display local. Ao operar através de uma ferramenta de operação, todos os parâmetros relativos ao mapeamento estão localizados diretamente na menu **Configuração** (→ 134).

No assistente **Mapeamento**, dois parâmetros são exibidos simultaneamente no módulo do display a qualquer momento. O parâmetro superior pode ser editado, enquanto o parâmetro inferior é exibido apenas para fins de referência.

Navegação Configuração → Mapeamento

Confirmar distância

Navegação Configuração → Mapeamento → Confirmar dist

Descrição → 138

Ponto final do mapeamento

Navegação Configuração → Mapeamento → Pnt final map.

Descrição → 139

Gravar mapa

Navegação Configuração → Mapeamento → Gravar mapa

Descrição → 140

Distância

Navegação Configuração → Mapeamento → Distância

Descrição → 137

Preparar map gravação

Navegação Configuração → Mapeamento → Prep map grav

Descrição Exibe o progresso do registro do mapa.

Interface do usuário
- Gravando inic.
- Em andamento
- Concluída

17.3.2 Submenu "Analog input 1 para 5"

Há um submenu **Analog inputs** para cada bloco AI do equipamento. O bloco AI é usado para configurar a transmissão do valor medido para o barramento.

Somente as propriedades mais básicas do bloco AI podem ser configuradas neste submenu. Para uma configuração detalhada dos blocos AI, consulte o menu **Especialista**.

Navegação Configuração → Analog inputs → Analog input 1 para 5

Block tag

Navegação Configuração → Analog inputs → Analog input 1 para 5 → Block tag

Descrição Defined to be unique throughout the control system at one plant site. The tag may be changed using the FB_Tag service.

Entrada do usuário Sequência de caracteres contendo números, letras e caracteres especiais (#32)

Channel

Navegação Configuração → Analog inputs → Analog input 1 para 5 → Channel

Descrição Use esta função para selecionar o valor de entrada que deve ser processado no bloco de função de entrada analógica.

Seleção
- Uninitialized
- Nível linearizado
- Amplitude absoluta do eco
- Distância
- Temperatura da eletrônica
- Amplitude relativa do eco
- Saída analógica diag avançado 1
- Saída analógica diag avançado 2
- Tensão do terminal

Process Value Filter Time

Navegação Configuração → Analog inputs → Analog input 1 para 5 → PV Filter Time

Descrição Use esta função para inserir a especificação de tempo de filtro para a filtragem do valor de entrada não convertido (PV).

Entrada do usuário Número do ponto flutuante positivo

Informações adicionais *Ajuste de fábrica*

Se o valor 0 s for inserido, a filtragem não será executada.

17.3.3 Submenu "Configuração avançada"

Navegação Configuração → Config. avançada

Status de bloqueio

Navegação Configuração → Config. avançada → Status bloqueio

Descrição Exibe a proteção contra gravação com a prioridade máxima que está ativa atualmente.

Interface do usuário
- Hardware bloqueado
- Temporariamente bloqueado

Informações adicionais

Significado e prioridades dos tipos de proteção contra gravação
- **Hardware bloqueado (prioridade 1)**
  A minisseletora para o bloqueio do hardware é ativada no módulo da eletrônica principal. Isso bloqueia o acesso à gravação para os parâmetros.
- **SIL bloqueado(prioridade 2)**
  O modo SIL está ativado. O acesso à gravação para os parâmetros relevantes é negado.
- **WHG bloqueado(prioridade 3)**
  O modo WHG está ativado. O acesso à gravação para os parâmetros relevantes é negado.
- **Temporariamente bloqueado(prioridade 4)**
  O acesso à gravação dos parâmetros está temporariamente bloqueado por conta de processos internos em andamento no equipamento (por exemplo, upload/download de dados, reset etc.). Os parâmetros poderão ser modificados assim que os processos tiverem sido concluídos.

No módulo do display, o símbolo aparece na frente dos parâmetros que não podem ser modificados, já que estão protegidos contra gravação.

Acessar ferramentas de status

Navegação Configuração → Config. avançada → Acessa ferr stts

Descrição Shows the access authorization to the parameters via the operating tool.

Informações adicionais

A autorização de acesso pode ser alterada através do parâmetro **Inserir código de acesso** (→ 145).

Caso a proteção adicional de gravação esteja ativa, a autorização de acesso atual será ainda mais restringida. O status de proteção contra gravação pode ser visualizado através do parâmetro **Status de bloqueio** (→ 144).

Display de status de acesso

Navegação Configuração → Config. avançada → Status acesso

Pré-requisitos O equipamento tem um display local .

Descrição Indica autorização de acesso aos parâmetros via display local.

Informações adicionais

A autorização de acesso pode ser alterada através do parâmetro **Inserir código de acesso** (→ 145).

Caso a proteção adicional de gravação esteja ativa, a autorização de acesso atual será ainda mais restringida. O status de proteção contra gravação pode ser visualizado através do parâmetro **Status de bloqueio** (→ 144).

Inserir código de acesso

Navegação Configuração → Config. avançada → Inserir cód aces

Descrição Inserir código de acesso para desabilitar a proteção contra escrita dos parâmetros.

Entrada do usuário 0 para 9 999

Informações adicionais

- Para operação local, o código de acesso específico do cliente, que foi definido no parâmetro **Definir código de acesso** (→ 179), deve ser inserido.
- Caso seja inserido um código incorreto, o usuário mantém sua autorização atual de acesso.
- A proteção contra gravação afeta todos os parâmetros indicados com o símbolo neste documento. No display local, o símbolo na frente de um parâmetro indica que ele está protegido contra gravação.
- Se nenhuma tecla for pressionada por 10 min, ou o usuário alternar do modo de navegação e edição de volta para o modo de exibição do valor medido, o equipamento bloqueia automaticamente os parâmetros protegidos contra gravação após outro 60 s.

Entre em contato com seu Centro de Vendas da Endress+Hauser se você perder seu código de acesso.

Submenu "Nível"

Navegação Configuração → Config. avançada → Nível

Tipo de meio

Navegação Configuração → Config. avançada → Nível → Tipo de meio

Descrição Especifique o tipo do meio.

Interface do usuário
- Líquido
- Sólido

Ajuste de fábrica FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54: **Líquido**

Informações adicionais Este parâmetro determina o valor de vários outros parâmetros e influencia fortemente a avaliação completa do sinal. Portanto, é altamente recomedável **não alterar** o ajuste de fábrica.

Propriedade do meio

Navegação Configuração → Config. avançada → Nível → Propriedade meio

Descrição Especifique a constante dielétrica relativa ε_r do meio.

Seleção
- Desconhecido
- DC 1,4 ... 1,6
- DC 1,6 ... 1,9
- DC 1,9 ... 2,5
- DC 2,5 ... 4
- DC 4 ... 7
- DC 7 ... 15
- DC > 15

Ajuste de fábrica Dependente do **Tipo de meio (→ 146)** e **Grupo do meio (→ 135)**.

Informações adicionais *Dependência do "Tipo de meio" e do "Grupo do meio"*

Tipo de meio (→ 146)	Grupo do meio (→ 135)	Propriedade do meio
Sólido		Desconhecido
Líquido	À base de água (DC >= 4)	DC 4 ... 7
	Outros	Desconhecido

Para constantes dielétricas (valores CC) de muitos meios comumente utilizados em várias indústrias, consulte:
- o manual Endress+Hauser CC (CP01076F)
- o aplicativo Endress+Hauser de valores CC "DC Values App" (disponível para Android e iOS)

Veloc. máx. de enchimento de líquido

Navegação Configuração → Config. avançada → Nível → Máx. ench. líqu.

Pré-requisitos **Tipo de meio (→ 146) = Líquido**

Descrição Selecione a velocidade máxima esperada de enchimento.

Seleção
- Lento < 1cm /min
- Médio <10cm/min
- Padrão <1m/min
- Rápido < 2m /min
- Muito rápido > 2m/m
- Sem filtro / teste

Ajuste de fábrica Dependendo do parâmetro **Tipo de tanque** (→ 134)

Informações adicionais O equipamento regula os filtros de avaliação de sinal e o amortecimento do sinal de saída conforme a taxa típica de alteração de nível definida neste parâmetro:

Veloc. máx. de enchimento de líquido	Tempo de resposta da fase / s
Lento < 1cm /min	90
Médio <10cm/min	50
Padrão <1m/min	20
Rápido < 2m /min	8
Muito rápido > 2m/m	5
Sem filtro / teste	< 1

Veloc. máx. de enchimento de líquido é predefinido pelo **Tipo de tanque (→ 134)**. É possível, no entanto, ajustá-lo ao processos no recipiente a qualquer momento. Caso o**Tipo de tanque (→ 134)** seja modificado novamente no futuro, pode ser necessário repetir os ajustes finos.

Veloc. máx. de dreno de líquido

Navegação Configuração → Config. avançada → Nível → Máx. dreno líqu.

Pré-requisitos **Tipo de meio (→ 146) = Líquido**

Descrição Selecione a velocidade máxima esperada de drenagem.

Seleção
- Lento < 1cm /min
- Médio <10cm/min
- Padrão <1m/min
- Rápido < 2m /min
- Muito rápido > 2m/m
- Sem filtro / teste

Ajuste de fábrica Dependendo do parâmetro **Tipo de tanque** (→ 134)

Informações adicionais

O equipamento regula os filtros de avaliação de sinal e o amortecimento do sinal de saída conforme a taxa típica de alteração de nível definida neste parâmetro:

Veloc. máx. de dreno de líquido (→ 147)	Tempo de resposta da fase / s
Lento < 1cm /min	90
Médio <10cm/min	50
Padrão <1m/min	20
Rápido < 2m /min	8
Muito rápido > 2m/m	5
Sem filtro / teste	< 1

Veloc. máx. de dreno de líquido (→ 147) é predefinido pelo **Tipo de tanque (→ 134)**. É possível, no entanto, ajustá-lo ao processos no recipiente a qualquer momento. Caso o**Tipo de tanque (→ 134)** seja modificado novamente no futuro, pode ser necessário repetir os ajustes finos.

Condições de processo avançadas

Navegação

Configuração → Config. avançada → Nível → Cond proc avanç

Descrição

Especifique as condições de processo adicionais (se necessário).

Seleção

- Espuma (>5cm/0,16ft)
- Constante dieléctrica variável
- Tanques pequenos (< 1m)

Informações adicionais

Opção "Espuma (>5cm/0,16ft)"

Esta opção garante que nenhum histórico do tanque seja usado e registrado enquanto a espuma esteve presente na superfície e, portanto, não há um mapa confiável da propriedade do tanque. Para conseguir isso, a configuração **Modo de avaliação** = **Histórico de intervalo longo** é desativada.

A opção **Espuma (>5cm/0,16ft)** só está disponível para aplicações em líquidos (FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54).

Opção "Constante dieléctrica variável"

Um histórico do tanque registrado com **Modo de avaliação** = **Histórico de intervalo longo** só é válido para uma constante dielétrica fixa. A opção **Constante dieléctrica variável** desabilita a configuração **Modo de avaliação** = **Histórico de intervalo longo** e, portanto, evita valores errados de medição no caso de uma constante dielétrica variável.

A opção **Constante dieléctrica variável** só está disponível para aplicações em líquidos (FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54).

Opção "Tanques pequenos (< 1m)"

Esta opção oferece uma possibilidade simples de reduzir a largura do eco do módulo do sensor. Isso permite uma melhor detecção de ecos sobrepostos - especialmente em campos próximos. Internamente, todos os parâmetros relacionados à largura do eco são ajustados por essa opção.

Os opção **Tanques pequenos (< 1m)** só estão disponíveis para medições de líquidos com módulo HF de 26 GHz (FMR50, FMR51, FMR52).

Unidade do nível

Navegação Configuração → Config. avançada → Nível → Unidade do nível

Descrição Selecione a unidade de nível.

Seleção

Unidade SI
- %
- m
- mm

Unidade US
- ft
- in

Informações adicionais A unidade de nível pode diferir da unidade de distância definida na parâmetro **Unidade de distância** (→ 134):

- A unidade definida na parâmetro **Unidade de distância** é usada para a calibração básica (**Calibração vazia (→ 135)** e **Calibração cheia (→ 136)**).
- A unidade definida na parâmetro **Unidade do nível** é usada para exibir o nível (não linearizado).

Banda morta

Navegação Configuração → Config. avançada → Nível → Banda morta

Descrição Especifique a distância de bloqueio BD.

Entrada do usuário 0 para 200 m

Ajuste de fábrica FMR50, FMR51, FMR53, FMR54: comprimento da antena

Informações adicionais Sinais na distância de bloqueio só são avaliados se estiveram fora da distância de bloqueio quando o equipamento foi ligado e se moveram para a distância de bloqueio devido a uma mudança de nível durante a operação. Sinais que já estão na distância de bloqueio quando o equipamento é ligado são ignorados.

Este comportamento é válido somente se as duas condições forem atendidas:
- Especialista → Sensor → Rastreamento do eco → Modo de avaliação = **Histórico de intervalo curto** ou **Histórico de intervalo longo**
- Especialista → Sensor → Compensação da fase gás → Modo GPC= **Ligado**, **Sem correção** ou **Correção externa**

Se uma dessas condições não for atendida, os sinais na distância de bloqueio sempre serão ignorados.

Se necessário, um comportamento diferente para sinais na distância de bloqueio pode ser definido pela assistência técnica da Endress+Hauser.

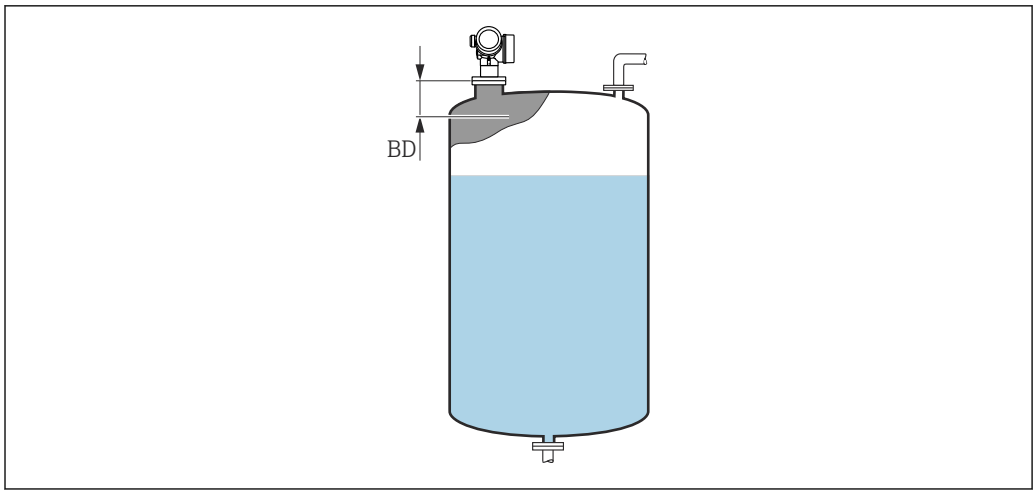

37 *Distância de bloqueio (BD) para medições em líquidos*

Correção do nível

Navegação Configuração → Config. avançada → Nível → Correção nível

Descrição Especifique a correção de nível (se necessário).

Entrada do usuário −200 000.0 para 200 000.0 %

Informações adicionais o valor especificado neste parâmetro é adicionado ao nível de medição (antes da linearização).

Altura do tanque/silo

Navegação Configuração → Config. avançada → Nível → Altura tanq/silo

Descrição Especifique a altura total do tanque ou silo conforme medido na conexão de processo.

Entrada do usuário −999.9999 para 999.9999 m

Ajuste de fábrica **Calibração vazia (→ 135)**

Informações adicionais Se a faixa de medição parametrizada (**Calibração vazia (→ 135)**) diferir significativamente da altura do tanque ou silo, recomenda-se inserir a altura do tanque ou silo. Exemplo: Monitoramento contínuo de nível no terço superior de um tanque ou silo.

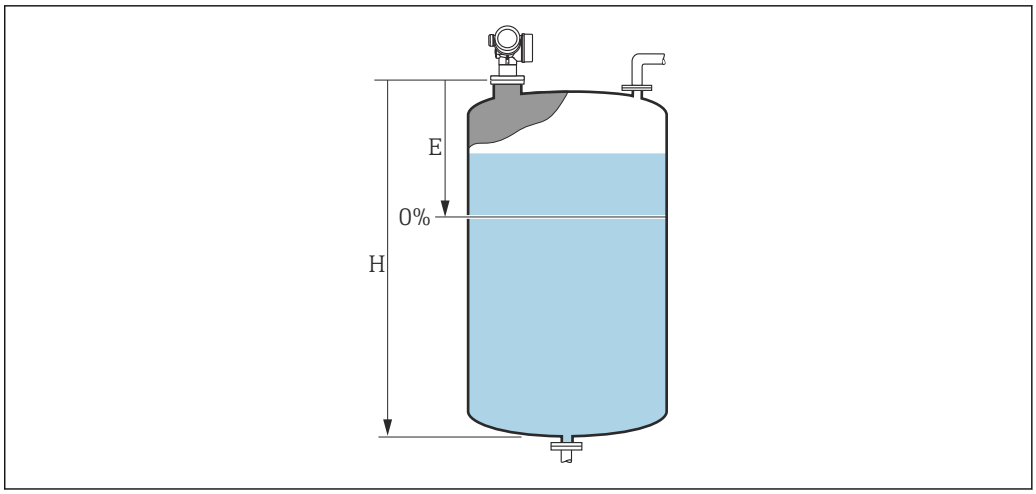

38 'parâmetro "Altura do tanque/silo" (→ 150)' para medições em líquidos

E Calibração vazia (→ 135)
H Altura do tanque/silo (→ 150)

Para tanques com saída cônica, a **Altura do tanque/silo** não deve ser alterada, pois neste tipo de aplicações, a **Calibração vazia (→ 135)** geralmente **não** é << que a altura do tanque ou silo.

Submenu "Linearização"

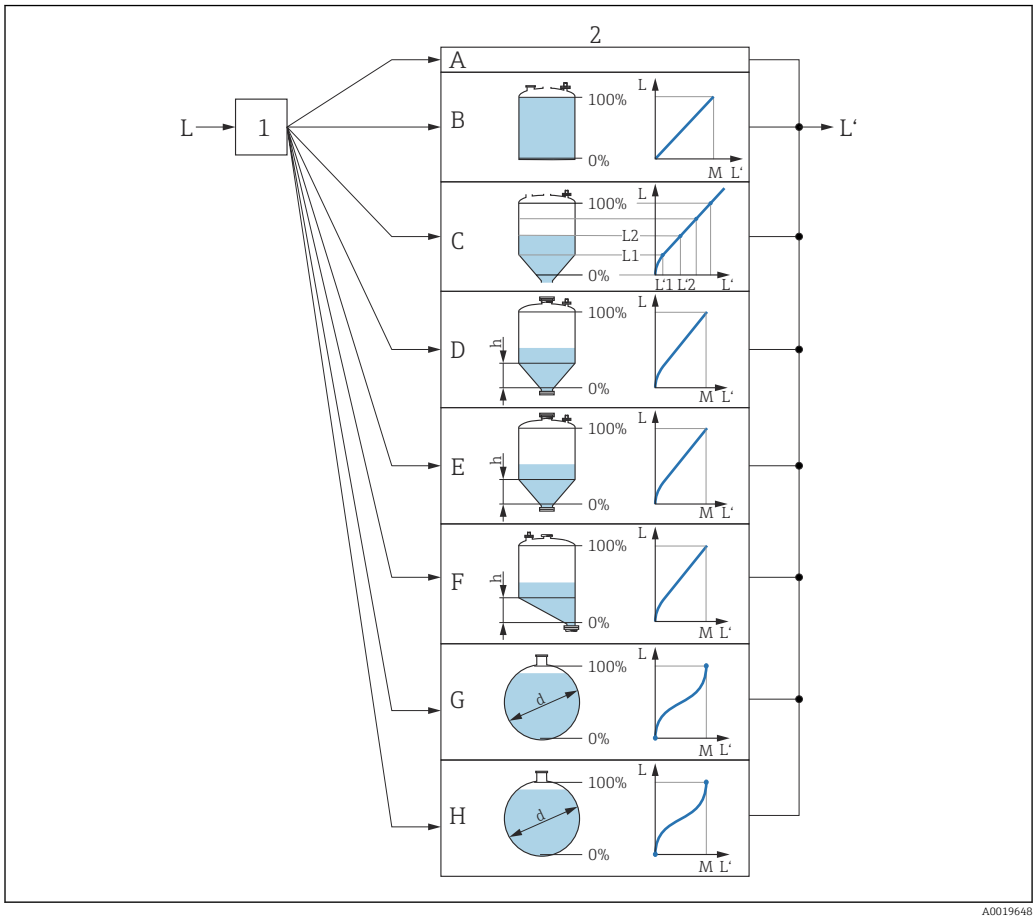

39 *Linearização: transformação do nível e (se relevante) da altura da interface em um volume ou peso; a transformação depende do formato do recipiente.*

1 Seleção do tipo de linearização e unidade
2 Configuração da linearização
A Tipo de linearização (→ 155) = Nenhum
B Tipo de linearização (→ 155) = Linear
C Tipo de linearização (→ 155) = Tabela
D Tipo de linearização (→ 155) = Parte inferior piramidal
E Tipo de linearização (→ 155) = Parte inferior cónica
F Tipo de linearização (→ 155) = Fundo com ângulo
G Tipo de linearização (→ 155) = Cilindro horizontal
H Tipo de linearização (→ 155) = Esféra
L Nível antes da linearização (medido em unidades de distância)
L' Nível linearizado (→ 157) (corresponde ao volume ou peso)
M Valor máximo (→ 158)
d Diâmetro (→ 158)
h Altura intermediária (→ 158)

Estrutura do submenu no módulo do display

Navegação Configuração → Config. avançada → Linearização

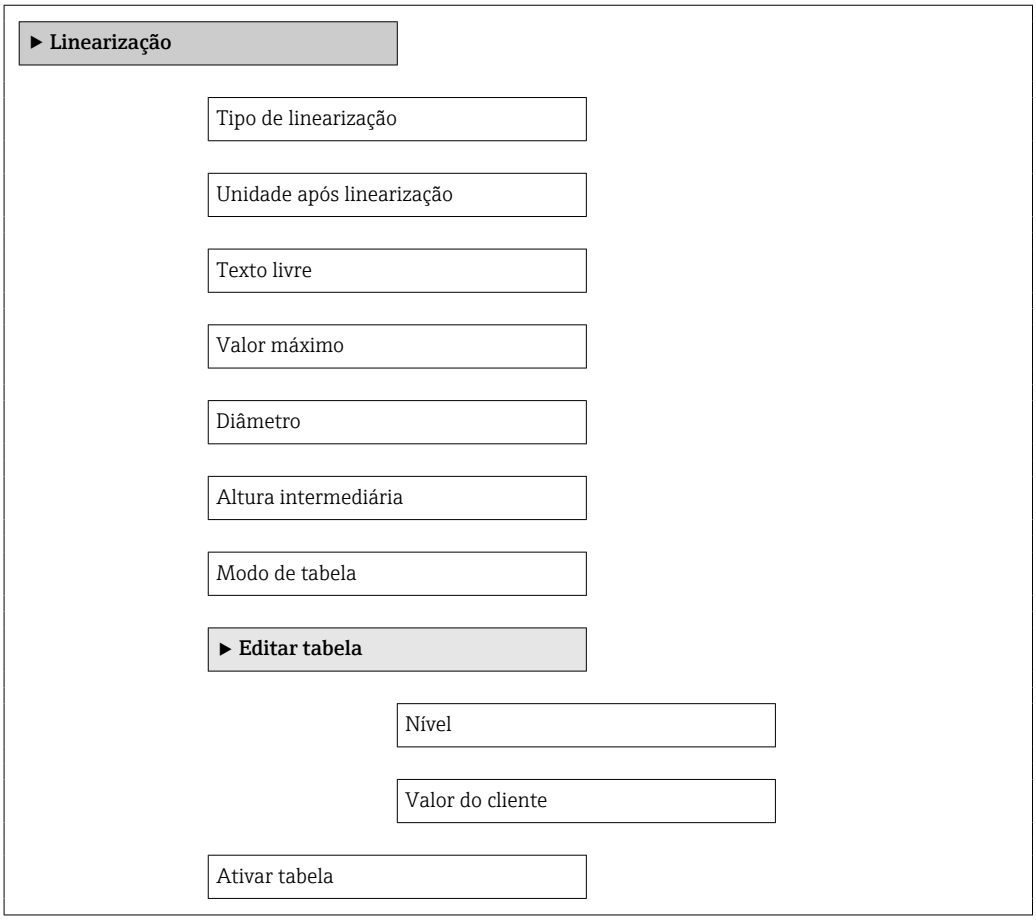

Estrutura do submenu na ferramenta de operação (por ex. FieldCare)

Navegação Configuração → Config. avançada → Linearização

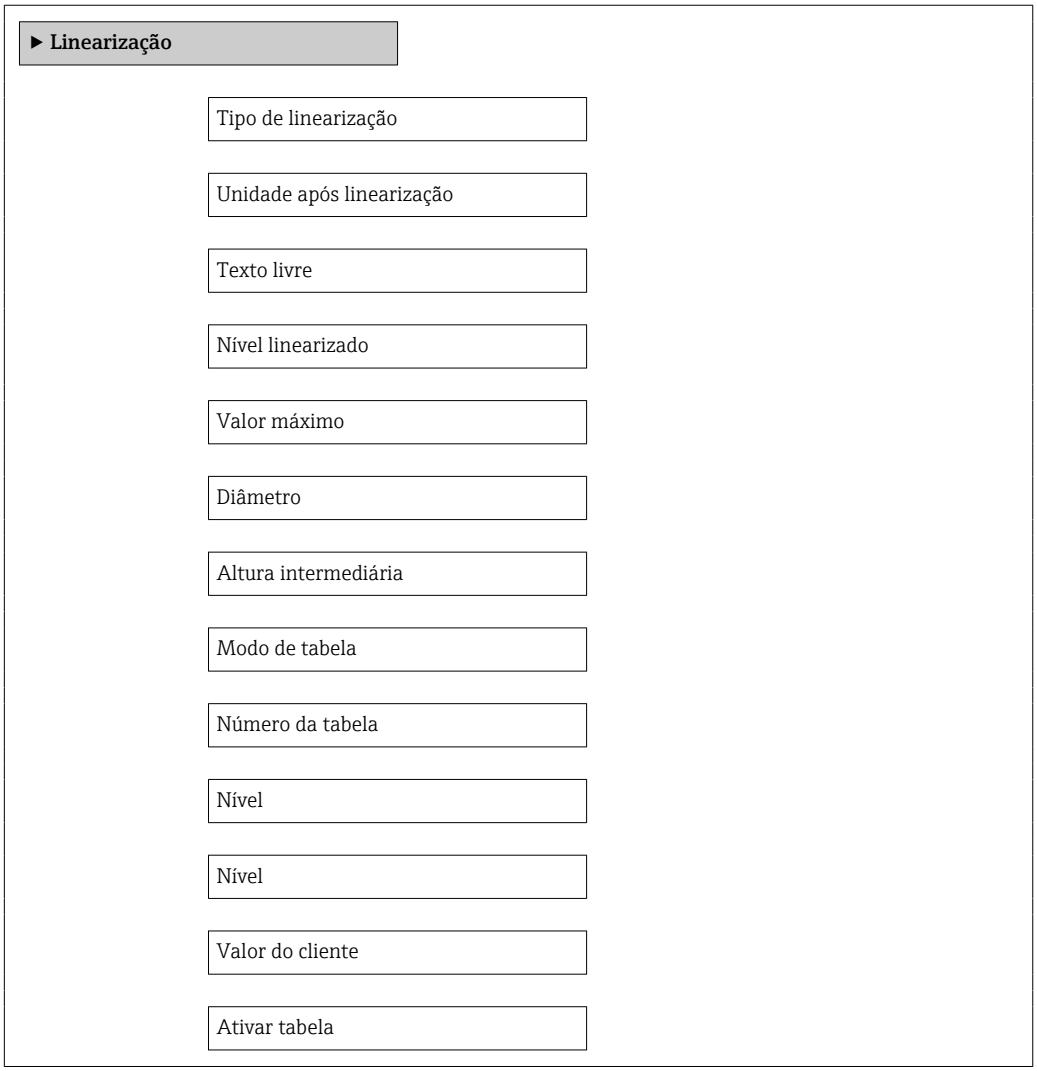

Descrição de parâmetros

Navegação Configuração → Config. avançada → Linearização

Tipo de linearização

Navegação Configuração → Config. avançada → Linearização → Tipo linear

Descrição Selecione o tipo de linearização.

Seleção
- Nenhum
- Linear
- Tabela
- Parte inferior piramidal
- Parte inferior cónica
- Fundo com ângulo
- Cilindro horizontal
- Esféra

Informações adicionais

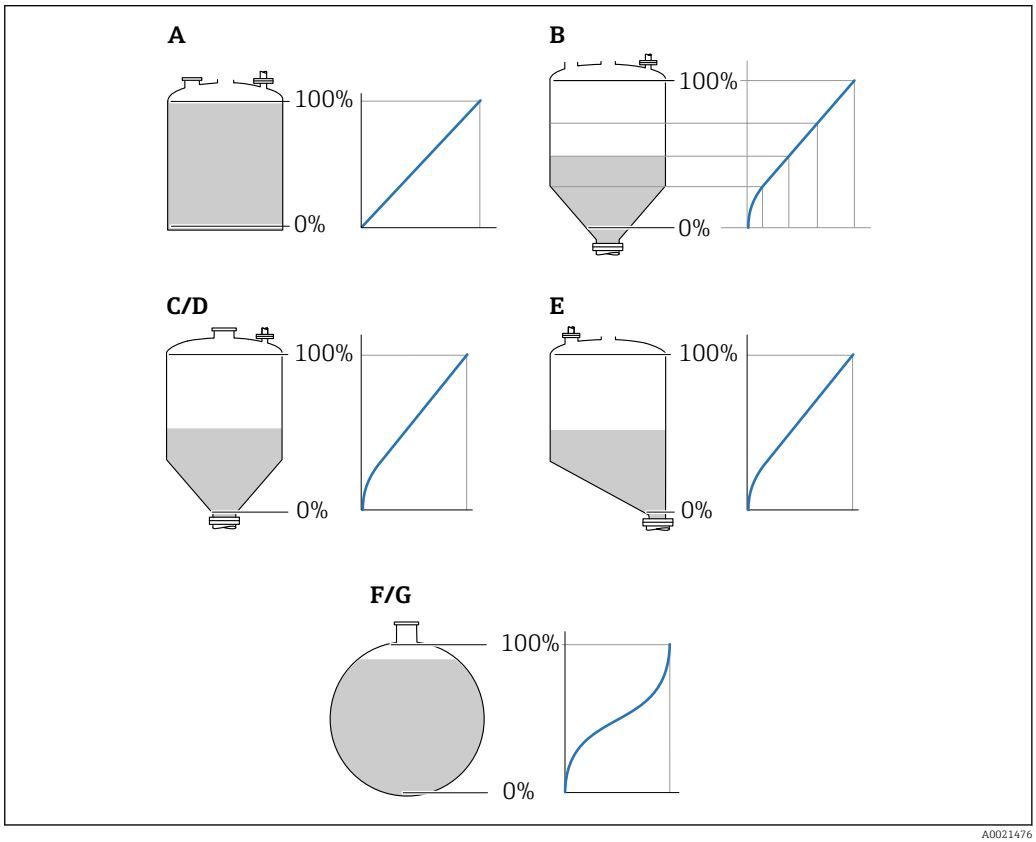

40 Tipos de linearização

A Nenhum
B Tabela
C Parte inferior piramidal
D Parte inferior cónica
E Fundo com ângulo
F Esféra
G Cilindro horizontal

Significado das opções
- **Nenhum**
  O nível é transmitido na unidade de nível sem linearização.
- **Linear**
  O valor gerado (volume/peso) é diretamente proporcional ao nível L. Isso é válido, por exemplo, para cilindros verticais. Os seguintes parâmetros adicionais devem ser especificados:
  - **Unidade após linearização (→ 156)**
  - **Valor máximo (→ 158)**: volume ou peso máximo
- **Tabela**
  A relação entre o nível L medido e o valor de saída (volume/peso) é determinado por uma tabela de linearização que consiste de até 32 pares de valores "nível - volume" ou "nível - peso", respectivamente. Os seguintes parâmetros adicionais devem ser especificados:
  - **Unidade após linearização (→ 156)**
  - **Modo de tabela (→ 159)**
  - Para cada ponto da tabela: **Nível (→ 160)**
  - Para cada ponto da tabela: **Valor do cliente (→ 161)**
  - **Ativar tabela (→ 161)**
- **Parte inferior piramidal**
  O valor de saída corresponde ao volume ou peso em um silo com fundo de pirâmide. Os seguintes parâmetros adicionais devem ser especificados:
  - **Unidade após linearização (→ 156)**
  - **Valor máximo (→ 158)**: volume ou peso máximo
  - **Altura intermediária (→ 158)**: a altura da pirâmide
- **Parte inferior cónica**
  O valor de saída corresponde ao volume ou peso em um tanque com fundo cônico. Os seguintes parâmetros adicionais devem ser especificados:
  - **Unidade após linearização (→ 156)**
  - **Valor máximo (→ 158)**: volume ou peso máximo
  - **Altura intermediária (→ 158)**: a altura da parte cônica do tanque
- **Fundo com ângulo**
  O valor de saída corresponde ao volume ou peso em um silo com fundo angular. Os seguintes parâmetros adicionais devem ser especificados:
  - **Unidade após linearização (→ 156)**
  - **Valor máximo (→ 158)**: volume ou peso máximo
  - **Altura intermediária (→ 158)**: altura do fundo angular
- **Cilindro horizontal**
  O valor de saída corresponde ao volume ou peso em um cilindro horizontal. Os seguintes parâmetros adicionais devem ser especificados:
  - **Unidade após linearização (→ 156)**
  - **Valor máximo (→ 158)**: volume ou peso máximo
  - **Diâmetro (→ 158)**
- **Esféra**
  O valor de saída corresponde ao volume ou peso em um tanque esférico. Os seguintes parâmetros adicionais devem ser especificados:
  - **Unidade após linearização (→ 156)**
  - **Valor máximo (→ 158)**: volume ou peso máximo
  - **Diâmetro (→ 158)**

Unidade após linearização

Navegação Configuração → Config. avançada → Linearização → Unid após linear

Pré-requisitos **Tipo de linearização (→ 155)** ≠ Nenhum

Descrição Selecione a unidade do valor linearizado.

Seleção

Unidade SI
- STon
- t
- kg
- cm^3
- dm^3
- m^3
- hl
- l
- %

Unidade US
- lb
- UsGal
- ft^3

Unidade imperial
impGal

Unidade personalizada
Free text

Informações adicionais A unidade selecionada é utilizada somente para ser indicada no display. O valor medido **não** é transformado de acordo com a unidade selecionada.

É possível também configurar uma linearização distância-distância, isto é, uma transformação da unidade de nível para uma unidade de distância diferente. Para fazer isso, selecione o modo de linearização **Linear**. Para definir a nova unidade de nível, selecione o opção **Free text** na parâmetro **Unidade após linearização** e insira a unidade necessária no parâmetro **Texto livre** (→ 157).

Texto livre

Navegação Configuração → Config. avançada → Linearização → Texto livre

Pré-requisitos **Unidade após linearização (→ 156) = Free text**

Descrição Insira o símbolo da unidade.

Entrada do usuário Até 32 caracteres alfanuméricos (letras, números, caracteres especiais)

Nível linearizado

Navegação Configuração → Config. avançada → Linearização → Nível linear

Descrição Exibe o nível linearizado.

Informações adicionais A unidade é definida pela parâmetro **Unidade após linearização** → 156.

Valor máximo

Navegação Configuração → Config. avançada → Linearização → Valor máximo

Pré-requisitos O **Tipo de linearização (→ 155)** tem um dos seguintes valores:
- Linear
- Parte inferior piramidal
- Parte inferior cónica
- Fundo com ângulo
- Cilindro horizontal
- Esféra

Entrada do usuário −50 000.0 para 50 000.0 %

Diâmetro

Navegação Configuração → Config. avançada → Linearização → Diâmetro

Pré-requisitos O **Tipo de linearização (→ 155)** tem um dos seguintes valores:
- Cilindro horizontal
- Esféra

Entrada do usuário 0 para 9 999.999 m

Informações adicionais A unidade é definida na parâmetro **Unidade de distância** (→ 134).

Altura intermediária

Navegação Configuração → Config. avançada → Linearização → Altura interm.

Pré-requisitos O**Tipo de linearização (→ 155)** tem um dos seguintes valores:
- Parte inferior piramidal
- Parte inferior cónica
- Fundo com ângulo

Entrada do usuário 0 para 200 m

Informações adicionais

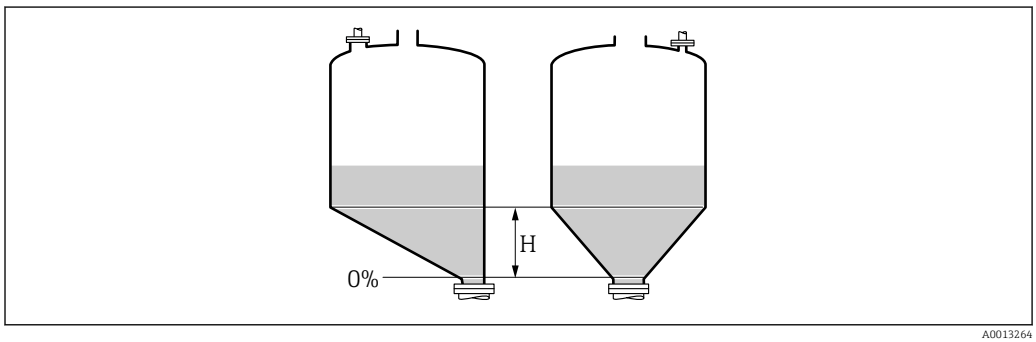

H Altura intermediária

A unidade é definida na parâmetro **Unidade de distância** (→ 134).

Modo de tabela

Navegação Configuração → Config. avançada → Linearização → Modo de tabela

Pré-requisitos **Tipo de linearização (→ 155)** = **Tabela**

Descrição Selecione o modo de edição da tabela de linearização.

Seleção
- Manual
- Semiautomático *
- Limpar tabela
- Ordenar tabela

Informações adicionais

Significado das opções
- **Manual**
  O nível e o valor linearizado associado são inseridos manualmente para cada ponto de linearização.
- **Semiautomático**
  O nível é medido pelo equipamento para cada ponto de linearização. O valor linearizado associado é inserido manualmente.
- **Limpar tabela**
  Exclui a tabela de linearização existente.
- **Ordenar tabela**
  Reorganiza os pontos de linearização em ordem crescente.

Condições que a tabela de linearização deve atender:
- A tabela pode ter até 32 pares de valores "Nível - Valor linearizado".
- A tabela deve ser monotônica (aumentando ou diminuindo monotonicamente).
- O primeiro ponto de linearização deve referir-se ao nível mínimo.
- O último ponto de linearização deve referir-se ao nível máximo.

Antes de inserir uma tabela de linearização, os valores para **Calibração vazia (→ 135)** e **Calibração cheia (→ 136)** devem ser ajustados corretamente.

Se os valores da tabela precisarem ser alterados depois que a calibração completa ou vazia tiver sido alterada, uma avaliação correta só será garantida se a tabela existente for excluída e a tabela completa for inserida novamente. Para fazer isso, exclua a tabela existente (**Modo de tabela (→ 159)** = **Limpar tabela**). Em seguida, insira uma nova tabela.

* Visibilidade depende das opções ou configurações do equipamento.

Como inserir a tabela
- Através de FieldCare
  Os pontos da tabela podem ser inseridos através dos parâmetros **Número da tabela (→ 160)**, **Nível (→ 160)** e **Valor do cliente (→ 161)**. Como alternativa, o editor gráfico de tabelas pode ser utilizado: Operação do Equipamento → Funções do Equipamento → Funções Adicionais → Linearização (Online/Offline)
- Através do display local
  Selecione submenu **Editar tabela** para acessar o editor gráfico de tabelas. A tabela é exibida e pode ser editada linha por linha.

O ajuste de fábrica para a unidade de nível é de "%". Se você quiser inserir a tabela de linearização em unidades físicas, você deve selecionar a unidade apropriada na parâmetro **Unidade do nível** (→ 149) antecipadamente.

Número da tabela

Navegação Configuração → Config. avançada → Linearização → Número da tabela

Pré-requisitos **Tipo de linearização (→ 155)** = **Tabela**

Descrição Selecione o ponto da tabela que você irá inserir ou alterar.

Entrada do usuário 1 para 32

Nível (Manual)

Navegação Configuração → Config. avançada → Linearização → Nível

Pré-requisitos
- **Tipo de linearização (→ 155)** = Tabela
- **Modo de tabela (→ 159)** = Manual

Descrição Insira o valor do nível do ponto da tabela (antes da linearização).

Entrada do usuário Número do ponto flutuante assinado

Nível (Semiautomático)

Navegação Configuração → Config. avançada → Linearização → Nível

Pré-requisitos
- **Tipo de linearização (→ 155)** = **Tabela**
- **Modo de tabela (→ 159)** = **Semiautomático**

Descrição Exibe o nível medido L (valor antes da linearização). Este valor é transmitido para a tabela.

Valor do cliente

Navegação Configuração → Config. avançada → Linearização → Valor do cliente

Pré-requisitos **Tipo de linearização (→ 155)** = **Tabela**

Descrição Insira o valor linearizado para o ponto da tabela.

Entrada do usuário Número do ponto flutuante assinado

Ativar tabela

Navegação Configuração → Config. avançada → Linearização → Ativar tabela

Pré-requisitos **Tipo de linearização (→ 155)** = **Tabela**

Descrição Ative (habilite) ou desative (desabilite) a tabela de linearização.

Seleção
- Desabilitar
- Habilitar

Informações adicionais

Significado das opções
- **Desabilitar**
  O nível medido não é linearizado.
  Se **Tipo de linearização (→ 155)** = **Tabela** ao mesmo tempo, o equipamento emite a mensagem de erro F435.
- **Habilitar**
  O nível medido é linearizado de acordo com a tabela.

Ao editar a tabela, parâmetro **Ativar tabela** é automaticamente redefinido para **Desabilitar** e deve ser redefinido para **Habilitar** após a tabela ter sido inserida.

Submenu "Configurações de segurança"

Navegação Configuração → Config. avançada → Config segur

Eco de saída perdido

Navegação Configuração → Config. avançada → Config segur → Eco saída perd

Descrição Sinal de saída no caso de um eco perdido.

Seleção
- Último valor válido
- Rampa no eco perdido
- Valor do eco perdido
- Alarme

Informações adicionais

Significado das opções
- **Último valor válido**
  O último valor válido é mantido no caso de um eco perdido.
- **Rampa no eco perdido** [8)]
  No caso de um eco perdido, o valor de saída é deslocado continuamente em direção a 0% ou 100%. A inclinação da rampa é definida na parâmetro **Rampa no eco perdido** (→ 163).
- **Valor do eco perdido** [8)]
  No caso de um eco perdido, a saída assume o valor definido no parâmetro **Valor do eco perdido** (→ 162).
- **Alarme**
  No caso de um eco perdido, o equipamento gera um alarme; consulte o parâmetro **Modo de falha**

Valor do eco perdido

Navegação Configuração → Config. avançada → Config segur → Valor eco perd.

Pré-requisitos **Eco de saída perdido (→ 162)** = **Valor do eco perdido**

Descrição Valor de saída no caso de um eco perdido

Entrada do usuário 0 para 200000.0 %

Informações adicionais Use a unidade que foi definida para a saída do valor medido:
- sem linearização: **Unidade do nível (→ 149)**
- com linearização: **Unidade após linearização (→ 156)**

8) Visível apenas se "Tipo de linearização (→ 155)" = "Nenhum"

Rampa no eco perdido

Navegação Configuração → Config. avançada → Config segur → Rampa eco perd

Pré-requisitos **Eco de saída perdido (→ 162) = Rampa no eco perdido**

Descrição Inclinação da rampa no caso de um eco perdido

Entrada do usuário Número do ponto flutuante assinado

Informações adicionais

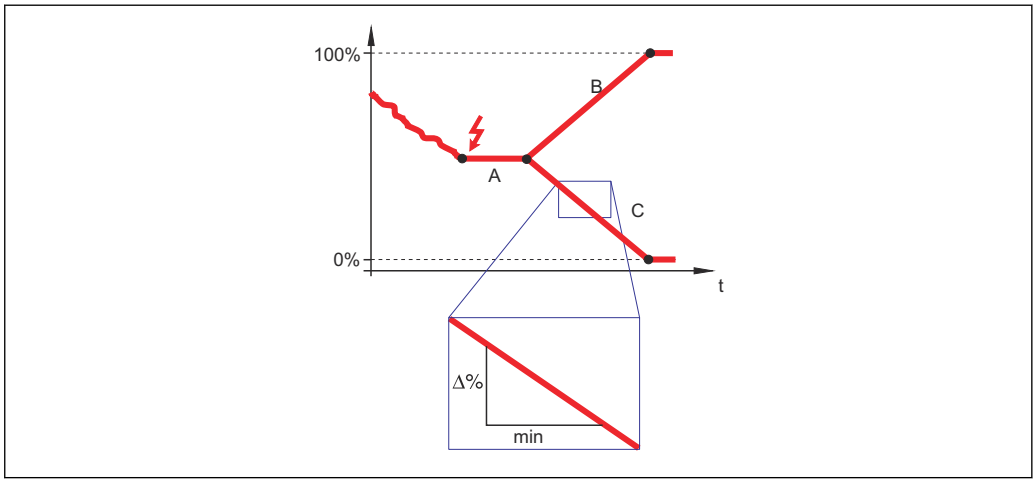

A Tempo de atraso do eco perdido
B Rampa no eco perdido (→ 163) (valor positivo)
C Rampa no eco perdido (→ 163) (valor negativo)

- A unidade para a inclinação da rampa é "uma porcentagem da faixa de medição por minuto" (%/min.).
- Para uma inclinação negativa da rampa: O valor medido diminui continuamente até chegar a 0%.
- Para uma inclinação negativa da rampa: O valor medido aumenta continuamente até chegar a 100%.

Banda morta

Navegação Configuração → Config. avançada → Config segur → Banda morta

Descrição Especifique a distância de bloqueio BD.

Entrada do usuário 0 para 200 m

Ajuste de fábrica FMR50, FMR51, FMR53, FMR54: comprimento da antena

Informações adicionais Sinais na distância de bloqueio só são avaliados se estiveram fora da distância de bloqueio quando o equipamento foi ligado e se moveram para a distância de bloqueio devido a uma

mudança de nível durante a operação. Sinais que já estão na distância de bloqueio quando o equipamento é ligado são ignorados.

Este comportamento é válido somente se as duas condições forem atendidas:
- Especialista → Sensor → Rastreamento do eco → Modo de avaliação = **Histórico de intervalo curto** ou **Histórico de intervalo longo**
- Especialista → Sensor → Compensação da fase gás → Modo GPC= **Ligado**, **Sem correção** ou **Correção externa**

Se uma dessas condições não for atendida, os sinais na distância de bloqueio sempre serão ignorados.

Se necessário, um comportamento diferente para sinais na distância de bloqueio pode ser definido pela assistência técnica da Endress+Hauser.

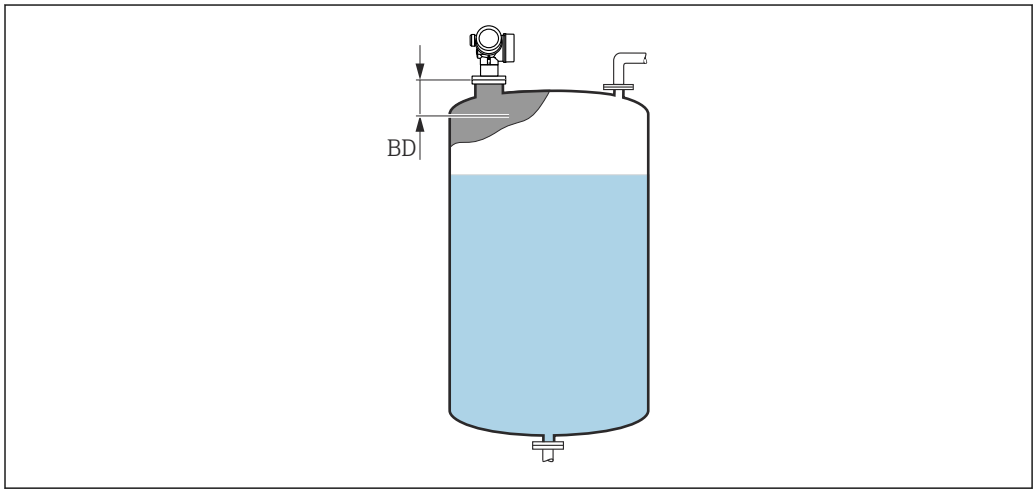

41 Distância de bloqueio (BD) para medições em líquidos

Submenu "Saída chave"

A submenu **Saída chave** (→ 165) é visível somente para equipamentos com saída comutada. [9)]

Navegação Configuração → Config. avançada → Saída chave

Função de saída chave

Navegação Configuração → Config. avançada → Saída chave → Função s. chave

Descrição Selecione a função para saída como chave.

Seleção
- Desl.
- Ligado
- Perfil do Diagnostico
- Limite
- Saída Digital

Informações adicionais

Significado das opções
- **Desl.**
  A saída está sempre aberta (não-condutiva).
- **Ligado**
  A saída está sempre fechada (condutiva).
- **Perfil do Diagnostico**
  Normalmente, a saída fica fechada e somente é aberta se houver um evento de diagnóstico. A opção parâmetro **Atribuir nível de diagnóstico** (→ 166) determina para qual tipo de evento a saída está aberta.
- **Limite**
  A saída normalmente fica fechada e somente é aberta se uma variável medida exceder ou cair abaixo de um limite definido. Os valores limite são definidos pelos seguintes parâmetros:
  - **Atribuir limite (→ 166)**
  - **Valor para ligar (→ 166)**
  - **Valor para desligar (→ 168)**
- **Saída Digital**
  O estado de comutação da saída rastreia o valor de saída de um bloco de função DI. O bloqueio da função é selecionado na opção parâmetro **Atribuir status** (→ 165).

As opções **Desl.** e **Ligado** podem ser usadas para simular a saída comutada.

Atribuir status

Navegação Configuração → Config. avançada → Saída chave → Atribuir status

Pré-requisitos **Função de saída chave (→ 165) = Saída Digital**

Descrição Selecionar status do equipamento para a saída de chave.

9) Recurso de pedido 020 "Fonte de alimentação; Saída", opção B, E ou G

Seleção
- Desl.
- Saída digital AD 1
- Saída digital AD 2
- Saída digital 1
- Saída digital 2
- Saída digital 3
- Saída digital 4
- Saída digital 5
- Saída digital 6
- Saída digital 7
- Saída digital 8

Informações adicionais As opções **Saída digital AD 1** e **Saída digital AD 2** referem-se aos Bloqueios de Diagnóstico Avançado. Um sinal de comutação gerado nestes blocos pode ser transmitido através da saída comutada.

Atribuir limite

Navegação Configuração → Config. avançada → Saída chave → Atribuir limite

Pré-requisitos **Função de saída chave (→ 165)** = **Limite**

Seleção
- Desl.
- Nível linearizado
- Distância
- Tensão do terminal
- Temperatura da eletrônica
- Amplitude relativa do eco
- Área de acoplamento

Atribuir nível de diagnóstico

Navegação Configuração → Config. avançada → Saída chave → Atrib nvl diag

Pré-requisitos **Função de saída chave (→ 165)** = **Perfil do Diagnostico**

Descrição Selecionar o diagnostico para a saída.

Seleção
- Alarme
- Alarme ou aviso
- Advertência

Valor para ligar

Navegação Configuração → Config. avançada → Saída chave → Valor para ligar

Pré-requisitos **Função de saída chave (→ 165)** = **Limite**

Descrição Inserir valor medido para o ponto de comutação (ligar).

Entrada do usuário Número do ponto flutuante assinado

Informações adicionais O comportamento de comutação depende da posição relativa dos parâmetros **Valor para ligar** e **Valor para desligar**:

Valor para ligar > Valor para desligar
- A saída é fechada se o valor medido for maior que **Valor para ligar**.
- A saída é aberta se o valor medido for menor que **Valor para desligar**.

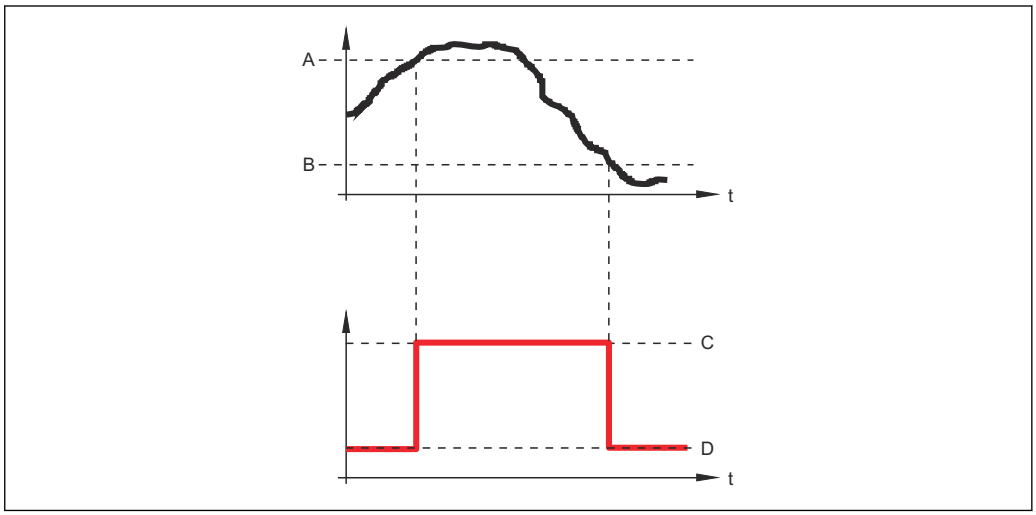

A0015585

A Valor para ligar
B Valor para desligar
C Saída fechada (condutora)
D Saída aberta (não condutora)

Valor para ligar < Valor para desligar
- A saída é fechada se o valor medido for menor que **Valor para ligar**.
- A saída é aberta se o valor medido for maior que **Valor para desligar**.

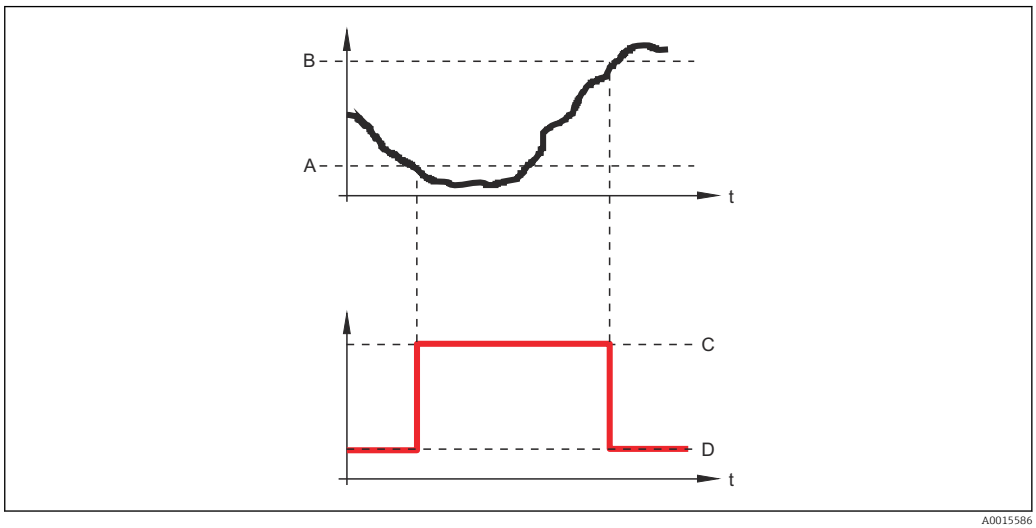

A0015586

A Valor para ligar
B Valor para desligar
C Saída fechada (condutora)
D Saída aberta (não condutora)

Atraso para ligar

Navegação Configuração → Config. avançada → Saída chave → Atraso p/ ligar

Pré-requisitos
- **Função de saída chave (→ 165)** = **Limite**
- **Atribuir limite (→ 166)** ≠ **Desl.**

Descrição Defina o atraso para ligar o status de saída.

Entrada do usuário 0.0 para 100.0 s

Valor para desligar

Navegação Configuração → Config. avançada → Saída chave → Vlr p/ desligar

Pré-requisitos **Função de saída chave (→ 165)** = **Limite**

Descrição Inserir valor medido para o ponto de comutação (desligar).

Entrada do usuário Número do ponto flutuante assinado

Informações adicionais O comportamento de comutação depende da posição relativa dos parâmetros **Valor para ligar** e **Valor para desligar**; descrição: ver parâmetro **Valor para ligar** (→ 166).

Atraso para desligar

Navegação Configuração → Config. avançada → Saída chave → Atraso p/ desl

Pré-requisitos
- **Função de saída chave (→ 165)** = **Limite**
- **Atribuir limite (→ 166)** ≠ **Desl.**

Descrição Defina o tempo de atraso para desligamento da saída de status.

Entrada do usuário 0.0 para 100.0 s

Modo de falha

Navegação Configuração → Config. avançada → Saída chave → Modo de falha

Pré-requisitos **Função de saída chave (→ 165)** =**Limite** ou **Saída Digital**

Descrição Defina o comportamento da saída em condição de alarme.

Seleção
- Status atual
- Abrir
- Fechado

Informações adicionais

Status da chave (contato)

Navegação Configuração → Config. avançada → Saída chave → Status chave

Descrição Shows the current switch output status.

Inverter sinal de saída

Navegação Configuração → Config. avançada → Saída chave → Invert s. saída

Descrição Inverter o sinal de saída.

Seleção
- Não
- Sim

Informações adicionais

Significado das opções
- **Não**
  O comportamento da saída digital é conforme descrito acima.
- **Sim**
  Os estados **Abrir** e **Fechado** são invertidos conforme comparado com a descrição acima.

Submenu "Exibir"

A opção submenu **Exibir** é visível somente se um módulo do display for conectado ao equipamento.

Navegação Configuração → Config. avançada → Exibir

Language

Navegação Configuração → Config. avançada → Exibir → Language

Descrição Definir idioma do display.

Seleção
- English
- Deutsch *
- Français *
- Español *
- Italiano *
- Nederlands *
- Portuguesa *
- Polski *
- русский язык (Russian) *
- Svenska *
- Türkçe *
- 中文 (Chinese) *
- 日本語 (Japanese) *
- 한국어 (Korean) *
- Bahasa Indonesia *
- tiếng Việt (Vietnamese) *
- čeština (Czech) *

Ajuste de fábrica O idioma selecionado no recurso 500 da estrutura do produto.
Se nenhum idioma foi selecionado: **English**

Informações adicionais

Formato de exibição

Navegação Configuração → Config. avançada → Exibir → Formato exibição

Descrição Selecionar como os valores medidos são exibidos no display.

Seleção
- 1 valor, tamanho máx.
- 1 gráfico de barras + 1 valor
- 2 valores
- 1 valor grande + 2 valores
- 4 valores

* Visibilidade depende das opções ou configurações do equipamento.

Informações adicionais

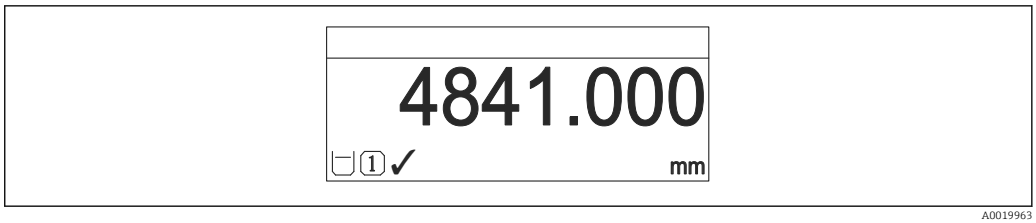

42 *"Formato de exibição" = "1 valor, tamanho máx."*

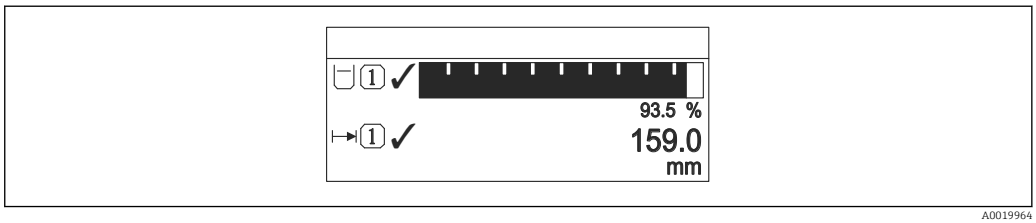

43 *"Formato de exibição" = "1 gráfico de barras + 1 valor"*

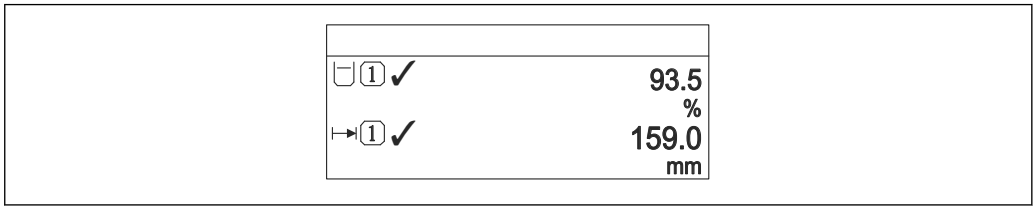

44 *"Formato de exibição" = "2 valores"*

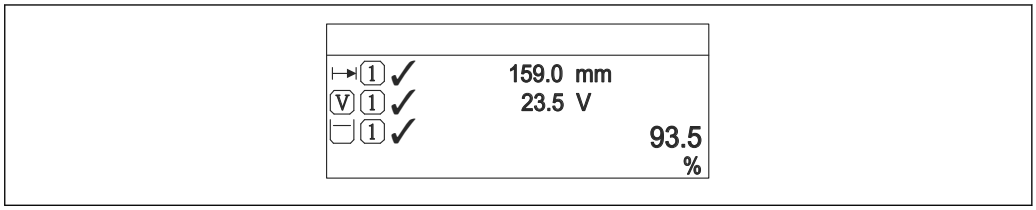

45 *"Formato de exibição" = "1 valor grande + 2 valores"*

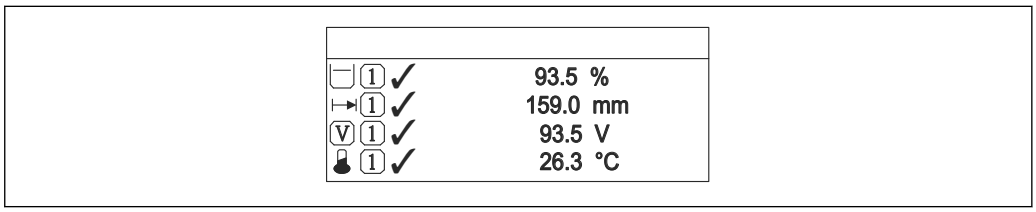

46 *"Formato de exibição" = "4 valores"*

- O parâmetro **Exibir valor 1 para 4** → 172 especifica quais valores medidos são exibidos no display e em que ordem.
- Se for especificado um número maior de valores medidos que o permitido pelo display selecionado, os valores se alternam no display do equipamento. O tempo de exibição até a última alteração é configurado no parâmetro **Intervalo exibição** (→ 172).

Exibir valor 1 para 4

Navegação Configuração → Config. avançada → Exibir → Exibir valor 1

Descrição Selecionar o valor medido que é mostrado no display local.

Seleção
- Nível linearizado
- Distância
- Tensão do terminal
- Temperatura da eletrônica
- Amplitude absoluta do eco
- Amplitude relativa do eco
- Saída analógica diag avançado 1
- Saída analógica diag avançado 2
- Saída analógica 1
- Saída analógica 2
- Saída analógica 3
- Saída analógica 4
- Saída analógica 5
- Saída analógica 6
- Saída analógica 7
- Saída analógica 8
- Área de acoplamento

Ajuste de fábrica
- Exibir valor 1: Nível linearizado
- Exibir valor 2: Nenhum
- Exibir valor 3: Nenhum
- Exibir valor 4: Nenhum

ponto decimal em 1 para 4

Navegação Configuração → Config. avançada → Exibir → Posic. dec. 1

Descrição Selecionar o número de casas decimais para o valor do display.

Seleção
- x
- x.x
- x.xx
- x.xxx
- x.xxxx

Informações adicionais A configuração não afeta a precisão da medição ou de processamento do equipamento.

Intervalo exibição

Navegação Configuração → Config. avançada → Exibir → Interv. exibição

Descrição Determina o tempo que as variaveis são mostradas no display, se o display altera entre diferentes valores.

Entrada do usuário 1 para 10 s

Informações adicionais Este parâmetro só é relevante se o número de valores de medição selecionados exceder o número de valores que o formato de exibição selecionado pode exibir simultaneamente.

Amortecimento display

Navegação Configuração → Config. avançada → Exibir → Amortec. display

Descrição Ajustar tempo de reação do display para flutuações no valor medido.

Entrada do usuário 0.0 para 999.9 s

Cabeçalho

Navegação Configuração → Config. avançada → Exibir → Cabeçalho

Descrição Selecionar conteúdo do cabeçalho no display local.

Seleção
- Tag do equipamento
- Texto livre

Informações adicionais

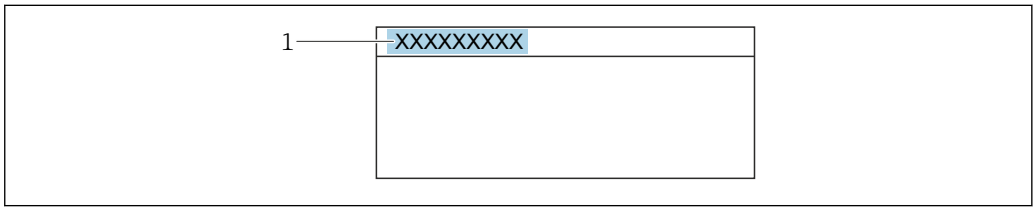

1 Posição do texto do cabeçalho no display

Significado das opções
- **Tag do equipamento**
  É definido em parâmetro **Tag do equipamento**
- **Texto livre**
  É definido em parâmetro **Texto do cabeçalho** (→ 173)

Texto do cabeçalho

Navegação Configuração → Config. avançada → Exibir → Texto cabeçalho

Pré-requisitos **Cabeçalho (→ 173)** = **Texto livre**

Descrição Inserir texto do cabeçalho do display.

Entrada do usuário Sequência de caracteres contendo números, letras e caracteres especiais (#12)

Informações adicionais O número de caracteres que pode ser exibido depende dos caracteres usados.

Separador

Navegação Configuração → Config. avançada → Exibir → Separador

Descrição Selecionar separador decimal para exibição de valores numéricos.

Seleção
- .
- ,

Formato do número

Navegação Configuração → Config. avançada → Exibir → Formato número

Descrição Escolher formato do número para o display.

Seleção
- Decimal
- ft-in-1/16"

Informações adicionais A opção opção **ft-in-1/16"** só é válida para unidades de distância.

Menu de casas decimais

Navegação Configuração → Config. avançada → Exibir → Menu casas dec

Descrição Selecione o número de casas decimais para a representação de números dentro do menu de operações.

Seleção
- x
- x.x
- x.xx
- x.xxx
- x.xxxx

Informações adicionais
- É válido somente para números no menu de operações (por exemplo,. **Calibração vazia**, **Calibração cheia**), mas não para a exibição do valor medido. O número de casas decimais para a exibição do valor medido é definido no parâmetro **ponto decimal em 1 para 4** → 🖹 172.
- A configuração não afeta a precisão da medição ou dos cálculos.

Luz de fundo

Navegação Configuração → Config. avançada → Exibir → Luz de fundo

Pré-requisitos O equipamento possui o display local SD03 (com teclas ópticas).

Descrição Ligar/Desligar a luz de fundo do display.

Seleção
- Desabilitar
- Habilitar

Informações adicionais

Significado das opções
- **Desabilitar**
  Desliga a luz de fundo.
- **Habilitar**
  Liga a luz de fundo.

Independentemente da configuração neste parâmetro, a luz de fundo pode ser automaticamente desligada pelo equipamento se a fonte de alimentação for muito baixa.

Contraste da tela

Navegação Configuração → Config. avançada → Exibir → Contraste tela

Descrição Ajustar contraste do display local para as condições ambientes (ex.: iluminação ou ângulo de leitura).

Entrada do usuário 20 para 80 %

Ajuste de fábrica Dependente do display.

Informações adicionais Definir o contraste através dos botões:
- Mais escuro: pressione os botões ⊖ E simultaneamente.
- Mais brilhante: pressione os botões ⊕ E simultaneamente.

Submenu "Exibição do backup de configuração"

Este submenu é visível somente se um módulo do display for conectado ao equipamento.

A configuração do equipamento pode ser memorizada no módulo de display a um certo ponto de tempo (backup). A configuração memorizada pode ser restaurada para o equipamento se necessário, por exemplo, para trazer o equipamento de volta a um estado definido. A configuração também pode ser transferida para um equipamento diferente do mesmo tipo usando o módulo do display.

Navegação Configuração → Config. avançada → Exib bckp config

Tempo de operação

Navegação Configuração → Config. avançada → Exib bckp config → Tempo operação

Descrição Indica por quanto tempo o aparelho esteve em operação.

Informações adicionais *Tempo máximo*

9 999 d (≈ 27 anos)

Último backup

Navegação Configuração → Config. avançada → Exib bckp config → Último backup

Descrição Indica quando foi feito o último backup para o módulo display.

Gerenciamento de configuração

Navegação Configuração → Config. avançada → Exib bckp config → Gerenc config

Descrição Selecionar ação para gerenciar os dados no módulo display.

Seleção
- Cancelar
- Executar backup
- Restaurar
- Duplicar
- Comparar
- Excluir dados de backup
- Display incompatible

Informações adicionais

Significado das opções

- **Cancelar**
  Nenhuma medida é executada e o usuário sai do parâmetro.
- **Executar backup**
  Uma cópia de backup da configuração atual do equipamento no HistoROM (embutido no equipamento) é memorizada no módulo do display do equipamento.
- **Restaurar**
  A última cópia de backup da configuração do equipamento é copiada do módulo do display para o HistoROM do equipamento.
- **Duplicar**
  A configuração do transmissor é duplicada para outro equipamento por meio do módulo do display transmissor. Os seguintes parâmetros, que caracterizam o ponto de medição individual, **não** são incluídos na configuração transmitida:
  Tipo de meio
- **Comparar**
  A configuração do equipamento memorizada no módulo do display é comparada à configuração atual do equipamento do HistoROM. O resultado dessa comparação é exibido no parâmetro **Resultado da comparação** (→ 177).
- **Excluir dados de backup**
  A cópia de backup da configuração do equipamento é excluída do módulo de display do equipamento.

Enquanto a ação está em andamento, a configuração não pode ser editada através do display local e uma mensagem do status de processamento aparece no display.

Se um backup existente for restaurado para um equipamento diferente usando o opção **Restaurar**, pode ocorrer que algumas funcionalidades do equipamento não estejam mais disponíveis. Em alguns casos, até mesmo a reinicialização do equipamento não restaurará o status original.

Para transmitir uma configuração a um equipamento diferente, o opção **Duplicar** sempre deve ser utilizado.

Estado de backup

Navegação Configuração → Config. avançada → Exib bckp config → Estado backup

Descrição Exibe qual ação de backup está em andamento no momento.

Resultado da comparação

Navegação Configuração → Config. avançada → Exib bckp config → Resultado comp

Descrição Comparação entre aparelho atual e o backup do display.

Informações adicionais

Significado das opções do display

- **Configurações idênticas**
  A configuração do equipamento atual no HistoROM é idêntica à cópia de backup no módulo do display.
- **Configurações não idênticas**
  A configuração do equipamento atual do HistoROM não é idêntica à cópia de backup no módulo do display.
- **Nenhum backup disponível**
  Não há cópia de backup da configuração do equipamento do HistoROM no módulo de display.
- **Configurações de backup corrompidas**
  A configuração do equipamento atual do HistoROM está corrompida ou não é compatível com a cópia de backup no módulo do display.
- **Verificação não feita**
  A configuração do equipamento do HistoROM ainda não foi comparada à cópia de backup no módulo do display.
- **Conjunto de dados incompatíveis**
  Os conjuntos de dados são incompatíveis e não podem ser comparados.

Para iniciar a comparação, defina **Gerenciamento de configuração (→ 176)** = **Comparar**.

Se a configuração do transmissor foi duplicada a partir de um equipamento diferente pelo **Gerenciamento de configuração (→ 176)** = **Duplicar**, a nova configuração do equipamento no HistoROM é apenas parcialmente idêntica à configuração armazenada no módulo do display: propriedades específicas do sensor (por exemplo, a curva de mapeamento) não são duplicadas. Assim, o resultado da comparação será **Configurações não idênticas**.

Submenu "Administração"

Navegação Configuração → Config. avançada → Administração

Definir código de acesso

Navegação Configuração → Config. avançada → Administração → Definir cód aces

Descrição Definir código de liberação para acesso à escrita aos parâmetros.

Entrada do usuário 0 para 9 999

Informações adicionais

- Se o ajuste de fábrica não for alterado ou se 0 estiver definido como o código de acesso, os parâmetros não são protegidos contra gravação e os dados de configuração do equipamento podem então ser sempre modificados. O usuário está registrado na função *Manutenção*.
- A proteção contra gravação afeta todos os parâmetros indicados com o símbolo neste documento. No display local, o símbolo na frente de um parâmetro indica que ele está protegido contra gravação.
- Uma vez definido o código de acesso, os parâmetros protegidos contra gravação somente podem ser modificados se o código de acesso for inserido no parâmetro **Inserir código de acesso** (→ 145).
- Entre em contato com seu Centro de Vendas da Endress+Hauser se você perder seu código de acesso.
- Para operação do dsplay: O novo código de acesso é válido apenas se ele for confirmado em parâmetro **Confirmar código de acesso** (→ 181).

Reset do equipamento

Navegação Configuração → Config. avançada → Administração → Reset do equip

Configuração → Config. avançada → Administração → Reset do equip

Seleção

- Cancelar
- Para padrões fieldbus
- Para padrões de fábrica
- Para configurações de entrega
- De configurações do cliente
- Para padrões do transdutor
- Reiniciar aparelho

Informações adicionais

Significado das opções

- **Cancelar**
  Sem ação
- **Para padrões de fábrica**
  Todos os parâmetros são redefinidos com o ajuste de fábrica específico do código do produto.
- **Para configurações de entrega**
  Todos os parâmetros são redefinidos para as configurações de entrega. As configurações de entrega podem divergir do padrão de fábrica caso tenham sido solicitadas as configurações específicas do cliente.
  Esta opção é visível apenas se foram solicitadas configurações específicas do cliente.
- **De configurações do cliente**
  Todos os parâmetros do cliente são redefinidos com os ajustes de fábrica. Parâmetros de serviço, entretanto, permanecem inalterados.
- **Para padrões do transdutor**
  Cada parâmetro relativo à medição do cliente é restabelecido para seu ajuste de fábrica. Parâmetros de serviço e parâmetros relacionados à comunicação, entretanto, permanecem inalterados.
- **Reiniciar aparelho**
  A reinicialização redefine todos os parâmetros que estão armazenados na memória volátil (RAM) para o ajuste de fábrica (por exemplo, dados dos valores medidos). A configuração do equipamento permanece inalterada.

Assistente "Definir código de acesso"

A opção assistente **Definir código de acesso** está disponível apenas ao operar através do display local. Ao operar através de uma ferramenta de operação, a opção parâmetro **Definir código de acesso** está localizada diretamente na submenu **Administração**. A opção parâmetro **Confirmar código de acesso** não está disponível para operação através da ferramenta de operação.

Navegação Configuração → Config. avançada → Administração → Definir cód aces

Definir código de acesso

Navegação Configuração → Config. avançada → Administração → Definir cód aces → Definir cód aces

Descrição → 179

Confirmar código de acesso

Navegação Configuração → Config. avançada → Administração → Definir cód aces → Confirmar código

Descrição Confirmar o código de acesso inserido.

Entrada do usuário 0 para 9 999

17.4 Menu "Diagnóstico"

Navegação Diagnóstico

Diagnóstico atual

Navegação Diagnóstico → Diag. Atual

Descrição Exibe a mensagem de diagnóstico atual.

Informações adicionais O display consiste em:
- Símbolo para o comportamento de evento
- Código para comportamento de diagnóstico
- Horário da ocorrência da operação
- Texto de evento

Se várias mensagens estiverem ativas ao mesmo tempo, as mensagens com prioridade máxima são exibidas.

As informações sobre o que está gerando a mensagem, bem como as medidas a serem tomadas, podem ser visualizadas através do símbolo ⓘ no display.

Reg. de data e hora

Navegação Diagnóstico → Reg Data/hora

Diagnóstico anterior

Navegação Diagnóstico → Diag. anterior

Descrição Exibe a última mensagem de diagnóstico que esteve ativa antes da mensagem atual.

Informações adicionais O display consiste em:
- Símbolo para o comportamento de evento
- Código para comportamento de diagnóstico
- Horário da ocorrência da operação
- Texto de evento

A condição exibida ainda pode se aplicar. As informações sobre o que está gerando a mensagem, bem como as medidas a serem tomadas, podem ser visualizadas através do símbolo ⓘ no display.

Reg. de data e hora

Navegação Diagnóstico → Reg Data/hora

Tempo de operação desde reinício

Navegação Diagnóstico → Tempo operação

Descrição Exibe a hora em que o equipamento esteve em operação desde a última reinicialização do equipamento.

Tempo de operação

Navegação Diagnóstico → Tempo operação

Descrição Indica por quanto tempo o aparelho esteve em operação.

Informações adicionais *Tempo máximo*

9 999 d (≈ 27 anos)

17.4.1 Submenu "Lista de diagnóstico"

Navegação Diagnóstico → Lista diagnóstic

Diagnóstico 1 para 5

Navegação Diagnóstico → Lista diagnóstic → Diagnóstico 1

Descrição Exibe as mensagens atuais de diagnóstico da primeira a quinta prioridade máxima.

Informações adicionais O display consiste em:
- Símbolo para o comportamento de evento
- Código para comportamento de diagnóstico
- Horário da ocorrência da operação
- Texto de evento

Reg. de data e hora 1 para 5

Navegação Diagnóstico → Lista diagnóstic → Reg Data/hora

17.4.2 Submenu "Livro de registro de eventos"

A opção submenu **Livro de registro de eventos** está disponível apenas ao operar através do display local. Ao operar através do FieldCare, a lista de eventos pode ser exibida na função FieldCare "Lista de eventos / HistoROM".

Navegação Diagnóstico → Registro eventos

Opções de filtro

Navegação Diagnóstico → Registro eventos → Opções de filtro

Seleção
- Todos
- Falha (F)
- Verificação da função (C)
- Fora de especificação (S)
- Necessário Manutenção (M)
- Informação (I)

Informações adicionais
- Este parâmetro é usado apenas para operação através do display local.
- Os sinais de status são categorizados de acordo com a norma NAMUR NE 107.

Submenu "Lista de eventos"

A submenu **Lista de eventos** exibe o histórico dos eventos passados da categoria selecionada em parâmetro **Opções de filtro** (→ 185). Um máximo de 100 eventos são exibidos em ordem cronológica.

Os símbolos seguintes indicam se um evento ocorreu ou terminou:
- : o evento ocorreu
- : Evento terminou

As informações sobre o que está gerando a mensagem, bem como as instruções a serem tomadas, podem ser visualizadas através do botão .

Formato do display
- Para mensagens de evento na categoria I: evento de informação, texto do evento, símbolo do "evento de gravação" e hora em que o evento ocorreu
- Para as mensagens de evento nas categorias F, M, C, S (sinal de status): evento de diagnósticos, texto do evento, símbolo de "gravação de evento" e hora em que o evento ocorreu

Navegação Diagnóstico → Registro eventos → Lista de eventos

17.4.3 Submenu "Informações do equipamento"

Navegação Diagnóstico → Info do equip

Tag do equipamento

Navegação
Diagnóstico → Info do equip → Tag
Diagnóstico → Info do equip → Tag

Descrição
Inserir tag para ponto de medição.

Interface do usuário
Sequência de caracteres contendo números, letras e caracteres especiais (#32)

Número de série

Navegação
Diagnóstico → Info do equip → Número de série
Diagnóstico → Info do equip → Número de série

Informações adicionais
Utilizações do número de série
- Rápida identificação do equipamento, quando contatar a Endress+Hauser, por exemplo.
- Para obter informações específicas sobre o equipamento usando o Device Viewer: www.endress.com/deviceviewer

O número de série também é detectado na etiqueta de identificação.

Versão do firmware

Navegação
Diagnóstico → Info do equip → Versão firmware
Diagnóstico → Info do equip → Versão firmware

Interface do usuário
xx.display.zz

Informações adicionais
Para versões de firmware que diferem apenas nos últimos dois dígitos ("zz") não há diferença em relação à funcionalidade ou operação.

Nome do equipamento

Navegação
- Diagnóstico → Info do equip → Nome do equip.
- Diagnóstico → Info do equip → Nome do equip.

Código do equipamento

Navegação
- Diagnóstico → Info do equip → Código equip.
- Diagnóstico → Info do equip → Código equip.

Interface do usuário Sequência de caracteres contendo números, letras e caracteres especiais (#20)

Informações adicionais O código de pedido é criado a partir do código de pedido estendido, que define todos os recursos do equipamento da estrutura do produto. Caso contrário, os recursos do equipamento não podem ser lidos diretamente no código do pedido.

Código estendido do equipamento 1 para 3

Navegação
- Diagnóstico → Info do equip → Cód.estend.eq. 1
- Diagnóstico → Info do equip → Cód.estend.eq. 1

Descrição Exibe as três partes do código do pedido estendido.

Interface do usuário Sequência de caracteres contendo números, letras e caracteres especiais (#20)

Informações adicionais O código de pedido estendido indica a versão de todos os recursos da estrutura do produto e, portanto, identifica exclusivamente o equipamento.

17.4.4 Submenu "Valor medido"

Navegação Diagnóstico → Valor medido

Distância

Navegação Diagnóstico → Valor medido → Distância

Descrição Exibe a distância medida D entre o ponto de referência (borda inferior do flange ou da conexão de rosca) e o nível.

Informações adicionais

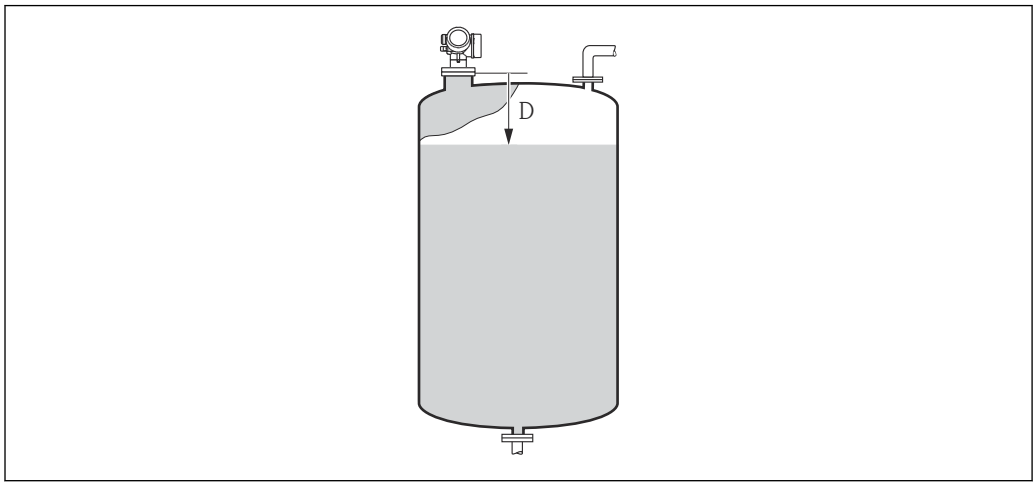

47 *Distância para medições de líquidos*

A unidade é definida na parâmetro **Unidade de distância** (→ 134).

Nível linearizado

Navegação Diagnóstico → Valor medido → Nível linear

Descrição Exibe o nível linearizado.

Informações adicionais A unidade é definida pela parâmetro **Unidade após linearização** → 156.

Tensão do terminal 1

Navegação Diagnóstico → Valor medido → Tensão term 1

Temperatura da eletrônica

Navegação Diagnóstico → Valor medido → Temp eletrônica

Descrição Exibe a temperatura atual dos componentes eletrônicos.

Informações adicionais A unidade é definida na parâmetro **Unidade de temperatura**.

17.4.5 Submenu "Analog input 1 para 5"

Há um submenu **Analog inputs** para cada bloco AI do equipamento. O bloco AI é usado para configurar a transmissão do valor medido para o barramento.

Somente as propriedades mais básicas do bloco AI podem ser configuradas neste submenu. Para uma configuração detalhada dos blocos AI, consulte o menu **Especialista**.

Navegação Diagnóstico → Analog inputs → Analog input 1 para 5

Block tag

Navegação Diagnóstico → Analog inputs → Analog input 1 para 5 → Block tag

Descrição Defined to be unique throughout the control system at one plant site. The tag may be changed using the FB_Tag service.

Entrada do usuário Sequência de caracteres contendo números, letras e caracteres especiais (#32)

Channel

Navegação Diagnóstico → Analog inputs → Analog input 1 para 5 → Channel

Descrição Use esta função para selecionar o valor de entrada que deve ser processado no bloco de função de entrada analógica.

Seleção
- Uninitialized
- Nível linearizado
- Amplitude absoluta do eco
- Distância

- Temperatura da eletrônica
- Amplitude relativa do eco
- Saída analógica diag avançado 1
- Saída analógica diag avançado 2
- Tensão do terminal

Status

Navegação Diagnóstico → Analog inputs → Analog input 1 para 5 → Status

Descrição Indica o status do valor de saída do bloco Al de acordo com as especificações FOUNDATION Fieldbus.

Value

Navegação Diagnóstico → Analog inputs → Analog input 1 para 5 → Value

Descrição Indica o valor de saída do bloco Al.

Units index

Navegação Diagnóstico → Analog inputs → Analog input 1 para 5 → Units index

Descrição Indica a unidade do valor de saída.

17.4.6 Submenu "Registro de dados"

Navegação Diagnóstico → Registro dados

Atribuir canal 1 para 4

Navegação Diagnóstico → Registro dados → Atrib canal 1 para 4

Seleção
- Desl.
- Nível linearizado
- Distância
- Tensão do terminal
- Temperatura da eletrônica
- Amplitude absoluta do eco
- Amplitude relativa do eco
- Saída analógica diag avançado 1
- Saída analógica diag avançado 2

Informações adicionais

Podem ser registrados um total de 1000 valores medidos. Isso significa:
- 1000 pontos de dados se for usado 1 canal de registro
- 500 pontos de dados se forem usados 2 canais de registro
- 333 pontos de dados se forem usados 3 canais de registro
- 250 pontos de dados se forem usados 4 canais de registro

Caso o máximo número de pontos de dados seja alcançado, os pontos de dados mais antigos no registro são sobrescritos ciclicamente, de modo que os últimos 1000, 500, 333 ou 250 valores medidos fiquem sempre no registro (princípio de memória em anel).

Os dados registrados serão excluídos se uma nova opção for selecionada neste parâmetro.

Intervalo de registro

Navegação Diagnóstico → Registro dados → Intervalo reg

Entrada do usuário 1.0 para 3 600.0 s

Informações adicionais

Este parâmetro define o intervalo entre os pontos de dados individuais no registro de dados e, desta forma, o tempo máximo de processo registrável T_{log}:
- Se for usado 1 canal de registro: $T_{log} = 1000\ t_{log}$
- Se forem usados 2 canais de registro: $T_{log} = 500\ t_{log}$
- Se forem usados 3 canais de registro: $T_{log} = 333\ t_{log}$
- Se forem usados 4 canais de registro: $T_{log} = 250\ t_{log}$

Uma vez decorrido este tempo, os pontos de dados mais antigos no registro são sobrescritos ciclicamente de modo que um tempo de T_{log} sempre permanece na memória (princípio da memória em anel).

Os dados registrados são excluídos se este parâmetro for alterado.

Exemplo

Ao usar 1 canal de registro
- $T_{log} = 1000 \cdot 1\ s = 1\,000\ s \approx 16.5\ min$
- $T_{log} = 1000 \cdot 10\ s = 1\,000\ s \approx 2.75\ h$
- $T_{log} = 1000 \cdot 80\ s = 80\,000\ s \approx 22\ h$
- $T_{log} = 1000 \cdot 3\,600\ s = 3\,600\,000\ s \approx 41\ d$

Limpar dados do registro

Navegação Diagnóstico → Registro dados → Limpar dados reg

Seleção
- Cancelar
- Limpar dados

Submenu "Exibir canal 1 para 4"

O submenu **Exibir canal 1 para 4** está disponível apenas para operação através do display local. Ao operar através do FieldCare, o diagrama de registro pode ser exibido na função FieldCare "Lista de eventos / HistoROM".

O submenu **Exibir canal 1 para 4** invoca um diagrama do histórico de registro do respectivo canal.

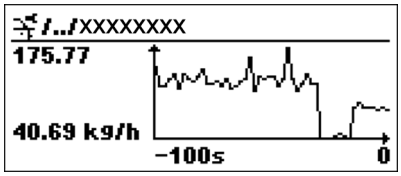

- eixo x: dependendo do número de canais selecionados, cerca de 250 a 1000 valores medidos de uma variável do processo são exibidos.
- eixo y: exibe o span aproximado do valor medido e adapta isso de modo constante à medição.

Para retornar ao menu de operação, pressione ⊞ e ⊟ simultaneamente.

Navegação Diagnóstico → Registro dados → Exibir canal 1 para 4

17.4.7 Submenu "Simulação"

A opção submenu **Simulação** é usada para simular valores de medição específicos ou outras condições. Isso ajuda a verificar a configuração correta do equipamento e as unidades de controle conectadas.

Condições que podem ser simuladas

Condição a ser simulada	Parâmetros associados
Valor específico de uma variável do processo	▪ Atribuir variável de medição (→ 197) ▪ Valor variável do processo (→ 197)
Estado específico da saída comutada	▪ Simulação saída chave (→ 197) ▪ Status da chave (contato) (→ 197)
Existência de um alarme	Simulação de alarme (→ 198)

Habilitar/desabilitar simulação

A simulação dos valores medidos pode ser habilitada ou desabilitada através de uma seletora de hardware (seletora SIM) nos componentes eletrônicos. A simulação de um valor medido é possível apenas se a seletora SIM estiver na posição LIGADA.

A saída comutada sempre pode ser simulada, independentemente da posição da seletora SIM.

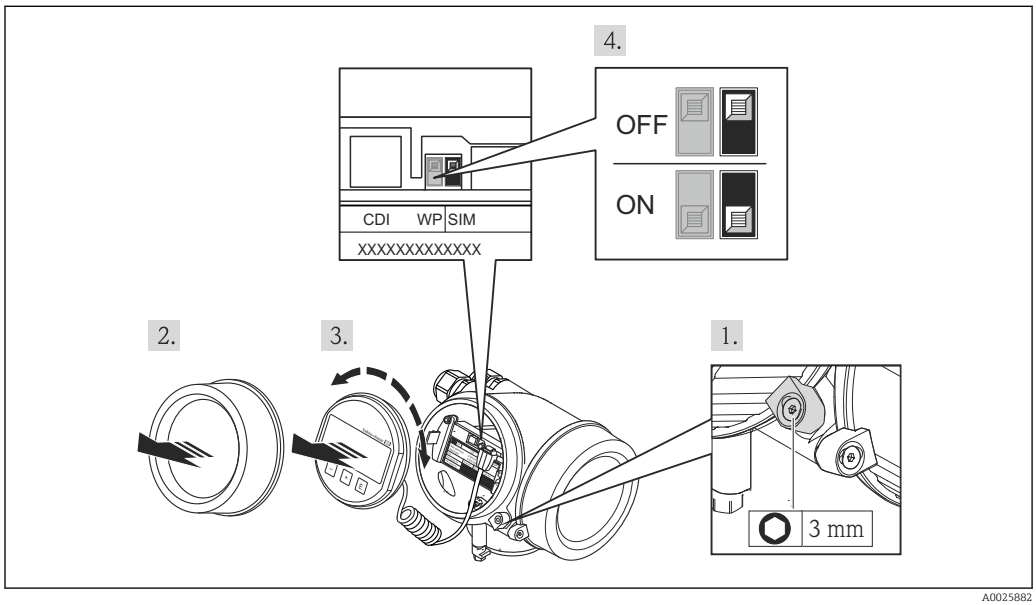

1. Solte a braçadeira de fixação.
2. Desaperte a tampa do invólucro.

3. Retire o módulo do display com um suave movimento de rotação. Para facilitar o acesso à seletora SIM, instale o módulo do display na borda do compartimento de componentes eletrônicos.
   ↳ O módulo de display é instalado na borda do compartimento de componentes eletrônicos.

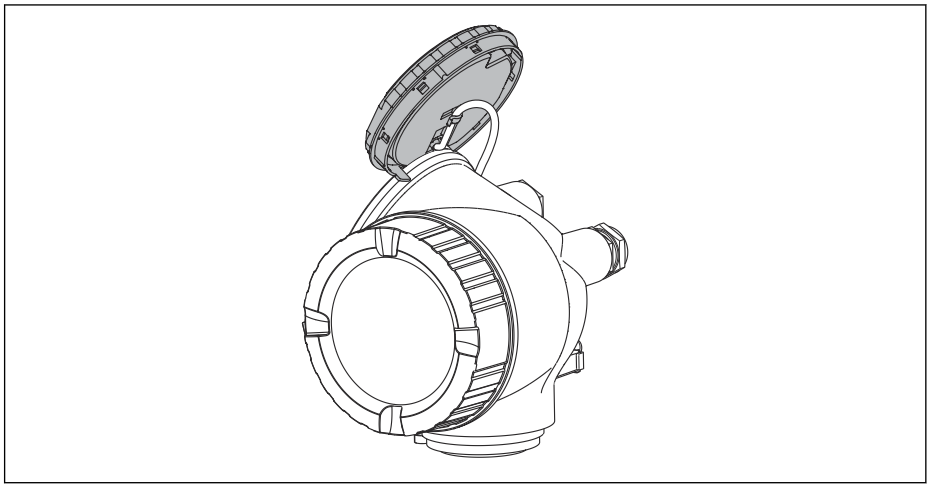

A0013909

4. Seletora SIM na posição **LIGADA**: os valores medidos podem ser simulados. Seletora SIM na posição **DESLIGADA** (ajuste de fábrica): a simulação dos valores medidos é desabilitada.
5. Coloque o cabo espiral no vão entre o invólucro e o módulo dos componentes eletrônicos principais e conecte o módulo do display no compartimento dos componentes eletrônicos na direção desejada até que ele se encaixe.
6. Aparafuse a tampa do compartimento dos componentes eletrônicos e aperte a braçadeira de fixação.

Estrutura geral do submenu

Navegação Especialista → Diagnóstico → Simulação

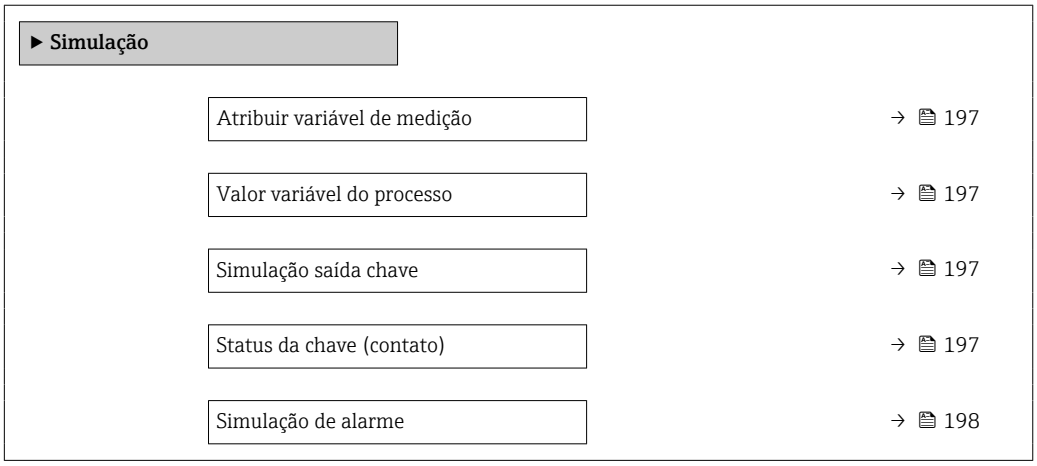

Descrição de parâmetros

Navegação Especialista → Diagnóstico → Simulação

Atribuir variável de medição

Navegação Especialista → Diagnóstico → Simulação → Atribuir var.med

Seleção
- Desl.
- Nível
- Nível linearizado

Informações adicionais
- O valor da variável a ser selecionada é definido em parâmetro **Valor variável do processo** (→ 197).
- Se a opção **Atribuir variável de medição ≠ Desl.**, uma simulação está ativa. Isso é indicado por uma mensagem de diagnóstico da categoria *Verificação da função (C)*.

Valor variável do processo

Navegação Especialista → Diagnóstico → Simulação → Vlr variáv proc

Pré-requisitos **Atribuir variável de medição (→ 197) ≠ Desl.**

Entrada do usuário Número do ponto flutuante assinado

Informações adicionais Tanto o processamento do valor medido, quanto a saída do sinal descendente usam este valor de simulação. Desta forma, os usuários podem verificar se o medidor foi configurado corretamente.

Simulação saída chave

Navegação Especialista → Diagnóstico → Simulação → Saída chave

Descrição Liga/Desliga a simulação da saída de status.

Seleção
- Desl.
- Ligado

Status da chave (contato)

Navegação Especialista → Diagnóstico → Simulação → Status chave

Pré-requisitos **Simulação saída chave (→ 197) = Ligado**

Descrição Selecione o status da saída de status para simulação.

Seleção
- Abrir
- Fechado

Informações adicionais O status da comutação assume o valor definido neste parâmetro. Isso ajuda a verificar a operação correta das unidades de controle conectadas.

Simulação de alarme

Navegação Especialista → Diagnóstico → Simulação → Simulação alarme

Descrição Liga/Desliga o alarme do equipamento.

Seleção
- Desl.
- Ligado

Informações adicionais Ao selecionar a opção opção **Ligado**, o equipamento gera um alarme. Isso ajuda a verificar o comportamento de saída correto do equipamento no caso de um alarme.

Uma simulação ativa é indicada pelo mensagem de diagnóstico **C484 Modo de simulação de falha**.

Evento do diagnóstico de simulação

Navegação Especialista → Diagnóstico → Simulação → Evnt diag sim

Descrição Select a diagnostic event for the simulation process that is activated.

Informações adicionais Quando operada através do display local, a lista de seleção pode ser filtrada de acordo com as categorias dos eventos (parâmetro **Categoria Evento diagnóstico**).

17.4.8 Submenu "Verificação do aparelho"

Navegação Diagnóstico → Verif aparelho

Iniciar verificação do aparelho

Navegação Diagnóstico → Verif aparelho → Inic verif ap

Descrição Iniciar uma verificação do equipamento.

Seleção
- Não
- Sim

Informações adicionais No caso de um eco perdido, uma verificação do equipamento não poderá ser executada.

Resultado de verificação do aparelho

Navegação Diagnóstico → Verif aparelho → Rslt verif ap

Descrição Exibe o resultado da verificação do equipamento.

Informações adicionais

Significado das opções do display
- **Instalação ok**
  Possível medição sem restrições.
- **Precisão reduzida**
  É possível fazer uma medição. Entretanto, a precisão da medição pode ficar reduzida devido às amplitudes do sinal.
- **Capacidade de medição reduzida**
  É possível realizar agora uma medição. Entretanto, há um risco de perda de eco. Verifique a posição de instalação do equipamento e a constante dielétrica do meio.
- **Verificação não feita**
  Nenhuma verificação do equipamento foi executada.

Hora da última verificação

Navegação Diagnóstico → Verif aparelho → Hora últ verif

Descrição Exibe o horário da última verificação do equipamento.

Interface do usuário Sequência de caracteres contendo números, letras e caracteres especiais (#14)

Nível do sinal

Navegação Diagnóstico → Verif aparelho → Nível do sinal

Pré-requisitos A verificação do equipamento foi executada.

Descrição Exibe o resultado da verificação do equipamento para o sinal de nível.

Interface do usuário
- Verificação não feita
- Verificação não OK
- Verificação OK

Informações adicionais Para **Nível do sinal** = **Verificação não OK**: verifique a posição de instalação do equipamento e da constante dielétrica do meio.

17.4.9 Submenu "Heartbeat"

O submenu **Heartbeat** está disponível apenas através do **FieldCare** ou do **DeviceCare**. Ele contém todos os assistentes que são parte dos pacotes de aplicação **Heartbeat Verification** e **Heartbeat Monitoring**.

Descrição detalhada
SD01871F

Navegação Diagnóstico → Heartbeat

Índice

A

Acessar ferramentas de status (Parâmetro) 144
Acesso para escrita 49
Acesso para leitura 49
Acessórios
  Específicos da comunicação 121
  Específicos do serviço 121
Administração (Submenu) 179
Ajuste de parâmetro
  Gerencia a configuração do equipamento 83, 89
  Idioma de operação 78
Altura do tanque/silo (Parâmetro) 150
Altura intermediária (Parâmetro) 158
Amortecimento display (Parâmetro) 173
Analog input 1 para 5 (Submenu) 142, 189
Aplicação 11
  Risco residual 11
Assistente
  Definir código de acesso 181
  Mapeamento 141
Ativar tabela (Parâmetro) 161
Atraso para desligar (Parâmetro) 168
Atraso para ligar (Parâmetro) 168
Atribuir canal 1 para 4 (Parâmetro) 191
Atribuir limite (Parâmetro) 166
Atribuir nível de diagnóstico (Parâmetro) 166
Atribuir status (Parâmetro) 165
Atribuir variável de medição (Parâmetro) 197
Autorização de acesso aos parâmetros
  Acesso para escrita 49
  Acesso para leitura 49

B

Banda morta (Parâmetro) 149, 163
Block tag (Parâmetro) 142, 189
Bloqueio do teclado
  Ativação 54
  Desabilitação 54

C

Cabeçalho (Parâmetro) 173
Calibração cheia (Parâmetro) 136
Calibração vazia (Parâmetro) 135
Channel (Parâmetro) 142, 189
Chave de proteção contra gravação 51
Código de acesso 49
  Entrada incorreta 49
Código do equipamento (Parâmetro) 187
Código estendido do equipamento 1 (Parâmetro) . . . 187
Componentes do sistema 121
Conceito de reparo 112
Condições de processo avançadas (Parâmetro) 148
Configuração (Menu) 134
Configuração avançada (Submenu) 144
Configuração de uma medição de nível 79
Configuração do idioma de operação 78
Configuração para medição de nível 79, 88
Configurações de segurança (Submenu) 162
Confirmar código de acesso (Parâmetro) 181
Confirmar distância (Parâmetro) 138, 141
Contraste da tela (Parâmetro) 175
Correção do nível (Parâmetro) 150

D

Declaração de conformidade 12
Definir código de acesso (Assistente) 181
Definir código de acesso (Parâmetro) 179, 181
Definir o código de acesso 49
Desabilitar simulação 194
Descarte 113
Devolução 113
Diagnóstico
  Símbolos 102
Diagnóstico (Menu) 182
Diagnóstico 1 (Parâmetro) 184
Diagnóstico anterior (Parâmetro) 182
Diagnóstico atual (Parâmetro) 182
Diâmetro (Parâmetro) 158
Diâmetro do tubo (Parâmetro) 135
Display da curva de envelope 62
Display de status de acesso (Parâmetro) 144
Display local 45
  ver Em estado de alarme
  ver Mensagem de diagnósticos
Distância (Parâmetro) 137, 141, 188
Documento
  Função 6

E

Eco de saída perdido (Parâmetro) 162
Elementos de operação
  Mensagem de diagnósticos 103
Especificações para o pessoal 11
Estado de backup (Parâmetro) 177
Evento de diagnóstico
  Na ferramenta de operação 105
Evento de diagnósticos 103
Evento do diagnóstico de simulação (Parâmetro) . . . 198
Eventos de diagnóstico 102
Exibição do backup de configuração (Submenu) 176
Exibir (Submenu) 170
Exibir canal 1 para 4 (Submenu) 193
Exibir valor 1 (Parâmetro) 172

F

FHX50 46
Filtragem do registro de evento 109
Formato de exibição (Parâmetro) 170
Formato do número (Parâmetro) 174
Função de saída chave (Parâmetro) 165
Função do documento 6

G
Gerencia a configuração do equipamento 83, 89
Gerenciamento de configuração (Parâmetro) 176
Girando o display 34
Girando o módulo do display 34
Gravar mapa (Parâmetro) 140, 141
Grupo do meio (Parâmetro) 135

H
Habilitar simulação 194
Heartbeat (Submenu) 201
Histórico do evento 109
HistoROM (descrição) 89
Hora da última verificação (Parâmetro) 199

I
Identificação CE 12
Informações do equipamento (Submenu) 186
Iniciar verificação do aparelho (Parâmetro) 199
Inserir código de acesso (Parâmetro) 145
Instruções de segurança
  Básicas 11
Instruções de segurança (XA) 13
Interface de operação (CDI) 47
Intervalo de registro (Parâmetro) 191
Intervalo exibição (Parâmetro) 172
Inverter sinal de saída (Parâmetro) 169
Invólucro
  Alteração da posição 33
  Design 16
Invólucro do transmissor
  Alteração da posição 33
Invólucro dos componentes eletrônicos
  Design 16

L
Language (Parâmetro) 170
Limpar dados do registro (Parâmetro) 192
Limpeza 111
Limpeza externa 111
Linearização (Submenu) 153, 154, 155
Lista de diag 106
Lista de diagnóstico (Submenu) 184
Lista de eventos 109
Lista de eventos (Submenu) 185
Livro de registro de eventos (Submenu) 185
Luz de fundo (Parâmetro) 175

M
Manutenção 111
Mapeamento (Assistente) 141
Mapeamento apresentado (Parâmetro) 139
Marcas registradas 10
Máscara de entrada 59
Materiais medidos 11
Medidas corretivas
  Fechamento 104
  Recorrer 104
Mensagem de diagnóstico 102
Menu
  Configuração 134
  Diagnóstico 182
Menu de casas decimais (Parâmetro) 174
Menu de contexto 61
Minisseletora
  ver Chave de proteção contra gravação
Modo de falha (Parâmetro) 168
Modo de tabela (Parâmetro) 159
Módulo de operação 55
Módulo do display 55
Módulo do display e módulo de operação FHX50 46

N
Nível (Parâmetro) 137, 160
Nível (Submenu) 146
Nível de evento
  Explicação 102
  Símbolos 102
Nível do sinal (Parâmetro) 200
Nível linearizado (Parâmetro) 157, 188
Nome do equipamento (Parâmetro) 187
Número da tabela (Parâmetro) 160
Número de série (Parâmetro) 186

O
Opções de filtro (Parâmetro) 185
Operação remota 46

P
Peças de reposição 113
  Etiqueta de identificação 113
ponto decimal em 1 (Parâmetro) 172
Ponto final do mapeamento (Parâmetro) 139, 141
Preparar map gravação (Parâmetro) 141
Process Value Filter Time (Parâmetro) 143
Propriedade do meio (Parâmetro) 146
Proteção contra gravação
  Através de código de acesso 49
  Por meio da chave de proteção contra gravação . . . 51
Proteção contra gravação de hardware 51
Proteção contra sobretensão
  Informações gerais 40

Q
Qualidade do sinal (Parâmetro) 138

R
Rampa no eco perdido (Parâmetro) 163
Reg. de data e hora (Parâmetro) 182, 183, 184
Registro de dados (Submenu) 191
Reset do equipamento (Parâmetro) 179
Resolução de falhas 100
Resultado da comparação (Parâmetro) 177
Resultado de verificação do aparelho (Parâmetro) . . . 199

S
Saída chave (Submenu) 165
Segurança do produto 12
Segurança no local de trabalho 12

Segurança operacional 12
Seleção do idioma 87
Seletora SIM 194
Separador (Parâmetro) 174
Símbolos
No editor de texto e numérico 59
Para correção 59
Símbolos de display para o estado de bloqueio 56
Símbolos de display para os submenus 56
Símbolos de valor medido 57
Simulação (Submenu) 196, 197
Simulação de alarme (Parâmetro) 198
Simulação saída chave (Parâmetro) 197
Sinais de status 56, 102
Status (Parâmetro) 190
Status da chave (contato) (Parâmetro) 169, 197
Status de bloqueio (Parâmetro) 144
Submenu
Administração 179
Analog input 1 para 5 . . . . . 142, 189
Configuração avançada 144
Configurações de segurança 162
Exibição do backup de configuração 176
Exibir 170
Exibir canal 1 para 4 193
Heartbeat 201
Informações do equipamento 186
Linearização 153, 154, 155
Lista de diagnóstico 184
Lista de eventos 109, 185
Livro de registro de eventos 185
Nível 146
Registro de dados 191
Saída chave 165
Simulação 196, 197
Valor medido 188
Verificação do aparelho 199
Substituição de equipamento 112
Substituição de um equipamento 112

T

Tag do equipamento (Parâmetro) 186
Temperatura da eletrônica (Parâmetro) 189
Tempo de operação (Parâmetro) 176, 183
Tempo de operação desde reinício (Parâmetro) 183
Tensão do terminal 1 (Parâmetro) 189
Texto de evento 103
Texto do cabeçalho (Parâmetro) 173
Texto livre (Parâmetro) 157
Tipo de linearização (Parâmetro) 155
Tipo de meio (Parâmetro) 146
Tipo de tanque (Parâmetro) 134
Transmissor
Girando o display 34
Girando o módulo do display 34

U

Último backup (Parâmetro) 176
Unidade após linearização (Parâmetro) 156
Unidade de distância (Parâmetro) 134
Unidade do nível (Parâmetro) 149
Units index (Parâmetro) 190
Uso indicado 11

V

Valor do cliente (Parâmetro) 161
Valor do eco perdido (Parâmetro) 162
Valor máximo (Parâmetro) 158
Valor medido (Submenu) 188
Valor para desligar (Parâmetro) 168
Valor para ligar (Parâmetro) 166
Valor variável do processo (Parâmetro) 197
Value (Parâmetro) 190
Veloc. máx. de dreno de líquido (Parâmetro) 147
Veloc. máx. de enchimento de líquido (Parâmetro) . . 147
Verificação do aparelho (Submenu) 199
Versão do firmware (Parâmetro) 186
Visualização do Equipamento W@M 113

Z

Zubehör
Gerätespezifisch 114

www.addresses.endress.com

Endress+Hauser

People for Process Automation