01.01.zz (Gerätefirmware)

Products Solutions Services


# Betriebsanleitung **Liquiphant FTL62**

Vibronik

Grenzstandschalter mit hochkorrosionsbeständiger Beschichtung für Flüssigkeiten





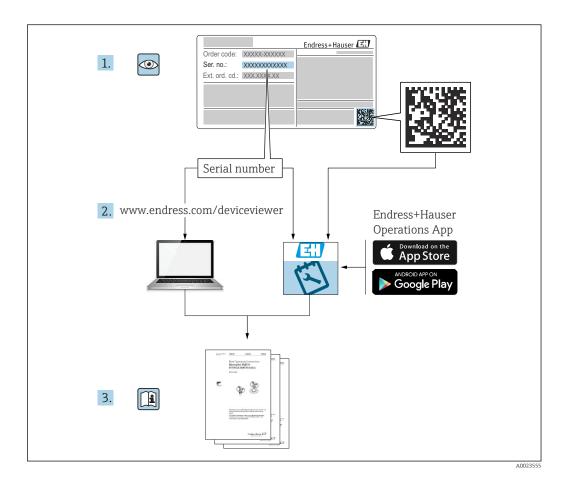

- Dokument so aufbewahren, dass das Dokument bei Arbeiten am und mit dem Gerät jederzeit verfügbar ist
- Gefährdung für Personen oder die Anlage vermeiden: Kapitel "Grundlegende Sicherheitshinweise" sowie alle anderen, arbeitsspezifischen Sicherheitshinweise im Dokument sorgfältig lesen

Der Hersteller behält sich vor, technische Daten ohne spezielle Ankündigung dem entwicklungstechnischen Fortschritt anzupassen. Über die Aktualität und eventuelle Erweiterungen dieser Anleitung gibt die Endress+Hauser Vertriebszentrale Auskunft.

Liquiphant FTL62 Inhaltsverzeichnis

## Inhaltsverzeichnis

1	Hinweise zum Dokument	5	6	Elektrischer Anschluss	18
1.1 1.2 1.3 1.4	Dokumentfunktion	5 5 5 5 6 6	6.1 6.2 6.3	Benötigtes Werkzeug	18 18 19 19 19 22
2	Grundlegende Sicherheitshinweise	6		(Elektronikeinsatz FEL64 DC)	26
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7	Anforderungen an das Personal	6 7 7 8 8	6.4	FEL67)	30 32 34 35
		_	7	Bedienungsmöglichkeiten	37
<b>3</b> 3.1	Produktbeschreibung		7.1	Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten 7.1.1 Bedienkonzept	
4	Warenannahme und Produktidentifizierung	9		7.1.3 Heartbeat-Diagnose und Verifizierung mit Bluetooth® wireless tech-	
4.1 4.2	Warenannahme	9 10	0	nology	37 38
	4.2.2 Elektronikeinsatz	10	<b>8</b> 8.1	Inbetriebnahme	
4.3	Lagerung und Transport		8.2	Funktionstest mit Taster auf dem Elektronikeinsatz	39
	4.3.1 Lagerungsbedingungen			8.2.1 Schaltverhalten und Signalisierung FEL61	
5	Montage	11		8.2.2 Schaltverhalten und Signalisierung FEL62	<u>4</u> ۲
5.1	Montageanforderungen			8.2.3 Schaltverhalten und Signalisierung FEL64, FEL64DC	
	5 , 5,	12 12		8.2.4 Schaltverhalten und Signalisierung FEL67	41
		13 14		8.2.5 Schaltverhalten und Signalisierung	
	5.1.5 Abstand berücksichtigen	14 14 15	8.3	FEL68	
5.2	Gerät montieren	16	8.4	mit Testmagnet	
	3	16 16	8.5	Verbindungsaufbau via SmartBlue-App	43
5.3		18		8.5.1 Voraussetzungen	
				App	44

Inhaltsverzeichnis Liquiphant FTL62

9	Betrieb	45
9.1	Diagnosemenü	45
	9.1.1 Menü "Diagnose"	45
	9.1.2 Menü "Applikation"	45 46
9.2	9.1.3 Menü "System"	47
9.3	Wiederholungsprüfung für SIL-/WHG-	17
	Geräte	47
10	Diagnose und Störungsbehebung	48
10.1	Diagnoseinformation via LED	48
	10.1.1 LED am Elektronikeinsatz	48
	10.1.2 SmartBlue	48
11	Wartung	49
11.1	Wartungsarbeiten	49
	11.1.1 Reinigung	49
12	Reparatur	50
12.1	Allgemeine Hinweise	50
14.1	12.1.1 Reparaturkonzept	50
	12.1.2 Reparatur von Ex-zertifizierten Gerä-	
100	ten	50
12.2 12.3	Ersatzteile	50 50
12.4	Rücksendung	51
12.5	Batterieentsorgung	51
13	Zubehör	51
13.1	Testmagnet	51
13.2	Wetterschutzhaube, 316L, XW112	51
13.3 13.4	Wetterschutzhaube, Kunststoff, XW111 M12-Buchse	52 53
13.5	Bluetooth® Modul VU121 (optional)	53
	LED-Modul VU120 (optional)	53
14	Technische Daten	54
14.1	Technische Baten	
11.1	Fingang	
	Eingang	54 54
	Eingang	54 54 54
14.2	14.1.1 Messgröße	54 54 54 54
14.2	14.1.1 Messgröße	54 54 54 54 54
14.2	14.1.1 Messgröße14.1.2 MessbereichAusgang14.2.1 Aus- und Eingangsvarianten14.2.2 Ausgangssignal	54 54 54 54 54 55
	14.1.1 Messgröße14.1.2 MessbereichAusgang14.2.1 Aus- und Eingangsvarianten14.2.2 Ausgangssignal14.2.3 Ex-Anschlusswerte	54 54 54 54 54
<ul><li>14.2</li><li>14.3</li></ul>	14.1.1 Messgröße14.1.2 MessbereichAusgang14.2.1 Aus- und Eingangsvarianten14.2.2 Ausgangssignal	54 54 54 54 54 55 55
	14.1.1 Messgröße	54 54 54 54 55 55 55 55
	14.1.1 Messgröße	54 54 54 54 55 55 55 56 57
	14.1.1 Messgröße  14.1.2 Messbereich  Ausgang  14.2.1 Aus- und Eingangsvarianten  14.2.2 Ausgangssignal  14.2.3 Ex-Anschlusswerte  Umgebung  14.3.1 Umgebungstemperaturbereich  14.3.2 Lagerungstemperatur  14.3.3 Relative Luftfeuchte  14.3.4 Betriebshöhe	54 54 54 54 55 55 55 56 57
	14.1.1 Messgröße  14.1.2 Messbereich  Ausgang  14.2.1 Aus- und Eingangsvarianten  14.2.2 Ausgangssignal  14.2.3 Ex-Anschlusswerte  Umgebung  14.3.1 Umgebungstemperaturbereich  14.3.2 Lagerungstemperatur  14.3.3 Relative Luftfeuchte  14.3.4 Betriebshöhe  14.3.5 Klimaklasse	54 54 54 54 55 55 55 56 57
	14.1.1 Messgröße  14.1.2 Messbereich  Ausgang  14.2.1 Aus- und Eingangsvarianten  14.2.2 Ausgangssignal  14.2.3 Ex-Anschlusswerte  Umgebung  14.3.1 Umgebungstemperaturbereich  14.3.2 Lagerungstemperatur  14.3.3 Relative Luftfeuchte  14.3.4 Betriebshöhe  14.3.5 Klimaklasse	54 54 54 54 55 55 55 57 57 57
	14.1.1 Messgröße  14.1.2 Messbereich  Ausgang  14.2.1 Aus- und Eingangsvarianten  14.2.2 Ausgangssignal  14.2.3 Ex-Anschlusswerte  Umgebung  14.3.1 Umgebungstemperaturbereich  14.3.2 Lagerungstemperatur  14.3.3 Relative Luftfeuchte  14.3.4 Betriebshöhe  14.3.5 Klimaklasse  14.3.6 Schutzart  14.3.7 Schwingungsfestigkeit  14.3.8 Schockfestigkeit	54 54 54 55 55 55 56 57 57 57 57
	14.1.1 Messgröße  14.1.2 Messbereich  Ausgang  14.2.1 Aus- und Eingangsvarianten  14.2.2 Ausgangssignal  14.2.3 Ex-Anschlusswerte  Umgebung  14.3.1 Umgebungstemperaturbereich  14.3.2 Lagerungstemperatur  14.3.3 Relative Luftfeuchte  14.3.4 Betriebshöhe  14.3.5 Klimaklasse  14.3.6 Schutzart  14.3.7 Schwingungsfestigkeit	54 54 54 54 55 55 55 57 57 57

	14.3.11	Elektromagnetische Verträglichkeit	
		(EMV)	58
14.4	Prozess		58
	14.4.1	Prozesstemperaturbereich	58
	14.4.2	Thermischer Schock	58
	14.4.3	Prozessdruckbereich	58
	14.4.4	Prüfdruck	59
	14.4.5	Messstoffdichte	59
	14.4.6	Viskosität	60
	14.4.7	Druckstöße	60
	14.4.8	Unterdruckfestigkeit	60
	14.4.9	Feststoffanteil	60
14.5	Weiter	e technische Daten	60

Liquiphant FTL62 Hinweise zum Dokument

## 1 Hinweise zum Dokument

#### 1.1 Dokumentfunktion

Diese Anleitung liefert alle Informationen, die in den verschiedenen Phasen des Lebenszyklus des Geräts benötigt werden: Von der Produktidentifizierung, Warenannahme und Lagerung über Montage, Anschluss, Bedienungsgrundlagen und Inbetriebnahme bis hin zur Störungsbeseitigung, Wartung und Entsorgung.

## 1.2 Symbole

#### 1.2.1 Warnhinweissymbole

#### **▲** GEFAHR

Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, sind Tod oder schwerste Verletzungen die Folge.

#### **WARNUNG**

Bezeichnet eine möglicherweise drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, können Tod oder schwerste Verletzungen die Folge sein.

#### **▲** VORSICHT

Bezeichnet eine möglicherweise drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, können leichte oder geringfügige Verletzungen die Folge sein.

#### **HINWEIS**

Bezeichnet eine möglicherweise schädliche Situation. Wenn sie nicht gemieden wird, kann das Produkt oder etwas in seiner Umgebung beschädigt werden.

#### 1.2.2 Elektrische Symbole

Geerdete Klemme, die über ein Erdungssystem geerdet ist.

Schutzerde (PE Protective earth)

Erdungsklemmen, die geerdet sein müssen, bevor andere Anschlüsse hergestellt werden dürfen. Die Erdungsklemmen befinden sich innen und außen am Gerät.

#### 1.2.3 Werkzeugsymbole

Schlitz-Schraubendreher

🔾 🅼 Innensechskant-Schlüssel

**Gabelschlüssel** 

#### 1.2.4 Kommunikationsspezifische Symbole

Bluetooth® wireless technology

Datenübertragung zwischen Geräten über kurze Distanz via Funktechnik.

#### 1.2.5 Symbole für Informationstypen

Erlaubt

Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die erlaubt sind.

Verboten

Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die verboten sind.

1 Tipp

Kennzeichnet zusätzliche Informationen

- Verweis auf Dokumentation
- Verweis auf ein anderes Kapitel
- 1., 2., 3. Handlungsschritte

#### 1.2.6 Symbole in Grafiken

A. B. C ... Ansicht

- 1. 2, 3 ... Positionsnummern
- Explosionsgefährdeter Bereich
- Sicherer Bereich (nicht explosionsgefährdeter Bereich)

#### 1.2.7 Eingetragene Marken

#### Bluetooth®

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG. Inc. und jegliche Verwendung solcher Marken durch Endress+Hauser erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind die ihrer jeweiligen Eigentümer.

#### Apple<sup>®</sup>

Apple, das Apple Logo, iPhone und iPod touch sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc.

#### Android®

Android, Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google Inc.

#### 1.3 **Dokumentation**

- - Eine Übersicht zum Umfang der zugehörigen Technischen Dokumentation bieten:
  - Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): Seriennummer vom Typenschild eingeben
  - Endress+Hauser Operations App: Seriennummer vom Typenschild eingeben oder Matrixcode auf dem Typenschild einscannen

#### 1.4 Änderungshistorie

V01.01.zz (01.2019)

- Gültig für Elektronikeinsätze: FEL61, FEL62, FEL64, FEL67, FEL68
- Gültig ab Dokumentation: BA02036F/00/DE/02.20
- Änderungen: keine; 1. Version (Original Software)

#### 2 Grundlegende Sicherheitshinweise

#### 2.1 Anforderungen an das Personal

Das Personal für Installation, Inbetriebnahme, Diagnose und Wartung muss folgende Bedingungen erfüllen:

- ▶ Ausgebildetes Fachpersonal: Verfügt über Qualifikation, die dieser Funktion und Tätigkeit entspricht.
- ▶ Vom Anlagenbetreiber autorisiert.
- Mit den nationalen Vorschriften vertraut.

- ► Vor Arbeitsbeginn: Anweisungen in Anleitung und Zusatzdokumentation sowie Zertifikate (je nach Anwendung) lesen und verstehen.
- ► Anweisungen und Rahmenbedingungen befolgen.

Das Bedienpersonal muss folgende Bedingungen erfüllen:

- ► Entsprechend den Aufgabenanforderungen vom Anlagenbetreiber eingewiesen und autorisiert.
- ► Anweisungen in dieser Anleitung befolgen.

## 2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das in dieser Anleitung beschriebene Gerät ist nur für die Füllstandsmessung von Flüssigkeiten bestimmt.

Entsprechende Grenzwerte des Geräts nicht über- oder unterschreiten

Siehe Technische Dokumentation

#### **Fehlgebrauch**

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen.

Mechanische Beschädigung vermeiden:

► Geräteoberflächen nicht mit spitzen oder harten Gegenständen bearbeiten oder reinigen.

Klärung bei Grenzfällen:

▶ Bei speziellen Messstoffen und Medien für die Reinigung: Endress+Hauser ist bei der Abklärung der Korrosionsbeständigkeit messstoffberührender Materialien behilflich, übernimmt aber keine Garantie oder Haftung.

#### Restrisiken

Das Gehäuse kann sich im Betrieb durch Wärmeeintrag aus dem Prozess sowie durch die Verlustleistung der Elektronik auf bis zu  $80\,^{\circ}$ C ( $176\,^{\circ}$ F) erwärmen. Der Sensor kann im Betrieb eine Temperatur nahe der Messstofftemperatur annehmen.

Mögliche Verbrennungsgefahr bei Berührung von Oberflächen!

► Bei erhöhter Messstofftemperatur: Berührungsschutz sicherstellen, um Verbrennungen zu vermeiden.

## 2.3 Sicherheit am Arbeitsplatz

Bei Arbeiten am und mit dem Gerät:

▶ Erforderliche persönliche Schutzausrüstung gemäß nationalen Vorschriften tragen.

#### 2.4 Betriebssicherheit

Beschädigung des Geräts!

- ► Gerät nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand betreiben.
- ▶ Betreiber ist für den störungsfreien Betrieb des Geräts verantwortlich.

#### Umbauten am Gerät

Eigenmächtige Umbauten am Gerät sind nicht zulässig und können zu unvorhersehbaren Gefahren führen.

▶ Wenn Umbauten trotzdem erforderlich sind: Rücksprache mit Endress+Hauser halten.

#### Reparatur

Um die Betriebssicherheit weiterhin zu gewährleisten:

- ▶ Nur ausdrücklich erlaubte Reparaturen am Gerät ausführen.
- ▶ Nationale Vorschriften bezüglich Reparatur eines elektrischen Geräts beachten.

Produktbeschreibung Liquiphant FTL62

▶ Nur Original-Ersatzteile und Zubehör von Endress+Hauser verwenden.

#### Zulassungsrelevanter Bereich

Um eine Gefährdung für Personen oder für die Anlage beim Geräteeinsatz im zulassungsrelevanten Bereich auszuschließen (z. B. Explosionsschutz):

- Anhand des Typenschildes überprüfen, ob das bestellte Gerät für den vorgesehenen Gebrauch im zulassungsrelevanten Bereich eingesetzt werden kann.
- ▶ Die Vorgaben in der separaten Zusatzdokumentation beachten, die ein fester Bestandteil dieser Anleitung ist.

#### 2.5 Produktsicherheit

Das Gerät ist nach dem Stand der Technik und guter Ingenieurspraxis betriebssicher gebaut und geprüft und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen.

Es erfüllt die allgemeinen Sicherheitsanforderungen und gesetzlichen Anforderungen. Zudem ist es konform zu den EU-Richtlinien, die in der gerätespezifischen EU-Konformitätserklärung aufgelistet sind. Mit Anbringung der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller diesen Sachverhalt.

## 2.6 Funktionale Sicherheit SIL (optional)

Für Geräte, die in Anwendungen der funktionalen Sicherheit eingesetzt werden, muss konsequent das Handbuch zur Funktionalen Sicherheit beachtet werden.

#### 2.7 IT-Sicherheit

Eine Gewährleistung seitens des Herstellers ist nur gegeben, wenn das Produkt gemäß der Betriebsanleitung installiert und eingesetzt wird. Das Produkt verfügt über Sicherheitsmechanismen, um es gegen versehentliche Veränderung der Einstellungen zu schützen.


IT-Sicherheitsmaßnahmen gemäß dem Sicherheitsstandard des Betreibers, die das Produkt und dessen Datentransfer zusätzlich schützen, sind vom Betreiber selbst zu implementieren.

## 3 Produktbeschreibung

Grenzschalter für alle Flüssigkeiten, für Minimum- oder Maximum-Detektion in Tanks, Behältern und Rohrleitungen, auch im explosionsgefährdeten Bereich.

Unterschiedliche Beschichtungen (Kunststoff oder Email) bieten hohen Korrosionsschutz für Anwendungen in aggressiven Medien.

#### 3.1 Produktaufbau

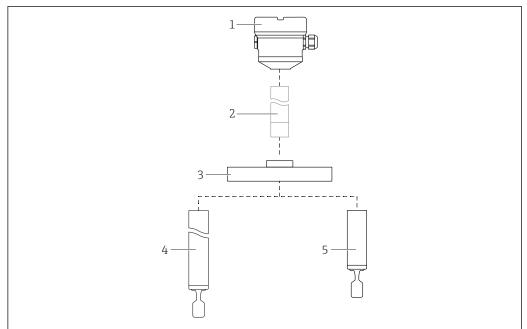

A004227

- 1 Produktaufbau
- 1 Gehäuse mit Elektronikeinsatz und Deckel; Bluetooth-Modul oder LED-Modul optional
- 2 Temperaturdistanzstück, druckdichte Durchführung (Second line of defence), optional
- 3 Prozessanschluss Flansch
- 4 Sondenbauart Rohrverlängerung mit Schwinggabel
- 5 Sondenbauart Kurzrohrversion mit Schwinggabel

## Beschichtungen

- Kunststoff- oder emailbeschichtet: Flansch, Rohrverlängerung und Schwinggabel
- Ohne Beschichtung: Temperaturdistanzstück, druckdichte Durchführung

## 4 Warenannahme und Produktidentifizierung

#### 4.1 Warenannahme

Nach Erhalt der Lieferung:

- 1. Verpackung auf Beschädigungen prüfen.
  - Schäden unverzüglich dem Hersteller melden. Beschädigte Komponenten nicht installieren.
- 2. Den Lieferumfang anhand des Lieferscheins prüfen.
- 3. Typenschilddaten mit den Bestellangaben auf dem Lieferschein vergleichen.
- 4. Vollständigkeit der Technischen Dokumentation und aller weiteren erforderlichen Dokumente, z. B. Zertifikate prüfen.
- Wenn eine der oben genannten Bedingungen nicht erfüllt ist: Hersteller kontaktieren.

## 4.2 Produktidentifizierung

Folgende Möglichkeiten stehen zur Identifizierung des Geräts zur Verfügung:

- Typenschildangaben
- Bestellcode (Order code) mit Aufschlüsselung der Gerätemerkmale auf dem Lieferschein
- Seriennummer von Typenschildern in Device Viewer eingeben (www.endress.com/deviceviewer): Alle Angaben zum Gerät werden angezeigt.

#### 4.2.1 Typenschild

#### Das richtige Gerät?

Folgende Informationen zum Gerät sind dem Typenschild zu entnehmen:

- Herstelleridentifikation, Gerätebezeichnung
- Bestellcode
- Erweiterter Bestellcode
- Seriennummer
- Messstellenbezeichnung (TAG) (optional)
- Technische Werte, z. B. Versorgungsspannung, Stromaufnahme, Umgebungstemperatur, Kommunikationsspezifische Daten (optional)
- Schutzart
- Zulassungen mit Symbolen
- Verweis auf Sicherheitshinweise (XA) (optional)
- ▶ Angaben auf dem Typenschild mit Bestellung vergleichen.

#### 4.2.2 Elektronikeinsatz

🚹 Elektronikeinsatz über den Bestellcode auf dem Typenschild identifizieren.

#### 4.2.3 Herstelleradresse

Endress+Hauser SE+Co. KG Hauptstraße 1 79689 Maulburg, Deutschland Herstellungsort: Siehe Typenschild.

## 4.3 Lagerung und Transport

#### 4.3.1 Lagerungsbedingungen

Originalverpackung verwenden.

#### Lagerungstemperatur

```
-40 \dots +80 \,^{\circ}\text{C} \, (-40 \dots +176 \,^{\circ}\text{F}) optional: -50 \,^{\circ}\text{C} \, (-58 \,^{\circ}\text{F}), -60 \,^{\circ}\text{C} \, (-76 \,^{\circ}\text{F})
```

#### 4.3.2 Gerät transportieren


#### HINWEIS

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät, insbesondere der beschichteten Bauteile wie Flansch, Rohrverlängerung oder Schwinggabel.

Kratzer oder Schlageinwirkungen können die beschichtete Oberfläche beschädigen.

- ► Gerät in Originalverpackung zur Messstelle transportieren.
- Beschichtete Bauteile schützen.
- ▶ Gerät nur am Gehäuse, Flansch oder Verlängerungsrohr anfassen.

Liquiphant FTL62 Montage

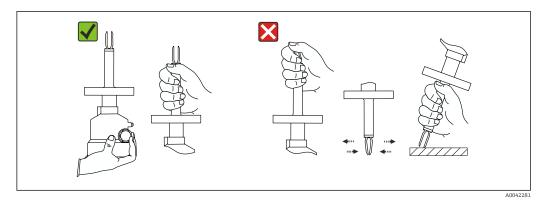


 $\blacksquare$  2 Umgang während des Transports oder der Handhabung des Geräts

Schwinggabel nicht verbiegen, nicht kürzen, nicht verlängern.

## 5 Montage

Montagehinweise

- Beliebige Einbaulage für Version mit einer Rohrlänge bis ca. 500 mm (19,7 in)
- Senkrechte Einbaulage von oben für Gerät mit langem Rohr
- Mindestabstand der Schwinggabel zur Tankwand oder zur Rohrwandung: 10 mm (0,39 in)

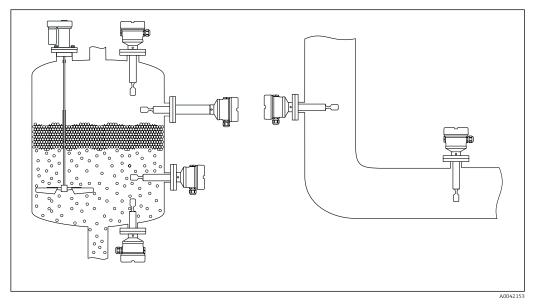

🗉 3 Einbaubeispiele für Behälter, Tank oder Rohr

## 5.1 Montageanforderungen

#### **HINWEIS**

Kratzer oder Schlageinwirkungen führen zur Beschädigung der beschichteten Oberfläche des Geräts.

▶ Bei allen Montagearbeiten auf eine sachgerechte Handhabung achten.


Bei Sensoren mit ECTFE oder PFA Beschichtung ist jeweils eine PTFE Dichtung am Flansch fixiert.

Montage Liquiphant FTL62

## 5.1.1 Temperatur beachten bei Beschichtung PFA (leitfähig)

Zwischen Außen- und Innenseite des Flansches darf die Temperaturdifferenz nicht mehr als 60  $^{\circ}$ C (140  $^{\circ}$ F) betragen.

Bei Bedarf Isolation von außen verwenden.

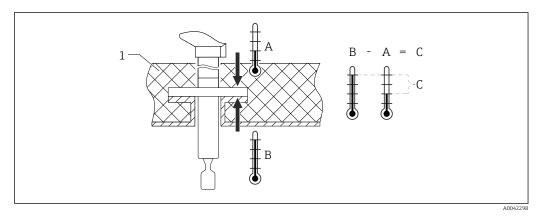

🛮 4 Temperaturdifferenz zwischen Außen- und Innenseite des Flansches

- Isolation
- A Temperatur Flanschseite außen

1

- B Temperatur Flanschseite innen, für ECTFE maximal 120  $^{\circ}$ C (248  $^{\circ}$ F)
- C Temperaturdifferenz für ECTFE, PFA maximal 60 ℃ (140 °F)


#### 5.1.2 Schaltpunkt berücksichtigen

Folgende Angaben sind typische Schaltpunkte, abhängig von der Einbaulage des Grenzstandschalters und der Beschichtung.

Wasser +23 °C (+73 °F)

Mindestabstand der Schwinggabel zur Tankwand oder zur Rohrwandung: 10 mm (0,39 in)

#### Schwinggabel kunststoffbeschichtet (ECTFE, PFA)

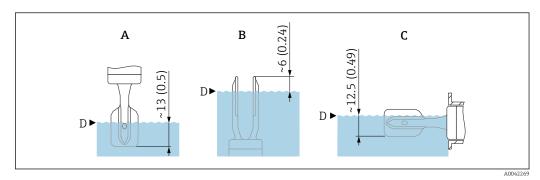


■ 5 Typische Schaltpunkte, Schwinggabel kunststoffbeschichtet (ECTFE, PFA), Maßangaben ohne Beschichtungsdicke. Maßeinheit mm (in)

- A Einbau von oben
- B Einbau von unten
- C Einbau von der Seite
- D Schaltpunkt

Liquiphant FTL62 Montage

#### Schwinggabel emailbeschichtet

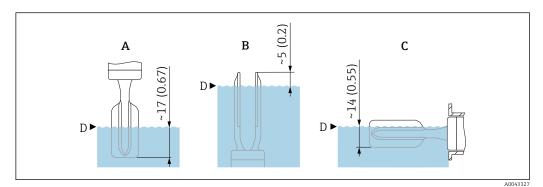

■ 6 Typische Schaltpunkte, Schwinggabel emailbeschichtet, Maßangaben ohne Beschichtungsdicke. Maßeinheit mm (in)

- A Einbau von oben
- B Einbau von unten
- C Einbau von der Seite
- D Schaltpunkt

#### Beschichtungsmaterial und Schichtdicke

#### **ECTFE**

- Untergrenze: 0,5 mm (0,02 in)
- Obergrenze: 1,6 mm (0,06 in)
- Maximaler Durchmesser: Ø 24,6 mm (0,97 in)

#### PFA (Edlon<sup>TM</sup>), PFA (RubyRed®), PFA (leitfähig)

- Untergrenze: 0,45 mm (0,02 in)
- Obergrenze: 1,6 mm (0,06 in)
- Maximaler Durchmesser: Ø 24,6 mm (0,97 in)

#### **Email**

- Untergrenze: 0,4 mm (0,02 in)
- Obergrenze: 0,8 mm (0,03 in)
- Maximaler Durchmesser: Ø 23 mm (0,91 in)

#### 5.1.3 Viskosität berücksichtigen

Viskositätswerte


■ Geringe Viskosität: < 2 000 mPa·s

■ Hohe Viskosität: > 2 000 ... 10 000 mPa·s

#### Geringe Viskosität

Geringe Viskosität, z.B. Wasser: < 2 000 mPa·s

Die Schwinggabel innerhalb des Einbaustutzens ist zulässig.

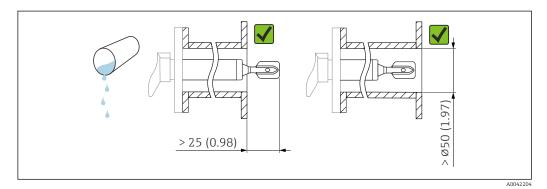

■ 7 Einbaubeispiel für niedrigviskose Flüssigkeiten. Maßeinheit mm (in)


Montage Liquiphant FTL62

#### Hohe Viskosität

#### HINWEIS

#### Hochviskose Flüssigkeiten können Schaltverzögerungen verursachen.

- ► Sicherstellen, dass die Flüssigkeit von der Schwinggabel leicht abfließt.
- ► Stutzen entgraten.
- Hohe Viskosität, z.B. zähfließende Öle: ≤ 10 000 mPa·s
  Die Schwinggabel muss sich außerhalb des Einbaustutzens befinden!

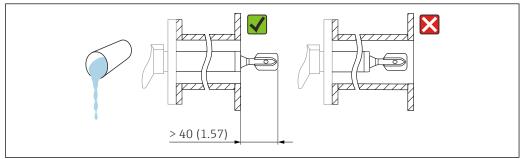


🗉 8 Einbaubeispiel für Flüssigkeit mit hoher Viskosität. Maßeinheit mm (in)

A004220

#### 5.1.4 Ansatz vermeiden

- Kurze Einbaustutzen verwenden, damit die Schwinggabel frei in den Behälter ragt
- Genügend Abstand zwischen zu erwartendem Füllgutansatz an der Tankwand und Schwinggabel lassen

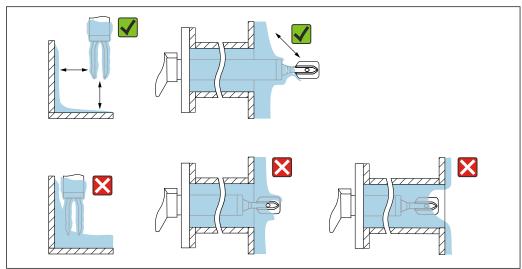


■ 9 Einbaubeispiele für hochviskoses Prozessmedium

A004220

### 5.1.5 Abstand berücksichtigen

Außerhalb des Tanks genügend Abstand berücksichtigen für Montage, Anschluss und Einstellungen am Elektronikeinsatz.

Liquiphant FTL62 Montage

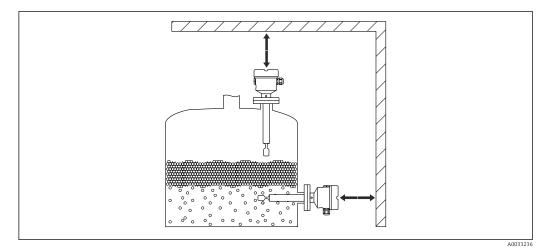

 $\blacksquare$  10 Abstand berücksichtigen


#### 5.1.6 Gerät abstützen

#### **HINWEIS**

Stöße und Vibrationen können durch unsachgemäßes Abstützen zu Beschädigungen der beschichteten Oberfläche führen.

- ► Eine Abstützung nur in Verbindung mit Kunststoffbeschichtung ECTFE oder PFA anwenden.
- ▶ Nur geeignete Abstützungen verwenden.

Bei starker dynamischer Belastung das Gerät abstützen. Maximale seitliche Belastbarkeit der Rohrverlängerungen und Sensoren: 75 Nm (55 lbf ft).

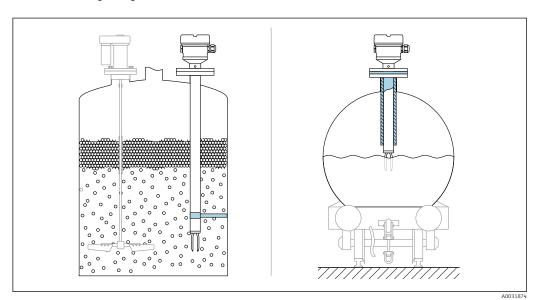

🖪 11 🛮 Beispiele für Abstützung bei dynamischer Belastung

Schiffbauzulassung: Bei Sensorlänge oder Rohrverlängerung ab 1600 mm (63 in) ist eine Abstützung mindestens alle 1600 mm (63 in) notwendig.

Montage Liquiphant FTL62

## 5.2 Gerät montieren


## 5.2.1 Benötigtes Werkzeug

- Gabelschlüssel für Flanschbefestigung
- Innensechskant-Schlüssel für Feststellschraube Gehäuse

#### 5.2.2 Einbau

#### Schwinggabel mithilfe der Markierung ausrichten


Die Schwinggabel lässt sich mithilfe der Markierung so ausrichten, dass Medium gut abfließen kann und Ansatz vermieden wird.

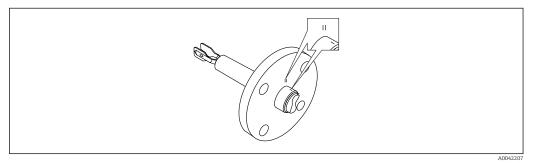

🛮 12 Stellung der Schwinggabel bei horizontalem Einbau im Behälter mithilfe der Markierung

#### In Rohrleitungen einbauen

- Strömungsgeschwindigkeit bis 5 m/s bei Viskosität 1 mPa·s und Dichte 1 g/cm³ (62,4 lb/ft³) (SGU).
  - Bei anderen Prozessstoffbedingungen Funktion testen.
- Wenn die Schwinggabel korrekt ausgerichtet ist und die Markierung in Fließrichtung zeigt, wird die Strömung nicht wesentlich behindert.
- Die Markierung ist im eingebauten Zustand sichtbar.

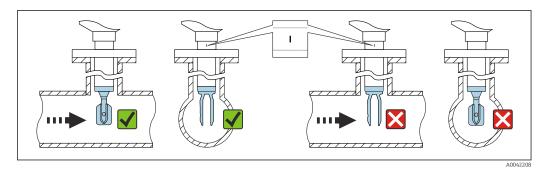

 $\blacksquare$  13 Einbau in Rohrleitungen (Gabelstellung und Markierung berücksichtigen)

#### Kabeleinführung ausrichten

Alle Gehäuse können ausgerichtet werden. Durch das Formen einer Abtropfschlaufe am Kabel wird das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gehäuse verhindert.

Gehäuse ohne Feststellschraube

Das Gehäuse des Geräts ist bis zu 350° drehbar.

Liquiphant FTL62 Montage


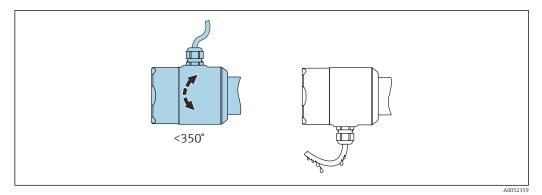


图 14 🛮 Gehäuse ohne Feststellschraube; Abtropfschlaufe am Kabel formen

Gehäuse mit Feststellschraube

Bei Gehäusen mit Feststellschraube:

- Durch Lösen der Feststellschraube kann das Gehäuse gedreht und das Kabel ausgerichtet werden.
- Eine Kabelschlaufe zum Abtropfen, verhindert Feuchtigkeit im Gehäuse.
- Im Auslieferungszustand ist die Feststellschraube nicht angezogen.

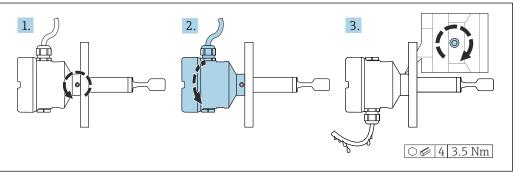

A0042214

🗉 15 Gehäuse mit außenliegender Feststellschraube; Abtropfschlaufe am Kabel formen

- 1. Außenliegende Feststellschraube lösen (maximal 1,5 Umdrehungen).
- 2. Gehäuse drehen und Kabeleinführung ausrichten.
- 3. Außenliegende Feststellschraube festdrehen.

#### Gehäuse drehen

Das Gehäuse ist durch Lösen der Feststellschraube bis zu 380° drehbar.

#### HINWEIS

#### Gehäuse kann nicht vollständig abgeschraubt werden.

- ▶ Außenliegende Feststellschraube maximal 1,5 Umdrehungen lösen. Bei zu weitem bzw. komplettem Herausdrehen (über den "Anschlagpunkt" der Schraube) können sich Kleinteile (Konterscheibe) lösen und herausfallen.
- ► Sicherungsschraube (Innensechskant 4 mm (0,16 in)) mit maximal 3,5 Nm (2,58 lbf ft) ±0,3 Nm (±0,22 lbf ft) anziehen.

#### Schließen der Gehäusedeckel

#### HINWEIS

#### Zerstörte Gewinde und Gehäusedeckel durch Verschmutzung!

- ▶ Verschmutzungen (z. B. Sand) am Gewinde der Deckel und Gehäuse entfernen.
- Wenn weiterhin Widerstand beim Schließen des Deckels besteht, erneut Gewinde auf Verschmutzungen überprüfen.

#### Gehäusegewinde

Die Gewinde des Elektronik- und Anschlussraums können mit einem Gleitlack beschichtet sein.

Für alle Gehäusematerialien gilt grundsätzlich:

☑ Die Gehäusegewinde nicht schmieren.

## 5.3 Montagekontrolle

- ☐ Gerät unbeschädigt (Sichtkontrolle)?
- ☐ Messstellennummer und Beschriftung korrekt (Sichtkontrolle)?
- $\hfill \Box$  Gerät gegen Niederschlag und direkte Sonneneinstrahlung ausreichend geschützt?
- ☐ Gerät sachgerecht befestigt?
- ☐ Gerät erfüllt die Messstellenspezifikationen?

#### Zum Beispiel:

- Prozesstemperatur
- Prozessdruck
- Umgebungstemperatur
- Messbereich

## 6 Elektrischer Anschluss

## 6.1 Benötigtes Werkzeug

- Schraubendreher für elektrischen Anschluss
- Innensechskant-Schlüssel für Schraube der Deckelsicherung

## 6.2 Anschlussbedingungen

#### 6.2.1 Deckel mit Sicherungsschraube


Bei Geräten für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich mit bestimmter Zündschutzart ist der Deckel durch eine Sicherungsschraube verriegelt.

#### **HINWEIS**

Wenn die Sicherungsschraube nicht korrekt positioniert ist, kann der Deckel nicht sicher verriegeln.

- ▶ Deckel öffnen: Schraube der Deckelsicherung mit maximal 2 Umdrehungen lösen, damit die Schraube nicht herausfällt. Deckel aufschrauben und Deckeldichtung kontrollieren.
- ▶ Deckel schließen: Deckel fest auf das Gehäuse schrauben und auf die Position der Sicherungsschraube achten. Es darf kein Spalt zwischen Deckel und Gehäuse verbleiben.

Liquiphant FTL62 Elektrischer Anschluss

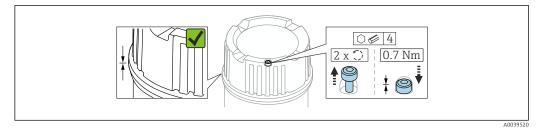

■ 16 Deckel mit Sicherungsschraube


#### 6.2.2 Schutzleiter (PE) anschließen

Der Schutzleiter am Gerät muss nur angeschlossen werden, wenn die Betriebsspannung des Geräts  $\geq$  35  $V_{DC}$  oder  $\geq$  16  $V_{AC}$ eff ist.

Beim Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist das Gerät grundsätzlich in den Potentialausgleich der Anlage einzubeziehen, unabhängig von der Betriebsspannung.

Das Kunststoffgehäuse gibt es mit und ohne äußeren Schutzleiter-Anschluss (PE). Wenn die Betriebsspannung des Elektronikeinsatzes < 35 V beträgt, hat das Kunststoffgehäuse keinen äußeren Schutzleiter-Anschluss.

#### 6.3 Gerät anschließen



Die Gewinde des Elektronik- und Anschlussraums können mit einem Gleitlack beschichtet sein.

Für alle Gehäusematerialien gilt grundsätzlich:

☑ Die Gehäusegewinde nicht schmieren.

#### 6.3.1 2-Leiter AC (Elektronikeinsatz FEL61)

- Zweileiter-Wechselstromausführung
- Schalten der Last über einen elektronischen Schalter direkt im Versorgungsstromkreis; immer in Reihe mit einer Last anschließen
- Funktionsprüfung ohne Füllstandsänderung
   Mit dem Prüftaster auf dem Elektronikeinsatz kann ein Funktionstest des Geräts durchgeführt werden.

#### Versorgungsspannung

 $U = 19 ... 253 V_{AC}$ , 50 Hz/60 Hz

Restspannung im durchgeschalteten Zustand: Typisch 12 V

Gemäß IEC/EN61010-1 beachten: Für das Gerät einen geeigneten Trennschalter vorsehen und den Strom auf 1 A begrenzen, z.B. mit dem Einbau einer 1 A-Sicherung (träge) in die Phase (nicht Nullleiter) des Versorgungsstromkreises.

#### Leistungsaufnahme

 $S \le 2 VA$ 

#### Stromaufnahme

Reststrom im gesperrten Zustand:  $I \le 3.8 \text{ mA}$ 

Bei Überlast oder Kurzschluss blinkt die rote LED. Überprüfung auf Überlast oder Kurzschluss im 5 s-Rhythmus. Nach 60 s wird die Prüfung deaktiviert.

#### Bürde

 Last mit einer minimalen Halteleistung/Bemessungsleistung 2,5 VA bei 253 V (10 mA) oder 0,5 VA bei 24 V (20 mA)

- Last mit einer maximalen Halteleistung/Bemessungsleistung 89 VA bei 253 V (350 mA) oder 8,4 VA bei 24 V (350 mA)
- Mit Überlast- und Kurzschlussschutz

#### Verhalten Ausgangssignal

- Gutzustand: Last On (durchgeschaltet)
- Anforderungszustand: Last Off (gesperrt)
- Alarm: Last Off (gesperrt)

#### Klemmen


Klemmen für Leitungsquerschnitt bis zu 2,5 mm<sup>2</sup> (14 AWG). Für die Litzen Aderendhülsen verwenden.

#### Überspannungsschutz

Überspannungskategorie II

#### Klemmenbelegung

Externe Last immer anschließen. Der Elektronikeinsatz verfügt über einen integrierten Kurzschlussschutz.

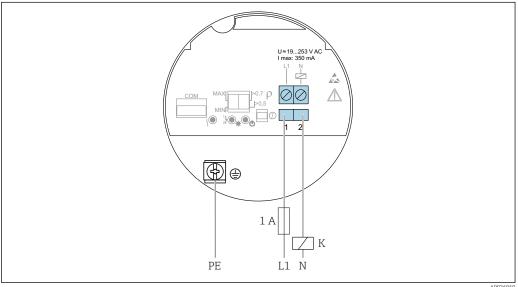


🖪 17 🛮 2-Leiter AC, Elektronikeinsatz FEL61

20 Endress+Hauser

A00360

Liquiphant FTL62 Elektrischer Anschluss

#### Verhalten Schaltausgang und Signalisierung

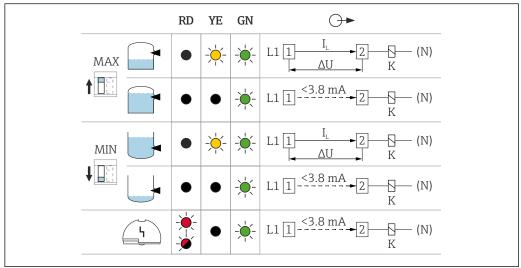

A003190

■ 18 Verhalten Schaltausgang und Signalisierung, Elektronikeinsatz FEL61


MAXDIP-Schalter, MAX-Sicherheit einstellen MIN DIP-Schalter, MIN-Sicherheit einstellen RD LED rot für Warnung oder Alarm

YE LED gelb Schaltzustand

GN LED grün Betriebszustand, Gerät ein

Laststrom durchgeschaltet

#### Auswahlhilfe für Relais

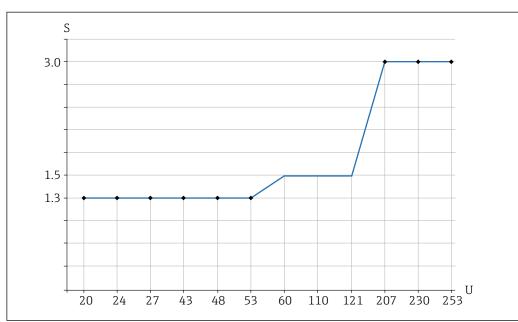

■ 19 Empfohlene minimale Halteleistung/Bemessungsleistung der Last

S Halteleistung/Bemessungsleistung in [VA]

Betriebsspannung in [V]

#### **AC-Betrieb**

■ Betriebsspannung: 24 V, 50 Hz/60 Hz

■ Halteleistung/Bemessungsleistung: > 0,5 VA, < 8,4 VA

■ Betriebsspannung: 110 V, 50 Hz/60 Hz

■ Halteleistung/Bemessungsleistung: > 1,1 VA, < 38,5 VA

- Betriebsspannung: 230 V, 50 Hz/60 Hz
- Halteleistung/Bemessungsleistung: > 2,3 VA, < 80,5 VA

#### 6.3.2 3-Leiter DC-PNP (Elektronikeinsatz FEL62)

- Dreileiter-Gleichstromausführung
- Bevorzugt in Verbindung mit speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS), DI-Module nach EN 61131-2. Positives Signal am Schaltausgang der Elektronik (PNP)
- Funktionsprüfung ohne Füllstandänderung Mit dem Prüftaster auf dem Elektronikeinsatz oder mit dem Testmagnet (optional bestellbar) bei geschlossenem Gehäuse, kann ein Funktionstest des Geräts durchgeführt werden.

#### Versorgungsspannung

#### **WARNUNG**

#### Nichteinhaltung von vorgeschriebenem Netzgerät.

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

▶ Der FEL62 darf nur von Versorgungsgeräten mit einer sicheren galvanischen Trennung gespeist werden, gemäß IEC 61010-1.

 $U = 10 ... 55 V_{DC}$ 

- Das Gerät muss von einer Spannungsversorgung gespeist werden, die als "CLASS 2" bzw. "SELV" kategorisiert ist.
- Gemäß IEC 61010-1 beachten: Für das Gerät einen geeigneten Trennschalter vorsehen und den Strom auf 500 mA begrenzen, z.B. durch Einbauen einer 0,5 A-Sicherung (träge) in den Versorgungsstromkreis.

#### Leistungsaufnahme

 $P \le 0.5 W$ 

#### Stromaufnahme

 $I \le 10 \text{ mA} \text{ (ohne Last)}$ 

Bei Überlast oder Kurzschluss blinkt die rote LED. Überprüfung auf Überlast oder Kurzschluss im 5 s-Rhythmus.

#### Laststrom

I ≤ 350 mA mit Überlast- und Kurzschlussschutz

#### Kapazitive Last

 $C \le 0.5 \ \mu F$  bei 55 V,  $C \le 1.0 \ \mu F$  bei 24 V

#### Reststrom

 $I < 100 \mu A$  (bei gesperrtem Transistor)

#### Restspannung

U < 3 V (bei durchgeschaltetem Transistor)

#### Verhalten Ausgangssignal

■ Gutzustand: Durchgeschaltet

■ Anforderungszustand: Gesperrt

■ Alarm: Gesperrt

Liquiphant FTL62 Elektrischer Anschluss


#### Klemmen

Klemmen für Leitungsquerschnitt bis zu 2,5 mm<sup>2</sup> (14 AWG). Für die Litzen Aderendhülsen verwenden.

#### Überspannungsschutz

Überspannungskategorie I


#### Klemmenbelegung

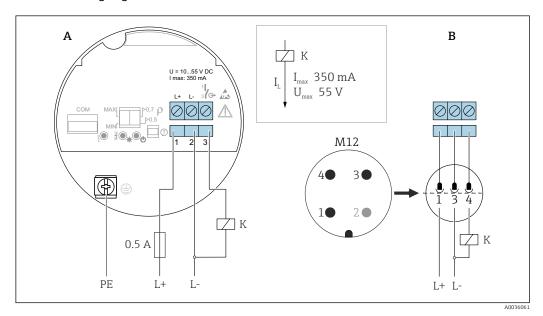

■ 20 3-Leiter DC-PNP, Elektronikeinsatz FEL62

- Α Anschlussverdrahtung mit Klemmen
- В Anschlussverdrahtung mit Stecker M12 im Gehäuse gemäß Standard EN61131-2

#### Verhalten Schaltausgang und Signalisierung

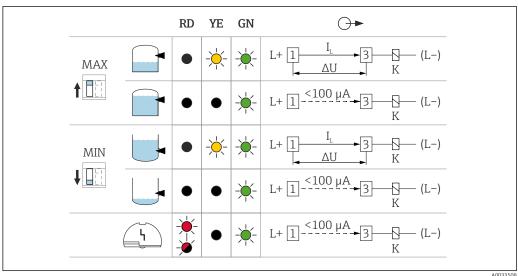

Verhalten Schaltausgang und Signalisierung, Elektronikeinsatz FEL62

MAXDIP-Schalter, MAX-Sicherheit einstellen

MIN DIP-Schalter, MIN-Sicherheit einstellen

RD LED rot für Warnung oder Alarm

YE LED gelb Schaltzustand

GN LED grün Betriebszustand, Gerät ein

Laststrom durchgeschaltet

# 6.3.3 Allstromanschluss mit Relaisausgang (Elektronikeinsatz FEL64)

- Schalten der Lasten über 2 potentialfreie Wechsler
- 2 galvanisch getrennte Wechsler (DPDT), beide Wechsler schalten simultan
- Funktionsprüfung ohne Füllstandsänderung. Mit dem Prüftaster auf dem Elektronikeinsatz oder mit dem Testmagnet (optional bestellbar) bei geschlossenem Gehäuse kann ein Funktionstest des Geräts durchgeführt werden.

#### **A** WARNUNG

Ein Fehler am Elektronikeinsatz kann dazu führen, dass die zulässige Temperatur für berührbare Oberflächen überschritten wird. Es besteht Verbrennungsgefahr.

► Elektronik im Fehlerfall nicht berühren!

#### Versorgungsspannung

 $U = 19 ... 253 V_{AC}$ , 50 Hz/60 Hz / 19 ... 55  $V_{DC}$ 

Gemäß IEC 61010-1 beachten: Für das Gerät einen geeigneten Trennschalter vorsehen und den Strom auf 500 mA begrenzen, z.B. durch Einbauen einer 0,5 A-Sicherung (träge) in den Versorgungsstromkreis.

#### Leistungsaufnahme

S < 25 VA, P < 1,3 W

#### Anschließbare Last

Lasten über 2 potentialfreie Wechsler geschaltet (DPDT)

- $I_{AC} \le 6$  A,  $U^{\sim} \le AC$  253 V;  $P^{\sim} \le 1500$  VA,  $\cos \varphi = 1$ ,  $P^{\sim} \le 750$  VA,  $\cos \varphi > 0.7$
- $I_{DC} \le 6$  A bis DC 30 V, I DC  $\le 0.2$  A bis 125 V
- Weitere Einschränkung der anschließbaren Last abhängig von der gewählten Zulassung. Angaben in den Sicherheitshinweisen (XA) beachten.

Nach IEC 61010 gilt: Summe der Spannungen von Relaisausgängen und Hilfsenergie  $\leq 300 \text{ V}$ .

Für kleine DC-Lastströme, z.B. beim Anschluss an eine SPS, den Elektronikeinsatz FEL62 DC PNP verwenden.

Werkstoff Relaiskontakt: Silber/Nickel AgNi 90/10

Beim Anschluss eines Geräts mit hoher Induktivität: Funkenlöschung zum Schutz des Relaiskontakts vorsehen. Eine Feinsicherung, abhängig von der angeschlossenen Last, schützt den Relaiskontakt bei Kurzschluss.

Beide Relaiskontakte schalten simultan.

#### Verhalten Ausgangssignal

- Gutzustand: Relais angezogen
- Anforderungszustand: Relais abgefallen
- Alarm: Relais abgefallen

#### Klemmen


Klemmen für Leitungsquerschnitt bis zu 2,5 mm² (14 AWG). Für die Litzen Aderendhülsen verwenden.

#### Überspannungsschutz

Überspannungskategorie II

Liquiphant FTL62 Elektrischer Anschluss


#### Klemmenbelegung

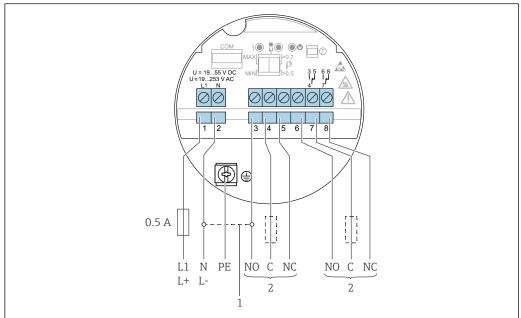

**₽** 22 Allstromanschluss mit Relaisausgang, Elektronikeinsatz FEL64

- Im gebrückten Zustand arbeitet der Relaisausgang in Form einer NPN-Logik
- 2 Anschließbare Last

#### Verhalten Schaltausgang und Signalisierung

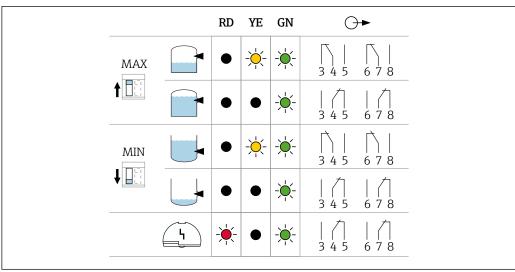

Verhalten Schaltausgang und Signalisierung, Elektronikeinsatz FEL64

MAXDIP-Schalter, MAX-Sicherheit einstellen MIN DIP-Schalter, MIN-Sicherheit einstellen

RD LED rot für Alarm

LED gelb Schaltzustand LED grün Betriebszustand, Gerät ein

25 Endress+Hauser

A0033513

# 6.3.4 Gleichstromanschluss Relaisausgang (Elektronikeinsatz FEL64 DC)

- Schalten der Lasten über 2 potentialfreie Wechsler
- 2 galvanisch getrennte Wechsler (DPDT), beide Wechsler schalten simultan
- Funktionsprüfung ohne Füllstandänderung. Mit dem Prüftaster auf dem Elektronikeinsatz oder mit dem Testmagnet (optional bestellbar) bei geschlossenem Gehäuse kann ein Funktionstest des Gesamtgerätes durchgeführt werden.

#### Versorgungsspannung

 $U = 9 ... 20 V_{DC}$ 

- Das Gerät muss von einer Spannungsversorgung gespeist werden, die als "CLASS 2" bzw. "SELV" kategorisiert ist.
- Gemäß IEC 61010-1 beachten: Für das Gerät einen geeigneten Trennschalter vorsehen und den Strom auf 500 mA begrenzen, z.B. durch Einbauen einer 0,5 A-Sicherung (träge) in den Versorgungsstromkreis.

#### Leistungsaufnahme

P < 1,0 W

#### Anschließbare Last

Lasten über 2 potentialfreie Wechsler geschaltet (DPDT)

- $I_{AC} \le 6$  A,  $U^{\sim} \le AC$  253 V;  $P^{\sim} \le 1500$  VA,  $\cos \phi = 1$ ,  $P^{\sim} \le 750$  VA,  $\cos \phi > 0.7$
- $I_{DC} \le 6$  A bis DC 30 V, I DC  $\le 0.2$  A bis 125 V
- Weitere Einschränkung der anschließbaren Last abhängig von der gewählten Zulassung. Angaben in den Sicherheitshinweisen (XA) beachten.

Nach IEC 61010 gilt: Summe der Spannungen von Relaisausgängen und Hilfsenergie  $\leq$  300 V

Elektronikeinsatz FEL62 DC PNP für kleine DC-Lastströme bevorzugen, z. B. Anschluss an eine SPS.

Werkstoff Relaiskontakt: Silber/Nickel AqNi 90/10

Beim Anschluss eines Geräts mit hoher Induktivität, Funkenlöschung zum Schutz des Relaiskontakts vorsehen. Eine Feinsicherung, abhängig von der angeschlossenen Last, schützt den Relaiskontakt bei Kurzschluss.

#### Verhalten Ausgangssignal

- Gutzustand: Relais angezogen
- Anforderungszustand: Relais abgefallen
- Alarm: Relais abgefallen

#### Klemmen


Klemmen für Leitungsquerschnitt bis zu 2,5 mm<sup>2</sup> (14 AWG). Für die Litzen Aderendhülsen verwenden.

#### Überspannungsschutz

Überspannungskategorie I

Liquiphant FTL62 Elektrischer Anschluss


#### Klemmenbelegung

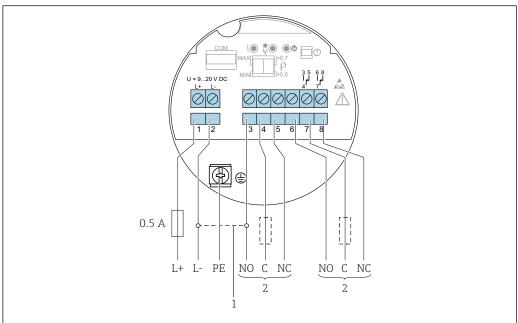

€ 24 Gleichstromanschluss mit Relaisausgang, Elektronikeinsatz FEL64 DC

- Im gebrückten Zustand arbeitet der Relaisausgang in Form einer NPN-Logik
- 2 Anschließbare Last

#### Verhalten Schaltausgang und Signalisierung

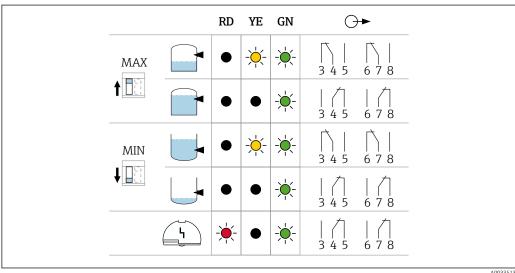

A0033513

€ 25 Verhalten Schaltausgang und Signalisierung, Elektronikeinsatz FEL64 DC

MAXDIP-Schalter, MAX-Sicherheit einstellen MIN DIP-Schalter, MIN-Sicherheit einstellen

RD LED rot für Alarm LED gelb Schaltzustand

GN LED grün Betriebszustand, Gerät ein

#### 6.3.5 Ausgang PFM (Elektronikeinsatz FEL67)

- Zum Anschluss an Endress+Hauser Schaltgeräte Nivotester FTL325P und FTL375P
- PFM-Signal-Übertragung; Pulse Frequenz Modulation, dem Versorgungsgrundstrom auf der Zweidrahtleitung überlagert
- Funktionsprüfung ohne Füllstandsänderung:
  - Mit dem Prüftaster auf dem Elektronikeinsatz kann ein Funktionstest des Geräts durchgeführt werden.
  - Der Funktionstest kann auch durch Unterbrechung der Versorgungsspannung oder direkt vom Schaltgerät Nivotester FTL325P und FTL375P ausgelöst werden.

#### Versorgungsspannung

 $U = 9.5 ... 12.5 V_{DC}$ 

- Das Gerät muss von einer Spannungsversorgung gespeist werden, die als "CLASS 2" bzw. "SELV" kategorisiert ist.
- Gemäß IEC 61010-1 beachten: Für das Gerät einen geeigneten Trennschalter vorsehen.

#### Leistungsaufnahme

P ≤ 150 mW mit Nivotester FTL325P oder FTL375P

#### Verhalten Ausgangssignal

- Gutzustand: Betriebsart MAX 150 Hz, MIN 50 Hz
- Anforderungszustand: Betriebsart MAX 50 Hz, MIN 150 Hz
- Alarm: Betriebsart MAX/MIN 0 Hz

#### Klemmen


Klemmen für Leitungsquerschnitt bis zu 2,5 mm² (14 AWG). Für die Litzen Aderendhülsen verwenden.

#### Überspannungsschutz

Überspannungskategorie I

Liquiphant FTL62 Elektrischer Anschluss

#### Klemmenbelegung

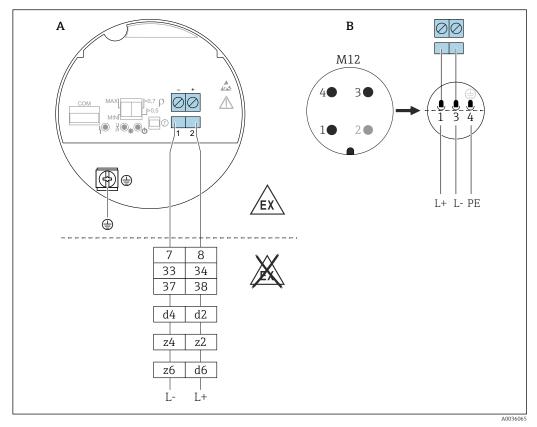


26 Ausgang PFM, Elektronikeinsatz FEL67

- A Anschlussverdrahtung mit Klemmen
- B Anschlussverdrahtung mit Stecker M12 im Gehäuse gemäß Standard EN61131-2
- 7/ 8: Nivotester FTL325P 1 CH, FTL325P 3 CH Input 1
- 33/ 34: Nivotester FTL325P 3 CH Input 2
- 37/ 38: NivotesterFTL325P 3 CH Input 3
- d4/ d2: Nivotester FTL375P Input 1
- z4/ z2: Nivotester FTL375P Input 2
- z6/ d6: Nivotester FTL375P Input 3

#### Verbindungsleitung

- Maximaler Leitungswiderstand: 25 Ω pro Ader
- Maximale Leitungskapazität: < 100 nF
- Maximale Leitungslänge: 1000 m (3281 ft)

#### Verhalten Schaltausgang und Signalisierung

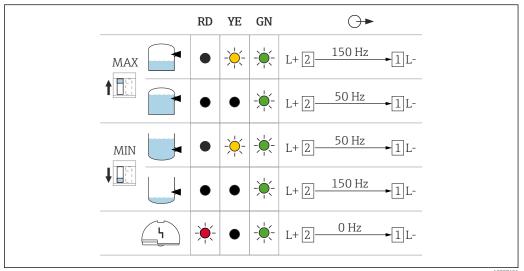

A003769

■ 27 Schaltverhalten und Signalisierung, Elektronikeinsatz FEL67

MAXDIP-Schalter, MAX-Sicherheit einstellen MIN DIP-Schalter, MIN-Sicherheit einstellen

RD LED rot für Alarm

YE LED gelb Schaltzustand

GN LED grün Betriebszustand, Gerät ein

Die Schalter für MAX/MIN beim Elektronikeinsatz und beim Auswertegerät FTL325P müssen entsprechend der Anwendung eingestellt werden. Nur dann kann die Funktionsprüfung korrekt durchgeführt werden.

# 6.3.6 2-Leiter NAMUR > 2,2 mA/ < 1,0 mA (Elektronikeinsatz FEL68)

- Zum Anschluss an Trennschaltverstärker nach NAMUR (IEC 60947-5-6), z. B. Nivotester FTL325N von Endress+Hauser
- Zum Anschluss an Trennschaltverstärker nach NAMUR (IEC 60947-5-6) von Drittanbietern ist eine permanente Spannungsversorgung des Elektronikeinsatzes FEL68 zu gewährleisten.
- Signalübertragung H-L-Flanke 2,2 ... 3,8 mA/ 0,4 ... 1,0 mA nach nach NAMUR (IEC 60947-5-6) auf Zweidrahtleitung
- Funktionsprüfung ohne Füllstandsänderung. Mit dem Prüftaster auf dem Elektronikeinsatz oder mit dem Testmagnet (optional bestellbar) bei geschlossenem Gehäuse kann ein Funktionstest des Geräts durchgeführt werden.

Zusätzlich kann der Funktionstest auch durch Unterbrechung der Versorgungsspannung oder direkt vom Nivotester FTL325N ausgelöst werden.

#### Versorgungsspannung

 $U = 8.2 V_{DC} \pm 20 \%$ 

- Das Gerät muss von einer Spannungsversorgung gespeist werden, die als "CLASS 2" bzw. "SELV" kategorisiert ist.
- Gemäß IEC 61010-1 beachten: Für das Gerät einen geeigneten Trennschalter vorsehen.

#### Leistungsaufnahme

NAMUR IEC 60947-5-6

< 6 mW bei I < 1 mA; < 38 mW bei I = 3.5 mA

Liquiphant FTL62 Elektrischer Anschluss

#### Anschlussdaten Schnittstelle

NAMUR IEC 60947-5-6

#### Verhalten Ausgangssignal

■ Gutzustand: Ausgangsstrom 2,2 ... 3,8 mA

• Anforderungszustand: Ausgangsstrom 0,4 ... 1,0 mA

■ Alarm: Ausgangsstrom < 1,0 mA


#### Klemmen

Klemmen für Leitungsquerschnitt bis zu  $2,5~\text{mm}^2$  (14~AWG). Für die Litzen Aderendhülsen verwenden.

#### Überspannungsschutz

Überspannungskategorie I

#### Klemmenbelegung

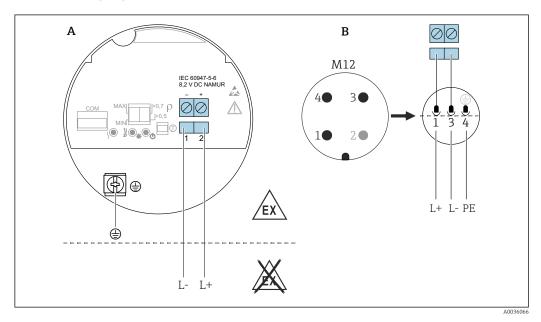


■ 28 2-Leiter NAMUR  $\geq 2.2$  mA/ $\leq 1.0$  mA, Elektronikeinsatz FEL68

A Anschlussverdrahtung mit Klemmen

B Anschlussverdrahtung mit Stecker M12 im Gehäuse gemäß Standard EN61131-2

#### Verhalten Schaltausgang und Signalisierung

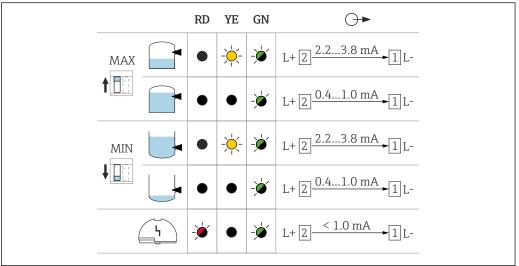

A003769

🖻 29 Verhalten Schaltausgang und Signalisierung, Elektronikeinsatz FEL68

MAXDIP-Schalter, MAX-Sicherheit einstellen

MIN DIP-Schalter, MIN-Sicherheit einstellen

RD LED rot für Alarm

YE LED gelb Schaltzustand

GN LED grün Betriebszustand, Gerät ein

- Pie gelbe LED ist deaktiviert, wenn das Bluetooth® Modul angeschlossen ist.
- Das Bluetooth® Modul in Verbindung mit dem Elektronikeinsatz FEL68 (2-Leiter NAMUR) muss separat mit der erforderlichen Batterie bestellt werden.

#### 6.3.7 LED-Modul VU120 (optional)

#### Versorgungsspannung

 $U = 12 ... 55 V_{DC}$ 

 $U = 19 ... 253 V_{AC}$ , 50 Hz/60 Hz

#### Leistungsaufnahme

 $P \le 0.7 \text{ W, S} \le 6 \text{ VA}$ 

#### Stromaufnahme

 $I_{\text{max}} = 0.4 \text{ A}$ 


#### LED-Modul anschließen

Bei Geräten für den Einsatz im Ex-Bereich mit bestimmter Zündschutzart, ist der Deckel durch eine Sicherungsschraube verriegelt.


Weitere Details im Kapitel "Deckel mit Sicherungsschraube".

Liquiphant FTL62 Elektrischer Anschluss

- Benötigtes Werkzeug: Krimpzange, Schlitzschraubendreher
- Mitgelieferte Aderendhülsen verwenden

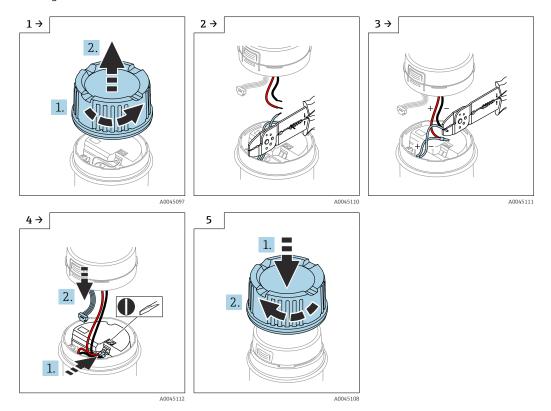

#### Signalisierung Betriebszustand

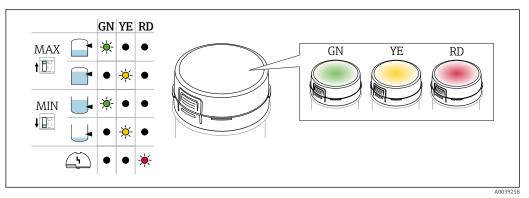


■ 30 LED-Modul, die LED leuchtet in den Farben grün (GN), gelb (YE) oder rot (RD)

Eine hell leuchtende LED signalisiert den Betriebszustand (Schaltzustand oder Alarmzustand). Das LED-Modul kann an folgende Elektronikeinsätze angeschlossen werden: FEL62, FEL64, FEL64DC.

Während eines Funktionstests blinken alle 3 Farben der LED nacheinander als Lauflicht.

#### Bluetooth® Modul VU121 (optional) 6.3.8

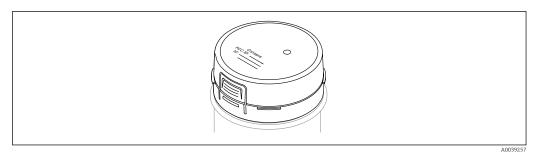

₩ 31 Bluetooth® Modul VU121

- Das Bluetooth® Modul kann über die COM-Schnittstelle an folgende Elektronikeinsätze angeschlossen werden: FEL61, FEL62, FEL64, FEL64 DC, FEL67, FEL68 (2-Leiter NAMUR).
- Das Bluetooth® Modul steht nur in Verbindung mit Heartbeat Verification + Monitoring zur Verfügung.
- Das Bluetooth® Modul mit Batterie ist für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich geeignet.
- In Verbindung mit Elektronikeinsatz FEL68 (2-Leiter NAMUR) muss das Bluetooth® Modul inklusive der erforderlichen Batterie separat bestellt werden.
- Am Elektronikeinsatz FEL68 ist die gelbe LED deaktiviert, wenn das Bluetooth® Modul angeschlossen ist.

#### Batterien - Verwendung und Umgang

Aus energietechnischen Gründen benötigt das Bluetooth® Modul VU121 eine spezielle Batterie im Betrieb mit dem Elektronikeinsatz FEL68 (2-Leiter NAMUR).



Die Batterie ist als Luftfracht-Gefahrengut eingestuft und darf nicht im Gerät eingebaut versendet werden.

Ersatzbatterien können vom Fachhandel bezogen werden.

#### Ersatzbatterien

Als Ersatz eignen sich Batterien des Typs AA Lithium-Batterie 3,6 V ausschließlich folgender Hersteller (Batterietypen):

- SAFT LS14500
- TADIRAN SL-360/s
- XENOENERGY XL-060F

Isolationsfahne im Batterieschacht

#### HINWEIS

#### Vorzeitige Entladung der Batterie durch Entfernen der Isolationsfahne

Das Entfernen der Isolationsfahne aus dem Batterieschacht des Bluetooth® Moduls führt zu einer vorzeitigen Entladung der Batterie, unabhängig von der Sensorspeisung.

Solange die Sensoren gelagert werden, muss die Isolationsfahne im Batterieschacht des Bluetooth® Moduls verbleiben.

#### Lebensdauer

- Mit leeren Batterien ist eine Bluetooth® Verbindung nicht länger möglich
- Bei Umgebungstemperaturen zwischen +10 ... +40 °C (+50 ... +104 °F) beträgt die Lebensdauer des Bluetooth® Moduls ohne Batteriewechsel mindestens 5 Jahre, bei maximal 60 Downloads von kompletten Datensätzen.

Voraussetzung: Der Sensor ist zu 99 % in Gutzustand (Anforderungszustand bedingt einen höheren Stromverbrauch)

Die Lebensdauer der Batterie ist für den Fall berechnet, dass der Sensor angeschlossen und gespeist wird.

Liquiphant FTL62 Elektrischer Anschluss

#### Batterie austauschen


► Vor dem Austausch der Batterie muss das Bluetooth® Modul vom Elektronikeinsatz FEL68 getrennt werden.

► Nur dann wird die Anzeige des Batteriestatus richtig erkannt.


#### Bluetooth® Modul anschließen


Bei Geräten für den Einsatz im Ex-Bereich mit bestimmter Zündschutzart, ist der Deckel durch eine Sicherungsschraube verriegelt.

Weitere Details im Kapitel "Deckel mit Sicherungsschraube".










## 6.3.9 Kabel anschließen

#### Benötigtes Werkzeug

- Schlitzschraubendreher (0,6 mm x 3,5 mm) für Anschlussklemmen
- Geeignetes Werkzeug mit Schlüsselweite SW24/25 (8 Nm (5,9 lbf ft)) für Kabelverschraubung M20

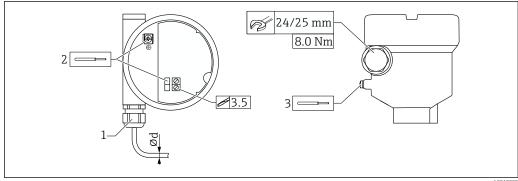

- **№** 32 Beispiel Verschraubung mit Kabeldurchführung, Elektronikeinsatz mit Anschlussklemmen
- Verschraubung M20 (mit Kabeldurchführung), Beispiel
- Leiterquerschnitt maximal 2,5 mm² (AWG14), Erdungsklemme innen im Gehäuse + Anschlussklemmen an der Elektronik
- Leiterquerschnitt maximal 4,0 mm² (AWG12), Erdungsklemme außen am Gehäuse (Beispiel Kunststoffgehäuse mit äußeren Schutzleiter-Anschluss (PE))
- Ød Vernickeltes Messing 7 ... 10,5 mm (0,28 ... 0,41 in), Kunststoff 5 ... 10 mm (0,2 ... 0,38 in), Edelstahl 7 ... 12 mm (0,28 ... 0,47 in)

#### Bei Verwendung der Verschraubung M20 beachten

Nach der Kabeleinführung:

- Verschraubung kontern
- Überwurfmutter der Verschraubung anziehen mit 8 Nm (5,9 lbf ft)
- Beigelegte Verschraubung in das Gehäuse einschrauben mit 3,75 Nm (2,76 lbf ft)

#### 6.4 Anschlusskontrolle

☐ Sind Gerät oder Kabel unbeschädigt (Sichtkontrolle)? ☐ Erfüllen die verwendeten Kabel die Anforderungen? ☐ Sind die montierten Kabel von Zug entlastet? ☐ Sind die Kabelverschraubungen montiert und fest angezogen? ☐ Stimmt die Versorgungsspannung mit den Angaben auf dem Typenschild überein? ☐ Keine Verpolung, Anschlussbelegung korrekt? ☐ Wenn Versorgungsspannung vorhanden: Leuchtet die grüne LED? ☐ Sind alle Gehäusedeckel montiert und fest angezogen?

Endress+Hauser 36

☐ Optional: Deckel mit Deckelsicherungschraube angezogen?


#### Bedienungsmöglichkeiten 7

#### Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten 7.1

#### 7.1.1 **Bedienkonzept**

- Bedienung mit Taster und DIP-Schaltern auf dem Elektronikeinsatz
- Anzeige mit optionalem Bluetooth® Modul und SmartBlue-App via Bluetooth® wireless technology
- Anzeige des Betriebszustands (Schaltzustand oder Alarmzustand) mit optionalem LED-Modul (Leuchtsignale von außen erkennbar) Zulassungen beachten für Kunststoffgehäuse, Aluminiumgehäuse und Edelstahlgehäuse in Hygieneanwendungen (in Kombination mit DC-PNP (Elektronikeinsatz FEL62) und der Relais-Elektronik (Elektronikeinsätze FEL64, FEL64DC)

#### 7.1.2 Elemente auf dem Elektronikeinsatz

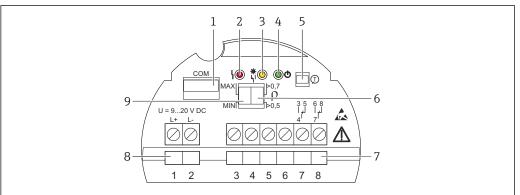


Beispiel Elektronikeinsatz FEL64DC

- COM-Schnittstelle für Zusatzmodule (LED-Modul, Bluetooth® Modul)
- LED rot, für Warnung oder Alarm
- LED gelb, Schaltzustand
- LED grün, Betriebszustand (Gerät ein)
- Prüftaster, löst Funktionsprüfung aus
- DIP-Schalter, Dichte 0,7 oder 0,5 einstellen
- Anschlussklemmen (3 bis 8) Relaiskontakt
- Anschlussklemmen (1 bis 2) Versorgung
- DIP-Schalter, MAX-/MIN- Sicherheit einstellen

#### 7.1.3 Heartbeat-Diagnose und Verifizierung mit Bluetooth® wireless technology

# Zugriff via Bluetooth® wireless technology



Fernbedienung via Bluetooth® wireless technology

- Smartphone oder Tablet mit SmartBlue-App
- Gerät mit optionalem Bluetooth® Modul

Inbetriebnahme Liquiphant FTL62

# Bluetooth® Modul VU121 (optional)

Funktionen

 Anschluss über COM-Schnittstelle: Bluetooth® Modul zur Diagnose des Geräts über eine Smartphone-App oder Tablet-App

- Anzeige des Batteriestatus via App bei Verwendung mit Elektronikeinsatz FEL68 (NAMUR)
- Benutzerführung über den Assistent SIL/WHG Wiederholungsprüfung
- 10 s nach dem Start der Bluetooth® Suche in der Live-Liste sichtbar
- 60 s nach Einschalten der Versorgungsspannung können Daten aus dem Bluetooth® Modul ausgelesen werden
- Anzeige der aktuellen Schwingfrequenz und des Schaltzustands vom Gerät

Die gelbe LED blinkt, wenn das Bluetooth® Modul mit einem anderen Bluetooth® Gerät, z.B. Mobiltelefon, verbunden ist.

# Heartbeat Technology Module

Heartbeat Technology umfasst 3 Module. In Kombination prüfen, bewerten und überwachen diese 3 Module die Gerätefunktionsfähigkeit und Prozessbedingungen.



- Heartbeat Diagnostics
- Heartbeat Verification
- Heartbeat Monitoring

# 7.1.4 LED-Modul VU120 (optional)

Eine LED signalisiert je nach MAX-/MIN-Einstellung den Betriebszustand (Schaltzustand oder Alarmzustand) in den Farben grün, gelb und rot. Die LED leuchtet sehr hell und ist aus größerer Entfernung gut sichtbar.

Anschluss an folgende Elektronikeinsätze: FEL62, FEL64, FEL64 DC.

Weitere Details im Kapitel "Elektrischer Anschluss".


# 8 Inbetriebnahme

### HINWEIS

# Funktion der Schwinggabel nicht mit der Hand prüfen.

Beschichtung der Schwinggabel kann beschädigt werden und die Funktion beeinträchtigen.

► Schwinggabel in ein Behältnis mit Flüssigkeit tauchen, z.B. in Wasser.

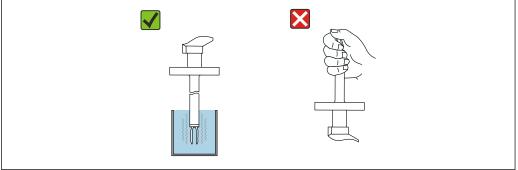

35 Funktionstest der Schwinggabel

38 Endress+Hauser

A005129

Liquiphant FTL62 Inbetriebnahme

# 8.1 Installations- und Funktionskontrolle


Vor Inbetriebnahme der Messstelle prüfen, ob die Montage- und Anschlusskontrolle durchgeführt wurde.

Montagekontrolle

**Anschlusskontrolle** 

# 8.2 Funktionstest mit Taster auf dem Elektronikeinsatz

- Die Funktionsprüfung muss im Gut-Zustand erfolgen: MAX-Sicherheit und Sensor frei oder MIN-Sicherheit und Sensor bedeckt.
- Während der Funktionsprüfung blinken die LEDs nacheinander als Lauflicht.
- Bei der wiederkehrenden Prüfung in Sicherheitseinrichtungen gemäß SIL oder WHG: Angaben im Sicherheitshandbuch beachten.



A0037132

■ 36 Taster für Funktionstest (Elektronikeinsätze FEL61/62/64/64DC/67/68)

- 1. Sicherstellen, dass keine ungewollten Schaltvorgänge ausgelöst werden!
- 2. Taster "T" am Elektronikeinsatz für mindestens 1 s drücken (z. B. mit Schraubendreher).
  - Funktionsprüfung des Geräts erfolgt. Der Ausgang wechselt vom Gutzustand in den Anforderungszustand.

    Dauer der Funktionsprüfung: Mindestens 10 s oder bei Tastendruck > 10 s bis zum Loslassen des Prüftasters.

Gerät wechselt wieder in den normalen Messbetrieb bei bestandener interner Prüfung.


Wenn das Gehäuse aufgrund von Anforderungen des Explosionschutzes, z.B. Ex d /XP, im Betrieb nicht geöffnet werden darf, kann der Funktionstest auch von außen mit dem Testmagnet (optional bestellbar) gestartet werden (FEL62, FEL64, FEL64DC, FEL68).

Der Funktionstest der PFM-Elektronik (FEL67) und NAMUR-Elektronik (FEL68) kann am Nivotester FTL325P/N gestartet werden.

Weitere Details im Kapitel "Funktionstest des elektronischen Schalters mit Testmagnet".

Inbetriebnahme Liquiphant FTL62


# 8.2.1 Schaltverhalten und Signalisierung FEL61

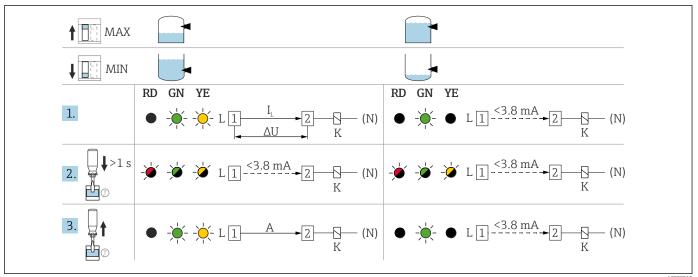

■ 37 Schaltverhalten und Signalisierung FEL61

A Nach Drücken des Prüftasters ist die Last für mindestens 10 s ausgeschaltet (I < 3,8 mA), auch bei Tastendruck < 10 s. Bei Tastendruck > 10 s bleibt die Last ausgeschaltet (I < 3,8 mA) bis zum Loslassen des Prüftasters. Danach ist die Last wieder eingeschaltet.

# 8.2.2 Schaltverhalten und Signalisierung FEL62

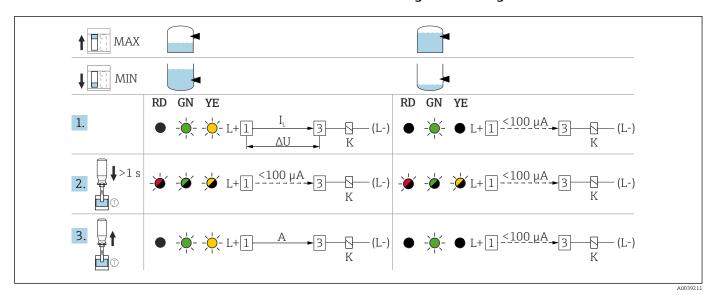

■ 38 Schaltverhalten und Signalisierung FEL62


A Nach Drücken des Prüftasters ist der DC-PNP Ausgang für mindestens 10 s ausgeschaltet ( $I < 100 \mu A$ ), auch bei Tastendruck < 10 s. Bei Tastendruck > 10 s bleibt der DC-PNP Ausgang ausgeschaltet ( $I < 100 \mu A$ ) bis zum Loslassen des Prüftasters. Danach ist der DC-PNP Ausgang wieder eingeschaltet.

40 Endress+Hauser

A003921

Liquiphant FTL62 Inbetriebnahme

#### 8.2.3 Schaltverhalten und Signalisierung FEL64, FEL64DC

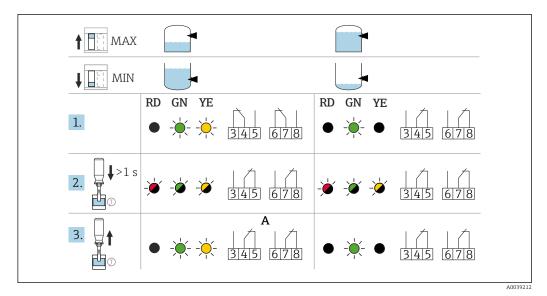


Schaltverhalten und Signalisierung FEL64, FEL64DC

Nach Drücken des Prüftasters ist das Relais für mindestens 10 s abgefallen, auch bei Tastendruck < 10 s. Bei Tastendruck > 10 s bleibt das Relais abgefallen bis zum Loslassen des Prüftasters. Danach ist das Relais wieder angezogen.

#### 8.2.4 Schaltverhalten und Signalisierung FEL67

Beim Elektronikeinsatz FEL67 muss zwischen den Betriebsarten MAX und MIN unterschieden werden!

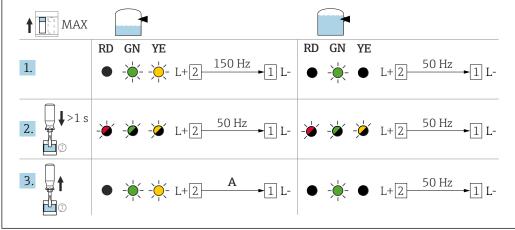


A0039213

Schaltverhalten und Signalisierung FEL67 MAX

Nach Drücken des Prüftasters ist die Ausgangsfrequenz für mindestens 10 s ausgeschaltet 50 Hz, auch bei Tastendruck < 10 s. Bei Tastendruck > 10 s bleibt die Ausgangsfrequenz 50 Hz bis zum Loslassen des Prüftasters. Danach ist die Ausgangsfrequenz wieder 150 Hz.


Inbetriebnahme Liquiphant FTL62

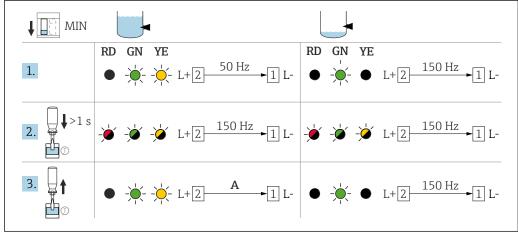

A00392

- 41 Schaltverhalten und Signalisierung FEL67 MIN
- A Nach Drücken des Prüftasters ist die Ausgangsfrequenz für mindestens 10 s ausgeschaltet 150 Hz, auch bei Tastendruck < 10 s. Bei Tastendruck > 10 s bleibt die Ausgangsfrequenz 150 Hz bis zum Loslassen des Prüftasters. Danach ist die Ausgangsfrequenz wieder 50 Hz.
- Die PFM-Frequenz kann vor Ort nicht gemessen werden. Deshalb wird empfohlen den wiederkehrenden Funktionstest am Nivotester FTL325P/FTL375P durchzuführen.

# 8.2.5 Schaltverhalten und Signalisierung FEL68

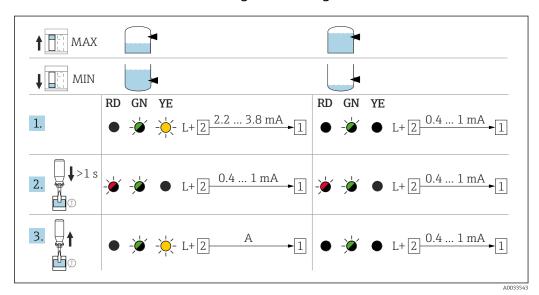

🖪 42 🛮 Schaltverhalten und Signalisierung NAMUR-Elektronik

A Nach Drücken des Prüftasters beträgt der Strom für mindestens 10 s0,4 ... 1 mA, auch bei Tastendruck < 10 s. Bei Tastendruck > 10 s verbleibt der Strom auf 0,4 ... 1 mA bis zum Loslassen des Prüftasters. Danach beträgt der Strom wieder 2,2 ... 3,8 mA.


# 8.3 Funktionstest des elektronischen Schalters mit Testmagnet

Der Funktionstest des elektronischen Schalters lässt sich ohne Öffnen des Geräts durchführen:

- ▶ Testmagnet außen an die Markierung auf dem Typenschild des Gehäuses halten.
  - ► Eine Simulation ist möglich bei den folgenden Elektronikeinsätzen: FEL62, FEL64, FEL64DC, FEL68.

Liquiphant FTL62 Inbetriebnahme

Der Funktionstest mit dem Testmagnet verhält sich gleich, wie der Funktionstest mit dem Prüftaster am Elektronikeinsatz.



🖪 43 🛮 Funktionstest mit Testmagnet

# 8.4 Gerät einschalten

Während der Einschaltzeit ist der Geräte-Ausgang im sicherheitsgerichteten Zustand oder wenn vorhanden, im Alarm-Zustand:

- Für Elektronikeinsatz FEL61 gilt: Maximal 4 s nach Einschalten des Geräts, ist der Ausgang im korrekten Zustand.
- Für Elektronikeinsätze FEL62, FEL64, FEL64DC gilt: Maximal 3 s nach Einschalten des Geräts, ist der Ausgang im korrekten Zustand.
- Für Elektronikeinsätze FEL68 NAMUR und FEL67 PFM gilt: Beim Einschalten wird immer ein Funktionstest durchgeführt. Nach maximal 10 s ist der Ausgang im korrekten Zustand.

# 8.5 Verbindungsaufbau via SmartBlue-App

# 8.5.1 Voraussetzungen

### Voraussetzungen Gerät

Die Inbetriebnahme über die SmartBlue-App ist nur möglich, wenn in dem Gerät ein Bluetooth® Modul eingebaut ist.


# Systemvoraussetzungen

Informationen über die Kompatibilität der SmartBlue-App mit mobilen Endgeräten, siehe "App Store (Apple)" oder "Google Play Store".

# 8.5.2 Vorbereitung

Die ID-Nummer vom Bluetooth® Modul notieren. Die ID-Nummer auf dem Typenschild des Bluetooth® Moduls dient als Initialpasswort für den ersten Verbindungsaufbau.

Für Geräte, die mit Bluetooth® Modul betrieben werden, muss der hohe Deckel mit Sichtscheibe verwendet werden.

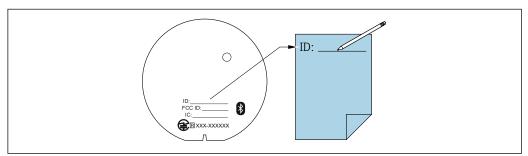

A0039040

Inbetriebnahme Liquiphant FTL62

# 8.5.3 Verbindungsaufbau via SmartBlue-App

1. QR-Code abscannen oder im Suchfeld "SmartBlue" eingeben.



44 Download Link

- 2. SmartBlue starten.
- 3. Gerät aus angezeigter Live-Liste auswählen.
- 4. Anmelden (Log-in):
  - ▶ Benutzername: admin Passwort: ID-Nummer auf dem Bluetooth® Modul
- 5. Für weitere Informationen Symbole berühren.
- Nach der ersten Anmeldung Passwort ändern!
- Wenn das Bluetooth® Modul aus einem Gerät entnommen und in ein anderes Gerät eingebaut wird, muss Folgendes beachtet werden: Sämtliche Log-in-Daten werden nur im Bluetooth® Modul gespeichert und nicht im Gerät. Das gilt auch für das vom Anwender geänderte Passwort.

### PDF-Protokolle speichern

Die erstellten PDF-Protokolle in der SmartBlue-App werden nicht automatisch gespeichert und müssen deshalb aktiv auf dem Smartphone oder Tablet gespeichert werden.

Liquiphant FTL62 Betrieb


# 9 Betrieb

# 9.1 Diagnosemenü

Folgende Daten können via optionalem Bluetooth® Modul und der zugehörigen Endress+Hauser SmartBlue-App ausgelesen werden.

# 9.1.1 Menü "Diagnose"

Einstellungen und Informationen zur Diagnose sowie Hilfe zur Störungsbehebung.

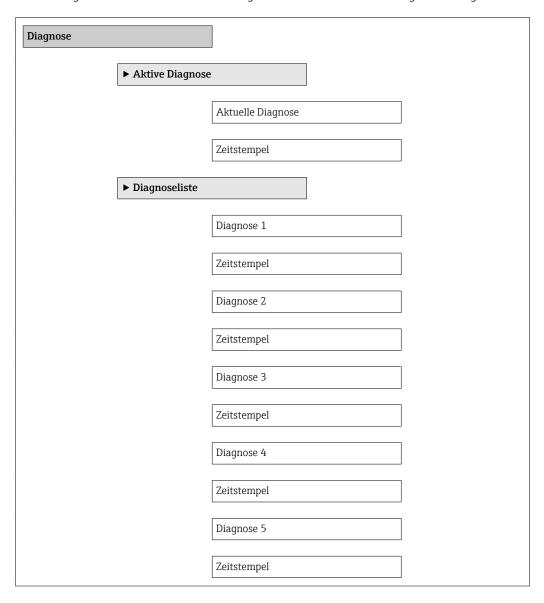


# 9.1.2 Menü "Applikation"

Funktionen zur detaillierten Prozessanpassung, um das Gerät optimal in Ihre Applikation einzubinden.




Betrieb Liquiphant FTL62

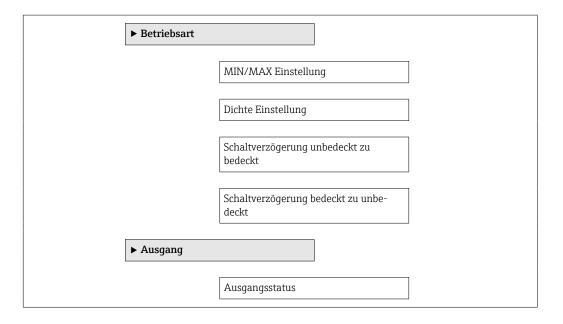

# 9.1.3 Menü "System"

Systemeinstellungen zu Gerätemanagement, Benutzerverwaltung oder Sicherheit.

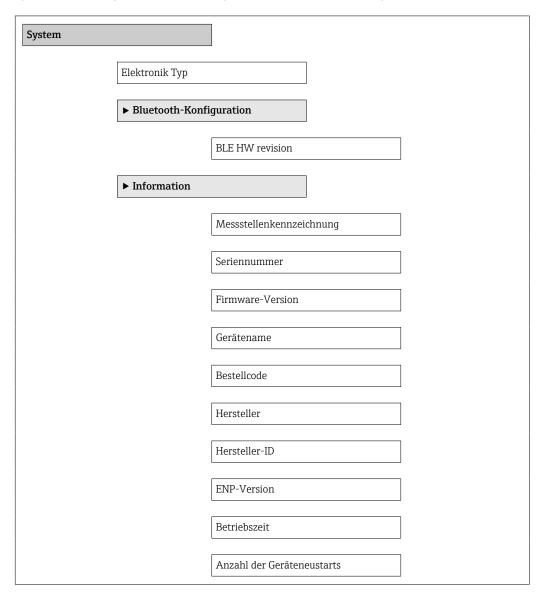

Liquiphant FTL62 Betrieb

Zeitstempel letzte Wiederholungsprüfung

Datum Wiederholungsprüfung

Frequenz Auslieferungszustand

Schwingungsfrequenz aktuell

Obere Alarmfrequenz

Untere Alarmfrequenz

Batteriezustand

Elektroniktemperatur

Minimale Elektroniktemperatur

# 9.2 Heartbeat Verification

Das Modul "Heartbeat Verification" enthält den Assistent **Heartbeat Verification**, der eine Verifizierung des momentanen Gerätezustands durchführt und den Heartbeat Technology Verifizierungsbericht erstellt:

- Der Assistent kann über die SmartBlue-App verwendet werden.
- Der Assistent führt den Anwender durch den gesamten Prozess der Erstellung des Verifizierungsberichts.
- Anzeige des Betriebsstundenzählers und Temperaturschleppzeigers.
- Bei einer erhöhten Schwingfrequenz der Gabel erscheint eine Korrosionswarnung.
- Der Auslieferungszustand der Schwingfrequenz in Luft wird auf dem Verifizierungsbericht angezeigt. Eine erhöhte Schwingfrequenz deutet auf Korrosion hin. Eine reduzierte Schwingfrequenz weist auf Ansatz oder einen bedeckten Sensor durch das Medium hin. Abweichungen der Schwingfrequenz von der Schwingfrequenz im Lieferzustand können durch die Prozesstemperatur und den Prozessdruck verursacht werden.

# 9.3 Wiederholungsprüfung für SIL-/WHG-Geräte

Die Wiederholungsprüfung ist nur verfügbar für Geräte mit SIL- oder WHG-Zulassung.

Das Modul "SIL Prooftest", "WHG Prooftest" oder das Modul "SIL/WHG Prooftest" enthält einen Assistent **SIL/WHG Wiederholungsprüfung**, der bei folgenden Anwendungen in angemessenen Abständen erforderlich ist: SIL (IEC 61508/IEC 61511), WHG (Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts):

- Der Assistent kann über die SmartBlue-App verwendet werden.
- Der Assistent führt den Anwender durch den gesamten Prozess der Erstellung des Verifizierungsberichts.
- Der Verifizierungsbericht kann als PDF-Datei gespeichert werden.

# 10 Diagnose und Störungsbehebung

Das Gerät zeigt Warnungen und Störungen über Bluetooth® wireless technology in der SmartBlue-App und über die LEDs am Elektronikeinsatz an. Alle Warnungen und Störungen des Geräts dienen nur der Information und erfüllen keine Sicherheitsfunktion. Die vom Gerät diagnostizierten Fehler werden in der SmartBlue-App entsprechend der NE107 ausgegeben. Das Gerät verhält sich entsprechend der Diagnosemeldung gemäß Warnung oder Störung.

Das Gerät verhält sich konform zur NAMUR Empfehlung NE131 "NAMUR-Standardgerät Anforderungen an Feldgeräte für Standardanwendungen".

Bei Verwendung der NAMUR-Elektronik, Batterie im Bluetooth® Modul einsetzen oder tauschen.

# 10.1 Diagnoseinformation via LED

### 10.1.1 LED am Elektronikeinsatz

#### LED grün leuchtet nicht

Mögliche Ursache: Keine Spannungsversorgung Fehlerbehebung: Stecker, Kabel und Spannungsversorgung prüfen

#### LED rot blinkt

Mögliche Ursache: Überlast oder Kurzschluss im Laststromkreis Fehlerbehebung: Kurzschluss beheben Maximalen Laststrom auf unter 350 mA reduzieren

#### LED rot leuchtet dauerhaft

Mögliche Ursache: Interner Sensorfehler oder Elektronikfehler Fehlerbehebung: Gerät austauschen

### Keine LED leuchtet (gilt nur für FEL61)

Mögliche Ursache: Laststrom > 3,8 mA im gesperrten Zustand Fehlerbehebung: Elektronik austauschen

# 10.1.2 SmartBlue

#### Gerät in Live-Liste nicht sichtbar

Mögliche Ursache: Bluetooth® Verbindung nicht vorhanden Gerät bereits mit einem anderen Smartphone oder Tablet verbunden Kabel Bluetooth® Modul nicht angeschlossen Fehlerbehebung:

- Bluetooth® Modul mit COM-Schnittstelle verbinden
- Bluetooth® Funktion an Smartphone oder Tablet aktivieren
- Bei Verwendung der NAMUR-Elektronik, Batterie im Bluetooth® Modul einsetzen oder tauschen.

Liquiphant FTL62 Wartung

# Gerät in Live-Liste sichtbar, aber über SmartBlue nicht ansprechbar

- Mögliche Ursache bei Endgerät Android Fehlerbehebung:
  - Prüfen, ob die Standortfunktion für die App erlaubt ist
  - Prüfen, ob die Standortfunktion für die App beim ersten Ausführen genehmigt wurde
  - GPS oder Ortungsfunktion muss bei bestimmten Android-Versionen in Verbindung mit Bluetooth® wireless technology zwingend aktiviert sein
  - GPS aktivieren, App komplett schließen und neu starten, Ortungsfunktion für die App freigeben
- Mögliche Ursache bei Endgerät Apple Fehlerbehebung:
  - Standard-Log-in durchführen
  - Benutzername eingeben: admin
  - Initial-Passwort eingeben (Seriennummer des Bluetooth® Moduls); Groß- Kleinschreibung beachten

# Log-in über SmartBlue nicht möglich

Mögliche Ursache: Gerät wird zum ersten Mal in Betrieb genommen Fehlerbehebung: Initial-Passwort eingeben (ID-Nummer des Bluetooth® Moduls) und ändern, Groß- und Kleinschreibung beachten.

#### Gerät über SmartBlue nicht ansprechbar

- Mögliche Ursache: Falsches Passwort eingegeben Fehlerbehebung: Korrektes Passwort eingeben
- Mögliche Ursache: Passwort vergessen
   Fehlerbehebung: An den Endress+Hauser Service wenden

# 11 Wartung

# 11.1 Wartungsarbeiten

Keine speziellen Wartungsarbeiten sind erforderlich.

# 11.1.1 Reinigung

### Reinigung nicht mediumsberührender Oberflächen

- Empfehlung: Trockenes oder leicht mit Wasser angefeuchtetes, fusselfreies Tuch verwenden.
- Keine scharfen Gegenstände oder aggressive Reinigungsmittel verwenden, die Oberflächen (z. B. Displays, Gehäuse) und Dichtungen angreifen.
- Keinen Hochdruckdampf verwenden.
- Schutzart des Gerätes beachten.
- Das verwendete Reinigungsmittel muss mit den Werkstoffen der Gerätekonfiguration verträglich sein. Keine Reinigungsmittel mit konzentrierten Mineralsäuren, Laugen oder organischen Lösemitteln verwenden.

#### Reinigung mediumsberührender Oberflächen

Bei CIP- und SIP-Reinigung folgende Punkte beachten:

- Nur Reinigungsmittel verwenden, gegen die die mediumsberührenden Materialen hinreichend beständig sind.
- Maximal zulässige Messstofftemperatur beachten.

Reparatur Liquiphant FTL62

# Reinigung der Schwinggabel

Einsatz und Reinigung mit abrasiven Medien ist nicht zulässig. Materialabtrag an der Schwinggabel kann zum Funktionsausfall führen.

- Schwinggabel bei Bedarf reinigen
- Reinigung auch im eingebauten Zustand möglich, z. B. CIP Cleaning in Place und SIP Sterilization in Place

# 12 Reparatur

# 12.1 Allgemeine Hinweise

# 12.1.1 Reparaturkonzept

Endress+Hauser Reparaturkonzept

- Geräte sind modular aufgebaut
- Reparaturen können durch den Kunden durchgeführt werden
- Weitere Informationen über Service und Ersatzteile, Endress+Hauser Vertriebsstelle kontaktieren.

# 12.1.2 Reparatur von Ex-zertifizierten Geräten

# **A** WARNUNG

# **Einschränkung der elektrischen Sicherheit durch falsche Reparatur!** Explosionsgefahr!

- ► Reparatur von Ex-zertifizierten Geräten durch den Service des Herstellers oder durch sachkundiges Personal gemäß den nationalen Vorschriften durchführen lassen.
- ► Entsprechende einschlägige Normen, nationale Ex-Vorschriften, Sicherheitshinweise und Zertifikate beachten.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile des Herstellers verwenden.
- Gerätebezeichnung auf dem Typenschild beachten. Nur Teile durch gleiche Teile ersetzen
- ► Reparaturen gemäß Anleitung durchführen.
- Nur der Service des Herstellers ist berechtigt, ein zertifiziertes Gerät in eine andere zertifizierte Variante umzubauen.

# 12.2 Ersatzteile

Aktuell verfügbare Ersatzteile zum Produkt siehe online unter: www.endress.com/onlinetools

# 12.3 Rücksendung

Die Anforderungen für eine sichere Rücksendung können je nach Gerätetyp und landesspezifischer Gesetzgebung unterschiedlich sein.

- 1. Informationen auf der Internetseite einholen: https://www.endress.com
- 2. Bei einer Rücksendung das Gerät so verpacken, dass es zuverlässig vor Stößen und äußeren Einflüssen geschützt wird. Die Originalverpackung bietet optimalen Schutz.

Liquiphant FTL62 Zubehör

#### 12.4 **Entsorgung**



Gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) ist das Produkt mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet, um die Entsorgung von WEEE als unsortierten Hausmüll zu minimieren. Gekennzeichnete Produkte nicht als unsortierten Hausmüll entsorgen, sondern zu den gültigen Bedingungen an den Hersteller zurückgeben.

#### 12.5 Batterieentsorgung

- Der Endnutzer ist zur Rückgabe gebrauchter Batterien gesetzlich verpflichtet
- Der Endnutzer kann Altbatterien bzw. die Elektronikbaugruppen, die diese Batterien enthalten, unentgeltlich an Endress+Hauser zurück geben



Dieses Symbol kennzeichnet gemäß BattG §28 Absatz 1 Nummer 3 Elektronikbaugruppen, die nicht in den Hausmüll gegeben werden dürfen.


#### 13 Zubehör

Aktuell verfügbares Zubehör zum Produkt ist über www.endress.com auswählbar:

- 1. Produkt mit Hilfe der Filter und Suchmaske auswählen.
- 2. Produktseite öffnen.
- 3. **Ersatzteile und Zubehör** auswählen.

#### 13.1 **Testmagnet**

Bestellnummer: 71437508



₹ 45 Testmagnet


#### 13.2 Wetterschutzhaube, 316L, XW112

Die Wetterschutzhaube kann zusammen mit dem Gerät über die Produktstruktur "Zubehör beigelegt" bestellt werden.

Sie dient zum Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung, Niederschlag und Eis.

Wetterschutzhaube 316L ist passend zum Zweikammergehäuse aus Aluminium. Die Lieferung erfolgt inklusive Halterung für die direkte Montage auf dem Gehäuse

Zubehör Liquiphant FTL62

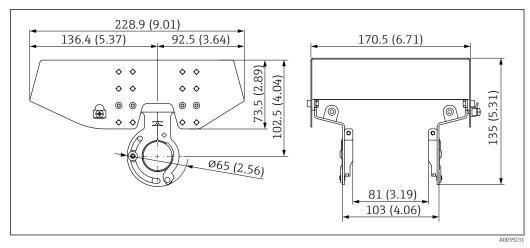

■ 46 Abmessungen Wetterschutzhaube, 316L, XW112. Maßeinheit mm (in)

Material

Wetterschutzhaube: 316L

Klemmschraube: A4Halterung: 316L

# Bestellcode Zubehör:

71438303


Sonderdokumentation SD02424F

# 13.3 Wetterschutzhaube, Kunststoff, XW111

Die Wetterschutzhaube kann zusammen mit dem Gerät über die Produktstruktur "Zubehör beigelegt" bestellt werden.

Sie dient zum Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung, Niederschlag und Eis.

Wetterschutzhaube Kunststoff ist passend zum Einkammergehäuse aus Aluminium oder 316L. Die Lieferung erfolgt inklusive Halterung für die direkte Montage auf dem Gehäuse.

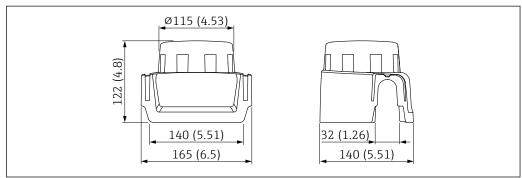

🖩 47 Abmessungen Wetterschutzhaube, Kunststoff, XW111. Maßeinheit mm (in)

A00382

#### Material

Kunststoff

# Bestellcode Zubehör:

71438291



Sonderdokumentation SD02423F

Liquiphant FTL62 Zubehör

# 13.4 M12-Buchse

Die aufgeführten M12-Buchsen sind für den Einsatz im Temperaturbereich  $-25 \dots +70 \,^{\circ}\text{C} \, (-13 \dots +158 \,^{\circ}\text{F})$  geeignet.

#### M12-Buchse IP69

- Einseitig konfektioniert
- Abgewinkelt
- 5 m (16 ft) Kabel PVC (orange)
- Nutmutter 316L (1.4435)
- Griffkörper: PVC
- Bestellnummer: 52024216

#### M12-Buchse IP67

- Abgewinkelt
- 5 m (16 ft) Kabel PVC (grau)
- Nutmutter Cu Sn/Ni
- Griffkörper: PUR
- Bestellnummer: 52010285

# 13.5 Bluetooth® Modul VU121 (optional)

Das Bluetooth® Modul kann über die COM-Schnittstelle an folgende Elektronikeinsätze angeschlossen werden: FEL61, FEL62, FEL64, FEL64DC, FEL67, FEL68 (2-Leiter NAMUR).

 Bluetooth® Modul ohne Batterie für den Einsatz in Verbindung mit den Elektronikeinsätzen FEL61, FEL62, FEL64, FEL64DC und FEL67

Bestellnummer: 71437383

 Bluetooth® Modul mit Batterie für den Einsatz in Verbindung mit dem Elektronikeinsatz FEL68 (2-Leiter NAMUR)

Bestellnummer: 71437381



A0039

🖪 48 🏻 Bluetooth® Modul VU121


- Ausführliche Informationen und Dokumentationen sind verfügbar:
- Produktkonfigurator auf der Endress+Hauser- Internetseite www.endress.com
- Endress+Hauser-Vertriebszentrale www.addresses.endress.com
- Für Anwendung und Nachrüstung des Bluetooth® Moduls ist ein hoher Deckel erforderlich (transparenter Kunststoffdeckel/Deckel mit Sichtscheibe oder Aluminiumdeckel mit Sichtscheibe). Für das Gehäuse Einkammer 316L ist die Verwendung mit Bluetooth® Modul nicht möglich. Der Deckel ist abhängig vom Gehäuse und der Zulassung des Geräts.

# 13.6 LED-Modul VU120 (optional)

Eine hell leuchtende LED signalisiert den Betriebszustand (Schaltzustand oder Alarmzustand). Das LED-Modul kann an folgende Elektronikeinsätze angeschlossen werden: FEL62, FEL64, FEL64DC.

Technische Daten Liquiphant FTL62

Bestellnummer: 71437382

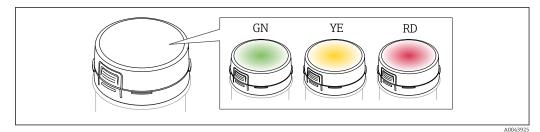

■ 49 LED-Modul, die LED leuchtet in den Farben grün (GN), gelb (YE) oder rot (RD)

Ausführliche Informationen und Dokumentationen sind verfügbar:

- Produktkonfigurator auf der Endress+Hauser- Internetseite www.endress.com
- Endress+Hauser-Vertriebszentrale www.addresses.endress.com
- Für Anwendung und Nachrüstung des LED-Moduls ist ein hoher Deckel erforderlich (transparenter Kunststoffdeckel/Deckel mit Sichtscheibe oder Aluminiumdeckel mit Sichtscheibe). Für das Gehäuse Einkammer; 316L ist die Verwendung mit LED-Modul nicht möglich. Der Deckel ist abhängig vom Gehäuse und der Zulassung des Geräts.

# 14 Technische Daten

# 14.1 Eingang

# 14.1.1 Messgröße

Das Grenzstandsignal wird je nach Betriebsart (Minimum- oder Maximumdetektion) ausgelöst, wenn der Füllstand den jeweiligen Grenzstand überschreitet oder unterschreitet.

### 14.1.2 Messbereich

Abhängig von der Einbaustelle und der bestellten Rohrverlängerung

#### Sensorlänge

- Mit Kunststoffbeschichtung maximal 3 m (9,8 ft)
- Mit Emailbeschichtung maximal 1,2 m (3,9 ft)

# 14.2 Ausgang

# 14.2.1 Aus- und Eingangsvarianten

# Elektronikeinsätze

# 2-Leiter AC (FEL61)

- Zweileiter-Wechselstromausführung
- Schalten der Last über einen elektronischen Schalter direkt im Versorgungsstromkreis

# 3-Leiter DC-PNP (FEL62)

- Dreileiter-Gleichstromausführung
- Schalten der Last über Transistor (PNP) und separatem Anschluss, z. B. in Verbindung mit speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS)
- Umgebungstemperatur –60 °C (–76 °F), optional bestellbar Tieftemperatur-Elektronikeinsätze sind mit LT (Low temperature) gekennzeichnet

Liquiphant FTL62 Technische Daten

# Allstromanschluss Relaisausgang (FEL64)

- Schalten der Lasten über 2 potentialfreie Wechsler
- Umgebungstemperatur –60 °C (–76 °F), optional bestellbar Tieftemperatur-Elektronikeinsätze sind mit LT (Low temperature) gekennzeichnet

#### Gleichstromanschluss Relaisausgang (FEL64DC)

- Schalten der Last über 2 potentialfreie Wechsler
- Umgebungstemperatur –60 °C (–76 °F), optional bestellbar Tieftemperatur-Elektronikeinsätze sind mit LT (Low temperature) gekennzeichnet

#### Ausgang PFM (FEL67)

- Für separates Schaltgerät (Nivotester FTL325P, FTL375P)
- PFM-Signal-Übertragung; Stromimpulse, dem Versorgungsgrundstrom auf der Zweidrahtleitung überlagert
- Umgebungstemperatur −50 °C (−58 °F), optional bestellbar Die Tieftemperatur-Elektronikeinsätze sind mit LT (Low temperature) gekennzeichnet

### 2-Leiter NAMUR > 2,2 mA/< 1,0 mA (FEL68)

- Für separates Schaltgerät, z.B. Nivotester FTL325N
- Signalübertragung H-L-Flanke 2,2 ... 3,8/0,4 ... 1,0 mA nach EN 60917-5-6 (NAMUR) auf Zweidrahtleitung
- Umgebungstemperatur –50 °C (–58 °F), optional bestellbar Tieftemperatur-Elektronikeinsätze sind mit LT (Low temperature) gekennzeichnet

# 14.2.2 Ausgangssignal

#### Schaltausgang

Voreingestellte Schaltverzögerungszeiten bestellbar:

- 0,5 s beim Bedecken und 1,0 s beim Freiwerden der Schwinggabel (Werkseinstellung)
- 0,25 s beim Bedecken und 0,25 s beim Freiwerden der Schwinggabel
- 1,5 s beim Bedecken und 1,5 s beim Freiwerden der Schwinggabel
- 5,0 s beim Bedecken und 5,0 s beim Freiwerden der Schwinggabel

#### COM-Schnittstelle

Zum Anschluss an die Module VU120 oder VU121 (rückwirkungsfrei)

Bluetooth® wireless technology (optional)

Das Gerät hat eine Bluetooth® Schnittstelle. Mit der kostenlosen SmartBlue-App können Geräte- und Diagnosedaten ausgelesen werden.

### 14.2.3 Ex-Anschlusswerte

Siehe Sicherheitshinweise (XA): Alle für den Explosionsschutz relevanten Daten sind in separaten Ex-Dokumentationen aufgeführt und stehen im Download-Bereich der Endress+Hauser Website zur Verfügung. Die Ex-Dokumentation liegt allen Ex-Geräten standardmäßig bei.

# 14.3 Umgebung

### 14.3.1 Umgebungstemperaturbereich

# **A** WARNUNG

#### Zulässige Anschlussspannung überschritten!

▶ Bei Umgebungstemperaturen unter −40 °C (−40 °F) ist die maximale Anschlussspannung bei allen Elektronikeinsätzen aufgrund der elektrischen Sicherheit auf maximal 35 V DC begrenzt.


Technische Daten Liquiphant FTL62

Optional bestellbar:

- -50 °C (-58 °F) mit Einschränkung der Lebensdauer und Performance
- $-60\,^{\circ}\text{C}$  ( $-76\,^{\circ}\text{F}$ ) mit Einschränkung der Lebensdauer und Performance,
  - 【 Unter −50 °C (−58 °F): Geräte können bleibend geschädigt werden

Die minimal zulässige Umgebungstemperatur des Kunststoffgehäuses ist begrenzt auf  $-20\,^{\circ}\text{C}$  ( $-4\,^{\circ}\text{F}$ ), für Nordamerika gilt 'indoor use'.

Tieftemperatur-Elektronikeinsätze sind mit LT (Low Temperature) gekennzeichnet.

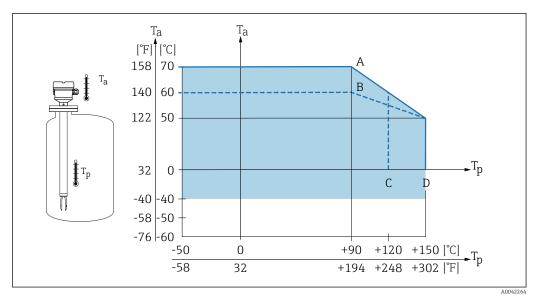

- $\blacksquare$  50 Zulässige Umgebungstemperatur  $T_a$  am Gehäuse in Abhängigkeit von der Prozesstemperatur  $T_p$  im Behälter:
- A Gerät ohne LED-Modul; bei FEL64 und Prozesstemperatur  $T_p > 90$  °C max. Laststrom 4 A
- *B* Gerät mit LED-Modul; bei FEL64 und Prozesstemperatur  $T_p > 90$  °C max. Laststrom 2 A
- C ECTFE-beschichtet
- D PFA- oder emailbeschichtet
- +
- Tieftemperaturen sind nicht für SIL möglich
- Bluetooth® Modul:
  - -50 °C (-58 °F) für Ex-frei, Ex ia und Ex d
  - -60 °C (-76 °F) für Ex-frei
- LED-Modul:
  - -50 °C (-58 °F) für Ex-frei, Ex ia und Ex d
  - -60 °C (-76 °F) für Ex-frei

Betrieb im Freien mit starker Sonneneinstrahlung:

- Gerät an schattiger Stelle montieren
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden, insbesondere in wärmeren Klimaregionen
- Wetterschutzhaube verwenden, als Zubehör bestellbar

### Explosionsgefährdeter Bereich

Im explosionsgefährdeten Bereich kann die zulässige Umgebungstemperatur abhängig von den Zonen und Gasgruppen eingeschränkt sein. Angaben in der Ex-Dokumentation (XA) beachten.

# 14.3.2 Lagerungstemperatur

 $-40 ... +80 \degree$ C ( $-40 ... +176 \degree$ F) optional:  $-50 \degree$ C ( $-58 \degree$ F),  $-60 \degree$ C ( $-76 \degree$ F)

Liquiphant FTL62 Technische Daten

### 14.3.3 Relative Luftfeuchte

Betrieb bis zu 100 %. Nicht in kondensierender Atmosphäre öffnen.

#### 14.3.4 Betriebshöhe

Nach IEC 61010-1 Ed.3:

- Bis 2 000 m (6 500 ft) über Normalnull
- Erweiterbar bis 3 000 m (9 800 ft) über Normalnull bei Verwendung eines Überspannungsschutzes (OVP)

#### 14.3.5 Klimaklasse

Nach IEC 60068-2-38 Prüfung Z/AD

### 14.3.6 Schutzart

Prüfung gemäß IEC 60529 und NEMA 250

IP68 Testbedingung: 1,83 m H<sub>2</sub>O für 24 h

#### Gehäuse

Siehe Kabeleinführungen

# Kabeleinführungen

- Verschraubung M20, Kunststoff, IP66/68 NEMA Type 4X/6P
- Verschraubung M20, Messing vernickelt, IP66/68 NEMA Type 4X/6P
- Verschraubung M20, 316L, IP66/68 NEMA Type 4X/6P
- Gewinde M20, IP66/68 NEMA Type 4X/6P
- Gewinde G ½, NPT ½ , NPT ¾ IP66/68 NEMA Type 4X/6P

Schutzart für Stecker M12

- Bei geschlossenem Gehäuse und eingestecktem Anschlusskabel: IP66/67 NEMA Type
   4X
- Bei geöffnetem Gehäuse oder nicht eingestecktem Anschlusskabel: IP20, NEMA Type 1

# **HINWEIS**

#### Stecker M12: Verlust der IP-Schutzklasse durch falsche Montage!

- ▶ Die Schutzart gilt nur, wenn das verwendete Anschlusskabel eingesteckt und festgeschraubt ist.
- ▶ Die Schutzart gilt nur, wenn das verwendete Anschlusskabel gemäß IP67 NEMA Type 4X spezifiziert ist.
- Wenn die Ausführung "Stecker M12" als elektrischer Anschluss gewählt wird, dann gilt **IP66/67 NEMA TYPE 4X** für alle Gehäusetypen.

### 14.3.7 Schwingungsfestigkeit

Nach IEC60068-2-64-2008 a(RMS) =  $50 \text{ m/s}^2$ , f =  $5 \dots 2000 \text{ Hz}$ , t = 3 Achsen x 2 h

# 14.3.8 Schockfestigkeit

Nach IEC 60068-2-27-2008: 300 m/s<sup>2</sup> [= 30  $g_n$ ] + 18 ms  $g_n$ : Normfallbeschleunigung aufgrund der Erdanziehung

# 14.3.9 Mechanische Belastung

Bei starker dynamischer Belastung das Gerät abstützen. Maximale seitliche Belastbarkeit der Rohrverlängerungen und Sensoren: 75 Nm (55 lbf ft).

Weitere Details im Kapitel "Gerät abstützen".

Technische Daten Liquiphant FTL62

# 14.3.10 Verschmutzungsgrad

Verschmutzungsgrad 2

# 14.3.11 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

- Elektromagnetische Verträglichkeit nach EN 61326-Serie und NAMUR-Empfehlung EMV NE21
- Störfestigkeit gemäß Tabelle 2 (Industrie), Störabstrahlung gemäß Gruppe 1 Klasse B
- Erfüllt die Anforderungen an die funktionale Sicherheit (SIL) gemäß EN 61326-3-1
- Weitere Details sind aus der EU-Konformitätserklärung ersichtlich.

# 14.4 Prozess

# 14.4.1 Prozesstemperaturbereich

- ECTFE: -50 ... +120 °C (-58 ... +248 °F)
- PFA: -50 ... +150 °C (-58 ... +302 °F)
- Email:-50 ... +150 °C (-58 ... +302 °F)

Druck- und Temperaturabhängigkeit beachten. Apitel "Prozessdruckbereich".

#### 14.4.2 Thermischer Schock

≤ 120 K/s

# 14.4.3 Prozessdruckbereich

Der maximale Druck für das Gerät ist abhängig vom druckschwächsten Bauteil. Bauteile sind: Prozessanschluss, optionale Anbauteile oder Zubehör.

Liquiphant FTL62 Technische Daten

# **A** WARNUNG

Falsche Auslegung der Verwendung des Gerätes kann zu berstenden Bauteilen führen.

Schwere, möglicherweise irreversible Personenschäden und Gefährdung der Umwelt können die Folge sein.

- ▶ Gerät nur innerhalb der vorgeschriebenen Grenzen der Bauteile betreiben!
- ► MWP (Maximum Working Pressure/max. Betriebsdruck): Auf dem Typenschild ist der MWP angegeben. Dieser Wert bezieht sich auf eine Referenztemperatur von +20 °C (+68 °F) und darf über unbegrenzte Zeit am Gerät anliegen. Temperaturabhängigkeit des MWP beachten. Bei höheren Temperaturen die zugelassenen Druckwerte für Flansche aus den folgenden Normen entnehmen: EN 1092-1 (die Werkstoffe 1.4435 und 1.4404 sind in ihrer Festigkeit-Temperatur-Eigenschaft identisch und in der EN 1092-1 Tab. 18 unter 13E0 eingruppiert. Die chemische Zusammensetzung der beiden Werkstoffe kann identisch sein), ASME B 16.5a, JIS B 2220 (Norm in ihrer jeweils aktuellen Version ist gültig).
- ▶ Die Druckgeräterichtlinie (2014/68/EU) verwendet die Abkürzung "PS". Die Abkürzung "PS" entspricht dem maximalen Betriebsdruck (MWP) des Geräts
- ► Abweichende MWP-Angaben finden sich in den betroffenen Kapiteln der technischen Information.

Zugelassene Druckwerte der Flansche bei höheren Temperaturen aus folgenden Normen entnehmen:

- pR EN 1092-1: Der Werkstoff 1.4435 ist in seiner Festigkeit-Temperatur-Eigenschaft identisch mit 1.4404, der in der EN 1092-1 Tab. 18 unter 13E0 eingruppiert ist. Die chemische Zusammensetzung der beiden Werkstoffe kann identisch sein.
- ASME B 16.5
- JIS B 2220

Folgende Angaben gelten über den gesamten Temperaturbereich. Ausnahmen bei Flansch-Prozessanschlüssen beachten!

- ECTFE, PFA: -1 ... 40 bar (-14,5 ... 580 psi)
- Email: max. -1 ... 25 bar (-14,5 ... 363 psi)

Es gilt der jeweils niedrigste Wert aus den Derating-Kurven des Geräts und des ausgewählten Flansches.

Kanadische CRN-Zulassung: Weitere Details über die maximalen Druckwerte sind im Downloadbereich der Produktseite unter: www.endress.com → Downloads.

# 14.4.4 Prüfdruck

- Prüfdruck =  $1.5 \cdot PN$ 
  - ECTFE, PFA: PN = 40 bar (580 psi)
  - Email: PN = 25 bar (362,5 psi)
- Berstdruck der Membran bei 200 bar (2 900 psi)

Während der Druckprüfung ist die Gerätefunktion eingeschränkt.

Die mechanische Dichtigkeit ist bis zum 1,5-fachen des Prozessnenndrucks PN gewährleistet

# 14.4.5 Messstoffdichte

Flüssigkeiten mit Dichte > 0,7 g/cm<sup>3</sup> (43,7 lb/ft<sup>3</sup>)

Schalterstellung > 0,7 g/cm<sup>3</sup> (43,7 lb/ft<sup>3</sup>), Auslieferungszustand

Flüssigkeiten mit Dichte 0,5 g/cm<sup>3</sup> (31,2 lb/ft<sup>3</sup>)

Schalterstellung > 0,5 g/cm<sup>3</sup> (31,2 lb/ft<sup>3</sup>), über DIP-Schalter einstellbar

Technische Daten Liquiphant FTL62

# Flüssigkeiten mit Dichte > 0,4 g/cm<sup>3</sup> (25,0 lb/ft<sup>3</sup>)

- Optional bestellbar
- SIL für definierte Medien und Prozessparameter auf Anfrage
- Fest eingestellter Wert, der nicht veränderbar ist Die Funktion des DIP-Schalters ist unterbrochen

# 14.4.6 Viskosität

 $\leq 10000 \text{ mPa·s}$ 

# 14.4.7 Druckstöße

≤ 20 bar/s (290 psi/s)

# 14.4.8 Unterdruckfestigkeit

Bis Vakuum

In Vakuum-Verdampfungsanlagen die Dichteeinstellung  $0.4~\rm g/cm^3~(25.0~lb/ft^3)$  wählen.

# 14.4.9 Feststoffanteil

 $\emptyset \le 5 \text{ mm (0,2 in)}$ 

# 14.5 Weitere technische Daten

Technische Dokumentation TI01539F.



www.addresses.endress.com