


Manual de instrucciones

Micropilot FMR53, FMR54

FOUNDATION Fieldbus

Radar sin contacto

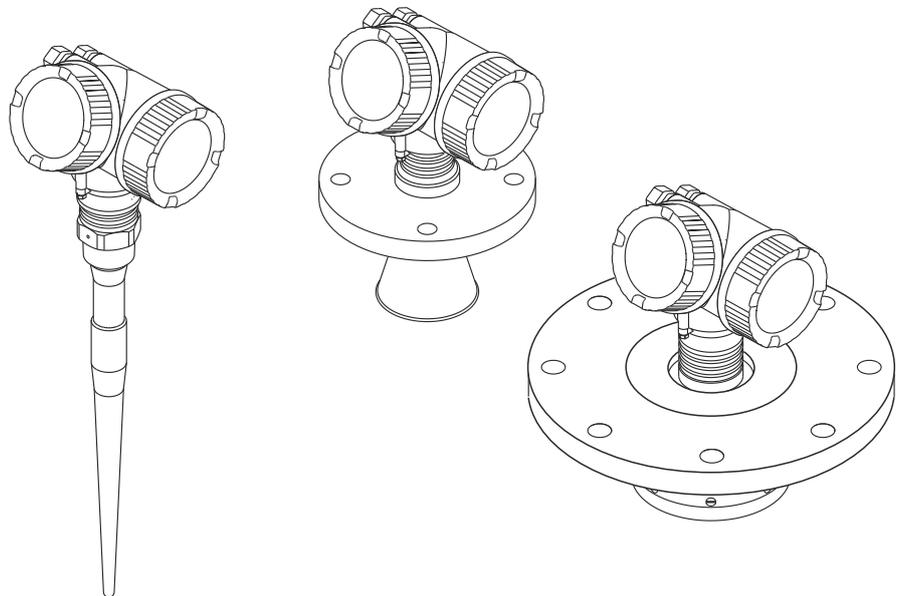



A0023555

Índice de contenidos

| | | | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|
| 1 | Wichtige Hinweise zum Dokument . . . | 6 | | | |
| 1.1 | Finalidad del documento | 6 | | | |
| 1.2 | Símbolos | 6 | | | |
| 1.2.1 | Símbolos de seguridad | 6 | | | |
| 1.2.2 | Símbolos eléctricos | 6 | | | |
| 1.2.3 | Símbolos de herramientas | 6 | | | |
| 1.2.4 | Símbolos para determinados tipos de información . . . | 7 | | | |
| 1.2.5 | Símbolos en gráficos | 7 | | | |
| 1.2.6 | Símbolos que presenta el equipo | 8 | | | |
| 1.3 | Documentación adicional | 8 | | | |
| 1.4 | Términos y abreviaturas | 9 | | | |
| 1.5 | Marcas registradas | 10 | | | |
| 2 | Instrucciones básicas de seguridad . | 11 | | | |
| 2.1 | Requisitos que debe cumplir el personal | 11 | | | |
| 2.2 | Uso previsto | 11 | | | |
| 2.3 | Seguridad en el lugar de trabajo | 12 | | | |
| 2.4 | Funcionamiento seguro | 12 | | | |
| 2.5 | Seguridad del producto | 12 | | | |
| 2.5.1 | Marca CE | 13 | | | |
| 2.5.2 | Conformidad EAC | 13 | | | |
| 2.6 | Instrucciones de Seguridad (XA) | 13 | | | |
| 3 | Descripción del producto | 16 | | | |
| 3.1 | Diseño del producto | 16 | | | |
| 3.1.1 | Micropilot FMR53 | 16 | | | |
| 3.1.2 | Micropilot FMR54 | 16 | | | |
| 3.1.3 | Cabezal | 17 | | | |
| 4 | Recepción de material e identificación del producto | 18 | | | |
| 4.1 | Recepción de material | 18 | | | |
| 4.2 | Identificación del producto | 18 | | | |
| 4.2.1 | Placa de identificación | 19 | | | |
| 5 | Almacenamiento y transporte | 20 | | | |
| 5.1 | Condiciones de almacenamiento | 20 | | | |
| 5.2 | Transporte del producto hasta el punto de medición | 20 | | | |
| 6 | Instalación | 21 | | | |
| 6.1 | Condiciones de instalación | 21 | | | |
| 6.1.1 | Posición de montaje | 21 | | | |
| 6.1.2 | Accesorios en el depósito | 22 | | | |
| 6.1.3 | Reducción de ecos interferentes | 22 | | | |
| 6.1.4 | Medición en depósitos de plástico . . . | 23 | | | |
| 6.1.5 | Posibilidades de optimización | 23 | | | |
| 6.1.6 | Ángulo de apertura del haz | 24 | | | |
| 6.2 | Condiciones de medición | 25 | | | |
| 6.3 | Montaje de bridas revestidas | 26 | | | |
| 6.4 | Instalación en depósito (espacio libre) | 27 | | | |
| 6.4.1 | Antena de varilla (FMR53) | 27 | | | |
| 6.4.2 | Antena de trompeta (FMR54) | 28 | | | |
| 6.4.3 | Antena plana (FMR54) | 30 | | | |
| 6.5 | Instalación en tubo tranquilizador | 30 | | | |
| 6.5.1 | Recomendaciones para el tubo tranquilizador | 30 | | | |
| 6.5.2 | Ejemplos de construcción de tubos tranquilizadores | 32 | | | |
| 6.6 | Instalación en bypass | 33 | | | |
| 6.6.1 | Recomendaciones para el bypass | 33 | | | |
| 6.6.2 | Ejemplo de construcción de un bypass | 34 | | | |
| 6.7 | Container con aislamiento térmico | 35 | | | |
| 6.8 | Giro del cabezal transmisor | 35 | | | |
| 6.9 | Cambio de orientación del indicador | 36 | | | |
| 6.9.1 | Abrir la tapa | 36 | | | |
| 6.9.2 | Girar el módulo indicador | 36 | | | |
| 6.9.3 | Cerrar la tapa del compartimento de la electrónica | 37 | | | |
| 6.10 | Verificación tras la instalación | 37 | | | |
| 7 | Conexión eléctrica | 38 | | | |
| 7.1 | Condiciones de conexión | 38 | | | |
| 7.1.1 | Asignación de terminales | 38 | | | |
| 7.1.2 | Especificación de cables | 40 | | | |
| 7.1.3 | Conectores del equipo | 41 | | | |
| 7.1.4 | Tensión de alimentación | 42 | | | |
| 7.1.5 | Protección contra sobretensiones | 42 | | | |
| 7.2 | Conexión del instrumento de medición | 43 | | | |
| 7.2.1 | Abrir la tapa del compartimento de conexiones | 43 | | | |
| 7.2.2 | Conexión | 44 | | | |
| 7.2.3 | Terminales intercambiables con resorte | 44 | | | |
| 7.2.4 | Cerrar la tapa del compartimento de conexiones | 45 | | | |
| 7.3 | Verificación tras la conexión | 45 | | | |
| 8 | Opciones de funcionamiento | 47 | | | |
| 8.1 | Visión general | 47 | | | |
| 8.1.1 | Configuración local | 47 | | | |
| 8.1.2 | Operación con visualizador remoto y módulo de configuración FHX50 | 48 | | | |
| 8.1.3 | Configuración a distancia | 48 | | | |
| 8.2 | Estructura y función del menú de configuración | 50 | | | |
| 8.2.1 | Estructura del menú de configuración | 50 | | | |
| 8.2.2 | Roles de usuario y autorización de acceso relacionada | 52 | | | |
| 8.2.3 | Acceso a los datos. Seguridad | 52 | | | |
| 8.3 | Indicador y módulo de configuración | 58 | | | |
| 8.3.1 | Aspecto del indicador | 58 | | | |

| | | | | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 8.3.2 | Elementos de configuración | 61 | 12.2 | Configuración de bloque | 88 |
| 8.3.3 | Entrada de números y texto | 62 | 12.2.1 | Pasos preparatorios | 88 |
| 8.3.4 | Apertura del menú contextual | 64 | 12.2.2 | Configurar el bloque de recursos | 88 |
| 8.3.5 | Curva envolvente en el módulo de visualización y configuración | 65 | 12.2.3 | Configurar los bloques transductores | 88 |
| | | | 12.2.4 | Configurar los bloques de entrada analógica | 88 |
| | | | 12.2.5 | Configuración adicional | 89 |
| 9 | Integración en una red | | 12.3 | Escalado del valor medido en un bloque AI | 89 |
| | FOUNDATION Fieldbus | 66 | 12.4 | Selección de idioma | 90 |
| 9.1 | Descripciones del dispositivo (DD) | 66 | 12.5 | Configuración para mediciones de nivel | 91 |
| 9.2 | Integración en la red FOUNDATION Fieldbus | 66 | 12.6 | Configuración del indicador local | 92 |
| 9.3 | Identificación y dirección del equipo | 66 | 12.6.1 | Ajustes de fábrica del indicador local para medición de nivel | 92 |
| 9.4 | Modelo por bloques | 68 | 12.7 | Gestión de configuración | 92 |
| 9.4.1 | Bloques del software del dispositivo | 68 | 12.8 | Configuración del comportamiento del evento según la especificación del Fieldbus FOUNDATION FF912 | 94 |
| 9.4.2 | Configuración de bloque cuando se entrega el dispositivo | 69 | 12.8.1 | Grupos de eventos | 94 |
| 9.5 | Asignación del valor medido (CHANNEL) en un bloque AI | 69 | 12.8.2 | Parámetros de asignación | 97 |
| 9.6 | Índice de tablas de parámetros Endress +Hauser | 69 | 12.8.3 | Área configurable | 100 |
| 9.6.1 | Bloque transductor de ajuste | 70 | 12.8.4 | Transmisión de los mensajes de evento al bus | 101 |
| 9.6.2 | Bloque transductor de ajuste avanzado | 71 | 12.9 | Protección de los parámetros de configuración contra modificaciones indeseadas | 101 |
| 9.6.3 | Visualización Bloque Transductor | 72 | | | |
| 9.6.4 | Bloque transductor de diagnóstico | 73 | 13 | Diagnóstico y localización y resolución de fallos | 103 |
| 9.6.5 | Configuración experta del bloque transductor | 74 | 13.1 | Resolución de fallos en general | 103 |
| 9.6.6 | Información experta del bloque transductor | 75 | 13.1.1 | Errores generales | 103 |
| 9.6.7 | Bloque transductor de sensor de servicio | 77 | 13.1.2 | Errores en la parametrización | 103 |
| 9.6.8 | Bloque transductor de información de servicio | 77 | 13.2 | Información de diagnósticos visualizados en el visualizador local | 105 |
| 9.6.9 | Bloque transductor de diagnósticos avanzados | 77 | 13.2.1 | Mensaje de diagnóstico | 105 |
| 9.7 | Métodos | 79 | 13.2.2 | Visualización de medidas correctivas | 107 |
| 10 | Puesta en marcha con el asistente | 80 | 13.3 | Evento de diagnóstico en el software de configuración | 108 |
| 11 | Puesta en marcha a través del menú de configuración | 81 | 13.4 | Mensajes de diagnóstico en el bloque DIAGNÓSTICOS del transductor (TRDDIAG) | 109 |
| 11.1 | Instalación y comprobación de funciones | 81 | 13.5 | Lista de diagnósticos | 110 |
| 11.2 | Establecimiento del idioma de configuración | 81 | 13.6 | Visión general de los eventos de diagnóstico | 111 |
| 11.3 | Configuración de una medición de nivel | 82 | 13.7 | Libro de registro de eventos | 112 |
| 11.4 | Grabación de la curva de referencia | 84 | 13.7.1 | Historia de eventos | 112 |
| 11.5 | Configuración del indicador en planta | 85 | 13.7.2 | Filtrar el libro de registro de eventos | 113 |
| 11.5.1 | Ajustes de fábrica del indicador en planta | 85 | 13.7.3 | Visión general sobre eventos de información | 113 |
| 11.5.2 | Ajuste del indicador en planta | 85 | 13.8 | Historial del firmware | 114 |
| 11.6 | Gestión de configuración | 86 | 14 | Mantenimiento | 115 |
| 11.7 | Protección de los ajustes contra cambios no autorizados | 87 | 14.1 | Limpieza externa | 115 |
| 12 | Puesta en marcha (operación por bloques) | 88 | 14.2 | Sustitución de juntas | 115 |
| 12.1 | Comprobación de funciones | 88 | 15 | Reparaciones | 116 |
| | | | 15.1 | Información general sobre reparaciones | 116 |
| | | | 15.1.1 | Planteamiento de las reparaciones | 116 |
| | | | 15.1.2 | Reparación de equipos con certificación Ex | 116 |

| | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 15.1.3 | Sustitución de un módulo del sistema electrónico | 116 |
| 15.1.4 | Sustitución de un equipo | 116 |
| 15.2 | Piezas de repuesto | 117 |
| 15.3 | Devolución del equipo | 117 |
| 15.4 | Eliminación | 117 |
| 16 | Accesorios | 118 |
| 16.1 | Accesorios específicos para el equipo | 118 |
| 16.1.1 | Cubierta protección contra intemperie | 118 |
| 16.1.2 | Extensión de antena FAR10 (para FMR54) | 119 |
| 16.1.3 | Visualizador remoto FHX50 | 120 |
| 16.1.4 | Protección contra sobretensiones | 121 |
| 16.1.5 | Aislador estanco al gas | 121 |
| 16.1.6 | Módulo Bluetooth para equipos HART | 122 |
| 16.2 | Accesorios específicos para comunicaciones | 123 |
| 16.3 | Accesorios específicos para el mantenimiento | 123 |
| 16.4 | Componentes del sistema | 123 |
| 17 | Menú de configuración | 124 |
| 17.1 | Visión general sobre el menú de configuración (módulo de visualización) | 124 |
| 17.2 | Visión general sobre el menú de configuración (software de configuración) | 130 |
| 17.3 | Menú "Ajuste" | 136 |
| 17.3.1 | Asistente "Mapeado" | 143 |
| 17.3.2 | Submenú "Analog input 1 ... 5" | 144 |
| 17.3.3 | Submenú "Ajuste avanzado" | 146 |
| 17.4 | Menú "Diagnóstico" | 184 |
| 17.4.1 | Submenú "Lista de diagnósticos" | 186 |
| 17.4.2 | Submenú "Lista de eventos" | 187 |
| 17.4.3 | Submenú "Información del dispositivo" | 188 |
| 17.4.4 | Submenú "Valor medido" | 190 |
| 17.4.5 | Submenú "Analog input 1 ... 5" | 191 |
| 17.4.6 | Submenú "Memorización de valores medidos" | 193 |
| 17.4.7 | Submenú "Simulación" | 196 |
| 17.4.8 | Submenú "Test de dispositivo" | 202 |
| 17.4.9 | Submenú "Heartbeat" | 204 |
| | Índice alfabético | 205 |

1 Wichtige Hinweise zum Dokument

1.1 Finalidad del documento

Este manual de instrucciones contiene toda la información que pueda necesitarse durante las distintas fases del ciclo de vida del instrumento: desde la identificación del producto, recepción de entrada del instrumento, el almacenamiento del mismo, hasta su montaje, conexión, configuración y puesta en marcha, incluyendo la localización y resolución de fallos, el mantenimiento y el desguace del instrumento.

1.2 Símbolos

1.2.1 Símbolos de seguridad


| Símbolo | Significado |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ¡PELIGRO! Este símbolo le alerta ante una situación peligrosa. Si no se evita dicha situación, se producirán lesiones graves o mortales. |
|  | ¡AVISO! Este símbolo le alerta ante una situación peligrosa. Si no se evita dicha situación, pueden producirse lesiones graves o mortales. |
|  | ¡ATENCIÓN! Este símbolo le alerta ante una situación peligrosa. Si no se evita dicha situación, pueden producirse daños menores o de gravedad media. |
|  | NOTA Este símbolo señala información sobre procedimientos y otros hechos importantes que no están asociados con riesgos de lesiones. |

1.2.2 Símbolos eléctricos


| Símbolo | Significado |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Corriente continua |
|  | Corriente alterna |
|  | Corriente continua y corriente alterna |
|  | Conexión a tierra Una borna de tierra que, para un operario, está conectado con tierra mediante un sistema de puesta a tierra. |
|  | Tierra de protección (PE) Un terminal que debe conectarse con tierra antes de hacer cualquier otra conexión. Los bornes de tierra se sitúan dentro y fuera del equipo: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Borne de tierra interno: conecta la tierra de protección a la red principal. ▪ Borne de tierra externo: conecta el equipo al sistema de puesta a tierra de la planta. |

1.2.3 Símbolos de herramientas





| Símbolo | Significado |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  A0013442 | Destornillador Torx |
|  A0011220 | Destornillador plano |

| Símbolo | Significado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  A0011219 | Destornillador estrella |
|  A0011221 | Llave Allen |
|  A0011222 | Llave para tuercas hexagonales |

1.2.4 Símbolos para determinados tipos de información

| Símbolo | Significado |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | Permitido Procedimientos, procesos o acciones que están permitidos. |
|  | Preferido Procedimientos, procesos o acciones que son preferibles. |
|  | Prohibido Procedimientos, procesos o acciones que están prohibidos. |
|  | Consejo Indica información adicional. |
|  | Referencia a la documentación. |
|  | Referencia a la página. |
|  | Referencia a gráficos. |
|  | Nota o paso individual que se debe respetar. |
|  | Serie de pasos. |
|  | Resultado de un paso. |
|  | Ayuda en caso de problemas. |
|  | Inspección visual. |

1.2.5 Símbolos en gráficos

| Símbolo | Significado |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Número del elemento |
|  | Serie de pasos |
|  | Vistas |
|  | Secciones |
|  | Zona explosiva Indica una zona explosiva. |
|  | Zona segura (zona no explosiva) Indica una zona sin peligro de explosión. |

1.2.6 Símbolos que presenta el equipo

| Símbolo | Significado |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Instrucciones de seguridad Observe las instrucciones de seguridad incluidas los manuales de funcionamiento correspondientes. |
|  | Resistencia de los cables de conexión a la temperatura Especifica el valor mínimo de temperatura al que son resistentes los cables de conexión. |

1.3 Documentación adicional

| Documento | Propósito y contenido del documento |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Información técnica TI01041F (FMR53, FMR54) | Ayuda para la planificación de las tareas de mantenimiento de su equipo El documento contiene todos los datos técnicos de su equipo y proporciona una visión general de los accesorios y otros productos que puede encargar para el equipo. |
| Manual de instrucciones abreviado KA01126F (FMR53/FMR54, FOUNDATION Fieldbus) | Guía que le lleva rápidamente al primer valor medido El manual de instrucciones abreviado contiene toda la información imprescindible desde la recepción de material hasta la puesta en marcha del equipo. |
| Descripción de parámetros del instrumento GP01017F (FMR5x, FOUNDATION Fieldbus) | Referencia para sus parámetros El documento proporciona explicaciones detalladas para cada parámetro del menú de configuración. Las descripciones están pensadas para las personas que tengan que trabajar con el instrumento a lo largo de todo su ciclo de vida y que tengan que realizar configuraciones específicas. |
| Documentación especial SD01087F | Manual de seguridad funcional El documento forma parte del Manual de instrucciones y sirve de referencia para los parámetros y las notas específicos de la aplicación. |
| Documentación especial SD01870F | Manual para Verificación Heartbeat y Monitorización Heartbeat El documento contiene una descripción de los parámetros y datos técnicos adicionales disponibles en los paquetes de aplicación de Verificación Heartbeat y Monitorización Heartbeat . |

 Para una visión general sobre el alcance de la documentación técnica del equipo, consulte:

- *W@M Device Viewer* : introduzca el número de serie indicado en la placa de identificación (www.endress.com/deviceviewer)
- La *Endress+Hauser Operations App*: entre el número de serie indicado en la placa de identificación o escanee el código matricial 2D (código QR) que presenta la placa de identificación.

1.4 Términos y abreviaturas

| Término/abreviatura | Explicación |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BA | Tipo de documento "Manual de instrucciones" |
| KA | Tipo de documento "Manual de instrucciones abreviado" |
| TI | Tipo de documento "Información técnica" |
| SD | Tipo de documento "Documentación especial" |
| XA | Tipo de documento "Instrucciones de seguridad" |
| PN | Presión nominal |
| MWP | Presión máxima de trabajo La MWP se encuentra también en la placa de identificación del equipo. |
| ToF | Time of Flight |
| FieldCare | Software escalable para configuración de equipos y soluciones integradas de gestión de activos de planta |
| DeviceCare | Software de configuración universal para equipos de campo HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus y Ethernet de Endress+Hauser |
| DTM | Device Type Manager |
| DD | Descripción de dispositivo para el protocolo de comunicación HART |
| ϵ_r (valor DC) | Constante dieléctrica relativa |
| Herramientas de configuración | El término "herramienta de configuración" se utiliza en lugar del siguiente software de configuración: <ul style="list-style-type: none"> ▪ FieldCare / DeviceCare, para la operación mediante comunicación HART y PC ▪ SmartBlue (app), para la operación mediante un smartphone o tableta Android o iOS. |
| BD | Distancia de bloqueo; no se analizan señales dentro de la BD. |
| PLC | Controlador lógico programable (PLC) |
| CDI | Interfaz común de datos |
| PFS | Estado de frecuencia de pulsos (salida de conmutación) |
| MBP | Código Manchester alimentado por bus |
| PDU | Unidad de datos de protocolo |

1.5 Marcas registradas

FOUNDATION™ Fieldbus

Marca registrada del Grupo FieldComm, Austin, Texas, EE. UU.

Bluetooth®

La marca denominativa Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso por parte de Endress+Hauser de esta marca está sometido a un acuerdo de licencias. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Apple®

Apple, el logotipo de Apple, iPhone y iPod touch son marcas registradas de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

Android®

Android, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas registradas de Google Inc.

KALREZ®, VITON®

Marca registrada de DuPont Performance Elastomers L.L.C., Wilmington, EE.UU.

TEFLON®

Marca registrada de E.I. DuPont de Nemours & Co., Wilmington, EE. UU.

TRI CLAMP®

Marca registrada de Alfa Laval Inc., Kenosha, EE. UU.

2 Instrucciones básicas de seguridad

2.1 Requisitos que debe cumplir el personal

El personal para las tareas de instalación, puesta en marcha, diagnósticos y mantenimiento debe cumplir los siguientes requisitos:

- ▶ El personal especializado cualificado y formado debe disponer de la cualificación correspondiente para esta función y tarea específicas.
- ▶ Deben tener la autorización del jefe/dueño de la planta.
- ▶ Deben estar familiarizados con las normas y reglamentos nacionales.
- ▶ Antes de comenzar con el trabajo, se debe leer y entender las instrucciones contenidas en el manual y la documentación complementaria, así como en los certificados (según cada aplicación).
- ▶ Debe seguir las instrucciones y satisfacer las condiciones básicas.

Los operarios deben satisfacer los siguientes requisitos:

- ▶ Haber recibido la formación apropiada y disponer de la autorización por parte del explotador/propietario de la planta para ejercer dichas tareas.
- ▶ Seguir las instrucciones del presente manual.

2.2 Uso previsto

Aplicación y materiales medibles

El instrumento de medición descrito en las presentes instrucciones de funcionamiento ha sido concebido para la medición sin contacto y en continuo del nivel de líquidos, pastas y fangos. Al funcionar a una frecuencia de aprox. 6 GHz, una potencia de pico máxima de 12,03 mW en el flujo radiante y una potencia media de salida de 0,024 mW, es completamente inocuo para el ser humano y animales.

Teniendo en cuenta los valores límite especificados en "Datos técnicos" y enumerados en las instrucciones de funcionamiento y documentación suplementaria, el instrumento de medición sólo debe utilizarse para las siguientes mediciones:

- ▶ Variables de proceso medidas: nivel, distancia, intensidad de señal
- ▶ Variables de proceso calculadas: volumen o masa en depósitos de forma arbitraria; flujo por vertederos de aforo o canales abiertos (calculado a partir del nivel utilizando la función de linealización)

Para asegurar que el instrumento de medición se mantenga en las condiciones apropiadas durante el tiempo útil:

- ▶ Utilice únicamente el instrumento de medición con materiales a los que son suficientemente resistentes las piezas del instrumento que entran en contacto con el producto.
- ▶ Observe los valores límite especificados en "Datos técnicos".

Uso incorrecto

El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso incorrecto o no previsto del equipo.

Verificación en casos límite:

- ▶ En el caso de querer medir materiales especiales o utilizar agentes de limpieza especiales, Endress+Hauser estará encantada en brindarle asistencia en la verificación de la resistencia a la corrosión de las piezas del instrumento de medición que entrarían en contacto con dichos productos, pero no aceptará ninguna responsabilidad ni proporcionará ninguna garantía al respecto.

Riesgos residuales

La caja de la electrónica y los componentes que integra, como el módulo de visualización, el módulo de electrónica principal y el módulo de electrónica de E/S, pueden alcanzar durante el funcionamiento temperaturas de hasta 80 °C (176 °F) a consecuencia de la transmisión de calor del proceso y disipación de energía en la propia electrónica. Durante

el funcionamiento, el sensor puede alcanzar temperaturas próximas a la del material medido.

¡Riesgo de quemaduras por superficies calientes!

- ▶ Si las temperaturas del proceso son muy elevadas, instale una protección que impida el contacto y prevenga por tanto quemaduras.

2.3 Seguridad en el lugar de trabajo

Para trabajar con el instrumento:

- ▶ Lleve el equipo de protección personal conforme a las normas nacionales.

2.4 Funcionamiento seguro

Riesgo de lesiones.

- ▶ Opere únicamente con el instrumento si éste está en buenas condiciones técnicas y funciona de forma segura.
- ▶ El operador es responsable del funcionamiento libre de interferencias del instrumento.

Transformaciones en el instrumento

No está permitido someter el instrumento a modificaciones no autorizadas. Éstas pueden implicar riesgos imprevisibles.

- ▶ Si a pesar de ello se necesita realizar alguna modificación, consúltelo con el fabricante.

Reparaciones

Para asegurar el funcionamiento seguro y fiable del instrumento,

- ▶ Realice únicamente reparaciones del instrumento que estén permitidas expresamente .
- ▶ Observe las normas nacionales relativas a reparaciones de equipos eléctricos.
- ▶ Utilice únicamente piezas de repuesto originales y accesorios del fabricante.

Zona peligrosa

Para eliminar riesgos para el personal o la instalación, si ha de utilizar el instrumento en una zona clasificada como peligrosa (p. ej., protección contra explosiones, medidas de seguridad con depósitos a presión):

- ▶ Cerciórese mirando la placa de identificación que el instrumento pedido es apto para el uso en zonas peligrosas.
- ▶ Observe las especificaciones indicadas en la documentación suplementaria que forma parte de las instrucciones de funcionamiento.

2.5 Seguridad del producto

Este instrumento de medición ha sido diseñado de acuerdo a las buenas prácticas de ingeniería y cumple los requisitos de seguridad actuales, ha sido sometido a pruebas de funcionamiento y ha salido de fábrica en condiciones óptimas para funcionar de forma segura. Cumple las normas de seguridad y los requisitos legales pertinentes.

AVISO

Pérdida de grado de protección por abertura del equipo en ambientes húmedos

- ▶ Si el equipo se abre en un ambiente húmedo, el grado de protección que se indica en la placa de identificación pierde su validez. Ello también puede perjudicar el funcionamiento seguro del equipo.

2.5.1 Marca CE

El sistema de medición cumple con los requisitos legales de las directrices CE aplicables. Dichas disposiciones figuran en la "Declaración de conformidad" CE correspondiente, junto con los estándares aplicados.

Endress+Hauser confirma que las pruebas realizadas en el aparato son satisfactorias añadiendo la marca CE.

2.5.2 Conformidad EAC

El sistema de medición cumple con los requisitos legales de las directrices EAC aplicables. La lista de los mismos se halla en la correspondiente Declaración de Conformidad EAC en conjunción con las normas estándares aplicadas.

Endress+Hauser confirma que el equipo ha pasado las correspondientes verificaciones adhiriendo al mismo la marca EAC.

2.6 Instrucciones de Seguridad (XA)

Según las certificaciones pedidas para el equipo, se suministran las siguientes instrucciones de seguridad (XA) con el mismo. Forma parte del manual de instrucciones.

| Característica 010 | Certificado | Disponible para | Característica 020 «Alimentación; Salida» | | | | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | A ¹⁾ | B ²⁾ | C ³⁾ | E ^{4)/G⁵⁾} | K ^{6)/L⁷⁾} |
| BA | ATEX: II 1 G Ex ia IIC T6-T1 Ga | <ul style="list-style-type: none"> ■ FMR53 ■ FMR54 | XA00677F | XA00677F | XA00677F | XA00685F | - |
| BB | ATEX: II 1/2 G Ex ia IIC T6-T1 Ga/Gb | <ul style="list-style-type: none"> ■ FMR53 ■ FMR54 | XA00677F | XA00677F | XA00677F | XA00685F | - |
| BC | ATEX: II 1/2 G Ex d [ia] IIC T6-T1 Ga/Gb | <ul style="list-style-type: none"> ■ FMR53 ■ FMR54 | XA00680F | XA00680F | XA00680F | XA00688F | XA00680F |
| BD | ATEX: II 1/2/3 G Ex ic [ia Ga] IIC T6-T1 Ga/Gb/Gc | <ul style="list-style-type: none"> ■ FMR53 ■ FMR54 | XA00678F | XA00678F | XA00678F | XA00686F | XA00678F |
| BG | ATEX: II 3 G Ex nA IIC T6-T1 Gc | <ul style="list-style-type: none"> ■ FMR53 ■ FMR54 | XA00679F | XA00679F | XA00679F | XA00687F | XA00679F |
| BH | ATEX: II 3 G Ex ic IIC T6-T1 Gc | <ul style="list-style-type: none"> ■ FMR53 ■ FMR54 | XA00679F | XA00679F | XA00679F | XA00687F | XA00679F |
| BL | ATEX: II 1/2/3 G Ex nA [ia Ga] IIC T6-T1 Ga/Gb/Gc | <ul style="list-style-type: none"> ■ FMR53 ■ FMR54 | XA00678F | XA00678F | XA00678F | XA00686F | XA00678F |
| B2 | ATEX: II 1/2 G Ex ia IIC T6-T1 Ga/Gb ATEX: II 1/2 D Ex ia IIIC Txx°C Da/Db | <ul style="list-style-type: none"> ■ FMR53 ■ FMR54 | XA00683F | XA00683F | XA00683F | XA00691F | - |
| B3 | ATEX: II 1/2 G Ex d [ia] IIC T6-T1 Ga/Gb ATEX: II 1/2 D Ex ta IIIC Txx°C Da/Db | <ul style="list-style-type: none"> ■ FMR53 ■ FMR54 | XA00684F | XA00684F | XA00684F | XA00692F | XA00684F |
| B4 | ATEX: II 1/2 G Ex ia IIC T6-T1 Ga/Gb ATEX: II 1/2 G Ex d [ia] IIC T6-T1 Ga/Gb | <ul style="list-style-type: none"> ■ FMR53 ■ FMR54 | XA00681F | XA00681F | XA00681F | XA00689F | - |
| CB | CSA C/US XP Cl.I Div.1 Gr.A-D | FMR54 | XA01112F | XA01112F | XA01112F | XA01114F | - |
| CC | CSA C/US XP Cl.I Div.1 Gr.A-D | FMR54 | XA01113F | XA01113F | XA01113F | XA01115F | XA01113F |
| C2 | CSA C/US IS Cl.I,II,III Div.1 Gr.A-G, NI Cl.1 Div.2, Ex ia | <ul style="list-style-type: none"> ■ FMR53 ■ FMR54 | XA01112F | XA01112F | XA01112F | XA01114F | - |
| C3 | CSA C/US XP Cl.I,II,III Div.1 Gr.A-G, NI Cl.1 Div.2, Ex d | <ul style="list-style-type: none"> ■ FMR53 ■ FMR54 | XA01113F | XA01113F | XA01113F | XA01115F | XA01113F |
| FA | FM IS Cl.I Div.1 Gr.A-D | FMR54 | XA01116F | XA01116F | XA01116F | XA01118F | - |
| DC | FM IS Cl.I,II,III Div.1 Gr.A-G, AEx ia, NI Cl.1 Div.2 | <ul style="list-style-type: none"> ■ FMR53 ■ FMR54 | XA01116F | XA01116F | XA01116F | XA01118F | - |

| Característica 010 | Certificado | Disponible para | Característica 020 «Alimentación; Salida» | | | | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | A ¹⁾ | B ²⁾ | C ³⁾ | E ⁴⁾ /G ⁵⁾ | K ⁶⁾ /L ⁷⁾ |
| FC | FM XP Cl.I Div.1 Gr.A-D | FMR54 | XA01117F | XA01117F | XA01117F | XA01119F | XA01117F |
| FD | FM XP Cl.I,II,III Div.1 Gr.A-G, AEx d, NI Cl.1 Div.2 | <ul style="list-style-type: none"> ■ FMR53 ■ FMR54 | XA01117F | XA01117F | XA01117F | XA01119F | XA01117F |
| IA | IECEX: Ex ia IIC T6-T1 Ga | <ul style="list-style-type: none"> ■ FMR53 ■ FMR54 | XA00677F | XA00677F | XA00677F | XA00685F | - |
| IB | IECEX: Ex ia IIC T6-T1 Ga/Gb | <ul style="list-style-type: none"> ■ FMR53 ■ FMR54 | XA00677F | XA00677F | XA00677F | XA00685F | - |
| IC | IECEX: Ex d [ia] IIC T6-T1 Ga/Gb | <ul style="list-style-type: none"> ■ FMR53 ■ FMR54 | XA00680F | XA00680F | XA00680F | XA00688F | XA00680F |
| ID | IECEX: Ex ic [ia Ga] IIC T6-T1 Ga/Gb/Gc | <ul style="list-style-type: none"> ■ FMR53 ■ FMR54 | XA00678F | XA00678F | XA00678F | XA00686F | XA00678F |
| IG | IECEX: Ex nA IIC T6-T1 Gc | <ul style="list-style-type: none"> ■ FMR53 ■ FMR54 | XA00679F | XA00679F | XA00679F | XA00687F | XA00679F |
| IH | IECEX: Ex ic IIC T6-T1 Gc | <ul style="list-style-type: none"> ■ FMR53 ■ FMR54 | XA00679F | XA00679F | XA00679F | XA00687F | XA00679F |
| IL | IECEX: Ex nA [ia Ga] IIC T6-T1 Ga/Gb/Gc | <ul style="list-style-type: none"> ■ FMR53 ■ FMR54 | XA00678F | XA00678F | XA00678F | XA00686F | XA00678F |
| I2 | IECEX: Ex ia IIC T6-T1 Ga/Gb IECEX: Ex ia IIIC Txx°C Da/Db | <ul style="list-style-type: none"> ■ FMR53 ■ FMR54 | XA00683F | XA00683F | XA00683F | XA00691F | - |
| I3 | IECEX: Ex d [ia] IIC T6-T1 Ga/Gb IECEX: Ex ta IIIC Txx°C Da/Db | <ul style="list-style-type: none"> ■ FMR53 ■ FMR54 | XA00684F | XA00684F | XA00684F | XA00692F | XA00684F |
| I4 | IECEX: Ex ia IIC T6-T1 Ga/Gb IECEX: Ex d [ia] IIC T6-T1 Ga/Gb | <ul style="list-style-type: none"> ■ FMR53 ■ FMR54 | XA00681F | XA00681F | XA00681F | XA00689F | - |
| JC | JPN Ex d [ia] IIC T4 Ga/Gb | <ul style="list-style-type: none"> ■ FMR53 ■ FMR54 | XA01717F | XA01717F | - | - | - |
| JD | JPN Ex d [ia] IIC T1 Ga/Gb | FMR54 | XA01717F | XA01717F | - | - | - |
| JE | JPN Ex d [ia] IIC T2 Ga/Gb | FMR54 | XA01717F | XA01717F | | | |
| KA | KC Ex ia IIC T6 Ga | <ul style="list-style-type: none"> ■ FMR53 ■ FMR54 | XA01045F | XA01045F | XA01045F | XA01047F | - |
| KB | KC Ex ia IIC T6 Ga/Gb | <ul style="list-style-type: none"> ■ FMR53 ■ FMR54 | XA01045F | XA01045F | XA01045F | XA01047F | - |
| KC | KC Ex d[ia] IIC T6 | <ul style="list-style-type: none"> ■ FMR53 ■ FMR54 | XA01046F | XA01046F | XA01046F | XA01048F | XA01046F |
| MA | INMETRO: Ex ia IIC T6 Ga | <ul style="list-style-type: none"> ■ FMR53 ■ FMR54 | XA01286F | XA01287F | XA01288F | XA01296F | - |
| MC | INMETRO: Ex d[ia] IIC T6 Ga/Gb | <ul style="list-style-type: none"> ■ FMR53 ■ FMR54 | XA01292F | XA01292F | XA01293F | XA01298F | XA01294F |
| MH | INMETRO: Ex ic IIC T6 Gc | <ul style="list-style-type: none"> ■ FMR53 ■ FMR54 | XA01289F | XA01290F | XA01291F | XA01297F | - |
| NA | NEPSI Ex ia IIC T6 Ga | <ul style="list-style-type: none"> ■ FMR53 ■ FMR54 | XA01199F | XA01199F | XA01199F | XA01208F | - |
| NB | NEPSI Ex ia IIC T6 Ga/Gb | <ul style="list-style-type: none"> ■ FMR53 ■ FMR54 | XA01199F | XA01199F | XA01199F | XA01208F | - |
| NC | NEPSI Ex d[ia] IIC T6 Ga/Gb | <ul style="list-style-type: none"> ■ FMR53 ■ FMR54 | XA01202F | XA01202F | XA01202F | XA01211F | XA01202F |
| NG | NEPSI Ex nA II T6 Gc | <ul style="list-style-type: none"> ■ FMR53 ■ FMR54 | XA01201F | XA01201F | XA01201F | XA01210F | XA01201F |
| NH | NEPSI Ex ic IIC T6 Gc | <ul style="list-style-type: none"> ■ FMR53 ■ FMR54 | XA01201F | XA01201F | XA01201F | XA01210F | XA01201F |
| N2 | NEPSI Ex ia IIC T6 Ga/Gb, Ex iaD 20/21 T85...90oC | <ul style="list-style-type: none"> ■ FMR53 ■ FMR54 | XA01205F | XA01205F | XA01205F | XA01214F | - |

| Característica 010 | Certificado | Disponible para | Característica 020 «Alimentación; Salida» | | | | |
|--------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | A ¹⁾ | B ²⁾ | C ³⁾ | E ^{4)/G⁵⁾} | K ^{6)/L⁷⁾} |
| N3 | NEPSI Ex d [ia] IIC T6 Ga/Gb, DIP A20/21 T85...90°C IP66 | <ul style="list-style-type: none"> ■ FMR53 ■ FMR54 | XA01206F | XA01206F | XA01206F | XA01215F | XA01206F |
| 8A | FM/CSA IS+XP Cl.I,II,III Div.1 Gr.A-G | <ul style="list-style-type: none"> ■ FMR53 ■ FMR54 | <ul style="list-style-type: none"> ■ XA01112F ■ XA01113F ■ XA01116F ■ XA01117F | <ul style="list-style-type: none"> ■ XA01112F ■ XA01113F ■ XA01116F ■ XA01117F | <ul style="list-style-type: none"> ■ XA01112F ■ XA01113F ■ XA01116F ■ XA01117F | <ul style="list-style-type: none"> ■ XA01114F ■ XA01115F ■ XA01118F ■ XA01119F | - |

- 1) a dos hilos; 4-20 mA HART
- 2) a dos hilos; 4-20 mA HART, salida de conmutación
- 3) a dos hilos; 4-20 mA HART, 4-20 mA
- 4) a dos hilos; Foundation Fieldbus, salida de conmutación
- 5) a dos hilos; PROFIBUS PA, salida de conmutación
- 6) a 4 hilos 90-253 V en CA; 4-20 mA HART
- 7) a 4 hilos 10,4-48 V en CC; 4-20 mA HART

 Las instrucciones de seguridad (XA) que corresponden a un equipo con certificación vienen indicadas en la placa de identificación del mismo.

Si el instrumento es una versión para indicador remoto FHX50 (estructura de pedido: ítem 030: "visualización, operaciones", opción L o M), la marca Ex de algunos certificados varía según lo indicado en la tabla siguiente ¹⁾:


| Item 010 ("Certificados") | Item 030 ("Visualización, operaciones") | Marcas Ex |
|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| BG | L, M o N | ATEX II 3G Ex nA [ia Ga] IIC T6-T1 Gc |
| BH | L, M o N | ATEX II 3G Ex ic [ia Ga] IIC T6-T1 Gc |
| B3 | L, M o N | ATEX II 1/2G Ex d [ia] IIC T6-T1 Ga/Gb, ATEX II 1/2D Ex ta [ia Db] IIIC Txx°C Da/Db |
| IG | L, M o N | IECEX Ex nA [ia Ga] IIC T6-T1 Gc |
| IH | L, M o N | IECEX Ex ic [ia Ga] IIC T6-T1 Gc |
| I3 | L, M o N | IECEX Ex d [ia] IIC T6-T1 Ga/Gb, IECEX Ex ta [ia Db] IIIC Txx°C Da/Db |
| MH | L, M o N | Ex ic [ia Ga] IIC T6 Gc |
| NG | L, M o N | NEPSI Ex nA [ia Ga] IIC T6-T1 Gc |
| NH | L, M o N | NEPSI Ex ic [ia Ga] IIC T6-T1 Gc |
| N3 | L, M o N | NEPSI Ex d [ia] IIC T6-T1 Ga/Gb, DIP A20/21 [ia D] TA, Txx°C IP6X |

1) Las marcas de certificación no mencionadas en dicha tabla son marcas que no dependen del FHX50.

3 Descripción del producto

3.1 Diseño del producto

3.1.1 Micropilot FMR53

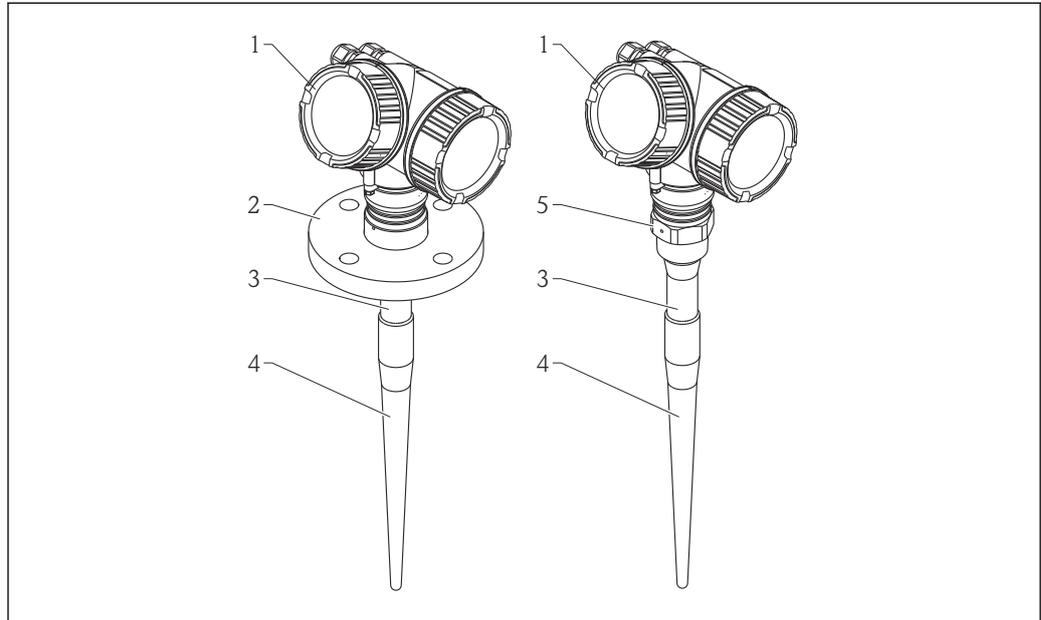


A0016790

1 Diseño del Micropilot FMR53 (6 GHz)

- 1 Cabezal
- 2 Brida
- 3 Longitud inactiva
- 4 Parte activa de la antena
- 5 Conexión a proceso (roscada)

3.1.2 Micropilot FMR54

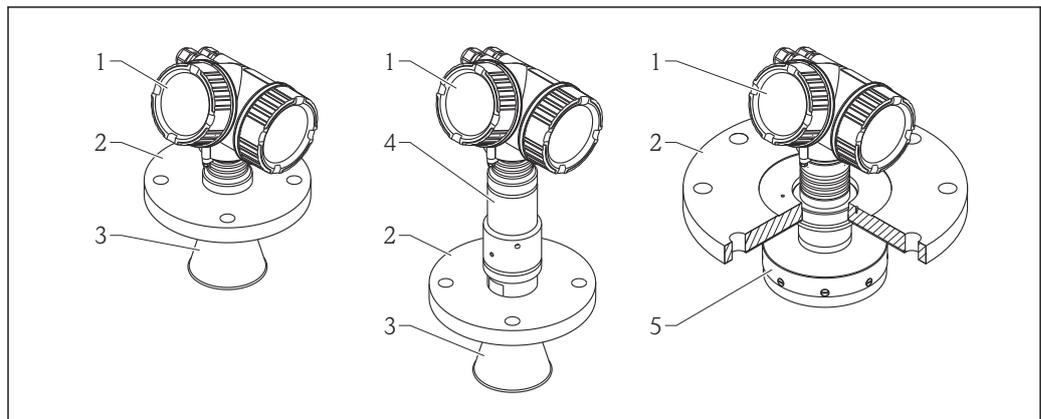


A0016815

2 Diseño del Micropilot FMR54 (6 GHz)

- 1 Cabezal
- 2 Brida
- 3 Antena de trompeta
- 4 Conector de antena apto para altas temperaturas
- 5 Antena planar

3.1.3 Cabezal

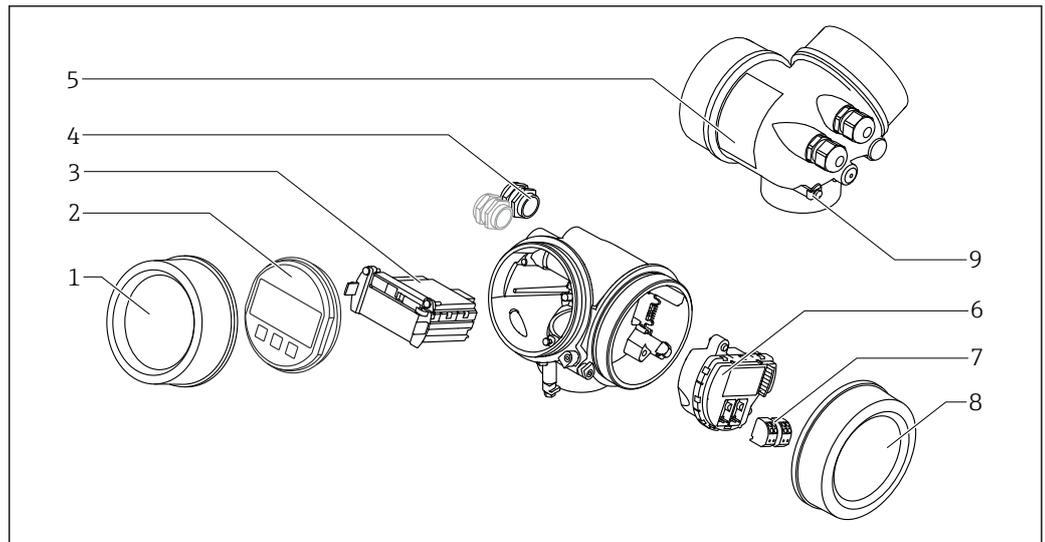

A0012422

3 Diseño de la caja

- 1 Cubierta del compartimento de la electrónica
- 2 Módulo indicador
- 3 Módulo principal de electrónica
- 4 Prensaestopas (1 o 2, depende de la versión del instrumento)
- 5 Placa de identificación
- 6 Módulo de electrónica E/S
- 7 Terminales (de clavija con resorte intercambiables)
- 8 Tapa del compartimento de conexiones
- 9 Terminal de puesta a tierra

4 Recepción de material e identificación del producto

4.1 Recepción de material

Tras la recepción de la mercancía, efectúe las comprobaciones siguientes:

- ¿El código de pedido que aparece en el albarán coincide con el que aparece en la pegatina del producto?
- ¿La mercancía presenta daños visibles?
- ¿Los datos de la placa de identificación corresponden a la información del pedido indicada en el documento de entrega?
- ¿Ha recibido el DVD con el software de configuración?
Si es requerido (véase placa de identificación): ¿Se han incluido las instrucciones de seguridad (XA)?



Si no se satisface alguna de estas condiciones, contacte con su Centro Endress+Hauser.

4.2 Identificación del producto


Dispone de las siguientes opciones para identificar el instrumento de medición:

- Especificaciones de la placa de identificación
- Código del pedido extenso con desglose de las características del instrumento en el albarán de entrega
- Introduzca los números de serie indicados en las placas de identificación en *W@M Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): se visualiza toda la información sobre el equipo de medición.
- Entre los números de serie de las placas de identificación en la *Endress+Hauser Operations App* o escanee el código matricial bidimensional QR de la placa de identificación con la *Endress+Hauser Operations App*: se mostrará toda la información sobre el equipo de medición.

Para una visión general sobre el alcance de la documentación técnica del equipo, consulte:

- El *W@M Device Viewer*: introduzca el número de serie indicado en la placa de identificación (www.endress.com/deviceviewer)
- La *Endress+Hauser Operations App*: entre el número de serie indicado en la placa de identificación o escanee el código matricial 2D (código QR) que presenta la placa de identificación.

4.2.1 Placa de identificación

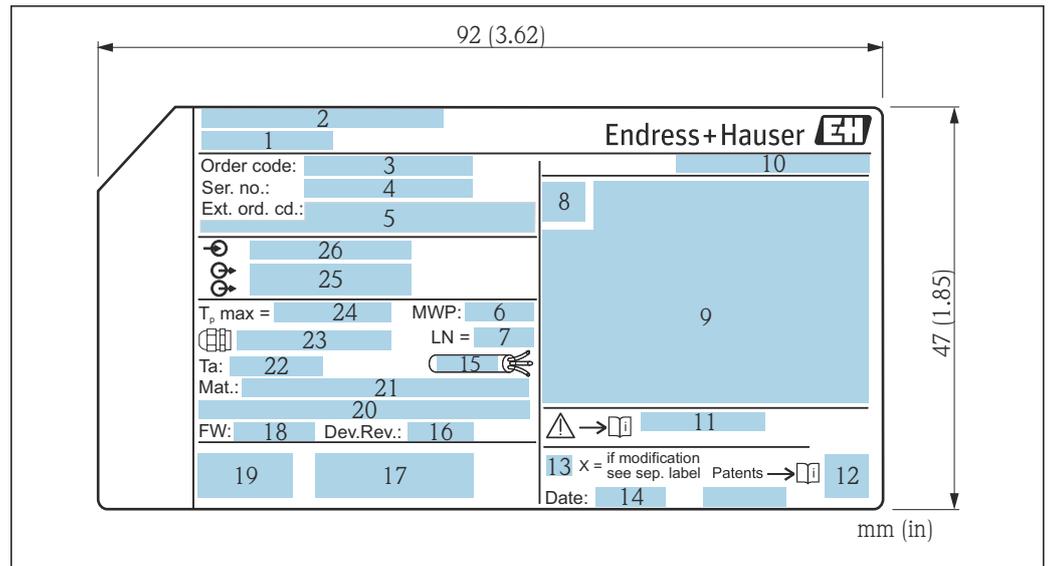

4 Placa de identificación del Micropilot

- 1 Nombre del equipo
- 2 Dirección del fabricante
- 3 Código de pedido
- 4 Número de serie (Ser. no.)
- 5 Código de pedido ampliado (Ext. ord. cd.)
- 6 Presión de proceso
- 7 Longitud de la antena (sólo FMR51 con extensión de antena)
- 8 Símbolo de certificados
- 9 Datos relevantes sobre certificados
- 10 Grado de protección: p. ej., IP, NEMA
- 11 Número de documento de las instrucciones de seguridad: p. ej., XA, ZD, ZE
- 12 Código de la matriz de datos
- 13 Marca de modificaciones
- 14 Fecha de fabricación: año-mes
- 15 Resistencia del cable a la temperatura
- 16 Revisión del equipo
- 17 Información adicional sobre la versión del equipo (certificados, comunicación): p. ej., SIL, PROFIBUS
- 18 Versión de firmware (FW)
- 19 Marca CE, marca C
- 20 Profibus PA: Versión de perfil; FOUNDATION Fieldbus: ID de dispositivo
- 21 Material en contacto con el proceso
- 22 Temperatura ambiente admisible (T_a)
- 23 Tamaño de rosca de los prensaestopas
- 24 Temperatura máxima de proceso
- 25 Salidas de señal
- 26 Tensión de servicio

i En la placa de identificación sólo caben 33 dígitos del código del pedido. Si el código ampliado de pedido tiene más de 33 dígitos, sólo se indicarán los 33 primeros. No obstante, puede visualizarse el código ampliado de pedido completo en el menú de configuración del equipo: Parámetro **Código de Equipo Extendido 1 ... 3**

5 Almacenamiento y transporte

5.1 Condiciones de almacenamiento

- Temperatura de almacenamiento admisible: -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
- Utilice el embalaje original.


5.2 Transporte del producto hasta el punto de medición

AVISO

El cabezal o la antena de trompeta pueden dañarse o romperse.

¡Riesgo de daños!

- ▶ Transporte el equipo de medida hacia el punto de medición dejándolo dentro del embalaje original o agarrándolo por la conexión a proceso.
- ▶ No agarre el equipo (con eslingas, cáncamos de elevación u otro dispositivo de elevación) por la caja o la antena de trompeta, si no únicamente por la conexión a proceso. Tenga en cuenta la posición del centro de masa del equipo para evitar que vuelque.
- ▶ Cumpla con las instrucciones de seguridad y las condiciones de transporte para equipos de más de 18 kg (39,6 libras) (IEC61010).

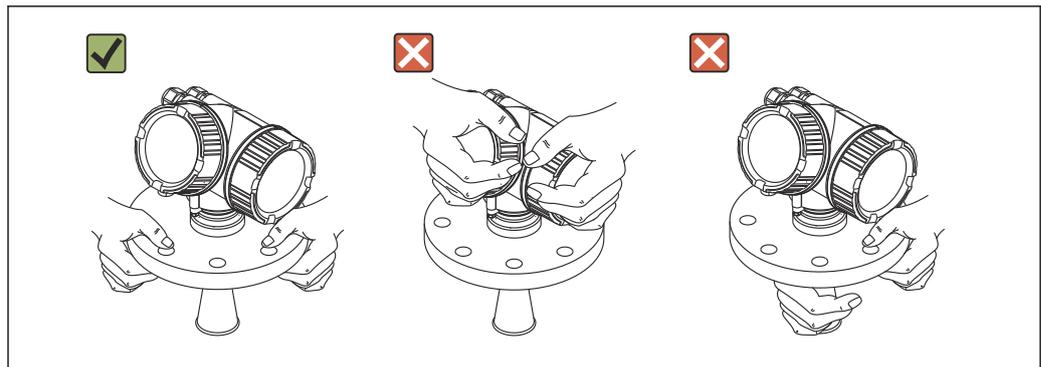


A0016875

6 Instalación


6.1 Condiciones de instalación

6.1.1 Posición de montaje

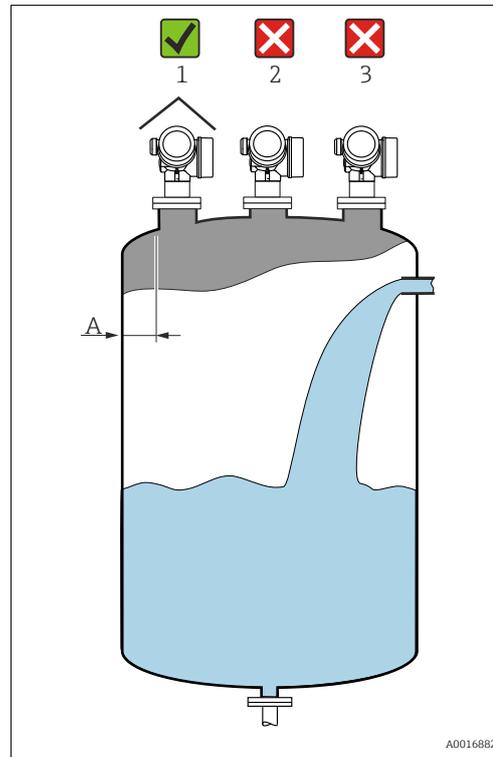


- Distancia **A** recomendada entre pared y extremo exterior de tubuladura: $\sim 1/6$ del diámetro del depósito. No obstante, el instrumento no debería instalarse a una distancia menor que 30 cm (11,8 in) de la pared del depósito.
- No en el centro (2) debido a interferencias que implican pérdida de señal.
- No instalar encima de la entrada de producto. (3).
- Se recomienda el uso de una cubierta contra intemperie (1) para proteger el equipo de la exposición directa al sol o lluvia.

6.1.2 Accesorios en el depósito

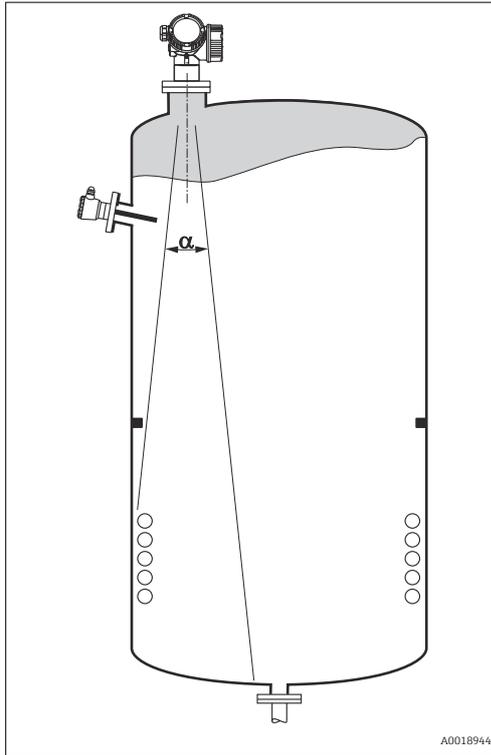

Evite la presencia de elementos instalados (detectores de nivel, sensores de temperatura, elementos de fijación, bocas para cierre al vacío, serpentines calefactores, obstáculos, etc.) que puedan interferir con el haz de señal. Tenga en cuenta el ángulo de abertura del haz
 → 24.


6.1.3 Reducción de ecos interferentes

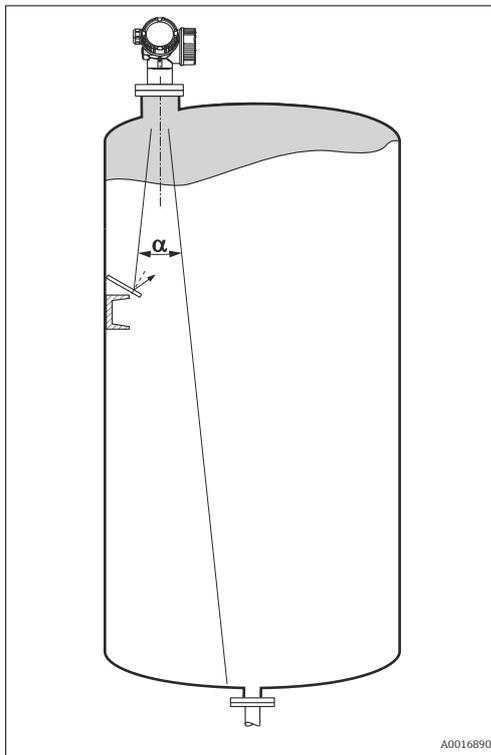

Unas pantallas metálicas montadas con cierta inclinación difunden la señal del radar y permiten reducir los ecos interferentes.

6.1.4 Medición en depósitos de plástico

Si la pared exterior del depósito es de un material no conductor (p. ej., plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP)), las microondas también pueden experimentar reflexiones por accesorios interferentes externos (p. ej., tuberías metálicas (1), escaleras (2), rejillas (3), ...). Por este motivo es conveniente que tales elementos interferentes no intercepten el haz de señal. Para más información, póngase por favor en contacto con Endress+Hauser.

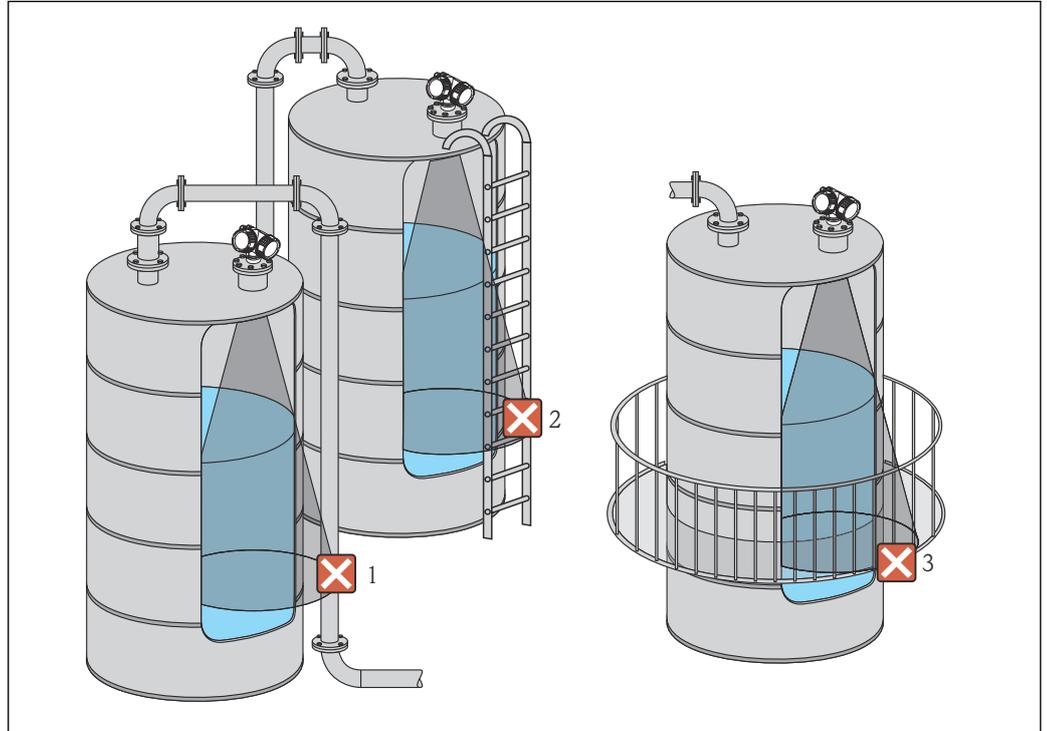


A0017123

6.1.5 Posibilidades de optimización

- **Tamaño de la antena**
Cuanto mayor es la antena, menor es el ángulo de apertura del haz α y menores las señales de eco de interferencia → 24.
- **Mapeado**
La medición puede optimizarse mediante la supresión electrónica de ecos interferentes. Véanse los detalles en Parámetro **Confirmación distancia** (→ 140).
- **Alineación de la antena**
Tenga en cuenta el marcador que hay en la brida o conexión roscada .
- **Tubo tranquilizador**
Puede utilizarse un tubo tranquilizador para evitar interferencias → 30.
- **Pantallas metálicas montadas con cierta inclinación**
Difunden las señales de radar y reducen por tanto los ecos interferentes.

6.1.6 Ángulo de abertura del haz

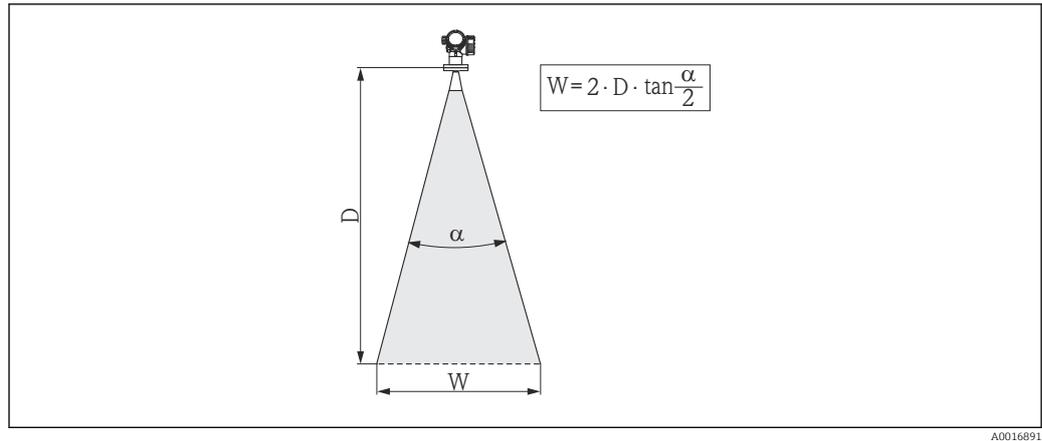

5 Relación entre ángulo de abertura del haz α , distancia D y diámetro del haz W

El ángulo de abertura del haz viene definido por la superficie espacial α en la que la densidad de energía de las ondas de radar tiene la mitad del valor máximo (ancho de 3 dB). Pero se emiten también microondas fuera de esta frontera energética del haz de señal y éstas pueden sufrir reflexiones por elementos interferentes de la instalación.

El diámetro del haz W es una función del ángulo de abertura del haz α y de la distancia de medición D :

| FMR53 | |
|-----------------------------|-------------------|
| Ángulo de abertura α | 23° |
| Distancia de medición (D) | Diámetro de haz W |
| 3 m (9,8 ft) | 1,22 m (4 ft) |
| 6 m (20 ft) | 2,44 m (8 ft) |
| 9 m (30 ft) | 3,66 m (12 ft) |
| 12 m (39 ft) | 4,88 m (16 ft) |
| 15 m (49 ft) | 6,1 m (20 ft) |
| 20 m (66 ft) | 8,14 m (27 ft) |


| FMR54 - antena de trompeta | | | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Tamaño de la antena | 150 mm (6 in) | 200 mm (8 in) | 250 mm (10 in) |
| Ángulo de abertura α | 23° | 19° | 15° |
| Distancia (D) | Diámetro de haz W | | |
| 3 m (9,8 ft) | 1,22 m (4 ft) | 1 m (3,3 ft) | 0,79 m (2,6 ft) |
| 6 m (20 ft) | 2,44 m (8 ft) | 2,01 m (6,6 ft) | 1,58 m (5,2 ft) |
| 9 m (30 ft) | 3,66 m (12 ft) | 3,01 m (9,9 ft) | 2,37 m (7,8 ft) |
| 12 m (39 ft) | 4,88 m (16 ft) | 4,02 m (13 ft) | 3,16 m (10 ft) |
| 15 m (49 ft) | 6,1 m (20 ft) | 5,02 m (16 ft) | 3,95 m (13 ft) |
| 20 m (66 ft) | 8,14 m (27 ft) | 6,69 m (22 ft) | 5,27 m (17 ft) |

6.2 Condiciones de medición

- En el caso de **superficies en ebullición, burbujeantes** o con tendencia a formar **espumas**, utilice un FMR53 o FMR54. Según cual sea su consistencia, la espuma puede absorber o reflejar las microondas. La medición puede realizarse en determinadas condiciones. En el caso de los FMR50, FMR51 y FMR52, se recomienda que estén dotados entonces de la opción adicional "Dinámica avanzada" (característica 540: "Paquete de aplicación", opción EM).
- En caso de intensa **formación de vapor** o **condensación**, el rango de medida máximo de los equipos FMR50, FMR51 y FMR52 puede reducirse según la densidad, temperatura y composición del vapor → utilice FMR53 o FMR54.
- Si se hacen mediciones de gases absorbentes como **amoníaco, NH₃**, o algunos **fluorocarbonos**,²⁾ Por favor, utilice un equipo Levelflex o Micropilot FMR54 montado en un tubo tranquilizador.
- El rango de medida empieza en la posición en la que el haz incide sobre el fondo del depósito. Sobre todo en depósitos con fondo abombado o salida cónica, no puede determinarse el nivel por debajo de dicha posición.
- En el caso de aplicaciones con tubo tranquilizador, las ondas electromagnéticas no llegan a propagarse fuera del tubo. Hay que tener en cuenta que la precisión puede disminuir en la zona **C**. Para asegurar la precisión requerida, se recomienda en estos casos situar el punto cero a una distancia **C** por encima del extremo del tubo (véase la figura).
- En el caso de productos con una constante dieléctrica baja ($\epsilon_r = 1,5 \dots 4$)³⁾ Se puede llegar a detectar el fondo del depósito a través del producto cuando su nivel es bajo (altura **C** pequeña). Cabe esperar por tanto una menor precisión en este rango. Si esto no fuera aceptable, se recomienda situar en este tipo de aplicaciones el punto cero a una distancia **C** (véase figura) por encima del fondo del depósito.
- En principio, con FMR51, FMR53 y FMR54 pueden realizarse mediciones hasta llegar al extremo de la antena. No obstante, teniendo en cuenta la formación de adherencias y corrosión, no conviene situar el extremo final del rango de medida a una distancia inferior a **A** (véase figura) del extremo de la antena.
- Cuando utilice un FMR54 con una antena plana, especialmente para productos con una constante dieléctrica baja, el final del rango de medida no debería estar más cerca de **A**: **1 m (3,28 ft)** hasta la brida.
- El rango de medida mínimo **B** depende del tipo de antena (véase la figura).
- La altura del depósito debe ser por lo menos igual a **H** (véase tabla).

2) los componentes afectados son, p. ej., R134a, R227, Dymel 152a

3) Las constantes dieléctricas de algunos productos importantes comúnmente usados en diversos sectores industriales se resumen en el manual sobre constantes dieléctricas (DC) (CP01076F) y en la aplicación de Endress+Hauser "DC Values App" (disponibles para Android e iOS).

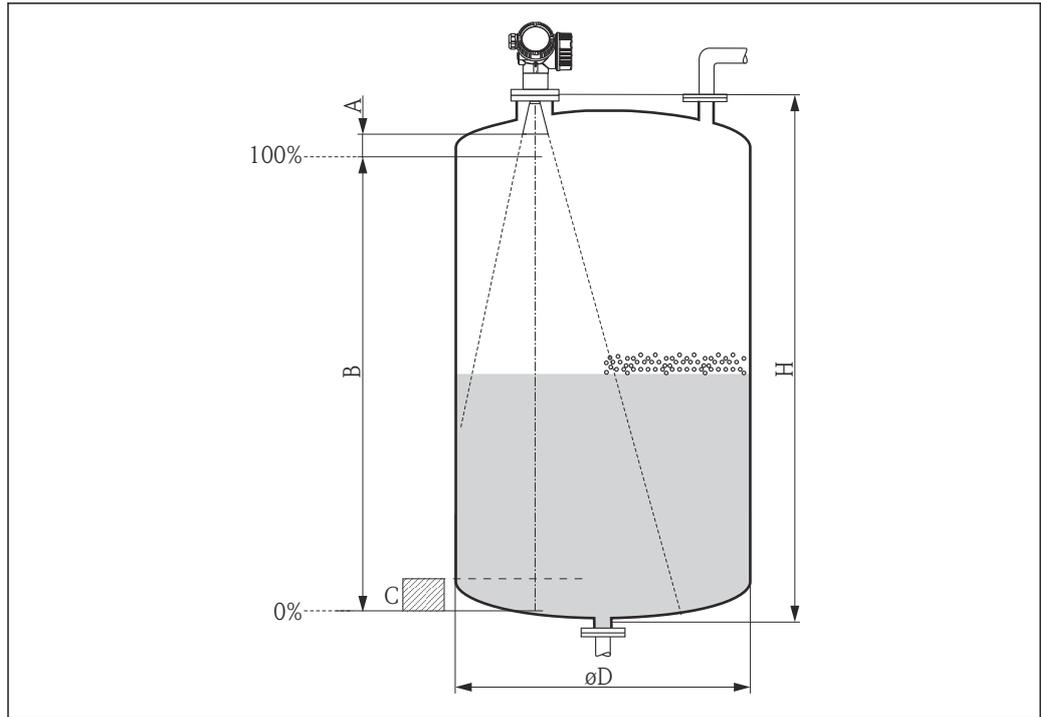

A0018872

| Equipo | A | B | C | H |
|----------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| FMR53 | 50 mm (1,97 in) | > 0,5 m (1,6 ft) | 150 ... 300 mm (5,91 ... 11,8 in) | > 1,5 m (4,9 ft) |
| FMR54 - antena de trompeta | 50 mm (1,97 in) | | | |
| FMR54 - antena plana | 1 m (3,28 ft) | | | |

6.3 Montaje de bridas revestidas

- i** En caso del FMR53 con bridas revestidas, respete los aspectos siguientes:
 - Utilice tantos tornillos de brida como orificios que tenga la brida.
 - Apriete los tornillos aplicando el par de giro especificado (véase tabla).
 - Vuelva a apretar los tornillos al cabo de 24 horas o tras el primer ciclo de temperatura.
 - Los tornillos tendrán que reapretarse a intervalos regulares cuya duración dependerá de la presión y temperatura de proceso.
- i** El revestimiento de PTFE de la brida sirve también generalmente como junta obturadora entre tubuladura y brida.

| Tamaño de brida | Número de tornillos | Par de apriete recomendado [Nm] | |
|-----------------|---------------------|---------------------------------|--------|
| | | mínimo | máximo |
| EN | | | |
| DN50/PN16 | 4 | 45 | 65 |
| DN80/PN16 | 8 | 40 | 55 |
| DN100/PN16 | 8 | 40 | 60 |
| DN150/PN16 | 8 | 75 | 115 |
| ASME | | | |
| 2" / 150 lbs | 4 | 40 | 55 |
| 3" / 150 lbs | 4 | 65 | 95 |


| Tamaño de brida | Número de tornillos | Par de apriete recomendado [Nm] | |
|-----------------|---------------------|---------------------------------|--------|
| | | mínimo | máximo |
| 4" / 150 lbs | 8 | 45 | 70 |
| 6" / 150 lbs | 8 | 85 | 125 |
| JIS | | | |
| 10K 50A | 4 | 40 | 60 |
| 10K 80A | 8 | 25 | 35 |
| 10K 100A | 8 | 35 | 55 |
| 10K 100A | 8 | 75 | 115 |

6.4 Instalación en depósito (espacio libre)

6.4.1 Antena de varilla (FMR53)

Alineación


- Alinee la antena perpendicularmente con respecto a la superficie del producto.
- Hay una marca en la brida (entre orificios de la brida) o junto al reborde que facilitan la alineación de la antena. Esta marca debe alinearse lo mejor posible hacia la pared del depósito.

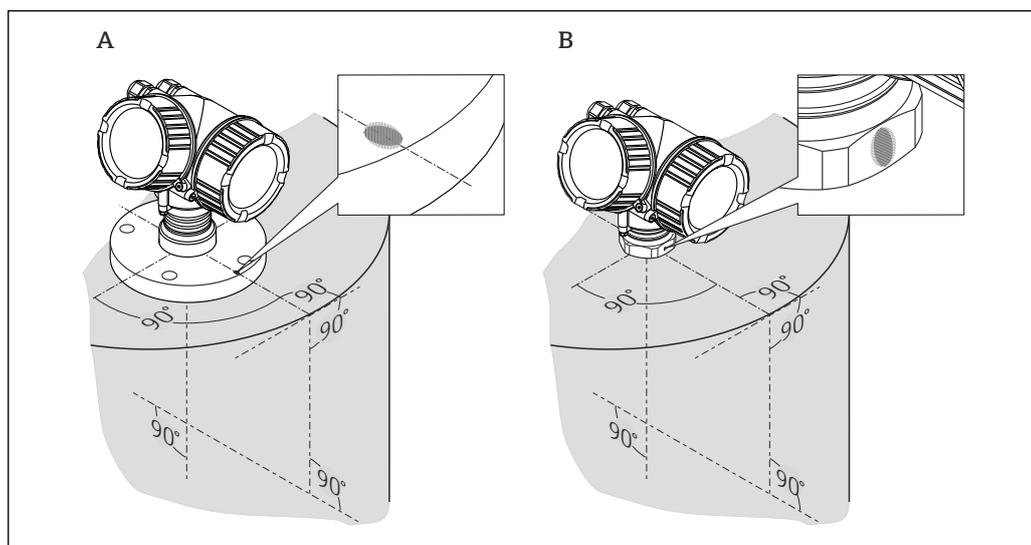

A0018974

- i** Según la versión del equipo, el marcado puede ser un círculo o dos líneas paralelas cortas.

Montaje en tubuladura

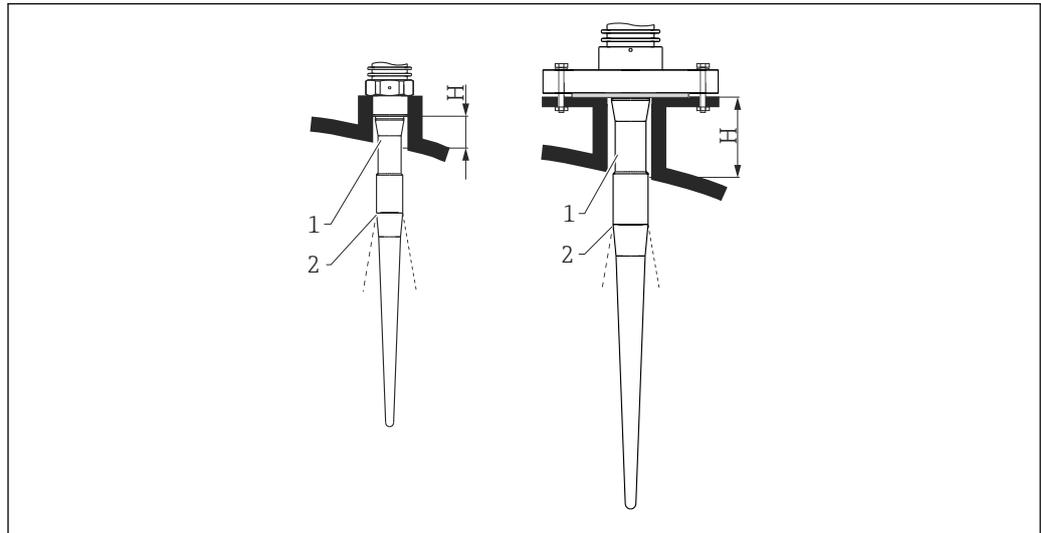

A0016821

6 Diámetro y altura de tubuladura en caso de utilizar una antena de varilla (FMR53)

- 1 Longitud inoperante de la antena
- 2 Lanzamiento de haz aquí

| | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| Longitud de la antena | 390 mm (15,4 in) | 540 mm (21,3 in) |
| Altura de la tubuladura H | < 100 mm (3,94 in) | < 250 mm (9,84 in) |

- i** Parte inoperante (1) de la antena de varilla debe extenderse por debajo de la tubuladura.
- i**
 - Para bridas con revestimiento de politetrafluoetileno (PTFE): respete las observaciones sobre el montaje de las bridas con revestimiento → 26.
 - El revestimiento de PTFE de la brida sirve también generalmente como junta obturadora entre tubuladura y brida.


Conexión roscada

- Apriete solamente la tuerca hexagonal.
- Herramienta: 55 mm llave hexagonal
- Par de apriete máx. admisible:
 - Rosca PVDF: 35 Nm (26 lbf ft)
 - Rosca 316L: 60 Nm (44 lbf ft)

6.4.2 Antena de trompeta (FMR54)

Alineación

- Alinee la antena perpendicularmente con respecto a la superficie del producto.
- Hay una marca en la brida (entre orificios de la brida) que facilita la alineación de la antena. Esta marca debe alinearse lo mejor posible hacia la pared del depósito.

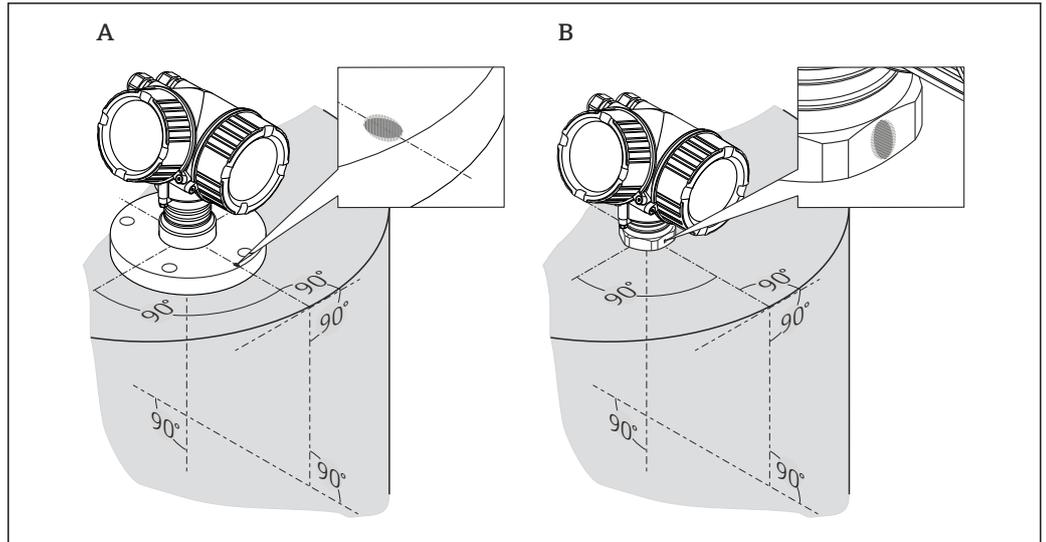


A0018974

i Según la versión del equipo, el marcado puede ser un círculo o dos líneas paralelas cortas.

Montaje en tubuladura

La antena de trompeta debe extenderse por debajo de la tubuladura; si fuera necesario, seleccione una versión con extensión de antena 100 ... 400 mm (4 ... 16 in) ⁴⁾.

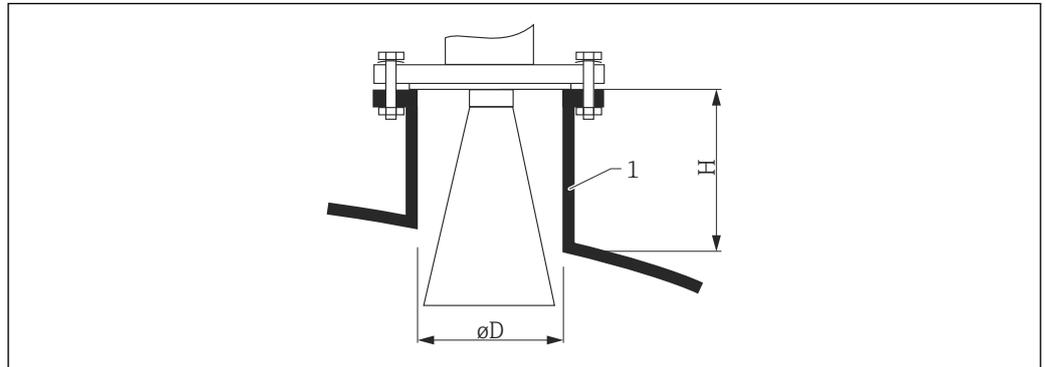

A0016822

7 Diámetro y altura de tubuladura en caso de utilizar una antena de trompeta (FMR54)

1 Tubuladura de montaje

| Antena ¹⁾ | Diámetro de la tubuladura D | Altura máxima de la tubuladura $H_{m\acute{a}x}$ ²⁾ |
|----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| BE: 150 mm / 6" | 146 mm (5,75 in) | 185 mm (7,28 in) |
| BF: 200 mm / 8" | 191 mm (7,52 in) | 268 mm (10,6 in) |
| BG: 250 mm / 10" | 241 mm (9,49 in) | 360 mm (14,2 in) |

- 1) Característica 070 de la estructura del producto; las versiones de antena BC (trompeta 80 mm / 3") y BD (trompeta 100 mm / 4") no deberían montarse directamente en el depósito. Solo son aptos para aplicaciones de bypass con tubo tranquilizador
- 2) válida para antenas sin extensión de antena

4) Véase la estructura de pedido: ítem 610 "Accesorio montado", opciones OM, ON, OR, OS.

Mediciones desde el exterior a través de la pared de plástico

- Constante dieléctrica del producto: $\epsilon_r > 10$
- Si es posible, utilice una antena de 250 mm (10 in).
- La distancia entre borde inferior de la antena y depósito debe ser de unos 100 mm (4 in).
- Si es posible, no realice el montaje en un lugar en el que puedan formarse condensaciones o adherencias.
- Si el montaje es al aire libre, hay que proteger el espacio entre antena y depósito de la intemperie.
- No monte ningún reflector potencial (p. ej., tuberías) en el exterior del depósito que pueda interceptar el haz de señal.


Grosor apropiado del techo del depósito

| Material penetrado | PE | PTFE | PP | Plexiglas |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| DK / ϵ_r | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 3,1 |
| Grosor óptimo | 16 mm (0,65 in) | 17 mm (0,68 in) | 16 mm (0,65 in) | 14 mm (0,56 in) |

6.4.3 Antena plana (FMR54)

La antena plana es solo apta para aplicaciones con tubo tranquilizador . No es apta para aplicaciones en espacio libre.

6.5 Instalación en tubo tranquilizador

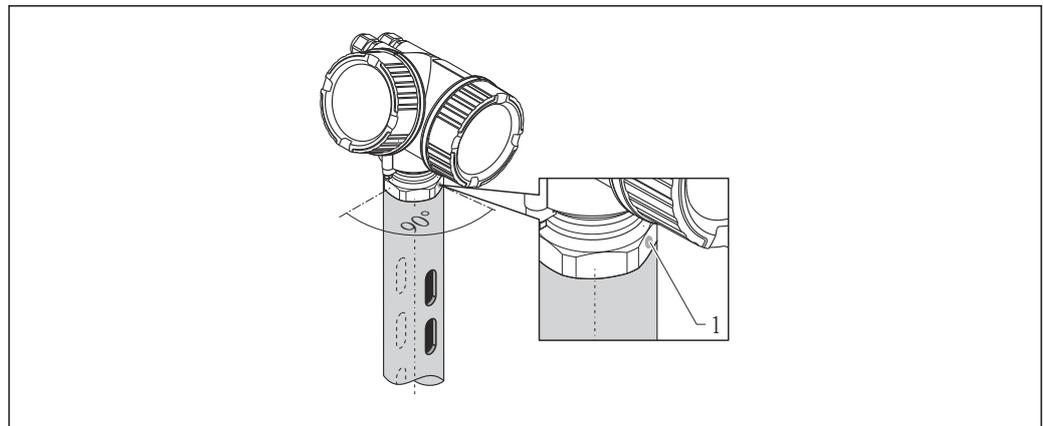

8 Instalación en tubo tranquilizador

1 Marca para alineación de la antena


- Antena de trompeta: alinee la marca hacia las ranuras del tubo tranquilizador.
- Las antenas planas no requieren alineamiento.
- Las mediciones pueden realizarse sin problemas a través de una válvula de bola con paso totalmente abierto.
- Una vez montado, el cabezal puede girarse 350° para facilitar el acceso al indicador y el compartimento de terminales → 35.

6.5.1 Recomendaciones para el tubo tranquilizador

- Metálico (sin recubrimientos en enamel; plástico bajo petición).
- Diámetro constante.
- Diámetro del tubo tranquilizador no superior al diámetro de la antena.
- Diferencia entre diámetro de antena de trompeta y diámetro interno de tubo tranquilizador lo más pequeña posible.

- Cordón de soldadura lo más liso posible y en el mismo eje que las ranuras.
 - Separación entre ranuras 180° (no 90°).
 - Anchura de la ranura o diámetro máximo de los agujeros 1/10 del diámetro de la tubería, sin rebabas. Longitud y número no afectan a la medición.
 - Seleccione la antena de trompeta más grande posible. Si el tamaño requerido está entre dos tamaños estándar (p. ej., 180 mm (7 in)) seleccione la antena de tamaño mayor y adáptela luego mecánicamente (si se trata de una antena de trompeta)
 - En cualquier transición (es decir, cuando se usa una válvula de bola o se arreglan segmentos de una tubería), no deben dejarse huecos que superen los 1 mm (0,04 in).
 - El tubo tranquilizador debe presentar una superficie suave en el interior (rugosidad media $R_z \leq 6,3 \mu\text{m}$ (248 μin)). Utilice una tubería metálica soldada sobresaliente o paralela. Se puede utilizar una extensión de tubo con bridas soldadas o manguitos. Brida y tubo deben estar bien alineada en la parte interna.
 - No suelde atravesando toda la pared del tubo. El interior del tubo tranquilizador debe permanecer liso. Si se soldase involuntariamente a través del tubo, habrá que lijar cuidadosamente el cordón de soldadura y cualquier rugosidad para alisarlos. Si no, se generarán señales de eco de interferencia bastante intensos y favorecerá la formación de adherencias.
 - En el caso de bridas con anchuras nominales más pequeñas, deben estar soldadas a la tubería de modo que permitan su correcta orientación (marcador alineado con las muescas).
-  El rendimiento funcional del equipo Micropilot FMR54 con antena plana no depende de la alineación ni la geometría de un tubo tranquilizador estándar. No requiere ninguna alineación especial. No obstante, es importante que la antena plana se instale perpendicularmente con respecto al eje del tubo tranquilizador.


6.5.2 Ejemplos de construcción de tubos tranquilizadores

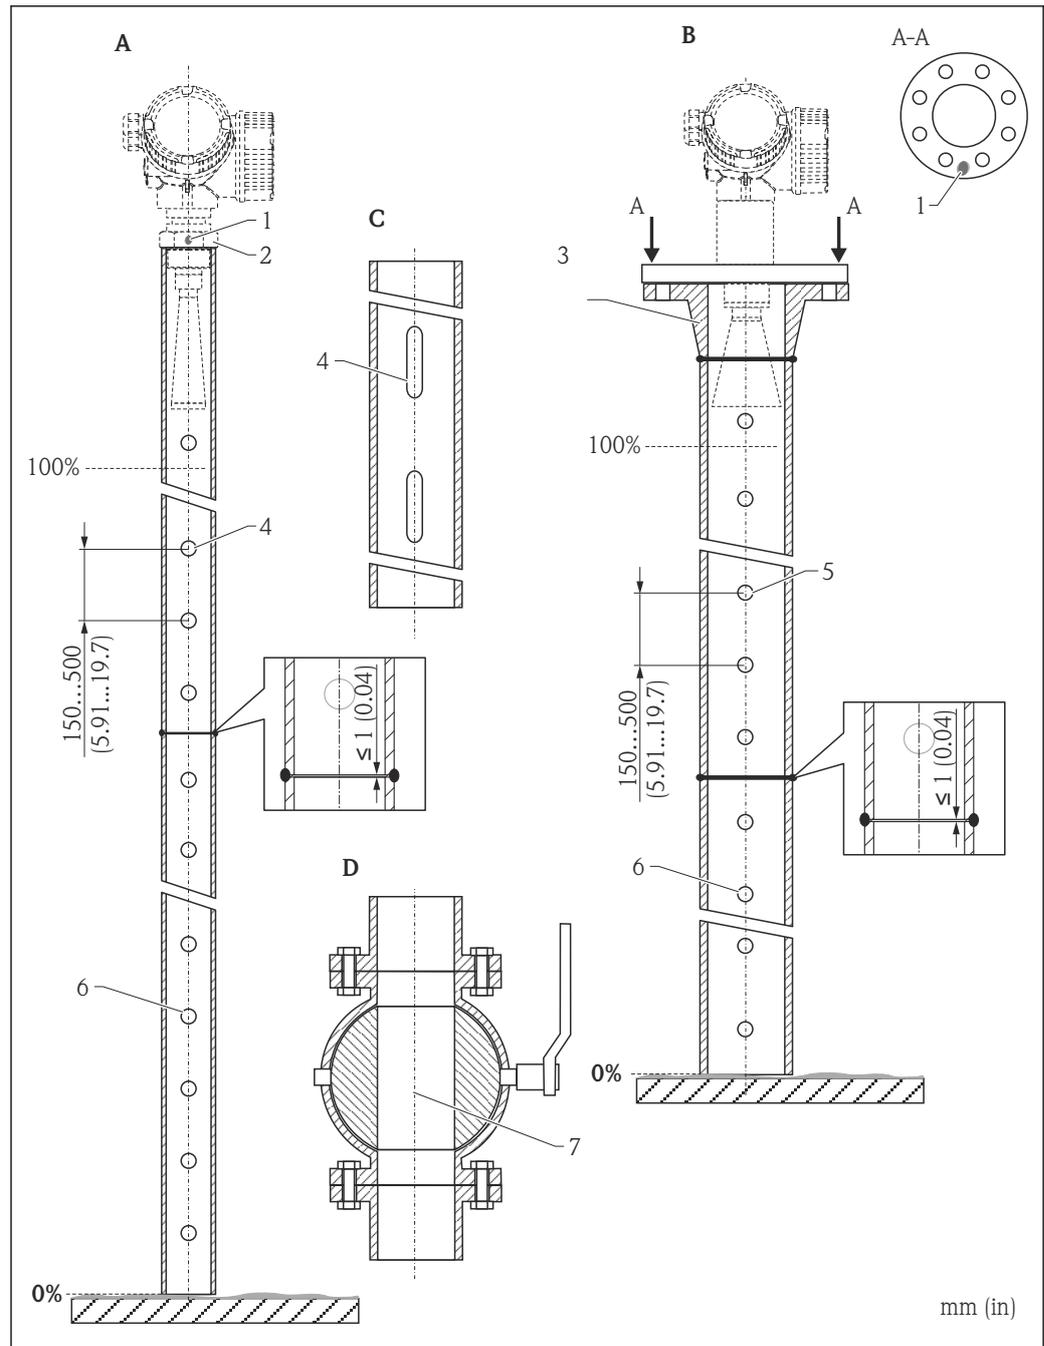

A0019009

- A Micropilot FMR50/FMR51: Trompeta 40 mm (1½")
- B Micropilot FMR50/FMR51/FMR52/FMR54: Trompeta 80 mm (3")
- C Tubo tranquilizador con ranuras
- D Válvula de bola de paso completo
- 1 Marca para alineación axial
- 2 Conexión roscada
- 3 p. ej., brida con cuello de soldadura DIN2633
- 4 ϕ hueco máx. 1/10 ϕ tubo tranquilizador
- 5 ϕ hueco máx. 1/10 ϕ tubo tranquilizador; de lado único o perforado
- 6 Abertura desbarbada
- 7 Diámetro de la abertura de la válvula de bola debe ser equivalente al diámetro del tubo; no debe haber rebordes ni constricciones.

6.6 Instalación en bypass

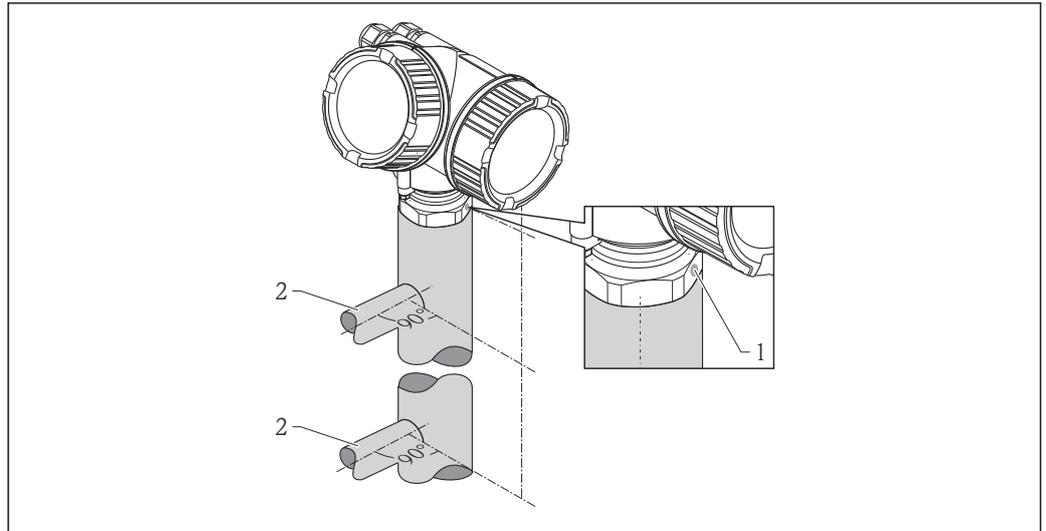

A0019446

9 Instalación en bypass


- 1 Marca para alineación de la antena
2 Conectores con depósito

- Alinee el marcador en dirección perpendicular (90°) con respecto a los conectores del depósito.
- Las mediciones pueden realizarse sin problemas a través de una válvula de bola con paso totalmente abierto.
- Una vez montado, el cabezal puede girarse 350° para facilitar el acceso al indicador y el compartimento de terminales → 35.

6.6.1 Recomendaciones para el bypass


- Metálico (sin recubrimientos en enamel; plástico bajo petición).
- Diámetro constante.
- Seleccione la antena de trompeta más grande posible. Si el tamaño requerido está entre dos tamaños estándar (p. ej., 95 mm (3,5 in)) seleccione la antena de tamaño mayor y adapte la luego mecánicamente (si se trata de una antena de trompeta).
- La diferencia entre diámetro de antena de trompeta y diámetro interno del bypass debe ser lo más pequeña posible.
- En cualquier transición (p. ej., cuando se utiliza una válvula esférica o un segmento de tubería de reparación), no debe crearse ningún espacio de separación superior a 1 mm (0,04 in).
- En la zona de las conexiones al depósito ($\sim \pm 20$ cm (7,87 in)) es de esperar una exactitud de medición reducida.

6.6.2 Ejemplo de construcción de un bypass

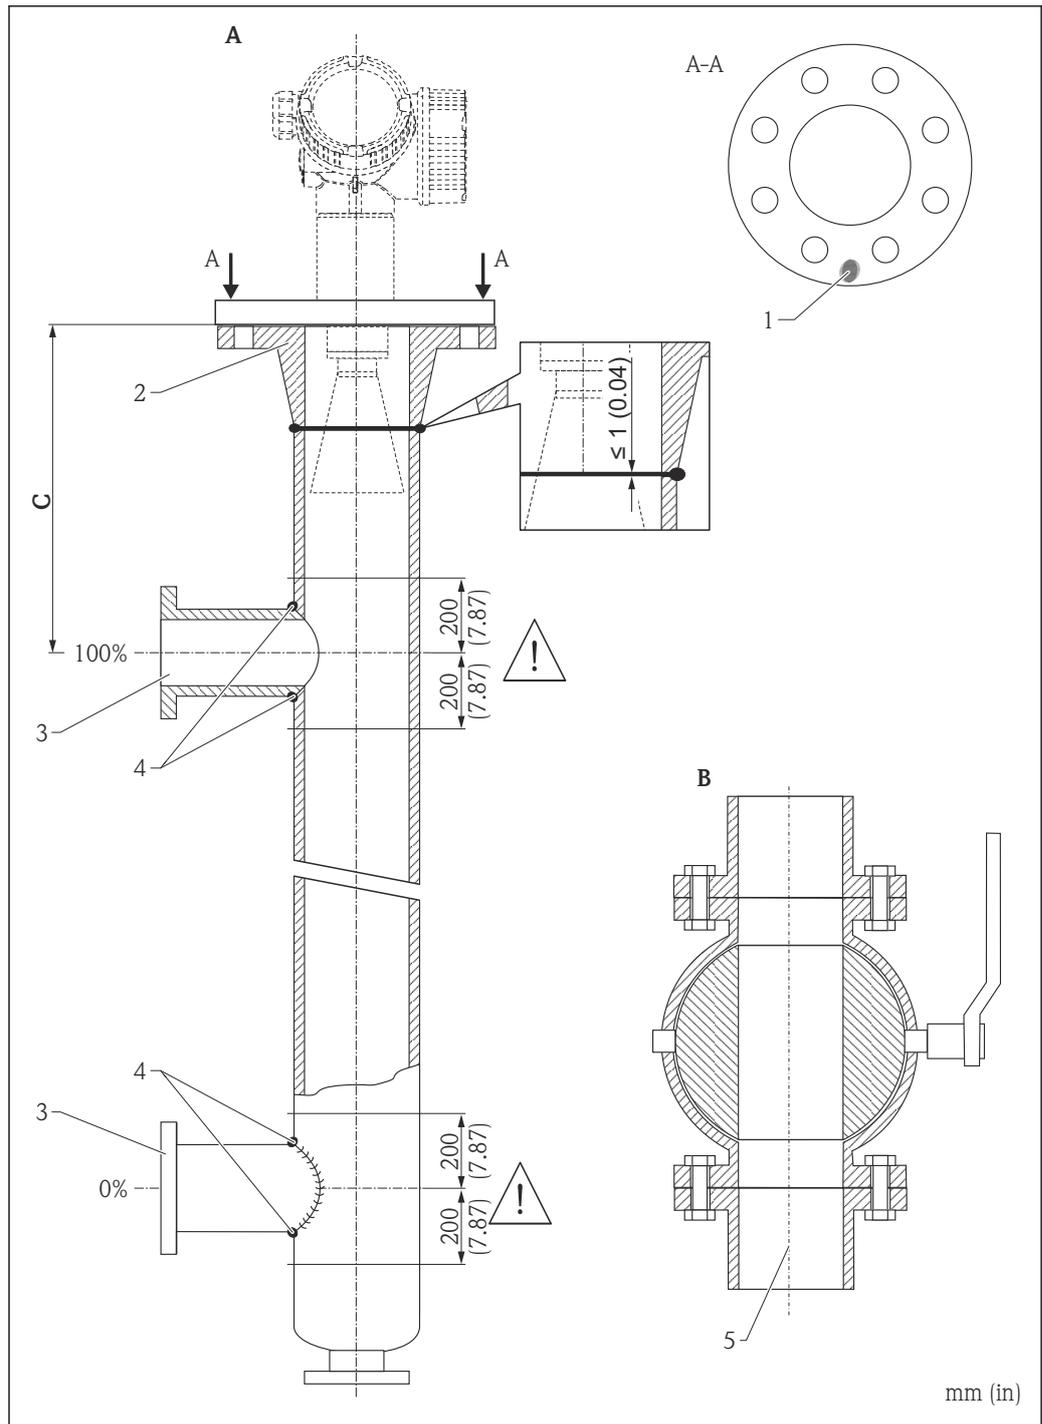

- A Micropilot FMR50/FMR51/FMR52/FMR54: Trompeta 80 mm (3")
- B Válvula de bola de paso completo
- C Distancia mínima a tubo de conexión superior: 400 mm (15,7 pulgadas)
- 1 Marca para alineación axial
- 2 p. ej., brida con cuello de soldadura DIN2633
- 3 Diámetro del tubo de conexión lo más pequeño posible
- 4 No suelde atravesando la pared del bypass; la superficie interna debe permanecer lisa.
- 5 Diámetro del paso de la válvula de bola debe ser equivalente al diámetro del bypass. Evite rebordes y constricciones.

6.7 Container con aislamiento térmico

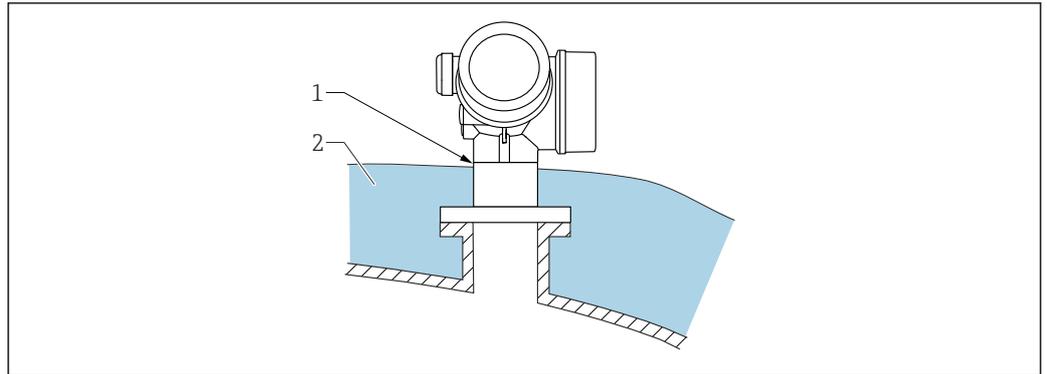


A0032207

Si las temperaturas de proceso son altas, el equipo debería estar incluido en el sistema de aislamiento de containers (2) habitual para evitar que la electrónica se caliente debido a la radiación por dispersión térmica o la convección. El aislamiento no debería sobresalir por encima del cuello del equipo (1).

6.8 Giro del cabezal transmisor

Para facilitar el acceso al compartimento de conexiones o al indicador, se puede cambiar la orientación del cabezal del transmisor:

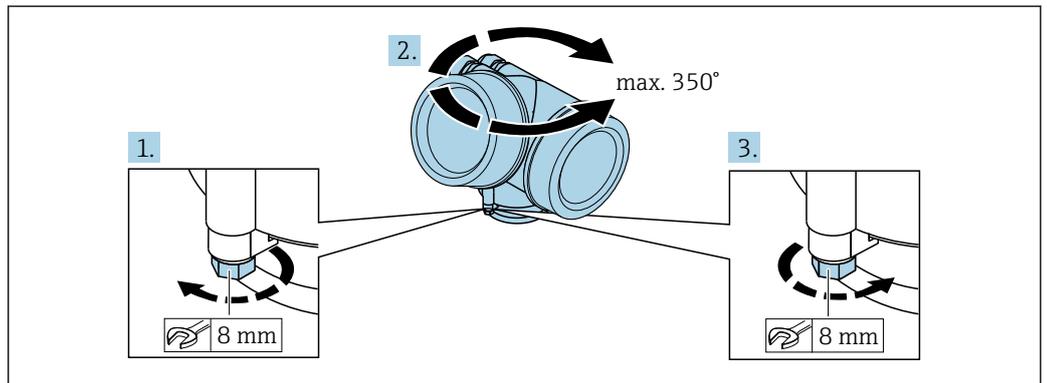


A0032242

1. Afloje el tornillo de bloqueo mediante una llave fija.
2. Gire el cabezal hasta alcanzar la orientación deseada.
3. Apriete el tornillo de fijación (1,5 Nm para cajas de plástico; 2,5 Nm para cajas de aluminio o acero inoxidable).

6.9 Cambio de orientación del indicador


6.9.1 Abrir la tapa

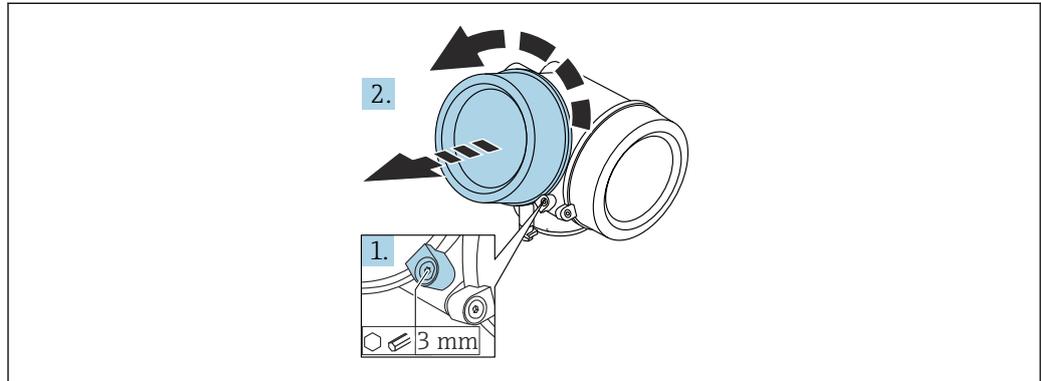

A0021430

1. Afloje el tornillo de bloqueo de la tapa del compartimento de la electrónica mediante una llave Allen (3 mm) y gire la lengüeta 90 ° en el sentido de las agujas del reloj.
2. Afloje la tapa, compruebe la junta de la tapa y cámbiela en caso necesario.


6.9.2 Girar el módulo indicador

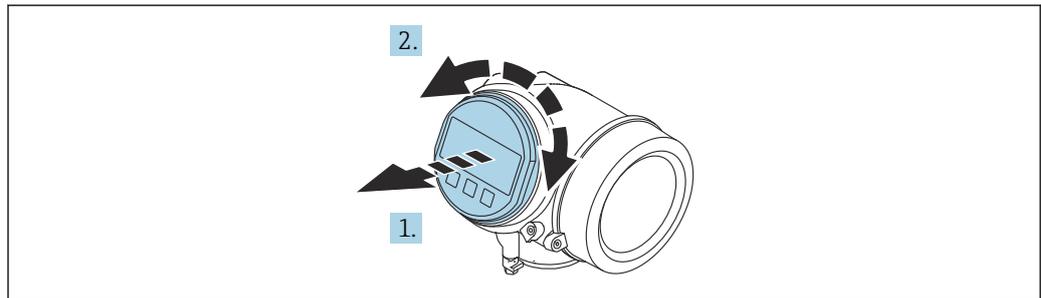

A0036401

1. Extraiga el módulo indicador tirando suavemente con un movimiento de rotación.
2. Gire el módulo indicador hasta la posición deseada: máx. 8 × 45 ° en cada sentido.
3. Guíe el cable en espiral por el paso óptico entre la caja y el módulo de electrónica principal y conecte el módulo indicador al compartimento de la electrónica hasta que encaje.

6.9.3 Cerrar la tapa del compartimento de la electrónica

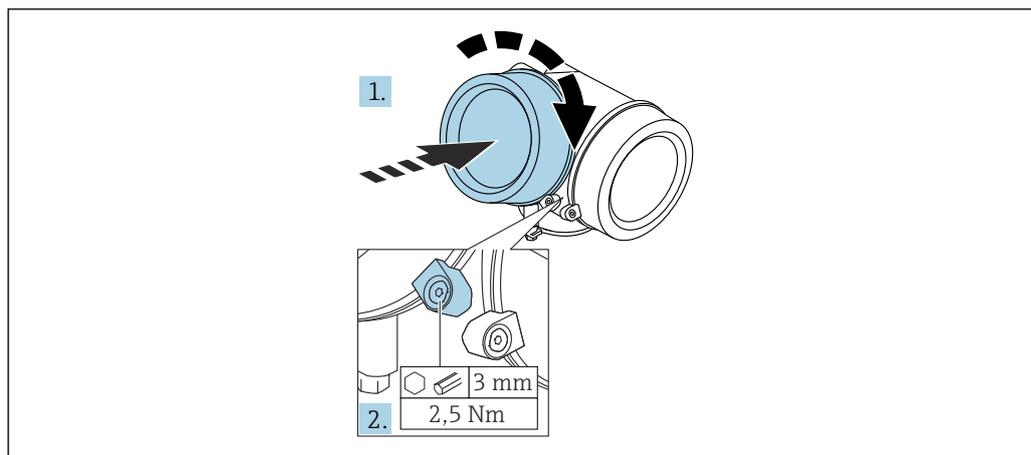

A0021451

1. Vuelva a atornillar firmemente la tapa del compartimento de la electrónica.
2. Girar el tornillo de bloqueo 90 ° en el sentido de las agujas del reloj y ajustar el tornillo con 2,5 Nm utilizando también la llave Allen (3 mm).

6.10 Verificación tras la instalación


| | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ¿El equipo de medición presenta algún daño visible? |
| <input type="checkbox"/> | ¿El equipo es acorde con las especificaciones del punto de medición? Por ejemplo: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Temperatura de proceso ▪ Presión de proceso (consulte el capítulo "Curvas de carga" del documento "Información técnica") ▪ Rango de temperatura ambiente ▪ Rango de medición |
| <input type="checkbox"/> | ¿La identificación y el etiquetado del punto de medición son correctos (inspección visual)? |
| <input type="checkbox"/> | ¿El equipo está protegido adecuadamente frente a precipitaciones y luz solar directa? |
| <input type="checkbox"/> | ¿El tornillo de seguridad y el tornillo de bloqueo están bien apretados? |

7 Conexión eléctrica

7.1 Condiciones de conexión

7.1.1 Asignación de terminales

Asignación de terminales a cuatro hilos: 4-20 mA HART (90 ... 253 V_{AC})

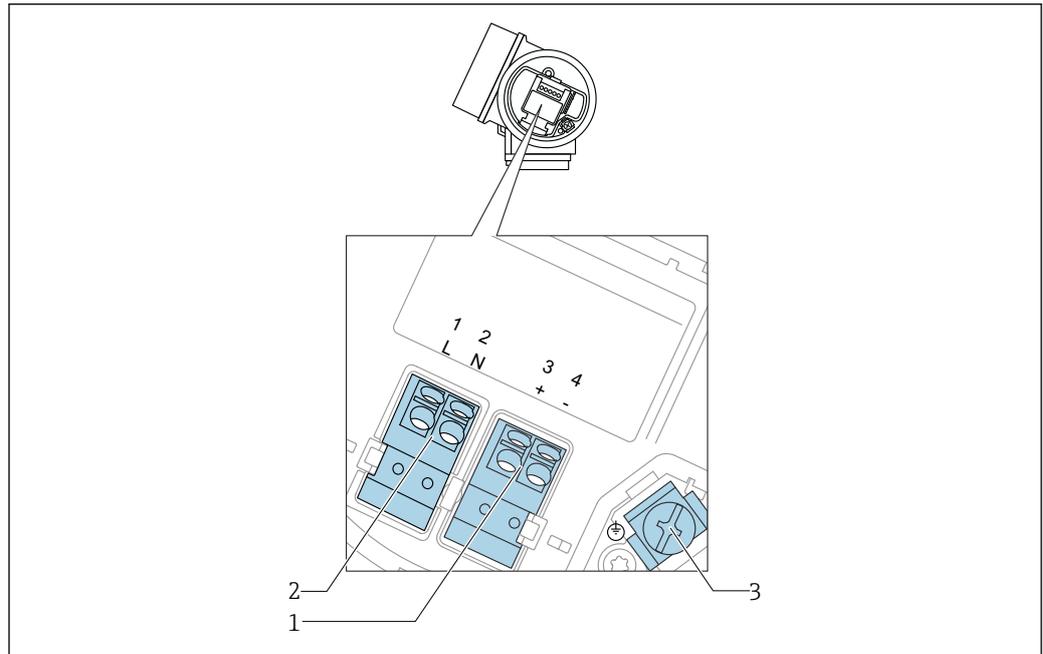

10 Asignación de terminales a cuatro hilos: 4-20 mA HART (90 ... 253 V_{AC})

- 1 Conexión 4-20 mA HART (activa): terminales 3 y 4
- 2 Conexión de la tensión de alimentación: terminales 1 y 2
- 3 Terminal para el blindaje del cable


⚠ ATENCIÓN

Para la seguridad eléctrica:

- ▶ No desconecte la conexión de protección.
- ▶ Desconecte la tensión de alimentación antes de desconectar la tierra de protección.

- i** Conecte la tierra de protección con el terminal de tierra interno (3) antes de conectar la tensión de alimentación. En caso necesario, conecte la línea de compensación de potencial a la borne de tierra externa.
- i** Para asegurar la compatibilidad electromagnética (EMC): el equipo **no** debe únicamente conectarse a tierra mediante el conductor de tierra de protección del cable de alimentación. Debe conectar también la tierra funcional con la conexión a proceso (brida o conexión roscada) o con la borna de tierra externa.
- i** Debe instalar también un interruptor de alimentación en un lugar asequible cerca del equipo. El interruptor de la alimentación debe estar marcado como un interruptor de desconexión del equipo (IEC/EN61010).

Asignación de terminales PROFIBUS PA / Fieldbus FOUNDATION

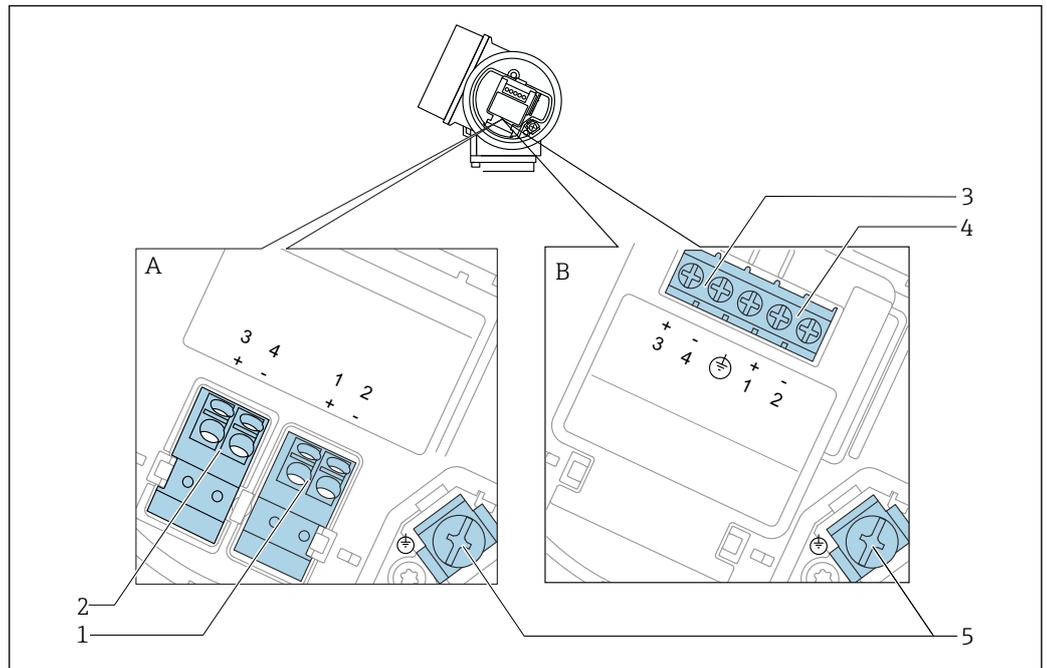


A0036500

11 Asignación de terminales PROFIBUS PA / Fieldbus FOUNDATION

- A Desprovista de protección contra sobretensiones
- B Con protección integrada contra sobretensiones
- 1 Conexión PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus: terminales 1 y 2, sin protección de sobretensión integrada
- 2 Conexión de la salida de conmutación (colector abierto): terminales 3 y 4, sin protección de sobretensión integrada
- 3 Conexión de la salida de conmutación (colector abierto): terminales 3 y 4, con protección de sobretensión integrada
- 4 Conexión PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus: terminales 1 y 2, con protección de sobretensión integrada
- 5 Terminal para el blindaje del cable

Diagrama en bloque PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus


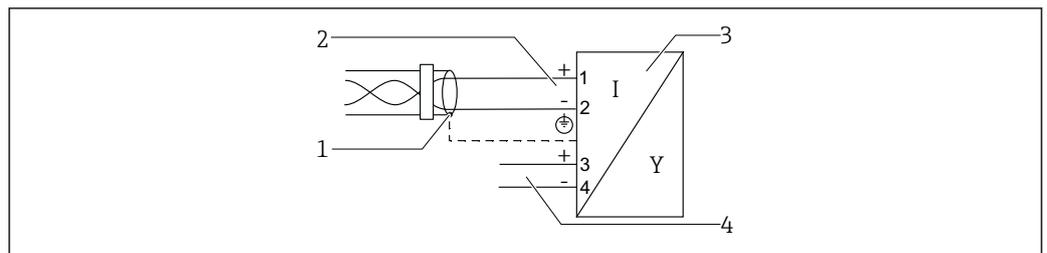


A0036530

12 Diagrama en bloque PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus

- 1 Blindaje del cable; tenga en cuenta las especificaciones de cable
- 2 Conexión PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus
- 3 Instrumento de medición
- 4 Salida de conmutación (colector abierto)

Ejemplos de conexión para la salida de conmutación
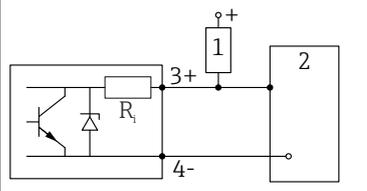
| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>13 <i>Conexión de un relé</i></p> <p>Relés apropiados (ejemplos):</p> <ul style="list-style-type: none"> Relé de estado sólido: Phoenix Contact OV-24DC/480AC/5 con conector para montaje en raíl UMK-1 OM-R/AMS Relé electromecánico: Phoenix Contact PLC-RSC-12DC/21 |  <p>14 <i>Conexión de una entrada digital</i></p> <p>1 Resistencia de activación 2 Entrada digital</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

i Para una óptima inmunidad a interferencias, se recomienda conectar una resistencia externa (interna del relé o de resistencia de activación) de $< 1\ 000\ \Omega$.

7.1.2 Especificación de cables

- **Equipos sin protección contra sobretensiones integrada**
Terminales intercambiables con resorte para secciones transversales del conductor $0,5 \dots 2,5\ \text{mm}^2$ (20 ... 14 AWG)
- **Equipos con protección contra sobretensiones integrada**
Terminales de tornillo para secciones transversales de cable $0,2 \dots 2,5\ \text{mm}^2$ (24 ... 14 AWG)
- Para temperatura ambiente $T_U \geq 60\ ^\circ\text{C}$ (140 °F): utilice cable para temperatura $T_U + 20\ \text{K}$.

FOUNDATION Fieldbus


Endress+Hauser recomienda el uso de cable a dos hilos trenzado y apantallado.

i Para más información sobre especificaciones de cables, véase el manual de instrucciones BA00013S "FOUNDATION Fieldbus Overview", la Normativa de Fieldbus FOUNDATION y la norma IEC 61158-2 (MBP).


7.1.3 Conectores del equipo

 En el caso de las versiones dotadas con conector para bus de campo (M12 o 7/8"), se puede conectar la línea de señales sin tener que abrir la caja.

Asignación de pins en el conector M12

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
|  | Pin | Significado |
| | 1 | Señal + |
| | 2 | Sin conectar |
| | 3 | Señal - |
| | 4 | Tierra |

Asignación de pins en el conector 7/8"

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
|  | Pin | Significado |
| | 1 | Señal - |
| | 2 | Señal + |
| | 3 | Sin conectar |
| | 4 | Blindaje |

7.1.4 Tensión de alimentación

PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

| "Alimentación; salida" ¹⁾ | "Homologación" ²⁾ | Tensión en los terminales |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| E: a 2 hilos; Foundation Fieldbus, salida de conmutación G: a 2 hilos; PROFIBUS PA, salida de conmutación | <ul style="list-style-type: none"> ▪ No Ex ▪ Ex nA ▪ Ex nA(ia) ▪ Ex ic ▪ Ex ic(ia) ▪ Ex d(ia) / XP ▪ Ex ta / DIP ▪ CSA GP | 9 ... 32 V ³⁾ |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ex ia / IS ▪ Ex ia + Ex d(ia) / IS + XP | 9 ... 30 V ³⁾ |

- 1) Característica 020 de la estructura del producto
- 2) Característica 010 de la estructura del producto
- 3) Tensiones de entrada de hasta 35 V no pueden dañar al instrumento.

| | |
|---------------------------------------------------|----|
| Sensible a la polaridad | No |
| Cumple FISCO/FNICO conforme a IEC 60079-27 | Sí |

7.1.5 Protección contra sobretensiones

Si el equipo de medición se utiliza para la medición de nivel en líquidos inflamables que requiera el uso de protección contra sobretensiones de conformidad con DIN EN 60079-14, estándar para procedimientos 60060-1 (10 kA, pulsos 8/20 µs), la protección contra sobretensiones debe estar instalada.

Módulo de protección integrada contra sobretensiones

El módulo para protección integrada contra sobretensiones está disponible para equipos a 2 hilos HART y para equipos PROFIBUS PA y FOUNDATION Fieldbus.

Estructura de pedido del producto: ítem 610 "Accesorios montados", opción NA "Protección contra sobretensiones".

| Datos técnicos | |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Resistencia por canal | 2 × 0,5 Ω máx. |
| Umbral tensión DC | 400 ... 700 V |
| Umbral tensión de choque | < 800 V |
| Capacitancia en 1 MHz | < 1,5 pF |
| Tensión de choque nominal de protector (8/20 µs) | 10 kA |

Módulo de protección externa contra sobretensiones

Los HAW562 o HAW569 de Endress+Hauser son apropiados como protectores externos contra sobretensiones.

7.2 Conexión del instrumento de medición

⚠ ADVERTENCIA


¡Riesgo de explosión!

- ▶ Tenga en cuenta las normas nacionales aplicables.
- ▶ Cumpla las especificaciones de las Instrucciones de seguridad (XA).
- ▶ Utilice únicamente los prensaestopas especificados.
- ▶ Compruebe que la fuente de alimentación corresponda a la información indicada en la placa de identificación.
- ▶ Desactive la fuente de alimentación antes de conectar el equipo.
- ▶ Conecte la línea de compensación de potencial en la borna de tierra externa antes de aplicar la fuente de alimentación.

Herramientas/accesorios necesarios:

- Para equipos con cierre de tapa: llave Allen AF3
- Pelacables
- Cuando se utilicen cables trenzados: un terminal de empalme por cada cable que se vaya a conectar.


7.2.1 Abrir la tapa del compartimento de conexiones

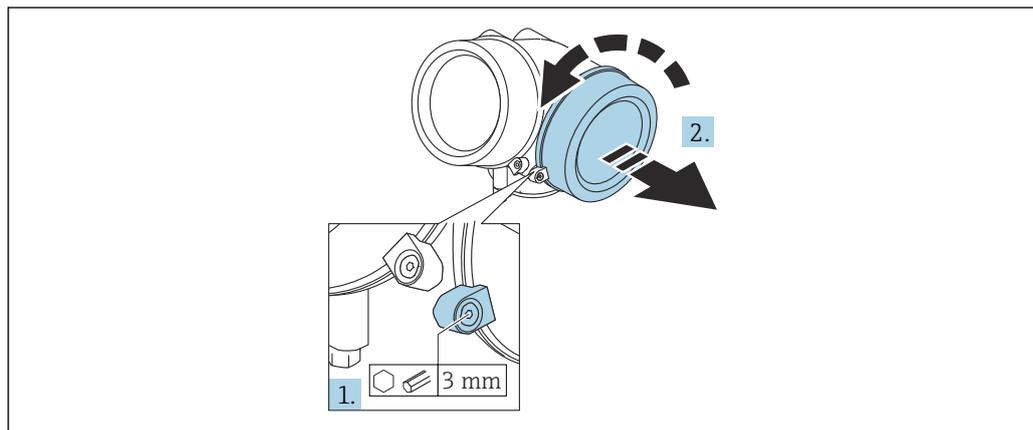

A0021490


1. Afloje el tornillo de bloqueo de la tapa del compartimento de la conexión mediante una llave Allen (3 mm) y gire el tornillo 90 ° en sentido de las agujas del reloj.
2. Después afloje la tapa del compartimento de la conexión, compruebe la junta de la tapa y cámbiela en caso necesario.

7.2.2 Conexión

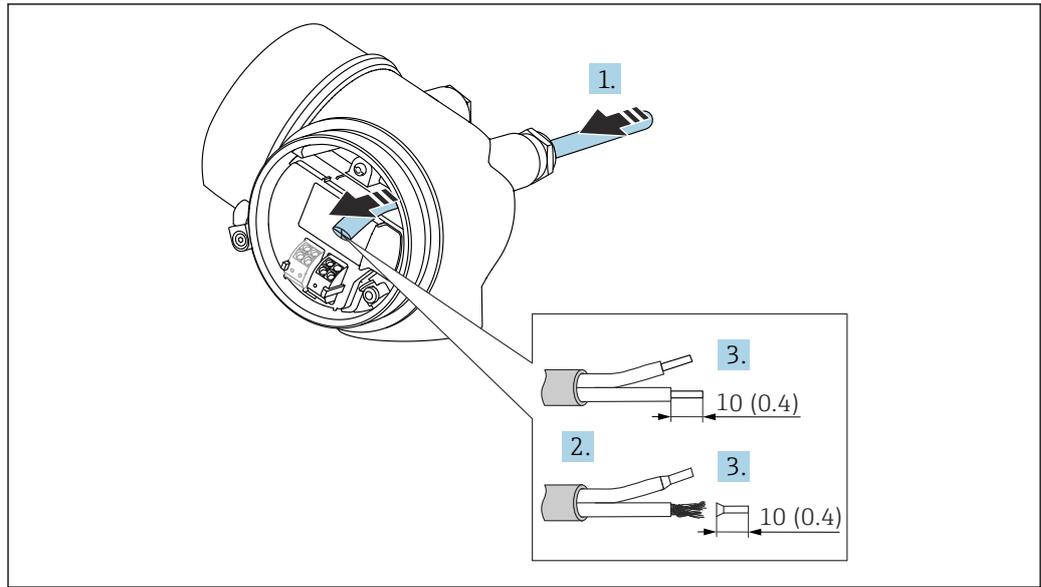

15 Dimensiones: mm (pulgadas)


1. Pase el cable por la entrada de cables. Para asegurar un sellado correcto, no retire el anillo obturador de la entrada para cable.
2. Retire el blindaje del cable.
3. Pele los extremos del cable una longitud de 10 mm (0,4 in). Si es un cable trenzado, dótele también de terminales de empalme.
4. Apriete firmemente los prensaestopas.
5. Conecte los cables conforme a la asignación de terminales.

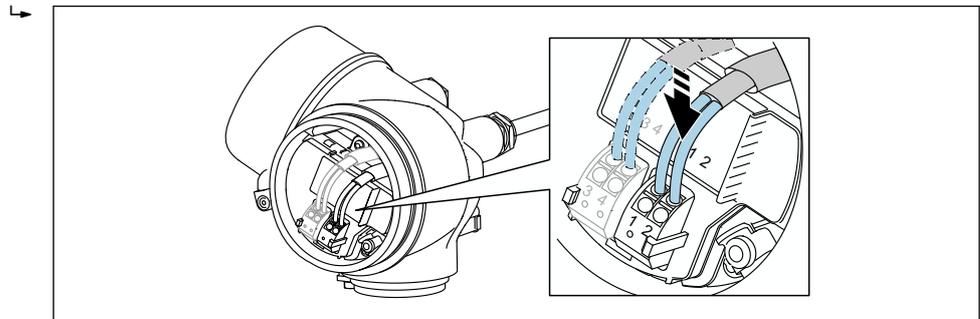

6. Cuando se utilicen cables blindados: conecte el blindaje de cables en la borna de tierra.

7.2.3 Terminales intercambiables con resorte

En el caso de equipos sin protección contra sobretensiones integrada, la conexión eléctrica se realiza mediante terminales intercambiables con resorte. Se pueden insertar conductores rígidos o conductores flexibles con terminales de empalme directamente en el terminal utilizando la palanca, y crear un contacto automáticamente.

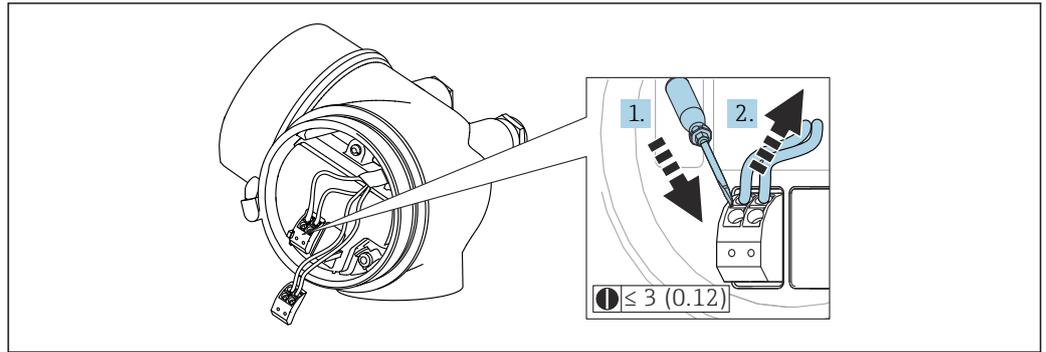


A0013661

16 Dimensiones: mm (pulgadas)

Para extraer cables del terminal:

1. Utilizando un destornillador de cabeza plana ≤ 3 mm, presione en la ranura situada entre los dos orificios del terminal
2. mientras tira del extremo del cable para extraerlo del terminal.

7.2.4 Cerrar la tapa del compartimento de conexiones

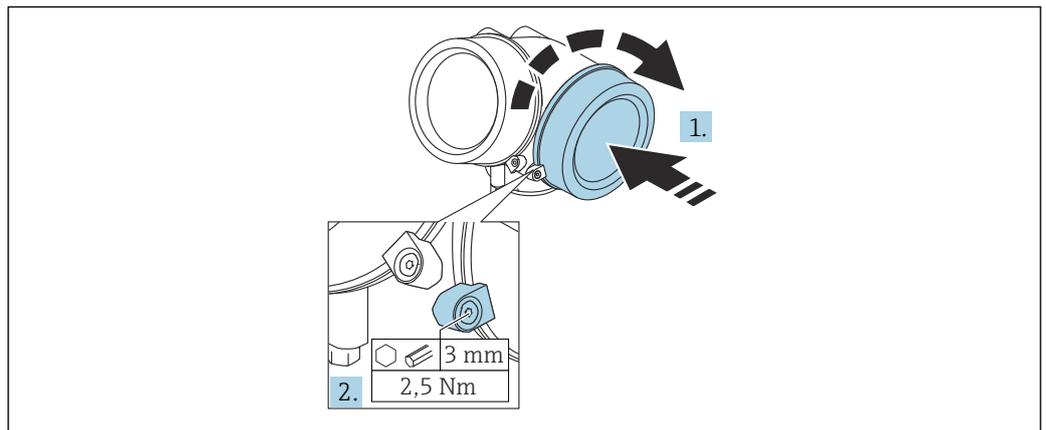

A0021491

1. Vuelva a atornillar firmemente la tapa del compartimento de la conexión.
2. Girar el tornillo de bloqueo 90° en el sentido contrario a las agujas del reloj y ajustar el tornillo con 2,5 Nm (1,84 lbf ft) utilizando también la llave Allen (3 mm).

7.3 Verificación tras la conexión



| | |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ¿El equipo y/o cable presentan algún daño visible? |
| <input type="checkbox"/> | ¿Los cables cumplen los requisitos? |
| <input type="checkbox"/> | ¿Los cables están debidamente protegidos contra tirones? |
| <input type="checkbox"/> | ¿Se han instalado todos los prensaestopas dejándolos bien apretados y estancos? |
| <input type="checkbox"/> | ¿La tensión de alimentación concuerda con la especificada en la placa de identificación? |
| <input type="checkbox"/> | ¿La asignación de terminales es la correcta? |

| | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Si fuera necesario: ¿Se ha realizado la conexión con tierra de protección? |
| <input type="checkbox"/> | Tras activar la fuente de alimentación, ¿el instrumento se encuentra listo para funcionar y aparecen valores en el módulo indicador? |
| <input type="checkbox"/> | ¿Las tapas de la caja están todas bien colocadas y apretadas? |
| <input type="checkbox"/> | ¿Está bien apretado el tornillo de bloqueo? |


8 Opciones de funcionamiento

8.1 Visión general

8.1.1 Configuración local
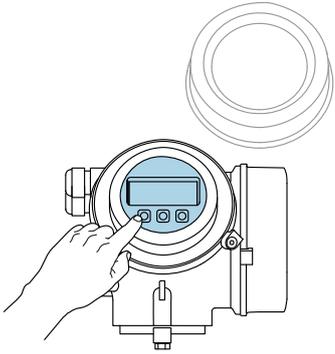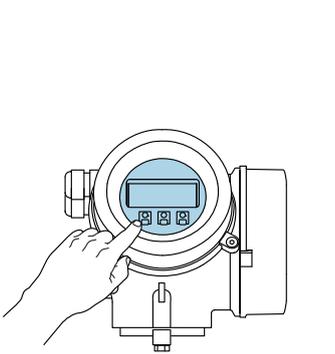
| | | |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funcionamiento con | <i>Pulsadores mecánicos</i> | <i>Control táctil</i> |
| Código de producto para "Indicador; operación" | Opción C "SD02" | Opción E "SD03" |
| |  |  |
| Elementos del indicador | Visualizador de 4 líneas | Visualizador de 4 líneas fondo con iluminación en blanco que pasa a rojo en caso de producirse un error del equipo |
| | Se pueden configurar por separado los formatos de visualización de variables medidas y variables de estado | |
| | Temperaturas ambientales admisibles para el indicador: -20 ... +70 °C (-4 ... +158 °F) La legibilidad de la pantalla del visualizador puede verse mermada a temperaturas fuera de rango. | |
| Elementos de configuración | operaciones de configuración local mediante tres pulsadores mecánicos (⊕, ⊖, ⊞) | operaciones de configuración externas mediante control táctil; 3 teclas ópticas: ⊕, ⊖, ⊞ |
| | Se puede acceder también a los elementos de configuración cuando el equipo está en una zona peligrosa | |
| Funciones adicionales | Función de copia de seguridad de datos La configuración del equipo puede salvaguardarse en el módulo del visualizador. | |
| | Función de comparación de datos Permite comparar la configuración del equipo guardada en el módulo del visualizador con la que tiene actualmente el equipo. | |
| | Función de transferencia de datos La configuración del transmisor puede transmitirse a otro dispositivo por medio del módulo de visualización. | |

8.1.2 Operación con visualizador remoto y módulo de configuración FHX50

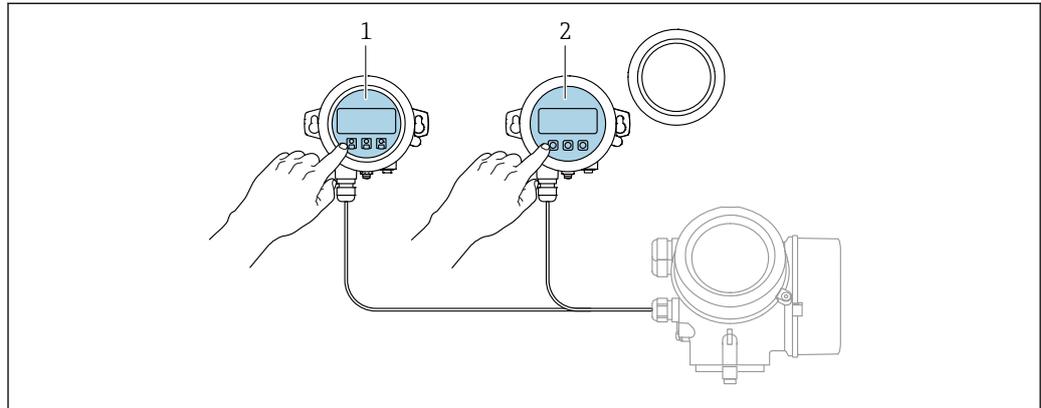


A0036314

17 Modos de configuración con FHX50

- 1 Módulo de visualización y configuración SD03, teclas ópticas; pueden accionarse a través de la cubierta de vidrio
- 2 Módulo de visualización y configuración SD02, botones mecánicos; hay que extraer la tapa

8.1.3 Configuración a distancia

Mediante FOUNDATION Fieldbus

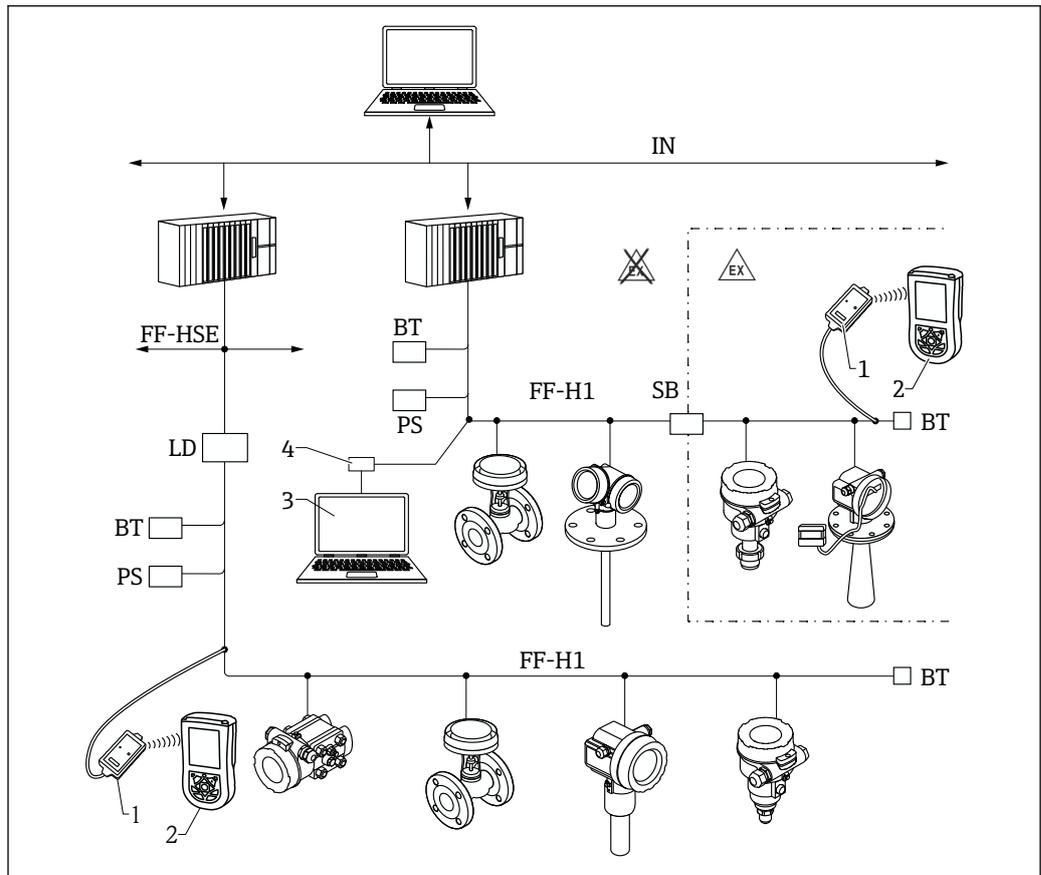


A0017188

18 Arquitectura del sistema Fieldbus FOUNDATION con componentes asociados

- 1 Módem Bluetooth FFblue
- 2 Field Xpert SFX350/SFX370
- 3 DeviceCare/FieldCare
- 4 Tarjeta de interfaz NI-FF

| | |
|--------|------------------------------------|
| IN | Red industrial |
| FF-HSE | Ethernet de alta velocidad |
| FF-H1 | Fieldbus FOUNDATION - H1 |
| LD | Dispositivo de enlace FF-HSE/FF-H1 |
| PS | Fuente de alimentación de bus |
| SB | Barrera de seguridad |
| BT | Terminador de bus |

DeviceCare/FieldCare mediante interfaz de servicio (CDI)

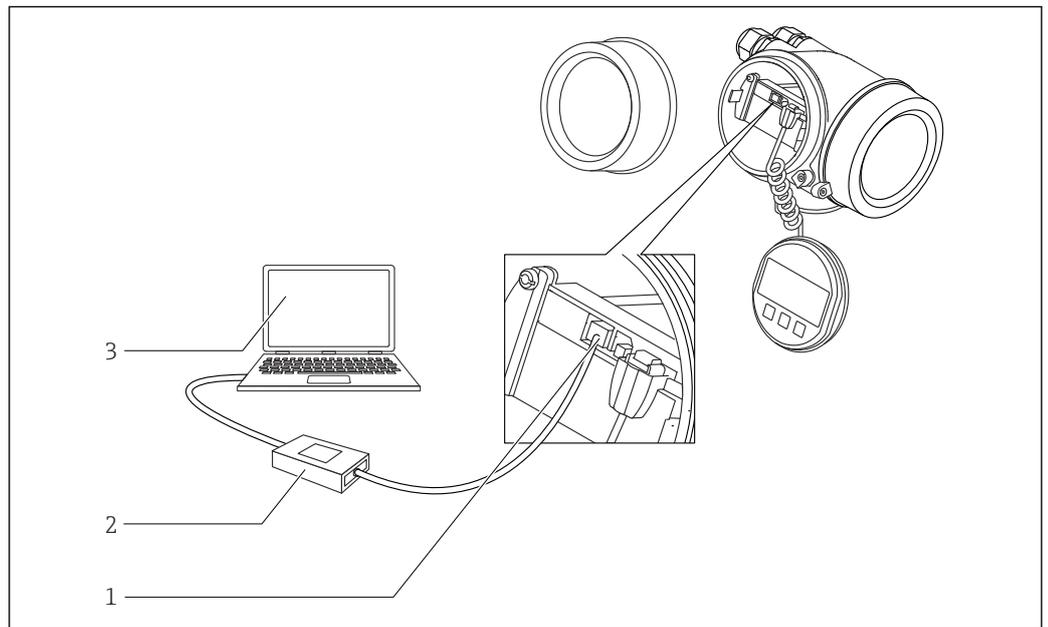

19 DeviceCare/FieldCare mediante interfaz de servicio (CDI)

- 1 Interfaz de servicio (CDI) del instrumento (= Endress+Hauser Common Data Interface)
- 2 Commubox FXA291
- 3 Ordenador con software de configuración DeviceCare/FieldCare

A0032466

8.2 Estructura y función del menú de configuración

8.2.1 Estructura del menú de configuración

| Menú | Submenú/ parámetro | Significado |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Language ¹⁾ | Define el idioma de funcionamiento del indicador en planta |
| Commissioning ²⁾ | | Abre el asistente interactivo para la puesta en marcha guiada. Normalmente no se requiere realizar ajustes adicionales en el resto de menús cuando el asistente finaliza. |
| Ajuste | Parámetro 1 ... Parámetro N | Una vez ajustados valores para estos parámetros, por lo general la medición debería estar configurada por completo. |
| | Ajuste avanzado | Contiene parámetros y submenús adicionales: <ul style="list-style-type: none"> ▪ para adaptar el equipo a condiciones especiales de medición; ▪ para procesar el valor medido (escalado, linealización); ▪ para configurar la salida de señal. |
| Diagnóstico | Lista de diagnósticos | Contiene hasta 5 mensajes de error actualmente activos. |
| | Lista de eventos ³⁾ | Contiene los últimos 20 mensajes (que ya no están activos). |
| | Información del dispositivo | Contiene información para identificar el equipo. |
| | Valor medido | Contiene todos los valores medidos actuales. |
| | Memorización de valores medidos | Contiene el historial de los distintos valores medidos. |
| | Simulación | Se utiliza para simular valores medidos o valores de salida. |
| | Test de dispositivo | Contiene todos los parámetros necesarios para comprobar la capacidad de medición del equipo. |
| | Heartbeat ⁴⁾ | Contiene todos los asistentes para los paquetes de aplicación Heartbeat Verification y Heartbeat Monitoring . |
| Experto ⁵⁾ Contiene todos los parámetros del equipo (incluidos los que ya están en algún otro menú). Este menú está organizado conforme a los bloques funcionales del equipo. Los parámetros del menú Expert están explicados en: GP01017F (FOUNDATION Fieldbus) | Sistema | Contiene todos los parámetros de orden superior del equipo que no están relacionados con la medición ni con la comunicación de valores medidos. |
| | Sensor | Contiene todos los parámetros necesarios para configurar la medición. |
| | Salida | Contiene todos los parámetros necesarios para configurar la salida de conmutación (PFS). |

| Menú | Submenú/ parámetro | Significado |
|------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Comunicación | Contiene todos los parámetros necesarios para configurar la interfaz de comunicaciones digitales. |
| | Diagnóstico | Contiene todos los parámetros necesarios para detectar y analizar errores en el funcionamiento. |

- 1) Si se utiliza un software de configuración (p. ej. FieldCare), el parámetro "Language" se encuentra en "Ajuste → Ajuste avanzado → Visualización"
- 2) Solo si se opera a través de un sistema FDT/DTM
- 3) Solo disponible con operación local
- 4) Solo disponible si se opera a través de DeviceCare o FieldCare
- 5) Al entrar en el menú "Experto" siempre se solicita un código de acceso. Si no se ha definido ningún código de acceso específico de cliente, se debe escribir "0000".

8.2.2 Roles de usuario y autorización de acceso relacionada

Los dos roles de usuario, **Operador** y **Mantenimiento**, tienen diferente acceso de escritura a los parámetros si se ha definido un código de acceso específico del equipo. Así se protege la configuración del equipo contra el acceso no autorizado a través del indicador local →  52.

Autorización de acceso a parámetros

| Rol de usuario | Acceso de lectura | | Acceso de escritura | |
|----------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| | Sin código de acceso (de fábrica) | Con código de acceso | Sin código de acceso (de fábrica) | Con código de acceso |
| Operador | ✓ | ✓ | ✓ | -- |
| Mantenimiento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Si se introduce un código de acceso incorrecto, el usuario obtiene los derechos de acceso del rol **Operador**.

 El rol de usuario con el que ha iniciado la sesión el usuario actual aparece indicado en Parámetro **Derechos de acceso visualización** (para operaciones de configuración desde el indicador) o Parámetro **Derechos de acceso software de operación** (para operaciones de configuración desde software).

8.2.3 Acceso a los datos. Seguridad

Protección contra escritura mediante código de acceso

Al utilizar el código de acceso específico para el equipo, los parámetros de configuración del equipo de medición quedan protegidos contra escritura y sus valores ya no pueden modificarse mediante operación local.

Definición del código de acceso a través del indicador local

1. Vaya a: Ajuste → Ajuste avanzado → Administración → Definir código de acceso → Definir código de acceso
2. Defina como código de acceso un código numérico de 4 dígitos como máximo.
3. Repita el mismo código en Parámetro **Confirmar el código de acceso**.
 - ↳ El símbolo  aparecerá delante de todos los parámetros protegidos contra escritura.

Definición del código de acceso a través del software de configuración (p. ej., FieldCare)

1. Vaya a: Ajuste → Ajuste avanzado → Administración → Definir código de acceso
2. Defina como código de acceso un código numérico de 4 dígitos como máximo.
 - ↳ La protección contra escritura está activa.

Parámetros que se pueden modificar siempre

La protección contra escritura no incluye algunos parámetros que no afectan a la medición. A pesar del código de acceso definido, siempre se pueden modificar, incluso si los demás parámetros están bloqueados.

El equipo vuelve a bloquear automáticamente los parámetros protegidos contra escritura si no se pulsa ninguna tecla en la vista de navegación y edición en un lapso de 10 minutos. El equipo bloquea automáticamente los parámetros protegidos contra escritura 60 s si el

usuario vuelve al modo de visualización de valores medidos desde la vista de navegación y edición.



- Si el acceso de escritura se activa mediante el código de acceso, solo se puede desactivar a través del código de acceso →  54.
- En los documentos "Descripción de parámetros del equipo", todos los parámetros protegidos contra escritura se identifican con el símbolo .

Deshabilitación de la protección contra escritura mediante el código de acceso

Si el símbolo  aparece delante de un parámetro en el indicador local, el parámetro está protegido contra escritura por un código de acceso específico del equipo y su valor no se puede modificar en ese momento usando el indicador local →  52.

El bloqueo del acceso de escritura mediante la operación local se puede deshabilitar introduciendo el código de acceso específico del equipo.

1. Tras pulsar , aparece la solicitud que le invita a introducir el código de acceso.
2. Escriba el código de acceso.
 - ↳ Desaparece el símbolo  de delante de los parámetros; se habilitan de nuevo todos los parámetros que estaban protegidos contra escritura.

Desactivación de la protección contra escritura mediante código de acceso

Mediante indicador local

1. Vaya a: Ajuste → Ajuste avanzado → Administración → Definir código de acceso → Definir código de acceso
2. Escriba **0000**.
3. Escriba de nuevo **0000** en Parámetro **Confirmar el código de acceso**.
 - ↳ Se desactiva la protección contra escritura. Los parámetros pueden modificarse sin tener que escribir un código de acceso.

Mediante un software de configuración (p. ej., FieldCare)


1. Vaya a: Ajuste → Ajuste avanzado → Administración → Definir código de acceso
2. Escriba **0000**.
 - ↳ Se desactiva la protección contra escritura. Los parámetros pueden modificarse sin tener que escribir un código de acceso.

Protección contra escritura mediante interruptor de protección contra escritura

A diferencia de la protección contra escritura activada mediante un código de acceso de usuario, permite bloquear la escritura en todo el menú de configuración, salvo en **Parámetro "Contraste del visualizador"**.


Entonces solo pueden leerse los valores de los parámetros, pero éstos ya no pueden editarse (excepción **Parámetro "Contraste del visualizador"**):

- Mediante indicador local
- Mediante FOUNDATION Fieldbus

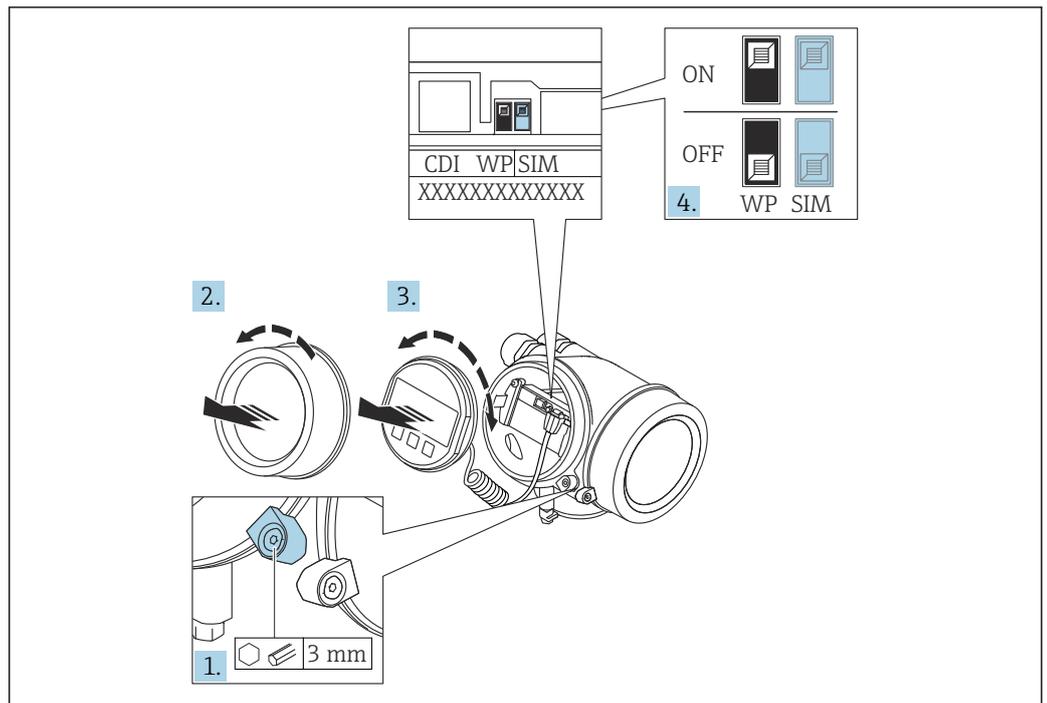


A0021474

1. Afloje el tornillo de bloqueo.
2. Desenrosque la tapa del compartimento del sistema electrónico.
3. Extraiga el módulo indicador tirando suavemente con un movimiento de rotación. Para facilitar el acceso al interruptor de bloqueo, empuje el módulo del indicador contra el borde del compartimento del sistema electrónico.

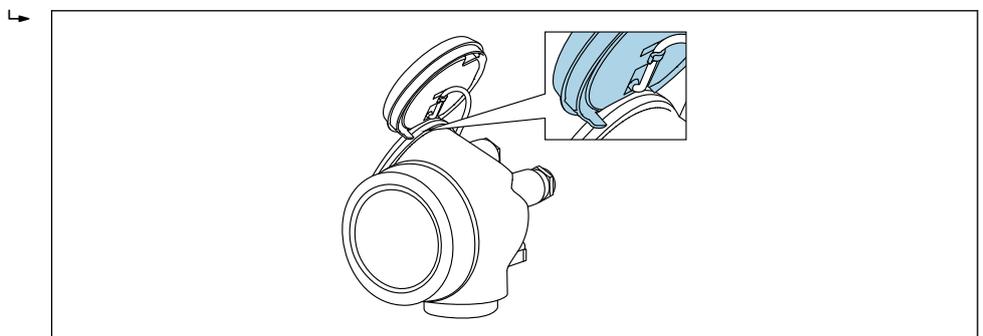

A0036086

4. Situar el interruptor de protección contra escritura (WP) del módulo del sistema electrónico principal en la posición **ON** habilita la protección contra escritura por hardware. Situar el interruptor de protección contra escritura (WP) del módulo del sistema electrónico principal en la posición **OFF** (ajuste de fábrica) deshabilita la protección contra escritura por hardware.
 - ↳ Si la protección contra escritura por hardware está habilitada: Opción **Protección de escritura hardware** se muestra en Parámetro **Estado bloqueo**. Además, en el indicador local, el símbolo  aparece delante de los parámetros en el encabezado del indicador operativo y en la vista de navegación.

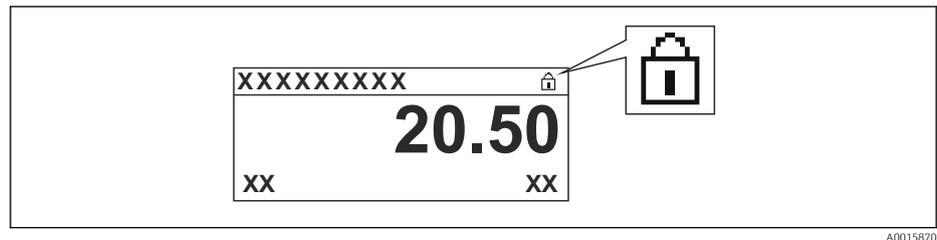

Si la protección contra escritura por hardware está inhabilitada: No se visualiza ninguna opción en Parámetro **Estado bloqueo**. En el indicador local, el símbolo  desaparece de delante de los parámetros en el encabezado del indicador operativo y en la vista de navegación.

5. Introduzca el cable en la abertura existente entre la caja y el módulo del sistema electrónico principal e inserte el módulo del indicador en el compartimento del sistema electrónico en la dirección deseada hasta que se encaje.
6. Para volver a montar el transmisor, invierta los pasos del procedimiento de desmontaje.

Habilitación y deshabilitación del bloqueo del teclado

El bloqueo del teclado permite bloquear el acceso a todo el menú de configuración mediante operación local. Como resultado, ya no se puede navegar por el menú de configuración ni modificar valores de los parámetros individuales. Los usuarios solo pueden leer los valores medidos en el indicador operativo.

El bloqueo del teclado se conecta y desconecta mediante el menú contextual.

Activación del bloqueo del teclado



Solo para el indicador SD03

El bloqueo del teclado se activa automáticamente:

- Si durante más de 1 minuto no se ha manejado el equipo a través del indicador.
- Cada vez que se reinicia el equipo.

Para activar el bloqueo del teclado manualmente:

1.

El equipo está en el modo de visualización de valores medidos.

Presione durante al menos 2 segundos.

↳ Aparece un menú contextual.

2.

En el menú contextual, seleccione **Bloqueo teclado activola opción** .

↳ El bloqueo del teclado está activado.



Si el usuario intenta acceder al menú de configuración mientras el bloqueo del teclado está activo, aparece el mensaje **Keylock on**.

Desactivación del bloqueo del teclado

1.

El bloqueo del teclado está activado.

Presione durante al menos 2 segundos.

↳ Aparece un menú contextual.

2.

En el menú contextual, seleccione **Bloqueo teclado apagadola opción** .

↳ Se desactiva el bloqueo del teclado.


Tecnología inalámbrica Bluetooth®

La transmisión de señal mediante la tecnología inalámbrica Bluetooth® utiliza una técnica criptográfica probada por el Instituto Fraunhofer

- El equipo no es visible a través de la tecnología inalámbrica *Bluetooth®* sin la app SmartBlue
- Solo se establece una conexión punto a punto entre **un** sensor y **un** smartphone o tableta

8.3 Indicador y módulo de configuración

8.3.1 Aspecto del indicador

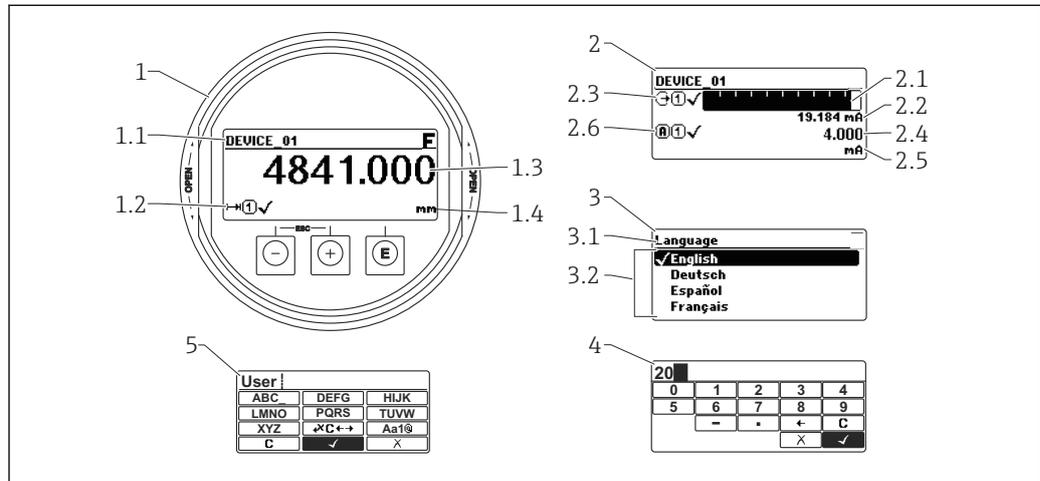

A0012635

20 Aspecto del indicador y módulo para operaciones en campo

- 1 Indicador de valores medidos (1 valor de tamaño máx.)
- 1.1 Encabezado que presenta etiqueta y símbolo de error (si hay uno activo)
- 1.2 Símbolos para valores medidos
- 1.3 Valor medido
- 1.4 Unidad
- 2 Visualizador de valores medidos (1 gráfico de barra + 1 valor)
- 2.1 Gráfico de barra para el valor medido 1
- 2.2 Valor medido 1 (con unidad física)
- 2.3 Símbolos sobre el valor medido 1
- 2.4 Valor medido 2
- 2.5 Unidades del valor medido 2
- 2.6 Símbolos para el valor medido 2
- 3 Representación de un parámetro (aquí: un parámetro con lista de seleccionables)
- 3.1 Encabezado que presenta nombre del parámetro y símbolo de error (si es que hay uno activo)
- 3.2 Lista de seleccionables; indica la opción activa.
- 4 Matriz para entrada de números
- 5 Matriz para entrada de caracteres alfanuméricos y especiales

Símbolos de submenú que aparecen en el indicador

| Símbolo | Significado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  A0018367 | Visualización/operación Se visualiza: <ul style="list-style-type: none"> en el menú principal, junto a la selección "Visualiz./operación" en el encabezado, si uno ya se encuentra en el menú "Visualiz./operación" |
|  A0018364 | Ajuste Se visualiza: <ul style="list-style-type: none"> en el menú principal, junto a la selección "Ajuste" en el encabezado, si uno ya se encuentra en el menú "Ajuste" |
|  A0018365 | Experto Se visualiza: <ul style="list-style-type: none"> en el menú principal, junto a la selección "Experto" en el encabezado, si uno ya se encuentra en el menú "Experto" |
|  A0018366 | Diagnóstico Se visualiza: <ul style="list-style-type: none"> en el menú principal, junto a la selección "Diagnóstico" en el encabezado, si uno ya está en el menú "Diagnóstico" |

Señales de estado

| | |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F A0032902 | "Fallo" Se ha producido un error en el instrumento. El valor medido ya no es válido. |
| C A0032903 | "Comprobación de funciones" El instrumento está en el modo de servicio (p. ej., durante una simulación). |
| S A0032904 | "Fuera de especificaciones" Se está haciendo funcionar el instrumento: <ul style="list-style-type: none"> fuera de las especificaciones técnicas (p. ej., al arrancar o durante una limpieza) Fuera de la configuración establecida por el usuario (p. ej., nivel fuera del rango configurado) |
| M A0032905 | "Requiere mantenimiento" El instrumento requiere mantenimiento. Los valores medidos siguen siendo válidos. |

Símbolos en visualizador durante estado bloqueado

| Símbolo | Significado |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  A0013148 | Parámetro de visualización Indica parámetros que solo visualizan valores y no pueden editarse. |
|  A0013150 | Equipo bloqueado <ul style="list-style-type: none"> Delante del nombre de un parámetro: el equipo se encuentra bloqueado por software y/o hardware. En el encabezado del visualizador de valores medidos: el equipo se encuentra bloqueado por hardware. |


Símbolos para valores medidos

| Símbolo | Significado |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores medidos | |
|  A0032892 | Nivel |
|  A0032893 | Distancia |
|  A0032908 | Salida de corriente |
|  A0032894 | Corriente medida |
|  A0032895 | Tensión en terminal |
|  A0032896 | Temperatura de la electrónica o del sensor |
| Canales de medida | |
|  A0032897 | Canal de medida 1 |
|  A0032898 | Canal de medida 2 |
| Estado del valor medido | |
|  A0018361 | Estado "Alarma" Se interrumpe la medición. La salida presenta el valor definido para estado de alarma. Se genera un mensaje de diagnóstico . |
|  A0018360 | Estado "Aviso" El equipo sigue midiendo. Se genera un mensaje de diagnóstico . |

8.3.2 Elementos de configuración

| Tecla | Significado |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <small>A0018330</small> | <p>Tecla Menos</p> <p><i>En menús, submenús</i> Desplaza la barra de selección en sentido ascendente en una lista de seleccionables.</p> <p><i>En el editor numérico y de textos</i> En la máscara de entrada, desplaza la barra de selección hacia la izquierda (hacia atrás).</p> |
|  <small>A0018329</small> | <p>Tecla Más</p> <p><i>En menús, submenús</i> Desplaza la barra de selección en sentido descendente en una lista de seleccionables.</p> <p><i>En el editor numérico y de textos</i> En la máscara de entrada, desplaza la barra de selección hacia la derecha (hacia delante).</p> |
|  <small>A0018328</small> | <p>Tecla Intro</p> <p><i>En el visualizador de valores medidos</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pulsando brevemente esta tecla, se entra en el menú de configuración. ▪ Si se pulsa durante 2 s esta tecla, se entra en el menú contextual. <p><i>En menús, submenús</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Si se pulsa brevemente la tecla se abre el menú, submenú o parámetro seleccionados. ▪ Si se pulsa durante 2 s en un parámetro: se abre el texto de ayuda, si hay uno, sobre el parámetro. <p><i>En el editor numérico y de textos</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Si se pulsa brevemente la tecla <ul style="list-style-type: none"> ▪ abre el grupo seleccionado. ▪ realiza la acción seleccionada. ▪ Si se pulsa durante 2 s, confirma el valor editado para el parámetro. |
|  <small>A0032909</small> | <p>Combinación de teclas Escape (pulse las teclas simultáneamente)</p> <p><i>En menús, submenús</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Si se pulsa brevemente la tecla <ul style="list-style-type: none"> ▪ se sale del nivel de menú actual y se accede al siguiente nivel superior. ▪ Si hay un texto de ayuda abierto, cierra el texto de ayuda sobre el parámetro. ▪ Si se pulsaran durante 2 s, regresa a la visualización de valores medidos ("posición INICIO"). <p><i>En el editor numérico y de textos</i> Cierra el editor numérico o de textos sin que se efectúen los cambios.</p> |
|  <small>A0032910</small> | <p>Combinación de teclas Más/Menos (hay que mantenerlas simultáneamente pulsadas)</p> <p>Reduce el contraste (presentación con más brillo).</p> |
|  <small>A0032911</small> | <p>Combinación de teclas Más/Intro (hay que mantenerlas simultáneamente pulsadas)</p> <p>Aumenta el contraste (presentación más oscura).</p> |

8.3.3 Entrada de números y texto

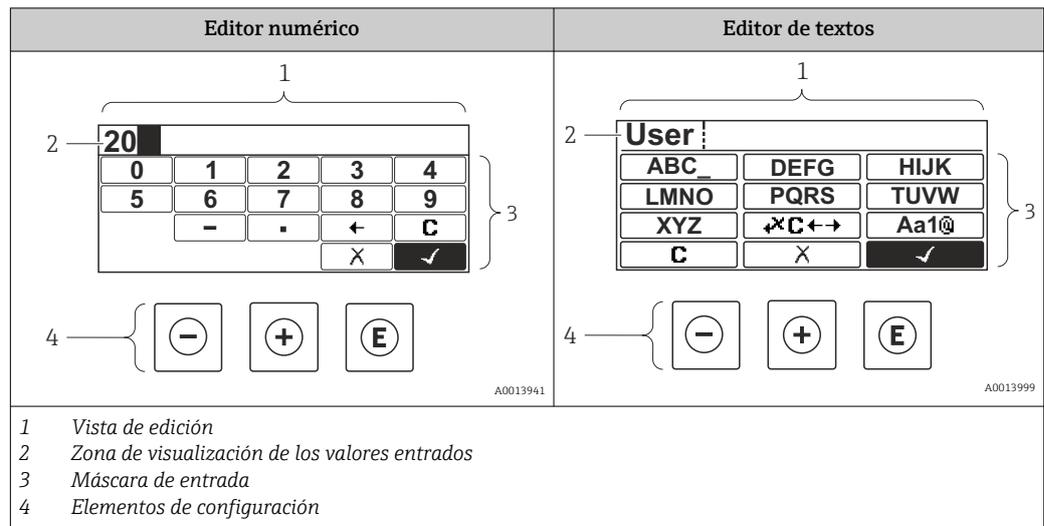

Máscara de entrada

En la máscara de entrada del editor numérico y de textos puede encontrar los siguientes símbolos de entrada:

Símbolos en el editor numérico

| Símbolo | Significado |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
| | Selección de números de 0 a 9. |
| | Inserta un separador decimal en la posición de entrada. |
| | Inserta el signo menos en la posición de entrada. |
| | Confirma la selección. |
| | Desplaza la posición de entrada en una posición hacia la izquierda. |
| | Abandona la entrada sin efectuar ningún cambio. |
| | Borra todos los caracteres entrados. |

Símbolos en el editor de textos

| Símbolo | Significado |
|---------|----------------------------------|
| | Selección de las letras de A a Z |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <small>A0013981</small> | Conmutador <ul style="list-style-type: none"> ▪ Entre mayúscula y minúscula ▪ Para entrar números ▪ Para entrar caracteres especiales |
|  <small>A0013985</small> | Confirma la selección. |
|  <small>A0013987</small> | Salta a la selección de herramientas de corrección. |
|  <small>A0013986</small> | Abandona la entrada sin efectuar ningún cambio. |
|  <small>A0014040</small> | Borra todos los caracteres entrados. |

Símbolos de operaciones de corrección 

| Símbolo | Significado |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  <small>A0032907</small> | Borra todos los caracteres entrados. |
|  <small>A0018324</small> | Desplaza la posición de entrada en una posición hacia la derecha. |
|  <small>A0018326</small> | Desplaza la posición de entrada en una posición hacia la izquierda. |
|  <small>A0032906</small> | Borra el carácter situado a la izquierda de la posición de entrada. |

8.3.4 Apertura del menú contextual


Con el menú contextual puede accederse rápida y directamente a los siguientes menús desde la pantalla operativa:

- Ajuste
- Copia segur. configuración visualiz.
- Curva env.
- Bloqueo teclado activado

Apertura y cierre del menú contextual

El usuario está ante la pantalla de visualización operativa.

1. Pulse \square para 2 s.
 - ↳ Se abre el menú contextual.

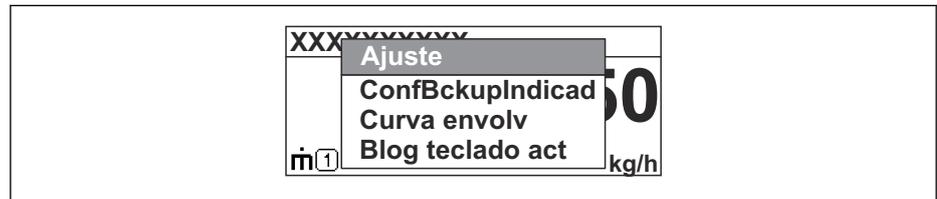


2. Pulse simultáneamente \square + \oplus .
 - ↳ El menú contextual se cierra y vuelve a aparecer la pantalla operativa.

Llamar el menú mediante menú contextual

1. Abra el menú contextual.
2. Pulse \oplus para navegar hacia el menú deseado.
3. Pulse \square para confirmar la selección.
 - ↳ Se abre el menú seleccionado.

8.3.5 Curva envolvente en el módulo de visualización y configuración

Para evaluar la señal de medida, pueden visualizarse la curva envolvente y también la curva de mapeado si se hubiera registrado un mapeado:

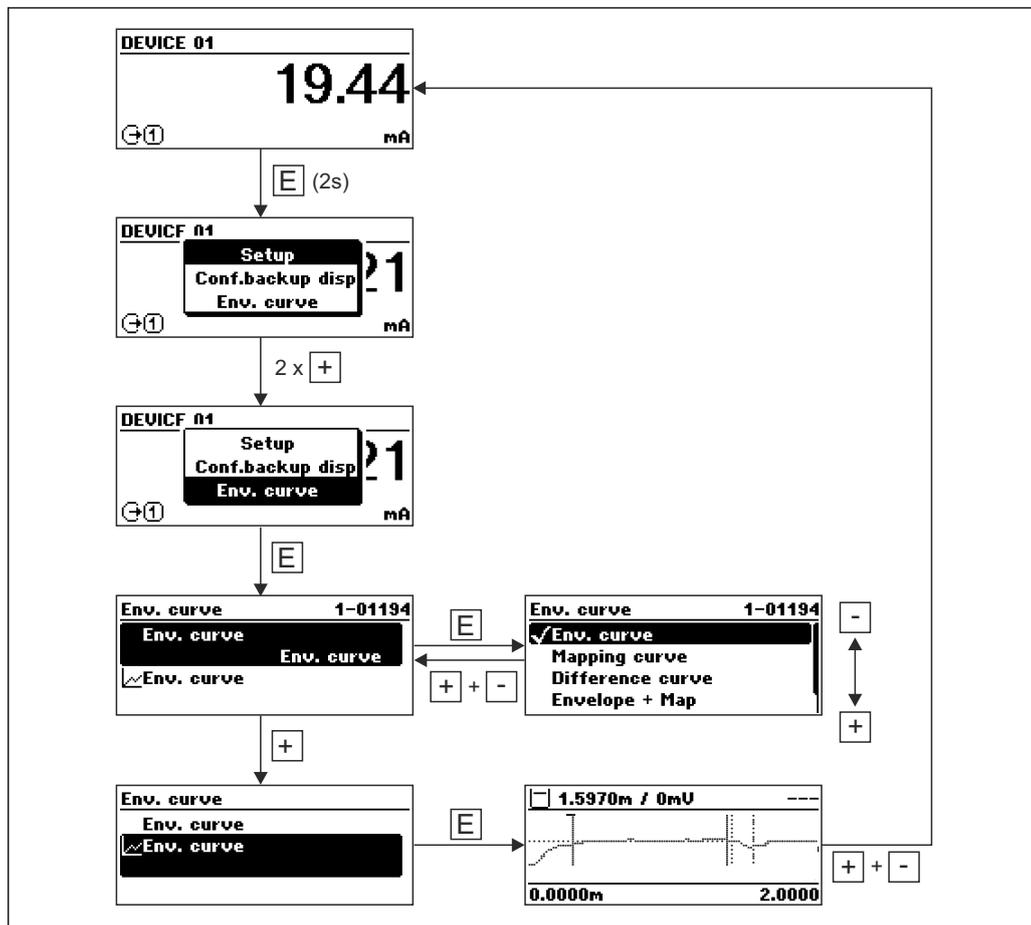

A0014277

9 Integración en una red FOUNDATION Fieldbus

9.1 Descripciones del dispositivo (DD)

Para configurar un dispositivo e integrarlo en una red FF, se requiere lo siguiente:

- Programa de configuración FF
- El archivo Cff (Common File Format: *.cff)
- La descripción del dispositivo (DD) en uno de los siguientes formatos
 - Descripción del dispositivo formato 4 : *sym, *ffo
 - Descripción del dispositivo formato 5 : *sy5, *ff5

Información sobre el DD específico del dispositivo

| | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID del fabricante | 0x452B48 |
| Tipo de dispositivo | 0x1028 |
| Revisión equipo | 0x01 |
| Revisión de DD | Información y ficheros en: |
| Revisión CFF | <ul style="list-style-type: none"> ▪ www.endress.com ▪ www.fieldcommgroup.org |

9.2 Integración en la red FOUNDATION Fieldbus

-  Para una información más detallada sobre la integración del dispositivo en el sistema FF, ver la descripción del software de configuración utilizado.
- Al integrar los dispositivos de campo, asegurarse de que se utilizan los archivos adecuados. Puede leer la versión requerida mediante los parámetros Revisión del equipo / DEV_REV y Revisión DD / DD_REV en el bloque de recursos.


El dispositivo está integrado en la red FF del siguiente modo:

1. Iniciar programa de configuración FF.
2. Descargar los archivos Cff y de descripción de dispositivos (*.ffo, *.sym (para formato 4) *ff5, *sy5 (para formato 5) en el sistema.
3. Configurar la interfase.
4. Configurar el dispositivo para la tarea de medición y para el sistema FF.

9.3 Identificación y dirección del equipo

El FOUNDATION Fieldbus identifica el dispositivo utilizando su código ID (ID de dispositivo) y le asigna automáticamente una dirección de campo adecuada. No puede cambiarse el código de identidad. El dispositivo aparece en el visualizador de la red una vez se ha iniciado el programa de configuración FF y se ha integrado el dispositivo en la red. Los bloques disponibles se muestran bajo el nombre del dispositivo.

Si aún no se ha cargado la descripción del dispositivo, los bloques mostrarán "desconocido" o "(UNK)".

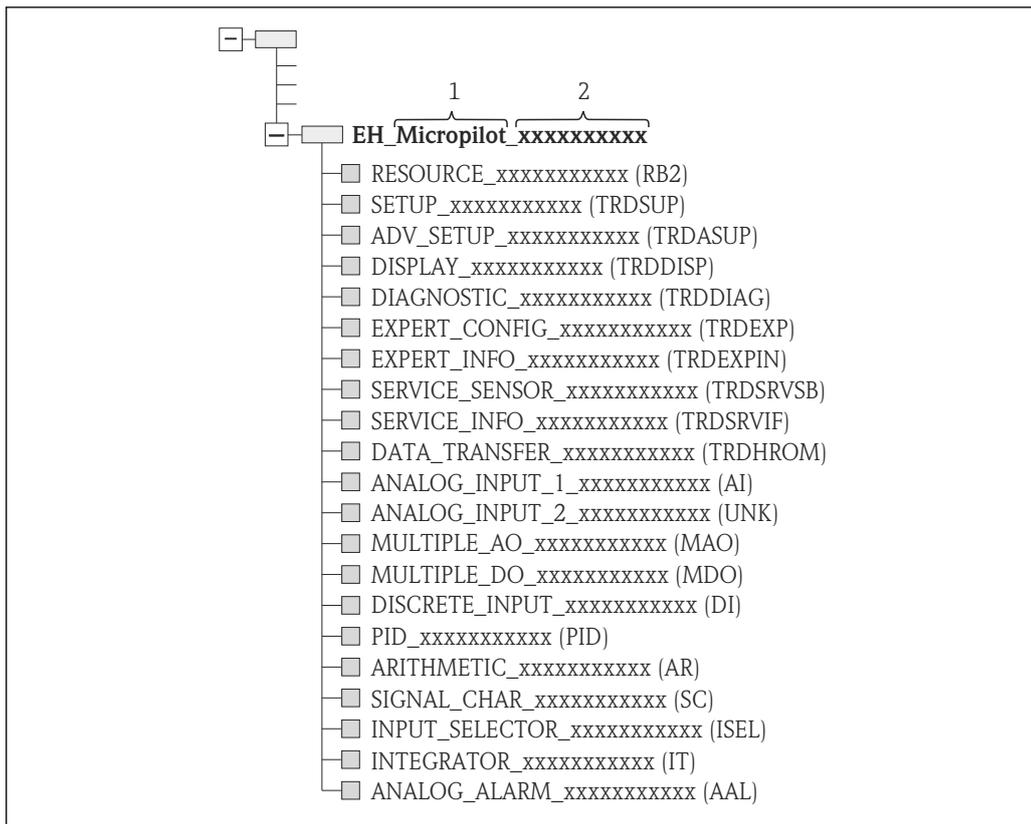

A0020711

21 Visualización común en un programa de configuración tras establecer la conexión

- 1 Nombre del equipo
- 2 Número de serie

9.4 Modelo por bloques

9.4.1 Bloques del software del dispositivo

El dispositivo presenta los siguientes bloques:

- Bloque de recursos (Bloque del Dispositivo)
- Bloques transductores
 - Bloque transductor de ajuste (TRDSUP)
 - Bloque transductor de ajuste avanzado (TRDASUP)
 - Visualización del bloque transductor (TRDDISP)
 - Bloque transductor de diagnóstico (TRDDIAG)
 - Bloque transductor de diagnósticos avanzados (TRDADVDIAG)
 - Configuración experta del bloque transductor (TRDEXP)
 - Información experta del bloque transductor (TRDEXPIN)
 - Bloque transductor de sensor de servicio (TRDSRVSB)
 - Bloque transductor de información de servicio (TRDSRVIF)
 - Bloque transductor de transferencia de datos (TRDHROM)
- Bloques de funciones
 - 2 bloques de entradas analógicas (AI)
 - 1 Bloque de entrada digital (DI)
 - 1 Bloque de salidas analógicas múltiples (MAO)
 - 1 Bloque de salidas digitales múltiples (MDO)
 - 1 Bloque PID (PID)
 - 1 Bloque aritmético (AR)
 - 1 Bloque de caracterización de señales (SC)
 - 1 Bloque de selección de entradas (ISEL)
 - 1 Bloque de integración (IT)
 - 1 Bloque de alarma analógica (AAL)

Además de los bloques pre-ejemplificados ya mencionados, también se pueden ejemplificar los siguientes bloques:


- 3 Bloques de entradas analógicas (AI)
- 2 Bloques de entradas digitales (DI)
- 1 Bloque PID (PID)
- 1 Bloque aritmético (AR)
- 1 Bloque de caracterización de señales (SC)
- 1 Bloque de selección de entradas (ISEL)
- 1 Bloque de integración (IT)
- 1 Bloque de alarma analógica (AAL)

Se pueden simplificar hasta 20 bloques en total en el dispositivo, que comprenden los bloques que ya han sido simplificados. Para instalar bloques, ver el Manual de instrucciones adecuado del programa de configuración utilizado.

 Normativa Endress+Hauser BA00062S.

La directriz proporciona un resumen de los bloques de función estándar que se describen en las Especificaciones del FOUNDATION Fieldbus FF 890 - 894. Ha sido diseñada para ayudar a los operarios a utilizar los bloques implementados en los dispositivos de campo de Endress+Hauser.

9.4.2 Configuración de bloque cuando se entrega el dispositivo

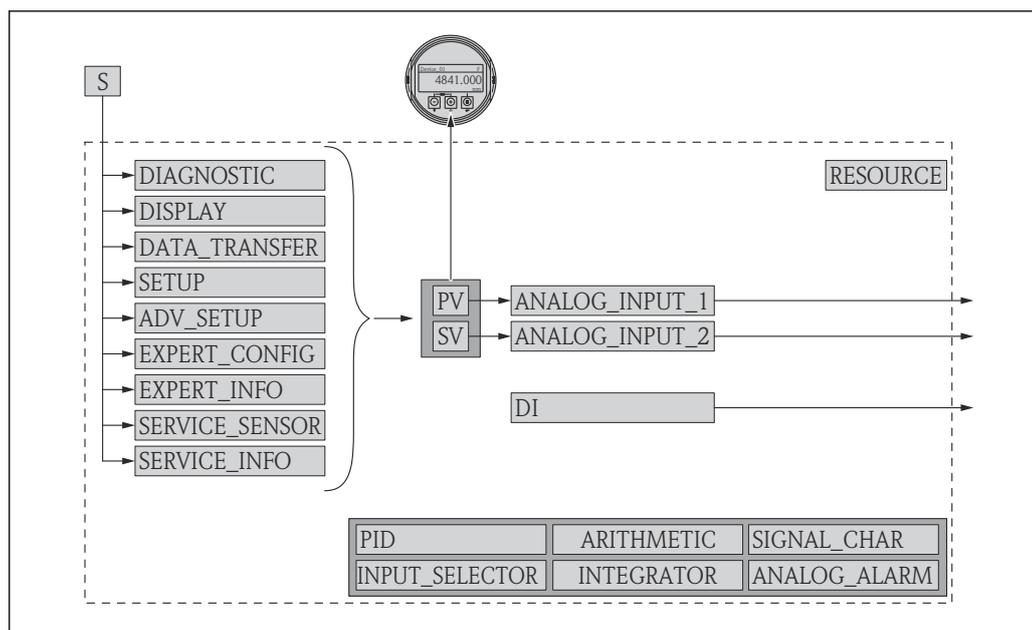

22 Configuración de bloque cuando se entrega el dispositivo

- S Sensor
- PV Valor primario: Nivel linealizado
- SV Valor secundario: distancia

9.5 Asignación del valor medido (CHANNEL) en un bloque AI

El valor de entrada de un Bloque de entradas analógicas se define mediante el parámetro CHANNEL.

| Canal | Valor medido |
|-------|----------------------------------------------|
| 0 | No inicializado |
| 211 | Tensión en los terminales |
| 773 | Salida analógica de diagnósticos avanzados 1 |
| 774 | Salida analógica de diagnósticos avanzados 2 |
| 32786 | Amplitud absoluta de ecos |
| 32856 | Distancia |
| 32885 | Temperatura electrónica |
| 32949 | Nivel linealizado |
| 33044 | Amplitud relativa de ecos |

9.6 Índice de tablas de parámetros Endress+Hauser

Las siguientes tablas enumeran los parámetros del dispositivo específicos del fabricante para los Bloques de Recursos. Para los parámetros del FOUNDATION Fieldbus, ver el documento BA062S "Directriz - Bloques de función del FOUNDATION Fieldbus", que se pueden descargar de www.endress.com.

9.6.1 Bloque transductor de ajuste

| Nombre | Etiqueta | Índice | Tipo de datos | Tamaño (Bytes) | Clase de almacenamiento | Acceso escritura | MODE_BLK |
|---------------------------------|------------------------------------------------|--------|---------------|----------------|-------------------------|------------------|----------|
| operating_mode | Modo de funcionamiento | 15 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| distance_unit | Unidades de distancia | 16 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| tank_type | Tipo de depósito | 17 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| tube_diameter | Diámetro del tubo | 18 | FLOAT | 4 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| bin_type | Tipo de contenedor | 19 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| solid_filling_speed_range | Velocidad máxima de llenado de sólidos | 20 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| solid_draining_speed_range | Velocidad máxima de drenaje de sólidos | 21 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| medium_group | Grupo producto | 22 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| empty_calibration | Calibración de vacío | 23 | FLOAT | 4 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| full_calibration | Calibración de lleno | 24 | FLOAT | 4 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| level_unit_ro | Unidades de nivel | 25 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| PrimLevOut | Valor primario | 26 | Estándar | 5 | Dinámico | | |
| output_unit_after_linearization | Unidad tras linealización | 27 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | |
| filtered_distance | Distancia | 28 | Estándar | 5 | Dinámico | | |
| signal_quality | Calidad de la señal | 29 | ENUM16 | 2 | Dinámico | | |
| confirm_distance | Confirmar distancia | 30 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| mapping_start_point | Mapeado del punto de inicio | 31 | FLOAT | 4 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| mapping_end_point | Mapeado del punto final | 32 | FLOAT | 4 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| end_map_ampl | Final de la amplitud de mapeado | 33 | FLOAT | 4 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| map_end_x | Mapeado actual | 34 | FLOAT | 4 | Dinámico | | |
| map_end_y | Extremo Y del mapeado | 35 | FLOAT | 4 | Dinámico | | |
| record_map | Guardar el mapeado | 36 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| prepare_recording_map | Preparación para guardar el mapeado | 37 | ENUM16 | 2 | Estático | Desarrollo | OOS |
| end_of_mapping | Final del mapeado | 38 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| empty_scale | | 39 | FLOAT | 4 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| full_scale | | 40 | FLOAT | 4 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| empty_distance | Altura del depósito/silo | 41 | FLOAT | 4 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| sw_option_active_overview | Visión general de las opciones de software | 42 | BIT_ENUM32 | 4 | | | |
| sensor_type_ro | Tipo de sensor | 43 | ENUM16 | 2 | Estático | Servicio | OOS |
| medium_type | Tipo de producto | 44 | ENUM16 | 2 | Estático | Servicio | OOS |
| decimal_places_menu | Menú de configuración de los dígitos decimales | 45 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | AUTO |
| evaluation_mode_ro | Modo de evaluación | 46 | ENUM16 | 2 | Dinámico | Mantenimiento | OOS |
| access_status_tooling | Derechos de acceso software de operación | 47 | ENUM16 | 2 | Dinámico | | |
| locking_status | Estado de bloqueo | 48 | BIT_ENUM16 | 2 | Dinámico | | |

9.6.2 Bloque transductor de ajuste avanzado

| Nombre | Etiqueta | Índice | Tipo de datos | Tamaño (Bytes) | Clase de almacenamiento | Acceso escritura | MODE_BLK |
|-----------------------------|-----------------------------------------|--------|---------------|----------------|-------------------------|------------------|----------|
| medium_type | Tipo de producto | 15 | ENUM16 | 2 | Estático | Servicio | OOS |
| medium_property | Propiedades de producto | 16 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| calculated_dc_value_ee | Valor CD calculado | 17 | FLOAT | 4 | Dinámico | Producción | AUTO |
| liquid_filling_speed_range | Velocidad máxima de llenado de líquidos | 18 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| liquid_draining_speed_range | Velocidad máxima de drenaje de líquidos | 19 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| advanced_process_conditions | Condiciones de proceso avanzadas | 20 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| level_unit | Unidades de nivel | 21 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| blocking_distance | Distancia de bloqueo | 22 | FLOAT | 4 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| level_correction | Corrección de nivel | 23 | FLOAT | 4 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| empty_distance | Altura del depósito/silo | 24 | FLOAT | 4 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| linearization_type | Tipo de linealización | 25 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| unit_after_linearization | Unidad tras linealización | 26 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| free_text | Entrada libre de texto | 27 | RISTRA | | Estático | Mantenimiento | AUTO |
| maximum_value | Valor máximo | 28 | FLOAT | 4 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| level_linearized_ds | Nivel linealizado | 29 | Estándar | 5 | Dinámico | | |
| diámetro | Diámetro | 30 | FLOAT | 4 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| intermediate_height | Altura intermedia | 31 | FLOAT | 4 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| table_number | Número de tabla | 32 | UINT8 | 1 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| table_mode | Modo de tabla | 33 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| activate_table | Activar tabla | 34 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| custom_table_sel_level | Nivel | 67 | FLOAT | 4 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| custom_table_sel_value | Valor personalizado | 68 | FLOAT | 4 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| level_semiautomatic | Nivel | 69 | FLOAT | 4 | Dinámico | | |
| output_echo_lost | Señal de salida perdida | 70 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| value_echo_lost | Señal de valor de medición perdido | 71 | FLOAT | 4 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| ramp_at_echo_lost | Pendiente de la pérdida de señal | 72 | FLOAT | 4 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| switch_output_function | Función salida de conmutación | 73 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| assign_status | Asignar estado | 74 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| assign_limit | Asignar límite | 75 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| assign_diag_behavior | Asignar comportamiento diagnóstico | 76 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| switch_on_value | Valor de activación | 77 | FLOAT | 4 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| switch_on_delay | Retardo de activación | 78 | FLOAT | 4 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| switch_off_value | Valor de desactivación | 79 | FLOAT | 4 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| switch_off_delay | Retardo de desactivación | 80 | FLOAT | 4 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| switch_output_failure_mode | Modo de fallos | 81 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |

| Nombre | Etiqueta | Índice | Tipo de datos | Tamaño (Bytes) | Clase de almacenamiento | Acceso escritura | MODE_BLK |
|----------------------|--------------------------------|--------|---------------|----------------|-------------------------|------------------|----------|
| switch_status | Estado de conmutación | 82 | ENUM16 | 2 | Dinámico | | |
| invert_output_signal | Invertir las señales de salida | 83 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |

9.6.3 Visualización Bloque Transductor

| Nombre | Etiqueta | Índice | Tipo de datos | Tamaño (Bytes) | Clase de almacenamiento | Acceso escritura | MODE_BLK |
|--------------------------|------------------------------------------------|--------|---------------|----------------|-------------------------|------------------|----------|
| locking_status_display | Estado de bloqueo | 15 | ENUM16 | 2 | Dinámico | | |
| access_status_display | Acceder al indicador de estado | 16 | ENUM16 | 2 | Dinámico | | |
| access_code_for_display | Introducir el código de acceso | 17 | UINT16 | 2 | Estático | Operario | AUTO |
| define_access_code | Definir el código de desbloqueo | 18 | UINT16 | 2 | Estático | Mantenimiento | AUTO |
| idioma | Idioma | 19 | ENUM16 | 2 | Estático | Operario | AUTO |
| foramt_display | Formateo del indicador | 20 | ENUM16 | 2 | Estático | Operario | AUTO |
| value_1_display | 1er valor visualización | 21 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | AUTO |
| decimal_places_1 | Decimales 1 | 22 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | AUTO |
| value_2_display | Indicación del valor 2 | 23 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | AUTO |
| decimal_places_2 | Decimales 2 | 24 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | AUTO |
| value_3_display | 3er valor visualización | 25 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | AUTO |
| decimal_places_3 | Decimales 3 | 26 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | AUTO |
| value_4_display | Indicación del valor 4 | 27 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | AUTO |
| decimal_places_4 | Decimales 4 | 28 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | AUTO |
| display_interval | Intervalo de indicación | 29 | FLOAT | 4 | Estático | Operario | AUTO |
| display_damping | Amortiguación del indicador | 30 | FLOAT | 4 | Estático | Mantenimiento | AUTO |
| línea de encabezamiento | Línea de encabezamiento | 31 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | AUTO |
| header_text | Texto de encabezamiento | 32 | RISTRA | 12 | Estático | Mantenimiento | AUTO |
| display_separator | Separador | 33 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | AUTO |
| number_format | Formato numérico | 34 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | AUTO |
| decimal_places_menu | Menú de configuración de los dígitos decimales | 35 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | AUTO |
| contrast_display | Contraste del visualizador | 36 | FLOAT | 4 | Estático | Operario | AUTO |
| retroiluminado | Retroiluminado | 37 | ENUM16 | 2 | Estático | Operario | AUTO |
| operating_time | Tiempo de funcionamiento | 38 | RISTRA | 14 | Dinámico | | |
| last_backup | Última copia de seguridad | 39 | RISTRA | 14 | Estático | Producción | AUTO |
| configuration_management | Gestión de configuración | 40 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | AUTO |
| comparison_result | Resultado de la comparación | 41 | ENUM16 | 2 | Estático | Producción | AUTO |

9.6.4 Bloque transductor de diagnóstico

| Nombre | Etiqueta | Índice | Tipo de datos | Tamaño (Bytes) | Clase de almacenamiento | Acceso escritura | MODE_BLK |
|-----------------------------|--------------------------------------------|--------|---------------|----------------|-------------------------|------------------|----------|
| diagnóstico actual | Diagnóstico actual | 15 | UINT32 | 4 | Dinámico | | |
| present_timestamp | Marca de tiempo de ejecución | 16 | RISTRA | 14 | Dinámico | | |
| último diagnóstico | Último diagnóstico | 17 | UINT32 | 4 | Dinámico | | |
| previous_timestamp | Marca de tiempo de ejecución | 18 | RISTRA | 14 | Dinámico | | |
| operating_time_from_restart | Tiempo de funcionamiento desde el reinicio | 19 | RISTRA | 14 | Dinámico | | |
| operating_time | Tiempo de funcionamiento | 20 | RISTRA | 14 | Dinámico | | |
| diagnostics_1 | Diagnóstico 1 | 21 | UINT32 | 4 | Dinámico | | |
| diag_1_timestamp | Marca de tiempo de ejecución | 22 | RISTRA | 14 | Dinámico | | |
| diagnostics_2 | Diagnóstico 2 | 23 | UINT32 | 4 | Dinámico | | |
| diag_2_timestamp | Marca de tiempo de ejecución | 24 | RISTRA | 14 | Dinámico | | |
| diagnostics_3 | Diagnóstico 3 | 25 | UINT32 | 4 | Dinámico | | |
| diag_3_timestamp | Marca de tiempo de ejecución | 26 | RISTRA | 14 | Dinámico | | |
| diagnostics_4 | Diagnóstico 4 | 27 | UINT32 | 4 | Dinámico | | |
| diag_4_timestamp | Marca de tiempo de ejecución | 28 | RISTRA | 14 | Dinámico | | |
| diagnostics_5 | Diagnóstico 5 | 29 | UINT32 | 4 | Dinámico | | |
| diag_5_timestamp | Marca de tiempo de ejecución | 30 | RISTRA | 14 | Dinámico | | |
| filter_options | Opciones de filtro | 31 | ENUM8 | 1 | Estático | Mantenimiento | AUTO |
| clear_event_list | Limpiar la lista de eventos | 32 | ENUM16 | 2 | Estático | Servicio | AUTO |
| simulation_distance_ro | Simulación distancia | 33 | ENUM16 | 2 | Estático | Desarrollo | AUTO |
| value_of_simulated_distance | Valor de simulación de la distancia | 34 | FLOAT | 4 | Estático | Mantenimiento | AUTO |
| assign_sim_meas | Asignar variables de medida | 35 | ENUM16 | 4 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| sim_value_process_variable | Valor de la variable de proceso | 36 | FLOAT | 4 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| switch_output_simulation | Simulación salida de conmutación | 37 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| sim_switch_status | Estado de conmutación | 38 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | AUTO |
| simulation_device_alarm | Simulación de alarma en el equipo | 39 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| simulation_diagnostic_event | Simulación de eventos de diagnóstico | 40 | UINT32 | 4 | Estático | Servicio | OOS |
| start_device_check | Iniciar la comprobación del equipo | 41 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | AUTO |
| result_device_check | Resultado de la comprobación del equipo | 42 | ENUM16 | 2 | Estático | Desarrollo | AUTO |
| last_check_time | Última hora de comprobación | 43 | RISTRA | 14 | Dinámico | | |
| level_signal | Señal de nivel | 44 | ENUM16 | 2 | Estático | Desarrollo | AUTO |

| Nombre | Etiqueta | Índice | Tipo de datos | Tamaño (Bytes) | Clase de almacenamiento | Acceso escritura | MODE_BLK |
|------------------------|-------------------------------|--------|---------------|----------------|-------------------------|------------------|----------|
| device_check_timestamp | Marca de tiempo de ejecución | 45 | UINT32 | 14 | Estático | Desarrollo | AUTO |
| assign_channel_1 | Asignar canal 1 | 54 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | AUTO |
| assign_channel_2 | Asignar canal 2 | 55 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | AUTO |
| assign_channel_3 | Asignar canal 3 | 56 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | AUTO |
| assign_channel_4 | Asignar canal 4 | 57 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | AUTO |
| logging_interval | Intervalo de registros | 58 | FLOAT | 4 | Estático | Mantenimiento | AUTO |
| clear_logging_data | Limpiar los datos de registro | 59 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | AUTO |
| alarm_delay | Retardo alarma (alarm delay) | 60 | FLOAT | 4 | Estático | Mantenimiento | AUTO |

9.6.5 Configuración experta del bloque transductor

 Los parámetros de la **Configuración experta del bloque transductor** se describen en GP01017F: "Micropilot FMR5x - Descripción de los parámetros de equipo - Foundation Fieldbus"

| Nombre | Etiqueta | Índice | Tipo de datos | Tamaño (Bytes) | Clase de almacenamiento | Acceso escritura | MODE_BLK |
|----------------------------|------------------------------------------|--------|---------------|----------------|-------------------------|------------------|----------|
| estado de bloqueo | Estado de bloqueo | 15 | ENUM16 | 2 | | | |
| access_status_tooling | Derechos de acceso software de operación | 16 | ENUM16 | 2 | | | |
| enter_access_code | Introducir el código de acceso | 17 | UINT16 | 2 | Estático | Operario | AUTO |
| distance_unit_ro | Unidades de distancia | 18 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| operating_mode_ro | Modo de funcionamiento | 19 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| free_field_special | Campo libre especial | 20 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| sensor_type | Tipo de sensor | 21 | ENUM16 | 2 | Estático | Servicio | OOS |
| distance_offset | Corrección distancia | 22 | FLOAT | 4 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| level_unit_ro | Unidades de nivel | 23 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| level_limit_mode | Limitación del nivel | 24 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| level_high_limit | Límite superior | 25 | FLOAT | 4 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| level_low_limit | Límite inferior | 26 | FLOAT | 4 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| output_mode | Modo de Salida | 27 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| filter_dead_time | Filtro | 28 | FLOAT | 4 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| integration_time | Tiempo integración | 29 | FLOT | 4 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| velocity_filter | Filtro de velocidades | 30 | ENUM16 | 2 | Estático | Servicio | OOS |
| gpc_mode | Modo GPC | 31 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| external_pressure_selector | Entrada de presión externa | 32 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| gas_phase_compens_factor | Factor de compensación de la fase gas | 33 | FLOAT | 4 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| reference_distance | Distancia de referencia | 34 | FLOAT | 4 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| present_reference_distance | Distancia de referencia actual | 35 | FLOAT | 4 | Dinámico | | |
| reference_echo_threshold | Umbral eco de referencia | 36 | FLOAT | 4 | Estático | Mantenimiento | OOS |

| Nombre | Etiqueta | Índice | Tipo de datos | Tamaño (Bytes) | Clase de almacenamiento | Acceso escritura | MODE_BLK |
|------------------------------|----------------------------------------------------|--------|---------------|----------------|-------------------------|------------------|----------|
| const_gpc_factor | Factor GPC const. | 37 | FLOAT | 4 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| external_pressure | Presión externa | 38 | FLOAT | 4 | Estático | Desarrollo | AUTO |
| start_self_check | Iniciando autochequeo | 39 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | AUTO |
| result_self_check | Resultado autochequeo | 40 | ENUM16 | 2 | Estático | Desarrollo | AUTO |
| delay_time_echo_lost | Retardo pérdida de eco | 41 | FLOAT | 4 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| safety_distance | Distancia de seguridad | 42 | FLOAT | 4 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| in_safety_distance | En distancia de seguridad | 43 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| acknowledge_alarm | Reconocimiento alarma | 44 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | AUTO |
| evaluation_mode | Modo de evaluación | 45 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| history_reset | Reinicio historia | 46 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| history_learning_control | Control aprend. historia | 47 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| history_learning | Aprend. historia | 48 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| level_external_input_1 | Nivel externo en entrada 1 | 49 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| function_input_1_level | Función para la entrada de nivel 1 | 50 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| fixed_value_input_1 | Entrada de valor fijo 1 | 51 | FLOAT | 4 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| binary_input_1_level_control | Control de nivel de la entrada digital 1 | 52 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| level_external_input_2 | Nivel externo entrada 2 | 53 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| function_input_2_level | Función para la entrada de nivel 2 | 54 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| fixed_value_input_2 | Entrada de valor fijo 2 | 55 | FLOAT | 4 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| binary_input_2_level_control | Control de nivel de la entrada digital 2 | 56 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| control_measurement | Medición de control | 57 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| measurement_on | Mediciones | 58 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| sensor_module | Módulo de sensor | 59 | ENUM16 | 2 | Estático | Desarrollo | AUTO |
| sensor_module_ee | Módulo de sensor | 60 | ENUM16 | 2 | Estático | Producción | OOS |
| decimal_places_menu_ro | Menú de configuración de los dígitos decimales | 61 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | AUTO |
| sw_option_active_overview | Visión general de las opciones de software activas | 62 | BIT_ENUM32 | 4 | | | |
| fieldbus_type | Tipo de bus de campo | 63 | ENUM8 | 1 | | | |
| medium_type_ro | Tipo de producto | 64 | ENUM16 | 2 | Estático | Servicio | OOS |

9.6.6 Información experta del bloque transductor

 Los parámetros de la **Configuración experta del bloque transductor** se describen en GP01017F: "Micropilot FMR5x - Descripción de los parámetros de equipo - Foundation Fieldbus"

| Nombre | Etiqueta | Índice | Tipo de datos | Tamaño (Bytes) | Clase de almacenamiento | Acceso escritura | MODE_BLK |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------|-------------------------|------------------|----------|
| abs_echo_ampl | Amplitud absoluta de ecos | 15 | Estándar | 5 | | | |
| rel_echo_ampl | Amplitud relativa de ecos | 16 | Estándar | 5 | Dinámico | | |
| rel_eop_ampl | Amplitud de la señal de eco en el fondo del depósito | 17 | Estándar | 5 | Dinámico | | |
| noise_signal_val | Ruido de la señal | 18 | FLOAT | 4 | Dinámico | | |
| electronic_temperature | Temperatura de la electrónica | 19 | Estándar | 5 | Dinámico | | |
| found_echoes | Ecos encontrados | 20 | ENUM16 | 2 | Dinámico | | |
| temperature_unit | Unidades de temperatura | 21 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| max_electr_temp | Temperatura máx. de la electrónica | 22 | FLOAT | 4 | Estático | Desarrollo | AUTO |
| application_parameter | Parámetro de aplicación | 23 | ENUM16 | 2 | Dinámico | | |
| time_max_electr_temp | Tiempo máx. temperatura de electrónica | 24 | RISTRA | 14 | Dinámico | | |
| measurement_frequency | Frecuencia de medida | 25 | FLOAT | 4 | Dinámico | | |
| min_electr_temp | Mín. Temperatura de la electrónica | 26 | FLOAT | 4 | Estático | Desarrollo | AUTO |
| time_min_electr_temp | Tiempo mínimo de la temperatura de la electrónica | 27 | RISTRA | 14 | Dinámico | | |
| reset_min_max_temp | Reinicio valores mín/máx. Temp. | 28 | ENUM16 | 2 | Estático | Servicio | AUTO |
| used_calculation | Cálculo utilizado | 29 | ENUM16 | 2 | Dinámico | | |
| tank_trace_state | Estado de la traza del depósito | 30 | ENUM16 | 2 | Dinámico | | |
| max_draining_speed | Máx. velocidad de drenaje | 31 | FLOAT | 4 | Estático | Desarrollo | AUTO |
| max_filling_speed | Velocidad máxima de llenado | 32 | FLOAT | 4 | Estático | Desarrollo | AUTO |
| time_max_level | Tiempo máx. nivel | 33 | RISTRA | 14 | Dinámico | | |
| max_level_value | Valor máximo de nivel | 34 | FLOAT | 4 | Estático | Desarrollo | AUTO |
| time_min_level | Tiempo mín. nivel | 35 | RISTRA | 14 | Dinámico | | |
| min_level_value | Nivel mínimo | 36 | FLOAT | 4 | Estático | Desarrollo | AUTO |
| reset_min_max | Borrar mín./máx. | 37 | ENUM16 | 2 | Estático | Servicio | AUTO |
| appl_param_changed_flags | Parámetro de aplicación | 38 | UINT16 | 2 | Estático | Producción | AUTO |
| terminal_voltage_ds | Tensión en los terminales | 39 | Estándar | 5 | Dinámico | | |
| area_of_incoupling | Zona de acoplamiento | 40 | Estándar | 5 | Dinámico | | |
| linearization_type_ro | Tipo de linealización | 41 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| operating_mode | Modo de funcionamiento | 42 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| decimal_places_menu_ro | Menú de configuración de los dígitos decimales | 43 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | AUTO |
| activat_sw_option | Activar opciones de software | 44 | UINT32 | 4 | Estático | Mantenimiento | AUTO |
| sw_option_active_overview | Visión general de las opciones de software activas | 45 | BIT_ENUM32 | 4 | Dinámico | | |
| debug_status | | 107 | UINT8 | 1 | Dinámico | x | AUTO |

9.6.7 Bloque transductor de sensor de servicio

Los parámetros del **Bloque transductor de sensor de servicio** solo los pueden configurar el personal de servicios de Endress+Hauser autorizado.

9.6.8 Bloque transductor de información de servicio

Los parámetros del **Bloque transductor de información de servicio** solo los pueden configurar el personal de servicios de Endress+Hauser autorizado.

9.6.9 Bloque transductor de diagnósticos avanzados

 Los parámetros del **Bloque transductor de diagnósticos avanzados** se describen en GP01017F: "Micropilot FMR5x - Descripción de los parámetros de equipo - Foundation Fieldbus"

| Nombre | Etiqueta | Índice | Tipo de datos | Tamaño (Bytes) | Clase de almacenamiento | Acceso escritura | MODE_BLK |
|----------------------------|-------------------------------------------|--------|---------------|----------------|-------------------------|------------------|----------|
| assign_diag_signal_ad1 | Asignar señal de diagnóstico 1 | 15 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| link_ad1_to | Acoplar AD1 a | 16 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| linking_logic_ad1 | Acoplando la lógica AD1 | 17 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| sample_time_ad1 | Tiempo de muestreo 1 | 18 | UINT16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| calc_type_ad1 | Cálculo del tipo 1 | 19 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| check_mode_ad1 | Comprobar el modo 1 | 20 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| calculation_unit_ad1 | Unidades de cálculo 1 | 21 | ENUM16 | 2 | Estático | Operario | OOS |
| upper_limit_ad1 | Límite superior 1 | 22 | FLOAT | 4 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| lower_limit_ad1 | Límite inferior 1 | 23 | FLOAT | 4 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| hysteresis_ad1 | Histéresis 1 | 24 | FLOAT | 4 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| max_value_ad1 | Valor máximo 1 | 25 | FLOAT | 4 | Dinámico | | |
| max_value_ad1 | Valor mínimo 1 | 26 | FLOAT | 4 | Dinámico | | |
| reset_min_max_ad1 | Borrar mín./máx. 1 | 27 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | AUTO |
| assign_status_sig_ad1 | Asignar la señal de estado al evento AD 1 | 28 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| assign_event_behaviour_ad1 | Asignar comportamiento ante el evento 1 | 29 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| alarm_delay_ad1 | Retardo alarma (alarm delay) | 30 | FLOAT | 4 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| assign_diag_signal_ad2 | Asignar señal de diagnóstico 2 | 31 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| link_ad2_to | Acoplar AD2 a | 32 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| linking_logic_ad2 | Acoplando la lógica AD2 | 33 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| sample_time_ad2 | Tiempo de muestreo 2 | 34 | UINT16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| calc_type_ad2 | Cálculo del tipo 2 | 35 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| check_mode_ad2 | Comprobar el modo 2 | 36 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| calculation_unit_ad2 | Unidades de cálculo 2 | 37 | ENUM16 | 2 | Estático | Operario | OOS |
| upper_limit_ad2 | Límite superior 2 | 38 | FLOAT | 4 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| lower_limit_ad2 | Límite inferior 2 | 39 | FLOAT | 4 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| hysteresis_ad2 | Histéresis 2 | 40 | FLOAT | 4 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| max_value_ad2 | Valor máximo 2 | 41 | FLOAT | 4 | Dinámico | | |

| Nombre | Etiqueta | Índice | Tipo de datos | Tamaño (Bytes) | Clase de almacenamiento | Acceso escritura | MODE_BLK |
|----------------------------|-------------------------------------------|--------|---------------|----------------|-------------------------|------------------|----------|
| min_value_ad2 | Valor mínimo 2 | 42 | FLOAT | 4 | Dinámico | | |
| reset_min_max_ad2 | Borrar mín./máx. 2 | 43 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | AUTO |
| assign_status_sig_ad2 | Asignar la señal de estado al evento AD 2 | 44 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| assign_event_behaviour_ad2 | Asignar comportamiento ante el evento 2 | 45 | ENUM16 | 2 | Estático | Mantenimiento | OOS |
| alarm_delay_ad2 | Retardo de alarma 2 | 46 | FLOAT | 4 | Estático | Mantenimiento | OOS |

9.7 Métodos

La especificación del FOUNDATION Fieldbus comprende el uso de métodos para facilitar el funcionamiento del dispositivo. Un método es una secuencia de pasos interactivos que se llevan a cabo en un orden específico para configurar determinadas funciones del dispositivo.


Los siguientes métodos están disponibles para el dispositivo:

- **Reiniciar**
Este método está ubicado en el Bloque de Recursos y directamente provoca el ajuste del parámetro **Reiniciar dispositivo**. Ello recupera los parámetros de configuración a un estado definido.
- **Reiniciar ENP**
Este método está ubicado en el Bloque de Recursos y directamente provoca el ajuste de los parámetros de la Placa con Inscripción Electrónica (ENP).
- **Ajuste**
Este método está situado en el Bloque transductor de ajuste y permite ajustar los parámetros más importantes de este bloque para la configuración del dispositivo (unidades de medida, tipo de depósito o recipiente, tipo de medio, calibración de lleno o vacío).
- **Linealización**
Este método se encuentra en el bloque transductor ADV_SETUP y permite gestionar la tabla de linealización con la que se convierte el valor medido a volumen, masa o método.
- **Autocomprobación**
Este método se encuentra en el bloque transductor EXPERT_CONFIG y da lugar a los parámetros de autochequeo del dispositivo.

10 Puesta en marcha con el asistente

Un asistente que guía al usuario por todas las etapas de la configuración inicial está disponible en FieldCare and DeviceCare ⁵⁾.

1. Conecte el equipo a FieldCare o DeviceCare → 48.
2. Conecte el equipo a las aplicaciones de software FieldCare o DeviceCare.
 - ↳ El tablero de mandos (página de inicio) del equipo presenta los elementos siguientes:

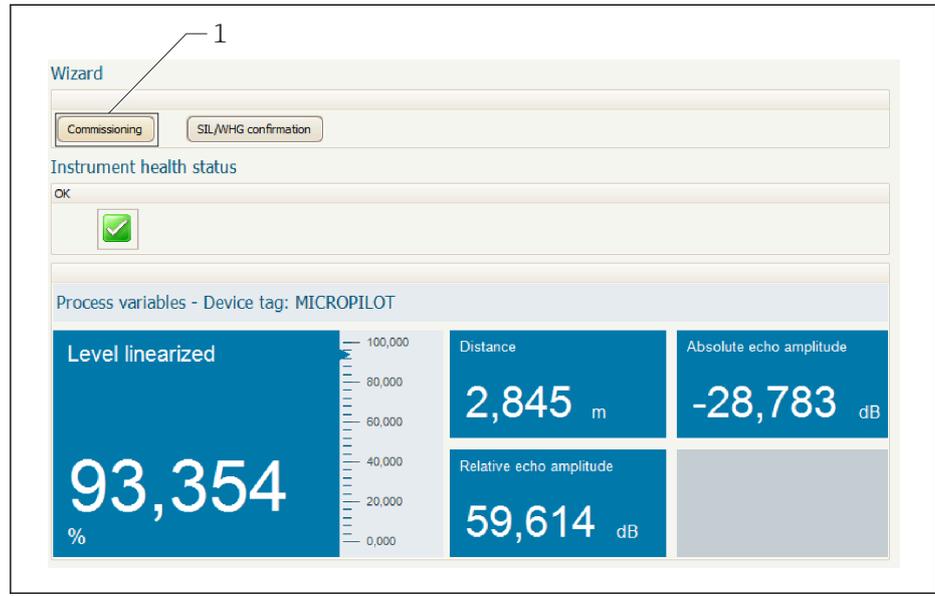

A0027720

1 El botón de "Puesta en marcha" llama al asistente.

3. Haga clic en "Puesta en marcha" para llamar al asistente.
 4. Introduzca o seleccione el valor adecuado para cada parámetro. Estos valores quedan inmediatamente registrados en el equipo.
 5. Haga clic en "Siguiente" para pasar a la página siguiente.
 6. Al terminar la última página, haga clic en "Fin de secuencia" para cerrar el asistente.
- i** Si se interrumpe el proceso de configuración mediante el asistente antes de haber configurado todos los parámetros necesarios, el equipo puede quedar en un estado de indefinición. En este caso se recomienda un reinicio de los parámetros de configuración por defecto.

5) DeviceCare puede descargarse desde www.software-products.endress.com. La descarga requiere registrarse en el portal de software de Endress+Hauser.

11 Puesta en marcha a través del menú de configuración


11.1 Instalación y comprobación de funciones

Antes de poner en marcha su punto de medición, compruebe que se hayan llevado a cabo todas las verificaciones finales:

- Lista de verificación "Comprobaciones tras la instalación" → 37
- Lista de verificación "Comprobaciones tras la conexión" → 45

11.2 Establecimiento del idioma de configuración

Ajuste de fábrica: "English" o idioma pedido

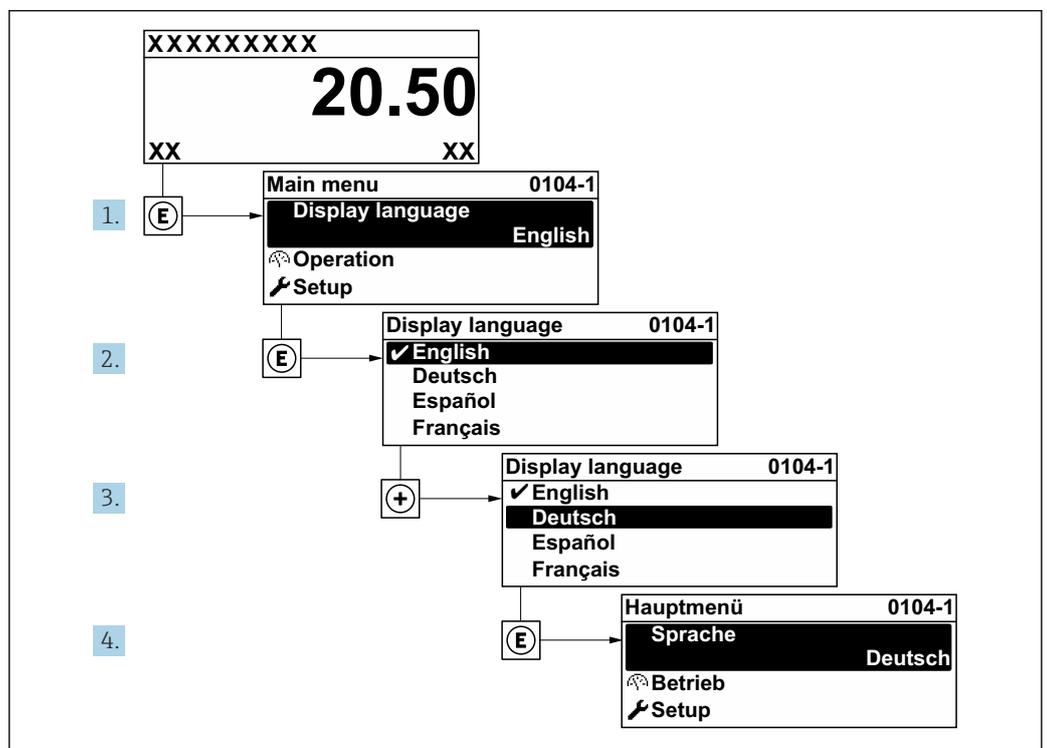

23 Considerando el ejemplo del visualizador local

A0029420

11.3 Configuración de una medición de nivel

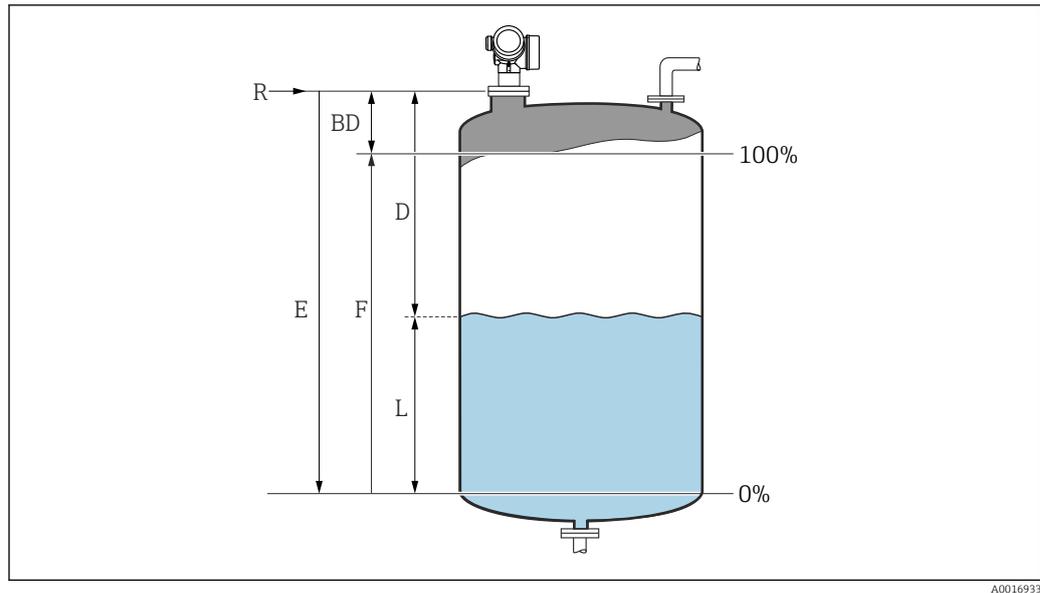


Fig. 24 Parámetros de configuración para la medición de nivel en líquidos

- R Punto de referencia de la medición
- D Distancia
- L Nivel
- E Calibración vacío (= cero)
- F Calibración lleno (= span)

1. Vaya a: Ajuste → Nombre del dispositivo
 - ↳ Introduzca la etiqueta (TAG) del equipo.
2. Vaya a: Ajuste → Unidad de longitud
 - ↳ Seleccione la unidad de distancia.
3. Vaya a: Ajuste → Tipo de tanque
 - ↳ Seleccione el tipo de depósito.
4. Para Parámetro **Tipo de tanque** = Bypass / tubo tranquilizador:
 - Vaya a: Ajuste → Diámetro del tubo
 - ↳ Introduzca el diámetro del tubo tranquilizador o bypass.
5. Vaya a: Ajuste → Grupo de producto
 - ↳ Especifique el grupo de producto: (**En base agua (DC >= 4)** o **Otros**)
6. Vaya a: Ajuste → Calibración vacío
 - ↳ Introduzca la distancia vacía E (distancia desde el punto de referencia R al nivel 0 %) ⁶⁾.
7. Vaya a: Ajuste → Calibración lleno
 - ↳ Introduzca la distancia de lleno F (distancia desde el nivel del 0 % al del 100 %).
8. Vaya a: Ajuste → Nivel
 - ↳ Indica el nivel L medido.
9. Vaya a: Ajuste → Distancia
 - ↳ Indica la distancia medida desde el punto de referencia R hasta el nivel L.
10. Vaya a: Ajuste → Calidad de señal
 - ↳ Indica la calidad del eco de nivel evaluado.

6) Si, p. ej., el rango de medición solo cubre la parte superior del depósito ($E \ll$ altura del depósito), es obligatorio introducir la altura real del depósito en el parámetro "Ajuste → Ajuste avanzado → Nivel → Altura del depósito/silo".

11. En caso de manejo a través del indicador local:
Vaya a: Ajuste → Mapeado → Confirmación distancia
 - ↳ Compare la distancia que se muestra en el indicador con la distancia real para empezar el registro de un mapa de ecos de interferencia.
 12. En caso de manejo a través del software de configuración:
Vaya a: Ajuste → Confirmación distancia
 - ↳ Compare la distancia que se muestra en el indicador con la distancia real para empezar el registro de un mapa de ecos de interferencia.
 13. Vaya a: Ajuste → Ajuste avanzado → Nivel → Unidad del nivel
 - ↳ Seleccione la unidad de nivel: %, m, mm, ft, in (ajuste de fábrica: %)
-  El tiempo de respuesta del equipo está predefinido por el Parámetro **Tipo de tanque** (→  136). Se pueden llevar a cabo ajustes más detallados en el Submenú **Ajuste avanzado**.

11.4 Grabación de la curva de referencia

Una vez configurada la medición, se recomienda grabar la curva envolvente actual como curva de referencia. La curva de referencia puede utilizarse posteriormente en el proceso para fines de diagnóstico. Para grabar la curva de referencia use el Parámetro **Guardar curva de referencia**.

Navegación en el menú

Experto → Diagnóstico → Diagnósticos con curvas envolventes → Guardar curva de referencia

Significado de las opciones

- No
Ninguna acción
- Sí
La curva envolvente actual se guarda como curva de referencia.

 En los equipos suministrados con la versión de software 01.00.zz, este submenú solo resulta visible para el rol de usuario "Servicio".

 La curva de referencia solo se puede visualizar en el diagrama de curva envolvente de FieldCare después de cargarla desde el equipo en FieldCare. Esto se lleva a cabo mediante la función "Load Reference Curve" de FieldCare.



 25 Función "Cargar curva de referencia"

11.5 Configuración del indicador en planta

11.5.1 Ajustes de fábrica del indicador en planta

| Parámetro | Ajuste de fábrica |
|-------------------------|-------------------|
| Formato visualización | 1 valor grande |
| 1er valor visualización | Nivel linealizado |
| 2er valor visualización | Ninguno |
| 3er valor visualización | Ninguno |
| 4er valor visualización | Ninguno |

11.5.2 Ajuste del indicador en planta

El indicador en planta se puede ajustar en el submenú siguiente:
Ajuste → Ajuste avanzado → Visualización

11.6 Gestión de configuración

Tras la puesta en marcha puede guardar la configuración actual del equipo, copiarla en otro punto de medición o restablecer la anterior configuración del equipo. Para ello puede usar el Parámetro **Control de configuración** y sus opciones.

Ruta de navegación en el menú de configuración

Ajuste → Ajuste avanzado → Configuración Backup Indicador → Control de configuración

Significado de las opciones

■ Cancelar

No se ejecuta ninguna acción y el usuario sale del parámetro.

■ Ejecutar copia

Una copia de seguridad de la configuración actual del equipo disponible en el HistoROM (integrado en el equipo) se guarda en el módulo indicador del equipo. La copia de seguridad incluye los datos del transmisor y del sensor del equipo.

■ Restablecer

La última copia de seguridad de la configuración del equipo se copia del módulo indicador al HistoROM del equipo. La copia de seguridad incluye los datos del transmisor y del sensor del equipo.

■ Duplicar

La configuración del transmisor se duplica en otro equipo usando el módulo indicador del transmisor. Los parámetros siguientes, característicos del punto de medición individual, **no** se incluyen en la configuración que se transmite:

Tipo producto

■ Comparar

Se compara la configuración del equipo guardada en el módulo indicador con la configuración actual del equipo presente en el HistoROM. El resultado de esta comparación se muestra en el Parámetro **Comparación resultado**.

■ Borrar datos backup

La copia de seguridad de la configuración del equipo es eliminada del módulo indicador del equipo.



Mientras esta acción está en curso, la configuración no se puede editar mediante el indicador local y en el indicador aparece un mensaje sobre el estado de procesamiento.



Si se usa la Opción **Restablecer** para restablecer una copia de seguridad existente en otro equipo distinto, puede ocurrir que algunas funcionalidades del equipo dejen de estar disponibles. En algunos casos no se restablece el estado original ni con un reinicio del equipo →  181.

Para transmitir una configuración a otro equipo diferente siempre se debe usar la Opción **Duplicar**.

11.7 Protección de los ajustes contra cambios no autorizados

Hay dos maneras de proteger los ajustes contra cambios no autorizados:

- Mediante los ajustes de los parámetros (bloqueo por software) →  52
- Mediante el interruptor de bloqueo (bloqueo por hardware) →  54

12 Puesta en marcha (operación por bloques)

12.1 Comprobación de funciones

Realizar una comprobación tras la instalación y tras la conexión según la lista de comprobación antes de poner en marcha el dispositivo:

- Lista de "Verificación tras la instalación" →  37
- Lista de "Verificación tras la conexión" →  45

12.2 Configuración de bloque

12.2.1 Pasos preparatorios

1. Poner en marcha el equipo.
2. Preste atención al DEVICE_ID →  66.
3. Abra el programa de configuración de FOUNDATION Fieldbus.
4. Cargar Cff y archivos de descripción del dispositivo en el sistema huésped o el programa de configuración. Asegurarse de que se utilizan los archivos de sistema adecuados.
5. Identificar el dispositivo mediante **DEVICE_ID** (ver Punto 2). Asignar el nombre de etiqueta deseado mediante el parámetro **Pd-tag/FF_PD_TAG**.

12.2.2 Configurar el bloque de recursos

1. Abrir el bloque de recursos.
2. Si fuera necesario, deshabilitar el bloqueo para el funcionamiento del equipo .
3. Si fuera necesario, cambiar el nombre del bloque. Ajuste de fábrica: RS-xxxxxxxxxxx (RB2)
4. Si es necesario, asigne una descripción al bloque mediante el parámetro **Descripción (tag)/TAG_DESC**.
5. Si fuera necesario, cambiar otros parámetros según los requisitos.

12.2.3 Configurar los bloques transductores

La medición y el módulo de visualización se configuran mediante los bloques transductores. El procedimiento general es el mismo para todos los bloques transductores:

1. Si fuera necesario, cambiar el nombre del bloque.
2. Fijar el modo de bloque en OOS mediante el parámetro **Modo Bloque/MODE_BLK**, elemento **TARGET**.
3. Configure la medición de nivel →  91.
4. Fijar el modo de bloque en **Auto** mediante el parámetro **Modo Bloque/MODE_BLK**, elemento **TARGET**.

 El modo de bloque debe estar fijado en **Auto** para que el dispositivo de medición funcione correctamente.

12.2.4 Configurar los bloques de entrada analógica

El equipo tiene 2 bloques de entradas analógicas permanentemente establecidas que pueden ser asignados según sea necesario a las diversas variables de proceso. Si es

necesario, hasta 5 bloques de entradas analógicas pueden establecerse desde la herramienta de software de configuración de FOUNDATION Fieldbus.

| Parámetros de configuración por defecto | |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Bloque de entradas analógicas | CHANNEL |
| Entrada analógica (AI) 1 | 32949: Nivel linealizado |
| AI 2 | 32856: Distancia |


1. Si fuera necesario, cambiar el nombre del bloque.
2. Fijar el modo de bloque en OOS mediante el parámetro **Modo Bloque/MODE_BLK**, elemento **TARGET**.
3. Utilice el parámetro **Canal / CHANNEL** para seleccionar la variable de proceso que debería usarse como valor de entrada para el bloque de entradas analógicas.
4. Utilizar el parámetro **Escala de transducción/XD_SCALE** para seleccionar la unidad deseada y el rango de entrada de bloque para la variable de proceso → 89. Asegurarse de que la unidad seleccionada es apropiada para la variable de proceso seleccionada. Si la variable del proceso no es adecuada para la unidad, el parámetro **Error de bloque / BLOCK_ERR** muestra **Error de configuración de bloque** y el modo de bloque no se puede fijar en **Auto**.
5. Utilizar el parámetro **Tipo de linealización / L_TYPE** para seleccionar el tipo de linealización para la variable de entrada (ajuste de fábrica: **Directo**). Compruebe que los parámetros de configuración **Escala del transductor / XD_SCALE** y **Escala de salida / OUT_SCALE** son el mismo para el tipo de linealización **Directa**. Si los valores y las unidades no concuerdan, el parámetro **Error de bloque / BLOCK_ERR** muestra **Error de configuración de bloque** y el modo de bloque no se puede fijar en **Auto**.
6. Introduzca los mensajes de alarma y alarma crítica en los parámetros **Límite alto / HI_HI_LIM**, **Límite alto / HI_LIM**, **Límite bajo / LO_LO_LIM** y **Límite bajo / LO_LIM**. Los valores de alarma introducidos deben encontrarse en el rango de valores especificado en el parámetro **Escala de salida / OUT_SCALE** → 89.
7. Especificar las prioridades de alarma mediante los parámetros **Prioridad alta / HI_HI_PRI**, **Prioridad alta / HI_PRI**, **Prioridad baja / LO_LO_PRI** y **Prioridad baja / LO_PRI**. El informe al sistema de huésped de campo sucede únicamente en alarmas con una prioridad superior a 2.
8. Fijar el modo de bloque en **Auto** mediante el parámetro **Modo Bloque/MODE_BLK**, elemento **TARGET**. Con esta finalidad, el bloque de recursos y el bloque de configuración de transductores también deben estar configurados en el modo **Auto**.

12.2.5 Configuración adicional

1. Unir los bloques de función y de salida.
2. Tras especificar los LAS activos, descargar todos los datos y parámetros al dispositivo de campo.

12.3 Escalado del valor medido en un bloque AI

Si se ha seleccionado el tipo de linealización **L_TYPE = indirecto** en un bloque AI, el valor medido se puede escalar dentro del bloque. El rango de entrada se define en el parámetro **XD_SCALE**, en sus opciones **EU_0** y **EU_100**. El rango se mapea de modo lineal hacia el rango de salida definido mediante el parámetro **OUT_SCALE** a través de sus elementos **EU_0** y **EU_100**.

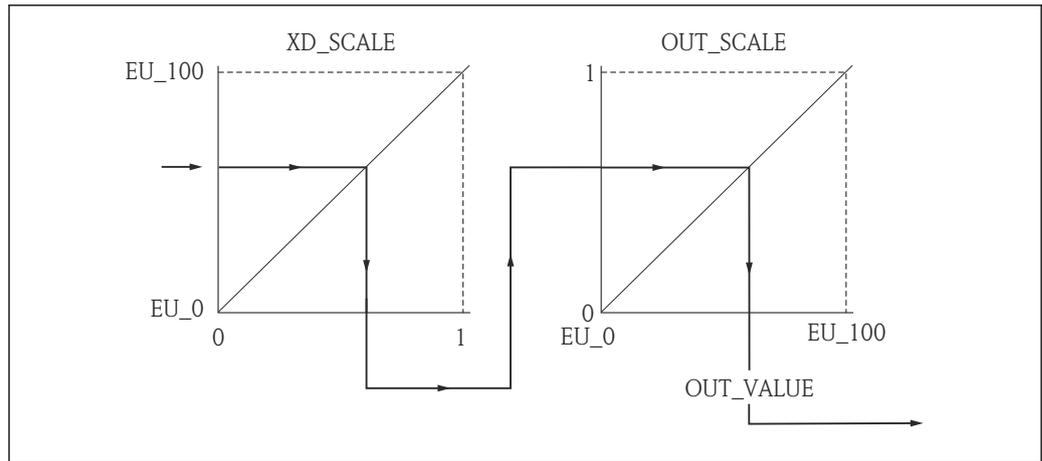

A0017336

26 Escalado del valor medido en un bloque AI

- i Si se ha seleccionado el modo **Directo** para el parámetro **L_TYPE**, no se pueden cambiar los valores y unidades para **XD_SCALE** y **OUT_SCALE**.
- Los parámetros **L_TYPE**, **XD_SCALE** y **OUT_SCALE** únicamente se pueden cambiar en el modo de bloque OOS.


12.4 Selección de idioma

| Paso | Bloque | Parámetro | Acción |
|------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | DISPLAY (TRDDISP) | Language (idioma) | Seleccionar idioma ¹⁾ Selección: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1268: Sueco ▪ 32805: Árabe ▪ 32824: Chino simplificado ▪ 32842: Checo ▪ 32881: Neerlandés ▪ 32888: Inglés ▪ 32917: Francés ▪ 32920: Alemán ▪ 32945: Italiano ▪ 32946: Japonés ▪ 32948: Coreano ▪ 33026: Polaco ▪ 33027: Portugués ▪ 33062: Ruso ▪ 33083: Español ▪ 33103: Tailandés ▪ 33120: Vietnamita ▪ 33155: Bahasa ▪ 33166: Turco |

1) Al pedir un dispositivo, se define el grupo de idiomas disponibles. Consulte la estructura del producto, característica 500, "Idioma de configuración adicional".

12.5 Configuración para mediciones de nivel

i También se puede utilizar el método de **Ajuste** para configurar la medición. Este método se llama desde el bloque de transductores SETUP (TRDSUP).

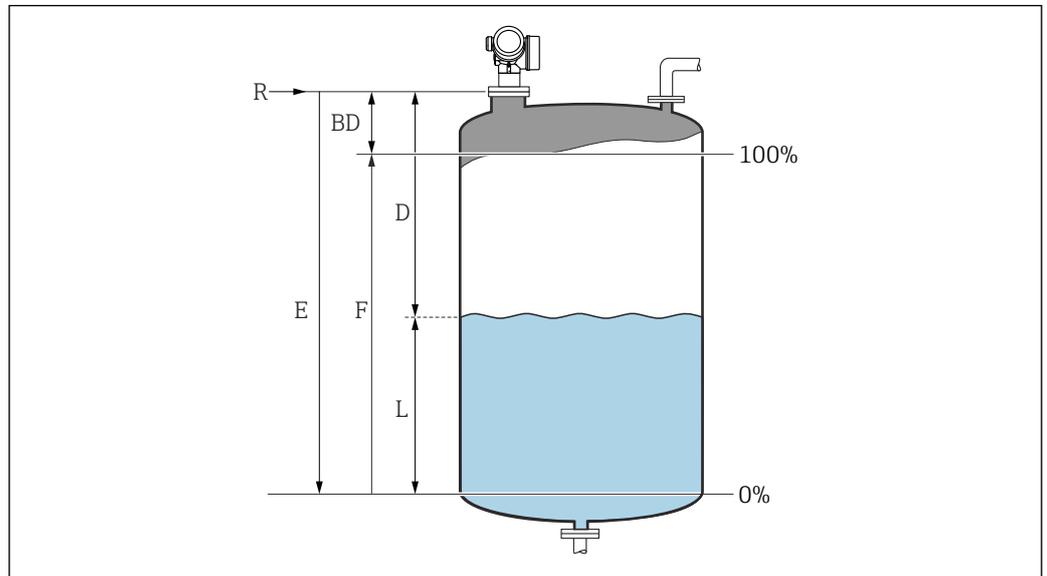

A0016933

R = punto de referencia para las mediciones

E = calibración de vacío (= punto cero)

D = distancia

F = calibración de lleno (= span)

L = nivel

| Paso | Bloque | Parámetro | Acción |
|------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | AJUSTE (TRDSUP) | Unidad de longitud (distance_unit) | Seleccione la unidad física para la distancia. Selección: <ul style="list-style-type: none"> ■ 1010: m ■ 1013: mm ■ 1018: ft (pies) ■ 1019: in (pulgadas) |
| 2 | AJUSTE (TRDSUP) | Tipo de depósito (tank_type) | Seleccione el tipo de depósito. Selección: <ul style="list-style-type: none"> ■ 1271: Depósito de proceso con agitador ■ 1272: Depósito de proceso estándar ■ 1273: Depósito de almacenamiento ■ 1274: Antena de onda guiada ■ 1279: Esfera ■ 32816: Bypass/tubo ■ 33013: Canal abierto ■ 33094: Tubo tranquilizador |
| 3 | AJUSTE (TRDSUP) | Diámetro del tubo (tube_diameter) ¹⁾ | Entre el diámetro del bypass o del tubo tranquilizador. |
| 4 | AJUSTE (TRDSUP) | Grupo producto (medium_group) | Seleccionar grupo producto. Selección: <ul style="list-style-type: none"> ■ 316: basado en agua (DC > 4) ■ 256: otro (DC ≥ 1,9) |
| 5 | AJUSTE (TRDSUP) | Calibración de vacío (empty_calibration) | Entre la distancia E que hay entre el punto de referencia R y el nivel mínimo (0%). |
| 6 | AJUSTE (TRDSUP) | Calibración de lleno (full_calibration) | Entre la distancia F que hay entre el nivel mínimo (0%) y el nivel máximo (100%). |
| 7 | AJUSTE (TRDSUP) | Nivel (nivel) | Visualiza el nivel medido L. |

| Paso | Bloque | Parámetro | Acción |
|------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | AJUSTE (TRDSUP) | Distancia (filtered_dist_val) | Visualiza la distancia D que hay entre punto de referencia R y el nivel L. |
| 9 | AJUSTE (TRDSUP) | Calidad de señal (signal_quality) | Visualiza la calidad de la señal (eco) reflejada por el nivel. |
| 10 | AJUSTE (TRDSUP) | Confirmación distancia (confirm_distance) | <p>Compare la distancia visualizada con la distancia real para iniciar el registro de la curva de mapeado.</p> <p>Selección:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 179: Registro map manual ▪ 32847: Mapa de la fábrica ▪ 32859: Distancia correcta ▪ 32860: Distancia muy grande ▪ 32861: Distancia muy pequeña ▪ 32862: Distancia desconocida ▪ 33100: Depósito vacío |

1) solo disponible para el "Tipo de depósito" = "Bypass/tubería"

12.6 Configuración del indicador local

12.6.1 Ajustes de fábrica del indicador local para medición de nivel

| Parámetro | Preconfigurado en fábrica |
|-------------------------|---------------------------|
| Formateo del indicador | 1 valor, tamaño máximo |
| 1er valor visualización | Nivel linealizado |
| Indicación del valor 2 | Ninguno |
| 3er valor visualización | Ninguno |
| Indicación del valor 4 | Ninguno |

 El indicador local puede ajustarse en el bloque transductor **DISPLAY (TRDDISP)**.

12.7 Gestión de configuración

Una vez puesto en marcha el equipo, puede guardar la configuración del equipo, copiarla en otro punto de medición o recuperar una configuración anterior. Lo puede hacer utilizando el parámetro **Control de configuración** y las opciones correspondientes.

Ruta de navegación en el menú de configuración

Ajuste → Ajuste avanzado → Conf.copia seg. visualiz. → Config. gestión

Configuración del bloque

Bloque: **DISPLAY (TRDDISP)**

Parámetro **Control de configuración (configuration_management)**

Opciones de las funciones del parámetro

| Opciones | Descripción |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33097: Ejecutar copia seguridad | Se guardará una copia de la configuración actual del equipo que se encuentra el HistoROM, en el módulo de visualización conectado con el equipo. La copia de seguridad comprende los datos sobre el transmisor del equipo. |
| 33057: Restablecer | Se transfiere al HistoROM del equipo una copia de la última copia de seguridad de la configuración del equipo guardada en el módulo de visualización. La copia de seguridad comprende los datos sobre el transmisor del equipo. |

| Opciones | Descripción |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33838: Duplicar | Se duplica la configuración del transmisor de otro equipo pasándola del otro equipo al módulo de visualización de este equipo. |
| 265: Comparar | Se compara la configuración del equipo guardada en el módulo de visualización con la configuración actual del equipo ubicada en el HistoROM. |
| 32848: Borrar datos copia de seguridad | Se borra la copia de seguridad de la configuración del equipo guardada en el módulo de visualización del equipo. |

HistoROM

Un HistoROM es una memoria "no volátil" en forma de EEPROM.


-  Durante el proceso de salvaguarda no podrá editarse la configuración mediante visualizador local y se visualizará un mensaje sobre el estado del proceso.

12.8 Configuración del comportamiento del evento según la especificación del Fieldbus FOUNDATION FF912

El dispositivo cumple con la especificación FF912 del Fieldbus FOUNDATION. Entre otras cosas, ello tiene las siguientes consecuencias:

- La categoría de diagnóstico según la recomendación NAMUR NE107 se transmite mediante el Fieldbus de modo independiente al fabricante:
 - F: Fallo
 - C: Comprobación de funciones
 - S: Fuera de especificación
 - M: Requiere mantenimiento
- El usuario puede configurar la categoría de diagnóstico de los grupos de eventos predefinidos según los requisitos de la aplicación específica.
- Algunos eventos se pueden separar del grupo y gestionarse individualmente:
 - 941: Eco perdido
 - 942: En distancia de seguridad
 - 950: Ocurrencia de un diagnóstico avanzado
- La información adicional y las medidas correctivas se transmiten conjuntamente con el mensaje del evento mediante el bus de campo.

i Los mensajes de diagnóstico según FF912 están disponibles en el host solo si la opción del **soporte multibit** se ha activado en el parámetro **FEATURE_SEL** del bloque de recursos. Por razones de compatibilidad, esta opción **no** se activa a la entrega:

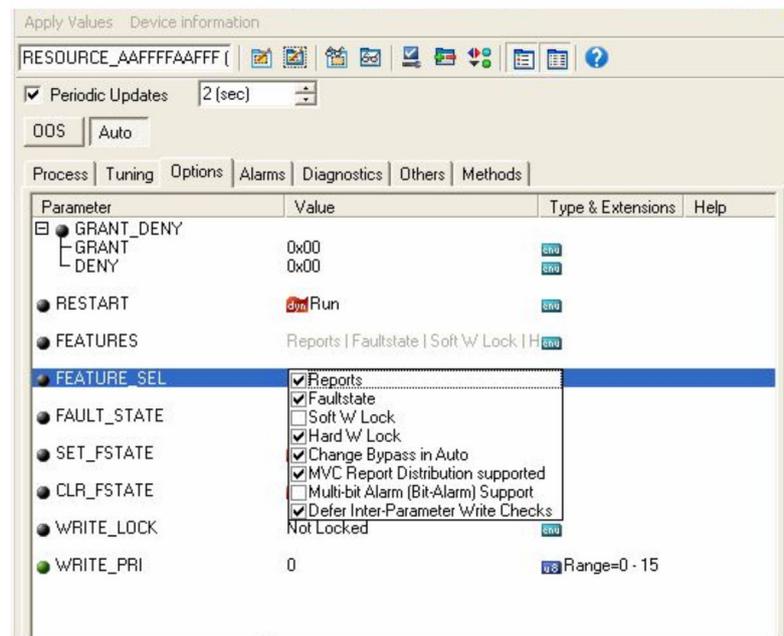

12.8.1 Grupos de eventos

Los mensajes de diagnóstico se clasifican en 16 grupos diferentes según la **fuerza** y la **gravedad** del evento correspondiente. Se asigna una **Categoría de diagnóstico por**

defecto a cada grupo. Cada grupo se representa también mediante un bit de los parámetros de asignación.

| Gravedad del evento | Categoría de diagnóstico por defecto | Origen del evento | Bit | Eventos dentro de este grupo |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gravedad más elevada | Fallo (F) | Sensor | 31 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ F003: Detectada sonda rota ▪ F046: Adherencia detectada ▪ F083: Contenido de la memoria ▪ F104: Cable HF ▪ F105: Cable HF ▪ F106: Sensor |
| | | Electrónica | 30 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ F242: Software incompatible ▪ F252: Módulos incompatibles ▪ F261: Módulos electrónicos ▪ F262: Conexiones módulo ▪ F270: Error electrónica principal ▪ F271: Error electrónica principal ▪ F272: Error electrónica principal ▪ F273: Error electrónica principal ▪ F275: Fallo del módulo E/S ▪ F276: Error módulo E/S ▪ F282: Almacenamiento de datos ▪ F283: Contenido de la memoria ▪ F311: Fallo de la electrónica |
| | | Configuración | 29 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ F410: Transf. datos ▪ F435: Linealización ▪ F437: Config. incompatible ▪ F482: Bloque en OOS |
| | | Proceso | 28 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ F803: Lazo de corriente 1 ▪ F825: Lazo de corriente 1 ▪ F936: Interferencia EMC ▪ F941: Eco perdido ¹⁾ ▪ F970: Linealización |

1) Este evento se puede eliminar del grupo para definir su comportamiento individualmente; ver sección "Área configurable".

| Gravedad del evento | Categoría de diagnóstico por defecto | Origen del evento | Bit | Eventos dentro de este grupo |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gravedad elevada | Verificación funcional (C) | Sensor | 27 | sin utilizar en Micropilot |
| | | Electrónica | 26 | sin utilizar en Micropilot |
| | | Configuración | 25 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ C411: Carga/descarga ▪ C484: Simulación modo fallo ▪ C485: Simulación valores ▪ C492: Simulación salida de frecuencia ▪ C493: Simulación salida de pulsos ▪ C494: Simulación salida de conmutación ▪ C495: Simulación salida de bloques ▪ C585: Simulación distancia ▪ C586: Registro mapa |
| | | Proceso | 24 | sin utilizar en Micropilot |

| Gravedad del evento | Categoría de diagnóstico por defecto | Origen del evento | Bit | Eventos dentro de este grupo |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------|-----|------------------------------|
| Gravedad reducida | Fuera de especificaciones (S) | Sensor | 23 | sin utilizar en Micropilot |
| | | Electrónica | 22 | sin utilizar en Micropilot |

| Gravedad del evento | Categoría de diagnóstico por defecto | Origen del evento | Bit | Eventos dentro de este grupo |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Configuración | 21 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ S442: Salida frecuencia ▪ S443: Salida pulsos |
| | | Proceso | 20 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ S801: Energía muy baja ▪ S825: Temp. trabajo ▪ S921: Cambio en referencia ▪ S942: En distancia de seguridad ¹⁾ ▪ S943: En distancia de bloqueo ▪ S944: Rango de nivel ▪ S968: Limitación del nivel activo |

- 1) Este evento se puede eliminar del grupo para definir su comportamiento individualmente; ver sección "Área configurable".

| Gravedad del evento | Categoría de diagnóstico por defecto | Origen del evento | Bit | Eventos dentro de este grupo |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gravedad más reducida | Requiere mantenimiento (M) | Sensor | 19 | sin utilizar en Micropilot |
| | | Electrónica | 18 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ M272: Fallo de electrónica principal ▪ M311: Fallo electrónico |
| | | Configuración | 17 | M438: Conjunto de datos |
| | | Proceso | 16 | M950: Se ha realizado un diagnóstico avanzado |

12.8.2 Parámetros de asignación

La asignación de categorías de evento a los grupos de evento está controlada por los parámetros de asignación. Están presentes en el bloque **RECURSOS (RB2)**:

- **FD_FAIL_MAP**: Para la categoría de eventos **Fallo (F)**
- **FD_CHECK_MAP**: Para la categoría de eventos **Comprobación de funciones (C)**
- **FD_CHECK_MAP**: para la categoría de eventos **Fuera de la especificación (S)**
- **FD_MAINT_MAP**: para la categoría de eventos **Requiere mantenimiento (M)**

Cada parámetro de asignación comprende 32 bits con el siguiente significado:

- **Bit 0**: reservado para Fieldbus Foundation
- **Bits 1 a 15**: área configurable; aquí se puede asignar cierto número de eventos de diagnóstico predefinidos con independencia del grupo de eventos al que pertenezcan. En este caso, se retiran de su grupo y su comportamiento puede configurarse individualmente. Con Micropilot, los siguientes parámetros se pueden asignar al área configurable:
 - 941: Eco perdido
 - 942: En distancia de seguridad
 - 950: Ocurrencia de un diagnóstico avanzado
- **Bits 16 ... 31**: área estándar; estos bits están permanentemente asignados a un grupo de eventos específico. Si un bit está fijado en **1**, se asigna la categoría de eventos correspondiente al grupo.

La siguiente tabla representa el ajuste por defecto de los parámetros de asignación. En la configuración por defecto existe una relación exclusiva entre la gravedad del evento y su categoría (es decir, su parámetro de asignación).

Ajuste por defecto de los parámetros de asignación

| Gravedad del evento | Área estándar | | | | | | | | | | | | | | | | Área configurable |
|---------------------------------|----------------------|----|----|----|------------------|----|----|----|-------------------|----|----|----|-----------------------|----|----|----|-------------------|
| | Gravedad más elevada | | | | Gravedad elevada | | | | Gravedad reducida | | | | Gravedad más reducida | | | | |
| Origen del evento ¹⁾ | S | E | C | P | S | E | C | P | S | E | C | P | S | E | C | P | |
| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 ... 1 |
| FD_FAIL_MAP | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FD_CHECK_MAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FD_OFFSPEC_MAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FD_MAINT_MAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

1) S: Sensor; E: Electrónica; C: Configuración; P: Proceso


Para cambiar el comportamiento diagnóstico de un grupo de eventos, proceder del siguiente modo:

1. Abrir el parámetro de asignación al que actualmente está asignado el grupo.
2. Cambiar el bit del grupo de **1** a **0**. En el caso de funcionamiento mediante FieldCare esto se consigue desactivando la casilla de selección correspondiente (véase el ejemplo siguiente).
3. Abrir la asignación a la que se debe asignar el grupo.
4. Cambiar el bit del grupo de **0** a **1**. En el caso de funcionamiento mediante FieldCare esto se consigue activando la casilla de selección correspondiente (véase el ejemplo siguiente).

Ejemplo

El grupo **Gravedad más elevada/Configuración** contiene los mensajes **410: Transf. datos**, **411: Carga/Descarga**, **435: Linealización** y **437: Config. incompatible**. Estos

mensajes ya no deben clasificarse como **Fallo (F)** sino como **Comprobación de función (C)**.

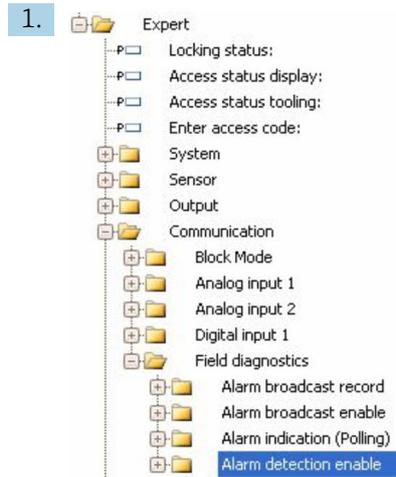

Utilice la ventana de navegación FieldCare para navegar a la pantalla siguiente:
Experto → Comunicación → Diagnóstico de campo → Habilitar detección de alarma.

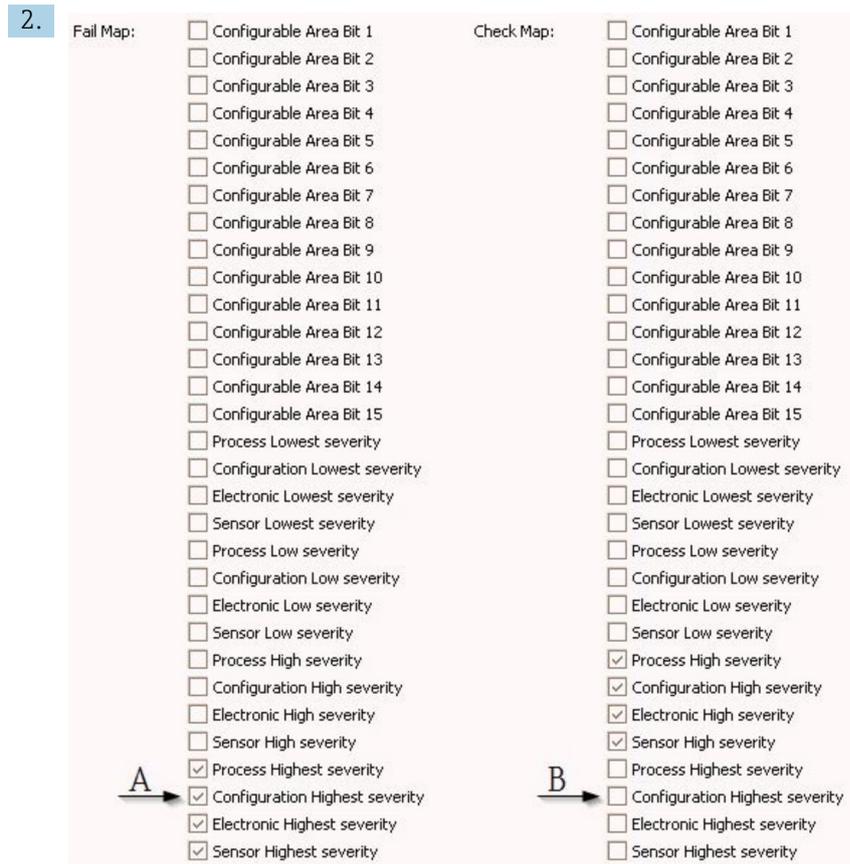


Fig. 27 Estado por defecto de las columnas "Fail Map" y "Check Map"

Buscar el grupo **Configuración Gravedad más elevada** en la columna **Fail Map** y desactivar la casilla de verificación asociada (A). Activar la casilla de verificación respectiva en la columna **Mapa de comprobaciones (B)**. Recuerde confirmar cada cambio pulsando la tecla Enter.



Fig. 28 Estado cambiado de las columnas "Fail Map" y "Check Map"

-  Compruebe que el bit correspondiente a cada grupo se configura a **1** en por lo menos uno de los parámetros de ubicación. En caso contrario, no se transmite ninguna categoría de evento con el mensaje de evento. Como consecuencia, el sistema de control no reconocerá este mensaje.
-  La pantalla **Habilitar detección de alarmas** se utiliza para configurar la detección de eventos de diagnóstico pero no la transmisión de mensajes de evento al bus. Este último está configurado en la pantalla **habilitar transmisión de alarma**, que funciona exactamente del mismo modo que la pantalla **habilitar detección de alarma**. La información de estado se transmite al bus únicamente si el bloque de recursos está en modo **Auto**.

12.8.3 Área configurable


Se puede definir una categoría de eventos individualmente para los siguientes parámetros - independientemente del grupo de eventos al que pertenecen por defecto.

- **F941**: Eco perdido
- **S942**: En distancia de seguridad
- **M950**: Ocurrencia de diagnóstico avanzado

Antes de cambiar la categoría de eventos, el evento se debe asignar a uno de los bits 1 a 15. Esta tarea la llevan a cabo los parámetros **FF912 ConfigArea_1** a **FF912ConfigArea_15** en el bloque **DIAGNOSTIC (TRDDIAG)**. En adelante, el bit seleccionado se puede cambiar de **0** a **1** en el parámetro de asignación deseado.

Ejemplo

Para cambiar la categoría de error **942 "En distancia de seguridad"** de **Fuera de la especificación (S)** (por defecto), a **Control de funcionamiento (C)**, realizar los siguientes pasos.

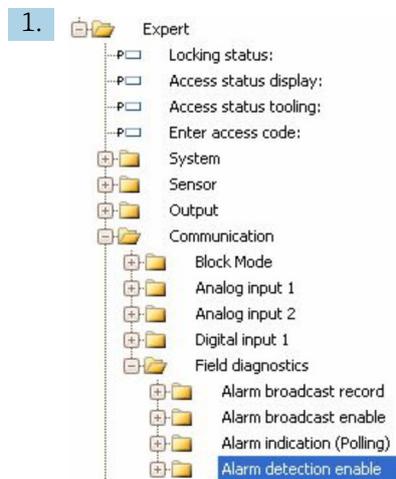


Utilice la ventana de navegación FieldCare para navegar a la pantalla siguiente: **Experto → Comunicación → Diagnóstico de campo → Habilitar detección de alarma.**



Por defecto, todos los **Bits de área configurable** se fijan en **no utilizado**.



Seleccionar uno de estos bits (en el ejemplo: Bit de área configurable 1) y seleccionar **En distancia de seguridad** en el menú desplegable asociado. Confirme la selección pulsando la tecla Enter.

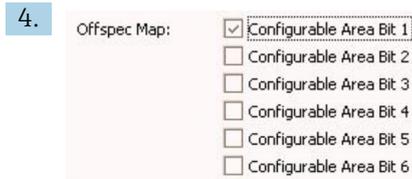


Ir a la columna **Offspec Map** y activar la casilla de verificación del bit correspondiente (en el ejemplo: **Bit de área configurable 1**). Confirme la selección pulsando la tecla Enter.

i Un cambio de categoría de error de **En distancia de seguridad** no afecta a ningún error que ya esté presente. La nueva categoría únicamente se asigna si sucede un nuevo error de este tipo tras el cambio.

12.8.4 Transmisión de los mensajes de evento al bus

Prioridad de los eventos

Los mensajes de evento únicamente se transmiten al bus si su prioridad está comprendida entre 2 y 15. Los eventos de prioridad 1 se indican en el visualizador pero no se transmiten al bus. Los eventos de prioridad 0 se ignoran. Por defecto, la prioridad es 0 para todos los eventos. Se puede ajustar la prioridad para cada parámetro de asignación de modo individual. Ello lo realizan los siguientes cuatro parámetros de prioridad:

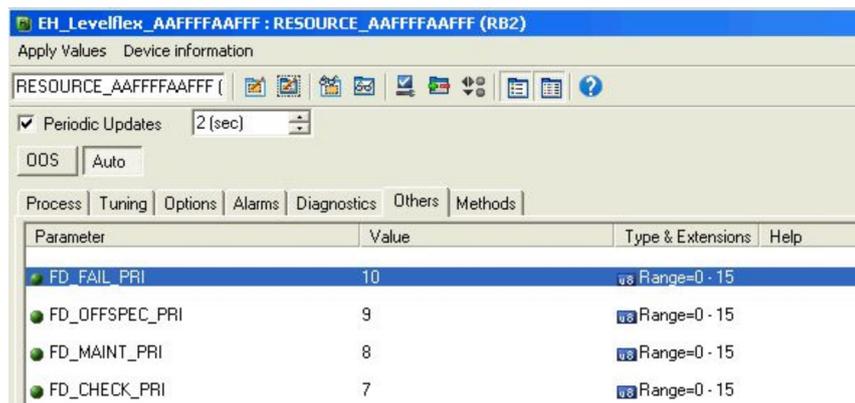

Eliminación de eventos individuales

Para los eventos individuales, se puede suprimir la transmisión al bus mediante una máscara. Los eventos correspondientes se visualizarán pero no se transmitirán al bus. En FieldCare, esta máscara puede encontrarse en **Experto → Comunicación → Diagnóstico de campo → Habilitar transmisión de alarma**. Esta máscara funciona como máscara negativa, lo que significa que si se marca un campo, los eventos correspondientes **no** se transmitirán al bus.

12.9 Protección de los parámetros de configuración contra modificaciones indeseadas

Los parámetros de configuración pueden protegerse de dos formas contra cualquier modificación indeseada:

- Con el interruptor de bloqueo (bloqueo del hardware) →  54
- Con el menú de configuración (bloqueo del software) →  52
- Mediante operación de bloque:
 - Bloque: **DISPLAY (TRDDISP)**; parámetro: **Definir código de acceso (define_access_code)**
 - Bloque: **EXPERT_CONFIG (TRDEXP)**; parámetro: **Entre el código de acceso (enter_access_code)**

13 Diagnóstico y localización y resolución de fallos

13.1 Resolución de fallos en general

13.1.1 Errores generales

| Error | Causa posible | Remedio |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El equipo no responde. | Tensión de alimentación sin conectar. | Conecte la tensión correcta. |
| | Los cables no hacen buen contacto con los terminales. | Asegure el contacto eléctrico entre el cable y el terminal. |
| No se visualizan valores en el indicador | El ajuste de contraste es demasiado bajo o demasiado alto. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aumente el contraste pulsando simultáneamente  y . ▪ Disminuya el contraste pulsando simultáneamente  y . |
| | El conector del cable del indicador no está bien conectado. | Conecte correctamente el conector. |
| | El indicador es defectuoso. | Sustituya el indicador. |
| En el indicador aparece "Communication error" cuando se arranca el equipo o cuando se conecta el indicador | Interferencias electromagnéticas | Revise la puesta a tierra del equipo. |
| | Rotura del cable o del conector del indicador. | Cambie el indicador. |
| La duplicación de parámetros de un equipo a otro a través del indicador no funciona. Solo están disponibles las opciones "Save" y "Abort". | El indicador con copia de seguridad no se reconoce si no se ha realizado anteriormente en el equipo una copia de seguridad de los datos. | Conecte el indicador (con la copia de seguridad) y reinicie el equipo. |
| La comunicación CDI no funciona. | Configuración errónea del puerto COM en el ordenador. | Revise la configuración del puerto COM en el ordenador y modifíquela si es necesario. |
| El equipo no mide correctamente. | Error de parametrización | Compruebe y ajuste la parametrización. |

13.1.2 Errores en la parametrización


| Error | Causa posible | Remedio |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor medido incorrecto | Si la distancia medida (Ajuste → Distancia) concuerda con la distancia real: Error de calibración | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Compruebe y ajuste Parámetro Calibración vacío (→  137) si es necesario. ▪ Compruebe y ajuste el Parámetro Calibración lleno (→  138) si es necesario. ▪ Compruebe y ajuste la linealización si es necesario (Submenú Linealización (→  155)). |
| | Para mediciones en bypass/tubo tranquilizador: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tipo de depósito incorrecto ▪ Diámetro de tubo incorrecto | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Seleccione Tipo de tanque (→  136) = Bypass / tubo tranquilizador. ▪ Introduzca el diámetro correcto en el Parámetro Diámetro del tubo (→  137). |
| | Corrección de nivel errónea | Introduzca el valor correcto en el Parámetro Corrección del nivel (→  152). |

| Error | Causa posible | Remedio |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Si la distancia medida (Ajuste → Distancia) no concuerda con la distancia real: Eco de interferencia | Lleve a cabo el mapeado del depósito (Parámetro Confirmación distancia (→ 140)). |
| El valor medido no cambia durante el llenado/vaciado | Eco de interferencia procedente de las instalaciones, la boquilla o adherencias en la antena. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lleve a cabo el mapeado del depósito (Parámetro Confirmación distancia (→ 140)). ▪ Si fuera necesario, limpie la antena ▪ Si fuera necesario, escoja un lugar de montaje más apropiado |
| Si la superficie no está en calma (p. ej., por llenado, vaciado o funcionamiento del agitador), el valor medido salta esporádicamente a un nivel superior | La señal está debilitada por la aspereza de la superficie; a veces, los ecos de interferencia son más intensos. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lleve a cabo el mapeado del depósito (Parámetro Confirmación distancia (→ 140)). ▪ Seleccione Tipo de tanque (→ 136) = Proceso con agitación. ▪ Aumente el tiempo de integración (Experto → Sensor → Distancia → Periodo de integración) ▪ Optimice la orientación de la antena ▪ Si fuera necesario, escoja un lugar de montaje más apropiado y/o una antena más grande. |
| Durante el llenado/vaciado, el valor medido salta hacia abajo | Múltiples ecos | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Compruebe el Parámetro Tipo de tanque (→ 136). ▪ Si es posible, no escoja un lugar de instalación en el centro. ▪ Si fuera apropiado, utilice un tubo tranquilizador. |
| Mensaje de error F941 o S941 "Eco perdido" | El eco de nivel es demasiado débil. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Compruebe el Parámetro Grupo de producto (→ 137). ▪ Si es necesario, seleccione un ajuste más detallado en el Parámetro Propiedad del producto (→ 148). ▪ Optimice la alineación de la antena ▪ Si es necesario, seleccione una posición de instalación que sea mejor y/o una antena más grande. |
| | Eco de nivel suprimido. | Borre el mapeado y grábelo de nuevo. |
| El equipo indica un nivel a pesar de que el depósito está vacío. | Eco de interferencia | Lleve a cabo el mapeado del depósito en todo el rango de medición cuando el depósito esté vacío (Parámetro Confirmación distancia (→ 140)). |
| Pendiente de nivel incorrecta para todo el rango de medida | El tipo de depósito seleccionado es incorrecto. | Ajuste bien el Parámetro Tipo de tanque (→ 136). |

13.2 Información de diagnósticos visualizados en el visualizador local

13.2.1 Mensaje de diagnóstico

Fallos detectados por el sistema de autosupervisión del instrumento de medida se indican por medio de un mensaje de diagnóstico que se visualiza en alternancia con el valor medido en el indicador.

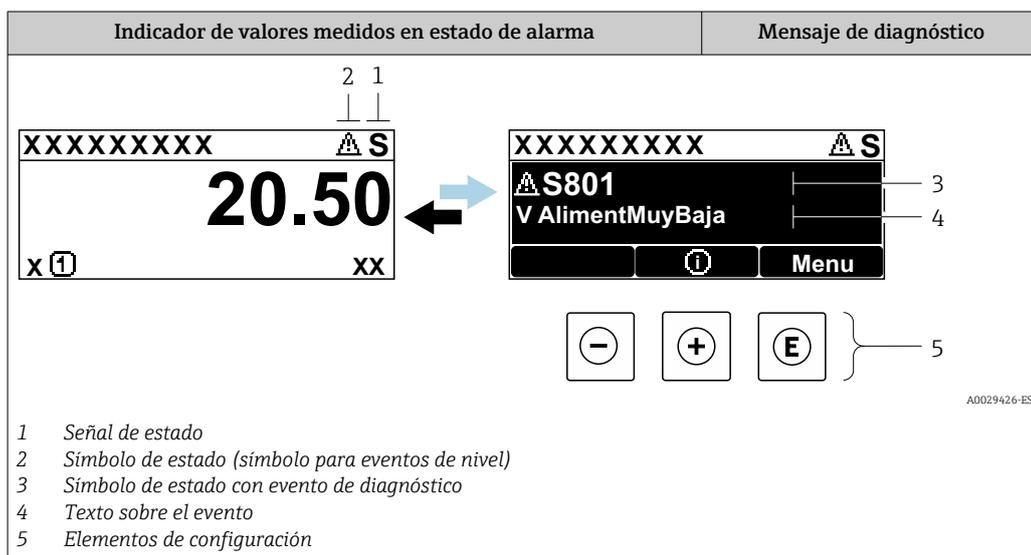

Señales de estado


| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F <small>A0032902</small> | Opción "Fallo (F)" Se ha producido un error en el instrumento. El valor medido ya no es válido. |
| C <small>A0032903</small> | Opción "Control de funcionamiento (C)" El instrumento está en el modo de servicio (p. ej., durante una simulación). |
| S <small>A0032904</small> | Opción "Fuera de la especificación (S)" Se está haciendo funcionar el instrumento: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fuera de las especificaciones técnicas (p. ej., al arrancar o durante una limpieza) ▪ Fuera de la configuración establecida por el usuario (p. ej., nivel fuera del rango configurado) |
| M <small>A0032905</small> | Opción "Requiere mantenimiento (M)" El instrumento requiere mantenimiento. Los valores medidos siguen siendo válidos. |

Símbolo de estado (símbolo para eventos de nivel)

| | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⊗ | Estado de "alarma" Se interrumpe la medición. Las señales de las salidas toman los valores definidos para situación de alarma. Se genera un mensaje de diagnóstico. |
| ⚠ | Estado de "alerta" El equipo sigue midiendo. Se genera un mensaje de diagnóstico. |

Evento de diagnóstico y texto sobre el evento

Se puede identificar el fallo mediante el evento de diagnóstico. El texto sobre el evento le brinda una ayuda al proporcionarle información sobre el fallo. Además, aparece indicado el símbolo correspondiente delante del evento de diagnóstico.

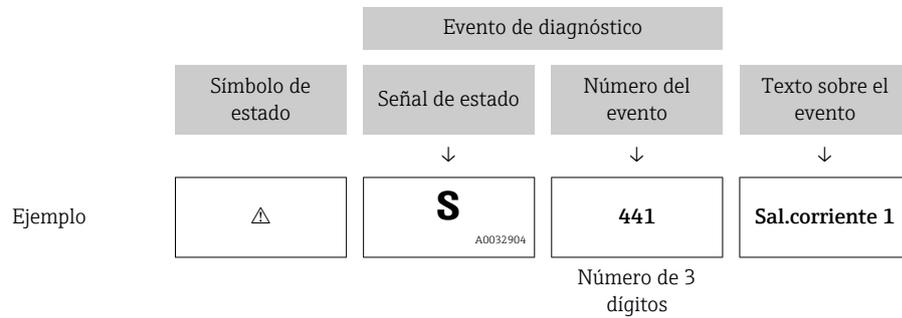

Si hay dos o más mensajes de diagnóstico pendientes, solo se visualiza el de mayor prioridad. Los mensajes de diagnóstico restantes también están pendientes pueden verse en el Submenú **Lista de diagnósticos**.

- i** Los mensajes de diagnóstico que se emitieron anteriormente, pero que ya no son mensajes pendientes, pueden verse como se indica a continuación:
- En el indicador local:
en el Submenú **Lista de eventos**
 - En FieldCare:
a través de la función "Lista de eventos /HistoROM".

Elementos de configuración

| Funciones de configuración en menús, submenús | |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| + | Tecla Más Abre el mensaje que contiene medidas correctivas. |
| E | Tecla Intro Abre el menú de configuración. |

13.2.2 Visualización de medidas correctivas

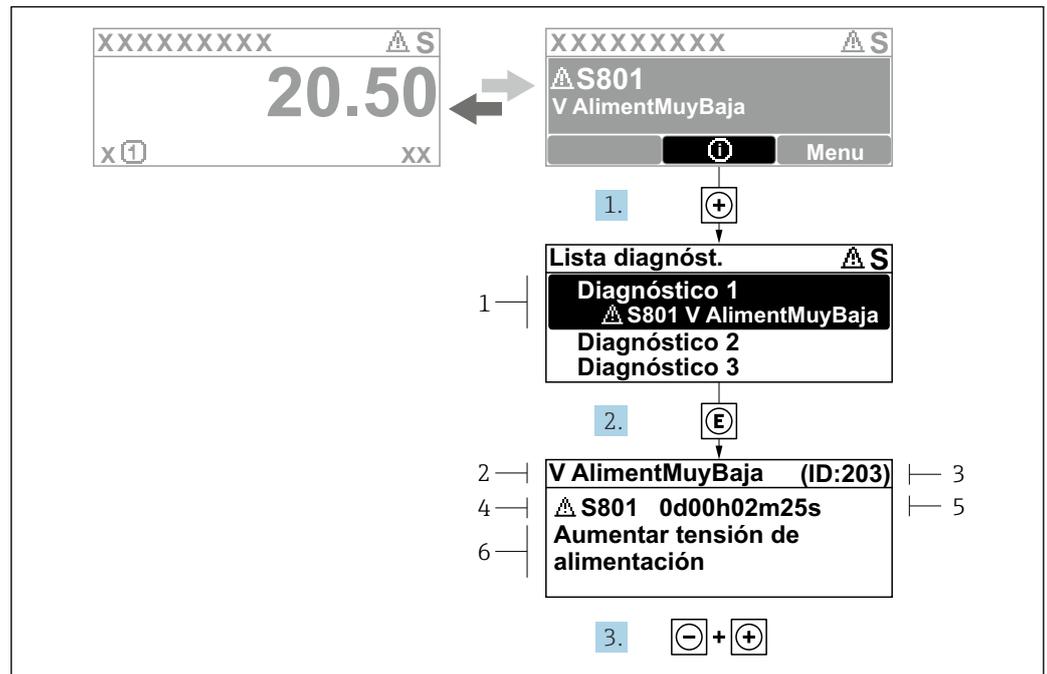


Fig. 29 Mensaje de medidas correctivas

A0029431-ES

- 1 Información de diagnóstico
- 2 Texto corto
- 3 ID de servicio
- 4 Comportamiento de diagnóstico con código de diagnóstico
- 5 Tiempo de funcionamiento al producirse el evento
- 6 Medidas correctivas

El usuario está en el mensaje de diagnóstico.

1. Pulse \oplus (símbolo \oplus).
↳ Submenú **Lista de diagnósticos** se abre.
2. Seleccione el evento de diagnóstico buscado mediante \oplus o \ominus y pulse \boxplus .
↳ Se abre el mensaje que contiene la medida correctiva para el evento de diagnóstico seleccionado.
3. Pulse simultáneamente \ominus + \oplus .
↳ Se cierra el mensaje con medidas correctivas.

El usuario está en el menú **Diagnóstico** en una entrada para un evento de diagnóstico, p. ej. en el submenú **Lista de diagnósticos** o en **Último diagnóstico**.

1. Pulse \boxplus .
↳ Se abre el mensaje que contiene la medida correctiva para el evento de diagnóstico seleccionado.
2. Pulse simultáneamente \ominus + \oplus .
↳ Se cierra el mensaje con medidas correctivas.


13.3 Evento de diagnóstico en el software de configuración

Si se ha producido un evento de diagnóstico en el equipo, aparece en la parte superior izquierda del campo para estado del software de configuración la señal de estado junto con el símbolo de evento de nivel conforme a NAMUR NE 107:

- Fallo (F)
- Control de funcionamiento (C)
- Fuera de la especificación (S)
- Requiere mantenimiento (M)


A: a través del menú de configuración

1. Navegue a Menú **Diagnóstico**.
 - ↳ En el Parámetro **Diagnóstico actual**, el evento de diagnóstico aparece indicado mediante el texto correspondiente.
2. En la parte derecha del rango del indicador, pase el cursor sobre el Parámetro **Diagnóstico actual**.

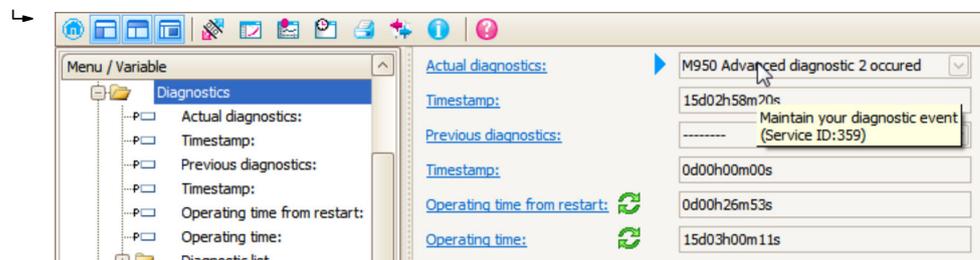


Se abrirá una herramienta de ayuda con medidas correctivas para el evento de diagnóstico en cuestión.

B: a través de la función "Crear documentación"

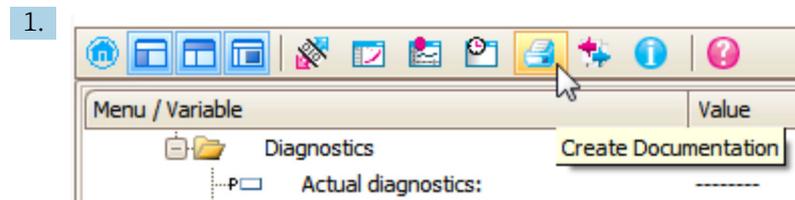


Seleccione la función "Crear documentación".

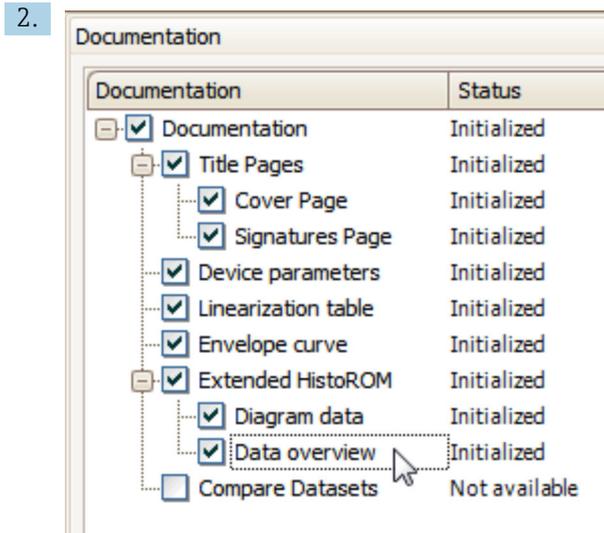

Compruebe que "Visión general de datos" está marcado.

3. Haga clic en "Guardar como ..." y guarde un PDF del protocolo.
- ↳ El protocolo incluye los mensajes de diagnóstico e información sobre la solución correspondiente.

C: a través de la función "Lista de eventos / HistoROM ampliado"

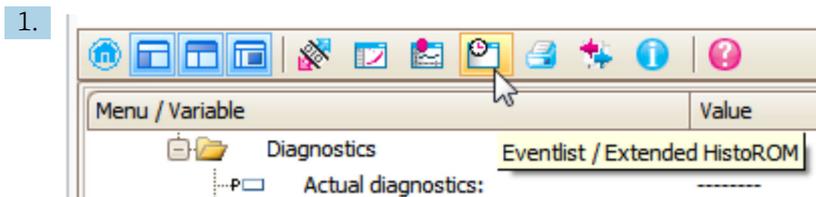

Seleccione la función "Lista de eventos / HistoROM ampliado".



Seleccione la función "Cargar lista de eventos".

- ↳ La lista de eventos, incluida la información de solución, se muestra en la ventana "Visión general de datos".

13.4 Mensajes de diagnóstico en el bloque DIAGNÓSTICOS del transductor (TRDDIAG)

- El parámetro **Diagnóstico actual** visualiza el mensaje que tiene la prioridad más alta. Los distintos mensajes se presentan, según las especificaciones de FOUNDATION Fieldbus, por medio de los parámetros **XD_ERROR** y **BLOCK_ERROR**.
- La lista de mensajes de diagnóstico se visualiza en los parámetros **Diagnósticos 1 a Diagnósticos 5**. Si hubiese más de 5 mensajes activos, se visualizan únicamente los que tuviesen mayor prioridad.
- Puede ver una lista de las alarmas que ya no son activas (registro de eventos) mediante el parámetro **Último diagnóstico**.

13.5 Lista de diagnósticos

En el submenú Submenú **Lista de diagnósticos**, pueden visualizarse hasta 5 mensajes de diagnóstico pendientes. Si hay más de 5 mensajes pendientes, se visualizan los cinco que tienen la prioridad más alta.

Ruta de navegación

Diagnóstico → Lista de diagnósticos

Llamada y cierre de medidas correctivas

1. Pulse .
 - ↳ Se abre el mensaje que contiene la medida correctiva para el evento de diagnóstico seleccionado.
2. Pulse simultáneamente  + .
- ↳ Se cierra el mensaje con medida correctiva.

13.6 Visión general de los eventos de diagnóstico

| Número de diagnóstico | Texto corto | Remedio | Señal de estado [Ex-fábrica] | Comportamiento de diagnóstico [Ex-fábrica] |
|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| Diagnóstico de la electrónica | | | | |
| 242 | Software incompatible | 1. Verificar software 2. Electrónica principal: programación flash o cambiar | F | Alarm |
| 252 | Módulos incompatibles | 1. Verificar electrónica 2. Sustituir electrónica | F | Alarm |
| 261 | Módulo electrónico | 1. Reinicio de dispositivo 2. Verificar módulo electrónico 3. Sustituir módulo E/S o electr principal | F | Alarm |
| 262 | Conexión de módulo | 1. Comprobar módulo | F | Alarm |
| 270 | Error electrónica principal | Sustituir electrónica principal | F | Alarm |
| 271 | Error electrónica principal | 1. Reinicio de dispositivo 2. Sustituir electrónica principal | F | Alarm |
| 272 | Error electrónica principal | 1. Reiniciar inst. 2. Contacte servicio | F | Alarm |
| 273 | Error electrónica principal | 1. Conf emerg por indicador 2. Cambie elec princ | F | Alarm |
| 275 | Error módulo E/S | Sustituir módulo E/S | F | Alarm |
| 276 | Error módulo E/S | 1. Reinicio de dispositivo 2. Sustituir módulo E/S | F | Alarm |
| 282 | Almacenamiento de datos | 1. Reiniciar inst. 2. Contacte servicio | F | Alarm |
| 283 | Contenido de la memoria | 1. Transferir datos o resetear equipo 2. Contacte servicio | F | Alarm |
| 311 | Error electrónica | 1. Transferir datos o resetear equipo 2. Contacte servicio | F | Alarm |
| 311 | Error electrónica | ¡ Mantenimiento requerido !, 1. No reinicie el instrumento 2. Contacte con servicio | M | Warning |
| Diagnóstico de la configuración | | | | |
| 410 | Transf. datos | 1. Comprobar conexión 2. Volver transf datos | F | Alarm |
| 411 | Carga/Descarga activa | Carga/descarga activa; espere, por favor | C | Warning |
| 412 | Procesando descarga | Descarga activa, espere por favor. | C | Warning |
| 435 | Linealización | Comprobar tabla linealización | F | Alarm |
| 437 | Config. incompatible | 1. Reiniciar inst. 2. Contacte servicio | F | Alarm |
| 438 | Conjunto de datos | Comprobar datos ajuste archivo | M | Warning |

| Número de diagnóstico | Texto corto | Remedio | Señal de estado [Ex-fábrica] | Comportamiento de diagnóstico [Ex-fábrica] |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| 482 | Bloque en OOS | Ajustar bloque en modo AUTO | F | Alarm |
| 484 | Simulación Modo Fallo | Desconectar simulación | C | Alarm |
| 485 | Simulación valores | Desconectar simulación | C | Warning |
| 494 | Simulación salida de conmutación | Desconectar simulación salida de conmutación | C | Warning |
| 495 | Diagnóstico de Simulación | Desconectar simulación | C | Warning |
| 497 | Bloque salida simulación | Desactivar simulación | C | Warning |
| 585 | Simulación distancia | Desconectar simulación | C | Warning |
| 586 | Registro mapeado | Grabando mapeado por favor espere | C | Warning |
| Diagnóstico del proceso | | | | |
| 801 | Energía muy baja | Aumentar tensión de alimentación | S | Warning |
| 825 | Temp. trabajo | 1. Comp. temperatura ambiente 2. Compruebe la temperatura de proceso | F | Alarm |
| 921 | Cambio en referencia | 1. Verificar ajuste de referencia 2. Verificar presión del proceso 3. Verificar sensor | S | Warning |
| 941 | Eco perdido | 1. Verificar ajuste valor CD | F | Alarm ¹⁾ |
| 942 | En distancia de seguridad | 1. Verificar nivel 2. Verificar distancia de seguridad | S | Alarm ¹⁾ |
| 943 | En distancia de bloqueo | Exactitud reducida Verificar nivel | S | Warning |
| 950 | Advanced diagnostic 1 ... 2 occurred | Maintain your diagnostic event | M | Warning ¹⁾ |

1) El comportamiento de diagnóstico puede cambiarse.

13.7 Libro de registro de eventos

13.7.1 Historia de eventos

Puede encontrar un resumen cronológico de los mensajes de eventos emitidos en el submenú **Lista de eventos** ⁷⁾.

Ruta de navegación

Diagnóstico → Lista de eventos → Lista de eventos

Se visualizan como máximo 100 mensajes de evento ordenados cronológicamente.

7) Este submenú solo se puede utilizar mediante el indicador local. En el caso de operación mediante FieldCare, la lista de eventos puede mostrarse con la función "Lista eventos / HistoROM" de FieldCare.

Die Ereignishistorie umfasst Einträge zu:

- Eventos de diagnóstico
- Eventos de información

Además de la indicación de la hora a la que se produjo el evento, hay también un símbolo junto a cada evento con el que se indica si se trata de un evento que acaba de ocurrir o que ya ha finalizado:

- Evento de diagnóstico
 - ☹: Evento que acaba de ocurrir
 - ☺: Evento que ha finalizado
- Evento de información
 - ☹: Evento que acaba de ocurrir

Llamada y cierre de medidas correctivas

1. Pulse .

- ↳ Se abre el mensaje que contiene la medida correctiva para el evento de diagnóstico seleccionado.

2. Pulse simultáneamente  + .

- ↳ Se cierra el mensaje con medida correctiva.

13.7.2 Filtrar el libro de registro de eventos

Utilizando el parámetro Parámetro **Opciones de filtro** puede definirse qué categoría de mensajes de evento se visualiza en el Submenú **Lista de eventos**.

Ruta de navegación

Diagnóstico → Lista de eventos → Opciones de filtro

Clases de filtro

- Todos
- Fallo (F)
- Control de funcionamiento (C)
- Fuera de la especificación (S)
- Requiere mantenimiento (M)
- Información

13.7.3 Visión general sobre eventos de información

| Número de información | Nombre de información |
|-----------------------|----------------------------------------|
| I1000 | ------(Dispositivo correcto) |
| I1089 | Inicio de dispositivo |
| I1090 | Borrar config. |
| I1091 | Configuración cambiada |
| I1092 | Datos tendencia borrados |
| I1110 | Interruptor protec. escritura cambiado |
| I1137 | Electrónica sustituida |
| I1151 | Reset de historial |
| I1154 | Borrar tensión en terminal min/max |
| I1155 | Borrar temperatura de electrónica |
| I1156 | Error de memoria bloque de tendencia |
| I1157 | Contenido de memoria lista de eventos |
| I1185 | Backup de indicador realizado |

| Número de información | Nombre de información |
|-----------------------|--------------------------------------|
| I1186 | Rest através ind. realiz. |
| I1187 | Ajustes desc con indic |
| I1188 | Borrado datos con indicador |
| I1189 | Backup comparado |
| I1256 | Indicador: estado de acceso cambiado |
| I1264 | Secuencia de seguridad abortada |
| I1335 | Firmware cambiado |
| I1397 | Fieldbus: estado de acceso cambiado |
| I1398 | CDI: estado de acceso cambiado |
| I1512 | Descarga iniciada |
| I1513 | Descarga finalizada |
| I1514 | Carga iniciada |
| I1515 | Carga finalizada |

13.8 Historial del firmware

| Fecha | Versión de firmware | Modificaciones | Documentación (FMR53/FMR54, FOUNDATION Fieldbus) | | |
|---------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| | | | Manual de instrucciones | Descripción de parámetros | Información técnica |
| 06.2012 | 01.00.zz | Software original | BA01122F/00/EN/01.13 | GP01017F/00/EN/01.13 | TI01041F/00/EN/03.13 |
| 05.2015 | 01.01.zz | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Idiomas adicionales ▪ Funcionalidad HistoROM mejorada ▪ Mejoras y correcciones de errores | BA01122F/00/EN/02.15 BA01122F/00/EN/03.16 ¹⁾ | GP01017F/00/EN/02.15 | TI01041F/00/EN/05.15 TI01041F/00/EN/07.16 ¹⁾ |

1) Contiene información sobre los asistentes Heartbeat que se encuentran disponibles en la última versión de DTM para DeviceCare y FieldCare.

 Se puede pedir explícitamente una determinada versión de firmware mediante la estructura de pedido del producto. De esta manera se puede asegurar la compatibilidad de la versión de firmware con una integración en el sistema ya existente o prevista.

14 Mantenimiento

Este equipo de medición no requiere ningún mantenimiento especial.

14.1 Limpieza externa

Cuando limpie el exterior del instrumento, utilice siempre detergentes que no puedan atacar la superficie de la caja ni de las juntas.

14.2 Sustitución de juntas

Las juntas junto a las conexiones a proceso de los sensores deben cambiarse periódicamente, sobre todo si son juntas moldeadas (diseño aséptico). La frecuencia de esta sustitución de juntas depende de la frecuencia de los ciclos de limpieza, de la temperatura a la que se realizan las limpiezas y de la temperatura del producto medido.

15 Reparaciones

15.1 Información general sobre reparaciones

15.1.1 Planteamiento de las reparaciones

El planteamiento de las reparaciones que tiene Endress+Hauser asume que los equipos tienen un diseño modular y que las reparaciones pueden ser efectuadas tanto por el personal de servicios de Endress+Hauser como por los clientes que han recibido una formación específica para ello.

Las piezas de repuesto forman parte de kits apropiados. Estos incluyen las instrucciones para llevar a cabo la correspondiente operación de sustitución.

Para obtener más información sobre el servicio y las piezas de repuesto, póngase en contacto con el departamento de servicio técnico de Endress+Hauser.

15.1.2 Reparación de equipos con certificación Ex

Cuando someta equipos con certificación Ex a alguna reparación, tenga en cuenta lo siguiente:

- La reparación de un equipo con certificación Ex debe ser efectuada exclusivamente por personal que cuente con formación apropiada o por el personal de servicios de Endress+Hauser.
- Es imprescindible cumplir las normas vigentes, los reglamentos nacionales para zonas Ex, las instrucciones de seguridad (XA) y las indicaciones de los certificados.
- Utilice únicamente piezas de repuesto originales de Endress+Hauser.
- Cuando curse el pedido de una pieza de repuesto, indique el sistema de identificación del equipo que figura en la placa de identificación. Todas las piezas se deben sustituir siempre con piezas idénticas.
- Lleve a cabo las reparaciones tal como se indica en las instrucciones. Una vez acabada la reparación, someta el equipo a la comprobación rutinaria especificada.
- Solo el personal de servicios de Endress+Hauser está autorizado para convertir un equipo certificado en una variante certificada diferente.
- Documente todos los trabajos de reparación y las conversiones.

15.1.3 Sustitución de un módulo del sistema electrónico

Si se ha sustituido un módulo del sistema electrónico, no es necesario llevar a cabo nuevamente un ajuste básico porque todos los parámetros de calibración están almacenados en la HistoROM, que se encuentra en la caja. No obstante, tras sustituir el módulo del sistema electrónico principal puede ser necesario grabar un nuevo mapeado (supresión de falsos ecos).

15.1.4 Sustitución de un equipo


Tras sustituir un equipo completo o un módulo del sistema electrónico, los parámetros se pueden descargar de nuevo en el instrumento de las maneras siguientes:

- Mediante el módulo del indicador
Condición: La configuración del equipo anterior se ha guardado en el módulo del indicador →  178.
- Mediante FieldCare
Condición: La configuración del equipo anterior se ha guardado en el ordenador utilizando FieldCare.

Puede seguir midiendo sin efectuar una nueva configuración. Solo tendrá que grabar de nuevo una linealización y un mapa del depósito (supresión de falsos ecos).

15.2 Piezas de repuesto

- Unos pocos componentes intercambiables del equipo de medición están identificados mediante una placa de identificación de piezas de repuesto. Esta contiene información sobre la pieza de repuesto.
- En la tapa del compartimento de conexiones del equipo hay una placa de identificación de piezas de repuesto que incluye la información siguiente:
 - Una lista de todas las piezas de repuesto más importantes del equipo de medición, incluida información para cursar pedidos.
 - La URL del *W@M Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): Allí puede encontrar una lista completa de todas las piezas de repuesto del equipo de medición, incluido el código de pedido, así como cursar los pedidos. Las instrucciones de instalación correspondientes, si las hay, también se pueden descargar desde allí.

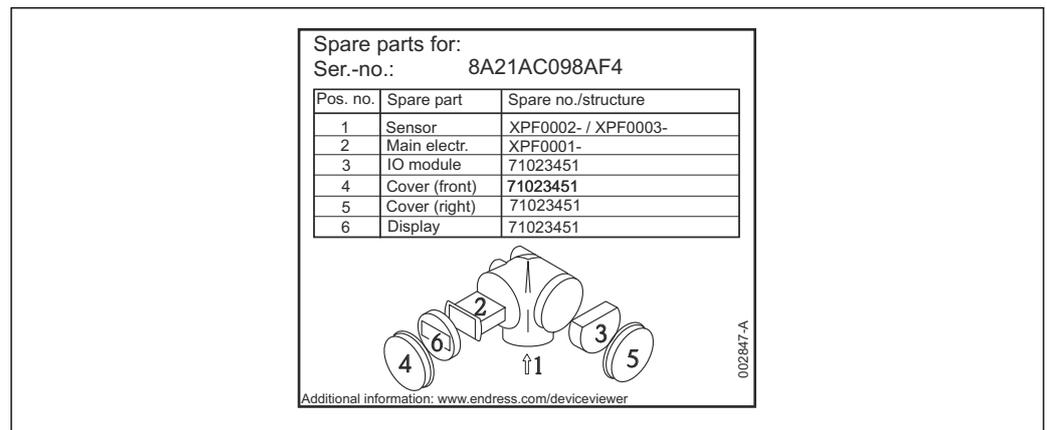

30 Ejemplo de una placa de identificación de piezas de repuesto situada en la tapa del compartimento de conexiones

- 
 Número de serie del equipo de medición:
 - Se encuentra en el equipo y en la placa de identificación de piezas de repuesto.
 - También se puede leer en el parámetro "Serial number" del submenú "Device information".

15.3 Devolución del equipo

Es preciso devolver el equipo de medición en caso de reparación o calibración en fábrica, o si se ha solicitado o suministrado un equipo incorrecto. Las especificaciones legales requieren que Endress+Hauser, como empresa con certificación ISO, siga ciertos procedimientos en la manipulación de los productos que entran en contacto con el medio.

Para garantizar unas devoluciones de los equipos seguras, rápidas y profesionales, consulte el procedimiento y las condiciones de devolución de los equipos que encontrará en el sitio web de Endress+Hauser en <http://www.endress.com/support/return-material>

15.4 Eliminación


Tenga en cuenta lo siguiente a la hora del desguace:

- Observe las normas nacionales.
- Separe adecuadamente los componentes para su reciclado.


16 Accesorios

16.1 Accesorios específicos para el equipo

16.1.1 Cubierta protección contra intemperie

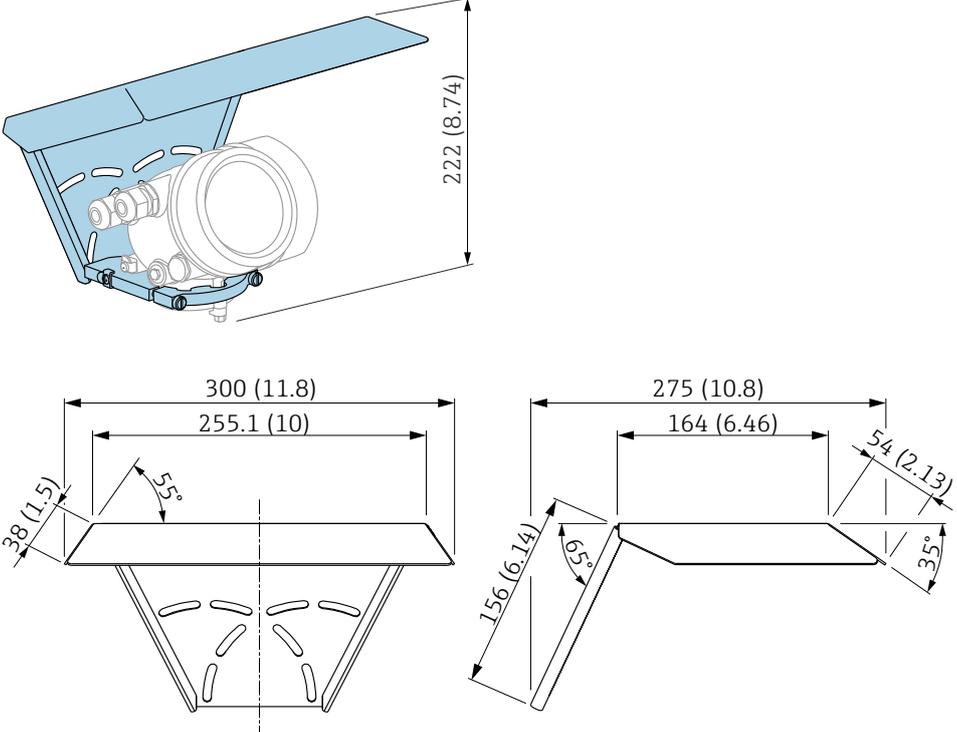
| Accesorio | Descripción |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cubierta protección contra intemperie |  <p data-bbox="1380 869 1437 884">A0015466</p> <p data-bbox="1380 1279 1437 1294">A0015472</p> <p data-bbox="327 1305 943 1332">  31 Tapa de protección ambiental; Dimensiones: mm (pulgadas) </p> <p data-bbox="327 1361 1332 1435">  La cubierta protección intemperie puede pedirse también junto con el instrumento (estructura de pedido, característica 620 "Accesorio adjunto", opción PB "Cubierta contra intemperie"). Otra posibilidad es pedirla por separado como un accesorio; código de producto 71162242. </p> |

16.1.2 Extensión de antena FAR10 (para FMR54)
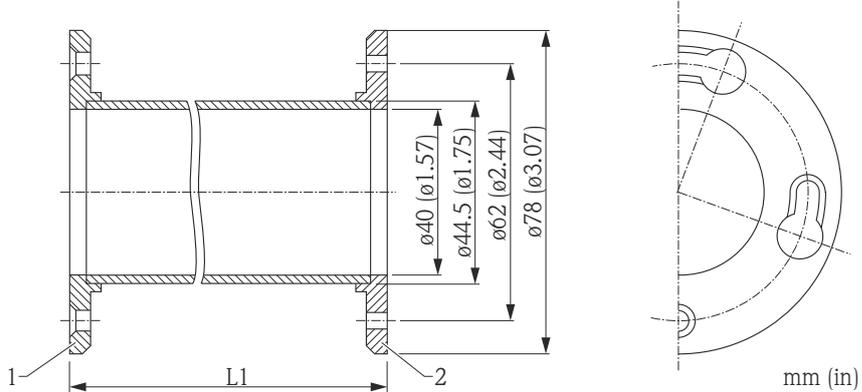
| Accesorio | Descripción |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extensión de antena FAR10 (para FMR54) |  <p>1 Conexión del instrumento 2 Conexión de la bocina</p> <p>Material:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 316L (1.4404) ▪ Aleación B2 ▪ Aleación C4 <p>Longitud L1:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 100 mm (4 in) ▪ 200 mm (8 in) ▪ 300 mm (12 in) ▪ 400 mm (16 in) <p>Puede obtener información detallada sobre cómo cursar pedidos de la manera siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ En el configurador de producto del sitio web de Endress+Hauser: www.endress.com → Seleccione el país → Instruments → Seleccione el equipo → Función de la página de producto: Configure this product ▪ A través de su centro Endress+Hauser: www.endress.com/worldwide |


A0018879

16.1.3 Visualizador remoto FHX50
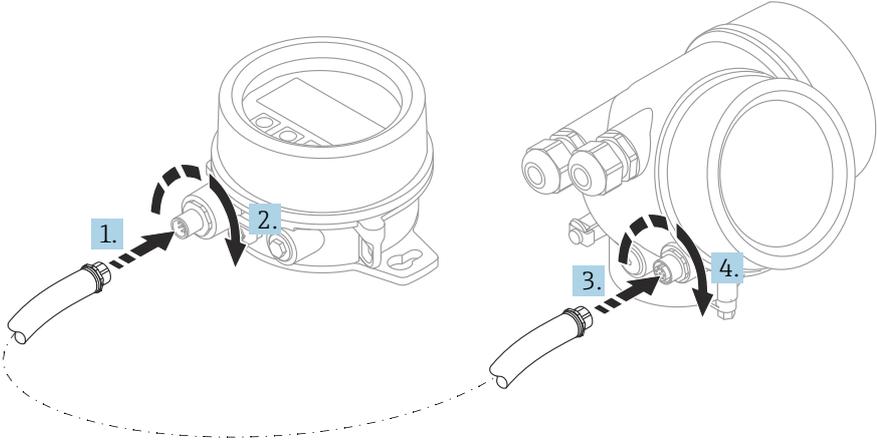
| Accesorios | Descripción |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Visualizador remoto FHX50</p> | <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: right; font-size: small;">A0019128</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Material: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Plástico PBT ▪ 316L/1.4404 ▪ Aluminio ▪ Grado de protección: IP68 / NEMA 6P e IP66 / NEMA 4x ▪ Apto para módulos de indicación: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SD02 (pulsadores) ▪ SD03 (control táctil) ▪ Cable de conexión: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cable suministrado con equipo hasta 30 m (98 ft) ▪ Cable estándar proporcionado por el cliente hasta 60 m (196 ft) ▪ Rango de temperatura ambiente: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) ▪ Rango de temperaturas ambiente (opción): -50 ... 80 °C (-58 ... 176 °F)¹⁾ <p> i Si se desea trabajar con el indicador remoto, es necesario cursar pedido de la versión "Preparado para el indicador FHX50" (ítem 030, opciones L, M o N). Para el indicador FHX50, es necesario seleccionar la opción A: "Preparado para el indicador FHX50" en el ítem 050, "Versión del equipo de medición". </p> <p> i Si en origen no se ha cursado pedido de la versión de equipo "Preparado para el indicador FHX50" y se desea acoplar un indicador FHX50, al cursar pedido del indicador FHX50 es necesario seleccionar la opción B: "No preparado para el indicador FHX50" en la característica 050, "Versión del equipo de medición", de la estructura de pedido del producto. En este caso, se suministrará un kit de ajuste para el equipo con la interfaz FHX50. El kit puede usarse para preparar el equipo a fin de que pueda emplearse la interfaz FHX50. </p> <p> i Para transmisores con homologación, el uso de la interfaz FHX50 puede estar restringido. Solo es posible readaptar un equipo a la interfaz FHX50 si la opción L o M ("Preparado para FHX50") figura en <i>Especificaciones básicas</i>, opción 4, "Indicación, Configuración" en las instrucciones de seguridad (XA) para el equipo. Asimismo, preste atención a las instrucciones de seguridad (XA) de la interfaz FHX50. </p> <p> i La adaptación no es viable en transmisores con: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Una homologación para uso con polvo inflamable (homologación a prueba de ignición por polvo) ▪ Tipo de protección Ex nA </p> <p> i Para obtener más información, véase el documento SD01007F. </p> |

1) este rango es válido si en la característica 580, "Pruebas, Certificados", de la estructura de pedido del producto se selecciona la opción JN "Transmisor para la temperatura ambiente -50 °C (-58 °F)". Si la temperatura está siempre por debajo de -40 °C (-40 °F), es posible que aumente la frecuencia de fallos.

16.1.4 Protección contra sobretensiones
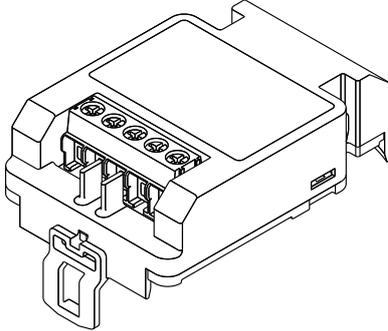
| Accesorio | Descripción |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protección contra sobretensiones para dispositivos de 2 hilos OVP10 (1 canal) OVP20 (2 canal) | <div style="text-align: right; font-size: small;">A0021734</div>  <p>Datos técnicos</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Resistencia por canal: $2 * 0,5 \Omega_{\text{máx}}$ ▪ Umbral tensión CC: 400 ... 700 V ▪ Umbral tensión de choque: < 800 V ▪ Capacitancia en 1 MHz: < 1,5 pF ▪ Tensión de choque nominal de protector (8/20 μs): 10 kA ▪ Apropiado para secciones transversales de cable: 0,2 ... 2,5 mm² (24 ... 14 AWG) <p>ⓘ Pedidos con el dispositivo El módulo de protección contra sobretensiones se pide preferentemente con el dispositivo. Véase la estructura de pedido del producto: característica 610 "Accesorio montado", opción NA "Protección contra sobretensiones". El pedido del módulo por separado sólo es necesario si un dispositivo va a ser adaptado con una protección contra sobretensiones.</p> <p>ⓘ Código de producto para adaptación</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Para los dispositivos de un 1 canal (característica 020, opción A) OVP10: 71128617 ▪ Para los dispositivos de 2 canales (característica 020, opción B, C, E o G) OVP20 : 71128619 <p>Tapa de carcasa para adaptación Con el fin de mantener las distancias de seguridad necesarias, la tapa de la caja se debe remplazar si se modifica el dispositivo con la protección contra sobretensiones. En función del tipo de caja, el código de producto de la tapa apropiada es el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Caja GT18: Tapa 71185516 ▪ Caja GT19: Tapa 71185518 ▪ Caja GT20: Tapa 71185516 <p>ⓘ Factores restrictivos para la adaptación En función de la homologación del transmisor puede estar restringido el uso del módulo OVP. Un dispositivo sólo se puede adaptar con un módulo OVP si se indica la opción NA (protección contra sobretensiones) en <i>Especificaciones opcionales</i> en las Instrucciones de seguridad (XA) concerniente al dispositivo.</p> <p>ⓘ Para más detalles consúltese SD01090F.</p> |

16.1.5 Aislador estanco al gas

| Accesorio | Descripción |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aislador estanco al gas | Aislador de vidrio químicamente inerte; evita la migración de gases hacia el interior de la caja del sistema electrónico. Para pedir junto con el equipo: estructura de pedido del producto, característica 610 "Accesorio montado", opción NC "Aislador estanco al gas" |

16.1.6 Módulo Bluetooth para equipos HART

| Accesorio | Descripción |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Módulo Bluetooth | <div data-bbox="325 327 975 768" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1382 779 1437 792" data-label="Text"> <p>A0036493</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ■ Puesta en marcha rápida y fácil desde la aplicación SmartBlue ■ No se requieren herramientas ni adaptadores adicionales ■ Curva de señal desde la aplicación SmartBlue ■ Transmisión de datos punto a punto individual encriptada (probada por el instituto Fraunhofer) y comunicación protegida con contraseña mediante tecnología inalámbrica Bluetooth® ■ Rango de valores en las condiciones de referencia: <ul style="list-style-type: none"> > 10 m (33 ft) <p>i Al utilizar el módulo Bluetooth, la tensión de alimentación mínima aumenta hasta 3 V.</p> <p>i Pedidos con el dispositivo El módulo bluetooth se pide preferentemente con el dispositivo. Véase la estructura de pedido del producto, característica 610, "Accesorio montado", opción NF "Bluetooth". Solo es necesario cursar un pedido por separado en caso de actualización.</p> <p>i Código de producto para adaptación Módulo Bluetooth (BT10): 71377355</p> <p>i Restricciones en caso de actualización Según la homologación de que disponga el transmisor, es posible que la aplicación del módulo Bluetooth esté restringida. Un equipo puede solo actualizarse con un módulo Bluetooth si aparece la opción <i>NF</i> (Bluetooth) en las Instrucciones de seguridad asociadas (<i>XA</i>) en <i>Especificaciones opcionales</i>.</p> <p>i Para más detalles consúltese SD02252F.</p> |

16.2 Accesorios específicos para comunicaciones

| Accesorio | Descripción |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commubox FXA291 | <p>Conecta equipos de campo de Endress+Hauser dotados con interfaz CDI (= Common Data Interface de Endress+Hauser) con la interfaz USB de un ordenador. Código de producto: 51516983</p> <p> Para detalles véase el documento de información técnica TI00405C</p> |

| Accesorio | Descripción |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Field Xpert SFX350 | <p>Field Xpert SFX350 es un ordenador móvil para la puesta en marcha y el mantenimiento. Este activa la configuración y el diagnóstico eficaz del dispositivo para los equipos HART y FOUNDATION Fieldbus en los entornos no Ex.</p> <p> Para detalles, véase el manual de instrucciones BA01202S</p> |

| Accesorio | Descripción |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Field Xpert SFX370 | <p>Field Xpert SFX370 es un ordenador móvil para la puesta en marcha y el mantenimiento. Este activa la configuración y el diagnóstico eficaz del dispositivo para los equipos HART y FOUNDATION Fieldbus en los entornos no Ex y los entornos Ex.</p> <p> Para detalles, véase el manual de instrucciones BA01202S</p> |

16.3 Accesorios específicos para el mantenimiento

| Accesorio | Descripción |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DeviceCare SFE100 | <p>Herramienta de configuración para equipos HART, PROFIBUS y FOUNDATION Fieldbus</p> <p> Información técnica TI01134S</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ DeviceCare puede descargarse de www.software-products.es.endress.com. La descarga requiere registrarse en el portal de software de Endress+Hauser. ▪ También es posible cursar pedido de una copia de DeviceCare en soporte DVD. Estructura de pedido del producto: característica 570, "Servicio", opción IV, "Herramientas DVD (Configuración de DeviceCare)". </p> |
| FieldCare SFE500 | <p>Herramienta de software Plant Asset Management para la gestión de activos de la planta (PAM) basada en tecnología FDT. Ayuda en la configuración y mantenimiento de todos los equipos de su planta. Si se le suministra información sobre el estado, realiza también diagnósticos sobre los equipos.</p> <p> Información técnica TI00028S</p> |

16.4 Componentes del sistema

| Accesorios | Descripción |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestor gráfico de datos Memograph M | <p>El gestor gráfico de datos Memograph M proporciona información sobre todas las variables relevantes del proceso. Registra correctamente valores medidos, monitoriza valores límite y analiza puntos de medida. Los datos se guardan en la memoria interna de 256 MB y también en tarjeta SD o lápiz USB.</p> <p> Para detalles consúltese el documento de información técnica TI00133R y las instrucciones de funcionamiento BA00247R</p> |

17 Menú de configuración

17.1 Visión general sobre el menú de configuración (módulo de visualización)

Navegación



Menú de configuración

| | |
|----------------------------------|-------|
| Language | |
| Ajuste | → 144 |
| Unidad de longitud | |
| Tipo de tanque | |
| Diámetro del tubo | |
| Grupo de producto | |
| Calibración vacío | |
| Calibración lleno | |
| Nivel | |
| Distancia | |
| Calidad de señal | |
| ► Mapeado | → 143 |
| Confirmación distancia | → 143 |
| Final de mapeado | → 143 |
| Registro mapeado | → 143 |
| Distancia | → 143 |
| Preparando grabación del mapeado | → 144 |
| ► Analog inputs | |
| ► Analog input 1 ... 5 | → 144 |
| Block tag | → 144 |

| | |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Channel | →  144 |
| Process Value Filter Time | →  145 |
| ► Ajuste avanzado | →  146 |
| Estado bloqueo | →  146 |
| Derechos de acceso visualización | →  147 |
| Introducir código de acceso | →  147 |
| ► Nivel | →  148 |
| Tipo producto | →  148 |
| Propiedad del producto | →  148 |
| Velocidad Máxima de Llenado en Líquidos | →  149 |
| Velocidad Máxima de Vaciado en Líquidos | →  149 |
| Condición del proceso extendida | →  150 |
| Unidad del nivel | →  150 |
| Distancia bloque | →  151 |
| Corrección del nivel | →  152 |
| Altura del Tanque/Silo | →  152 |
| ► Linealización | →  155 |
| Tipo de linealización | →  157 |
| Unidad tras linealización | →  158 |
| Texto libre | →  159 |
| Valor máximo | →  160 |
| Diámetro | →  160 |
| Altura intermedia | →  160 |
| Modo de tabla | →  161 |

| | |
|---------------------------------|-------|
| ► Editar tabla | |
| Nivel | |
| Valor del cliente | |
| Activar tabla | → 163 |
| ► Ajustes de seguridad | → 164 |
| Salida con pérdida de eco | → 164 |
| Valor con pérdida de eco | → 164 |
| Rampa con pérdida de eco | → 165 |
| Distancia bloque | → 151 |
| ► Salida de conmutación | → 167 |
| Función salida de conmutación | → 167 |
| Asignar estado | → 167 |
| Asignar valor límite | → 168 |
| Asignar nivel de diagnóstico | → 168 |
| Valor de conexión | → 168 |
| Retardo de la conexión | → 170 |
| Valor de desconexión | → 170 |
| Retardo de la desconexión | → 170 |
| Comportamiento en caso de error | → 170 |
| Estado de conmutación | → 171 |
| Señal de salida invertida | → 171 |
| ► Visualización | → 172 |
| Language | → 172 |
| Formato visualización | → 172 |
| 1 ... 4er valor visualización | → 174 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Decimales 1 ... 4 | →  174 |
| Intervalo de indicación | →  174 |
| Atenuación del visualizador | →  175 |
| Línea de encabezamiento | →  175 |
| Texto de encabezamiento | →  175 |
| Carácter de separación | →  176 |
| Formato numérico | →  176 |
| Decimales menú | →  176 |
| Retroiluminación | →  177 |
| Contraste del visualizador | →  177 |
| ► Configuración Backup Indicador | →  178 |
| Tiempo de operación | →  178 |
| Última salvaguarda | →  178 |
| Control de configuración | →  178 |
| Comparación resultado | →  179 |
| ► Administración | →  181 |
| ► Definir código de acceso | →  183 |
| Definir código de acceso | →  183 |
| Confirmar el código de acceso | →  183 |
| Resetear dispositivo | →  181 |
|  Diagnóstico | →  184 |
| Diagnóstico actual | →  184 |
| Último diagnóstico | →  184 |
| Tiempo de funcionamiento desde inicio | →  185 |
| Tiempo de operación | →  178 |

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▶ Lista de diagnósticos | →  186 |
| Diagnóstico 1 ... 5 | →  186 |
| ▶ Lista de eventos | →  187 |
| Opciones de filtro | |
| ▶ Lista de eventos | →  187 |
| ▶ Información del dispositivo | →  188 |
| Nombre del dispositivo | →  188 |
| Número de serie | →  188 |
| Versión de firmware | →  188 |
| Nombre de dispositivo | →  189 |
| Código de Equipo | →  189 |
| Código de Equipo Extendido 1 ... 3 | →  189 |
| ▶ Valor medido | →  190 |
| Distancia | →  139 |
| Nivel linealizado | →  159 |
| Volt. terminales 1 | →  191 |
| Temperatura de la electrónica | →  191 |
| ▶ Analog inputs | |
| ▶ Analog input 1 ... 5 | →  191 |
| Block tag | →  144 |
| Channel | →  144 |
| Status | →  192 |
| Value | →  192 |
| Units index | →  192 |

| | |
|-------------------------------------|-------|
| ▶ Memorización de valores medidos | → 193 |
| Asignación canal 1 ... 4 | → 193 |
| Intervalo de memoria | → 193 |
| Borrar memoria de datos | → 194 |
| ▶ Visualización canal 1 ... 4 | → 195 |
| ▶ Simulación | → 198 |
| Asignar variables de medida | → 199 |
| Valor variable de proceso | → 199 |
| Simulación salida de conmutación | → 199 |
| Estado de conmutación | → 199 |
| Alarma simulación | → 200 |
| Categoría de eventos de diagnóstico | → 200 |
| Diagnóstico de Simulación | → 201 |
| ▶ Test de dispositivo | → 202 |
| Inicio test de dispositivo | → 202 |
| Resultado test de dispositivo | → 202 |
| Último test | → 202 |
| Señal de nivel | → 203 |

17.2 Visión general sobre el menú de configuración (software de configuración)

Navegación



Menú de configuración

🔧 **Ajuste**

→ 📄 144

Unidad de longitud

Tipo de tanque

Diámetro del tubo

Grupo de producto

Calibración vacío

Calibración lleno

Nivel

Distancia

Calidad de señal

Confirmación distancia

Mapeado actual

Final de mapeado

Registro mapeado

▶ **Analog inputs**

▶ **Analog input 1 ... 5**

Block tag

Channel

Process Value Filter Time

▶ **Ajuste avanzado**

Estado bloqueo

Derechos de acceso software de operación

→ 📄 144

→ 📄 144

→ 📄 144

→ 📄 145

→ 📄 146

→ 📄 146

→ 📄 146

| | |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Introducir código de acceso | →  147 |
| ► Nivel | →  148 |
| Tipo producto | →  148 |
| Propiedad del producto | →  148 |
| Velocidad Máxima de Llenado en Líquidos | →  149 |
| Velocidad Máxima de Vaciado en Líquidos | →  149 |
| Condición del proceso extendida | →  150 |
| Unidad del nivel | →  150 |
| Distancia bloque | →  151 |
| Corrección del nivel | →  152 |
| Altura del Tanque/Silo | →  152 |
| ► Linealización | →  155 |
| Tipo de linealización | →  157 |
| Unidad tras linealización | →  158 |
| Texto libre | →  159 |
| Nivel linealizado | →  159 |
| Valor máximo | →  160 |
| Diámetro | →  160 |
| Altura intermedia | →  160 |
| Modo de tabla | →  161 |
| Número de tabla | →  162 |
| Nivel | →  162 |
| Nivel | →  162 |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor del cliente | →  163 |
| Activar tabla | →  163 |
| ► Ajustes de seguridad | →  164 |
| Salida con pérdida de eco | →  164 |
| Valor con pérdida de eco | →  164 |
| Rampa con pérdida de eco | →  165 |
| Distancia bloque | →  151 |
| ► Salida de conmutación | →  167 |
| Función salida de conmutación | →  167 |
| Asignar estado | →  167 |
| Asignar valor límite | →  168 |
| Asignar nivel de diagnóstico | →  168 |
| Valor de conexión | →  168 |
| Retardo de la conexión | →  170 |
| Valor de desconexión | →  170 |
| Retardo de la desconexión | →  170 |
| Comportamiento en caso de error | →  170 |
| Estado de conmutación | →  171 |
| Señal de salida invertida | →  171 |
| ► Visualización | →  172 |
| Language | →  172 |
| Formato visualización | →  172 |
| 1 ... 4er valor visualización | →  174 |
| Decimales 1 ... 4 | →  174 |
| Intervalo de indicación | →  174 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atenuación del visualizador | →  175 |
| Línea de encabezamiento | →  175 |
| Texto de encabezamiento | →  175 |
| Carácter de separación | →  176 |
| Formato numérico | →  176 |
| Decimales menú | →  176 |
| Retroiluminación | →  177 |
| Contraste del visualizador | →  177 |
| ► Configuración Backup Indicador | →  178 |
| Tiempo de operación | →  178 |
| Última salvaguarda | →  178 |
| Control de configuración | →  178 |
| Estado del Backup | →  179 |
| Comparación resultado | →  179 |
| ► Administración | →  181 |
| Definir código de acceso | |
| Resetear dispositivo | →  181 |
|  Diagnóstico | →  184 |
| Diagnóstico actual | →  184 |
| Marca de tiempo | →  184 |
| Último diagnóstico | →  184 |
| Marca de tiempo | →  185 |
| Tiempo de funcionamiento desde inicio | →  185 |
| Tiempo de operación | →  178 |

| | |
|------------------------------------|-------|
| ▶ Lista de diagnósticos | → 186 |
| Diagnóstico 1 ... 5 | → 186 |
| Marca de tiempo 1 ... 5 | → 186 |
| ▶ Información del dispositivo | → 188 |
| Nombre del dispositivo | → 188 |
| Número de serie | → 188 |
| Versión de firmware | → 188 |
| Nombre de dispositivo | → 189 |
| Código de Equipo | → 189 |
| Código de Equipo Extendido 1 ... 3 | → 189 |
| ▶ Valor medido | → 190 |
| Distancia | → 139 |
| Nivel linealizado | → 159 |
| Volt. terminales 1 | → 191 |
| Temperatura de la electrónica | → 191 |
| ▶ Analog inputs | |
| ▶ Analog input 1 ... 5 | → 191 |
| Block tag | → 144 |
| Channel | → 144 |
| Status | → 192 |
| Value | → 192 |
| Units index | → 192 |
| ▶ Memorización de valores medidos | → 193 |
| Asignación canal 1 ... 4 | → 193 |

| | |
|----------------------------------|-------|
| Intervalo de memoria | → 193 |
| Borrar memoria de datos | → 194 |
| ► Simulación | → 198 |
| Asignar variables de medida | → 199 |
| Valor variable de proceso | → 199 |
| Simulación salida de conmutación | → 199 |
| Estado de conmutación | → 199 |
| Alarma simulación | → 200 |
| Diagnóstico de Simulación | → 201 |
| ► Test de dispositivo | → 202 |
| Inicio test de dispositivo | → 202 |
| Resultado test de dispositivo | → 202 |
| Último test | → 202 |
| Señal de nivel | → 203 |
| ► Heartbeat | → 204 |

17.3 Menú "Ajuste"

- 
 -  : Señala la ruta de navegación hasta el parámetro a través del módulo indicador y de configuración.
 -  : Señala la ruta de navegación hacia el parámetro a través de un software de configuración (p. ej., FieldCare).
 -  : Señala parámetros que se pueden bloquear mediante el bloqueo por software.

Navegación   Ajuste

Unidad de longitud

| | | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Navegación |   Ajuste → Unidad longitud | |
| Descripción | Unidad de longitud del cálculo de distancia. | |
| Selección | <i>Unidad SI</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ mm ▪ m | <i>Unidad EE. UU.</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ft ▪ in |

Tipo de tanque

| | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Navegación |   Ajuste → Tipo de tanque |
| Requisito previo | Tipo producto (→  148) = Líquido |
| Descripción | Seleccione el tipo de depósito. |
| Selección | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bypass / tubo tranquilizador ▪ Tubo tranquilizador ▪ Workbench test ▪ Canal abierto ▪ Tanque esférico ▪ Depósito de almacenaje ▪ Proceso estándar ▪ Proceso con agitación ▪ Antena ondas guiadas |
| Ajuste de fábrica | En función de la antena |
| Información adicional | En función de la antena, es posible que algunas de las opciones que se mencionan más arriba no estén disponibles o que haya opciones adicionales. |

Diámetro del tubo

| | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Navegación | Ajuste → Diámetro tubo |
| Requisito previo | Tipo de tanque (→ 136) = Bypass / tubo tranquilizador |
| Descripción | Especifique el diámetro del bypass o del tubo tranquilizador. |
| Entrada de usuario | 0 ... 9,999 m |

Grupo de producto

| | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Navegación | Ajuste → Grupo producto |
| Requisito previo | Tipo producto (→ 148) = Líquido |
| Descripción | Seleccionar grupo producto. |
| Selección | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Otros ▪ En base agua (DC >= 4) |
| Información adicional | <p>Este parámetro especifica aproximadamente la constante dieléctrica (CD) del producto. Para definir de manera más detallada la constante dieléctrica (CD) utilice Parámetro Propiedad del producto (→ 148).</p> <p>El Parámetro Grupo de producto preestablece el Parámetro Propiedad del producto (→ 148) como se indica a continuación:</p> |


| Grupo de producto | Propiedad del producto (→ 148) |
|------------------------|---------------------------------|
| Otros | Desconocido |
| En base agua (DC >= 4) | CD 4 ... 7 |

- El Parámetro **Propiedad del producto** puede modificarse más adelante. No obstante, en tal caso, Parámetro **Grupo de producto** retiene su valor. Solo el Parámetro **Propiedad del producto** es relevante para la evaluación de señales.
- El rango de medida puede reducirse para constantes dieléctricas bajas. Para obtener detalles sobre la Información técnica (TI) del equipo correspondiente.

Calibración vacío

| | |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Navegación | Ajuste → Calibrac. vacío |
| Descripción | Distancia conexión al proceso a nivel mín. |
| Entrada de usuario | En función de la antena |
| Ajuste de fábrica | En función de la antena |

Información adicional

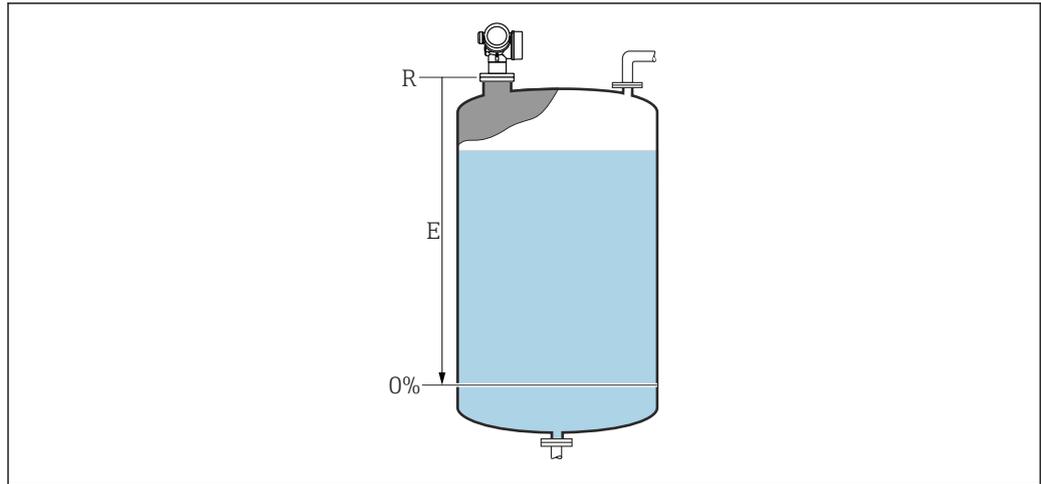

A0019486

32 Calibración vacío (E) para mediciones de nivel en líquidos

i El rango de medición comienza en el punto en el que el haz de microondas rebota en el fondo del depósito o silo. En el caso de extremos de caldera cóncavos o salidas cónicas, no pueden medirse niveles por debajo de este punto.

Calibración lleno



Navegación

Ajuste → Calibrac. lleno

Descripción

Alcance: máx. nivel - mín. nivel.


Entrada de usuario

En función de la antena

Ajuste de fábrica

En función de la antena


Información adicional

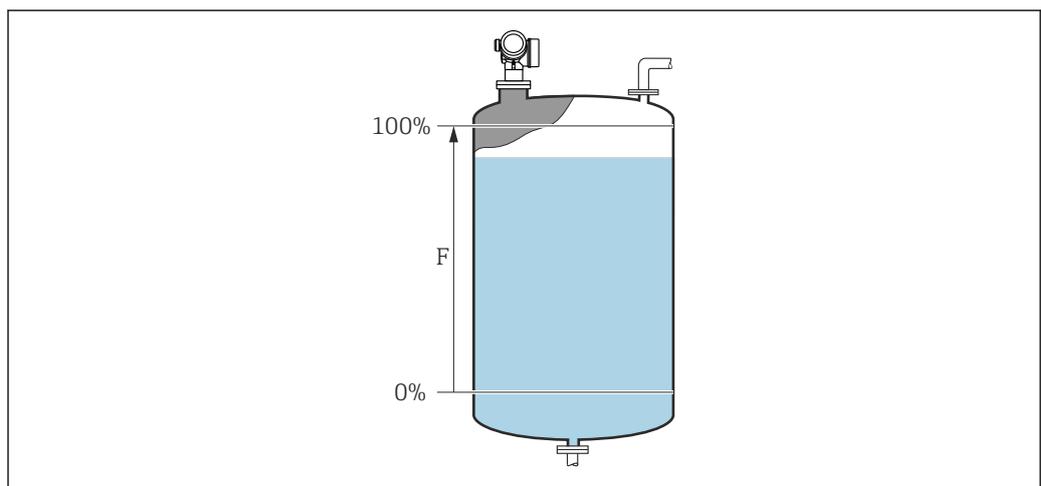

A0019487

33 Calibración lleno (F) para mediciones de nivel en líquidos


Nivel

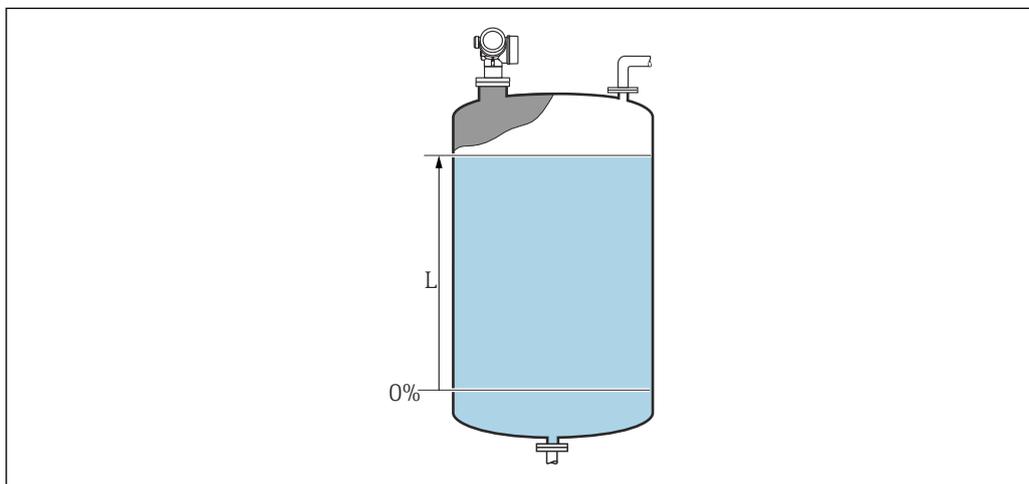Navegación  Ajuste → Nivel**Descripción** Visualiza el nivel medido L (antes de linealizar).**Información adicional**

 34 Nivel en caso de mediciones de líquido

 La unidad se define en el parámetro Parámetro **Unidad del nivel** (→  150).

Distancia

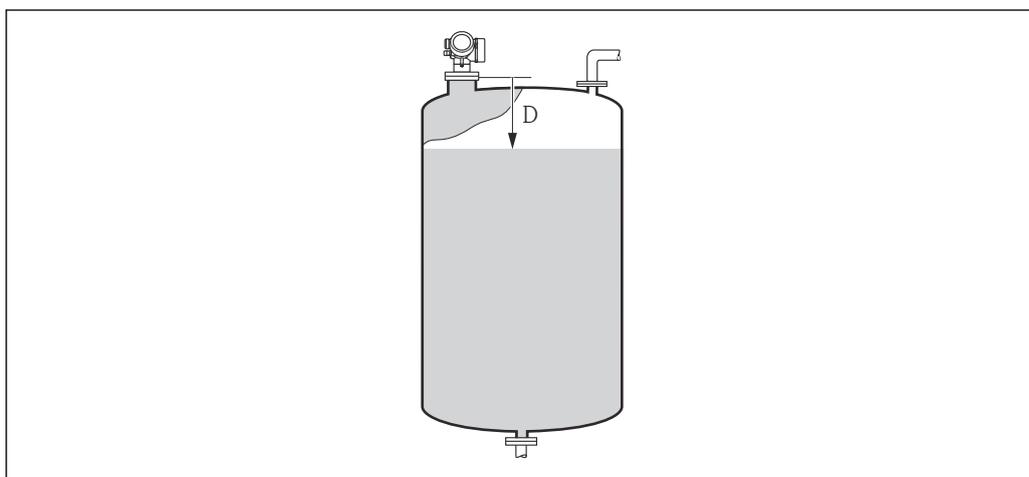Navegación  Ajuste → Distancia**Descripción** Visualiza la distancia D medida entre el punto de referencia (borde inferior de la brida o conexión roscada) y el nivel.**Información adicional**

 35 Distancia para mediciones de líquidos

 La unidad se define en el parámetro Parámetro **Unidad de longitud** (→  136).

Calidad de señal

Navegación  Ajuste → Calidad de señal

Descripción Visualiza la calidad de la señal (eco) reflejada por el nivel.

Información adicional **Significado de las opciones de visualización**

- **Fuerte**

El eco evaluado sobrepasa el umbral en, por lo menos, 10 dB.

- **Medio**

El eco evaluado sobrepasa el umbral en, por lo menos, 5 dB.

- **Débil**

El eco evaluado sobrepasa el umbral en menos de 5 dB.

- **Sin señal**

El equipo no encuentra un eco utilizable.

La calidad de la señal indicada en este parámetro se refiere siempre a la del eco que se está evaluando: el eco de nivel o el eco del fondo del depósito. Para diferenciar éstos dos, la calidad del eco del fondo del depósito se indica siempre entre paréntesis.



Si se produce una pérdida de eco (**Calidad de señal = Sin señal**), el equipo emite el siguiente mensaje de error:

- F941, para **Salida con pérdida de eco** (→  164) = **Alarma**.
- S941 si se ha seleccionado otra opción en **Salida con pérdida de eco** (→  164).

Confirmación distancia



Navegación  Ajuste → Confirmac. dist.

Descripción Especifique si la distancia medida concuerda con la distancia real.
Según la selección, el equipo establece automáticamente el rango del mapeado.

- Selección**
- Registro map manual
 - Distancia correcta
 - Distancia desconocida
 - Distancia muy pequeña *
 - Distancia muy grande *
 - Tanque vacío
 - Mapeado de fábrica

Información adicional **Significado de las opciones**

- **Registro map manual**

Se debe seleccionar si se quiere definir manualmente el rango del mapeado en el Parámetro **Final de mapeado** (→  141). En este caso no hace falta confirmar la distancia.

- **Distancia correcta**

A seleccionar si la distancia medida coincide con la distancia efectiva. El equipo entonces realiza un mapeado.

- **Distancia desconocida**

A seleccionar si se desconoce la distancia efectiva. No puede realizarse un mapeado en este caso.

* La visibilidad depende de las opciones en el código o de los ajustes en el instrumento

- **Distancia muy pequeña**

A seleccionar si la distancia medida es inferior a la efectiva. El equipo busca el eco siguiente y regresa al Parámetro **Confirmación distancia**. Recalcula la distancia y la visualiza seguidamente. La comparación debe repetirse tantas veces como sean necesarias hasta conseguir que la distancia calculada concuerde con la efectiva. A continuación, puede iniciarse el mapeado seleccionando **Distancia correcta**.

- **Distancia muy grande**⁸⁾

Debe seleccionarse si la distancia medida coincide con la distancia real. El equipo corregirá la evaluación de la señal y volverá seguidamente al Parámetro **Confirmación distancia**. Recalcula la distancia y la visualiza seguidamente. La comparación debe repetirse tantas veces como sean necesarias hasta conseguir que la distancia calculada concuerde con la efectiva. A continuación, puede iniciarse el mapeado seleccionando **Distancia correcta**.

- **Tanque vacío**

A seleccionar si el depósito está completamente vacío. El equipo registra un mapeado que cubre el rango de medición completo como se define mediante el Parámetro **Altura del Tanque/Silo** (→  152). Por defecto, **Altura del Tanque/Silo** = **Calibración vacío**. Tenga en cuenta que en caso de salidas cónicas, por ejemplo, solo puede realizarse una medición hasta el punto en el que las señales del radar rebotan con el fondo del depósito o silo. Si se utiliza el Opción **Tanque vacío**, puede que **Calibración vacío** (→  137) y **Altura del Tanque/Silo** no lleguen por debajo de este punto, ya que de lo contrario la señal de vacío se suprime.

- **Mapeado de fábrica**

A seleccionar si ha de borrarse el mapeado existente (si es que hay uno). El equipo regresa seguidamente al Parámetro **Confirmación distancia** y puede registrarse un nuevo mapeado.



Cuando se realizan las operaciones mediante el módulo de visualización, la distancia medida se visualiza junto con este parámetro para fines de referencia.



Si el equipo abandona el procedimiento de aprendizaje con el Opción **Distancia muy pequeña** o el Opción **Distancia muy grande** antes de haberse confirmado la idoneidad de la distancia, entonces **no** se registrará ningún mapeado y el procedimiento de aprendizaje se restablecerá al cabo de 60 s.

Mapeado actual

Navegación

 Ajuste → Mapeado actual

Descripción

Indica hasta qué distancia se ha registrado ya un mapeado.

Final de mapeado

Navegación

 Ajuste → Final de mapeado

Requisito previo

Confirmación distancia (→  140) = **Registro map manual** o **Distancia muy pequeña**

Descripción

Especifique el nuevo fin del mapeado.

8) Solo disponible para "Experto → Sensor → Seguimiento de eco → Parámetro **Modo de evaluación**" = "Historial de corta duración" o "Historial de larga duración"

Entrada de usuario 0,1 ... 999 999,9 m

Información adicional Este parámetro especifica hasta qué distancia ha de registrarse el nuevo mapa. La distancia se mide desde el punto de referencia, es decir, desde el borde inferior de la brida de montaje o conexión roscada.

 Para fines de referencia, la Parámetro **Mapeado actual** (→  141) se visualiza junto con este parámetro. Indica hasta qué distancia se ha registrado ya un mapeado.

Registro mapeado

Navegación  Ajuste → Registro mapeado

Requisito previo **Confirmación distancia** (→  140) = **Registro map manual** o **Distancia muy pequeña**

Descripción Iniciar el registro del mapeado.

Selección

- No
- Registro mapeado
- Sobreponer mapeado
- Mapeado de fábrica
- Borrar mapeado parcial

Información adicional **Significado de las opciones**

- **No**
No se registrará ningún mapeado.
- **Registro mapeado**
Se registrará el mapeado. Cuando finalice el registro, se visualizará la nueva distancia medida y el nuevo rango del mapeado. Cuando se realizan las operaciones mediante el indicador local, estos valores deberán confirmarse pulsando .
- **Sobreponer mapeado**
La nueva curva de mapeado normalmente se genera mediante el solapamiento de las curvas de envolvente antigua y actual.
- **Mapeado de fábrica**
Se utiliza el mapeado de fábrica almacenado en la ROM del equipo.
- **Borrar mapeado parcial**
La curva de mapeado se elimina hasta **Final de mapeado** (→  141).
La curva de mapeado se elimina entre **Inicio de mapeado** y **Final de mapeado** (→  141).

17.3.1 Asistente "Mapeado"

-  El Asistente **Mapeado** solo está disponible cuando se realizan las operaciones mediante el indicador local. Cuando se realizan las operaciones mediante software de configuración, todos los parámetros relacionados con el mapeado se ubican directamente en el Menú **Ajuste** (→  136).
-  En el Asistente **Mapeado** se muestran dos parámetros simultáneamente en el módulo de visualización en cualquier momento. El parámetro superior puede editarse, mientras que el parámetro inferior solo se visualiza como referencia.

Navegación  Ajuste → Mapeado

Confirmación distancia

Navegación  Ajuste → Mapeado → Confirmac. dist.

Descripción →  140

Final de mapeado

Navegación  Ajuste → Mapeado → Final de mapeado

Descripción →  141

Registro mapeado

Navegación  Ajuste → Mapeado → Registro mapeado

Descripción →  142

Distancia

Navegación  Ajuste → Mapeado → Distancia

Descripción →  139

Preparando grabación del mapeado

Navegación  Ajuste → Mapeado → PrepGrabMapeado

Descripción Indica el progreso del registro del mapeado.

Indicación

- Iniciando grabación
- En progreso
- Acabado

17.3.2 Submenú "Analog input 1 ... 5"

Existe un Submenú **Analog inputs** para cada bloque de entradas analógicas (AI) del equipo. El bloque AI se utiliza para configurar la transmisión del valor medido al bus.

 En este submenú, solo pueden configurarse las propiedades más básicas del bloque AI. Para una configuración más exhaustiva de los bloques AI, véase Menú **Experto**.

Navegación   Ajuste → Analog inputs → Analog input 1 ... 5

Block tag

Navegación   Ajuste → Analog inputs → Analog input 1 ... 5 → Block tag

Descripción Defined to be unique throughout the control system at one plant site. The tag may be changed using the FB_Tag service.

Entrada de usuario Cadena de caracteres entre los cuales hay números, letras y caracteres especiales (#32)

Channel

Navegación   Ajuste → Analog inputs → Analog input 1 ... 5 → Channel

Descripción Utilice esta función para seleccionar el valor de entrada que se debe procesar en el bloque funcional de la entrada analógica.

Selección

- Uninitialized
- Nivel linealizado
- Amplitud absoluta de eco
- Distancia
- Temperatura de la electrónica
- Amplitud relativa de eco
- Analog output adv. diagnostics 1
- Analog output adv. diagnostics 2
- Volt. terminales

Process Value Filter Time

Navegación Ajuste → Analog inputs → Analog input 1 ... 5 → PV Filter Time**Descripción**

Utilice esta función para introducir la especificación del tiempo de filtro para filtrar el valor de entrada (PV) inconverso.

Entrada de usuario

Número positivo de coma flotante

Información adicional

Ajuste de fábrica



Si se introduce el valor 0 s, no se realizará el filtrado.

17.3.3 Submenú "Ajuste avanzado"

Navegación  Ajuste → Ajuste avanzado

Estado bloqueo

| | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Navegación |   Ajuste → Ajuste avanzado → Estado bloqueo |
| Descripción | Indica la protección contra escritura de mayor prioridad que está actualmente activa. |
| Indicación | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Protección de escritura hardware ▪ Temporalmente bloqueado |
| Información adicional | <p>Significado y prioridades de los tipos de protección contra escritura</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Protección de escritura hardware (prioridad 1) El microinterruptor de bloqueo (bloqueo por hardware) se activa en el módulo principal de electrónica. Esto bloquea el acceso de escritura de los parámetros. ▪ Bloqueo SIL (prioridad 2) El modo SIL está activado. El acceso de escritura de los parámetros relevantes está denegado. ▪ Bloqueo WHG (prioridad 3) El modo WHG está activado. El acceso de escritura de los parámetros relevantes está denegado. ▪ Temporalmente bloqueado (prioridad 4) Se ha bloqueado temporalmente el acceso con escritura a los parámetros debido a la ejecución de determinados procesos internos (p. ej., carga/descarga de datos, reinicios, etc.). Los parámetros vuelven a ser modificables a la que finaliza el proceso interno. <p> En el módulo de visualización, aparece el símbolo  delante de todos los parámetros que no pueden modificarse por estar protegidos contra escritura.</p> |

Derechos de acceso software de operación

| | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Navegación |  Ajuste → Ajuste avanzado → DchoAcces SWoper |
| Descripción | Muestra la autorización de acceso a los parámetros a través de la herramienta de configuración. |
| Información adicional | <p> Los derechos de acceso pueden modificarse mediante el Parámetro Introducir código de acceso (→  147).</p> <p> Si además hay activada una protección contra escritura, se restringen aún más los derechos de acceso vigentes. El estado de la protección contra escritura puede consultarse mediante el Parámetro Estado bloqueo (→  146).</p> |

Derechos de acceso visualización

| | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Navegación |  Ajuste → Ajuste avanzado → Dcho acceso visu |
| Requisito previo | El equipo incorpora un indicador local. |
| Descripción | Muestra los derechos de acceso a parámetros vía control local. |
| Información adicional | <p> Los derechos de acceso pueden modificarse mediante el Parámetro Introducir código de acceso (→  147).</p> <p> Si además hay activada una protección contra escritura, se restringen aún más los derechos de acceso vigentes. El estado de la protección contra escritura puede consultarse mediante el Parámetro Estado bloqueo (→  146).</p> |

Introducir código de acceso

| | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Navegación |  Ajuste → Ajuste avanzado → Introd. cód. acc |
| Descripción | Anular protección contra escritura de parámetros con código de habilitación personalizado. |
| Entrada de usuario | 0 ... 9999 |
| Información adicional | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Para configurar en campo se requiere introducir el código de acceso de usuario definido en el Parámetro Definir código de acceso (→  181). ▪ Si se entra un código de acceso incorrecto, el usuario sigue con la autorización de acceso que tenía al hacer la entrada. ▪ La protección contra escritura afecta a todos los parámetros señalados con el símbolo  en este documento. En el visualizador local, los parámetros protegidos contra escritura se distinguen por el símbolo  que tienen antepuesto. ▪ Si no se pulsa ninguna tecla durante 10 min, o el usuario cambia del modo de edición y navegación al modo de visualización de valores medidos, el equipo vuelve a bloquear automáticamente tras otros 60 s los parámetros protegidos contra escritura. <p> Si perdiese u olvidase su código de acceso, póngase en contacto con la delegación comercial de Endress+Hauser que le atiende habitualmente.</p> |

Submenú "Nivel"

Navegación  Ajuste → Ajuste avanzado → Nivel

Tipo producto 

Navegación  Ajuste → Ajuste avanzado → Nivel → Tipo producto

Descripción Especifique el tipo de producto.

Indicación

- Líquido
- Sólido

Ajuste de fábrica FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54: **Líquido**

Información adicional  Este parámetro determina el valor de varios parámetros adicionales e influye considerablemente en la evaluación completa de las señales. Por ello, se recomienda encarecidamente **no cambiar** el ajuste de fábrica.

Propiedad del producto 

Navegación  Ajuste → Ajuste avanzado → Nivel → Prop producto

Descripción Especifique la constante dieléctrica relativa ϵ_r del producto.

Selección

- Desconocido
- CD 1.4 ... 1.6
- CD 1.6 ... 1.9
- CD 1.9 ... 2.5
- CD 2.5 ... 4
- CD 4 ... 7
- CD 7 ... 15
- CD > 15

Ajuste de fábrica Según **Tipo producto** (→  148) y **Grupo de producto** (→  137).

Información adicional *Dependencia en "Tipo producto" y "Grupo de producto"*

| Tipo producto (→  148) | Grupo de producto (→  137) | Propiedad del producto |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Sólido | | Desconocido |
| Líquido | En base agua (DC >= 4) | CD 4 ... 7 |
| | Otros | Desconocido |

 Para conocer los valores de las constantes dieléctricas (CD) de muchos de los productos más utilizados en diversas industrias, puede consultarse:

- el manual sobre constantes dieléctricas (CD) de Endress+Hauser (CP01076F)
- la "App de valores CD" de Endress+Hauser (disponible para Android e iOS)

Velocidad Máxima de Llenado en Líquidos


Navegación  Ajuste → Ajuste avanzado → Nivel → VelMáxLlenLíquid

Requisito previo **Tipo producto (→  148) = Líquido**

Descripción Seleccione la máxima velocidad de llenado esperada.

Selección

- Lento < 1cm /min
- Medio < 10 cm/minuto
- estándar < 1m/min
- Rápido < 2 m/minuto
- Muy rápido > 2m/min
- Sin filtros

Ajuste de fábrica Depende del Parámetro **Tipo de tanque (→  136)**

Información adicional El equipo ajusta los filtros de evaluación de señal y la atenuación de la señal de salida a la tasa típica de cambio de nivel definida en este parámetro:

| Velocidad Máxima de Llenado en Líquidos | Tiempo de respuesta a un escalón / s |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Lento < 1cm /min | 90 |
| Medio < 10 cm/minuto | 50 |
| estándar < 1m/min | 20 |
| Rápido < 2 m/minuto | 8 |
| Muy rápido > 2m/min | 5 |
| Sin filtros | < 1 |

 La **Velocidad Máxima de Llenado en Líquidos** está predefinida por el **Tipo de tanque (→  136)**. No obstante, se puede ajustar al proceso del interior del depósito en todo momento. Si más adelante se vuelve a cambiar el **Tipo de tanque (→  136)**, puede ser necesario repetir el ajuste fino.

Velocidad Máxima de Vaciado en Líquidos


Navegación  Ajuste → Ajuste avanzado → Nivel → VelMáxVaciLíquid

Requisito previo **Tipo producto (→  148) = Líquido**

Descripción Seleccione la velocidad máxima de vaciado esperada.

Selección

- Lento < 1cm /min
- Medio < 10 cm/minuto
- estándar < 1m/min
- Rápido < 2 m/minuto
- Muy rápido > 2m/min
- Sin filtros

Ajuste de fábrica Depende del Parámetro **Tipo de tanque (→  136)**

Información adicional

El equipo ajusta los filtros de evaluación de señal y la atenuación de la señal de salida a la tasa típica de cambio de nivel definida en este parámetro:

| Velocidad Máxima de Vaciado en Líquidos (→  149) | Tiempo de respuesta a un escalón / s |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Lento < 1cm /min | 90 |
| Medio < 10 cm/minuto | 50 |
| estándar < 1m/min | 20 |
| Rápido < 2 m/minuto | 8 |
| Muy rápido > 2m/min | 5 |
| Sin filtros | < 1 |

 La **Velocidad Máxima de Vaciado en Líquidos** (→  149) está predefinida por el **Tipo de tanque** (→  136). No obstante, se puede ajustar al proceso del interior del depósito en todo momento. Si más adelante se vuelve a cambiar el **Tipo de tanque** (→  136), puede ser necesario repetir el ajuste fino.

Condición del proceso extendida**Navegación**

  Ajuste → Ajuste avanzado → Nivel → CondiProcExtend

Descripción

Especifique condiciones adicionales del proceso (en caso necesario).

Selección

- Espuma >5cm
- Variando valor constante dieléctrica DC

Información adicional

Opción "Espuma >5cm"

Esta opción verifica que no se utilice ningún historial del depósito que se haya registrado mientras había espuma presente en la superficie, y por lo tanto no sea un mapeado fiable de la propiedad del depósito. Para lograr esto, el ajuste **Modo de evaluación = Historial de larga duración** está desactivado.

 El Opción **Espuma >5cm** solo está disponible para aplicaciones con líquidos (FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54).

Opción "Variando valor constante dieléctrica DC"

Un historial del depósito que se haya registrado con **Modo de evaluación = Historial de larga duración** solo es válido para una constante dieléctrica fija. El Opción **Variando valor constante dieléctrica DC** deshabilita el ajuste **Modo de evaluación = Historial de larga duración** y, por lo tanto, evita valores de medición incorrectos en caso de cambios en la constante dieléctrica.

 El Opción **Variando valor constante dieléctrica DC** solo está disponible para aplicaciones con líquidos (FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54).

Unidad del nivel**Navegación**

  Ajuste → Ajuste avanzado → Nivel → Unidad del nivel


Descripción

Seleccione la unidad para el nivel.

| | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Selección | <i>Unidad SI</i> <ul style="list-style-type: none"> ■ % ■ m ■ mm | <i>Unidad EE. UU.</i> <ul style="list-style-type: none"> ■ ft ■ in |
| Información adicional | <p>La unidad para el nivel puede diferir de la unidad de longitud definida en el Parámetro Unidad de longitud (→  136):</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ La unidad definida en el Parámetro Unidad de longitud se utiliza para la calibración básica (Calibración vacío (→  137) y Calibración lleno (→  138)). ■ La unidad definida en el Parámetro Unidad del nivel se utiliza para visualizar el nivel (sin linealizar). | |

Distancia bloque


| | |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Navegación |   Ajuste → Ajuste avanzado → Nivel → Distancia bloque |
| Descripción | Especifique la distancia de bloqueo BD. |
| Entrada de usuario | 0 ... 200 m |
| Ajuste de fábrica | FMR50, FMR51, FMR53, FMR54: longitud de antena |
| Información adicional | <p>Las señales en la distancia de bloqueo solo se evalúan si habían estado fuera de la distancia de bloqueo cuando se encendió el equipo y se movieron dentro de la distancia de bloqueo debido a un cambio de nivel durante la operación. Se ignoran las señales que ya estaban en la distancia de bloqueo cuando se encendió el equipo.</p> <p> Este comportamiento únicamente es válido cuando se cumplen las dos condiciones siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Experto → Sensor → Seguimiento de eco → Modo de evaluación = Historial de corta duración o Historial de larga duración ■ Experto → Sensor → Compensación de fase gaseosa → Modo GPC= Conectado, Sin corrección o Corrección externa <p>Si no se cumple alguna de estas condiciones, se ignorarán siempre las señales en la distancia de bloqueo.</p> <p> Puede definirse un comportamiento diferente para las señales en la distancia de bloqueo en el Parámetro Distancia de bloque tipo de evaluación.</p> <p> Si se requiere, el personal de servicios de Endress+Hauser puede definir un comportamiento diferente para las señales en la distancia de bloqueo.</p> |

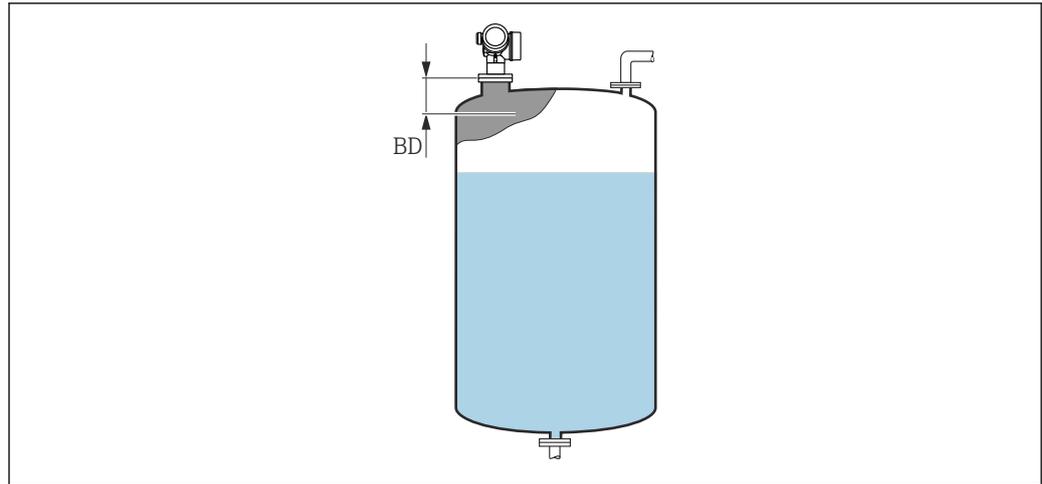

A0019492

36 Distancia de bloqueo (BD) para mediciones de líquidos

Corrección del nivel




| | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Navegación | Ajuste → Ajuste avanzado → Nivel → Corrección nivel |
| Descripción | Especifique la corrección de nivel (en caso necesario). |
| Entrada de usuario | -200 000,0 ... 200 000,0 % |
| Información adicional | El valor especificado en este parámetro se suma al del nivel medido (aún sin linealizar). |

Altura del Tanque/Silo



| | |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Navegación | Ajuste → Ajuste avanzado → Nivel → AlturaTanq/Silo |
| Descripción | Especifique la altura total del depósito o silo medida desde la conexión a proceso. |
| Entrada de usuario | -999,9999 ... 999,9999 m |
| Ajuste de fábrica | Calibración vacío (→ 137) |
| Información adicional | Si el rango de medición parametrizado (Calibración vacío (→ 137)) difiere considerablemente de la altura efectiva del depósito o silo, se recomienda introducir dicho valor. Ejemplo: Monitorización en continuo del nivel en el tercio superior de un depósito o silo. |

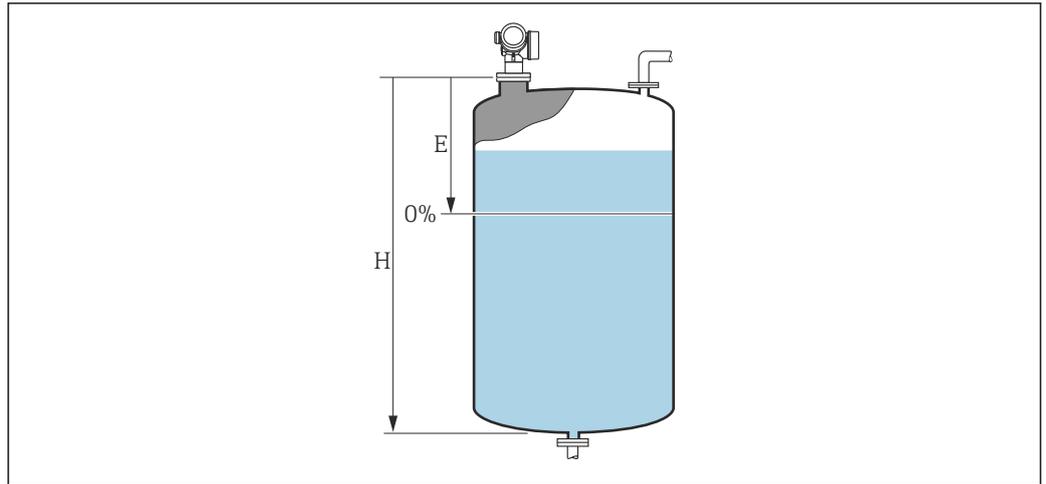

A0019867


37 'Parámetro "Altura del Tanque/Silo" (→ 152)' para mediciones en líquidos

E Calibración vacío (→ 137)

H Altura del Tanque/Silo (→ 152)

i Para depósitos con salida cónica, **Altura del Tanque/Silo** no debe cambiarse ya que en este tipo de aplicaciones **Calibración vacío** (→ 137) normalmente **no** es << la altura del depósito o silo.

Submenú "Linealización"

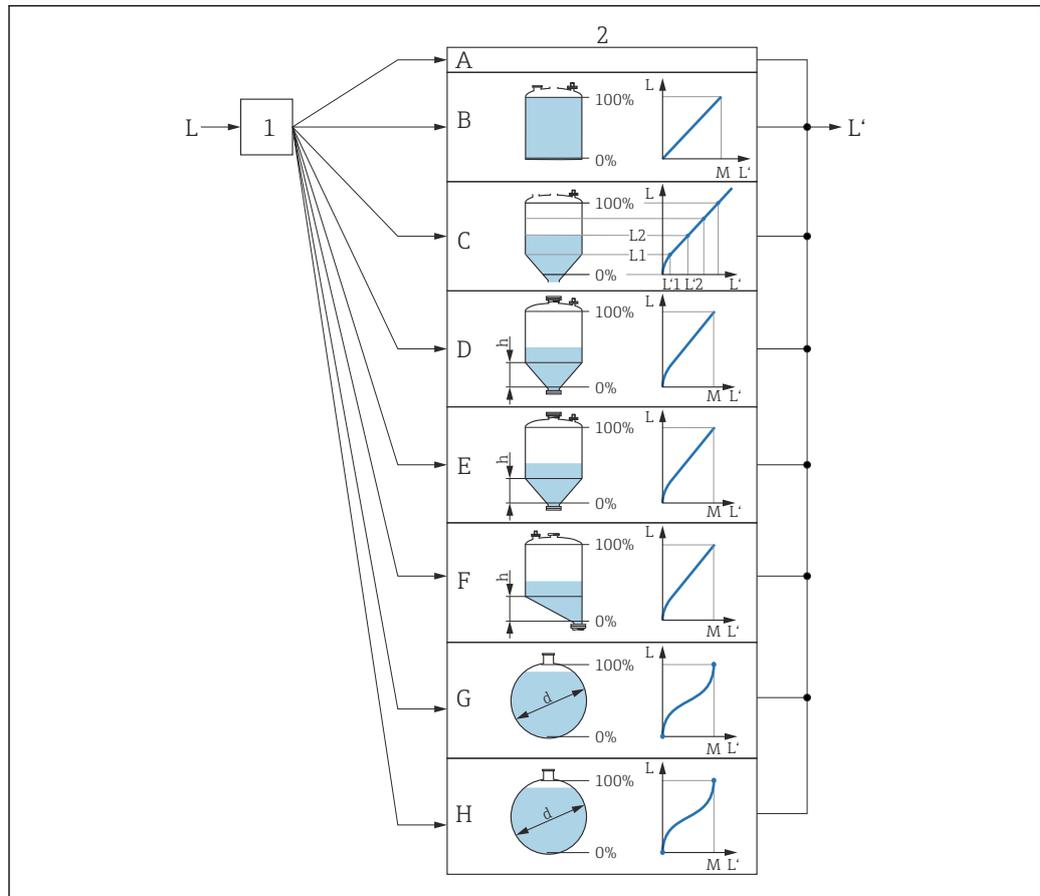

A0019648

38 Linealización: Transformación del nivel y (si resulta pertinente) de la altura de la interfase en un volumen o peso; la transformación depende de la forma del depósito.

- 1 Selección del tipo de linealización y unidad
- 2 Configuración de la linealización
- A Tipo de linealización (→ 157) = Ninguno
- B Tipo de linealización (→ 157) = Lineal
- C Tipo de linealización (→ 157) = Tabla
- D Tipo de linealización (→ 157) = Fondo piramidal
- E Tipo de linealización (→ 157) = Fondo cónico
- F Tipo de linealización (→ 157) = Fondo inclinado
- G Tipo de linealización (→ 157) = Cilindro horizontal
- H Tipo de linealización (→ 157) = Tanque esférico
- L Nivel antes de la linealización (medido en unidades de longitud)
- L' Nivel linealizado (→ 159) (corresponde a volumen o peso)
- M Valor máximo (→ 160)
- d Diámetro (→ 160)
- h Altura intermedia (→ 160)

Estructura del submenú en el módulo del indicador

Navegación  Ajuste → Ajuste avanzado → Linealización

► **Linealización**

Tipo de linealización

Unidad tras linealización

Texto libre

Valor máximo

Diámetro

Altura intermedia

Modo de tabla

► **Editar tabla**

Nivel

Valor del cliente

Activar tabla

Estructura del submenú en un software de configuración (p. ej., FieldCare)

Navegación  Ajuste → Ajuste avanzado → Linealización

► Linealización

Tipo de linealización

Unidad tras linealización

Texto libre

Nivel linealizado

Valor máximo

Diámetro

Altura intermedia

Modo de tabla

Número de tabla

Nivel

Nivel

Valor del cliente

Activar tabla

Descripción de parámetros

Navegación Ajuste → Ajuste avanzado → Linealización


Tipo de linealización

Navegación Ajuste → Ajuste avanzado → Linealización → Tipo linealizac.

Descripción Seleccione el tipo de linealización.

- Selección
- Ninguno
 - Lineal
 - Tabla
 - Fondo piramidal
 - Fondo cónico
 - Fondo inclinado
 - Cilindro horizontal
 - Tanque esférico

Información adicional

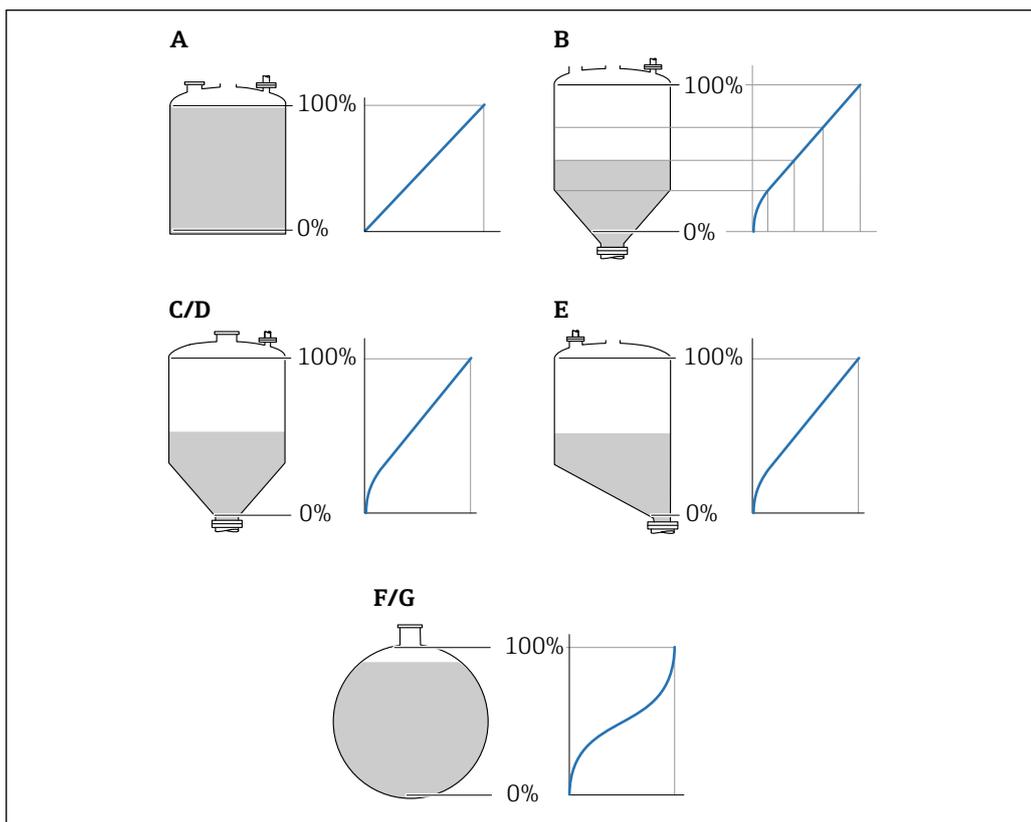

39 Tipos de linealización

- A Ninguno
- B Tabla
- C Fondo piramidal
- D Fondo cónico
- E Fondo inclinado
- F Tanque esférico
- G Cilindro horizontal

A0021476

Significado de las opciones**▪ Ninguno**

El nivel se transmite en la unidad de nivel sin linealización.

▪ Lineal

El valor de salida (volumen/peso) es directamente proporcional al nivel L. Esto es válido, p. ej., para cilindros verticales. Se deben especificar los parámetros adicionales siguientes:

▪ **Unidad tras linealización** (→  158)

▪ **Valor máximo** (→  160): Volumen o peso máximo

▪ Tabla

La relación entre el nivel medido L y el valor de salida (volumen/peso) viene definida por una tabla de linealización que consta de 32 parejas de valores "nivel - volumen" o "nivel - peso", respectivamente. Se deben especificar los parámetros adicionales siguientes:

▪ **Unidad tras linealización** (→  158)

▪ **Modo de tabla** (→  161)

▪ Para cada punto de la tabla: **Nivel** (→  162)

▪ Para cada punto de la tabla: **Valor del cliente** (→  163)

▪ **Activar tabla** (→  163)

▪ Fondo piramidal

El valor de salida se corresponde con el volumen o el peso en un silo con fondo piramidal. Se deben especificar los parámetros adicionales siguientes:

▪ **Unidad tras linealización** (→  158)

▪ **Valor máximo** (→  160): Volumen o peso máximo

▪ **Altura intermedia** (→  160): Altura de la pirámide

▪ Fondo cónico

El valor de salida se corresponde con el volumen o el peso en un depósito con fondo cónico. Se deben especificar los parámetros adicionales siguientes:

▪ **Unidad tras linealización** (→  158)

▪ **Valor máximo** (→  160): Volumen o peso máximo

▪ **Altura intermedia** (→  160): Altura de la parte cónica del depósito

▪ Fondo inclinado

El valor de salida se corresponde con el volumen o el peso en un silo con el fondo en ángulo. Se deben especificar los parámetros adicionales siguientes:

▪ **Unidad tras linealización** (→  158)

▪ **Valor máximo** (→  160): Volumen o peso máximo

▪ **Altura intermedia** (→  160): Altura del fondo en ángulo

▪ Cilindro horizontal

El valor de salida se corresponde con el volumen o el peso en un cilindro horizontal. Se deben especificar los parámetros adicionales siguientes:

▪ **Unidad tras linealización** (→  158)

▪ **Valor máximo** (→  160): Volumen o peso máximo

▪ **Diámetro** (→  160)

▪ Tanque esférico

El valor de salida se corresponde con el volumen o el peso en un depósito esférico. Se deben especificar los parámetros adicionales siguientes:

▪ **Unidad tras linealización** (→  158)

▪ **Valor máximo** (→  160): Volumen o peso máximo

▪ **Diámetro** (→  160)

Unidad tras linealización**Navegación**

  Ajuste → Ajuste avanzado → Linealización → Unid tras lineal

Requisito previo

Tipo de linealización (→  157) ≠ Ninguno

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Descripción | Seleccione la unidad del valor linealizado. | | |
| Selección | <i>Unidad SI</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ STon ▪ t ▪ kg ▪ cm³ ▪ dm³ ▪ m³ ▪ hl ▪ l ▪ % | <i>Unidad EE. UU.</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ lb ▪ UsGal ▪ ft³ | <i>Unidad imperial</i> impGal |
| | <i>Unidad específica del usuario</i> Free text | | |
| Información adicional | <p>La unidad seleccionada se utiliza únicamente en el visualizador. El valor medido no se somete a ninguna transformación conforme a la unidad seleccionada.</p> <p> Puede configurarse también una linealización de distancia a distancia, es decir una transformación de la unidad de nivel a una unidad de longitud diferente. Para hacerlo, seleccione el Lineal modo de linealización. Para definir la nueva unidad de nivel, seleccione Opción Free text en el Parámetro Unidad tras linealización e introduzca la unidad requerida en el Parámetro Texto libre (→  159).</p> | | |

Texto libre


| | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Navegación |   Ajuste → Ajuste avanzado → Linealización → Texto libre |
| Requisito previo | Unidad tras linealización (→  158) = Free text |
| Descripción | Introduzca el símbolo de unidad. |
| Entrada de usuario | Hasta 32 caracteres alfanuméricos (letras, números, caracteres especiales) |

Nivel linealizado

| | |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Navegación |  Ajuste → Ajuste avanzado → Linealización → Nivel linealizad |
| Descripción | Visualiza el nivel linealizado. |
| Información adicional | <p> La unidad se define mediante el parámetro Parámetro Unidad tras linealización →  158.</p> |

Valor máximo
**Navegación**

Ajuste → Ajuste avanzado → Linealización → Valor máximo

Requisito previo
Tipo de linealización (→ 157) tiene uno de los siguientes valores:

- Lineal
- Fondo piramidal
- Fondo cónico
- Fondo inclinado
- Cilindro horizontal
- Tanque esférico

Entrada de usuario

-50 000,0 ... 50 000,0 %

Diámetro
**Navegación**

Ajuste → Ajuste avanzado → Linealización → Diámetro

Requisito previo
Tipo de linealización (→ 157) tiene uno de los siguientes valores:

- Cilindro horizontal
- Tanque esférico

Entrada de usuario

0 ... 9 999,999 m

Información adicionalLa unidad se define en el parámetro Parámetro **Unidad de longitud** (→ 136).

Altura intermedia
**Navegación**


Ajuste → Ajuste avanzado → Linealización → Altura intermed.

Requisito previo
Tipo de linealización (→ 157) tiene uno de los valores siguientes:

- Fondo piramidal
- Fondo cónico
- Fondo inclinado

Entrada de usuario

0 ... 200 m

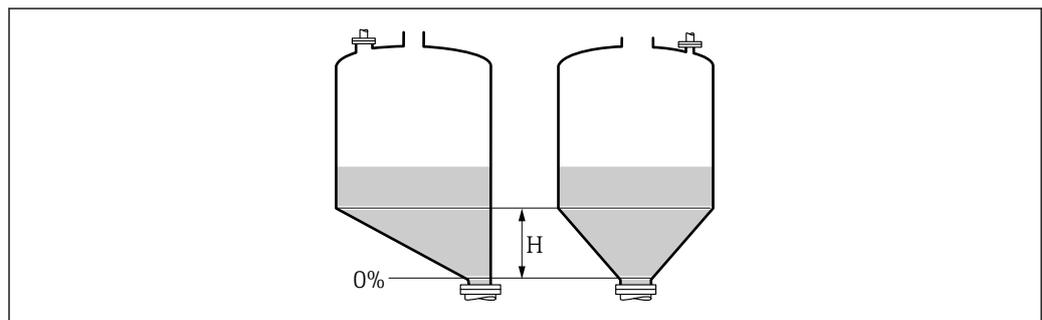Información adicional

A0013264

H *Altura intermedia*

La unidad está definida en Parámetro **Unidad de longitud** (→  136).

Modo de tabla

| | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Navegación |  Ajuste → Ajuste avanzado → Linealización → Modo de tabla |
| Requisito previo | Tipo de linealización (→  157) = Tabla |
| Descripción | Seleccione el modo de edición de la tabla de linealización. |
| Selección | <ul style="list-style-type: none"> ■ Manual ■ Semiautomático * ■ Borrar tabla ■ Ordenar tabla |
| Información adicional | <p>Significado de las opciones</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Manual El nivel y el valor linealizado correspondiente se entrarán manualmente para cada punto de linealización. ■ Semiautomático El equipo mide el nivel para cada punto de linealización. Se entra manualmente el valor linealizado asociado a cada nivel. ■ Borrar tabla Con esta opción se borra la tabla de linealización existente. ■ Ordenar tabla Ordena los puntos de linealización en orden ascendente. <p>Condiciones que debe satisfacer la tabla de linealización:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ La tabla puede comprender como máximo 32 pares de valores "Nivel - valor linealizado". ■ La tabla debe presentar un comportamiento monótonamente creciente o decreciente. ■ El primer punto de linealización debe corresponder al nivel mínimo. ■ El último punto de linealización debe corresponder al nivel máximo. <p> Antes de introducir una tabla de linealización, deben establecerse correctamente los valores para Calibración vacío (→  137) y Calibración lleno (→  138).</p> <p>Si resulta necesario cambiar los valores de la tabla después de haber cambiado la calibración completa o de vacío, únicamente puede garantizarse una evaluación correcta si se elimina la tabla existente y vuelve a introducirse la tabla completa. Para hacerlo, elimine la tabla existente (Modo de tabla (→  161) = Borrar tabla). A continuación, introduzca una nueva tabla.</p> |

* La visibilidad depende de las opciones en el código o de los ajustes en el instrumento

Cómo introducir la tabla

■ Mediante FieldCare

Los puntos de la tabla pueden introducirse mediante los parámetros **Número de tabla** (→  162), **Nivel** (→  162) y **Valor del cliente** (→  163). Alternativamente, puede utilizarse el editor de tablas gráficas: Operación equipo → Funciones del equipo → Funciones adicionales → Linealización (Online/Offline)

■ Mediante indicador local

Seleccione el Submenú **Editar tabla** para acceder al editor de tablas gráficas. A continuación, se muestra la tabla y puede editarse línea por línea.

 El ajuste de fábrica para la unidad de nivel es "%". Si desea introducir la tabla de linealización en unidades físicas, debe seleccionar la unidad correspondiente en el Parámetro **Unidad del nivel** (→  150) con anterioridad.

Número de tabla 

Navegación  Ajuste → Ajuste avanzado → Linealización → Número de tabla

Requisito previo **Tipo de linealización** (→  157) = **Tabla**

Descripción Seleccione el punto de la tabla que desee introducir o cambiar.

Entrada de usuario 1 ... 32

Nivel (Manual) 

Navegación  Ajuste → Ajuste avanzado → Linealización → Nivel

Requisito previo

- **Tipo de linealización** (→  157) = **Tabla**
- **Modo de tabla** (→  161) = **Manual**

Descripción Introduzca el valor de nivel del punto de la tabla (valor antes de la linealización).

Entrada de usuario Número de coma flotante con signo

Nivel (Semiautomático)

Navegación  Ajuste → Ajuste avanzado → Linealización → Nivel

Requisito previo

- **Tipo de linealización** (→  157) = **Tabla**
- **Modo de tabla** (→  161) = **Semiautomático**

Descripción Visualiza el nivel medido (valor antes de la linealización). Este valor se transmite a la tabla.

Valor del cliente



| | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Navegación | Ajuste → Ajuste avanzado → Linealización → Valor de cliente |
| Requisito previo | Tipo de linealización (→ 157) = Tabla |
| Descripción | Introduzca el valor de linealización para el punto de la tabla. |
| Entrada de usuario | Número de coma flotante con signo |

Activar tabla



| | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Navegación | Ajuste → Ajuste avanzado → Linealización → Activar tabla |
| Requisito previo | Tipo de linealización (→ 157) = Tabla |
| Descripción | Active (habilite) o desactive (deshabilite) la tabla de linealización. |
| Selección | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Desactivar ▪ Activar |
| Información adicional | <p>Significado de las opciones</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Desactivar El nivel medido no está linealizado. Si, simultáneamente, Tipo de linealización (→ 157) = Tabla, el equipo genera el mensaje de error F435. ▪ Activar El nivel medido se linealizará conforme a la tabla. <p> Cuando se edita la tabla, el Parámetro Activar tabla se restablece automáticamente a Desactivar y debe ser restablecido a Activar una vez que se haya introducido la tabla.</p> |

Submenú "Ajustes de seguridad"

Navegación  Ajuste → Ajuste avanzado → Ajustes segur

Salida con pérdida de eco 

Navegación

 Ajuste → Ajuste avanzado → Ajustes segur → SalidPérdidaEco

Descripción

Señal de salida en caso de perderse un eco.

Selección

- Último valor válido
- Rampa con pérdida de eco
- Valor con pérdida de eco
- Alarma

Información adicional

Significado de las opciones

■ Último valor válido

Si se pierde un eco, la salida se mantiene en el último valor válido.

■ Rampa con pérdida de eco ⁹⁾

Si se pierde un eco, el valor de salida se desvía de forma continua hacia 0% o 100%. La pendiente de la rampa se define en el Parámetro **Rampa con pérdida de eco** (→  165).

■ Valor con pérdida de eco ⁹⁾

Si se pierde un eco, la salida presenta el valor definido en el Parámetro **Valor con pérdida de eco** (→  164).

■ Alarma

El equipo emite una alarma al perderse un eco; véase el Parámetro **Comportamiento en caso de error**

Valor con pérdida de eco 

Navegación

 Ajuste → Ajuste avanzado → Ajustes segur → ValorPérdidaEco

Requisito previo

Salida con pérdida de eco (→  164) = **Valor con pérdida de eco**

Descripción

Valor de salida en caso de perderse un eco.

Entrada de usuario

0 ... 200 000,0 %

Información adicional

Utilice la unidad que haya sido identificada para la salida del valor medido.


- sin linealización: **Unidad del nivel** (→  150)
- con linealización: **Unidad tras linealización** (→  158)

9) Solo visible si "Tipo de linealización (→  157)" = "Ninguno"

Rampa con pérdida de eco



| | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Navegación | Ajuste → Ajuste avanzado → Ajustes segur → Ramp pérdida eco |
| Requisito previo | Salida con pérdida de eco (→ 164) = Rampa con pérdida de eco |
| Descripción | Pendiente de la rampa a considerar en caso de producirse una pérdida de eco |
| Entrada de usuario | Número de coma flotante con signo |
| Información adicional | |

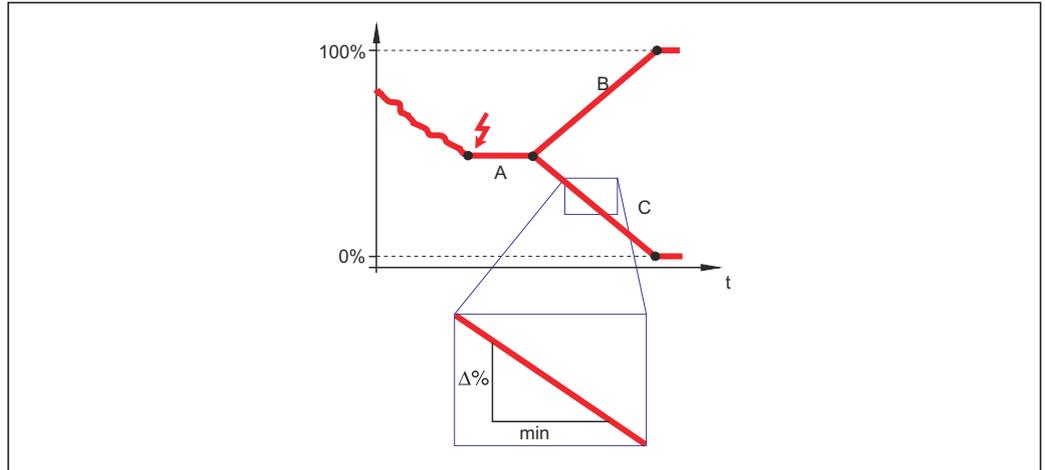

A0013269

- A Retardo pérdida de eco
 B Rampa con pérdida de eco (→ 165) (valor positivo)
 C Rampa con pérdida de eco (→ 165) (valor negativo)

- La unidad de la pendiente de la rampa es un "porcentaje del rango de medida por minuto" (%/min).
- Si la pendiente de la rampa es negativa: el valor medido decrece constantemente hasta llegar al 0%.
- Si la pendiente de la rampa es positiva: el valor medido crece constantemente hasta llegar al 100%.

Distancia bloque



| | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Navegación | Ajuste → Ajuste avanzado → Ajustes segur → Distancia bloque |
| Descripción | Especifique la distancia de bloqueo BD. |
| Entrada de usuario | 0 ... 200 m |
| Ajuste de fábrica | FMR50, FMR51, FMR53, FMR54: longitud de antena |
| Información adicional | Las señales en la distancia de bloqueo solo se evalúan si habían estado fuera de la distancia de bloqueo cuando se encendió el equipo y se movieron dentro de la distancia de bloqueo |


debido a un cambio de nivel durante la operación. Se ignoran las señales que ya estaban en la distancia de bloqueo cuando se encendió el equipo.

- i** Este comportamiento únicamente es válido cuando se cumplen las dos condiciones siguientes:
 - Experto → Sensor → Seguimiento de eco → Modo de evaluación = **Historial de corta duración** o **Historial de larga duración**
 - Experto → Sensor → Compensación de fase gaseosa → Modo GPC= **Conectado, Sin corrección** o **Corrección externa**

Si no se cumple alguna de estas condiciones, se ignorarán siempre las señales en la distancia de bloqueo.

- i** Puede definirse un comportamiento diferente para las señales en la distancia de bloqueo en el Parámetro **Distancia de bloqueo tipo de evaluación**.

- i** Si se requiere, el personal de servicios de Endress+Hauser puede definir un comportamiento diferente para las señales en la distancia de bloqueo.

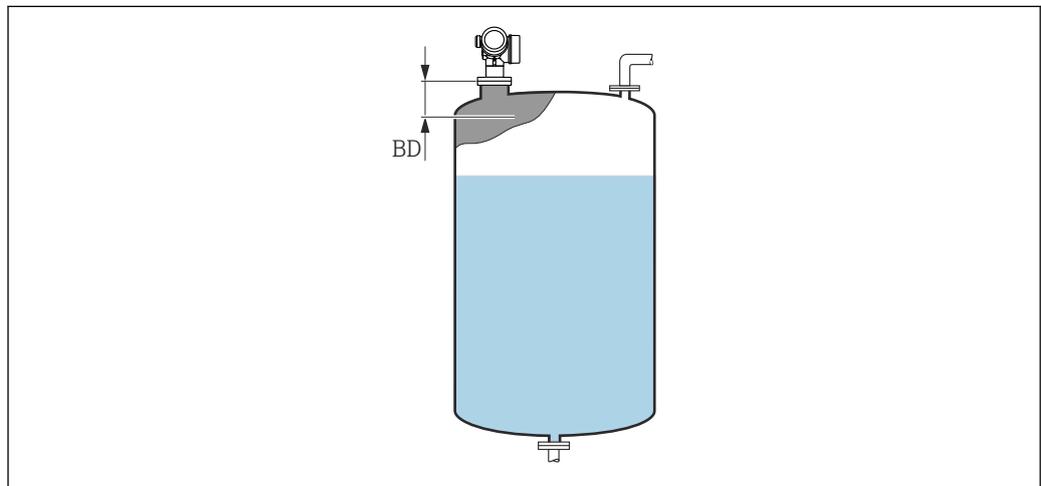

A0019492

40 Distancia de bloqueo (BD) para mediciones de líquidos

Submenú "Salida de conmutación"

 El Submenú **Salida de conmutación** (→  167) solo está visible para equipos con salida de conmutación.¹⁰⁾

Navegación  Ajuste → Ajuste avanzado → Salida conmutac.

Función salida de conmutación

Navegación  Ajuste → Ajuste avanzado → Salida conmutac. → FuncSalidaConmut

Descripción Seleccionar función para salida switch.

Selección

- Desconectado
- Conectado
- Comportamiento Diagnóstico
- Limite
- Salida digital

Información adicional **Significado de las opciones**

- **Desconectado**
La salida está siempre abierta (no conductiva).
- **Conectado**
La salida está siempre cerrada (conductiva).
- **Comportamiento Diagnóstico**
La salida está normalmente cerrada y se abre únicamente si se produce un evento de diagnóstico. El Parámetro **Asignar nivel de diagnóstico** (→  168) determina para qué tipo de evento se abrirá la salida.
- **Limite**
La salida está normalmente cerrada y se abre únicamente si hay una variable medida por encima o por debajo de un determinado límite. Los valores de alarma se definen mediante los siguientes parámetros:
 - **Asignar valor límite** (→  168)
 - **Valor de conexión** (→  168)
 - **Valor de desconexión** (→  170)
- **Salida digital**
El estado de conmutación de la salida sigue el valor de salida de un bloque funcional DI. Este bloque funcional se selecciona en el Parámetro **Asignar estado** (→  167).

 Las opciones **Desconectado** y **Conectado** pueden utilizarse para simular la salida de conmutación.

Asignar estado

Navegación  Ajuste → Ajuste avanzado → Salida conmutac. → Asignar estado

Requisito previo **Función salida de conmutación** (→  167) = **Salida digital**

Descripción Seleccionar status equipo para salida switch.

¹⁰⁾ Característica 020: "Fuente de alimentación; Salida", opción B, E o G

Selección

- Desconectado
- Salida Digital AdvDiagn 1
- Salida Digital AdvDiagn 2
- Salida digital 1
- Salida digital 2
- Salida digital 3
- Salida digital 4
- Salida digital 5
- Salida digital 6
- Salida digital 7
- Salida digital 8

Información adicional

Las opciones **Salida Digital AdvDiagn 1** y **Salida Digital AdvDiagn 2** hacen referencia a los Bloques de diagnóstico avanzado. Puede transmitirse una señal de conmutación generada en estos bloques a través de la salida de conmutación.

Asignar valor límite**Navegación**

Ajuste → Ajuste avanzado → Salida conmutac. → Asignar Val Lím

Requisito previo

Función salida de conmutación (→ 167) = Limite

Selección

- Desconectado
- Nivel linealizado
- Distancia
- Volt. terminales
- Temperatura de la electrónica
- Amplitud relativa de eco
- Área de acoplamiento

Asignar nivel de diagnóstico**Navegación**

Ajuste → Ajuste avanzado → Salida conmutac. → AsigNivelDiagnos

Requisito previo

Función salida de conmutación (→ 167) = Comportamiento Diagnóstico

Descripción

Seleccionar comportamiento diagnóstico para salida conmutación.

Selección

- Alarma
- Alarma o aviso
- Aviso

Valor de conexión**Navegación**

Ajuste → Ajuste avanzado → Salida conmutac. → Val conexión

Requisito previo

Función salida de conmutación (→ 167) = Limite


Descripción Introducir el valor medido para el punto de encendido.

Entrada de usuario Número de coma flotante con signo

Información adicional El comportamiento en la conmutación depende de la posición relativa de los parámetros **Valor de conexión** y **Valor de desconexión**:

Valor de conexión > Valor de desconexión

- La salida se cierra cuando el valor medido es mayor que **Valor de conexión**.
- La salida se abre cuando el valor medido es menor que **Valor de desconexión**.

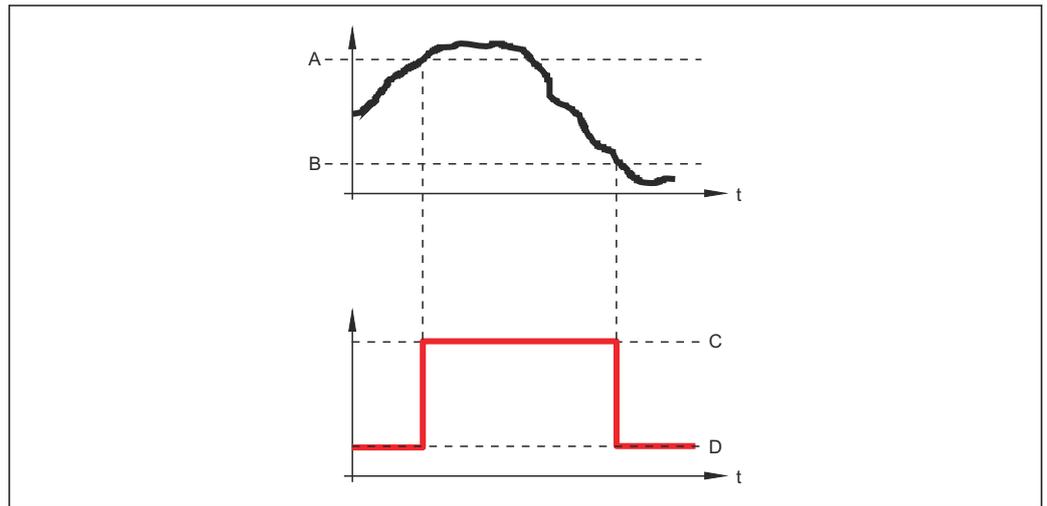


A0015585

- A Valor de conexión
 B Valor de desconexión
 C Salida cerrada (conductiva)
 D Salida abierta (no conductiva)

Valor de conexión < Valor de desconexión

- La salida se cierra cuando el valor medido es menor que **Valor de conexión**.
- La salida se abre cuando el valor medido es mayor que **Valor de desconexión**.

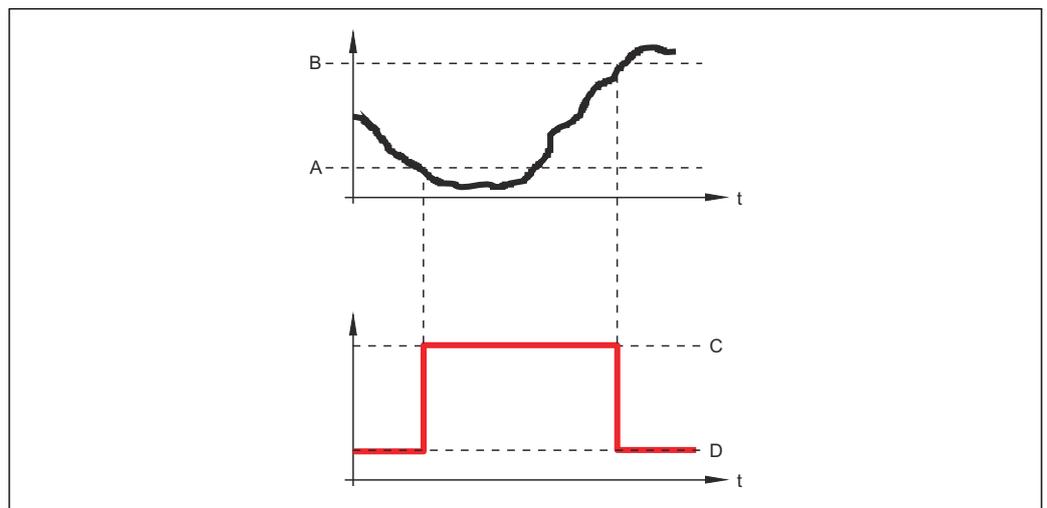

A0015586

- A Valor de conexión
 B Valor de desconexión
 C Salida cerrada (conductiva)
 D Salida abierta (no conductiva)

Retardo de la conexión



Navegación   Ajuste → Ajuste avanzado → Salida conmutac. → Retardo conex.

Requisito previo

- **Función salida de conmutación** (→  167) = **Limite**
- **Asignar valor límite** (→  168) ≠ **Desconectado**

Descripción Definir retardo para switch-on de la salida de estatus.

Entrada de usuario 0,0 ... 100,0 s

Valor de desconexión



Navegación   Ajuste → Ajuste avanzado → Salida conmutac. → Val desconex.

Requisito previo **Función salida de conmutación** (→  167) = **Limite**

Descripción Introducir el valor medido para el punto de apagado.

Entrada de usuario Número de coma flotante con signo

Información adicional El comportamiento en la conmutación depende de la posición relativa de los parámetros **Valor de conexión** y **Valor de desconexión**; descripción: consulte el Parámetro **Valor de conexión** (→  168).

Retardo de la desconexión



Navegación   Ajuste → Ajuste avanzado → Salida conmutac. → Retardo descon.

Requisito previo

- **Función salida de conmutación** (→  167) = **Limite**
- **Asignar valor límite** (→  168) ≠ **Desconectado**

Descripción Definir retardo para switch-off de la salida de status.

Entrada de usuario 0,0 ... 100,0 s

Comportamiento en caso de error



Navegación   Ajuste → Ajuste avanzado → Salida conmutac. → Comportam. error

Requisito previo **Función salida de conmutación** (→  167) = **Limite** o **Salida digital**

Descripción Definir comportamiento salida en condición alarma.

- Selección**
- Estado actual
 - Abierto
 - Cerrado

Información adicional

Estado de conmutación

Navegación   Ajuste → Ajuste avanzado → Salida conmutac. → Est conmutac

Descripción Muestra el estado de la salida de conmutación.

Señal de salida invertida



Navegación   Ajuste → Ajuste avanzado → Salida conmutac. → Señal Salid Inv

Descripción Invertir la señal de salida.

- Selección**
- No
 - Sí

Información adicional

Significado de las opciones

- **No**
El comportamiento de la salida de conmutación es el descrito anteriormente.
- **Sí**
Los estados **Abierto** y **Cerrado** están invertidos en comparación con la descripción anterior.

Submenú "Visualización"

 El Submenú **Visualización** solo está disponible si hay un módulo de visualización conectado al equipo.

Navegación  Ajuste → Ajuste avanzado → Visualización

Language**Navegación**

 Ajuste → Ajuste avanzado → Visualización → Language

Descripción

Elegir el idioma del display local.

Selección

- English
- Deutsch *
- Français *
- Español *
- Italiano *
- Nederlands *
- Portuguesa *
- Polski *
- русский язык (Russian) *
- Svenska *
- Türkçe *
- 中文 (Chinese) *
- 日本語 (Japanese) *
- 한국어 (Korean) *
- Bahasa Indonesia *
- tiếng Việt (Vietnamese) *
- čeština (Czech) *

Ajuste de fábrica

El idioma seleccionado en la característica 500 de la estructura de pedido del producto. Si no se ha seleccionado ningún idioma: **English**

Información adicional**Formato visualización****Navegación**

 Ajuste → Ajuste avanzado → Visualización → Formato visualiz

Descripción

Elegir modo de visualización de los valores en el indicador.

Selección

- 1 valor grande
- 1 valor + 1 gráfico de barras
- 2 valores
- 1 valor grande + 2 valores
- 4 valores


* La visibilidad depende de las opciones en el código o de los ajustes en el instrumento

Información adicional




A0019963

41 "Formato visualización" = "1 valor grande"

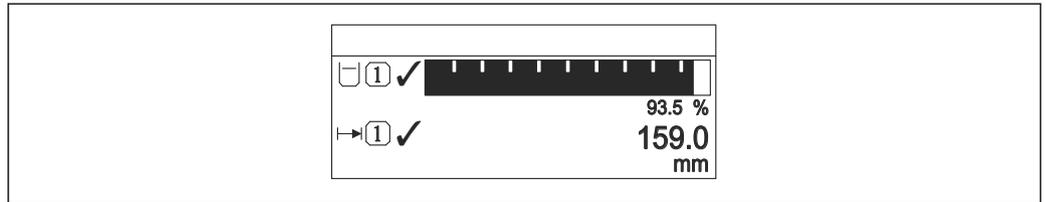


A0019964

42 "Formato visualización" = "1 valor + 1 gráfico de barras"

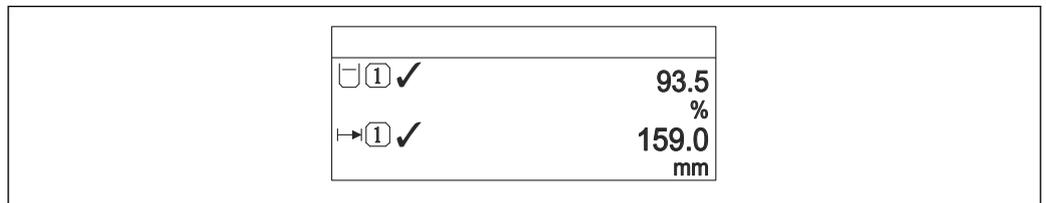


A0019965

43 "Formato visualización" = "2 valores"

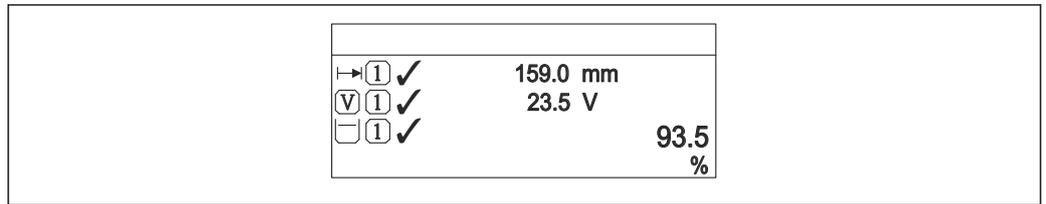

A0019966

44 "Formato visualización" = "1 valor grande + 2 valores"

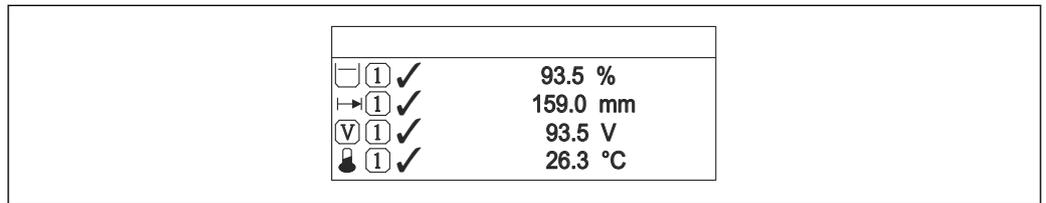

A0019968

45 "Formato visualización" = "4 valores"

- i

 ■ Los parámetros **1 ... 4er valor visualización** → 174 especifican qué valores medidos se muestran en la pantalla, y en qué orden.
- Si se especifican más valores medidos de los previstos en el modo de visualización actual, entonces se presentarán sucesivamente dichos valores en la pantalla del equipo. El tiempo de visualización hasta el cambio siguiente del indicador se configura en el Parámetro **Intervalo de indicación** (→ 174).

1 ... 4er valor visualización

Navegación  Ajuste → Ajuste avanzado → Visualización → 1er valor visu

Descripción Elegir el valor medido que se mostrará en el display local.

Selección

- Nivel linealizado
- Distancia
- Volt. terminales
- Temperatura de la electrónica
- Amplitud absoluta de eco
- Amplitud relativa de eco
- Analog output adv. diagnostics 1
- Analog output adv. diagnostics 2
- Salida analógica 1
- Salida analógica 2
- Salida analógica 3
- Salida analógica 4
- Salida analógica 5
- Salida analógica 6
- Salida analógica 7
- Salida analógica 8
- Área de acoplamiento

Ajuste de fábrica

- 1er valor visualización: Nivel linealizado
- 2er valor visualización: Ninguno
- 3er valor visualización: Ninguno
- 4er valor visualización: Ninguno

Decimales 1 ... 4

Navegación  Ajuste → Ajuste avanzado → Visualización → Decimales 1

Descripción Elegir la cantidad de decimales para el valor indicado.

Selección

- x
- x.x
- x.xx
- x.xxx
- x.xxxx

Información adicional El parámetro no afecta a la precisión en la medida o en los cálculos del equipo.

Intervalo de indicación

Navegación  Ajuste → Ajuste avanzado → Visualización → Interval Indicac

Descripción Ajustar el tiempo de indicación de los valores medidos en el display local, cuando aparezcan alternativamente.

Entrada de usuario 1 ... 10 s

Información adicional Este parámetro solo es relevante si el número de valores de medición seleccionados excede el número de valores que pueden visualizarse simultáneamente en el formato de visualización seleccionado.

Atenuación del visualizador



Navegación Ajuste → Ajuste avanzado → Visualización → Atenuac. Visual.

Descripción Ajustar el tiempo de reacción del display local a las fluctuaciones en los valores medidos.

Entrada de usuario 0,0 ... 999,9 s

Línea de encabezamiento




Navegación Ajuste → Ajuste avanzado → Visualización → Línea encabez.

Descripción Elegir el contenido del encabezado del display local.

- Selección**
- Nombre del dispositivo
 - Texto libre

Información adicional

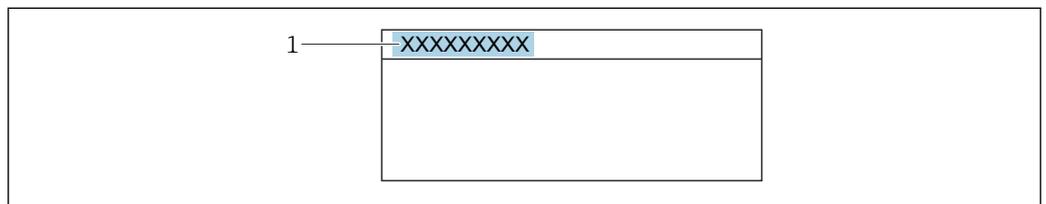

A0029422

1 Posición del texto de la línea de encabezamiento en el visualizador

Significado de las opciones

- **Nombre del dispositivo**
Se define en el parámetro Parámetro **Nombre del dispositivo**.
- **Texto libre**
Se define en el parámetro Parámetro **Texto de encabezamiento** (→ 175)

Texto de encabezamiento



Navegación Ajuste → Ajuste avanzado → Visualización → Texto encabez.

Requisito previo **Línea de encabezamiento** (→ 175) = **Texto libre**

Descripción Introducir el texto para el encabezado del display local.

Entrada de usuario Cadena de caracteres entre los cuales hay números, letras y caracteres especiales (#12)

Información adicional El número de caracteres que se visualizan depende de los caracteres utilizados.

Carácter de separación

Navegación   Ajuste → Ajuste avanzado → Visualización → Carácter separ.

Descripción Elegir el carácter de separación para representar los decimales de valores numéricos.

Selección

- .
- ,

Formato numérico

Navegación   Ajuste → Ajuste avanzado → Visualización → Formato numérico

Descripción Seleccione formato de número de la pantalla.

Selección

- Decimal
- ft-in-1/16"

Información adicional El Opción **ft-in-1/16"** solo es válido para unidades de distancia.

Decimales menú

Navegación   Ajuste → Ajuste avanzado → Visualización → Decimales menú

Descripción Seleccione el número de decimales con el que deban presentarse los números en el menú de operaciones.

Selección

- x
- x.x
- x.xx
- x.xxx
- x.xxxx

Información adicional

- Solo es válido para números en el menú de configuración (p. ej., **Calibración vacío**, **Calibración lleno**), pero no para la visualización del valor medido. El número de decimales para la visualización del valor medido se define en los parámetros **Decimales 1 ... 4** →  174.
- El ajuste no afecta a la precisión de la medición o a los cálculos.

Retroiluminación

| | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Navegación |  Ajuste → Ajuste avanzado → Visualización → Retroiluminación |
| Requisito previo | El equipo incorpora el indicador local SD03 (con teclas ópticas). |
| Descripción | Conectar y desconectar retroiluminación del display local. |
| Selección | <ul style="list-style-type: none"> ■ Desactivar ■ Activar |
| Información adicional | <p>Significado de las opciones</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Desactivar Apaga la iluminación de fondo. ■ Activar Enciende la iluminación de fondo. <p> Si la tensión de alimentación es demasiado pequeña, el equipo puede desactivar la iluminación de fondo, independientemente de la configuración de este parámetro.</p> |

Contraste del visualizador

| | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Navegación |  Ajuste → Ajuste avanzado → Visualización → Contraste visual |
| Descripción | Adaptar el contraste del display local a las condiciones ambientales (p. ej. ángulo de lectura o iluminación). |
| Entrada de usuario | 20 ... 80 % |
| Ajuste de fábrica | En función del indicador. |
| Información adicional | <p> Ajuste del contraste pulsando botones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Más oscuro: pulse simultáneamente los botones  . ■ Más brillo: pulse simultáneamente los botones  . |

Submenú "Configuración Backup Indicador"

 Este submenú solo está disponible si hay un módulo visualizador conectado con el equipo.

La configuración del equipo puede salvaguardarse en el momento oportuno en el módulo de visualización (copia de seguridad). La configuración salvaguardada puede recuperarse en el equipo siempre que sea necesario, p. ej., para volver a poner el equipo en un determinado estado. Esta configuración puede transferirse también a otros equipos del mismo tipo utilizando para ello el módulo de visualización.

Navegación  Ajuste → Ajuste avanzado → ConfBckupIndicad

Tiempo de operación

Navegación  Ajuste → Ajuste avanzado → ConfBckupIndicad → Tiempo operación

Descripción Indica cuánto tiempo ha estado funcionando el aparato hasta ahora.

Información adicional *Tiempo máximo*
9999 d (≈ 27 años)

Última salvaguarda

Navegación  Ajuste → Ajuste avanzado → ConfBckupIndicad → Última salvaguar

Descripción Indica cuándo se han guardado por última vez los datos en el módulo de indicación.

Control de configuración

Navegación  Ajuste → Ajuste avanzado → ConfBckupIndicad → Control config.

Descripción Elegir acción para gestionar los datos del equipo en el módulo de visualización.

Selección

- Cancelar
- Ejecutar copia
- Restablecer
- Duplicar
- Comparar
- Borrar datos backup
- Display incompatible

Información adicional**Significado de las opciones**

- **Cancelar**
No se ejecutará ninguna acción y el usuario saldrá del parámetro.
 - **Ejecutar copia**
Se guardará una copia de la configuración actual del equipo (que se encuentra el HistoROM interno del equipo) en el módulo de visualización conectado con el equipo.
 - **Restablecer**
Se transfiere al HistoROM del equipo una copia de la última copia de seguridad de la configuración del equipo guardada en el módulo de visualización.
 - **Duplicar**
La copia del transmisor se duplica y transfiere a otro equipo utilizando para ello el módulo de visualización del transmisor. Los siguientes parámetros, que caracterizan el punto de medición individual, **no** están incluidos en la configuración transmitida:
Tipo producto
 - **Comparar**
Se compara la configuración del equipo guardada en el módulo de visualización con la configuración actual del equipo en el HistoROM. El resultado de esta comparación se muestra en el Parámetro **Comparación resultado** (→  179).
 - **Borrar datos backup**
Se borra la copia de seguridad de la configuración del equipo guardada en el módulo de visualización del equipo.
-  Durante el proceso de salvaguarda no podrá editarse la configuración mediante indicador local y se visualizará un mensaje sobre el estado del proceso.
-  Si se restaura una copia de seguridad existente en un equipo diferente mediante el uso de Opción **Restablecer**, puede que algunas de las funcionalidades del equipo ya no estén disponibles. En algunos casos, incluso un reinicio del equipo no restablecerá el estado original.
- Para transmitir una configuración a un equipo diferente, debe utilizarse siempre el Opción **Duplicar**.

Estado del Backup

Navegación Ajuste → Ajuste avanzado → ConfBckupIndicad → Estado Backup**Descripción**

Muestra qué acción de copia de seguridad está actualmente en curso.

Comparación resultado

Navegación  Ajuste → Ajuste avanzado → ConfBckupIndicad → Comp. resultado**Descripción**

Comparación de los registros de datos en el dispositivo y en la pantalla (salvaguarda).

Información adicional**Significado de las opciones de visualización****■ Registro de datos idéntico**

La configuración actual del equipo que está en el HistoROM es idéntica a la copia de seguridad guardada en el módulo de visualización.

■ Registro de datos no idéntico

La configuración actual del equipo que está en el HistoROM difiere de la copia de seguridad guardada en el módulo de visualización.

■ Falta registro de datos

No hay ninguna copia de seguridad de una configuración del equipo guardada en el módulo de visualización.

■ Registro de datos defectuoso

La configuración actual del equipo que hay en el HistoROM está dañada o no es compatible con la copia de seguridad guardada en el módulo de visualización.

■ Test no realizado

La configuración del equipo que hay en el HistoROM no se ha comparado aún con la copia de seguridad guardada en el módulo de visualización.

■ Grupo de datos incompatible

Los conjuntos de datos son incompatibles y no pueden compararse.



Para iniciar la comparación, establezca **Control de configuración** (→  178) = **Comparar**.



Si la configuración del transmisor ha sido duplicada desde un equipo diferente por **Control de configuración** (→  178) = **Duplicar**, la nueva configuración del equipo en HistoROM solo es parcialmente idéntica a la configuración almacenada en el módulo de visualización: las propiedades específicas del sensor (p. ej., curva de mapeado) no se duplican. Por lo tanto, el resultado de la comparación será **Registro de datos no idéntico**.

Submenú "Administración"

Navegación  Ajuste → Ajuste avanzado → Administración

Definir código de acceso 

| | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Navegación |  Ajuste → Ajuste avanzado → Administración → Definir cód acc |
| Descripción | Definir el código de habilitación para el acceso en escritura a los parámetros. |
| Entrada de usuario | 0 ... 9999 |
| Información adicional | <p> Si no se cambia el ajuste de fábrica o 0 está definido como código de acceso, los parámetros no tendrán ninguna protección contra escritura y se podrán modificar siempre los datos de configuración del equipo. El usuario está conectado con el rol <i>Mantenimiento</i>.</p> <p> La protección contra escritura afecta a todos los parámetros señalados con el símbolo  en este documento. En el indicador local, el símbolo  situado delante de un parámetro indica que el parámetro en cuestión está protegido contra escritura.</p> <p> Una vez que el código de acceso se ha definido, los parámetros protegidos contra escritura solo pueden modificarse si se introdujo dicho código en Parámetro Introducir código de acceso (→  147).</p> <p> Si perdiese u olvidase su código de acceso, póngase en contacto con la delegación comercial de Endress+Hauser que le atiende habitualmente.</p> <p> En caso de configuración mediante el indicador: el nuevo código de acceso se valida una vez ha sido confirmado mediante el Parámetro Confirmar el código de acceso (→  183).</p> |

Resetear dispositivo 

| | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Navegación | <p> Ajuste → Ajuste avanzado → Administración → Reset dispositiv</p> <p> Ajuste → Ajuste avanzado → Administración → Reset dispositiv</p> |
| Selección | <ul style="list-style-type: none"> ■ Cancelar ■ Poner en especificación de bus de campo ■ Poner en estado de fábrica ■ Poner en estado de suministro ■ Ajustes del cliente ■ Al transductor por defecto ■ Reiniciar instrumento |

Información adicional**Significado de las opciones****■ Cancelar**

Sin acción

■ Poner en estado de fábrica

Todos los parámetros recuperan sus ajustes de fábrica específicos del código de producto.

■ Poner en estado de suministro

Todos los parámetros recuperan los ajustes originales con los que se entregó el equipo.

Los ajustes de entrega pueden diferir de los ajustes por defecto de fábrica si el usuario pidió el equipo con ajustes especiales.

Esta opción solo está disponible si se pidieron ajustes a medida del usuario.

■ Ajustes del cliente

Todos los parámetros del usuario recuperan sus ajustes de origen. No obstante, los parámetros de servicio se mantienen sin cambios.

■ Al transductor por defecto

Cada parámetro relacionado con la medición recupera su ajuste de fábrica. No obstante, los parámetros de servicio y los parámetros relacionados con comunicaciones se mantienen sin cambios.

■ Reiniciar instrumento

Con el reinicio, todos los parámetros que están almacenados en la memoria volátil (RAM) recuperan sus ajustes de fábrica (p. ej., datos de valor medido). Se mantiene la configuración del equipo.

Asistente "Definir código de acceso"

 El Asistente **Definir código de acceso** solo está disponible cuando se realizan las operaciones mediante el indicador local. Cuando se realizan las operaciones mediante software de configuración, el Parámetro **Definir código de acceso** se ubica directamente en el Submenú **Administración**. El Parámetro **Confirmar el código de acceso** no está disponible para funcionamiento mediante software de configuración.

Navegación  Ajuste → Ajuste avanzado → Administración → Definir cód acc

Definir código de acceso

Navegación  Ajuste → Ajuste avanzado → Administración → Definir cód acc → Definir cód acc

Descripción →  181

Confirmar el código de acceso

Navegación  Ajuste → Ajuste avanzado → Administración → Definir cód acc → Confirm. cód acc

Descripción Confirme el código de acceso.

Entrada de usuario 0 ... 9999

17.4 Menú "Diagnóstico"

Navegación  Diagnóstico

Diagnóstico actual

Navegación  Diagnóstico → Diagnóst. actual

Descripción Muestra el mensaje actual de diagnóstico.

Información adicional El indicador consta de:

- Símbolo para el comportamiento del evento
- Código para el comportamiento de diagnóstico
- Tiempo de funcionamiento del suceso
- Texto sobre el evento

 Si varios mensajes están activos al mismo tiempo, se muestran los mensajes con la prioridad más alta.

 Puede saber cuál es la causa del mensaje y las medidas correctivas a través del símbolo  que aparece en el indicador.

Marca de tiempo

Navegación  Diagnóstico → Marca tiempo

Último diagnóstico

Navegación  Diagnóstico → Último diagnóst.

Descripción Muestra el último mensaje de diagnóstico que ha estado activo antes del mensaje actual.

Información adicional El indicador consta de:

- Símbolo para el comportamiento del evento
- Código para el comportamiento de diagnóstico
- Tiempo de funcionamiento del suceso
- Texto sobre el evento

 La condición mostrada aún es aplicable. Puede saber cuál es la causa del mensaje y las medidas correctivas a través del símbolo  que aparece en el indicador.

Marca de tiempo

Navegación  Diagnóstico → Marca tiempo

Tiempo de funcionamiento desde inicio

Navegación   Diagnóstico → T func desde ini

Descripción Visualiza el tiempo que lleva funcionando el equipo desde su último reinicio.

Tiempo de operación

Navegación   Diagnóstico → Tiempo operación

Descripción Indica cuánto tiempo ha estado funcionando el aparato hasta ahora.

Información adicional *Tiempo máximo*
9999 d (≈ 27 años)

17.4.1 Submenú "Lista de diagnósticos"

Navegación  Diagnóstico → Lista diagnóst.

Diagnóstico 1 ... 5

Navegación

 Diagnóstico → Lista diagnóst. → Diagnóstico 1

Descripción

Visualice los mensajes de diagnóstico actuales de la primera hasta quinta posición en prioridad.

Información adicional

El indicador consta de:

- Símbolo para el comportamiento del evento
- Código para el comportamiento de diagnóstico
- Tiempo de funcionamiento del suceso
- Texto sobre el evento

Marca de tiempo 1 ... 5

Navegación

 Diagnóstico → Lista diagnóst. → Marca tiempo

17.4.2 Submenú "Lista de eventos"

 El Submenú **Lista de eventos** solo está disponible cuando se realizan las operaciones mediante el indicador local. Cuando se realizan las operaciones mediante FieldCare, la lista de eventos puede mostrarse en la FieldCare función "Lista eventos / HistoROM".

Navegación  Diagnóstico → Lista eventos

Opciones de filtro

Navegación

 Diagnóstico → Lista eventos → Opciones filtro

Selección

- Todos
- Fallo (F)
- Control de funcionamiento (C)
- Fuera de la especificación (S)
- Requiere mantenimiento (M)
- Información (I)

Información adicional

-  ■ Este parámetro solo se utiliza para configuración mediante el indicador local.
- Las señales de estado se clasifican según NAMUR NE 107.

Submenú "Lista de eventos"

El Submenú **Lista de eventos** muestra el historial de eventos anteriores de la categoría seleccionada en el Parámetro **Opciones de filtro** (→  187). Se visualizan como máximo 100 eventos ordenados cronológicamente.

Los siguientes símbolos aparecen para indicar si se ha producido o ha finalizado un evento:

- : Evento que acaba de ocurrir
- : Evento que ha finalizado

 Puede saber cuál es la causa del mensaje y las instrucciones sobre medidas correctivas a través del botón .

Formato indicador

- Para mensajes de eventos en la categoría I: evento de información, texto del evento, símbolo de "registro del evento" y hora a la que ocurrió el evento
- Para mensajes de eventos en la categoría F, M, C, S (señal de estado): evento de diagnóstico, texto del evento, símbolo de "registro del evento" y hora a la que ocurrió el evento

Navegación  Diagnóstico → Lista eventos → Lista de eventos

17.4.3 Submenú "Información del dispositivo"

Navegación  Diagnóstico → Info disposit

Nombre del dispositivo

Navegación

 Diagnóstico → Info disposit → NombreDispositiv

 Diagnóstico → Info disposit → NombreDispositiv

Descripción

Introducir identificación del punto de medición.

Indicación

Cadena de caracteres entre los cuales hay números, letras y caracteres especiales (#32)

Número de serie

Navegación

 Diagnóstico → Info disposit → Número de serie

 Diagnóstico → Info disposit → Número de serie

Información adicional

 **Utilidad del número de serie**

- Para identificar rápidamente el equipo, p. ej., cuando se ponga en contacto con Endress+Hauser.
- Para obtener información específica sobre el equipo utilice el Device Viewer:
www.endress.com/deviceviewer

 El número de serie está indicado en la placa de identificación.

Versión de firmware

Navegación

 Diagnóstico → Info disposit → Versión firmware

 Diagnóstico → Info disposit → Versión firmware

Indicación

xx.yy.zz

Información adicional

 Las versiones de firmware solo difieren en los dos últimos dígitos ("zz"), no existe ninguna diferencia en relación con la funcionalidad u operación.

Nombre de dispositivo

- Navegación**
-  Diagnóstico → Info disposit → Nombre disposit.
 -  Diagnóstico → Info disposit → Nombre disposit.

Código de Equipo



- Navegación**
-  Diagnóstico → Info disposit → Código Equipo
 -  Diagnóstico → Info disposit → Código Equipo
- Indicación** Cadena de caracteres entre los cuales hay números, letras y caracteres especiales (#20)
- Información adicional** El código de producto se genera a partir del código de producto ampliado, que define todas las funciones del equipo de la estructura del producto. Las características del equipo no pueden en cambio deducirse directamente a partir del código de producto.

Código de Equipo Extendido 1 ... 3



- Navegación**
-  Diagnóstico → Info disposit → CódEquipExtend 1
 -  Diagnóstico → Info disposit → CódEquipExtend 1
- Descripción** Visualice las tres partes del código de producto ampliado.
- Indicación** Cadena de caracteres entre los cuales hay números, letras y caracteres especiales (#20)
- Información adicional** El código de producto ampliado define todas las funciones de la estructura del producto y, de este modo, identifica inequívocamente el equipo.

17.4.4 Submenú "Valor medido"


Navegación  Diagnóstico → Valor medido

Distancia

Navegación  Diagnóstico → Valor medido → Distancia

Descripción Visualiza la distancia D medida entre el punto de referencia (borde inferior de la brida o conexión roscada) y el nivel.

Información adicional

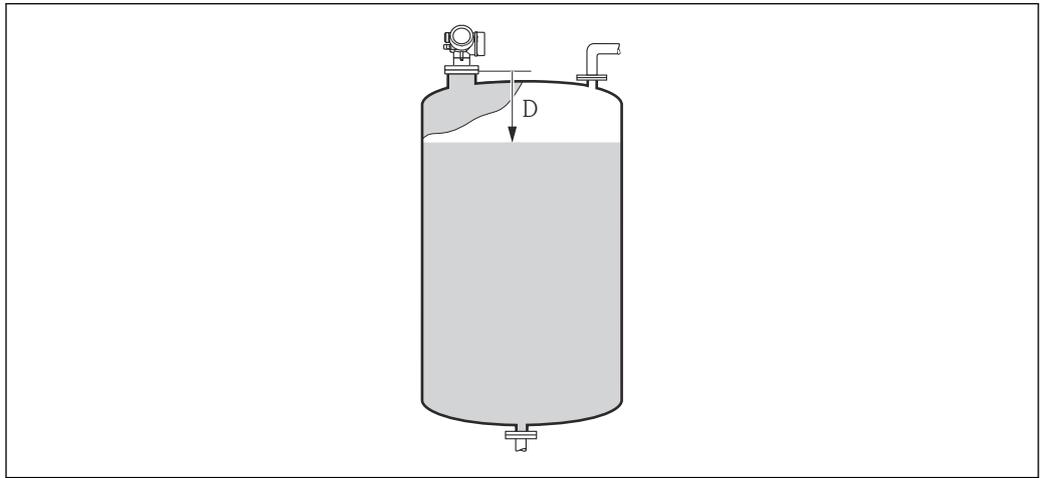

A0019483

 46 *Distancia para mediciones de líquidos*

 La unidad se define en el parámetro Parámetro **Unidad de longitud** (→  136).

Nivel linealizado

Navegación  Diagnóstico → Valor medido → Nivel linealizado

Descripción Visualiza el nivel linealizado.

Información adicional  La unidad se define mediante el parámetro Parámetro **Unidad tras linealización** →  158.

Volt. terminales 1

Navegación  Diagnóstico → Valor medido → Volt. termin. 1

Temperatura de la electrónica

Navegación  Diagnóstico → Valor medido → Temp electrónica

Descripción Muestra la temperatura actual de la electrónica.

Información adicional La unidad se define en el parámetro Parámetro **Unidad temperatura**.

17.4.5 Submenú "Analog input 1 ... 5"

Existe un Submenú **Analog inputs** para cada bloque de entradas analógicas (AI) del equipo. El bloque AI se utiliza para configurar la transmisión del valor medido al bus.

 En este submenú, solo pueden configurarse las propiedades más básicas del bloque AI. Para una configuración más exhaustiva de los bloques AI, véase Menú **Experto**.

Navegación  Diagnóstico → Analog inputs → Analog input 1 ... 5

Block tag

Navegación  Diagnóstico → Analog inputs → Analog input 1 ... 5 → Block tag

Descripción Defined to be unique throughout the control system at one plant site. The tag may be changed using the FB_Tag service.

Entrada de usuario Cadena de caracteres entre los cuales hay números, letras y caracteres especiales (#32)

Channel

Navegación  Diagnóstico → Analog inputs → Analog input 1 ... 5 → Channel

Descripción Utilice esta función para seleccionar el valor de entrada que se debe procesar en el bloque funcional de la entrada analógica.

Selección

- Uninitialized
- Nivel linealizado
- Amplitud absoluta de eco
- Distancia
- Temperatura de la electrónica

- Amplitud relativa de eco
- Analog output adv. diagnostics 1
- Analog output adv. diagnostics 2
- Volt. terminales

Status

Navegación

 Diagnóstico → Analog inputs → Analog input 1 ... 5 → Status

Descripción

Indica el estado de la salida del Bloque AI según la especificación de FOUNDATION Fieldbus.

Value

Navegación

 Diagnóstico → Analog inputs → Analog input 1 ... 5 → Value

Descripción

Indica el valor de salida del bloque AI.

Units index

Navegación

 Diagnóstico → Analog inputs → Analog input 1 ... 5 → Units index

Descripción

Indica la unidad del valor de salida.

17.4.6 Submenú "Memorización de valores medidos"

Navegación  Diagnóstico → Memor. Val. Med.

Asignación canal 1 ... 4

Navegación  Diagnóstico → Memor. Val. Med. → Asign. canal 1 ... 4

- Selección
- Desconectado
 - Nivel linealizado
 - Distancia
 - Volt. terminales
 - Temperatura de la electrónica
 - Amplitud absoluta de eco
 - Amplitud relativa de eco
 - Analog output adv. diagnostics 1
 - Analog output adv. diagnostics 2

Información adicional Se pueden guardar hasta 1000 valores medidos en total en la memoria. Esto significa:

- 1000 puntos de datos si se utiliza 1 canal de registro
- 500 puntos de datos si se utilizan 2 canales de registro
- 333 puntos de datos si se utilizan 3 canales de registro
- 250 puntos de datos si se utilizan 4 canales de registro

Si se ha alcanzado el número máximo de puntos de datos, entonces se sobrescriben cíclicamente los puntos más antiguos con nuevos, de tal forma que siempre pueden encontrarse los últimos 1000, 500, 333 o 250 valores medidos en la memoria (principio de memoria anular).

 Los datos registrados se eliminan si se selecciona una nueva opción en este parámetro.

Intervalo de memoria

Navegación  Diagnóstico → Memor. Val. Med. → Interv. mem

Entrada de usuario 1,0 ... 3 600,0 s

Información adicional Con este parámetro se define el intervalo temporal entre los puntos de datos individuales al registrarlos en la memoria y, por consiguiente, el tiempo de procesamiento máximo de registro, T_{reg} :

- Si se utiliza 1 canal de registro: $T_{reg} = 1000 \cdot t_{reg}$
- Si se utilizan 2 canales de registro: $T_{reg} = 500 \cdot t_{reg}$
- Si se utilizan 3 canales de registro: $T_{reg} = 333 \cdot t_{reg}$
- Si se utilizan 4 canales de registro: $T_{reg} = 250 \cdot t_{reg}$

Una vez transcurrido este tiempo, se sobrescriben cíclicamente los últimos puntos de datos de tal forma que la memoria siempre contiene los últimos datos de un intervalo T_{\log} (principio de memoria anular).

 Los datos registrados se eliminan si se modifica este parámetro.

Ejemplo

Cuando se utiliza 1 canal de registro

- $T_{\text{reg}} = 1000 \cdot 1 \text{ s} = 1000 \text{ s} \approx 16,5 \text{ min}$
- $T_{\text{reg}} = 1000 \cdot 10 \text{ s} = 10000 \text{ s} \approx 2,75 \text{ h}$
- $T_{\text{reg}} = 1000 \cdot 80 \text{ s} = 80000 \text{ s} \approx 22 \text{ h}$
- $T_{\text{reg}} = 1000 \cdot 3600 \text{ s} = 3600000 \text{ s} \approx 41 \text{ d}$

Borrar memoria de datos



Navegación

 Diagnóstico → Memor. Val. Med. → BorrarMemorDatos


Selección

- Cancelar
- Borrar datos

Submenú "Visualización canal 1 ... 4"

i Los submenús **Visualización canal 1 ... 4** solo están disponibles cuando las operaciones se realizan mediante el indicador local. Cuando se realizan las operaciones mediante FieldCare, el diagrama de registro puede mostrarse en la FieldCare función "Lista eventos / HistoROM".

Los **Visualización canal 1 ... 4** submenús invocan un diagrama del historial de registro del canal correspondiente.

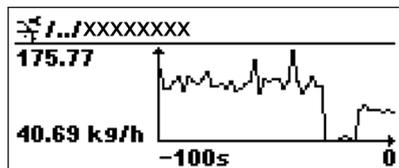

- Eje x: presenta 250 a 1000 valores medidos de una variable de proceso medida, según el número de canales seleccionados.
- Eje y: cubre el rango aprox. de valores medidos, adaptándolo constantemente según el progreso de la medición.

i Para regresar al menú de configuración, pulse \oplus y \ominus simultáneamente.

Navegación $\oplus \ominus$ Diagnóstico \rightarrow Memor. Val. Med. \rightarrow VisualizCanal 1 ... 4

17.4.7 Submenú "Simulación"

El Submenú **Simulación** se utiliza para simular valores de medición específicos u otras condiciones. Esto ayuda a comprobar la configuración correcta del equipo y las unidades de control conectadas.


Condiciones que pueden simularse

| Condición que va a simularse | Parámetros asociados |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor específico de una variable de proceso | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Asignar variables de medida (→ 199) ▪ Valor variable de proceso (→ 199) |
| Estado específico de la salida de conmutación | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Simulación salida de conmutación (→ 199) ▪ Estado de conmutación (→ 199) |
| Existencia de una alarma | Alarma simulación (→ 200) |
| Existencia de un mensaje de diagnóstico específico | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Categoría de eventos de diagnóstico (→ 200) (cuando se realizan las operaciones mediante indicador local) ▪ Diagnóstico de Simulación (→ 201) |

Activar/desactivar simulación

La simulación de los valores medidos puede habilitarse o deshabilitarse a través del interruptor hardware (interruptor SIM) en la electrónica. La simulación de un valor medido solo puede realizarse si el interruptor SIM se encuentra en la posición ON.


La salida de conmutación siempre puede simularse, independientemente de la posición del interruptor SIM.

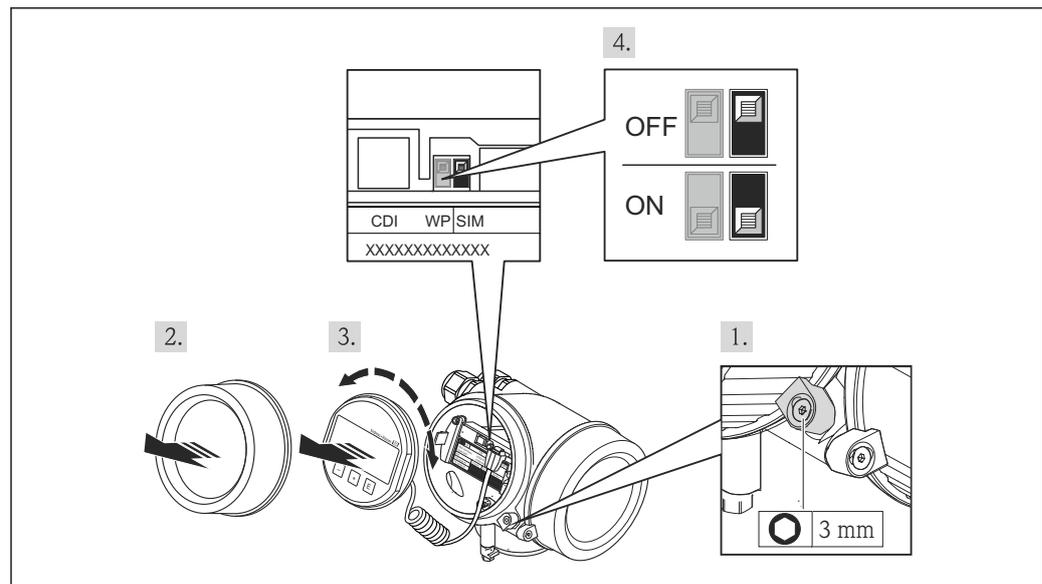

A0025882

1. Afloje el tornillo de bloqueo.
2. Desenrosque la tapa del cabezal.

3. Extraiga el módulo indicador tirando suavemente con un movimiento de rotación. Para facilitar el acceso al interruptor SIM, sujete el módulo de visualización por el borde del compartimento de la electrónica.
 - ↳ El módulo de visualización se sujeta por el borde del compartimento de la electrónica.

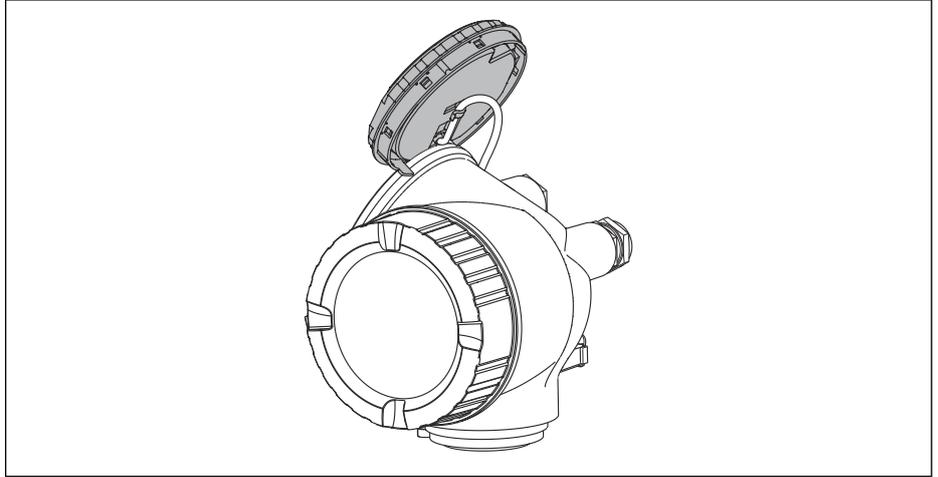

4. Interruptor SIM en la posición **ON**: pueden simularse los valores medidos. Interruptor SIM en la posición **OFF** (ajuste de fábrica): la simulación de valores medidos está deshabilitada.
5. Pase el cable helicoidal por la abertura entre el cabezal y el módulo de la electrónica principal e inserte el módulo de visualización en el compartimento de la electrónica dejándolo bien encajado en la posición deseada.
6. Enrosque la tapa del compartimento de la electrónica y apriete el tornillo del collar de retención.

Estructura del submenú

Navegación



Experto → Diagnóstico → Simulación

| ► Simulación | |
|-------------------------------------|-------|
| Asignar variables de medida | → 199 |
| Valor variable de proceso | → 199 |
| Simulación salida de conmutación | → 199 |
| Estado de conmutación | → 199 |
| Alarma simulación | → 200 |
| Categoría de eventos de diagnóstico | → 200 |
| Diagnóstico de Simulación | → 201 |

Descripción de parámetros

Navegación  Experto → Diagnóstico → Simulación

Asignar variables de medida 

Navegación  Experto → Diagnóstico → Simulación → Asig var medida

Selección

- Desconectado
- Nivel
- Nivel linealizado

Información adicional

- El valor de la variable que se desea simular se define en el parámetro Parámetro **Valor variable de proceso** (→  199).
- Si **Asignar variables de medida** ≠ **Desconectado**, una simulación está activa. Esto se indica mediante un mensaje de diagnóstico de la categoría *Comprobación de funciones (C)*.

Valor variable de proceso 

Navegación  Experto → Diagnóstico → Simulación → ValVariablProces

Requisito previo **Asignar variables de medida** (→  199) ≠ **Desconectado**

Entrada de usuario Número de coma flotante con signo

Información adicional El tratamiento subsiguiente del valor medido y la salida de señal utilizan este valor de simulación. Esto permite al usuario verificar si el equipo de medición está bien configurado.

Simulación salida de conmutación 

Navegación  Experto → Diagnóstico → Simulación → SimSalidaConm

Descripción Conmutar el simulador de salida de pulsos de encender a apagar.

Selección

- Desconectado
- Conectado

Estado de conmutación 

Navegación  Experto → Diagnóstico → Simulación → Est conmutac

Requisito previo **Simulación salida de conmutación** (→  199) = **Conectado**

| | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción | Elegir el estado de la salida de estado en simulación. |
| Selección | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Abierto ▪ Cerrado |
| Información adicional | El estado de conmutación presenta el valor definido en este parámetro. Esto ayuda a comprobar el funcionamiento correcto de las unidades de control conectadas. |

Alarma simulación

| | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Navegación |   Experto → Diagnóstico → Simulación → Alarm simulación |
| Descripción | Conmutar la alarma del instrumento encender y apagar. |
| Selección | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Desconectado ▪ Conectado |
| Información adicional | <p>Cuando se selecciona el Opción Conectado, el equipo genera una alarma. Esto ayuda a comprobar el comportamiento de salida correcto del equipo en caso de alarma.</p> <p>Una simulación activa se indica mediante el Mensaje de diagnóstico  C484 Simulación Modo Fallo.</p> |

Categoría de eventos de diagnóstico

| | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Navegación |  Experto → Diagnóstico → Simulación → Cat eventos diag |
| Requisito previo | Derechos de acceso visualización (→  147)/ Derechos de acceso software de operación (→  146) = Servicio |
| Descripción | Seleccione la categoría de evento para la simulación. |
| Selección | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sensor ▪ Electrónicas ▪ Configuración ▪ Proceso |
| Información adicional | <p>En la lista de selección del Parámetro Diagnóstico de Simulación (→  201) solo están disponibles eventos de la categoría seleccionada.</p> <p> Cuando se realizan las operaciones mediante la herramienta, todos los mensajes de diagnóstico están siempre disponibles en Diagnóstico de Simulación. Por lo tanto, Categoría de eventos de diagnóstico solo aparece en el indicador local.</p> |

Diagnóstico de Simulación

Navegación Experto → Diagnóstico → Simulación → test**Descripción**

Elegir un evento de diagnóstico para el proceso de simulación que esté activado.

Información adicionalCuando se realizan las operaciones mediante el indicador local, la lista de selección puede filtrarse según las categorías de eventos (Parámetro **Categoría de eventos de diagnóstico** (→  200)).

17.4.8 Submenú "Test de dispositivo"

Navegación  Diagnóstico → Test dispositivo

| Inicio test de dispositivo  | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Navegación |  Diagnóstico → Test dispositivo → InicTestDisposit |
| Descripción | Inicie el chequeo del equipo. |
| Selección | <ul style="list-style-type: none"> ■ No ■ Sí |
| Información adicional | En caso de pérdida de eco, no puede realizarse un chequeo del equipo. |
| Resultado test de dispositivo | |
| Navegación |  Diagnóstico → Test dispositivo → Resul test disp. |
| Descripción | Visualiza el resultado del chequeo del equipo. |
| Información adicional | <p>Significado de las opciones de visualización</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Instalación Ok Medición posible sin restricciones. ■ Exactitud restringida Se pueden hacer mediciones, Sin embargo, la precisión en la medición es baja debido a la amplitud de las señales. ■ Capacidad de medición restringida Se puede realizar por el momento mediciones, Sin embargo, existe el riesgo de pérdidas de eco. Revise el lugar de instalación del instrumento y la constante dieléctrica del producto. ■ Test no realizado No se ha realizado ningún chequeo del equipo. |
| Último test | |
| Navegación |  Diagnóstico → Test dispositivo → Último test |
| Descripción | Visualiza el tiempo que llevaba funcionando el equipo cuando se realizó el último chequeo. |
| Indicación | Cadena de caracteres entre los cuales hay números, letras y caracteres especiales (#14) |

Señal de nivel

| | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Navegación |  Diagnóstico → Test dispositivo → Señal de nivel |
| Requisito previo | Se ha realizado el chequeo del equipo. |
| Descripción | Visualiza el resultado del chequeo del equipo en lo que respecta a la señal de nivel. |
| Indicación | <ul style="list-style-type: none">■ Test no realizado■ Comprobación no OK■ Comprobación OK |
| Información adicional | Para Señal de nivel = Comprobación no OK : revise la posición de montaje del equipo y la constante dieléctrica del producto. |

17.4.9 Submenú "Heartbeat"

 Submenú **Heartbeat** solo está disponible a través de **FieldCare** o **DeviceCare**. Contiene los asistentes que forman parte de los paquetes de aplicación **Heartbeat Verification** y **Heartbeat Monitoring**.

Descripción detallada

SD01871F

Navegación

 Diagnóstico → Heartbeat

Índice alfabético

0 ... 9

1er valor visualización (Parámetro) 174

A

Acceso de escritura 52

Acceso de lectura 52

Accesorios

Específicos para el mantenimiento 123

Gerätespezifisch 118

Para comunicaciones 123

Activar tabla (Parámetro) 163

Administración (Submenú) 181

Ajuste (Menú) 136

Ajuste avanzado (Submenú) 146

Ajustes

Gestión de la configuración del equipo 86

Ajustes de seguridad (Submenú) 164

Alarma simulación (Parámetro) 200

Altura del Tanque/Silo (Parámetro) 152

Altura intermedia (Parámetro) 160

Analog input 1 ... 5 (Submenú) 144, 191

Aplicación 11

Riesgos residuales 11

Asignación canal 1 ... 4 (Parámetro) 193

Asignar estado (Parámetro) 167

Asignar nivel de diagnóstico (Parámetro) 168

Asignar valor límite (Parámetro) 168

Asignar variables de medida (Parámetro) 199

Asistente

Definir código de acceso 183

Mapeado 143

Atenuación del visualizador (Parámetro) 175

Autorización de acceso a parámetros

Acceso de escritura 52

Acceso de lectura 52

B

Block tag (Parámetro) 144, 191

Bloqueo del teclado

Activación 57

Deshabilitación 57

Borrar memoria de datos (Parámetro) 194

C

Cabezal

Diseño 17

Cabezal transmisor

Giro 35

Caja

Giro 35

Calibración lleno (Parámetro) 138

Calibración vacío (Parámetro) 137

Calidad de señal (Parámetro) 140

Cambio de orientación del indicador 36

Carácter de separación (Parámetro) 176

Categoría de eventos de diagnóstico (Parámetro) ... 200

Channel (Parámetro) 144, 191

Código de acceso 52

Entrada incorrecta 52

Código de Equipo (Parámetro) 189

Código de Equipo Extendido 1 (Parámetro) 189

Comparación resultado (Parámetro) 179

Componentes del sistema 123

Comportamiento en caso de error (Parámetro) 170

Condición del proceso extendida (Parámetro) 150

Configuración a distancia 48

Configuración Backup Indicador (Submenú) 178

Configuración de la medición de nivel 82

Configuración de una medición de nivel 82

Configuración para mediciones de nivel 91

Confirmación distancia (Parámetro) 140, 143

Confirmar el código de acceso (Parámetro) 183

Contraste del visualizador (Parámetro) 177

Control de configuración (Parámetro) 178

Corrección del nivel (Parámetro) 152

D

Decimales 1 (Parámetro) 174

Decimales menú (Parámetro) 176

Declaración de conformidad 12

Definición del código de acceso 52

Definir código de acceso (Asistente) 183

Definir código de acceso (Parámetro) 181, 183

Derechos de acceso software de operación

(Parámetro) 146

Derechos de acceso visualización (Parámetro) 147

Deshabilitar simulación 196

Devolución del equipo 117

Diagnóstico (Menú) 184

Diagnóstico 1 (Parámetro) 186

Diagnóstico actual (Parámetro) 184

Diagnóstico de Simulación (Parámetro) 201

Diagnósticos

Símbolos 105

Diámetro (Parámetro) 160

Diámetro del tubo (Parámetro) 137

Distancia (Parámetro) 139, 143, 190

Distancia bloque (Parámetro) 151, 165

Documento

Función 6

E

Elementos de configuración

Mensaje de diagnóstico 106

Eliminación 117

Establecimiento del idioma de configuración 81

Estado bloqueo (Parámetro) 146

Estado de conmutación (Parámetro) 171, 199

Estado del Backup (Parámetro) 179

Evento de diagnóstico 106

En el software de configuración 108

Eventos de diagnóstico 105

| | | |
|-----------------------------------------------------|---------------|--|
| F | | |
| FHX50 | 48 | |
| Filtrar el libro de registro de eventos | 113 | |
| Final de mapeado (Parámetro) | 141, 143 | |
| Finalidad del documento | 6 | |
| Formato numérico (Parámetro) | 176 | |
| Formato visualización (Parámetro) | 172 | |
| Función salida de conmutación (Parámetro) | 167 | |
| Funcionamiento seguro | 12 | |
| G | | |
| Gestión de la configuración del equipo | 86 | |
| Gestionar configuración del equipo | 92 | |
| Girar el módulo indicador | 36 | |
| Grupo de producto (Parámetro) | 137 | |
| H | | |
| Habilitar simulación | 196 | |
| Heartbeat (Submenú) | 204 | |
| Historia de eventos | 112 | |
| HistoROM (descripción) | 92 | |
| I | | |
| Indicador local | | |
| ver En estado de alarma | | |
| ver Mensaje de diagnóstico | | |
| Información del dispositivo (Submenú) | 188 | |
| Inicio test de dispositivo (Parámetro) | 202 | |
| Instrucciones de seguridad | | |
| Básico | 11 | |
| Instrucciones de Seguridad (XA) | 13 | |
| Interfaz de servicio (CDI) | 49 | |
| Interruptor de protección contra escritura | 54 | |
| Interruptor SIM | 196 | |
| Intervalo de indicación (Parámetro) | 174 | |
| Intervalo de memoria (Parámetro) | 193 | |
| Introducir código de acceso (Parámetro) | 147 | |
| L | | |
| Language (Parámetro) | 172 | |
| Limpieza | 115 | |
| Limpieza externa | 115 | |
| Línea de encabezamiento (Parámetro) | 175 | |
| Linealización (Submenú) | 155, 156, 157 | |
| Lista de diagnósticos | 110 | |
| Lista de diagnósticos (Submenú) | 186 | |
| Lista de eventos | 112 | |
| Lista de eventos (Submenú) | 187 | |
| Localización y resolución de fallos | 103 | |
| M | | |
| Mantenimiento | 115 | |
| Mapeado (Asistente) | 143 | |
| Mapeado actual (Parámetro) | 141 | |
| Marca CE | 12 | |
| Marca de tiempo (Parámetro) | 184, 185, 186 | |
| Marcas registradas | 10 | |
| Máscara de entrada | 62 | |
| Materiales medibles | 11 | |
| Medidas correctivas | | |
| Acceso | 107 | |
| Cont. cerrado | 107 | |
| Memorización de valores medidos (Submenú) | 193 | |
| Mensaje de diagnóstico | 105 | |
| Menú | | |
| Ajuste | 136 | |
| Diagnóstico | 184 | |
| Menú contextual | 64 | |
| Microinterruptor | | |
| ver Interruptor de protección contra escritura | | |
| Modo de tabla (Parámetro) | 161 | |
| Módulo de configuración | 58 | |
| Módulo de visualización | 58 | |
| Módulo de visualización y configuración FHX50 | 48 | |
| N | | |
| Nivel (Parámetro) | 139, 162 | |
| Nivel (Submenú) | 148 | |
| Nivel de evento | | |
| Explicación | 105 | |
| Símbolos | 105 | |
| Nivel linealizado (Parámetro) | 159, 190 | |
| Nombre de dispositivo (Parámetro) | 189 | |
| Nombre del dispositivo (Parámetro) | 188 | |
| Número de serie (Parámetro) | 188 | |
| Número de tabla (Parámetro) | 162 | |
| O | | |
| Opciones de filtro (Parámetro) | 187 | |
| P | | |
| Parámetros de configuración | | |
| Gestionar configuración del equipo | 92 | |
| Idioma de configuración | 81 | |
| Piezas de repuesto | 117 | |
| Placa de identificación | 117 | |
| Planteamiento de las reparaciones | 116 | |
| Preparando grabación del mapeado (Parámetro) | 144 | |
| Process Value Filter Time (Parámetro) | 145 | |
| Propiedad del producto (Parámetro) | 148 | |
| Protección contra escritura | | |
| Mediante código de acceso | 52 | |
| Mediante interruptor de protección contra escritura | 54 | |
| Protección contra escritura mediante hardware | 54 | |
| Protección contra sobretensiones | | |
| Información general | 42 | |
| R | | |
| Rampa con pérdida de eco (Parámetro) | 165 | |
| Registro mapeado (Parámetro) | 142, 143 | |
| Requisitos para el personal | 11 | |
| Resetear dispositivo (Parámetro) | 181 | |
| Resultado test de dispositivo (Parámetro) | 202 | |
| Retardo de la conexión (Parámetro) | 170 | |
| Retardo de la desconexión (Parámetro) | 170 | |
| Retroiluminación (Parámetro) | 177 | |

S

| | |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Salida con pérdida de eco (Parámetro) | 164 |
| Salida de conmutación (Submenú) | 167 |
| Seguridad del producto | 12 |
| Seguridad en el lugar de trabajo | 12 |
| Selección de idioma | 90 |
| Señal de nivel (Parámetro) | 203 |
| Señal de salida invertida (Parámetro) | 171 |
| Señales de estado | 59, 105 |
| Símbolos | |
| En el editor numérico y de textos | 62 |
| Para corregir | 62 |
| Símbolos de submenú utilizados en el indicador | 59 |
| Símbolos en visualizador durante estado bloqueado | 59 |
| Símbolos para valores medidos | 60 |
| Simulación (Submenú) | 198, 199 |
| Simulación salida de conmutación (Parámetro) | 199 |
| Status (Parámetro) | 192 |
| Submenú | |
| Administración | 181 |
| Ajuste avanzado | 146 |
| Ajustes de seguridad | 164 |
| Analog input 1 ... 5 | 144, 191 |
| Configuración Backup Indicador | 178 |
| Heartbeat | 204 |
| Información del dispositivo | 188 |
| Linealización | 155, 156, 157 |
| Lista de diagnósticos | 186 |
| Lista de eventos | 112, 187 |
| Memorización de valores medidos | 193 |
| Nivel | 148 |
| Salida de conmutación | 167 |
| Simulación | 198, 199 |
| Test de dispositivo | 202 |
| Valor medido | 190 |
| Visualización | 172 |
| Visualización canal 1 ... 4 | 195 |
| Sustitución de un equipo | 116 |
| Sustitución del equipo | 116 |

T

| | |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| Temperatura de la electrónica (Parámetro) | 191 |
| Test de dispositivo (Submenú) | 202 |
| Texto de encabezamiento (Parámetro) | 175 |
| Texto libre (Parámetro) | 159 |
| Texto sobre el evento | 106 |
| Tiempo de funcionamiento desde inicio (Parámetro) | 185 |
| Tiempo de operación (Parámetro) | 178, 185 |
| Tipo de linealización (Parámetro) | 157 |
| Tipo de tanque (Parámetro) | 136 |
| Tipo producto (Parámetro) | 148 |
| Transmisor | |
| Cambio de orientación del indicador | 36 |
| Girar el módulo indicador | 36 |

U

| | |
|------------------------------------------|-----|
| Última salvaguarda (Parámetro) | 178 |
| Último diagnóstico (Parámetro) | 184 |
| Último test (Parámetro) | 202 |

| | |
|-------------------------------------------------|-----|
| Unidad de longitud (Parámetro) | 136 |
| Unidad del nivel (Parámetro) | 150 |
| Unidad tras linealización (Parámetro) | 158 |
| Units index (Parámetro) | 192 |
| Uso previsto | 11 |

V

| | |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Valor con pérdida de eco (Parámetro) | 164 |
| Valor de conexión (Parámetro) | 168 |
| Valor de desconexión (Parámetro) | 170 |
| Valor del cliente (Parámetro) | 163 |
| Valor máximo (Parámetro) | 160 |
| Valor medido (Submenú) | 190 |
| Valor variable de proceso (Parámetro) | 199 |
| Value (Parámetro) | 192 |
| Velocidad Máxima de Llenado en Líquidos (Parámetro) | 149 |
| Velocidad Máxima de Vaciado en Líquidos (Parámetro) | 149 |
| Versión de firmware (Parámetro) | 188 |
| Visualización (Submenú) | 172 |
| Visualización canal 1 ... 4 (Submenú) | 195 |
| Visualización de la curva envolvente | 65 |
| Visualizador local | 47 |
| Volt. terminales 1 (Parámetro) | 191 |

W

| | |
|-----------------------------|-----|
| W@M Device Viewer | 117 |
|-----------------------------|-----|



71521332

www.addresses.endress.com
