

Manual de instrucciones

Sistema NAR300

Sensor de flotador detector de fugas de aceite





A0023555

Índice de contenidos

1	Información del documento	4	8	Mantenimiento	50
1.1	Finalidad del documento	4	8.1	Trabajos de mantenimiento	50
1.2	Símbolos empleados	4	8.2	Servicios de Endress+Hauser	50
1.3	Documentación	6	9	Reparación	51
2	Instrucciones de seguridad básicas ...	7	9.1	Información general sobre reparaciones	51
2.1	Instrucciones básicas relativas a la seguridad ..	7	9.2	Piezas de repuesto	51
2.2	Uso previsto	7	9.3	Personal de servicios de Endress+Hauser	51
2.3	Seguridad en el puesto de trabajo	7	9.4	Devolución del equipo	52
2.4	Funcionamiento seguro	8	9.5	Eliminación	52
2.5	Seguridad del producto	8	10	Accesorios	53
3	Descripción del producto	9	10.1	Guía de flotador	53
3.1	Diseño del producto	9	10.2	Perno en U/prensaestopas (conexión resistente al agua para JPNEx)	54
3.2	Datos técnicos	9	Índice alfabético	55	
3.3	Condiciones de proceso	11			
3.4	Ejemplo de suministro por código de pedido ..	12			
3.5	Sensibilidad de detección	15			
3.6	Agua de pozo	15			
3.7	Aplicación de gasolina	15			
4	Recepción de material e identificación del producto	16			
4.1	Recepción de material	16			
4.2	Identificación del producto	16			
4.3	Dirección de contacto del fabricante	21			
4.4	Almacenamiento y transporte	21			
5	Instalación	22			
5.1	Medidas del sistema NAR300	22			
5.2	Condiciones de instalación	26			
5.3	Montaje del sistema NAR300	28			
5.4	Ajuste	34			
6	Conexión eléctrica	35			
6.1	Cableado del NRR261-4/A/B/C	35			
6.2	Cableado del NRR262-4/A/B/C	37			
6.3	Cableado del NRR261-5	39			
6.4	Diagrama de conexionado	41			
6.5	Principios de funcionamiento de la activación de la alarma	42			
7	Localización y resolución de fallos ..	43			
7.1	A prueba de fallos (se emite alarma cuando no hay fuga de aceite)	43			
7.2	Alarma retardada (no se emite una alarma cuando hay una fuga de aceite)	43			
7.3	Comprobación del funcionamiento	45			
7.4	Limpieza de la unidad del sensor de conductividad	49			
7.5	Historial del firmware	49			

1 Información del documento

1.1 Finalidad del documento

Este manual de instrucciones contiene toda la información que pueda necesitarse durante las distintas fases del ciclo de vida del instrumento: desde la identificación del producto, recepción de entrada del instrumento, el almacenamiento del mismo, hasta su montaje, conexión, configuración y puesta en marcha, incluyendo la localización y resolución de fallos, el mantenimiento y el desguace del instrumento.

1.2 Símbolos empleados

1.2.1 Símbolos de seguridad

PELIGRO

Este símbolo le advierte de una situación peligrosa. Si no se evita dicha situación, pueden producirse lesiones graves o mortales.

ADVERTENCIA

Este símbolo le advierte de una situación peligrosa. Si usted no evita la situación peligrosa, ello podrá causar la muerte o graves lesiones.

ATENCIÓN

Este símbolo le advierte de una situación peligrosa. No evitar dicha situación puede implicar lesiones menores o de gravedad media.

AVISO

Este símbolo señala información sobre procedimientos y otros hechos importantes que no están asociados con riesgos de lesiones.

1.2.2 Símbolos eléctricos



Corriente alterna



Corriente continua y corriente alterna



Corriente continua



Conexión a tierra

Borne de tierra que, por lo que se refiere al operador, está conectado con tierra mediante un sistema de puesta a tierra.

Tierra de protección (PE)

Bornes de tierra que se deben conectar a tierra antes de establecer cualquier otra conexión.

Los bornes de tierra están situados tanto en el interior como en el exterior del equipo:

- Borne de tierra interior: conecta la tierra de protección a la red principal.
- Borne de tierra exterior: conecta el equipo al sistema de puesta a tierra de la planta.

1.2.3 Símbolos de herramientas



Destornillador Philips



Destornillador de hoja plana



Destornillador Torx



Llave Allen



Llave fija

1.2.4 Símbolos para determinados tipos de información y gráficos



Admisible

Procedimientos, procesos o acciones que están permitidos



Preferidos

Procedimientos, procesos o acciones que son preferibles



Prohibido

Procedimientos, procesos o acciones que no están permitidos



Consejo

Indica información adicional




Referencia a documentación



Referencia a gráficos



Nota o paso individual que se debe respetar



Serie de pasos



Resultado de un paso



Inspección visual



Configuración mediante software de configuración



Parámetros protegidos contra escritura

1, 2, 3, ...

Número del elemento

A, B, C, ...

Vistas



Instrucciones de seguridad

Observe las instrucciones de seguridad incluidas en los manuales de instrucciones correspondientes



Resistencia de los cables de conexión a la temperatura

Especifica el valor mínimo de temperatura al que son resistentes los cables de conexión

1.3 Documentación

Los documentos siguientes se pueden encontrar en el área de descargas de nuestro sitio web (www.endress.com/downloads).

 Para obtener una visión general del alcance de la documentación técnica asociada, véase lo siguiente:
W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): Introduzca el número de serie que figura en la placa de identificación

1.3.1 Información técnica (TI)

Ayuda para la planificación

El documento contiene todos los datos técnicos del equipo y proporciona una visión general de los accesorios y demás productos que se pueden pedir para el equipo.

1.3.2 Manual de instrucciones abreviado (KA)

Guía para llegar rápidamente al primer valor medido

El manual de instrucciones abreviado contiene toda la información imprescindible desde la recepción de material hasta la puesta en marcha del equipo.

1.3.3 Manual de instrucciones (BA)

El presente manual de instrucciones contiene toda la información que se necesita durante las distintas fases del ciclo de vida del equipo: desde la identificación del producto, la recepción de material y su almacenamiento, hasta el montaje, la conexión, la configuración y la puesta en marcha, incluidas las tareas de localización y resolución de fallos, mantenimiento y desguace del equipo.

1.3.4 Instrucciones de seguridad (XA)

Según las certificaciones pedidas para el equipo, se suministran las siguientes instrucciones de seguridad (XA) con el mismo. Forma parte del manual de instrucciones.

 En la placa de identificación se indican las “Instrucciones de seguridad” (XA) que son relevantes para el equipo.

2 Instrucciones de seguridad básicas

2.1 Instrucciones básicas relativas a la seguridad

2.1.1 Requisitos que debe cumplir el personal

El personal para las tareas de instalación, puesta en marcha, diagnósticos y mantenimiento debe cumplir los siguientes requisitos:

- ▶ El personal especializado cualificado y formado debe disponer de la cualificación correspondiente para esta función y tarea específicas.
- ▶ Deben tener la autorización del jefe/dueño de la planta.
- ▶ Deben estar familiarizados con las normas y reglamentos nacionales.
- ▶ Antes de comenzar con el trabajo, se debe leer y entender las instrucciones contenidas en el manual y la documentación complementaria, así como en los certificados (según cada aplicación).
- ▶ Debe seguir las instrucciones y satisfacer las condiciones básicas.

Los operarios deben satisfacer los siguientes requisitos:

- ▶ Haber recibido la formación apropiada y disponer de la autorización por parte del explotador/propietario de la planta para ejercer dichas tareas.
- ▶ Seguir las instrucciones del presente manual.

2.2 Uso previsto

Aplicación y materiales medibles

Los equipos de medición aptos para el uso en áreas de peligro, en aplicaciones higiénicas o en aplicaciones en las que la presión de proceso suponga un riesgo elevado cuentan con el etiquetado correspondiente en la placa de identificación.

Adopte las medidas siguientes para asegurarse de que el equipo se use en las condiciones apropiadas durante el funcionamiento:

- ▶ Use el equipo de medición únicamente si se cumplen íntegramente las especificaciones que figuran en la placa de identificación y las condiciones generales recogidas en el manual de instrucciones y en la documentación suplementaria.
- ▶ Compruebe las especificaciones de la placa de identificación para asegurarse de que el equipo pedido se pueda utilizar conforme al uso previsto en la zona correspondiente a la homologación (p. ej., protección contra explosiones, seguridad en depósitos a presión).
- ▶ Si no usa este equipo a temperatura atmosférica, es importante cumplir los requisitos básicos recogidos en la documentación relevante para el equipo.
- ▶ Proteja el equipo de manera permanente contra la corrosión debida a efectos ambientales.
- ▶ Cumpla los valores límite especificados en la "Información técnica".

El fabricante no es responsable de los daños causados por un uso inapropiado o distinto del previsto.

2.3 Seguridad en el puesto de trabajo

Cuando trabaje con el equipo:

- ▶ Use el equipo de protección individual requerido por las correspondientes normativas regionales/nacionales.

2.4 Funcionamiento seguro

¡Riesgo de daños!

- ▶ Trabaje únicamente con un equipo que esté en perfectas condiciones técnicas y no presente ni errores ni fallos.
- ▶ El responsable de manejar el equipo sin interferencias es el operador.

Modificaciones del equipo

Las modificaciones del equipo no autorizadas no están permitidas y pueden conllevar riesgos imprevisibles:

- ▶ Sin embargo, si se necesita realizar alguna modificación, consúltelo con el proveedor.

Reparaciones

Para asegurar el funcionamiento seguro y fiable del equipo:

- ▶ Lleve a cabo únicamente las reparaciones del instrumento que estén permitidas de forma expresa.
- ▶ Observe las normas nacionales relativas a las reparaciones de equipos eléctricos.
- ▶ Utilice únicamente piezas de recambio y accesorios originales del fabricante.

Zona con peligro de explosión

A fin de eliminar peligros para el personal o las instalaciones cuando el equipo se use en un área de peligro (p. ej., protección contra explosiones):

- ▶ Compruebe la placa de identificación para verificar que el equipo pedido se pueda utilizar conforme al uso previsto en el área de peligro.
- ▶ Respete las especificaciones indicadas en la documentación complementaria que forma parte de este manual de instrucciones.

2.5 Seguridad del producto

El sistema NAR300 ha sido diseñado de acuerdo a las buenas prácticas de ingeniería (GEP), cumple los requisitos de seguridad más avanzados y antes de salir de fábrica se ha sometido a pruebas para asegurarse de que está preparado para un uso seguro. El sistema NAR300 cumple las normas de seguridad general y los requisitos legales pertinentes.

2.5.1 Marca CE

Este sistema de medición satisface los requisitos legales de la Directiva de la UE aplicable. Estas se enumeran en la Declaración CE de conformidad correspondiente, junto con las normativas aplicadas.

Endress+Hauser confirma que el equipo ha superado satisfactoriamente las pruebas correspondientes, por lo que lo identifica con la marca CE.

3 Descripción del producto

El sistema NAR300 se instala en un pozo dentro de a pared de retención de aceite de un depósito o en un pozo colector situado cerca de un campo de bombeo y funciona como último sistema de detección de fugas de aceites, como productos petroquímicos y aceites vegetales. Para monitorizar las condiciones de detección de manera independiente se usan sensores basados en dos principios de detección diferentes: uno de tipo conductivo y otro de tipo diapasón. Además, un sistema lógico de alarma de dos etapas permite reducir extraordinariamente las alertas por falsos positivos, lo que asegura la seguridad del campo de depósitos con una configuración del equipo precisa y simple.

AVISO


Especificaciones TIIS

El presente manual de instrucciones no está destinado a productos con especificaciones TIIS.

- ▶ Si usa un producto con especificaciones TIIS, puede descargar en nuestro sitio web el documento BA00403G/JA/23.22-00 (o una versión anterior) para consultarlo (www.endress.com/downloads).

3.1 Diseño del producto

El sistema NAR300 se configura principalmente en combinación con los productos siguientes.

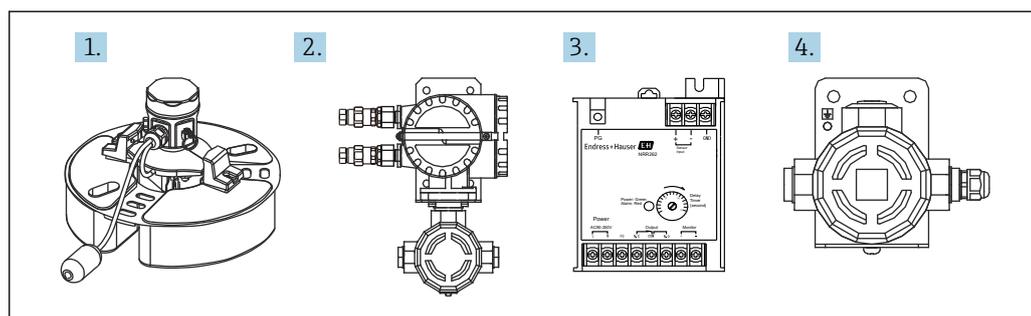

1 Diseño del producto

- 1 Sensor de flotador NAR300
- 2 Convertidor Ex d [ia] NRR261
- 3 Convertidor Ex [ia] NRR262
- 4 Caja Ex de I/F del sensor Ex [ia]

3.2 Datos técnicos

3.2.1 Sensor de flotador NAR300

Elemento	Descripción
Clase de protección	IP67 (tipo para instalación en exteriores)
Alimentación	Suministrada por caja Ex de I/F del sensor o NRR261 (caja Ex de I/F del sensor NAR300, tipo integrado)
Material en contacto con el producto	<ul style="list-style-type: none"> ■ Flotador: SUS316L, sensor de conductividad: SUS316 y PTFE ■ Sensor de diapasón: equivalente a SUS316L
Sensibilidad de detección ¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pozo lleno de agua: 10 ± 1 mm (0,04 in) con queroseno en el momento del envío desde la fábrica ■ Pozo vacío: 50 ± 5 mm (0,17 in) con queroseno

Elemento	Descripción
Cable de E/S	Cable apantallado dedicado (PVC), así como flotador de cable (Estándar 6 m (19,69 ft))
Contrapeso	Aprox. 2,5 kg (5,5 lb) (incluido el cable apantallado dedicado [PVC] 6 m (19,69 ft))

- 1) Ajustada con aceite (queroseno: densidad aprox. 0,8), agua de capa inferior (agua: densidad aprox. 1,0), nivel estático y/o sin tensión superficial.

3.2.2 Caja Ex de I/F del sensor Ex [ia]

Elemento	Descripción
Clase de protección	IP67 (tipo para instalación en exteriores)
Alimentación	Alimentado por NRR261 o NRR262
Entrada de cable	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Extremo del NAR300 (sensor de flotador): G1/2, con prensaestopas ▪ Extremo del NRR261 o NRR262 (convertidor): G1/2, NPT1/2, M20
Contrapeso	3,2 kg (7,1 lb)
Materiales	Caja/cubierta: aluminio moldeado

3.2.3 Convertidor Ex d [ia] NRR261

Elemento	Descripción
Clase de protección	IP67 (tipo para instalación en exteriores)
Rango de tensión de alimentación admisible	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alimentación CA: 90 ... 250 V_{AC}, 50/60 Hz ▪ Alimentación CC: 22 ... 26 V_{DC} (protección de alimentación integrada)
Consumo máximo de potencia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alimentación CA: 20 VA ▪ Alimentación CC: 2 W
Salida	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Salida de contacto: 1SPDT ▪ Rango máximo de contacto: 250 V_{AC}, 1 A, 100 VA o 100 V_{DC}: 1 A, 25 W ▪ Funcionamiento a prueba de fallos: Activado cuando la alimentación se apaga y en condiciones de congelación (consulte la "Tabla de salida de alarma")
Entrada de cable	<ul style="list-style-type: none"> ▪ G3/4 x2 (Ex d), G1/2 x1 (Ex ia) ▪ G1/2 x 2 (Ex d), G1/2 x 1 (Ex ia) ▪ NPT3/4 x2 (Ex d), NPT1/2 x1 (Ex ia) ▪ NPT1/2 x2 (Ex d), NPT1/2 x1 (Ex ia) ▪ M25 x2 (Ex d), M20 x1 (Ex ia) ▪ M20 (Ex d), M20 x1 (Ex ia) ▪ Las especificaciones a prueba de explosiones JPNEx están equipadas con prensaestopas del modelo SFLU
Pararrayos	Integrado (protección de alimentación)
Contrapeso	Aprox. 10 kg (22 lb)
Materiales	Caja/cubierta: aluminio moldeado

3.2.4 Convertidor Ex [ia] NRR262

Elemento	Descripción
Clase de protección	IP20 (instalación en interiores), instalado en ubicaciones exentas de peligro
Rango de tensión de alimentación admisible	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alimentación CA: 90 ... 250 V_{AC}, 50/60 Hz ▪ Alimentación CC: 22 ... 26 V_{DC} (protección de alimentación integrada)
Consumo máximo de potencia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alimentación CA: 20 VA ▪ Alimentación CC: 2 W

Elemento	Descripción
Salida	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Salida de contacto: 1SPDT ▪ Rango máximo de contacto: 250 V_{AC}, 1 A, 100 VA o 100 V_{DC}: 1 A, 25 W ▪ Funcionamiento a prueba de fallos: Activado cuando la alimentación se apaga y en condiciones de congelación (consulte la "Tabla de salida de alarma")
Pararrayos	Integrado (protección de alimentación)
Contrapeso	Aprox. 0,6 kg (1,3 lb)
Materiales	Caja: plástico

3.3 Condiciones de proceso

3.3.1 Sensor de flotador NAR300/caja Ex de I/F del sensor

Elemento	Descripción
Requisitos de detección de sustancia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La densidad es al menos 0,7 g/cm³ pero es inferior a 1,0 g/cm³ ▪ Flota en el agua (si la densidad es 0,9 g/cm³ o superior, la viscosidad debe ser por lo menos 1 mPa·s. Agua ≈ 1 mPa·s) ▪ No soluble en agua ▪ No conductiva ▪ Líquido ▪ Baja afinidad con el agua (se debe formar en el agua una capa de sustancia)
Temperatura de funcionamiento	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Temperatura ambiente: -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) ▪ Temperatura medida del líquido: 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Requisitos que debe cumplir el agua de pozo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La densidad es al menos 1,0 g/cm³ pero es inferior a 1,13 g/cm³ (solo si la viscosidad cinemática es 1 mm²/s¹) ▪ No congelada ▪ La conductividad es al menos 10 µS/cm (no superior a 100 kΩ·cm) ▪ No se puede usar al nivel del mar ni en lugares en los que el agua marina pueda penetrar
Otros	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Retire de inmediato cualquier residuo que se adhiera a la unidad del sensor. ▪ Asegúrese de que no haya costras de lodo (sólidos secos), etc. ▪ Evite las condiciones de instalación que provoquen que el sensor de flotador se incline y se desequilibre o que alteren la línea de tracción. ▪ Instale medidas adecuadas para evitar la aparición de corrientes cruzadas y olas, p. ej., un rompeolas.



- 1) La sensibilidad varía con el peso específico del agua de la capa inferior que difiere del entorno del ajuste de fábrica, como en caso de uso de anticongelante.

3.3.2 Cable de conexión (conexión al convertidor NRR261/262 desde la caja Ex de I/F del sensor)

Elemento	Descripción
Cables de conexión	<p>Inductancia máxima: 2,3 mH, capacitancia máxima: 83 nF</p> <p>Ejemplo: Uso del KPEV-S (cable de instrumentación)</p> <p>$C = 65 \text{ nF/Km}$, $L = 0,65 \text{ mH/km}$</p> <p>$CW/C = 0,083 \text{ } \mu\text{F} / 65 \text{ nF} = 1,276 \text{ km} \dots 1$</p> <p>$LW/L = 2,3 \text{ mH} / 0,65 \text{ mH} = 3,538 \text{ km} \dots 2$</p> <p>Longitud total máxima del cable extendido: 1,27 km</p> <p>El menor de 1 o 2 es la longitud máxima del cable (redondeo descendente en vez de ascendente)</p>
Temperatura de funcionamiento	-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)



3.4 Ejemplo de suministro por código de pedido

Ejemplo de suministro 1

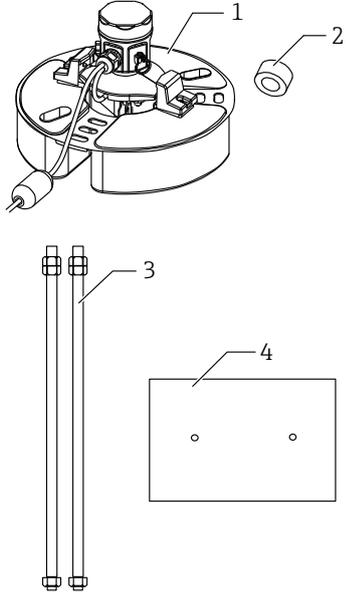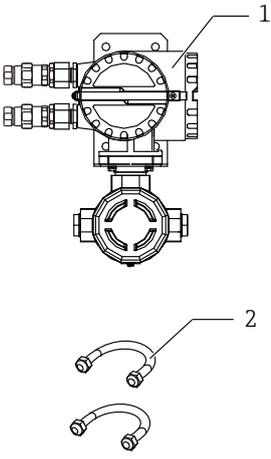Código de pedido del sensor de flotador	Código de pedido del convertidor
NAR300- * 1* * 2 / 3 A	NRR261-A/B/C/4
 <p>1 Sensor de flotador 2 Herramienta de comprobación (accesorio) 3 Guía (barra) del flotador embalada por separado 4 Contrapeso (embalado en la parte inferior de la caja con el convertidor)</p>	 <p>1 NRR261 2 Perno en U</p>



i Solo se incluye un prensaestopas (conexión resistente al agua) con la caja Ex de I/F del sensor o NRR261 con especificaciones JPNEx.

Ejemplo de suministro 2

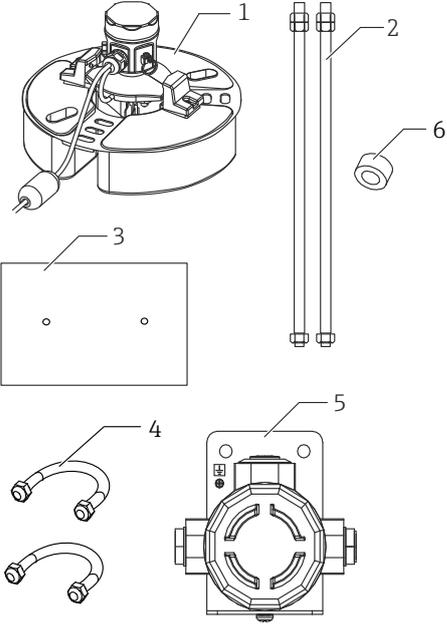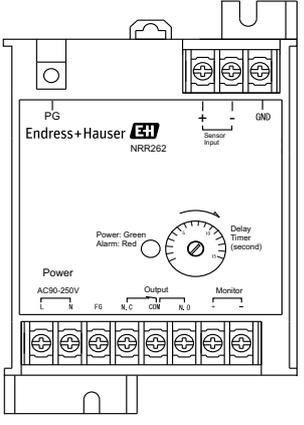Código de pedido del sensor de flotador	Código de pedido del convertidor
NAR300- * 5* * 2/3*	NRR262
 <p>1 Sensor de flotador 2 Guía (barra) del flotador embalada por separado 3 Contrapeso (embalado en la parte inferior de la caja con el convertidor) 4 Perno en U 5 Caja Ex de I/F del sensor 6 Herramienta de comprobación (accesorio)</p>	

-  La caja Ex de I/F del sensor se incluye en el código de pedido NAR300-x5xxxx. El sistema de seguridad intrínseca se usa en combinación con el NRR262.
- Solo se incluye un prensaestopas (conexión resistente al agua) con la caja Ex de I/F del sensor o NRR261 con especificaciones JPNEx.

Ejemplo de suministro 3

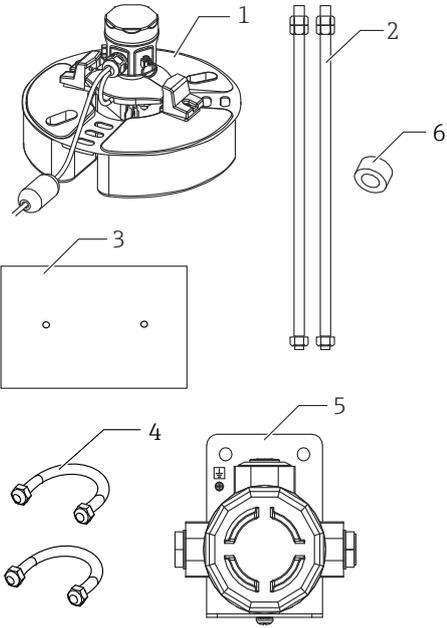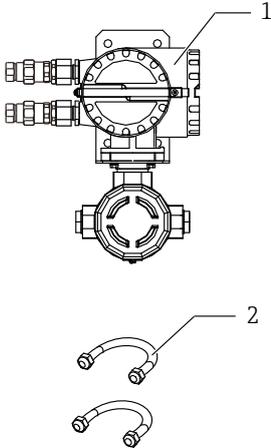Código de pedido del sensor de flotador	Código de pedido del convertidor
NAR300- * 5** 2/3*	NRR261 - 5**
 <p>1 Sensor de flotador 2 Guía (barra) del flotador embalada por separado 3 Contrapeso (embalado en la parte inferior de la caja con el convertidor) 4 Perno en U 5 Caja Ex de I/F del sensor 6 Herramienta de comprobación (accesorio)</p>	 <p>1 NRR261 2 Perno en U</p>

- i** La caja Ex de I/F del sensor se incluye en el código de pedido NAR300-x5xxxx. El sistema Ex d [ia] se usa en combinación con el NRR261- 5**.
- Solo se incluye un prensaestopas (conexión resistente al agua) con la caja Ex de I/F del sensor o NRR261 con especificaciones JPNEx.

3.5 Sensibilidad de detección

Si la punta del electrodo es sacada del agua de capa inferior debido al aumento de grosor de la capa de aceite, el agua se puede adherir a la punta del electrodo como un carámbano aunque la punta del electrodo se encuentre en aceite. En este caso, la sensibilidad de detección puede aumentar en 1 ... 2 mm (0,04 ... 0,08 in). Si se requiere comprobar la detección de manera precisa, aplique una pequeña cantidad de detergente neutro en la punta del electrodo para evitar que el agua se adhiera al electrodo.

- Pozo lleno de agua: Ajustado a $10 (0,39) \pm 1 \text{ mm} (0,04 \text{ in})$ con queroseno en el momento del envío desde la fábrica
- Pozo vacío: $50 (1,97) \pm 5 \text{ mm} (0,2 \text{ in})$ con queroseno

 Ajustada con aceite (queroseno: densidad aprox. 0,8), agua de capa inferior (agua: densidad aprox. 1,0), condición de nivel estático y sin tensión superficial.

3.6 Agua de pozo

3.6.1 No usar en agua marina

El detector de fuga de aceite no está diseñado para el uso en agua marina. En caso de uso en agua marina pueden aparecer los problemas siguientes:

- Fallo de la alarma o alarma retardada en caso de volteo por efecto de las olas
- Alarma retardada provocada por la generación de un circuito de derivación entre el sensor de conductividad y el flotador propiamente dicho debido al recubrimiento de sal
- Corrosión del sensor de flotador causada por el agua marina

3.6.2 Agua de pozo especial

- Si el sensor de flotador se usa en ciertas aguas de pozo especiales, como agua de pozo que contenga disolventes, se puede corroer o dañar.
- No puede medir líquidos altamente hidrofílicos, como el alcohol.

3.6.3 Agua de pozo con resistencia eléctrica elevada

El uso en agua de pozo cuya resistencia eléctrica sea elevada, como en un drenaje de vapor o agua pura, puede activar la alarma. Asegúrese de que la conductividad del agua de pozo sea por lo menos $10 \mu\text{S/cm}$ (no más de $100 \text{ k}\Omega \cdot \text{cm}$).

Ejemplo: agua pura: $1 \dots 0,1 \mu\text{S/cm}$ ($1 \dots 10 \text{ M}\Omega \cdot \text{cm}$)

3.6.4 Agua de pozo congelada

Si se forma hielo en el pozo, se puede disparar la alarma (funcionamiento a prueba de fallos). Adopte medidas contra la congelación para impedir que se congele.

3.7 Aplicación de gasolina

Si la sustancia que se debe detectar es gasolina, o bien si el sistema se tiene que usar en una atmósfera expuesta de forma permanente a vapor de aceite volátil, póngase en contacto con su centro Endress+Hauser más cercano y pida las especificaciones para aplicaciones de gasolina (especificaciones especiales).

4 Recepción de material e identificación del producto

4.1 Recepción de material

Tras la recepción de la mercancía, efectúe las comprobaciones siguientes:

- ¿Todos los códigos de pedido que figuran en el albarán de entrega son idénticos a la etiqueta del producto?
- ¿La mercancía está indemne?
- ¿Los datos de la placa de identificación se corresponden con la información del pedido indicada en el albarán?
- Si es pertinente (véase placa de identificación): ¿Se han incluido las instrucciones de seguridad (XA)?

i Si una o varias de estas condiciones no se cumplen, póngase en contacto con su centro Endress+Hauser o con el distribuidor.


4.2 Identificación del producto

Están disponibles las siguientes opciones para identificar el equipo:

- Especificaciones de la placa de identificación
- Código de pedido ampliado en el albarán de entrega (incluidos detalles sobre los códigos de especificación del equipo)
- Introduzca el número de serie que consta en la placa de identificación en el *W@M Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer) y se mostrará toda la información sobre el equipo.


i Tenga en cuenta que la información que figura en una placa de identificación se puede modificar sin previo aviso en caso de actualización de las credenciales y los certificados.

4.2.1 Especificaciones de la placa de identificación

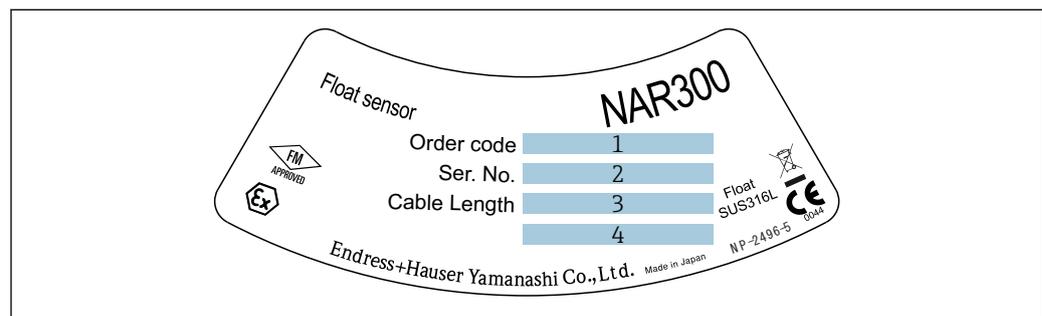

2 Placa de identificación de modelo NAR300

- 1 Código de pedido
- 2 Número de serie
- 3 Longitud del cable (código de pedido 040)
- 4 Rendimiento a prueba de explosiones

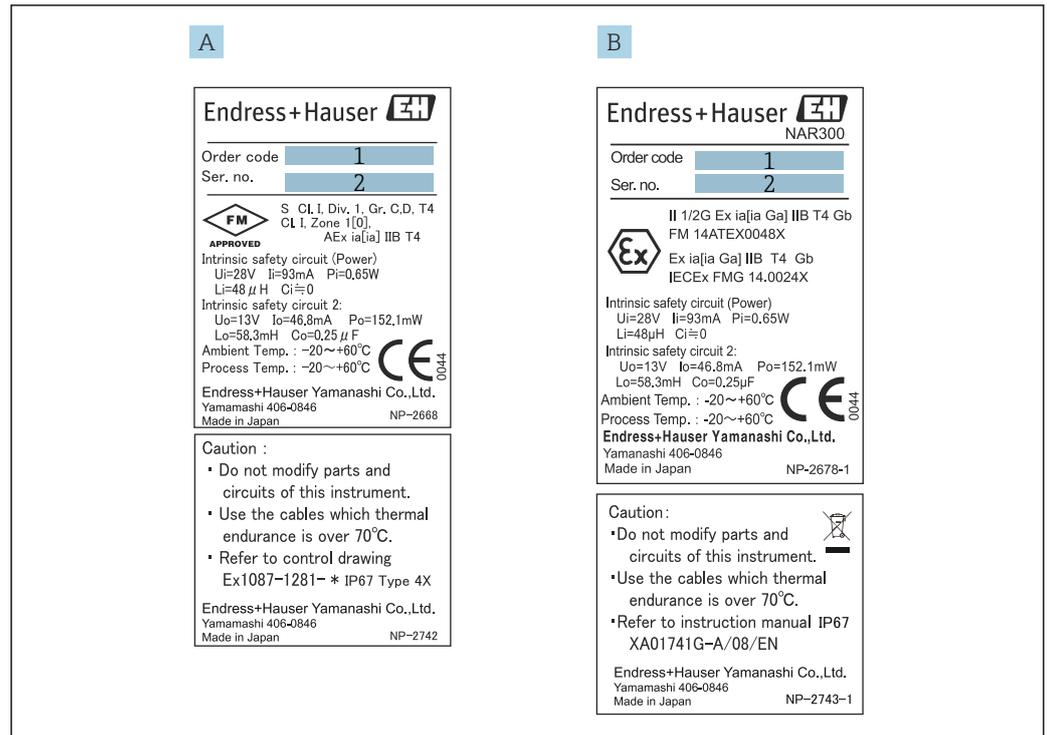

A0039861

3 Placa de identificación para NAR300

A Placa de identificación de NAR300 para FM

B Placa de identificación de NAR300 para ATEX/IECEx

1 Código de pedido

2 Número de serie

A

Endress+Hauser

NRR261

Order Code 1

Seri. no. 2

APPROVED

XP-AIS Class I, Div. 1,2, Gp. C, D, T4
 Class I, Zone 1[0], AEx db ia[ia] IIB T4
 Ambient temperature: -20°C ~ + 60°C

Non Intrinsically safe circuit:

Power supply : 3

Um : AC 250 V 50/60 Hz, DC 250 V

Contact output : 5 A 250 V AC, 5 A 30 V DC

Manufacturing date: 4

Conduit entry of the main body: M26 x 1.5

Caution: A seal shall be installed within 18 inches of the enclosure.
 : Do not modify internal parts or circuits.
 : Use supply wires suitable 70°C minimum.
 : Do not open the cover when energized.
 : Refer to control drawing XA1745G-*/08/EN.

0044

Endress+Hauser Yamanashi Co., Ltd NP-2745-1

Yamanashi 406-0846 Made in Japan

B

Endress+Hauser

NRR261

Order Code 1

Seri. no. 2

EX

ATEX: II 1/2G Ex db ia[ia Ga] IIB T4 Gb
 FM 14ATEX0048X
 IECEx: Ex db ia [ia Ga] IIB T4 Gb
 IECEx FMG 14.0024X
 Ambient temperature: -20°C ~ + 60°C NEMA 4X, IP67

Non Intrinsically safe circuit:

Power supply : 3

Um : AC 250 V 50/60 Hz, DC 250 V

Contact output : 5 A 250 V AC, 5 A 30 V DC

Manufacturing date: 4

Conduit entry of the main body: M26 x 1.5

Caution: Do not modify internal parts or circuits.
 : Use supply wires suitable 70°C minimum.
 : Do not open the cover when energized.
 : Refer to Ex instruction manual XA01742G-*/08/EN

0044

Endress+Hauser Yamanashi Co., Ltd NP-2744-1

Yamanashi 406-0846 Made in Japan

A0039862

4 Placa de identificación para NRR261

- A Placa de identificación de NRR261 para FM (NAR300 de tipo integrado)
- B Placa de identificación de NRR261 para ATEX/IECEx (NAR300 de tipo integrado)
- 1 Código de pedido
- 2 Número de serie
- 3 Tensión de alimentación
- 4 Fecha de fabricación

A

Endress+Hauser

NRR262

Order code 1

Seri. no. 2

FM AIS Class I, Div. 1, Gp. C, D
APPROVED Class I, Zone 0, AEx [ia] IIB
 Ambient temperature: -20°C ~ + 60°C IP20

Intrinsically safe circuit:
 $U_o = 28\text{ V}$ $I_o = 85\text{ mA}$ $P_o = 595\text{ mW}$ $C_o = 0.083\ \mu\text{F}$ $L_o = 2.4\text{mH}$
 non Intrinsically safe circuit :
 Power supply : 3
 Um : AC 250 V 50/60 Hz, DC 250 V
 Contact output : 5 A 250 V AC, 5 A 30 V DC

Manufacturing date: 4 0044

Caution: • NRR262 must be installed in non-hazardous area.
 • Do not modify internal parts or circuits
 • Refer to control drawing XA01746G-*/08/EN.

Endress + Hauser Yamanashi Co., Ltd
 Yamanashi 406-0846 NP-2741-1
 Made in Japan

B

Endress+Hauser

NRR262

Order code 1

Seri. no. 2

Ex ATEX: II 2G [Ex ia] IIB Gb
 FM 14ATEX0048X
 IECEx: [Ex ia] IIB Gb
 IECEx FMG 14.0024X
 Ambient temperature: -20°C ~ + 60°C IP20

Intrinsically safe circuit:
 $U_o = 28\text{ V}$ $I_o = 85\text{ mA}$ $P_o = 595\text{ mW}$ $C_o = 0.083\ \mu\text{F}$ $L_o = 2.4\text{mH}$
 non Intrinsically safe circuit :
 Power supply : 3
 Um : AC 250 V 50/60 Hz, DC 250 V
 Contact output : 5 A 250 V AC, 5 A 30 V DC

Manufacturing date: 4 0044

Caution: • NRR262 must be installed in non-hazardous area.
 • Do not modify internal parts or circuits
 • Refer to Ex-instruction manual XA01743-*/08/EN.

Endress + Hauser Yamanashi Co., Ltd
 Yamanashi 406-0846 NP-2740-1
 Made in Japan

5 Placa de identificación para NRR262

A Placa de identificación de NRR262 para FM

B Placa de identificación de NRR262 para ATEX/IECEx

1 Código de pedido

2 Número de serie

3 Tensión de alimentación

4 Fecha de fabricación

Endress+Hauser

19

<p style="text-align: center;">A</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Endress+Hauser NAR300</p> <p>Order code: 1</p> <p>Ser. no.: 2</p> <p>漏油検出器 (Order code 参照) 防爆性能 Ex ia[ia Ga] IIB T4 Gb 本安回路(電源回路): $U_i = 28\text{ V}$, $I_i = 93\text{ mA}$, $P_i = 0.65\text{ W}$, $L_i = 48\text{ }\mu\text{H}$, Ci: 無視できる値 本安回路 2: $U_o = 13\text{ V}$, $I_o = 38\text{ mA}$, $P_o = 123.5\text{ mW}$, $L_o = 80\text{ mH}$, $C_o = 0.25\text{ }\mu\text{F}$ 周囲温度: $-20\sim+60\text{ }^\circ\text{C}$ 被測定物温度: $-20\sim+60\text{ }^\circ\text{C}$ エンドレスハウザー山梨株式会社 Made in Japan NP-2768</p> <p>注意: ・機器内部の部品及び配線の変更、改造等を行わないで下さい。 ・許容温度$70\text{ }^\circ\text{C}$以上のケーブルを使用して下さい。 ・防爆注意事項説明書(XA01839G)を参照して下さい。</p> <p style="text-align: right;">エンドレスハウザー山梨株式会社 IP67 Made in Japan NP-2767</p> </div>	<p style="text-align: center;">B</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Endress+Hauser NRR261</p> <p>Order code: 1</p> <p>Ser. no.: 2</p> <p>変換器 / Converter: 防爆型式 / Ex mode(Order code 参照/Refer to Order code) 防爆性能 / Protection class : $\text{Ex db ia[ia Ga] IIB T4 Gb}$ 非本安回路 / Non intrinsic safety circuit: 電源 / Supply: 3 許容電圧 / Um: AC 250 V 50/60 Hz, DC 250 V 周囲温度 / Ambient temperature : $-20\sim+60\text{ }^\circ\text{C}$ 被測定物温度 / Medium temperature: $-20\sim+60\text{ }^\circ\text{C}$ 製造日 / Manufacturing date: 4</p> <p>注意・機器内部の部品及び配線の変更、改造等を行わないで下さい。 ・許容温度$70\text{ }^\circ\text{C}$以上のケーブルを使用して下さい。 ・通電中は容器の蓋を開けないで下さい。 ・防爆注意事項説明書(XA01840G)を参照して下さい。</p> <p>警告・容器の開放は、電源遮断後10分以上経過してから行って下さい。 Caution: Do not modify internal parts or circuits. ・Use supply wires suitable for $70\text{ }^\circ\text{C}$ minimum. ・Do not open the cover when energized. ・Refer to Ex-instruction manual (XA01840G). $\Delta \rightarrow \square$</p> <p style="text-align: center;">WARNING: AFTER DE-ENERGIZING, DELAY 10 MINUTES BEFORE OPENING. IP67</p> <p style="text-align: right;">エンドレスハウザー山梨株式会社 Endress+Hauser Yamanashi Co.,Ltd. Yamamashi 406-0846 Made in Japan NP-2768</p> </div>	<p style="text-align: center;">C</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Endress+Hauser NRR261</p> <p>Order code: 1</p> <p>Ser. no.: 2</p> <p>変換器 / Converter 防爆型式 / Ex mode(Order code 参照/Refer to Order code) 防爆性能 / Protection class : Ex db [ia Gb] IIB T6 Gb 本安回路 / Intrinsically safe circuit $U_o = 28\text{ V}$ $I_o = 85\text{ mA}$ $P_o = 595\text{ mW}$ $C_o = 0.083\text{ }\mu\text{F}$ $L_o = 2.4\text{ mH}$ 非本安回路 / Non Intrinsically safe circuit 電源: 3 Power supply: 許容電圧: AC 250 V 50/60 Hz, DC 250 V Maximum voltage(Um): 周囲温度 / Ambient temperature $-20\sim+60\text{ }^\circ\text{C}$ 製造日 / Manufacturing date: 4</p> <p>注意・機器内部の部品及び配線の変更、改造等を行わないで下さい。 ・許容温度$70\text{ }^\circ\text{C}$以上のケーブルを使用して下さい。 ・通電中は容器の蓋を開けないで下さい。 ・防爆注意事項説明書(XA01840G)を参照して下さい。</p> <p>警告・容器の開放は、電源遮断後10分以上経過してから行って下さい。 Caution: Do not modify internal parts or circuits. ・Use supply wires suitable for $70\text{ }^\circ\text{C}$ minimum. ・Do not open the cover when energized. ・Refer to Ex-instruction manual (XA01840G). $\Delta \rightarrow \square$</p> <p style="text-align: center;">WARNING: AFTER DE-ENERGIZING, DELAY 10 MINUTES BEFORE OPENING. IP67</p> <p style="text-align: right;">エンドレスハウザー山梨株式会社 Endress+Hauser Yamanashi Co.,Ltd. Yamamashi 406-0846 Made in Japan NP-2769</p> </div>
---	--	--

A0039865

6 Placas de identificación de NAR300/NRR261

- A Placa de identificación de NAR300 para JPN Ex
- B Placa de identificación de NRR261 para JPN Ex (NAR300 de tipo integrado)
- C Placa de identificación de NRR261 para JPN Ex (NAR300 de tipo separado)
- 1 Código de pedido
- 2 Número de serie
- 3 Tensión de alimentación
- 4 Fecha de fabricación

NRR262 **Endress+Hauser**

Order code 1

Ser. no. 2

変換器 / Converter : (Order Code 参照) / (Refer to Order Code)

防爆性能 / Protection class : [Ex ia Gb] IIB Ta 60 °C

本安回路 / Intrinsically safe circuit :
 $U_o = 28\text{ V}$, $I_o = 85\text{ mA}$, $P_o = 595\text{ mW}$, $C_o = 0.083\text{ }\mu\text{F}$, $L_o = 2.4\text{ mH}$

非本安回路 / Non Intrinsically safe circuit :
 電源 / Power supply: 3
 許容電圧(Um): AC 250 V 50/60 Hz, DC 250 V
 周囲温度 / Ambient temperature : $-20\sim+60\text{ }^\circ\text{C}$
 製造日 / Manufacturing date: 4

注意・NRR262は、非危険場所に設置して下さい。
 ・機器内部の部品及び配線の変更、改造等を行わないで下さい。
 ・防爆注意事項説明書(XA01841G)を参照して下さい。

Note・NRR262 must be installed in non-hazardous area.
 ・Do not modify internal parts or circuits. $\Delta \rightarrow \square$
 ・Refer to Ex-instruction manual (XA01841G). IP20

エンドレスハウザー山梨株式会社
 Endress+Hauser Yamanashi Co.,Ltd.
 Yamamashi 406-0846
 Made in Japan NP - 2770

A0039866

7 Placa de identificación de NRR262 para JPN Ex

- 1 Código de pedido
- 2 Número de serie
- 3 Tensión de alimentación
- 4 Fecha de fabricación

4.3 Dirección de contacto del fabricante

Endress+Hauser Yamanashi Co., Ltd.
406-0846
862-1 Mitsukunugi, Sakaigawa-cho, Fuefuki-shi, Yamanashi

4.4 Almacenamiento y transporte

4.4.1 Condiciones de almacenamiento

- Temperatura de almacenamiento: -20 ... +60 °C (-4 ... 140 °F)
- Almacene el equipo en su embalaje original.

4.4.2 Transporte

AVISO

La caja se puede dañar o desplazarse.


Riesgo de lesiones

- ▶ Para transportar el equipo hasta el punto de medición, use el embalaje original del equipo o sujételo por el conector del proceso.
- ▶ Asegure un dispositivo de eslingado (como un anillo para izar o un cáncamo de elevación) en el conector de proceso, no en la caja. Preste atención al centro de gravedad del equipo para evitar que se pueda voltear de manera inesperada.
- ▶ Cumpla las precauciones de seguridad y las condiciones de transporte para equipos que pesen 18 kg (39,6 lbs) o más (IEC61010).

5 Instalación

5.1 Medidas del sistema NAR300

5.1.1 Medidas del sensor de flotador NAR300

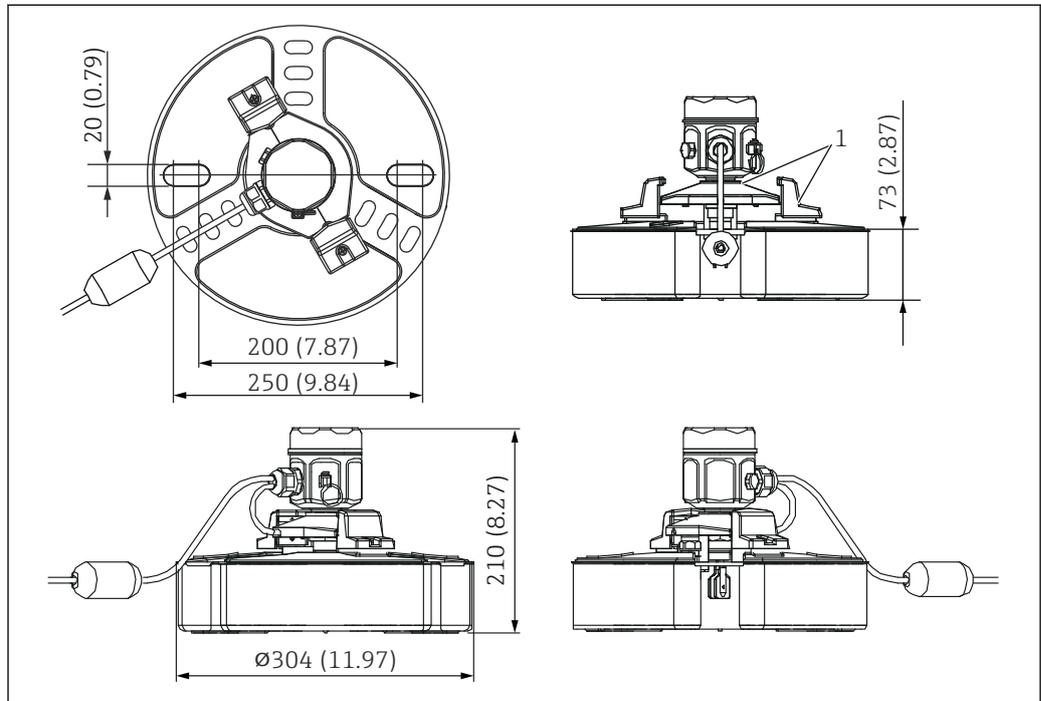

8 Esquema del sensor de flotador NAR300. Unidad de medida mm (in)

1 Cubierta del sensor de flotador


A0039876

5.1.2 Medidas del convertidor Ex d [ia] NRR261

Solo los NRR261 con las especificaciones JPN Ex a prueba de explosiones se entregan con un prensaestopas (diámetro externo de los cables compatibles: $\phi 12 \dots 16 \text{ mm}$ (0,47 ... 1,02 in)).

Use el código de pedido del convertidor Ex d [ia] NRR261 para especificar el puerto de conexión del conducto eléctrico.

Normalmente, el convertidor Ex d [ia] NRR261 se monta en la tubería de un campo de depósitos y se asegura en su posición con un perno en U (tipo JIS F 3022 B 50). También se puede montar directamente en superficies de paredes (necesita agujeros de 4- $\phi 12 \text{ mm}$ (0,47 in) y tuercas y pernos de sujeción M10 [no incluidos en el suministro]).

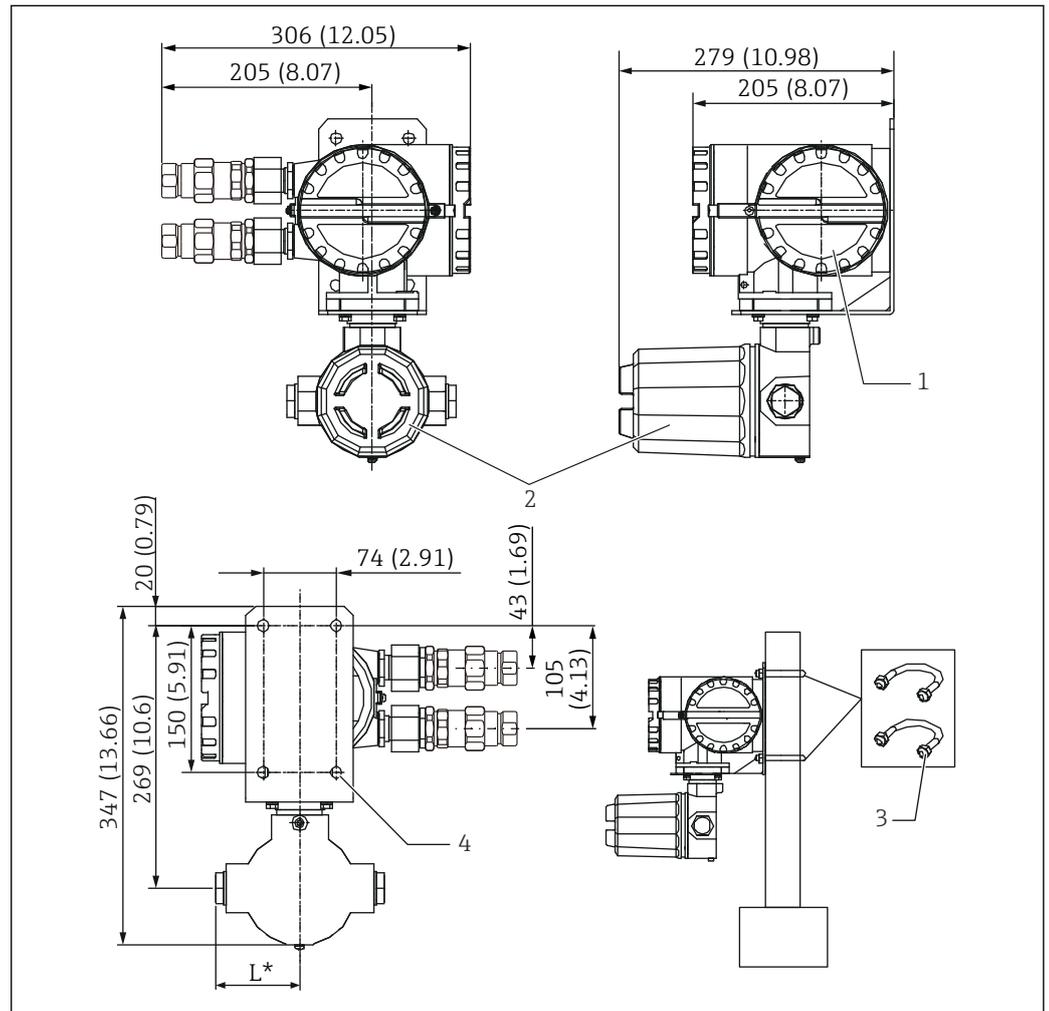


A0039880

9 Esquema del NRR261. Unidad de medida mm (in)

- 1 Terminal del lado Ex d
- 2 Terminal del lado Ex [ia]
- 3 Perno en U (material JIS F3022 B50: hierro (cromato), 2 tuercas y 2 arandelas planas incluidas)
- 4 Agujeros 4- $\phi 12$
- L G1/2: 85 mm (3,35 in), NPT1/2: 97 mm (3,82 in), M20: 107 mm (4,21 in)

5.1.3 Medidas del convertidor Ex [ia] NRR262

El NRR262 se instala en interiores, como en salas de instrumentos, y se puede montar fácilmente con dos tornillos M4. Además, también se puede montar a presión "con un toque" usando un raíl DIN EN50022 (no incluido en el suministro). Este método montado en raíl resulta beneficioso en casos en los que se montan en serie múltiples convertidores y en casos en los que se prevé la instalación de convertidores adicionales en el futuro.

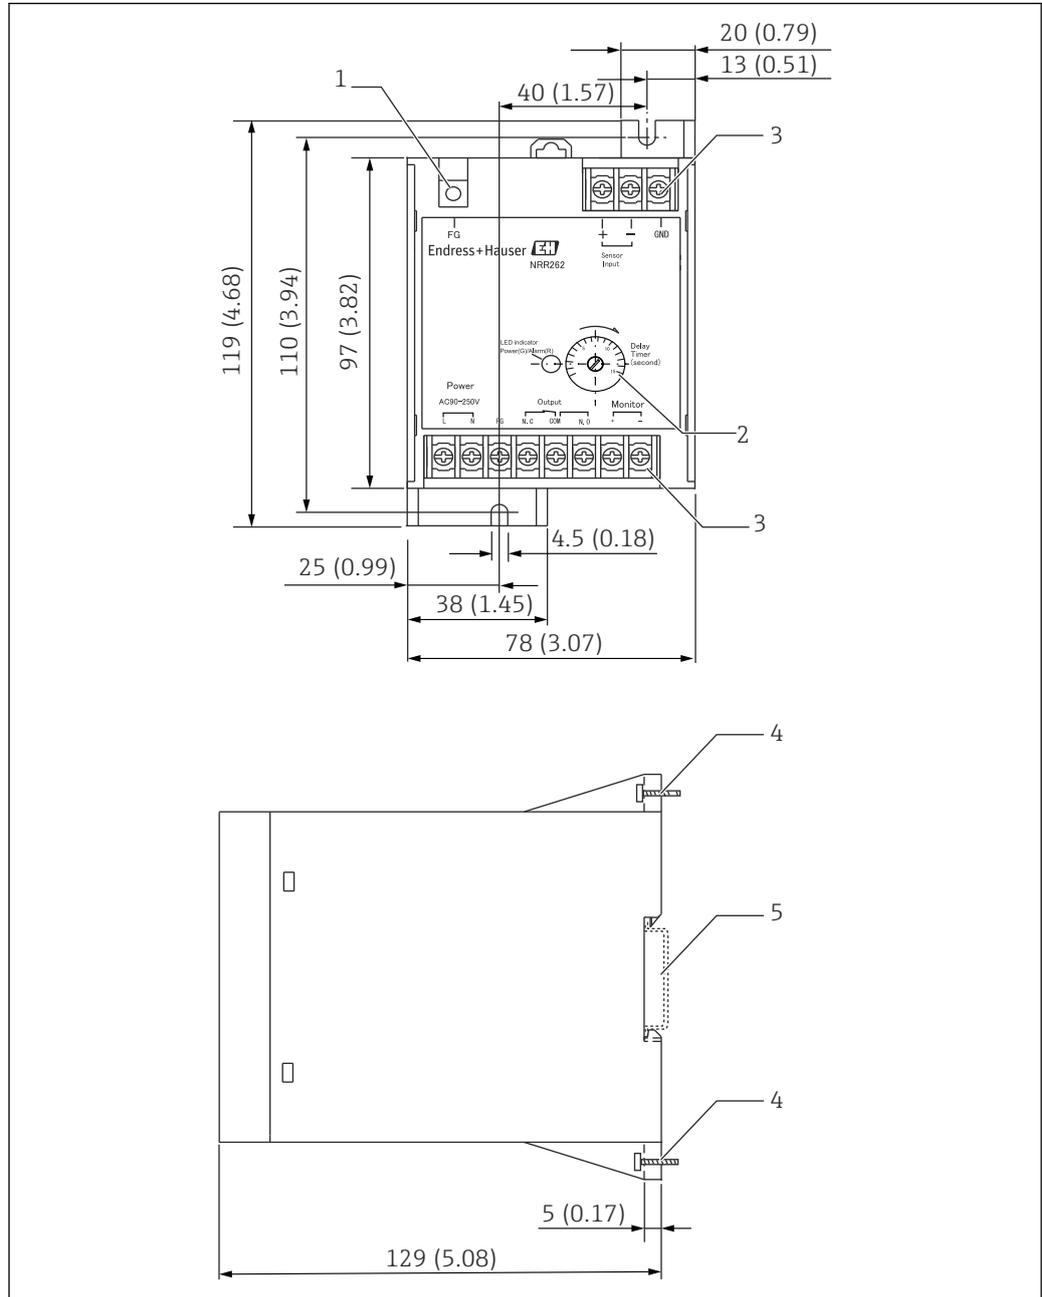


A0039884

10 Esquema del NRR262. Unidad de medida mm (in)

- 1 Tornillo (M4) para puesta a tierra de protección
- 2 Componente regulable de retardo
- 3 Tornillo (M3)
- 4 Tornillo (M4)
- 5 Raíl DIN: Cumple EN50022

5.2 Condiciones de instalación

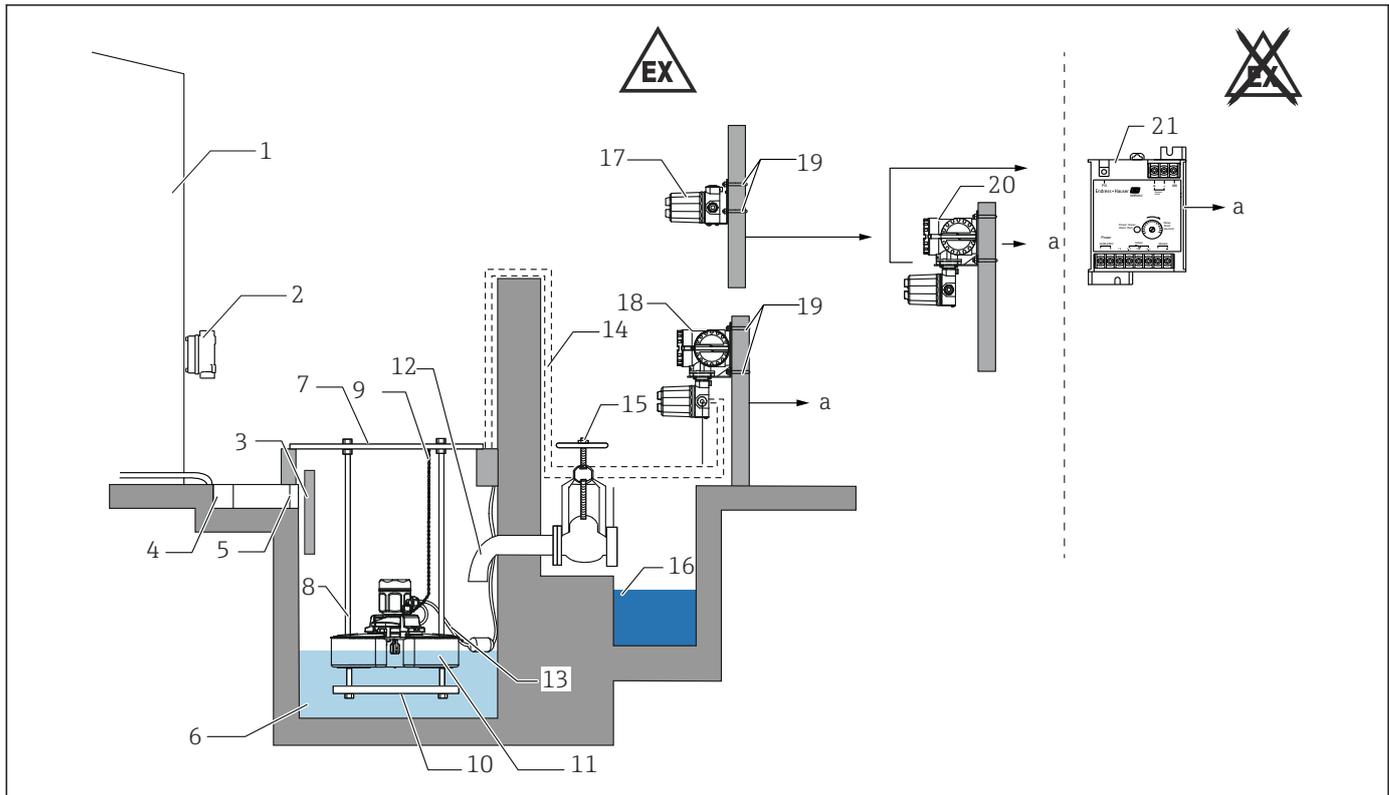

A0039877

12 NAR300 + NRR26x

- a Salida alarma
- 1 Depósito
- 2 Caja de conexiones
- 3 Divisor
- 4 Ranura en forma de U
- 5 Pantalla
- 6 Pozo
- 7 Cubierta del pozo
- 8 Guía de flotador
- 9 Cadena
- 10 Contrapeso
- 11 Sensor de flotador NAR300
- 12 Boquilla dispensadora (al menos 100 mm (3,94 in))
- 13 Cable dedicado (incluido con el NAR300)
- 14 Cable
- 15 Válvula
- 16 Ranura de drenaje
- 17 Caja Ex de I/F del sensor Ex [ia]
- 18 NRR261 (convertidor Ex d [ia])
- 19 Pernos en U (JIS F3022 B50)
- 20 NRR261 (convertidor Ex d [ia])
- 21 NRR262 (convertidor Ex [ia])

i Para poner a tierra la barrera, conéctela al depósito o use el apantallamiento del cable remoto. Para obtener más información sobre el uso del apantallamiento del cable remoto, consulte "Conexión eléctrica".


5.2.1 Precauciones relacionadas con la instalación/el montaje

1. Se recomienda instalar una protección contra residuos, un techo o una cubierta para impedir la entrada en el pozo de residuos o nieve. Si se acumula nieve sobre el sensor de flotador, cada 50 g de nieve provocan un aumento de tracción de 1 mm (0,04 in), lo que provoca como resultado una reducción de la sensibilidad. Si existe el riesgo de que la temperatura ambiente supere los 50 °C (122 °F), instale un parasol para proteger el sensor de flotador contra la luz solar directa. Monte una cobertura sobre la parte superior de la entrada del pozo para evitar que la caja del sensor de flotador se sumerja si se produce un desbordamiento del agua de pozo por lluvias intensas, etc. Si el sensor de flotador queda sumergido, puede funcionar mal o dañarse como resultado.
2. Si el sensor de flotador se desequilibra (si se inclina aprox. 3 ° o más), puede provocar un fallo de funcionamiento o un retardo de la alarma. Para evitarlo, use una guía de flotador siempre que sea posible y disponga los cables y las cadenas de forma estratégica.
3. Instale una pantalla en la entrada del pozo que permita retirar los residuos. Inspeccione y limpie el sensor y el pozo de manera periódica, ya que la obstrucción causada por residuos y cuerpos extraños puede provocar fallos de funcionamiento.
4. Resulta práctico acoplar de antemano una cadena en el anillo lateral del cabezal del sensor de flotador. No obstante, cada 50 g de aumento de carga sobre el flotador incrementan la tracción en 1 mm (0,04 in), lo que tiene como resultado una reducción de la sensibilidad. Por consiguiente, si se usa una cadena para evitar que el sensor de flotador se salga, no tire de la cadena durante las inspecciones, etc.
5. Si el pozo está totalmente lleno de agua, aunque haya un escape de aceite no se forma una capa de aceite dentro del pozo. Asegúrese de que se drene la cantidad suficiente de agua para que se pueda formar una capa de aceite.
6. No tire de los cables ni transporte el equipo sujetándolo por los cables, ya que podría provocar un fallo de funcionamiento o un empeoramiento de su impermeabilidad.
7. Si la válvula está constantemente abierta, asegúrese de que se pueda formar una capa de aceite, p. ej., doblando hacia abajo la punta de la boquilla de descarga al menos 100 mm (3,94 in). De lo contrario, el aceite se podría descargar del pozo antes de formar una capa detectable sobre la superficie del agua, lo que tendría como resultado una alarma retardada o un fallo de detección. Para pozos que no dispongan de una boquilla de descarga como se muestra arriba, instale un divisor de aceite/agua para que pueda formarse una capa de aceite.
8. Instale un divisor para evitar olas grandes, corrientes cruzadas o salpicaduras de agua sobre el flotador cuando entra el líquido.
9. Si el pozo es demasiado grande, divídalo con un separador de aceite. Las fugas de aceite no se pueden detectar si el flujo de salida de aceite no es significativo respecto al área superficial.
10. Instale el NAR300, el NRR261 y una caja Ex de I/F del sensor a una distancia mínima entre ellos de por lo menos 50 cm (1,64 ft).

5.3 Montaje del sistema NAR300

5.3.1 Precauciones de manipulación

Siempre que transporte el NAR300 use ambas manos para sostener el flotador. No lo agarre ni lo eleve por ninguno de los componentes mostrados en la figura inferior; no use tampoco la porción superior del sensor de flotador para elevarlo. Además, no haga girar la caja. Hacerlo podría causar el fallo del equipo.

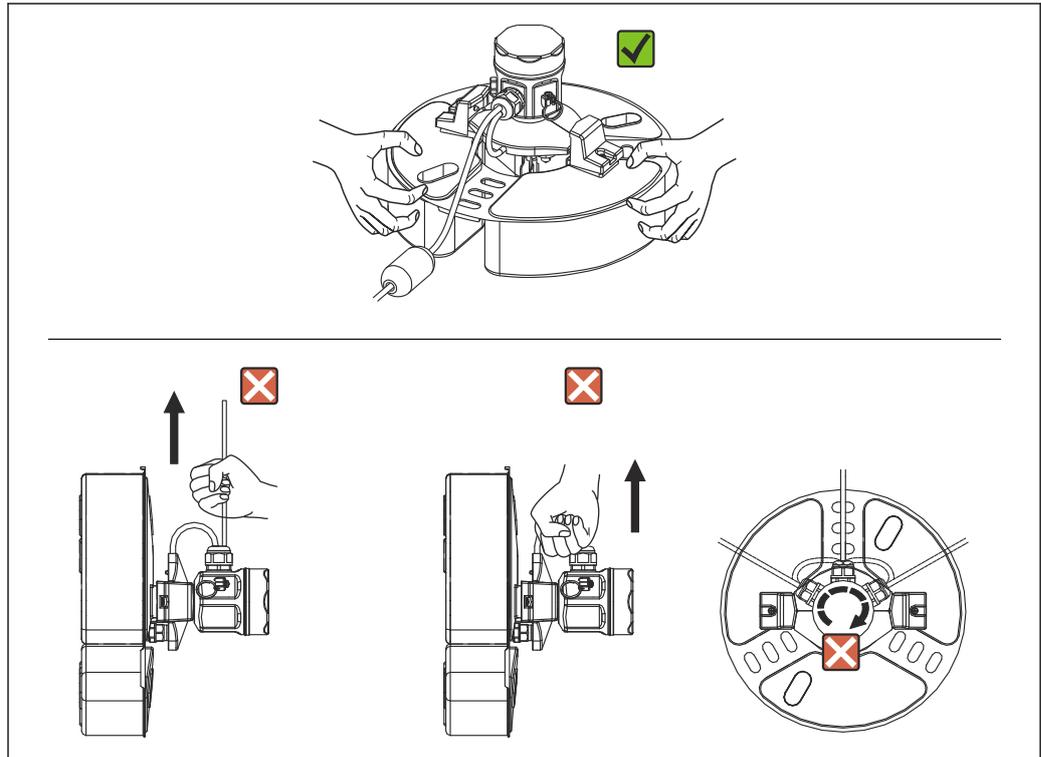

A0039878


13 Manipulación del NAR300

5.3.3 Montaje del cable del NRR261-4xx (tipo integrado)

Procedimiento de montaje

1. Retire la cubierta de la caja de terminales de seguridad intrínseca [7] y el protector de la placa del circuito [6].
2. Inserte el cable del sensor de flotador [4] en el prensaestopas [1] y en la entrada de cable para la caja de terminales de seguridad intrínseca.
3. Conecte el cable a la regleta de terminales (consulte "Conexión eléctrica").
4. Apriete la unidad principal del prensaestopas [1] y la tuerca de la junta.
 - ↳ Par de apriete (unidad principal y tuerca de la junta): aprox. 1,96 N·m (20 kgf cm)
5. Asegure el cable en su posición con un soporte para cable [5].
6. Instale el protector de la placa del circuito y cierre la cubierta de la caja de terminales de seguridad intrínseca.

Con este paso finaliza el procedimiento de montaje.

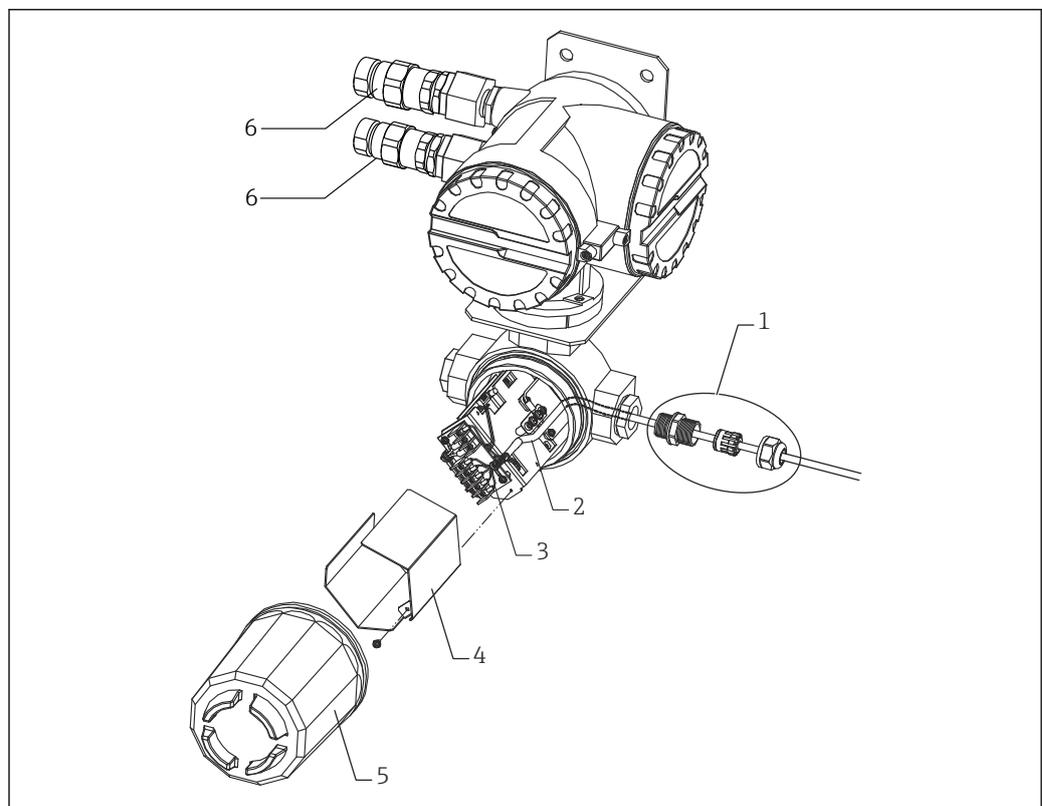

A0039881

15 Montaje del cable del NRR261-4xx

- 1 Ejemplo de montaje del prensaestopas
- 2 Cable del sensor de flotador
- 3 Soporte de cable
- 4 Protector de la placa de circuito
- 5 Cubierta de la caja de terminales de seguridad intrínseca
- 6 Prensaestopas (Ex d) (suministrado únicamente con especificaciones JPN Ex)


i Dado que el prensaestopas [1] mostrado en el diagrama no se suministra con productos que no tengan especificaciones JPN Ex, se debe adquirir por separado un prensaestopas resistente al agua que sea IP67 o superior.

5.3.4 Montaje de cable del NAR300-x5xxxx y la caja Ex de I/F del sensor

Procedimiento de montaje

1. Retire la cubierta de la caja de terminales de seguridad intrínseca [5] y el protector de la placa del circuito [4].
2. Inserte el cable del sensor de flotador [2] en el prensaestopas [1] y en la entrada de cable para la caja de terminales de seguridad intrínseca.
3. Conecte el cable a la regleta de terminales (consulte "Conexión eléctrica").
4. Apriete la unidad principal del prensaestopas [1] y la tuerca de la junta.
 - ↳ Par de apriete (unidad principal y tuerca de la junta): aprox. 1,96 N·m (20 kgf cm)
5. Inserte el cable de conexión del NRR262/NRR261 en la entrada de cable de la caja de terminales y conéctelo a la regleta de terminales.
6. Asegure el cable en su posición con un soporte para cable [3].
7. Instale el protector de la placa del circuito y cierre la cubierta de la caja de terminales de seguridad intrínseca.

Con este paso finaliza el procedimiento de montaje.

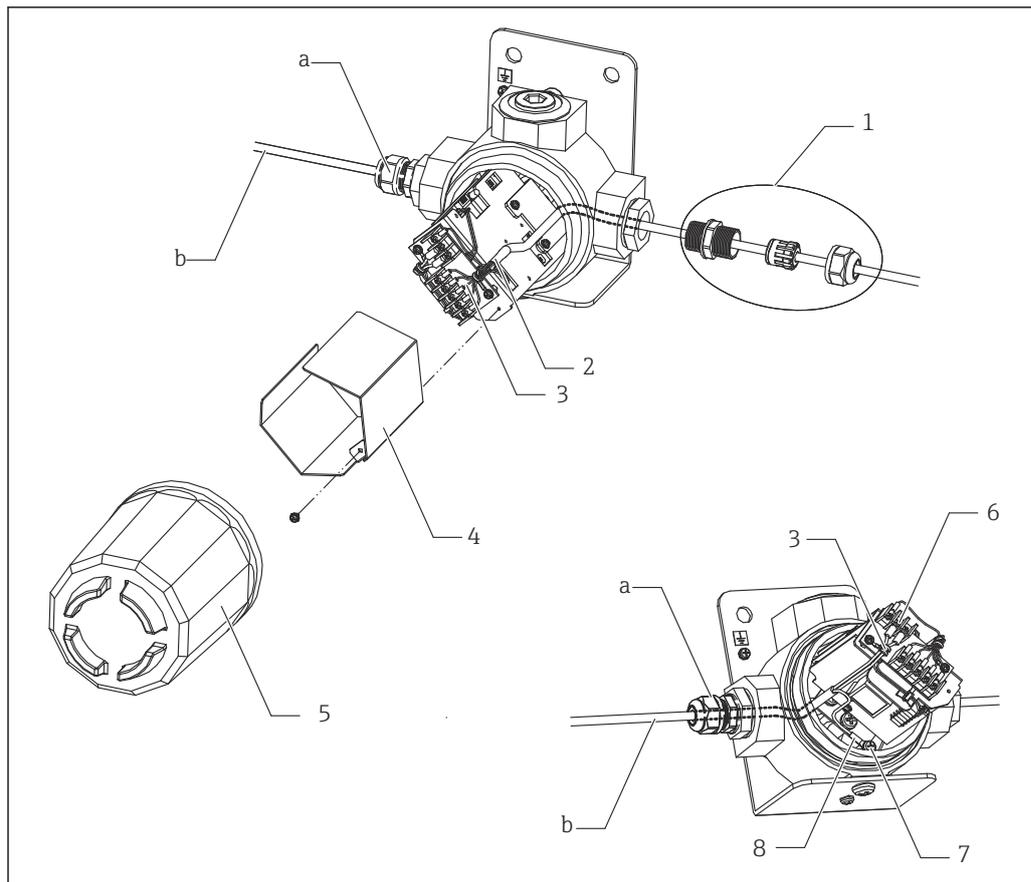

A0039882

16 Montaje de cable del NAR300-x5xxxx y la caja Ex de I/F del sensor

- a Prensaestopas
- b Cable apantallado para NRR261/262 (se debe adquirir por separado)
- 1 Ejemplo de montaje del prensaestopas
- 2 Cable del sensor de flotador
- 3 Soporte de cable
- 4 Protector de la placa de circuito
- 5 Cubierta de la caja de terminales de seguridad intrínseca
- 6 Tornillo del cable apantallado (M3)
- 7 Tornillo (M5)
- 8 Prensaestopas apantallado


i Dado que el prensaestopas mostrado en el diagrama no se suministra con productos que no tengan especificaciones JPN Ex, se debe adquirir por separado un prensaestopas resistente al agua que sea IP67 o superior.

5.3.5 Montaje del cable del NRR261-5xx

Procedimiento de montaje

1. Retire la cubierta de la caja de terminales de seguridad intrínseca [6] y la cubierta de la regleta de terminales [5].
2. Inserte el cable del sensor de flotador [2] en el prensaestopas [1] y en la entrada de cable para la caja de terminales de seguridad intrínseca.
3. Conecte el cable a la regleta de terminales (consulte "Conexión eléctrica").
4. Monte el prensaestopas [1] de conformidad con el manual de instrucciones.
5. Asegure el cable en su posición con el soporte para cable.
6. Instale la cubierta de la regleta de terminales y cierre la cubierta de la caja de terminales de seguridad intrínseca.

Con este paso finaliza el procedimiento de montaje.

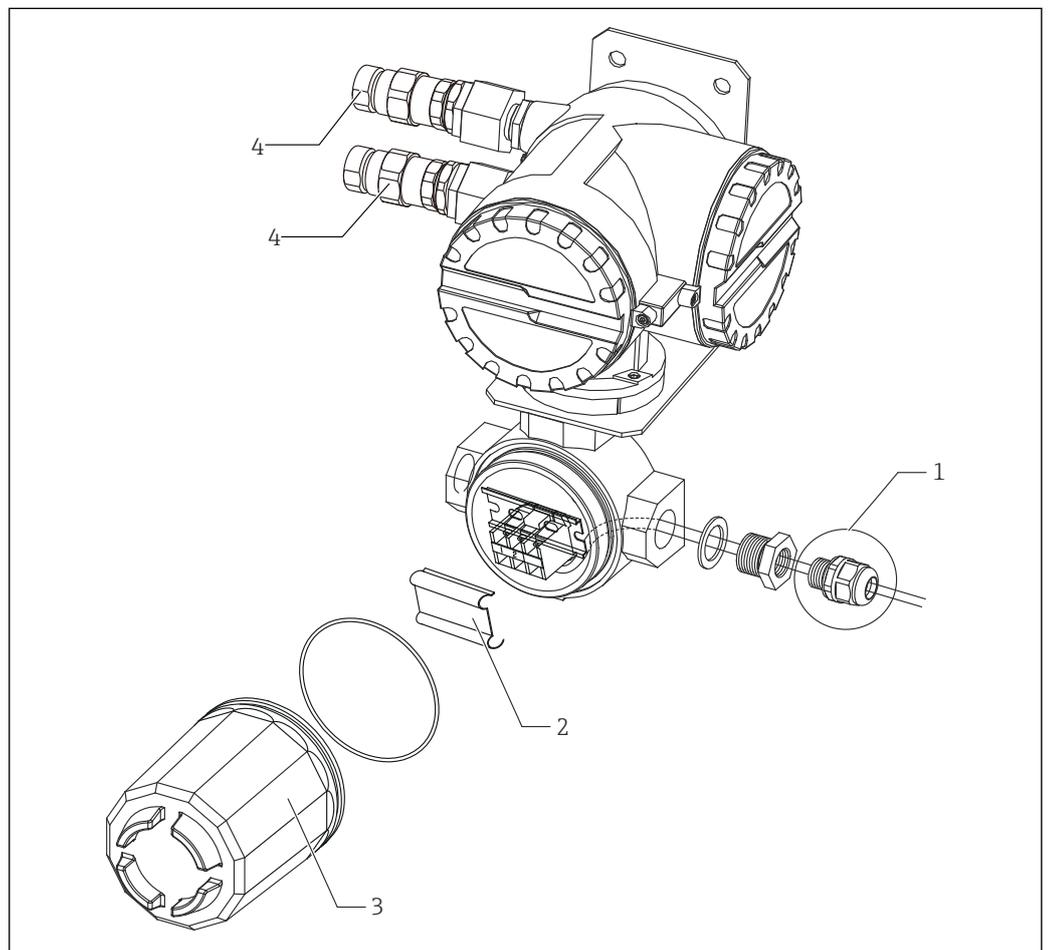

17 Montaje del cable del NRR261-5xx

- 1 Ejemplo de montaje del prensaestopas
- 2 Cubierta de la regleta de terminales
- 3 Cubierta de la caja de terminales de seguridad intrínseca
- 4 Prensaestopas (Ex d) (suministrado únicamente con especificaciones JPN Ex)

i Dado que el prensaestopas [1] mostrado en el diagrama no se suministra con productos que no tengan especificaciones JPN Ex, se debe adquirir por separado un prensaestopas resistente al agua que sea IP67 o superior.

5.4 Ajuste

5.4.1 Verificación de la sensibilidad de detección en el líquido real

Verificación de la sensibilidad de detección cuando la capa inferior es agua y la capa superior es aceite

Si la punta del electrodo es sacada del agua de capa inferior debido al aumento de grosor de la capa de aceite, el agua se puede adherir a la punta del electrodo como un carámbano aunque la punta del electrodo se encuentre en aceite. En este caso, la sensibilidad de detección puede aumentar de 1 a 2 mm. Si se requiere comprobar la detección de manera precisa, aplique una pequeña cantidad de detergente neutro en la punta del electrodo para evitar que el agua se adhiera al electrodo.


Verificación del grosor de la capa de aceite en un contenedor transparente

Actúe cuidadosamente, ya que se puede producir un error de lectura debido a la tensión superficial del líquido, a la adhesión del líquido a la pared del contenedor y por otras razones.

5.4.2 Ajuste de la salida de alarma

El único ajuste que se puede efectuar en el convertidor es el retardo del tiempo de activación (retardo de ON) para el relé de salida de alarma. El tiempo se ajusta en el componente regulable de retardo. En el NRR261, para acceder al componente regulable de retardo es preciso apagar la alimentación y abrir la cubierta de la unidad principal. En el NRR262, el componente regulable de retardo se encuentra sobre la superficie de la caja. Ajústelo para conseguir el tiempo de retardo necesario en segundos. La activación retardada se usa para evitar una falsa alarma; con esta finalidad, la detección de una condición de alarma que se mantiene durante un cierto periodo de tiempo se identifica como una alarma, mientras que no se emite ninguna alarma si la condición de alarma se detiene dentro del tiempo de retardo ajustado. Se puede ajustar hasta un máximo de 15 segundos para especificaciones SIL.

-  Al tiempo de retardo del componente regulable de retardo siempre se le añade un tiempo de retardo de respuesta en el circuito de detección de aprox. 6 segundos.
- Abra la cubierta de la unidad principal del NRR261 después de que la alimentación lleve apagada 10 minutos por lo menos.

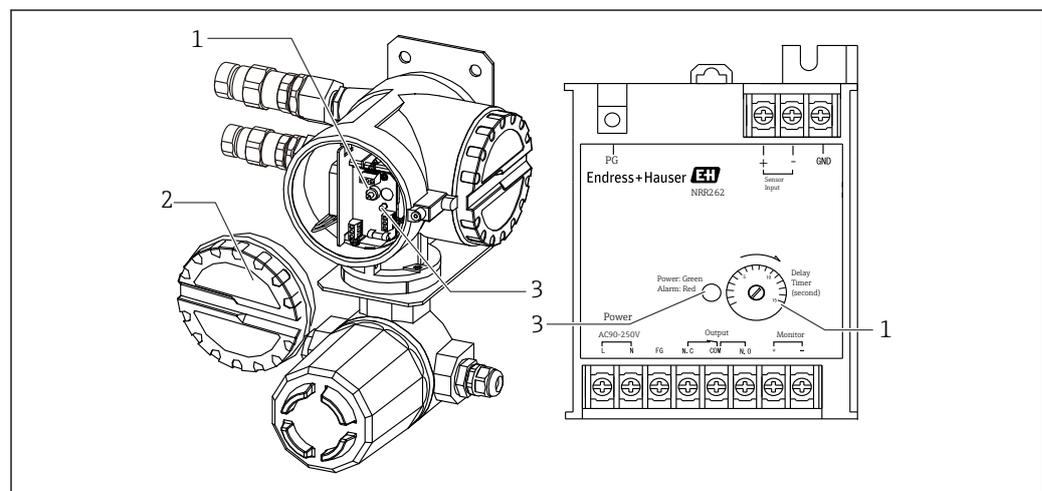


A0039891

 18 Relé de salida de alarma

- 1 Componente regulable de retardo
- 2 Cubierta
- 3 LED de alimentación (verde)/alarma (rojo)

6 Conexión eléctrica

6.1 Cableado del NRR261-4/A/B/C

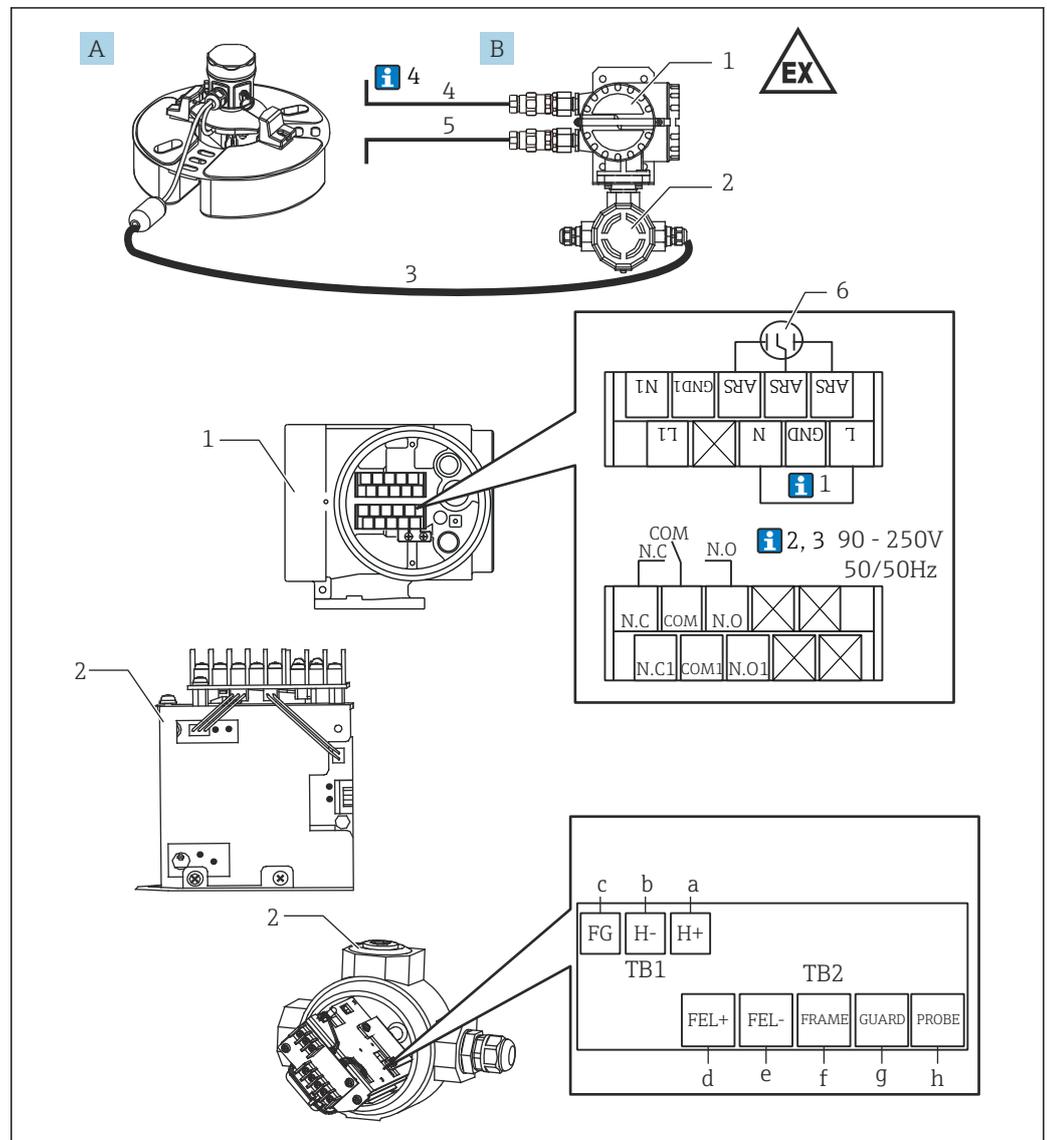

19 Cableado del convertidor Ex d [ia] NRR261-4/A/B/C

A Sensor de flotador NAR300-x1xxxx

B Convertidor Ex d [ia] NRR261 (tipo integrado)

a Azul 1 (ya cableado en el estado de envío), tornillo (M3)

b Azul 2 (ya cableado en el estado de envío), tornillo (M3)

c Verde, tornillo (M3)

d Rojo, tornillo (M3)

e Azul 3, tornillo (M3)

f Amarillo, tornillo (M3)

g Negro, tornillo (M3)

h Blanco, tornillo (M3)

1 Terminal Ex d

2 Terminal Ex [ia]


3 Cable de conexión dedicado Ex [ia] usado (6 ... 30 m (19,69 ... 98,43 ft): Suministrado junto con el producto según el código de opción)

- 4 Alimentación: CA/CC
- 5 Salida de alarma: Alarma/PLC/DCS, etc.
- 6 Protección de alimentación (instalada)

 Debajo, los números corresponden a la descripción en el diagrama.

1. La tierra entre L y N del NRR261 está conectada cuando se usa un cable de CA equipado con FG.
2. Cuando la alimentación es 22 ... 26 V_{DC}, el número de terminal L es + (positivo) y N es - (negativo).
3. A fin de mantener las prestaciones Ex [ia], asegúrese de que la tensión de alimentación no supere 250 V_{AC}50/60 Hz y 250 V_{DC} durante el tiempo normal y el tiempo de anomalía, respectivamente.
4. El cable para conectar el NAR300 y el NRR261 (3) se incluye con el NAR300. El cable de salida de alarma (4) procedente del NRR261 y el cable de alimentación (5) dirigido al NRR261 no se incluyen y los debe adquirir el cliente. Para obtener información detallada sobre los cables de conexión, véase la sección "Condiciones de proceso".

6.2 Cableado del NRR262-4/A/B/C

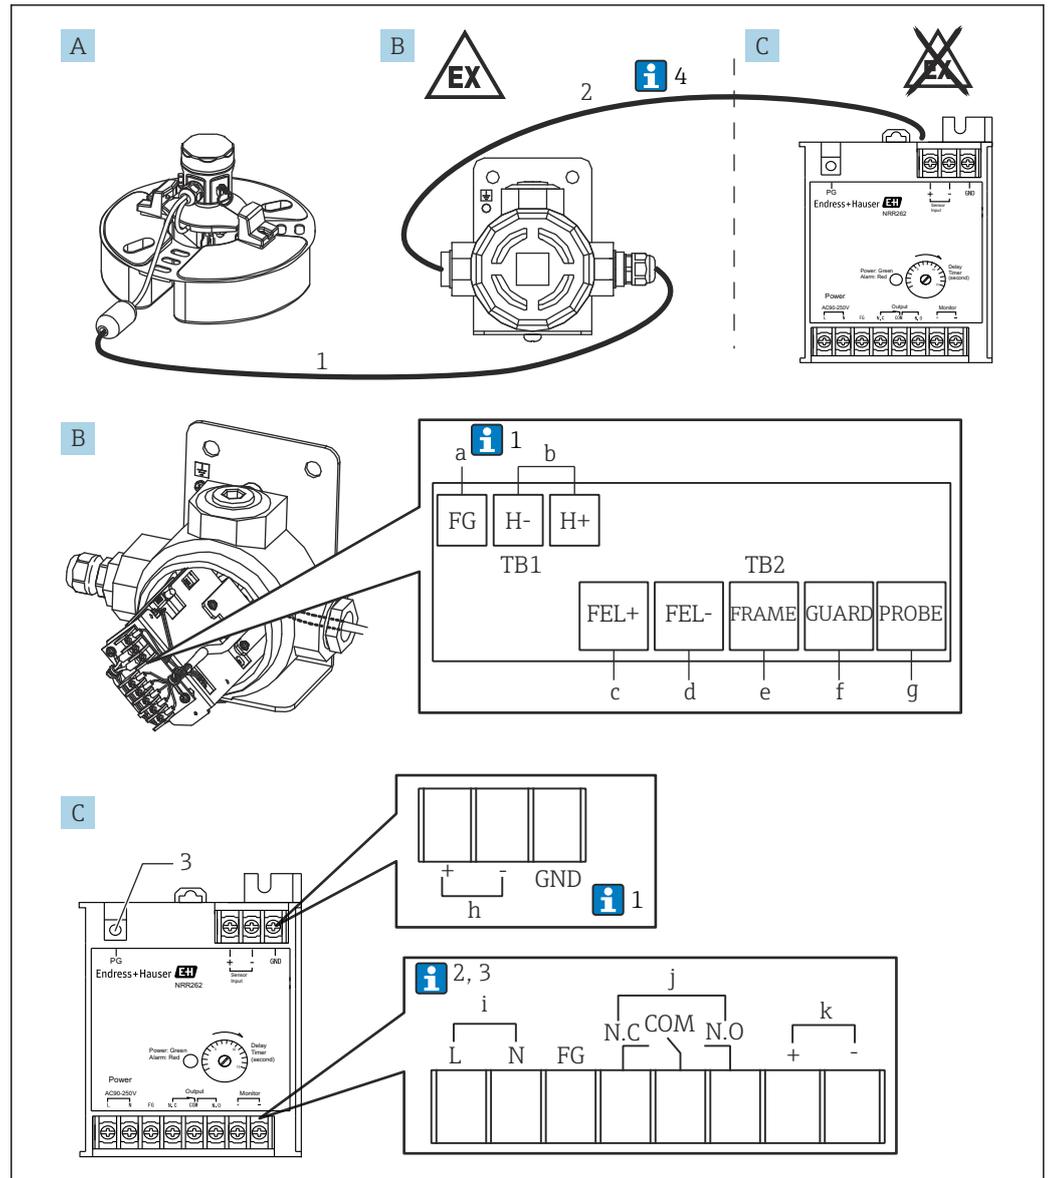

20 Cableado del convertidor Ex [ia] NRR262-4/A/B/C


- A Sensor de flotador NAR300-x5xxxx (la caja Ex de I/F del sensor también está incluida en el código)
- B Caja Ex de I/F del sensor
- C Convertidor Ex [ia] NRR262
- a Verde, tornillo (M3) (véase 1 abajo)
- b Salida hacia NRR262, tornillo (M3)
- c Rojo, tornillo (M3)
- d Azul, tornillo (M3)
- e Amarillo, tornillo (M3)
- f Negro, tornillo (M3)
- g Blanco, tornillo (M3)
- h Entrada procedente de la caja Ex de I/F del sensor, tornillo (M3)
- i 90 ... 250 V_{AC}50/60 Hz, tornillo (M3)
- j Salida de alarma, tornillo (M3)
- k Salida monitor comprobación, tornillo (M3)

- 1 Cable de conexión dedicado Ex [ia] usado (6 ... 30 m (19,69 ... 98,43 ft): Suministrado junto con el producto según el código de opción)
- 2 Caja Ex de I/F del sensor y cable del NRR262 (lo debe preparar el cliente)
- 3 Para puesta a tierra de protección, tornillo (M4)

 Debajo, los números corresponden a la descripción en el diagrama.

1. Normalmente solo está apantallada la FG de una caja Ex de I/F del sensor; sin embargo, según el entorno de la instalación, se conecta solo la tierra del NRR262 o bien tanto la FG de la caja Ex de I/F del sensor como la tierra del NRR262.
2. Cuando la alimentación es 22 ... 26 V_{DC}, el número de terminal L es + (positivo) y N es - (negativo).
3. A fin de mantener las prestaciones Ex [ia], asegúrese de que la tensión de alimentación no supere 250 V_{AC} 50/60 Hz y 250 V_{DC} durante el tiempo normal y el tiempo de anomalía, respectivamente.
4. Aunque el cable (1) que conecta el NAR300 y una caja Ex de I/F del sensor está incluido con el equipo, el cable (2) que conecta una caja Ex de I/F del sensor y el NRR262 no está incluido y lo debe adquirir el cliente. Para obtener información detallada sobre los cables de conexión, véase la sección "Condiciones de proceso".

6.3 Cableado del NRR261-5

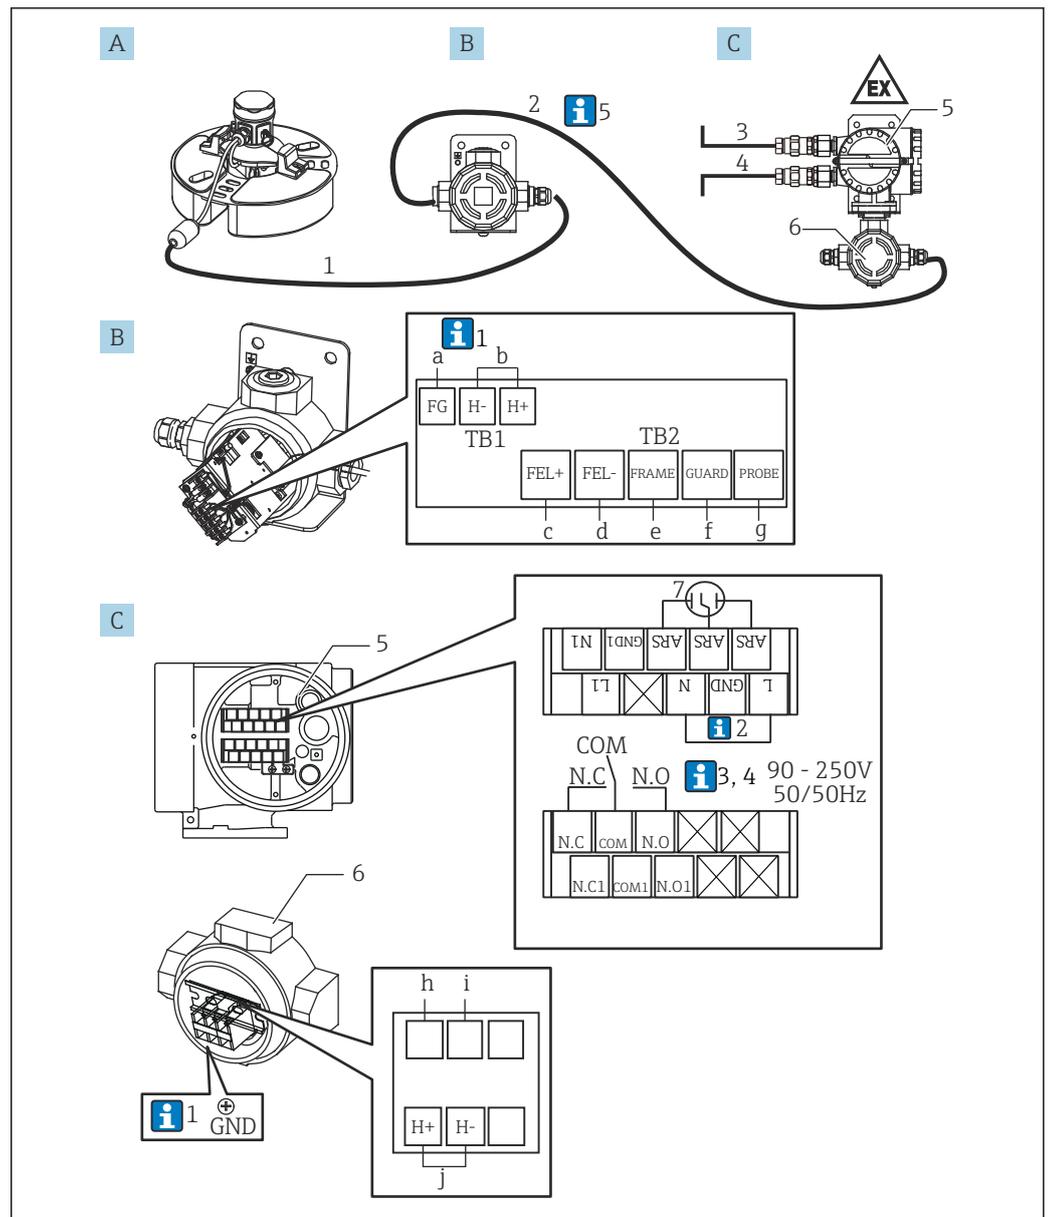

21 Cableado del convertidor Ex d [ia] NRR261-5


- A Sensor de flotador NAR300-x5xxxx (la caja Ex de I/F del sensor también está incluida en el código)
- B Caja Ex de I/F del sensor
- C Convertidor Ex d [ia] NRR261 (tipo separado)
- a Verde, tornillo (M3) (véase 1 abajo)
- b Salida hacia NRR261-3/5xx, tornillo (M3)
- c Rojo, tornillo (M3)
- d Azul 1, tornillo (M3)
- e Amarillo, tornillo (M3)
- f Negro, tornillo (M3)
- g Blanco, tornillo (M3)
- h Azul 2, tornillo (M4) (conectado en el momento del envío)
- i Azul 3, tornillo (M4) (conectado en el momento del envío)
- j Entrada procedente de la caja Ex de I/F del sensor, tornillo (M4)
- 1 Cable de conexión dedicado Ex [ia] usado (6 ... 30 m (19,69 ... 98,43 ft): Suministrado junto con el producto según el código de opción)
- 2 Caja Ex de I/F del sensor y cable del NRR261 (lo debe preparar el cliente)
- 3 Alimentación: CA/CC
- 4 Salida de alarma: Alarma/PLC/DCS, etc.

- 5 Terminal Ex d
- 6 Terminal de seguridad intrínseca
- 7 Protección de alimentación (instalada), tornillo (M3)

 Debajo, los números corresponden a la descripción en el diagrama.

1. Normalmente solo está apantallada la FG de una caja Ex de I/F del sensor; sin embargo, según el entorno de la instalación, se conecta solo la tierra del NRR262 o bien tanto la FG de la caja Ex de I/F del sensor como la tierra del NRR262.
2. La tierra entre L y N del NRR261 está conectada cuando se usa un cable de CA equipado con FG.
3. Cuando la alimentación es 22 ... 26 V_{DC}, el número de terminal L es + (positivo) y N es - (negativo).
4. A fin de mantener las prestaciones Ex [ia], asegúrese de que la tensión de alimentación no supere 250 V_{AC}50/60 Hz y 250 V_{DC} durante el tiempo normal y el tiempo de anomalía, respectivamente.
5. El cable para conectar el NAR300 y la caja Ex de I/F del sensor (1) está incluido con el NAR300. El cable (2) para conectar la caja Ex de I/F del sensor al NRR261, el cable de salida de alarma (3) procedente del NRR261 y el cable de alimentación (4) hacia el NRR261 no están incluidos y los debe adquirir el cliente. Para obtener información detallada sobre los cables de conexión, véase la sección "Condiciones de proceso".

6.4 Diagrama de conexionado

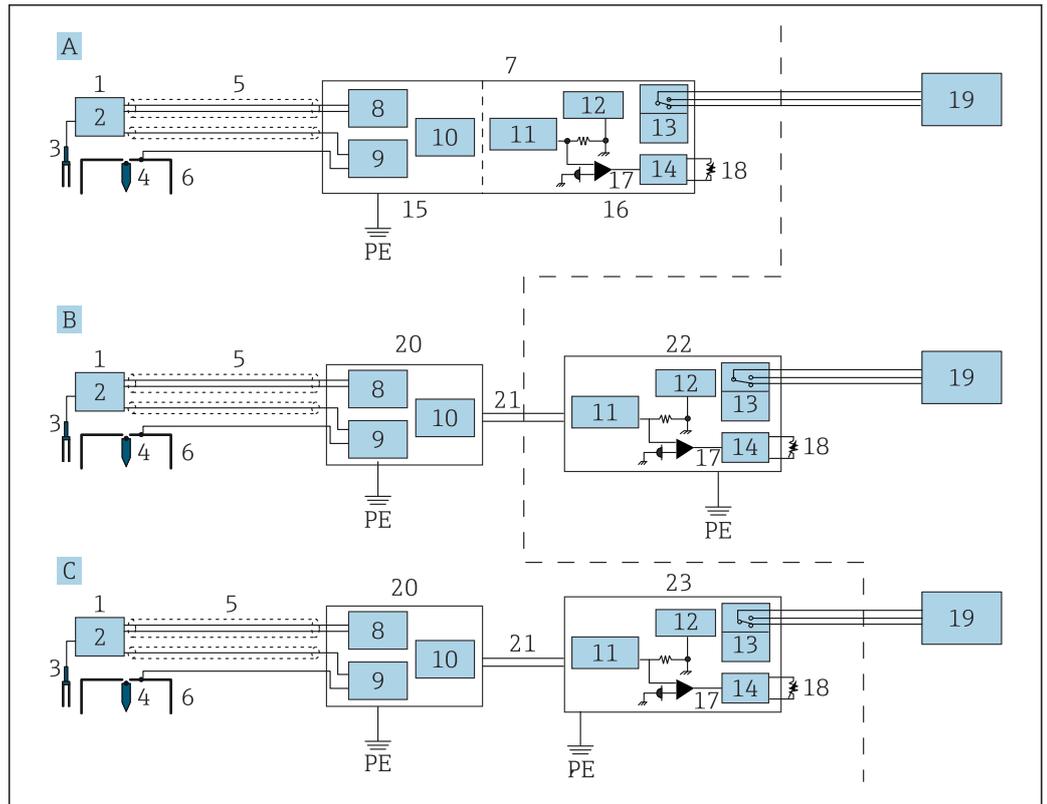

A0039890

22 Diagrama de conexionado

- A Sistema de convertidor de tipo Ex d (tipo integrado)
- B Sistema de convertidor de tipo de seguridad intrínseca (tipo separado)
- C Sistema de convertidor Ex d [ia] (tipo separado)
- PE Tierra de protección (puesta a tierra protectora)
- 1 Sensor de flotador NAR300
- 2 Unidad de accionamiento del diapasón
- 3 Diapasón
- 4 Electrodo de detección de conductividad (sensor)
- 5 Cable dedicado
- 6 Electrodo de detección de conductividad (flotador)
- 7 Convertidor NRR261 (tipo integrado)
- 8 Circuito de detección de líquido
- 9 Circuito de detección de conductividad
- 10 Circuito de salida de corriente
- 11 Barrera de seguridad
- 12 Circuito de alimentación
- 13 Relé
- 14 Circuito de retardo
- 15 Circuito Ex [ia]
- 16 Circuito Ex d
- 17 Detección de corriente
- 18 Componente regulable de retardo
- 19 Alarma
- 20 Caja Ex de I/F del sensor
- 21 Señal de corriente
- 22 Convertidor NRR262
- 23 Convertidor NRR261 (tipo separado)

6.5 Principios de funcionamiento de la activación de la alarma

La señal de detección de fuga de aceite detectada por el sensor de flotador NAR300 es convertida en una señal de corriente en el convertidor o en la caja Ex de I/F del sensor. Seguidamente, se conecta al circuito de detección de corriente a través de la barrera de seguridad Ex [ia] situada en el convertidor. En el circuito de detección de corriente, la presencia o ausencia de una señal de alarma de fuga de aceite es determinada por la magnitud de los valores de la corriente eléctrica y el relé de salida de alarma es activado o desactivado por el circuito de retardo de funcionamiento. El tiempo de retardo es ajustable; el circuito de retardo de alarma cuenta con un componente regulable para ajustar el tiempo de retardo. La salida del contacto de relé dispone de funcionamiento a prueba de fallos (consulte la "Tabla de salida de alarma" situada más abajo).

Tabla de salida de alarma

Terminales NRR261/NRR262		Entre NC y COM	Entre NO y COM
Condición	Sin alarma	El punto de contacto está abierto	El punto de contacto está cerrado
	Alarma de fuga de aceite	El punto de contacto está cerrado	El punto de contacto está abierto
	Alimentación apagada		
	Líquido congelado		

Valor de corriente del NAR300	
Sin alarma	12 mA
Alarma de fuga de aceite	16 mA
Otros problemas	< 10 mA o 14 mA <

7 Localización y resolución de fallos

7.1 A prueba de fallos (se emite alarma cuando no hay fuga de aceite)

Existe el riesgo de que se emita una alarma aunque no haya una fuga de aceite real debido a las causas siguientes.

Elemento	Descripción
Agua de pozo congelada	Se activa una alarma si el agua de pozo se congela y el sensor de conductividad la identifica como un aislante.
Sensor de flotador inclinado	Cuando el sensor de conductividad está tan inclinado que deja de estar sumergido en agua mientras flota sobre el agua de pozo, se activa una alarma porque se detecta el aire aislante. Cuando el pozo está vacío, se activa una alarma si el sensor de diapasón detecta primero líquido y luego el sensor de conductividad detecta aire aislante.
Residuos en el fondo de un pozo vacío	Cuando la lluvia provoca que los niveles de agua aumenten en un pozo vacío, los materiales de una cierta resistencia, como el Styrofoam, se acumulan alrededor de la punta del sensor de diapasón. Esto provoca que el sensor de diapasón los interprete como un líquido, mientras que el sensor de conductividad los detecta como aire aislante, por lo que se activa una alarma. Cuando el sensor de conductividad queda cubierto por elementos tales como una lámina de plástico o una bolsa, los detecta como un aislante, mientras que el sensor de diapasón los detecta como un líquido (agua), lo que activa en consecuencia una alarma.
Sensor enterrado en lodo	Cuando el sensor de flotador queda enterrado en lodo y este se seca y se endurece, el sensor de diapasón lo interpreta como un líquido, mientras que el sensor de conductividad detecta un aislante en la capa de aire del lodo seco, con lo que se activa una alarma.
Sensor cubierto por nieve	Cuando el sensor queda cubierto por nieve en un pozo vacío, el sensor de conductividad detecta un aislante, mientras que el sensor de diapasón detecta un líquido, con lo que se activa una alarma.
Presencia en el pozo esencialmente de agua pura	En agua de pozo con un valor de resistencia eléctrica elevado, como en agua de drenaje, el sensor de conductividad detecta un aislante y, por consiguiente, se activa una alarma.

7.2 Alarma retardada (no se emite una alarma cuando hay una fuga de aceite)

Existe el riesgo de que no se emita una alarma aunque haya una fuga de aceite debido a las causas siguientes.

Elemento	Descripción
Presencia de olas y corrientes cruzadas en la superficie del líquido	Si la capa de aceite y el agua de pozo no son estables debido a la presencia de fuertes olas en la superficie del aceite fugado provocadas por el viento, etc., el sensor de conductividad detectará el agua de pozo y, por lo tanto, no activará la alarma.
Sensor de flotador inclinado	Cuando el sensor de flotador se inclina de forma significativa hacia un lado debido a la nieve, a la presencia de un animal sobre el sensor de flotador o al enredo del cable o cadena, el sensor de conductividad detecta el agua de pozo de debajo de la capa de aceite mientras el sensor de diapasón se aparta de la capa de aceite, por lo que no se activa ninguna alarma.
Sensor de flotador hundido	Si cae nieve o basura sobre el flotador, o si un animal se coloca encima de este, el flotador se hunde y el sensor de conductividad detecta el agua de pozo de debajo de la capa de aceite, por lo que no se activa ninguna alarma.
Basura húmeda, etc.	Si la presencia de basura húmeda o algas provoca un contacto entre el sensor de conductividad y tierra (como la unidad principal del flotador o la tierra) y genera conductividad, no se activa ninguna alarma.

Elemento	Descripción
Fuga de aceite durante una nevada	Si hay nieve flotando sobre la superficie de la capa de aceite, el agua producida por la fusión de la nieve es identificada como agua por el sensor de conductividad y no se activa ninguna alarma.
Cambio de densidad del agua de pozo	Si se usa un producto anticongelante para impedir la congelación, la sensibilidad de detección es menor de lo normal y provoca un retardo de alarma porque la densidad del agua de pozo aumenta y el flotador de sensor sube.

7.3 Comprobación del funcionamiento

Para llevar a cabo una comprobación del funcionamiento, designe una persona para manejar el sensor de flotador y otra para comprobar el funcionamiento de la caja Ex de I/F del sensor en planta o del transmisor Ex d NRR261. Evite las cargas electrostáticas en el sensor.

Elementos que se deben preparar

Voltímetro digital, trapos, detergente neutro, recipiente con queroseno


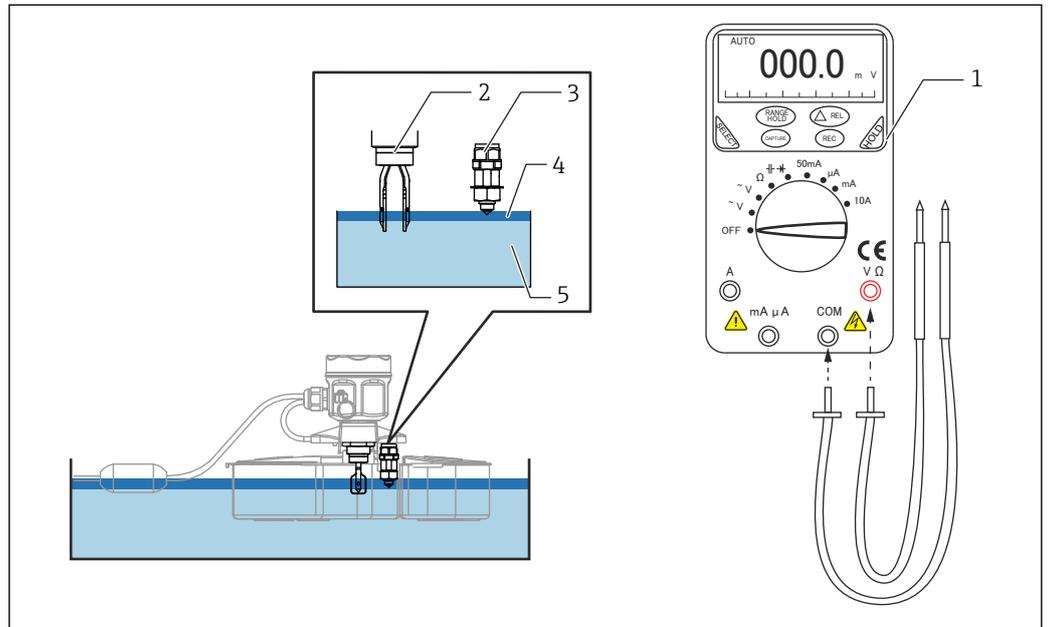


Fig. 23 Comprobación de funcionamiento del sensor

- 1 Multímetro digital
- 2 Sensor de diapasón
- 3 Sensor de conductividad
- 4 Petróleo
- 5 Agua

Herramienta de comprobación (accesorio)

La comprobación de funcionamiento por medio de una herramienta de comprobación (accesorio) es un método simplificado y su fuerza de enlace puede disminuir con el tiempo. Si ocurre esto, aumente la fuerza de enlace presionando suavemente hacia abajo con una mano o efectúe un pedido de un comprobador de funcionamiento (herramienta especializada) (véase "Comprobador de funcionamiento [herramienta especializada]" en la sección siguiente).

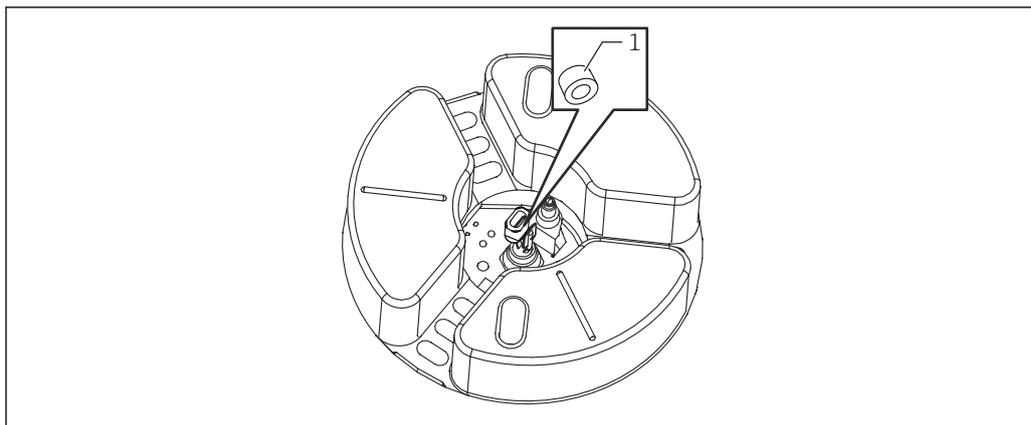


A0039898

24 Herramienta de comprobación (accesorio)

1 Herramientas de comprobación

Comprobador de funcionamiento (herramienta especializada)

Enrosque el comprobador de funcionamiento en la unidad de diapasón. Este se puede pedir con el n.º de producto 71137732.

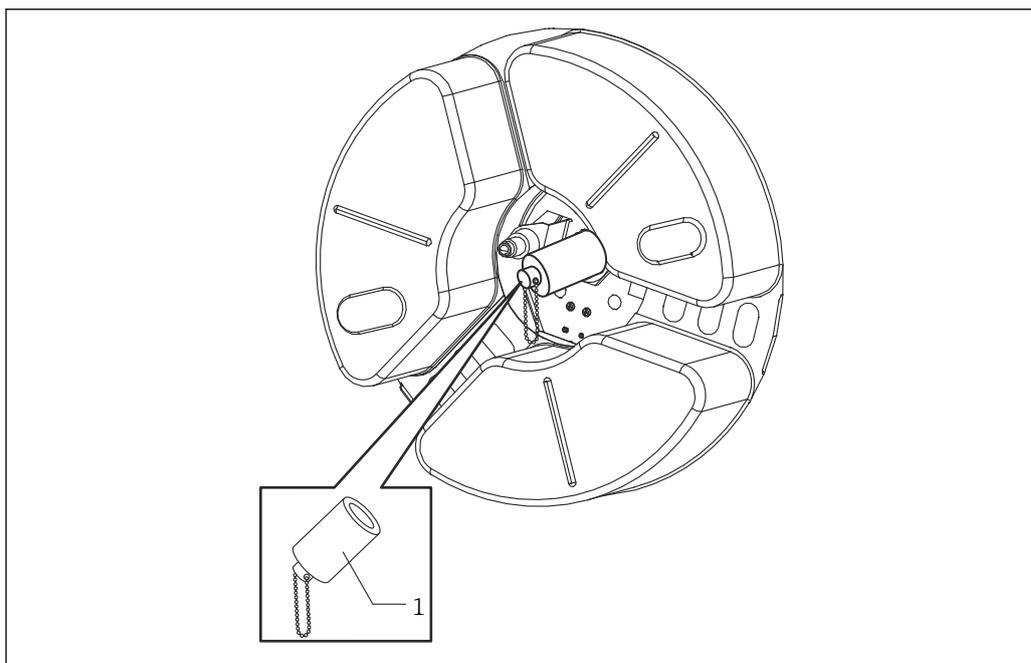


A0039894

25 Comprobador de funcionamiento (herramienta especializada)


1 Comprobador de funcionamiento

7.3.1 Diagrama de flujo de la comprobación de funcionamiento

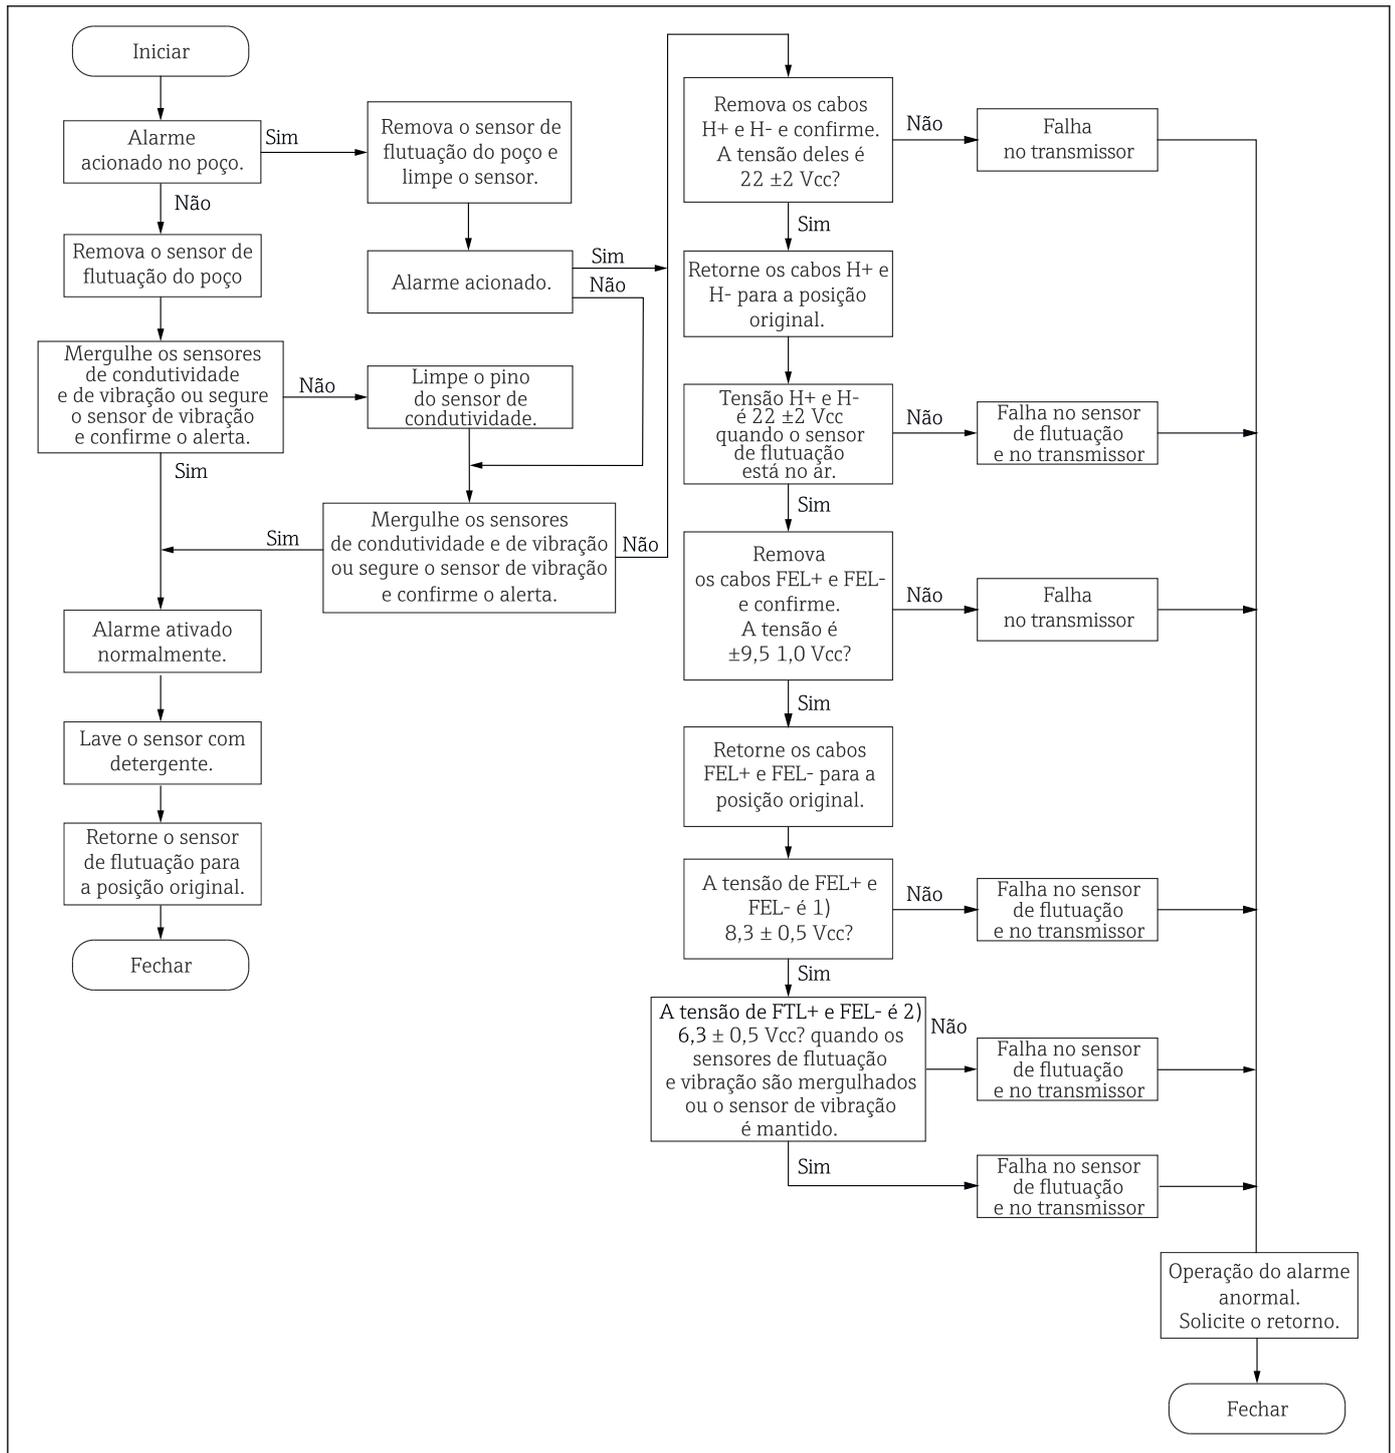

A0048967

Antes de llevar a cabo una comprobación de funcionamiento de la alarma, adopte medidas preventivas para asegurarse de que el sistema de alarma no se verá afectado aunque se active una alarma por fuga de aceite. Véase la sección previa "Diagrama de flujo de la comprobación de funcionamiento" para consultar cómo llevar a cabo una comprobación de funcionamiento. La figura siguiente muestra el punto de comprobación de tensión que se ha descrito en el diagrama de flujo.

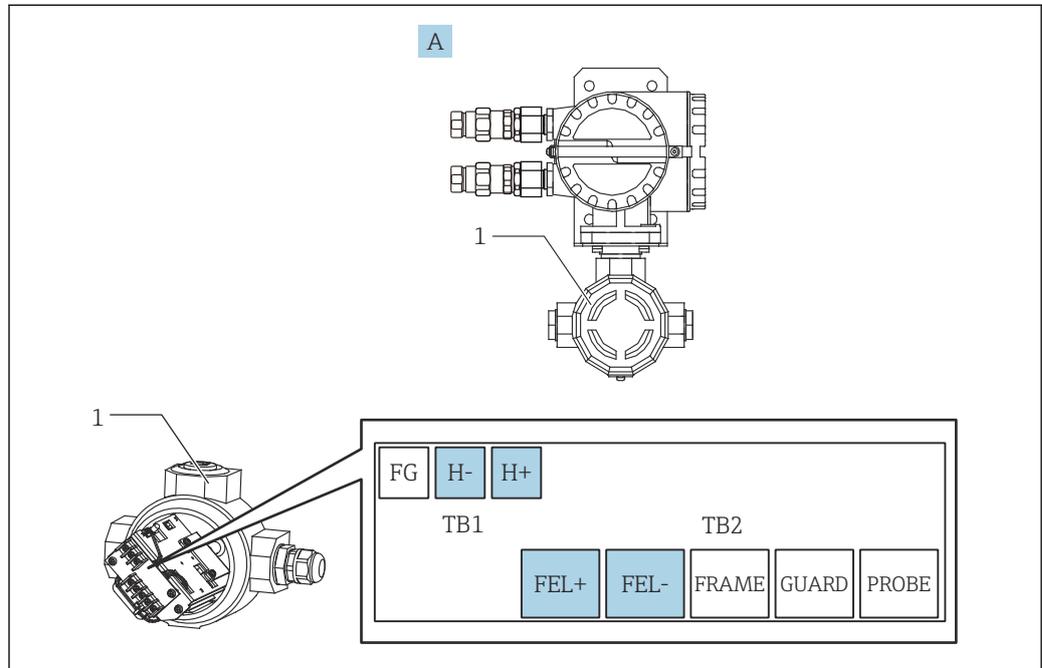

A0039896

Fig. 26 Caja de terminales de seguridad intrínseca

A Convertidor Ex d NRR261 (tipo integrado)

1 Terminal Ex [ia]

H- Azul

H+ Azul

FEL+ Rojo

FEL- Azul

7.3.2 Problemas del convertidor/sistema de alarma

Elemento	Descripción
LED encendido en color rojo: Activación normal de la alarma	Se activa una alarma aunque no se haya detectado la tensión del sensor. Sustituya el convertidor si no hay ningún problema con el cableado entre el convertidor y la caja Ex de I/F del sensor.
LED encendido en color verde: No hay ninguna señal de alarma procedente del sensor	Si se ha activado una alarma en este estado, revise los valores de resistencia del terminal de la salida de alarma del convertidor en el orden siguiente: <ol style="list-style-type: none"> 1. Apague la alimentación del sistema de activación de alarma. 2. Desconecte el cable de salida de alarma del convertidor. 3. Asegúrese de que el LED esté encendido de manera continua en color verde. 4. Mida las resistencias siguientes: 1) entre COM y NO, y 2) entre COM y NC. El estado del convertidor es normal si el resultado es: 1) 0 Ω (cortocircuito), y 2) varios MΩ o superior (circuito abierto). De lo contrario, sustituya el convertidor.
El LED no está iluminado: El convertidor no está encendido	Si entre los terminales L y N del convertidor hay la tensión asignada, sustituya el convertidor. Si no se puede medir la tensión entre los terminales L y N, compruebe la alimentación o el cable de alimentación.

7.4 Limpieza de la unidad del sensor de conductividad

Normalmente, el NAR300 comprueba el estado de la conductividad entre la punta del electrodo y el cuerpo del flotador. Con conductividad determina que hay "agua"; sin conductividad determina que hay "aceite o aire". Como el soporte del electrodo está conectado al cuerpo del flotador, si el soporte se vuelve conductivo con la punta del electrodo determina que hay "agua" presente, con lo que evita que se active la alarma y provoca un funcionamiento erróneo. Limpie periódicamente el espacio comprendido entre la punta del electrodo y el soporte para mantener la no conductividad.


Elementos que se deben preparar

- Trapo
- Detergente neutro

Procedimiento de limpieza

1. Retire el sensor NAR300 del pozo.
2. Límpielo desde la punta del electrodo del sensor de conductividad (porción de metal) hasta el soporte del electrodo (porción de metal) y retire el musgo, las algas o el polvo que pueda haber.
3. Limpie el electrodo entero usando un detergente neutro diluido hasta una concentración adecuada.

Con ello termina el procedimiento de limpieza.

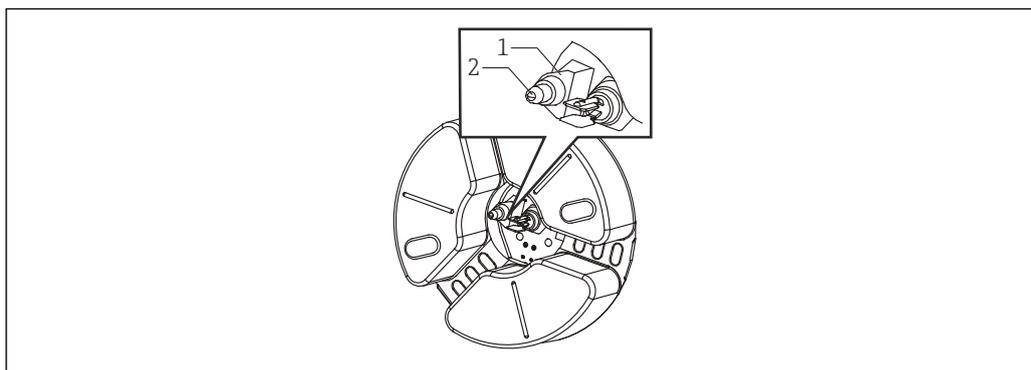

A0039897

27 Limpieza del sensor

- 1 Soporte de electrodo
2 Punta del electrodo

7.5 Historial del firmware

Fecha	Software versión	Cambios	Documentación	
			Manual de instrucciones	Información técnica
11.2003	V1.40	Software inicial	BA027N/08/ja/02.04	TI045N/08/ja/01.05
04.2015	V1.50	Obtenido SIL2	BA00402G08JA17.16	TI00045G08JA16.16

8 Mantenimiento

8.1 Trabajos de mantenimiento

No requiere trabajo de mantenimiento especial.

8.1.1 Limpieza externa

Para limpiar la parte externa del equipo de medición, utilice siempre detergentes que no sean agresivos para la superficie de la caja ni para las juntas.

8.1.2 Mantenimiento periódico

Aunque el sensor de flotador NAR300 no se ve afectado fácilmente por incrustaciones ni por material adherido, lleve a cabo inspecciones periódicas completas del cable y el conexionado, etc., cada medio año junto con una comprobación de funcionamiento conforme a las indicaciones siguientes.

- Inspeccione y limpie el sensor y el pozo de manera periódica, ya que la obstrucción causada por residuos, cuerpos extraños y algas puede provocar fallos de funcionamiento. Para limpiar el sensor de flotador, frótelos con un paño suave empapado en agua.
- De manera periódica, retire los residuos, la arena o la nieve que se hayan acumulado sobre el sensor de flotador, ya que pueden provocar un descenso de la posición de tracción y causar cambios en la sensibilidad.
- Compruebe el funcionamiento tras asegurarse de que los cables no estén dañados y de que no haya ningún problema de cableado (tornillo de terminal aflojado, etc.).

8.2 Servicios de Endress+Hauser

Endress+Hauser ofrece una amplia gama de servicios como recalibraciones, servicios de mantenimiento, ensayos con el equipo.

 El centro Endress+Hauser de su zona le puede proporcionar información detallada sobre nuestros servicios.

9 Reparación

9.1 Información general sobre reparaciones

9.1.1 Planteamiento de las reparaciones

De conformidad con el planteamiento de las reparaciones de Endress+Hauser, los equipos tienen un diseño modular y las reparaciones pueden ser llevadas a cabo por el personal de servicios de Endress+Hauser o por los mismos clientes, si cuentan con formación especial.

Las piezas de repuesto están siempre contenidas en kits apropiados. Se suministran asimismo con las instrucciones de sustitución relevantes.

Para más información sobre el servicio y piezas de repuesto, póngase por favor en contacto con el departamento de servicio técnico de Endress+Hauser.

9.1.2 Reparación de equipos con certificación Ex

Cuando efectúe reparaciones en equipos con homologación Ex, tenga en cuenta lo siguiente:

- La reparación de un equipo con certificación Ex solo debe ser realizada por personal preparado específicamente para ello o por el servicio técnico de Endress+Hauser.
- Cumpla las normas vigentes, las normativas nacionales para zonas Ex, las instrucciones de seguridad (XA) y las indicaciones de los certificados.
- Utilice únicamente piezas de repuesto originales de Endress+Hauser.
- Cuando curse el pedido de una pieza de repuesto, tenga en cuenta la identificación del equipo que figura en la placa de identificación. Sustituya las piezas únicamente con otras idénticas.
- Lleve a cabo las reparaciones conforme a las instrucciones. Una vez acabada la reparación, someta el equipo/instrumento a la prueba de rutina especificada.
- Solo el servicio técnico de Endress+Hauser está autorizado para convertir un equipo certificado en otra variante certificada.
- Documente todos los trabajos de reparación y conversiones realizados.

9.2 Piezas de repuesto

Algunos componentes del equipo son intercambiables y figuran en una lista que se encuentra en una señal de visión general en la cubierta del compartimento de conexiones.

La etiqueta resumen de piezas de repuesto contiene la siguiente información:

- Una lista de las piezas de repuesto más importantes del equipo, incluida información para cursar sus pedidos
- La URL del *W@M Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer):
Todas las piezas de repuesto para el equipo, junto con el código de pedido, figuran aquí y se pueden pedir. Los usuarios también pueden descargarse las instrucciones de instalación correspondientes, si están disponibles.

9.3 Personal de servicios de Endress+Hauser

Endress+Hauser ofrece una amplia gama de servicios.

 El centro Endress+Hauser de su zona le puede proporcionar información detallada sobre nuestros servicios.

9.4 Devolución del equipo

Los requisitos de seguridad para la devolución del equipo pueden variar en función del tipo de equipo y la legislación nacional.

1. Para obtener más información, consulte la página web <http://www.endress.com/support/return-material>
2. Devuelva el equipo siempre que tenga que hacerse alguna reparación o calibración o en caso de que el equipo pedido o suministrado no sea el correcto.

9.5 Eliminación


Tenga en cuenta lo siguiente a la hora del desguace:

- Observe las normas nacionales.
- Separe adecuadamente los componentes para su reciclado.

10 Accesorios

10.1 Guía de flotador

Si ha pedido un equipo que está equipado con una guía de flotador, instale el flotador en horizontal. Retire todos los residuos o piedras de forma que el sensor de flotador pueda caer en posición horizontal. La longitud estándar de una guía de flotador es 2 m (6,57 in); sin embargo, si necesita otra longitud diferente, póngase en contacto con su centro Endress+Hauser.

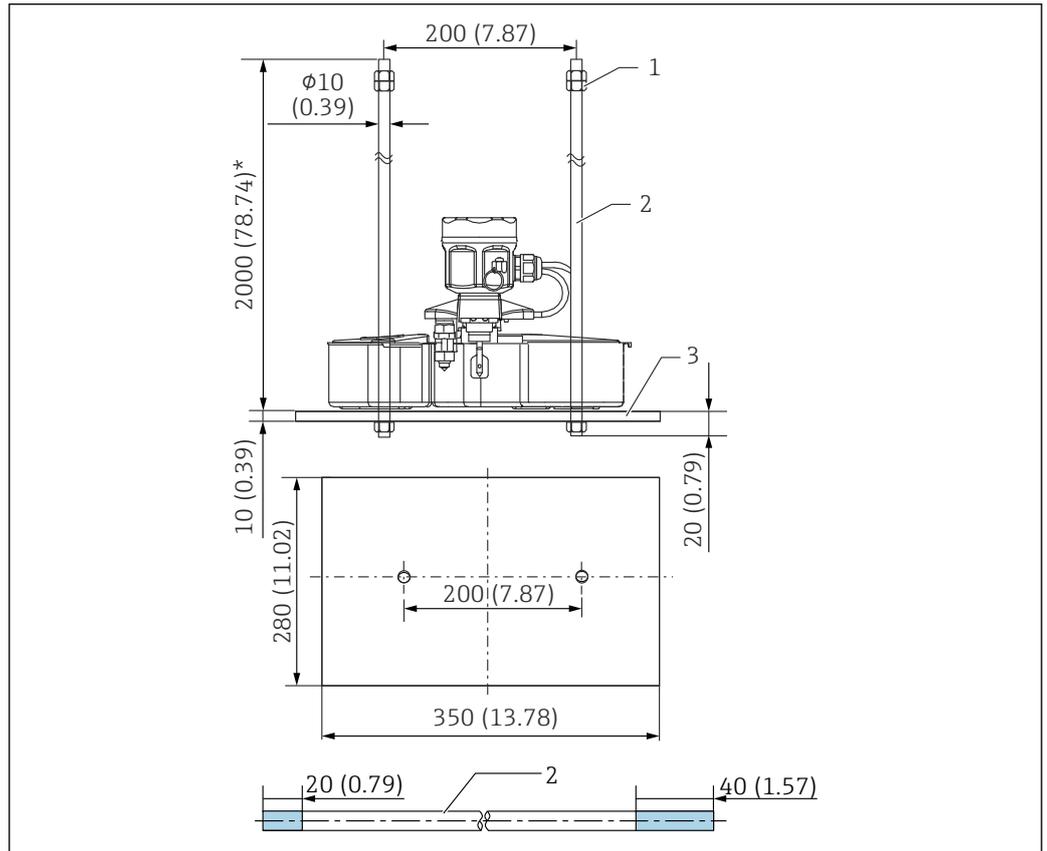

A0039879

28 Guía de flotador. Unidad de medida mm (in)


- 1 Tuerca (M10)
- 2 Guía de flotador
- 3 Contrapeso

Nombre	Cantidad suministrada	Materiales
Guía de flotador	2	SUS304
Contrapeso	1	Seleccionable como opciones del SS400 o SUS304
Tuerca (M10)	6	SUS304

i Los 20 mm (0,73 in) y los 40 mm (1,57 in) de la guía de flotador en el diagrama representan longitudes de las ranuras de rosca.

10.2 Perno en U/prensaestopas (conexión resistente al agua para JPNEEx)

El perno en U (JIS F3022 B50) se usa cuando se monta un convertidor. Tenga preparada una tubería 50A (2B $\phi 60,5$ mm (198,5 in)) de repuesto. Apriete y asegure el prensaestopas tras insertar el cable procedente del NAR300.

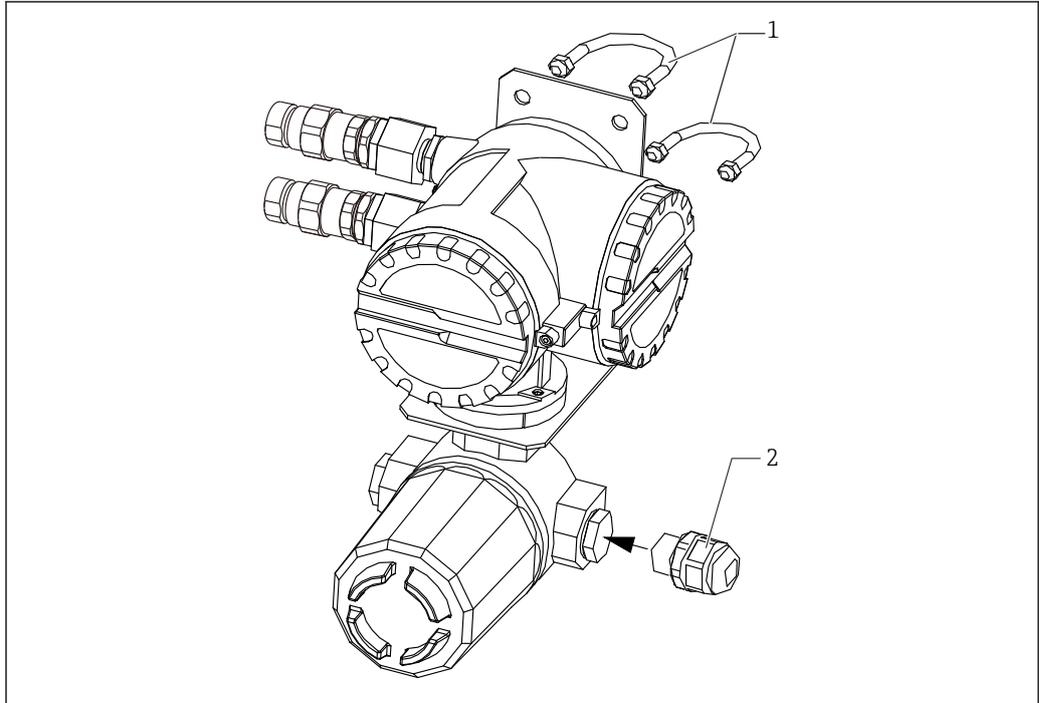

A0039892

29 Perno en U/prensaestopas

1 Pernos en U (JIS F3022 B50)

2 Prensaestopas (conexión impermeable)

Nombre		Cantidad suministrada	Materiales
Perno en U		2	Hierro (cromato)
Accesorio de perno en U	Tuerca	4	
	Arandela plana	4	
Prensaestopas (conexión impermeable)		1	Nailon

Índice alfabético

Símbolos

Aplicación	7
Instrucciones de seguridad	
Básicas	7
Uso previsto	7
Materiales medibles	7
Declaración de conformidad	8
Mantenimiento	50

A

A prueba de fallos	43
Agua de pozo	15
Alarma retardada	43
Almacenamiento y transporte	21
Aplicación de gasolina	15

C

Cableado	
NRR261-4/A/B/C	35
NRR261-5	39
NRR262-4/A/B/C	37
Cables de conexión	
Conexión al convertidor NRR261/262 desde la caja Ex de I/F del sensor	11
Caja Ex de I/F del sensor Ex [ia]	10
Marca CE	8
Condiciones de instalación	26
Condiciones de proceso	11
Conexión eléctrica	35
Contenido entregado e identificación del producto	16
Convertidor Ex [ia] NRR262	10
Convertidor Ex d [ia] NRR261	10

D

Datos técnicos	9
Descripción del producto	9
Devolución del equipo	52
Diagrama de conexionado	41
Diagrama de flujo	47
Diseño del producto	9
Documento	
Función	4

E

Ejemplo de suministro por código de pedido	12
Eléctrica	35
Eliminación	52
Especificaciones de la placa de identificación	16

F

Finalidad del documento	4
Funcionamiento seguro	8

H

Historia	
Firmware	49

I

Instalación	22
Instrucciones de seguridad (XA)	6

L

Limpieza	
Limpieza externa	50
Limpieza externa	50
Localización y resolución de fallos	43
Comprobación del funcionamiento	45
Limpieza de la unidad del sensor de conductividad	49
Problemas del sistema	48

M

Mantenimiento	43
Medidas	
Caja Ex de I/F del sensor	25
NRR261	23
NRR262	24
Sistema NAR300	22
Montaje	
Sistema NAR300	28
Montaje del cable del NRR261-4xx	30

P

Personal de servicios de Endress+Hauser	
Reparaciones	51
Planteamiento de las reparaciones	51
Precauciones relacionadas con la instalación/el montaje	27
Principios de funcionamiento de la activación de la alarma	42

R

Recalibración	50
Requisitos para el personal	7

S

Seguridad del producto	8
Seguridad en el puesto de trabajo	7
Sensibilidad de detección	15
Sensor de flotador NAR300	9
Sensor de flotador NAR300/caja Ex de I/F del sensor	11
Servicios de Endress+Hauser	
Mantenimiento	50



71619289

www.addresses.endress.com
