


取扱説明書

Levelflex FMP51/FMP52/FMP54 PROFIBUS PA

ガイドレーダーレベル計



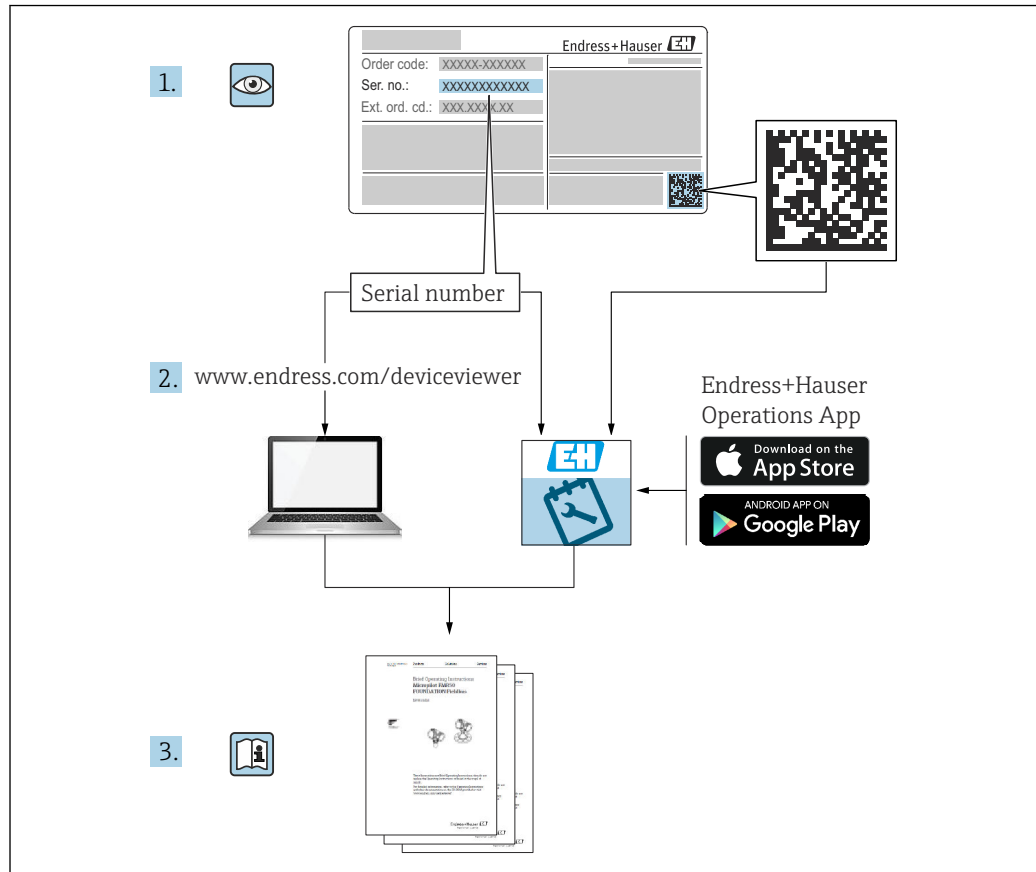

A0023555

目次

1	主要な資料情報	5	6.2	機器の設置	48
1.1	資料の機能	5	6.2.1	必要な取付工具	48
1.2	シンボル	5	6.2.2	プローブの切断	48
1.2.1	安全シンボル	5	6.2.3	気相補正機能付き FMP54 : ロッド プローブの取付け	50
1.2.2	電気シンボル	5	6.2.4	機器の設置	51
1.2.3	工具シンボル	5	6.2.5	「分離型センサ」バージョンの取 付け	52
1.2.4	特定情報に関するシンボル	6	6.2.6	変換器ハウジングの回転	54
1.2.5	図中のシンボル	6	6.2.7	表示部の回転	54
1.2.6	機器のシンボル	7	6.3	設置状況の確認	56
1.3	補足資料	8	7	電気接続	57
1.4	用語および略語	9	7.1	接続条件	57
1.5	登録商標	10	7.1.1	端子の割当て	57
2	基本安全注意事項	11	7.1.2	ケーブル仕様	59
2.1	要員の要件	11	7.1.3	機器プラグコネクタ	60
2.2	用途	11	7.1.4	電源	61
2.3	労働安全	11	7.1.5	過電圧保護	61
2.4	操作上の安全性	12	7.2	機器の接続	62
2.5	製品の安全性	12	7.2.1	端子部カバーを開く	62
2.5.1	CE マーク	12	7.2.2	接続	63
2.5.2	EAC 認証	12	7.2.3	差込式スプリング端子	63
2.6	安全上の注意事項 (XA)	13	7.2.4	端子部カバーを閉じる	64
2.6.1	接続された FHX50 リモート表示部 の場合の Ex 記号	16	7.3	配線状況の確認	64
3	製品説明	17	8	操作オプション	65
3.1	製品構成	17	8.1	概要	65
3.1.1	Levelflex FMP51/FMP52/FMP54/ FMP55	17	8.1.1	現場操作	65
3.1.2	電子部ハウジング	18	8.1.2	リモート表示部と操作モジュール FHX50 による操作	66
4	納品内容確認および製品識別表示	19	8.1.3	リモート操作	66
4.1	受入	19	8.2	操作メニューの構成と機能	68
4.2	製品識別表示	19	8.2.1	操作メニューの構成	68
4.2.1	銘板	20	8.2.2	ユーザーの役割と関連するアクセ ス権	69
5	保管、輸送	21	8.2.3	データアクセス - セキュリティ	69
5.1	保管条件	21	8.3	表示部および操作モジュール	74
5.2	測定点までの製品の搬送	21	8.3.1	表示	74
6	設置	22	8.3.2	操作部	77
6.1	取付要件	22	8.3.3	数字とテキストの入力	78
6.1.1	適切な取付位置	22	8.3.4	コンテキストメニューを開く	80
6.1.2	取付スペースが制限されるアプリ ケーション	24	8.3.5	表示部および操作モジュール上の 反射波形	81
6.1.3	プローブの機械的負荷に関する注 意事項	26	9	PROFIBUS ネットワークへの統合	82
6.1.4	プロセス接続に関する注意	28	9.1	機器のデータベースファイル (GSD) の概要	82
6.1.5	クラッドフランジの取付け	33	9.2	機器のアドレス設定	82
6.1.6	プローブの固定	34	9.2.1	ハードウェアのアドレス指定	82
6.1.7	特殊な設置条件	37	9.2.2	ソフトウェアのアドレス指定	82
10	ウィザードによる設定	84			

11 操作メニューを使用した設定 85

11.1	設置および機能の確認	85
11.2	操作言語の設定	85
11.3	基準距離の確認	85
11.4	レベル測定の設定	87
11.5	界面測定の設定	89
11.6	基準カーブの記録	91
11.7	現場表示器の設定	92
11.7.1	レベル測定用の現場表示器の初期 設定	92
11.7.2	界面測定用の現場表示器の初期 設定	92
11.7.3	現場表示器の調整	92
11.8	設定管理	93
11.9	不正な設定変更の防止	94

12 診断およびトラブルシューティング 95

12.1	一般トラブルシューティング	95
12.1.1	一般エラー	95
12.1.2	パラメータ設定エラー	96
12.2	現場表示器の診断情報	98
12.2.1	診断メッセージ	98
12.2.2	対処法の呼び出し	100
12.3	操作ツール上の診断イベント	101
12.4	診断リスト	102
12.5	診断イベントのリスト	103
12.6	イベントログ	105
12.6.1	イベント履歴	105
12.6.2	イベントログのフィルタリング ...	105
12.6.3	情報イベントの概要	105
12.7	ファームウェアの履歴	107

13 メンテナンス 108

13.1	外部洗浄	108
------	------------	-----

14 修理 109

14.1	修理に関する一般情報	109
14.1.1	修理コンセプト	109
14.1.2	防爆認定機器の修理	109
14.1.3	電子モジュールの交換	109
14.1.4	機器の交換	109
14.2	スペアパーツ	110
14.3	返却	110
14.4	廃棄	110

15 アクセサリ 111

15.1	機器関連のアクセサリ	111
15.1.1	日除けカバー	111
15.1.2	電子部ハウジングの取付ブラケ ット	112
15.1.3	伸長ロッド/センタリング HMP40	113
15.1.4	取付キット（絶縁）	114
15.1.5	センタリングスター	115
15.1.6	リモート表示部 FHX50	117

15.1.7	過電圧保護	118
--------	-------------	-----

15.1.8	HART 機器用の Bluetooth モジ ュール	119
--------	-------------------------------------	-----

15.2	通信関連のアクセサリ	120
------	------------------	-----

15.3	サービス関連のアクセサリ	120
------	--------------------	-----

15.4	システムコンポーネント	120
------	-------------------	-----

16 操作メニュー 121

16.1	操作メニューの概要（表示モジュール） ..	121
------	-----------------------	-----

16.2	操作メニューの概要（操作ツール）	128
------	------------------------	-----

16.3	「設定」メニュー	135
------	----------------	-----

16.3.1	「マッピング」ウィザード	148
--------	--------------------	-----

16.3.2	「Analog input 1~6」サブメニュー	149
--------	--------------------------	-----

16.3.3	「高度な設定」サブメニュー	151
--------	---------------------	-----

16.4	「診断」メニュー	200
------	----------------	-----

16.4.1	「診断リスト」サブメニュー	202
--------	---------------------	-----

16.4.2	「イベントログブック」サブメ ニュー	203
--------	-----------------------------	-----

16.4.3	「機器情報」サブメニュー	204
--------	--------------------	-----

16.4.4	「測定値」サブメニュー	206
--------	-------------------	-----

16.4.5	「Analog input 1~6」サブメニュー	209
--------	--------------------------	-----

16.4.6	「データのログ」サブメニュー ...	211
--------	--------------------	-----

16.4.7	「シミュレーション」サブメニュー	214
--------	------------------	-----

16.4.8	「機器チェック」サブメニュー ...	218
--------	--------------------	-----

16.4.9	「Heartbeat」サブメニュー	220
--------	-------------------------	-----

索引 221

1 主要な資料情報

1.1 資料の機能

この取扱説明書には、機器ライフサイクルの各種段階（製品の識別、納品内容確認、保管、取付け、接続、操作、設定からトラブルシューティング、メンテナンス、廃棄まで）において必要とされるあらゆる情報が記載されています。

1.2 シンボル

1.2.1 安全シンボル


シンボル	意味
 危険	危険 危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡したり、大けがをしたりするほか、爆発・火災を引き起こす恐れがあります。
 警告	警告 危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡、大けが、爆発、火災の恐れがあります。
 注意	注意 危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、けが、物的損害の恐れがあります。
 注記	注意！ 人身傷害につながらない、手順やその他の事象に関する情報を示すシンボルです。

1.2.2 電気シンボル


シンボル	意味
	直流
	交流
	直流および交流
	アース端子 オペレータに関する限り、接地システムを用いて接地された接地端子
	保安アース (PE) その他の接続を行う前に、接地接続する必要のある端子 接地端子は機器の内側と外側にあります。 ■ 内側の接地端子：保安アースと電源を接続します。 ■ 外側の接地端子：機器とプラントの接地システムを接続します。

1.2.3 工具シンボル





シンボル	意味
  A0013442	星型ドライバ
  A0011220	マイナスドライバ
  A0011219	プラスドライバ

シンボル	意味
 A0011221	六角レンチ
 A0011222	六角スパナ

1.2.4 特定情報に関するシンボル

シンボル	意味
	許可 許可された手順、プロセス、動作
	推奨 推奨の手順、プロセス、動作
	禁止 禁止された手順、プロセス、動作
	ヒント 追加情報を示します。
	資料参照
	ページ参照
	図参照
	注意すべき注記または個々のステップ
	一連のステップ
	操作・設定の結果
	問題が発生した場合のヘルプ
	目視確認

1.2.5 図中のシンボル

シンボル	意味
	項目番号
	一連のステップ
	図
	断面図
	危険場所 危険場所を示します。
	安全区域（非危険場所） 非危険場所を示します。

1.2.6 機器のシンボル

シンボル	意味
	安全注意事項 関連する取扱説明書に記載された安全注意事項に注意してください。
	接続ケーブルの温度耐性 接続ケーブルの温度耐性の最小値を指定します。

1.3 補足資料

資料	資料の目的および内容
技術仕様書 TI01001F (FMP51、FMP52、FMP54)	機器の計画支援 本資料には、機器に関するすべての技術データが記載されており、本機器用に注文可能なアクセサリやその他の製品の概要が示されています。
簡易取扱説明書 KA01079F (FMP51/FMP52/FMP54、PROFIBUS PA)	簡単に初めての測定を行うための手引き 簡易取扱説明書には、納品内容確認から初回の設定までに必要なすべての情報が記載されています。
機能パラメータの説明 GP01001F (FMP5x、PROFIBUS PA)	使用するパラメータの参考資料 本資料には、操作メニュー内の各パラメータの詳しい説明が記載されています。本説明書は、全ライフサイクルにわたって本機器を使用し、特定の設定を行う人のために用意されたものです。
個別説明書 SD00326F	機能安全マニュアル 本資料は取扱説明書の一部であり、アプリケーション固有のパラメータや注意事項が記載されています。
個別説明書 SD01872F	Heartbeat 検証および Heartbeat モニタリング用マニュアル 本資料には Heartbeat 検証 および Heartbeat モニタリング アプリケーションパッケージで使用可能な追加パラメータや技術データの説明が記載されています。



同梱される関連の技術資料の概要については、次を参照してください。

- W@M デバイスビューワー：銘板のシリアル番号を入力してください (www.endress.com/deviceviewer)。
- Endress+Hauser Operations App：銘板のシリアル番号を入力するか、銘板の 2-D マトリクスコード (QR コード) をスキャンしてください。

1.4 用語および略語

用語/略語	説明
BA	資料『取扱説明書』
KA	資料『簡易取扱説明書』
TI	資料『技術仕様書』
SD	資料『個別説明書』
XA	資料『安全上の注意事項』
PN	定格圧力
MWP	最大動作圧力 MWP は銘板にも明記されています。
ToF	Time of Flight（飛行伝播時間）
FieldCare	デバイスの設定からコンディションモニタリングまでカバーするプラントアセットマネジメントツール
DeviceCare	Endress+Hauser HART、PROFIBUS、FOUNDATION フィールドバス、Ethernet フィールド機器用の汎用設定ソフトウェア
DTM	デバイスタイプマネージャ
DD	HART 通信プロトコル用のデバイス記述
ϵ_r (DC 値)	比誘電率
操作ツール	「操作ツール」という用語は、以下の操作ソフトウェアの代わりに使用されます。 ■ FieldCare / DeviceCare : HART 通信および PC を介した操作用 ■ SmartBlue (アプリ) : Android または iOS 搭載のスマートフォンまたはタブレット端末を用いた操作用
BD	不感知距離：BD の範囲内では信号が解析されません。
PLC	プログラマブルロジックコントローラ
CDI	サービスインターフェース
PFS	パルス/周波数ステータス（スイッチング出力）

1.5 登録商標

PROFIBUS®

PROFIBUS User Organization, Karlsruhe, Germany の登録商標です。

Bluetooth®

Bluetooth® の文字商標とロゴは Bluetooth SIG, Inc. の登録商標であり、Endress+Hauser は許可を受けてこのマークを使用しています。その他の商標や商品名は、その所有者に帰属します。

Apple®

Apple、Apple ロゴ、iPhone、iPod touch は、米国その他各国で登録された Apple Inc. の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

Android®

Android、Google Play、Google Play ロゴは Google Inc. の登録商標です。

KALREZ (カルツレッツ)®、VITON (バイトン)®

DuPont Performance Elastomers L.L.C., Wilmington, USA の登録商標です。

TEFLON (テフロン)®

E.I. DuPont de Nemours & Co., Wilmington, USA の登録商標です。

TRI CLAMP (トリクランプ)®

Alfa Laval Inc., Kenosha, USA の登録商標です。

NORD-LOCK (ノルトロック)®

Nord-Lock International AB の登録商標です。

FISHER®

Fisher Controls International LLC, Marshalltown, USA の登録商標です。

MASONEILAN®

Dresser, Inc., Addison, USA の登録商標です。

2 基本安全注意事項

2.1 要員の要件

設置、設定、診断、およびメンテナンスを実施する要員は、以下の要件を満たさなければなりません。

- ▶ 訓練を受けて、当該任務および作業に関する資格を取得した専門作業員であること。
- ▶ 施設責任者の許可を得ていること。
- ▶ 各地域/各国の法規を熟知していること。
- ▶ 作業を開始する前に、取扱説明書、補足資料、ならびに証明書（用途に応じて異なります）の説明を読み、内容を理解しておくこと。
- ▶ 指示に従い、基本条件を遵守すること。

オペレータ要員は、以下の要件を満たさなければなりません。

- ▶ 施設責任者からその作業に必要な訓練および許可を得ていること。
- ▶ 本資料の説明に従うこと。

2.2 用途

用途と測定材質

本書で説明する機器は、液体のレベル測定と界面測定のみを使用目的とするものです。注文したバージョンに応じて、本機器は爆発性、可燃性、毒性、酸化性の物質も測定できます。

取扱説明書および補足資料に明記された「技術データ」の制限値を遵守し、以下の測定にのみ使用してください。

- ▶ プロセス変数（測定値）：レベルおよび/または界面
- ▶ プロセス変数（計算値）：任意形状容器の体積または質量（リニアライゼーション機能によりレベルから計算）

運転時間中、機器が適切な条件下にあるよう、次の点に注意してください。

- ▶ 本機は、接液部材質の耐久性を十分に確保できる材質の測定にのみ使用してください。
- ▶ 「技術データ」の制限値に従ってください。

不適切な用途

不適切な、あるいは指定用途以外での使用に起因する損傷については、製造者は責任を負いません。

不明な場合の確認：

- ▶ 特殊な測定材質および洗浄剤に関して、エンドレスハウザー社では接液部材質の耐食性確認のサポートを提供いたしますが、保証や責任は負いかねます。

残存リスク

電子部ハウジングおよび、表示モジュール、メイン電子モジュール、I/O 電子モジュールなどの組込コンポーネントが、動作時にプロセスの熱伝導および電子部内の電力損失により 80 °C (176 °F) に達することがあります。動作時に、センサが測定材質の温度と同等の温度に達する場合があります。

加熱した表面により火傷を負う危険性があります。

- ▶ プロセス温度が高温の場合、接触部分に保護具を設置してください。

2.3 労働安全

機器で作業する場合：

- ▶ 各地域/各国の規定に従って必要な個人用保護具を着用してください。

分割型ロッドプローブを使用すると、ロッドの個々の部品間の接合部に測定物が入り込むことがあります。接合部を緩めると、この測定物が流出する可能性があります。危険な（例：腐食性または毒性）測定物の場合、けがにつながる可能性があります。

- ▶ ロッドプローブの部品間の接合部を緩めるときは、測定物に応じて適切な保護具を着用してください。

2.4 操作上の安全性

けがに注意！

- ▶ 本機は、適切な技術条件およびフェールセーフ条件下でのみ操作してください。
- ▶ 施設責任者には、機器を支障なく操作できるようにする責任があります。

機器の改造

機器を無断で変更することは、予測不可能な危険を招くおそれがあり、認められません。

- ▶ 変更が必要な場合は、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。

修理

操作上の安全性と信頼性を保証するために、以下の点にご注意ください。

- ▶ 機器の修理は、そのことが明確に許可されている場合にのみ実施してください。
- ▶ 電気機器の修理に関する各地域/各国の規定を遵守してください。
- ▶ 弊社純正スペアパーツおよびアクセサリのみを使用してください。

防爆区域

防爆区域で機器を使用する場合に、要員やプラントが危険にさらされないよう、以下の点にご注意ください（例：爆発防止、圧力容器安全）。

- ▶ 注文した機器が防爆仕様になっているか型式銘板を確認してください。
- ▶ 本書に付随する別冊の補足資料の記載事項にご注意ください。

2.5 製品の安全性

本機器は、最新の安全要件に適合するように GEP（Good Engineering Practice）に従って設計され、テストされて安全に操作できる状態で工場から出荷されます。本機は一般的な安全基準および法的要件を満たしています。

注記

湿潤環境下で機器を開けると保護等級が無効になります。

- ▶ 湿潤環境下で機器を開けると、銘板に示された保護等級の有効性が失われます。これは、機器の安全な操作を妨げる可能性もあります。

2.5.1 CE マーク

計測システムは EC ガイドラインの法的要求に準拠しています。関連の「EC 適合性の宣言」にリストされていますが、同時に規格に適合しています。

エンドレスハウザー社は CE マークを表示することにより、本製品が各試験に合格していることを証明いたします。

2.5.2 EAC 認証

計測システムは EAC ガイドラインの法的要求に準拠しています。関連の「EAC 適合性の宣言」にリストされていますが、同時に規格に適合しています。

Endress+Hauser は本製品が試験に合格したことを、EAC マークを付けることにより保証いたします。

2.6 安全上の注意事項 (XA)

認証に応じて、以下の安全上の注意事項 (XA) が機器に同梱されます。これは、取扱説明書の付随資料です。

仕様コード 010	認定	対応可能	仕様コード 020 : 「電源 ; 出力」				
			A ¹⁾	B ²⁾	C ³⁾	E ⁴⁾ /G ⁵⁾	K ⁶⁾ /L ⁷⁾
BA	ATEX II 1G Ex ia IIC T6 Ga	- FMP51 - FMP52 - FMP54	XA00496F	XA01125F	XA01126F	XA00516F	-
BB	ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb	- FMP51 - FMP52 - FMP54	XA00496F	XA01125F	XA01126F	XA00516F	-
BC	ATEX II 1/2G Ex d[ia] IIC T6 Ga/Gb	- FMP51 - FMP52 - FMP54	XA00499F	XA00499F	XA00499F	XA00519F	XA01133F
BD	ATEX II 1/3G Ex ic[ia] IIC T6 Ga/Gc	- FMP51 - FMP52 - FMP54	XA00497F	XA01127F	XA01128F	XA00517F	-
BE	ATEX II 1D Ex t IIIC Da	FMP54	XA00501F	XA00501F	XA00501F	XA00521F	XA00501F
BF	ATEX II 1/2D Ex t IIIC Da/Db	FMP54	XA00501F	XA00501F	XA00501F	XA00521F	XA00501F
BG	ATEX II 3G Ex nA IIC T6 Gc	- FMP51 - FMP52 - FMP54	XA00498F	XA01130F	XA01131F	XA00518F	XA01132F
BH	ATEX II 3G Ex ic IIC T6 Gc	- FMP51 - FMP52 - FMP54	XA00498F	XA01130F	XA01131F	XA00518F	-
BL	ATEX II 1/3G Ex nA[ia] IIC T6 Ga/Gc	- FMP51 - FMP52 - FMP54	XA00497F	XA01127F	XA01128F	XA00517F	XA01129F
B2	ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb、 1/2D Ex ia IIIC Da/Db	- FMP51 - FMP52 - FMP54	XA00502F	XA00502F	XA00502F	XA00522F	-
B3	ATEX II 1/2G Ex d[ia] IIC T6 Ga/Gb、 1/2 D Ex t IIIC Da/Db	- FMP51 - FMP52 - FMP54	XA00503F	XA00503F	XA00503F	XA00523F	XA01136F
B4	ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb, Ex d[ia] IIC T6 Ga/Gb	- FMP51 - FMP52 - FMP54	XA00500F	XA01134F	XA01135F	XA00520F	-
CD	CSA C/US DIP Cl.I,II,III Div.1 Gr.E-G	FMP54	XA00529F	XA00529F	XA00529F	XA00570F	XA00529F
C2	CSA C/US IS Cl.I,II,III Div.1 Gr.A-G, NI Cl.1 Div.2, Ex ia	- FMP51 - FMP52 - FMP54	XA00530F	XA00530F	XA00530F	XA00571F	XA00530F
C3	CSA C/US XP Cl.I,II,III Div.1 Gr.A-G, NI Cl.1 Div.2, Ex d	- FMP51 - FMP52 - FMP54	XA00529F	XA00529F	XA00529F	XA00570F	XA00529F
FB	FM IS Cl.I,II,III Div.1 Gr.A-G, AEx ia, NI Cl.1 Div.2	- FMP51 - FMP52 - FMP54	XA00531F	XA00531F	XA00531F	XA00573F	XA00531F
FD	FM XP Cl.I,II,III Div.1 Gr.A-G, AEx d, NI Cl.1 Div.2	- FMP51 - FMP52 - FMP54	XA00532F	XA00532F	XA00532F	XA00572F	XA00532F
FE	FM DIP Cl.I,II,III Div.1 Gr.E-G	FMP54	XA00532F	XA00532F	XA00532F	XA00572F	XA00532F
GA	EAC Ex ia IIC T6 Ga	- FMP51 - FMP52 - FMP54	XA01380F	XA01380F	XA01380F	XA01381F	XA01380F

仕様コード 010	認定	対応可能	仕様コード 020 : 「電源 ; 出力」				
			A ¹⁾	B ²⁾	C ³⁾	E ⁴⁾ /G ⁵⁾	K ⁶⁾ /L ⁷⁾
GB	EAC Ex ia IIC T6 Ga/Gb	- FMP51 - FMP52 - FMP54	XA01380F	XA01380F	XA01380F	XA01381F	XA01380F
GC	EAC Ex d[ia] IIC T6 Ga/Gb	- FMP51 - FMP52 - FMP54	XA01382F	XA01382F	XA01382F	XA01383F	XA01382F
IA	IEC Ex ia IIC T6 Ga	- FMP51 - FMP52 - FMP54	XA00496F	XA01125F	XA01126F	XA00516F	-
IB	IEC Ex ia IIC T6 Ga/Gb	- FMP51 - FMP52 - FMP54	XA00496F	XA01125F	XA01126F	XA00516F	-
IC	IEC Ex d[ia] IIC T6 Ga/Gb	- FMP51 - FMP52 - FMP54	XA00499F	XA00499F	XA00499F	XA00519F	XA01133F
ID	IEC Ex ic[ia] IIC T6 Ga/Gc	- FMP51 - FMP52 - FMP54	XA00497F	XA01127F	XA01128F	XA00517F	-
IE	IEC Ex t IIIC Da	FMP54	XA00501F	XA00501F	XA00501F	XA00521F	XA00501F
IF	IEC Ex t IIIC Da/Db	FMP54	XA00501F	XA00501F	XA00501F	XA00521F	XA00501F
IG	IEC Ex nA IIC T6 Gc	- FMP51 - FMP52 - FMP54	XA00498F	XA01130F	XA01131F	XA00518F	XA01132F
IH	IEC Ex ic IIC T6 Gc	- FMP51 - FMP52 - FMP54	XA00498F	XA01130F	XA01131F	XA00518F	-
IL	IEC Ex nA[ia] IIC T6 Ga/Gc	- FMP51 - FMP52 - FMP54	XA00497F	XA01127F	XA01128F	XA00517F	XA01129F
I2	IEC Ex ia IIC T6 Ga/Gb、 Ex ia IIIC Da/Db	- FMP51 - FMP52 - FMP54	XA00502F	XA00502F	XA00502F	XA00522F	-
I3	IEC Ex d [ia] IIC T6 Ga/Gb、 Ex t IIIC Da/Db	- FMP51 - FMP52 - FMP54	XA00503F	XA00503F	XA00503F	XA00523F	XA01136F
I4	IEC Ex II 1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb、 Ex d[ia] IIC T6 Ga/Gb	- FMP51 - FMP52 - FMP54	XA00500F	XA01134F	XA01135F	XA00520F	-
JC	JPN Ex d[ia] IIC T4 Ga/Gb	- FMP51 - FMP52	-	-	XA01718F	-	-
JD	JPN Ex d[ia] IIC T1 Ga/Gb	FMP54	-	-	XA01718F	-	-
JE	JPN Ex d[ia] IIC T2 Ga/Gb	FMP54	-	-	XA01718F	-	-
KA	KC Ex ia IIC T6 Ga	- FMP51 - FMP52 - FMP54	XA01169F	-	XA01169F	-	-
KB	KC Ex ia IIC T6 Ga/Gb	- FMP51 - FMP52 - FMP54	XA01169F	-	XA01169F	-	-
KC	KC Ex d[ia] IIC T6	- FMP51 - FMP52 - FMP54	-	-	XA01170F	-	-
MA	INMETRO Ex ia IIC T6 Ga	- FMP51 - FMP52 - FMP54	XA01038F	XA01038F	XA01038F	-	XA01038F

仕様コード 010	認定	対応可能	仕様コード 020 : 「電源 ; 出力」				
			A ¹⁾	B ²⁾	C ³⁾	E ⁴⁾ /G ⁵⁾	K ⁶⁾ /L ⁷⁾
MC	INMETRO Ex d[ia] IIC T6 Ga/Gb	- FMP51 - FMP52 - FMP54	XA01041F	XA01041F	XA01041F	-	XA01041F
ME	INMETRO Ex t IIIC Da	FMP54	XA01043F	XA01043F	XA01043F	-	XA01043F
MH	INMETRO Ex ic IIC T6 Gc	- FMP51 - FMP52 - FMP54	XA01040F	XA01040F	XA01040F	-	XA01040F
NA	NEPSI Ex ia IIC T6 Ga	- FMP51 - FMP52 - FMP54	XA00634F	XA00634F	XA00634F	XA00640F	XA00634F
NB	NEPSI Ex ia IIC T6 Ga/Gb	- FMP51 - FMP52 - FMP54	XA00634F	XA00634F	XA00634F	XA00640F	XA00634F
NC	NEPSI Ex d[ia] IIC T6 Ga/Gb	- FMP51 - FMP52 - FMP54	XA00636F	XA00636F	XA00636F	XA00642F	XA00636F
NF	NEPSI DIP A20/21 T85...90°C IP66	FMP54	XA00637F	XA00637F	XA00637F	XA00643F	XA00637F
NG	NEPSI Ex nA II T6 Gc	- FMP51 - FMP52 - FMP54	XA00635F	XA00635F	XA00635F	XA00641F	XA00635F
NH	NEPSI Ex ic IIC T6 Gc	- FMP51 - FMP52 - FMP54	XA00635F	XA00635F	XA00635F	XA00641F	XA00635F
N2	NEPSI Ex ia IIC T6 Ga/Gb、 Ex iaD 20/21 T85...90°C	- FMP51 - FMP52 - FMP54	XA00638F	XA00638F	XA00638F	XA00644F	XA00638F
N3	NEPSI Ex d[ia] IIC T6 Ga/Gb、 DIP A20/21 T85...90°C IP66	- FMP51 - FMP52 - FMP54	XA00639F	XA00639F	XA00639F	XA00645F	XA00639F
8A	FM/CSA IS+XP Cl.I,II,III Div.1 Gr.A-G	- FMP51 - FMP52 - FMP54	XA00531F XA00532F	XA00531F XA00532F	XA00531F XA00532F	XA00572F XA00573F	XA00531F XA00532F

- 1) A : 2 線式 ; 4~20 mA HART
- 2) B : 2 線式 ; 4~20 mA HART、スイッチ出力
- 3) C : 2 線式 ; 4~20 mA HART、4~20 mA
- 4) E : 2 線式 ; FOUNDATION フィールドバス、スイッチ出力
- 5) G : 2 線式 ; PROFIBUS PA、スイッチ出力
- 6) K : 4 線式 AC 90~253 V ; 4~20 mA HART
- 7) L : 4 線式 DC 10.4~48 V ; 4~20 mA HART



認証取得機器の場合、対応する安全注意事項 (XA) が銘板に明記されています。

2.6.1 接続された FHX50 リモート表示部の場合の Ex 記号

機器がリモート表示部 FHX50 用に準備されている場合（製品構成：仕様コード 030：「表示部/操作部」、オプション L または M）、以下の表に従って一部の認証の Ex 記号が変更されます。¹⁾


仕様コード 010（「認証」）	仕様コード 030（「表示部/操作部」）	Ex 記号
BE	L, M または N	ATEX II 1D Ex ta [ia] IIIC T ₅₀₀ xx°C Da
BF	L, M または N	ATEX II 1/2 D Ex ta [ia Db] IIIC Txx°C Da/Db
BG	L, M または N	ATEX II 3G Ex nA [ia Ga] IIC T6 Gc
BH	L, M または N	ATEX II 3G Ex ic [ia Ga] IIC T6 Gc
B3	L, M または N	ATEX II 1/2G Ex d [ia] IIC T6 Ga/Gb, ATEX II 1/2D Ex ta [ia Db] IIIC Txx°C Da/Db
IE	L, M または N	IECEX Ex ta [ia] IIIC T500 xx°C Da
IF	L, M または N	IECEX ta [ia Db] IIIC Txx°C Da/Db
IG	L, M または N	IECEX Ex nA [ia Ga] IIC T6 Gc
IH	L, M または N	IECEX Ex ic [ia Ga] IIC T6 Gc
I3	L, M または N	IECEX Ex d [ia] IIC T6 Ga/Gb, IECEX Ex ta [ia Db] IIIC Txx°C Da/Db

1) この表に記載されていない認証の記号は、FHX50 による影響を受けません

3 製品説明

3.1 製品構成

3.1.1 Levelflex FMP51/FMP52/FMP54/FMP55

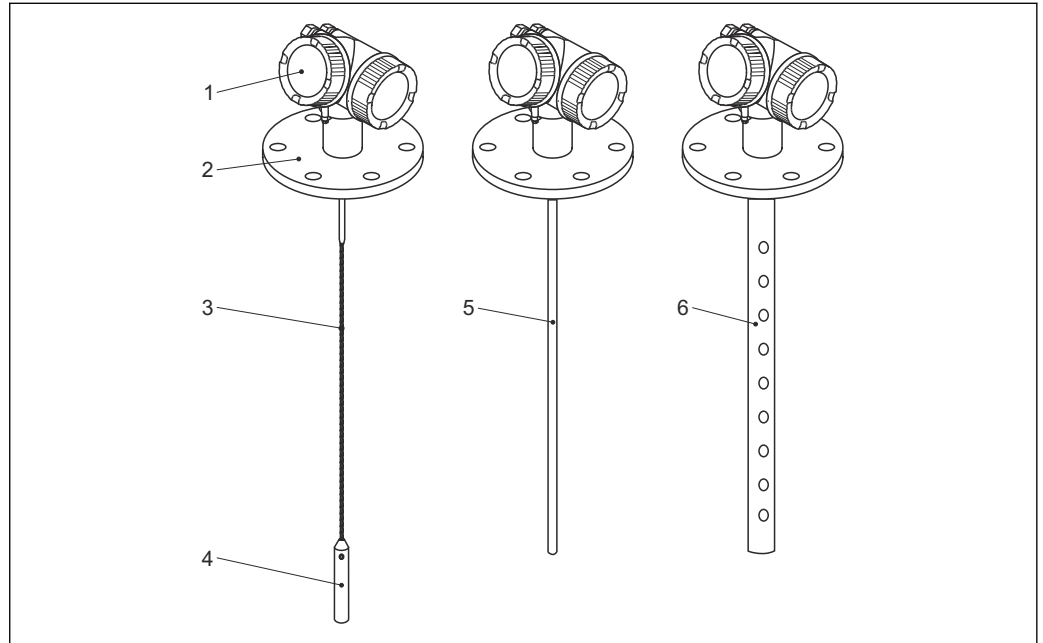


A0012399

図 1 Levelflex の構造

- 1 電子部ハウジング
- 2 プロセス接続部 (例として : フランジ)
- 3 ローププローブ
- 4 プローブ終端ウェイト
- 5 ロッドプローブ
- 6 コアキシャルプローブ

3.1.2 電子部ハウジング

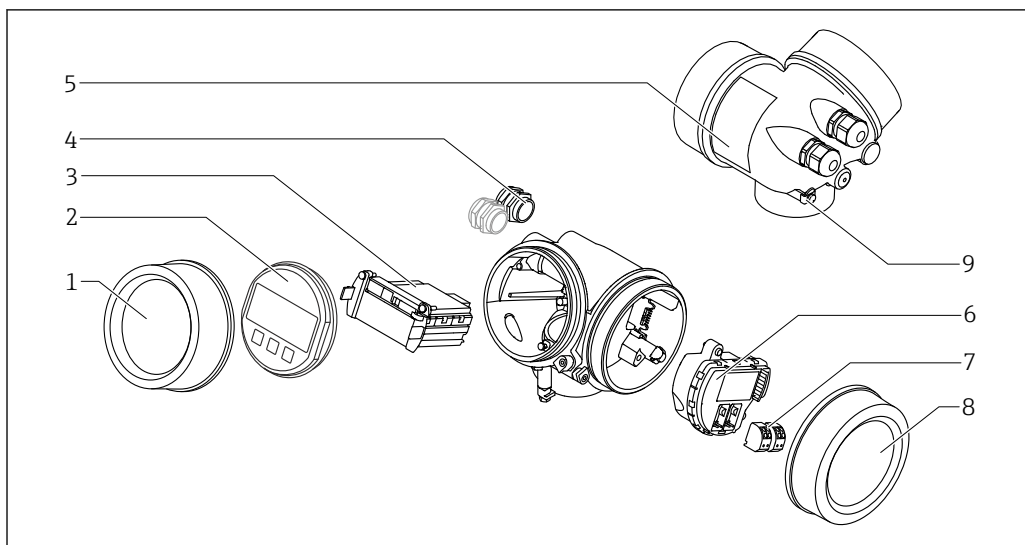

A0012422

図 2 電子回路部ハウジングの構成

- 1 表示部のカバー
- 2 表示モジュール
- 3 メイン電子モジュール
- 4 ケーブルグラウンド（機器のバージョンに応じて 1 または 2）
- 5 銘板
- 6 I/O 電子モジュール
- 7 端子（ばね荷重端子、取外可能）
- 8 端子部カバー
- 9 接地端子

4 納品内容確認および製品識別表示

4.1 受入

納品時に以下の点を確認してください。

- 発送書類のオーダーコードと製品ラベルに記載されたオーダーコードが一致するか？
- 納入品に損傷がないか？
- 銘板のデータと発送書類に記載された注文情報が一致するか？
- 必要に応じて（銘板を参照）：安全注意事項（XA）があるか？

 1 つでも条件が満たされていない場合は、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。

4.2 製品識別表示

機器を識別するには以下の方法があります。

- 銘板
- 納品書に記載されたオーダーコード（機器仕様コードの明細付き）
- 銘板のシリアル番号を W@M デバイスビューワー (www.endress.com/deviceviewer) に入力すると、機器に関するすべての情報が表示されます。
- 銘板のシリアル番号を Endress+Hauser Operations App に入力するか、Endress+Hauser 操作アプリケーションで 2-D マトリクスコード（QR コード）をスキャンすると、機器に関するすべての情報が表示されます。

4.2.1 銘板

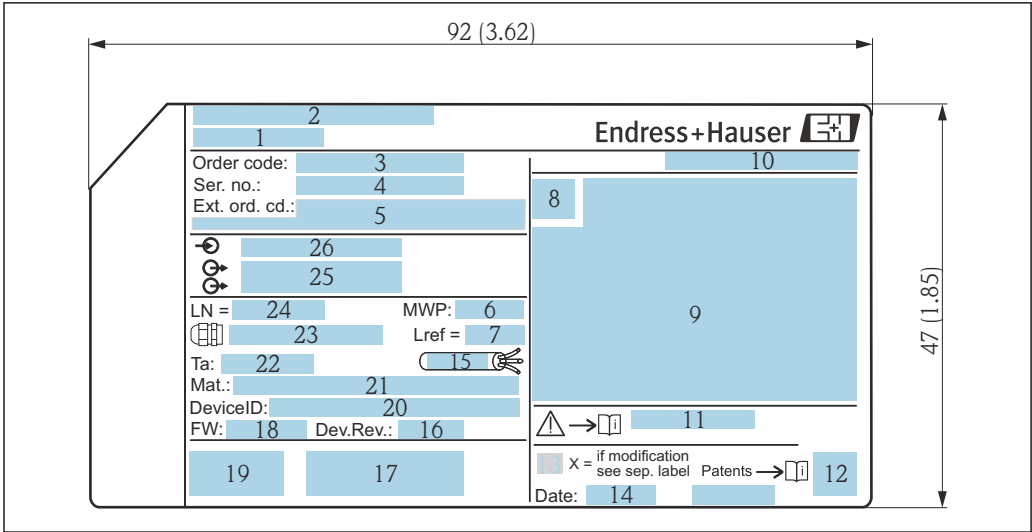


図 3 Levelflex の銘板；寸法単位：mm (in)

- 1 機器名
- 2 製造者の住所
- 3 オーダーコード
- 4 シリアル番号 (Ser. no.)
- 5 拡張オーダーコード (Ext. ord. cd.)
- 6 プロセス圧力
- 7 気相補正：基準距離
- 8 認証シンボル
- 9 認定および認証関連データ
- 10 保護等級 (例：IP、NEMA)
- 11 安全上の注意事項 (例：XA、ZD、ZE) の資料番号
- 12 2-D マトリクスコード (QR コード)
- 13 変更マーク
- 14 製造日：年/月
- 15 ケーブルの許容温度範囲
- 16 機器リビジョン (Dev.Rev.)
- 17 機器に関する追加情報 (認証、認定、通信) (例：SIL、PROFIBUS)
- 18 ファームウェアバージョン (FW)
- 19 CE マーク、C-Tick
- 20 機器 ID
- 21 接液部の材質
- 22 許容周囲温度 (T_a)
- 23 ケーブルグラウンドのネジ寸法
- 24 プローブ長
- 25 信号出力
- 26 作動電圧

i 拡張オーダーコードは 33 桁のみ銘板に表示することができます。33 桁を超える拡張オーダーコードの場合、34 桁以上は表示されませんが、完全な拡張オーダーコードを機器の操作メニューの**拡張オーダーコード 1~3** パラメータで確認できます。

5 保管、輸送

5.1 保管条件

- 許容保管温度：-40～+80 °C (-40～+176 °F)
- 弊社出荷時の梱包材をご利用ください。


5.2 測定点までの製品の搬送

⚠ 警告

ハウジングまたはプローブが損傷したり、外れたりする恐れがあります。

けがに注意！

- ▶ 機器を測定点に搬送する場合は、出荷時の梱包材を使用するか、プロセス接続部を持ってください。
- ▶ 吊り上げ装置（ホイストスリング、吊り上げ用アイボルトなど）はハウジングまたはプローブではなくプロセス接続部に固定してください。意図せずに傾くことがないように、機器の質量中心を考慮してください。
- ▶ 18 kg (39.6 lbs) 以上の機器に関する安全注意事項、輸送条件を順守してください (IEC61010)。

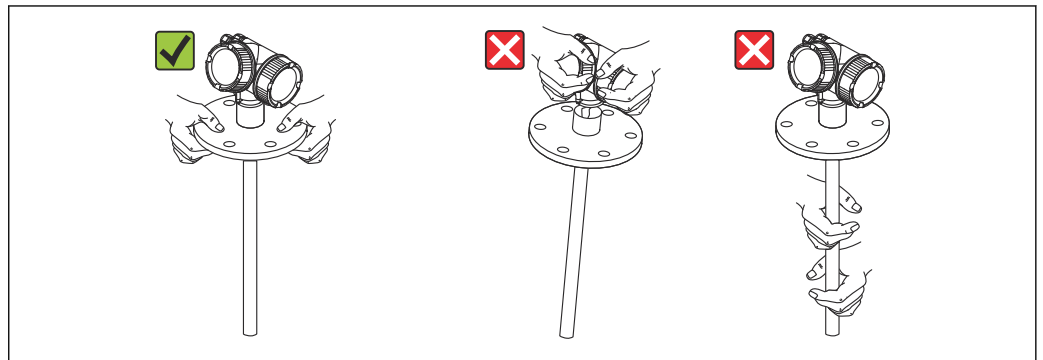

A0013920

6 設置

6.1 取付要件

6.1.1 適切な取付位置

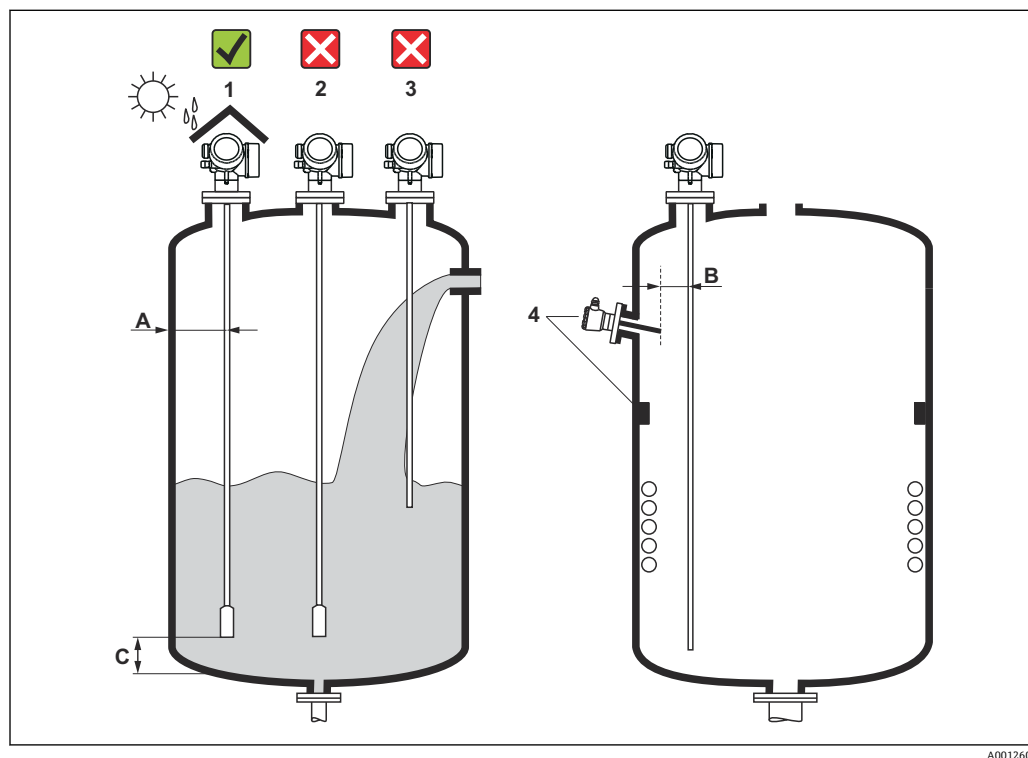


図 4 Levelflex の取付要件

A0012606

取付距離

- 壁とロッドプローブまたはローブプローブとの距離 (A) :
 - 平らな金属壁の場合 : 50 mm (2 in) 以上
 - プラスチック壁の場合 : タンク外側の金属部品から 300 mm (12 in) 以上
 - コンクリート壁の場合 : 500 mm (20 in) 以上。そうでない場合は測定範囲が減少する可能性があります。
- ロッドプローブまたはローブプローブとタンクの内部金具との距離 (B) : 300 mm (12 in) 以上
- 複数の Levelflex を使用する場合 : センサ軸間の最小距離は 100 mm (3.94 in) です。
- プローブの終端とタンクの底からの距離 (C) は以下のとおりです。
 - ローブプローブ : >150 mm (6 in)
 - ロッドプローブ : >10 mm (0.4 in)
 - コアキシャルプローブ : >10 mm (0.4 in)

i コアキシャルプローブについては、壁や内部金具との距離は任意です。

その他の条件

- 屋外に設置する場合は、厳しい気象条件から機器を保護するために日よけカバー (1) を使用してください。
- 金属タンクに設置する場合：不要反射が強くなるため、プローブはタンク中心 (2) に取り付けないことを推奨します。
どうしても中心の取付位置が避けられない場合は、機器の設定後に不要反射の除去 (マッピング) を実施することを推奨します。
- 充填幕が形成される位置 (3) にはプローブを取り付けしないでください。
- 設置時や運転中にローププローブが折れ曲がらないように (例：測定物がサイロ壁に当たることにより)、適切な取付位置を選定してください。


 吊り下げ式のローププローブ (プローブ終端がタンク底面に固定されていない) の場合は、ローププローブとタンクの内部金具との距離が全プロセスにおいて 300 mm (12") 以下にならないようにしてください。測定物の比誘電率が最低 DC = 1.8 である限り、プローブウェイトとタンクの円錐部が時々接触しても測定には影響ありません。

 ハウジングをくぼみ (例：コンクリート天井) に取り付ける場合は、端子部/表示部カバーから壁までの最小距離が 100 mm (4 inch) となるように注意してください。そうでない場合は、設置後に端子部/表示部にアクセスできなくなります。

6.1.2 取付スペースが制限されるアプリケーション

分離型センサの取付け

分離型センサの機器バージョンは、取付けスペースが制限されるアプリケーションに最適です。この場合、電子部ハウジングは確認しやすい別の位置に取り付け可能です。

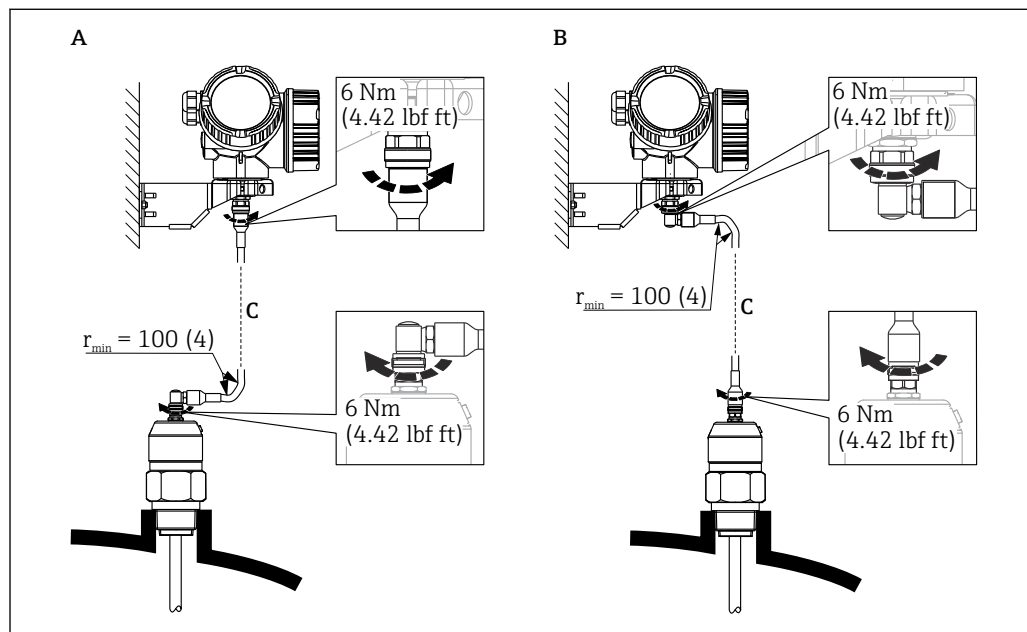


A0014794

- A プローブ側に角度付きプラグ
 B 電子部ハウジング側に角度付きプラグ
 C 注文したリモートケーブルの長さ

- 製品構成、仕様コード 600「プローブ設計」：
 - オプション MB「分離型センサ、3 m (9 ft) ケーブル」
 - オプション MC「分離型センサ、6 m (18 ft) ケーブル」
 - オプション MB「分離型センサ、9 m (27 ft) ケーブル」
- これらの機器バージョンには、リモートケーブルが同梱されます。
 最小曲げ半径：100 mm (4 inch)
- これらの機器バージョンには、電子部ハウジング用の取付ブラケットが同梱されます。取付オプション：
 - 壁取付け
 - パイプ取付、直径：42～60 mm (1-1/4～2 inch)
- 接続ケーブルには、ストレートおよび角度付き (90°) のプラグ各 1 つが付いています。現場の状況に応じて、角度付きプラグはプローブ側または電子部ハウジング側に接続できます。

i プローブ、電子部、接続ケーブルは、互いに適合するように調整されています。これらのシリアル番号は共通です。接続する際には、必ず、シリアル番号が同じ部品同士を接続してください。

分割型プローブ

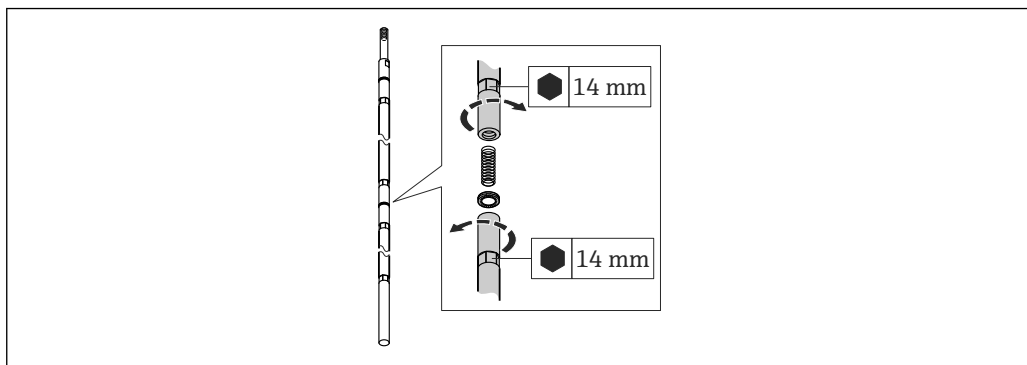

A0021647

上部の空間が狭い場合は、分離型ロッドプローブ (φ 16 mm) の使用を推奨します。

- 最大プローブ長 10 m (394 in)
- 横方向の最大応力 30 Nm
- 分割型プローブは以下の長さを単位として、複数を組み合わせて使用することができます。
 - 500 mm (20 in)
 - 1 000 mm (40 in)
- トルク : 15 Nm



個々のロッドセグメント間の接合部は、中にあるノルトロックワッシャによって固定されます。事前組立てされた対のワッシャを、カム面同士が向き合うように挿入します。

6.1.3 プロープの機械的負荷に関する注意事項

ローブプロープの引張荷重限界

センサ	仕様コード 060	プローブ	引張荷重限界 [kN]
FMP51	LA、LB、LC、LD MB、MD、ME、MF	ローブ 4 mm (1/6") SUS 316 相当	5
FMP52	OA、OB、OC、OD	ローブ 4 mm (1/6") PFA>SUS 316 相当	2
FMP54	LA、LB	ローブ 4 mm (1/6") SUS 316 相当	10

ロッドプローブの曲げ強度

センサ	仕様コード 060	プローブ	曲げ強度 [Nm]
FMP51	AA、AB	ロッド 8 mm (1/3") SUS 316L 相当	10
	AC、AD	ロッド 12 mm (1/2") SUS 316L 相当	30
	AL、AM	ロッド 12 mm (1/2") アロイ C	30
	BA、BB、BC、BD	ロッド 16 mm (0.63") SUS 316L 相当 分割型	30
FMP52	CA、CB	ロッド 16 mm (0.63") PFA>SUS 316L 相当	30
FMP54	AE、AF	ロッド 16 mm (0.63") SUS 316L 相当	30
	BA、BB、BC、BD	ロッド 16 mm (0.63") SUS 316L 相当 分割型	30

流体の流れによる曲げ負荷（トルク）

プローブに作用する曲げトルク M の計算式：

$M = c_w \times \rho / 2 \times v^2 \times d \times L \times (L_N - 0.5 \times L)$

以下を使用：

c_w ：摩擦係数

ρ [kg/m³]：測定物密度

v [m/s]：ロッドプローブに対して垂直方向の測定物速度

d [m]：ロッドプローブの直径

L [m]：レベル

L_N [m]：プローブ長


計算例

摩擦係数 c_w 0.9 (乱流 - 高レイノルズ数を前提)


密度 ρ [kg/m³] 1000 (例：水)

プローブ直径 [m] 0,008

$L = L_N$ (最悪条件)

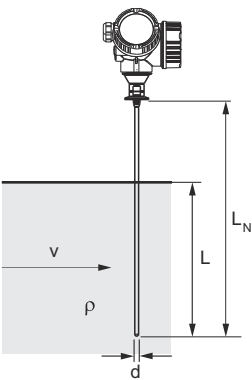

A0014175

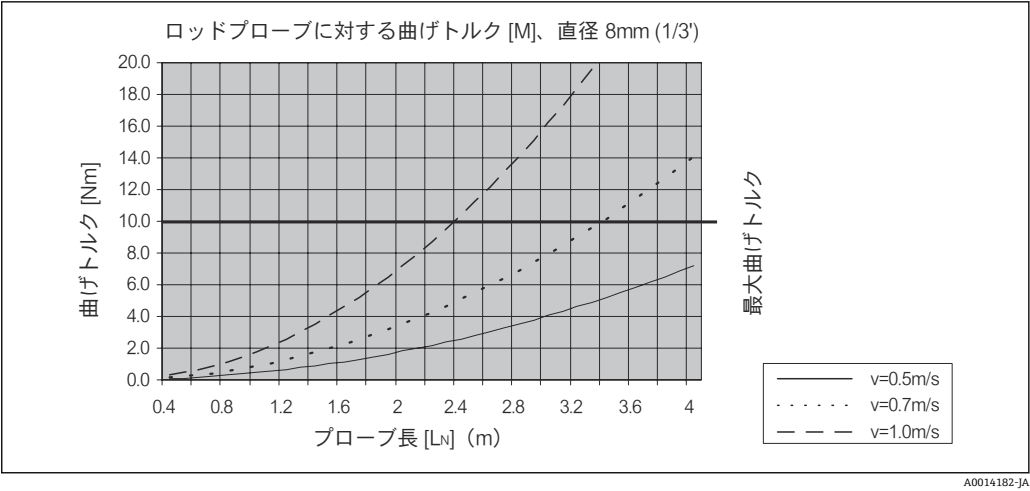


コアキシャルプローブの曲げ強度

センサ	仕様コード 060	プロセス接続	プローブ	曲げ強度 [Nm]
FMP51	UA、UB	ネジ G¾ または NPT¾	コアキシャル SUS 316L 相当、Ø 21.3 mm	60
		■ ネジ G1½ または NPT1½ ■ フランジ	コアキシャル SUS 316L 相当、Ø 42.4 mm	300
	UC、UD	フランジ	コアキシャル アロイ C、Ø 42.4 mm	300
FMP54	UA、UB	■ ネジ G1½ または NPT1½ ■ フランジ	コアキシャル SUS 316L 相当、Ø 42.4 mm	300

6.1.4 プロセス接続に関する注意

プローブは、ネジ込み接続またはフランジを使用してプロセス接続部に取り付けます。この取付作業中にプローブ終端が大きく移動してタンク底面や円錐部に時々接触する恐れがある場合は、必要に応じてプローブを切断して固定してください→ 図 34。

ネジ込み接続

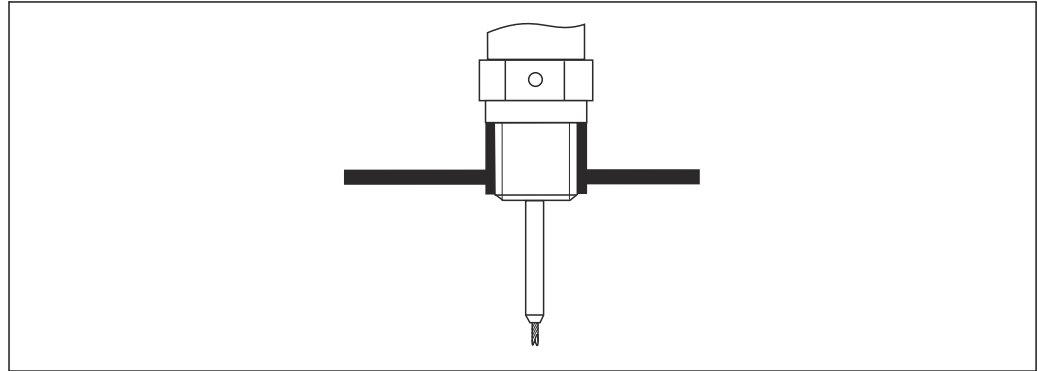

A0015121

図 5 ネジ込み接続による取付け、容器天井と同一平面上


シール

ネジおよびシールのタイプは DIN 3852 Part 1、ネジ込みプラグ Form A に準拠します。ネジは次のタイプのシールリングを使用して密封できます。

- ネジ G3/4" : DIN 7603 準拠、寸法 27 x 32 mm
- ネジ G1-1/2" : DIN 7603 準拠、寸法 48 x 55 mm

この規格に適合する Form A、C、D のシールリングで、用途に対して材料の耐性があるものを使用してください。

ノズルの取付け

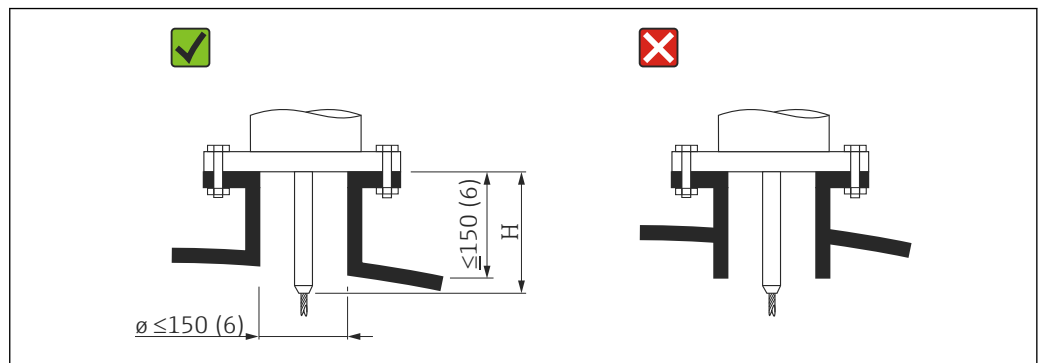

A0015122

H センターロッドまたはローププローブの固い部分の長さ

- 許容されるノズル直径 : $\leq 150 \text{ mm (6 in)}$
これより大口径の場合、近い範囲の測定能力が低下する可能性があります。
ノズル $\geq \text{DN300}$ の場合 : → 図 32
 - 許容ノズル高さ²⁾ : $\leq 150 \text{ mm (6 in)}$
これよりノズル高さがある場合、近い範囲の測定能力が低下する可能性があります。
特別な場合は、ノズル高さを高くすることが可能です (「FMP51 および FMP52 用の
センターロッド」および「FMP54 用のロッド伸長パイプ/センタリング HMP40」セ
クションを参照)。
 - リンギング効果を防止するため、ノズル終端をタンク天井と同一平面にする必要があり
ます。
- i** 断熱材付きタンクの場合、凝縮物の形成を防ぐためにノズルも断熱する必要があります。

2) 要望に応じてさらに高いノズル高さ

FMP51 および FMP52 用のセンターロッド

ローブプローブの場合、プローブロッドがノズル壁と接触しないよう、センターロッド付きバージョンを使用しなければならない場合があります。FMP51 および FMP52 用にセンターロッド付きのプローブが用意されています。

プローブ	最大ノズル高 (= センターロッドの長さ)	仕様コード 060 (「プローブ」) でオプション選択
FMP51	150 mm	LA、LC
	6 inch	LB、LD
	300 mm	MB、ME
	12 inch	MD、MF
FMP52	150 mm	OA
	6 inch	OC
	300 mm	OB
	12 inch	OD

FMP54 用のロッド伸長パイプ/センタリング HMP40

ローブプローブ付きの FMP54 用に、ロッド伸長パイプ/センタリング HMP 40 がアクセサリとして用意されています→ 図 113。プローブローブがノズルの下端と接触する場合は、これを使用してください。


ローブプローブ付きの FMP54 用に、ロッド伸長パイプ/センタリング HMP 40 がアクセサリとして用意されています。プローブローブがノズルの下端と接触する場合は、これを使用してください。

 アクセサリにはノズル高さに応じた伸長ロッドが含まれ、ノズルが近い場合や粉体を測定する場合にはセンタリングディスクも組み込まれています。この部品は機器本体とは別に納入されます。これに応じて、注文時にはプローブ長を短くしてください。

口径が小さいセンタリングディスク (DN40 および DN50) は、ディスク上のノズル内に大量の付着物がない場合に限り、使用してください。ノズルに測定物が詰まらないようにしてください。

DN300 以上のノズルへの取付け

やむを得ず 300 mm (12") 以上のノズルに取り付ける場合は、下図に従って設置してください。

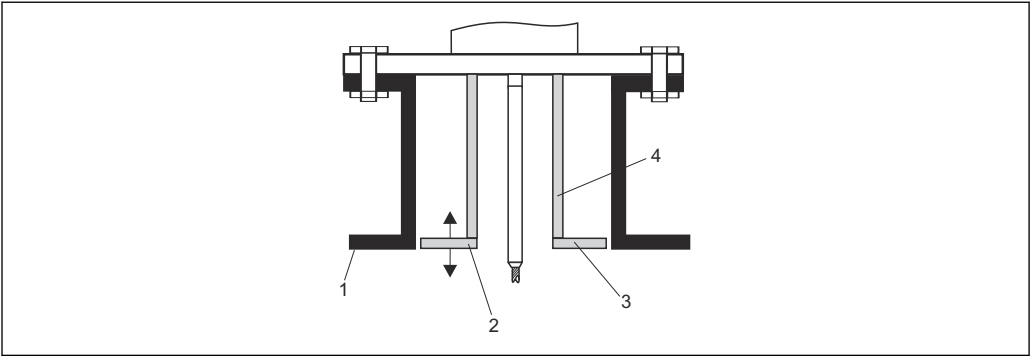

A0014199

- 1 ノズル下端
- 2 ノズル下端とほぼ同一平面上 (±50 mm (2"))
- 3 プレート
- 4 パイプ φ 150~180mm (6~7 inch)

ノズル直径	プレート直径
300 mm (12")	280 mm (11")
≥400mm (16")	≥350mm (14")


6.1.5 クラッドフランジの取付け

- i** FMP52 のクラッドフランジについては、以下に注意してください。
- フランジ穴の数に応じてフランジネジを使用してください。
 - 適切なトルクでネジを締めてください（表を参照）。
 - 24 時間後または最初の温度サイクルの後にネジを締め直してください。
 - プロセス圧力とプロセス温度に応じて、定期的にネジを点検し、締め直してください。
- i** 通常、PTFE フランジ被覆はノズルと機器のフランジ間のシール材としての役割も果たします。

フランジサイズ	ネジの数	推奨トルク [Nm]	
		最小	最大
EN			
DN40/PN40	4	35	55
DN50/PN16	4	45	65
DN50/PN40	4	45	65
DN80/PN16	8	40	55
DN80/PN40	8	40	55
DN100/PN16	8	40	60
DN100/PN40	8	55	80
DN150/PN16	8	75	115
DN150/PN40	8	95	145
ASME			
1½"/150 lbs	4	20	30
1½"/300 lbs	4	30	40
2"/150 lbs	4	40	55
2"/300 lbs	8	20	30
3"/150 lbs	4	65	95
3"/300 lbs	8	40	55
4"/150 lbs	8	45	70
4"/300 lbs	8	55	80
6"/150 lbs	8	85	125
6"/300 lbs	12	60	90
JIS			
10K 40 A	4	30	45
10K 50 A	4	40	60
10K 80 A	8	25	35
10K 100 A	8	35	55
10K 100 A	8	75	115

6.1.6 プローブの固定

ローブプローブの固定

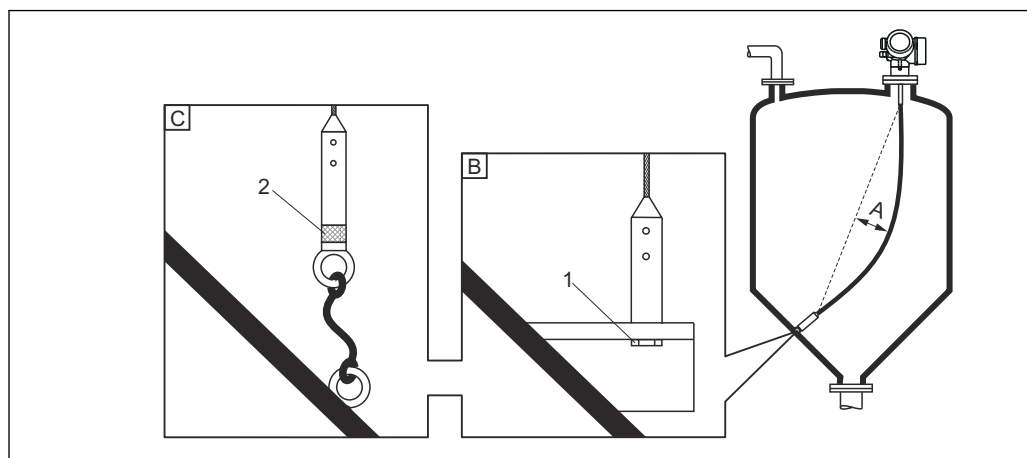


A0012609

- A ロープのたるみ：プローブ長 1 m あたり 1 cm 以上（プローブ長 1 フィートあたり 0.12 インチ以上）
 B 確実に接地されたプローブ終端
 C 確実に絶縁されたプローブ終端
 1: ボルトによる取付けおよび接点
 2 絶縁された取付けキット

- 次の場合は、プローブ終端を固定する必要があります。
 プローブがタンク壁、排出円錐部、内部金具、その他の設置部品と時々接触する場合
- プローブ終端は雌ネジで固定できます。
 ロープ 4 mm (1/6"), SUS316 相当 : M14
- 確実に接地または絶縁を行って固定してください。プローブウェイトを確実に絶縁
 接続できない場合は、アクセサリとして用意された絶縁リングを使用して固定できます。
- 接地された固定具の場合、正方向のプローブ終端信号の検索を有効にする必要があります。
 そうしないと、自動プローブ長補正が行われません。
 ナビゲーション：エキスパート → センサ → EOP 評価 → EOP 検索モード
 設定：正の EOP 値 オプション
- 張力が極端に高くないよう（例：熱膨張により）、またロープ切断の危険性を避けるために、ロープはたるませてください。ロープ中央部でたるみがロープ長 1 m あたり 1 cm 以上（プローブ長 1 フィートあたり 0.12 インチ以上）になるように、必要な測定範囲よりもロープを長くしてください。
 ローププローブの引張荷重限界：→ 26

ロッドプローブの固定

- 防爆認証：プローブ長が 3 m (10 ft) 以上の場合は支持が必要です。
- 一般に、水平方向の流れがある場合（例：攪拌機により）や振動が激しい場合は、ロッドプローブを支持する必要があります。
- ロッドプローブの支持にはプローブ終端のみを使用します。

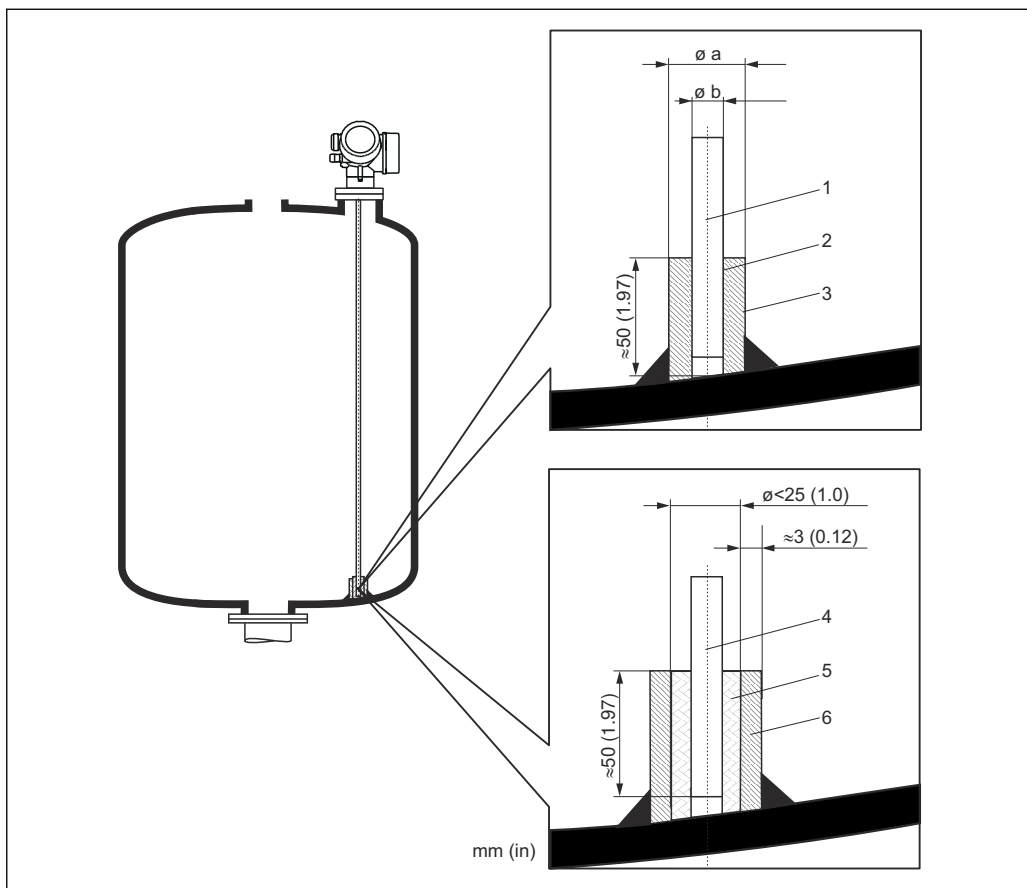

A0012607

- 1 プローブロッド、コーティングなし
- 2 ロッドとスリーブを電氣的に確実に接触させるため穴径が大きすぎないスリーブ
- 3 短い金属パイプ（例：溶接固定）
- 4 プローブロッド、コーティングあり
- 5 プラスチックスリーブ（例：PTFE、PEEK、PPS）
- 6 短い金属パイプ（例：溶接固定）

φ プローブ	φ a [mm (inch)]	φ b [mm (inch)]
8 mm (1/3")	< 14 (0.55)	8.5 (0.34)
12 mm (1/2")	< 20 (0.78)	12.5 (0.52)
16 mm (0.63in)	< 26 (1.02)	16.5 (0.65)

注記

プローブ終端の接地が不十分だと測定エラーが発生する可能性があります。

- ▶ より確実にプローブと電氣的に接触できる穴径の小さいスリーブを使用してください。


注記

溶接によりメイン電子回路モジュールが損傷する恐れがあります。

- ▶ 溶接作業を行う前に：プローブを接地し、電子回路部を取り外してください。

コアキシャルプローブの固定

防爆認証：プローブ長が 3 m (10 ft) 以上の場合は支持が必要です。

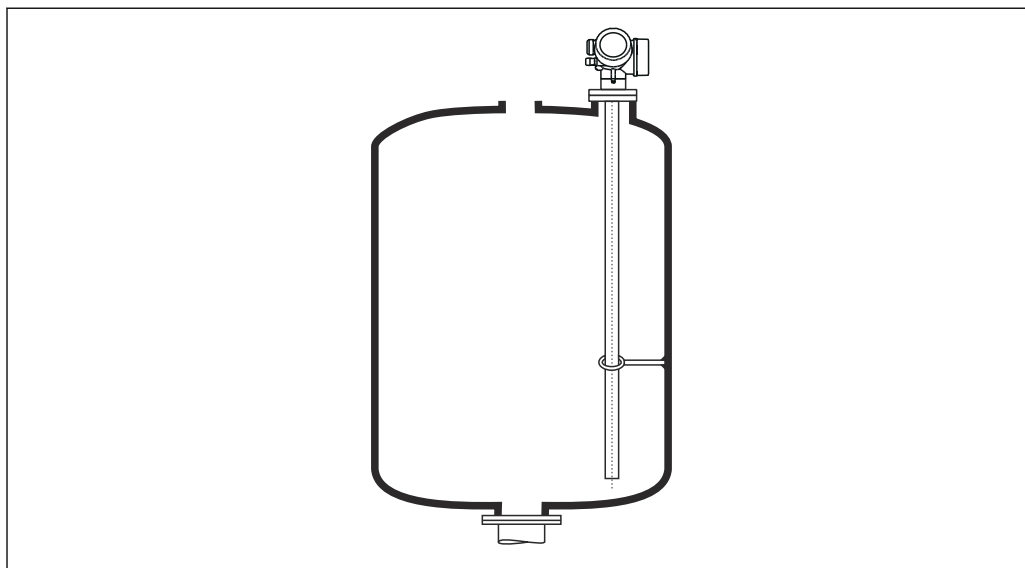

A0012608

コアキシャルプローブは、外側チューブの任意の位置で支持できます。

6.1.7 特殊な設置条件

外筒管および内筒管

i 外筒管および内筒管アプリケーションでは、センタリングディスクまたはセンタリングスターの使用を推奨します。

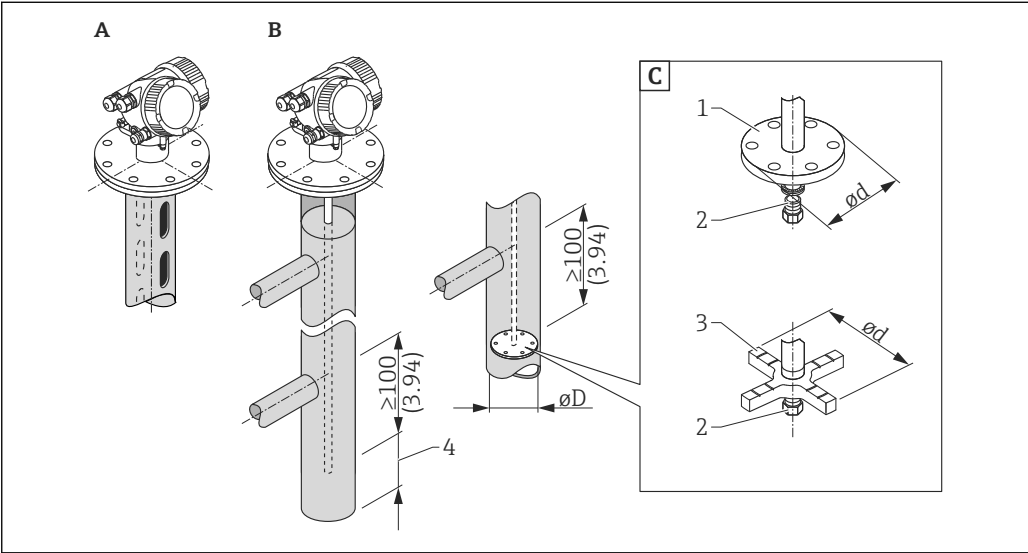


図 6 寸法単位：mm (in)

- A 内筒管に取付け
- B 外筒管に取付け
- C センタリングディスクまたはセンタリングスター
- 1 レベル測定用の金属製センタリングディスク (SUS 316L 相当)
- 2 固定ネジ：25 Nm ± 5 Nm
- 3 界面測定用の非金属製センタリングスター (PEEK、PFA)
- 4 プローブ終端と外筒管の下端との最小距離 (下の表を参照)

プローブタイプとセンタリングディスク (またはセンタリングスター) のパイプ直径への割当て

仕様コード 610 - 取付け済みアクセサリ					
アプリケーション	オプション	プローブタイプ	センタリングディスク センタリングスター		パイプ φ D [mm (in)]
			φ d [mm (in)]	材質	
レベル計測	OA	ロッドプローブ	75 (2.95)	SUS 316L 相当	DN80 ~ DN100 (3" ~ 4")
	OB	ロッドプローブ	45 (1.77)	SUS 316L 相当	DN50 ~ DN65 (2" ~ 2½")
	OC	ローブプローブ	75 (2.95)	SUS 316L 相当	DN80 ~ DN100 (3" ~ 4")
レベル測定または 界面測定	OD	ロッドプローブ	48 ~ 95 (1.89 ~ 3.74)	PEEK ¹⁾	≥ 50 mm (2")
	OE	ロッドプローブ	37 (1.46)	PFA ²⁾	≥ 40 mm (1.57")

- 1) 動作温度：-60~+250 °C (-76~482 °F)
- 2) 動作温度：-200~+250 °C (-328~+482 °F)

プローブ終端と外筒管の下端との最小距離

プローブタイプ	最小距離
ローブ	10 mm (0.4 in)
ロッド	10 mm (0.4 in)
コアキシャル	10 mm (0.4 in)

- パイプ直径：40 mm (1.6") 以上、ロッドプローブ用
- ロッドプローブは、最大直径 150 mm (6 in) までのパイプに設置可能です。これより大口径の場合は、コアキシャルプローブを推奨します。
- 側面の排出口、穴、スリット、溶接接合部分が内側へ突き出ていても、約 5mm (0.2") 以内であれば測定に影響を及ぼすことはありません。
- パイプの内径差が生じないようにしてください。
- プローブは下側の排出口より 100 mm 長くする必要があります。
- 測定範囲内でプローブがパイプ内壁と接触しないようにしてください。必要に応じて、張力をかけるか緩めるなどしてプローブを固定してください。全てのローブプローブは、タンク内で張力をかけ、張る事もできます（アンカー穴付きのテンションウェイト）。
- プローブ終端に金属製センタリングディスクを取り付けた場合、プローブ終端信号を確実に検知できるようになります（製品構成の仕様コード 610 を参照）。
注意： 界面測定には、PEEK または PFA の非金属センタリングスターのみを使用してください（仕様コード 610、オプション OD または OE）。
 センタリングディスクまたはスパーサーもアクセサリとして用意されています
 → 図 111。
- 取付けスペースが十分ある場合は、いつでもコアキシャルプローブを使用できます。


i 凝縮物が形成されたバイパス（水）および低誘電率の測定物（炭化水素など）の場合：

バイパスは時間がたつと下側の排出口まで凝縮物が詰まります。低レベルでは、レベルエコーが凝縮物のエコーによって重ね合わさります。つまり、このレンジにおいては正常レベルではなく、凝縮物レベルが測定されます。より高いレベルのみ正しく測定されます。これを防ぐために、下側の排出口を測定最低レベルより 100 mm (4 in) 下に配置し、下側の排出口の下端高さに金属のセンタリングディスクをつけます。

i 断熱材付きタンクの場合、凝縮物の形成を防ぐためにバイパスも断熱する必要があります。

i エンドレスハウザー社の外筒管ソリューションの詳細については、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。


枕型タンクおよび縦型タンクへの設置（コアキシャルプローブの設置）

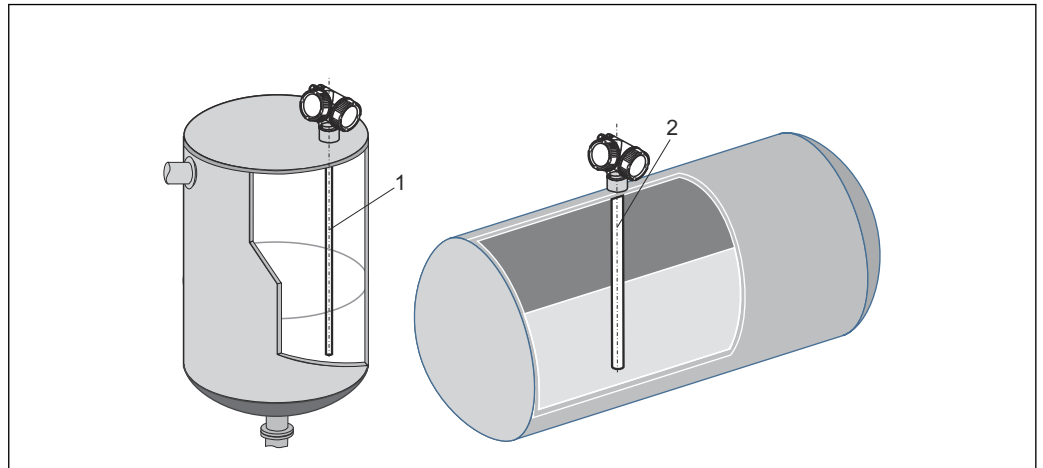

A0014141

- 接触するようなことがない限り、壁面との距離は任意です。
- 内部構造物が多いタンクに設置する場合やプローブの近くに内部構造物がある場合：コアキシャルプローブを使用してください。


地下タンク

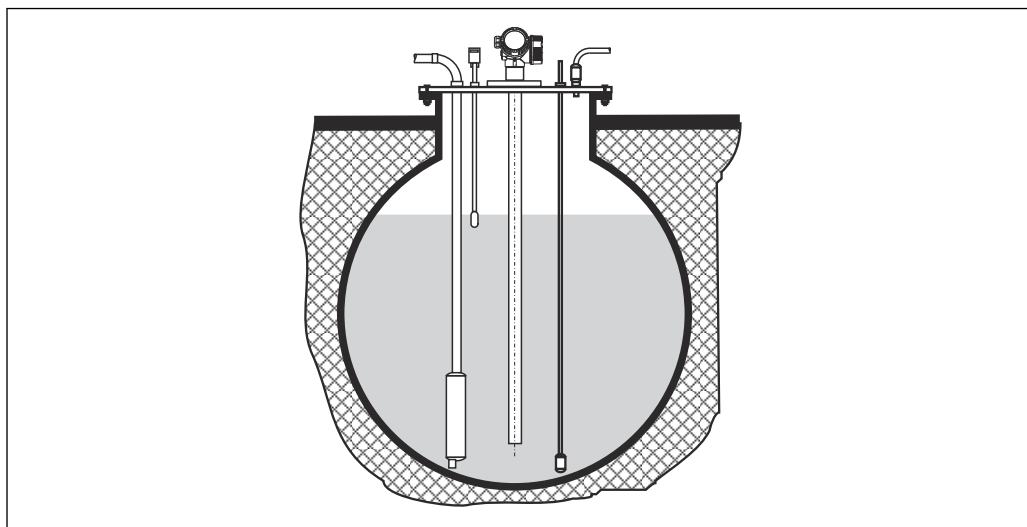

A0014142

ノズル壁での反射を防止するため、大口径のノズルにはコアキシャルプローブを使用してください。


斜めの取付

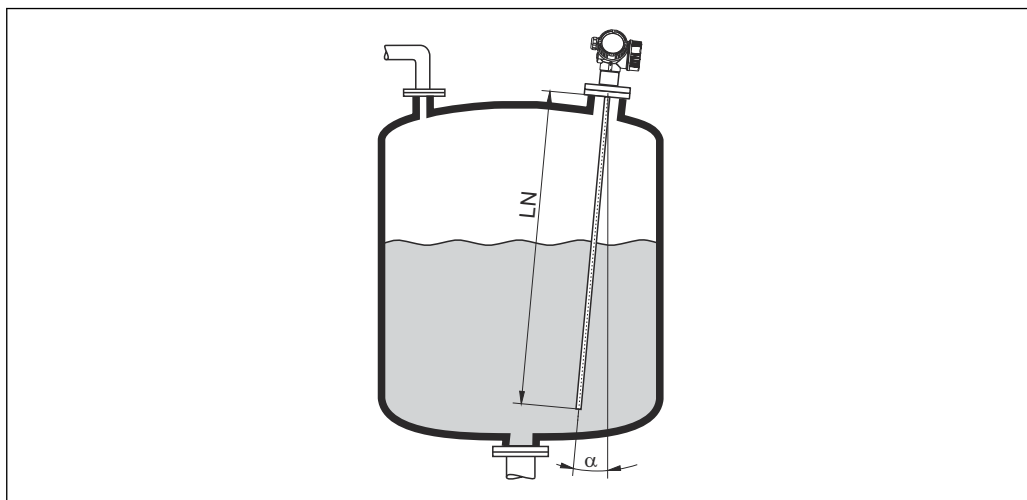

A0014145

- 機械的理由により、プローブはできるだけ液面と垂直に取り付けてください。
- 斜めに取り付ける場合は、設置角度に応じてプローブ長を調整する必要があります。
 - 最大 LN = 1 m (3.3 ft) : $\alpha = 30^\circ$
 - 最大 LN = 2 m (6.6 ft) : $\alpha = 10^\circ$
 - 最大 LN = 4 m (13.1 ft) : $\alpha = 5^\circ$

非金属タンク

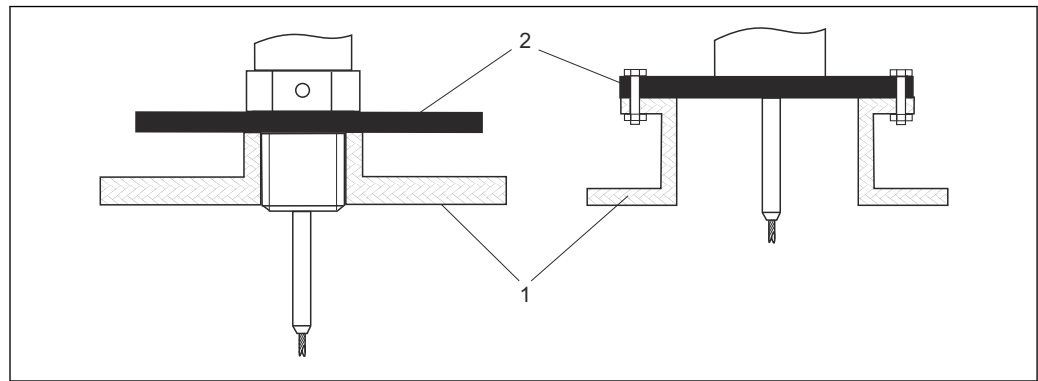

A0012527


- 1 非金属タンク
2 金属板または金属フランジ

非金属タンクにおいて信頼性の高い測定を保証するため：

- 金属フランジ付きの機器仕様を選択してください（最小サイズ DN50 (2")）。
- または、直径が 200 mm (8 in) 以上の金属板をプローブのプロセス接続に取り付けます。金属板はプローブに対して直角にする必要があります。

 コアキシャルプローブには、金属面は必要ありません。

プラスチックまたはガラスタンク：プローブは壁面の外側に取付けます。

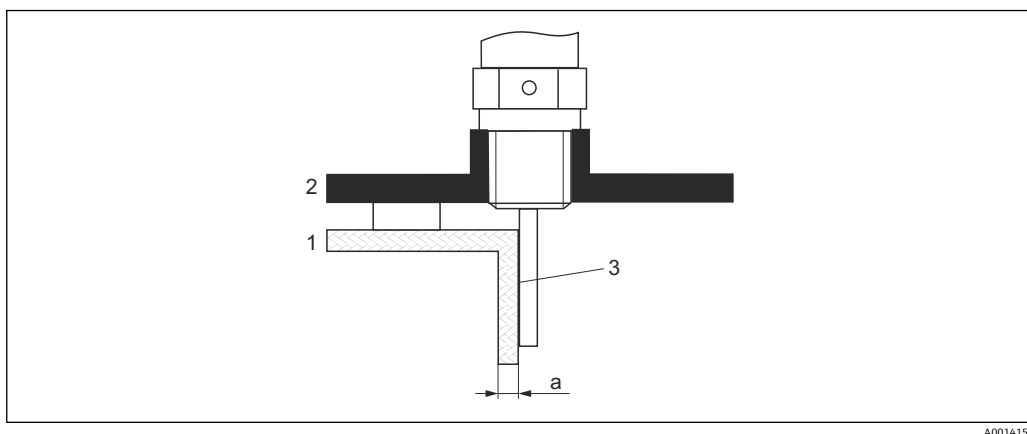

A0014150

- 1 プラスチックまたはガラスタンク
- 2 ネジ込みスリーブ付き金属板
- 3 タンク壁とプローブの間に隙間ができないように注意してください！

要件

- 測定物の比誘電率が最低 $DC > 7$ であること
- タンク壁が非導電性であること
- 最大壁厚 (a) :
 - プラスチック：15 mm (0.6") 以下
 - ガラス：10 mm (0.4") 以下
- タンクに金属の補強材が取り付けられていないこと

設置条件：

- プローブはタンク壁に直接取り付けてください（隙間ができないよう）。
- 測定が影響を受けないように、直径約 200mm (8") のプラスチック製ハーフパイプ、またはその他の保護ユニットをプローブの外側に取り付けてください。
- タンク直径が 300 mm (12") 以下の場合：
 - タンクの反対側に金属の接地板を取り付けてください。接地板はプロセス接続と導電的に接続し、タンク円周の約半分をカバーしなければなりません。
- タンク直径が 300 mm (12") 以上の場合：
 - 直径が 200 mm (8") 以上の金属板をプローブのプロセス接続に取り付けてください。金属板はプローブに対して直角にする必要があります（上図を参照）。

外部プローブ取付けの校正

外側からタンク壁にプローブが取り付けられている場合は、信号伝搬速度が低下します。この影響を補正するには、2つの方法があります。

気相補正係数による補正

誘電性の壁の影響は、誘電性の気相の影響と比較できます。したがって、同様にしてこれを補正することが可能です。補正係数は、実際のプローブ長 LN とタンクが空のときの測定プローブ長の割合で決定します。

- i** 機器はサブトラクテッドカーブでプローブの終端信号を探します。そのため、測定プローブ長の値はマッピングに左右されます。正確な値を得るためには、FieldCare の反射波形表示を使用して手動でプローブ長を特定することを推奨します。

手順	パラメータ	アクション
1	エキスパート → センサ → 気相補正 → 気相補正モード	定数 GPC ファクタ オプションを選択します。
2	エキスパート → センサ → 気相補正 → 定数 GPC ファクタ	割合を入力：「(実際のプローブ長) / (測定プローブ長)」

校正パラメータによる補正


実際の気相を補正する必要がある場合、外部取付けの補正用に気相補正機能を使用することはできません。この場合、校正パラメータ（**空校正**と**満量校正**）を調整し、実際のプローブ長より長い値を**実際のプローブ長**パラメータに入力する必要があります。この3つのパラメータの補正係数は、タンクが空のときの測定プローブ長と実際のプローブ長 LN の割合で決定します。

 機器はサブトラクテッドカーブでプローブの終端信号を探します。そのため、測定プローブ長の値はマッピングに左右されます。正確な値を得るためには、FieldCare の反射波形表示を使用して手動でプローブ長を特定することを推奨します。

手順	パラメータ	アクション
1	設定 → 空校正	「(測定プローブ長)」 / (実際のプローブ長)」でパラメータ値を増加させます。
2	設定 → 満量校正	「(測定プローブ長)」 / (実際のプローブ長)」でパラメータ値を増加させます。
3	設定 → 高度な設定 → プローブ設定 → プローブ長の補正 → プローブ長の確認	手動入力 オプションを選択します。
4	設定 → 高度な設定 → プローブ設定 → プローブ長の補正 → 実際のプローブ長	測定プローブ長を入力します。

断熱材付きタンクへの設置


i プロセス温度が高い場合は、熱の放射や伝達により電子回路部が過熱しないよう、機器をタンク断熱部に設置してください。断熱材は図の「MAX」と示した位置を超えないようにしてください。

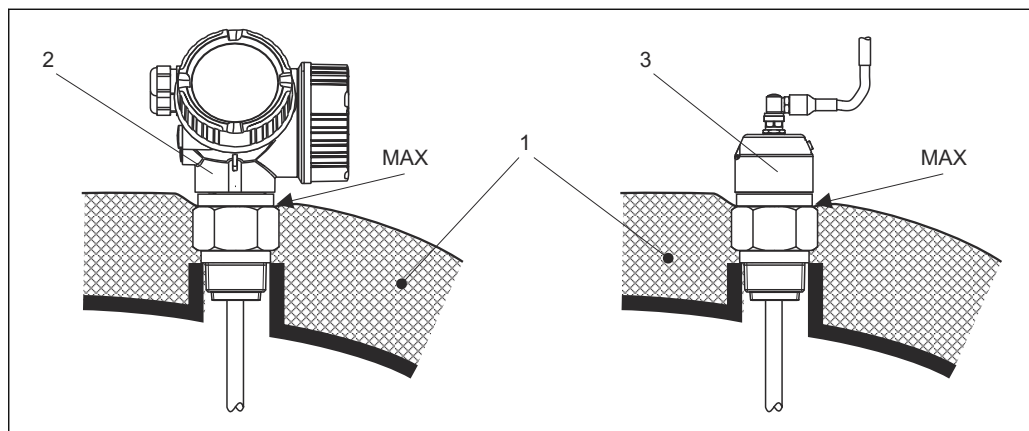

A0014653

図 7 プロセス接続（ネジ）- FMP51


- 1 タンク断熱材
- 2 一体型機器
- 3 分離型センサ（仕様コード 600）

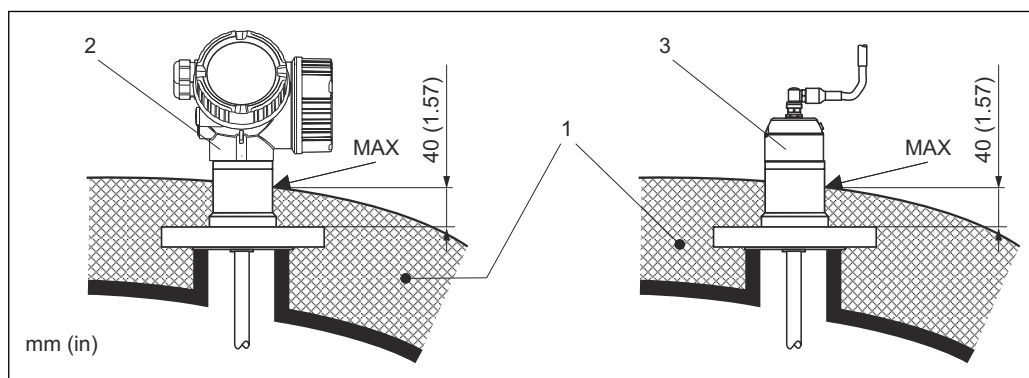

A0014654

図 8 プロセス接続（フランジ）- FMP51、FMP52

- 1 タンク断熱材
- 2 一体型機器
- 3 分離型センサ（仕様コード 600）

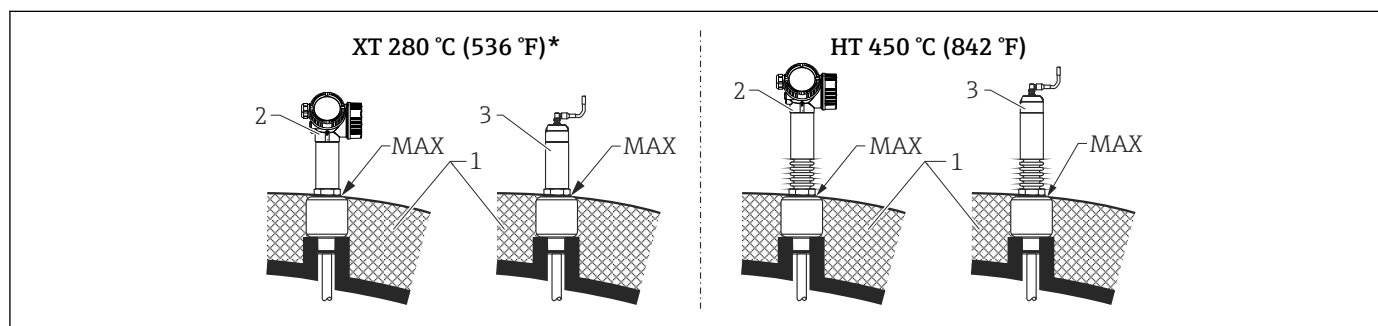


A0014657

図 9 プロセス接続（ネジ）- FMP54、センサ仕様 XT および HT

- 1 タンク断熱材
- 2 一体型機器
- 3 分離型センサ（仕様コード 600）

* XT バージョンは、200 °C (392 °F) を超える飽和蒸気には推奨しません。HT バージョンを使用してください。

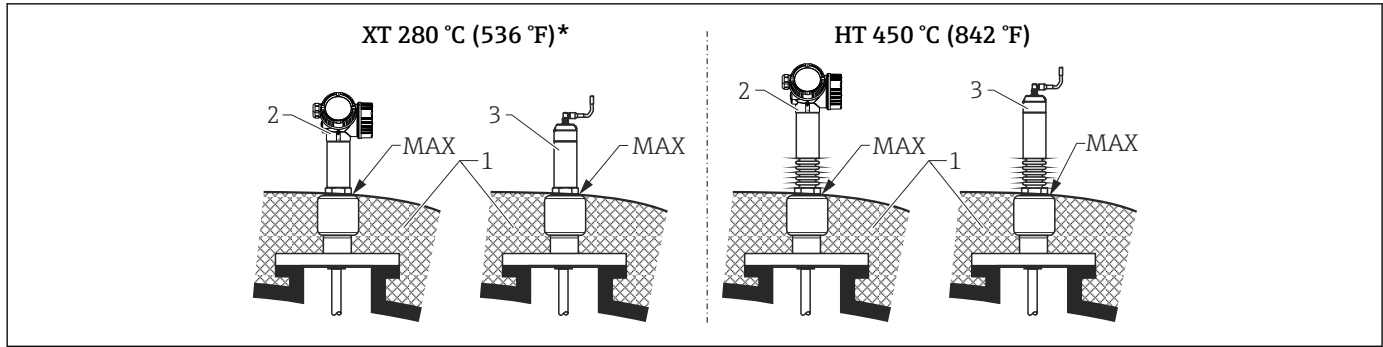

A0014658

図 10 プロセス接続（フランジ） - FMP54、センサ仕様 XT および HT

- 1 タンク断熱材
- 2 一体型機器
- 3 分離型センサ（仕様コード 600）


* XTバージョンは、200 °C (392 °F) を超える飽和蒸気には推奨しません。HTバージョンを使用してください。

既存バイパスチャンバのディスプレイサを更新

FMP51 および FMP54 は、既存バイパスチャンバ内にある従来のディスプレイサシステムの代替品として最適です。Endress+Hauser では、Fisher や Masoneilan のバイパスチャンバに適したフランジを用意しています (FMP51 用は特殊製品 ; FMP54 用は、仕様コード 100、オプション LNJ、LPJ、LQJ)。メニューガイド方式で現場操作できるため、Levelflex は短時間で設定できます。液が一部充填された状態でも交換可能です。ウェット校正は必要ありません。

利点：

- 可動部がないため、メンテナンス作業は不要です。
- 温度、密度、乱流、振動などの影響を受けません。
- ロッドプローブの切断、交換が容易です。これにより、プローブを現場で簡単に調整できます。

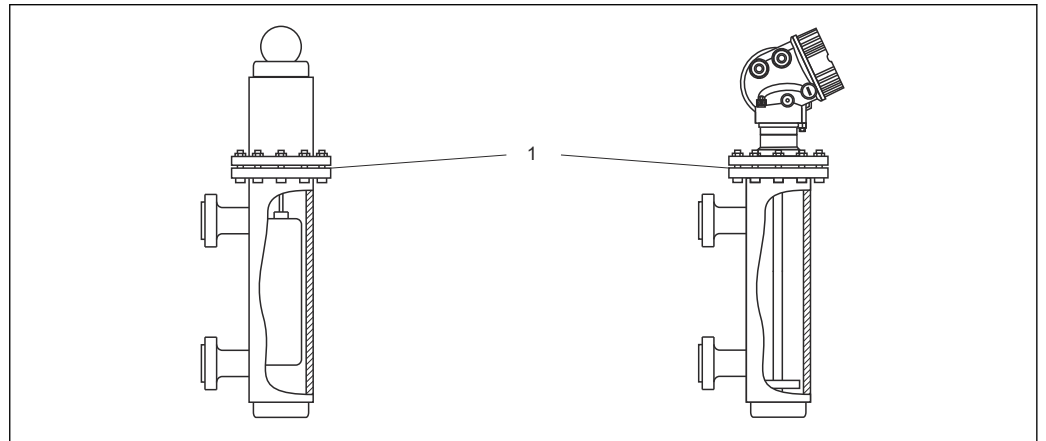

A0014153

1 バイパスチャンバのフランジ

更新計画の指針：

- 通常はロッドプローブを使用します。150 mm 以下の金属製バイパスチャンバに設置する場合は、コアキシャルプローブと同様の効果を得ることが可能です。
- プローブが側壁と接触しないように注意してください。必要に応じて、プローブの下部終端にセンタリングディスクまたはセンタリングスターを取り付けます (製品構成の仕様コード 610)。
- プローブ終端領域でも確実に作動するよう、センタリングディスクまたはセンタリングスターはバイパスチャンバの内径にできるだけ正確に合わせてください。

界面測定に関する追加情報

- 油と水の場合、センタリングディスクまたはセンタリングスターは下側排出口の下部終端 (水レベル) に配置してください。
- パイプの内径差が生じないようにしてください。必要に応じてコアキシャルプローブを使用してください。
- ロッドプローブの場合：プローブが側壁と接触しないように注意してください。必要に応じて、プローブの下部終端にセンタリングディスクまたはセンタリングスターを取り付けます。
- 界面測定にはプラスチック製センタリングスターを使用してください (仕様コード 610、オプション OD および OE)。

6.2 機器の設置

6.2.1 必要な取付工具

- ネジ 3/4" 取付け用：六角レンチ 36 mm
- ネジ 1-1/2" 取付け用：六角レンチ 55 mm
- ロッドまたはコアキシャルプローブの切断用：のこぎり
- ローププローブ切断用：
 - 六角キー AF 3 mm（4 mm ロープ用）または AF 4 mm（6 mm ロープ用）
 - のこぎりまたはボルトカッター
- フランジおよびその他のプロセス接続用：適切な取付工具
- ハウジングの回転用：六角レンチ 8 mm

6.2.2 プローブの切断

ロッドプローブの切断


容器底面または排出円錐部との距離が 10 mm (0.4 in) 以下になる場合は、ロッドプローブを切断しなければなりません。ロッドプローブのロッド下部終端をのこぎりで切断します。

i FMP52 のロッドプローブはコーティングされているため、切断できません。

ローププローブの切断

容器底面または排出円錐部との距離が 150 mm (6 in) 以下になる場合は、ローププローブを切断しなければなりません。

i FMP52 のローププローブはコーティングされているため、切断できません。

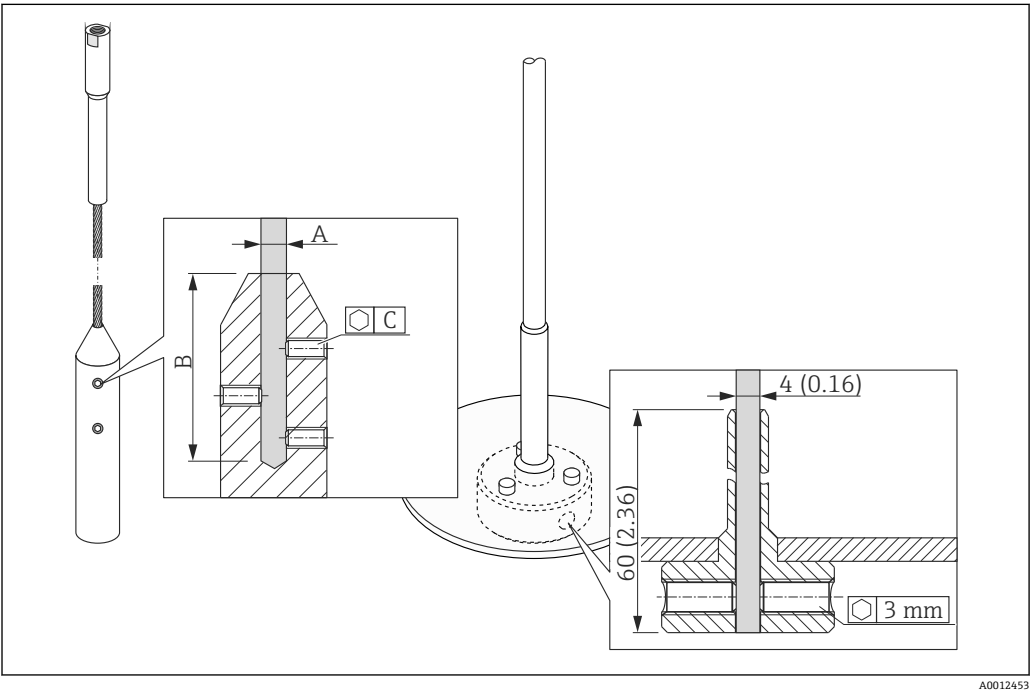

ロープ材質	A	B	C	止めネジのトルク
316	4 mm (0.16 in)	40 mm (1.6 in)	3 mm	5 Nm (3.69 lbf ft)

1. 六角レンチを使用してプローブ終端ウェイトまたはセンタリングディスクのクランプスリーブの止めネジを緩めます。注意：止めネジには誤って緩まないよう、クランプコーティングが施されています。このため、止めネジを緩める際にはより大きなトルクが必要になります。
2. 緩めたロープをウェイトまたはスリーブから取り外します。
3. 新しいロープ長を測ります。
4. ロープの切断する位置に粘着テープを巻き、飛散を防止します。
5. ロープをのこぎりで直角に切断するか、またはボルトカッターで切断します。
6. ロープをウェイトまたはスリーブに完全に挿入します。
7. 止めネジを所定の位置で締め付けます。止めネジにはクランプコーティングが施されているため、ねじ緩み止め用接着剤は必要ありません。

コアキシャルプローブの切断

容器底面または排出円錐部との距離が 10 mm (0.4 in) 以下になる場合は、コアキシャルプローブを切断しなければなりません。


- i** コアキシャルプローブは、終端から最大 80 mm (3.2 in) まで切断できます。中にはパイプの中心にロッドを固定するためのセンタリングユニットが組み込まれています。センタリングユニットはロッドに固定されています。センタリングユニットより下で約 10 mm (0.4 in) まで切断できます。

コアキシャルプローブの下部終端をのこぎりで切断します。

新しいプローブ長の入力

プローブの切断後：

1. **プローブ設定** サブメニューに移動し、プローブ長の補正を行います。
- 2.

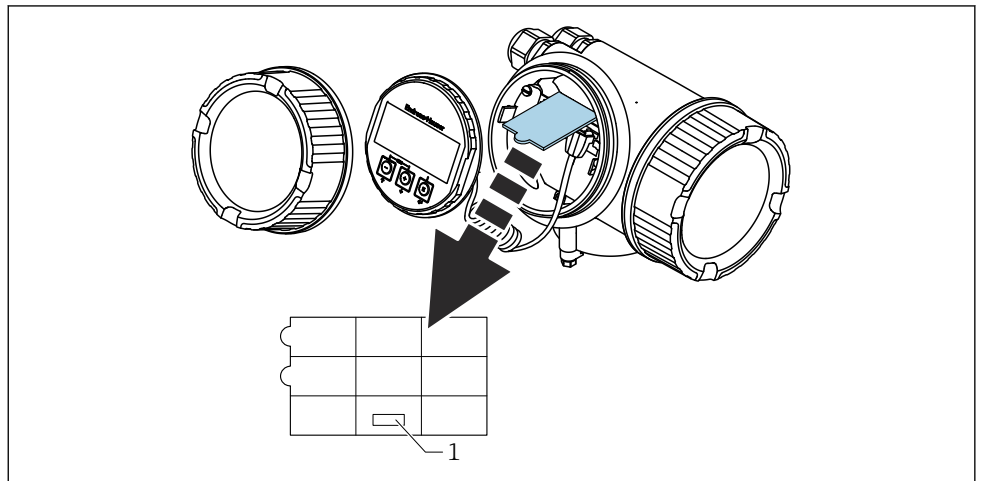

A0014241

- 1 新しいプローブ長のフィールド

ドキュメンテーションのため：電子部ハウジング内の機器本体ディスプレイでクイックセットアップを使って新しいプローブ長を入力します。

6.2.3 気相補正機能付き FMP54 : ロッドプローブの取付け

i このセクションは、気相補正機能付きの FMP54 にのみ適用されます（製品構成：仕様コード 540「アプリケーションパッケージ」、オプション EF または EG）。


コアキシャルプローブ

基準反射付きコアキシャルプローブの組み立ておよび調整は、工場出荷時に行われます。設置後、すぐに使用できます。その他の設定を行う必要はありません。

ロッドプローブ

基準反射付きロッドプローブの場合、ロッドプローブは別々に納入されるため、以下の手順で組み立ててください。

i 個々のロッドセグメント間の接合部は、中にあるノルトロックワッシャによって固定されます。事前組立てされた対のワッシャを、カム面同士が向き合うように挿入します。

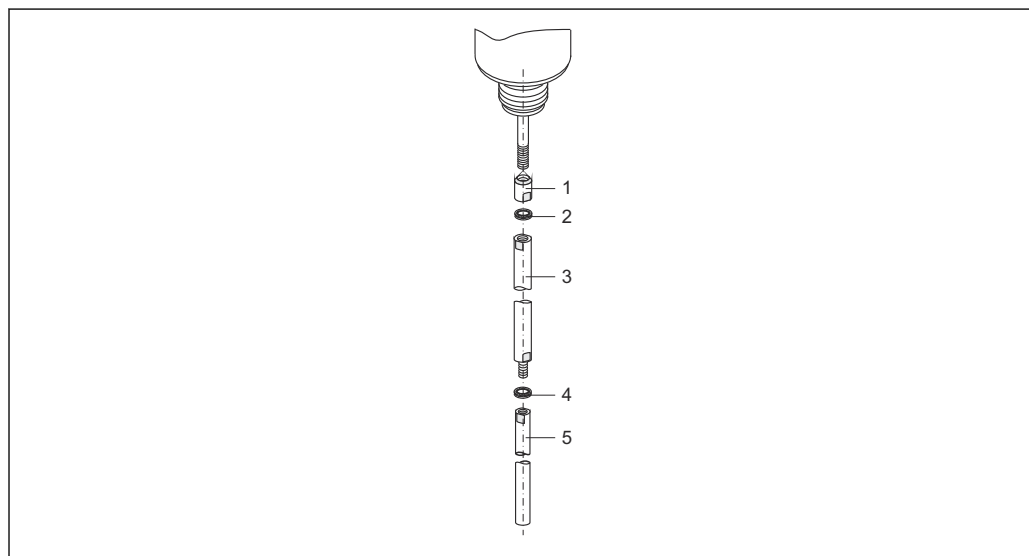


1. グランドの接続ネジ (M10 x 1) にカウンタナットをねじ込みます。斜角面がグラウンドに向くように注意してください。
2. ネジに 1 対のノルトロックワッシャを配置します。
3. ネジに大径のロッドプローブをねじ込み、手で締め付けます。
4. ネジボルトに別の 1 対のノルトロックワッシャを配置します。
5. ネジボルトに小径のロッドプローブをねじ込み、15 Nm で締め付けます（トルクレンチ/スパナ AF14）。

i ロッドプローブを内筒管または外筒管に取り付けた後に確認し、必要に応じて、加圧されていない状態で設定を修正します→ 85。

6.2.4 機器の設置

ネジを使用した機器の設置

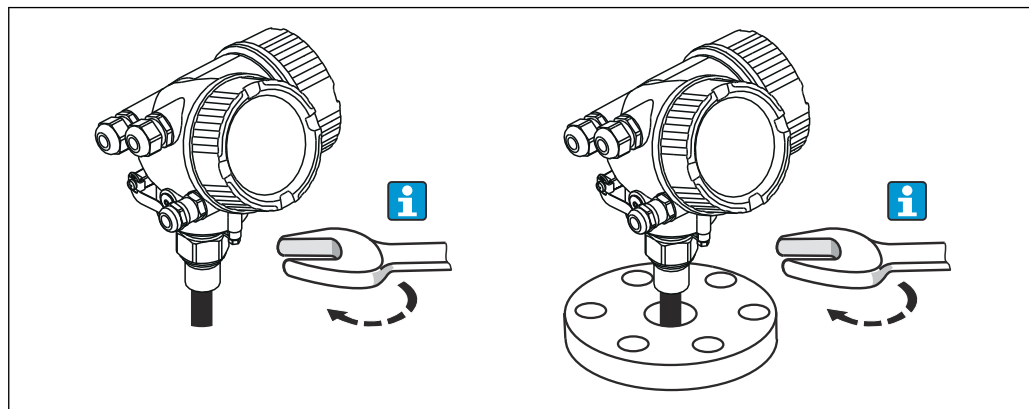

A0012528

ネジ付の機器は溶接ボスまたはフランジにネジ込まれ、通常はこれらを用いて固定します。

- i** ■ 六角ナットのみを使用して締め付けます。
 - ネジ 3/4" : 六角レンチ 36 mm
 - ネジ 1-1/2" : 六角レンチ 55 mm
- 最大許容トルク :
 - ネジ 3/4" : 45 Nm
 - ネジ 1-1/2" : 450 Nm
- 同梱のアラミド繊維シールを使用し、プロセス圧力 40 bar (580 psi) のときの推奨トルク :
 - ネジ 3/4" : 25 Nm
 - ネジ 1-1/2" : 140 Nm
- タンク内部に取り付ける場合は、プロセス接続部とタンクの金属同士の接触が良好であることを確かめてください。

フランジの取付け


シールを使用する場合は、プローブフランジとプロセスフランジ間の導通が妨げられないように、必ず塗装されていない金属ボルトを使用してください。

ローブプローブの取付け

注記

静電気により電子機器が損傷する恐れがあります。

- ▶ ロープをタンクへ下ろす前に、ハウジングを接地してください。

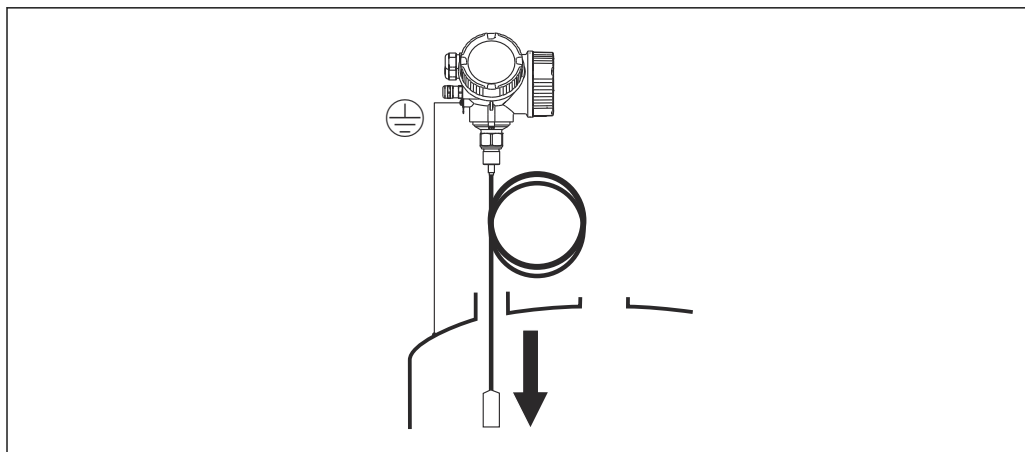

A0012852

ローププローブをタンクへ下ろすときは、以下を守ってください。

- ローププローブを解いてタンクへゆっくりと慎重に下ろします。
- ローププローブにねじれを生じさせないでください。
- ローププローブ、またはタンクの取付部が損傷する恐れがあるため、はね返りに注意してください。

6.2.5 「分離型センサ」バージョンの取付け

i このセクションは、「プローブ型式」=「分離型センサ」(仕様コード 600、オプション MB/MC/MD) バージョンの機器にのみ適用されます。

「プローブ型式」=「分離型センサ」バージョンの場合、次のコンポーネントが納入されます。

- プロセス接続部付きプローブ
- 電子部ハウジング
- 電子部ハウジングの壁またはパイプ取付用の取付ブラケット
- 接続ケーブル(注文した長さ)。ケーブルには、ストレートおよび角度付き(90°)のプラグ各1つが付いています。現場の状況に応じて、角度付きプラグはプローブ側または電子部ハウジング側に接続できます。

⚠ 注意


接続ケーブルのプラグは、機械的応力を受けると破損する可能性があります。

- ▶ ケーブルを接続する前に、プローブと電子部ハウジングをしっかりと取り付けてください。
- ▶ ケーブルは機械的応力がかからないように敷設します。最小曲げ半径: 100 mm (4")
- ▶ ケーブルの接続時: 角度付きプラグを接続する前にストレートプラグを接続します。両方のカップリングナットのトルク: 6 Nm

i プローブ、電子部、接続ケーブルは、互いに適合するように調整されています。これらのシリアル番号は共通です。接続する際には、必ず、シリアル番号が同じ部品同士を接続してください。

i 測定点が激しい振動にさらされる場合は、プラグコネクタに追加の緩み止め剤(例: ロックタイト 243)を塗布することが可能です。

電子部ハウジングの取付け

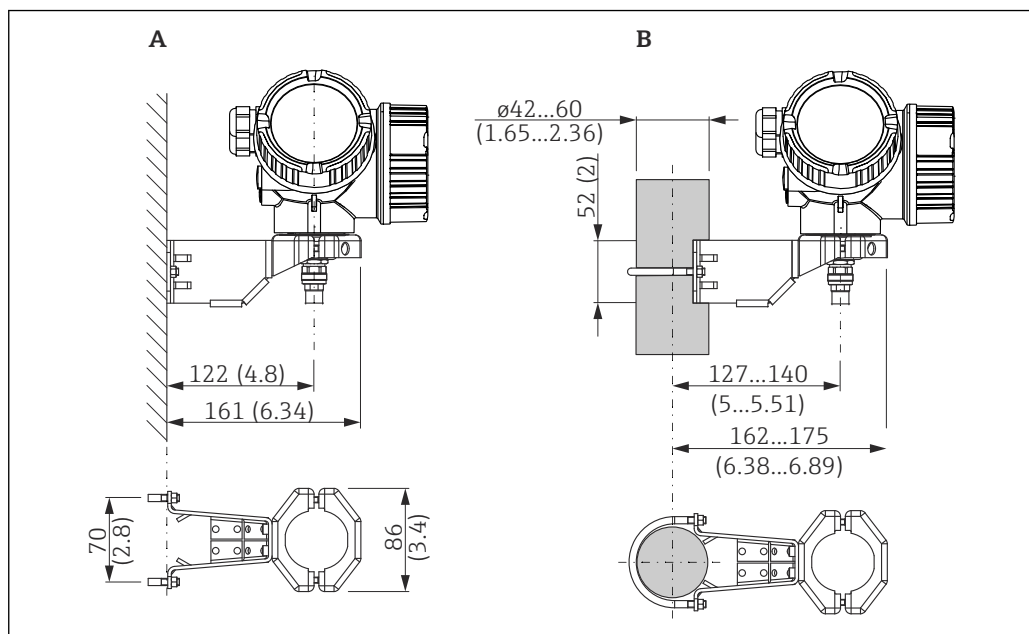


A0014793

図 11 取付ブラケットを使用した電子部ハウジングの取付け；寸法単位：mm (in)

- A 壁取付け
- B パイプ取付け

ケーブルの接続

必要な工具：
スパナ 18AF

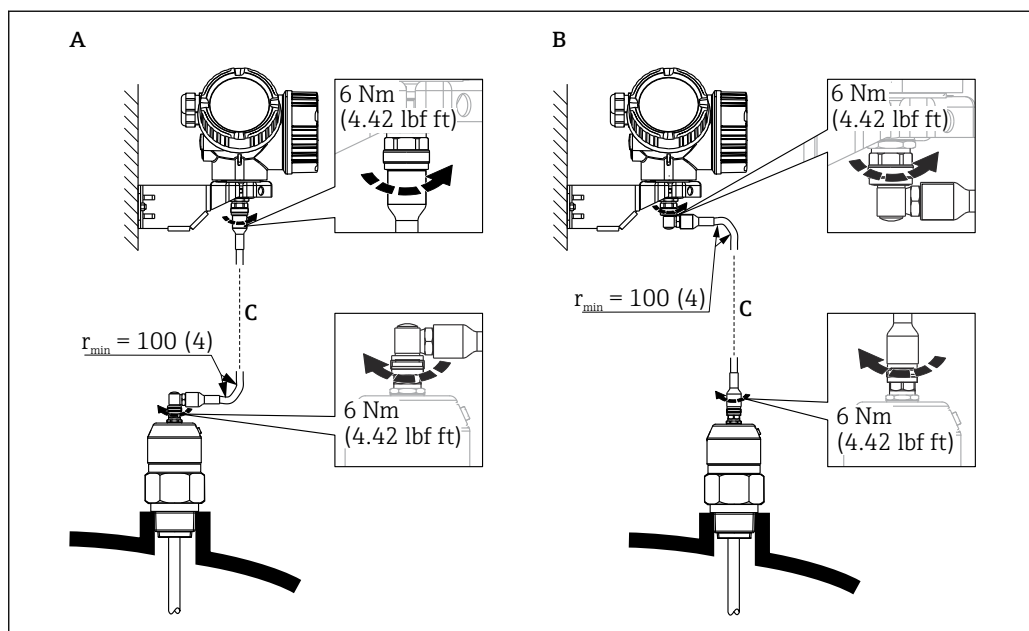


A0014794

図 12 ケーブルの接続。以下の方法があります。

- A プローブ側に角度付きプラグ
- B 電子部ハウジング側に角度付きプラグ
- C 注文したリモートケーブルの長さ

6.2.6 変換器ハウジングの回転

端子部や表示モジュールにアクセスしやすくするため、変換器ハウジングを回転させることが可能です。

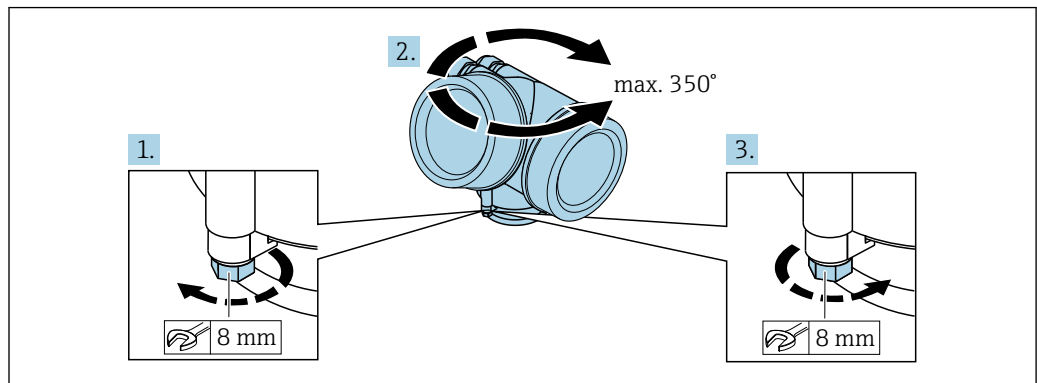


A0032242

1. オープンエンドスパナを使用して固定ネジを緩めます。
2. ハウジングを必要な方向に回転させます。
3. 固定ネジをしっかりと締め付けます（プラスチックハウジングは 1.5 Nm、アルミニウムまたはステンレスハウジングは 2.5 Nm）。

6.2.7 表示部の回転


カバーを開ける

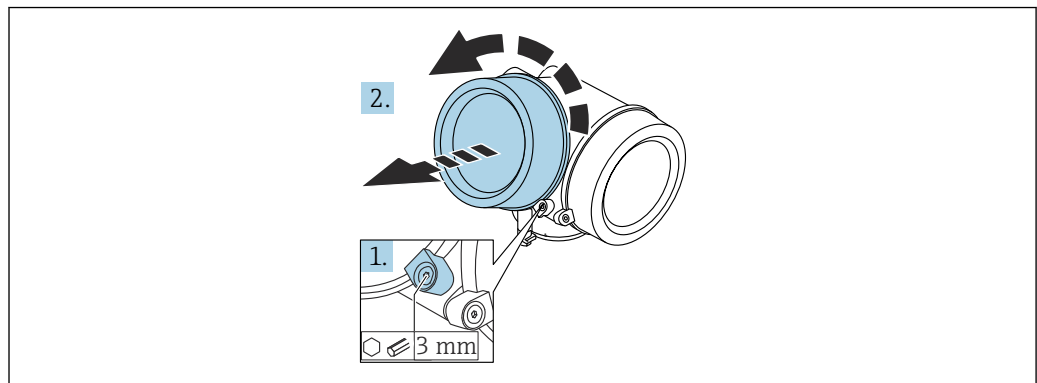

A0021430

1. 表示部カバーの固定クランプのネジを六角レンチ（3 mm）を使用して緩め、クランプ 90° を反時計回りに回します。
2. カバーを回して外し、カバーのガスケットを点検して、必要に応じて交換します。


表示モジュールの回転

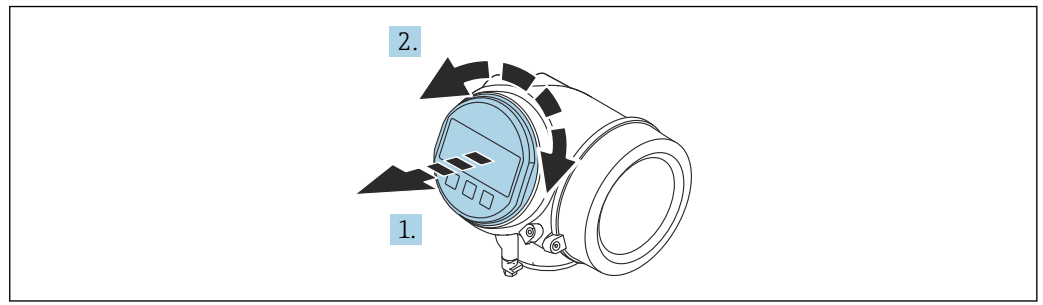

A0036401

1. 表示モジュールを慎重に回転させて引き抜きます。
2. 表示モジュールを必要な位置に回転させます：両方向とも最大 $8 \times 45^\circ$ 。
- 3.ハウジングとメイン電子モジュール間の隙間にコイルケーブルを収納し、表示モジュールを電子部コンパートメントにかみ合うまで差し込みます。

表示部のカバーを閉じる

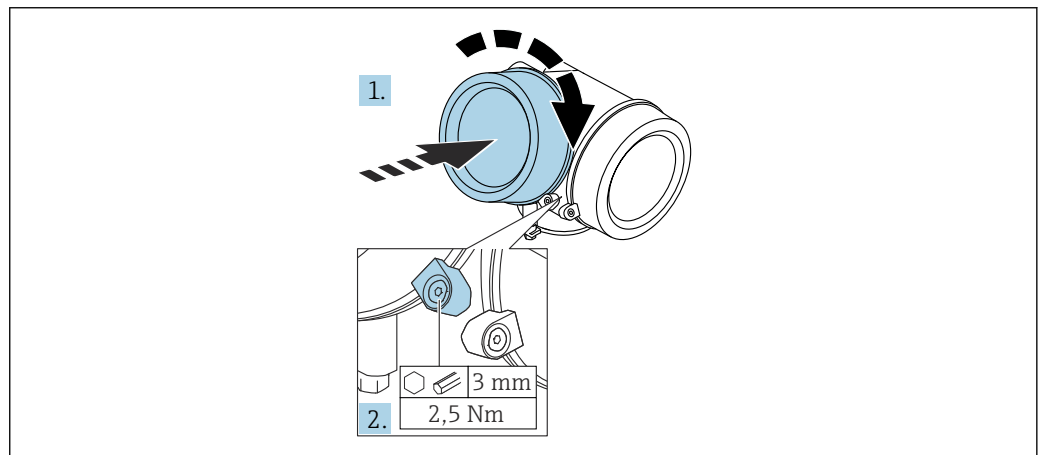

A0021451

1. 表示部カバーを回して固くねじ込みます。
2. 固定クランプ 90° を六角レンチ (3 mm) を使用して時計回りに回し、クランプをトルク 2.5 Nm で締め付けます。

6.3 設置状況の確認

○	機器は損傷していないか？（外観検査）
○	機器が測定点の仕様を満たしているか？ 例： ■ プロセス温度 ■ プロセス圧力（技術仕様書の「材質耐圧曲線」の章を参照） ■ 周囲温度範囲 ■ 測定範囲
○	測定点の識別番号とそれに対応する銘板は正しいか（外観検査）？
○	機器が湿気あるいは直射日光から適切に保護されているか？
○	固定ネジや固定クランプがしっかりと締め付けられているか？

7 電気接続

7.1 接続条件

7.1.1 端子の割当て

4 線式、4～20 mA HART の端子割当て (90～253 V_{AC})

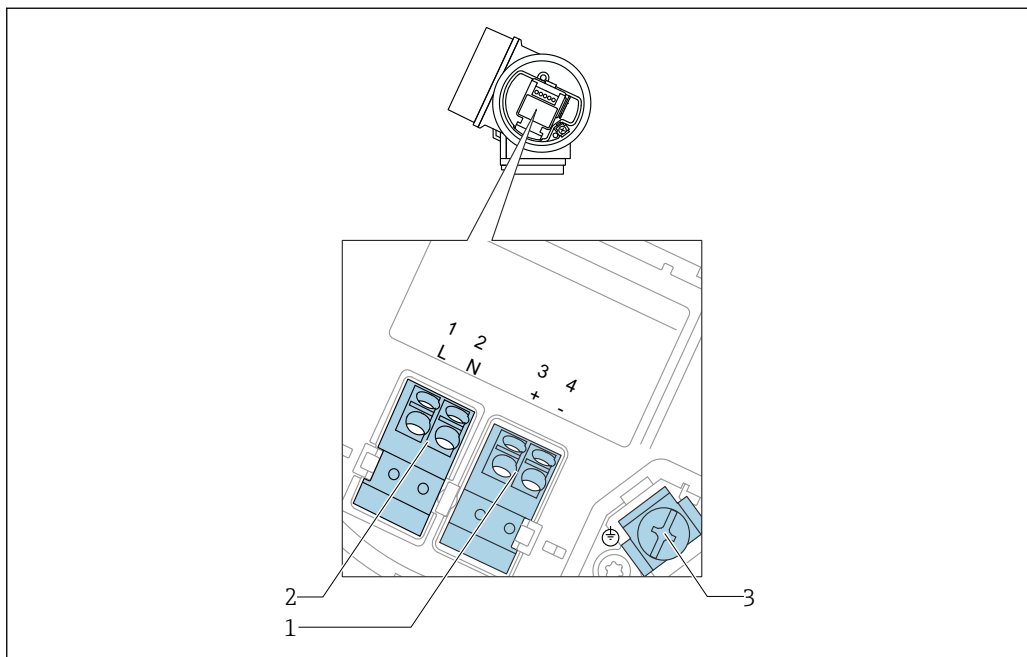


図 13 4 線式、4～20 mA HART の端子割当て (90～253 V_{AC})

- 1 4～20 mA HART (アクティブ) の接続：端子 3 および 4
- 2 電源接続：端子 1 および 2
- 3 ケーブルシールド用端子

⚠ 注意

電気的安全性を確保するために：

- ▶ 保護接続は外さないでください。
- ▶ 保護アースを外す前に供給電圧の接続を切ってください。

- i** 供給電源に接続する前に、保護アースを内部の接地端子 (3) に接続してください。必要に応じて等電位線に外部の接地端子に接続してください。
- i** 電磁適合性 (EMC) を確保するには：機器の接地には電源ケーブルの保護接地線だけでなく、プロセス接続 (フランジまたはネジ込み接続) または外部の接地端子を介して機能接地も行ってください。
- i** 機器の近くにアクセスしやすい電源スイッチを設置する必要があります。電源スイッチには機器の開閉器であることを明示してください (IEC/EN61010)。

PROFIBUS PA/ FOUNDATION Fieldbus の端子割当

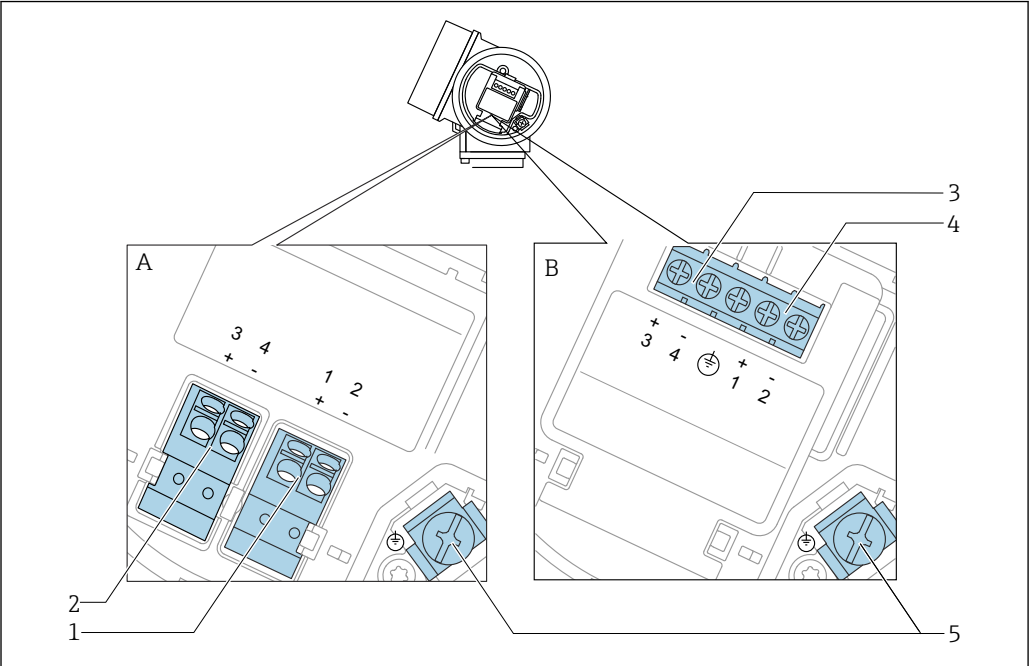


図 14 PROFIBUS PA/ FOUNDATION Fieldbus の端子割当

- A 過電圧保護機能なし
- B 過電圧保護機能内蔵
- 1 PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus 接続 : 端子 1 および 2、過電圧保護機能なし
- 2 スイッチ出力 (オープンコレクタ) の接続 : 端子 3 および 4、過電圧保護機能なし
- 3 スイッチ出力 (オープンコレクタ) の接続 : 端子 3 および 4、過電圧保護機能内蔵
- 4 PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus の接続 : 端子 1 および 2、過電圧保護機能内蔵
- 5 ケーブルシールド用端子

ブロック図 : PROFIBUS PA / FOUNDATION フィールドバス


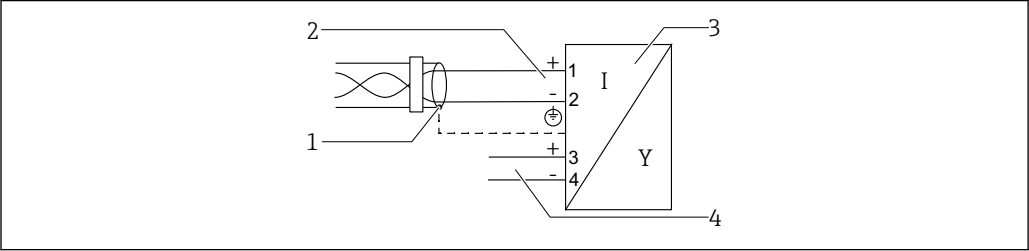


図 15 ブロック図 : PROFIBUS PA / FOUNDATION フィールドバス

- 1 ケーブルシールド : ケーブル仕様を参照
- 2 PROFIBUS PA / FOUNDATION フィールドバスの接続
- 3 機器
- 4 スイッチ出力 (オープンコレクタ)

スイッチ出力の接続例

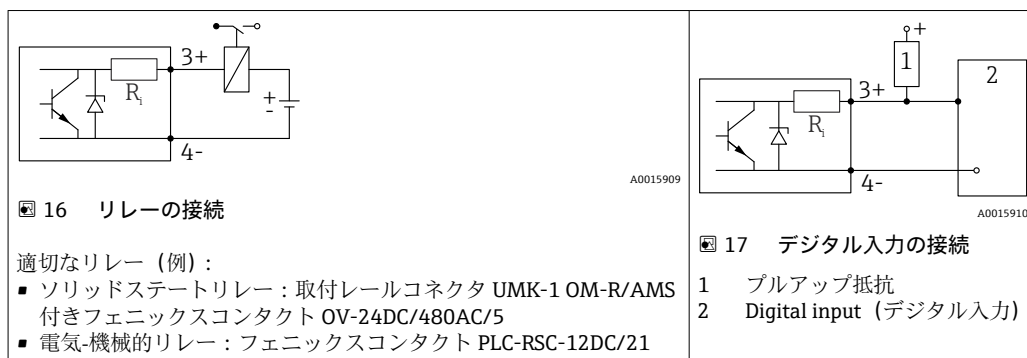

i 最適な干渉波の適合性を得るには、1000 Ω 未満の外部抵抗（リレーの抵抗またはプルアップ抵抗）に接続することをお勧めします。

7.1.2 ケーブル仕様

- 過電圧保護機能のない機器
差込式スプリング端子、ケーブル断面積 0.5～2.5 mm² (20～14 AWG)
- 過電圧保護機能付き機器
ケーブル断面積 0.2～2.5 mm² (24～14 AWG) 用のネジ端子
- 周囲温度 T_U60 °C (140 °F) の場合：温度 T_U+20 K 用のケーブルを使用してください。

PROFIBUS


シールド付き 2 芯ツイストケーブル、できればケーブルタイプ A を使用してください。

i ケーブル仕様の詳細については、取扱説明書 BA00034S「PROFIBUS DP/PA：計画および設定に関するガイドライン」、PNO ガイドライン 2.092「PROFIBUS PA ユーザーおよび設置ガイドライン」、IEC 61158-2 (MBP) を参照してください。


7.1.3 機器プラグコネクタ

i Fieldbus プラグコネクタ（M12 または 7/8"）付きのバージョンでは、ハウジングを開けずに信号線を接続できます。

M12 プラグコネクタのピン配置

 A0011175	ピン	意味
	1	+ 信号
	2	接続なし
	3	- 信号
	4	接地

7/8" プラグコネクタのピン配列

 A0011176	ピン	意味
	1	- 信号
	2	+ 信号
	3	接続なし
	4	シールド

7.1.4 電源

PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus

「電源；出力」 ¹⁾	「認証」 ²⁾	端子電圧
E : 2 線式 ; FOUNDATION フィールドバス、スイッチ出力 G : 2 線式 ; PROFIBUS PA、スイッチ出力	■ 非防爆 ■ Ex nA ■ Ex nA[ia] ■ Ex ic ■ Ex ic[ia] ■ Ex d[ia] / XP ■ Ex ta / DIP ■ CSA GP	9~32 V ³⁾
	■ Ex ia / IS ■ Ex ia + Ex d[ia] / IS + XP	9~30 V ³⁾

- 1) 製品構成の仕様コード 020
 2) 製品構成の仕様コード 010
 3) 最大 35 V までの入力電圧は機器を損傷しません。

極性感度	いいえ
FISCO/FNICO 適合、IEC 60079-27 準拠	あり

7.1.5 過電圧保護

DIN EN 60079-14 の試験手順基準 60060-1 (10 kA、パルス 8/20 μs) に準拠した過電圧保護を必要とする可燃性液体のレベル測定に本機器を使用する場合、過電圧保護モジュールを設置してください。

内蔵の過電圧保護モジュール

内蔵の過電圧保護モジュールは、2 線式 HART、PROFIBUS PA、および FOUNDATION Fieldbus の各機器で使用できます。

製品構成：項目 610 「取付け済みアクセサリ」、オプション NA 「過電圧保護」

技術データ	
チャンネルあたりの抵抗	2 × 0.5 Ω 最大
DC 電圧しきい値	400~700 V
インパルス電圧しきい値	< 800 V
1 MHz の静電容量	< 1.5 pF
インパルス電圧の公称放電電流 (8/20 μs)	10 kA

外部の過電圧保護モジュール

Endress+Hauser の HAW562 または HAW569 は、外部過電圧保護に適しています。

 詳細情報については以下の文書を参照ください。

- HAW562 : TI01012K
- HAW569 : TI01013K

7.2 機器の接続

⚠ 警告


爆発に注意！

- ▶ 適用される各国の規格を順守してください。
- ▶ 安全上の注意事項 (XA) の仕様に従ってください。
- ▶ 指定のケーブルグランド以外使用しないでください。
- ▶ 電源が銘板に示されている情報と一致していることを確認してください。
- ▶ 電源のスイッチを切ってから機器を接続します。
- ▶ 電源を投入する前に、等電位線を外部の接地端子に接続してください。

必要な工具/アクセサリ：

- カバーロック付きの機器の場合：六角レンチ AF3
- 電線ストリッパー
- 標準ケーブルを使用する場合：1つのスリーブですべての電線接続に対応


7.2.1 端子部カバーを開く

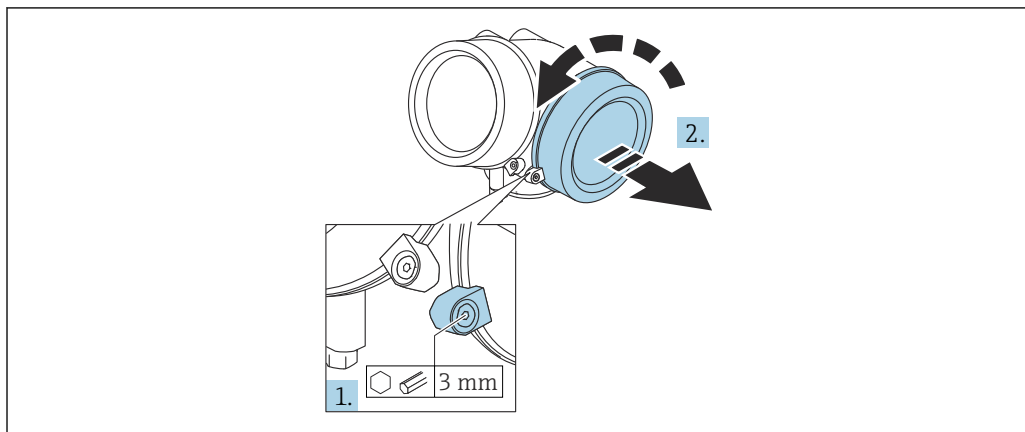

A0021490

1. 端子部カバーの固定クランプのネジを六角レンチ (3 mm) を使用して緩め、クランプ 90° を時計回りに回します。
2. その後に端子部カバーを回して外し、カバーのガスケットを点検して、必要に応じて交換します。

7.2.2 接続

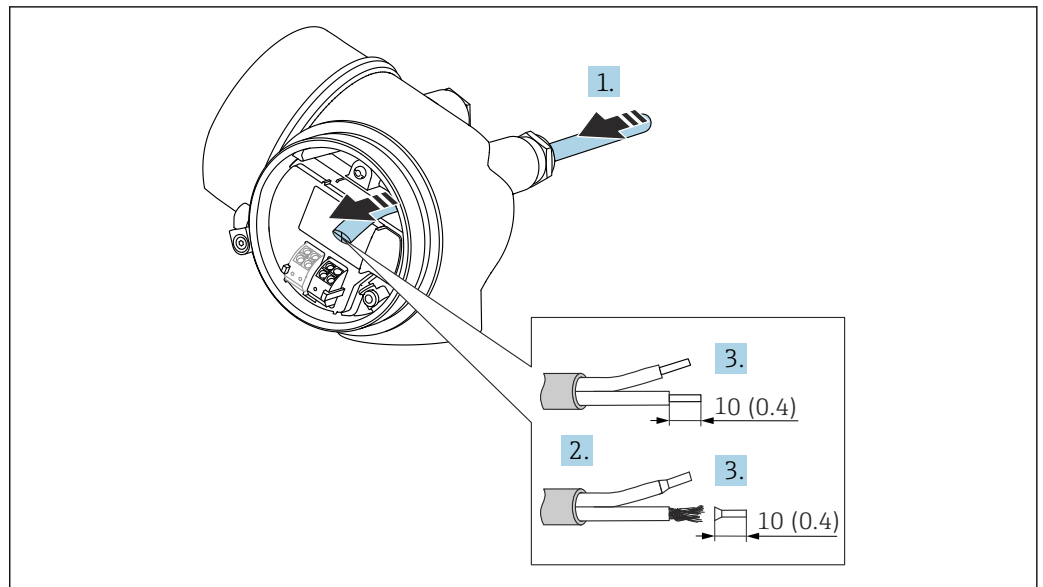


A0036418

18 寸法単位：mm (in)

1. 電線管接続口からケーブルを挿入します。気密性を確保するため、電線管接続口のシーリングリングは外さないでください。
2. ケーブルシースを取り除きます。
3. 長さ 10 mm (0.4 in) にわたってケーブル終端を剥きます。より線ケーブルを使用する場合は、スリーブも取り付けます。
4. ケーブルグラウンドをしっかりと締め付けます。
5. 端子の割当てに従ってケーブルを接続します。

→

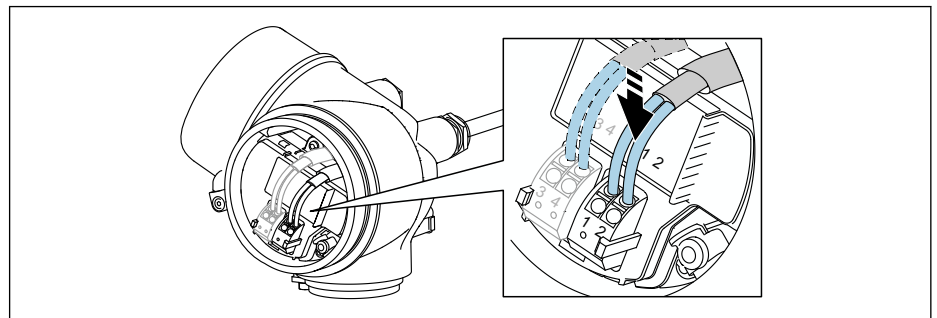


A0034682

6. シールドケーブルを使用する場合：ケーブルシールドを接地端子に接続します。

7.2.3 差込式スプリング端子

過電圧保護機能を備えていない機器の場合は、差込式スプリング端子を使用して電気接続を行います。スリーブ付きの剛性およびフレキシブル導体は、レバーを使用せずに直接端子に挿入することが可能であり、自動的に接点が形成されます。

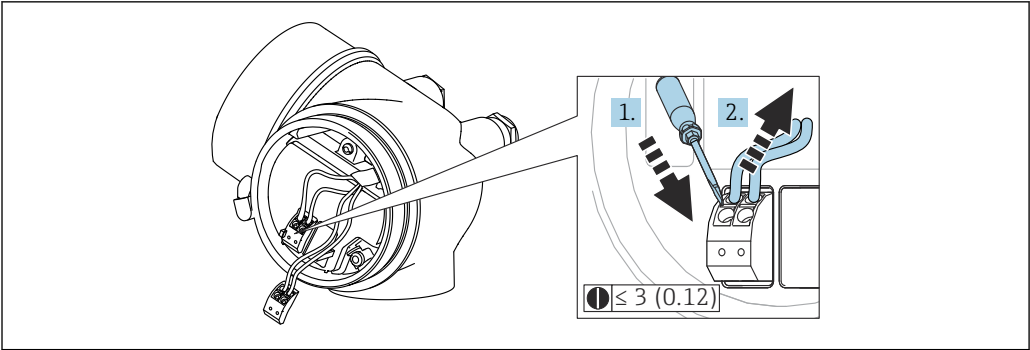


A0013661

図 19 寸法単位：mm (in)

端子からケーブルを外す場合：

- 1. 3 mm 以下のマイナスドライバを使用して 2 つの端子孔間の溝を押し下げます。
- 2. これと同時に、端子からケーブル終端を引き抜きます。

7.2.4 端子部カバーを閉じる

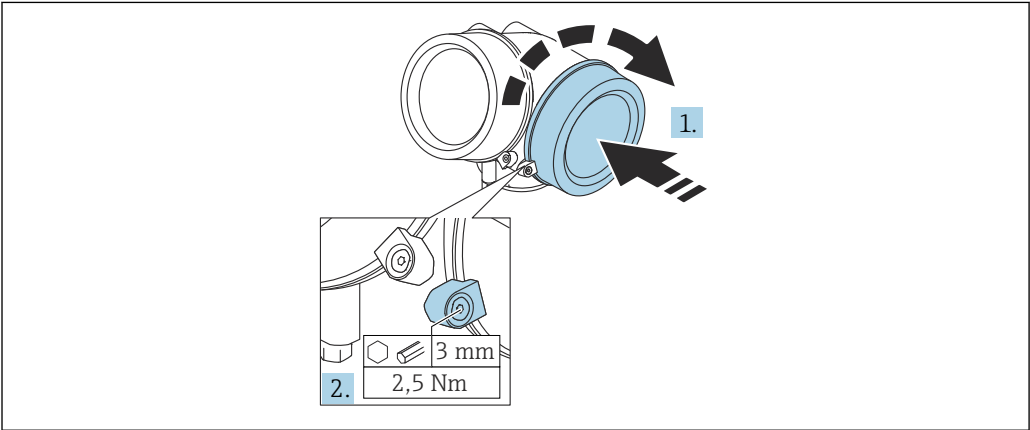

A0021491

- 1. 端子部カバーを回して固くねじ込みます。
- 2. 固定クランプ 90°を六角レンチ (3 mm) を使用して反時計回りに回し、クランプをトルク 2.5 Nm (1.84 lbf ft) で再度締め付けます。



7.3 配線状況の確認

☐	機器やケーブルは損傷していないか？（外観検査）
☐	ケーブルの仕様は正しいか？
☐	ケーブルには適当な余裕があるか？
☐	すべてのケーブルグランドが取り付けられ、しっかりと固定され、密閉されているか？
☐	供給電圧が銘板に示されている仕様と一致しているか？
☐	端子割当は正しいか？
☐	必要に応じて：保護接地接続が確立されているか？
☐	電圧が供給されている場合、機器の運転準備が整っているか、表示モジュールに値が表示されているか？
☐	すべてのハウジングカバーが取り付けられ、しっかりと締められているか？
☐	固定クランプは正しく締め付けられているか？


8 操作オプション

8.1 概要

8.1.1 現場操作

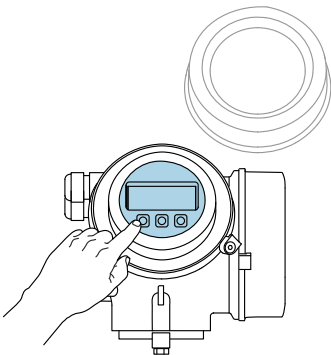操作部	プッシュボタン	タッチコントロール
「ディスプレイ；操作」のオーダーコード	オプション C「SD02」	オプション E「SD03」
	 A0036312	 A0036313
表示部	4 行表示	4 行表示 白色バックライト；機器エラー発生時は赤に変化
	測定変数およびステータス変数の表示形式は個別に設定可能	
	表示部の許容周囲温度：-20～+70 °C (-4～+158 °F) 温度が許容温度範囲外の場合、表示部の視認性が悪化する可能性があります。	
操作部	3 つのプッシュボタン（田, 日, 回）による現場操作	タッチコントロール、3 つの光学式キー（田、日、回）による外部操作
	各種危険場所でも操作部にアクセス可能	
追加機能	データバックアップ機能 機器設定を表示モジュールに保存可能	
	データ比較機能 表示モジュールに保存された機器設定と現在の機器設定とを比較できます。	
	データ転送機能 表示モジュールを使用して変換器設定を別の機器に転送できます。	

8.1.2 リモート表示部と操作モジュール FHX50 による操作

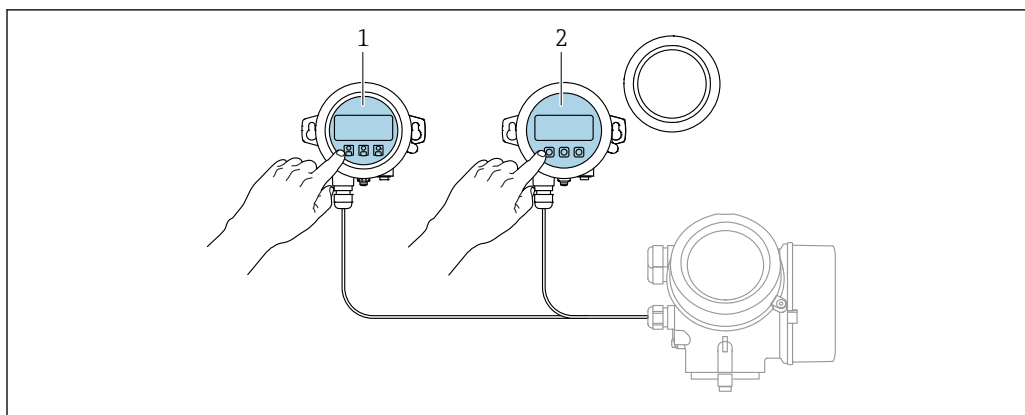


A0036314

図 20 FHX50 操作オプション

- 1 表示部および操作モジュール SD03（光学式キー）、カバーガラスの上から操作できます。
- 2 表示部および操作モジュール SD02（プッシュボタン）、カバーは取り外してください。

8.1.3 リモート操作

PROFIBUS PA プロトコル経由

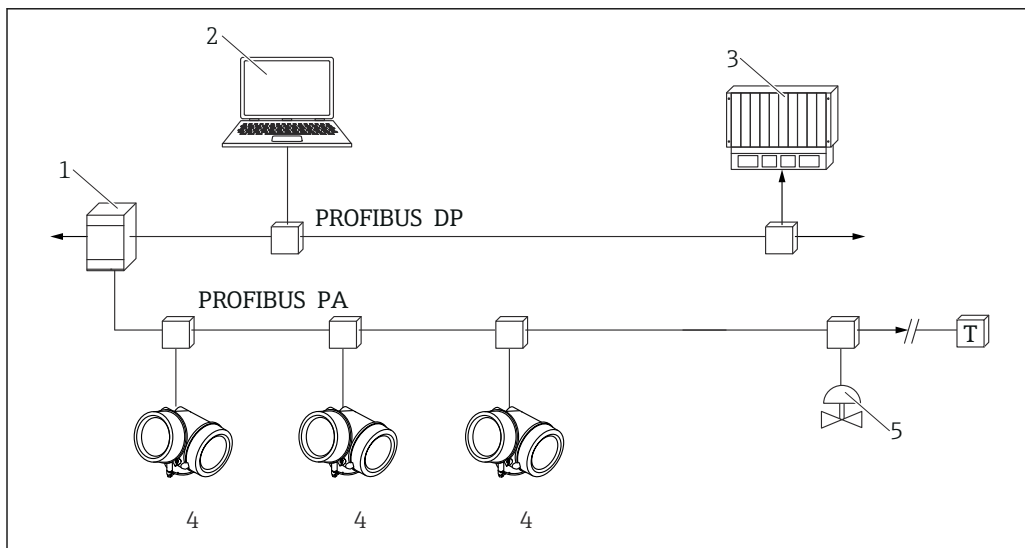


A0036301

図 21 PROFIBUS PA プロトコルを介したリモート操作のオプション

- 1 セグメントカプラ
- 2 Profiboard/Proficard および操作ツール（例：DeviceCare/FieldCare）搭載のコンピュータ
- 3 PLC（プログラマブルロジックコントローラ）
- 4 変換器
- 5 その他の機能（バルブなど）

サービスインターフェイス（CDI）経由の DeviceCare/FieldCare

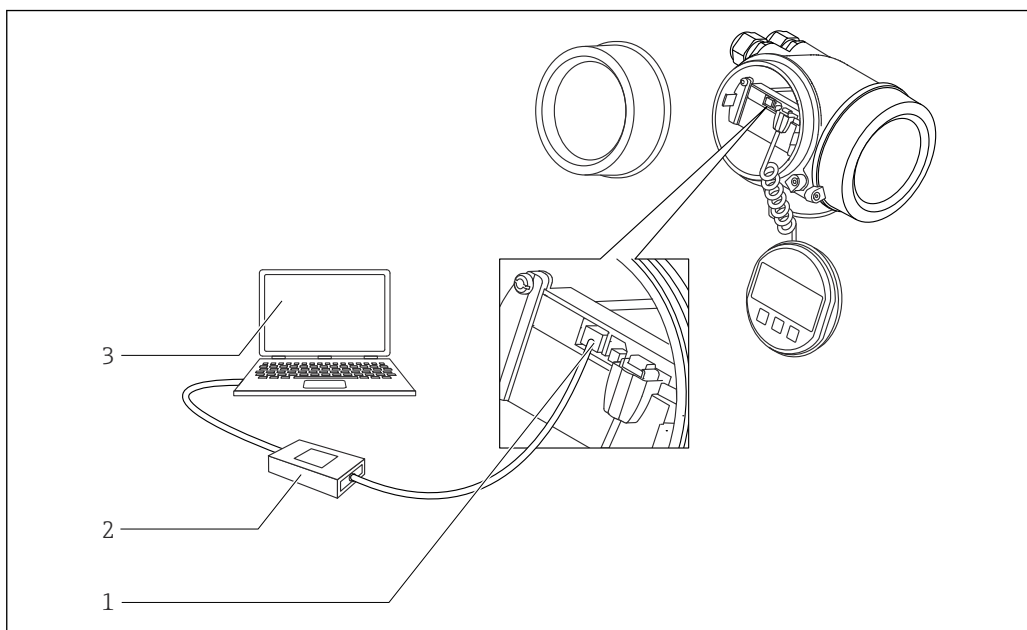

A0032466

22 サービスインターフェイス（CDI）経由の DeviceCare/FieldCare

- 1 機器のサービスインターフェイス（CDI = Endress+Hauser Common Data Interface）
- 2 Commubox FXA291
- 3 DeviceCare/FieldCare 操作ツール搭載のコンピュータ

8.2 操作メニューの構成と機能

8.2.1 操作メニューの構成

メニュー	サブメニュー/ パラメータ	意味
	Language ¹⁾	現場表示器の操作言語を設定します。
初回設定 ²⁾		メニューガイド方式で初回設定を行うための対話型ウィザードを起動します。ウィザードの終了後、通常は他のメニューで追加設定をする必要はありません。
設定	パラメータ 1 ... パラメータ N	これらのパラメータを設定した場合、通常は測定の設定を完了させる必要があります。
	高度な設定	その他のサブメニューやパラメータが含まれます。 ■ 機器を特殊な測定条件に合わせるため ■ 測定値を処理するため（スケーリング、リニアライゼーション） ■ 信号出力を設定するため
診断	診断リスト	現在発生中のエラーメッセージが最大 5 件含まれます。
	イベントログブック ³⁾	最新のメッセージ 20 件（すでに発生していない）が含まれます。
	機器情報	機器識別用の情報が含まれます。
	測定値	すべての現在の測定値が含まれます。
	データのログ	個別の測定値の履歴が含まれます。
	シミュレーション	測定値または出力値のシミュレーションに使用
	機器チェック	機器の測定機能のチェックに必要なすべてのパラメータが含まれます。
	Heartbeat ⁴⁾	Heartbeat 検証 および Heartbeat モニタリング アプリケーションパッケージのすべてのウィザードが含まれます。
エキスパート ⁵⁾ 機器のすべてのパラメータが含まれます（上記メニューのいずれかに、すでに含まれているパラメータを含む）。このメニューは機器の機能ブロックに従って構成されています。 エキスパートメニューのパラメータの説明については、以下を参照してください。 GP01001F (PROFIBUS PA)	システム	測定または測定値の通信に関係しない、高次の機器パラメータがすべて含まれます。
	センサ	測定の設定に必要なすべてのパラメータが含まれます。
	出力	スイッチ出力の設定に必要なすべてのパラメータが含まれます（PFS）。
	通信	デジタル通信インターフェイスの設定に必要なすべてのパラメータが含まれます。
	診断	動作エラーの検出および分析に必要なすべてのパラメータが含まれます。

- 1) 操作ツール（例：FieldCare）を介して操作する場合、パラメータ「Language」は「設定 → 高度な設定 → 表示」に表示されます。
- 2) FDT/DTM システムを介して操作する場合のみ
- 3) 現場操作の場合にのみ使用可能
- 4) DeviceCare または FieldCare を介して操作する場合にのみ使用可能
- 5) 「エキスパート」メニューを入力する場合は、必ずアクセスコードが要求されます。ユーザー固有のアクセスコードが設定されていない場合は、「0000」を入力してください。

8.2.2 ユーザーの役割と関連するアクセス権

「オペレータ」と「メンテナンス」の2つのユーザーの役割は、機器固有のアクセスコードが設定されている場合、パラメータの書き込みアクセス権が異なります。これにより、現場表示器を介した機器設定の不正アクセスが保護されます。→ 図 69

パラメータのアクセス権

ユーザーの役割	読み込みアクセス権		書き込みアクセス権	
	アクセスコードなし (初期設定)	アクセスコードあり	アクセスコードなし (初期設定)	アクセスコードあり
オペレータ	✓	✓	✓	--
メンテナンス	✓	✓	✓	✓

不正なアクセスコードを入力した場合、ユーザーには「オペレータ」のアクセス権が付与されます。

 ユーザーが現在ログオンしているユーザーの役割は、**アクセスステータス表示** パラメータ（ディスプレイ操作）または**アクセスステータス ツール** パラメータ（ツール操作）で確認できます。

8.2.3 データアクセス - セキュリティ

アクセスコードによる書き込み保護

機器固有のアクセスコードを使用して、機器設定用パラメータを書き込み保護することが可能です。これにより、現場操作による値の変更ができなくなります。

現場表示器によるアクセスコードの設定

1. 次の項目に移動します。設定 → 高度な設定 → 管理 → アクセスコード設定 → アクセスコード設定
2. アクセスコードとして最大 4 桁の数値コードを設定します。
3. **アクセスコードの確認** パラメータに同じコードを入力します。
↳ すべての書き込み保護パラメータの前に、 シンボルが表示されます。

操作ツール（例：FieldCare）によるアクセスコードの設定

1. 次の項目に移動します。設定 → 高度な設定 → 管理 → アクセスコード設定
2. アクセスコードとして最大 4 桁の数値コードを設定します。
↳ 書き込み保護がオンになります。

常に変更可能なパラメータ

測定に影響を及ぼさない特定のパラメータは、書き込み保護から除外されます。アクセスコード設定にもかかわらず、これは、他のパラメータがロックされている場合も常に変更可能です。

ナビゲーション、編集画面で 10 分以上キーを押さなかった場合、機器は自動的に書き込み保護パラメータを再度ロックします。ナビゲーション、編集画面から測定値表示モードに戻すと、機器は自動的に書き込み保護パラメータを 60 秒後にロックします。

 **■** アクセスコードを使用して書き込みアクセス権を有効にした場合は、無効にする場合も必ずアクセスコードが必要です → 図 70。
■ 各書き込み保護パラメータは、「機能説明書」に  シンボルで示されています。

アクセスコードによる書き込み保護の無効化

現場表示器のパラメータの前に  シンボルが表示されている場合、そのパラメータは機器固有のアクセスコードで書き込み保護されています。そのときは、現場表示器を使用して値を変更することはできません → 図 69。

機器固有のアクセスコードを入力すると、現場操作による書き込みアクセス権のロックを無効にできます。

1.  を押すと、アクセスコードの入力プロンプトが表示されます。
2. アクセスコードを入力します。
 - ↳ パラメータの前の  シンボルが消えます。それまで書き込み保護されていたすべてのパラメータが再び使用可能になります。

アクセスコードによる書き込み保護の無効化

現場表示器を介して

1. 次の項目に移動します。設定 → 高度な設定 → 管理 → アクセスコード設定 → アクセスコード設定
2. **0000** を入力します。
3. **アクセスコードの確認** パラメータに、もう一度 **0000** を入力します。
 - ↳ 書き込み保護が無効になります。アクセスコードを入力しなくてもパラメータの変更が可能になります。

操作ツールを使用（例：FieldCare）


1. 次の項目に移動します。設定 → 高度な設定 → 管理 → アクセスコード設定
2. **0000** を入力します。
 - ↳ 書き込み保護が無効になります。アクセスコードを入力しなくてもパラメータの変更が可能になります。

書き込み保護スイッチによる書き込み保護

ユーザー固有のアクセスコードによるパラメータ書き込み保護とは異なり、これは、すべての操作メニュー（「表示のコントラスト」パラメータ用以外）の書き込みアクセス権をロックします。

これにより、パラメータ値は読み取り専用となり、編集はできなくなります（「表示のコントラスト」パラメータ以外）。


- 現場表示器を介して
- PROFIBUS PA プロトコル経由
- PROFIBUS DP プロトコル経由

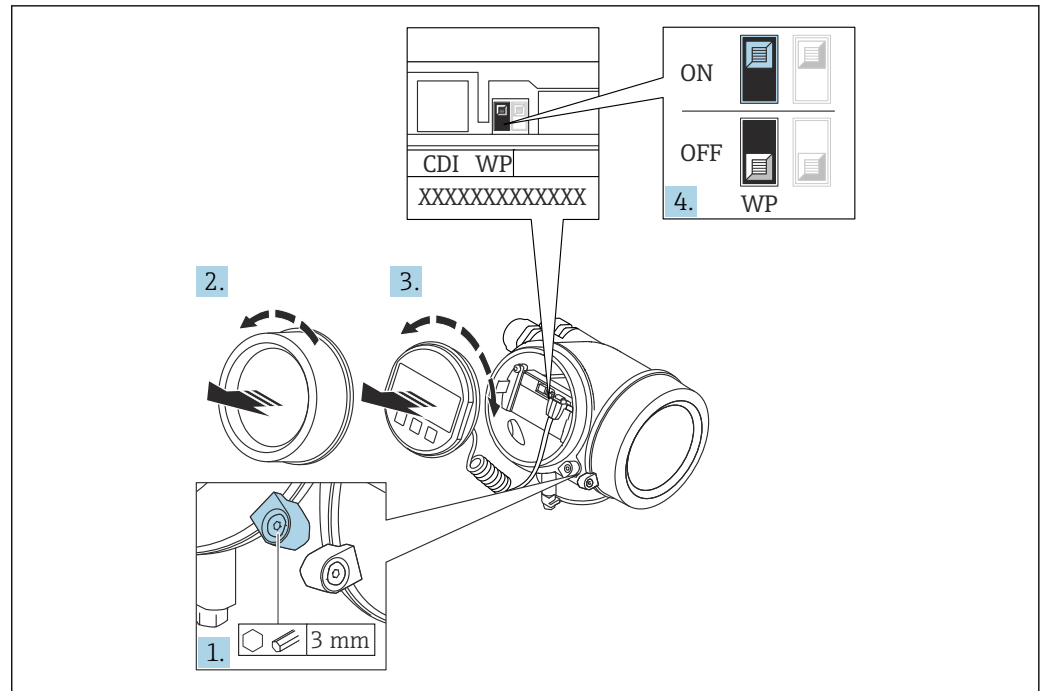

A0026157


1. 固定クランプを緩めます。
2. 表示部のカバーを外します。
3. 表示モジュールを慎重に回転させて引き抜きます。ロックスイッチにアクセスしやすくするため、表示モジュールを電子部コンパートメントの縁に差し込みます。

→

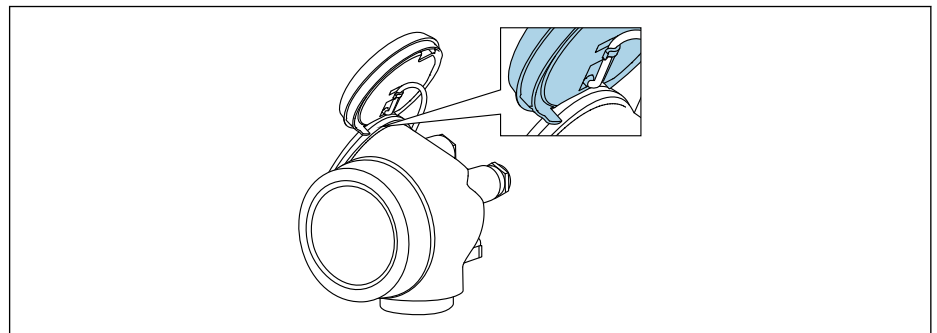

A0036086

4. メイン電子モジュールの書き込み保護スイッチ (WP) を **ON** 位置に設定すると、ハードウェア書き込み保護が有効になります。メイン電子モジュールの書き込み保護スイッチ (WP) を **OFF** 位置 (初期設定) に設定すると、ハードウェア書き込み保護が無効になります。
- ↳ ハードウェア書き込み保護が有効な場合：**ハードウェア書き込みロック** オプションが**ロック状態** パラメータに表示されます。さらに、現場表示器の操作画面表示のヘッダーとナビゲーション画面のパラメータの前に  シンボルが表示されます。

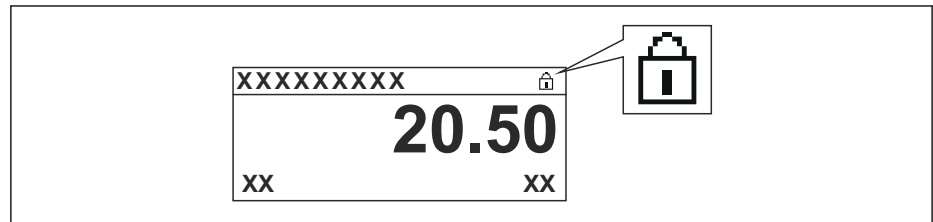

A0015870

ハードウェア書き込み保護が無効な場合：**ロック状態** パラメータには何も表示されません。現場表示器の操作画面表示のヘッダーとナビゲーション画面のパラメータの前に表示されていた  シンボルは消えます。

5. ハウジングとメイン電子モジュール間の隙間にケーブルを収納し、表示モジュールを必要な向きで電子部コンパートメントにかみ合うまで差し込みます。
6. 変換器を再度取り付ける場合は、取り外しと逆の手順を実施してください。

キーパッドロックの有効化/無効化

キーパッドロックを使用すると、現場操作によるすべての操作メニューへのアクセスを防ぐことができます。その結果、操作メニューのナビゲーションまたはパラメータの変更はできなくなります。操作画面表示の測定値を読み取ることだけが可能です。

キーパッドロックのオン/オフはコンテキストメニューで行います。

キーパッドロックのオン

SD03 表示部の場合のみ：

キーパッドロックが自動的にオンになります。

- 機器が表示部を介して 1 分以上操作されなかった場合
- 機器をリスタートした場合

キーロックを手動で有効化：

1. 測定値表示の画面を表示します。
☐ を 2 秒以上押します。
↳ コンテキストメニューが表示されます。
2. コンテキストメニューで **キーロック オン** オプションを選択します。
↳ キーパッドロックがオンになっています。

 キーパッドロック有効時に操作メニューにアクセスしようとする、**キーロック オン**メッセージが表示されます。

キーパッドロックのオフ

1. キーパッドロックがオンになっています。
☐ を 2 秒以上押します。
↳ コンテキストメニューが表示されます。
2. コンテキストメニューで **キーロック オフ** オプションを選択します。
↳ キーパッドロックがオフになります。


Bluetooth® ワイヤレス技術

Bluetooth® ワイヤレス技術を介した信号伝送では、フラウンホーファー研究所で試験された暗号技術が使用されます。

- SmartBlue アプリが搭載されていない場合、Bluetooth® ワイヤレス技術を介して機器を表示することはできません。
- 1 台のセンサと 1 台のスマートフォンまたはタブレット端末とのポイント・トゥー・ポイント接続のみが構築されます。

8.3 表示部および操作モジュール

8.3.1 表示

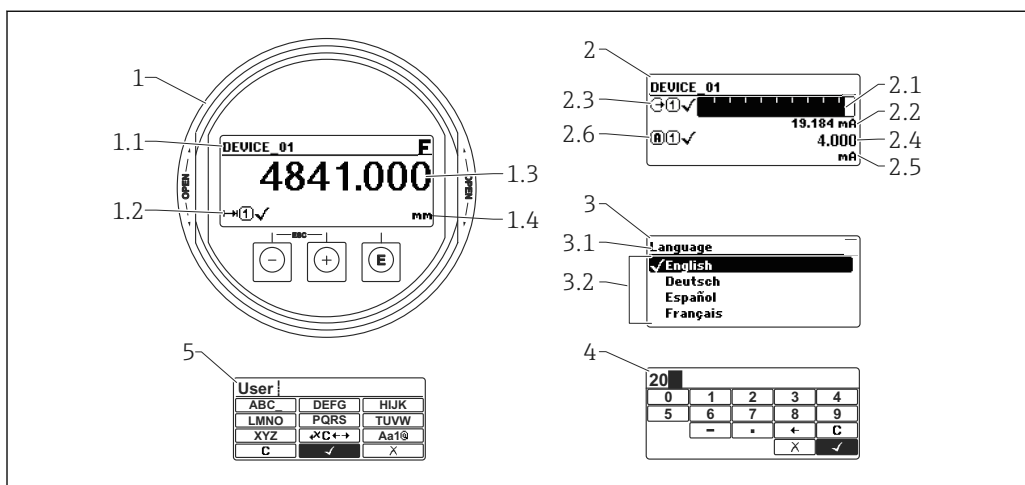

A0012635

図 23 現場操作の表示部および操作モジュールの表示

- 1 測定値表示部 (1つの値、最大サイズ)
- 1.1 タグとエラーシンボル (エラーが出ている場合) を含むヘッダー
- 1.2 測定値シンボル
- 1.3 測定値
- 1.4 単位
- 2 測定値表示部 (1つの値 + バーグラフ)
- 2.1 測定値 1 のバーグラフ
- 2.2 測定値 1 (単位付き)
- 2.3 測定値 1 の測定値シンボル
- 2.4 測定値 2
- 2.5 測定値 2 の単位
- 2.6 測定値 2 の測定値シンボル
- 3 パラメータ表示 (この場合: 選択リスト付きのパラメータ)
- 3.1 パラメータ名とエラーシンボル (エラーが出ている場合) を含むヘッダー
- 3.2 選択リスト、☒ は現在のパラメータ値を示します。
- 4 数字の入力マトリックス
- 5 英数字および特殊文字の入力マトリックス

サブメニューの表示シンボル

シンボル	意味
 A0018367	表示/ 操作 表示場所： ■ メインメニューの「表示/ 操作」選択項目の横 ■ 「表示/ 操作」メニュー内のヘッダー
 A0018364	設定 表示場所： ■ メインメニューの「設定」選択項目の横 ■ 「設定」メニュー内のヘッダー
 A0018365	エキスパート 表示場所： ■ メインメニューの「エキスパート」選択項目の横 ■ 「エキスパート」メニュー内のヘッダー
 A0018366	診断 表示場所： ■ メインメニューの「診断」選択項目の横 ■ 「診断」メニュー内のヘッダー

ステータス信号

F A0032902	「故障」 機器エラーが発生。測定値は無効。
C A0032903	「機能チェック」 機器はサービスモード（例：シミュレーション中）
S A0032904	「仕様範囲外」 機器は作動中： ■ 技術仕様の範囲外（例：スタートアップまたは洗浄中） ■ ユーザが行った設定の範囲外（例：レベルが設定スパンの範囲外）
M A0032905	「メンテナンスが必要」 メンテナンスが必要。測定値は依然として有効。

ロック状態の表示シンボル

シンボル	意味
 A0013148	表示パラメータ 編集できない、表示専用のパラメータを示します。
 A0013150	機器のロック ■ パラメータ名の前：機器はソフトウェアおよび/またはハードウェアでロックされています。 ■ 測定値画面のヘッダー：機器はソフトウェアでロックされています。

測定値シンボル

シンボル	意味
測定値	
 A0032892	レベル
 A0032893	距離
 A0032908	電流出力
 A0032894	測定された電流値
 A0032895	端子電圧
 A0032896	電子部またはセンサの温度
測定チャンネル	
 A0032897	測定チャンネル 1
 A0032898	測定チャンネル 2
測定値ステータス	
 A0018361	「アラーム」ステータス 測定が中断します。所定のアラーム値が出力されます。診断メッセージが生成されます。
 A0018360	「警告」ステータス 機器は測定を継続します。診断メッセージが生成されます。

8.3.2 操作部

キー	意味
− A0018330	− キー メニュー、サブメニュー用 選択リスト内の選択バーを上方へ移動 テキストおよび数値エディタ用 入力画面で、選択バーを左へ移動（戻る）
+ A0018329	+ キー メニュー、サブメニュー用 選択リスト内の選択バーを下方へ移動 テキストおよび数値エディタ用 入力画面で、選択バーを右へ移動（次へ）
E A0018328	Enter キー 測定値表示用 ■ キーを短く押すと、操作メニューが開く ■ キーを2秒押すと、コンテキストメニューが開く メニュー、サブメニュー用 ■ キーを短く押した場合： ■ 選択したメニュー、サブメニュー、またはパラメータが開く ■ パラメータの位置でキーを2秒押した場合： ■ パラメータ機能のヘルプテキストがある場合は、これが開く テキストおよび数値エディタ用 ■ キーを短く押した場合： ■ 選択したグループが開く ■ 選択した動作を実行 ■ キーを2秒押すと、編集したパラメータ値を確定
− + A0032909	エスケープキーの組み合わせ（キーを同時に押す） メニュー、サブメニュー用 ■ キーを短く押した場合： ■ 現在のメニューレベルを終了し、より高次のレベルに移動 ■ ヘルプテキストを開いている場合は、パラメータのヘルプテキストを閉じる ■ キーを2秒押すと、測定値表示に戻る（「ホーム画面」） テキストおよび数値エディタ用 変更を確定せずに、テキストまたは数値エディタを閉じる
− E A0032910	− / Enter キーの組み合わせ（キーを同時に長押し） コントラストを弱く（より明るい設定）
+ E A0032911	+ / Enter キーの組み合わせ（キーを同時に長押し） コントラストを強く（より暗い設定）

8.3.3 数字とテキストの入力

数値エディタ

1

2

3

4

20

0 1 2 3 4

5 6 7 8 9

- . ← C

X ✓

-

+

E

A0013941

テキストエディタ

1

2

3

4

User

ABC_ DEFG HIJK

LMNO PQRS TUVW

XYZ ↔ C ↔ Aa1@

C X ✓

-

+

E

A0013999

1 編集画面

2 入力値の表示エリア

3 入力画面

4 操作部

入力画面

数値およびテキストエディタの入力画面では、次の入力シンボルが使用できます。

数値エディタのシンボル

シンボル	意味
0 ... 9 A0013998	数値 0～9 の選択
. A0016619	入力位置に桁区切り記号を挿入
- A0016620	入力位置にマイナス符号を挿入
✓ A0013985	選択の確定
← A0016621	入力位置を 1 つ左へ移動
X A0013986	変更を確定せずに、入力を終了
C A0014040	入力文字をすべて消去

テキストエディタのシンボル

シンボル	意味
ABC_ ... XYZ A0013997	文字 A～Z の選択
Aa1@ A0013981	切替え - 大文字 / 小文字 - 数値の入力 - 特殊文字の入力

 A0013985	選択の確定
 A0013987	修正ツールの選択に切替え
 A0013986	変更を確定せずに、入力を終了
 A0014040	入力文字をすべて消去

修正シンボル (において)

シンボル	意味
 A0032907	入力文字をすべて消去
 A0018324	入力位置を 1 つ右へ移動
 A0018326	入力位置を 1 つ左へ移動
 A0032906	入力位置の左隣の文字を削除

8.3.4 コンテキストメニューを開く


コンテキストメニューを使用すると、操作画面表示から簡単かつダイレクトに次のメニューを開くことができます。

- 設定
- 設定バックアップの表示
- 反射波形
- キーロックオン

コンテキストメニューの呼び出しと終了

操作画面表示にします。

1.  を 2 秒 間押します。
↳ コンテキストメニューが開きます。

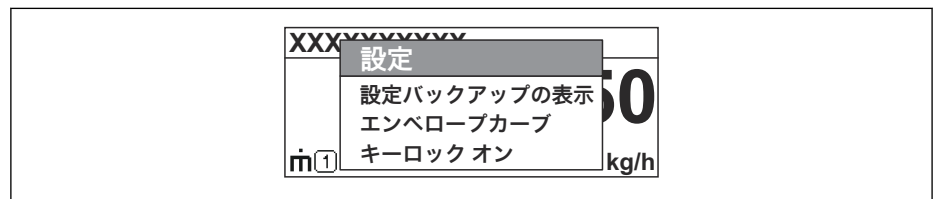

A0033110-JA


2.  +  を同時に押します。
↳ コンテキストメニューが閉じて、操作画面が表示されます。

コンテキストメニューによるメニューの呼び出し

1. コンテキストメニューを開きます。
2.  を押して、必要なメニューに移動します。
3.  を押して、選択を確定します。
↳ 選択したメニューが開きます。

8.3.5 表示部および操作モジュール上の反射波形

測定信号を評価するため、反射波形とマッピングカーブ（マッピングが記録されている場合）を表示することが可能です。

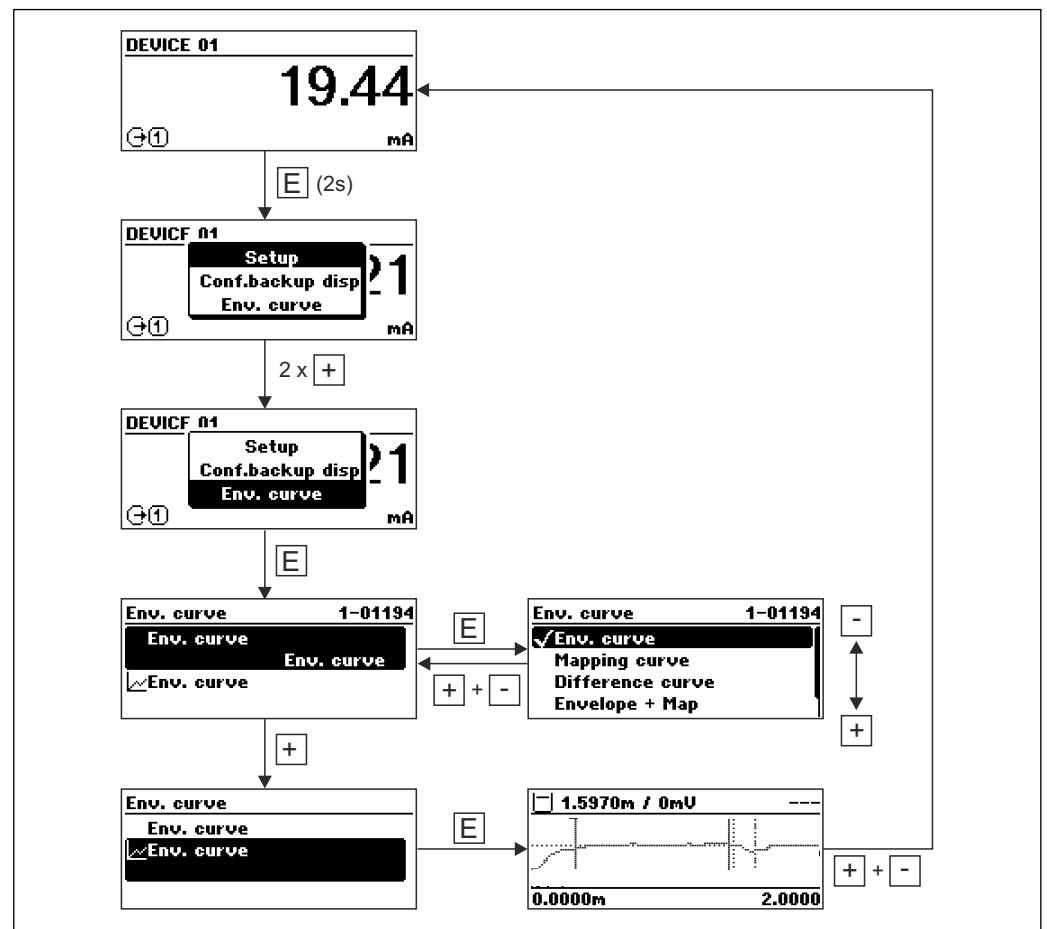

A0014277

9 PROFIBUS ネットワークへの統合

9.1 機器のデータベースファイル（GSD）の概要

製造者 ID	17 (0x11)
識別番号	0x1558
プロファイルバージョン	3.02
GSD ファイル	情報およびファイルは以下から入手できます。
GSD ファイルバージョン	■ www.endress.com ■ www.profibus.org

9.2 機器のアドレス設定

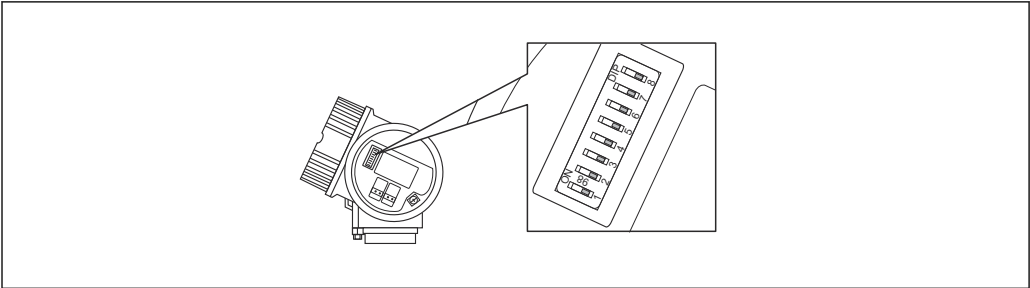


図 24 接続端子室のスイッチのアドレスを指定

9.2.1 ハードウェアのアドレス指定

1.

スイッチ 8 を「オフ」に設定します。
2.

下表に従ってスイッチ 1～7 にアドレス定義をおこないます。

スイッチ	1	2	3	4	5	6	7
「オン」位置での値	1	2	4	8	16	32	64
「オフ」位置での値	0	0	0	0	0	0	0

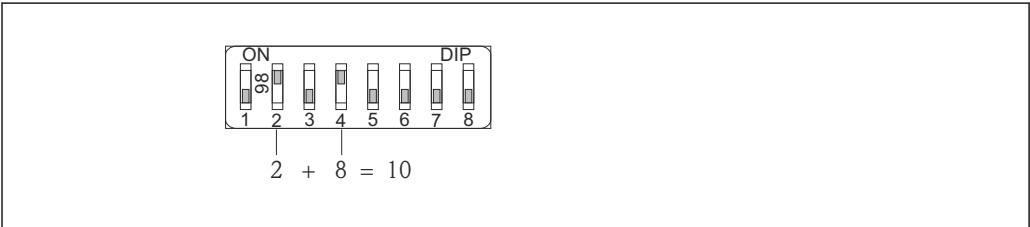


図 25 ハードウェアアドレス指定の例：スイッチ 8 を「オフ」位置にし、スイッチ 1～7 にアドレスを定義します。


9.2.2 ソフトウェアのアドレス指定

1.

スイッチ 8 を「オン」に設定します。
2.

機器は自動で再起動されます。アドレスは前の設定と同じままです（初期設定：126）。
3.

操作メニューで必要なアドレスを設定します。設定 → デバイスアドレス

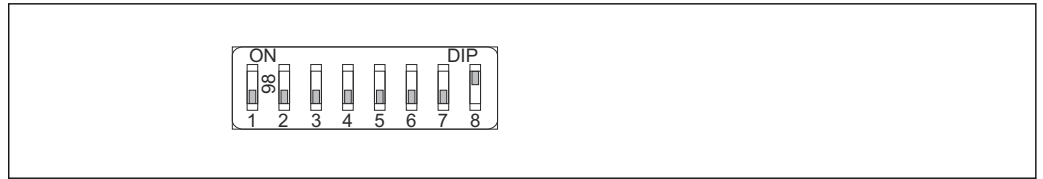


A0015903

- 26 ソフトウェアアドレス指定の例：スイッチ 8 を「オン」の位置に設定し、アドレスは操作メニューで定義します（設定 → 機器のアドレス）。

10 ウィザードによる設定

初期設定をガイドするウィザードが FieldCare および DeviceCare には用意されています。³⁾

1. 機器を FieldCare または DeviceCare に接続します→ 図 66。
2. FieldCare または DeviceCare で機器を開きます。
↳ 機器のダッシュボード（ホームページ）が表示されます。

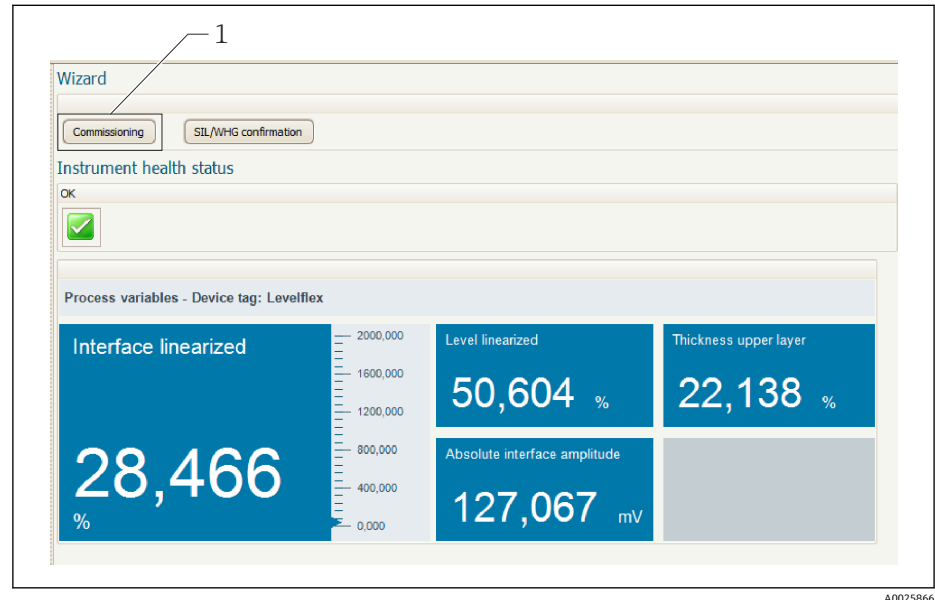

1 「設定」ボタンでウィザードを呼び出します。

3. 「設定」ボタンをクリックしてウィザードを呼び出します。
 4. 各パラメータの適切な値を入力または選択します。これらの値はすぐに機器に書きこまれます。
 5. 「次へ」をクリックして次のページへ移動します。
 6. 最後のページまで完了したら、「シーケンス終了」をクリックしてウィザードを閉じます。
- i** すべての必要なパラメータを設定する前にウィザードをキャンセルすると、機器は設定されていない状態になる可能性があります。この場合はデフォルト設定へのリセットを推奨します。

3) DeviceCare は www.software-products.endress.com からダウンロードできます。ダウンロードには、Endress+Hauser ソフトウェアポータルでの登録が必要です。

11 操作メニューを使用した設定

11.1 設置および機能の確認

測定点の操作を開始する前に、すべての最終チェックが完了しているか確認してください。

- チェックリスト「設置状況の確認」→ 56
- チェックリスト「配線状況の確認」→ 64

11.2 操作言語の設定

初期設定：英語または注文した地域の言語

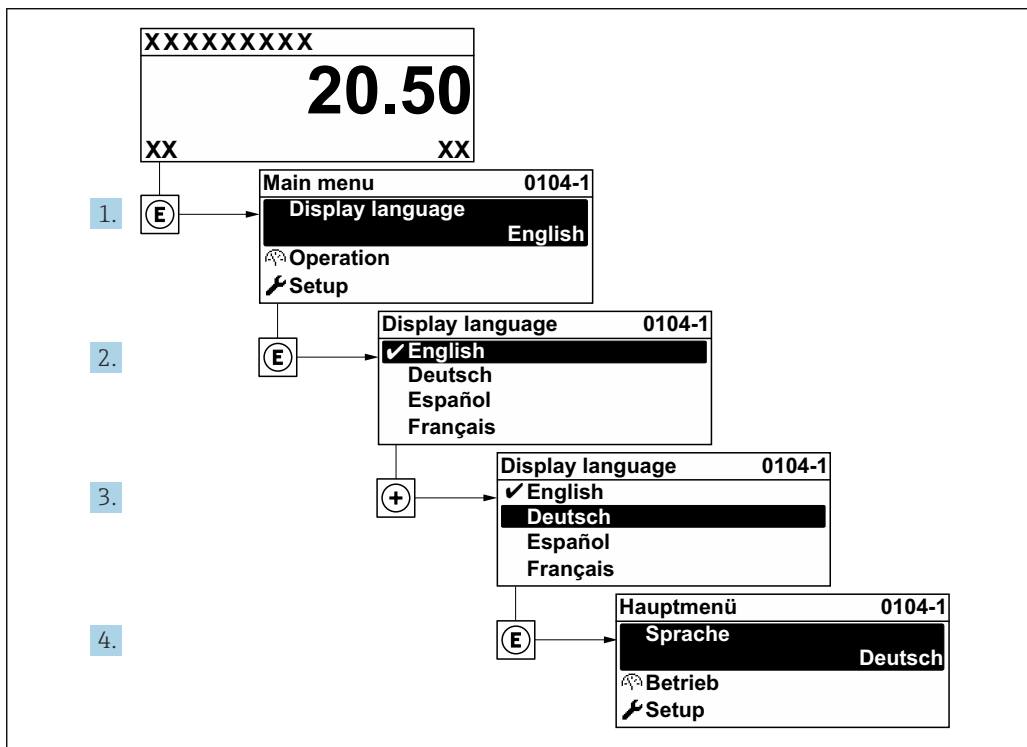


図 27 現場表示器の言語設定の例

A0029420

11.3 基準距離の確認

i このセクションは、気相補正機能付きの FMP54 にのみ適用されます（製品構成：仕様コード 540「アプリケーションパッケージ」、オプション EF または EG）。

気相補正機能付きのコアキシャルプローブは、出荷時に校正されています。一方、ロットプローブは取付け後に校正する必要があります。


内筒管または外筒管内にロッドプローブを取り付けた後に確認し、必要に応じて、基準距離の設定を加圧されていない状態で修正します。その間、最高の精度を得るためには、レベルが基準距離 L_{ref} より 200 mm 以上低くなければなりません。

手順	パラメータ	アクション
1	エキスパート → センサ → 気相補正 → 気相補正モード	気相補正を有効にするには、 オン オプションを選択します。
2	エキスパート → センサ → 気相補正 → 現在の基準距離	表示された基準距離が基準値と一致するか確認します (300 mm または 550 mm、銘板を参照)。 一致する場合：その他の処置は必要ありません。 一致しない場合：手順 3 に進みます。
3	エキスパート → センサ → 気相補正 → 基準距離	現在の基準距離 パラメータに表示される値を入力します。

 気相補正に関するすべてのパラメータの詳細説明については、以下を参照してください。

GP01001F、「Levelflex - 機能説明書 - PROFIBUS PA」

11.4 レベル測定の設定

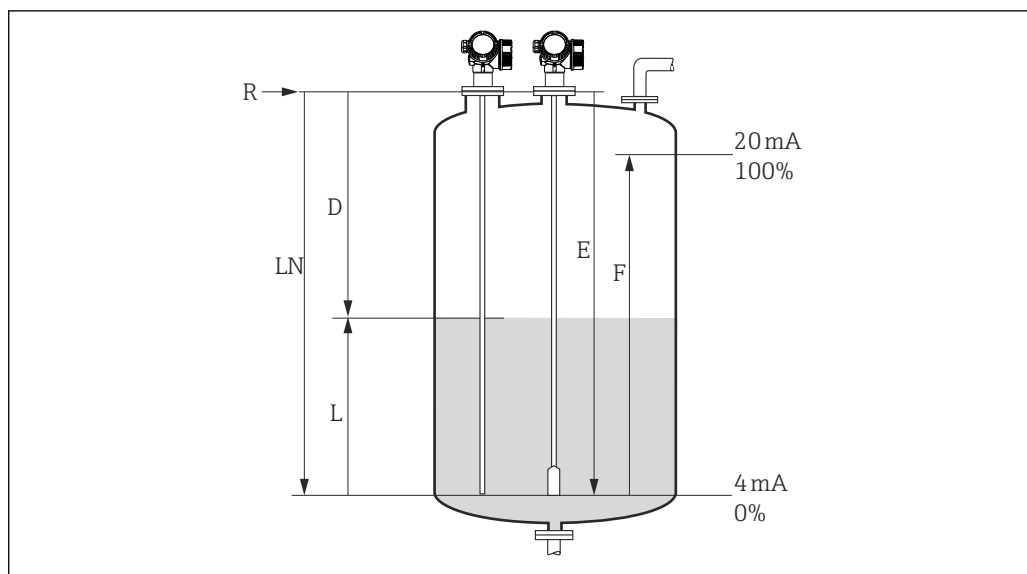

A0011360

図 28 液体のレベル測定用パラメータの設定

LN	プローブ長
R	測定基準点
D	距離
L	レベル
E	空校正（ゼロ点）
F	満量校正（スパン）

i ローププローブの DC 値が 7 未満の場合、ウェイト付近での測定は不可能です。この場合、空校正 E の最大推奨値は $LN - 250 \text{ mm}$ ($LN - 10 \text{ in}$) です。


1. 設定 → デバイスのタグ
↳ 機器のタグを入力します。
2. 次の項目に移動します。設定 → デバイスアドレス
↳ 機器のバスアドレスを入力します（ソフトウェアアドレス指定の場合のみ）。
3. 「界面測定」アプリケーションパッケージ付き機器の場合：
次の項目に移動します。設定 → 動作モード
↳ **レベル** オプションを選択します。
4. 次の項目に移動します。設定 → 距離の単位
↳ 距離単位を選択します。
5. 次の項目に移動します。設定 → タンクタイプ
↳ タンクタイプを選択します。
6. タンクタイプ = 外筒管：
次の項目に移動します。設定 → パイプ直径
↳ 外筒管または内筒管の直径を入力します。
7. 次の項目に移動します。設定 → 測定物グループ
↳ 測定物グループ（**水ベース (DC ≥ 4)** または**その他**）を選択します。
8. 次の項目に移動します。設定 → 空校正
↳ 測定基準点 R と最低レベル（0%）間の距離 E を入力します。
9. 次の項目に移動します。設定 → 満量校正
↳ 最低レベル（0%）と最高レベル（100%）間の距離 F を入力します。
10. 次の項目に移動します。設定 → レベル
↳ 測定レベル L を表示します。

11. 次の項目に移動します。設定 → 距離
↳ 測定基準点 R とレベル L 間の距離 D を表示します。
12. 次の項目に移動します。設定 → 信号品質
↳ レベルエコーの信号品質を表示します。
13. 現場表示器による操作：
次の項目に移動します。設定 → マッピング → 距離の確定
↳ 必要に応じて、マッピングカーブの記録を開始するため、表示された距離と実際の距離を比較します⁴⁾。
14. 操作ツールによる操作：
次の項目に移動します。設定 → 距離の確定
↳ 必要に応じて、マッピングカーブの記録を開始するため、表示された距離と実際の距離を比較します⁴⁾。

4) 気相補正機能付きの FMP54 (製品構成 : 仕様コード 540 「アプリケーションパッケージ」、オプション EF または EG) では、マップを記録しないでください。

11.5 界面測定の設定

i 対応するソフトウェアオプションが装備された機器でのみ、界面測定を行うことができます。このオプションは、製品構成：仕様コード 540「アプリケーションパッケージ」、オプション EB「界面測定」で選択します。

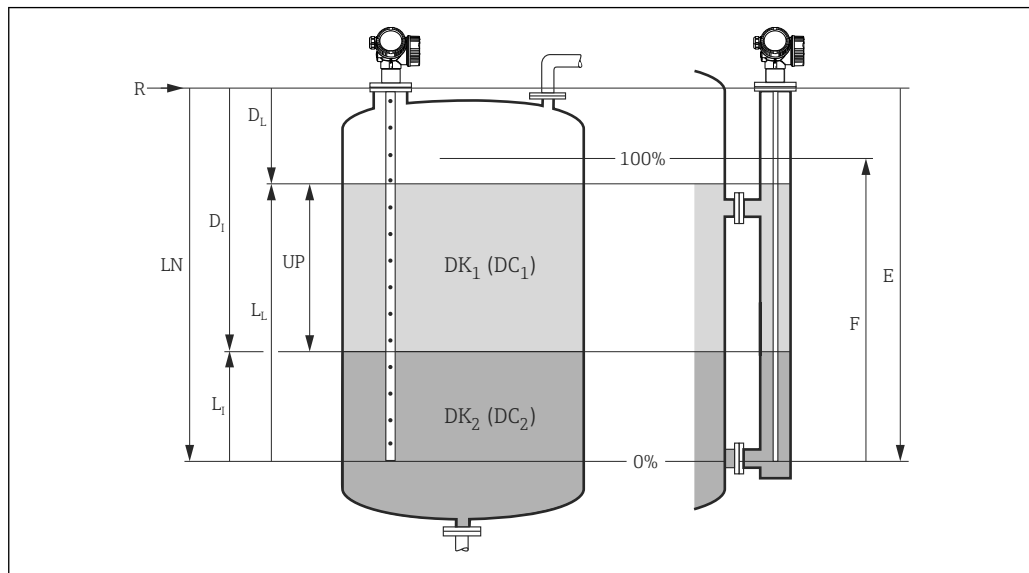

A0011177

図 29 界面測定用パラメータの設定

- LN プローブ長
- R 測定基準点
- DI 「界面距離」パラメータ（測定基準点から下部測定物までの距離）
- LI 界面
- DL 距離
- LI レベル
- UP 上層部の厚さ
- E 「空校正」パラメータ（ゼロ点）
- F 「満量校正」パラメータ（=スパン）

1. 次の項目に移動します。設定 → デバイスのタグ
↳ 機器のタグを入力します。
2. 次の項目に移動します。設定 → デバイスアドレス
↳ 機器のバスアドレスを入力します（ソフトウェアアドレス指定の場合のみ）。
3. 次の項目に移動します。設定 → 動作モード
↳ **界面** オプションを選択します。
4. 次の項目に移動します。設定 → 距離の単位
↳ 距離単位を選択します。
5. 次の項目に移動します。設定 → タンクタイプ
↳ タンクタイプを選択します。
6. タンクタイプ = 外筒管：
次の項目に移動します。設定 → パイプ直径
↳ 外筒管または内筒管の直径を入力します。
7. 次の項目に移動します。設定 → タンクレベル
↳ タンクレベル（**満量**または**一部充填**）を選択します。
8. 次の項目に移動します。設定 → 上部接続までの距離
↳ 外筒管内：測定基準点 R から上部接続の下端までの距離を入力します。それ以外の場合：初期設定のままにしてください。

9. 次の項目に移動します。設定 → DC 値
 - ↳ 上部測定物の比誘電率 (ϵ_r) を入力します。
10. 次の項目に移動します。設定 → 空校正
 - ↳ 測定基準点 R と最低レベル (0%) 間の距離 E を入力します。
11. 次の項目に移動します。設定 → 満量校正
 - ↳ 最低レベル (0%) と最高レベル (100%) 間の距離 F を入力します。
12. 次の項目に移動します。設定 → レベル
 - ↳ 測定レベル L_L を表示します。
13. 次の項目に移動します。設定 → 界面
 - ↳ 界面高さ L_I を表示します。
14. 次の項目に移動します。設定 → 距離
 - ↳ 測定基準点 R とレベル L_L 間の距離 D_L を表示します。
15. 次の項目に移動します。設定 → 界面距離
 - ↳ 測定基準点 R と界面 L_I 間の距離 D_I を表示します。
16. 次の項目に移動します。設定 → 信号品質
 - ↳ レベルエコーの信号品質を表示します。
17. 現場表示器による操作：
次の項目に移動します。設定 → マッピング → 距離の確定
 - ↳ 必要に応じて、マッピングカーブの記録を開始するため、表示された距離と実際の距離を比較します⁵⁾。
18. 操作ツールによる操作 (例 : FieldCare) :
次の項目に移動します。設定 → 距離の確定
 - ↳ 必要に応じて、マッピングカーブの記録を開始するため、表示された距離と実際の距離を比較します⁵⁾。

5) 気相補正機能付きの FMP54 (製品構成 : 仕様コード 540 「アプリケーションパッケージ」、オプション EF または EG) では、マップを記録しないでください。

11.6 基準カーブの記録

測定の設定後に現在の反射波形を基準カーブとして記録することをお勧めします。診断のために後からプロセスで基準カーブを使用できます。基準カーブを記録するには、**基準カーブの保存** パラメータを使用します。

メニュー内のナビゲーション

エキスパート → 診断 → エンベロープ診断 → 基準カーブの保存

選択項目の説明

- いいえ
動作なし

- はい
現在の反射波形が基準カーブとして保存されます。

 納入された機器にソフトウェアバージョン 01.00.zz または .zz が搭載されている場合、このサブメニューはユーザーの役割が「サービス」のときにのみ表示されます。

 基準カーブは、機器から FieldCare に基準カーブが読み込まれた後、FieldCare の反射波形図にのみ表示されます。これは、FieldCare の「基準カーブ読み込み」機能で実行されます。



図 30 「基準カーブ読み込み」機能

11.7 現場表示器の設定

11.7.1 レベル測定用の現場表示器の初期設定

パラメータ	電流出力が 1 つの機器の初期設定	電流出力が 2 つの機器の初期設定
表示形式	1 つの値、最大サイズ	1 つの値、最大サイズ
1 の値表示	リニアライゼーションされたレベル	リニアライゼーションされたレベル
2 の値表示	距離	距離
3 の値表示	電流出力 1	電流出力 1
4 の値表示	なし	電流出力 2

11.7.2 界面測定用の現場表示器の初期設定

パラメータ	電流出力が 1 つの機器の初期設定	電流出力が 2 つの機器の初期設定
表示形式	1 つの値、最大サイズ	1 つの値、最大サイズ
1 の値表示	リニアライゼーションされた界面	リニアライゼーションされた界面
2 の値表示	リニアライゼーションされたレベル	リニアライゼーションされたレベル
3 の値表示	上層部の厚さ	電流出力 1
4 の値表示	電流出力 1	電流出力 2

11.7.3 現場表示器の調整

以下のメニューを使用して現場表示器を調整できます。

設定 → 高度な設定 → 表示

11.8 設定管理

設定が完了したら、現在の機器設定を保存して別の測定点にコピーするか、または前の機器設定に復元することが可能です。これを行うには、**設定管理** パラメータとそのオプションを使用します。

操作メニューのナビゲーションパス

設定 → 高度な設定 → 設定バックアップの表示 → 設定管理

選択項目の説明

■ キャンセル

何も実行せずにこのパラメータを終了します。

■ バックアップの実行

HistoROM（機器に内蔵）にある現在の機器設定のバックアップコピーを、機器の表示モジュールに保存します。バックアップコピーには機器の変換器とセンサのデータが含まれます。

■ 復元

機器設定のバックアップコピーを、表示モジュールから機器の HistoROM にコピーします。バックアップコピーには機器の変換器とセンサのデータが含まれます。

■ 複製

変換器の表示モジュールを使用して、変換器設定を別の機器に複製します。以下は個々の機器の特性を設定するパラメータであり、伝送される設定には**含まれません**。

測定物タイプ

■ 比較

表示モジュールに保存された機器設定と HistoROM の現在の機器設定とを比較します。この比較結果は、**比較の結果** パラメータパラメータに表示されます。

■ バックアップデータの削除

機器設定のバックアップコピーを、機器の表示モジュールから削除します。



この操作の処理中は、現場表示器を介して設定を編集することはできません。また、処理ステータスを表すメッセージが表示されます。



復元 オプションを使用して既存のバックアップを別の機器に復元した場合、同じ機器機能が使用できなくなる場合があります。場合によっては → 図 197、機器をリセットしても元の状態に復元できないことがあります。

設定を別の機器に伝送する場合は、必ず**複製** オプションを使用してください。

11.9 不正な設定変更の防止

許可なく設定が変更されないよう、2つの防止対策があります。

- パラメータ設定を使用（ソフトウェアロック） →  69
- ロックスイッチを使用（ハードウェアロック） →  70

12 診断およびトラブルシューティング

12.1 一般トラブルシューティング

12.1.1 一般エラー

エラー	考えられる原因	対処法
機器が応答しない	電源電圧が接続されていない	正しい電圧を接続する。
	ケーブルと端子の接触不良	ケーブルと端子の電氣的接続を確実に行う。
ディスプレイの値が見えない	コントラスト設定が強すぎる/弱すぎる	- 田と回を同時に押して、コントラストを上げる。 - 田と回を同時に押して、コントラストを下げる。
	ディスプレイケーブルのプラグが正しく接続されていない	プラグを正しく接続する。
	ディスプレイの故障	ディスプレイを交換する。
機器を起動するか、またはディスプレイを接続すると、表示部に「通信エラー」が表示される	電磁干渉	機器の接地を確認する。
	ディスプレイのケーブルまたはプラグの破損	ディスプレイを交換する。
1 台の機器から別の機器にディスプレイ経由でパラメータを複製しても動作しない。「保存」および「中止」オプションのみが使用できる。	以前に機器でデータのバックアップが行われていない場合、バックアップが保存されたディスプレイは認識されない。	ディスプレイ（バックアップが保存された）を接続して機器を再起動する。
CDI 通信が作動しない	コンピュータの COM ポートの設定が正しくない	コンピュータの COM ポートの設定を確認し、必要に応じて変更する。
機器測定が正しくない	パラメータ設定エラー	パラメータ設定を確認する。

12.1.2 パラメータ設定エラー

レベル測定のパラメータ設定エラー

エラー	考えられる原因	対処法
測定値が正しくない	測定距離（設定 → 距離）が実際の距離と一致している場合： 校正エラー	■ 空校正 パラメータ (→ 137)を確認し、必要に応じて調整する。 ■ 満量校正 パラメータ (→ 138)を確認し、必要に応じて調整する。 ■ リニアライゼーションを確認し、必要に応じて調整する (リニアライゼーション サブメニュー (→ 165))。
	測定距離（設定 → 距離）が実際の距離と一致しない場合： 不要反射が測定に影響を及ぼしている	マッピングを実行する (距離の確定 パラメータ (→ 145))。
タンクの排出/充填時に測定値が変わらない	不要反射が測定に影響を及ぼしている	マッピングを実行する (距離の確定 パラメータ (→ 145))。
	プローブに付着物がある	プローブを清掃する。
	エコトラッキングでエラーが発生する	エコトラッキングを無効にする (エキスパート → センサ → エコトラッキング → 評価モード = 履歴オフ)。
電源のスイッチオンの後に診断メッセージ エコロス トが表示される	エコーしきい値が高すぎる	測定物グループ パラメータ (→ 137)を確認する。 必要に応じて、 測定物特性 パラメータ (→ 153)の詳細な設定を選択する。
	レベルエコーの抑制	マッピングを削除し、必要に応じて新しいマッピングカーブを記録する (マップ記録 パラメータ (→ 147))。
タンクが空なのに機器がレベルを表示する	プローブ長が正しくない	プローブ長補正を行う (プローブ長の確認 パラメータ (→ 180))。
	不要反射	タンクが空のときにプローブ全長にわたってマッピングを実施する (距離の確定 パラメータ (→ 145))。
測定範囲全体のレベル勾配が正しくない	異なるタンクタイプが選択されている	タンクタイプ パラメータ (→ 136)を正しく設定する。

界面測定のパラメータ設定エラー

エラー	考えられる原因	対処法
タンクレベル = 満量 の設定で、排出操作時に界面レベル測定値が高い値にジャンプする	全体レベルが上部不感知距離の範囲外で検出されている	不感知距離を増やす (不感知距離 パラメータ (→ 156))。
		タンクレベル パラメータ (→ 142) = 一部充填 に設定する。
タンクレベル = 一部充填 の設定で、充填操作時に全体レベル測定値が低い値にジャンプする	全体レベルが上部不感知距離に入っている	不感知距離を減らす (不感知距離 パラメータ (→ 156))。
界面レベル測定値の勾配が正しくない	比誘電率 (DC 値) が正しくない	上部測定物の正しい比誘電率 (DC 値)を入力する (DC 値 パラメータ (→ 143))。
界面と全体レベルの測定値が同じ	比誘電率が間違っているため全体レベルのエコーしきい値が高すぎる	上部測定物の正しい比誘電率 (DC 値)を入力する (DC 値 パラメータ (→ 143))。

エラー	考えられる原因	対処法
界面層が厚くない場合に、全体レベルが界面レベルにジャンプする	上部測定物の厚みが 60 mm (2.4 in) 以下	界面の厚みが 60 mm (2.4 in) 以上ないと界面測定はできない。
界面測定値がジャンプする	エマルション層がある	エマルション層が測定に影響を及ぼしている。 Endress+Hauser にお問い合わせください。

12.2 現場表示器の診断情報

12.2.1 診断メッセージ

機器の自己診断システムで検出されたエラーが、測定値表示と交互に診断メッセージとして表示されます。

アラーム状態時の測定値表示

診断メッセージ

2 1

XXXXXXXXXX

20.50

x ① XX

XXXXXXXXXX

△ S801

供給電圧

①

メニュー

①

+

E

5

1 ステータス信号

2 ステータスシンボル (イベントレベルのシンボル)

3 ステータスシンボル、診断イベント付き

4 イベントテキスト

5 操作部

A0029426-JA

ステータス信号


F A0032902	「故障 (F)」オプション 機器エラーが発生。測定値は無効。
C A0032903	「機能チェック (C)」オプション 機器はサービスモード (例：シミュレーション中)
S A0032904	「仕様範囲外 (S)」オプション 機器は作動中： ▪ 技術仕様の範囲外 (例：スタートアップまたは洗浄中) ▪ ユーザが行った設定の範囲外 (例：レベルが設定スパンの範囲外)
M A0032905	「メンテナンスが必要 (M)」オプション メンテナンスが必要。測定値は依然として有効。

ステータスシンボル (イベントレベルのシンボル)

⊗	「アラーム」ステータス 測定が中断します。信号出力が設定されたアラーム状態になります。診断メッセージが生成されます。
△	「警告」ステータス 機器は測定を継続します。診断メッセージが生成されます。

診断イベントおよびイベントテキスト

診断イベントを使用してエラーを特定することが可能です。イベントテキストにより、エラーに関する情報が提供されます。さらに、診断イベントの前に対応するシンボルが表示されます。

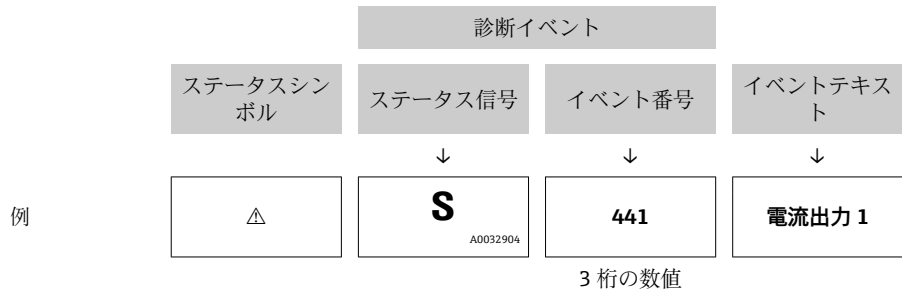


2つあるいはそれ以上の診断メッセージが同時に発生している場合は、最優先に処理する必要のあるメッセージのみが示されます。その他の未処理メッセージは **診断リスト** サブメニューに表示されます。

-  処理済みの過去の診断メッセージは、以下に表示されます。
- 現場表示器：
イベントログブック
 - FieldCare：
「イベントリスト/HistoROM」機能

操作部

メニュー、サブメニューの操作機能	
	+ キー 対処法に関するメッセージを開きます。
	Enter キー 操作メニューを開きます。

12.2.2 対処法の呼び出し

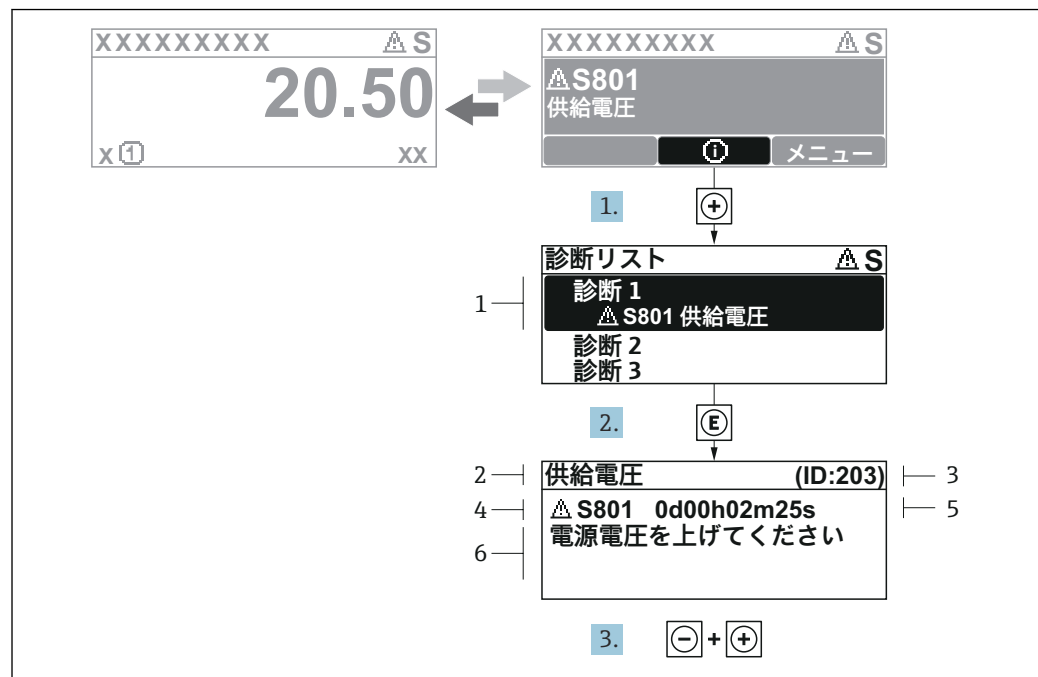

A0029431-JA

図 31 対処法のメッセージ

- 1 診断情報
- 2 ショートテキスト
- 3 サービス ID
- 4 診断動作と診断コード
- 5 イベントの発生時間
- 6 対処法

診断メッセージを表示します。

1. **+** を押します (① シンボル)。
 - **診断リスト** サブメニューが開きます。
2. **+** または **-** を使用して必要な診断イベントを選択し、**E** を押します。
 - 選択した診断イベントの対処法に関するメッセージが開きます。
3. **-** + **+** を同時に押します。
 - 対処法に関するメッセージが閉じます。

診断 メニュー内の診断イベントの入力項目に移動します (例: **診断リスト** サブメニューまたは **前回の診断結果**)。

1. **E** を押します。
 - 選択した診断イベントの対処法に関するメッセージが開きます。
2. **-** + **+** を同時に押します。
 - 対処法に関するメッセージが閉じます。


12.3 操作ツール上の診断イベント

機器で診断イベントが発生している場合は、操作ツールのステータス左上にステータス信号が、対応するイベントレベルのシンボルとともに表示されます (NAMUR NE 107 に準拠)。

- 故障 (F)
- 機能チェック (C)
- 仕様範囲外 (S)
- メンテナンスが必要 (M)


A : 操作メニューから

1. **診断** メニューに移動します。
 - ➡ **現在の診断結果** パラメータには、診断イベントとイベントテキストが表示されます。
2. 表示範囲の右側にある**現在の診断結果** パラメータの上にカーソルを合わせます。

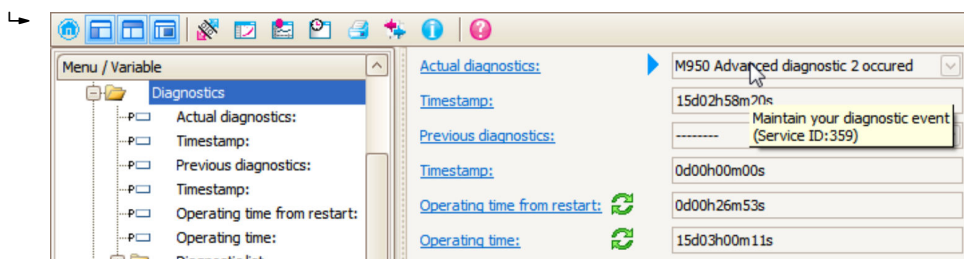


診断イベントに対する対処法のヒントが表示されます。

B : 「ドキュメントの作成」機能から

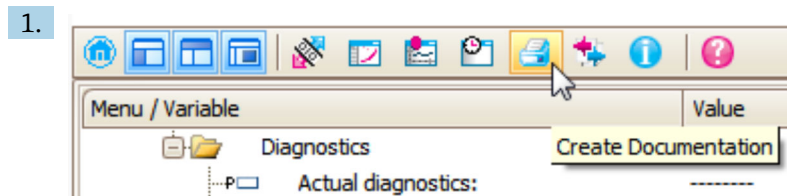


「ドキュメントの作成」機能を選択します。

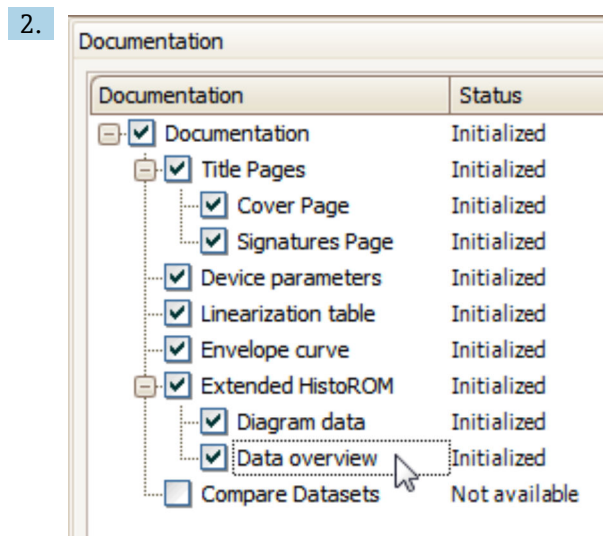


「データの概要」にチェックが入っていることを確認します。

3. 「名前をつけて保存 ...」をクリックしてプロトコルの PDF を保存します。
 - ➡ プロトコルには診断メッセージと対処法情報が含まれます。

C:「イベントリスト/拡張 HistoROM」機能から

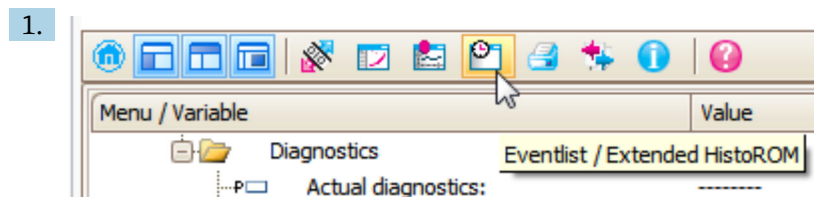

「イベントリスト/拡張 HistoROM」機能を選択します。

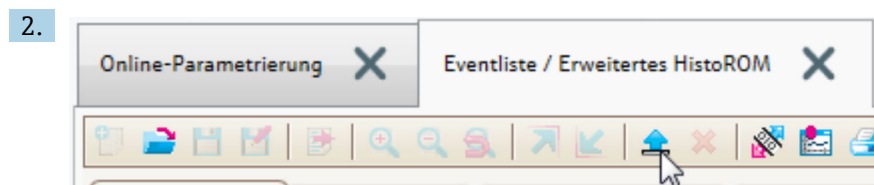

「イベントリストの読み込み」機能を選択します。

- ➡ 対処法情報を含むイベントリストが「データの概要」ウィンドウに表示されます。

12.4 診断リスト

診断リスト サブメニュー サブメニューでは、現在未処理の診断メッセージを最大 5 件表示できます。5 件以上のメッセージが未処理の場合は、最優先に処理する必要のあるメッセージが表示部に示されます。

ナビゲーションパス

診断 → 診断リスト

対処法の呼び出しと終了

1. を押します。
 - ➡ 選択した診断イベントの対処法に関するメッセージが開きます。
2. + を同時に押します。
 - ➡ 対処法に関するメッセージが閉じます。

12.5 診断イベントのリスト

診断番号	ショートテキスト	修理	ステータス信号 [工場出荷時]	診断動作 [工場出荷時]
センサの診断				
003	プローブの破損が検出されました	1. マップをチェックして下さい。 2. センサをチェックして下さい。	F	Alarm
046	付着を検知しました	センサを清掃して下さい	F	Alarm
104	HF ケーブル	乾燥、シーリングのチェックして下さい。 1. HF ケーブル接続の 2. HF ケーブルの変更して下さい。	F	Alarm
105	HF ケーブル	1. HF ケーブルをしっかりと接続して下さい。 2. HF ケーブルの変更して下さい。	F	Alarm
106	センサ	1. センサを確認して下さい 2. HF ケーブルを確認して下さい 3. サービスに連絡して下さい	F	Alarm
電子部の診断				
242	ソフトウェアの互換性なし	1. ソフトウェアをチェックして下さい。 2. メイン電子モジュールのフラッシュまたは交換をして下さい。	F	Alarm
252	モジュールの互換性なし	1. 電子モジュールをチェックして下さい。 2. IO モジュールまたはメイン電子モジュールを交換して下さい。	F	Alarm
261	電子モジュール	1. 機器を再起動して下さい。 2. 電子モジュールをチェックして下さい。 3. IO モジュールまたはメイン電子モジュールを交換してください。	F	Alarm
262	モジュール接続	1. モジュール接続をチェックして下さい。 2. 電子モジュールを交換して下さい。	F	Alarm
270	メイン電子モジュール故障	メイン電子モジュールの変更	F	Alarm
271	メイン電子モジュール故障	1. 機器を再起動して下さい。 2. メイン電子モジュールを交換して下さい。	F	Alarm
272	メイン電子モジュール故障	1. 機器を再起動して下さい。 2. 弊社サービスへ連絡して下さい。	F	Alarm
273	メイン電子モジュール故障	1. 表示器での応急時操作。 2. メイン電子モジュールを交換して下さい。	F	Alarm
275	I/O モジュール故障	I/O モジュールの変更	F	Alarm
276	I/O モジュール故障	1. 機器を再起動して下さい。 2. IO モジュールを交換して下さい。	F	Alarm
282	データストレージ	1. 機器を再起動して下さい。 2. 弊社サービスへ連絡して下さい。	F	Alarm
283	電子メモリ内容	1. データの転送または機器のリセットをして下さい。 2. 弊社サービスへ連絡して下さい。	F	Alarm
311	電子モジュール故障	1. データの転送または機器のリセットをして下さい。 2. 弊社サービスへ連絡して下さい。	F	Alarm
311	電子モジュール故障	メンテナンスが必要です。1.リセットしないでください。 2.弊社サービスに連絡してください。	M	Warning

診断番号	ショートテキスト	修理	ステータス信号 [工場出荷時]	診断動作 [工場出荷時]
設定の診断				
410	データ転送	1. 接続をチェックして下さい。 2. データ転送を再試行して下さい。	F	Alarm
412	ダウンロード中	ダウンロード中です。しばらくお待ち下さい。	C	Warning
435	リニアライゼーション	リニアライゼーションテーブルをチェックして下さい。	F	Alarm
437	設定の互換性なし	1. 機器を再起動して下さい。 2. 弊社サービスへ連絡して下さい。	F	Alarm
438	データセット	1. データセットファイルのチェック 2. 機器設定のチェック 3. 新規設定のアップロード/ダウンロード	M	Warning
482	OOS のブロック	ブロックを AUTO モードへ設定	F	Alarm
484	シミュレーションエラーモード	シミュレータの無効化	C	Alarm
485	シミュレーション測定値	シミュレータの無効化	C	Warning
494	シミュレーションスイッチ出力	シミュレーションスイッチ出力を無効にする。	C	Warning
495	診断イベントのシミュレーション	シミュレータの無効化	C	Warning
497	ブロック出力シミュレーション	シミュレーションを無効にする	C	Warning
585	シミュレーション距離	シミュレータの無効化	C	Warning
プロセスの診断				
801	エネルギーが低すぎる	供給電圧が低すぎます。電圧を上げてください。	S	Warning
825	稼働温度	1. 周囲温度をチェックして下さい。 2. プロセス温度をチェックして下さい。	S	Warning
825	稼働温度		F	Alarm
921	基準の変更	1. 基準構成のチェック 2. 圧力のチェック 3. センサのチェック	S	Warning
936	EMC 干渉	EMC 上のインストールのチェック	F	Alarm
941	エコロスト	1. パラメータ'DC 値'のチェックして下さい	F	Alarm ¹⁾
942	安全距離内	1. レベルをチェックして下さい 2. 安全距離のチェックして下さい	S	Alarm ¹⁾
943	不感知距離内	精度低下 レベルをチェックして下さい	S	Warning
944	レベル範囲	精度低下 レベルがプロセス接続部付近	S	Warning
950	高度な診断 1~2 が発生しました	診断イベントを維持する	M	Warning ¹⁾

1) 診断動作を変更できます。

12.6 イベントログ

12.6.1 イベント履歴

発生したイベントメッセージの一覧表が時系列で **イベントリスト** サブメニューに表示されます。⁶⁾ の「イベントリスト/HistoROM」機能で表示できます。

ナビゲーションパス

診断 → イベントログブック → イベントリスト

最大 100 件のイベントメッセージを時系列に表示できます。

イベント履歴には以下の項目が含まれます。

- 診断イベント
- 情報イベント

各イベントの発生時間に加えて、そのイベントの発生または終了を示すシンボルが割り当てられます。

- 診断イベント
 - ☹ : イベント発生
 - ☺ : イベント終了
- 情報イベント
 - ☹ : イベント発生

対処法の呼び出しと終了

1.  を押します。
 - ↳ 選択した診断イベントの対処法に関するメッセージが開きます。
2.  +  を同時に押します。
 - ↳ 対処法に関するメッセージが閉じます。

12.6.2 イベントログのフィルタリング

フィルタオプション パラメータ を使用すると、**イベントリスト** サブメニュー に表示するイベントメッセージのカテゴリーを設定できます。

ナビゲーションパス

診断 → イベントログブック → フィルタオプション

フィルタカテゴリー

- すべて
- 故障 (F)
- 機能チェック (C)
- 仕様範囲外 (S)
- メンテナンスが必要 (M)
- 情報

12.6.3 情報イベントの概要

情報番号	情報名
I1000	----- (装置 OK)
I1089	電源オン
I1090	設定のリセット
I1091	設定変更済
I1092	トレンドデータが消去されました。

6) このサブメニューは現場表示器を介して操作する場合にのみ使用できます。FieldCare を介して操作する場合、イベントリストは FieldCare

情報番号	情報名
I1110	書き込み保護スイッチ変更
I1137	電子部が交換されました
I1151	履歴のリセット
I1154	最小/最大端子電圧のリセット
I1155	電子部内温度のリセット
I1156	メモリエラー トレンド
I1157	メモリエラー イベントリスト
I1185	表示バックアップ完了
I1186	表示ディスプレイでの復元
I1187	表示ディスプレイでダウンロードされた設定
I1188	表示データクリア 済
I1189	バックアップ比較完了
I1256	表示: アクセスステータス変更
I1264	安全機能が中断されました
I1335	ファームウェアの変更
I1397	フィールドバス: アクセスステータス変更
I1398	CDI: アクセスステータス変更
I1512	ダウンロードを開始しました
I1513	ダウンロード終了
I1514	アップロード開始
I1515	アップロード完了

12.7 ファームウェアの履歴

日付	ファームウェアのバージョン	変更	関連資料 (FMP51、FMP52、FMP54、PROFIBUS)		
			取扱説明書	機能説明書	技術仕様書
2011 年 7 月	01.00.zz	初期ソフトウェア	BA01006F/00/EN/10.10	GP01001F/00/EN/10.10	TI01001F/00/EN/13.11
2015 年 2 月	01.01.zz	- SD03 のサポート - 言語の追加 - HistoROM 機能の拡張 「高度な診断」機能ブロックの統合 - 機能改良およびバグ修正	BA01006F/00/EN/15.14 BA01006F/00/EN/16.16 ¹⁾	GP01001F/00/EN/13.14	TI01001F/00/EN/18.14 TI01001F/00/EN/22.16 ¹⁾

1) DeviceCare および FieldCare の DTM 最新バージョンで利用できる Heartbeat ウィザードの情報が含まれます。



ファームウェアバージョンは、製品構成を使用して注文時に指定できます。これにより、既存のまたは計画中のシステム統合とファームウェアバージョンの互換性を確保することが可能です。

13 メンテナンス

本機器には、特別な保守はありません。

13.1 外部洗浄

機器の外部洗浄を行なう場合は、必ずハウジングとシールの表面に傷をつけない洗浄剤を使用してください。

14 修理

14.1 修理に関する一般情報

14.1.1 修理コンセプト

エンドレスハウザーの修理コンセプトでは、機器にモジュール式设计を採用することにより、弊社のサービス部門または専門トレーニングを受けたユーザが修理を実施できるようになっています。

スペアパーツは適切なキットに含まれています。キットには関連する交換説明書が同梱されています。

サービスおよびスペアパーツに関する詳細については、弊社のサービス部門にお問い合わせください。

14.1.2 防爆認定機器の修理

防爆認定機器を修理する場合は、以下の点に注意してください。

- 防爆認定機器の修理は、トレーニングを受けた作業員または弊社サービス部門のみが実施できます。
- 一般的な規格、各国の防爆区域規則、安全注意事項 (XA)、証明書に従ってください。
- 弊社純正スペアパーツのみを使用してください。
- スペアパーツを注文する場合は、銘板に示されている機器名称を明記してください。部品は、同じ部品としか交換できません。
- 取扱説明書に従って修理してください。修理が完了したら、機器の所定のルーチン試験を実施してください。
- 弊社サービス部門においてのみ、認証取得機器を別の認証バージョンに変更することが可能です。
- 修理および改造作業はすべて記録しておいてください。

14.1.3 電子モジュールの交換

校正パラメータがハウジング内にある HistoROM に保存されているため、電子モジュールの交換後、新しい基本設定を実施する必要はありません。ただし、メイン電子モジュールを交換した場合は、新しいマッピング（不要反射の除去）の記録が必要になる場合があります。

14.1.4 機器の交換


機器一式または電子モジュールを交換した後、以下のいずれかの方法により、機器内に再度パラメータをダウンロードできます。

- 表示モジュール経由
条件：古い機器の設定が表示モジュールに保存されていること → 194。
- FieldCare 経由
条件：古い機器の設定が FieldCare 経由でコンピュータに保存されていること。

新たな設定を行わずに、測定を継続することが可能です。リニアライゼーションとタンクマッピング（不要反射の除去）だけは、新たに記録する必要があります。

14.2 スペアパーツ

- 互換性のある機器コンポーネントの一部は、スペアパーツ型式銘板で確認できます。これには、スペアパーツに関する情報が含まれます。
- 機器の端子部カバーに、以下の情報が記載されたスペアパーツ型式銘板が付いています。
 - 機器の主要なスペアパーツのリスト（スペアパーツの注文情報を含む）
 - W@M デバイスビューワの URL (www.endress.com/deviceviewer) :
機器のスペアパーツがすべて（オーダーコードを含め）リストされており、注文することが可能です。付随する取付指示が用意されている場合は、それもダウンロードできます。

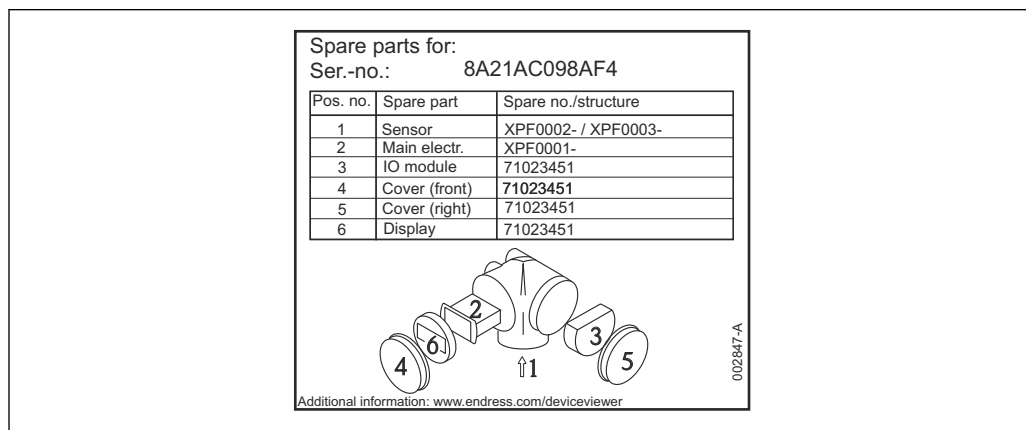

A0014979

図 32 端子部カバーのスペアパーツ型式銘板の例

機器シリアル番号：

- 機器のスペアパーツ型式銘板に記載されています。
- 「機器情報」サブメニューの「シリアル番号」から読み取ることができます。

14.3 返却

機器の修理または工場校正が必要な場合、あるいは、誤った機器が納入または注文された場合は、本機器を返却する必要があります。測定物と接触した製品が返却された場合、ISO 認証企業であるエンドレスハウザーは、法的規制に従って特定の手順でこれを取り扱わなければなりません。

迅速、安全、適切な機器返却を保証するため、弊社ウェブサイト

<http://www.endress.com/support/return-material> に記載されている返却の手順および条件をご覧ください。

14.4 廃棄


廃棄する際には、以下の点に注意してください。

- 適用される各地域/ 各国の規定を遵守してください。
- 機器コンポーネントを適切に分別および再利用してください。

15 アクセサリ

15.1 機器関連のアクセサリ


15.1.1 日除けカバー

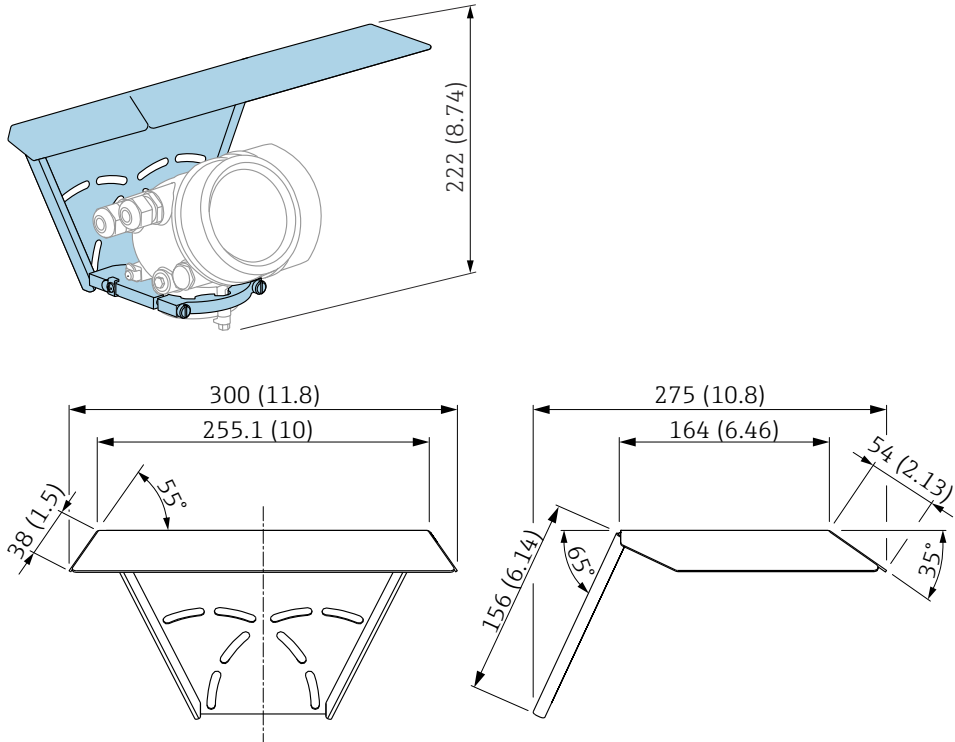アクセサリ	説明
日除けカバー	 A0015466 A0015472 ☐ 33 日除けカバー、寸法：mm (in) i 日除けカバーは機器と一緒に注文できます（製品構成、仕様コード 620「同梱アクセサリ」、オプション PB「日除けカバー」）。 または、アクセサリとして別途注文することも可能です（オーダーコード 71162242）。


15.1.2 電子部ハウジングの取付ブラケット

アクセサリ	説明
電子部ハウジングの取付 ブラケット	A B  34 電子部ハウジングの取付ブラケット：寸法：mm (in) A 壁取付け B パイプ取付け  「分離型センサ」機器バージョン（製品構成の仕様コード 060）の場合、取付ブラケットは納入品に含まれます。必要に応じて、アクセサリとして注文することも可能です（オーダーコード 71102216）。


15.1.3 伸長ロッド/センタリング HMP40

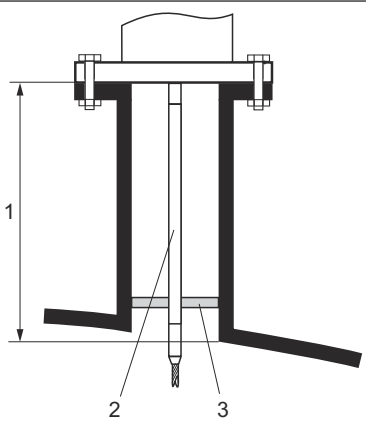アクセサリ	説明																																																		
伸長ロッド/センタリング HMP40 - 以下に使用可能 : FMP54 - 許容温度 ノズル下端にて : - センタリングディスクなし : 制限なし - センタリングディスクあり : -40 ~ 150 °C (-40 ~ 302 °F) - 追加情報 : SD01002F	 1 ノズル高 2 伸長ロッド 3 センタリングディスク A0013597 <table> <tr> <td>010</td><td>認証</td></tr> <tr> <td>A</td><td>A : 非危険場所</td></tr> <tr> <td>M</td><td>M : FM DIP Cl.II Div.1 Gr.E-G N.I., zone 21,22</td></tr> <tr> <td>P</td><td>P : CSA DIP Cl.II Div.1 Gr.G + 炭塵 N.I.</td></tr> <tr> <td>S</td><td>S : FM Cl.I, II, III Div.1 Gr.A-G N.I., zone 0,1,2,20,21,22</td></tr> <tr> <td>U</td><td>U : CSA Cl.I, II, III Div.1 Gr.A-G N.I., zone 0,1,2</td></tr> <tr> <td>1</td><td>1 : ATEX II 1G</td></tr> <tr> <td>2</td><td>2 : ATEX II 1D</td></tr> </table> <table> <tr> <td>020</td><td>伸長ロッド ; ノズル高 :</td></tr> <tr> <td>1</td><td>115mm; 150-250mm / 6-10"</td></tr> <tr> <td>2</td><td>215mm; 250-350mm / 10-14"</td></tr> <tr> <td>3</td><td>315mm; 350-450mm / 14-18"</td></tr> <tr> <td>4</td><td>415mm; 450-550mm / 18-22"</td></tr> <tr> <td>9</td><td>特殊仕様、TSP No.要問合せ</td></tr> </table> <table> <tr> <td>030</td><td>センタリングディスク :</td></tr> <tr> <td>A</td><td>非選択</td></tr> <tr> <td>B</td><td>DN40 / 1-1/2", 内径 = 40-45mm, PPS</td></tr> <tr> <td>C</td><td>DN50 / 2", 内径 = 50-57mm, PPS</td></tr> <tr> <td>D</td><td>DN80 / 3", 内径 = 80-85mm, PPS</td></tr> <tr> <td>E</td><td>DN80 / 3", 内径 = 76-78mm, PPS</td></tr> <tr> <td>G</td><td>DN100 / 4", 内径 = 100-110mm, PPS</td></tr> <tr> <td>H</td><td>DN150 / 6", 内径 = 152-164mm, PPS</td></tr> <tr> <td>J</td><td>DN200 / 8", 内径 = 210-215mm, PPS</td></tr> <tr> <td>K</td><td>DN250 / 10", 内径 = 253-269mm, PPS</td></tr> <tr> <td>Y</td><td>特殊仕様、TSP No.要問合せ</td></tr> </table>	010	認証	A	A : 非危険場所	M	M : FM DIP Cl.II Div.1 Gr.E-G N.I., zone 21,22	P	P : CSA DIP Cl.II Div.1 Gr.G + 炭塵 N.I.	S	S : FM Cl.I, II, III Div.1 Gr.A-G N.I., zone 0,1,2,20,21,22	U	U : CSA Cl.I, II, III Div.1 Gr.A-G N.I., zone 0,1,2	1	1 : ATEX II 1G	2	2 : ATEX II 1D	020	伸長ロッド ; ノズル高 :	1	115mm; 150-250mm / 6-10"	2	215mm; 250-350mm / 10-14"	3	315mm; 350-450mm / 14-18"	4	415mm; 450-550mm / 18-22"	9	特殊仕様、TSP No.要問合せ	030	センタリングディスク :	A	非選択	B	DN40 / 1-1/2", 内径 = 40-45mm, PPS	C	DN50 / 2", 内径 = 50-57mm, PPS	D	DN80 / 3", 内径 = 80-85mm, PPS	E	DN80 / 3", 内径 = 76-78mm, PPS	G	DN100 / 4", 内径 = 100-110mm, PPS	H	DN150 / 6", 内径 = 152-164mm, PPS	J	DN200 / 8", 内径 = 210-215mm, PPS	K	DN250 / 10", 内径 = 253-269mm, PPS	Y	特殊仕様、TSP No.要問合せ
010	認証																																																		
A	A : 非危険場所																																																		
M	M : FM DIP Cl.II Div.1 Gr.E-G N.I., zone 21,22																																																		
P	P : CSA DIP Cl.II Div.1 Gr.G + 炭塵 N.I.																																																		
S	S : FM Cl.I, II, III Div.1 Gr.A-G N.I., zone 0,1,2,20,21,22																																																		
U	U : CSA Cl.I, II, III Div.1 Gr.A-G N.I., zone 0,1,2																																																		
1	1 : ATEX II 1G																																																		
2	2 : ATEX II 1D																																																		
020	伸長ロッド ; ノズル高 :																																																		
1	115mm; 150-250mm / 6-10"																																																		
2	215mm; 250-350mm / 10-14"																																																		
3	315mm; 350-450mm / 14-18"																																																		
4	415mm; 450-550mm / 18-22"																																																		
9	特殊仕様、TSP No.要問合せ																																																		
030	センタリングディスク :																																																		
A	非選択																																																		
B	DN40 / 1-1/2", 内径 = 40-45mm, PPS																																																		
C	DN50 / 2", 内径 = 50-57mm, PPS																																																		
D	DN80 / 3", 内径 = 80-85mm, PPS																																																		
E	DN80 / 3", 内径 = 76-78mm, PPS																																																		
G	DN100 / 4", 内径 = 100-110mm, PPS																																																		
H	DN150 / 6", 内径 = 152-164mm, PPS																																																		
J	DN200 / 8", 内径 = 210-215mm, PPS																																																		
K	DN250 / 10", 内径 = 253-269mm, PPS																																																		
Y	特殊仕様、TSP No.要問合せ																																																		

15.1.4 取付キット（絶縁）

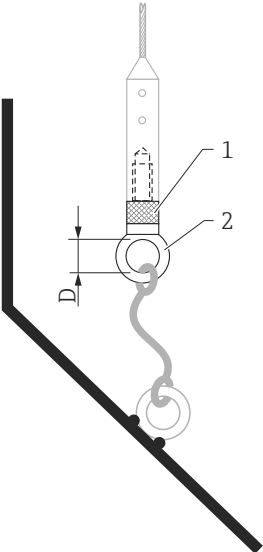アクセサリ	説明
取付キット（絶縁） 以下に使用可能： ■ FMP51 ■ FMP54	 ■ 35 取付キットの供給範囲： 1 絶縁スリーブ 2 アイボルト プローブの確実な絶縁固定用。 最大プロセス温度：150 °C (300 °F) ローブプローブ 4 mm (1/6 in) または 6 mm (1/4 in)、PA > スチール用： ■ 直径 D = 20 mm (0.8 in) ■ オーダー番号：52014249 ローブプローブ 6 mm (1/4 in) または 8 mm (1/3 in)、PA > スチール用： ■ 直径 D = 25 mm (1 in) ■ オーダー番号：52014250 絶縁スリーブは帯電のリスクがあるので、危険場所で使用するのは不適切です。 必ず固定具を接地する必要があります。 i 取付キットは、機器と同時に注文することも可能です (Levellflex の製品構成、仕様コード 620 「同梱アクセサリ」、オプション PG 「取付キット, 絶縁, ロープ」を参照)。

15.1.5 センタリングスター

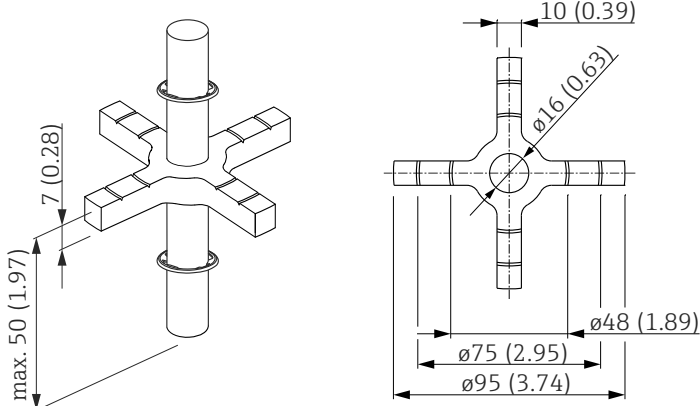
アクセサリ	説明
センタリングスター PEEK ϕ 48 ~ 95 mm (1.89 ~ 3.74 inch) 以下に使用可能： ■ FMP51 ■ FMP54	 センタリングスターは、直径が 16 mm (0.6 in) のロッド型プローブに適しており、呼び口径 50A (2") ~ 100A (4") のパイプで使用できます。4 脚センタリングスターのマーキングにより、簡単・的確にセンタリングスターをパイプ直径に合わせることができます。取扱説明書 BA00377F も参照してください。 ■ センタリングスターの材質：PEEK（静的散逸） ■ 止めリングの材質：PH15-7Mo（UNS S15700） ■ 許容プロセス温度：-60 ~ +200 °C (-76 ~ +392 °F) ■ オーダーコード：71069064 i センタリングスターを外筒管に挿入する場合は、外筒管の下側の排出口よりも下に取り付けてください。プローブ長を選択する際、取付位置を考慮してください。通常、センタリングスターは、プローブ終端よりも 50 mm (1.97") 以上高い位置に取り付けしないでください。ロッドプローブの測定範囲内には、PEEK センタリングスターを挿入しないでください。 i PEEK センタリングスターは機器と同時に注文することも可能です（Levelflex の製品構成、仕様コード 610「取付け済みアクセサリ」、オプション OD を参照）。この場合は、止めリングで固定されません。代わりに、六角頭ボルト（A4-70）とノルトロックワッシャ（1.4547）を使用してロッドプローブ終端に固定されます。

A0014576

アクセサリ	説明
センタリングスター PFA ■ ϕ 16.4 mm (0.65 in) ■ ϕ 37 mm (1.46 in) 以下に使用可能： ■ FMP51 ■ FMP52 ■ FMP54	A 8mm (0.3 in) プローブ用 B 12 mm (0.47 in) および 16 mm (0.63 in) プローブ用 センタリングスターは、直径が 8 mm (0.3 in)、12 mm (0.47 in) および 16 mm (0.63 in) のロッド型プローブに（またはコーティングされたロッドプローブにも）適しており、呼び口径 40A (1½") ~ 50A (2") のパイプで使用できます。取扱説明書 BA00378F も参照してください。 ■ 材質：PFA ■ 許容プロセス温度：-200~+250 °C (-382~+482 °F) ■ オーダーコード ■ プローブ 8 mm (0.3 in) : 71162453 ■ プローブ 12 mm (0.47 in) : 71157270 ■ プローブ 16 mm (0.63 in) : 71069065 PFA センタリングスターは機器と同時に注文することも可能です (Levelflex の製品構成、仕様コード 610「取付け済みアクセサリ」、オプション OE を参照)。


アクセサリ	説明
センタリングスター PEEK、 ϕ 48~95 mm (1.9~3.7 in)以下に使用可能： ■ FMP51 ■ FMP54	センタリングスターは、直径が 4 mm (⅛ in) のロープ型プローブに（またはコーティングされたロッドプローブにも）適しています。取扱説明書 SD01961F も参照してください。 ■ 材質：PEEK ■ 許容プロセス温度：-60~+250 °C (-76~+482 °F) ■ オーダーコード ■ 71373490 (1 個) ■ 71373492 (5 個) PFA センタリングスターは機器と同時に注文することも可能です (Levelflex の製品構成、仕様コード 610「取付け済みアクセサリ」、オプション OD を参照)。

15.1.6 リモート表示部 FHX50

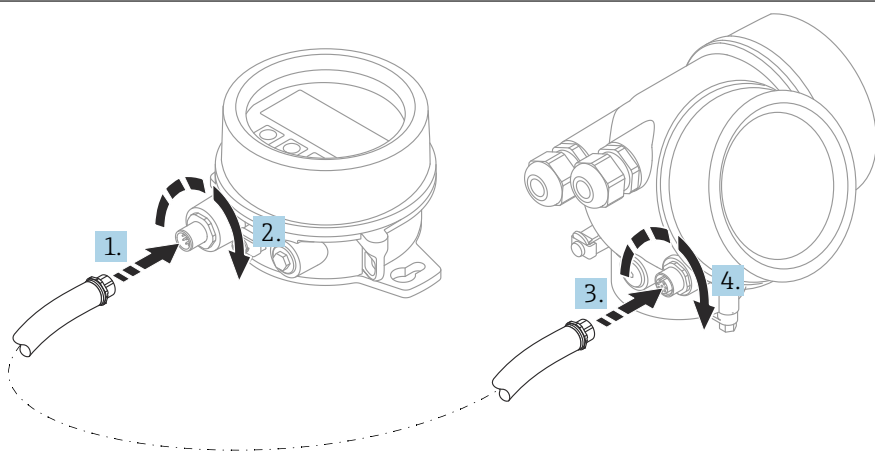アクセサリ	説明
リモート表示部 FHX50	 A0019128 ■ 材質 : ■ プラスチック PBT ■ SUS 316L 相当/1.4404 ■ アルミニウム ■ 保護等級 : IP68 / NEMA 6P および IP66 / NEMA 4x ■ 表示モジュールに適合 : ■ SD02 (プッシュボタン) ■ SD03 (タッチコントロール) ■ 接続ケーブル : ■ 機器と一緒に納入されるケーブル、最大 30 m (98 ft) ■ ユーザー側で用意する標準ケーブル、最大 60 m (196 ft) ■ 周囲温度範囲 : -40～80 °C (-40～176 °F) ■ 周囲温度範囲 (オプション) : -50～80 °C (-58～176 °F) ¹⁾ i リモート表示部を使用する場合は、機器バージョン「表示部 FHX50 用」(仕様コード 030、バージョン L、M または N) を注文してください。FHX50 の場合は、仕様コード 050「機器バージョン」でオプション A「表示部 FHX50 用」を選択する必要があります。 ■ 機器バージョン「表示部 FHX50 用」を最初に注文せずに、FHX50 表示部を後付けする場合は、FHX50 の注文時に仕様コード 050「機器バージョン」でバージョン B「表示部 FHX50 用ではない」を選択しなければなりません。この場合、機器の改造キットが FHX50 と一緒に納入されます。このキットにより、FHX50 が使用できるように機器を準備することが可能です。 i 認定を取得した変換器の場合、FHX50 の使用が制限される場合があります。機器に FHX50 を後付けできるのは、機器の安全上の注意事項 (XA) の基本仕様、項目 4「表示部/操作部」でオプション L、M または N (「FHX50 用」) がリストに記載されている場合だけです。FHX50 の安全上の注意事項 (XA) についても注意してください。 i 以下の変換器には後付けできません。 ■ 可燃性粉塵のある領域で使用するための認定機器 (粉塵防爆認定) ■ Ex nA 保護タイプ i 詳細については、資料 SD01007F を参照してください。

1) この範囲は、注文仕様コード 580「試験、証明」でオプション JN「周囲温度変換器 -50 °C (-58 °F)」を選択した場合に有効となります。温度が恒久的に -40 °C (-40 °F) 以下になる場合、故障率が高まる可能性があります。

15.1.7 過電圧保護

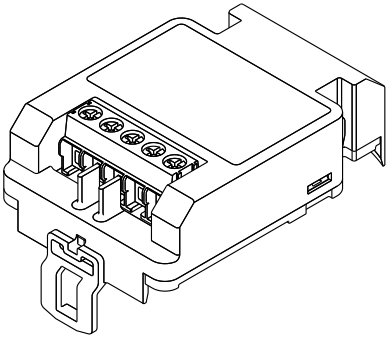アクセサリ	説明
2 線式機器用の過電圧保護 OVP10 (1 チャンネル) OVP20 (2 チャンネル)	 A0021734 技術データ ■ 1 チャンネル当たりの抵抗 : $2 * 0.5 \Omega_{\max}$ ■ DC 電圧しきい値 : 400~700 V ■ インパルス電圧しきい値 : < 800 V ■ 1 MHz の静電容量 : < 1.5 pF ■ インパルス電圧の公称放電電流 (8/20 μs) : 10 kA ■ 次のケーブル断面積に適している : 0.2~2.5 mm² (24~14 AWG) i 機器と一緒に注文 過電圧保護モジュールは、機器と一緒に注文することをお勧めします。製品構成、仕様コード 610「取付け済みアクセサリ」、オプション NA「過電圧保護」を参照してください。モジュールの別途注文が必要になるのは、機器に過電圧保護を後付けする場合だけです。 i 後付け用のオーダーコード ■ 1 チャンネル機器 (仕様コード 020、オプション A) の場合 OVP10 : 71128617 ■ 2 チャンネル機器 (仕様コード 020、オプション B、C、E または G) の場合 OVP20 : 71128619 後付け用のハウジングカバー 機器に過電圧保護を後付けした場合、必要な安全距離を保つには、ハウジングカバーを交換する必要があります。ハウジングタイプに応じて、適切なカバーのオーダーコードは次の通りです。 ■ GT18 ハウジング : カバー 71185516 ■ GT19 ハウジング : カバー 71185518 ■ GT20 ハウジング : カバー 71185516 i 後付けに関する制限事項 変換器の認定に応じて、OVP モジュールの使用が制限される場合があります。機器に OVP モジュールを後付けできるのは、その機器に関する安全上の注意事項 (XA) のオプション仕様の下にオプション NA (過電圧保護) が引用されている場合だけです。 i 詳細については、SD01090F を参照してください。

15.1.8 HART 機器用の Bluetooth モジュール

アクセサリ	説明
Bluetooth モジュール	A0036493 ■ SmartBlue (アプリ) 経由で迅速かつ容易に機器設定が可能 ■ 追加のツールまたはアダプタは不要 ■ SmartBlue (アプリ) 経由の信号カーブ ■ 暗号化されたシングル・ポイントツーポイント・データ伝送 (Fraunhofer institue による試験済み) および Bluetooth® ワイヤレス技術を介した、パスワード保護された通信 ■ 基準条件下の範囲 : > 10 m (33 ft)  Bluetooth モジュールを使用している場合は、最小供給電圧が最大 3 V 上昇します。.  機器と一緒に注文 Bluetooth モジュールは、機器と一緒に注文することをお勧めします。製品構成の仕様コード 610「取付け済みアクセサリ」、オプション NF「Bluetooth」を参照してください。改造の必要がある場合のみ別注してください。  後付け用のオーダーコード Bluetooth モジュール (BT10) : 71377355  改造における制約事項 変換器の認定に応じて、Bluetooth モジュールの使用が制限される場合があります。関連する安全上の注意事項 (XA) のオプション仕様にオプション NF (Bluetooth) が記載されている機器のみ Bluetooth モジュールを組み込むことができます。  詳細については、SD02252F を参照してください。

15.2 通信関連のアクセサリ

アクセサリ	説明
Commubox FXA291	CDI インターフェイス (= Endress+Hauser Common Data Interface) 付きの Endress+Hauser 製フィールド機器とコンピュータの USB インターフェイスを接続します。 オーダーコード : 51516983  詳細については、技術仕様書 TI00405C を参照してください。

15.3 サービス関連のアクセサリ

アクセサリ	説明
DeviceCare SFE100	HART、PROFIBUS および FOUNDATION フィールドバス機器の設定ツールです。  技術仕様書 TI01134S  - DeviceCare は、www.software-products.endress.com からダウンロードできます。ダウンロードするには、Endress+Hauser ソフトウェアポータルでの登録が必要です。 - または、DeviceCare DVD を機器と一緒に注文することが可能です。製品構成：仕様コード 570 「サービス」、オプション IV 「ツーリング DVD (DeviceCare 設定)」
FieldCare SFE500	FDT ベースプラントアセットマネジメントツール このツールは、システム内のあらゆるフィールド機器を設定し、その機器を管理する助けとなります。ステータス情報が表示され、機器の診断もサポートできます。  技術仕様書 TI00028S

15.4 システムコンポーネント

アクセサリ	説明
メモグラフ M グラフィックデータマネージャ	メモグラフ M グラフィックデータマネージャには、関連するプロセス変数の情報がすべて表示されます。測定値を正確に記録し、リミット値の監視、測定ポイントの解析を行います。データは、256 MB の内部メモリに保存され、SD カードや USB スティックにも保存されます。  詳細については、技術仕様書 (TI00133R) および取扱説明書 (BA00247R) を参照してください。

16 操作メニュー

16.1 操作メニューの概要（表示モジュール）

ナビゲーション  操作メニュー

Language	
 設定	→  135
デバイスのタグ	→  135
デバイスアドレス	→  135
動作モード	→  135
距離の単位	→  136
タンクタイプ	→  136
パイプ直径	→  136
タンクレベル	→  142
上部接続までの距離	→  143
DC 値	→  143
測定物グループ	→  137
空校正	→  137
満量校正	→  138
レベル	→  139
界面	→  144
距離	→  140
界面距離	→  145
信号品質	→  141
▶ マッピング	→  148
距離の確定	→  148

マッピングの最終点	→ 148
マップ記録	→ 148
距離	→ 148
▶ Analog inputs	
▶ Analog input 1～6	→ 149
Channel	→ 149
PV filter time	→ 149
Fail-safe type	→ 150
Fail safe value	→ 150
▶ 高度な設定	→ 151
ロック状態	→ 151
アクセスステータス表示	→ 152
アクセスコード入力	→ 152
▶ レベル	→ 153
測定物タイプ	→ 153
測定物特性	→ 153
プロセス特性	→ 154
高度なプロセス条件	→ 155
レベル単位	→ 156
不感知距離	→ 156
レベル補正	→ 157
▶ 界面	→ 158
プロセス特性	→ 158
下層測定物の DC	→ 158
レベル単位	→ 159

不感知距離	→ 159
レベル補正	→ 160
▶ DC の自動計算	→ 163
上層部の厚さ手動入力	→ 163
DC 値	→ 163
DC の計算値を使用	→ 163
▶ リニアライゼーション	→ 165
リニアライゼーションの方式	→ 167
リニアライゼーション後の単位	→ 168
フリーテキスト	→ 169
最大値	→ 170
直径	→ 170
中間高さ	→ 170
テーブルモード	→ 171
▶ テーブルの編集	
レベル	
ユーザー様の値	
テーブルを有効にする	→ 173
▶ 安全設定	→ 174
出力エコー信号消失	→ 174
エコー信号消失時の値	→ 174
エコー信号消失時急上昇	→ 175
不感知距離	→ 156
▶ WHG 確認	→ 177

▶ WHG 無効	→ 178
書き込み保護のリセット	→ 178
不適切なコード	→ 178
▶ プローブ設定	→ 179
プローブ接地	→ 179
▶ プローブ長の補正	→ 181
プローブ長の確認	→ 181
実際のプローブ長	→ 181
▶ スイッチ出力	→ 182
スイッチ出力機能	→ 182
ステータスの割り当て	→ 182
リミットの割り当て	→ 183
診断動作の割り当て	→ 183
スイッチオンの値	→ 184
スイッチオンの遅延	→ 185
スイッチオフの値	→ 185
スイッチオフの遅延	→ 186
フェールセーフモード	→ 186
ステータス切り替え	→ 186
出力信号の反転	→ 186
▶ 表示	→ 188
Language	→ 188
表示形式	→ 188
1～4 の値表示	→ 190
小数点桁数 1～4	→ 190

表示間隔	→ 191
表示のダンピング	→ 191
ヘッダー	→ 191
ヘッダーテキスト	→ 192
区切り記号	→ 192
数値形式	→ 192
小数点桁数メニュー	→ 192
バックライト	→ 193
表示のコントラスト	→ 193
▶ 設定バックアップの表示	→ 194
稼動時間	→ 194
最後のバックアップ	→ 194
設定管理	→ 194
比較の結果	→ 195
▶ 管理	→ 197
▶ アクセスコード設定	→ 199
アクセスコード設定	→ 199
アクセスコードの確認	→ 199
機器リセット	→ 197
🔍 診断	→ 200
現在の診断結果	→ 200
前回の診断結果	→ 200
再起動からの稼動時間	→ 201
稼動時間	→ 194

▶ 診断リスト	→ 202
診断 1～5	→ 202
▶ イベントログブック	→ 203
フィルタオプション	
▶ イベントリスト	→ 203
▶ 機器情報	→ 204
デバイスのタグ	→ 204
シリアル番号	→ 204
ファームウェアのバージョン	→ 204
機器名	→ 204
オーダーコード	→ 205
拡張オーダーコード 1～3	→ 205
Status PROFIBUS Master Config	→ 205
PROFIBUS ident number	→ 205
▶ 測定値	→ 206
距離	→ 140
リニアライゼーションされたレベル	→ 169
界面距離	→ 145
リニアライゼーションされた界面	→ 169
上層部の厚さ	→ 208
端子電圧 1	→ 208
ステータス切り替え	→ 186
▶ Analog inputs	
▶ Analog input 1～6	→ 209
Channel	→ 149

Out value	→ 209
Out status	→ 210
Out status HEX	→ 210
▶ データのログ	→ 211
チャンネル 1~4 の割り当て	→ 211
ロギングの時間間隔	→ 212
すべてのログをリセット	→ 212
▶ チャンネル 1~4 表示	→ 213
▶ シミュレーション	→ 215
測定値の割り当て	→ 216
測定値	→ 216
シミュレーションスイッチ出力	→ 216
ステータス切り替え	→ 217
機器アラームのシミュレーション	→ 217
診断イベントの種類	
診断イベントのシミュレーション	→ 217
▶ 機器チェック	→ 218
機器チェック開始	→ 218
機器チェックの結果	→ 218
前回のチェック時刻	→ 218
レベル信号	→ 219
開始信号	→ 219
界面信号	→ 219

16.2 操作メニューの概要（操作ツール）

ナビゲーション  操作メニュー

 設定	→  135
デバイスのタグ	→  135
デバイスアドレス	→  135
動作モード	→  135
距離の単位	→  136
タンクタイプ	→  136
パイプ直径	→  136
測定物グループ	→  137
空校正	→  137
満量校正	→  138
レベル	→  139
距離	→  140
信号品質	→  141
タンクレベル	→  142
上部接続までの距離	→  143
DC 値	→  143
界面	→  144
界面距離	→  145
距離の確定	→  145
現在のマッピング	→  146
マッピングの最終点	→  147
マップ記録	→  147

▶ Analog inputs	
▶ Analog input 1～6	→ 149
Channel	→ 149
PV filter time	→ 149
Fail-safe type	→ 150
Fail safe value	→ 150
▶ 高度な設定	→ 151
ロック状態	→ 151
アクセスステータス ツール	→ 151
アクセスコード入力	→ 152
▶ レベル	→ 153
測定物タイプ	→ 153
測定物特性	→ 153
プロセス特性	→ 154
高度なプロセス条件	→ 155
レベル単位	→ 156
不感知距離	→ 156
レベル補正	→ 157
▶ 界面	→ 158
プロセス特性	→ 158
下層測定物の DC	→ 158
レベル単位	→ 159
不感知距離	→ 159
レベル補正	→ 160
上層部の厚さ手動入力	→ 160

測定された上層部厚さ	→ 161
DC 値	→ 161
DC の計算値	→ 161
DC の計算値を使用	→ 162
▶ リニアライゼーション	→ 165
リニアライゼーションの方式	→ 167
リニアライゼーション後の単位	→ 168
フリーテキスト	→ 169
リニアライゼーションされたレベル	→ 169
リニアライゼーションされた界面	→ 169
最大値	→ 170
直径	→ 170
中間高さ	→ 170
テーブルモード	→ 171
テーブル番号	→ 172
レベル	→ 172
レベル	→ 172
ユーザー様の値	→ 173
テーブルを有効にする	→ 173
▶ 安全設定	→ 174
出力エコー信号消失	→ 174
エコー信号消失時の値	→ 174
エコー信号消失時急上昇	→ 175
不感知距離	→ 156
▶ WHG 確認	→ 177

▶ WHG 無効	→ 178
書き込み保護のリセット	→ 178
不適切なコード	→ 178
▶ プローブ設定	→ 179
プローブ接地	→ 179
実際のプローブ長	→ 179
プローブ長の確認	→ 180
▶ スイッチ出力	→ 182
スイッチ出力機能	→ 182
ステータスの割り当て	→ 182
リミットの割り当て	→ 183
診断動作の割り当て	→ 183
スイッチオンの値	→ 184
スイッチオンの遅延	→ 185
スイッチオフの値	→ 185
スイッチオフの遅延	→ 186
フェールセーフモード	→ 186
ステータス切り替え	→ 186
出力信号の反転	→ 186
▶ 表示	→ 188
Language	→ 188
表示形式	→ 188
1～4 の値表示	→ 190
小数点桁数 1～4	→ 190
表示間隔	→ 191

表示のダンピング	→ 191
ヘッダー	→ 191
ヘッダーテキスト	→ 192
区切り記号	→ 192
数値形式	→ 192
小数点桁数メニュー	→ 192
バックライト	→ 193
表示のコントラスト	→ 193
▶ 設定バックアップの表示	→ 194
稼動時間	→ 194
最後のバックアップ	→ 194
設定管理	→ 194
バックアップのステータス	→ 195
比較の結果	→ 195
▶ 管理	→ 197
アクセスコード設定	
機器リセット	→ 197
🔍 診断	→ 200
現在の診断結果	→ 200
タイムスタンプ	→ 200
前回の診断結果	→ 200
タイムスタンプ	→ 201
再起動からの稼動時間	→ 201
稼動時間	→ 194

▶ 診断リスト	→ 202
診断 1～5	→ 202
タイムスタンプ 1～5	→ 202
▶ 機器情報	→ 204
デバイスのタグ	→ 204
シリアル番号	→ 204
ファームウェアのバージョン	→ 204
機器名	→ 204
オーダーコード	→ 205
拡張オーダーコード 1～3	→ 205
Status PROFIBUS Master Config	→ 205
PROFIBUS ident number	→ 205
▶ 測定値	→ 206
距離	→ 140
リニアライゼーションされたレベル	→ 169
界面距離	→ 145
リニアライゼーションされた界面	→ 169
上層部の厚さ	→ 208
端子電圧 1	→ 208
ステータス切り替え	→ 186
▶ Analog inputs	
▶ Analog input 1～6	→ 209
Channel	→ 149
Out value	→ 209

Out status	→ 210
Out status HEX	→ 210
▶ データのログ	→ 211
チャンネル 1~4 の割り当て	→ 211
ロギングの時間間隔	→ 212
すべてのログをリセット	→ 212
▶ シミュレーション	→ 215
測定値の割り当て	→ 216
測定値	→ 216
シミュレーションスイッチ出力	→ 216
ステータス切り替え	→ 217
機器アラームのシミュレーション	→ 217
診断イベントのシミュレーション	→ 217
▶ 機器チェック	→ 218
機器チェック開始	→ 218
機器チェックの結果	→ 218
前回のチェック時刻	→ 218
レベル信号	→ 219
開始信号	→ 219
界面信号	→ 219
▶ Heartbeat	→ 220

16.3 「設定」メニュー

- : 表示部および操作モジュールによる、パラメータへのナビゲーションパスを示します。
- : 操作ツール（例：FieldCare）による、パラメータへのナビゲーションパスを示します。
- : ソフトウェアロックでロック可能なパラメータを示します。

ナビゲーション   設定

デバイスのタグ



ナビゲーション   設定 → デバイスのタグ

説明 機器のタグを入力します。

ユーザー入力 最大 32 文字の英数字

デバイスアドレス



ナビゲーション   設定 → デバイスアドレス

説明

- **Address mode = Software** の場合：バスアドレスを入力します。
- **Address mode = Hardware** の場合：バスアドレスを表示します。

ユーザー入力 0～126

動作モード



ナビゲーション   設定 → 動作モード

必須条件 機器が「界面測定」アプリケーションパッケージ（FMP51、FMP52、FMP54 に対応）を備えていること⁷⁾。

説明 操作モードを選択します。

選択

- レベル
- 静電容量による界面^{*}
- 界面^{*}

工場出荷時設定 FMP51/FMP52/FMP54：レベル

7) 製品構成：仕様コード 540「アプリケーションパッケージ」、オプション EB「界面測定」

* 表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

距離の単位

ナビゲーション	🔍📄 設定 → 距離の単位	
説明	距離計算の長さ単位。	
選択	SI 単位	US 単位
	■ mm	■ ft
	■ m	■ in

タンクタイプ

ナビゲーション	🔍📄 設定 → タンクタイプ	
必須条件	測定物タイプ (→ 📄 153) = 液体 に設定します。	
説明	タンクタイプを選択します。	
選択	■ 金属 ■ 外筒管 ■ 非金属 ■ 外部取り付け ■ コアキシャル	
工場出荷時設定	プローブに応じて異なります。	
追加情報	■ プローブに応じて異なります。前述のオプションの一部を使用できない場合や、追加オプションが用意されている場合があります。 ■ コアキシャルプローブおよびまたは金属製センタリングディスクを持つプローブでは、 タンクタイプ パラメータはプローブの種類に対応し、変更することができません。	

パイプ直径

ナビゲーション	🔍📄 設定 → パイプ直径	
必須条件	■ タンクタイプ (→ 📄 136) = 外筒管 ■ プローブがコーティングされている	
説明	外筒管または内筒管の直径を設定します。	
ユーザー入力	0～9.999 m	

測定物グループ



ナビゲーション

設定 → 測定物グループ

必須条件

- FMP51/FMP52/FMP54/FMP55 の場合：動作モード (→ 135) = レベル
- 測定物タイプ (→ 153) = 液体 に設定します。

説明

測定物グループを選択します。

選択

- その他
- 水ベース (DC >= 4)

追加情報

このパラメータには、測定物の大まかな比誘電率 (DC 値) を指定します。DC をより詳細に定義するには、**測定物特性** パラメータ (→ 153) を使用します。

測定物グループ パラメータの**測定物特性** パラメータ (→ 153) の工場設定は、次のとおりです。

測定物グループ	測定物特性 (→ 153)
その他	不明
水ベース (DC >= 4)	DC 4 ... 7

測定物特性 パラメータは、後から変更できます。しかし、その場合、**測定物グループ** パラメータの値は保たれます。**測定物特性** パラメータのみが信号評価に関係します。

比誘電率が小さい場合、測定範囲が減少することがあります。詳細については、各機器の技術仕様書 (TI) を参照してください。

空校正



ナビゲーション

設定 → 空校正

説明

最低レベルからプロセス接続まで距離。


ユーザー入力

プローブに応じて異なります。

工場出荷時設定


プローブに応じて異なります。

追加情報

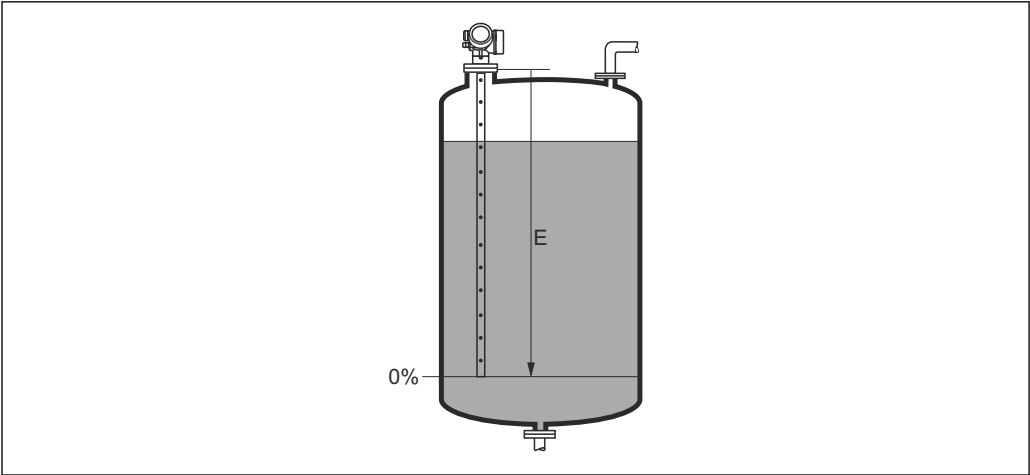

A0013178

36 液体レベル測定用の空校正 (E)

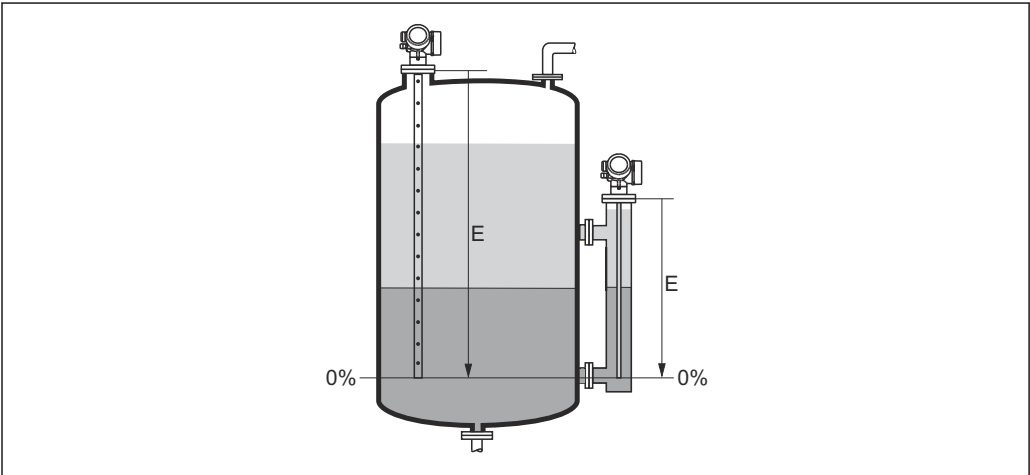

A0013177

37 界面測定用の空校正 (E)

 界面測定の場合、**空校正** パラメータは合計レベルと界面レベルの両方に有効です。

満量校正



ナビゲーション

 設定 → 満量校正

説明

スパン: 最高レベル - 最低レベル。


ユーザー入力

プローブに応じて異なります。

工場出荷時設定


プローブに応じて異なります。

追加情報

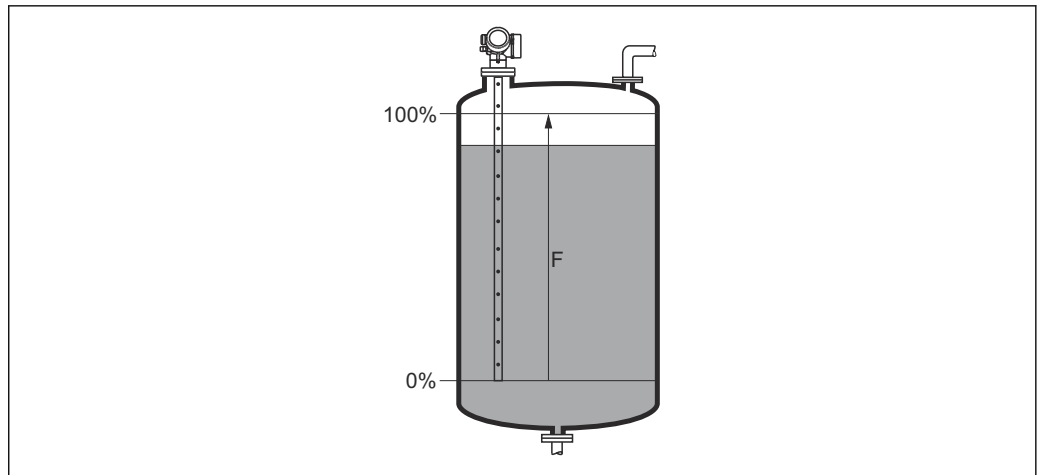

A0013186

38 液体レベル測定用の満量校正 (F)

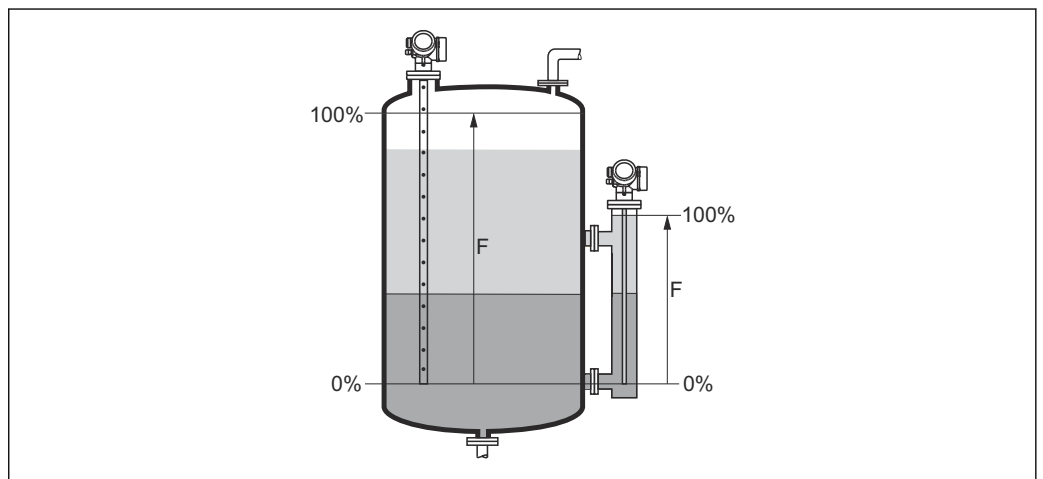

A0013188

39 界面測定用の満量校正 (F)

i 界面測定の場合、**満量校正** パラメータは合計レベルと界面レベルの両方に有効です。

レベル


ナビゲーション

 設定 → レベル

説明


測定レベル L_L (リニアライゼーションの前) を表示します。

追加情報

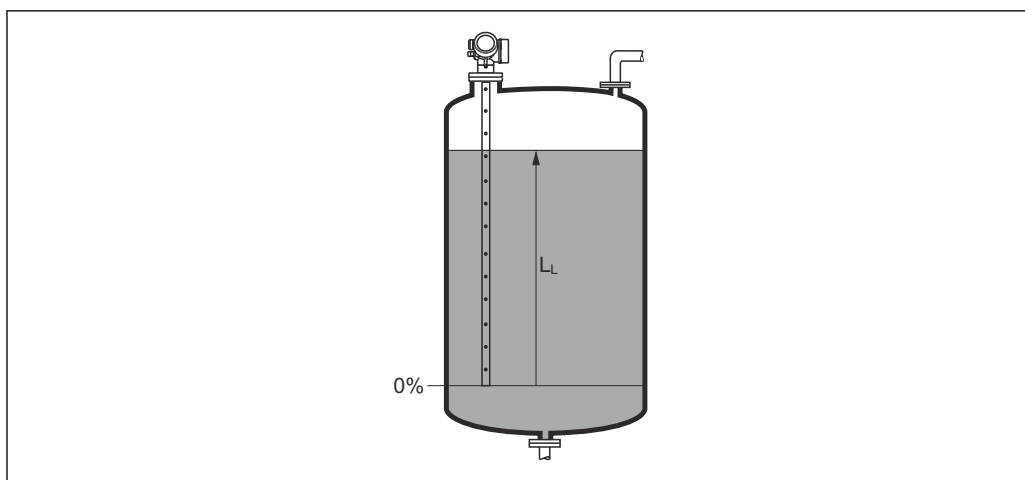

A0013194

図 40 液体計測時のレベル

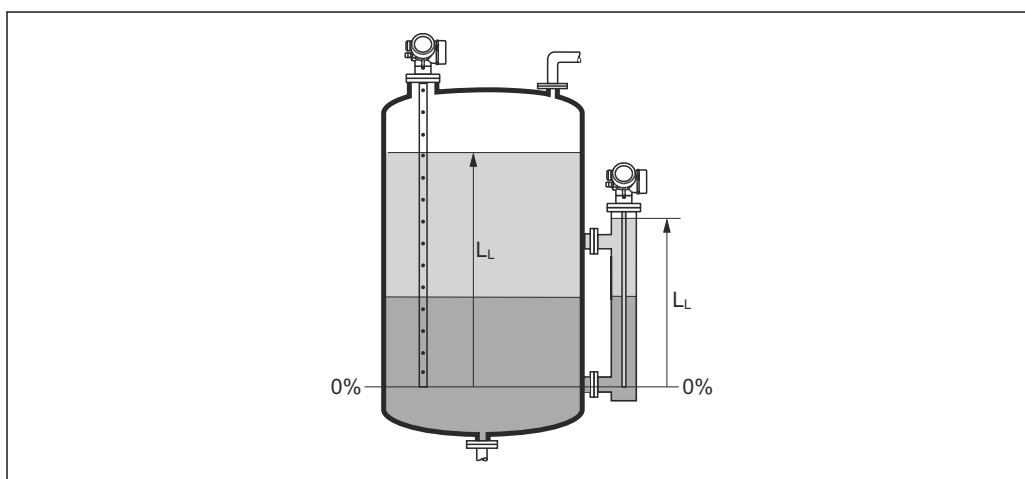

A0013195

図 41 界面測定時のレベル

- 単位は、**レベル単位** パラメータ (→ 図 156) で設定します。
- 界面測定の場合、このパラメータは常に全体レベルに関連付けられます。

距離


ナビゲーション

設定 → 距離

説明


測定基準点（フランジまたはネジ込み接続の下端）からレベルまでの測定距離 D_L を表示します。

追加情報

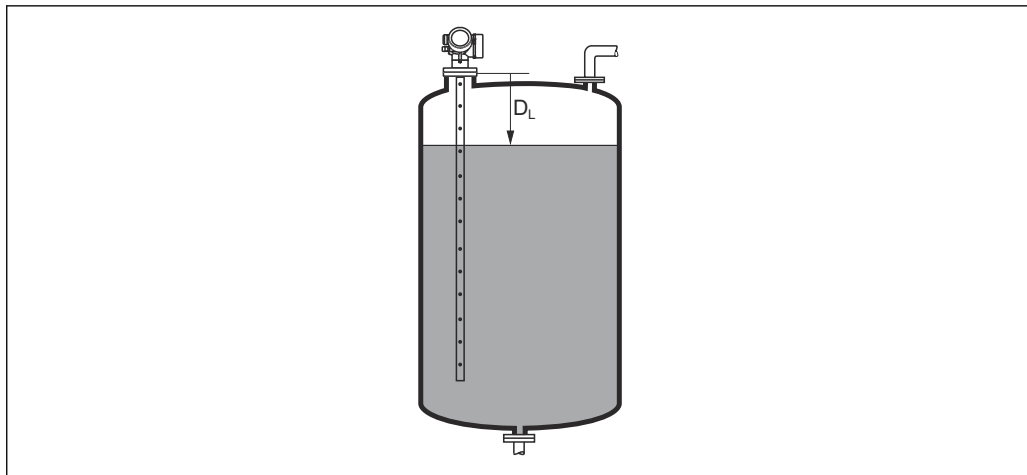

A0013198

42 液体計測の距離

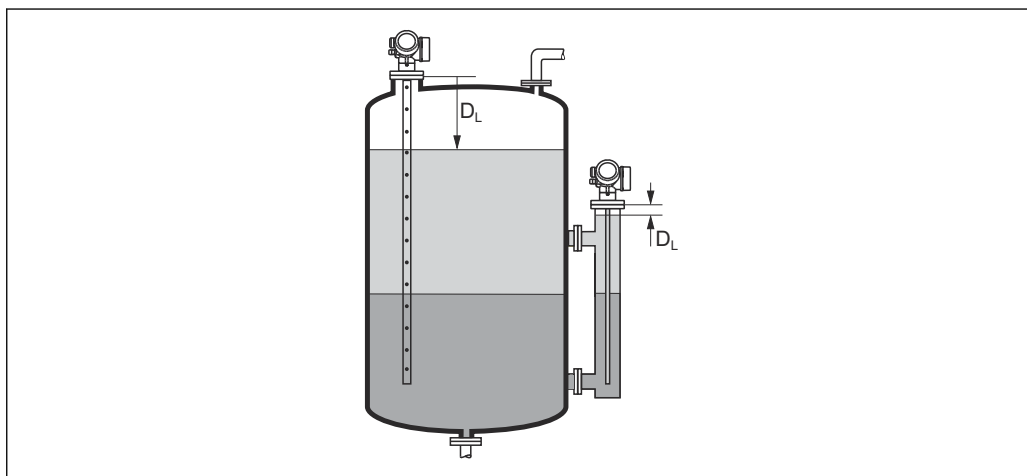

A0013199

43 界面測定距離

i 単位は、**距離の単位** パラメータ (→ 136) で設定します。

信号品質

ナビゲーション

設定 → 信号品質

説明

評価されたエコーの信号品質を表示します。

追加情報

表示選択の説明

- **強い**
評価されたエコーが、しきい値を 10 mV 以上超えています。
- **測定物**
評価されたエコーが、しきい値を 5 mV 以上超えています。
- **弱い**
評価されたエコーが、しきい値を 5 mV 未満超えています。
- **信号なし**
機器は有効なエコーを検出していません。

このパラメータで示される信号品質は、常に現在評価されているエコー、つまりレベル/界面エコー⁸⁾、またはプローブ終端エコーのどちらかに対応します。この2つを区別するために、プローブ終端エコーは必ずカッコ内に表示されます。

i 反射がない場合（信号品質 = 信号なし）、機器は以下のエラーメッセージを生成します。

- F941 : 出力エコー信号消失 (→ 174) = アラームの場合
- S941 : 出力エコー信号消失 (→ 174) で別のオプションが選択されている場合

タンクレベル



ナビゲーション

設定 → タンクレベル

必須条件

動作モード (→ 135) = 界面

説明

タンクまたは外筒管が満量であるかどうかを設定します。


選択

- 一部充填
- 満量

追加情報

選択項目の説明

- 一部充填
機器は2つのエコー信号（1つは界面用、もう1つは全体レベル用）を探索します。
- 満量
機器は界面レベル用のみを探索します。この設定の場合、誤って評価されないよう、上限レベル信号が必ず上部不感知距離（UB）の範囲内にあることが重要です。

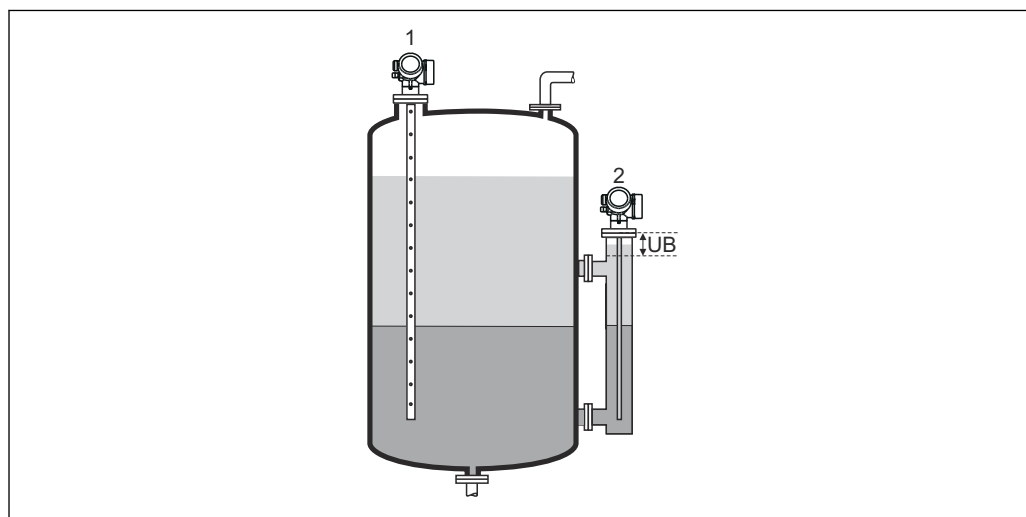

A0013173

- 1 一部充填
- 2 満量
- UB 上部不感知距離

8) 2つのうち品質が低い方

上部接続までの距離

ナビゲーション

設定 → 上部接続までの距離

必須条件

機器が「界面測定」アプリケーションパッケージを備えていること⁹⁾。

説明

上部接続までの距離 (D_U) を設定します。


ユーザー入力

0~200 m

工場出荷時設定

- タンクレベル (→ 142) = 一部充填 : 0 mm (0 in)
- タンクレベル (→ 142) = 満量 : 250 mm (9.8 in)

追加情報

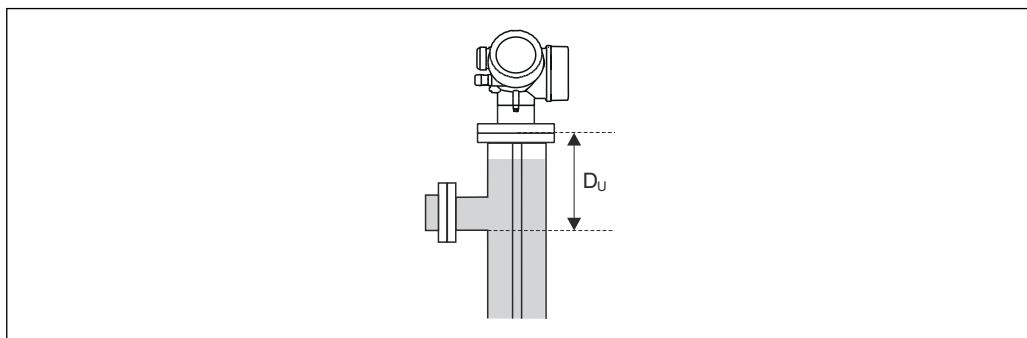

A0013174

次のように、「タンクレベル」パラメータに応じて異なります。

- タンクレベル (→ 142) = 一部充填 :
この場合、上部接続までの距離パラメータは測定に影響を与えません。したがって、初期設定を変更する必要はありません。
- タンクレベル (→ 142) = 満量 :
この場合、測定基準点と上部接続の下端との距離 D_U を入力します。

DC 値

ナビゲーション

設定 → DC 値

必須条件

機器が「界面測定」アプリケーションパッケージを備えていること¹⁰⁾。

説明

上部測定物の比誘電率 (ϵ_r) を設定します (DC_1)。


ユーザー入力

1.0~100

9) 製品構成 : 仕様コード 540 「アプリケーションパッケージ」、オプション EB 「界面測定」

10) 製品構成 : 仕様コード 540 「アプリケーションパッケージ」、オプション EB 「界面測定」

追加情報

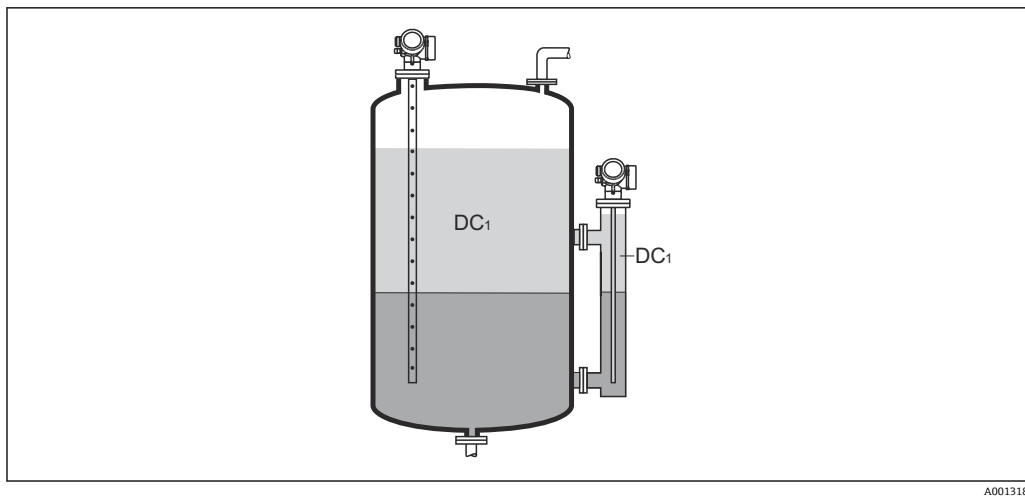

A0013181

DC1 上部測定物の比誘電率



各種産業で一般的に使用されるさまざまな測定物の比誘電率 (DC 値) については、以下を参照してください。

- Endress+Hauser DC マニュアル (CP01076F)
- Endress+Hauser 「DC Values (DC 値) アプリ」 (Android および iOS で使用可能)

界面

ナビゲーション

設定 → 界面


必須条件

動作モード (→ 135) = 界面または静電容量による界面

説明

測定した界面レベル L_1 (リニアライゼーションの前) を表示します。

追加情報

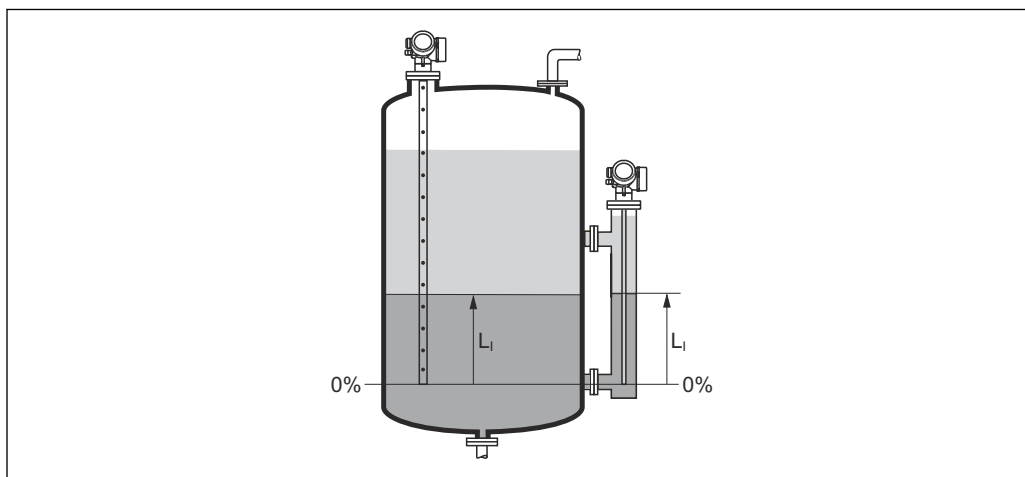

A0013197



単位は、**レベル単位** パラメータ (→ 156) で設定します。

界面距離

ナビゲーション

☰☒ 設定 → 界面距離


必須条件

動作モード (→ ☑ 135) = 界面または静電容量による界面

説明

測定基準点（フランジまたはネジ込み接続の下端）から界面層までの測定距離 D_I を表示します。

追加情報

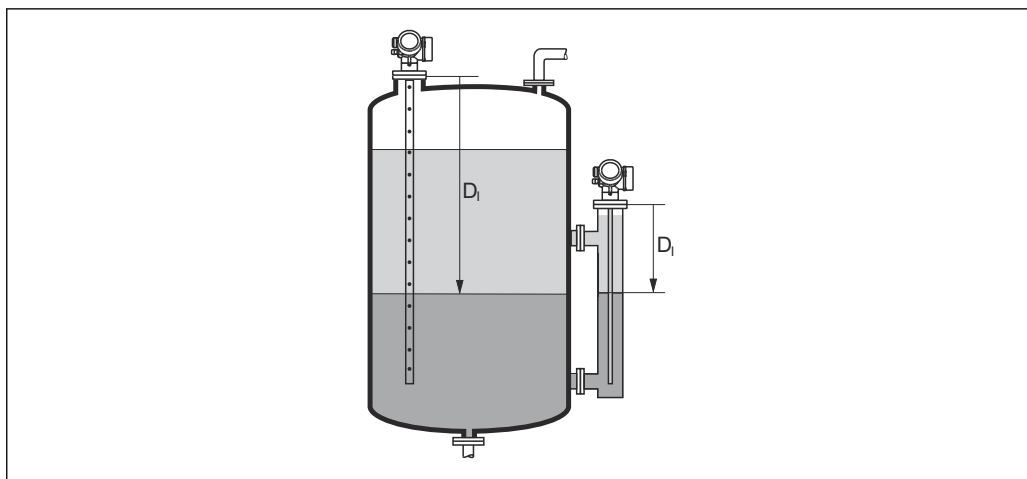

A0013202

i 単位は、**距離の単位** パラメータ (→ ☑ 136) で設定します。

距離の確定



ナビゲーション

☒ 設定 → 距離の確定

説明

測定距離が実際の距離と一致するかどうかを設定します。
選択項目に応じて、機器は自動的にマッピングレンジを設定します。

選択

- 手動マップ
- 距離 OK
- 距離不明
- 距離が短かすぎる *
- 距離が長すぎる *
- タンク空
- マップ削除

* 表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

追加情報

- 選択項目の説明**
- **手動マップ**
マッピング範囲を選択することは、**マッピングの最終点** パラメータ (→ 𠂆 147)を手動で定義することです。この場合、距離を確認する必要はありません。
 - **距離 OK**
測定距離が実際の距離と一致している場合に選択します。機器はマッピングを実施します。
 - **距離不明**
実際の距離が不明な場合に選択します。この場合、マッピングは実施できません。
 - **距離が短かすぎる**
測定距離が実際の距離より短い場合に選択します。機器は次のエコーを探し、**距離の確定** パラメータに戻ります。距離の最計算が行なわれ、表示されます。表示された距離が実際の距離と一致するまで、比較を繰り返す必要があります。この後、**距離 OK** を選択するとマップの記録が開始されます。
 - **距離が長すぎる** ¹¹⁾
測定距離が実際の距離を超過している場合に選択します。機器は信号の評価を調整し、**距離の確定** パラメータに戻ります。距離の最計算が行なわれ、表示されます。表示された距離が実際の距離と一致するまで、比較を繰り返す必要があります。この後、**距離 OK** を選択するとマップの記録が開始されます。
 - **タンク空**
タンクが完全に空の場合に選択します。機器は測定範囲全体をカバーするマッピングを記録します。
タンクが完全に空の場合に選択します。機器は **LN までマップのギャップ**を差し引いた測定範囲全体をカバーするマッピングを記録します。
 - **工場出荷時のマッピング**
現在のマッピングカーブ (マッピングが記録されている場合) を削除する場合に選択します。機器は、**距離の確定** パラメータに戻り、新しいマッピングを記録できます。
- 

表示モジュールを使用して操作している場合、参照用に、このパラメータと一緒に測定距離が表示されます。
- 

界面測定の場合、距離は常に全体レベルに関連付けられます (界面レベルではない)。
- 

距離を確認する前に、学習プロセス「**距離が短かすぎる オプション**」または「**距離が長すぎる オプション**」が終了した場合、マップは記録されず、学習プロセスは 60 秒後にリセットされます。
- 

気相補正機能付きの FMP54 の場合 (製品構成: 仕様コード 540「アプリケーションパッケージ」、オプション EF または EG)、マップを記録する必要は**ありません**。

現在のマッピング

ナビゲーション

𠂆 設定 → 現在のマッピング

説明

マッピングがすでにどの距離まで記録されているかを示します。

11) 「エキスパート → センサ → エコトラッキング → 評価モード パラメータ」 = 「短期履歴」または「長期履歴」の場合にのみ使用可能

マッピングの最終点		
ナビゲーション		設定 → マッピングの最終点
必須条件		距離の確定 (→  145) = 手動マップ または 距離が短かすぎる
説明		マッピングの新しい最終点を設定します。
ユーザー入力		0～200 000.0 m
追加情報		新しいマッピングをどの距離まで記録するかを設定します。測定基準点 (フランジの取付部分またはネジ接続の下端) からの距離を測定します。  参照用に、現在のマッピング パラメータ (→  146) がこのパラメータと一緒に表示されます。これはマッピングがすでにどの距離まで記録されているかを示します。
マップ記録		
ナビゲーション		設定 → マップ記録
必須条件		距離の確定 (→  145) = 手動マップ または 距離が短かすぎる
説明		マップの記録を開始します。
選択		■ いいえ ■ マップ記録 ■ マップ削除
追加情報		選択項目の説明 ■ いいえ マップは記録されません。 ■ マップ記録 マップは記録されます。記録が完了すると、新しい測定距離と新しいマッピングレンジがディスプレイに表示されます。現場表示器で操作している場合にこれらの値を確認するには、☒ を押します。 ■ マップ削除 マッピング (マッピングが記録されている場合) を削除し、機器は再計算した測定距離とマッピングレンジを表示します。現場表示器で操作している場合にこれらの値を確認するには、☒ を押します。

16.3.1 「マッピング」ウィザード

-  **マッピング** ウィザードは、現場表示器による操作でのみ使用できます。操作ツールで操作している場合、マッピングに関連するすべてのパラメータは、**設定** メニュー (→  135) に直接表示されます。
-  **マッピング** ウィザードでは、表示モジュールに常に 2 つのパラメータが同時に表示されます。上側のパラメータは編集できますが、下側のパラメータは参照用に表示されているだけであり、編集できません。

ナビゲーション  設定 → マッピング

距離の確定

ナビゲーション  設定 → マッピング → 距離の確定

説明 →  145

マッピングの最終点

ナビゲーション  設定 → マッピング → マッピングの最終点

説明 →  147

マップ記録

ナビゲーション  設定 → マッピング → マップ記録

説明 →  147

距離

ナビゲーション  設定 → マッピング → 距離

説明 →  140

16.3.2 「Analog input 1～6」サブメニュー

 機器の各 AI ブロックに **Analog input** サブメニュー があります。AI ブロックを使用してバスへの測定値の伝送を設定します。

このサブメニューでは AI ブロックの最も基本的な特性しか設定できません。AI ブロックの詳細設定については、次を参照してください。エキスパート → Analog inputs → Analog input 1～6.

ナビゲーション  エクスパート → Analog inputs → Analog input 1～6

Channel	
ナビゲーション	 エクスパート → Analog inputs → Analog input 1～6 → Channel
説明	PROFIBUS プロファイルに準拠したアナログ入力ブロックの CHANNEL 標準パラメータ。
選択	■ リニアライゼーションされたレベル ■ 距離 ■ リニアライゼーションされた界面* ■ 界面距離* ■ 上層部の厚さ* ■ 端子電圧 ■ 電気部内温度 ■ 測定された静電容量* ■ エコーの絶対振幅 ■ エコーの相対振幅 ■ 界面の絶対振幅* ■ 界面の相対振幅* ■ 絶対 EOP 振幅 ■ 信号ノイズ ■ EOP シフト ■ DC の計算値* ■ センサのデバッグ ■ アナログ出力の高度な診断 1 ■ アナログ出力の高度な診断 2
追加情報	測定値を AI ブロックに割り当てます。

PV filter time	
ナビゲーション	 エクスパート → Analog inputs → Analog input 1～6 → PV filter time
説明	PROFIBUS プロファイルに準拠したアナログ入力ブロックの PV_FTIME 標準パラメータ。
ユーザー入力	正の浮動小数点数

* 表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

追加情報 このパラメータはアナログ入力ブロックの出力のダンピング定数 τ (秒単位) を設定します。

Fail-safe type



ナビゲーション エキスパート → Analog inputs → Analog input 1～6 → Fail-safe type

説明 PROFIBUS プロファイルに準拠したアナログ入力ブロックの **FSAFE_TYPE** 標準パラメータ。

選択

- Fail safe value
- Fallback value
- Off

追加情報

選択項目の説明
このパラメータはエラーが発生した場合のアナログ入力ブロックの出力値を設定します。

- **Fail safe value**
エラーが発生した場合の出力値は、**Fail safe value** パラメータ (→ 150) で設定します。
- **Fallback value**
エラー発生前の最後の有効な出力値が保持されます。
- **Off**
出力値は実際の測定値を取ります。ステータスは「不良」に設定されます。

Fail safe value



ナビゲーション エキスパート → Analog inputs → Analog input 1～6 → Fail safe value

必須条件 **Fail-safe type (→ 150) = Fail safe value**

説明 PROFIBUS プロファイルに準拠したアナログ入力ブロックの **FSAFE_VALUE** 標準パラメータ。

ユーザー入力 符号付き浮動小数点数

追加情報 このパラメータはエラーが発生した場合のアナログ入力ブロックの出力値を設定します。

16.3.3 「高度な設定」 サブメニュー

ナビゲーション  設定 → 高度な設定

ロック状態

ナビゲーション

  設定 → 高度な設定 → ロック状態

説明

現在有効になっている最高優先度の書き込み保護を示します。

ユーザーインターフェイス

- ハードウェア書き込みロック
- SIL ロック
- WHG ロック
- 一時ロック

追加情報

書込保護の優先度タイプの説明

- **ハードウェア書き込みロック（優先度 1）**
メイン電子モジュールのハードウェア書き込みロック用 DIP スイッチが有効になっています。これにより、パラメータへの書き込みアクセスを防ぐことができます。
- **SIL ロック（優先度 2）**
SIL モードが有効です。関連パラメータへの書込アクセスを防止できます。
- **WHG ロック（優先度 3）**
WHG モードが有効です。関連パラメータへの書込アクセスを防止できます。
- **一時ロック（優先度 4）**
機器の内部処理（例：データアップロード/ダウンロード、リセットなど）を実行中のため、パラメータへの書き込みアクセスが一時的にロックされます。処理が完了次第、パラメータの変更ができます。

 表示モジュールでは、書き込み保護により変更できないパラメータの前には  シンボルが表示されます。

アクセスステータス ツール

ナビゲーション

 設定 → 高度な設定 → アクセスステータス ツール

説明

Shows the access authorization to the parameters via the operating tool.

追加情報

 アクセス権を変更するには、**アクセスコード入力** パラメータ (→  152) を使用します。

 また、書き込み保護機能が有効な場合は、それによって現在のアクセス権がさらに制限されます。書込保護の状態を確認するには、**ロック状態** パラメータ (→  151) を使用します。

アクセスステータス表示

ナビゲーション	 設定 → 高度な設定 → アクセスステータス表示
必須条件	現場表示器を使用する場合にのみ使用できます。
説明	ローカル ディスプレイを介したパラメータへのアクセス許可を示す。
追加情報	 アクセス権を変更するには、アクセスコード入力 パラメータ (→  152)を使用します。  また、書き込み保護機能が有効な場合は、それによって現在のアクセス権がさらに制限されます。書込保護の状態を確認するには、ロック状態 パラメータ (→  151)を使用します。

アクセスコード入力

ナビゲーション	 設定 → 高度な設定 → アクセスコード入力
説明	書き込みを許可するためにアクセスコードを入力。
ユーザー入力	0～9999
追加情報	■ 現場操作では、ユーザー固有のアクセスコード (アクセスコード設定 パラメータ (→  197)で設定したコード) を入力する必要があります。 ■ 不正なアクセスコードが入力されると、現在のアクセス権が維持されます。 ■ 書込保護は、本書の  シンボルが付いたすべてのパラメータに適用されます。現場表示器でパラメータの前に  シンボルが表示される場合、そのパラメータは書き込み保護になっています。 ■ 10 min 間キーを押さなかった場合やナビゲーションモードや編集モードから測定値表示モードに移動した場合、60 秒経過後に書込保護パラメータが自動的にロックされます。  アクセスコードを紛失した場合は、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。

「レベル」サブメニュー



レベル サブメニュー (→ 153) は、**動作モード** (→ 135) = **レベル** の場合にのみ表示されます。

ナビゲーション 設定 → 高度な設定 → レベル

測定物タイプ



ナビゲーション

設定 → 高度な設定 → レベル → 測定物タイプ

説明

測定物のタイプを設定します。

ユーザーインターフェイス

- 液体
- 粉体

工場出荷時設定

FMP50、FMP51、FMP52、FMP53、FMP54、FMP55 : **液体**

追加情報

粉体 オプションは、**動作モード** (→ 135) = **レベル** の場合にのみ使用できます。



このパラメータは、他の複数のパラメータの値を決定し、完全な信号評価に大きく影響します。そのため、初期設定を**変更しない**ことを強く推奨します。

測定物特性



ナビゲーション

設定 → 高度な設定 → レベル → 測定物特性

必須条件

- **動作モード** (→ 135) = **レベル** に設定します。
- **EOP レベル評価 ≠ 固定 DC**

説明

測定物の比誘電率 ϵ_r を設定します。

選択

- 不明
- DC 1.4 ... 1.6
- DC 1.6 ... 1.9
- DC 1.9 ... 2.5
- DC 2.5 ... 4
- DC 4 ... 7
- DC 7 ... 15
- DC > 15

工場出荷時設定

測定物タイプ (→ 153) および **測定物グループ** (→ 137) に応じて異なります。

追加情報

「測定物タイプ」および「測定物グループ」による違い

測定物タイプ (→ 153)	測定物グループ (→ 137)	測定物特性
粉体		不明
液体	水ベース (DC >= 4)	DC 4 ... 7
	その他	不明

-  各種産業で一般的に使用されるさまざまな測定物の比誘電率 (DC 値) については、以下を参照してください。
 - Endress+Hauser DC マニュアル (CP01076F)
 - Endress+Hauser 「DC Values (DC 値) アプリ」 (Android および iOS で使用可能)

 **EOP レベル評価 = 固定 DC** の場合、正確な比誘電率を **DC 値** パラメータ (→ 143) に入力する必要があります。したがって、この場合は**測定物特性** パラメータを使用できません。

プロセス特性

ナビゲーション   設定 → 高度な設定 → レベル → プロセス特性

説明 レベル変化の標準速度を設定します。

- 選択
- 「測定物タイプ」 = 「液体」**
- 非常に高速 > 10 m (400in) /分
 - 高速 > 1 m/min
 - 標準速度 < 1 m/min
 - 中速 < 10 cm/min
 - 低速 < 1 cm/min
 - フィルタなし
- 「測定物タイプ」 = 「粉体」**
- 非常に高速 > 100m (333ft) /分
 - 高速 > 10 m/h
 - 標準速度 < 10 m/h
 - 中速 < 1 m/h
 - 低速 < 0.1 m/h
 - フィルタなし

追加情報 このパラメータで設定されたレベル変化の標準速度に、機器は信号評価フィルタおよび出力信号のダンピングを調整します。

「動作モード」 = 「レベル」 および 「測定物タイプ」 = 「液体」

プロセス特性	ステップ応答時間 (s)
非常に高速 > 10 m (400in) /分	5
高速 > 1 m/min	5
標準速度 < 1 m/min	14
中速 < 10 cm/min	39
低速 < 1 cm/min	76
フィルタなし	< 1

「動作モード」=「レベル」および「測定物タイプ」=「粉体」

プロセス特性	ステップ応答時間 (s)
非常に高速 > 100m (333ft) /分	37
高速 > 10 m/h	37
標準速度 < 10 m/h	74
中速 < 1 m/h	146
低速 < 0.1 m/h	290
フィルタなし	< 1

「動作モード」=「界面」または「静電容量による界面」

プロセス特性	ステップ応答時間 (s)
非常に高速 > 10 m (400in) /分	5
高速 > 1 m/min	5
標準速度 < 1 m/min	23
中速 < 10 cm/min	47
低速 < 1 cm/min	81
フィルタなし	2.2

高度なプロセス条件



ナビゲーション

設定 → 高度な設定 → レベル → 高度なプロセス条件

必須条件

動作モード (→ 135) = レベル に設定します。

説明

(必要に応じて) 追加のプロセス条件を設定します。

選択

- なし
- 油/水 凝縮液
- プローブがタンク底面付近
- 付着
- 泡の厚み 5cm 以上

追加情報

選択項目の説明

- **油/水 凝縮液 (測定物タイプ = 液体の場合のみ)**
二相測定物の場合、全体レベルのみを確実に検出することが可能になります (例: 油/凝縮水アプリケーション)。
- **プローブがタンク底面付近 (測定物タイプ = 液体の場合のみ)**
特にプローブをタンク底部付近に取り付けた場合、空検出の精度が向上します。
- **付着**
付着物が原因でプローブ終端信号が変化した場合でも安全な空検出を確実に行うには、**EOP 範囲上部**を増やします。
付着物が原因でプローブ終端信号が変化した場合でも安全な空検出が可能になります。
- **泡の厚み 5cm 以上 (測定物タイプ = 液体の場合のみ)**
発泡を使用するアプリケーションで信号評価を最適化します。


レベル単位

ナビゲーション	🔍📄 設定 → 高度な設定 → レベル → レベル単位	
説明	レベル単位を選択します。	
選択	SI 単位 ■ % ■ m ■ mm	US 単位 ■ ft ■ in
追加情報	レベル単位は、距離の単位 パラメータ (→ 📖 136)で設定した距離単位とは異なる場合があります。 ■ 距離の単位 パラメータで設定した単位は、基本校正 (空校正 (→ 📖 137)と満量校正 (→ 📖 138)) に使用します。 ■ レベル単位 パラメータで設定した単位は、(リニアライズされていない) レベルの表示に使用します。	

不感知距離

ナビゲーション	🔍📄 設定 → 高度な設定 → レベル → 不感知距離	
説明	上部不感知距離 (UB) を設定します。	
ユーザー入力	0～200 m	
工場出荷時設定	■ コアキシャルプローブ : 0 mm (0 in) ■ 8 m (26 ft) までのロッドプローブ/ローブプローブ : 200 mm (8 in) ■ 8 m (26 ft) を超えるロッドプローブ/ローブプローブ : 0.025 * プローブ長 界面測定アプリケーションパッケージ付きの FMP51/FMP52/FMP54 ¹²⁾ および FMP55 用 : 100 mm (3.9 in) すべてのアンテナタイプ用	
追加情報	上部不感知距離の信号は、機器がオンになったときに不感知距離の範囲外にあり、操作中のレベル変更によって不感知距離内に移動した場合にのみ評価されます。機器がオンになったとき、すでに不感知距離内にあった信号は無視されます。 i 以下の 2 つの条件を満たしている場合のみ、この挙動が示されます。 ■ エキスパート → センサ → エコトラッキング → 評価モード = 短期履歴 または 長期履歴 ■ エキスパート → センサ → 気相補正 → 気相補正モード = オン、補正なし または 外部訂正 条件の 1 つを満たしていない場合、不感知距離内の信号は常に無視されます。 i 不感知距離内の信号に関して、別の挙動を 不感知距離評価モード パラメータ で設定することが可能です。 i 必要に応じて、不感知距離内の信号に関する別の挙動を弊社サービスが設定します。	

12) 注文コード 540 「アプリケーションパッケージ」、オプション EB 「界面測定」をを注文

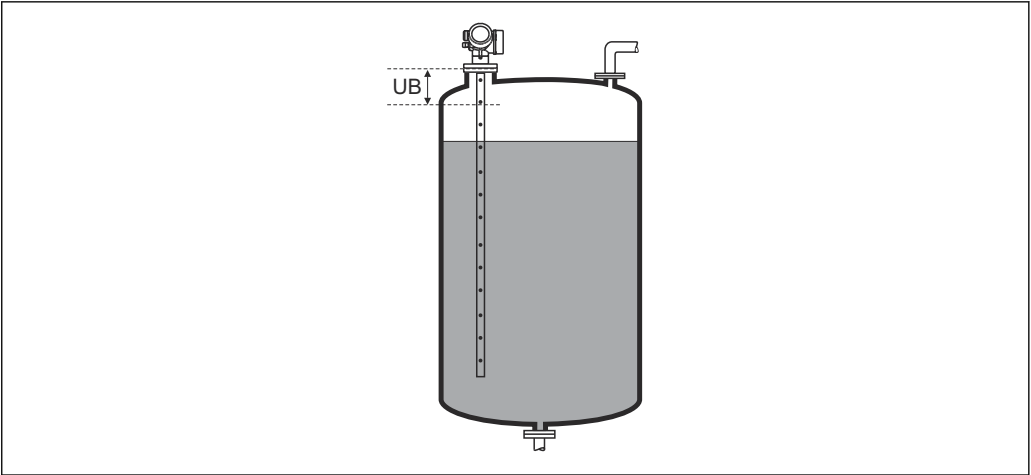

A0013219

図 44 液体計測の不感知距離 (UB)

レベル補正



ナビゲーション

設定 → 高度な設定 → レベル → レベル補正

説明

(必要に応じて) レベル補正を設定します。

ユーザー入力

-200 000.0 ~ 200 000.0 %

追加情報

このパラメータで設定した値は、測定レベル (リニアライゼーションの前) に追加されます。

「界面」サブメニュー

ナビゲーション  設定 → 高度な設定 → 界面

プロセス特性

ナビゲーション  設定 → 高度な設定 → 界面 → プロセス特性

説明 界面位置の変化の標準速度を設定します。

- 選択
- 高速 > 1 m/min
 - 標準速度 < 1 m/min
 - 中速 < 10 cm/min
 - 低速 < 1 cm/min
 - フィルタなし

追加情報 このパラメータで設定されたレベル変化の標準速度に、機器は信号評価フィルタおよび出力信号のダンピングを調整します。

プロセス特性	ステップ応答時間 (s)
高速 > 1 m/min	5
標準速度 < 1 m/min	15
中速 < 10 cm/min	40
低速 < 1 cm/min	74
フィルタなし	2.2

下層測定物の DC

ナビゲーション  設定 → 高度な設定 → 界面 → 下層測定物の DC

必須条件 動作モード (→  135) = 界面または静電容量による界面

説明 下部測定物の比誘電率 ϵ_r を設定します。

ユーザー入力 1～100


追加情報

 各種産業で一般的に使用されるさまざまな測定物の比誘電率 (DC 値) については、以下を参照してください。

- Endress+Hauser DC マニュアル (CP01076F)
- Endress+Hauser 「DC Values (DC 値) アプリ」 (Android および iOS で使用可能)

 初期設定 $\epsilon_r = 80$ は、20 °C (68 °F) の水に対して有効です。

レベル単位					
ナビゲーション	 設定 → 高度な設定 → 界面 → レベル単位				
説明	レベル単位を選択します。				
選択	<table> <tr> <th data-bbox="502 436 766 470">SI 単位</th><th data-bbox="845 436 1109 470">US 単位</th></tr> <tr> <td data-bbox="502 470 766 560"> ■ % ■ m ■ mm </td><td data-bbox="845 470 1109 560"> ■ ft ■ in </td></tr> </table>	SI 単位	US 単位	■ % ■ m ■ mm	■ ft ■ in
SI 単位	US 単位				
■ % ■ m ■ mm	■ ft ■ in				
追加情報	レベル単位は、距離の単位 パラメータ (→ 136) で設定した距離単位とは異なる場合があります。 ■ 距離の単位 パラメータで設定した単位は、基本校正 (空校正 (→ 137) と満量校正 (→ 138)) に使用します。 ■ レベル単位 パラメータで設定した単位は、(リニアライズされていない) レベルおよび界面位置の表示に使用します。				
不感知距離					
ナビゲーション	 設定 → 高度な設定 → 界面 → 不感知距離				
説明	上部不感知距離 (UB) を設定します。				
ユーザー入力	0～200 m				
工場出荷時設定	■ コアキシャルプローブ : 100 mm (3.9 in) ■ 8 m (26 ft) までのロッドプローブ/ローブプローブ : 200 mm (8 in) ■ 8 m (26 ft) を超えるロッドプローブ/ローブプローブ : $0.025 \times \text{プローブ長}$				
追加情報	不感知距離の範囲内からのエコーは、信号評価の対象となりません。以下のために、上部不感知距離が使用されます。 ■ プローブ上端の不要反射を抑制するため ■ 外筒管があふれた場合に全体レベルのエコーを抑制するため				

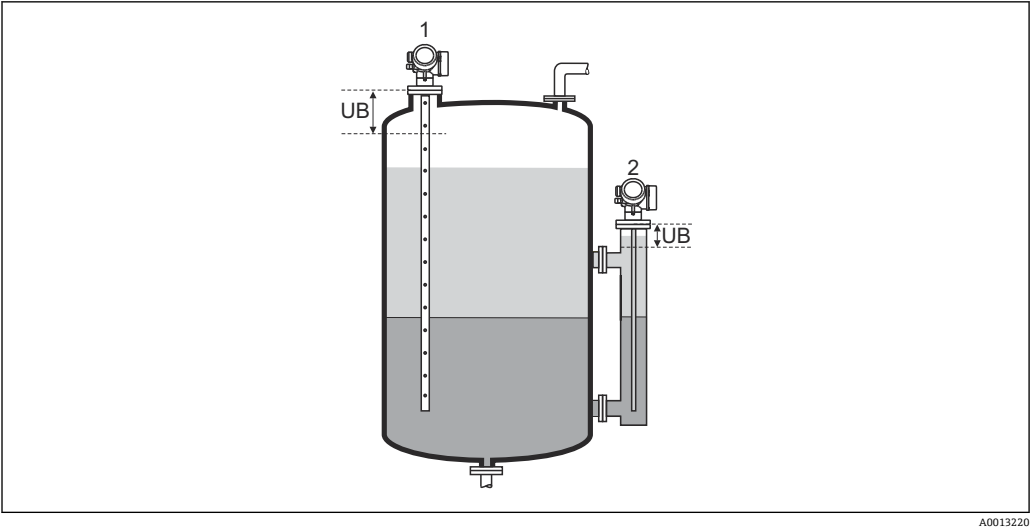

A0013220

- 1 プローブ上端の不要反射の抑制
- 2 外筒管があふれた場合のレベル信号の抑制
- UB 上部不感知距離


レベル補正

ナビゲーション	設定 → 高度な設定 → 界面 → レベル補正
説明	(必要に応じて) レベル補正を設定します。
ユーザー入力	-200 000.0～200 000.0 %
追加情報	このパラメータで設定した値は、測定した全体レベルと界面レベル（リニアライゼーションの前）に追加されます。

上層部の厚さ手動入力

ナビゲーション	設定 → 高度な設定 → 界面 → 上層部の厚さ手動入力
説明	手動で測定した界面の厚み UP（つまり、上部測定物の厚み）を設定します。
ユーザー入力	0～200 m

追加情報

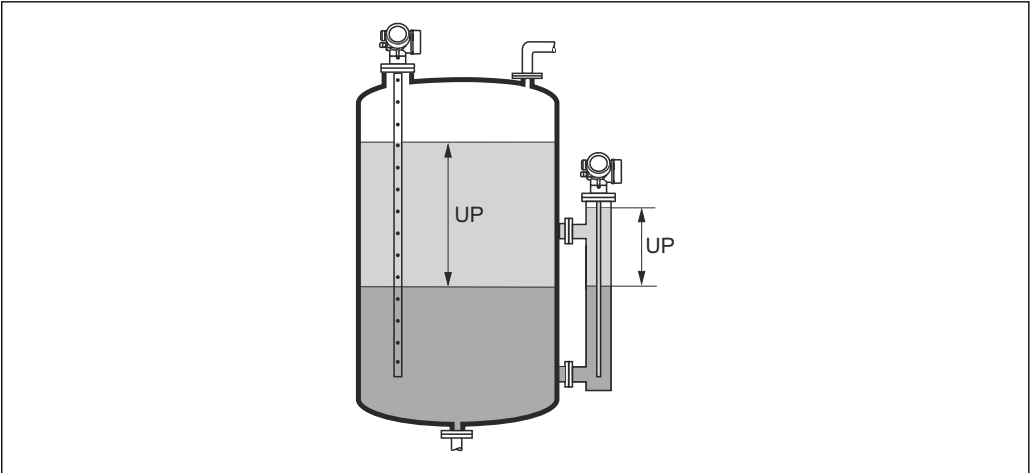

A0013313

UP 界面の厚み（上部測定物の厚み）



測定した界面の厚みは、界面の厚みの手動入力と一緒に現場表示器に表示されます。この2つの値を比較することにより、機器は上部測定物の比誘電率を自動調整できます。

測定された上層部厚さ

ナビゲーション

 設定 → 高度な設定 → 界面 → 測定された上層部厚さ

説明

測定した界面の厚みを表示します（上部測定物の厚み UP）。

DC 値



ナビゲーション

 設定 → 高度な設定 → 界面 → DC 値

説明

補正前の上部測定物の比誘電率 (ϵ_r) を表示します (DC₁)。

DC の計算値

ナビゲーション

 設定 → 高度な設定 → 界面 → DC の計算値

説明

上部測定物の比誘電率 ϵ_r (DC1) の計算値（補正值）を表示します。

DC の計算値を使用



ナビゲーション	設定 → 高度な設定 → 界面 → DC の計算値を使用
説明	比誘電率の計算値を使用するかどうかを設定します。
選択	■ 保存して終了 ■ キャンセルして終了
追加情報	選択項目の説明 ■ 保存して終了 計算値が正しい値と見なされます。 ■ キャンセルして終了 比誘電率の計算値は却下され、前の比誘電率がそのまま有効になります。 現場表示器には、DC の計算値 パラメータ (→ 161)がこのパラメータと一緒に表示されます。

「DC の自動計算」ウィザード

-  **DC の自動計算** ウィザードは、現場表示器による操作でのみ使用できます。操作ツールで操作している場合、DC の自動計算に関連するすべてのパラメータは、次のメニューに直接表示されます。**界面** サブメニュー (→  158)
-  **DC の自動計算** ウィザードでは、表示モジュールに常に 2 つのパラメータが同時に表示されます。上側のパラメータは編集できますが、下側のパラメータは参照用に表示されているだけであり、編集できません。

ナビゲーション  設定 → 高度な設定 → 界面 → DC の自動計算

上層部の厚さ手動入力



- ナビゲーション  設定 → 高度な設定 → 界面 → DC の自動計算 → 上層部の厚さ手動入力
- 説明 →  160

DC 値




- ナビゲーション  設定 → 高度な設定 → 界面 → DC の自動計算 → DC 値
- 説明 →  161

DC の計算値を使用



- ナビゲーション  設定 → 高度な設定 → 界面 → DC の自動計算 → DC の計算値を使用
- 説明 →  162

「リニアライゼーション」サブメニュー

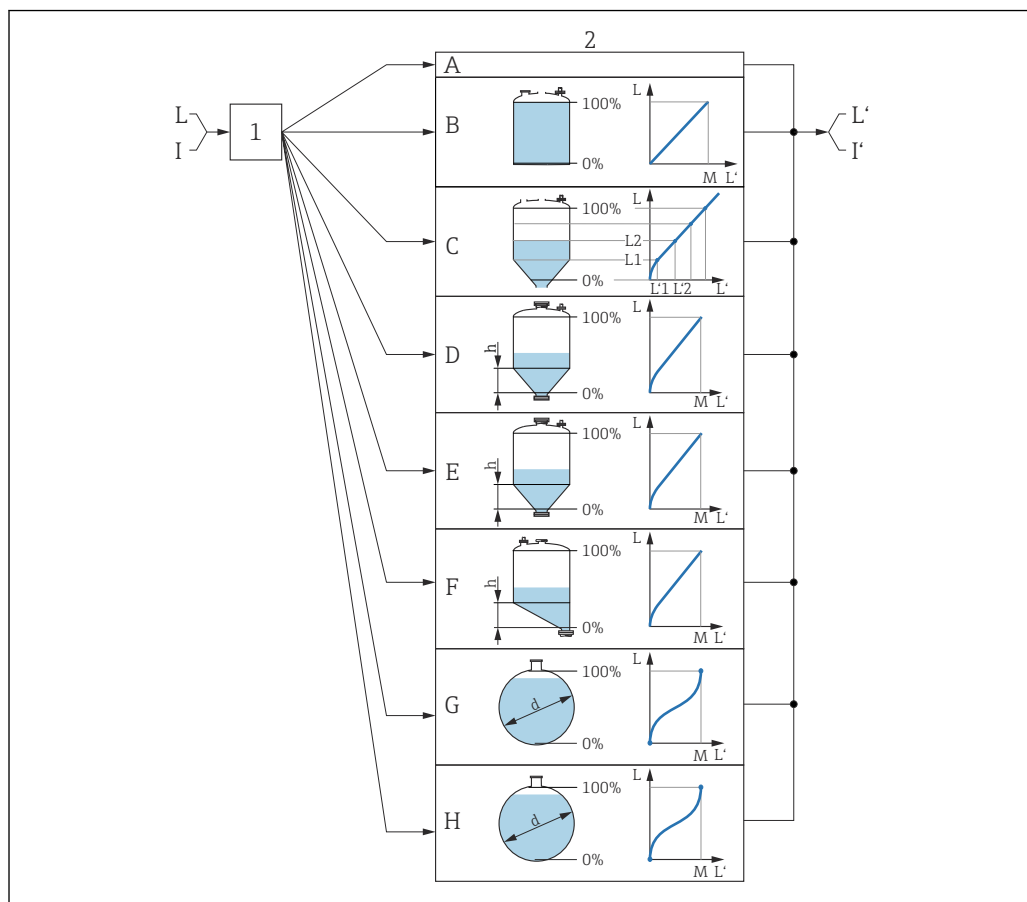

A0016084

図 45 リニアライゼーション：レベルおよび界面の高さ（該当する場合）を容量または質量に変換します。これは容器の形状に応じて異なります。

- 1 リニアライゼーションの方式と単位を選択
- 2 リニアライゼーションの設定
- A リニアライゼーションの方式 (→ 図 167) = なし
- B リニアライゼーションの方式 (→ 図 167) = リニア
- C リニアライゼーションの方式 (→ 図 167) = テーブル
- D リニアライゼーションの方式 (→ 図 167) = 角錐底
- E リニアライゼーションの方式 (→ 図 167) = 円錐底
- F リニアライゼーションの方式 (→ 図 167) = 傾斜底
- G リニアライゼーションの方式 (→ 図 167) = 水平円筒
- H リニアライゼーションの方式 (→ 図 167) = 球形
- I 「動作モード (→ 図 135)」 = 「界面」または「静電容量による界面」の場合：リニアライゼーション前の界面（距離単位で測定）
- I' 「動作モード (→ 図 135)」 = 「界面」または「静電容量による界面」の場合：リニアライゼーション後の界面（容量または質量に対応）
- L リニアライゼーション前のレベル（距離単位で測定）
- L' リニアライゼーションされたレベル (→ 図 169)（容量または質量に対応）
- M 最大値 (→ 図 170)
- d 直径 (→ 図 170)
- h 中間高さ (→ 図 170)

表示モジュールのサブメニューの構成ナビゲーション  設定 → 高度な設定 → リニアライゼーション

▶ リニアライゼーション	
リニアライゼーションの方式	
リニアライゼーション後の単位	
フリーテキスト	
最大値	
直径	
中間高さ	
テーブルモード	
▶ テーブルの編集	
	レベル
	ユーザー様の値
テーブルを有効にする	

操作ツール（例：FieldCare）のサブメニューの構成

ナビゲーション  設定 → 高度な設定 → リニアライゼーション

▶ リニアライゼーション

リニアライゼーションの方式

リニアライゼーション後の単位

フリーテキスト

リニアライゼーションされたレベル

リニアライゼーションされた界面

最大値

直径

中間高さ

テーブルモード

テーブル番号

レベル

レベル

ユーザー様の値

テーブルを有効にする

パラメータの説明

ナビゲーション  設定 → 高度な設定 → リニアライゼーション

リニアライゼーションの方式



ナビゲーション

 設定 → 高度な設定 → リニアライゼーション → リニアライゼーション方式


説明

リニアライゼーション方式を選択します。

選択

- なし
- リニア
- テーブル
- 角錐底
- 円錐底
- 傾斜底
- 水平円筒
- 球形

追加情報

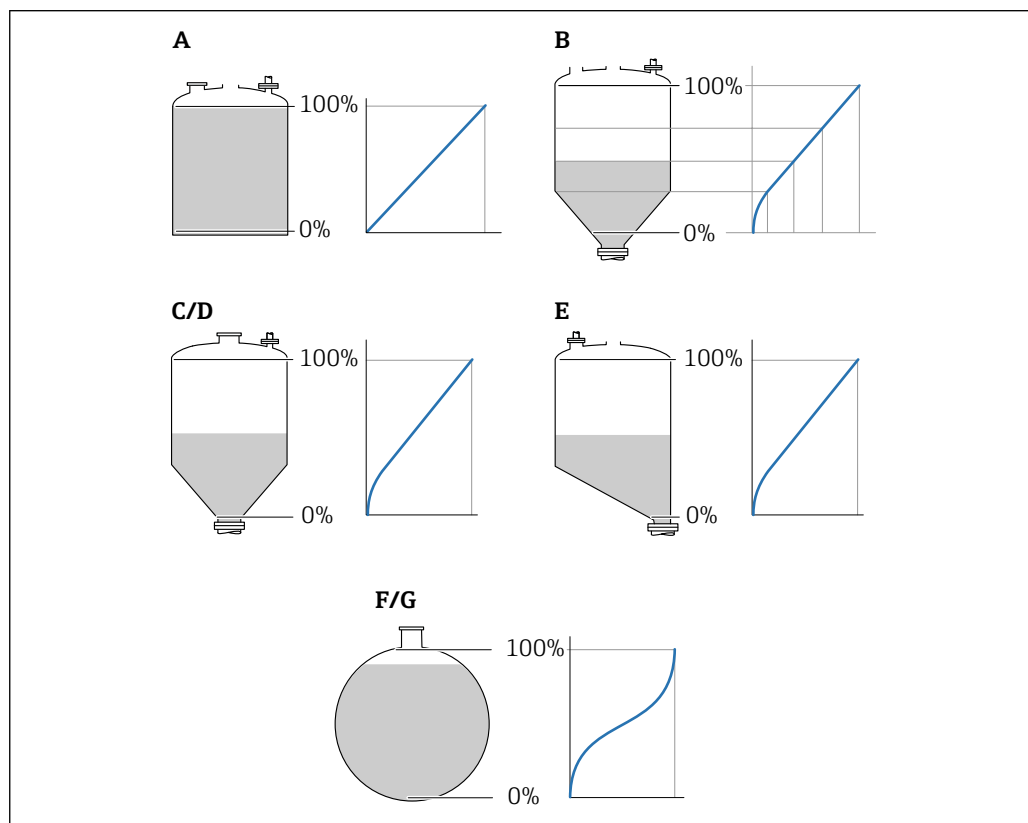

A0021476

 46 リニアライゼーション方式

- A なし
- B テーブル
- C 角錐底
- D 円錐底
- E 傾斜底
- F 球形
- G 水平円筒

選択項目の説明

■ なし

レベルはリニアライゼーションなしでレベル単位で伝送されます。

■ リニア

出力値（容量/質量）はレベル L に正比例します。これは垂直円筒などで有効です。以下のパラメータを指定する必要があります。

■ リニアライゼーション後の単位 (→ ④ 168)

■ 最大値 (→ ④ 170)：最大体積または質量

■ テーブル

測定レベル L と出力値（容量/質量）の関係はリニアライゼーションテーブルによって設定されます。この表は「レベル - 容量」または「レベル - 質量」の最大 32 点の値で構成されます。以下のパラメータを指定する必要があります。

■ リニアライゼーション後の単位 (→ ④ 168)

■ テーブルモード (→ ④ 171)

■ 各テーブルポイント：レベル (→ ④ 172)

■ 各テーブルポイント：ユーザー様の値 (→ ④ 173)

■ テーブルを有効にする (→ ④ 173)

■ 角錐底

出力値は角錐底タンクのサイロの容量または質量に対応します。以下のパラメータを指定する必要があります。

■ リニアライゼーション後の単位 (→ ④ 168)

■ 最大値 (→ ④ 170)：最大体積または質量

■ 中間高さ (→ ④ 170)：角錐の高さ

■ 円錐底

出力値はコニカルタンクの容量または質量に対応します。以下のパラメータを指定する必要があります。

■ リニアライゼーション後の単位 (→ ④ 168)

■ 最大値 (→ ④ 170)：最大体積または質量

■ 中間高さ (→ ④ 170)：タンクの円錐部の高さ

■ 傾斜底

出力値は傾斜底のサイロの容量または質量に対応します。以下のパラメータを指定する必要があります。

■ リニアライゼーション後の単位 (→ ④ 168)

■ 最大値 (→ ④ 170)：最大体積または質量

■ 中間高さ (→ ④ 170)：下部エルボ部分の高さ

■ 水平円筒

出力値は枕タンクの容量または質量に対応します。以下のパラメータを指定する必要があります。

■ リニアライゼーション後の単位 (→ ④ 168)

■ 最大値 (→ ④ 170)：最大体積または質量

■ 直径 (→ ④ 170)

■ 球形

出力値は球形タンクの容量または質量に対応します。以下のパラメータを指定する必要があります。

■ リニアライゼーション後の単位 (→ ④ 168)

■ 最大値 (→ ④ 170)：最大体積または質量

■ 直径 (→ ④ 170)

リニアライゼーション後の単位



ナビゲーション

④④ 設定 → 高度な設定 → リニアライゼーション → 線形化後の単位

必須条件

リニアライゼーションの方式 (→ ④ 167) ≠ なし

説明

リニアライズされた値の単位を選択します。

選択	SI 単位	US 単位	ヤード・ポンド法（帝国単位）
	■ STon ■ t ■ kg ■ cm³ ■ dm³ ■ m³ ■ hl ■ l ■ %	■ lb ■ UsGal ■ ft³	impGal
	ユーザー単位		
	Free text		

追加情報 選択した単位は、表示器の表示にのみ使用されます。測定値が選択した単位に応じて変換されることは**ありません**。

 距離対距離のリニアライゼーション（レベル単位から別の距離単位への変換）の設定も可能です。この場合、**リニアリニアライゼーションモード**を選択します。新しいレベル単位を設定するには、**Free text** オプションを、**リニアライゼーション後の単位** パラメータで選択し、目的の単位を**フリーテキスト** パラメータ（→ 169）に入力します。

フリーテキスト



ナビゲーション	 設定 → 高度な設定 → リニアライゼーション → フリーテキスト
必須条件	リニアライゼーション後の単位 （→ 168）= Free text に設定します。
説明	単位シンボルを入力します。
ユーザー入力	最大 32 文字（英字、数字、特殊文字）

リニアライゼーションされたレベル

ナビゲーション	 設定 → 高度な設定 → リニアライゼーション → リニアライズされたレベル
説明	リニアライズされたレベルを表示します。
追加情報	 ■ 単位は、リニアライゼーション後の単位 パラメータで設定します → 168。 ■ 界面測定の場合、このパラメータは常に全体レベルに関連付けられます。

リニアライゼーションされた界面

ナビゲーション	 設定 → 高度な設定 → リニアライゼーション → リニアライズされた界面
必須条件	動作モード （→ 135）= 界面 または 静電容量による界面

説明	リニアライズされた界面高さを表示します。
追加情報	 単位は、 リニアライゼーション後の単位 パラメータで設定します→  168。

最大値	
-----	---

ナビゲーション	  設定 → 高度な設定 → リニアライゼーション → 最大値
必須条件	リニアライゼーションの方式 (→  167) は、以下のいずれかの値を取ります。 ■ リニア ■ 角錐底 ■ 円錐底 ■ 傾斜底 ■ 水平円筒 ■ 球形
ユーザー入力	-50 000.0～50 000.0 %


直径	
----	---

ナビゲーション	  設定 → 高度な設定 → リニアライゼーション → 直径
必須条件	リニアライゼーションの方式 (→  167) は、以下のいずれかの値を取ります。 ■ 水平円筒 ■ 球形
ユーザー入力	0～9 999.999 m
追加情報	単位は、 距離の単位 パラメータ (→  136)で設定します。

中間高さ	
------	---

ナビゲーション	  設定 → 高度な設定 → リニアライゼーション → 中間高さ
必須条件	リニアライゼーションの方式 (→  167) は、以下のいずれかの値を取ります。 ■ 角錐底 ■ 円錐底 ■ 傾斜底
ユーザー入力	0～200 m

追加情報

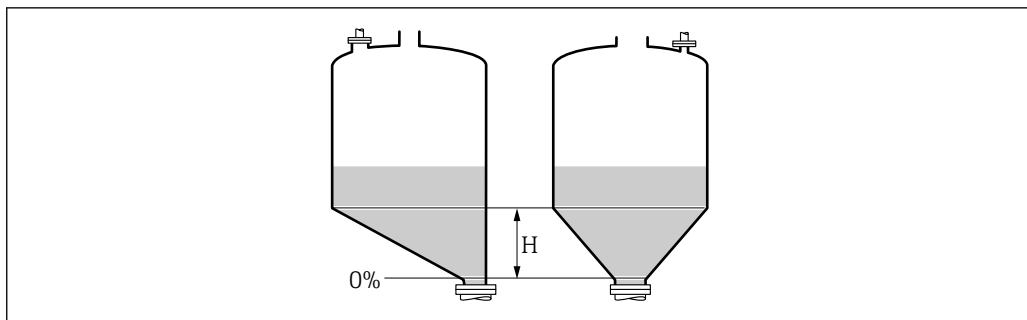

A0013264

H 中間高さ

単位は、**距離の単位** パラメータ (→ 136) で設定します。

テーブルモード



ナビゲーション

設定 → 高度な設定 → リニアライゼーション → テーブルモード

必須条件

リニアライゼーションの方式 (→ 167) = テーブル に設定します。

説明

リニアライゼーションテーブルの編集モードを選択します。

選択

- 手動式
- 半自動式*
- テーブルをクリア
- テーブルの並べ替え

追加情報

選択項目の説明

- **手動式**
レベルおよび関連するリニアライズされた値が、各リニアライゼーション点に対して手動入力されます。
- **半自動式**
各リニアライゼーション点に対して、機器がレベルを測定します。関連するリニアライズされた値は手動入力します。
- **テーブルをクリア**
既存のリニアライゼーションテーブルを削除します。
- **テーブルの並べ替え**
リニアライゼーション点を昇順に並べ替えます。

リニアライゼーションテーブルは以下の条件を満たす必要があります。

- テーブルを構成できるのは最大 32 点の値「レベル - リニアライズされた値」
- テーブルが単調であること (単調増加または単調減少)
- 最初のリニアライゼーション点が最低レベルに対応すること
- 最後のリニアライゼーション点が最高レベルに対応すること

リニアライゼーションテーブルを入力する前に、空校正 (→ 137) および満量校正 (→ 138) の値を正しく設定する必要があります。

満量校正または空校正の後でテーブルの値を変更する必要がある場合、既存テーブルを消去し、再度すべてのテーブルを入力しない限り適切な評価は保証されません。それには、まず既存テーブルを消去します (**テーブルモード (→ 171) = テーブルをクリア**)。その後、新しいテーブルを入力します。

* 表示はオーダーしたオプションや機器のセッティングにより異なります

テーブルの入力方法

- FieldCare 経由
 テーブル番号 (→ 172)、**レベル** (→ 172)、および**ユーザー様の値** (→ 173)パラメータを使用して、テーブルポイントを入力します。あるいは、グラフィカルテーブルエディタを使用できます (機器の操作 → 機器の機能 → 追加機能 → リニアライゼーション (オンライン/オフライン))。
 - 現場表示器を介して
 テーブルの編集 サブメニューを選択して、グラフィカルテーブルエディタを呼び出します。テーブルが表示され、行単位の編集が可能になります。
-  レベル単位の出荷時設定は「%」です。リニアライゼーションテーブルを物理単位で入力するには、事前に**レベル単位** パラメータ (→ 156)で適切な単位を選択しておく必要があります。

テーブル番号

ナビゲーション	 設定 → 高度な設定 → リニアライゼーション → テーブル番号
必須条件	リニアライゼーションの方式 (→ 167) = テーブル に設定します。
説明	入力または変更するテーブルポイントを選択します。
ユーザー入力	1～32

レベル (手動式)

ナビゲーション	 設定 → 高度な設定 → リニアライゼーション → レベル
必須条件	■ リニアライゼーションの方式 (→ 167) = テーブル ■ テーブルモード (→ 171) = 手動式
説明	テーブルポイントのレベル値 (リニアライゼーション前の値) を入力します。
ユーザー入力	符号付き浮動小数点数

レベル (半自動式)

ナビゲーション	 設定 → 高度な設定 → リニアライゼーション → レベル
必須条件	■ リニアライゼーションの方式 (→ 167) = テーブル に設定します。 ■ テーブルモード (→ 171) = 半自動式 に設定します。
説明	測定レベル (リニアライゼーション前の値) を表示します。この値はテーブルに伝送されます。

ユーザー様の値	
ナビゲーション	 設定 → 高度な設定 → リニアライゼーション → ユーザー様の値
必須条件	リニアライゼーションの方式 (→  167) = テーブル に設定します。
説明	テーブルポイントのリニアライズされた値を入力します。
ユーザー入力	符号付き浮動小数点数

テーブルを有効にする	
ナビゲーション	  設定 → 高度な設定 → リニアライゼーション → テーブルを有効にする
必須条件	リニアライゼーションの方式 (→  167) = テーブル に設定します。
説明	リニアライゼーションテーブルを有効または無効にします。
選択	■ 無効 ■ 有効
追加情報	選択項目の説明 ■ 無効 測定レベルはリニアライズされません。 同時に、リニアライゼーションの方式 (→  167) = テーブル の場合、機器はエラーメッセージ F435 を出力します。 ■ 有効 テーブルに基づいて測定レベルはリニアライズされます。  テーブルを編集すると、テーブルを有効にする パラメータが自動的に無効にリセットされるため、テーブルの入力後に有効にリセットする必要があります。

「安全設定」サブメニュー

ナビゲーション  設定 → 高度な設定 → 安全な設定

出力エコー信号消失

ナビゲーション	 設定 → 高度な設定 → 安全な設定 → 出力エコー信号消失
説明	反射がない場合の出力信号。
選択	■ 最後の有効値 ■ エコー信号消失時急上昇 ■ エコー信号消失時の値 ■ アラーム
追加情報	選択項目の説明 ■ 最後の有効値 反射がない場合、最後の有効値が保持されます。 ■ エコー信号消失時急上昇¹³⁾ 反射がない場合、出力値は連続して 0% または 100% に変わります。ランプのスロープはエコー信号消失時急上昇 パラメータ (→  175)で指定されます。 ■ エコー信号消失時の値¹³⁾ エコーロストの場合、エコー信号消失時の値 パラメータ (→  174)に定義された値が出力されます。 ■ アラーム エコーロストの場合、アラームが発報されます。フェールセーフモード パラメータを参照してください。

エコー信号消失時の値

ナビゲーション	 設定 → 高度な設定 → 安全な設定 → エコー信号消失時の値
必須条件	出力エコー信号消失 (→  174) = エコー信号消失時の値 に設定します。
説明	反射がない場合の出力値。
ユーザー入力	0～200 000.0 %
追加情報	測定値出力用に設定した単位を使用します。 ■ リニアライゼーションなし： レベル単位 (→  156) ■ リニアライゼーションあり： リニアライゼーション後の単位 (→  168)

13) "リニアライゼーションの方式 (→  167)" = "なし"の場合にのみ視認できます。

エコー信号消失時急上昇



ナビゲーション

設定 → 高度な設定 → 安全な設定 → エコー消失時急上昇

必須条件

出力エコー信号消失 (→ 174) = エコー信号消失時急上昇 に設定します。


説明

反射がない場合の傾斜の勾配。

ユーザー入力

符号付き浮動小数点数

追加情報

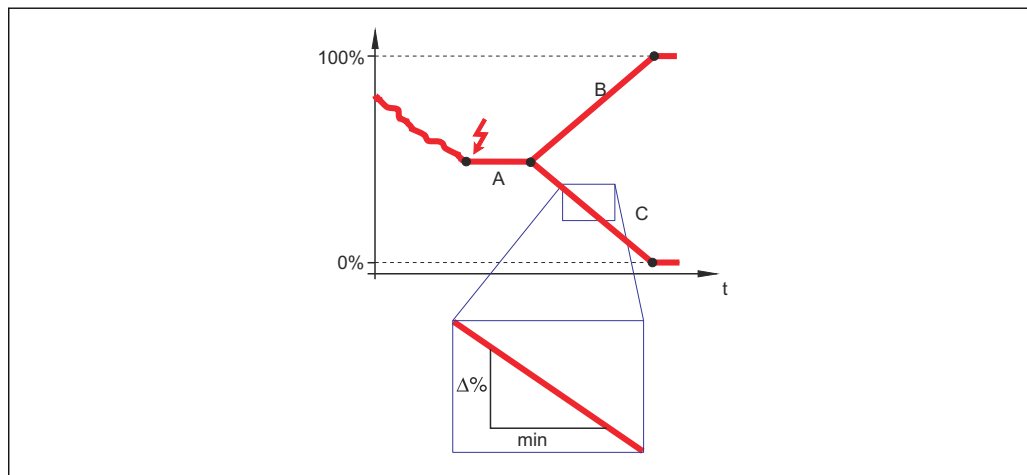

A0013269

- A エコーロスト時遅延時間
- B エコー信号消失時急上昇 (→ 175) (正の値)
- C エコー信号消失時急上昇 (→ 175) (負の値)

- 傾斜の勾配の単位は、「1分あたりの測定範囲のパーセント」(%/min) です。
- 負の傾斜の勾配の場合：測定値は 0% に達するまで継続的に減少します。
- 正の傾斜の勾配の場合：測定値は 100% に達するまで継続的に増加します。

不感知距離



ナビゲーション

設定 → 高度な設定 → 安全な設定 → 不感知距離

説明

上部不感知距離 (UB) を設定します。

ユーザー入力

0~200 m

工場出荷時設定

- コアキシャルプローブ : 0 mm (0 in)
- 8 m (26 ft) までのロッドプローブ/ローププローブ : 200 mm (8 in)
- 8 m (26 ft) を超えるロッドプローブ/ローププローブ : 0.025 * プローブ長

界面測定アプリケーションパッケージ付きの FMP51/FMP52/FMP54¹⁴⁾ および FMP55 用 :
100 mm (3.9 in) すべてのアンテナタイプ用

14) 注文コード 540 「アプリケーションパッケージ」、オプション EB 「界面測定」をを注文

追加情報


上部不感知距離の信号は、機器がオンになったときに不感知距離の範囲外にあり、操作中のレベル変更によって不感知距離内に移動した場合にのみ評価されます。機器がオンになったとき、すでに不感知距離内にあった信号は無視されます。

- i** 以下の2つの条件を満たしている場合のみ、この挙動が示されます。
- エキスパート → センサ → エコトラッキング → 評価モード = **短期履歴** または **長期履歴**
 - エキスパート → センサ → 気相補正 → 気相補正モード = **オン**、**補正なし** または **外部訂正**

条件の1つを満たしていない場合、不感知距離内の信号は常に無視されます。

- i** 不感知距離内の信号に関して、別の挙動を **不感知距離評価モード** パラメータ で設定することが可能です。

- i** 必要に応じて、不感知距離内の信号に関する別の挙動を弊社サービスが設定します。

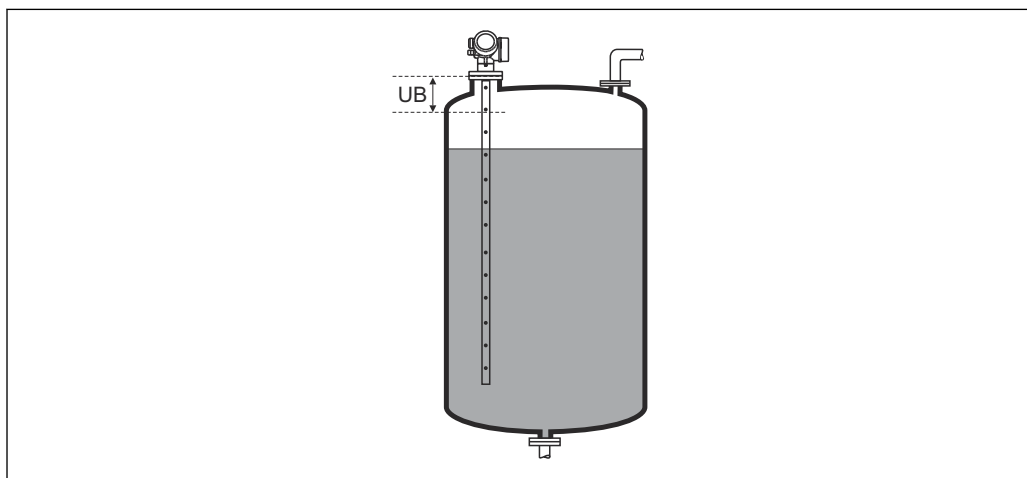

A0013219

47 液体計測の不感知距離 (UB)

「WHG 確認」ウィザード



WHG 確認 ウィザードは、WHG 認証機器（仕様コード 590 : 「追加認証」オプション LC : 「WHG あふれ防止」）で、現在 WHG ロック状態になっている場合にのみ使用可能です。

WHG 確認 ウィザードは、WHG に従って機器をロックする場合に使用されます。詳細については、ロック手順とシーケンスのパラメータについて説明した各機器の「機能安全マニュアル」を参照してください。

ナビゲーション  設定 → 高度な設定 → WHG 確認

「WHG 無効」ウィザード

 **WHG 無効** ウィザード (→  178)は、機器が WHG ロックの場合にのみ表示されます。詳細については個々の機器の「機能安全マニュアル」を参照してください。

ナビゲーション   設定 → 高度な設定 → WHG 無効

書き込み保護のリセット

ナビゲーション   設定 → 高度な設定 → WHG 無効 → 書き込み保護のリセット

説明 ロック解除コードを入力します。

ユーザー入力 0～65 535

不適切なコード

ナビゲーション   設定 → 高度な設定 → WHG 無効 → 不適切なコード

説明 不正なロック解除コードが入力されたことを示します。手順を選択します。

- 選択
- 再入力コード
 - 中止，次へ

「プローブ設定」サブメニュー

プローブ設定 サブメニューは、評価アルゴリズムを使用して反射波形内のプローブ終端信号を適切に割り当てするのに役立ちます。機器に表示されるプローブ長が実際のプローブ長と一致する場合に、割り当ては正しくなります。自動プローブ長補正は、プローブが容器内に取り付けられ、完全に露出している（測定物なし）場合にのみ実施できます。容器の一部が充填されている場合、およびプローブ長が既知の場合に値を手動で入力するには、**プローブ長の確認** (→  180) = **手動入力**を選択します。

 プローブを切断した後、マッピング（不要反射の除去）が記録された場合は、もう自動プローブ長補正を行なうことはできません。その場合は、2つの方法があります。

- 自動プローブ長補正を行う前に、**マップ記録** パラメータ (→  147) を使用してマップを削除します。プローブ長補正が完了したら、**マップ記録** パラメータ (→  147) を使用して新しいマップを記録できます。
- **プローブ長の確認** (→  180) = **手動入力**を選択し、**実際のプローブ長** パラメータ →  179 にプローブ長を手動で入力します。

 自動プローブ長補正を実施するには、**プローブ接地** パラメータ (→  179) で補正オプションを選択する必要があります。

ナビゲーション   設定 → 高度な設定 → プローブ設定

プローブ接地



ナビゲーション

  設定 → 高度な設定 → プローブ設定 → プローブ接地

必須条件

動作モード (→  135) = **レベル**

説明

プローブが接地されているかどうかを設定します。

選択

- いいえ
- はい

実際のプローブ長



ナビゲーション

 設定 → 高度な設定 → プローブ設定 → 実際のプローブ長

説明

- ほとんどの場合：
現在測定されているプローブ終端信号に応じてプローブ長を表示します。
- **プローブ長の確認** (→  180) = **手動入力**：
実際のプローブ長を入力します。

ユーザー入力

0～200 m

プローブ長の確認

ナビゲーション	 設定 → 高度な設定 → プローブ設定 → プローブ長の確認
説明	実際のプローブ長 パラメータ →  179 に表示される値が実際のプローブ長と一致しているかどうかを選択します。この入力に基づいて、プローブ長補正が実施されます。
選択	■ プローブ長 OK ■ プローブ長が短すぎる ■ プローブ長が長すぎる ■ 埋まっているプローブ ■ 手動入力 ■ プローブ長不明
追加情報	選択項目の説明 ■ プローブ長 OK 適切なプローブ長が表示された場合は、これを選択します。調整は必要ありません。機器はシーケンスを終了します。 ■ プローブ長が短すぎる 表示された長さが実際のプローブ長より短い場合は、これを選択します。異なるプローブ終端信号が割り当てられ、新たに計算された長さが実際のプローブ長 パラメータ →  179 に表示されます。表示値が実際のプローブ長と一致するまで、この手順を繰り返します。 ■ プローブ長が長すぎる 表示された長さが実際のプローブ長より長い場合は、これを選択します。異なるプローブ終端信号が割り当てられ、新たに計算された長さが実際のプローブ長 パラメータ →  179 に表示されます。表示値が実際のプローブ長と一致するまで、この手順を繰り返します。 ■ 埋まっているプローブ プローブが覆われている（一部または完全に）場合は、これを選択します。この場合は、プローブ長補正を行なうことができません。機器はシーケンスを終了します。 ■ 手動入力 自動プローブ長補正を実施しない場合は、これを選択します。代わりに、実際のプローブ長を実際のプローブ長 パラメータ →  179 に手動で入力する必要があります¹⁵⁾。 ■ プローブ長不明 実際のプローブ長が不明な場合は、これを選択します。この場合、プローブ長補正を行うことができないため、機器はシーケンスを終了します。

15) FieldCare で操作している場合は、**手動入力** オプションを選択する必要はありません。FieldCare では、いつでもプローブ長を編集できます。

「プローブ長の補正」ウィザード

 **プローブ長の補正** ウィザードは、現場表示器による操作でのみ使用できます。操作ツールで操作している場合、プローブ長の補正に関連するすべてのパラメータは、**プローブ設定** サブメニュー (→  179) に直接表示されます。

ナビゲーション   設定 → 高度な設定 → プローブ設定 → プローブ長の補正

プローブ長の確認 	
ナビゲーション	 設定 → 高度な設定 → プローブ設定 → プローブ長の補正 → プローブ長の確認
説明	→  180

実際のプローブ長 	
ナビゲーション	  設定 → 高度な設定 → プローブ設定 → プローブ長の補正 → 実際のプローブ長
説明	→  179

「スイッチ出力」サブメニュー

 **スイッチ出力** サブメニュー (→  182)は、スイッチ出力のある機器¹⁶⁾でのみ表示されます。

ナビゲーション   設定 → 高度な設定 → スイッチ出力

スイッチ出力機能

ナビゲーション	  設定 → 高度な設定 → スイッチ出力 → スイッチ出力機能
説明	スイッチ出力の機能を選択。
選択	■ オフ ■ オン ■ 診断動作 ■ リミット ■ デジタル出力
追加情報	選択項目の説明 ■ オフ 出力は常にオープンです（非導通）。 ■ オン 出力は常にクローズです（導通）。 ■ 診断動作 出力は通常はクローズで、診断イベントが発生したときのみオープンになります。診断動作の割り当て パラメータ (→  183)は、出力がオープンになるイベントタイプを設定します。 ■ リミット 出力は通常はクローズで、測定変数が設定したリミット値を超過または下回ったときのみオープンになります。リミット値は以下のパラメータで設定します。 ■ リミットの割り当て (→  183) ■ スイッチオンの値 (→  184) ■ スイッチオフの値 (→  185) ■ デジタル出力 出力のスイッチング状況は、DI 機能ブロックの出力値を追跡します。機能ブロックは、ステータスの割り当て パラメータ (→  182)で選択します。  オフおよびオンオプションを使用すると、スイッチ出力をシミュレートできます。

ステータスの割り当て

ナビゲーション	  設定 → 高度な設定 → スイッチ出力 → ステータスの割り当て
必須条件	スイッチ出力機能 (→  182) = デジタル出力 に設定します。
説明	スイッチ出力するデバイスステータスの選択。

16) 注文コード 020 「電源 ; 出力」、オプション B、E、または G

選択

- オフ
- デジタル出力の高度な診断 1
- デジタル出力の高度な診断 2
- デジタル出力 1
- デジタル出力 2
- デジタル出力 3
- デジタル出力 4

追加情報

デジタル出力の高度な診断 1 および **デジタル出力の高度な診断 2** オプションは、高度な診断ブロックに関連付けられます。このブロックで生成されたスイッチ信号はスイッチ出力を介して伝送できます。

リミットの割り当て



ナビゲーション

設定 → 高度な設定 → スイッチ出力 → リミットの割り当て

必須条件

スイッチ出力機能 (→ 182) = リミット に設定します。

選択

- オフ
- リニアライゼーションされたレベル
- 距離
- リニアライゼーションされた界面 *
- 界面距離 *
- 上層部の厚さ *
- 端子電圧
- 電気部内温度
- 測定された静電容量 *
- エコーの相対振幅
- 界面の相対振幅 *
- エコーの絶対振幅
- 界面の絶対振幅 *

診断動作の割り当て



ナビゲーション

設定 → 高度な設定 → スイッチ出力 → 診断動作の割り当て

必須条件

スイッチ出力機能 (→ 182) = 診断動作 に設定します。

説明

スイッチ出力の診断動作を選択。

選択

- アラーム
- アラーム + 警告
- 警告

* 表示はオーダーしたオプションや機器のセッティングにより異なります

スイッチオンの値



ナビゲーション

☰ 設定 → 高度な設定 → スイッチ出力 → スイッチオンの値

必須条件

スイッチ出力機能 (→ 182) = リミット に設定します。

説明

スイッチオンポイントの測定値を入力します。

ユーザー入力


符号付き浮動小数点数

追加情報

スイッチ動作は、**スイッチオンの値**および**スイッチオフの値**パラメータの相対位置に応じて異なります。

スイッチオンの値 > スイッチオフの値

- 測定値が**スイッチオンの値**より大きい場合、出力はクローズになります。
- 測定値が**スイッチオフの値**より小さい場合、出力はオープンになります。

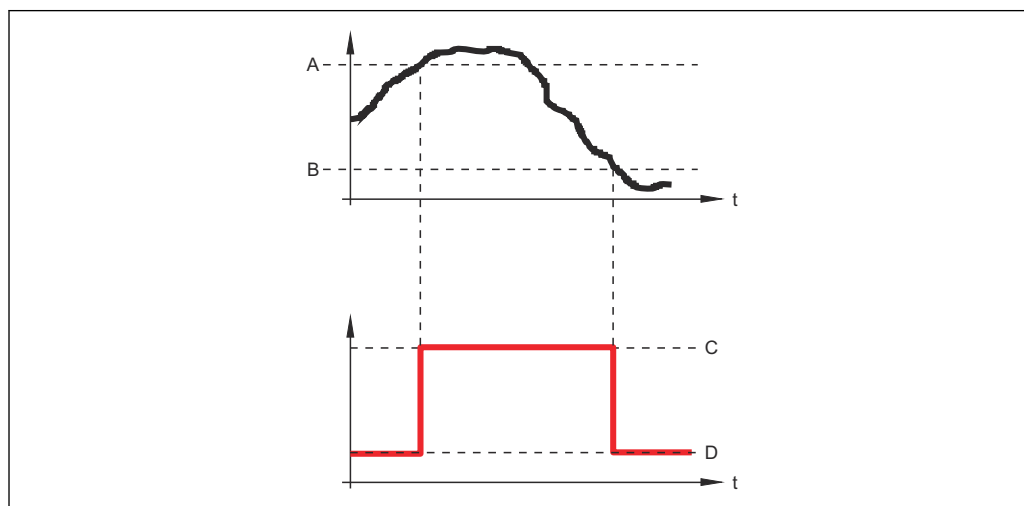


A0015585

- A スイッチオンの値
- B スイッチオフの値
- C 出力クローズ (導通)
- D 出力オープン (非導通)

スイッチオンの値 < スイッチオフの値

- 測定値が**スイッチオンの値**より小さい場合、出力はクローズになります。
- 測定値が**スイッチオフの値**より大きい場合、出力はオープンになります。

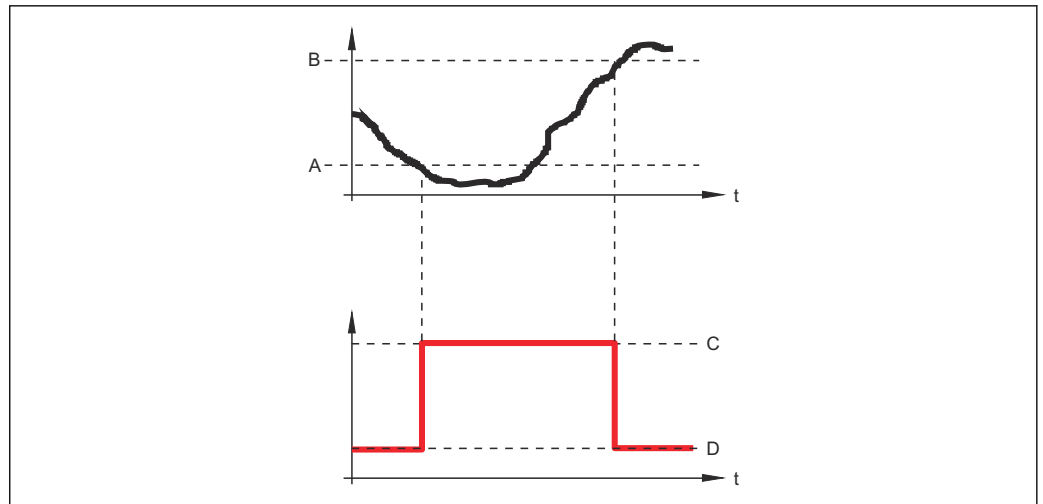

A0015586

- A スイッチオンの値
- B スイッチオフの値
- C 出力クローズ (導通)
- D 出力オープン (非導通)

スイッチオンの遅延



ナビゲーション

設定 → 高度な設定 → スイッチ出力 → スイッチオンの遅延

必須条件

- スイッチ出力機能 (→ 182) = リミット に設定します。
- リミットの割り当て (→ 183) ≠ オフ

説明

ステータス出力をスイッチオンする遅延時間を定義。

ユーザー入力

0.0～100.0 秒

スイッチオフの値



ナビゲーション

設定 → 高度な設定 → スイッチ出力 → スイッチオフの値

必須条件

スイッチ出力機能 (→ 182) = リミット に設定します。

説明

スイッチオフポイントの測定値を入力します。

ユーザー入力

符号付き浮動小数点数

追加情報

スイッチ動作は、**スイッチオンの値**および**スイッチオフの値**パラメータの相対位置に応じて異なります。詳細については、**スイッチオンの値**パラメータ (→ 184)を参照してください。

スイッチオフの遅延

ナビゲーション   設定 → 高度な設定 → スイッチ出力 → スイッチオフの遅延

必須条件

- スイッチ出力機能 (→  182) = リミット に設定します。
- リミットの割り当て (→  183) ≠ オフ

説明 ステータス出力をスイッチオフする遅延時間を定義。

ユーザー入力 0.0～100.0 秒

フェールセーフモード

ナビゲーション   設定 → 高度な設定 → スイッチ出力 → フェールセーフモード

必須条件 スイッチ出力機能 (→  182) = リミット または デジタル出力

説明 アラーム状態の時の出力動作の定義。

選択

- 実際のステータス
- オープン
- クローズ

追加情報

ステータス切り替え

ナビゲーション   設定 → 高度な設定 → スイッチ出力 → ステータス切り替え

説明 Shows the current switch output status.

出力信号の反転

ナビゲーション   設定 → 高度な設定 → スイッチ出力 → 出力信号の反転

説明 出力信号の反転。

選択

- いいえ
- はい

追加情報

選択項目の説明

- **いいえ**
スイッチ出力の挙動は上記説明の通りです。
- **はい**
オープンおよび**クローズ**のステータスは、上記説明の逆になります。

「表示」サブメニュー

 **表示** サブメニューは、表示モジュールを機器に接続している場合にのみ表示されます。

ナビゲーション   設定 → 高度な設定 → 表示

Language

ナビゲーション   設定 → 高度な設定 → 表示 → Language

説明 表示言語を設定。

- 選択
- English *
 - Deutsch *
 - Français *
 - Español *
 - Italiano *
 - Nederlands *
 - Portuguesa *
 - Polski *
 - русский язык (Russian) *
 - Svenska *
 - Türkçe *
 - 中文 (Chinese) *
 - 日本語 (Japanese) *
 - 한국어 (Korean) *
 - Bahasa Indonesia *
 - tiếng Việt (Vietnamese) *
 - čeština (Czech) *

工場出荷時設定 製品構成の仕様コード 500 で選択した言語。
言語を選択しなかった場合：**English**

追加情報

表示形式


ナビゲーション   設定 → 高度な設定 → 表示 → 表示形式

説明 測定値のディスプレイへの表示方法を選択。


- 選択
- 1つの値、最大サイズ
 - 1つの値 + バーグラフ
 - 2つの値
 - 1つの値はサイズ大 + 2つの値
 - 4つの値

* 表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります


追加情報

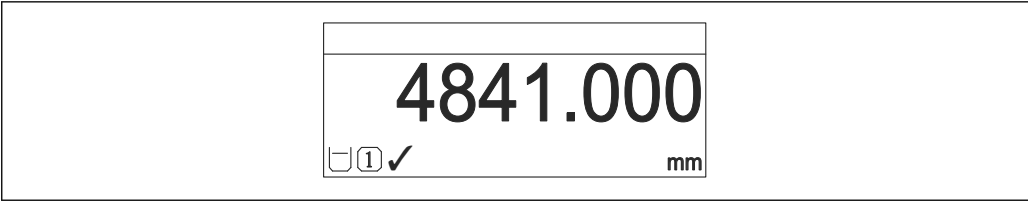


48 「表示形式」 = 「1 つの値、最大サイズ」

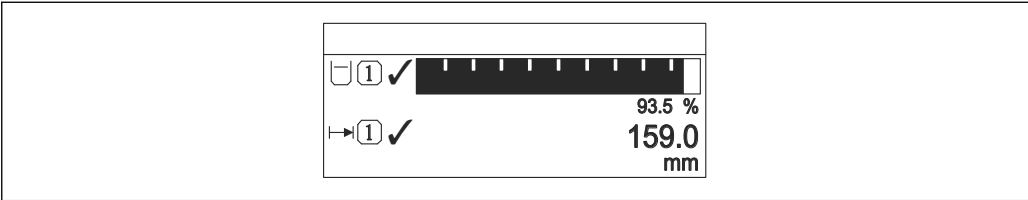


49 「表示形式」 = 「1 つの値 + バーグラフ」

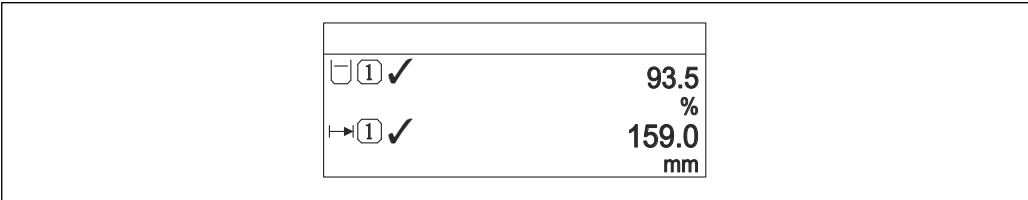

50 「表示形式」 = 「2 つの値」

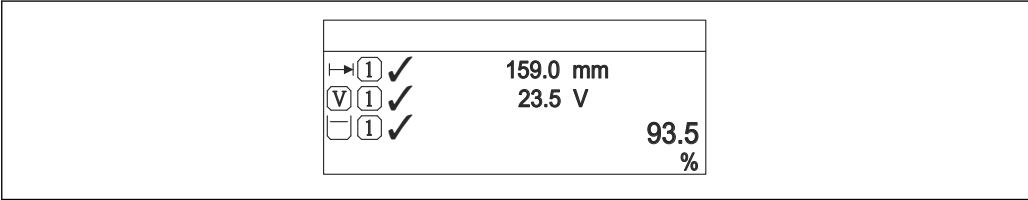

51 「表示形式」 = 「1 つの値はサイズ大 + 2 つの値」

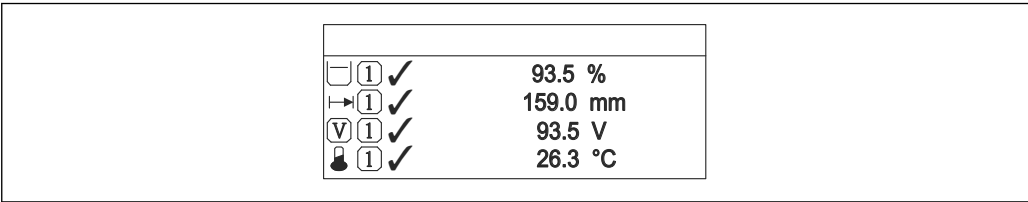

52 「表示形式」 = 「4 つの値」

- i** ■ **1～4 の値表示** → 190 パラメータは、ディスプレイに表示する測定値とその表示順序を設定します。
- 現在の表示モードで許容される数より多くの測定値を指定した場合は、機器表示部上で値が交互に表示されます。表示が切り替わるまでの表示時間は、**表示間隔**パラメータ (→ 191) で設定します。

1～4 の値表示

ナビゲーション	 設定 → 高度な設定 → 表示 → 1 の値表示
説明	ローカル ディスプレイに表示する測定値を選択。
選択	■ リニアライゼーションされたレベル ■ 距離 ■ リニアライゼーションされた界面 * ■ 界面距離 * ■ 上層部の厚さ * ■ 端子電圧 ■ 電気部内温度 ■ 測定された静電容量 * ■ アナログ出力 1 ■ アナログ出力 2 ■ アナログ出力 3 ■ アナログ出力 4 ■ アナログ出力の高度な診断 1 ■ アナログ出力の高度な診断 2

工場出荷時設定	レベル測定の場合 ■ 1 の値表示: リニアライゼーションされたレベル ■ 2 の値表示: 距離 ■ 3 の値表示: 電流出力 1 ■ 4 の値表示: なし 界面測定、電流出力が 1 つの場合 ■ 1 の値表示: リニアライゼーションされた界面 ■ 2 の値表示: リニアライゼーションされたレベル ■ 3 の値表示: 上層部の厚さ ■ 4 の値表示: 電流出力 1 界面測定、電流出力が 2 つの場合 ■ 1 の値表示: リニアライゼーションされた界面 ■ 2 の値表示: リニアライゼーションされたレベル ■ 3 の値表示: 電流出力 1 ■ 4 の値表示: 電流出力 2
---------	--

小数点桁数 1～4

ナビゲーション	 設定 → 高度な設定 → 表示 → 小数点桁数 1
説明	表示値の小数点以下の桁数を選択。
選択	■ X ■ X.X ■ X.XX ■ X.XXX ■ X.XXXX

追加情報	この設定は、機器の測定や計算の精度には影響しません。
------	----------------------------

* 表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

表示間隔

ナビゲーション	  設定 → 高度な設定 → 表示 → 表示間隔
説明	測定値の切り替え表示の時に測定値を表示する時間を設定。
ユーザー入力	1～10 秒
追加情報	このパラメータは、選択された表示形式で同時に表示可能な数を、選択された測定値の数が超えた場合にのみ適用されます。

表示のダンピング




ナビゲーション	  設定 → 高度な設定 → 表示 → 表示のダンピング
説明	測定値の変動に対する表示の応答時間を設定。
ユーザー入力	0.0～999.9 秒

ヘッダー



ナビゲーション	  設定 → 高度な設定 → 表示 → ヘッダー
説明	ローカル ディスプレイのヘッダーの内容を選択。
選択	■ デバイスのタグ ■ フリーテキスト

追加情報

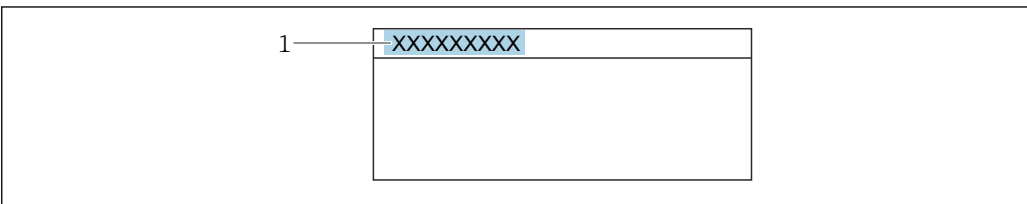

A0029422

1 表示部のヘッダーテキストの位置

選択項目の説明

- **デバイスのタグ**
は**デバイスのタグ** パラメータで定義されます。
- **フリーテキスト**
は**ヘッダーテキスト** パラメータ (→  192)で定義されます。

ヘッダーテキスト	
ナビゲーション	  設定 → 高度な設定 → 表示 → ヘッダーテキスト
必須条件	ヘッダー (→  191) = フリーテキスト に設定します。
説明	ディスプレイのヘッダーのテキストを入力。
ユーザー入力	数字、英字、特殊文字からなる文字列 (12)
追加情報	表示できる文字数は使用される文字に応じて異なります。

区切り記号	
ナビゲーション	  設定 → 高度な設定 → 表示 → 区切り記号
説明	数値表示の桁区切り記号を選択。
選択	■ . ■ ,

数値形式	
ナビゲーション	  設定 → 高度な設定 → 表示 → 数値形式
説明	ディスプレイの選択番号の形式。
選択	■ 十進法 ■ ft-in-1/16"
追加情報	ft-in-1/16" オプション は、距離単位でのみ有効です。

小数点桁数メニュー	
ナビゲーション	  設定 → 高度な設定 → 表示 → 小数点桁数メニュー
説明	操作メニュー内の数値の小数点桁数を選択します。
選択	■ X ■ X.X ■ X.XX ■ X.XXX ■ X.XXXX

追加情報

- 操作メニュー内の数値（**空校正**や**満量校正**など）に対してのみ有効で、測定値表示部には無効です。測定値表示部の小数点桁数は、**小数点桁数 1～4** →  190 パラメータで設定します。
- この設定は、機器の測定や計算の精度には影響しません。

バックライト

ナビゲーション

 設定 → 高度な設定 → 表示 → バックライト

必須条件

SD03 現場表示器（光学式キー付き）を使用する場合にのみ実行できます。

説明

ローカル ディスプレイのバックライトのオンとオフを切り替え。

選択

- 無効
- 有効

追加情報

選択項目の説明

- **無効**
バックライトをオフにします。
- **有効**
バックライトをオンにします。



このパラメータの設定に関係なく、機器の供給電圧が低すぎる場合は自動的にバックライトがオフになります。

表示のコントラスト

ナビゲーション

 設定 → 高度な設定 → 表示 → 表示のコントラスト

説明

周囲条件（照明、読み取り角度など）に合わせてローカル ディスプレイのコントラスト設定を調整。

ユーザー入力

20～80 %

工場出荷時設定

ディスプレイに応じて異なります。

追加情報



- 押しボタンでコントラストを設定します。
- より暗く：  ボタンを同時に押します。
 - より明るく：  ボタンを同時に押します。

「設定バックアップの表示」サブメニュー

-  このサブメニューは、表示モジュールを機器に接続している場合にのみ表示されます。
- 機器の設定は、特定の時点表示モジュールに保存することが可能です (バックアップ)。保存された設定は、必要に応じて機器に復元できます (例：機器を特定の状態に戻すため)。表示モジュールを使用して、その設定を同タイプの別の機器に伝送することも可能です。
-  設定の交換は、動作モードが同じである機器間でのみ可能です (**動作モード** パラメータ (→  135)を参照)。

ナビゲーション   設定 → 高度な設定 → 設定バックアップの表示

稼働時間

ナビゲーション	  設定 → 高度な設定 → 設定バックアップの表示 → 稼働時間
説明	装置の稼働時間を示す。
追加情報	最大時間 9999 d (≈ 27 年)

最後のバックアップ

ナビゲーション	  設定 → 高度な設定 → 設定バックアップの表示 → 最後のバックアップ
説明	最後のデータのバックアップがディスプレイ モジュールに保存された時を示す。

設定管理



ナビゲーション	  設定 → 高度な設定 → 設定バックアップの表示 → 設定管理
説明	ディスプレイ モジュール内の機器データを管理する操作を選択。
選択	■ キャンセル ■ バックアップの実行 ■ 復元 ■ 複製 ■ 比較 ■ バックアップデータの削除

追加情報

選択項目の説明

■ キャンセル

何も実行せずにこのパラメータを終了します。

■ バックアップの実行

HistoROM（機器に内蔵）にある現在の機器設定のバックアップコピーを、機器の表示モジュールに保存します。

■ 復元

機器設定のバックアップコピーを、表示モジュールから機器の HistoROM にコピーします。

■ 複製

変換器の表示モジュールを使用して、変換器設定を別の機器に複製します。以下は個々の測定点の特性を設定するパラメータであり、伝送される設定には**含まれません**。
測定物タイプ

■ 比較

表示モジュールに保存された機器設定と HistoROM の現在の機器設定とを比較します。この比較結果は、**比較の結果** パラメータ (→ 195) パラメータに表示されます。

■ バックアップデータの削除

機器設定のバックアップコピーを、機器の表示モジュールから削除します。



この操作の処理中は、現場表示器を介して設定を編集することはできません。また、処理ステータスを表すメッセージが表示されます。



復元 オプションを使用して既存のバックアップを別の機器に復元した場合、同じ機器機能が使用できなくなる場合があります。場合によっては、機器をリセットしても元の状態に復元できないことがあります。

設定を別の機器に伝送する場合は、必ず**複製** オプションを使用してください。

バックアップのステータス

ナビゲーション

設定 → 高度な設定 → 設定バックアップの表示 → バックアップのステータス

説明

バックアップ動作の現在の進捗状況を表示します。

比較の結果

ナビゲーション

設定 → 高度な設定 → 設定バックアップの表示 → 比較の結果

説明

現在の機器データと表示したバックアップデータの比較。

追加情報

表示選択の説明

■ 設定データは一致する

HistoROM の現在の機器設定と表示モジュールのバックアップコピーは一致します。

■ 設定データは一致しない

HistoROM の現在の機器設定と表示モジュールのバックアップコピーは一致しません。

■ バックアップデータはありません

HistoROM の機器設定のバックアップコピーが表示モジュールにはありません。

- **保存データの破損**

HistoROM の現在の機器設定が破損しているか、または表示モジュールのバックアップコピーとの互換性がありません。

- **チェック未完了**

HistoROM の機器設定と表示モジュールのバックアップコピーとの比較がまだ完了していません。

- **データセット非互換**

データセットに互換性がないため比較できません。

 比較を開始するには、**設定管理 (→ 194) = 比較**を設定します。

 **設定管理 (→ 194) = 複製**によって変換器の設定を別の機器から複製した場合、HistoROM の新しい機器設定は、表示モジュールに保存されている設定の一部としか一致しません。センサ固有の特性（マッピングカーブなど）は複製されません。したがって、比較結果は、**設定データは一致しない**になります。

「管理」サブメニュー

ナビゲーション  設定 → 高度な設定 → 管理

アクセスコード設定

ナビゲーション

 設定 → 高度な設定 → 管理 → アクセスコード設定

説明

パラメータへの書き込み権のためのアクセスコードを定義。

ユーザー入力

0～9 999

追加情報

-  初期設定を変更していない場合、またはアクセスコードとして「0」を設定している場合、パラメータは書込保護されず、機器の設定データはいつでも変更可能な状態となります。ユーザーはメンテナンスの役割でログオンします。
-  書込保護は、本書の  シンボルが付いたすべてのパラメータに適用されます。現場表示器でパラメータの前に  シンボルが表示される場合、そのパラメータは書き込み保護になっています。
-  アクセスコードを設定すると、書き込み保護されたパラメータは、**アクセスコード入力** パラメータ (→  152) でアクセスコードを入力しない限り変更できません。
-  アクセスコードを紛失した場合は、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。
-  ディスプレイ操作：新しいアクセスコードは、**アクセスコードの確認** パラメータ (→  199) で確認した後、有効になります。

機器リセット

ナビゲーション

  設定 → 高度な設定 → 管理 → 機器リセット

説明

Reset the device configuration - either entirely or in part - to a defined state.

選択

- キャンセル
- 工場出荷設定に
- 納入時の状態に
- ユーザ設定の
- 変換器初期状態へ
- 機器の再起動

追加情報

選択項目の説明

- キャンセル
動作なし
- 工場出荷設定に
すべてのパラメータをオーダーコードで指定された初期設定にリセットします。
- 納入時の状態に
すべてのパラメータを納入時の設定にリセットします。ユーザー固有の設定が注文された場合は、出荷時の設定が工場の初期設定と異なる場合があります。ユーザー固有の設定を注文している場合のみ、この選択項目が表示されます。

- **ユーザ設定の**

すべてのユーザパラメータをその初期設定にリセットします。ただし、サービスパラメータは変更されません。

- **変換器初期状態へ**

すべての測定関連パラメータを工場出荷時の設定にリセットします。ただし、サービスパラメータおよび通信関連パラメータは変更されません。

- **機器の再起動**

再起動により、揮発性メモリ（RAM）に保存されているすべてのパラメータを初期設定にリセットします（例：測定値データ）。機器設定に変更はありません。

「アクセスコード設定」ウィザード

 **アクセスコード設定** ウィザードは、現場表示器による操作でのみ使用できます。操作ツールで操作している場合、**アクセスコード設定** パラメータは**管理** サブメニューに直接表示されます。**アクセスコードの確認** パラメータは、操作ツールからは使用できません。

ナビゲーション  設定 → 高度な設定 → 管理 → アクセスコード設定

アクセスコード設定

ナビゲーション  設定 → 高度な設定 → 管理 → アクセスコード設定 → アクセスコード設定

説明 →  197

アクセスコードの確認

ナビゲーション  設定 → 高度な設定 → 管理 → アクセスコード設定 → アクセスコードの確認

説明 入力されたアクセスコードを確認してください。

ユーザー入力 0～9999

16.4 「診断」メニュー

ナビゲーション  診断

現在の診断結果

ナビゲーション	 診断 → 現在の診断結果
説明	現在の診断メッセージを表示します。
追加情報	表示の構成： ■ イベント動作のシンボル ■ 診断動作のコード ■ イベントの発生時間 ■ イベントテキスト  同時に複数のメッセージがオンの場合は、最優先に処理する必要のあるメッセージが表示されます。  メッセージの原因および対策の情報については、表示器の ⓘ シンボルで表示されます。

タイムスタンプ

ナビゲーション	 診断 → タイムスタンプ
---------	--

前回の診断結果

ナビゲーション	 診断 → 前回の診断結果
説明	現在の診断メッセージが出力されるまで有効であった前回の診断メッセージを表示します。
追加情報	表示の構成： ■ イベント動作のシンボル ■ 診断動作のコード ■ イベントの発生時間 ■ イベントテキスト  表示される状態がまだ継続している可能性があります。メッセージの原因および対策の情報については、表示器の ⓘ シンボルで表示されます。

タイムスタンプ

ナビゲーション  診断 → タイムスタンプ

再起動からの稼働時間

ナビゲーション   診断 → 再起動からの稼働時間

説明 前回の機器の再起動からの稼働時間を表示します。

稼働時間

ナビゲーション   診断 → 稼働時間

説明 装置の稼働時間を示す。

追加情報 最大時間
9999 d (≈ 27 年)

16.4.1 「診断リスト」サブメニュー

ナビゲーション  診断 → 診断リスト

診断 1～5

ナビゲーション

 診断 → 診断リスト → 診断 1

説明

現在の診断メッセージの中で最も優先度の高い 5 つのメッセージを表示します。

追加情報

- 表示の構成：
- イベント動作のシンボル
 - 診断動作のコード
 - イベントの発生時間
 - イベントテキスト

タイムスタンプ 1～5

ナビゲーション

 診断 → 診断リスト → タイムスタンプ

16.4.2 「イベントログブック」サブメニュー

 **イベントログブック** サブメニューは、現場表示器による操作でのみ使用できます。FieldCare の操作時には、FieldCare の「イベントリスト/HistoROM」機能でイベントリストを表示できます。

ナビゲーション  診断 → イベントログブック

フィルタオプション



ナビゲーション

 診断 → イベントログブック → フィルタオプション

選択

- すべて
- 故障 (F)
- 機能チェック (C)
- 仕様範囲外 (S)
- メンテナンスが必要 (M)
- 情報 (I)

追加情報

-  ■ このパラメータは、現場表示器による操作でのみ使用できます。
■ ステータス信号は NAMUR NE 107 に従って分類されます。

「イベントリスト」サブメニュー

イベントリスト サブメニューには、**フィルタオプション** パラメータ (→ 203) で選択したカテゴリーの過去のイベントの履歴が表示されます。最大 100 件のイベントを時系列に表示できます。

以下のシンボルは、イベントの発生または終了を示すものです。

-  : イベント発生
-  : イベント終了

 メッセージの原因および対策の情報については、 ボタンで確認できます。

表示形式

- カテゴリー I のイベントメッセージの場合：情報イベント、イベントテキスト、「記録イベント」シンボル、イベント発生時刻
- カテゴリー F、M、C、S (ステータス信号) のイベントメッセージの場合：診断イベント、イベントテキスト、「記録イベント」シンボル、イベント発生時刻

ナビゲーション  診断 → イベントログブック → イベントリスト

16.4.3 「機器情報」サブメニュー

ナビゲーション  診断 → 機器情報

デバイスのタグ

ナビゲーション  診断 → 機器情報 → デバイスのタグ

説明 機器のタグを入力。

ユーザーインターフェイス 数字、英字、特殊文字からなる文字列

シリアル番号

ナビゲーション  診断 → 機器情報 → シリアル番号

説明 機器のシリアル番号の表示。

追加情報  **シリアル番号の用途**

- 機器を迅速に識別するため（例：Endress+Hauser への問い合わせの際）
- 機器ビューアー www.endress.com/deviceviewer を使用して詳細な機器情報を得るため

 シリアル番号は型式銘板にも記載されています。

ファームウェアのバージョン

ナビゲーション  診断 → 機器情報 → ファームのバージョン

説明 ファームウェアバージョンの表示。

ユーザーインターフェイス xx.yy.zz

追加情報  ファームウェアのバージョンが最後の 2 桁（「zz」）のみ異なる場合、機能と操作に関する違いはありません。

機器名

ナビゲーション  診断 → 機器情報 → 機器名

説明 変換器の名称の表示。

オーダーコード



ナビゲーション

診断 → 機器情報 → オーダーコード

説明

機器のオーダーコードの表示。

ユーザーインターフェイス

数字、英字、特殊文字からなる文字列

追加情報

オーダーコードは、機器の製品構成に関するすべての仕様項目を明示する拡張オーダーコードから生成されたものです。一方で、オーダーコードから直接機器仕様項目を読み取ることはできません。

拡張オーダーコード 1～3



ナビゲーション

診断 → 機器情報 → 拡張オーダーコード 1

説明

拡張オーダーコードの3つのパートが表示されます。

ユーザーインターフェイス

数字、英字、特殊文字からなる文字列

追加情報

拡張オーダーコードは、機器の製品構成に関するすべての仕様項目を示すものであり、それにより機器を一意的に識別することが可能です。

Status PROFIBUS Master Config

ナビゲーション

診断 → 機器情報 → Stat Master Conf

説明

マスターとの周期的データ交換が現在アクティブになっているかどうかを示します。

ユーザーインターフェイス

- アクティブ
- 無効

PROFIBUS ident number

ナビゲーション

診断 → 機器情報 → Ident number

説明

機器の識別番号を示します。

追加情報

Ident number selector パラメータで使用する識別番号を設定できます。

16.4.4 「測定値」 サブメニュー

ナビゲーション  診断 → 測定値

距離


ナビゲーション

 診断 → 測定値 → 距離

説明


測定基準点（フランジまたはネジ込み接続の下端）からレベルまでの測定距離 D_L を表示します。

追加情報

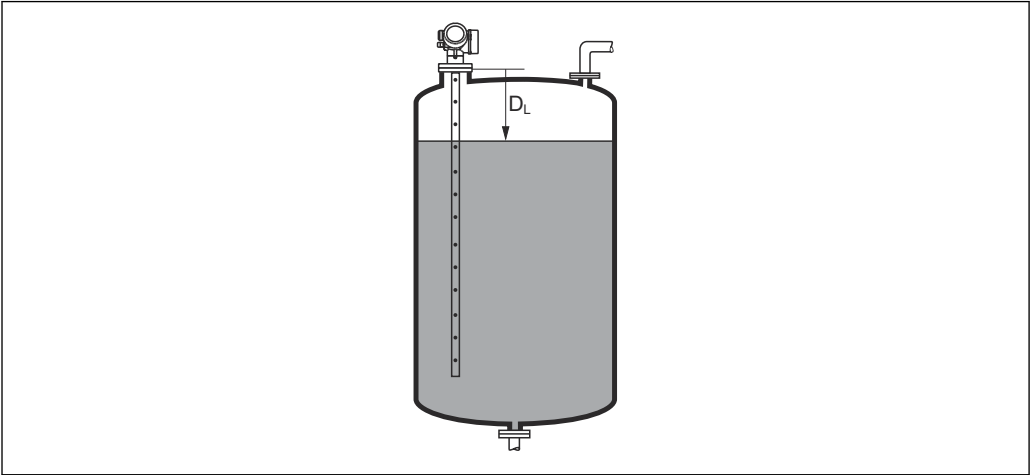

A0013198

 53 液体計測の距離

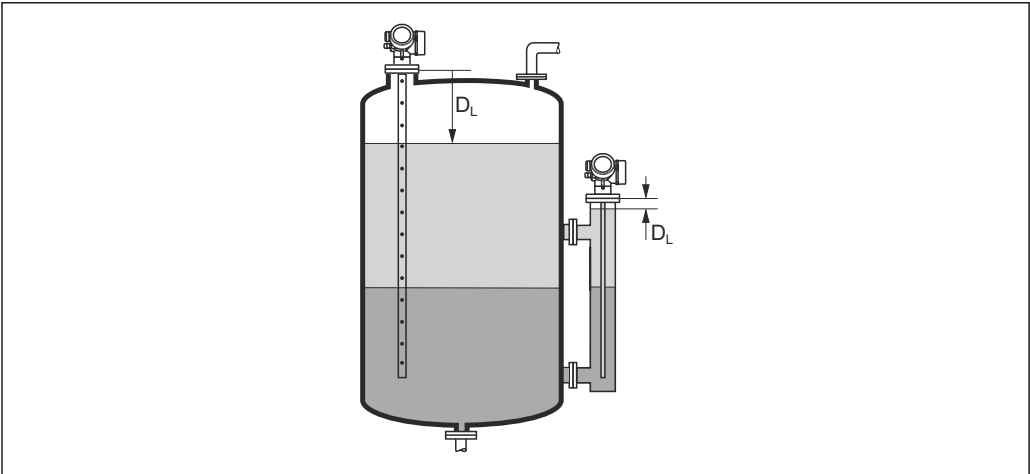

A0013199

 54 界面測定 of 距離

 単位は、**距離の単位** パラメータ (→  136) で設定します。

リニアライゼーションされたレベル

ナビゲーション

☰☰ 診断 → 測定値 → リニアライズされたレベル

説明

リニアライズされたレベルを表示します。

追加情報

- 単位は、**リニアライゼーション後の単位** パラメータで設定します → 168。
- 界面測定の場合、このパラメータは常に全体レベルに関連付けられます。

界面距離

ナビゲーション

☰☰ 診断 → 測定値 → 界面距離


必須条件

動作モード (→ 135) = 界面または静電容量による界面

説明

測定基準点（フランジまたはネジ込み接続の下端）から界面層までの測定距離 D_I を表示します。

追加情報

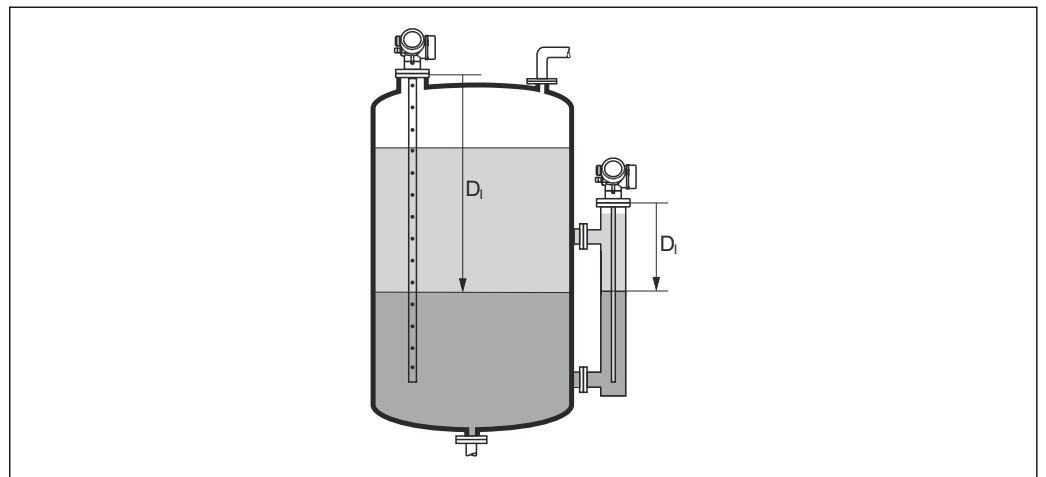

A0013202

- 単位は、**距離の単位** パラメータ (→ 136) で設定します。

リニアライゼーションされた界面

ナビゲーション

☰☰ 診断 → 測定値 → リニアライズされた界面

必須条件

動作モード (→ 135) = 界面または静電容量による界面

説明

リニアライズされた界面高さを表示します。

追加情報

- 単位は、**リニアライゼーション後の単位** パラメータで設定します → 168。

上層部の厚さ

ナビゲーション

☰☰ 診断 → 測定値 → 上層部の厚さ


必須条件

動作モード (→ ☰ 135) = 界面 または 静電容量による界面

説明

上部界面の厚み (UP) を表示します。

追加情報

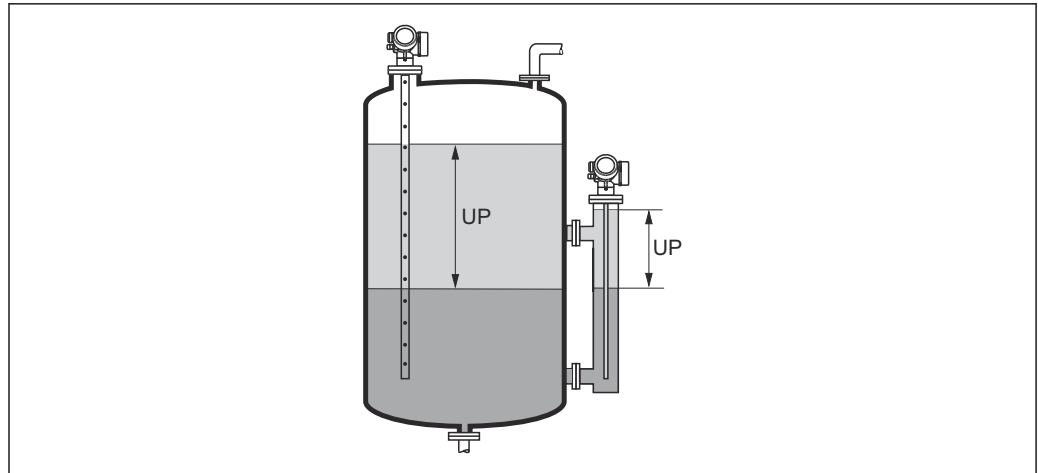

A0013313

UP 上層部の厚さ

i 単位は、リニアライゼーション後の単位 パラメータ → ☰ 168 で設定します。

端子電圧 1

ナビゲーション

☰☰ 診断 → 測定値 → 端子電圧 1

ステータス切り替え

ナビゲーション

☰☰ 診断 → 測定値 → ステータス切り替え

説明

Shows the current switch output status.

16.4.5 「Analog input 1～6」 サブメニュー

 機器の各アナログ入力ブロックに **Analog input** サブメニュー があります。操作メニューのこの場所では、各ブロックの最も重要なパラメータだけが使用できます。ブロックパラメータの完全なリストについては、次を参照してください。診断
→ Analog inputs → Analog input 1～6

ナビゲーション  診断 → Analog inputs → Analog input 1～6

Channel	
ナビゲーション	 診断 → Analog inputs → Analog input 1～6 → Channel
説明	PROFIBUS プロファイルに準拠したアナログ入力ブロックの CHANNEL 標準パラメータ。
選択	■ リニアライゼーションされたレベル ■ 距離 ■ リニアライゼーションされた界面* ■ 界面距離* ■ 上層部の厚さ* ■ 端子電圧 ■ 電気部内温度 ■ 測定された静電容量* ■ エコーの絶対振幅 ■ エコーの相対振幅 ■ 界面の絶対振幅* ■ 界面の相対振幅* ■ 絶対 EOP 振幅 ■ 信号ノイズ ■ EOP シフト ■ DC の計算値* ■ センサのデバッグ ■ アナログ出力の高度な診断 1 ■ アナログ出力の高度な診断 2
追加情報	測定値を AI ブロックに割り当てます。

Out value	
ナビゲーション	 診断 → Analog inputs → Analog input 1～6 → Out value
説明	PROFIBUS プロファイルに準拠したアナログ入力ブロックの OUT 標準パラメータの値要素。
ユーザー入力	符号付き浮動小数点数

* 表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

追加情報	■ Mode block actual = Man の場合： アナログ入力ブロックの出力値を入力します。 ■ または： アナログ入力ブロックの出力値を表示します。
------	--

Out status

ナビゲーション	 診断 → Analog inputs → Analog input 1～6 → Out status
説明	PROFIBUS プロファイルに準拠したアナログ入力ブロックの OUT 標準パラメータの ステータス 要素。
ユーザーインターフェイス	■ Good ■ Uncertain ■ Bad
追加情報	このパラメータでは 2 つの品質ビットのみが評価されます。

Out status HEX

ナビゲーション	 診断 → Analog inputs → Analog input 1～6 → Out status HEX
説明	PROFIBUS プロファイルに準拠したアナログ入力ブロックの OUT 標準パラメータの ステータス 要素。
ユーザー入力	0～255
追加情報	このパラメータでは、完全なステータスパイトが 16 進数 2 桁の形式で表示されます。

16.4.6 「データのログ」サブメニュー

ナビゲーション  診断 → データのログ

チャンネル 1～4 の割り当て



ナビゲーション

 診断 → データのログ → チャンネル 1～4 の割り当て

選択

- オフ
- リニアライゼーションされたレベル
- 距離
- フィルタ処理なしの距離
- リニアライゼーションされた界面^{*}
- 界面距離^{*}
- フィルタ処理なしの界面距離
- 上層部の厚さ^{*}
- 端子電圧
- 電気部内温度
- 測定された静電容量^{*}
- エコーの絶対振幅
- エコーの相対振幅
- 界面の絶対振幅^{*}
- 界面の相対振幅^{*}
- 絶対 EOP 振幅
- EOP シフト
- 信号ノイズ
- DC の計算値^{*}
- アナログ出力の高度な診断 1
- アナログ出力の高度な診断 2

追加情報

合計 1000 個の測定値をロギングできます。つまり、

- ロギングチャンネルを 1 つ使用する場合：チャンネルあたりのデータポイント数 1000 個
- ロギングチャンネルを 2 つ使用する場合：チャンネルあたりのデータポイント数 500 個
- ロギングチャンネルを 3 つ使用する場合：チャンネルあたりのデータポイント数 333 個
- ロギングチャンネルを 4 つ使用する場合：チャンネルあたりのデータポイント数 250 個

データポイントが最大数に達すると、データログの最も古いデータポイントが周期的に上書きされ、必ず最新の測定値 1000、500、333、または 250 個がログに保存されます（リングメモリ形式）。

 このパラメータで新しいオプションを選択すると、ログデータは削除されます。

* 表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

ロギングの時間間隔

- ナビゲーション
- 診断 → データのログ → ロギングの時間間隔
- 診断 → データのログ → ロギングの時間間隔

ユーザー入力

1.0～3 600.0 秒

追加情報

このパラメータは、データログの各データポイント間の時間間隔を設定するもので、それにより、ロギング可能な最大の時間 T_{log} が決まります。

- ロギングチャンネルを 1 つ使用する場合： $T_{log} = 1000 \cdot t_{log}$
- ロギングチャンネルを 2 つ使用する場合： $T_{log} = 500 \cdot t_{log}$
- ロギングチャンネルを 3 つ使用する場合： $T_{log} = 333 \cdot t_{log}$
- ロギングチャンネルを 4 つ使用する場合： $T_{log} = 250 \cdot t_{log}$

設定時間が経過すると、データログの最も古いデータポイントが周期的に上書きされ、必ず T_{log} の時間がメモリに保存されます（リングメモリ形式）。

このパラメータを変更すると、ログデータは削除されます。

例

ロギングチャンネルを 1 つ使用する場合

- $T_{log} = 1000 \cdot 1 \text{ 秒} = 1000 \text{ 秒} \approx 16.5 \text{ min}$
- $T_{log} = 1000 \cdot 10 \text{ 秒} = 1000 \text{ 秒} \approx 2.75 \text{ h}$
- $T_{log} = 1000 \cdot 80 \text{ 秒} = 80\,000 \text{ 秒} \approx 22 \text{ h}$
- $T_{log} = 1000 \cdot 3\,600 \text{ 秒} = 3\,600\,000 \text{ 秒} \approx 41 \text{ d}$

すべてのログをリセット


- ナビゲーション
- 診断 → データのログ → すべてのログをリセット
- 診断 → データのログ → すべてのログをリセット

- 選択
- キャンセル
 - データ削除

「チャンネル 1～4 表示」サブメニュー

i チャンネル 1～4 表示サブメニューは、現場表示器による操作でのみ使用できます。FieldCare の操作時には、FieldCare の「イベントリスト/HistoROM」機能でログダイアグラムを表示できます。

チャンネル 1～4 表示サブメニューは、各チャンネルのログ履歴のダイアグラムを表示します。

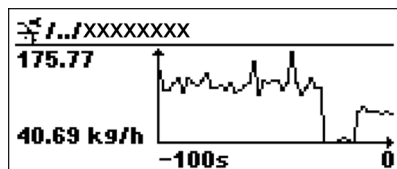

- x 軸：選択されたチャンネル数に応じて 250 ～ 1000 個のプロセス変数の測定値が表示されます。
- y 軸：常に測定中の値に合わせて、おおまかな測定値スパンを示します。

i 操作メニューに戻るには、**+** と **0** を同時に押します。

ナビゲーション  診断 → データのログ → チャンネル 1～4 表示

16.4.7 「シミュレーション」サブメニュー

シミュレーション サブメニューは、特定の測定値または別の条件のシミュレーションに使用されます。これにより、機器や接続した制御ユニットが正しく設定されているか確認できます。

シミュレーション可能な条件

シミュレートする条件	関連するパラメータ
プロセス変数の特定値	■ 測定値の割り当て (→ 216) ■ 測定値 (→ 216)
スイッチ出力の特定状態	■ シミュレーションスイッチ出力 (→ 216) ■ ステータス切り替え (→ 217)
アラームの有無	機器アラームのシミュレーション (→ 217)
特定の診断メッセージの有無	診断イベントのシミュレーション (→ 217)

サブメニューの構成

ナビゲーション  エキスパート → 診断 → シミュレーション

▶ シミュレーション		
測定値の割り当て	→	 216
測定値	→	 216
シミュレーションスイッチ出力	→	 216
ステータス切り替え	→	 217
機器アラームのシミュレーション	→	 217
診断イベントのシミュレーション	→	 217

パラメータの説明

ナビゲーション  エキスパート → 診断 → シミュレーション

測定値の割り当て

ナビゲーション  エキスパート → 診断 → シミュレーション → 測定値の割り当て

- 選択
- オフ
 - レベル
 - 界面*
 - リニアライゼーションされたレベル
 - リニアライゼーションされた界面
 - リニアライゼーションされた厚み

追加情報

- シミュレートする変数の値は、**測定値** パラメータ (→  216)で設定します。
- **測定値の割り当て ≠ オフ**の場合、シミュレーションはオンです。これは、機能チェック (C) カテゴリーの診断メッセージで確認できます。

測定値

ナビゲーション  エキスパート → 診断 → シミュレーション → 測定値

必須条件 **測定値の割り当て (→  216) ≠ オフ**

ユーザー入力 符号付き浮動小数点数

追加情報 その後の測定値処理と信号出力には、このシミュレーション値を使用します。これにより、機器が正しく設定されているかどうかを確認できます。

シミュレーションスイッチ出力

ナビゲーション  エキスパート → 診断 → シミュレーション → シミュレーションスイッチ

説明 スイッチ出力のシミュレーションをオン、オフします。

- 選択
- オフ
 - オン

* 表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

ステータス切り替え		
ナビゲーション	 エキスパート → 診断 → シミュレーション → ステータス切り替え	
必須条件	シミュレーションスイッチ出力 (→  216) = オン に設定します。	
説明	ステータス出力をシミュレーションするためのステータスを選択します。	
選択	■ オープン ■ クローズ	
追加情報	スイッチ状態は、このパラメータで設定した値を取ります。これにより、接続した制御ユニットが正しく動作することを確認できます。	

機器アラームのシミュレーション		
ナビゲーション	 エキスパート → 診断 → シミュレーション → アラームのシミュレーション	
説明	デバイスアラームのシミュレーションをオン、オフします。	
選択	■ オフ ■ オン	
追加情報	オン オプションを選択すると、アラームが生成されます。これにより、アラームが発生した場合の機器の出力動作が適切であるかどうかを確認できます。 アクティブなシミュレーションは診断メッセージ ✖C484 シミュレーションエラーモード で表示されます。	

診断イベントのシミュレーション	
ナビゲーション	 エキスパート → 診断 → シミュレーション → 診断シミュレーション
説明	Select a diagnostic event for the simulation process that is activated.
追加情報	現場表示器を介して操作する場合、選択リストはイベントカテゴリーに応じてフィルタリングできます (診断イベントの種類 パラメータ)。

16.4.8 「機器チェック」サブメニュー

ナビゲーション  診断 → 機器チェック

機器チェック開始

ナビゲーション  診断 → 機器チェック → 機器チェック開始

説明 機器チェックを開始します。

- 選択
 - いいえ
 - はい

追加情報 反射がない場合、機器チェックは実施できません。

機器チェックの結果

ナビゲーション  診断 → 機器チェック → 機器チェックの結果

説明 機器チェックの結果を表示します。

- 追加情報 **表示選択の説明**
 - **インストール OK**
制限のない測定が可能です。
 - **精度制限あり**
測定は可能です。ただし、信号振幅により測定精度が低下する可能性があります。
 - **測定機能低下**
現時点で測定は可能です。ただし、エコー信号を見失う可能性があります。機器の取付位置と測定物の比誘電率を確認してください。
 - **チェック未完了**
機器チェックは実施されていません。

前回のチェック時刻

ナビゲーション  診断 → 機器チェック → 前回のチェック時刻

説明 前回の機器チェックが実施されたときの稼働時間を表示します。

ユーザーインターフェイス 数字、英字、特殊文字からなる文字列

レベル信号

ナビゲーション	🔍📄 診断 → 機器チェック → レベル信号
必須条件	機器チェックを実施した場合にのみ表示されます。
説明	レベル信号の機器チェックの結果を表示します。
ユーザーインターフェイス	■ チェック未完了 ■ チェック NG ■ チェック OK
追加情報	レベル信号 = チェック NG : 機器の取付位置と測定物の比誘電率を確認してください。

開始信号

ナビゲーション	🔍📄 診断 → 機器チェック → 開始信号
必須条件	機器チェックを実施した場合にのみ表示されます。
説明	開始信号の表示チェックの結果を表示します。
ユーザーインターフェイス	■ チェック未完了 ■ チェック NG ■ チェック OK
追加情報	開始信号 = チェック NG : 機器の取付位置を確認してください。非金属タンクの場合は、金属板または金属フランジを使用します。

界面信号

ナビゲーション	🔍📄 診断 → 機器チェック → 界面信号
必須条件	■ 動作モード (→ 📄 135) = 界面 または 静電容量による界面 ■ 機器チェックを実施した場合にのみ表示されます。
説明	界面信号の機器チェックの結果を表示します。
ユーザーインターフェイス	■ チェック未完了 ■ チェック NG ■ チェック OK

16.4.9 「Heartbeat」サブメニュー

 **Heartbeat** サブメニューは **FieldCare** または **DeviceCare** を介してのみ使用可能です。**Heartbeat 検証** および **Heartbeat モニタリング** アプリケーションパッケージの一部のウィザードが含まれます。

詳細な説明

SD01872F

ナビゲーション  診断 → Heartbeat

索引

記号

安全上の注意事項 (XA)	13
安全設定 (サブメニュー)	174
下層測定物の DC (パラメータ)	158
稼動時間 (パラメータ)	194, 201
過電圧保護	
一般情報	61
界面 (サブメニュー)	158
界面 (パラメータ)	144
界面距離 (パラメータ)	145, 207
界面信号 (パラメータ)	219
界面測定の設定	89
開始信号 (パラメータ)	219
外部洗浄	108
拡張オーダーコード 1 (パラメータ)	205
管理 (サブメニュー)	197
機器アラームのシミュレーション (パラメータ)	217
機器チェック (サブメニュー)	218
機器チェックの結果 (パラメータ)	218
機器チェック開始 (パラメータ)	218
機器リセット (パラメータ)	197
機器情報 (サブメニュー)	204
機器名 (パラメータ)	204
距離 (パラメータ)	140, 148, 206
距離の確定 (パラメータ)	145, 148
距離の単位 (パラメータ)	136
区切り記号 (パラメータ)	192
空校正 (パラメータ)	137
現在のマッピング (パラメータ)	146
現在の診断結果 (パラメータ)	200
高度なプロセス条件 (パラメータ)	155
高度な設定 (サブメニュー)	151
再起動からの稼動時間 (パラメータ)	201
最後のバックアップ (パラメータ)	194
最大値 (パラメータ)	170
実際のプローブ長 (パラメータ)	179, 181
修理コンセプト	109
出力エコー信号消失 (パラメータ)	174
出力信号の反転 (パラメータ)	186
書き込み保護のリセット (パラメータ)	178
小数点桁数 1 (パラメータ)	190
小数点桁数メニュー (パラメータ)	192
上層部の厚さ (パラメータ)	208
上層部の厚さ手動入力 (パラメータ)	160, 163
上部接続までの距離 (パラメータ)	143
信号品質 (パラメータ)	141
診断 (メニュー)	200
診断 1 (パラメータ)	202
診断イベント	98, 99
診断イベントのシミュレーション (パラメータ)	217
診断リスト (サブメニュー)	202
診断動作の割り当て (パラメータ)	183
数値形式 (パラメータ)	192
製品の安全性	12
設定 (メニュー)	135
設定バックアップの表示 (サブメニュー)	194

設定管理 (パラメータ)	194
前回のチェック時刻 (パラメータ)	218
前回の診断結果 (パラメータ)	200
測定された上層部厚さ (パラメータ)	161
測定値 (サブメニュー)	206
測定値 (パラメータ)	216
測定値シンボル	76
測定値の割り当て (パラメータ)	216
測定物グループ (パラメータ)	137
測定物タイプ (パラメータ)	153
測定物特性 (パラメータ)	153
対処法	
終了	100
呼び出し	100
端子電圧 1 (パラメータ)	208
中間高さ (パラメータ)	170
直径 (パラメータ)	170
登録商標	10
動作モード (パラメータ)	135
入力画面	78
比較の結果 (パラメータ)	195
表示 (サブメニュー)	188
表示のコントラスト (パラメータ)	193
表示のダンピング (パラメータ)	191
表示間隔 (パラメータ)	191
表示形式 (パラメータ)	188
不感知距離 (パラメータ)	156, 159, 175
不適切なコード (パラメータ)	178
満量校正 (パラメータ)	138

0～9

1 の値表示 (パラメータ)	190
----------------------	-----

A

Analog input 1～6 (サブメニュー)	149, 209
---------------------------------	----------

C

CE マーク	12
Channel (パラメータ)	149, 209

D

DC の計算値 (パラメータ)	161
DC の計算値を使用 (パラメータ)	162, 163
DC の自動計算 (ウィザード)	163
DC 値 (パラメータ)	143, 161, 163
DIP スイッチ	
書き込み保護スイッチを参照	

F

Fail safe value (パラメータ)	150
Fail-safe type (パラメータ)	150
FHX50	66

H

Heartbeat (サブメニュー)	220
--------------------------	-----

L

Language (パラメータ) 188

O

Out status (パラメータ) 210

Out status HEX (パラメータ) 210

Out value (パラメータ) 209

P

PROFIBUS ident number (パラメータ) 205

PV filter time (パラメータ) 149

S

Status PROFIBUS Master Config (パラメータ) .. 205

W

W@M デバイスビューワー 110

WHG 確認 (ウィザード) 177

WHG 無効 (ウィザード) 178

ア

アクセサリ

機器関連 111

サービス関連 120

通信関連 120

アクセスコード 69

不正な入力 69

アクセスコード設定 69

アクセスコードの確認 (パラメータ) 199

アクセスコード設定 (ウィザード) 199

アクセスコード設定 (パラメータ) 197, 199

アクセスコード入力 (パラメータ) 152

アクセスステータス ツール (パラメータ) 151

アクセスステータス表示 (パラメータ) 152

アプリケーション 11

残存リスク 11

安全注意事項

基本 11

イ

イベントテキスト 99

イベントリスト 105

イベントリスト (サブメニュー) 203

イベント履歴 105

イベントレベル

シンボル 98

説明 98

イベントログのフィルタリング 105

イベントログブック (サブメニュー) 203

ウ

ウィザード

DC の自動計算 163

WHG 確認 177

WHG 無効 178

アクセスコード設定 199

プローブ長の補正 181

マッピング 148

エ

エコー信号消失時の値 (パラメータ) 174

エコー信号消失時急上昇 (パラメータ) 175

オ

オーダーコード (パラメータ) 205

カ

外筒管 37

外部設置 43

界面測定設定 89

書き込みアクセス権 69

書き込み保護

アクセスコードによる 69

書き込み保護スイッチを使用 70

書き込み保護スイッチ 70

キ

キーパッドロック

スイッチオン 73

無効化 73

機器交換 109

機器設定の管理 93

機器の交換 109

気相補正

ロッドプローブの取付け 50

ケ

現場表示器 65

アラーム状態時を参照

診断メッセージを参照

コ

コアキシャルプローブ

構造 17

切断 49

曲げ強度 27

コアキシャルプローブの固定 36

工具 48

コンテキストメニュー 80

サ

サービスインターフェイス (CDI) 経由の操作ツール 67

サブメニュー

Analog input 1~6 149, 209

Heartbeat 220

イベントリスト 105, 203

イベントログブック 203

シミュレーション 215, 216

スイッチ出力 182

チャンネル 1~4 表示 213

データのログ 211

プローブ設定 179

リニアライゼーション 165, 166, 167

レベル 153

安全設定 174

界面 158

管理 197

機器チェック 218

機器情報 204

高度な設定	151
診断リスト	202
設定バックアップの表示	194
測定値	206
表示	188
サブメニューの表示シンボル	75

シ

システムコンポーネント	120
シミュレーション (サブメニュー)	215, 216
シミュレーションスイッチ出力 (パラメータ) ..	216
シリアル番号 (パラメータ)	204
資料	
機能	5
資料の機能	5
診断	
シンボル	98
診断イベント	
操作ツール上	101
診断メッセージ	98
診断リスト	102
シンボル	
修正用	78
テキストおよび数値エディタにおいて	78

ス

スイッチオフの値 (パラメータ)	185
スイッチオフの遅延 (パラメータ)	186
スイッチオンの値 (パラメータ)	184
スイッチオンの遅延 (パラメータ)	185
スイッチ出力 (サブメニュー)	182
スイッチ出力機能 (パラメータ)	182
ステータス信号	98
ステータスの割り当て (パラメータ)	182
ステータス信号	75
ステータス切り替え (パラメータ) ...	186, 208, 217
スペアパーツ	110
銘板	110
すべてのログをリセット (パラメータ)	212

セ

設定	
機器設定の管理	93
操作言語	85
洗浄	108

ソ

操作言語の設定	85
操作上の安全性	12
操作部	
診断メッセージ	99
操作モジュール	74
測定材質	11

タ

タイムスタンプ (パラメータ)	200, 201, 202
タンクタイプ (パラメータ)	136
タンクレベル (パラメータ)	142
断熱	45

チ

地下タンク	40
チャンネル 1~4 表示 (サブメニュー)	213
チャンネル 1~4 の割り当て (パラメータ)	211

テ

データのログ (サブメニュー)	211
テーブルモード (パラメータ)	171
テーブルを有効にする (パラメータ)	173
テーブル番号 (パラメータ)	172
適合宣言	12
デバイスアドレス (パラメータ)	135
デバイスのタグ (パラメータ)	135, 204
電子部ハウジング	
構成	18

ト

トラブルシューティング	95
-------------------	----

ナ

内筒管	37
-----------	----

ネ

ネジ込み接続	51
--------------	----

ハ

ハードウェア書き込み保護	70
廃棄	110
パイプ直径 (パラメータ)	136
ハウジング	
回転	54
構成	18
バックアップのステータス (パラメータ)	195
バックライト (パラメータ)	193
パラメータのアクセス権	
書き込みアクセス権	69
読み込みアクセス権	69
反射波形表示	81

ヒ

非金属タンク	42
表示部および操作モジュール FHX50	66
表示部の回転	54
表示モジュール	74
表示モジュールの回転	55

フ

ファームウェアのバージョン (パラメータ)	204
フィルタオプション (パラメータ)	203
フェールセーフモード (パラメータ)	186
フランジ	51
フリーテキスト (パラメータ)	169
プローブ接地 (パラメータ)	179
プローブ設定 (サブメニュー)	179
プローブ長の確認 (パラメータ)	180, 181
プローブ長の補正 (ウィザード)	181
プロセス特性 (パラメータ)	154, 158

ヘ

ヘッダー (パラメータ)	191
--------------------	-----

ヘッダーテキスト（パラメータ）	192
変換器	
表示部の回転	54
表示モジュールの回転	55
変換器ハウジング	
回転	54
返却	110

マ

マッピング（ウィザード）	148
マッピングの最終点（パラメータ）	147, 148
マップ記録（パラメータ）	147, 148

メ

メニュー	
診断	200
設定	135
メンテナンス	108

ユ

ユーザー様の値（パラメータ）	173
----------------	-----

ヨ

要員の要件	11
用途	11
読み込みアクセス権	69

リ

リニアライゼーション（サブメニュー）	165, 166, 167
リニアライゼーションされたレベル（パラメータ）	169, 207
リニアライゼーションされた界面（パラメータ）	169, 207
リニアライゼーションの方式（パラメータ）	167
リニアライゼーション後の単位（パラメータ）	168
リミットの割り当て（パラメータ）	183
リモート操作	66

レ

レベル（サブメニュー）	153
レベル（パラメータ）	139, 172
レベル測定設定	87
レベル測定用の取付位置	22
レベル信号（パラメータ）	219
レベル測定の設定	87
レベル単位（パラメータ）	156, 159
レベル補正（パラメータ）	157, 160

ロ

労働安全	11
ローププローブ	
構造	17
切断	48
取付け	51
引張荷重	26
ローププローブの固定	34
ロギングの時間間隔（パラメータ）	212
ロック状態（パラメータ）	151
ロック状態の表示シンボル	75

ロッドプローブ

構造	17
切断	48
曲げ強度	26
ロッドプローブの固定	35



www.addresses.endress.com
