

技术资料

油泄漏检测器 NAR300，适用 高温工况

油泄漏检测器，配备电导率传感器



应用

此系统安装在油罐区防油堤上，或安装在泵站附近的集水坑中，进行末端漏油检测，适用于石油化工产品或植物油等介质。传感器具备导电性检测功能，用于监测设备的泄漏检测功能是否正常。系统以简单但精准的设计确保罐区安全，适用于排放防冻蒸汽并且温度升高 ($\leq 100^{\circ}\text{C}$ (212°F)) 的集水坑。

防火系统

变送器 NRR261 安装在室外使用，可直接连接开关量输入系统，例如现有液位变送器，并向主机控制器发送报警信号。

本安型系统

室内安装与变送器 NRR262 配套使用，室外安装与防爆型传感器数据转换盒配套使用，可设置独立的报警系统，不受伺服液位计的影响。

仪表特点

- SIL2：通过过程工业领域的安全仪表系统认证
- 电导式传感器：辨别水和其他介质（油和空气）
- 无活动部件，使用寿命长并且维护成本更低
- 防误报警功能安全可靠，可在断电、集水坑水结冰等情况下进行报警
- 检测机制不受检测对象介电常数的影响，但仅适用于不溶于水的油
- 机械结构对于沉积物质敏感度较低
- 本安防爆型 (Ex [ia]) 结构

注意

TIIS 防爆认证

本文档不适用于 TIIS 防爆型设备。

- 如果使用 TIIS 防爆型设备，请登陆官方网站 (www.endress.com/downloads) 下载并查询文档资料 TI00045G/33/JA/09.22 或更早版本。

目录

文档信息	3
信息图标	3
文档资料	5
功能与系统设计	6
本安型系统 (分体式) 防爆等级: Ex ia IIB T4	6
防火系统 (分体式) 防爆等级: Ex d [ia] IIB T4	6
工作原理	8
触发报警的工作原理	9
操作条件	10
输入和输出	11
本安防爆型 (Ex d [ia]) 变送器 NRR261	11
本安防爆型 (Ex [ia]) 变送器 NRR262	11
电源	12
NAR300 浮子开关	12
本安防爆型 (Ex [ia]) 传感器数据转换盒	12
本安防爆型 (Ex d [ia]) 转换器 NRR261	12
本安防爆型 (Ex [ia]) 转换器 NRR262	12
电气连接	13
NRR262-4/A/B/C 接线	13
NRR261-5 接线	15
接线图	16
安装	17
安装条件	17
安装 NAR300 系统	19
环境条件	21
防护等级	21
过程条件	22
NAR300 浮子开关	22
防爆型传感器数据转换盒/转换器 NRR261/NRR262	22
机械结构	23
NAR300 系统的外形尺寸	23
NAR300 系统的重量	26
检测灵敏度	26
材质	26
证书与认证	28
CE 认证	28
防爆认证	28
功能安全认证	29
订购信息	30
附件	31
浮子导杆	31
U 形螺栓/缆塞 (JPN 防爆防水连接)	32

文档信息

信息图标

安全图标



危险状况警示图标。疏忽会导致人员严重或致命伤害。



危险状况警示图标。疏忽可能导致人员严重或致命伤害。



危险状况警示图标。疏忽可能导致人员轻微或中等伤害。



操作和其他影响提示信息图标。不会导致人员伤害。

电气图标



交流电



直流电和交流电



直流电



接地连接

从操作员的角度而言，表示通过接地系统可靠接地的接地端。

⊕ 保护性接地 (PE)

建立任何其他连接之前，必须确保接地端已经可靠接地。

设备内外部均有接地端：

- 内部接地端：保护接地端已连接至电源。
- 外部接地端：设备已连接至工厂接地系统。

工具图标



十字螺丝刀



一字螺丝刀



梅花螺丝刀



内六角扳手



开口扳手

特定信息图标



允许的操作、过程或动作



推荐的操作、过程或动作



禁止的操作、过程或动作



附加信息



参见文档



参考图



提示信息或重要分步操作

1、2、3

操作步骤



操作结果



外观检查



通过调试软件操作



写保护参数

1、2、3 ...

部件号

A、B、C ...

视图

  安全指南

遵守相关《操作手册》中的安全指南



连接电缆的耐温能力

连接电缆的最低耐温值

文档资料

可登录网站 (www.endress.com/downloads) 进入下载区下载下列资料。



配套技术文档资料的查询方式如下:

在 W@M 设备浏览器 (www.endress.com/deviceviewer) 中: 输入铭牌上的序列号

《技术资料》 (TI)

设计规划指南

文档包含设备的所有技术参数以及可以订购的附件和其他产品的概述。

《简明操作指南》 (KA)

引导用户快速获取首个测量值

文档包含所有必要信息, 从到货验收到初始调试。

《操作手册》 (BA)

文档包含设备生命周期内各个阶段所需的所有信息: 从产品标识、到货验收和储存, 至安装、电气连接、操作和调试, 以及故障排除、维护和处置。

《安全指南》 (XA)

防爆型设备都有配套《安全指南》 (XA)。防爆手册是《操作手册》的组成部分。



设备铭牌上标识有配套《安全指南》 (XA) 的文档资料代号。

功能与系统设计


漏油检测器 NAR300 系统有两种配置可选, 适合多种应用。

本安型系统 (分体式) 防爆等级: Ex ia IIB T4

此系统中的本安防爆型 (Ex [ia]) 变送器 NRR262 安装在非防爆危险区域, 例如仪表室内, 报警输出信号导入室内报警控制面板和主机仪表信号接收器进行处理。

NAR300 浮子开关发出的信号由变送器 NRR262 的本安防爆型 (Ex [ia]) 接线通过防爆型传感器数据转换盒输入。Endress+Hauser 提供专用电缆和电缆入口, 用于连接浮子开关和防爆型传感器数据转换盒。

- JPN 防爆认证: NAR300-26xxxx + NRR262-4x
- ATEX 认证: NAR300-A6xxxx + NRR262-Ax
- IECEx 认证: NAR300-B6xxxx + NRR262-Bx
- FM 认证: NAR300-C6xxxx + NRR262-Cx

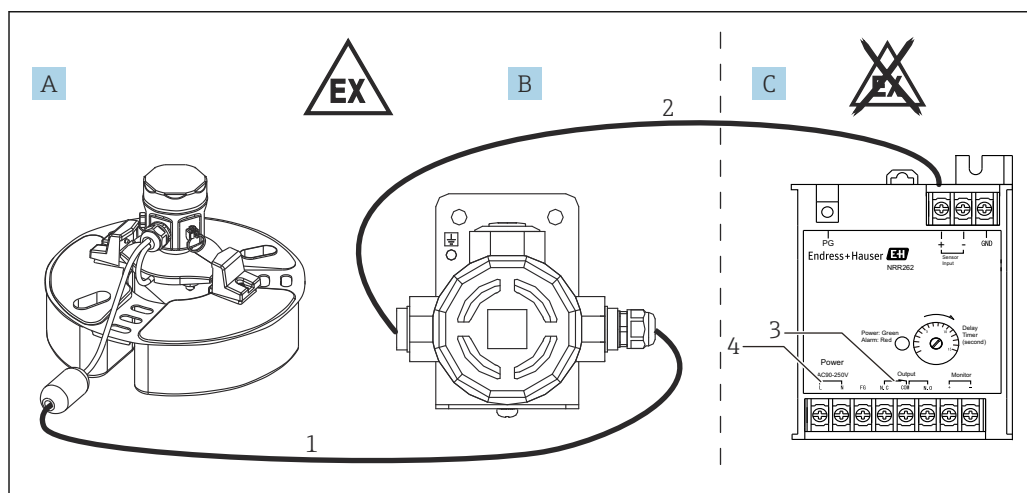

A0039921

1 系统配置 1

- A 浮子开关 NAR300-x6xxxx
- B 防爆型传感器数据转换盒
- C 本安防爆型 (Ex [ia]) 变送器 NRR262
- 1 本安防爆型 (Ex [ia]) 专用连接电缆 (6 ... 30 m (19.69 ... 98.43 ft))
- 2 防爆型传感器数据转换盒和变送器的连接电缆 (参见“过程条件”)
- 3 报警输出: 报警单元/PLC/DCS 等
- 4 电源 (交流/直流)

防火系统 (分体式) 防爆等级: Ex d [ia] IIB T4

此系统安装在室外危险区中使用, 适用于从漏油检测到报警输出的整个过程。

本安防爆型 (Ex [ia]) 认证适用于从 NAR300 浮子开关到本安隔爆型 (Ex d [ia]) 变送器 NRR261 之间的电路。NAR300 浮子开关发出的信号由变送器 NRR261 的本安防爆型 (Ex [ia]) 接线通过防爆型传感器数据转换盒输入。隔爆 (Ex d) 接线从本安隔爆型 (Ex d [ia]) 变送器 NRR261 的主体开始连接, 可直接接入区域内的接线盒或液位变送器继电器输入端。

- JPN 防爆认证: NAR300-26xxxx x + NRR261-5xx
- ATEX、IECEx 和 FM 认证的详细信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心或经销商。

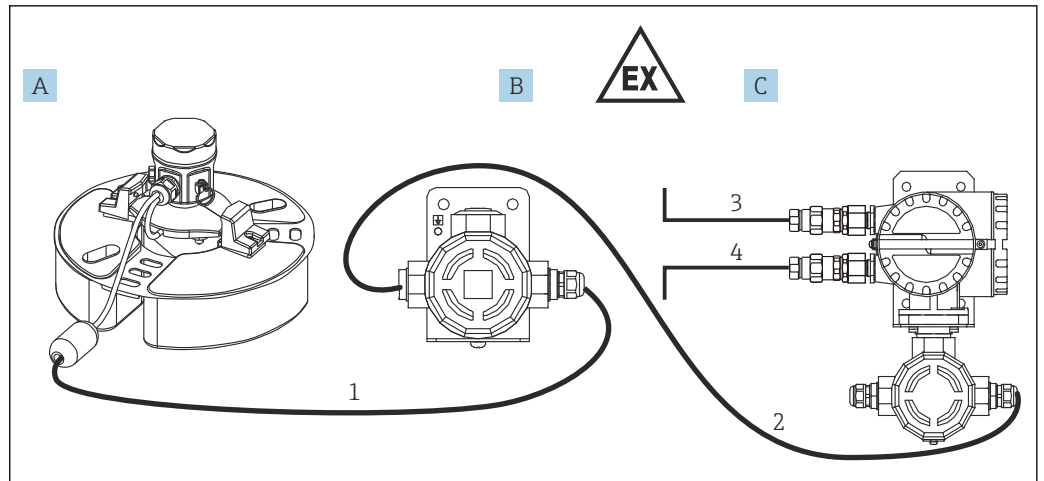


图 2 系统配置 2

- A 浮子开关 NAR300-x6xxxx
- B 防爆型传感器数据转换盒
- C 本安隔爆型 (Ex d [ia]) 变送器 NRR261 (分体式)
- 1 本安防爆型 (Ex [ia]) 专用连接电缆 (6 ... 30 m (19.69 ... 98.43 ft))
- 2 防爆型传感器数据转换盒和变送器的连接电缆 (参见“过程条件”)
- 3 报警输出: 报警单元/PLC/DCS 等
- 4 电源 (交流/直流)


工作原理

电导式传感器

电导式传感器检测并辨别电极和浮子主体之间是否存在导电物质（水，关闭）或不导电物质（油，开启）。

名称	水	油
电导式传感器	关闭	开启

 高温型设备仅适用集水坑内始终有水的应用场合。

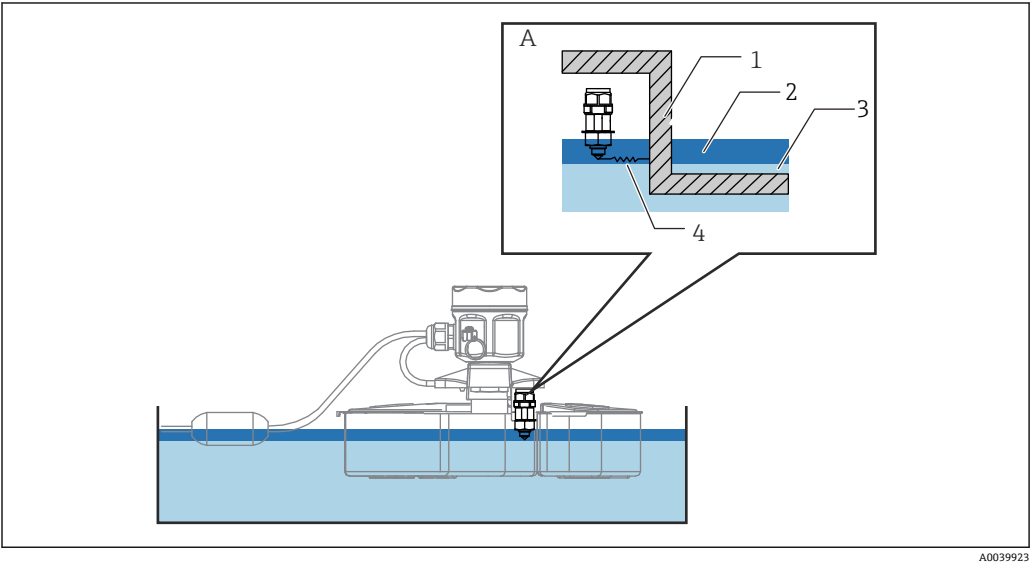

 3 传感器工作原理

- A 电导式传感器
- 1 浮子主体的金属部分
- 2 油
- 3 水
- 4 测量介电常数

在有水的集水坑中检测

- 1. 电导式传感器连续监测探头与浮子主体之间的电导率。
- 2. 正常情况下，电导式传感器在水中进行检测，水是导电体。
- 3. 如果事故导致出现油流，水表面开始形成一层油膜，电导式传感器将检测到不导电油流的存在，报警状态转换为“开启”。

触发报警的工作原理

NAR300 浮子开关检测到的漏油检测信号在变送器或防爆型传感器数据转换盒中被转换为电流信号。然后, 电流信号通过变送器内的本安防爆型 (Ex [ia]) 安全栅传送至电流检测回路中。系统根据电流检测回路中电流的大小确定存在或不存在漏油报警信号, 并通过操作延迟回路开启或关闭报警输出继电器。延迟时间可进行设置, 报警延迟回路中的微调器用于设置延迟时间。继电器触点输出还带防误报警功能 (参见以下“报警输出表”)。

报警输出表

NRR261/NRR262 端子		NC 与 COM 之间	NO 与 COM 之间
状态	无报警	触点断开	触点闭合
	漏油报警	触点闭合	触点断开
	断电		
	液体结冰		

NAR300 电流值	
无报警	12 mA
漏油报警	16 mA
其他问题	< 10 mA 或 14 mA <

高温型传感器仅可在有水时使用; 在排空的集水坑中将触发报警。在变送器上唯一可做的调整是报警输出继电器的延迟启动时间 (开启延迟) 设置。通过延迟微调器设置时间。在 NRR261 中, 通过关闭电源并打开设备主体的盖子, 可以找到延迟微调器。在 NRR262 中, 可在外壳表面上找到调节延迟微调器的指示器。根据需要设置延迟时间 (单位: 秒)。延迟启动功能用于防止误报警, 仅识别报警时间超过设定值的报警, 并且不输出报警时间未超过延迟时间设定值的报警。SIL 认证型设备最长可以设置 15 秒延迟时间。

 检测回路的响应延迟时间始终比延迟微调器的延迟时间多 6 秒左右。

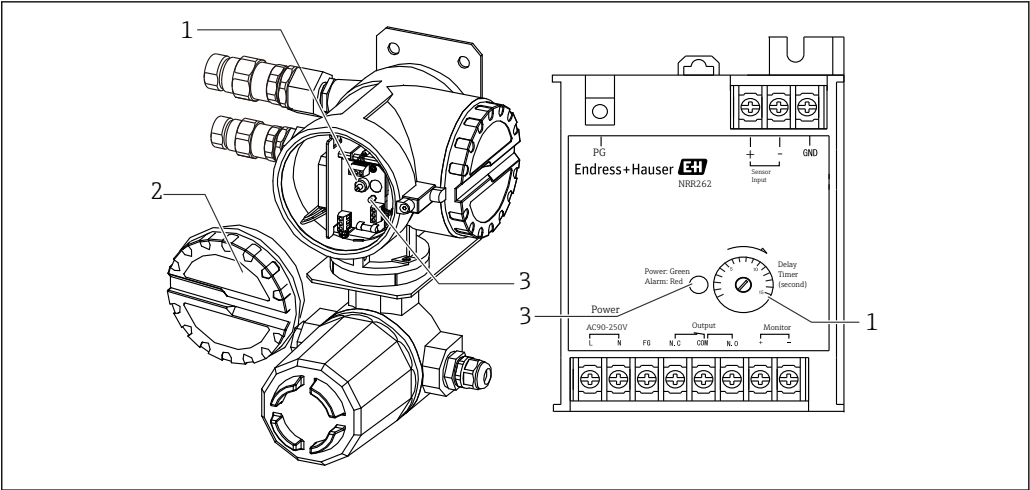


图 4 变送器 NRR261 (左) /变送器 NRR262 (右)

- 1 延迟微调器
- 2 盖板
- 3 LED 指示灯, 电源 (绿色) /报警 (红色)

操作条件

检测灵敏度

油层厚度增大导致电极尖端脱离下层水时，水会像冰柱一样紧紧附着在电极尖端，即使电极尖端已经浸入油中。在这种情况下，检测灵敏度可能会增大 $1 \dots 2 \text{ mm}$ ($0.04 \dots 0.08 \text{ in}$)。需要进行高灵敏度检查时，使用少量中性洗涤剂清洁电极尖端，防止水附着在电极上。

有水的集水坑: $10 (0.39) \pm 1 \text{ mm}$ (0.04 in)，出厂时注入煤油



- 使用油（煤油：比重约 0.8）和下层水（水，比重约 1.0），在静态液位和/或无表面张力条件进行校正。
- 高温型 NAR300 无叉体传感器，不适用于集水坑中没有水的应用场合。

集水坑中的水

禁止在海水中使用

漏油检测器不适合海水应用场合，否则可能会出现下列问题：

- 海浪推翻设备，导致报警出错或延迟
- 盐层使电导式传感器与浮子主体之间出现旁通回路，导致报警延迟
- 浮子开关被海水腐蚀

特殊集水坑水

- 如果在某些特殊集水坑水中使用浮子开关，例如添加了溶剂的集水坑水，设备可能会发生腐蚀或损坏。
- 无法测量高亲水性液体，例如酒精。

高电阻集水坑水

使用高电阻集水坑水（例如纯水）可能会触发报警。确保集水坑水的电导率不低于 $10 \mu\text{S}/\text{cm}$ （不超过 $100 \text{ k}\Omega \cdot \text{cm}$ ）。

实例：纯水: $1 \dots 0.1 \mu\text{S}/\text{cm}$ ($1 \dots 10 \text{ M}\Omega \cdot \text{cm}$)

集水坑水结冰

如果集水坑中的水结冰，可能会触发报警（防误报警功能）。采取防冻措施，防止水溶液结冰。

输入和输出

本安隔爆型 (Ex d [ia]) 变送器 NRR261	触点输出	1SPDT
	触点最大额定值	250 V _{AC} , 1 A, 100 VA 100 V _{DC} : 1 A, 25 W
	防误报警功能	防误报警功能: 在断电和结冰时启动 (参见“报警输出操作表”)
本安防爆型 (Ex [ia]) 变送器 NRR262	触点输出	1SPDT
	触点最大额定值	250 V _{AC} , 1 A, 100 VA 100 V _{DC} : 1 A, 25 W
	防误报警功能	防误报警功能: 在断电和结冰时启动 (参见“报警输出操作表”)

电源

NAR300 浮子开关

电源	由转换器供电
输入/输出电缆	专用屏蔽电缆 (PVC) /带电缆浮子 (标准 6 m (19.69 ft))

本安防爆型 (Ex [ia]) 传感器数据转换盒

电源	由 NRR261 或 NRR262 供电
电缆入口	- NAR300 (浮子开关) 侧: G1/2, 带缆塞 - NRR261 或 NRR262 (转换器) 侧: G1/2、NPT1/2、M20

本安隔爆型 (Ex d [ia]) 转换器 NRR261

供电电压允许变化范围	- 交流供电方式: 90 ... 250 V_{AC}, 50/60 Hz - 直流供电方式: 22 ... 26 V_{DC} (内置电源避雷器)
最大功率消耗	- 交流供电方式: 2 VA - 直流供电方式: 3 W
电源端口	- G3/4 x2 (Ex d) 、G1/2 x1 (Ex ia) - G1/2 x2 (Ex d) 、G1/2 x1 (Ex ia) - NPT3/4 x2 (Ex d) 、NPT1/2 x1 (Ex ia) - NPT1/2 x2 (Ex d) 、NPT1/2 x1 (Ex ia) - M25 x2 (Ex d) 、M20 x1 (Ex ia) - M20 (Ex d) 、M20 x1 (Ex ia) - 取得 JPN 防爆认证的设备配备 SFLU 缆塞
避雷器	内置 (电源避雷器)

本安防爆型 (Ex [ia]) 转换器 NRR262

供电电压允许变化范围	- 交流供电方式: 90 ... 250 V_{AC}, 50/60 Hz - 直流供电方式: 22 ... 26 V_{DC} (内置电源避雷器 AV3P-2)
最大功率消耗	- 交流供电方式: 2 VA - 直流供电方式: 3 W
避雷器	内置 (电源避雷器)

电气连接

NRR262-4/A/B/C 接线

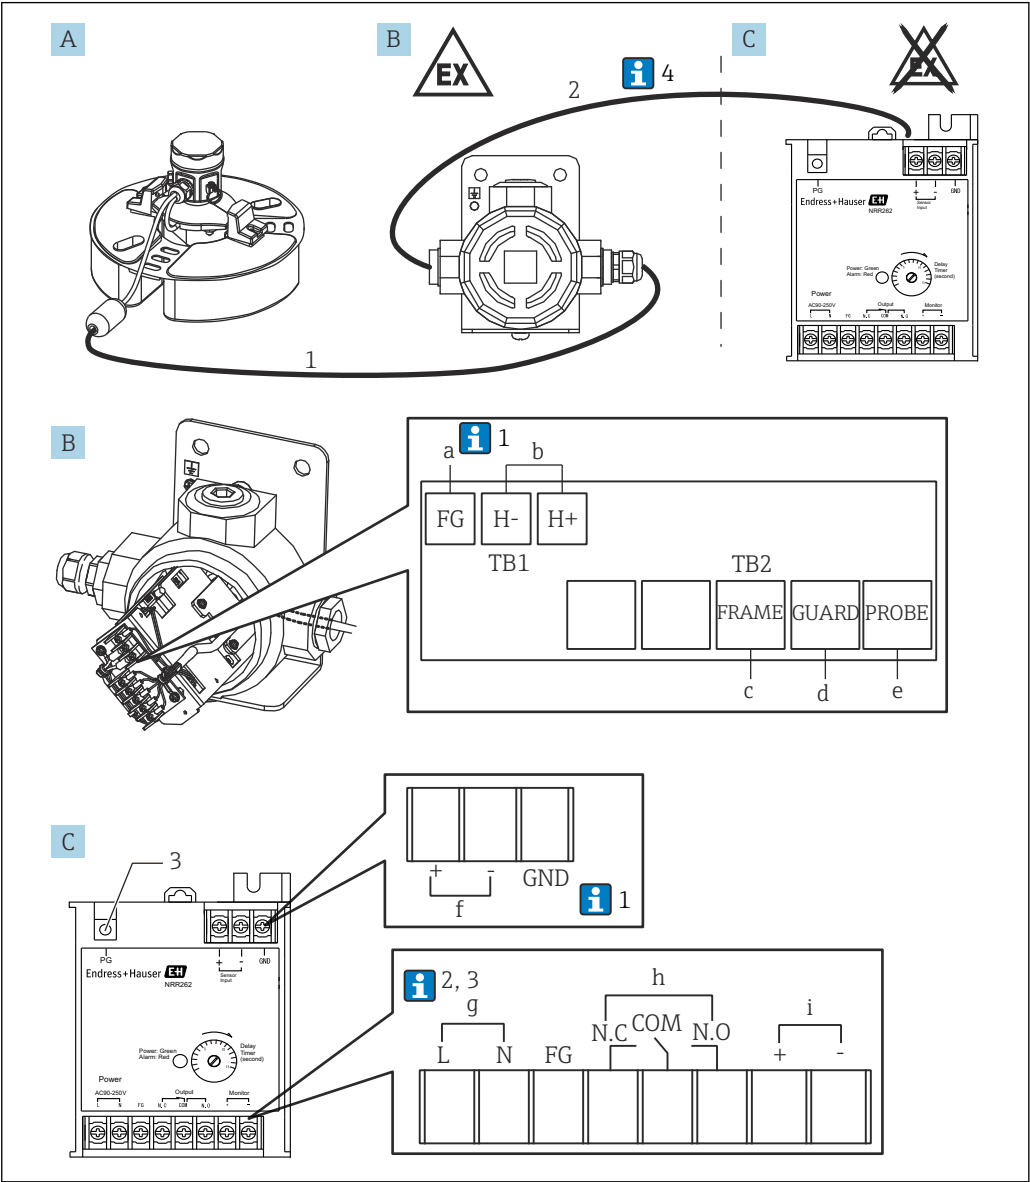



图 5 本安防爆型 (Ex [ia]) 转换器 NRR262-4/A/B/C 接线示意图

- A 浮子开关 NAR300-x6xxxx (带防爆型传感器数据转换盒)
- B 防爆型传感器数据转换盒
- C 本安防爆型 (Ex [ia]) 转换器 NRR262
- a 绿色, M3 螺丝 (参见下文第 1 点)
- b 输出端至 NRR262, M3 螺丝
- c 黄色, M3 螺丝
- d 黑色, M3 螺丝
- e 白色, M3 螺丝
- f 防爆型传感器数据转换盒输入端, M3 螺丝
- g 电源: 交流/直流, M3 螺丝
- h 报警输出端, M3 螺丝
- i 检查监测输出端, M3 螺丝
- 1 使用本安防爆型连接电缆 (6 ... 30 m (19.69 ... 98.43 ft)): 产品随箱提供, 取决于选型代号)
- 2 防爆型传感器数据转换盒和 NRR262 电缆 (需用户自备)
- 3 保护性接地端, M4 螺丝

i 下列数字与图中描述相对应。

1. 正常情况下仅防爆型传感器数据转换盒的 FG 端需要连接电缆的屏蔽线；但取决于安装环境，会只连接 NRR262 接地端，或同时连接防爆型传感器数据转换盒的 FG 端和 NRR262 接地端。
2. 使用 22 ... 26 V_{DC} 电源时，接线端子号“L”变为正极 (+)，而“N”变为负极 (-)。
3. 为了保持本安防爆性能，确保正常工作时的供电电压不超过 250 V_{AC} 50/60 Hz，紧急情况下的供电电压不超过 250 V_{DC}。
4. NAR300 和防爆型传感器数据转换盒的连接电缆 (1) 属于标准供货件，但防爆型传感器数据转换盒和 NRR262 的连接电缆 (2) 为非标准供货件，需用户自备。有关连接电缆的更多信息，请参见“过程条件”。

NRR261-5 接线

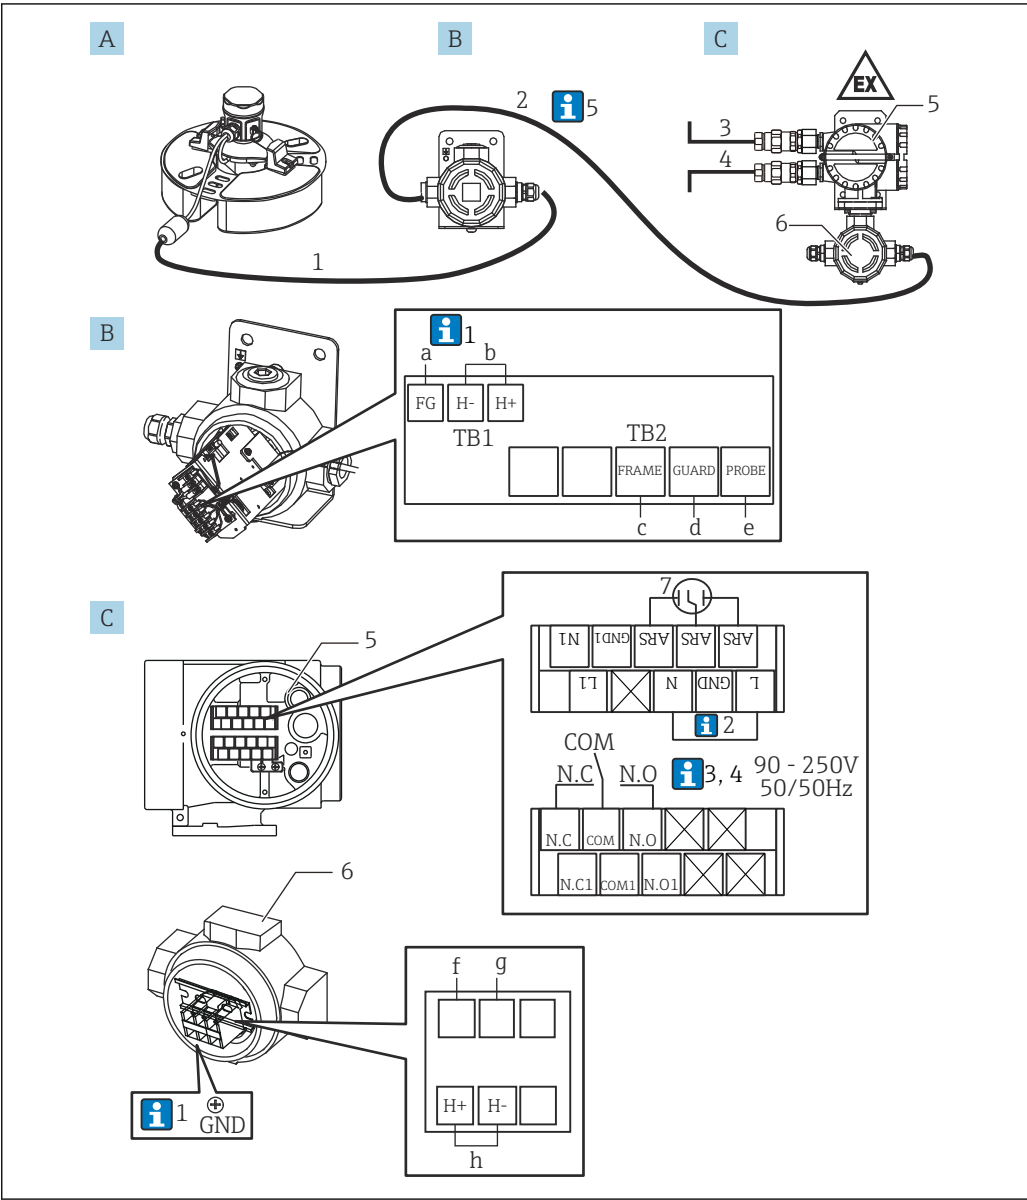

A0039909


图 6 本安隔爆型 (Ex d [ia]) 转换器 NRR261-5 接线示意图

- A 浮子开关 NAR300-x6xxxx (带防爆型传感器数据转换盒)
- B 防爆型传感器数据转换盒
- C 本安隔爆型 (Ex d [ia]) 转换器 NRR261 (分体式)
- a 绿色, M3 螺丝 (参见下文第 1 点)
- b 输出至 NRR261-3xx, M3 螺丝
- c 黄色, M3 螺丝
- d 黑色, M3 螺丝
- e 白色, M3 螺丝
- f 蓝色 2, M4 螺丝 (出厂前已连接)
- g 蓝色 3, M4 螺丝 (出厂前已连接)
- h 防爆型传感器数据转换盒输入端, M4 螺丝
- 1 使用本安防爆型连接电缆 (6 ... 30 m (19.69 ... 98.43 ft): 产品随箱提供, 取决于选型代号)
- 2 防爆型传感器数据转换盒和 NRR261 电缆 (需用户自备)
- 3 电源: 交流/直流
- 4 报警输出: 报警单元/PLC/DCS 等
- 5 隔爆型 (Ex d) 接线端子
- 6 本安型接线端子
- 7 电源避雷器 (已安装), M3 螺丝

下列数字与图中描述相对应。

1. 正常情况下仅防爆型传感器数据转换盒的 FG 端需要连接电缆的屏蔽线；但取决于安装环境，会只连接 NRR262 接地端，或同时连接防爆型传感器数据转换盒的 FG 端和 NRR262 接地端。
2. 使用带 FG 的交流电缆时连接。
3. 使用 22 ... 26 V_{DC} 电源时，接线端子号“L”变为正极 (+)，而“N”变为负极 (-)。
4. 为了保持本安防爆性能，确保正常工作时的供电电压不超过 250 V_{AC}50/60 Hz，紧急情况下的供电电压不超过 250 V_{DC}。
5. NAR300 和防爆型传感器数据转换盒的连接电缆 (1) 属于 NAR300 的标准供货件。连接防爆型传感器数据转换盒与 NRR261 的连接电缆 (5)、NRR261 的报警输出电缆 (2) 以及 NRR261 的供电电缆 (3) 均为非标准供货件，需用户自备。有关连接电缆的更多信息，请参见“过程条件”。

接线图

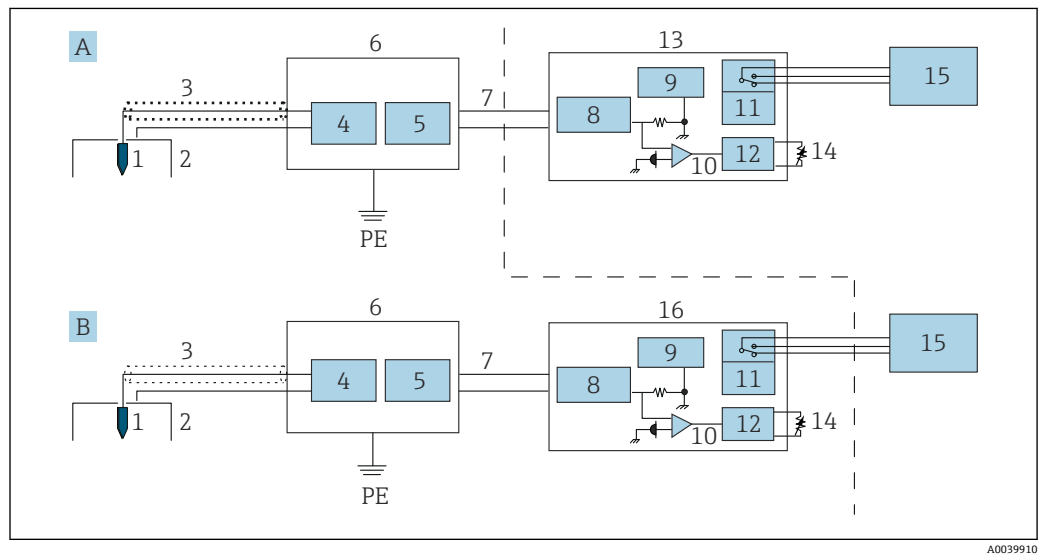


A0039910

图 7 接线图

- A 隔爆型转换器系统 (一体式)
 B 本安型转换器系统 (分体式)
 PE 保护性接地
 1 电导率检测电极 (传感器)
 2 电导率检测电极 (浮子)
 3 专用电缆
 4 电导率检测回路
 5 电流输出回路
 6 防爆型传感器数据转换盒
 7 电流信号
 8 安全栅
 9 供电回路
 10 电流检测回路
 11 继电器
 12 延迟回路
 13 转换器 NRR262
 14 延迟微调器
 15 报警
 16 转换器 NRR261 (分体式)

安装

安装条件

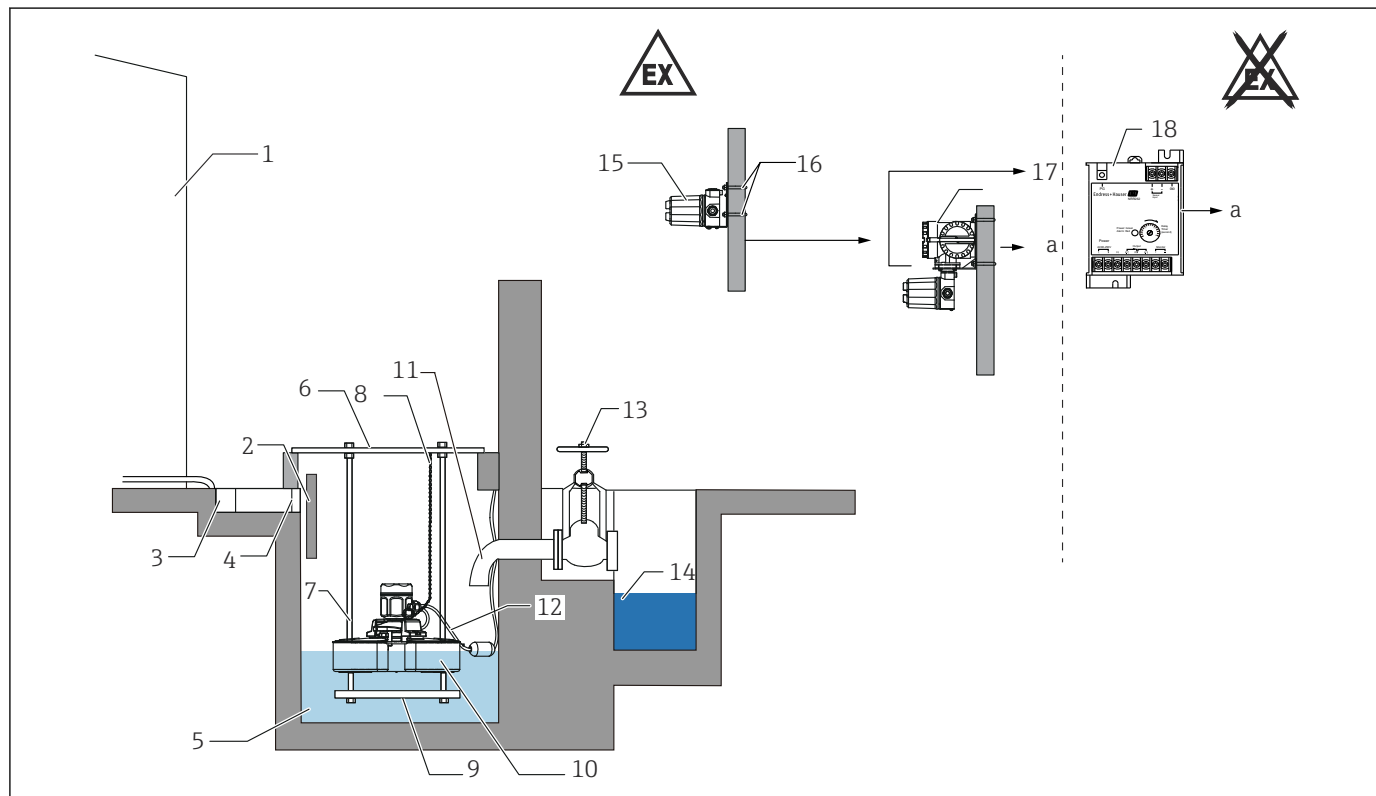

A0039906

8 NAR300 + NRR26x

- a 报警输出
- 1 罐体
- 2 分隔器
- 3 U形槽
- 4 滤网
- 5 集水坑
- 6 集水坑盖
- 7 浮子导杆
- 8 链条
- 9 重量
- 10 NAR300 浮子开关
- 11 排放短管 (100 mm (3.94 in)或更长)
- 12 专用电缆 (NAR300 随箱提供)
- 13 阀门
- 14 排水槽
- 15 本安防爆型 (Ex [ia]) 传感器数据转换盒
- 16 U形螺栓 (JIS FF3022 B50)
- 17 NRR261 (本安防爆型 (Ex d [ia]) 转换器)
- 18 NRR262 (本安防爆型 (Ex [ia]) 转换器)

i 进行安全栅接地连接时, 将接地线连接至罐体或使用分体式电缆的屏蔽线接地。有关使用分体式电缆屏蔽线的详细信息, 参见“电气连接”。

安装注意事项

1. 为防止雪和污物进入集水坑, 建议安装垃圾防护罩、顶板或其他盖板。如果浮子开关上有积雪, 积雪量每增加 50 g 会导致吃水深度增大 1 mm (0.04 in), 从而导致浮子开关灵敏度降低。在集水坑入口的上方安装盖子, 防止大量降雨等情况导致集水坑内水溢流, 淹没浮子开关的外壳。如果浮子开关进水, 则可能导致故障发生。
2. 如果浮子开关失去平衡 (倾斜约 3°或更大幅度), 可能会导致故障或报警延迟。尽量使用浮子导杆, 并注意合理布置电缆和链条。
3. 集水坑进水口处安装滤网, 以便滤除污物。如果污物或异物堵塞传感器单元或进入集水坑, 可能导致故障。定期检查和清洁滤网。
4. 提前提在浮子开关顶部的侧环上附加一条链条, 可提高操作便捷性。然而, 浮子上的负载每增加 50 g, 浮子便会下沉 1 mm (0.04 in), 进而导致灵敏度降低。如果使用链条固定浮子, 检查过程中不要猛拉链条。
5. 当集水坑内积满水后, 即使油泄漏, 集水坑内也不会形成油层。必要时进行排水, 确保集水坑内能够形成油层。
6. 禁止猛拉或牵扯电缆, 否则可能会导致故障或影响防水性能。
7. 将排放安装短管的尖端向下弯曲 100 mm (3.94 in)或更多, 排放阀保持打开状态, 以便形成油层。否则可能会导致油在水面上形成可检测层之前便从集水坑中流出, 从而导致延迟报警或检测失败。对于无排放短管的集水坑 (如上图所示), 请安装油水分离器, 确保能够形成油层。
8. 根据流入集水坑的液体, 安装分隔器, 防止产生波浪和逆流或水溅到浮子顶部。
9. 集水坑过大时, 使用油分隔器分隔集水坑。除非有与表面积成比例的大量油流出, 否则无法检测到漏油情况。
10. 安装 NAR300、NRR261 和防爆型传感器数据转换盒时, 设备之间的间隔距离不得小于 50 cm (1.64 ft)。

安装 NAR300 系统

搬运注意事项

搬运 NAR300 时, 务必用双手握住浮子。避免握住下图所示的部件, 不得通过浮子开关的顶部提起 NAR300。此外, 禁止旋转外壳。否则可能会导致设备故障。

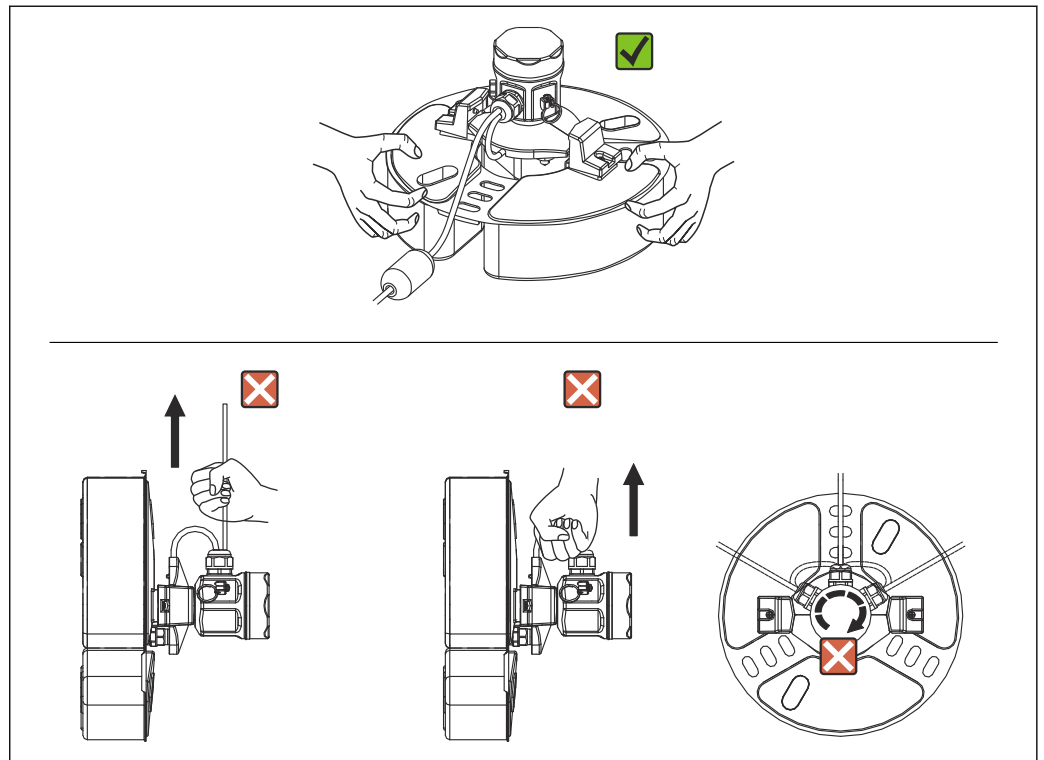



图 9 搬运 NAR300

A0048026

安装浮子导杆

可将 NAR300 安装在现有产品的浮子导杆上 (CFD10、CFD30、UFD10、NAR291、NAR292)。

浮子导杆的长度为 2000 mm (78.74 in)。如果要求长度小于 2000 mm (78.74 in)，将其切割成所需尺寸。如果需要使用长度大于 2000 mm (78.74 in) 的浮子导杆，请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

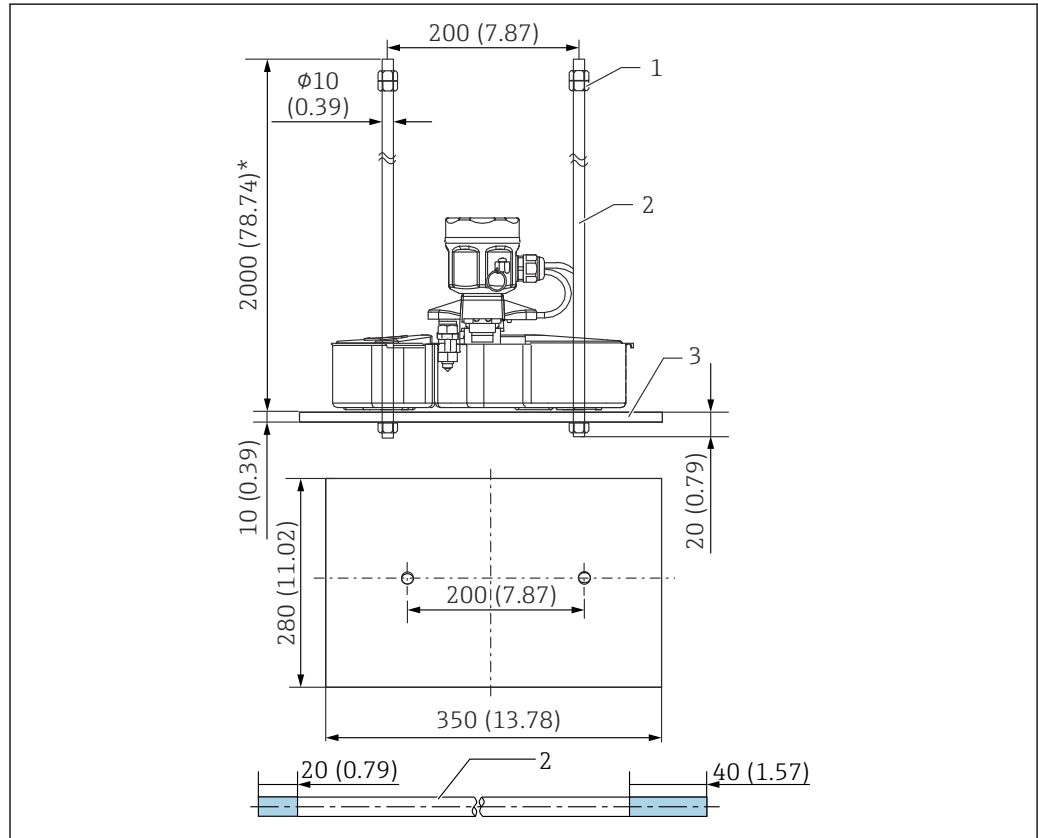

A0039907

图 10 NAR300, 浮子导杆

- 1 螺母 (M10)
- 2 浮子导杆
- 3 重量

i 图中浮子导杆的尺寸参数 20 mm (0.73 in) 和 40 mm (1.57 in) 表示螺纹槽长度。

环境条件

防护等级	项目	说明
	NAR300 浮子开关	IP67 (户外安装)
	本安防爆型 (Ex [ia]) 传感器数据转换盒	
	本安隔爆型 (Ex d [ia]) 变送器 NRR261	
	本安防爆型 (Ex [ia]) 变送器 NRR262	IP20 (室内安装)

过程条件

NAR300 浮子开关

项目	说明
检测物质的条件	- 密度最低 0.7 g/cm³, 但不超过 1.0 g/cm³ - 在水中漂浮 (如果密度最低 0.9 g/cm³, 则粘度大于等于 1 mPa·s。水 ≈ 1 mPa·s) - 不溶于水 - 不导电 - 液体 - 弱亲水性 (必然会在水面上形成一层可检测物质)
工作温度	- 环境温度: -20 ... 100 °C (-4 ... 212 °F) - 被测液体温度: 0 ... 100 °C (32 ... 212 °F)
集水坑中水的条件	- 密度最低 1.0 g/cm³, 但不超过 1.13 g/cm³ (前提是动态粘度为 1 mm²/s) ¹⁾ - 不结冰 - 电导率大于等于 10 µS/cm (不超过 100 kΩ cm), 但在浮子始终漂浮在集水坑水上方的情况下, 应大于等于 1 µS/cm。 - 不适用于海平面或海水可能渗入的位置
其他	- 立即清除传感器单元上粘附的任何污物 - 确保浮子开关上无结块污泥 (或任何其他干硬物质) - 避免任何导致浮子开关倾斜失衡或改变吃水线的安装环境 - 安装防波板, 避免液体逆流和波动的影响

1) 在非出厂设置场合下使用设备时, 灵敏度随着底层水比重的变化而变化, 例如使用防冻液时。


防爆型传感器数据转换盒/转换器 NRR261/NRR262

项目	说明
接头电缆 (连接转换器 NRR261/ NRR262 与防爆型传感器数据转换盒)	最大电感: 2.3 mH, 最大电容: 83 nF 参考实例: 使用 KPEV-S (仪表电缆) - C = 65 nF/km, L = 0.65 mH/km - CW/C = 0.083 µF / 0.065 µF / km = 1.276 km.....1 - LW/L = 2.3 mH / 0.65 mH / km = 3.538 km.....2 - 延长电缆最大长度: 1.27 km; 电缆最大长度取 1 和/或 2 中的较小者 (只舍不入)
工作温度	环境温度: -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)

机械结构

NAR300 系统的外形尺寸

NAR300 浮子开关的外形尺寸

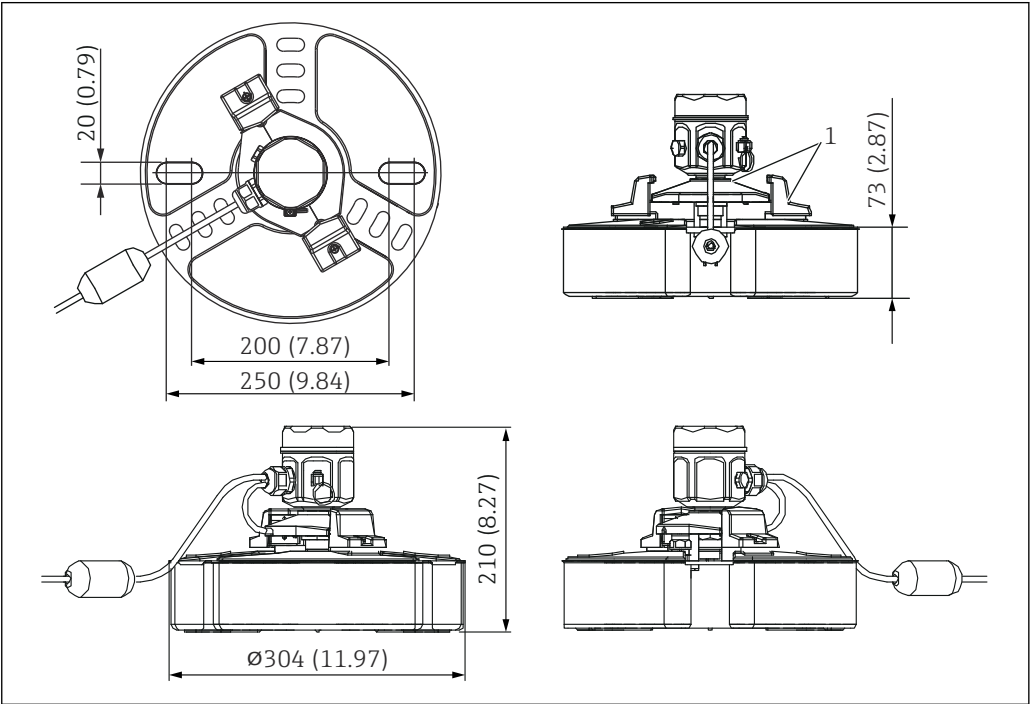

A0039905

图 11 NAR300 浮子开关的外形尺寸示意图


1 浮子开关盖板

本安防爆型 (Ex d [ia]) 变送器 NRR261 的外形尺寸

仅取得 JPN Ex 防爆认证的 NRR261 出厂提供缆塞 (适配电缆外径: $\phi 12 \dots 16 \text{ mm}$ (0.47 ... 1.02 in))。

使用本安防爆型 (Ex d [ia]) 变送器 NRR261 的订货号, 指定相应的电缆导管连接端口。

正常情况下, 本安防爆型 (Ex d [ia]) 变送器 NRR261 安装在罐区的管道上, 并且使用 U 型螺栓 (JIS F 3022 B 50) 固定到位。也可以直接安装到墙壁表面 (需要 4 个 $\phi 12 \text{ mm}$ (0.47 in) 螺孔和 M10 固定螺母和螺栓 (不属于标准供货件))。

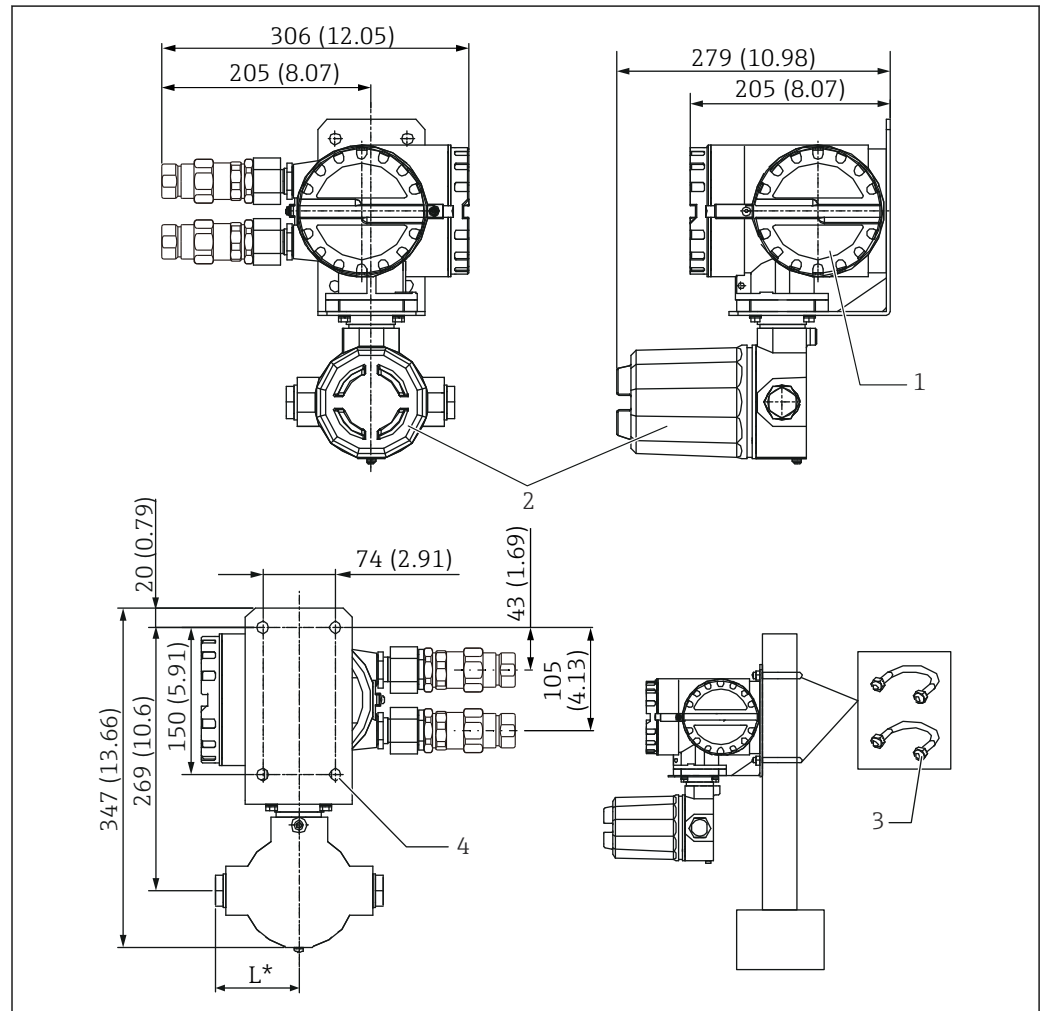

A0039880

图 12 NRR261 的外形尺寸示意图。测量单位 mm (in)

- 1 隔爆 (Ex d) 应用侧接线端子
- 2 本安防爆型 (Ex [ia]) 应用侧接线端子
- 3 U 型螺栓 (JIS F3022 B50, 材质: 铁 (铬酸盐钝化处理), 带 2 个螺母和 2 个平垫圈)
- 4 4 个 $\phi 12$ 螺孔
- L G1/2: 85 mm (3.35 in), NPT1/2: 97 mm (3.82 in), M20: 107 mm (4.21 in)

本安防爆型 (Ex [ia]) 变送器 NRR262 的外形尺寸

NRR262 在室内安装，例如安装在仪表室内，并且可以使用两个 M4 螺钉进行安装，操作便捷。此外，可用 DIN 导轨 EN50022（不属于标准供货件）进行“一键”卡入式安装。这种导轨安装方式对于多个变送器串联安装以及预计未来需要加装变送器的情况非常实用。

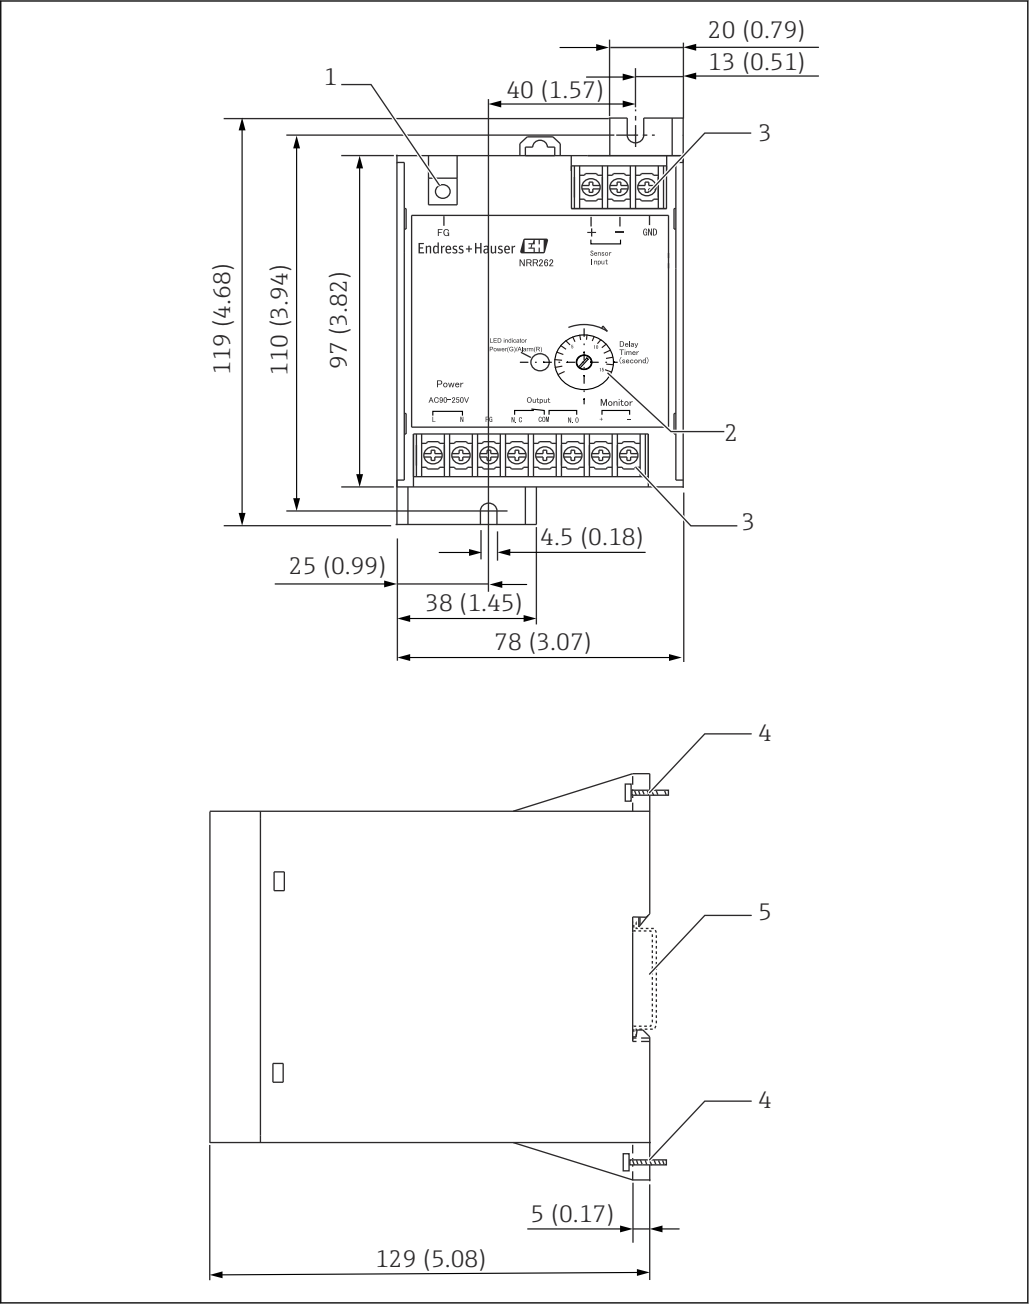


图 13 NRR262 的外形尺寸示意图。测量单位 mm (in)

- 1 保护性接地端专用螺丝 (M4)
- 2 延迟微调器
- 3 M3 螺纹式接线端子
- 4 M4 螺钉
- 5 DIN 导轨: 符合 EN50022 标准

本安防爆型 (Ex [ia]) 传感器数据转换盒的外形尺寸

本安防爆型 (Ex [ia]) 传感器数据转换盒与本安隔爆型 (Ex d [ia]) 变送器 NRR261 或本安防爆型 (Ex [ia]) 变送器 NRR262 配套使用，将浮子开关输出的信号转变为电流信号。正常情况下安装在罐区的管道上，并且使用 U 型螺栓 (JIS F 3022 B 50) 固定。也可以直接安装到墙壁表面 (需要 4 个 $\phi 12$ mm (0.47 in) 螺孔和 M10 固定螺母和螺栓 (不属于标准供货件))。

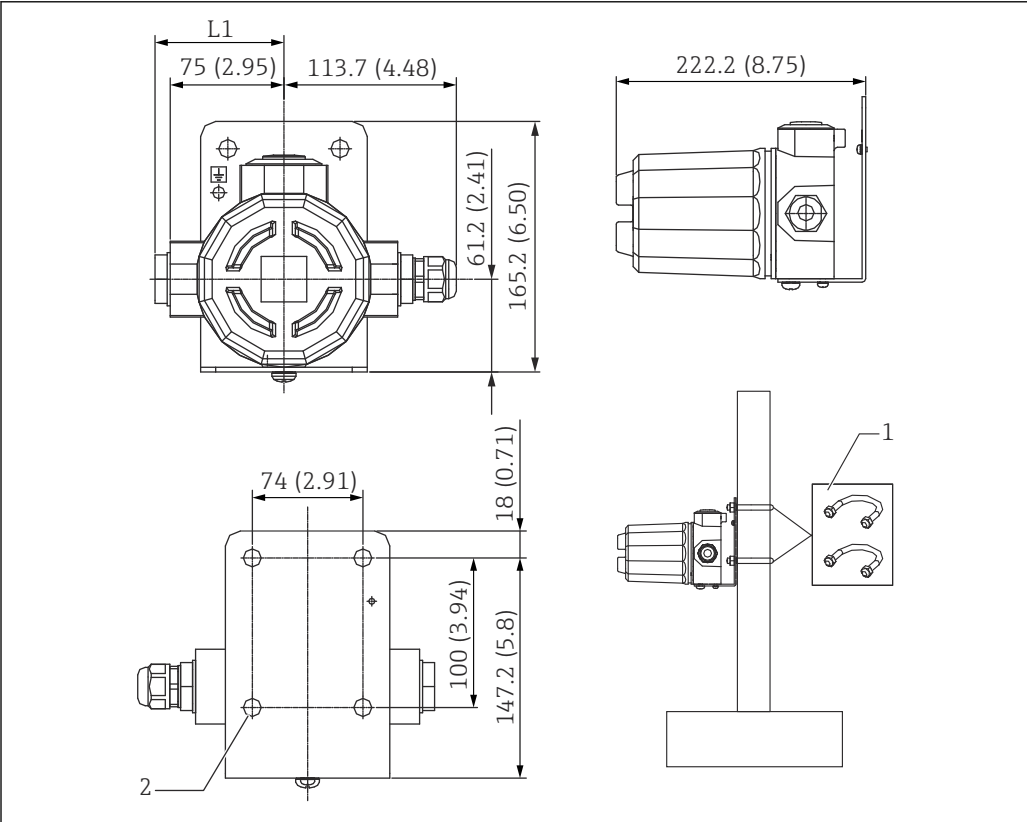


图 14 本安防爆型 (Ex [ia]) 传感器数据转换盒的外形尺寸示意图。测量单位 mm (in)

- L1 G1/2 / NPT1/2: 85 mm (3.35 in), M25: 107 mm (4.21 in)
1 U 型螺栓 (JIS F3022 B50, 材质: 铁 (铬酸盐钝化处理), 带 2 个螺母和 2 个平垫圈)
2 4 个 $\phi 12$ mm (0.47 in) 螺孔

 使用 NAR300 浮子开关的订货号指定相应的电缆导管连接端口。

NAR300 系统的重量	NAR300 浮子开关	约 2.5 kg (5.51 lb) (包括专用屏蔽电缆 (PVC) 6 m (19.69 ft))
	本安防爆型 (Ex [ia]) 传感器数据转换盒	约 3.2 kg (7.05 lb)
	本安隔爆型 (Ex d [ia]) 变送器 NRR261	约 10 kg (22.05 lb)
	本安防爆型 (Ex [ia]) 变送器 NRR262	约 0.6 kg (1.32 lb)
检测灵敏度	NAR300 浮子开关	有水的集水坑: 10 (0.39) $\pm$ 1 mm (0.04 in), 出厂时注入煤油
材质	接液部件材质	- 浮子: SUS316L - 电导式传感器: SUS316+PTFE
	非接液部件: 本安防爆型 (Ex [ia]) 传感器数据转换盒	外壳/盖板: 铝铸件

本安隔爆型 (Ex d [ia]) 变送器 NRR261	外壳/盖板: 铝铸件
本安防爆型 (Ex [ia]) 变送器 NRR262	外壳: 塑料


证书与认证

CE 认证 测量系统符合适用 EC 准则的法律要求，详细信息参见相应“EC 符合性声明”和适用标准。Endress+Hauser 确保贴有 CE 标志的设备均成功通过了所需测试。

防爆认证 NAR300 系统有四项证书和认证，详情如下：

- ATEX 证书: FM.14ATEX0048X
- IECEx 证书: IECEx FMG 14.0024X
- FM 证书: 3049525
- JPN 防爆认证证书: CML 18JPN8362X


i TIS 防爆型设备和 JPN 防爆型设备不能混淆。

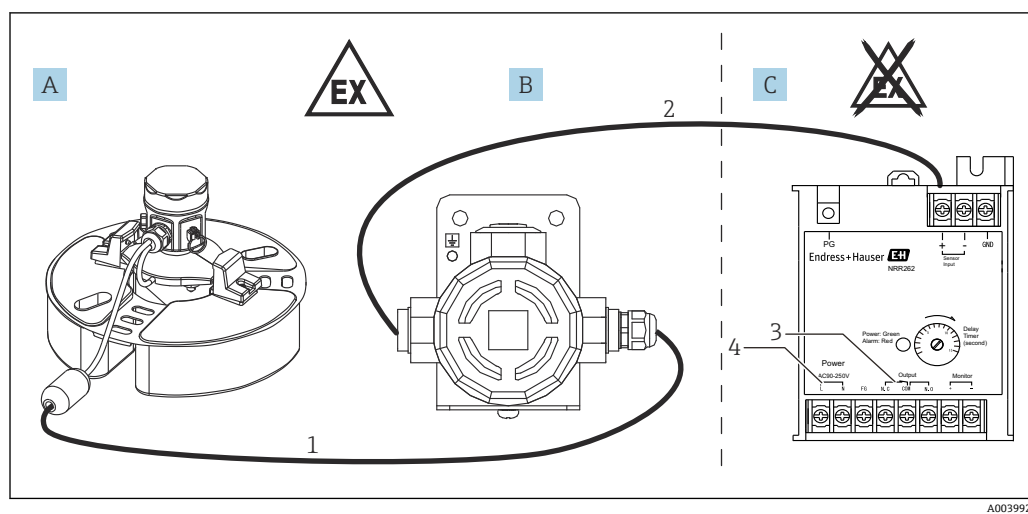

A0039921

图 15 系统配置 1

- A 浮子开关 NAR300-x6xxxx
- B 防爆型传感器数据转换盒
- C 本安防爆型 (Ex [ia]) 变送器 NRR262
- 1 本安防爆型 (Ex [ia]) 专用连接电缆 (6 ... 30 m (19.69 ... 98.43 ft))
- 2 防爆型传感器数据转换盒和变送器的连接电缆 (参见“过程条件”)
- 3 报警输出: 报警单元/PLC/DCS 等
- 4 电源 (交流/直流)

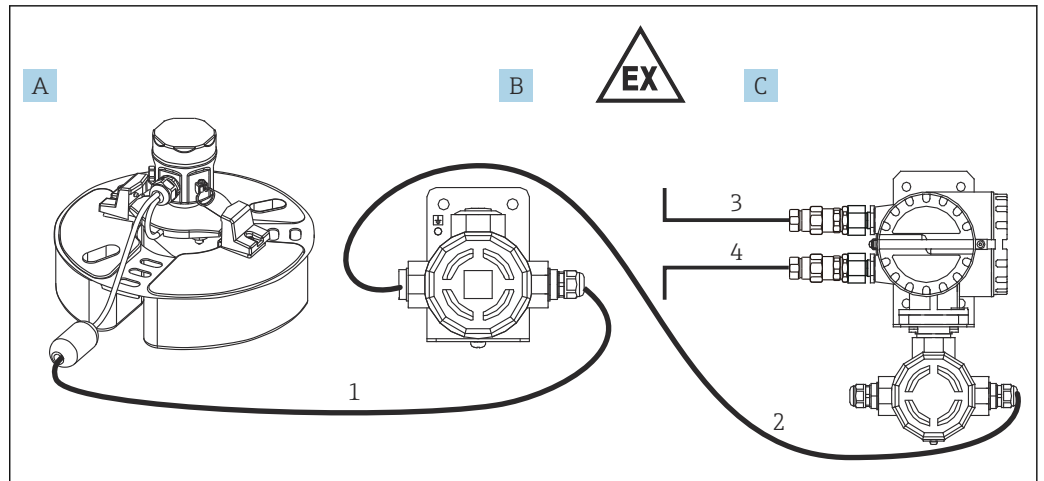

A0039922

16 系统配置 2

- A 浮子开关 NAR300-x6xxxx
- B 防爆型传感器数据转换盒
- C 本安隔爆型 (Ex d [ia]) 变送器 NRR261 (分体式)
- 1 本安防爆型 (Ex [ia]) 专用连接电缆 (6 ... 30 m (19.69 ... 98.43 ft))
- 2 防爆型传感器数据转换盒和变送器的连接电缆 (参见“过程条件”)
- 3 报警输出: 报警单元/PLC/DCS 等
- 4 电源 (交流/直流)

功能安全认证

SIL2 IEC61508 (ATEX 认证、IECEX 认证、FM 认证、JPN 防爆认证)

订购信息

订购信息详情如下:

- 登录 Endress+Hauser 网站, 进入 Configurator 产品选型软件, 网址: www.endress.com -> 点击“公司”->选择国家->点击“产品”->通过过滤选项和搜索栏选择产品->打开产品页面->点击产品视图右侧的“配置”, 打开 Configurator 产品选型软件。
- 咨询 Endress+Hauser 当地销售中心: www.addresses.endress.com



产品选型软件: 产品选型工具

- 最新设置参数
 - 取决于设备类型: 直接输入测量点参数, 例如: 测量范围或显示语言
 - 自动校验排他选项
 - 自动生成订货号及其明细, PDF 文件或 Excel 文件输出
 - 通过 Endress+Hauser 在线商城直接订购

附件

浮子导杆

如果已订购带浮子导杆的系统，请自备一个水平配重，以便在清除碎片和石头后浮子开关可以水平降落。

浮子导杆的长度为 2 000 mm (78.74 in)。如果要求长度小于 2 000 mm (78.74 in)，将其切割成所需尺寸。如果需要使用长度大于 2 000 mm (78.74 in)的浮子导杆，请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

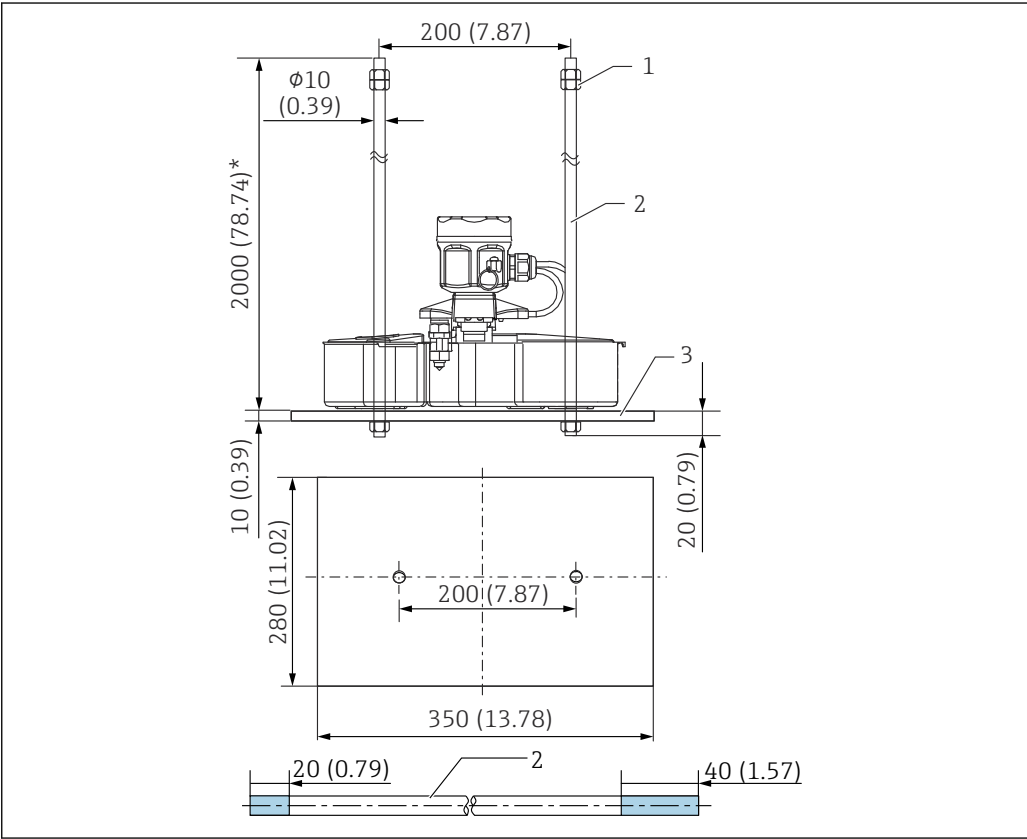


图 17 浮子导杆

1 螺母 (M10)

2 浮子导杆

3 重量


名称	发货数量	材质
浮子导杆	2	SUS304
重量	1	可选 SS400 或 SUS304
螺母 (M10)	6	SUS304

图中浮子导杆的尺寸参数 20 mm (0.73 in)和 40 mm (1.57 in)表示螺纹槽长度。

U 形螺栓/缆塞 (JPN 防爆防水连接)

安装转换器时需要使用 U 形螺栓 (JIS F3022 B50)。准备一根内径为 50A (2B φ60.5 mm (198.5 in)) 的管道。从 NAR300 插入电缆后，拧紧并固定缆塞。

 仅 JPN 防爆型设备随箱提供耐压填料缆塞。请始终使用该缆塞。

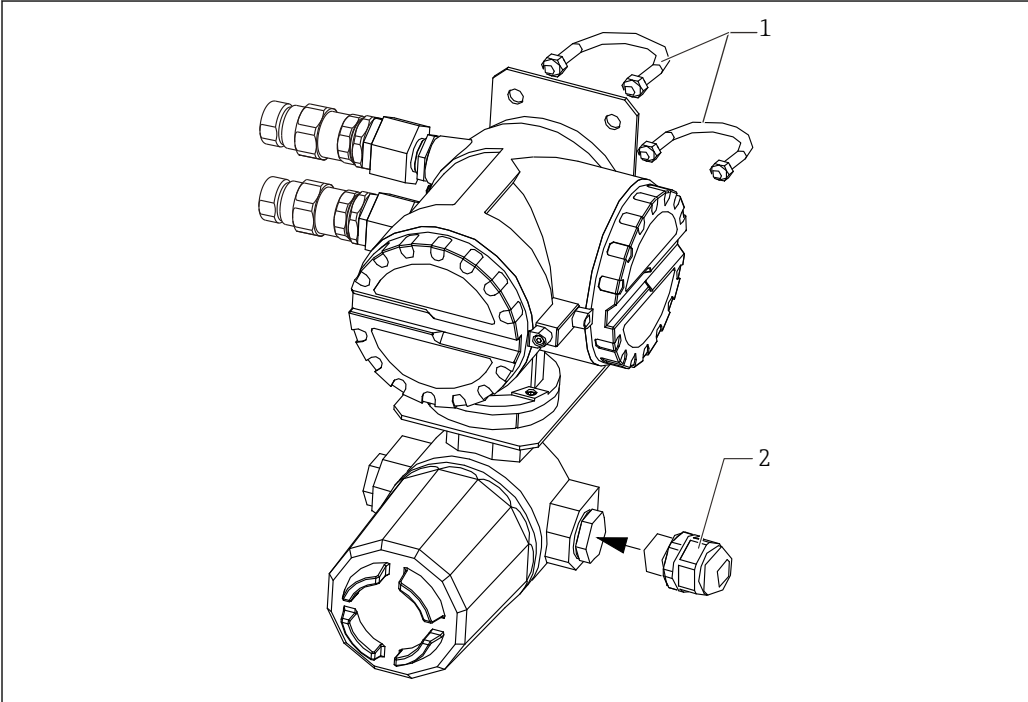

A0039892

 18 U 形螺栓/缆塞
1 U 形螺栓 (JIS FF3022 B50)
2 缆塞 (防水连接)

名称		发货数量	材质
U 形螺栓		2	铁 (铬酸盐钝化处理)
U 形螺栓附件	螺母	4	
	平垫圈	4	
缆塞 (防水连接)		1	尼龙



www.addresses.endress.com
