

liquiphant S

FDL 60 / 61



- de** Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche
- en** Safety instructions for electrical apparatus certified for use in explosion-hazardous areas
- fr** Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles
- es** Instrucciones de seguridad de aparatos eléctricos homologados para su utilización en áreas expuestas a riesgos de deflagración. Si no entiende este manual, puede pedir un ejemplar en su idioma.
- it** Istruzioni di sicurezza per apparecchiature elettriche certificate per l'utilizzo in aree con pericolo di esplosione. Se il presente manuale non risulta comprensibile potete ordinarne una copia tradotta nella vostra lingua.
- nl** Veiligheidsinstructies voor elektrisch materieel in explosiegevaarlijke omgeving. Wanneer u deze handleiding niet kunt lezen, kunt u een in uw landstaal vertaalde handleiding bij ons bestellen.
- fi** Turvallisuusohjeita sähkölaitteille, jotka on vahvistettu käytettäväksi räjähdysvaarallisilla alueilla. Jos et ymmärrä tätä käsikirjaa, voit tilata meiltä käännöksen omalla kansallisella kielelläsi.
- sv** Säkerhetsföreskrifter för elektrisk utrustning certifierad för användning i explosionsfarliga områden. Om du inte förstår denna manual, kan en översatt kopia på ditt eget språk beställas från oss.
- da** Sikkerhedsforskrifter for elektriske apparater certificeret til brug i eksplosionsfarlige områder. Hvis du ikke forstår denne manual, kan en oversat kopi af den på dit eget sprog bestilles fra os.
- pt** Instruções de segurança para dispositivos eléctricos certificados para utilização em áreas de risco de incêndio. Se não compreender este manual, pode encomendar-nos directamente uma cópia na sua língua.
- el** Οδηγίες ασφαλείας για ηλεκτρικές συσκευές που εγκρίνονται για χρήση σε περιοχές με κίνδυνο εκρήξεων. Αν δεν μπορείτε να κατανοήσετε το περιεχόμενο του εγχειριδίου αυτού, μπορείτε να παραγγείλετε από την εταιρεία μας ένα αντίτυπο μεταφρασμένο στη γλώσσα σας.



Konformitätserklärung

98 025



Endress + Hauser GmbH + Co., Hauptstraße 1, 79689 Maulburg erklärt in alleiniger Verantwortung, daß das Produkt



Füllstandsgrenzschalter "Liquiphant S"

FDL 60, FDL 61



EG-Baumusterprüfbescheinigung Nummer: KEMA 97 ATEX 4490



mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien übereinstimmt:

EMV-Richtlinie 89/336/EWG
Ex-Richtlinie 94/9/EG



Die Übereinstimmung wird nachgewiesen durch die Einhaltung folgender Normen oder normativer Dokumente:

EN 61326-1 (1997)	EN 61010-1 (1993)
EN 50081-1 (1992)	EN 50014 (1992+prA1)
EN 50082-2 (1995)	EN 50020 (1994)
	EN 50284 (1997)



Benannte Stelle für QS-Überwachung:

TÜV Hannover

Kennnummer: 0032

Erste Anbringung der CE-Kennzeichnung: 1995

Maulburg, den 20. Nov. 98

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Geschäftsführer)

Endress + Hauser

Unser Maßstab ist die Praxis



SD 08 FT006a/MTM

Conformiteitsverklaring

De leverancier Endress+Hauser, Maulburg, Duitsland, waarborgt met deze verklaring en het aanbrengen van de CE-markering dat het product overeenstemt met de voorschriften van de EMC-richtlijn 89/336/EWG en de richtlijn 94/9/EG.

De overeenstemming wordt door de genoemde normen bewezen.

Varmennustodistus

Tällä varmennustodistuksella sekä CE-merkillä, valmistaja Endress+Hauser, Maulburg, Saksa, vakuuttaa, että tuote on direktiivien EMC 89/336/ETY ja 94/9/EU mukainen. Näyttö vastaavuudesta on annettu asiakirjoissa, jotka on listattu varmennustodistukseen.

Försäkran om överensstämmelse

Endress+Hauser, Maulburg, Tyskland försäkrar med denna försäkran om överensstämmelse och med CE-märkningen att produkten uppfyller bestämmelserna i EMC-direktivet 89/336/EEG och direktiv 94/9/EG. Överensstämmelsen påvisas genom givna standarder.

Overensstemmelseserklæring

Med denne overensstemmelseserklæring og tilføjelsen af CE-mærket, sikrer producenten Endress+Hauser, Maulburg, Tyskland, at produktet er i overensstemmelse med bestemmelserne i det EMC-regulativ 89/336/EEC og Direktiv 94/9/EC. Dokumentation for overensstemmelsen gives i de anførte standarder.

Declaração de Conformidade

Com esta Declaração de Conformidade e o anexo do CE-Mark, o fabricante Endress+Hauser, Maulburg, Alemanha, garante que o produto obedece aos regulamentos da Directiva EMC 89/336/EEC e Directiva 94/9/EC. A prova da conformidade é apresentada segundo os padrões indicadas.

Μ' αυτήν την Δήλωση

Συμμόρφωσης και τη συνημμένη σήμανση CE, ο βεβαιώνει η Endress+Hauser, Maulburg, Γερμανία ότι το προϊόν συμμορφώνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 89/336/EOK περί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας και την Οδηγία Προστασίας από Εκρήξεις 94/9/EE. Το Αποδεικτικό της Συμμόρφωσης δίνεται μέσω των προτύπων που αναφέρονται στη Δήλωση Συμμόρφωσης.

Declaration of Conformity

With this declaration and the attachment of the CE-Mark, the manufacturer Endress+Hauser, Maulburg, Germany, ensures that the product conforms to the regulations of the EMC Directive 89/336/EEC and Directive 94/9/EC. Proof of conformity is given by the listed standards.

Déclaration de conformité

Par la présente déclaration et par l'application de la marque CE, le fabricant Endress+Hauser, Maulburg, Allemagne, garantit que le produit est conforme aux prescriptions de la directive CEM européenne 89/336/CE et de la directive 94/9/CE. Cette conformité est attestée par le respect des normes.

Declaración de conformidad

Por la presente declaración y la inclusión de la marca CE, el fabricante Endress+Hauser, Maulburg, Alemania, garantiza que el producto cumple lo estipulado por la Directiva CEM 89/336/CEE y la Directiva 94/9/CE. La prueba de conformidad se presenta según las normas expuestas.

Dichiarazione di conformità

Con questa dichiarazione e con l'applicazione del marchio CE, il costruttore Endress+Hauser, Maulburg, Germania, assicura che il prodotto è conforme ai regolamenti della direttiva CEM 89/336/CEE e della direttiva 94/9/CE. Prova della conformità è fornita dall'osservanza degli standard elencati.

Betriebsanleitung
XA 028F-A
52000735

KEMA 97 ATEX 4490

Zugehörige Dokumentation
Betriebsanleitung:
BA 140F

liquiphant S

FDL 60 / 61

Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche



Kennzeichnung nach Richtlinie 94/9/EG:

CE  II 1 G

- Gerätegruppe II
- Gefährdung: Kategorie 1
- Für explosionsfähige Atmosphäre durch Gase, Nebel oder Dämpfe

Zuordnung der Gefahrenzone der Montagestelle zur Kategorie der explosionsgeschützten Geräte bzw. Sensoren:

Gefahrenzone an der Montagestelle		Kategorie nach Richtlinie 94/9/EG
Gefährdung durch Gase, Nebel oder Dämpfe	Zone 0	1G
Gefährdung durch Gase, Nebel oder Dämpfe	Zone 1	2G
Gefährdung durch Gase, Nebel oder Dämpfe	Zone 2	3G

Kennzeichnung der Zündschutzart:

EEx ia IIC T3...T6


- Explosionsgeschütztes elektrisches Betriebsmittel nach Europanorm
- Zündschutzart
- Explosionsgruppe
- Temperaturklasse



Endress + Hauser

The Power of Know How



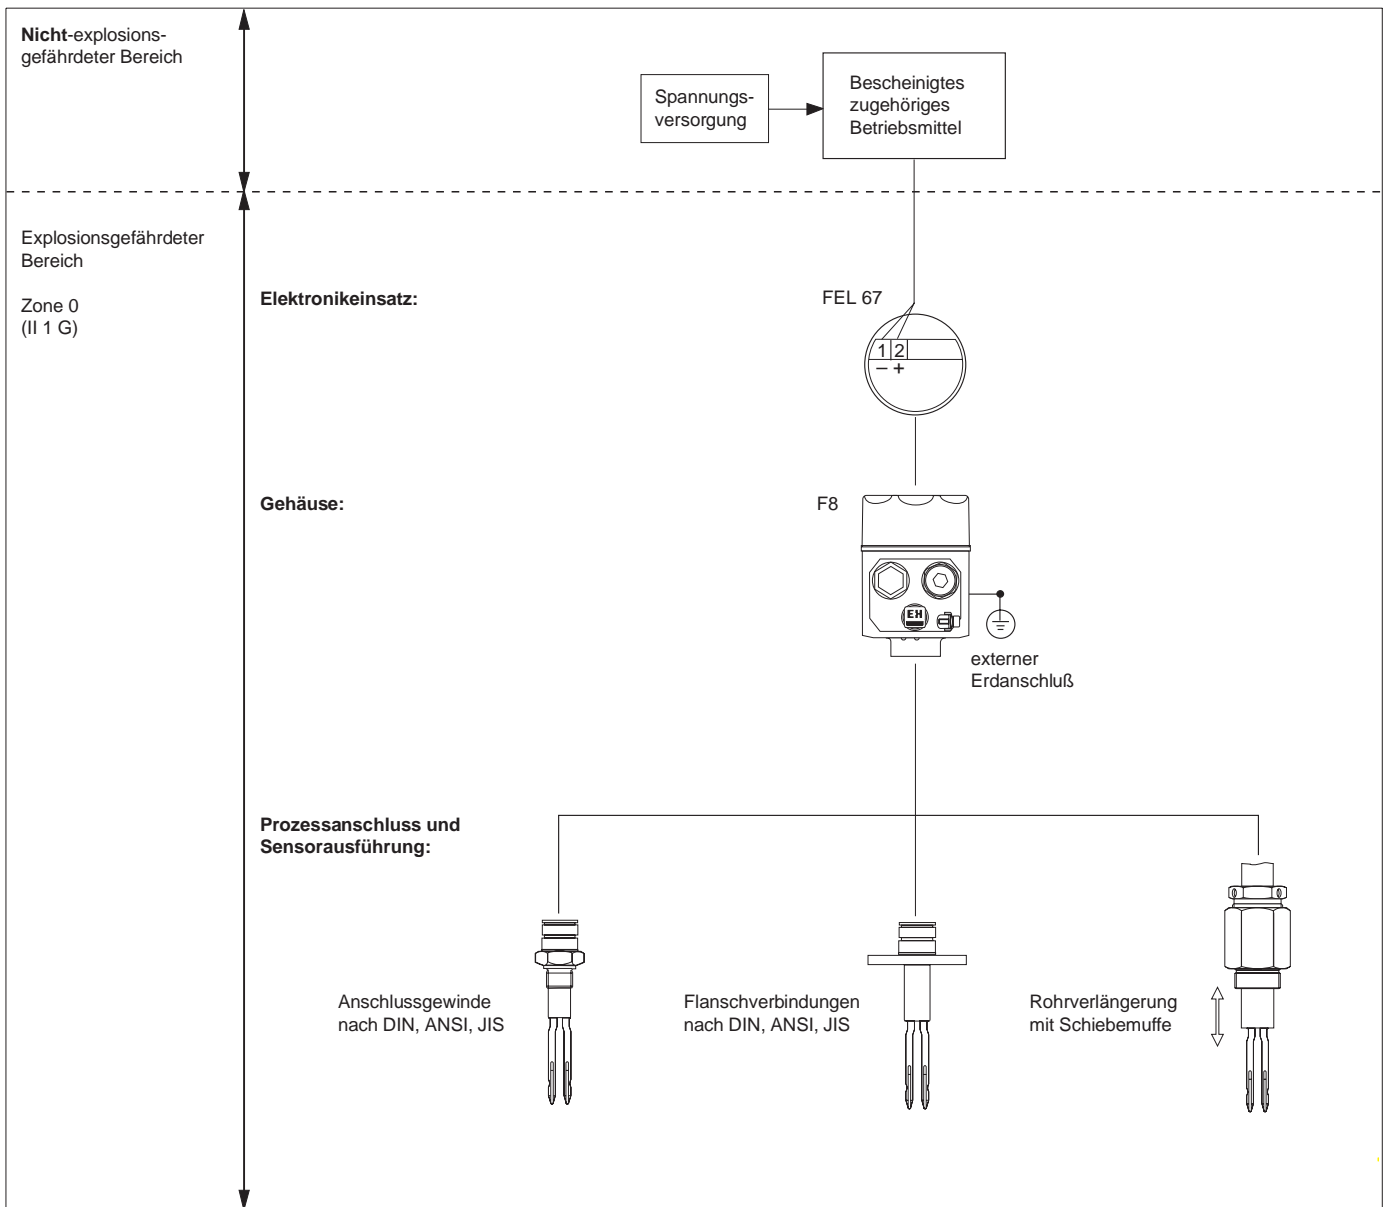

Bescheinigtes zugehöriges Betriebsmittel	U _i ≤ 16,7 V I _i ≤ 150 mA P _i ≤ 1 W	[EEx ia] IIC II (1) G
---	--	--------------------------

Elektronikeinsatz	FEL 67	-20 °C ≤ T _a ≤ 70 °C	C _i = 0, L _i = 0
--------------------------	---------------	---------------------------------	--

Gehäuse	F8	Edelstahlgehäuse	
----------------	-----------	------------------	--

Sicherheitshinweise:

- 1) Installieren Sie in Einklang mit den Herstellerangaben, nationalen und internationalen Normen und Richtlinien (z.B. IEC 79-14).
- 2) Bei der Zusammenschaltung von eigensicheren Stromkreisen sind die Regeln der Zusammenschaltung für eigensichere Stromkreise zu beachten (EN 60079-14) (Nachweis der Eigensicherheit).

Sicherheitshinweise für Zone 0:

- 1) Explosionsfähige Dampf/Luftgemische dürfen nur unter atmosphärischen Bedingungen auftreten:
-20 °C ≤ T ≤ +60 °C
0,8 bar ≤ p ≤ 1,1 bar

Liegen keine explosionsfähigen Gemische vor oder sind Zusatzmaßnahmen gemäß EN 1127-1 getroffen, dürfen die Geräte auch außerhalb der atmosphärischen Bedingungen gemäß ihrer Herstellerspezifikation betrieben werden.

- 2) Montieren Sie das Messgerät so, dass mechanische Beschädigung oder Reibung in der Anwendung ausgeschlossen sind. Achten Sie insbesondere auf Strömungsverhältnisse und Behältereinbauten.
- 3) Bei Geräten mit Rohrverlängerungen über 3 m Länge sollten diese mechanisch fixiert werden (abspannen).
- 4) Die Geräte dürfen nur in solchen Messstoffen eingesetzt werden, gegen die die prozessberührenden Materialien hinreichend beständig sind (z.B. Dichtung).
- 5) Bei Einbau des kompletten Standaufnehmers in der Zone 0 ist zu beachten, dass die Vergußmasse (Silikonkautschuk) des Elektronikeinsatzes (FEL 67) mit dem betroffenen Messmedium verträglich ist.

Kategorie	Zündschutzart	Temperaturklasse	Max. Umgebungstemperatur (Elektronik)	Max. Mediumtemperatur (Sensor)
II 1 G	EEx ia IIC	T6	70 °C	85 °C



liquiphant S FDL 60 / 61

Safety instructions for electrical apparatus certified for use in explosion-hazardous areas



Designation according to Directive 94/9/EC: **CE** **Ex** **II** **1** **G**

- Equipment Group II _____
- Hazard: Category 1 _____
- For explosive atmospheres caused by gases, mists or vapours _____


Allocation of hazardous zones at the mounting points to explosion protection category of the devices or sensors:

Hazardous zone at the mounting point		Category as per Directive 94/9/EU
Hazard due to gases, mists or vapours	Zone 0	1G
Hazard due to gases, mists or vapours	Zone 1	2G
Hazard due to gases, mists or vapours	Zone 2	3G

Designation of the explosion protection:

- Electrical apparatus with explosion protection to European standard _____ **EEx**
- Type of protection _____ **ia**
- Explosion group _____ **IIC**
- Temperature class _____ **T3...T6**



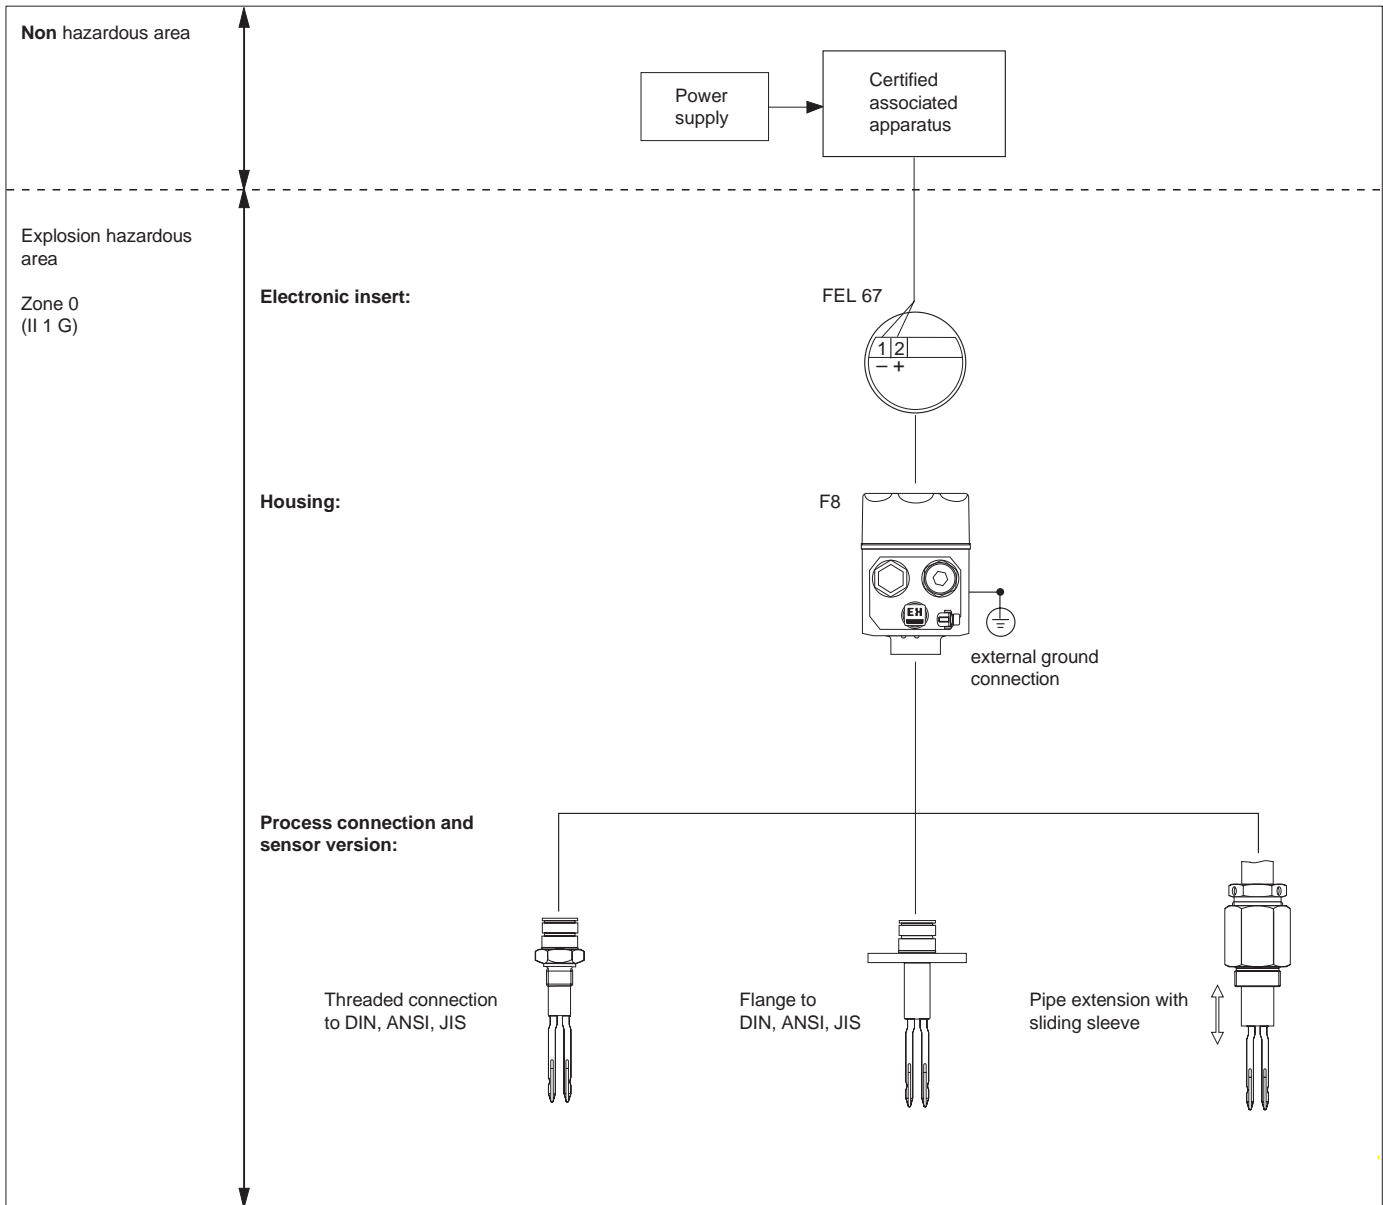

Certified associated apparatus	U _i ≤ 16.7 V I _i ≤ 150 mA P _i ≤ 1 W	[EEx ia] IIC II (1) G
---------------------------------------	--	--------------------------

Electronic insert	FEL 67	-20 °C ≤ T _a ≤ 70 °C	C _i = 0, L _i = 0
--------------------------	---------------	---------------------------------	--

Housing	F8	Stainless steel housing	
----------------	-----------	-------------------------	--

Safety notes:

- 1) Install in accordance with the manufacturer's instructions as well as national and international standards and guidelines (e.g. IEC 60079-14).
- 2) The pertinent guidelines must be observed when intrinsically safe circuits are connected together (EN 60 079-14, Proof of Intrinsic Safety);

Safety notes for Zone 0:

- 1) Potentially explosive vapour/air mixtures may arise under atmospheric conditions only:

$$-20\text{ °C} \leq T \leq +60\text{ °C}$$

$$0.8\text{ bar} \leq p \leq 1.1\text{ bar}$$

If no potentially explosive mixtures are present, or if additional protective measures have been taken, e.g. EN 1127-1, the transmitters may be operated under other than atmospheric conditions in accordance with the manufacturer's specifications.

- 2) Mount the device in such a manner that no mechanical damage or rubbing can arise during operation. Pay particular attention to the currents and fittings in the vessel.
- 3) Devices with pipe extensions which exceed 3 m in length shall be mechanically fixed.
- 4) The devices may be employed only in those media, for which the wetted parts, e.g. seals, are known to be suitable.
- 5) Check that the potting compound (silicone rubber) of the electronic insert (FEL 67) is compatible with the process medium, if the complete level measuring device is to be installed in Zone 0.

Category	Type of protection	Temperature class	Max. ambient temperature (electronics)	Max. medium temperature (sensor)
II 1 G	EEx ia IIC	T6	70 °C	85 °C



Mise en service
XA 028F-A
52000735

KEMA 97 ATEX 4490

Documentation complémentaire

Mise en service :
BA 140F

liquiphant S

FDL 60 / 61

Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles



Marquage selon directive 94/9/CE :

CE  II 1 G

- Groupe d'appareils II _____
- Risque : Catégorie 1 _____
- Pour atmosphère explosive due à la présence de gaz, brouillards ou vapeurs _____

Affectation de la zone dangereuse du point de montage à la catégorie des appareils ou capteurs avec protection anti-déflagrante :

Zone dangereuse au point de montage		Catégorie selon directive 94/9/CE
Risque dû à la présence de gaz, brouillards ou vapeurs	Zone 0	1G
Risque dû à la présence de gaz, brouillards ou vapeurs	Zone 1	2G
Risque dû à la présence de gaz, brouillards ou vapeurs	Zone 2	3G

Marquage du mode de protection :

EEx ia IIC T3...T6


- Matériel électrique antidéflagrant selon norme européenne _____
- Mode de protection _____
- Groupe d'explosion _____
- Classe de température _____



Endress + Hauser

The Power of Know How



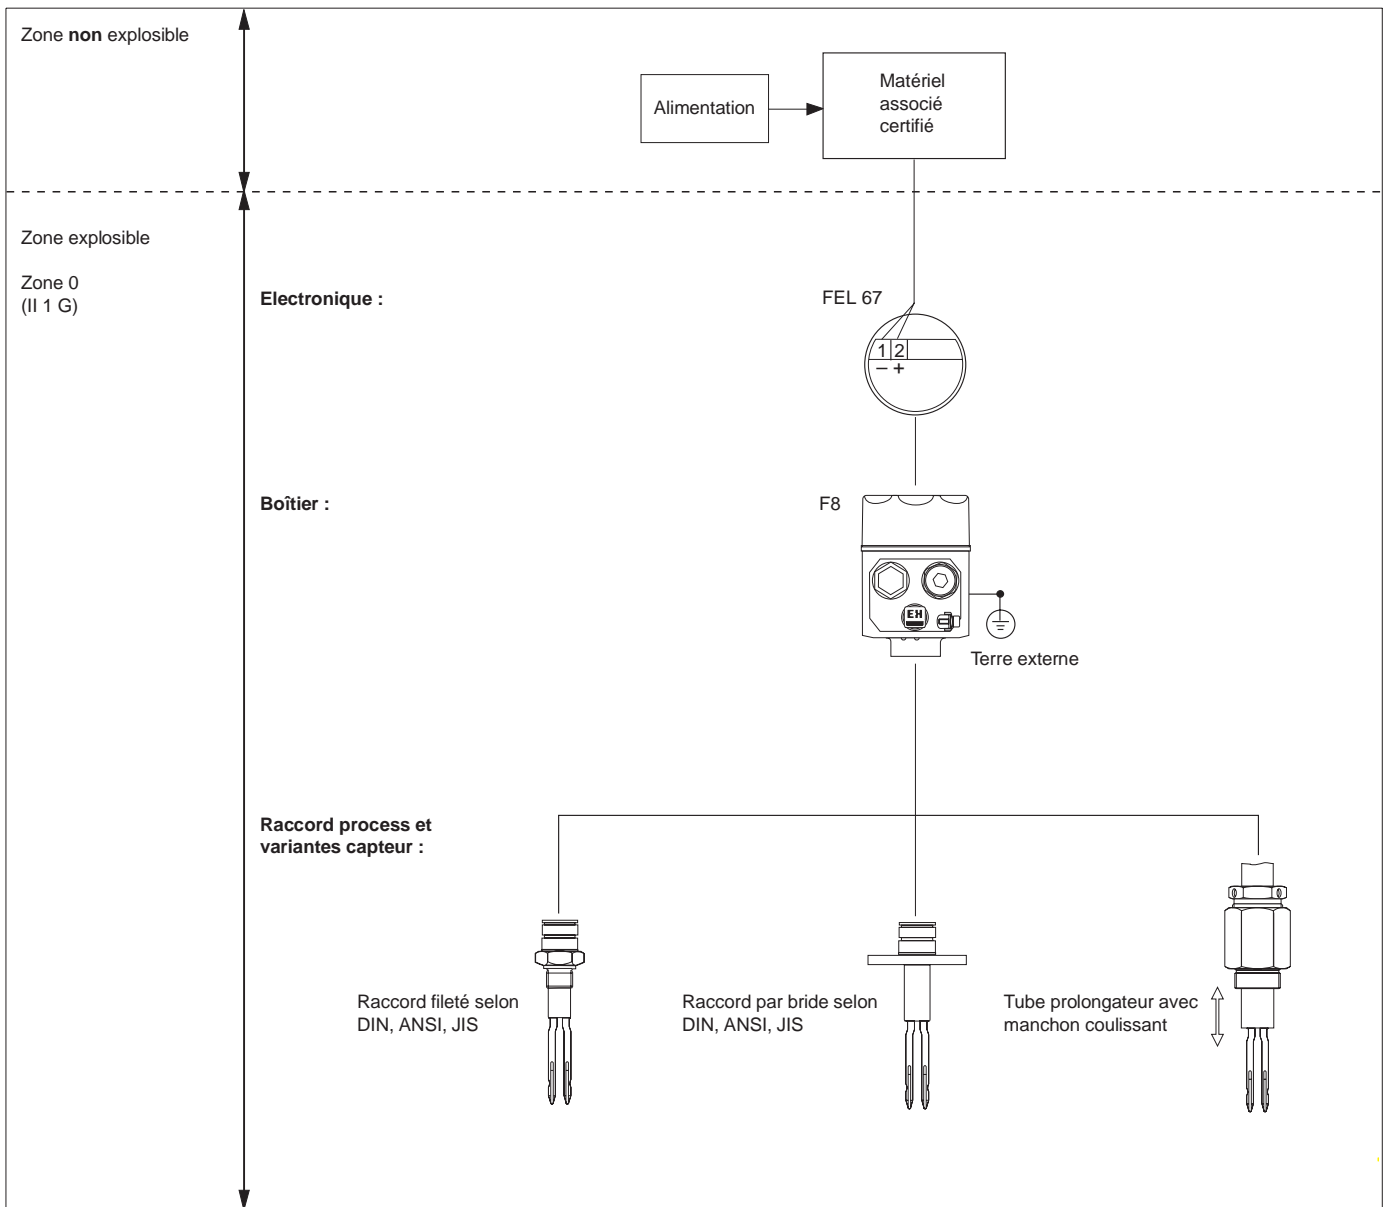

Matériel associé certifié	U _i ≤ 16.7 V I _i ≤ 150 mA P _i ≤ 1 W	[EEx ia] IIC II (1) G
----------------------------------	--	--------------------------

Electronique	FEL 67	-20 °C ≤ T _a ≤ 70 °C	Ci = 0, Li = 0
---------------------	---------------	---------------------------------	----------------

Boîtier	F8	Boîtier inox	
----------------	-----------	--------------	--

Conseils de sécurité :

- 1) Installer d'après les installations du fabricant et les normes et règles en vigueur (par ex. CEI 79-14).
- 2) Lors de l'interconnexion de circuits à sécurité intrinsèque, il convient de respecter les règles valables en la matière (EN 60079-14, preuve de la sécurité intrinsèque).

Conseils de sécurité Zone 0 :

- 1) Les mélanges explosibles vapeur / air ne sont autorisés à se produire que sous certaines conditions atmosphériques
 $-20\text{ °C} \leq T \leq +60\text{ °C}$
 $0.8\text{ bar} \leq p \leq 1.1\text{ bar}$

En l'absence de mélange explosible ou si des mesures complémentaires selon par ex. EN 1127-1, les appareils peuvent être utilisés en dehors des conditions atmosphériques, selon leurs spécifications.

- 2) Monter l'appareil de manière à éviter tout endommagement mécanique ou frottement en cours d'application. Tenir surtout compte des conditions d'écoulement et des éléments à l'intérieur du réservoir.
- 3) Pour des appareils avec tube prolongateur de plus de 3 m, ce dernier doit être arrimé.
- 4) Les appareils ne peuvent être utilisés que dans les produits pour lesquels les matériaux employés sont compatibles (par ex. joints).
- 5) Pour le montage du capteur en Zone 0, vérifier que la masse de remplissage (caoutchouc au silicone) de l'insert électronique soit compatible avec le produit de mesure.

Catégorie	Groupe d'explosion	Classe de température	Température ambiante max. (électronique)	Température de produit max. (capteur)
II 1 G	EEx ia IIC	T6	70 °C	85 °C



