



Level



Pressure



Flow



Temperature



Liquid
Analysis



Registration



Systems
Components



Services



Solutions

Safety Instructions

Micropilot M FMR250

II 1/2 G, II 2 G Ex ia IIC T6...T1

II 1/2 D Ex iaD 20/21 IP6x Txx°C

II 1/3 D Ex iaD 20/22 IP6x Txx°C

PTB 04 ATEX 2108



XA342F-D

de - Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche gemäß Richtlinie 94/9/EG (ATEX) → Seite 5

en - Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas according to Directive 94/9/EC (ATEX) → Page 15

fr - Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles et selon Directive 94/9/CE (ATEX) → Page 25

bg - Правила за техниката на безопасност за електрически средства за производство във взривоопасни зони. Ако не разбирате езика на това ръководство има възможност да си поръчате при нас едно ръководство, преведено на езика на Вашата страна.

Заявление за съответствие с EG

Производителят Endress+Hauser декларира с това заявление за съответствие и с предявяването на сертификата CE, че този продукт отговаря на изискванията на съответните европейски директиви. Прилаганите директиви, норми и документи са указани в заявлението за съответствие.

cs - Bezpečnostní pokyny pro elektrické přístroje v místech s nebezpečím výbuchu. Pokud nemáte možnost přečíst si tento návod, můžete si u nás objednat návod přeložený do svého jazyka.

Prohlášení o shodě s ES

Společnost Endress+Hauser prohlašuje prostřednictvím tohoto prohlášení a použitím značky CE, že tento výrobek vyhovuje příslušným evropským směrnicím. Zmíněné směrnice, normy a dokumenty jsou uvedeny v Prohlášení o shodě.

da - Sikkerhedsforskrifter for elektriske apparater certificeret til brug i eksplosionsfarlige områder. Hvis du ikke forstår denne manual, kan en oversat kopi af den på dit eget sprog bestilles fra os.

EF-overensstemmelseserklæring

Med denne overensstemmelseserklæring og tilføjjelsen af CE-mærket sikrer producenten Endress+Hauser, at produktet er i overensstemmelse med relevante europæiske direktiver. Dokumentation for overensstemmelsen gives i de anførte direktiver, standarder og dokumenter.

el - Οδηγίες ασφαλείας ηλεκτρικών συσκευών για επικίνδυνες για έκρηξη περιοχές. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες, τότε μπορείτε να παραγγείλετε ένα αντίτυπο μεταφρασμένο στη γλώσσα σας.

Δήλωση πιστότητας ΕΚ

Με αυτή τη δήλωση πιστότητας και την τοποθέτηση του σήματος CE ο κατασκευαστής Endress+Hauser δηλώνει, ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές οδηγίες που πρέπει να εφαρμοστούν. Οι οδηγίες, τα ορόσηπα και τα έγγραφα που εφαρμόστηκαν αναφέρονται στη δήλωση πιστότητας.

es - Instrucciones de seguridad de aparatos eléctricos homologados para su utilización en áreas expuestas a riesgos de deflagración. Si no entiende este manual, puede pedir un ejemplar en su idioma.

Declaración de conformidad CE

Por la presente declaración y la inclusión de la marca CE, el fabricante Endress+Hauser, declara que el producto cumple con las directivas europeas pertinentes. Las directivas, normas y documentos de aplicación se indican en la declaración de conformidad.

et - Ohutusjuhised plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavate elektriseadmete kohta. Kui Te ei saa käesolevast juhendist aru, võite meilt tellida Teie riigikeelde tõlgitud juhendi.

EL vastavusdeklaratsioon

Tootja Endress+Hauser kinnitab juurdelisatud vastavusdeklaratsiooni esitamise ja CE-märgise kandmisega tootele, et käesolev toode vastab kohaldatavate Euroopa Liidu direktiivide nõuetele. Kohaldatavad direktiivid, standardid ja dokumendid on ära toodud vastavusdeklaratsioonis.

fi - Turvallisuusoheita sähkölaitteille, jotka on vahvistettu käytettäväksi räjähdysvaarallisilla alueilla. Jos et ymmärrä tätä käsikirjaa, voit tilata meiltä käännöksen omalla kansallisella kielelläsi.

EU-vaatimustenmukaisuustodistus

Valmistaja Endress+Hauser vakuuttaa täällä vaatimustenmukaisuustodistuksella ja CE-merkin kiinnittämisellä, että tämä tuote täyttää sovellettavien EU-direktiivien määräykset. Sovellettavat direktiivit, normit ja dokumentit on merkitty vaatimustenmukaisuustodistukseen.

hu - Biztonsági információk robbanásveszélyes területre való elektromos eszközökhöz. Amennyiben nem tudja elolvasni ezt az útmutatót, akkor megrendelheti az Ön anyanyelvére lefordítva is.

EK-megfelelőségi nyilatkozat

Az Endress+Hauser mint gyártó jelen megfeleléségi nyilatkozattal és a CE-jelzés felhelyezésével kijelenti, hogy ez a termék megfelel az alkalmazandó európai irányelveknek. Az alkalmazott irányelvek, szabványok és dokumentumok a megfeleléségi nyilatkozatban fel vannak tüntetve.

it - Istruzioni di sicurezza per apparecchiature elettriche certificate per l'utilizzo in aree con pericolo di esplosione. Se il presente manuale non risulta comprensibile potete ordinarne una copia tradotta nella vostra lingua.

Dichiarazione di conformità CE

Con questa dichiarazione e con l'applicazione del marchio CE, il costruttore Endress+Hauser, assicura che il prodotto è conforme alle direttive europee vigenti. Prova della conformità è fornita dall'osservanza delle direttive, delle norme e dei documenti elencati.

lt - Elektros įrenginio saugumo nurodymai, susiję su sprogimo zonomis. Jeigu negalite perskaityti šios instrukcijos, kreipkitės į mus, kad užsisakytumėte į jūsų gimtąją kalbą išverstą instrukciją.

EB atitikties deklaracija

Gamintojas Endress+Hauser šia atitikties deklaracija ir CE ženkliniu patvirtina, kad gaminys atitinka taikytinas ES direktyvas. Taikomos direktyvos, normos ir dokumentai yra pateikiami atitikties deklaracijoje.

lv - Drošības norādījumi elektrisko darba instrumentu lietošanai apgabalos, kas pakļauti sprādzienbīstamībai. Ja Jums nav iespēju izlasīt šos norādījumus, Jūs varat pasūtīt pie mums tulkojumu Jūsu valsts valodā.

ES atbilstības apliecinājums

Ražotājs Endress+Hauser ar šo atbilstības apliecinājumu un CE zīmola lietojumu apstiprina, ka produkts izgatavots saskaņā ar atbilstošajām Eiropas vadlīnijām. Piemērotās vadlīnijas, normas un dokumenti atrunāti atbilstības apliecinājumā.

nl - Veiligheidsinstructies voor elektrisch materieel in explosiegevaarlijke omgeving. Wanneer u deze handleiding niet kunt lezen, kunt u een in uw landstaal vertaalde handleiding bij ons bestellen.

EG Conformiteitsverklaring

De leverancier Endress+Hauser waarborgt met deze verklaring en het aanbrengen van het CE-teken, dat dit product overeenstemt met de geldende Europese richtlijnen. De geldende richtlijnen, normen en documenten zijn aangegeven in de conformiteitsverklaring.

pl - Wskazówki dot. bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych stosowanych w obszarze zagrożonym wybuchem. Jeśli niniejsza instrukcja napisana jest w języku, którym się nie posługujesz, możesz zamówić u nas przetłumaczony dokument.

Deklaracja zgodności WE

Producent Endress+Hauser w niniejszej deklaracji zgodności wraz z nadaniem znaku CE oświadcza, że produkt ten jest zgodny z obowiązującą Europejską Dyrektywą. Zastosowane wytyczne, normy oraz dukumenty podane są w deklaracji zgodności.

pt - Instruções de segurança para dispositivos eléctricos certificados para utilização em áreas de risco de incêndio. Se não compreender este manual, pode encomendar-nos directamente uma cópia na sua língua.

Declaração de conformidade CE

Com esta declaração de conformidade e a aplicação da marca CE, o fabricante Endress+Hauser, garante que o produto obedece às directivas europeias a aplicar. As directivas, normas e documentos são apresentadas na declaração de conformidade.

ro - Indicații de siguranță pentru mijloacele de producție electrice pentru zonele periclitate de explozie. Dacă nu puteți citi aceste instrucțiuni, atunci puteți comanda la noi instrucțiunile traduse în limba țării dumneavoastră.

Declarație de conformitate CE

Producătorul Endress+Hauser declară prin declarația de conformitate alăturată și prin aplicarea semnului CE că acest produs corespunde directivelor europene aplicabile. Directivele, normele aplicate și documentele sunt menționate în declarația de conformitate.

sk - Bezpečnostné pokyny pre elektrické zariadenie prevádzkované v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu. Ak nemáte možnosť prečítať si tento návod, môžete si u nás objednať návod preložený do svojho jazyka.

Vyhłosenie o konformite s ES

Spoločnosť Endress+Hauser vyhlasuje prostredníctvom tohto vyhlásenia o konformite a použití značky CE, že tento výrobok vyhovuje príslušným európskym smerniciam. Zmieňované smernice, normy a dokumenty sú uvedené vo Vyhlásení o konformite.

sl - Varnostni napotki glede električne opreme, namenjene za uporabo v eksplozivnih območjih. Če teh navodil ne morete razumeti, lahko pri nas naročite prevod v vaš jezik.


Pojasnilo glede potrdila o skladnosti EU

Proizvajalec Endress+Hauser s to izjavo o skladnosti in navedbo oznake CE izjavlja, da je ta izdelek skladen s predpisanimi evropskimi smernicami. Upoštewane smernice, standardi in dokumenti so navedeni v izjavi o skladnosti.

sv - Säkerhetsföreskrifter för elektrisk utrustning certifierad för användning i explosionsfarliga områden. Om du inte förstår denna manual, kan en översatt kopia på ditt eget språk beställas från oss.

EG-försäkran om överensstämmelse

Endress+Hauser försäkrar med vidstående försäkran om överensstämmelse och med CE-märkningen att denna produkt överensstämmer med de tillämpbara europeiska riktlinjerna. De tillämpade riktlinjerna, normerna och dokumenten anges i försäkran om överensstämmelse.



EG-Konformitätserklärung EC Declaration of Conformity Déclaration CE de Conformité

EG 04 020-c



Endress+Hauser GmbH+Co. KG, Hauptstraße 1, 79689 Maulburg

erklärt als Hersteller in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
declares as manufacturer under sole responsibility, that the product
déclare sous sa seule responsabilité en qualité de fabricant que le produit

MICROPILOT M Füllstandradar

FMR 250

den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien durch Anwendung harmonisierter Normen entspricht:
conforms with the provisions of the following European Directives by applying the harmonised standards:
est conforme aux prescriptions des Directives Européennes suivantes par l'application des normes harmonisées:

Richtlinien/Directives/Directives	Normen/Standards/Normes	Ex-Normen/Ex-Standards/Normes Ex*
2004/108/EG (EMC)	EN 61010-1 (2001)	EN 60079-0 (2006)
2006/95/EG (LVD)	EN 61326-1 (2006)	EN 60079-1 (2004)
94/9/EG (ATEX)*	EN 61326-2-3 (2006)	EN 60079-11 (2007)
99/5/EG (RTTE)	EN 61326-2-5 (2006)	EN 60079-26 (2004)
	EN 300440-1 (2001)	EN 61241-0 (2006)
	EN 300440-2 (2001)	EN 61241-1 (2004)
	EN302372-1 (2006)	EN 61241-11 (2006)
	EN302372-2 (2006)	

*nur für Produkte mit der Kennzeichnung/only for products with the marking/seulement pour les produits avec le marquage:

II1/2D, II1/2G, II1/3D

EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr:
EC-Type Examination Certificate No:
Numéro de l'attestation d'examen CE de type:

PTB 04 ATEX 2108

Benannte Stelle/Notified Body/Organisme notifié

- EG-Typprüfung/EC-Type Examination/Examen CE de type: **PTB Braunschweig (0102)**
- Qualitätssicherung/Quality assurance/Système d'assurance qualité: **TÜV Nord Cert GmbH (0044)**

Maulburg, 28.08.2008

Endress + Hauser GmbH + Co. KG

i. V. Dr. Arno Götz

Leiter Zertifizierung/Certification Manager/Responsable de certification

Endress+Hauser
People for Process Automation

Micropilot M FMR250

deutsch

PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

Zugehörige Dokumentation	Dieses Dokument ist fester Bestandteil der folgenden Betriebsanleitungen: PROFIBUS PA: BA331F/00 FOUNDATION Fieldbus: BA336F/00 Es gilt die mitgelieferte, dem Gerätetyp entsprechende Betriebsanleitung.
Ergänzende Dokumentation	Explosionsschutz-Broschüre: CP021Z/00
Kennzeichnung	Erläuterungen der Kennzeichnung und Zündschutzart finden Sie in der Explosionsschutz-Broschüre.
Kennzeichnung nach Richtlinie 94/9/EG	CE0044Ex II 1/2 G II 2 G
Kennzeichnung der Zündschutzart	Ex ia IIC T6...T1
Kennzeichnung nach Richtlinie 94/9/EG	CE0044Ex II 1/2 D II 1/3 D
Kennzeichnung der Zündschutzart	Ex iaD 20/21 IP65 T xx°C Ex iaD 20/22 IP65 T xx°C

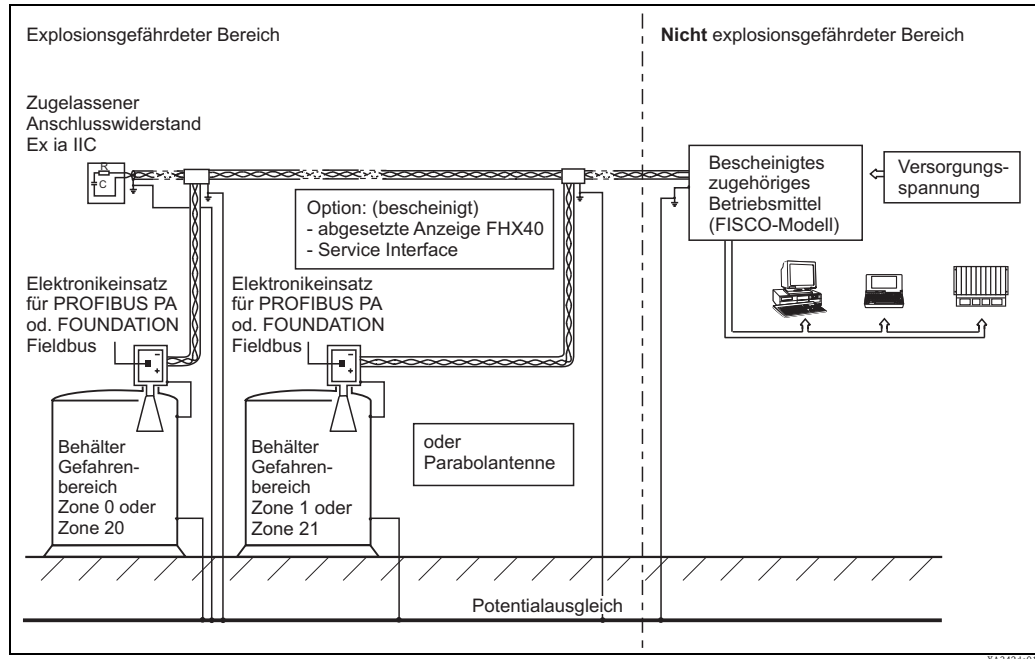


Abb. 1

Installation mit Überspannungsschutz (optional) **

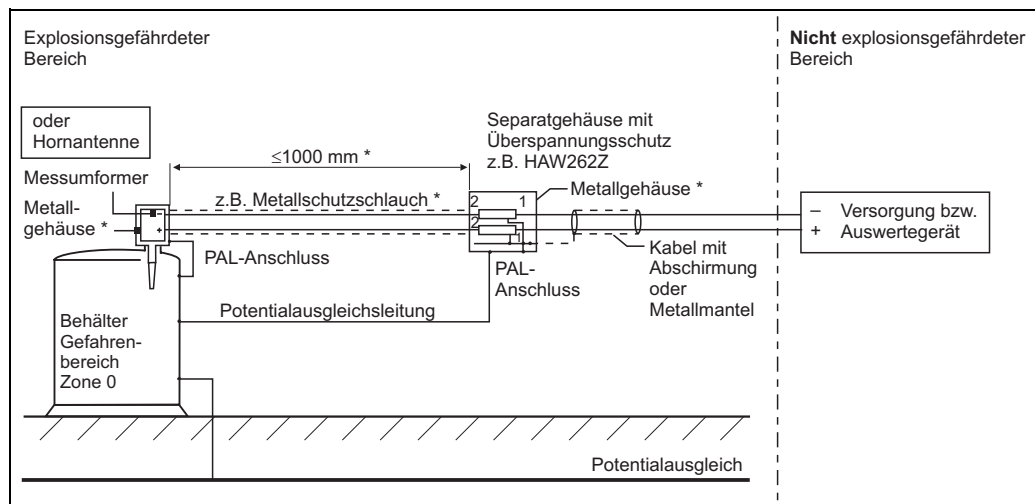


Abb. 2

* Anforderung gemäß IEC/EN 60079-14

** Grundsätzlich aus ex-technischer Sicht nicht erforderlich (*3)

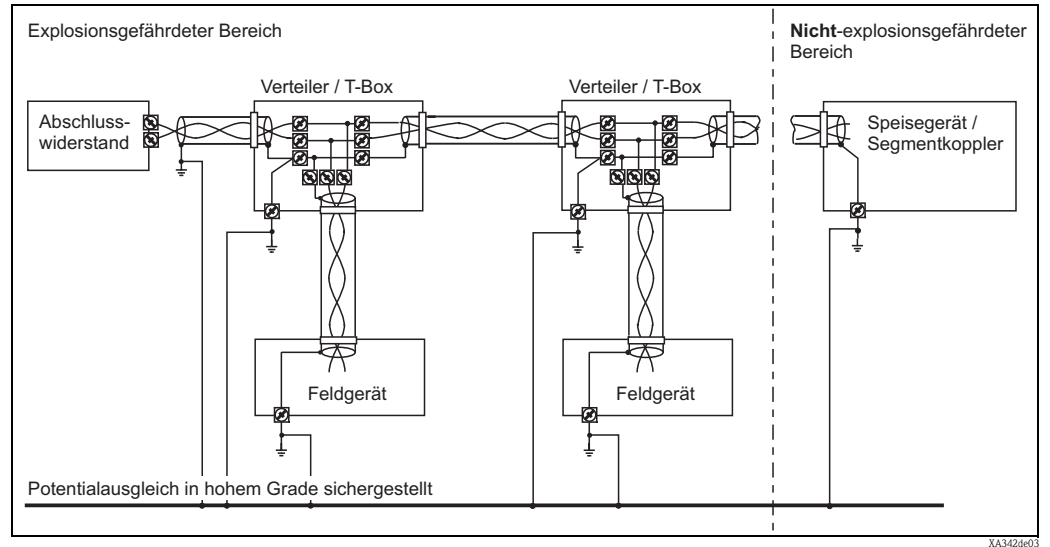


Abb. 3

Variante 1

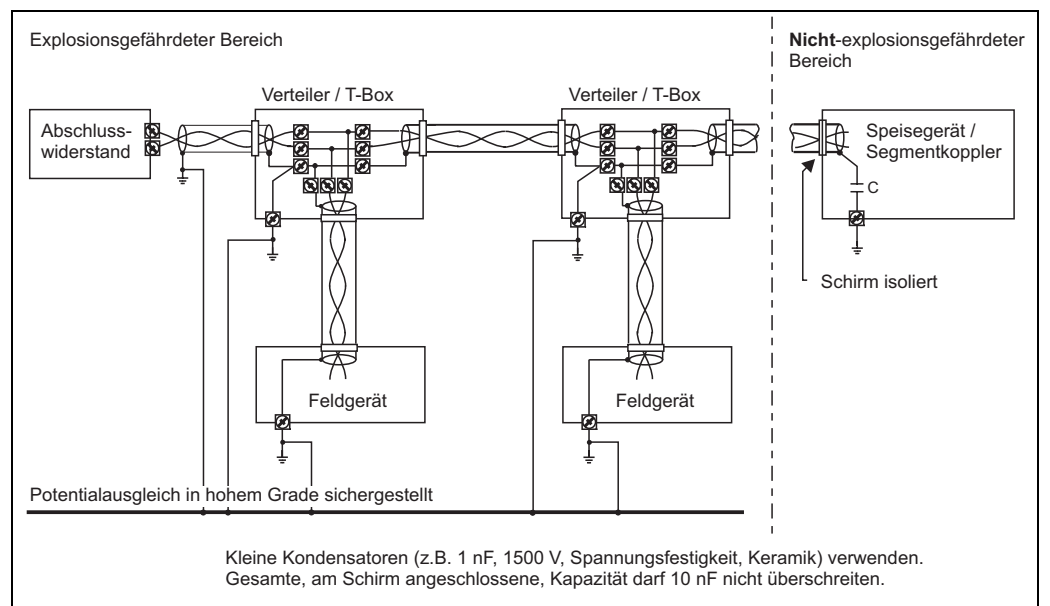


Abb. 4

Variante 2

Bescheinigtes zugehöriges Betriebsmittel	F12, F23	Uo = 17,5 V oder Uo = 24 V Io = 500 mA Io = 250 mA Po = 5,5 W Po = 1,2 W	Elektronikeinsatz: PROFIBUS PA oder FOUNDATION Fieldbus FISCO-Model oder ENTITY-Konzept (Einzelzusammenschaltung) [Ex ia] IIC oder [Ex ib] IIC
	T12 - OVP	Uo = 17,5 V oder Uo = 24 V Io = 273 mA Io = 250 mA Po = 1,2 W Po = 1,2 W	

Kategorie	II 1/2 G, II 2 G, II 1/2 D oder II 1/3 D	Antenne Zone 0, Gehäuse Zone 1, Antenne und Gehäuse Zone 1, Antenne Zone 20, Gehäuse Zone 21 oder 22
	II 1/2 G, II 1/2 D, II 1/3 D, II 2 G, II 2 D	Antenne Zone 20, Gehäuse Zone 21, Zone 22 oder Zone 1, Antenne Zone 21, Gehäuse Zone 21 oder Zone 1, Antenne Zone 0, Gehäuse Zone 1, Zone 21 oder Zone 22, Antenne Zone 1, Gehäuse Zone 1, Zone 21 oder Zone 22
Zündschutzart	Ex ia IIC T6...T1 Ex iaD 20/21 IP65 T xx °C Ex iaD 20/22 IP65 T xx °C	PTB 04 ATEX 2108
Max. Betriebsdruck	Abhängig von der Antenne	

Gehäuse	F12 Alu beschichtet	-40 °C ≤ Tu ≤ +80 °C	Wahlweise mit oder ohne Anzeige- und Bedien-Modul VU331
	F23 316L (Edelstahl)	-40 °C ≤ Tu ≤ +80 °C	Wahlweise mit oder ohne Anzeige- und Bedien-Modul VU331
	T12 - OVP Alu beschichtet mit integriertem Überspannungsschutz	-40 °C ≤ Tu ≤ +80 °C	Wahlweise mit oder ohne Anzeige- und Bedien-Modul VU331

Elektronikraum Deckel- ausführung	Zone 1	Keine Deckeleinschränkung
	Zone 21	Nur geschlossener Elektronikraumdeckel zulässig
	Zone 22	Elektronikraumdeckel mit Sichtfenster zulässig

Option	Überspannungsschutz HAW262Z, HAW56x nur für F12/F23	Eigensicherer Versorgungs- und Signalstromkreis (4..20 mA)	Z.B. Metallschlauch bis an das Gehäuse führen
	Abgesetzte Anzeige z.B. FHX40 nur für F12/F23	KEMA 02 ATEX 1203	Zugehöriger Sicherheitshinweis beachten (XA193F)
	Service Interface	Commubox FXA193 mit zugehörigem ToF-Kabel BVS 03 ATEX E 187	Zugehöriger Sicherheitshinweis beachten (XA077D)

Ausführung	FMR250	Horn- oder Parabolantenne
-------------------	---------------	---------------------------

**Sicherheitshinweise:
Installation**

- Gemäß Herstellerangaben und den gültigen Normen und Regeln installieren.
- Der Zusammenhang zwischen zulässiger Umgebungstemperatur für das Elektronikgehäuse in Abhängigkeit des Einsatzbereiches und der Temperaturklassen ist den Tabellen (Tab. 1...Tab. 4) zu entnehmen.
- Nach einer Gehäuse-Ausrichtung (Verdrehen) die Arretierungsschraube wieder fest anziehen (Innensechskantschraube am Gewindehals).
- Dauergebrauchstemperatur des Kabels $\geq T_a + 5 \text{ K}$.
- Erdung des Schirms siehe folgende Zeichnung: Abb. 3 und 4.
- Spülvorrichtung FMR250:
 - die Installation muss im geschlossenen Zustand die Schutzart $\geq \text{IP67}$ aufweisen.
 - Spüldruck > Innendruck des Behälters.
 - im nicht spülenden Zustand muss entsprechender Absperrhahn oder Ventil geschlossen sein.
Bei offenem Ventil oder Absperrhahn und ohne Spülmedium besteht die Gefahr der Freisetzung explosibler Atmosphäre und des Flammeneintritts von außen.
- Das Gerät ist für den Betrieb in Zone 21 oder Zone 1 (Gehäuse) sowie Zone 20 oder Zone 0 (Prozessanschluss) ausgelegt. Die Eignung bei gleichzeitigem Auftreten von explosionsfähigen Gas-Luft- und Staub-Luft-Gemischen bedarf einer zusätzlichen Beurteilung.
- Folgende Gerätekomponenten entsprechen einem niedrigen Grad der mechanischen Gefahr. Sie müssen innerhalb der Zone 21 oder Zone 22 mechanisch geschützt montiert werden, wenn mit einer mechanischen Gefahr zu rechnen ist:
 - Deckel mit Sichtscheibe
 - Steckverbinder an Betriebsmittel/Gehäuse für die Versorgung/Kommunikation (z.B. PROFIBUS PA oder FOUNDATION Fieldbus) die nicht mit einem Stromkreis der Kategorie Ex iaD versorgt werden.
Dieser Stromkreis darf nicht unter Spannung getrennt werden.

F12, F23

- Der eigensichere Eingangsstromkreis des Gerätes ist erdfrei und mit einer Spannungsfestigkeit von min. 500 Veff gegen Erde ausgeführt.

T12 - OVP

- Der eigensichere Eingangsstromkreis des Gerätes ist erdfrei und mit einer Spannungsfestigkeit von min. 290 Veff gegen Erde ausgeführt (600 V Elektrodenbarrieren).

Tab. 1

Gehäuse F12, T12 - OVP					
Temperatur- klasse mit/ohne Display VU331	Maximal zulässige Mediumtemperatur an der Antenne (Prozessanschluss) Tmed	Merkmal 020 (Antenne): 4, 5 oder 6		Merkmal 020 (Antenne): D, E, G, H oder 9 * ²	
		Maximal zulässige Umgebungstemperatur am Elektronikgehäuse (Ta)		Maximal zulässige Umgebungstemperatur am Elektronikgehäuse (Ta)	
		PROFIBUS PA	FOUNDATION Fieldbus	PROFIBUS PA	FOUNDATION Fieldbus
T6	+ 80 °C + 60 °C	+55 °C +60 °C	+50 °C +55 °C	+55 °C +60 °C	+50 °C +55 °C
T5	+ 95 °C + 75 °C	+70 °C +75 °C	+65 °C +70 °C	+70 °C +75 °C	+65 °C +70 °C
T4	+130 °C + 80 °C	+75 °C +80 °C	+75 °C +80 °C	+70 °C +80 °C	+70 °C +80 °C
T3	+195 °C + 80 °C	+70 °C +80 °C	+70 °C +80 °C	+65 °C +80 °C	+65 °C +80 °C
T2, T1 (funktional)* ¹	+200 °C + 80 °C	+70 °C +80 °C	+70 °C +80 °C	+65 °C +80 °C	+65 °C +80 °C

Hinweis: zulässiger Antennentemperaturbereich ist zu beachten

*¹ funktional = begrenzt durch maximal zulässige Antennentemperatur*² Sonderausführung Horn- oder Parabolspiegelabmessungen

Gehäuse F23					
Temperatur- klasse mit/ohne Display VU331	Maximal zulässige Mediumtemperatur an der Antenne (Prozessanschluss) Tmed	Merkmal 020 (Antenne): 4, 5 oder 6		Merkmal 020 (Antenne): D, E, G, H oder 9 * ²	
		Maximal zulässige Umgebungstemperatur am Elektronikgehäuse (Ta)		Maximal zulässige Umgebungstemperatur am Elektronikgehäuse (Ta)	
		PROFIBUS PA	FOUNDATION Fieldbus	PROFIBUS PA	FOUNDATION Fieldbus
T6	+ 80 °C + 60 °C	+55 °C +60 °C	+50 °C +55 °C	+55 °C +60 °C	+50 °C +55 °C
T5	+ 95 °C + 75 °C	+70 °C +75 °C	+65 °C +70 °C	+70 °C +75 °C	+65 °C +70 °C
T4	+130 °C + 80 °C	+70 °C +80 °C	+70 °C +80 °C	+70 °C +80 °C	+70 °C +80 °C
T3	+195 °C + 80 °C	+65 °C +80 °C	+65 °C +80 °C	+60 °C +80 °C	+60 °C +80 °C
T2, T1 (funktional)* ¹	+200 °C + 80 °C	+65 °C +80 °C	+65 °C +80 °C	+60 °C +80 °C	+60 °C +80 °C

Hinweis: zulässiger Antennentemperaturbereich ist zu beachten

*¹ funktional = begrenzt durch maximal zulässige Antennentemperatur*² Sonderausführung Horn- oder Parabolspiegelabmessungen

- Beim Zusammenschalten der Geräte mit bescheinigten eigensicheren Stromkreisen der Kategorie Ex ib mit der Explosionsgruppe IIC bzw. IIB ändert sich die Zündschutzart wie folgt: Ex ib IIC T6 oder Ex ib IIB T6. Bei Anschluss eines eigensicheren ib-Stromkreises die Antenne nicht in Zone 0 einsetzen.
- Regeln für die Zusammenschaltung von eigensicheren Stromkreisen nach IEC/EN 60079-14 (Nachweis der Eigensicherheit) beachten. (Z.B. bei Verwendung der Commubox oder Handbediengerätes DXR375 oder anderen bescheinigten Betriebsmitteln.)

F12, F23

- Option: Überspannungsschutz HAW262Z oder HAW56x, siehe Abb. 2.
 - der externe Überspannungsschutz und das Messgerät sind an den örtlichen Potentialausgleich anzuschließen
 - innerhalb und außerhalb des explosionsgefährdeten Bereiches ist Potentialausgleich herzustellen
 - die Kabellänge zwischen Überspannungsschutz und Messgerät darf 1 m nicht überschreiten
 - das Kabel muss geschützt z.B. in einem Metallschlauch verlegt werden.

Tab. 2a

Versorgungs- und Signalstromkreis in Zündschutzart: Eigensicherheit Ex ia IIC oder IIB

Micropilot mit Elektronikeinsatz für PROFIBUS PA oder FOUNDATION Fieldbus Ex ia IIC: nach FISCO-Model oder ENTITY-Konzept (Einzelzusammenschaltung):		
F12, F23:	$U_i = 17,5 \text{ V}$ oder $U_i = 24 \text{ V}$ $I_i = 500 \text{ mA}$ $I_i = 250 \text{ mA}$ $P_i = 5,5 \text{ W}$ $P_i = 1,2 \text{ W}$	$L_i = 10 \mu\text{H}$ $C_i = 5 \text{ nF}$ $\text{Leckstrom} \leq 50 \mu\text{A}$
T12 - OVP:	$U_i = 17,5 \text{ V}$ oder $U_i = 24 \text{ V}$ $I_i = 273 \text{ mA}$ $I_i = 250 \text{ mA}$ $P_i = 1,2 \text{ W}$ $P_i = 1,2 \text{ W}$	

Tab. 2b

Option

Versorgungs- und Signalstromkreis für abgesetzte Anzeige z.B. FHX40 in Zündschutzart: Eigensicherheit Ex ia IIC bzw. IIB

$U_o = 4,2 \text{ V}$ $I_o = 34 \text{ mA}$ $P_o = 36 \text{ mW}$	wirksame innere Induktivität wirksame innere Kapazität Kennlinie: linear	$L_i = \text{vernachlässigbar}$ $C_i = \text{vernachlässigbar}$
---	--	--

Zum Anschluss des Service Interface Commubox mit zugehörigem ToF-Kabel:

Ausgang Commubox + ToF Kabel: Uo = 3,74 V Io = 9,9 mA Po = 9,2 mW		wirksame innere Induktivität		Li = vernachlässigbar		
		wirksame innere Kapazität		Ci = vernachlässigbar		
		Kennlinie: linear				
		für Stoffgruppe IIC:				
		zulässige äußere Induktivität		Lo ≤ 340 mH		
		zulässige äußere Kapazität		Co ≤ 100 µF		
In der Zusammenschaltung mit einem Micropilot M ergibt sich:						
für Stoffgruppe:	Lo =	0,15 mH	0,5 mH	1 mH	2 mH	5 mH
IIC	Co	≤ 8 µF	≤ 7 µF	≤ 5,5 µF	≤ 5 µF	≤ 4 µF
IIB	Co	10 µF				

Sicherheitshinweise:
Zone 0

- Geräte in explosionsfähigen Dampf-Luft-Gemischen nur unter atmosphärischen Bedingungen betreiben *²:
 $-20\text{ °C} \leq T \leq +60\text{ °C}$
 $0,8\text{ bar} \leq p \leq 1,1\text{ bar}$
- Liegen keine explosionsfähigen Gemische vor oder sind Zusatzmaßnahmen gemäß EN 1127-1 getroffen, dürfen die Geräte auch außerhalb der atmosphärischen Bedingungen gemäß ihrer Herstellerspezifikation betrieben werden.
- Die Geräte nur in solchen Messstoffen einsetzen, gegen die die mediumsberührten Materialien hinreichend beständig sind.
- Zugehörige Betriebsmittel mit galvanischer Trennung zwischen eigensicheren und nicht eigensicheren Stromkreisen bevorzugen.

F12, F23

- Durch den Aufbau des Messgerätes ist ein zusätzlicher Überspannungsschutz für Anlagen, die gemäß IEC/EN 60079-14 gegen Zündgefahren durch gefährliche Potentialdifferenzen (z.B. durch das Auftreten atmosphärischer Überspannung) geschützt sein müssen, nicht erforderlich *³.

T12 - OVP

- Der integrierte Überspannungsschutz entspricht den Anforderungen der IEC/EN 60079-14, Abschnitt 12.3.

Tab. 3

Zone 0 - Anwendung

Temperaturklasse mit/ohne Display VU331	Maximal zulässige Mediumtemperatur Antenne in Zone 0 * ²	Maximal zulässige Umgebungstemperatur (am Elektronikgehäuse / Elektronikgehäuse in Zone 1) in Abhängigkeit von der Mediumtemperatur	
		PROFIBUS PA	FOUNDATION Fieldbus
T6	+60 °C	+60 °C	+55 °C
T5	+60 °C	+75 °C	+70 °C
T4, T3, T2, T1	+60 °C	+80 °C	+80 °C

Sicherheitshinweise:
Zone 20

- Geräte in explosionsfähigen Dampf-Luft-Gemischen nur unter atmosphärischen Bedingungen betreiben:
 $-20\text{ °C} \leq T \leq +60\text{ °C}$
 $0,8\text{ bar} \leq p \leq 1,1\text{ bar}$
- Liegen keine explosionsfähigen Gemische vor oder sind Zusatzmaßnahmen gemäß EN 1127-1 getroffen, dürfen die Geräte auch außerhalb der atmosphärischen Bedingungen gemäß ihrer Herstellerspezifikation betrieben werden.
- Nur eigensicherer Signalstromkreis zulässig:
 Mindestanforderung für:
 - Antenne in Zone 20: Ex iaD
 - Antenne in Zone 21: Ex ibD
- Nur für den Anwendungsfall geeignete bescheinigte Leitungseinführungen verwenden.
- Zur Erhaltung der Gehäuseschutzart Gehäusedeckel und Kabeleinführungen fachgerecht montieren.
 Nicht benutzte Einführungsöffnungen mit geeigneten zugelassenen Verschlussstopfen verschließen.
- Der Elektronikraum darf zum Konfigurieren des Gerätes unter Spannung geöffnet werden.
 Während geöffnetem Elektronikraumdeckel darauf achten, dass sich kein Staub ablagern kann.
 Nach Einstellarbeiten Gehäuse mit Deckel verschließen, Anzugsmoment $\geq 40\text{ Nm}$.

Tab. 4

Thermische Daten

2-Draht Gerät, eigensicher versorgt			
	Antenne in Kategorie 1 (Zone 20)	Elektronikgehäuse in	
		Umgebung	Kategorie 2 oder 3 (Zone 21, Zone 22)
Maximale zulässige Umgebungstemperatur	$-40\text{ °C} \dots +200\text{ °C}$	$-40\text{ °C} \dots +80\text{ °C}$	
Maximale Oberflächentemperatur bei 40 °C Umgebungstemperatur	$+40\text{ °C}$	$+40\text{ °C}$	$+45\text{ °C}$
Maximale Oberflächentemperatur bei 80 °C Umgebungstemperatur	$+80\text{ °C}$	$+80\text{ °C}$	$+85\text{ °C}$
Maximale Oberflächentemperatur für Umgebungstemperaturen der Antenne $> 80\text{ °C}$ und unter gleichzeitiger Einhaltung der Umgebungstemperatur am Elektronikgehäuse	$\dots +130\text{ °C}$ (identisch mit Prozesstemperatur)	$+75\text{ °C}$	$+85\text{ °C}$
	$\dots +200\text{ °C}$	$+65\text{ °C}$	$+85\text{ °C}$

Micropilot M FMR250

PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

Associated Documentation	This document is an integral part of the following Operating Instructions: PROFIBUS PA: BA331F/00 FOUNDATION Fieldbus: BA336F/00 The Operating Instructions which are supplied and correspond to the device type apply.
Supplementary Documentation	Explosion-protection brochure: CP021Z/00
Designation	Explanation of the labelling and type of protection can be found in the explosion protection brochure.
Designation according to Directive 94/9/EC	CE0044Ex II 1/2 G II 2 G
Designation of explosion protection	Ex ia IIC T6...T1
Designation according to Directive 94/9/EC	CE0044Ex II 1/2 D II 1/3 D
Designation of explosion protection	Ex iaD 20/21 IP65 T xx°C Ex iaD 20/22 IP65 T xx°C

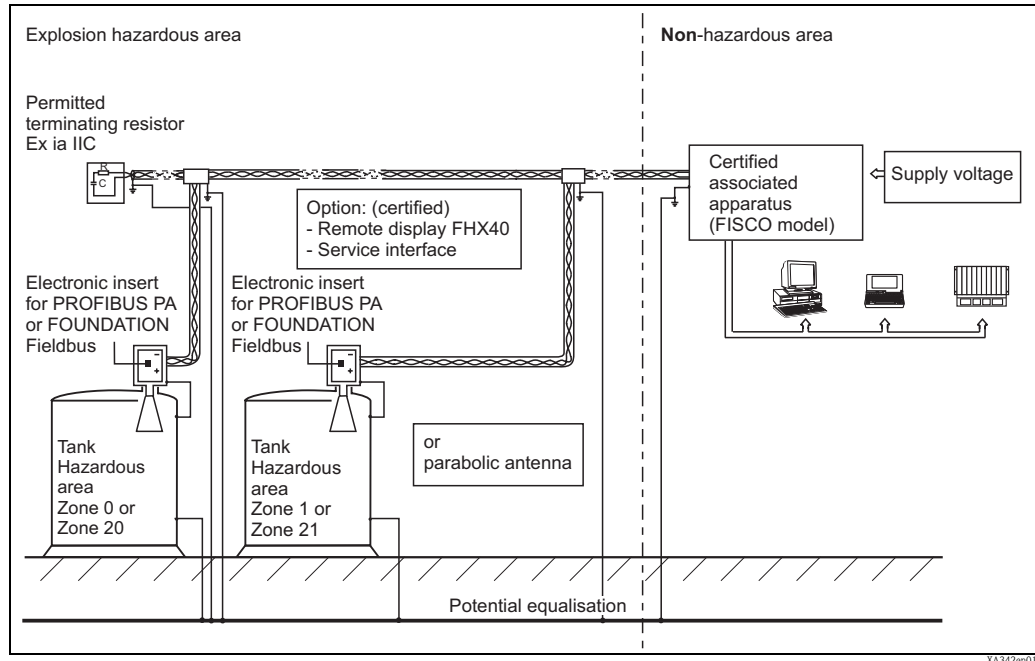


Fig. 1

Installation with overvoltage protection (optional) **

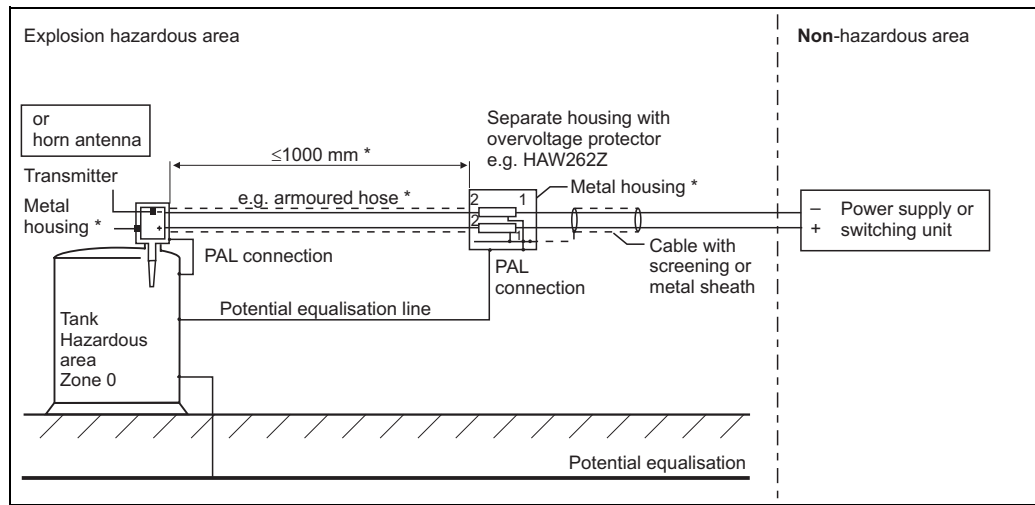


Fig. 2

* Requirement as per IEC/EN 60079-14

** In principle, from ex-technical point of view, not required (*3)

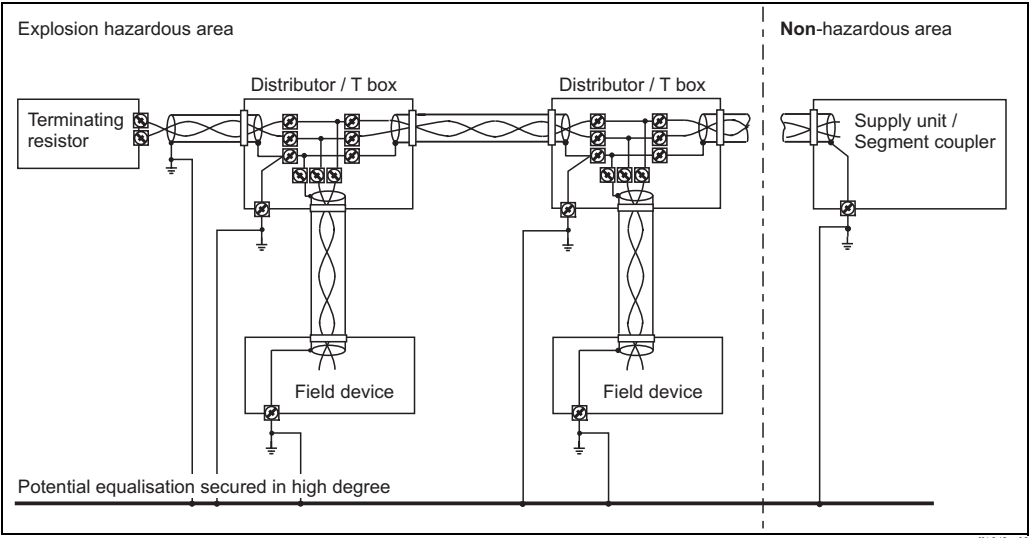


Fig. 3
Version 1

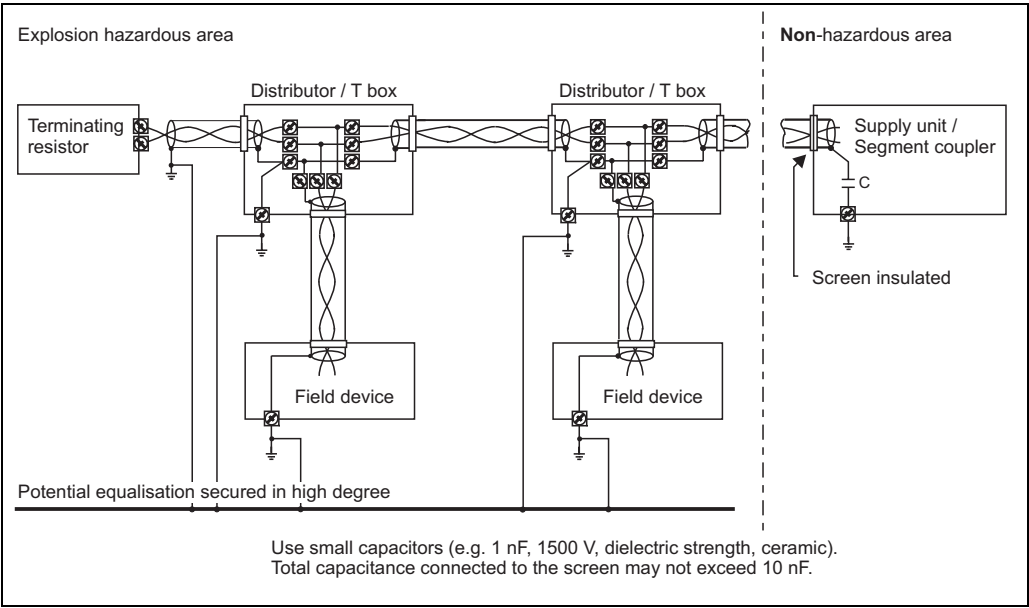


Fig. 4
Version 2

Certified associated apparatus	F12, F23	U _o = 17,5 V or U _o = 24 V I _o = 500 mA I _o = 250 mA P _o = 5,5 W P _o = 1,2 W	Electronic insert: PROFIBUS PA or FOUNDATION Fieldbus FISCO model or ENTITY concept (individual interconnection) [Ex ia] IIC or [Ex ib] IIC
	T12 - OVP	U _o = 17,5 V or U _o = 24 V I _o = 273 mA I _o = 250 mA P _o = 1,2 W P _o = 1,2 W	

Category	II 1/2 G, II 2 G, II 1/2 D or II 1/3 D	Antenna Zone 0, housing Zone 1, antenna and housing Zone 1, Antenna Zone 20, housing Zone 21 or 22
	II 1/2 G, II 1/2 D, II 1/3 D, II 2 G, II 2 D	Antenna Zone 20, housing Zone 21, Zone 22 or Zone 1, Antenna Zone 21, housing Zone 21 or Zone 1, Antenna Zone 0, housing Zone 1, Zone 21 or Zone 22, Antenna Zone 1, housing Zone 1, Zone 21 or Zone 22
Type of protection	Ex ia IIC T6...T1 Ex iaD 20/21 IP65 T xx °C Ex iaD 20/22 IP65 T xx °C	PTB 04 ATEX 2108
Max. working pressure	Dependent on the antenna	

Housing	F12 aluminium coated	-40 °C ≤ T _u ≤ +80 °C	Optionally with or without VU331 display and operating module
	F23 316L (stainless steel)	-40 °C ≤ T _u ≤ +80 °C	Optionally with or without VU331 display and operating module
	T12 - OVP aluminium coated with integrated overvoltage protector	-40 °C ≤ T _u ≤ +80 °C	Optionally with or without VU331 display and operating module

Electronics compartment cover version	Zone 1	No cover restriction
	Zone 21	Only closed electronics compartment cover permitted
	Zone 22	Electronics compartment cover with inspection glass permitted

Option	Overvoltage protector HAW262Z, HAW56x only for F12/F23	Intrinsically-safe power supply and signal circuit (4..20 mA)	E.g. route armoured hose up to the housing
	Remote display e.g. FHX40 only for F12/F23	KEMA 02 ATEX 1203	Observe associated Safety Instructions (XA193F)
	Service interface	Commubox FXA193 with associated ToF cable BVS 03 ATEX E 187	Observe associated Safety Instructions (XA077D)

Version	FMR250	Horn or parabolic antenna
----------------	---------------	---------------------------

Safety instructions: Installation

- Install the device according to the manufacturer's instructions and any other valid standards and regulations.
- The relationship between the permitted ambient temperature for the electronics housing, dependent on the range of application and the temperature classes is shown in the tables (Tab. 1...Tab. 4).
- After aligning (rotating) the housing, retighten the fixing screw (Allen screw on the threaded neck).
- Continuous duty temperature of the cable $\geq T_a + 5\text{ K}$.
- For earthing the screen see the following figure: Fig. 3 and 4.
- Air purge connection FMR250:
 - In closed state the installation must have ingress protection $\geq \text{IP67}$.
 - Purging pressure $>$ internal pressure of the vessel.
 - In the not purging state a respective stop cock or valve must be closed.
With open valve or stop cock and without purging fluid explosible atmospheres may be released or flames may enter from the outside.
- The device is designed for operation in Zone 21 or Zone 1 (housing) as well as Zone 20 or Zone 0 (process connection). Its suitability in the event of potentially explosive gas-air and dust-air mixtures occurring simultaneously requires further assessment.
- The following components of the device correspond to the low risk of mechanical danger.
They must be mounted in a protected position if installed within a hazardous location area rated Zone 21 or Zone 22 if mechanical danger is expected:
 - Cover with inspection window
 - Plug connectors of devices for supply/communication (e.g. PROFIBUS PA or FOUNDATION Fieldbus) not supplied with a category Ex iaD circuit. This circuit may not be disconnected in energized state.

F12, F23

- The intrinsically safe input power circuit of the device is isolated from ground potential and has a dielectric strength of at least 500 Vrms with respect to it.

T12 - OVP

- The intrinsically safe input power circuit of the device is isolated from ground potential and has a dielectric strength of at least 290 Vrms with respect to it (600 V electrode arresters).

Tab. 1

Housing F12, T12 - OVP					
Temperature class with/without VU331 display	Maximum permitted medium temperature at the antenna (process connection) T _{med}	Option 020 (Antenna): 4, 5 or 6		Option 020 (Antenna): D, E, G, H or 9 * ²	
		Maximum permitted ambient temperature at the electronics housing (T _a)		Maximum permitted ambient temperature at the electronics housing (T _a)	
		PROFIBUS PA	FOUNDATION Fieldbus	PROFIBUS PA	FOUNDATION Fieldbus
T6	+ 80 °C + 60 °C	+55 °C +60 °C	+50 °C +55 °C	+55 °C +60 °C	+50 °C +55 °C
T5	+ 95 °C + 75 °C	+70 °C +75 °C	+65 °C +70 °C	+70 °C +75 °C	+65 °C +70 °C
T4	+130 °C + 80 °C	+75 °C +80 °C	+75 °C +80 °C	+70 °C +80 °C	+70 °C +80 °C
T3	+195 °C + 80 °C	+70 °C +80 °C	+70 °C +80 °C	+65 °C +80 °C	+65 °C +80 °C
T2, T1 (funktional)* ¹	+200 °C + 80 °C	+70 °C +80 °C	+70 °C +80 °C	+65 °C +80 °C	+65 °C +80 °C

Note: permitted antenna temperature range must be observed

*¹ functional = limited by maximum permitted antenna temperature*² Special version dimensions of horn or parabolic reflector

Housing F23					
Temperature class with/without VU331 display	Maximum permitted medium temperature at the antenna (process connection) T _{med}	Option 020 (Antenna): 4, 5 or 6		Option 020 (Antenna): D, E, G, H or 9 * ²	
		Maximum permitted ambient temperature at the electronics housing (T _a)		Maximum permitted ambient temperature at the electronics housing (T _a)	
		PROFIBUS PA	FOUNDATION Fieldbus	PROFIBUS PA	FOUNDATION Fieldbus
T6	+ 80 °C + 60 °C	+55 °C +60 °C	+50 °C +55 °C	+55 °C +60 °C	+50 °C +55 °C
T5	+ 95 °C + 75 °C	+70 °C +75 °C	+65 °C +70 °C	+70 °C +75 °C	+65 °C +70 °C
T4	+130 °C + 80 °C	+70 °C +80 °C	+70 °C +80 °C	+70 °C +80 °C	+70 °C +80 °C
T3	+195 °C + 80 °C	+65 °C +80 °C	+65 °C +80 °C	+60 °C +80 °C	+60 °C +80 °C
T2, T1 (funktional)* ¹	+200 °C + 80 °C	+65 °C +80 °C	+65 °C +80 °C	+60 °C +80 °C	+60 °C +80 °C

Note: permitted antenna temperature range must be observed

*¹ functional = limited by maximum permitted antenna temperature*² Special version dimensions of horn or parabolic reflector

- The type of protection changes as follows when the devices are connected to certified intrinsically safe circuits of Category Ex ib for Equipment Groups IIC and IIB: Ex ib IIC T6 or Ex ib IIB T6.
Do not operate the antenna in Zone 0 if the transmitter is connected to an intrinsically safe circuit of Category Ex ib.
- The pertinent guidelines must be observed when intrinsically safe circuits are connected together acc. IEC/EN 60079-14 (Proof of Intrinsic Safety). (E.g. when using Commubox or handheld terminal DXR375 or other certified apparatus).

F12, F23

- Option: overvoltage protector HAW262Z or HAW56x, see fig. 2.
 - connect the external overvoltage protector and the apparatus to the local potential equalisation
 - establish potential matching both inside and outside of the explosion-hazardous area
 - the cable connecting the overvoltage protector and the measuring device must be no longer than 1 m
 - the cable must be routed protected, e.g. in an armoured hose.

Tab. 2a

Power supply and signal circuit in protection type: intrinsic safety Ex ia IIC or IIB

Micropilot with electronic insert for PROFIBUS PA or FOUNDATION Fieldbus Ex ia IIC: as per FISCO model or ENTITY concept (individual interconnection):		
F12, F23:	$U_i = 17.5 \text{ V}$ or $U_i = 24 \text{ V}$ $I_i = 500 \text{ mA}$ $I_i = 250 \text{ mA}$ $P_i = 5.5 \text{ W}$ $P_i = 1.2 \text{ W}$	$L_i = 10 \text{ } \mu\text{H}$ $C_i = 5 \text{ nF}$ Leak current $\leq 50 \text{ } \mu\text{A}$
T12 - OVP:	$U_i = 17.5 \text{ V}$ or $U_i = 24 \text{ V}$ $I_i = 273 \text{ mA}$ $I_i = 250 \text{ mA}$ $P_i = 1.2 \text{ W}$ $P_i = 1.2 \text{ W}$	

Tab. 2b

Option

Power supply and signal circuit for remote display, e.g. FHX40, in protection type: intrinsic safety Ex ia IIC or IIB

$U_o = 4.2 \text{ V}$ $I_o = 34 \text{ mA}$ $P_o = 36 \text{ mW}$	effective inner inductance effective inner capacitance Characteristic curve: linear	$L_i = \text{negligible}$ $C_i = \text{negligible}$
---	---	--

For connecting the Commubox service interface with the associated ToF cable:

Commuibox output + ToF cable: Uo = 3.74 V Io = 9.9 mA Po = 9.2 mW		effective inner inductance		Li = negligible		
		effective inner capacitance		Ci = negligible		
		Characteristic curve: linear				
		for material group IIC:				
		permitted outer inductance		Lo ≤ 340 mH		
		permitted outer capacitance		Co ≤ 100 µF		
When interconnected to a Micropilot M, the following results apply:						
for material group:	Lo =	0.15 mH	0.5 mH	1 mH	2 mH	5 mH
IIC	Co	≤ 8 µF	≤ 7 µF	≤ 5.5 µF	≤ 5 µF	≤ 4 µF
IIB	Co	10 µF				

Safety instructions:
Zone 0

- Only operate devices in potentially explosive vapour/air mixtures under atmospheric conditions ^{*2}:
 $-20\text{ °C} \leq T \leq +60\text{ °C}$
 $0.8\text{ bar} \leq p \leq 1.1\text{ bar}$
- If no potentially explosive mixtures are present, or if additional protective measures have been taken, according to EN1127-1, the transmitters may be operated under other atmospheric conditions in accordance with the manufacturer's specifications.
- Only install the devices in media for which the wetted materials have sufficient durability.
- Associated apparatus with galvanic isolation between the intrinsically safe and non-intrinsically safe circuits are preferred.

F12, F23

- Thanks to the design of the measuring device, an additional overvoltage protector for systems, which have to be protected against ignition caused by dangerous potential differences (e.g. due to the occurrence of atmospheric overvoltage) in accordance with IEC/EN 60079-14, is not required ^{*3}.

T12 - OVP

- The integrated overvoltage protector meets the requirements as per IEC/EN 60079-14 Section 12.3.

Tab. 3

Zone 0 - Application

Temperature class with / without VU331 display	Max. permitted medium temperature Antenna in Zone 0 ^{*2}	Maximum permitted ambient temperature (at the electronics housing / electronics housing in Zone 1) dependent on the medium temperature	
		PROFIBUS PA	FOUNDATION Fieldbus
T6	+60 °C	+60 °C	+55 °C
T5	+60 °C	+75 °C	+70 °C
T4, T3, T2, T1	+60 °C	+80 °C	+80 °C

Safety instructions:
Zone 20

- Only operate devices in potentially explosive vapour/air mixtures under atmospheric conditions:
 $-20\text{ °C} \leq T \leq +60\text{ °C}$
 $0.8\text{ bar} \leq p \leq 1.1\text{ bar}$
- If no potentially explosive mixtures are present, or if additional protective measures have been taken, according to EN1127-1, the transmitters may be operated under other atmospheric conditions in accordance with the manufacturer's specifications.
- Only intrinsically-safe signal circuit permitted:
 Minimum requirement for:
 - antenna in Zone 20: Ex iaD
 - antenna in Zone 21: Ex ibD
- Only use suitable certified cable entries for the application.
- To maintain the ingress protection of the housing, install the housing cover and cable glands correctly. Close unused entry glands with approved sealing plugs.
- The electronics compartment can be opened under voltage for configuring the device.
 If the cover of electronics compartment is opened make sure that no dust may deposit.
 After configuration close the housing by the cover, torque $\geq 40\text{ Nm}$.

Tab. 4

Thermal data

2-wire device, intrinsically-safe powered			
	Antenna in Category 1 (Zone 20)	Electronics housing in	
		Ambient	Category 2 or 3 (Zone 21, Zone 22)
Maximum permitted ambient temperature	$-40\text{ °C} \dots +200\text{ °C}$	$-40\text{ °C} \dots +80\text{ °C}$	
Maximum surface temperature at 40 °C ambient temperature	$+40\text{ °C}$	$+40\text{ °C}$	$+45\text{ °C}$
Maximum surface temperature at 80 °C ambient temperature	$+80\text{ °C}$	$+80\text{ °C}$	$+85\text{ °C}$
Maximum surface temperature for antenna ambient temperatures $> 80\text{ °C}$ and under simultaneous compliance of the ambient temperature at the electronics housing	$\dots +130\text{ °C}$ (identical to process temperature)	$+75\text{ °C}$	$+85\text{ °C}$
	$\dots +200\text{ °C}$	$+65\text{ °C}$	$+85\text{ °C}$

Micropilot M FMR250

français

PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

Documentation correspondante	Le présent document fait partie intégrante du manuel de mise en service suivant : PROFIBUS PA: BA331F/00 FOUNDATION Fieldbus: BA336F/00 C'est le manuel de mise en service fourni, correspondant au type d'appareil, qui est valable.
Documentation complémentaire	Brochure sur la protection contre les explosions : CP021Z/00
Marquage	Une explication du marquage et du mode de protection figure dans la brochure sur la protection contre les explosions.

Marquage selon directive 94/9/CE

CE 0044 Ex
II 1/2 G
II 2 G

Marquage du mode de protection

Ex ia IIC T6...T1

Marquage selon directive 94/9/CE

CE 0044 Ex
II 1/2 D
II 1/3 D

Marquage du mode de protection

Ex iaD 20/21 IP65 T xx°C
Ex iaD 20/22 IP65 T xx°C

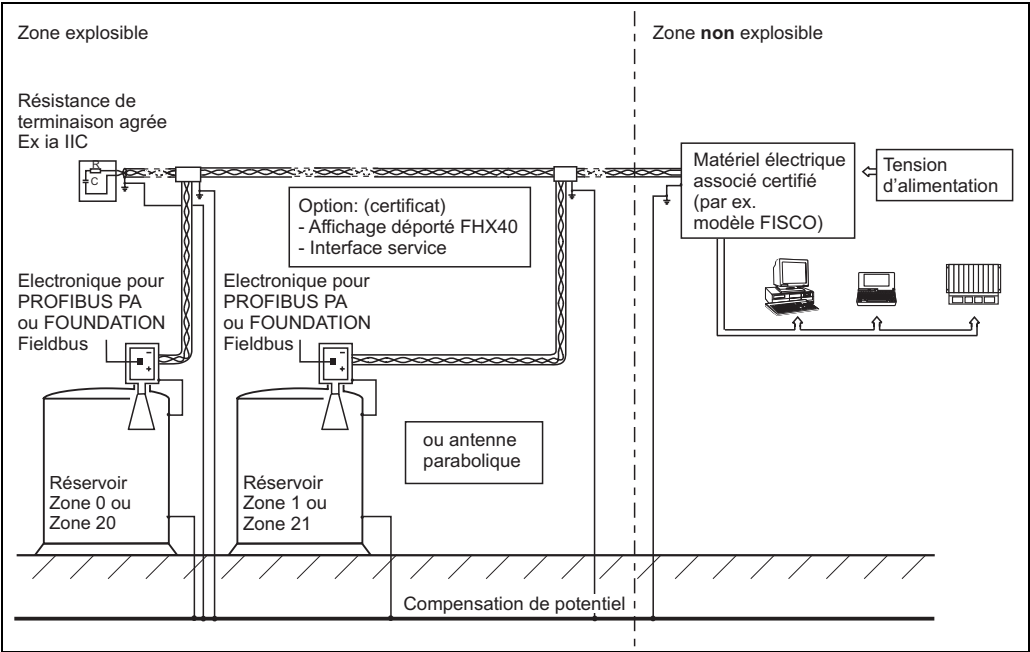


Fig. 1

Installation avec parafoudre (en option) **

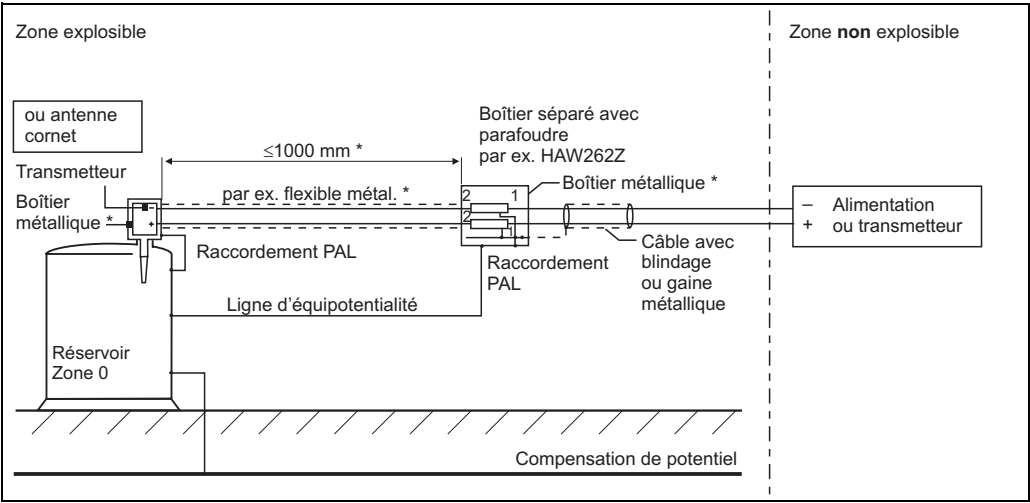


Fig. 2

* Exigence selon CEI/EN 60079-14
** En principe pas nécessaire pour la protection Ex (*3)

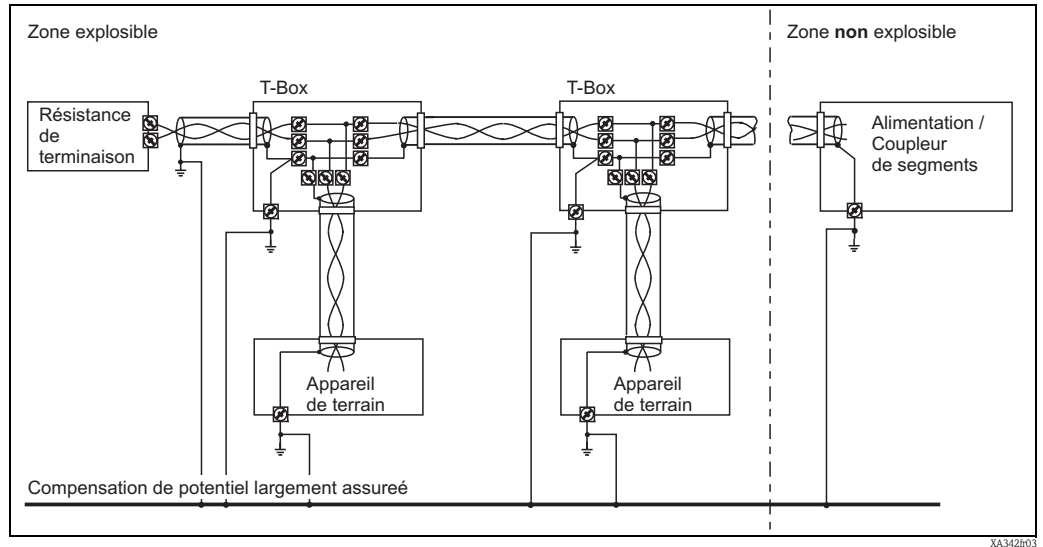


Fig. 3

Variante 1

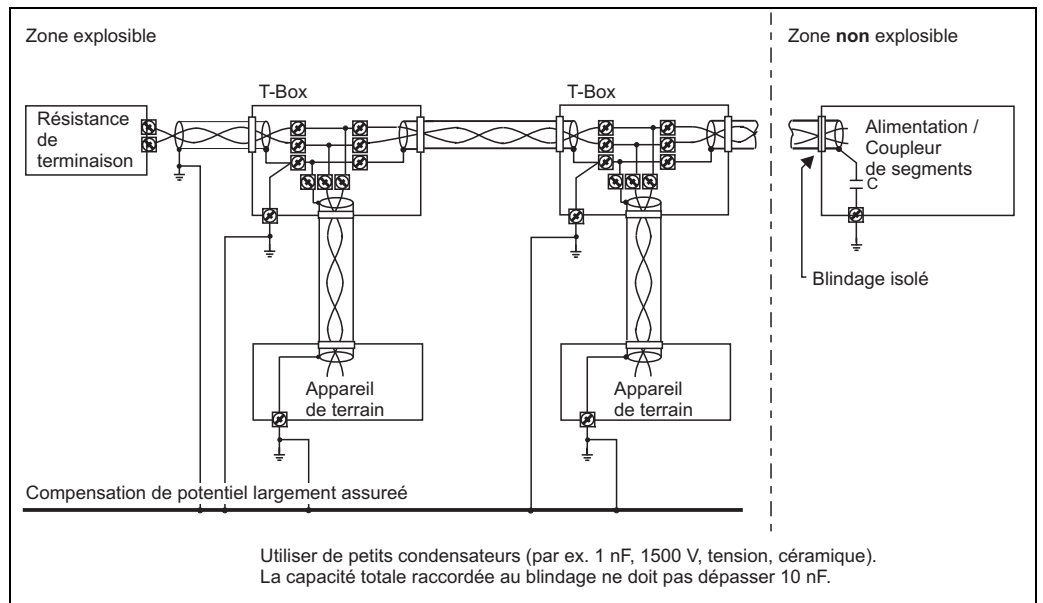


Fig. 4

Variante 2

Matériel électrique associé certifié	F12, F23	Uo = 17,5 V ou Uo = 24 V Io = 500 mA Io = 250 mA Po = 5,5 W Po = 1,2 W	Electronic insert: PROFIBUS PA or FOUNDATION Fieldbus FISCO model or ENTITY concept (individual interconnection) [Ex ia] IIC ou [Ex ib] IIC
	T12 - OVP	Uo = 17,5 V ou Uo = 24 V Io = 273 mA Io = 250 mA Po = 1,2 W Po = 1,2 W	

Catégorie	II 1/2 G, II 2 G, II 1/2 D ou II 1/3 D	Antenne en zone 0, boîtier en zone 1, antenne et boîtier en zone 1, Antenne en zone 20 et boîtier en zone 21 ou 22
	II 1/2 G, II 1/2 D, II 1/3 D, II 2 G, II 2 D	Antenne en zone 20, boîtier en zone 21, zone 22 ou zone 1, Antenne en zone 21, boîtier en zone 21 ou zone 1, Antenne en zone 0, boîtier en zone 1, zone 21 ou zone 22, Antenne en zone 1, boîtier en zone 1, zone 21 ou zone 22
Mode de protection	Ex ia IIC T6...T1 Ex iaD 20/21 IP65 T xx °C Ex iaD 20/22 IP65 T xx °C	PTB 04 ATEX 2108
Pression de service max.	En fonction de l'antenne	

Boîtier	F12 aluminium revêtu	-40 °C ≤ Tu ≤ +80 °C	Au choix avec ou sans module d'affichage et de commande VU331
	F23 316L (inox)	-40 °C ≤ Tu ≤ +80 °C	Au choix avec ou sans module d'affichage et de commande VU331
	T12 - OVP aluminium revêtu avec parafoudre intégré	-40 °C ≤ Tu ≤ +80 °C	Au choix avec ou sans module d'affichage et de commande VU331

Compartiment d'électronique Version à couvercle	Zone 1	Pas de restrictions quant au couvercle
	Zone 21	Seulement admissible avec couvercle du compartiment de l'électronique fermé
	Zone 22	Couvercle du compartiment de l'électronique admissible avec fenêtre

Option	Parafoudre HAW262Z, HAW56x seulement pour F12/F23	Circuit d'alimentation et de signal à sécurité intrinsèque (4..20 mA)	Par ex. amener le flexible métallique jusqu'au boîtier
	Affichage déporté par ex. FHX40 seulement pour F12/F23	KEMA 02 ATEX 1203	Tenir compte des conseils de sécurité (XA193F) correspondants
	Interface service	CommuBox FXA193 avec câble ToF correspondant BVS 03 ATEX E 187	Tenir compte des conseils de sécurité (XA077D) correspondants

Exécution	FMR250	Antenne cornet ou parabolique
------------------	---------------	-------------------------------

**Conseils de sécurité :
Installation**

- Installer d'après les instructions du fabricant et les normes et règles en vigueur.
- La relation entre la température ambiante admissible pour le boîtier de l'électronique en fonction du domaine d'application et des classes de température est à déduire des tableaux (Tab. 1...Tab. 4).
- Après l'orientation du boîtier (rotation), serrer fortement les vis de verrouillage (vis à six pans creux sur le col du filetage).
- Température de service permanente du câble $\geq T_a + 5\text{ K}$.
- Mise à la terre du blindage voir graphique suivant : Fig. 3 et 4.
- Dispositif de rinçage FMR250 :
 - l'installation doit avoir la protection $\geq \text{IP67}$ à l'état fermé.
 - pression de rinçage $>$ pression interne du réservoir
 - un robinet de fermeture ou une vanne correspondants doivent être fermés lorsqu'il n'y a pas de rinçage; lorsque la vanne ou le robinet de fermeture sont ouverts et en l'absence de produit de rinçage il peut se produire une atmosphère explosible avec pénétration de flamme depuis l'extérieur.
- L'appareil est conçu pour une utilisation en zone 21 ou zone 1 (boîtier) ainsi qu'en zone 20 et zone 0 (raccord process). L'adéquation en cas de présence simultanée de mélanges explosifs gaz air et poussières air nécessite une analyse complémentaire.
- Les composants suivants de l'appareil correspondent à un faible risque de danger mécanique. En zones explosibles Zone 21 ou Zone 22, ils doivent être montés de façon protégée s'il y a un risque de danger mécanique :
 - Couvercle avec fenêtre transparente
 - Connecteurs embrochables sur les appareils pour alimentation/communication (par ex. PROFIBUS PA ou FOUNDATION Fieldbus), non fournis avec un circuit de catégorie Ex iaD. Ce circuit ne doit pas être ouvert lorsqu'il est sous tension.

F12, F23

- Le circuit d'entrée à sécurité intrinsèque de l'appareil est isolé de la terre et possède une tenue diélectrique de min. 500 Veff par rapport à la terre.

T12 – OVP

- Le circuit d'entrée à sécurité intrinsèque de l'appareil est isolé de la terre et possède une tenue diélectrique de min. 290 Veff par rapport à la terre (diodes de 600 V).

Tab. 1

Boîtier F12, T12 - OVP					
Classe de température avec/sans afficheur VU331	Température du produit max. admissible à l'antenne (raccord process) Tmed	Position 020 (Antenne) : 4, 5 ou 6		Position 020 (Antenne) : D, E, G, H ou 9 * ²	
		Température ambiante max. admissible au boîtier de l'électronique (Ta)		Température ambiante max. admissible au boîtier de l'électronique (Ta)	
		PROFIBUS PA	FOUNDATION Fieldbus	PROFIBUS PA	FOUNDATION Fieldbus
T6	+ 80 °C + 60 °C	+55 °C +60 °C	+50 °C +55 °C	+55 °C +60 °C	+50 °C +55 °C
T5	+ 95 °C + 75 °C	+70 °C +75 °C	+65 °C +70 °C	+70 °C +75 °C	+65 °C +70 °C
T4	+130 °C + 80 °C	+75 °C +80 °C	+75 °C +80 °C	+70 °C +80 °C	+70 °C +80 °C
T3	+195 °C + 80 °C	+70 °C +80 °C	+70 °C +80 °C	+65 °C +80 °C	+65 °C +80 °C
T2, T1 (funktional)* ¹	+200 °C + 80 °C	+70 °C +80 °C	+70 °C +80 °C	+65 °C +80 °C	+65 °C +80 °C

Remarque : Tenir compte de la gamme de température admissible à l'antenne

*¹ fonctionnel = limité par la température maximale admissible à l'antenne*² Version spéciale dimensions du cornet ou du réflecteur parabolique

Boîtier F23					
Classe de température avec/sans afficheur VU331	Température du produit max. admissible à l'antenne (raccord process) Tmed	Position 020 (Antenne) : 4, 5 ou 6		Position 020 (Antenne) : D, E, G, H ou 9 * ²	
		Température ambiante max. admissible au boîtier de l'électronique (Ta)		Température ambiante max. admissible au boîtier de l'électronique (Ta)	
		PROFIBUS PA	FOUNDATION Fieldbus	PROFIBUS PA	FOUNDATION Fieldbus
T6	+ 80 °C + 60 °C	+55 °C +60 °C	+50 °C +55 °C	+55 °C +60 °C	+50 °C +55 °C
T5	+ 95 °C + 75 °C	+70 °C +75 °C	+65 °C +70 °C	+70 °C +75 °C	+65 °C +70 °C
T4	+130 °C + 80 °C	+70 °C +80 °C	+70 °C +80 °C	+70 °C +80 °C	+70 °C +80 °C
T3	+195 °C + 80 °C	+65 °C +80 °C	+65 °C +80 °C	+60 °C +80 °C	+60 °C +80 °C
T2, T1 (funktional)* ¹	+200 °C + 80 °C	+65 °C +80 °C	+65 °C +80 °C	+60 °C +80 °C	+60 °C +80 °C

Remarque : Tenir compte de la gamme de température admissible à l'antenne

*¹ fonctionnel = limité par la température maximale admissible à l'antenne*² Version spéciale dimensions du cornet ou du réflecteur parabolique

- En cas de connexion des appareils à des circuits à sécurité intrinsèque de la catégorie Ex ib pour le groupe d'explosion IIC ou IIB, le mode de protection se modifie comme suit : Ex ib IIC T6 ou Ex ib IIB T6. Lors du raccordement d'un circuit à sécurité intrinsèque ib, ne pas utiliser l'antenne en zone 0.
- Respecter les règles en matière d'interconnexion de circuits à sécurité intrinsèque selon IEC/EN 60079-14 (preuve de la sécurité intrinsèque). (Par ex. lors de l'utilisation de Commubox ou du terminal portable DXR375 ou d'autres matériels électriques certifiés.)

F12, F23

- En option : Parafoudre HAW262Z ou HAW56x, voir fig. 2.
 - le parafoudre externe et l'appareil de mesure sont à raccorder à la compensation de potentiel locale
 - la compensation de potentiel doit être établie à l'intérieur et à l'extérieur de la zone explosible
 - la longueur de câble entre le parafoudre et l'appareil de mesure ne doit pas dépasser 1 m
 - le câble doit être posé par ex. dans une gaine métallique protectrice.

Tab. 2a

Circuit d'alimentation et de signal en mode de protection : sécurité intrinsèque Ex ia IIC ou IIB

Micropilot avec électronique pour PROFIBUS PA ou FOUNDATION Fieldbus Ex ia IIC : selon modèle FISCO ou concept ENTITY (connexion individuelle) :		
F12, F23:	$U_i = 17,5 \text{ V}$ ou $U_i = 24 \text{ V}$ $I_i = 500 \text{ mA}$ ou $I_i = 250 \text{ mA}$ $P_i = 5,5 \text{ W}$ ou $P_i = 1,2 \text{ W}$	$L_i = 10 \mu\text{H}$ $C_i = 5 \text{ nF}$ Courant de fuite $\leq 50 \mu\text{A}$
T12 - OVP:	$U_i = 17,5 \text{ V}$ ou $U_i = 24 \text{ V}$ $I_i = 273 \text{ mA}$ ou $I_i = 250 \text{ mA}$ $P_i = 1,2 \text{ W}$ ou $P_i = 1,2 \text{ W}$	

Tab. 2b

Option

Circuit d'alimentation et de signal pour affichage déporté par ex. FHX40 en mode de protection : sécurité intrinsèque Ex ia IIC ou IIB

$U_o = 4,2 \text{ V}$ $I_o = 34 \text{ mA}$ $P_o = 36 \text{ mW}$	inductance interne capacité interne Caractéristique : linéaire	$L_i = \text{négligeable}$ $C_i = \text{négligeable}$
---	--	--

Pour le raccordement de l'interface de service Commubox avec câble ToF correspondant :

Sortie Commubox avec câble ToF : Uo = 3,74 V Io = 9,9 mA Po = 9,2 mW	inductance interne capacité interne Caractéristique : linéaire		Li = négligeable Ci = négligeable			
	pour groupe de produits IIC : inductance externe admissible capacité externe admissible		Lo ≤ 340 mH Co ≤ 100 µF			
Lors d'un raccordement à un Micropilot M on a :						
pour groupe de produits :	Lo =	0,15 mH	0,5 mH	1 mH	2 mH	5 mH
IIC	Co	≤ 8 µF	≤ 7 µF	≤ 5,5 µF	≤ 5 µF	≤ 4 µF
IIB	Co	10 µF				

Conseils de sécurité :
Zone 0

- N'utiliser les appareils soumis à des mélanges explosifs vapeur - air que sous conditions atmosphériques ^{*2} :
 $-20\text{ °C} \leq T \leq +60\text{ °C}$
 $0,8\text{ bar} \leq p \leq 1,1\text{ bar}$
- En l'absence de mélange explosif ou si des mesures complémentaires selon EN 1127-1 ont été prises, les appareils peuvent être utilisés en dehors des conditions atmosphériques, selon leurs spécifications.
- Utiliser les appareils seulement dans les produits pour lesquels les matériaux en contact avec ceux-ci offrent une compatibilité suffisante.
- Préférer les matériels électriques associés avec séparation galvanique entre circuits avec et sans sécurité intrinsèque.

F12, F23

- De par la construction de l'appareil de mesure, un parafoudre supplémentaire n'est pas nécessaire pour les installations qui doivent être protégées selon CEI/EN 60079-14 contre les risques d'inflammation dus à des différences de potentiel dangereuses (par ex. en présence d'une surtension atmosphérique) ^{*3}.

T12 - OVP

- Le parafoudre intégré satisfait aux exigences de IEC/EN 60079-14, section 12.3.

Tab. 3

Zone 0 - Application

Classe de température avec/sans afficheur VU331	Température du produit max. admissible Antenne en Zone 0 ^{*2}	Température ambiante max. admissible (au boîtier de l'électronique / boîtier de l'électronique en zone 1) en fonction de la température du produit	
		PROFIBUS PA	FOUNDATION Fieldbus
T6	+60 °C	+60 °C	+55 °C
T5	+60 °C	+75 °C	+70 °C
T4, T3, T2, T1	+60 °C	+80 °C	+80 °C

Conseils de sécurité :
Zone 20

- N'utiliser les appareils soumis à des mélanges explosifs vapeur - air que sous conditions atmosphériques :
 $-20\text{ °C} \leq T \leq +60\text{ °C}$
 $0,8\text{ bar} \leq p \leq 1,1\text{ bar}$
- En l'absence de mélange explosif ou si des mesures complémentaires selon EN 1127-1 ont été prises, les appareils peuvent être utilisés en dehors des conditions atmosphériques, selon leurs spécifications.
- Seulement circuit de signal à sécurité intrinsèque admissible :
 Exigences minimales pour :
 - Antenne en zone 20 : Ex iaD
 - Antenne en zone 21 : Ex ibD
- Utiliser des entrées de câble certifiées appropriées pour l'application.
- Pour garantir le maintien du mode de protection du boîtier, monter le couvercle du boîtier et les entrées de câble dans les règles de l'art.
 Occulter les entrées de câble non utilisées à l'aide de bouchons appropriés et agréés.
- Le compartiment de l'électronique peut être ouvert sous tension pour la configuration de l'appareil.
 Lorsque le couvercle est ouvert, veiller à ce qu'il n'y ait pas de dépôt de poussière dans le boîtier de l'électronique.
 Après les réglages, fermer le boîtier à l'aide du couvercle, couple de serrage $\geq 40\text{ Nm}$.

Tab. 4

Données thermiques

L'appareil 2-fils, alimentation à sécurité intrinsèque			
	Antenne en Catégorie 1 (Zone 20)	Boîtier de l'électronique en	
		Conditions environnantes	Catégorie 2 ou 3 (Zone 21, Zone 22)
Température ambiante maximale admissible	$-40\text{ °C} \dots +200\text{ °C}$	$-40\text{ °C} \dots +80\text{ °C}$	
Température de surface maximale pour 40 °C de température ambiante	$+40\text{ °C}$	$+40\text{ °C}$	$+45\text{ °C}$
Température de surface maximale pour 80 °C de température ambiante	$+80\text{ °C}$	$+80\text{ °C}$	$+85\text{ °C}$
Température de surface maximale pour des températures ambiantes de la sonde $> 80\text{ °C}$ tout en respectant la température ambiante au boîtier de l'électronique	$\dots +130\text{ °C}$ (identique à la température de process)	$+75\text{ °C}$	$+85\text{ °C}$
	$\dots +200\text{ °C}$	$+65\text{ °C}$	$+85\text{ °C}$

www.endress.com/worldwide

Endress+Hauser 
People for Process Automation

