

# Safety Instructions

## Liquiphant M

### FTL51C

#### PROFIBUS PA

II 1/2 G Ex ia IIC T3...T6 Ga/Gb  
KEMA 00 ATEX 1071 X



**DE** Dokument: XA00158F-D

Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche

→ 5

**EN** Document: XA00158F-D

Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas

→ 11

**FR** Document : XA00158F-D

Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles

→ 17

- BG - Правила за техниката на безопасност за електрически средства за производство във взривоопасни зони. Ако не разбирате езика на това ръководство има възможност да си поръчате при нас едно ръководство, преведено на езика на Вашата страна.  
**ЕС декларация за съответствие**  
Производителят Endress+Hauser декларира с това заявление за съответствие и с предявяването на сертификата CE, че този продукт отговаря на изискванията на съответните европейски директиви. Прилаганите директиви, норми и документи са указани в заявлението за съответствие.
- CS - Bezpečnostní pokyny pro elektrické přístroje v místech s nebezpečím výbuchu. Pokud nemáte možnost přečíst si tento návod, můžete si u nás objednat návod přeložený do svého jazyka.  
**EU prohlášení o shodě**  
Společnost Endress+Hauser prohlašuje prostřednictvím tohoto prohlášení a použitím značky CE, že tento výrobek vyhovuje příslušným evropským směrnici. Zmíněné směrnice, normy a dokumenty jsou uvedeny v Prohlášení o shodě.
- DA - Sikkerhedsforskrifter for elektriske apparater certificeret til brug i eksplosionsfarlige områder. Hvis du ikke forstår denne manual, kan en oversat kopi af den på dit eget sprog bestilles fra os.  
**EU-overensstemmelseserklæring**  
Med denne overensstemmelseserklæring og tilføjelsen af CE-mærket sikrer producenten Endress+Hauser, at produktet er i overensstemmelse med relevante europæiske direktiver. Dokumentation for overensstemmelsen gives i de anførte direktiver, standarder og dokumenter.
- EL - Οδηγίες ασφαλείας ηλεκτρικών συσκευών για επικίνδυνα για έκρηξη περιβάλλοντα. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες, τότε μπορείτε να παραγγείλετε ένα αντίτυπο μεταφρασμένο στη γλώσσα σας.  
**Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ**  
Με αυτή τη δήλωση πιστότητας και την τοποθέτηση του σήματος CE ο κατασκευαστής Endress+Hauser δηλώνει, ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές οδηγίες που πρέπει να εφαρμοστούν. Οι οδηγίες, τα πορότυπα και τα έγγραφα που εφαρμόστηκαν αναφέρονται στη δήλωση πιστότητας.
- ES - Instrucciones de seguridad de aparatos eléctricos homologados para su utilización en áreas expuestas a riesgos de deflagración. Si no entiende este manual, puede pedir un ejemplar en su idioma.  
**Declaración UE de conformidad**  
Por la presente declaración y la inclusión de la marca CE, el fabricante Endress+Hauser, declara que el producto cumple con las directivas europeas pertinentes. Las directivas, normas y documentos de aplicación se indican en la declaración de conformidad.
- ET - Ohutusjuhised plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavate elektriseadmete kohta. Kui Te ei saa käesolevast juhendist aru, võite meilt tellida Teie riigikeelde tõlgitud juhendi.  
**ELi vastavusdeklaratsioon**  
Tootja Endress+Hauser kinnitab juurdelisat vastavusdeklaratsiooni esitamise ja CE-märgise kandmisega tootele, et käesolev toode vastab kohaldatavate Euroopa Liidu direktiivide nõuetele. Kohaldatavad direktiivid, standardid ja dokumendid on ära toodud vastavusdeklaratsioonis.
- FI - Turvallisuusohjeita sähkölaitteille, jotka on vahvistettu käytettäväksi räjähdysvaarallisilla alueilla. Jos et ymmärrä tätä käsikirjaa, voit tilata meiltä käännoksen omalla kansallisella kielelläsi.  
**EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus**  
Valmistaja Endress+Hauser vakuuttaa täällä vaatimustenmukaisuustodistuksella ja CE-merkin kiinnittämisellä, että tämä tuote täyttää sovellettavien EU-direktiivien määräykset. Sovellettavat direktiivit, normit ja dokumentit on merkitty vaatimustenmukaisuustodistukseen.
- HR - Sigurnosni naputci za elektromaterijal u sredini u kojoj prijeti opasnost od eksplozije. Ako Vam nije moguće čitati ovaj naputak, onda imate mogućnost da kod nas naručite naputak sastavljen na Vašem materinskom jeziku.  
**EU izjava o sukladnosti**  
Dobavljajući Endress+Hauser jamči ovom izjavom i stavljanjem oznake CE da ovaj proizvod udovoljava zahtjevima europskih direktiva koje su na snazi. U izjavi o usuglašenosti se navode direktive, norme i dokumenti koji su na snazi.
- HU - Biztonsági információk robbanásveszélyes területre való elektromos eszközökhöz. Amennyiben nem tudja elolvasni ezt az útmutatót, akkor megrendelheti az Ön anyanyelvére lefordítva is.  
**EU-megfelelőségi nyilatkozat**  
Az Endress+Hauser mint gyártó jelen megfeleléségi nyilatkozattal és a CE-jelzés felhelyezésével kijelenti, hogy ez a termék megfelel az alkalmazandó európai irányelveknek. Az alkalmazott irányelvek, szabványok és dokumentumok a megfeleléségi nyilatkozatban fel vannak tüntetve.
- IT - Istruzioni di sicurezza per apparecchiature elettriche certificate per l'utilizzo in aree con pericolo di esplosione. Se il presente manuale non risulta comprensibile potete ordinarne una copia tradotta nella vostra lingua.  
**Dichiarazione di conformità UE**  
Con questa dichiarazione e con l'applicazione del marchio CE, il costruttore Endress+Hauser, assicura che il prodotto è conforme alle direttive europee vigenti. Prova della conformità è fornita dall'osservanza delle direttive, delle norme e dei documenti elencati.
- LT - Elektros įrenginio saugumo nurodymai, susiję su sprogimo zonomis. Jeigu negalite perskaityti šios instrukcijos, kreipkitės į mus, kad užsisakytumėte į jūsų gimtąją kalbą išverstą instrukciją.  
**ES atitikties deklaracija**  
Gamintojas Endress+Hauser šia atitikties deklaracija ir CE ženkliniu patvirtina, kad gaminys atitinka taikytinas ES direktyvas. Taikomos direktyvos, normos ir dokumentai yra pateikiami atitikties deklaracijoje.
- LV - Drošības norādījumi elektrisko darba instrumentu lietošanai apgabalos, kas pakļauti sprādzienbīstamībai. Ja Jums nav iespēju izlasīt šos norādījumus, Jūs varat pasūtīt pie mums tulkojumu Jūsu valsts valodā.  
**ES atbilstības deklarācija**  
Ražotājs Endress+Hauser ar šo atbilstības apliecinājumu un CE zīmola lietojumu apstiprina, ka produkts izgatavots saskaņā ar atbilstošajām Eiropas vadlīnijām. Piemērotās vadlīnijas, normas un dokumenti atrunāti atbilstības apliecinājumā.
- NL - Veiligheidsinstructies voor elektrisch materieel in explosiegevaarlijke omgeving. Wanneer u deze handleiding niet kunt lezen, kunt u een in uw landstaal vertaalde handleiding bij ons bestellen.  
**EU-conformiteitsverklaring**  
De leverancier Endress+Hauser waarborgt met deze verklaring en het aanbrengen van het CE-teken, dat dit product overeenstemt met de geldende Europese richtlijnen. De geldende richtlijnen, normen en documenten zijn aangegeven in de conformiteitsverklaring.
- PL - Wskazówki dot. bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych stosowanych w obszarze zagrożonym wybuchem. Jeśli niniejsza instrukcja napisana jest w języku, którym się nie posługujesz, możesz zamówić u nas przetłumaczony dokument.  
**Deklaracja zgodności UE**  
Producent Endress+Hauser w niniejszej deklaracji zgodności wraz z nadaniem znaku CE oświadcza, że produkt ten jest zgodny z obowiązującą Europejską Dyrektywą. Zastosowane wytyczne, normy oraz dokumenty podane są w deklaracji zgodności.
- PT - Instruções de segurança para dispositivos eléctricos certificados para utilização em áreas de risco de incêndio. Se não compreender este manual, pode encomendar-nos directamente uma cópia na sua língua.  
**Declaração UE de conformidade**  
Com esta declaração de conformidade e a aplicação da marca CE, o fabricante Endress+Hauser, garante que o produto obedece às directivas europeias a aplicar. As directivas, normas e documentos são apresentadas na declaração de conformidade.
- RO - Indicații de siguranță pentru mijloacele de producție electrice pentru zonele periclitate de explozie. Dacă nu puteți citi aceste instrucțiuni, atunci puteți comanda la noi instrucțiunile traduse în limba țării dumneavoastră.  
**Declarația UE de conformitate**  
Producătorul Endress+Hauser declară prin declarația de conformitate alăturată și prin aplicarea semnului CE că acest produs corespunde directivei europene aplicabile. Directivele, normele aplicate și documentele sunt menționate în declarația de conformitate.
- SK - Bezpečnostné pokyny pre elektrické zariadenie prevádzkované v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu. Ak nemáte možnosť 'prečítať' si tento návod, môžete si u nás objednať 'návod preložený do svojho jazyka'.  
**EÚ vyhlásenie o zhode**  
Spoločnosť Endress+Hauser vyhlasuje prostredníctvom tohto vyhlásenia o konformite a použitím značky CE, že tento výrobok vyhovuje príslušným európskym smerniciam. Zmieňované smernice, normy a dokumenty sú uvedené vo Vyhlásení o konformite.
- SL - Varnostni napotki glede električne opreme, namenjene za uporabo v eksplozivnih območjih. Če teh navodil ne morete razumeti, lahko pri nas naročite prevod v vaš jezik.  
**Izjava EU o skladnosti**  
Proizvajalec Endress+Hauser s to izjavo o skladnosti in navedbo oznake CE izjavlja, da je ta izdelek skladen s predpisanimi evropskimi smernicami. Upošteevane smernice, standardi in dokumenti so navedeni v izjavi o skladnosti.
- SV - Säkerhetsföreskrifter för elektrisk utrustning certifierad för användning i explosionsfarliga områden. Om du inte förstår denna manual, kan en översatt kopia på ditt eget språk beställas från oss.  
**EU-försäkran om överensstämmelse**  
Endress+Hauser försäkras med vidstående försäkran om överensstämmelse och med CE-märkningen att denna produkt överensstämmer med de tillämpbara europeiska riktlinjerna. De tillämpade riktlinjerna, normerna och dokumenten anges i försäkran om överensstämmelse.


**EG/EU-Konformitätserklärung**  
**EC/EU-Declaration of Conformity**  
**Déclaration CE/UE de Conformité**

**Endress+Hauser**   
 People for Process Automation



<b>Company</b>	<b>Endress+Hauser GmbH+Co. KG, Hauptstraße 1, 79689 Maulburg</b>	
	erklärt als Hersteller in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt declares as manufacturer under sole responsibility, that the product déclare sous sa seule responsabilité en qualité de fabricant que le produit	
<b>Product</b>	<b>LIQUIPHANT M</b> FTL51C	
<b>Regulations</b>	den folgenden Europäischen Richtlinien entspricht: conforms to following European Directives: est conforme aux prescriptions des Directives Européennes suivantes :	
	gültig bis/valid until/date d'expiration	gültig ab/valid from/valide à partir de
	19.04.2016	20.04.2016
	EMC 2004/108/EG	2014/30/EU (L96/79)
	ATEX 94/9/EG	2014/34/EU (L96/309)
<b>Standards</b>	Gerät entspricht ohne Änderungen den folgenden harmonisierten Normen: Device complies without changes to the following harmonized standards: L'appareil est conforme sans modifications aux normes harmonisées suivantes:	
	EN 61010-1 (2010)	EN 60079-0 (2012)
	EN 61326-1 (2013)	EN 60079-11 (2012)
	EN 61326-2-3 (2013)	EN 60079-26 (2007)
	EN 61326-2-5 (2013)	
<b>Certification</b>	EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. EC-Type Examination Certificate No. Numéro de l'attestation d'examen CE de typ	KEMA 00 ATEX 1071 X
	Ausgestellt von/issued by/délivré par Qualitätssicherung Quality assurance Système d'assurance qualité	DEKRA Certification B.V. (0344) TÜV Nord CERT (GmbH) (0044)

Maulburg, 22.02.2016  
 Endress + Hauser GmbH + Co. KG






i.V. Dr. Arno Götz  
 Abteilungsleiter Produktsicherheit  
 Department Manager Product Safety  
 Responsable de certification




# Liquiphant M FTL51C

PROFIBUS PA

deutsch

<b>Zugehörige Dokumentation</b>	Dieses Dokument ist fester Bestandteil der folgenden Betriebsanleitungen: KA00162F/00, KA00165F/00  Es gilt die mitgelieferte, dem Gerätetyp entsprechende Betriebsanleitung.	
<b>Ergänzende Dokumentation</b>	Explosionsschutz-Broschüre: CP00021Z/11	
<b>Kennzeichnung</b>	Erläuterungen der Kennzeichnung und Zündschutzart finden Sie in der Explosionsschutz-Broschüre. <hr/> <b>Kennzeichnung nach Richtlinie:</b> 94/9/EG (gültig bis 19.04.2016) 2014/34/EU (gültig ab 20.04.2016)  <b>Kennzeichnung der Zündschutzart</b>	  II 1/2 G  Ex ia IIC T3...T6 Ga/Gb
<b>Angewendete Normen</b>	→  3, EG/EU-Konformitätserklärung	

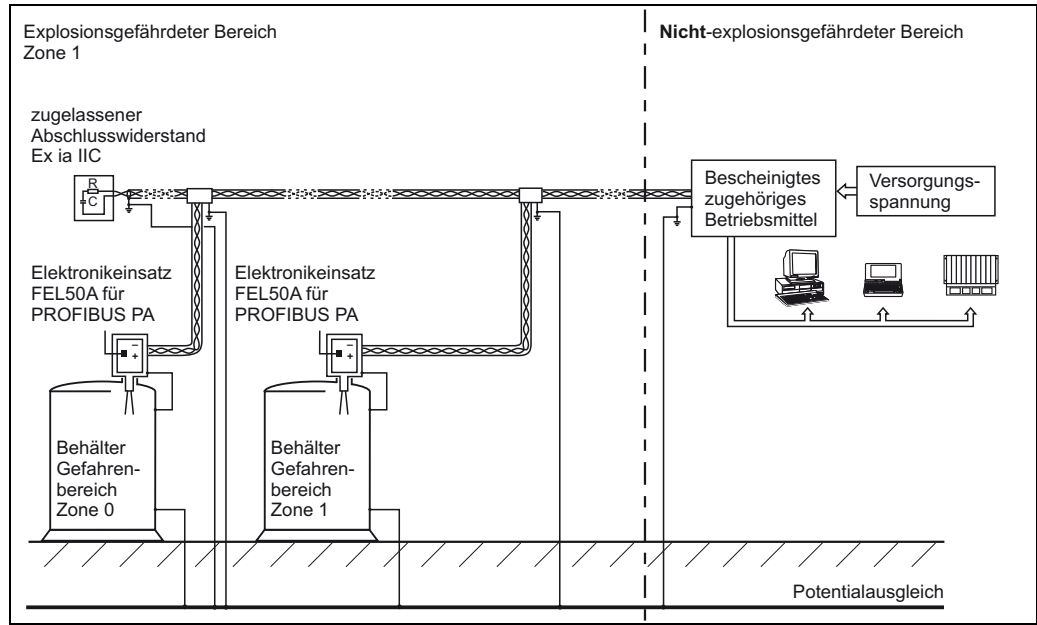


1

Bescheinigtes zugehöriges Betriebsmittel	$U_i \leq 17,5 \text{ V}$ $I_i \leq 500 \text{ mA}$ $P_i \leq 5,5 \text{ W}$ $L_i \leq 10 \mu\text{H}$ $C_i = 2,7 \text{ nF}$	[Ex ia] IIC bzw. [Ex ib] IIC
--	---	------------------------------

Kategorie	Zündschutzart	Typ
II 1/2 G	Ex ia IIC T3...T6 Ga/Gb mit Warnhinweis	FTL51C mit Beschichtung aus ECTFE oder nichtleitfähigem PFA

**Sicherheitshinweise:  
Allgemein**

- Das Personal muss für Montage, elektrische Installation, Inbetriebnahme und Wartung des Geräts folgende Bedingungen erfüllen:
  - Verfügt über Qualifikation, die seiner Funktion und Tätigkeit entspricht
  - Ist ausgebildet im Explosionsschutz
  - Ist vertraut mit den nationalen Vorschriften (z. B. IEC/EN 60079-14)
- Gemäß Herstellerangaben und den gültigen Normen und Regeln installieren.
- Das Gerät nicht außerhalb der elektrischen, thermischen und mechanischen Kenngrößen betreiben.
- Die Geräte nur in solchen Messstoffen einsetzen, gegen die die mediumsberührten Materialien hinreichend beständig sind.
- Der Zusammenhang zwischen zulässiger Umgebungstemperatur für das Elektronikgehäuse in Abhängigkeit des Einsatzbereiches und der Temperaturklassen ist  2 und 3 zu entnehmen.
- Veränderungen am Gerät können den Explosionsschutz beeinträchtigen und müssen von Endress+Hauser autorisiertem Personal durchgeführt werden.


**Sicherheitshinweise:  
Besondere Bedingungen**

- Die mit nicht leitenden Kunststoffen beschichteten Sensoren sind für den Einsatz in der Gasgruppe IIC geeignet, wenn sichergestellt wird, dass elektrostatische Aufladungen der Sensoren (z.B. Reibung, Reinigung, Wartung, starke Medienströme usw.) vermieden werden. Diese Sensoren sind mit dem Warnschild "Elektrostatische Aufladung vermeiden" kenntlich gemacht.

**F16 Gehäuse**

- Elektrostatische Aufladung des Kunststoff-Gehäuses vermeiden (nicht trocken reiben).

**Sicherheitshinweise:  
Installation**

- Die Installations- und Sicherheitshinweise der Betriebsanleitung beachten.
- Gemäß Herstellerangaben und den gültigen Normen und Regeln installieren (IEC/EN 60079-14).
- Das Gerät über geeignete Kabel- und Leitungseinführungen in der Zündschutzart "Eigensicherheit (Ex i)" anschließen.
- Dauergebrauchstemperatur des Kabels  $T_a + 5 \text{ K}$ .
- Zur Erhaltung der Gehäuseschutzart IP66/67 Gehäusedeckel und Kabeleinführungen fachgerecht montieren.
- Nicht benutzte Einführungsöffnungen mit geeigneten Verschlussstopfen verschließen.
- Regeln für die Zusammenschaltung von eigensicheren Stromkreisen nach IEC/EN 60079-14 (Nachweis der Eigensicherheit) beachten.
- Zusammenschaltung von eigensicheren PROFIBUS-Geräten: 10 Stück.
- Erdung des Schirms siehe Variante 2 ( 3).
- Maximale Prozessbedingungen gemäß zugehöriger Betriebsanleitung des Herstellers beachten.
- Bei hohen Messstofftemperaturen Druckbelastbarkeit des Flansches in Abhängigkeit von der Temperatur beachten.
- Das Gerät so montieren, dass mechanische Beschädigung oder Reibung in der Anwendung ausgeschlossen sind; insbesondere auf Strömungsverhältnisse und Behältereinbauten achten.
- Das Verlängerungsrohr des Gerätes abstützen, wenn dynamische Belastung zu erwarten ist.
- Im Falle einer zusätzlichen oder alternativen Sonderlackierung des Gehäuses oder anderer metallenen Oberflächen ist die Gefahr von elektrostatischer Auf- bzw. Entladung zu beachten. Oberflächen nicht trocken reiben.

**F17, T13 Gehäuse**

- Das Gerät so montieren, dass Schlag- und Reibfunken am Aluminium-Gehäuse in der Anwendung ausgeschlossen sind.


**Eigensicherheit**

- Das Gerät ist ausschließlich für den Anschluss an bescheinigte eigensichere Betriebsmittel der Zündschutzart Ex ia geeignet.
- Der eigensichere Eingangsstromkreis des Gerätes ist erdfrei und mit einer Spannungsfestigkeit von min.  $500 V_{\text{eff}}$  gegen Erde ausgeführt.

**Potentialausgleich**


- Das Gerät ist in den örtlichen Potentialausgleich einzubeziehen.

Variante 1

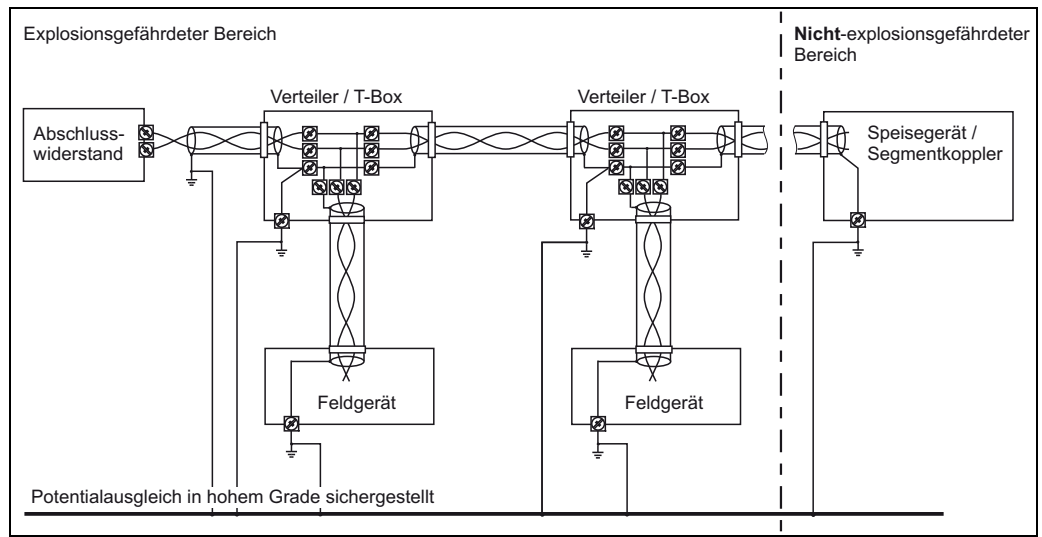

2

Variante 2

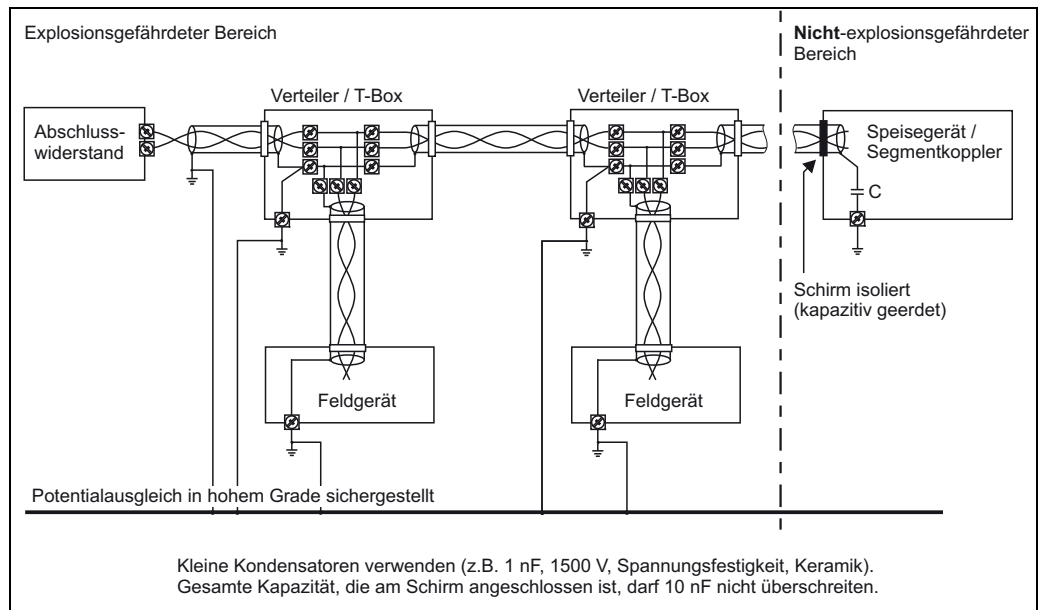


3



Zuordnung der Umgebungstemperaturen und Prozesstemperaturen zu den Temperaturklassen:

Typ	Temperaturklasse	Prozesstemperatur (Sensor), $T_p$ (process)	Umgebungstemperatur (Elektronik), $T_a$ (ambient)
FTL51C (PFA- oder ECTFE-Beschichtung)	T6	-50 °C... +85 °C	-50 °C...+60 °C
FTL51C (PFA- oder ECTFE-Beschichtung)	T5	-50 °C...+100 °C	-50 °C...+70 °C mit Temperaturdistanzstück
FTL51C (ECTFE- Beschichtung)	T4	-50 °C...+120 °C	ohne Temperaturdistanzstück siehe folgende Temperaturgrafik
FTL51C (PFA- Beschichtung)	T4	-50 °C...+135 °C	
FTL51C (PFA- Beschichtung)	T3	-50 °C...+150 °C	

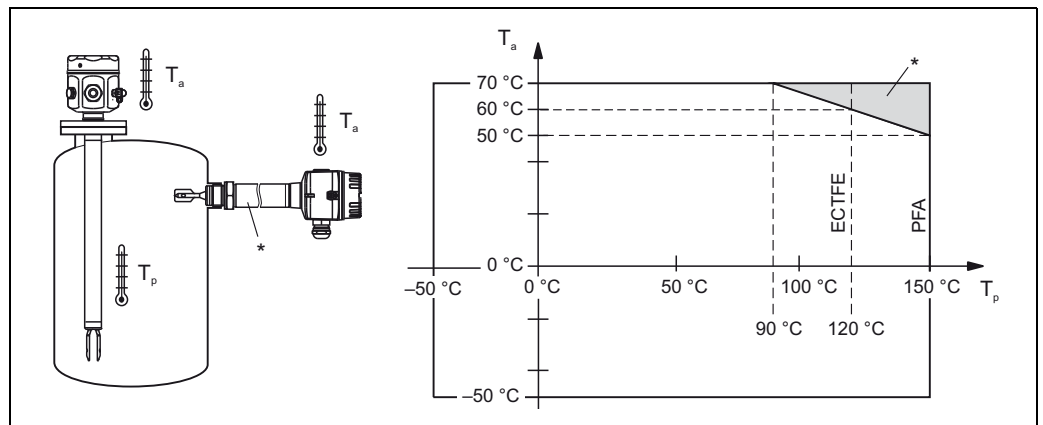

4

\* Zusätzlich nutzbarer Temperaturbereich für Geräte mit Temperaturdistanzstück oder druckdichter Durchführung

#### Sicherheitshinweise: Zone 0

- Bei explosionsfähigen Dampf-Luft-Gemischen: Gerät nur unter atmosphärischen Bedingungen betreiben.
  - Temperatur: -20...+60 °C
  - Druck: 80...110 kPA (0,8...1,1 bar)
  - Luft mit normalem Sauerstoffgehalt, üblicherweise 21 % (V/V)
- Liegen keine explosionsfähigen Gemische vor oder sind Zusatzmaßnahmen gemäß EN 1127-1 getroffen, dürfen die Geräte auch außerhalb der atmosphärischen Bedingungen gemäß ihrer Herstellerspezifikation betrieben werden.
- Die Geräte nur in solchen Messstoffen einsetzen, gegen die die mediumsberührten Materialien hinreichend beständig sind (z.B. Prozessanschlussdichtung).



# Liquiphant M FTL51C

english

PROFIBUS PA

## Associated Documentation

This document is an integral part of the following Operating Instructions:  
KA00162F/00, KA00165F/00

The Operating Instructions which are supplied and correspond to the device type apply.

## Supplementary Documentation

Explosion-protection brochure:  
CP00021Z/11

## Designation

Explanation of the labelling and type of protection can be found in the explosion protection brochure.

**Designation according to Directive:**  
**94/9/EC** (valid until 19.04.2016)  
**2014/34/EU** (valid from 20.04.2016)




II 1/2 G

**Designation of explosion protection**

**Ex ia IIC T3...T6 Ga/Gb**

## Applied standards

→ 3, EC/EU Declaration of Conformity

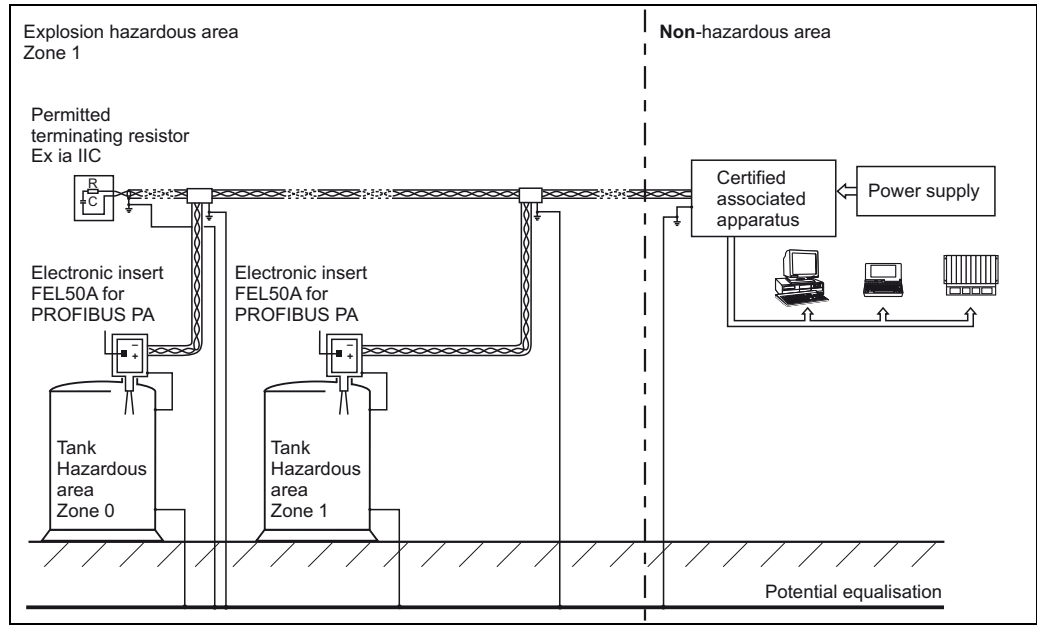


XA158en01



Certified associated apparatus	$U_i \leq 17.5 \text{ V}$ $I_i \leq 500 \text{ mA}$ $P_i \leq 5.5 \text{ W}$ $L_i \leq 10 \mu\text{H}$ $C_i = 2.7 \text{ nF}$	[Ex ia] IIC or [Ex ib] IIC
--------------------------------	---	----------------------------

Category	Type of protection	Type
II 1/2 G	Ex ia IIC T3...T6 Ga/Gb with warning information	FTL51C with coating of ECTFE or non-conductive PFA

**Safety instructions:**  
**General**

- Staff must meet the following conditions for mounting, electrical installation, commissioning and maintenance of the device:
  - Be suitably qualified for their role and the tasks they perform
  - Be trained in explosion protection
  - Be familiar with national regulations (e.g. IEC/EN 60079-14)
- Install the device according to the manufacturer's instructions and any other valid standards and regulations.
- Do not operate the device outside the specified electrical, thermal and mechanical parameters.
- Only install the devices in media for which the wetted materials have sufficient durability.
- The relationship between the permitted ambient temperature for the electronics housing, dependent on the range of application, and the temperature classes is shown in  2 and 3.
- Modifications to the device can affect the explosion protection and must be carried out by staff authorized to perform such work by Endress+Hauser.


**Safety instructions:**  
**Special conditions**

- Sensors coated with non-conductive materials are suitable for use in gases of Group IIC if there is no electrostatic charging of the sensors (e.g. friction, cleaning, maintenance, strong currents etc.). These sensors are indicated by the warning sign "Avoid Electrostatic Charge".

F16 housing

- Avoid electrostatic charging of the plastic housing (do not rub dry).

**Safety instructions:**  
**Installation**

- Comply with the installation and safety instructions in the Operating Instructions.
- Install the device according to the manufacturer's instructions and any other valid standards and regulations (IEC/EN 60079-14).
- Connect the device using suitable cable and wire entries of protection type "Intrinsic safety (Ex i)".
- Continuous duty temperature of the cable  $T_a +5$  K.
- To maintain the ingress protection of the housing IP66/67 install the housing cover and cable glands correctly.
- Close unused entry glands with sealing plugs.
- The pertinent guidelines must be observed when intrinsically safe circuits are connected together acc. IEC/EN 60079-14 (Proof of Intrinsic Safety).
- Connection of intrinsically safe PROFIBUS devices: 10 devices.
- Grounding the screen, see variant 2 ( 3).
- Pay attention to the maximum process conditions according to the manufacturer's Operating Instructions.
- At high medium temperatures note flange pressure load capacity as a factor of temperature.
- Install the device to exclude any mechanical damage or friction during the application. Pay particular attention to flow conditions and tank fittings.
- Support extension tube of the device if a dynamic load is expected.
- In case of additional or alternative special varnishing of the enclosure or other metallic parts the danger of an electrostatic charging must be observed. Do not rub surfaces with dry cloth.

F17, T13 housing

- Install the device to exclude impact and friction sparks on the aluminium housing.


**Intrinsic safety**

- The device is only suitable for connection to certified, intrinsically safe equipment with explosion protection Ex ia.
- The intrinsically safe input power circuit of the device is isolated from ground potential and has a dielectric strength of at least  $500 V_{\text{rms}}$  with respect to it.

**Potential equalization**


- The electrical apparatus must be integrated into the local potential equalization.

Variant 1

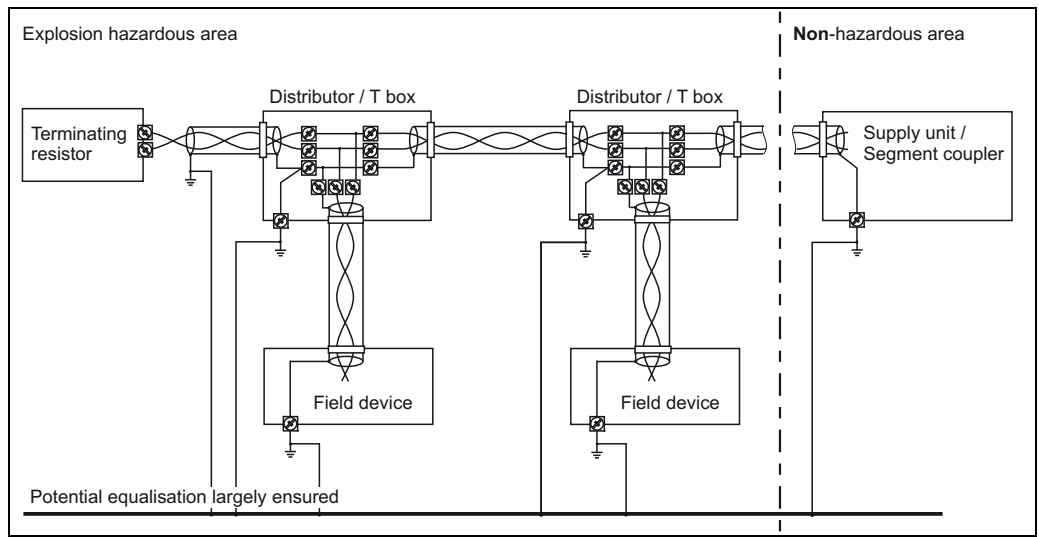

2


Variant 2

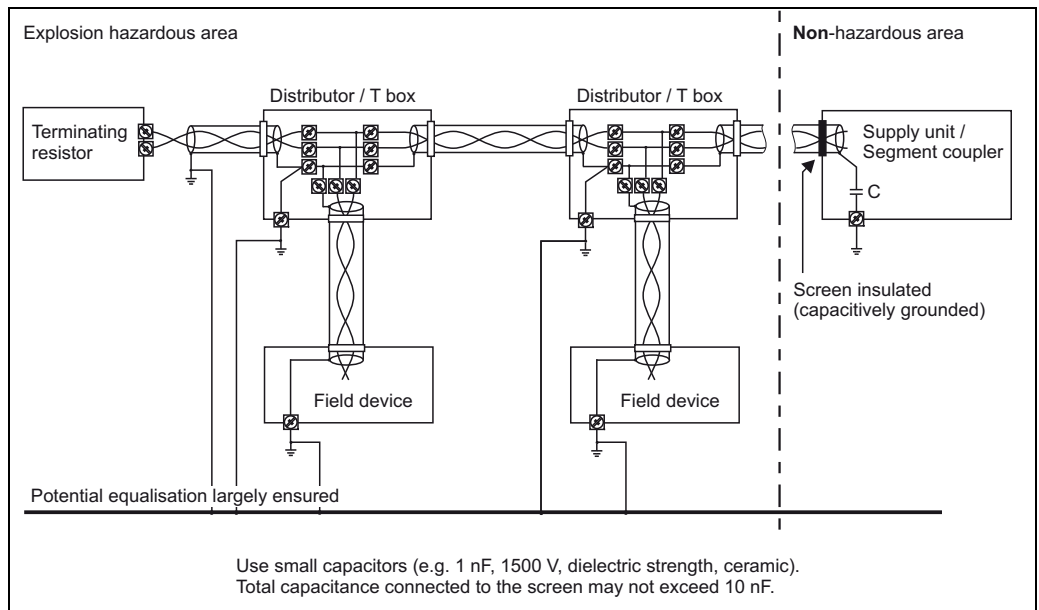

3

The dependency of the ambient and process temperatures upon the temperature class:

Type	Temperature class	Process temperature (sensor), $T_p$ (process)	Ambient temperature (electronics), $T_a$ (ambient)
FTL51C (PFA or ECTFE coating)	T6	-50 °C... +85 °C	-50 °C...+60 °C
FTL51C (PFA or ECTFE- coating)	T5	-50 °C...+100 °C	-50 °C...+70 °C
FTL51C (ECTFE coating)	T4	-50 °C...+120 °C	with temperature spacer
FTL51C (PFA coating)	T4	-50 °C...+135 °C	without temperature spacer
FTL51C (PFA coating)	T3	-50 °C...+150 °C	see graph below

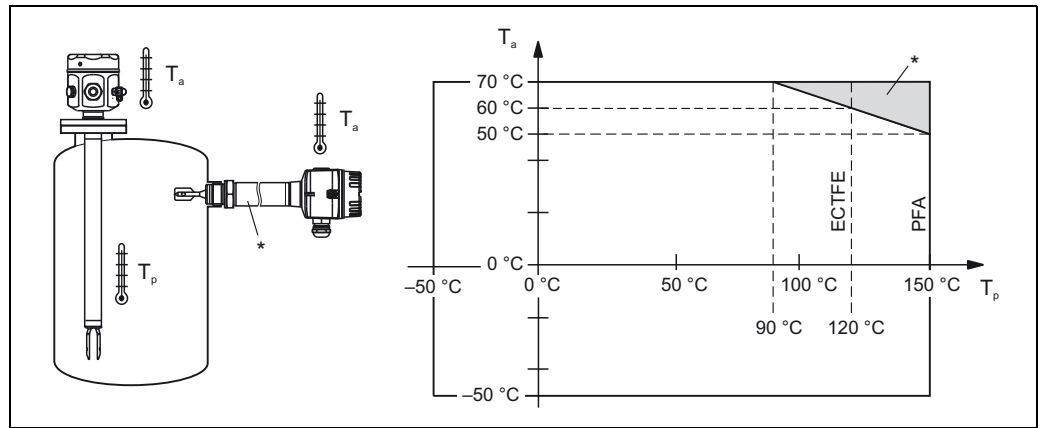

XA158xx04

4

\* Additional temperature range for sensors with temperature spacer or pressure-tight bushing

**Safety instructions:**  
**Zone 0**

- In the event of potentially explosive vapor/air mixtures, only operate the device under atmospheric conditions.
  - Temperature: -20 to +60 °C
  - Pressure: 80 to 110 kPa (0.8 to 1.1 bar)
  - Air with normal oxygen content, usually 21 % (V/V)
- If no potentially explosive mixtures are present, or if additional protective measures have been taken, according to EN 1127-1, the transmitters may be operated under other atmospheric conditions in accordance with the manufacturer's specifications.
- Only install the devices in media for which the wetted materials have sufficient durability (e.g. process connection seal).





# Liquiphant M FTL51C

français

PROFIBUS PA

**Documentation correspondante**

Le présent document fait partie intégrante du manuel de mise en service suivant :  
KA00162F/00, KA00165F/00

C'est le manuel de mise en service fourni, correspondant au type d'appareil, qui est valable.

**Documentation complémentaire**

Brochure sur la protection contre les explosions :  
CP00021Z/11

**Marquage**

Une explication du marquage et du mode de protection figure dans la brochure sur la protection contre les explosions.

**Marquage selon directive :**

**94/9/CE** (date d'expiration 19.04.2016)

**2014/34/UE** (valable à partir du 20.04.2016)




II 1/2 G

**Marquage du mode de protection**

Ex ia IIC T3...T6 Ga/Gb

**Normes appliquées**

→ 3, Déclaration CE/UE de Conformité

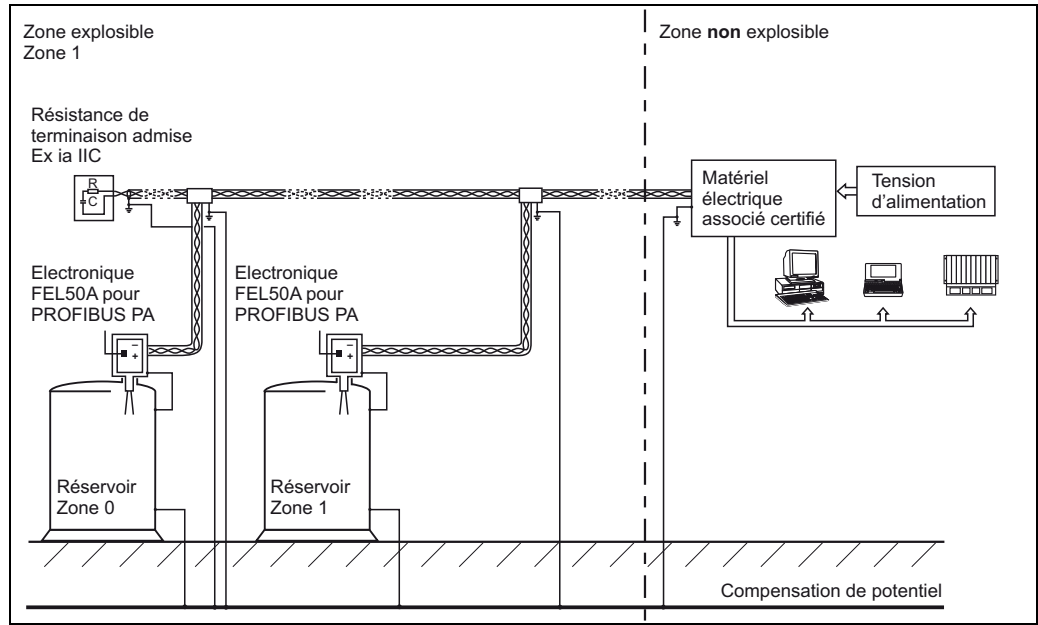


XA158fr01



Matériel électrique associé certifié	$U_i \leq 17,5 \text{ V}$ $I_i \leq 500 \text{ mA}$ $P_i \leq 5,5 \text{ W}$ $L_i \leq 10 \mu\text{H}$ $C_i = 2,7 \text{ nF}$	[Ex ia] IIC ou [Ex ib] IIC
--------------------------------------	---	----------------------------

Catégorie	Mode de protection	Type
II 1/2 G	Ex ia IIC T3...T6 Ga/Gb avec avertissement	FTL51C avec revêtement en ECTFE ou PFA non conducteur

**Conseils de sécurité :**  
**Généralités**

- Le personnel réalisant le montage, l'installation électrique, la mise en service et la maintenance de l'appareil doit remplir les conditions suivantes :
  - Disposer de la qualification correspondant à ses fonctions et à ses activités
  - Etre formé sur la protection contre les explosions
  - Etre informé sur les directives nationales en vigueur (par ex. CEI/EN 60079-14)
- Installer d'après les instructions du fabricant et les normes et règles en vigueur.
- Ne pas utiliser l'appareil en dehors des limites nominales électriques, thermiques et mécaniques.
- Utiliser les appareils seulement dans les produits pour lesquels les matériaux en contact avec ceux-ci offrent une compatibilité suffisante.
- La relation entre la température ambiante admissible pour le boîtier de l'électronique en fonction du domaine d'application et des classes de température est à déduire des  2 et 3.
- La modification de l'appareil peut altérer la protection contre les risques d'explosion et ne peut, par conséquent, être réalisée que par du personnel Endress+Hauser habilité.


**Conseils de sécurité :**  
**Conditions particulières**

- Les capteurs qui sont revêtus de matières synthétiques non conductrices sont conçus pour une utilisation dans le groupe de gaz IIC, s'il est garanti que tout chargement électrostatique des capteurs (par ex. friction, nettoyage, maintenance, courants de produit forts, etc.) est évité. Ces capteurs sont marqués à l'aide d'une plaque portant la mention "Elektrostatische Aufladung vermeiden" ("Eviter tout chargement électrostatique").

**Boîtier F16**

- Eviter le chargement électrostatique du boîtier synthétique (ne pas froter à sec).

**Conseils de sécurité :**  
**Installation**

- Tenir compte des conseils d'installation et de sécurité du manuel de mise en service.
- Installer d'après les instructions du fabricant et les normes et règles en vigueur (CEI/EN 60079-14).
- Raccorder l'appareil à l'aide d'entrées de câble appropriés en mode de protection "Sécurité intrinsèque (Ex i)".
- Température de service permanente du câble  $T_a + 5 \text{ K}$ .
- Pour garantir le maintien du mode de protection du boîtier IP66/67, monter le couvercle du boîtier et les entrées de câble dans les règles de l'art.
- Occulter les entrées de câble non utilisées à l'aide de bouchons appropriés.
- Respecter les règles en matière d'interconnexion de circuits à sécurité intrinsèque selon CEI/EN 60079-14 (preuve de la sécurité intrinsèque).
- Connexion d'appareils PROFIBUS à sécurité intrinsèque : 10 pièces.
- Mise à la terre du blindage voir Variante 2 ( $\rightarrow$   3).
- Tenir compte des conditions de process maximales en fonction du manuel de mise en service correspondant du fabricant.
- Dans le cas de températures élevées tenir compte de la résistance à la pression de la bride en fonction de la température.
- Monter l'appareil de manière à ce que les dommages mécaniques ou frottements soient exclus au cours de l'application; tenir notamment compte des conditions d'écoulement et des éléments internes au réservoir.
- Arrimer le tube prolongateur de l'appareil si une contrainte dynamique est à prévoir.
- En cas de vernis spécial supplémentaire ou alternatif du boîtier ou d'autres pièces métalliques, il faut prendre en compte un risque de charge ou de décharge électrostatique. Ne pas froter les surfaces avec un chiffon sec.

**Boîtier F17, T13**

- Monter l'appareil de manière à ce que des étincelles par choc ou friction au boîtier aluminium soient exclues lors de l'application.


**Sécurité intrinsèque**

- L'appareil doit impérativement être raccordé à une installation certifiée du mode de protection Ex ia.
- Le circuit d'entrée à sécurité intrinsèque de l'appareil est isolé de la terre et possède une tenue diélectrique de min.  $500 V_{\text{eff}}$  par rapport à la terre.

**Compensation de potentiel**


- Le matériel électrique doit être intégré dans la compensation de potentiel locale.

Variante 1

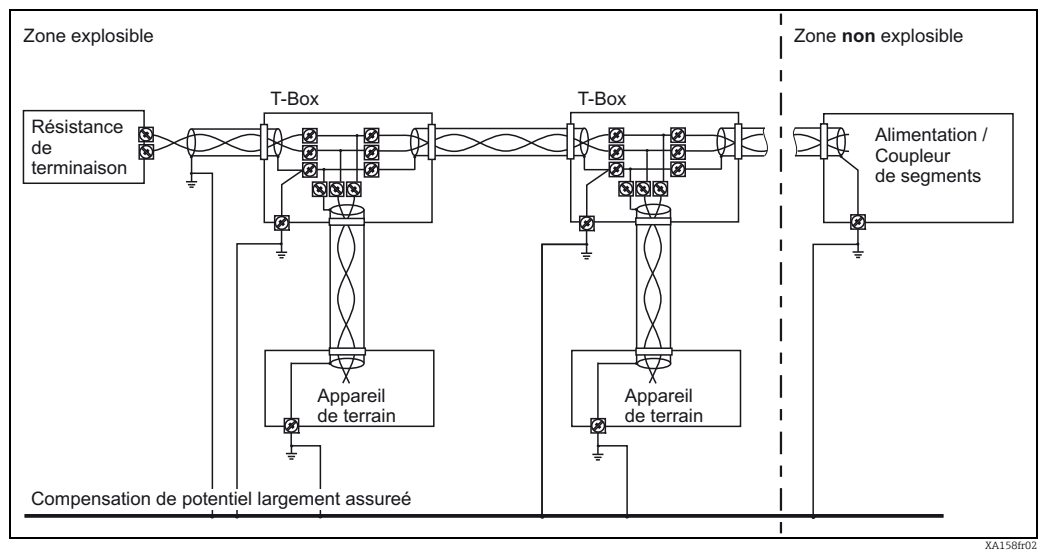

2


Variante 2

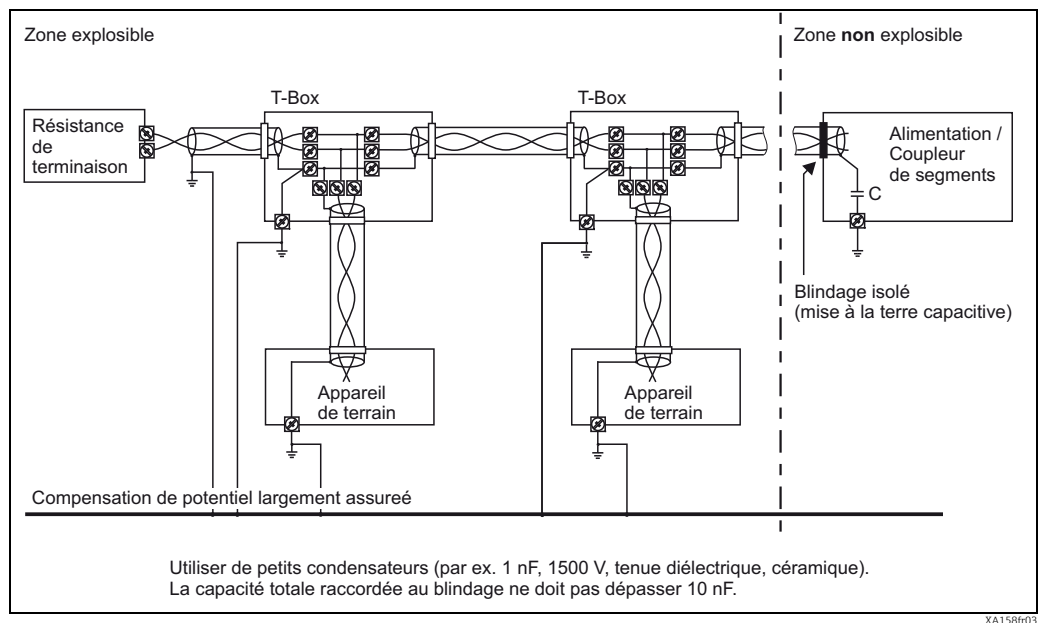

3

Attribution des températures ambiantes et de process aux classes de température :

Type	Classe de température	Température du produit (Capteur), $T_p$ (process)	Température ambiante (Electronique), $T_a$ (ambient)
FTL51C (revêtement PFA ou ECTFE)	T6	-50 °C... +85 °C	-50 °C...+60 °C
FTL51C (revêtement PFA ou ECTFE)	T5	-50 °C...+100 °C	-50 °C...+70 °C avec réducteur thermique
FTL51C (revêtement ECTFE)	T4	-50 °C...+120 °C	sans réducteur thermique voir graphique des températures suivant
FTL51C (revêtement PFA)	T4	-50 °C...+135 °C	
FTL51C (revêtement PFA)	T3	-50 °C...+150 °C	

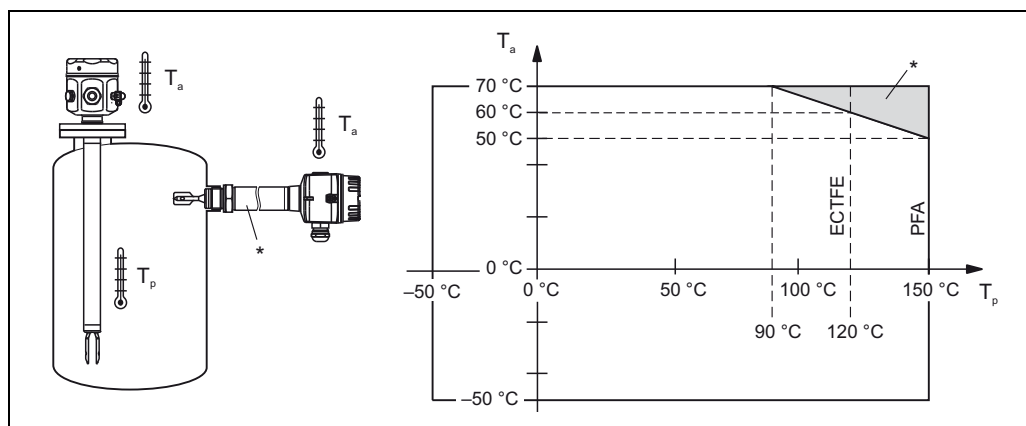

4


\* Gamme de température utile supplémentaire pour appareils avec réducteur thermique ou entrée résistant à la pression

#### Conseils de sécurité : Zone 0

- En cas de mélanges explosifs vapeur-air : N'utiliser l'appareil que sous des conditions atmosphériques.
  - Température : -20 à +60 °C
  - Pression : 80 à 110 kPa (0,8 à 1,1 bar)
  - Air avec concentration normale en oxygène, généralement 21 % (V/V)
- En l'absence de mélange explosif ou si des mesures complémentaires selon EN 1127-1 ont été prises, les appareils peuvent être utilisés en dehors des conditions atmosphériques, selon leurs spécifications.
- Utiliser les appareils seulement dans les produits pour lesquels les matériaux en contact avec ceux-ci offrent une compatibilité suffisante (par ex. joint des raccords process).







71321683

[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---